

原管発官25第774号

平成26年2月28日

原子力規制委員会  
原子力規制庁  
原子力防災課長  
金子修一殿

東京電力株式会社  
原子力運営管理部

柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画における一部変更について

「柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画」につきまして、平成26年3月1日より次回修正までの間添付の表の通り一部変更して運用させていただきますので、よろしくお願い致します。

添付資料

- ・「柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の一部変更対照表

以上

平成26年2月28日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

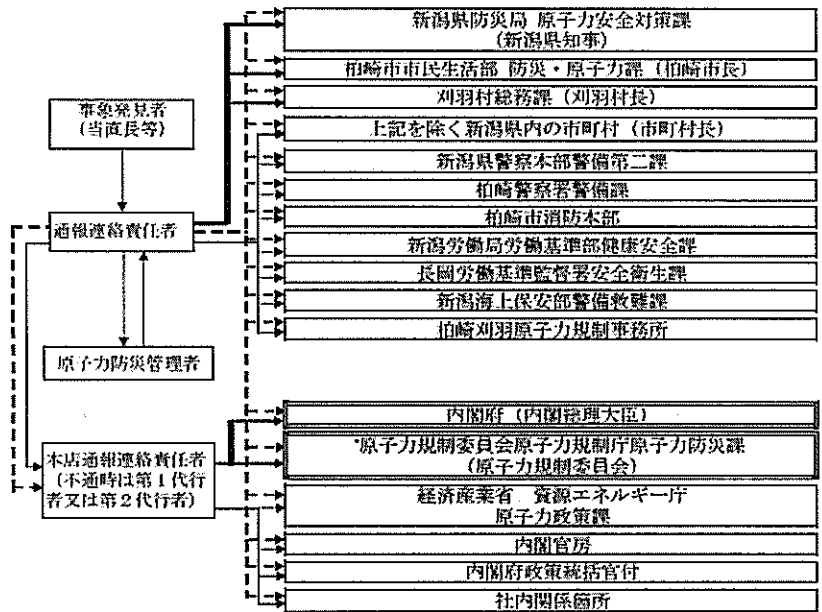
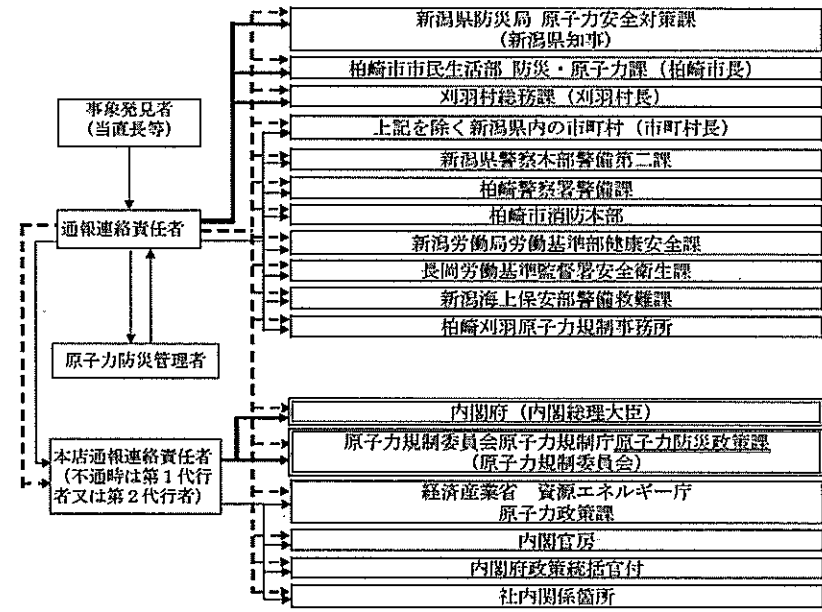
「柏崎刈羽原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」の一部変更対照表

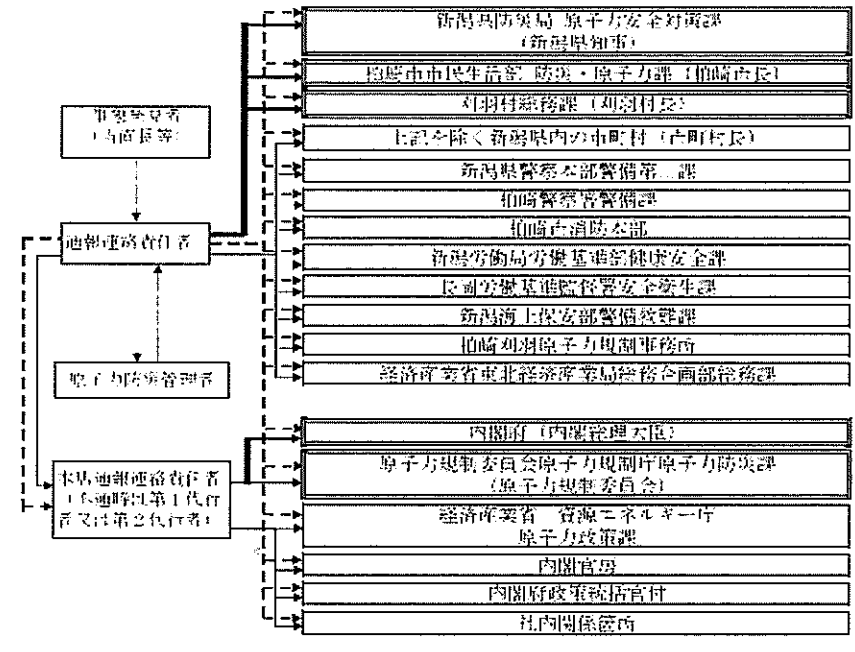
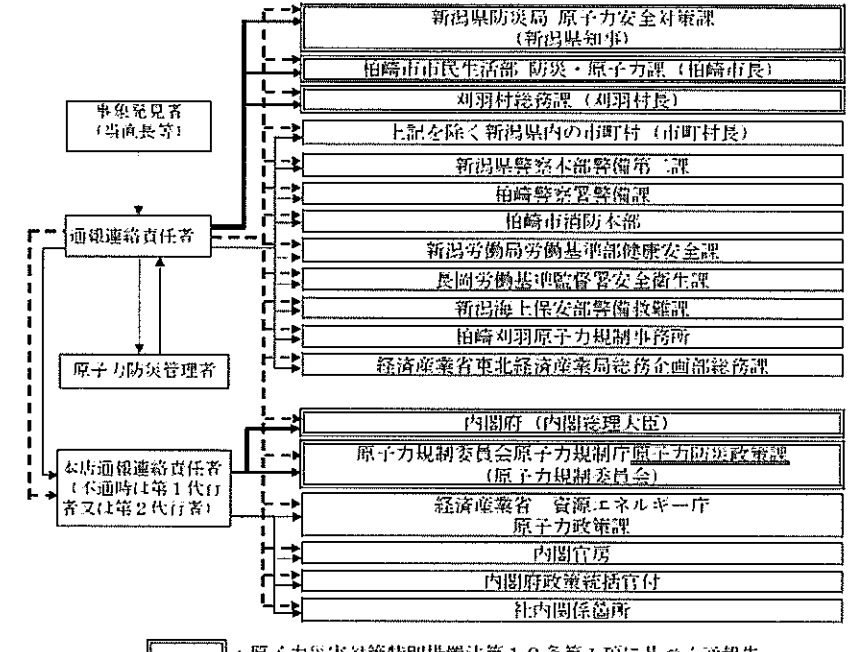
※注記：「柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画」における一部変更箇所は，“二重下線”にて明示しています。  
本変更は平成26年3月1日より適用します。

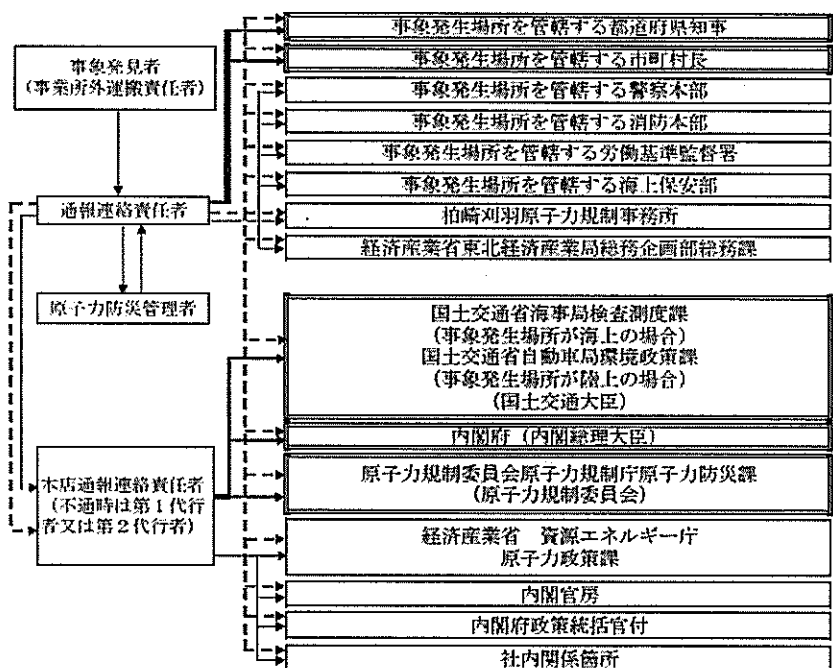
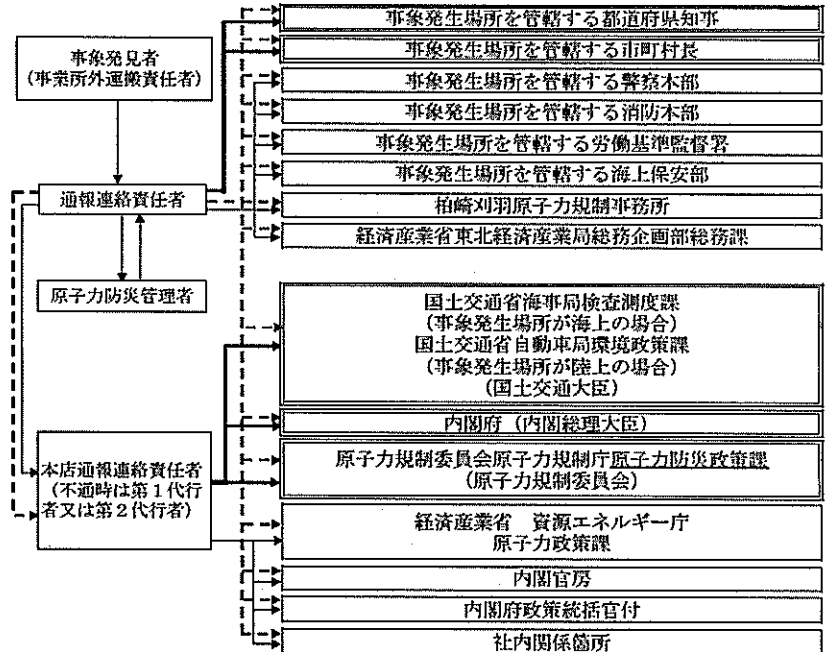
| 頁     | 現行                                                                                                                                                   | 変更後                                                                                                                                                         | 理由                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I - 5 | <p>第1章 総則</p> <p>第2節 定義</p>                                                                                                                          | <p>第1章 総則</p> <p>第2節 定義</p>                                                                                                                                 |                         |
|       | <p>31. 統合原子力防災ネットワーク</p> <p>緊急時における情報連絡を確保するため、国が整備を行う、総理大臣官邸、原子力規制庁、緊急事態応急対策拠点施設（防災センター）および独立行政法人原子力安全基盤機構とを接続する情報通信ネットワーク（地上系および衛星系ネットワーク）をいう。</p> | <p>31. 統合原子力防災ネットワーク</p> <p>緊急時における情報連絡を確保するため、国が整備を行う、総理大臣官邸、原子力規制庁、緊急事態応急対策拠点施設（防災センター）<u>および独立行政法人原子力安全基盤機構と</u>を接続する情報通信ネットワーク（地上系および衛星系ネットワーク）をいう。</p> | <p>原子力安全基盤機構解散に伴う変更</p> |

| 頁      | 現行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 理由                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I - 20 | <p data-bbox="434 161 884 188">第2章 原子力災害予防対策の実施</p> <p data-bbox="237 233 1079 260">第5節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検</p> <p data-bbox="226 304 445 331">1. 緊急時対策所</p> <p data-bbox="237 344 1102 408">(4) 原子力防災管理者は、緊急時対策所に以下の設備を配備し、統合原子力防災ネットワークに接続する。<br/>         なお、原子力防災管理者は、これらの設備を定期的に整備・点検し、総理大臣官邸、原子力規制庁、防災センターおよび独立行政法人原子力安全基盤機構との接続が確保できることを確認する。</p> <p data-bbox="226 600 530 627">3. 本店非常災害対策室</p> <p data-bbox="237 639 1102 703">(4) 本店原子力運営管理部長は、本店の非常災害対策室に以下の設備を配備し、統合原子力防災ネットワークに接続する。<br/>         なお、本店原子力運営管理部長は、これらの設備を定期的に整備・点検し、総理大臣官邸、原子力規制庁、防災センターおよび独立行政法人原子力安全基盤機構との接続が確保できることを確認する。</p> | <p data-bbox="1344 161 1794 188">第2章 原子力災害予防対策の実施</p> <p data-bbox="1151 233 1993 260">第5節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検</p> <p data-bbox="1140 304 1357 331">1. 緊急時対策所</p> <p data-bbox="1151 344 2020 408">(4) 原子力防災管理者は、緊急時対策所に以下の設備を配備し、統合原子力防災ネットワークに接続する。<br/>         なお、原子力防災管理者は、これらの設備を定期的に整備・点検し、総理大臣官邸、原子力規制庁、防災センターおよび独立行政法人原子力安全基盤機構との接続が確保できることを確認する。</p> <p data-bbox="1140 600 1438 627">3. 本店非常災害対策室</p> <p data-bbox="1151 639 2020 703">(4) 本店原子力運営管理部長は、本店の非常災害対策室に以下の設備を配備し、統合原子力防災ネットワークに接続する。<br/>         なお、本店原子力運営管理部長は、これらの設備を定期的に整備・点検し、総理大臣官邸、原子力規制庁、防災センターおよび独立行政法人原子力安全基盤機構との接続が確保できることを確認する。</p> | <p data-bbox="2045 363 2177 504">原子力安全基盤機構解散に伴う変更</p> <p data-bbox="2045 647 2177 788">原子力安全基盤機構解散に伴う変更</p> |

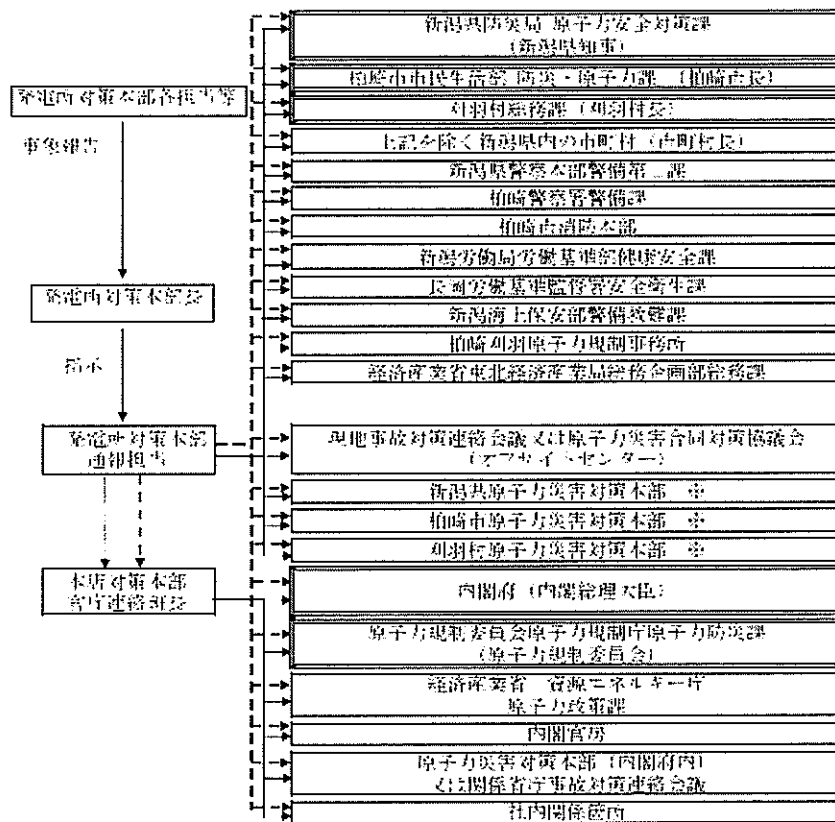
| 頁    | 現行                                                                                                                                                                                    | 変更後                                                                                                                                                                                              | 理由               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I-25 | <p>第3章 警戒事態発生時における対応</p> <p>第1節 通報及び連絡</p> <p>2. 原子力警戒態勢発令時の対応<br/> (7) 発電所警戒本部長及び本店警戒本部長は、原子力警戒態勢を発令した場合、緊急時対策所、本店非常災害対策室においてテレビ会議システムを起動し、総理大臣官邸、原子力規制庁と独立行政法人原子力安全基盤機構を接続する。</p>   | <p>第3章 警戒事態発生時における対応</p> <p>第1節 通報及び連絡</p> <p>2. 原子力警戒態勢発令時の対応<br/> (7) 発電所警戒本部長及び本店警戒本部長は、原子力警戒態勢を発令した場合、緊急時対策所、本店非常災害対策室においてテレビ会議システムを起動し、総理大臣官邸、原子力規制庁と<del>独立行政法人原子力安全基盤機構</del>を接続する。</p>   | 原子力安全基盤機構解散に伴う変更 |
| I-28 | <p>第4章 緊急事態応急対策等の実施</p> <p>第1節 通報及び連絡</p> <p>2. 緊急時態勢発令時の対応<br/> (7) 発電所対策本部長及び本店対策本部長は、緊急時態勢を発令した場合、緊急時対策所、本店非常災害対策室においてテレビ会議システムを起動し、総理大臣官邸、原子力規制庁、防災センターと独立行政法人原子力安全基盤機構を接続する。</p> | <p>第4章 緊急事態応急対策等の実施</p> <p>第1節 通報及び連絡</p> <p>2. 緊急時態勢発令時の対応<br/> (7) 発電所対策本部長及び本店対策本部長は、緊急時態勢を発令した場合、緊急時対策所、本店非常災害対策室においてテレビ会議システムを起動し、総理大臣官邸、原子力規制庁、防災センターと<del>独立行政法人原子力安全基盤機構</del>を接続する。</p> | 原子力安全基盤機構解散に伴う変更 |

| 頁            | 現行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 理由                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>Ⅱ - 3</p> | <p>別図2-3 原子力災害対策指針に基づく警戒事態発令時の通報経路</p>  <p> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> : 原子力災害対策指針に基づく通報先<br/> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></span> : 電話によるファクシミリ着信の確認<br/> <span style="border-bottom: 1px dashed black; display: inline-block; width: 20px;"></span> : ファクシミリによる送信 (ファクシミリが使えない場合、衛星電話等による連絡)<br/> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></span> : 電話等による連絡         </p> | <p>別図2-3 原子力災害対策指針に基づく警戒事態発令時の通報経路</p>  <p> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> : 原子力災害対策指針に基づく通報先<br/> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></span> : 電話によるファクシミリ着信の確認<br/> <span style="border-bottom: 1px dashed black; display: inline-block; width: 20px;"></span> : ファクシミリによる送信 (ファクシミリが使えない場合、衛星電話等による連絡)<br/> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></span> : 電話等による連絡         </p> | <p>原子力規制庁の体制変更に伴う変更</p> |

| 頁          | 現行                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 理由                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>Ⅱ－４</p> | <p>別図２－４ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報経路（１）（２）<br/>（１）発電所内での事象発生時の通報経路</p>  <p>■：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先<br/> →：電話によるファクシミリ着信の確認<br/> ---&gt;：ファクシミリによる送信（ファクシミリが使用できない場合、衛星電話等による連絡）<br/> ▶：電話等による連絡</p> | <p>別図２－４ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報経路（１）（２）<br/>（１）発電所内での事象発生時の通報経路</p>  <p>■：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先<br/> →：電話によるファクシミリ着信の確認<br/> ---&gt;：ファクシミリによる送信（ファクシミリが使用できない場合、衛星電話等による連絡）<br/> ▶：電話等による連絡</p> | <p>原子力規制庁の体制変更に伴う変更</p> |

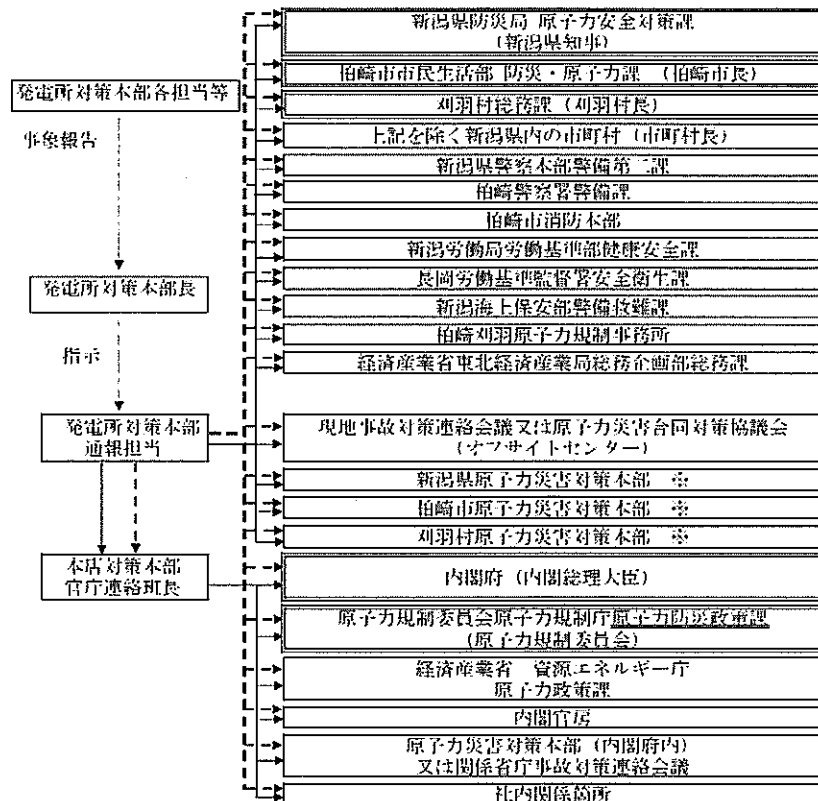
| 頁            | 現行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 理由                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>Ⅱ - 5</p> | <p>別図2-4 原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報経路 (2/2)<br/>(2) 事業所外運搬での事象発生時の通報経路</p>  <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> : 原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報先<br/>       → : 電話によるファクシミリ着信の確認<br/>       - - -&gt; : ファクシミリによる送信<br/>       → : 電話等による連絡     </p> | <p>別図2-4 原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報経路 (2/2)<br/>(2) 事業所外運搬での事象発生時の通報経路</p>  <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> : 原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報先<br/>       → : 電話によるファクシミリ着信の確認<br/>       - - -&gt; : ファクシミリによる送信<br/>       → : 電話等による連絡     </p> | <p>原子力規制庁の体制変更に伴う変更</p> |

別図2-4 原子力災害対策特別措置法第10条第1項の通報後の連絡経路 (1 2)  
(1) 発電所内での事象発生時の連絡経路



- : 原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく応急措置の概要報告先  
 ---> : ファクシミリによる送信 (ファクシミリが使えない場合、衛星電話等による連絡)  
 ▶ : 電話等による連絡  
 ※ : 災害対策本部が設置されている場合に限る。

別図2-5 原子力災害対策特別措置法第10条第1項の通報後の連絡経路 (1 2)  
(1) 発電所内での事象発生時の連絡経路



- : 原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく応急措置の概要報告先  
 ---> : ファクシミリによる送信 (ファクシミリが使えない場合、衛星電話等による連絡)  
 ▶ : 電話等による連絡  
 ※ : 災害対策本部が設置されている場合に限る。

原子力規制庁の体制変更に伴う変更

| 頁            | 現行                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 理由                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>Ⅱ - 7</p> | <p>別図2-5 原子力災害対策特別措置法第10条第1項の通報後の連絡経路 (2/2)<br/>(2) 事業所外避難での事象発生時の連絡経路</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> : 原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく応急措置の概要報告先<br/>       - - - - - : ファクシミリによる送信<br/>       ——— : 電話等による連絡<br/>       ※ : 災害対策本部等が設置されている場合に限る。     </p> | <p>別図2-5 原子力災害対策特別措置法第10条第1項の通報後の連絡経路 (2/2)<br/>(2) 事業所外避難での事象発生時の連絡経路</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> : 原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく応急措置の概要報告先<br/>       - - - - - : ファクシミリによる送信<br/>       ——— : 電話等による連絡<br/>       ※ : 災害対策本部等が設置されている場合に限る。     </p> | <p>原子力規制庁の体制変更に伴う変更</p> |