

| 時間 | 圧任(MPa) | 炉水位(mm) | 炉水温度(°C) | D/W圧力(kPa) | D/W温度(°C) | S/O圧力(kPa) | S/O水位(mm) | S/O温度(°C) |
|-----------------|---------|---------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 要路値 | 7.07 | 321(L3) | | 13.7 | 97 | | 83 | 92 |
| 2011/3/13 8:00 | 0.33 | 1085 | 137 | 195.9 | 110.8 | 289 | 3100 | 132 |
| 2011/3/13 8:30 | 0.31 | 1284 | 135 | 183.7 | 111 | 287 | 3160 | 132 |
| 2011/3/13 9:00 | 0.31 | 1225 | 135 | 184.9 | 111.8 | 290 | 3200 | 132 |
| 2011/3/13 9:30 | 0.30 | 1073 | 137 | 180.9 | 111.5 | 285 | 3900 | 132 |
| 2011/3/13 10:00 | 0.32 | 1312 | 135 | 178.8 | 112 | 285 | 3400 | 131 |
| 2011/3/13 10:30 | 0.32 | 1054 | 135 | 181.5 | 112.2 | 289 | 3480 | 131 |
| 2011/3/13 11:00 | 0.33 | 1103 | 137 | 182.8 | 112.3 | 290 | 3500 | 131 |
| 2011/3/13 11:30 | 0.33 | 1305 | 137 | 189.8 | 113.0 | 297 | 3500 | 132 |
| 2011/3/13 12:00 | 0.34 | 1059 | 138 | 189.0 | 113.5 | 294 | 3600 | 132 |
| 2011/3/13 12:30 | 0.35 | 1084 | 139 | 181.2 | 113.4 | 290 | 3700 | 132 |
| 2011/3/13 13:00 | 0.33 | 1375 | 137 | 188.8 | 113.3 | 295 | 3750 | 132 |
| 2011/3/13 13:30 | 0.37 | 916 | 141 | 183.1 | 113.0 | 294 | 3800 | 132 |
| 2011/3/13 14:00 | 0.38 | 1192 | 140 | 180.9 | 113.0 | 293 | 3900 | 132 |
| 2011/3/13 14:30 | 0.34 | 1485 | 138 | 185.9 | 114.1 | 297 | 4000 | 132 |
| 2011/3/13 15:00 | 0.37 | 1190 | 141 | 180.9 | 113.8 | 293 | 4000 | 132 |
| 2011/3/13 15:30 | 0.37 | 1250 | 141 | 192.8 | 114.3 | 295 | 4050 | 132 |
| 2011/3/13 16:00 | 0.37 | 1078 | 141 | 185.3 | 114.7 | 288 | 4150 | 132 |
| 2011/3/13 16:30 | 0.39 | 1067 | 143 | 182.8 | 114.8 | 297 | 4200 | 132 |
| 2011/3/13 17:00 | 0.39 | 1163 | 143 | 180.8 | 115.3 | 305 | 4250 | 132 |
| 2011/3/13 17:30 | 0.38 | 1228 | 142 | 184.3 | 115.7 | 309 | 4300 | 133 |
| 2011/3/13 18:00 | 0.37 | 1259 | 141 | 189 | 116.1 | 314 | 4300 | 133 |
| 2011/3/13 18:30 | 0.37 | 1258 | 141 | 204 | 116.4 | 319 | 4300 | 133 |
| 2011/3/13 19:00 | 0.38 | 1130 | 143 | 208.0 | 117.0 | 324 | 4300 | 135 |
| 2011/3/13 19:30 | 0.40 | 1077 | 144 | 212.1 | 117.3 | 327 | 4300 | 135 |
| 2011/3/13 20:00 | 0.41 | 1022 | 145 | 211.9 | 117.9 | 328 | 4350 | 135 |
| 2011/3/13 20:30 | 0.40 | 1228 | 144 | 212.4 | 117.9 | 328 | 4400 | 135 |
| 2011/3/13 21:00 | 0.40 | 1132 | 144 | 214.9 | 118.2 | 332 | 4500 | 135 |
| 2011/3/13 21:30 | 0.41 | 1020 | 149 | 210.8 | 118.3 | 328 | 4550 | 135 |
| 2011/3/13 22:00 | 0.40 | 1170 | 144 | 210.9 | 118.8 | 329 | 4650 | 135 |
| 2011/3/13 22:30 | 0.40 | 1024 | 144 | 214.3 | 118.7 | 333 | 4700 | 135 |
| 2011/3/13 23:00 | 0.41 | 1023 | 145 | 209.9 | 118.9 | 330 | 4800 | 135 |
| 2011/3/13 23:30 | 0.40 | 1273 | 144 | 210.8 | 118.3 | 331 | 4900 | 135 |
| 2011/3/14 0:00 | 0.39 | 1192 | 149 | 220.9 | 119.7 | 341 | 4850 | 135 |
| 2011/3/14 0:30 | 0.40 | 1255 | 144 | 221.8 | 119.9 | 342 | 4950 | 135 |
| 2011/3/14 1:00 | 0.42 | 984 | 148 | 224.8 | 120.1 | 348 | 4950 | 135 |
| 2011/3/14 1:30 | 0.41 | 1217 | 145 | 230.8 | 120.8 | 351 | 4950 | 136 |
| 2011/3/14 2:00 | 0.42 | 1038 | 148 | 233.4 | 120.9 | 355 | 4950 | 137 |
| 2011/3/14 2:30 | 0.43 | 1070 | 147 | 238.2 | 121.0 | 358 | 5000 | 137 |
| 2011/3/14 3:00 | 0.42 | 1178 | 148 | 239.8 | 121.5 | 362 | 5000 | 137 |
| 2011/3/14 3:30 | 0.41 | 1275 | 145 | 243.7 | 121.9 | 365 | 5000 | 138 |
| 2011/3/14 4:00 | 0.43 | 1103 | 147 | 247.8 | 122.8 | 369 | 5050 | 138 |
| 2011/3/14 4:30 | 0.43 | 1014 | 147 | 247.8 | 122.8 | 370 | 5050 | 138 |
| 2011/3/14 5:00 | 0.44 | 894 | 147 | 248.1 | 122.9 | 372 | 5100 | 138 |
| 2011/3/14 5:30 | 0.43 | 1141 | 147 | 249.0 | 123.3 | 375 | 5200 | 138 |
| 2011/3/14 6:00 | 0.42 | 1282 | 148 | 249.4 | 123.8 | 378 | 5250 | 139 |

| 时间 时:分:秒 | 9号机 | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | 炉压(Mpa) | 炉水位(mm) | 炉水温度(°C) | D/W压力(kPa) | D/W温度(°C) | S/O压力(kPa=abs) | S/O水位(mm) | S/O温度(°C) |
| 7:07 | 321(L3) | | 13.7 | 67.0 | | | 50 | 32 |
| 2011/3/13 8:00 | -0.01 | 1631 | 48.2 | 28 | 65.9 | 128 | 608 | 54 |
| 2011/3/13 8:30 | -0.01 | 1631 | 48.5 | 28 | 65.4 | 127 | 602 | 52 |
| 2011/3/13 9:00 | 0.00 | 1631 | 71.4 | 28 | 65.2 | 128 | 610 | 49 |
| 2011/3/13 9:30 | 0.08 | 1631 | 88.8 | 28 | 65.5 | 128 | 634 | 48 |
| 2011/3/13 10:00 | 0.10 | 1631 | 90.0 | 28 | 65.7 | 128 | 652 | 44 |
| 2011/3/13 10:30 | 0.10 | 1632 | 92.0 | 28 | 65.3 | 128 | 650 | 43 |
| 2011/3/13 11:00 | 0.00 | 1631 | 85.0 | 28 | 65.8 | 128 | 593 | 51 |
| 2011/3/13 11:30 | -0.03 | 1682 | 85.4 | 28 | 68.0 | 128 | 584 | 52 |
| 2011/3/13 12:00 | -0.03 | 1680 | 88.7 | 28 | 65.2 | 128 | 601 | 51 |
| 2011/3/13 12:30 | -0.03 | 1684 | 89.2 | 27 | 65.0 | 127 | 598 | 49 |
| 2011/3/13 13:00 | -0.02 | 1658 | 89.2 | 28 | 64.7 | 128 | 600 | 47 |
| 2011/3/13 13:30 | 0.02 | 1619 | 78.1 | 27 | 64.7 | 129 | 598 | 47 |
| 2011/3/13 14:00 | 0.04 | 1691 | 82.3 | 28 | 64.8 | 128 | 600 | 47 |
| 2011/3/13 14:30 | 0.04 | 1641 | 83.4 | 28 | 65.0 | 128 | 599 | 47 |
| 2011/3/13 15:00 | 0.04 | 1687 | 48.8 | 28 | 64.8 | 128 | 599 | 47 |
| 2011/3/13 15:30 | 0.04 | 1649 | 45.8 | 28 | 64.8 | 128 | 598 | 47 |
| 2011/3/13 16:00 | 0.04 | 1627 | 43.3 | 28 | 64.4 | 128 | 598 | 47 |
| 2011/3/13 16:30 | 0.04 | 1604 | 41.4 | 28 | 64.3 | 128 | 598 | 46 |
| 2011/3/13 17:00 | 0.04 | 1607 | 40.5 | 28 | 64.1 | 128 | 600 | 46 |
| 2011/3/13 17:30 | 0.04 | 1680 | 40.0 | 28 | 64.0 | 129 | 599 | 46 |
| 2011/3/13 18:00 | 0.02 | 1679 | 33.1 | 28 | 63.9 | 129 | 599 | 46 |
| 2011/3/13 18:30 | 0.03 | 1689 | 38.2 | 28 | 63.8 | 129 | 598 | 46 |
| 2011/3/13 19:00 | 0.03 | 1684 | 38.1 | 28 | 63.8 | 129 | 599 | 46 |
| 2011/3/13 19:30 | 0.03 | 1668 | 37.8 | 28 | 63.5 | 129 | 600 | 46 |
| 2011/3/13 20:00 | 0.03 | 1657 | 38.4 | 28 | 63.4 | 129 | 599 | 46 |
| 2011/3/13 20:30 | 0.03 | 1641 | 38.8 | 28 | 63.3 | 129 | 599 | 46 |
| 2011/3/13 21:00 | 0.03 | 1684 | 37.3 | 28 | 63.2 | 129 | 598 | 46 |
| 2011/3/13 21:30 | 0.03 | 1642 | 38.2 | 29 | 63.3 | 129 | 598 | 46 |
| 2011/3/13 22:00 | 0.02 | 1633 | 38.4 | 29 | 63.2 | 129 | 599 | 46 |
| 2011/3/13 22:30 | 0.02 | 1628 | 34.9 | 28 | 62.8 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/13 23:00 | 0.02 | 1623 | 34.3 | 28 | 62.8 | 130 | 600 | 46 |
| 2011/3/13 23:30 | 0.02 | 1619 | 34.2 | 28 | 62.8 | 129 | 599 | 46 |
| 2011/3/14 0:00 | 0.01 | 1618 | 33.9 | 28 | 62.8 | 128 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 0:30 | 0.01 | 1614 | 33.7 | 28 | 62.8 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 1:00 | 0.01 | 1614 | 33.6 | 28 | 62.4 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 1:30 | 0.00 | 1613 | 33.4 | 28 | 62.4 | 130 | 597 | 46 |
| 2011/3/14 2:00 | 0.00 | 1609 | 33.3 | 28 | 62.4 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 2:30 | 0.00 | 1610 | 33.1 | 28 | 62.3 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 3:00 | -0.01 | 1610 | 33.1 | 28 | 62.3 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 3:30 | -0.01 | 1610 | 33.0 | 28 | 62.1 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 4:00 | -0.01 | 1609 | 32.9 | 28 | 62.1 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 4:30 | -0.02 | 1608 | 32.8 | 28 | 62.0 | 130 | 598 | 46 |
| 2011/3/14 5:00 | -0.02 | 1607 | 32.8 | 28 | 61.9 | 130 | 597 | 45 |
| 2011/3/14 5:30 | -0.03 | 1609 | 32.7 | 28 | 61.9 | 130 | 598 | 45 |
| 2011/3/14 6:00 | -0.03 | 1605 | 32.6 | 28 | 61.9 | 130 | 597 | 45 |

| 時間 時刻 | 4号機 | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | 炉圧(Mpa) | 炉水高(mm) | 炉水温度(°C) | D/W炉圧(kPa) | D/W温度(°C) | S/OE炉圧(kPaabs) | S/O水高(mm) | S/O温度(°C) |
| | 7.07 | 321(L3) | | 13.7 | 57 | | 30 | 32 |
| 2011/3/13 8:00 | 0.24 | 1497 | 150.7 | 102 | 90 | | | |
| 2011/3/13 8:30 | 0.24 | 1498 | 150.8 | 103 | 91.8 | 218 | 4900 | 113 |
| 2011/3/13 9:00 | 0.24 | 1114 | 130.8 | 104 | 88.3 | 217 | 4450 | 113 |
| 2011/3/13 9:30 | 0.25 | 1497 | 150.9 | 104 | 100.1 | 218 | 4550 | 114 |
| 2011/3/13 10:00 | 0.25 | 1497 | 151.2 | 105 | 103.5 | 221 | 4600 | 114 |
| 2011/3/13 10:30 | 0.24 | 1498 | 151.1 | 105 | 100.8 | 222 | 4650 | 114 |
| 2011/3/13 11:00 | 0.24 | 1497 | 151.0 | 105 | 101.3 | 224 | 4700 | 114 |
| 2011/3/13 11:30 | 0.24 | 1593 | 151.0 | 107 | 101.9 | 223 | 4800 | 114 |
| 2011/3/13 12:00 | 0.25 | 1093 | 151.0 | 113 | 102 | 231 | 4850 | 114 |
| 2011/3/13 12:30 | 0.25 | 588 | 151.3 | 118 | 102.4 | 236 | 4850 | 115 |
| 2011/3/13 13:00 | 0.29 | 3312 | 151.8 | 119 | 102.8 | 237 | 4900 | 115 |
| 2011/3/13 13:30 | 0.28 | 2824 | 152.5 | 120 | 103.1 | 238 | 4900 | 116 |
| 2011/3/13 14:00 | 0.28 | 2411 | 152.8 | 122 | 103.6 | 240 | 4800 | 116 |
| 2011/3/13 14:30 | 0.29 | 1924 | 152.9 | 123 | 103.6 | 242 | 4800 | 117 |
| 2011/3/13 15:00 | 0.29 | 1519 | 152.5 | 128 | 104.1 | 244 | 4800 | 117 |
| 2011/3/13 15:30 | 0.28 | 882 | 152.5 | 128 | 104.3 | 246 | 4950 | 118 |
| 2011/3/13 16:00 | 0.28 | 489 | 152.8 | 128 | 104.7 | 248 | 5000 | 119 |
| 2011/3/13 16:30 | 0.28 | 3329 | 153.2 | 129 | 104.4 | 248 | 4900 | 119 |
| 2011/3/13 17:00 | 0.29 | 3003 | 153.9 | 130 | 105.2 | 249 | 4900 | 120 |
| 2011/3/13 17:30 | 0.29 | 2394 | 154.4 | 132 | 105.7 | 251 | 4950 | 120 |
| 2011/3/13 18:00 | 0.29 | 2192 | 154.8 | 131 | 109.4 | 253 | 4650 | 121 |
| 2011/3/13 18:30 | 0.28 | 1759 | 155.0 | 135 | 108.8 | 255 | 5000 | 121 |
| 2011/3/13 19:00 | 0.28 | 1779 | 155.0 | 137 | 107.2 | 258 | 5050 | 122 |
| 2011/3/13 19:30 | 0.27 | 881 | 154.6 | 139 | 107.8 | 260 | 5050 | 122 |
| 2011/3/13 20:00 | 0.3 | 3391 | 154.2 | 140 | 108 | 260 | 5000 | 122 |
| 2011/3/13 20:30 | 0.3 | 3080 | 154.9 | 142 | 107.8 | 261 | 5000 | 122 |
| 2011/3/13 21:00 | 0.3 | 2702 | 155.4 | 143 | 108.5 | 264 | 5050 | 123 |
| 2011/3/13 21:30 | 0.3 | 2316 | 155.7 | 145 | 108.8 | 268 | 5050 | 124 |
| 2011/3/13 22:00 | 0.3 | 1899 | 155.9 | 147 | 109 | 268 | 5100 | 125 |
| 2011/3/13 22:30 | 0.3 | 1448 | 156.1 | 149 | 108.1 | 270 | 5150 | 125 |
| 2011/3/13 23:00 | 0.3 | 1000 | 156.8 | 151 | 108.3 | 272 | 5180 | 125 |
| 2011/3/13 23:30 | 0.31 | 512 | 156.5 | 154 | 108.8 | 276 | 5200 | 126 |
| 2011/3/14 0:00 | 0.31 | 3304 | 156.8 | 155 | 108.8 | 277 | 5050 | 126 |
| 2011/3/14 0:30 | 0.31 | 2854 | 156.9 | 158 | 109.8 | 282 | 5150 | 127 |
| 2011/3/14 1:00 | 0.31 | 2307 | 157.2 | 160 | 110.3 | 282 | 5150 | 127 |
| 2011/3/14 1:30 | 0.31 | 1718 | 157.4 | 162 | 110.5 | 285 | 5150 | 127 |
| 2011/3/14 2:00 | 0.32 | 1856 | 157.5 | 166 | 110.8 | 287 | 5150 | 128 |
| 2011/3/14 2:30 | 0.32 | 1236 | 157.7 | 168 | 111.4 | 290 | 5200 | 129 |
| 2011/3/14 3:00 | 0.32 | 784 | 157.8 | 170 | 111.6 | 292 | 5200 | 129 |
| 2011/3/14 3:30 | 0.33 | 320 | 158.1 | 173 | 112.2 | 293 | 5200 | 130 |
| 2011/3/14 4:00 | 0.33 | 3135 | 158.4 | 175 | 112.8 | 298 | 5150 | 130 |
| 2011/3/14 4:30 | 0.33 | 2789 | 158.6 | 177 | 112.8 | 298 | 5150 | 131 |
| 2011/3/14 5:00 | 0.33 | 2411 | 158.8 | 180 | 112.8 | 302 | 5150 | 131 |
| 2011/3/14 5:30 | 0.33 | 2012 | 159.0 | 182 | 112.8 | 305 | 5200 | 132 |
| 2011/3/14 6:00 | 0.34 | 1646 | 159.2 | 185 | 112.9 | 308 | 5200 | 132 |

番号 140947

現地モニタリング情報(1枚目) Zホームットを要(1目)

島第一(1F) MP-1北側(敷地最北敷地境界:サ-バイメーター変更(電離箱式))

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
| 定値(μSv/h) | 37 | 30 | 27 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17 |
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:45 |
| 定値(μSv/h) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 24 | 25 | 21 | 21 | 32 | 52 | 35 | 52 | 100 | 24 | 34 | 24 | 39 | 31 | 45 |
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | | | | | | | | |
| 定値(μSv/h) | 150 | 46 | 60 | 30 | 120 | 62 | 45 | 36 | 40 | 35 | 30 | 27 | 26 | | | | | | | | |

島第一(1F) MP-2(敷地北西敷地境界:サ-バイメーター変更(電離箱式)):MP-1から変更。MP-1は崖の上により夜間は危険なため変更。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3月13日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 |
| 定値(μSv/h) | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 430 | 430 | 430 | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | 420 | 420 |
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定値(μSv/h) | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月14日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:30 |
| 定値(μSv/h) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 440 | 650 | 720 | 480 | 650 | 650 | 720 |
| 3月14日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3:40 | 3:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定値(μSv/h) | 699 | 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

島第一(1F) MP-6(正門:モニタリングカー:固定)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:10 | 9:20 | 9:30 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 定値(μSv/h) | 175 | 281.7 | 26.0 | 6.5 | 6.4 | 8.3 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.0 |
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
| 定値(μSv/h) | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 21.9 | 39.0 | 57.6 | 17.6 | 10.1 | 10.9 | 8.3 | 5.7 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 |
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 |
| 定値(μSv/h) | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 4.4 | 4.5 |
| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 |
| 定値(μSv/h) | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |

第一(1F) MP-6(正門:モニタリングカー:固定)

| 3月14日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| タリシグカー | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 |
| 値(μSv/h) | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 751.2 | 433 | 420 | 66.3 |

第一(1F) MP-4(1号機北西敷地境界:モニタリングカー(柏崎刈羽))

| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 値(μSv/h) | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:12 |
| 風向 | 854.2 | 1124.3 | 1038.2 | 1144.1 | 1204.2 | 1153.6 | 717.7 | 554.1 | 307.8 | 197.7 | 186.2 | 261.2 | 473.1 | 679.8 | 221.3 | 143.5 | 108.5 | 97.4 | 88.7 | 101.8 | 138.8 | 193.2 |
| 風速(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

SRV開
FPホック注入

| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 値(μSv/h) | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:56 |
| 風向 | 199.5 | 187.3 | 124.5 | 76.9 | 75.3 | 73.8 | 72.3 | 71.2 | 70.3 | 69.4 | 68.6 | 69.5 | 68.3 | 66.8 | 66.3 | 65.8 | 65.4 | 65.0 | 64.7 | 64.3 | 63.9 | 63.5 |
| 風速(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PCVAテスト

| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 値(μSv/h) | 9:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | | | | | | |
| 風向 | 63.2 | 62.8 | 62.5 | 62.1 | 61.8 | 61.4 | 61.1 | 60.8 | 60.6 | 60.3 | | | | | | |
| 風速(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北西 | | | | | | |

| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 値(μSv/h) | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:18 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 |
| 風向 | 61.8 | 58.0 | 56.8 | 55.5 | 54.3 | 53.3 | 52.8 | 53.7 | 51.3 | 50.0 | 49.4 | 48.6 | 47.8 | 47.1 | 50.2 | 82.5 | 97.9 | 251.8 | 905.1 | 1557.5 | 829.7 | 596.5 |
| 風速(m/s) | - | - | - | - | - | 北西 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 北西 | - | - | - | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 |

| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 値(μSv/h) | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:30 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
| 風向 | 531.8 | 499.3 | 602.6 | 490.9 | 599.1 | 595.3 | 646 | 547.3 | 289.7 | 170.6 | 154.3 | 135.4 | 129.9 | 112.2 | 133 | 184.1 | 179.8 | 169.8 | 58.8 | 54.3 | 53 | 51.8 |
| 風速(m/s) | 南 | 0.6 | - | - | - | 東南東 | 0.7 | - | - | - | 南 | 0.6 | 0.5 | - | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |

| 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 値(μSv/h) | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 |
| 風向 | 51.6 | 52.1 | 56.5 | 85 | 135.8 | 116.6 | 100.7 | 70.1 | 773.4 | 80.6 | 82.8 | 90 | 107 | 83.8 | 71.1 | 64.7 | 61.4 | 58 | 56.6 | 55.1 | 54.2 | 55.6 |
| 風速(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 南 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |

島第一(1F) MP-4(1号機北西敷地境界:モニタリングカー(柏崎刈羽))

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 3月14日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 値($\mu\text{Sv/h}$) | 3:48 | 3:58 | 4:08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風向 | 74.7 | 72.2 | 56.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風速(m/s) | 北西 | 0.3 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | |

島第二(2F)(事業者のモニタリングポスト)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | |
| モニタリングポスト | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 13:20 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| IP1($\mu\text{Sv/h}$) | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.004 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| IP2($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| IP3($\mu\text{Sv/h}$) | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| IP4($\mu\text{Sv/h}$) | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| IP5($\mu\text{Sv/h}$) | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.04 | 0.039 | 0.039 |
| IP6($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| IP7($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 風向 | 南 | 西 | 西 | 北西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m/s) | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |

3月13日(続き)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 3月14日(続き) | | | | | | | | | | | |
| モニタリングポスト | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | | | | | | | | | |
| IP1($\mu\text{Sv/h}$) | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | | | | | | | | | |
| IP2($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | | | | | | | | | |
| IP3($\mu\text{Sv/h}$) | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | | | | | | | | | |
| IP4($\mu\text{Sv/h}$) | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | | | | | | | | | |
| IP5($\mu\text{Sv/h}$) | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | | | | | | | | | |
| IP6($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | | | | | | | | | |
| IP7($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | | | | | | | | | |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | | | | | | | | | |
| 風速(m/s) | 0.9 | 4.3 | 2.1 | 6.5 | | | | | | | | | |

3月14日(続き)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | |
| モニタリングポスト | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 13:20 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| IP1($\mu\text{Sv/h}$) | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.004 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| IP2($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| IP3($\mu\text{Sv/h}$) | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| IP4($\mu\text{Sv/h}$) | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| IP5($\mu\text{Sv/h}$) | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.04 | 0.039 | 0.039 |
| IP6($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| IP7($\mu\text{Sv/h}$) | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 風向 | 南 | 西 | 西 | 北西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 東北東 | 東北東 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m/s) | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |

ニタリングポスト (1F側13か所(1か所のみ確認できている。))


| | | 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
| 汚濁(μSv/h) | | 0.143 | 0.888 | 0.119 | 0.081 | 0.08 | 0.145 | 0.156 | 0.159 | 0.26 | 0.171 | 0.232 | 0.611 | 1.335 | 1.324 | 1.315 | 2.397 | 5.078 | 5.357 | 0.619 | 0.485 | 0.258 | 0.204 |
| 風向 | | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 北 | 西北西 | 西南西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m/s) | | 2.4 | 2.0 | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 9.3 | 6.4 | 5.7 | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 4.1 | 5.4 | 3.8 | 1.6 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |

| | | 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | | | | | | | | | | |
| 汚濁(μSv/h) | | 0.212 | 0.209 | 0.199 | 0.253 | | | | | | | | | | |
| 風向 | | 西 | 西南西 | 西 | 西南西 | | | | | | | | | | |
| 風速(m/s) | | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | | | | | | | | | | |

| | | 3月13日(続き) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | | | | | | | | | | |
| 汚濁(μSv/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風向 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風速(m/s) | | | | | | | | | | | | | | | |

福島第一原子力発電所

2011/3/14
7:30分現在

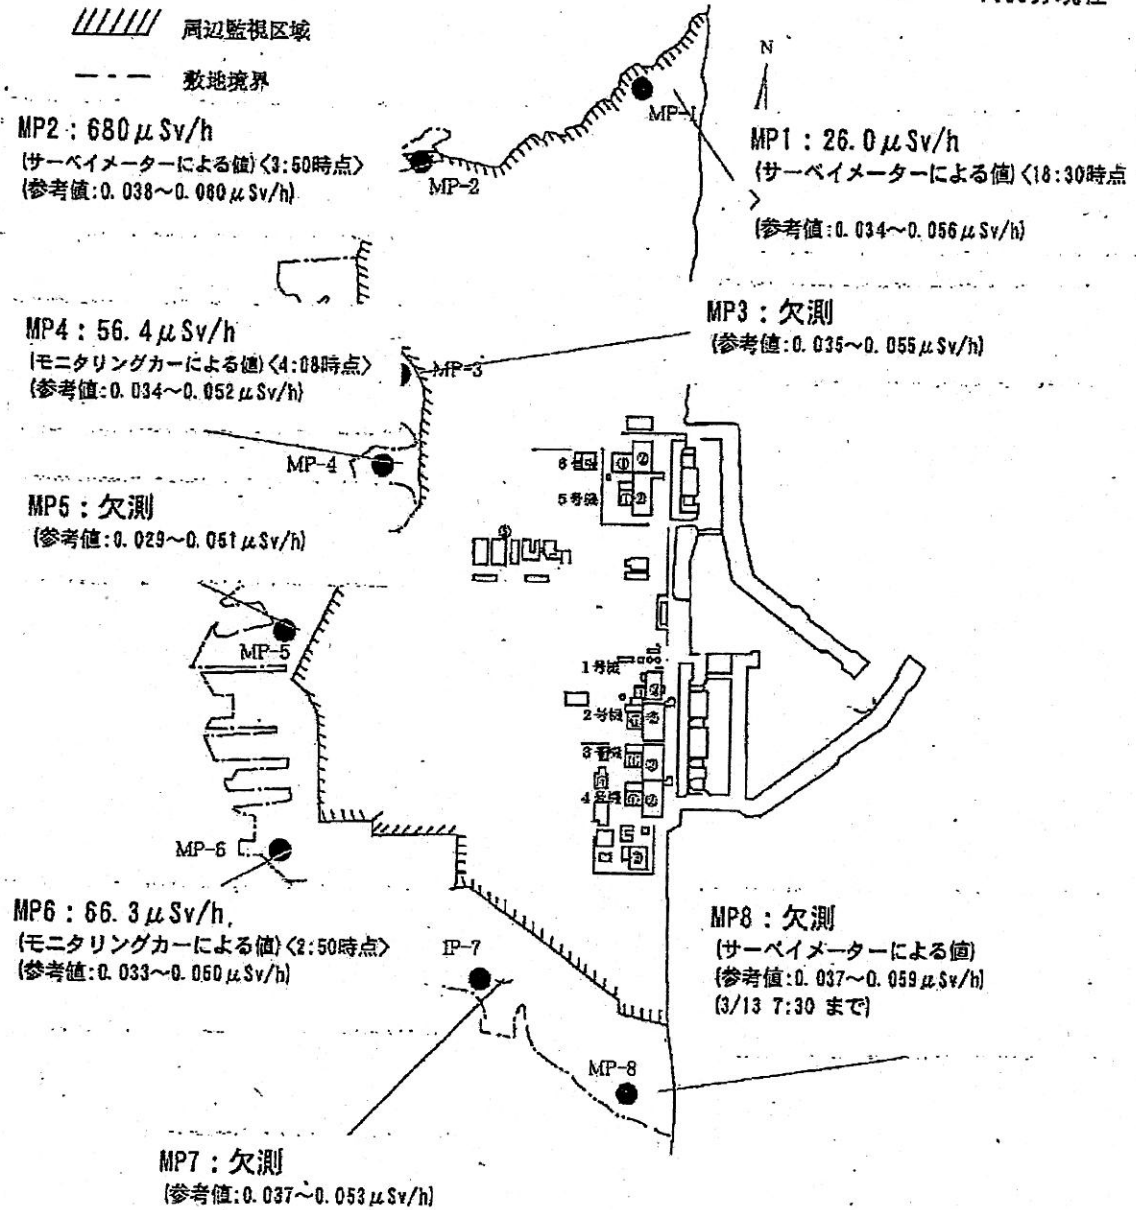

MP1 : 0.037 μ Sv/h
(参考値: 0.035 ~ 0.054 μ Sv/h)

MP2 : 欠測
(参考値: 0.042 ~ 0.062 μ Sv/h)

MP3 : 0.036 μ Sv/h
(参考値: 0.036 ~ 0.052 μ Sv/h)

MP4 : 0.037 μ Sv/h
(参考値: 0.036 ~ 0.052 μ Sv/h)


MP5 : 0.042 μ Sv/h
(参考値: 0.041 ~ 0.058 μ Sv/h)

MP6 : 欠測
(参考値: 0.044 ~ 0.063 μ Sv/h)

MP7 : 欠測
(参考値: 0.043 ~ 0.062 μ Sv/h)

<14日4:00時点>

モニタリングポスト配置図 2F

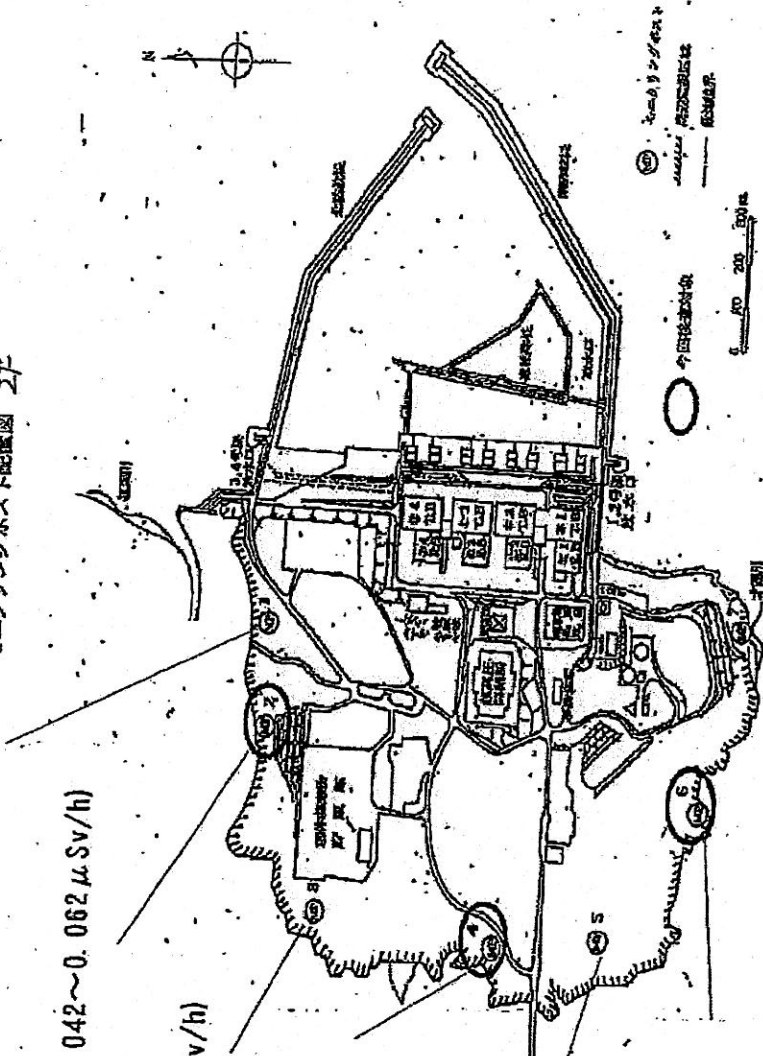

緊急扉 (2)

経済産業省

ERC1様

←福島 総括班(1)

2014年 3月14日(水) 7:20 P001/001

放射線班

番号 140948

測定時間ごとのデータ(原測定)

| 日 | 時間 | Nal 線量率 (nGy/h) | 電離箱 線量率 (nGy/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 大気安定 度 | ERC放射 線班に報 告済 |
|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------|--------------------------|
| H23.3.13 | 22時00分 | 204 | 213 | WSW | 1.0 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 22時30分 | 191 | 200 | NW | 1.5 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 23時00分 | 192 | 203 | W | 1.8 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 23時30分 | 199 | 208 | WNW | 1.7 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 0時00分 | 245 | 247 | W | 1.1 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 0時30分 | 268 | 265 | W | 1.6 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 1時00分 | 374 | 358 | WSW | 2.3 | F | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 1時30分 | 451 | 419 | W | 0.6 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 2時00分 | 187 | 195 | WNW | 0.7 | D | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 2時30分 | 187 | 197 | WNW | 0.5 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 3時00分 | 187 | 196 | WNW | 1.9 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 3時30分 | 186 | 195 | W | 2.4 | F | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 4時00分 | 189 | 199 | WSW | 1.1 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 4時30分 | 185 | 195 | WSW | 2.0 | F | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 5時00分 | 185 | 195 | WNW | 1.9 | G | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 5時30分 | 191 | 197 | W | 3.2 | E | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 6時00分 | 187 | 197 | W | 1.6 | D | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 6時30分 | 181 | 193 | W | 1.7 | D | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 7時00分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 7時30分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 8時00分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 8時30分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 9時00分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 9時30分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 10時00分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 10時30分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 11時00分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 11時30分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 12時00分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 12時30分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 13時00分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.14 | 13時30分 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

2011/3/14

ERC様

↑ 部 務 活 班 (1)

2011年 3月14日(日) 7:27 P002/009

福島第一原子力発電所モニタリングデータ

| 日 | 時間 | 正門 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-1付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-2付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-4付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-8付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | 中性子線 量率(μ Sv/h) | 風向 | 風速 (m/s) | ダスト、よごれ (Bq/cm ²) | ERC放射線 測定に報告済 |
|----------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|--|--------------------------|
| H23.3.12 | 11時30分 | 35.77 | | | | 5.03 | <0.001 | E | 1.6 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 11時40分 | 12.53 | | | | 3.80 | <0.001 | SW | 2.0 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 11時50分 | 17.10 | | | | 4.05 | <0.001 | NW | 2.7 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時00分 | 23.21 | | | | 5.32 | <0.001 | N | 2.3 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時05分 | | | | | 8.80 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時10分 | 48.23 | | | | 13.50 | <0.001 | W | 1.9 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時15分 | | | | | 11.70 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時20分 | 11.56 | | | | 4.13 | <0.001 | NW | 2.2 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時25分 | | | | | 3.83 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時30分 | 5.78 | | | | 3.58 | <0.001 | SE | 1.8 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時40分 | 5.62 | | | | 3.60 | <0.001 | S | 2.0 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 12時50分 | 5.48 | | | | 3.32 | <0.001 | SE | 1.7 | 11:20~11:40 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 13時00分 | 5.39 | | | | 3.66 | <0.001 | E | 1.7 | ダスト 10^{-3} 希ガス 10^{-3} 未満 7.5×10^{-4} | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 13時10分 | 5.31 | | | | 3.74 | <0.001 | S | 2.6 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 13時20分 | 10.90 | | | | 3.25 | <0.001 | E | 2.6 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 13時25分 | | | | | 2.95 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 9時00分 | 3.574 | | | | | <0.001 | S | 1.2 | HEL12011測定からERCに19000Bq/m ³ まで \sim 92L | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 9時10分 | 3.478 | | | | | <0.001 | SE | 1.5 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 9時20分 | 3.236 | | | | | <0.001 | SSE | 2.0 | 採取(正門)2:25~2:55 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 9時30分 | 3.109 | | | | | <0.001 | S | 1.6 | 測定(正門)3:38~3:48 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 9時40分 | 3.392 | | | | 5.0 | <0.001 | SW | 1.2 | ダスト 10^{-4} ~コンタミ可能性あり | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 9時50分 | 3.186 | | | | 5.1 | <0.001 | S | 0.8 | 希ガスよごれ 10^{-4} ($<7.4 \times 10^{-4}$) | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 4時00分 | 3.039 | | | | 5.2 | <0.001 | SE | 1.2 | | <input type="checkbox"/> |

2011/3/14
7:20

放射線班

OPC 原子力研究所 放射線班

福島第一原子力発電所モニタリングデータ

| 日 | 時間 | 正門 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-1付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-2付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-4付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-8付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | 中性子線 量率(μ Sv/h) | 風向 | 風速 (m/s) | ダスト、よう素 (Bq/cm ³) | ERC放射 線班に報 告済 |
|----------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|--|--------------------------|
| H23.3.12 | 9時10分 | | | | | 2.68 | | | | 7:50~8:10 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時15分 | | | | | 2.77 | | | | ダスト 3.1×10^{-3} 希ガスよう素 6.6×10^{-3} | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時20分 | | | | | 2.55 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時26分 | | | | | 2.59 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時30分 | 5.16 | | | | 2.61 | <0.001 | SE | 2.5 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時35分 | | | | | 2.59 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時40分 | 5.17 | | | | 2.62 | <0.001 | SE | 2.8 | ダスト 1.5×10^{-3} 希ガスよう素LID(3.4×10^{-3}) | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時45分 | | | | | 2.64 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時50分 | 5.03 | | | | 2.61 | <0.001 | SSE | 2.8 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 9時55分 | | | | | 2.62 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時0分 | 5.28 | | | | 4.50 | <0.001 | S | 1.9 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時05分 | | | | | 4.56 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時10分 | 6.65 | | | | 4.61 | <0.001 | SE | 2.2 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時15分 | | | | | 4.25 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時20分 | 160.20 | | | | 8.85 | <0.001 | SE | 2.0 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時25分 | | | | | 4.75 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時30分 | 385.50 | | | | 9.14 | <0.001 | N | 1.8 | 10:00~10:20 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時35分 | | | | | 24.1 | | | | ダスト 3×10^{-3} 希ガスよう素 8.8×10^{-3} | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時40分 | 162.50 | | | | | <0.001 | N | 2.0 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時45分 | | | | | 16.9 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 10時50分 | 7.04 | | | | 6.95 | <0.001 | N | 1.7 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 11時00分 | 6.69 | | | | 5.16 | <0.001 | SW | 1.6 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 11時10分 | 6.32 | | | | 4.86 | <0.001 | SW | 2.7 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.12 | 11時20分 | 9.43 | | | | 5.22 | <0.001 | NE | 2.2 | | <input type="checkbox"/> |

福島第一原子力発電所モニタリングデータ

| 日 | 時間 | 正門 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-1付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-2付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-4付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | MP-8付近 ガンマ線 量率(μ Sv/h) | 中性子線 量率(μ Sv/h) | 風向 | 風速 (m/s) | ダスト、よう素 (Bq/cm ³) | ERC放射 線管理に 報告済 |
|----------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| H23.3.13 | 4時10分 | 3.564 | | | | 5.0 | <0.001 | S | 1.3 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 4時20分 | 3.150 | | | | 5.5 | <0.001 | SSW | 1.3 | 採取4:02~4:22 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 4時30分 | 3.122 | | | | 5.0 | <0.001 | S | 0.6 | 測定4:24~4:34 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 4時40分 | 3.256 | | | | 5.0 | <0.001 | W | 1.2 | ダスト 10^{-5} | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 4時50分 | 3.104 | | | | 4.5 | <0.001 | NNE | 0.7 | 希ガスよう素LTD(<7.4 $\times 10^{-3}$) | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 5時00分 | 3.204 | | | | 5.0 | <0.001 | N | 0.8 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 5時10分 | 3.360 | | | | | <0.001 | N | 0.7 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 6時10分 | | | | | 5.90 | | | | H23.3.13 6時55分~6時00分までデータなし | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 6時20分 | | | | | 5.70 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 6時30分 | | | | | 5.70 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 6時40分 | 3.092 | | | | 5.70 | 0.001 | W | 0.8 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 6時50分 | 3.006 | | | | 5.70 | <0.001 | SSW | 1.3 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 7時00分 | 3.552 | | | | 7.70 | <0.001 | WNW | 1.6 | 採取6:50~7:10 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 7時10分 | 3.415 | | | | 5.50 | 0.001 | N | 0.9 | 測定7:12~7:22 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 7時20分 | 3.325 | | | | 8.00 | <0.001 | NW | 0.9 | ダスト 10^{-4} | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 7時30分 | 3.530 | | | | 5.50 | <0.001 | WSW | 0.9 | 希ガスよう素LTD | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 7時40分 | 3.419 | | | 3.486 | | 0.001 | NW | 0.9 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 7時50分 | 7.227 | | | | | <0.001 | NW | 0.4 | | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 8時00分 | 3.510 | | | | | 0.001 | S | 0.4 | 採取7:52~8:12 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 8時10分 | 3.166 | 100 | | 3.595 | | <0.001 | E | 0.5 | 測定8:16~8:26 | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 8時20分 | 5.860 | 100 | | | | <0.001 | E | 0.7 | ダスト 10^{-5} | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 8時30分 | 14.730 | 80 | | | | <0.001 | SSE | 1.6 | 希ガスよう素 2.1×10^{-3} | <input type="checkbox"/> |
| H23.3.13 | 8時40分 | 16.030 | 80 | | 3.078 | | 0.001 | SE | 1.4 | | <input type="checkbox"/> |