

福島第一(県モニタリングポスト)(1F朝日所(1F朝日所のみ確認できています。))

		3月13日																					
モニタリングポスト		9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30
大野原(μSv/h)		0.143	0.888	0.119	0.081	0.08	0.145	0.166	0.169	0.28	0.171	0.232	0.611	1.336	1.824	1.316	2.397	6.078	5.357	0.679	0.485	0.268	0.204
風向		西北西	西	西南西	西	西	西南西	西	西南西	西	西南西	西北西	西北西	西南西	西南西	北	西北西	西南西	西北西	西	西北西	西	西南西
風速(m/s)		2.4	2.0	3.5	5.2	5.7	9.3	6.4	5.7	3.1	4.9	3.3	2.5	4.1	5.4	3.3	1.6	3.3	1.9	1.5	2.8	2.6	2.3

		3月14日																					
モニタリングポスト		20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30
大野原(μSv/h)		0.212	0.209	0.199	0.253	0.204	0.191	0.192	0.199	0.245	0.268	0.374	0.451	0.187	0.187	0.187	0.186	0.199	0.185	0.191	0.187	0.187	0.181
風向		西	西南西	西	西南西	西南西	北西	西	西南西	西	西南西	西	西南西	西北西	西北西	西北西	西	西南西	西南西	西北西	西	西	西
風速(m/s)		2.5	1.4	1.9	1.2	1.9	1.5	1.8	1.7	1.1	1.5	2.3	0.6	0.7	0.5	1.3	2.4	1.1	2.0	1.9	3.2	1.6	1.7

		3月14日																					
モニタリングポスト		11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30
大野原(μSv/h)		0.247	0.375	0.419	0.415	0.412	0.412	0.416	0.416	0.420	0.422	0.414	0.414	0.414	0.413	0.408	0.407	0.408	0.408	0.408	0.412	0.410	0.410
風向		西	西南西	西	西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西	西南西
風速(m/s)		7.0	5.8	6.4	4.7	3.7	5.5	-	-	5.2	-	6.5	0.0	6.8	6.1	7.0	8.8	5.5	4.0	5.5	4.2	4.0	

		3月14日																					
モニタリングポスト		14:40	14:50	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00	17:10	17:20	17:30	17:40	17:50	18:00	18:10
大野原(μSv/h)		0.414	0.411	0.416	0.417	0.416	0.417	-	-	0.483	0.500	0.504	0.394	0.298	0.248	0.248	0.233	0.450	0.410	0.418	0.418	0.494	0.583
風向		北西	西北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	南	西	西南西	西南西	西南西	西南西	北西	北西	北西	北西	北西	西	西	西
風速(m/s)		3.2	4.3	4.0	4.6	4.2	5.4	-	-	4.2	3.3	4.3	2.9	2.5	1.9	2.4	3.9	3.4	2.5	3.8	3.5	3.8	4.1

現地モニタリング情報(9核目)ゾーン外

		3月14日																					
モニタリングポスト		18:20	18:30	18:40	18:50	19:00	19:10	19:20	20:06														
大野原(μSv/h)		0.522	0.524	0.499	0.500	0.509	0.502	0.501	0.417														
風向		西	西	西	西	西北西	西	西	西														
風速(m/s)		3.3	5.1	5.4	5.8	4.6	5.5	4.8	7.4														

相取保線所(1F2号機より北へ20m圏外)

		3月14日																					
モニタリングポスト		21:00	21:10	21:20	21:30	21:40	21:50	22:00	22:10	22:20	22:30	22:40	22:50	23:00	23:10	23:20	23:30	23:40	23:50	0:00	0:10	0:20	0:30
大野原(μSv/h)		2.000	3.20	3.30	3.39	3.36	3.30	3.27	3.24	3.19	3.16	3.14	3.13	3.12	3.03	3.01	2.97	2.95	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
風向		西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風速(m/s)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

飯館村役場(1F2号機より北西20m圏外)可搬型モニタリングポスト

		3月14日																					
モニタリングポスト		13:10	14:00	15:00	16:50																		
大野原(μSv/h)		0.144	0.140	0.135	0.135																		
風向		西	西	西	西																		
風速(m/s)		2.0	2.0	2.0	2.0																		

現在確認中


N7W

IF

福島第一原子力発電所 プラント関連パナマ 左1-2  
3月14日 24:00現在


号機	1u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注 入中。	消火系ラインを用いた海水注入をできる ように準備中。	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1700mm 燃料域B: -1700mm (22:00現在)	燃料域A/B: D/S mm (23:54現在) ↑	プール温度 84°C (4:08)	-	-
原子炉圧力	0.05MPaG (A) 0.24MPaG (B) (22:00現在)	0.21MPaG (A) ↑ 0.21MPaG (B) (23:30現在)	-	-	-
D/W・S/C圧力	D/W - S/C - (22:00 仮設電源時)	D/W 0.745MPaabs ↑ S/C 0.30MPaabs ↓ (23:54現在) S/C 水温 定格中 〇 (23:54)	-	-	-
S/C水温度	6.10X10 <sup>1</sup> SV/h 2.66X10 <sup>1</sup> SV/h (22:00. 現在)	2.29X10 <sup>1</sup> SV/h ↑ 9.12X10 <sup>1</sup> SV/h (23:44現在)	-	-	-
CAMS					
D/W監視使用圧力	384kPaG	384kPaG			
D/W最高使用圧力	427kPaG	427kPaG			
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	4AB使用不 可	5ABトリップ	6B動作中 6A 不可 HPCS不可
その他情報					

経済産業省  
番号 15-0056

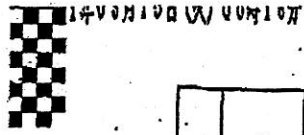


0:02

IF2 プラントパラメータ

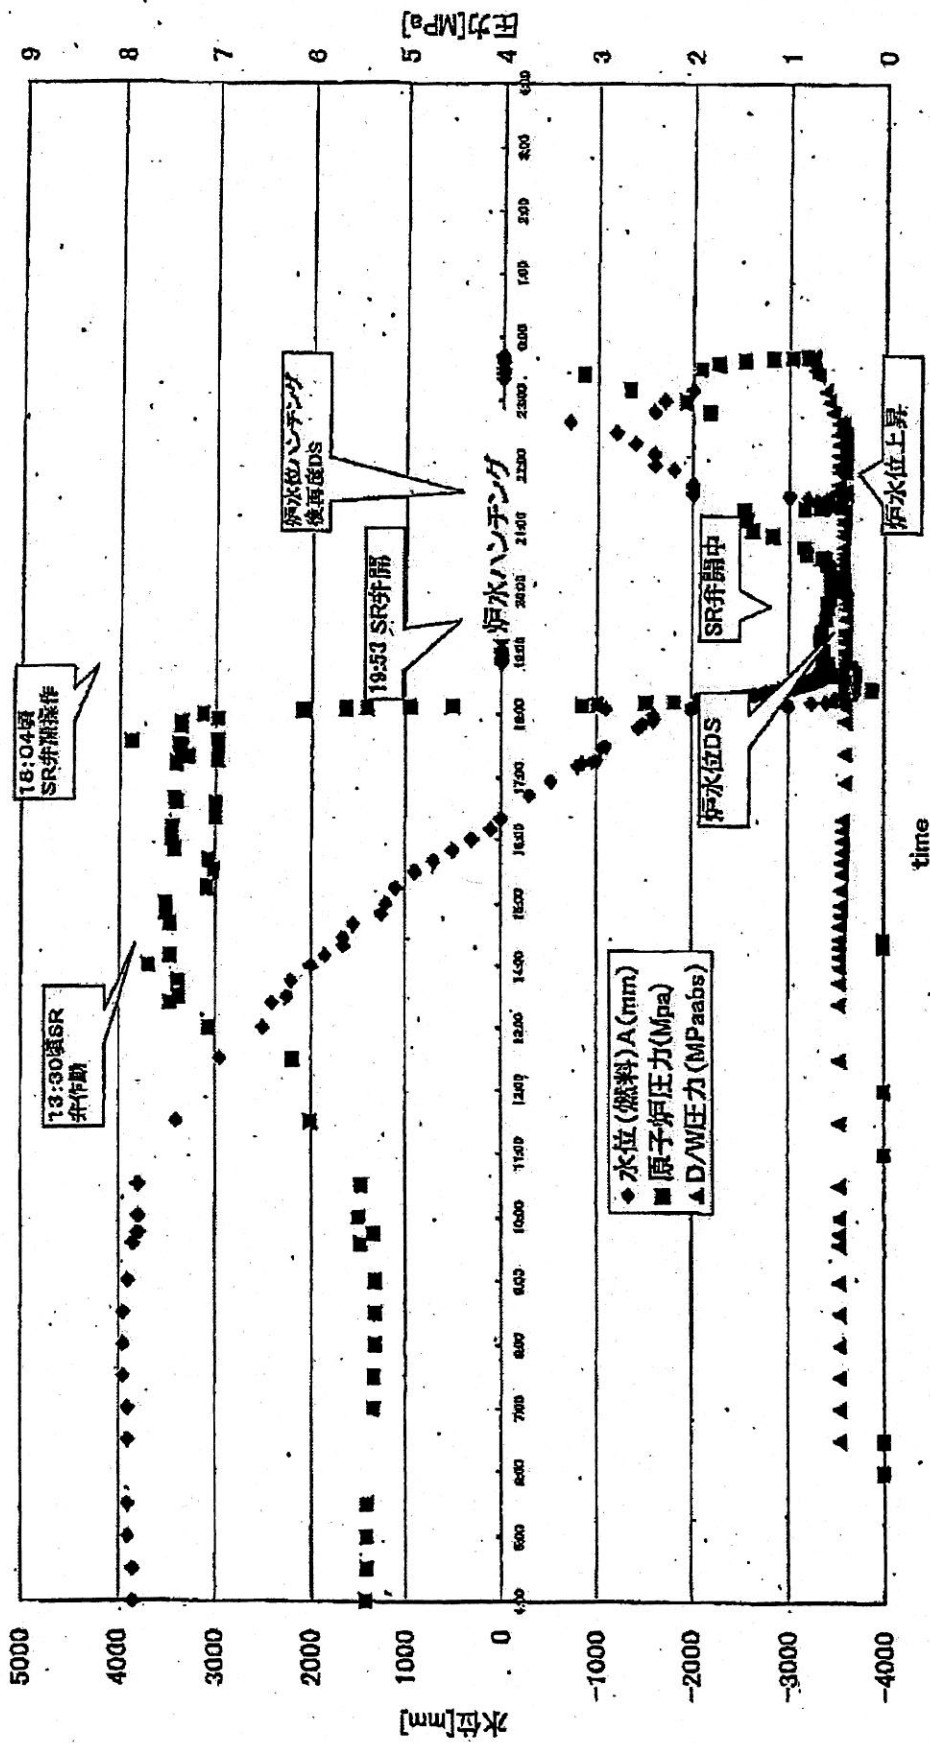

0=10

# 1F2プラントパラメータ

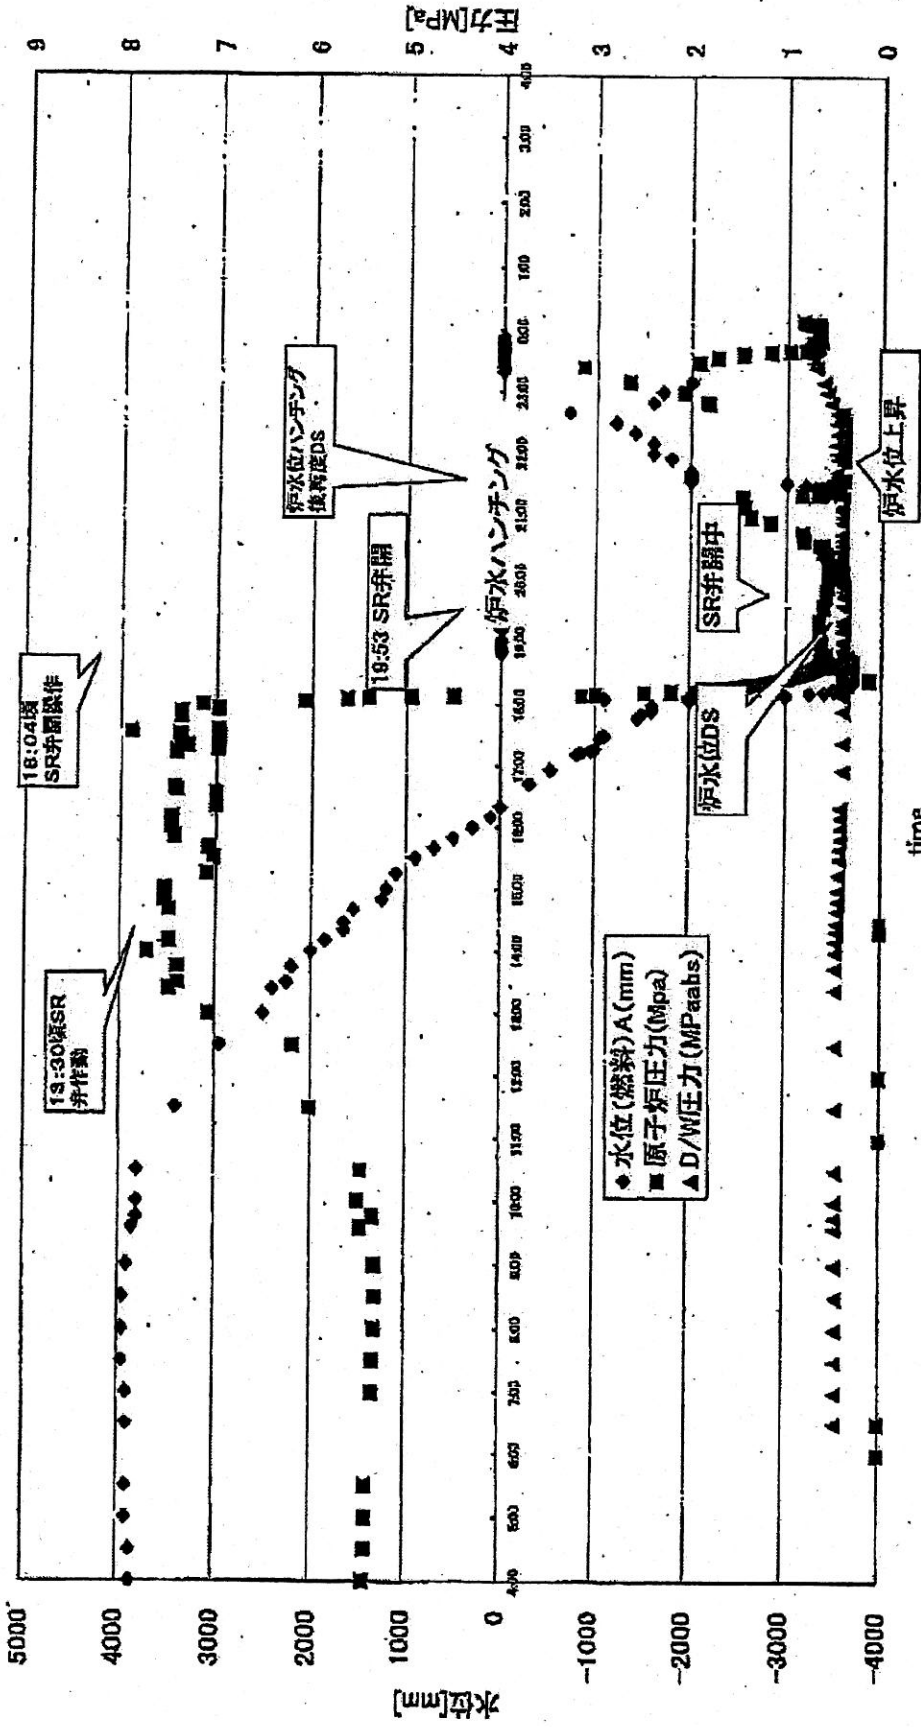

フロント関連パラメータ

	23:54	0:02	0:04	0:05	3/15 0:06	3/15 0:06	3/15 0:07	3/15 0:08	3/15 0:10
水位(フイド)A(mm)									
水位(フイド)B(mm)									
水位(燃料)A(mm)	D.S								
水位(燃料)B(mm)									
原子炉圧力A(MPa)	6.53E-01		6.53E-01		6.75E-01	6.75E-01	7.88E-01	8.33E-01	
原子炉圧力A(KPa)バンド									
原子炉圧力B(MPa)									
原子炉圧力B(KPa)バンド									
原子炉圧力(Mpa)									
D/W圧力(MPaabs)	7.45E-01	7.40E-01	7.40E-01	7.40E-01	7.40E-01	7.40E-01	7.40E-01	7.40E-01	7.40E-01
S/C圧力(MPaabs)	0.30		0.30		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
GAMS D/W	2.45E+01								
GAMS S/C	9.10E+00								
S/P水温度(°C)									

主要なイベントを欄外に通信記載してください。

2008年開

2011/3/15

2uフロントデータ(可能な限りの更新)

SPA-1F管内(9633989)、本店、川崎(91-4855)-F

00

00

No.4419

00

開閉時間

04:09

2011年 3月 15日

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

左2

机内検査目  
番号 150051

2F7521105X-19

時間	1号機							
	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W炉力(kPa)	D/W温度(°C)	S/G炉力(kPaabs)	S/G水位(mm)	S/G温度(°C)
番録値	7.07	32(L3)		18.7	87		89	92
2011/3/13 8:00	0.29	1528	137	184	115.3	288	6180	128
2011/3/13 8:30	0.3	1528	134	189	115.6	284	6130	126
2011/3/13 9:00	0.31	1180	139	174	116.1	299	6130	127
2011/3/13 9:30	0.32	870	138	176	116.5	301	6116	128.5
2011/3/13 10:00	0.31	1321	135	179	116.9	304	6122	124.5
2011/3/13 10:30	0.32	1373	136	184	117.3	309	6138	125
2011/3/13 11:00	0.32	1016	138	184	117.4	309	6305	123.6
2011/3/13 11:30	0.31	1910	135	185	117.8	302	6371	130
2011/3/13 12:00	0.32	1204	138	174	116.3	302	6478	129
2011/3/13 12:30	0.31	900	135	189	119.8	299	6672	129
2011/3/13 13:00	0.31	1127	135	181	120.5	295	6650	128
2011/3/13 13:30	0.31	1882	133	159	120.9	294	7063	128
2011/3/13 14:00	0.31	1075	135	184	120.3	300	7058	126
2011/3/13 14:30	0.32	1238	138	187	119.5	304	7058	128
2011/3/13 15:00	0.32	807	139	166	119.9	308	7089	128
2011/3/13 15:30	0.32	855	138	173	119.7	312	7109	129
2011/3/13 16:00	0.33	1130	137	177	118.8	318	7122	116
2011/3/13 16:30	0.32	1976	138	180	118.8	319	7141	113
2011/3/13 17:00	0.34	981	138	189	119	325	7145	115
2011/3/13 17:30	0.35	1280	139	188	119.3	321	7157	118
2011/3/13 18:00	0.34	1250	138	191	119.5	329	7188	117
2011/3/13 18:30	0.35	890	139	185	119.9	337	7186	120
2011/3/13 19:00	0.36	1017	140	188	120.1	342	7179	120
2011/3/13 19:30	0.35	1238	138	200	120.4	344	7184	121
2011/3/13 20:00	0.37	940	141	204	120.9	350	7160	122
2011/3/13 20:30	0.37	955	141	208	121.0	354	7178	122
2011/3/13 21:00	0.38	1238	142	209	121.4	357	7184	122
2011/3/13 21:30	0.38	1250	142	211	121.8	361	7196	122
2011/3/13 22:00	0.38	1150	142	220	121.4	368	7248	129
2011/3/13 22:30	0.39	2018	143	222	122.5	372	7235	126
2011/3/13 23:00	0.39	1847	143	222	122.5	375	7288	124
2011/3/14 0:00	0.40	2000	144	230	122.2	378	7331	128
2011/3/14 0:30	0.40	1722	144	232	123.4	378	7383	128
2011/3/14 1:00	0.40	989	144	233	123.7	375	7398	128
2011/3/14 1:30	0.40	2601	144	235	124.1	388	7378	125
2011/3/14 2:00	0.40	1011	144	238	124.3	381	7408	128
2011/3/14 2:30	0.39	1940	143	238	124.5	378	7443	126
2011/3/14 3:00	0.40	1850	144	239	124.6	371	6880	120
2011/3/14 3:30	0.39	741	143	237	124.6	359	5867	124
2011/3/14 4:00	0.37	1167	141	237	124.5	352	5678	122
2011/3/14 4:30	0.37	1727	141	233	124.3	348	5802	121
2011/3/14 5:00	0.37	1100	141	223	124.4	345	5908	120
2011/3/14 5:30	0.37	1258	141	220	124.2	342	5850	119
2011/3/14 6:00	0.38	1898	139	218	124.2	341	5980	117
2011/3/14 6:30	0.38	1324	140	218	124.2	340	5992	115
2011/3/14 7:00	0.39	827	140	216	124.1	338	6018	114
2011/3/14 7:30	0.38	2000	140	219	124.1	336	6030	114
2011/3/14 8:00	0.39	1597	139	211	124.1	335	6039	111
2011/3/14 8:30	0.39	774	139	210	124.0	333	6080	110
2011/3/14 9:00	0.39	1681	139	205	123.8	329	6081	108
2011/3/14 9:30	0.39	1318	139	200	123.8	324	5938	101
2011/3/14 10:00	0.35	2088	138	200	123.8	322	5901	99
2011/3/14 10:30	0.34	4205	138	188	123.1	319	6848	95
2011/3/14 11:00	0.32	4284	129	192	119.3	315	5872	94
2011/3/14 11:30	0.19	4588	103	187	115.8	311	6856	91
2011/3/14 12:00	0.11	4978	103	182	112.6	308	5846	89
2011/3/14 12:30	0.11	4588	102	178	108.9	305	6838	87
2011/3/14 13:00	0.10	4688	102	174	107.4	302	6823	86
2011/3/14 13:30	0.10	4688	102	180	105.2	298	5848	81
2011/3/14 14:00	0.09	4587	97	183	103.8	293	5834	78
2011/3/14 14:30	0.05	4587	84	183	103.8	287	5829	78
2011/3/14 15:00	0.05	4897	84	183	101.8	285	5830	74
2011/3/14 15:30	0.08	4888	95	180	104.8	293	5834	78
2011/3/14 16:00	0.05	4888	84	188	103.8	287	5829	78
2011/3/14 16:30	0.04	4887	78	183	101.8	285	5830	74
2011/3/14 17:00	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 17:30	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 18:00	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 18:30	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 19:00	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 19:30	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 20:00	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 20:30	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 21:00	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 21:30	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 22:00	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 22:30	0.04	4887	78	183	101.3	284	5832	72
2011/3/14 23:00	0.07	4588	80	183	95.2	269	5777	70
2011/3/14 23:30	0.07	4588	80	183	95.2	269	5790	69

NEW

時間	炉圧(MPa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/O圧力(kPaabs)	S/O水位(mm)	S/O温度(°C)
表読値	7.07	321(L)		19.7	57		83	92
2011/3/13 8:00	0.33	1083	137	185.6	110.8	289	3100	132
2011/3/13 8:30	0.31	1284	139	183.7	111	287	3150	132
2011/3/13 9:00	0.31	1229	135	184.9	111.8	280	3200	132
2011/3/13 9:30	0.33	1073	137	180.9	111.8	265	3900	132
2011/3/13 10:00	0.32	1912	138	179.9	112	288	3400	131
2011/3/13 10:30	0.32	1954	139	181.9	112.3	269	3450	131
2011/3/13 11:00	0.33	1103	137	182.8	112.6	290	3600	131
2011/3/13 11:30	0.33	1309	137	189.9	113.3	297	3800	132
2011/3/13 12:00	0.34	1089	138	185.6	113.6	284	3800	132
2011/3/13 12:30	0.35	1084	138	181.2	113.4	290	3700	132
2011/3/13 13:00	0.33	1378	137	185.6	113.6	285	3760	132
2011/3/13 13:30	0.37	918	141	193.1	113.9	294	3800	132
2011/3/13 14:00	0.38	1182	140	189.9	113.8	293	3900	132
2011/3/13 14:30	0.34	1486	139	185.9	114.1	297	4000	132
2011/3/13 15:00	0.37	1190	141	189.6	113.9	293	4000	132
2011/3/13 15:30	0.37	1290	141	182.8	114.3	298	4090	132
2011/3/13 16:00	0.37	1079	141	185.9	114.2	299	4150	132
2011/3/13 16:30	0.39	1087	143	182.9	114.6	297	4200	132
2011/3/13 17:00	0.39	1163	143	180.8	115.3	305	4250	132
2011/3/13 17:30	0.38	1226	142	194.3	115.7	309	4300	133
2011/3/13 18:00	0.37	1289	141	199	116.2	314	4300	133
2011/3/13 18:30	0.37	1260	141	204	116.4	319	4300	134
2011/3/13 19:00	0.39	1130	143	209.0	117.0	324	4300	135
2011/3/13 19:30	0.40	1077	144	212.1	117.3	327	4350	135
2011/3/13 20:00	0.41	1022	145	211.8	117.9	328	4360	135
2011/3/13 20:30	0.40	1226	144	212.4	117.9	328	4400	135
2011/3/13 21:00	0.40	1132	144	214.9	118.2	332	4500	135
2011/3/13 21:30	0.41	1020	146	210.8	118.3	328	4560	135
2011/3/13 22:00	0.40	1170	144	210.9	118.8	329	4950	138
2011/3/13 22:30	0.40	1024	144	214.3	118.7	333	4700	138
2011/3/13 23:00	0.41	1023	145	209.9	118.9	330	4800	138
2011/3/13 23:30	0.40	1273	144	210.9	119.3	331	4800	138
2011/3/14 0:00	0.39	1132	143	220.8	119.7	341	4850	138
2011/3/14 0:30	0.40	1255	144	221.5	119.9	342	4950	138
2011/3/14 1:00	0.42	984	146	224.8	120.1	349	4950	138
2011/3/14 1:30	0.41	1217	145	230.6	120.6	351	4950	138
2011/3/14 2:00	0.42	1039	148	233.4	120.9	353	4950	137
2011/3/14 2:30	0.43	1070	147	238.2	121.0	358	5000	137
2011/3/14 3:00	0.42	1173	146	239.9	121.6	362	5000	138
2011/3/14 3:30	0.41	1275	146	243.7	121.9	365	5000	138
2011/3/14 4:00	0.43	1103	147	247.8	122.8	369	5050	138
2011/3/14 4:30	0.43	1014	147	247.8	122.8	370	5050	138
2011/3/14 5:00	0.44	904	147	248.1	122.9	372	5100	138
2011/3/14 5:30	0.43	1141	147	248.0	123.6	373	5200	138
2011/3/14 6:00	0.42	1292	148	248.4	123.8	373	5250	138
2011/3/14 6:30	0.43	918	148	249.8	123.9	374	5250	139
2011/3/14 7:00	0.44	984	147	249.7	124.2	373	5300	139
2011/3/14 7:30	0.43	1240	147	255.9	124.7	380	5300	139
2011/3/14 8:00	0.43	1249	147	246.8	124.9	370	5400	129
2011/3/14 8:30	0.44	991	147	239.3	124.7	364	5400	128
2011/3/14 9:00	0.42	1209	146	227.8	124.6	351	5400	123
2011/3/14 9:30	0.40	1266	144	218.9	124.6	340	5400	120
2011/3/14 10:00	0.41	1103	145	207.8	124.9	331	5400	118
2011/3/14 10:30	0.40	1204	144	202.8	124.1	328	5400	114
2011/3/14 11:00	0.39	2891	140	193.8	124.0	318	5350	112
2011/3/14 11:30	0.37	4189	141	189.9	123.4	308	5200	112
2011/3/14 12:00	0.31	4026	135	185.0	121.9	305	5200	110
2011/3/14 12:30	0.22	4088	123	186.1	118.9	303	5200	108
2011/3/14 13:00	0.16	4050	113	177.5	118.0	299	5200	108
2011/3/14 13:30	0.19	4266	107	170.9	112.6	282	5200	104
2011/3/14 14:00	0.12	4328	103	165.6	111.0	281	5200	101
2011/3/14 14:30	0.11	4289	103	181.8	109.1	282	5200	99
2011/3/14 15:00	0.08	4208	95	186.9	107.7	277	5200	98
2011/3/14 15:30	0.09	4393	97	182.9	108.4	273	5200	93
2011/3/14 16:00	0.08	4371	98	148.4	106.7	269	5200	91
2011/3/14 17:00	0.04	4188	76	141.6	103.9	261	5200	86
2011/3/14 17:30	0.04	4095	78	138.4	103.2	258	5200	84
2011/3/14 18:00	0.05	4289	84	135.9	102.8	255	5200	82
2011/3/14 18:30	0.06	4334	88	133.4	102.4	253	5200	80
2011/3/14 19:00	0.05	4216	84	130.9	101.5	250	5200	78
2011/3/14 19:30	0.06	4137	84	128.8	100.9	247	5200	78
2011/3/14 20:00	0.05	4140	84	125.9	100.3	246	5200	78
2011/3/14 20:30	0.05	4140	84	122.1	99.8	242	5200	73
2011/3/14 21:00	0.05	4143	84	120.9	99.3	240	5150	72
2011/3/14 21:30	0.05	4148	84	118.1	98.9	237	5150	70
2011/3/14 22:00	0.05	4148	84	116.8	98.6	235	5150	69
2011/3/14 22:30	0.05	4148	84	113.1	98.2	233	5150	67
2011/3/14 23:00	0.05	4148	84	112.9	97.9	231	5150	66
2011/3/14 23:30	0.05	4151	84	110.0	97.4	229	5150	65

NEW

3号轴								
時間	振度(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W压力(kPa)	D/W温度(°C)	S/O压力(kPa)	S/O水位(mm)	S/O温度(°C)
警報値	7.07	821(1.3)		15.7	87.0		50	32
2011/3/13 8:00	-0.01	1531	48.2	28	69.9	128	808	64
2011/3/13 8:30	-0.01	1531	64.5	29	69.4	127	802	62
2011/3/13 9:00	0.00	1531	71.4	28	69.2	126	810	49
2011/3/13 9:30	0.08	1531	86.8	28	69.6	126	804	46
2011/3/13 10:00	0.10	1531	90.0	29	69.3	126	802	44
2011/3/13 10:30	0.10	1532	92.0	29	69.3	126	800	43
2011/3/13 11:00	0.00	1531	85.0	28	68.8	126	803	51
2011/3/13 11:30	-0.03	4182	85.4	28	68.0	128	804	52
2011/3/13 12:00	-0.03	3849	88.7	28	68.2	128	801	51
2011/3/13 12:30	-0.03	3894	89.2	27	68.0	127	800	49
2011/3/13 13:00	-0.02	3936	86.2	28	64.7	126	800	47
2011/3/13 13:30	0.02	3919	78.1	27	64.7	129	800	47
2011/3/13 14:00	0.04	3791	82.8	28	64.8	129	800	47
2011/3/13 14:30	0.04	3841	86.4	28	64.9	129	800	47
2011/3/13 15:00	0.04	3687	48.8	29	64.8	129	800	47
2011/3/13 15:30	0.04	3599	45.8	28	64.8	129	800	47
2011/3/13 16:00	0.04	3527	43.5	28	64.4	129	800	48
2011/3/13 16:30	0.04	3504	41.4	28	64.3	129	800	48
2011/3/13 17:00	0.04	3487	40.5	28	64.1	129	800	48
2011/3/13 17:30	0.04	3480	40.0	28	64.0	128	800	48
2011/3/13 18:00	0.03	3479	39.1	28	63.9	128	800	48
2011/3/13 18:30	0.03	3489	38.2	28	63.8	128	800	48
2011/3/13 19:00	0.03	3484	38.1	28	63.8	128	800	48
2011/3/13 19:30	0.03	3458	37.8	28	63.8	128	800	48
2011/3/13 20:00	-0.03	3487	38.4	29	63.4	128	800	48
2011/3/13 20:30	0.03	3481	38.8	28	63.3	128	800	48
2011/3/13 21:00	0.03	3484	37.9	28	63.2	128	800	48
2011/3/13 21:30	0.03	3442	38.2	28	63.2	128	800	48
2011/3/13 22:00	0.02	3439	38.4	29	63.2	128	800	48
2011/3/13 22:30	0.02	3428	38.9	29	62.8	130	800	48
2011/3/13 23:00	0.02	3423	34.8	29	62.8	130	800	48
2011/3/14 0:00	0.01	3419	34.1	29	62.8	128	800	48
2011/3/14 0:30	0.01	3414	33.7	29	62.8	130	800	48
2011/3/14 1:00	0.01	3414	33.8	29	62.4	130	800	48
2011/3/14 1:30	0.00	3413	33.4	29	62.4	130	800	48
2011/3/14 2:00	0.00	3409	33.3	29	62.4	130	800	48
2011/3/14 2:30	0.00	3410	33.1	29	62.3	130	800	48
2011/3/14 3:00	-0.01	3410	33.1	29	62.3	130	800	48
2011/3/14 3:30	-0.01	3410	33.0	29	62.1	130	800	48
2011/3/14 4:00	-0.01	3409	32.8	29	62.1	130	800	48
2011/3/14 4:30	-0.02	3408	32.8	29	62.0	130	800	48
2011/3/14 5:00	-0.02	3407	32.8	29	61.9	130	800	48
2011/3/14 5:30	-0.03	3408	32.7	29	61.9	130	800	48
2011/3/14 6:00	-0.03	3408	32.8	29	61.9	130	800	48
2011/3/14 6:30	-0.03	3408	32.8	29	61.8	130	800	48
2011/3/14 7:00	-0.04	3407	32.4	29	61.8	130	800	48
2011/3/14 7:30	-0.04	3406	32.4	30	61.6	130	800	48
2011/3/14 8:00	-0.04	3406	32.3	30	61.4	130	800	48
2011/3/14 8:30	-0.04	3408	32.2	29	61.4	130	800	48
2011/3/14 9:00	-0.04	3408	32.1	29	61.4	130	800	48
2011/3/14 9:30	-0.05	3410	32.0	30	61.2	130	800	48
2011/3/14 10:00	-0.05	3414	32.0	29	61.3	130	800	48
2011/3/14 10:30	-0.05	3413	31.8	30	61.0	130	800	48
2011/3/14 11:00	-0.05	3416	31.9	30	61.0	131	800	48
2011/3/14 11:30	-0.05	3418	31.8	30	61.1	131	800	48
2011/3/14 12:00	-0.05	3412	31.8	30	61.0	131	800	48
2011/3/14 12:30	-0.05	3414	31.8	30	60.7	131	800	48
2011/3/14 13:00	-0.05	3421	31.7	30	60.6	131	800	48
2011/3/14 13:30	-0.05	3419	31.7	30	60.6	131	800	48
2011/3/14 14:00	-0.05	3417	31.7	30	60.6	131	800	48
2011/3/14 14:30	-0.05	3423	31.9	30	60.7	131	800	48
2011/3/14 15:00	-0.05	3423	31.9	30	60.8	131	800	48
2011/3/14 15:30	-0.05	3427	31.8	30	60.7	131	800	48
2011/3/14 16:00	-0.05	3427	31.5	30	60.5	131	800	48
2011/3/14 16:30	-0.05	3428	31.4	31	60.6	131	800	48
2011/3/14 17:00	-0.05	3428	31.4	30	60.4	131	800	48
2011/3/14 17:30	-0.05	3430	31.3	31	60.4	131	800	48
2011/3/14 18:00	-0.05	3448	31.3	31	60.3	132	800	48
2011/3/14 18:30	-0.05	3440	31.2	31	60.3	132	800	48
2011/3/14 19:00	-0.05	3481	31.2	31	60.3	132	800	48
2011/3/14 19:30	-0.05	3433	31.1	31	60.3	132	800	48
2011/3/14 20:00	-0.05	3433	31.1	31	60.2	132	800	48
2011/3/14 20:30	-0.05	3431	31.1	31	60.1	132	800	48
2011/3/14 21:00	-0.05	3450	31.0	31	60.1	132	800	48
2011/3/14 21:30	-0.05	3442	30.9	31	60.1	132	800	48
2011/3/14 22:00	-0.05	3435	30.8	31	60.1	132	800	48
2011/3/14 22:30	-0.05	3434	30.8	31	60.1	132	800	48
2011/3/14 23:00	-0.05	3442	30.8	31	60.1	132	800	48
2011/3/14 23:30	-0.05	3437	30.7	31	59.8	132	800	48
2011/3/15 0:00	-0.05	3437	30.7	31	59.8	132	800	48

NEW

4号機

時間	炉圧(MPa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/C圧力(kPaabs)	S/O水位(mm)	S/C温度(°C)
詳細値	7.07	32(L/S)		15.7	57		50	32
2011/3/13 8:00	0.24	1487	130.7	102	90	213	4400	119
2011/3/13 8:30	0.24	1493	130.8	103	91.6	217	4450	119
2011/3/13 9:00	0.24	1114	130.8	104	94.9	219	4550	114
2011/3/13 9:30	0.25	1497	130.8	104	100.1	219	4800	114
2011/3/13 10:00	0.25	1497	131.2	103	100.6	221	4800	114
2011/3/13 10:30	0.24	1498	131.1	105	100.8	222	4800	114
2011/3/13 11:00	0.24	1497	131.0	108	101.3	224	4700	114
2011/3/13 11:30	0.24	1493	131.0	107	101.6	223	4800	114
2011/3/13 12:00	0.25	1093	131.0	119	102	231	4850	118
2011/3/13 12:30	0.25	588	131.9	118	102.4	230	4850	118
2011/3/13 13:00	0.25	3512	131.8	119	102.8	237	4800	118
2011/3/13 13:30	0.25	2824	132.8	120	103.1	238	4800	118
2011/3/13 14:00	0.25	2411	132.8	122	103.8	240	4850	117
2011/3/13 14:30	0.25	1984	132.5	123	103.8	242	4850	117
2011/3/13 15:00	0.25	1619	132.5	126	104.1	244	4900	118
2011/3/13 15:30	0.25	982	132.5	126	104.3	248	4900	118
2011/3/13 16:00	0.25	489	132.6	128	104.7	248	5000	119
2011/3/13 16:30	0.25	3329	133.2	129	104.8	248	4900	120
2011/3/13 17:00	0.25	3003	133.9	130	105.3	249	4900	120
2011/3/13 17:30	0.25	2594	134.4	132	105.7	251	4950	120
2011/3/13 18:00	0.25	2182	134.9	131	106.4	253	4950	121
2011/3/13 18:30	0.25	1758	135.0	135	106.8	253	5000	121
2011/3/13 19:00	0.25	1179	135.0	137	107.2	258	5050	122
2011/3/13 19:30	0.27	881	134.8	139	107.6	260	5050	122
2011/3/13 20:00	0.3	3391	134.2	140	108	260	5000	123
2011/3/13 20:30	0.3	3080	134.9	142	107.9	262	5000	123
2011/3/13 21:00	0.3	2702	135.4	143	108.5	264	5050	124
2011/3/13 21:30	0.3	2319	135.7	145	108.8	268	5050	124
2011/3/13 22:00	0.3	1899	135.9	147	109	268	5150	125
2011/3/13 22:30	0.3	1448	136.1	149	109.1	270	5150	125
2011/3/13 23:00	0.3	1009	136.3	151	109.9	272	5150	126
2011/3/13 23:30	0.31	512	136.6	154	109.8	276	5200	126
2011/3/14 0:00	0.31	3304	136.8	155	109.9	277	5050	126
2011/3/14 0:30	0.31	2864	136.9	158	109.9	280	5150	127
2011/3/14 1:00	0.31	2507	137.2	160	110.9	282	5150	127
2011/3/14 1:30	0.31	2118	137.4	163	110.9	285	5150	128
2011/3/14 2:00	0.32	1695	137.8	165	110.9	287	5150	128
2011/3/14 2:30	0.32	1298	137.7	169	111.4	290	5200	129
2011/3/14 3:00	0.32	784	137.9	170	111.8	292	5200	129
2011/3/14 3:30	0.33	320	138.1	173	112.2	295	5200	130
2011/3/14 4:00	0.33	3135	138.4	176	112.6	298	5150	130
2011/3/14 4:30	0.33	2793	138.6	177	112.8	299	5150	131
2011/3/14 5:00	0.33	2411	138.8	180	112.9	302	5150	131
2011/3/14 5:30	0.33	2012	139.0	182	112.8	305	5200	132
2011/3/14 6:00	0.34	1646	139.2	186	112.8	308	5200	132
2011/3/14 6:30	0.34	1202	139.4	188	113	311	5250	132
2011/3/14 7:00	0.34	846	139.7	192	113	315	5250	133
2011/3/14 7:30	0.35	3496	139.9	193	113.2	316	5200	133
2011/3/14 8:00	0.35	3107	140.4	197	113.5	319	5200	133
2011/3/14 8:30	0.35	2734	140.8	200	113.7	322	5200	134
2011/3/14 9:00	0.35	2359	140.9	203	113.9	323	5200	134
2011/3/14 9:30	0.35	1949	141.2	207	114.3	326	5250	134
2011/3/14 10:00	0.35	1600	141.3	210	114.7	328	5250	135
2011/3/14 10:30	0.35	1144	141.6	214	115.1	333	5250	135
2011/3/14 11:00	0.37	588	141.9	218	115.6	339	5250	136
2011/3/14 11:30	0.38	3443	142.1	219	116	338	5200	136
2011/3/14 12:00	0.38	3080	142.7	223	116.4	342	5200	136
2011/3/14 12:30	0.38	2731	142.9	228	116.7	345	5200	137
2011/3/14 13:00	0.37	2319	143.1	223	117.3	344	5250	137
2011/3/14 13:30	0.37	1989	143.0	220	117.8	341	5300	137
2011/3/14 14:00	0.38	1681	143.0	225	118.2	345	5400	137
2011/3/14 14:30	0.37	1388	143.0	221	118.4	343	5400	137
2011/3/14 15:00	0.37	844	143.0	220	118.7	343	5500	138
2011/3/14 15:30	0.38	3374	142.9	218	118.7	341	5500	138
2011/3/14 16:00	0.38	2982	143.1	215	118.8	339	5500	138
2011/3/14 16:30	0.37	2547	142.9	211	119	335	5500	134
2011/3/14 17:00	0.38	2135	142.6	203	119	329	5700	133
2011/3/14 17:30	0.38	1785	142.5	203	119	328	5700	132
2011/3/14 18:00	0.38	1382	142.0	201	119	328	5700	131
2011/3/14 18:30	0.35	900	141.8	198	119	324	5700	130
2011/3/14 19:00	0.35	476	141.8	195	118.9	321	5500	121
2011/3/14 19:30	0.37	3419	141.4	198	118.8	320	5450	120
2011/3/14 20:00	0.38	3084	141.4	198	118.8	320	5450	119
2011/3/14 20:30	0.38	2711	141.2	198	118.8	312	5450	117
2011/3/14 21:00	0.34	2340	140.9	186	118.6	309	5450	118
2011/3/14 21:30	0.34	1948	140.7	182	118.5	308	5450	114
2011/3/14 22:00	0.33	1788	139.4	177	118.2	301	5350	113
2011/3/14 22:30	0.29	1387	138.9	178	117.8	300	5350	113
2011/3/14 23:00	0.18	3884	123.8	174	115.7	297	5350	113
2011/3/14 23:30	0.18	4292	114.8	172	113.4	284	5250	113

97℃改定時刻  
平均値に  
15分間  
の値を  
平均

NEW

左 1-2

1F2 プラン関連パラメータ

5月 1:02 時点

SPA:1F 本庄 3/15 0:10 0:16 0:22 0:28 0:32 0:41 0:45 0:49 1:00 1:02


	0:10	0:16	0:22	0:28	0:32	0:41	0:45	0:49	1:00	1:02
水位(フイド)A(mm)										
水位(フイド)B(mm)										
水位(燃料)A(mm)	D.S	D.S	D.S				D.S			
水位(燃料)B(mm)										
原子炉圧力A(MPa)	8.33E-01	1.04E+00	1.17E+00	1.35E+00	1.49E+00	1.71E+00	1.82E+00	2.00E+00	2.43E+00	2.52E+00
原子炉圧力A(KPa)バンド										
原子炉圧力B(MPa)										
原子炉圧力B(KPa)バンド										
原子炉圧力(MPaabs)	7.40E-01	7.40E-01	7.35E-01	7.30E-01	7.25E-01	7.20E-01				
S/C圧力(MPaabs)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33				
CAMS D/W										
CAMS S/C										
S/P水温度(°C)										

主要なイベントを欄外に逐次記載していただきます。

経済産業省  
番号 150125

1F2 プラントパラメータ

1:02

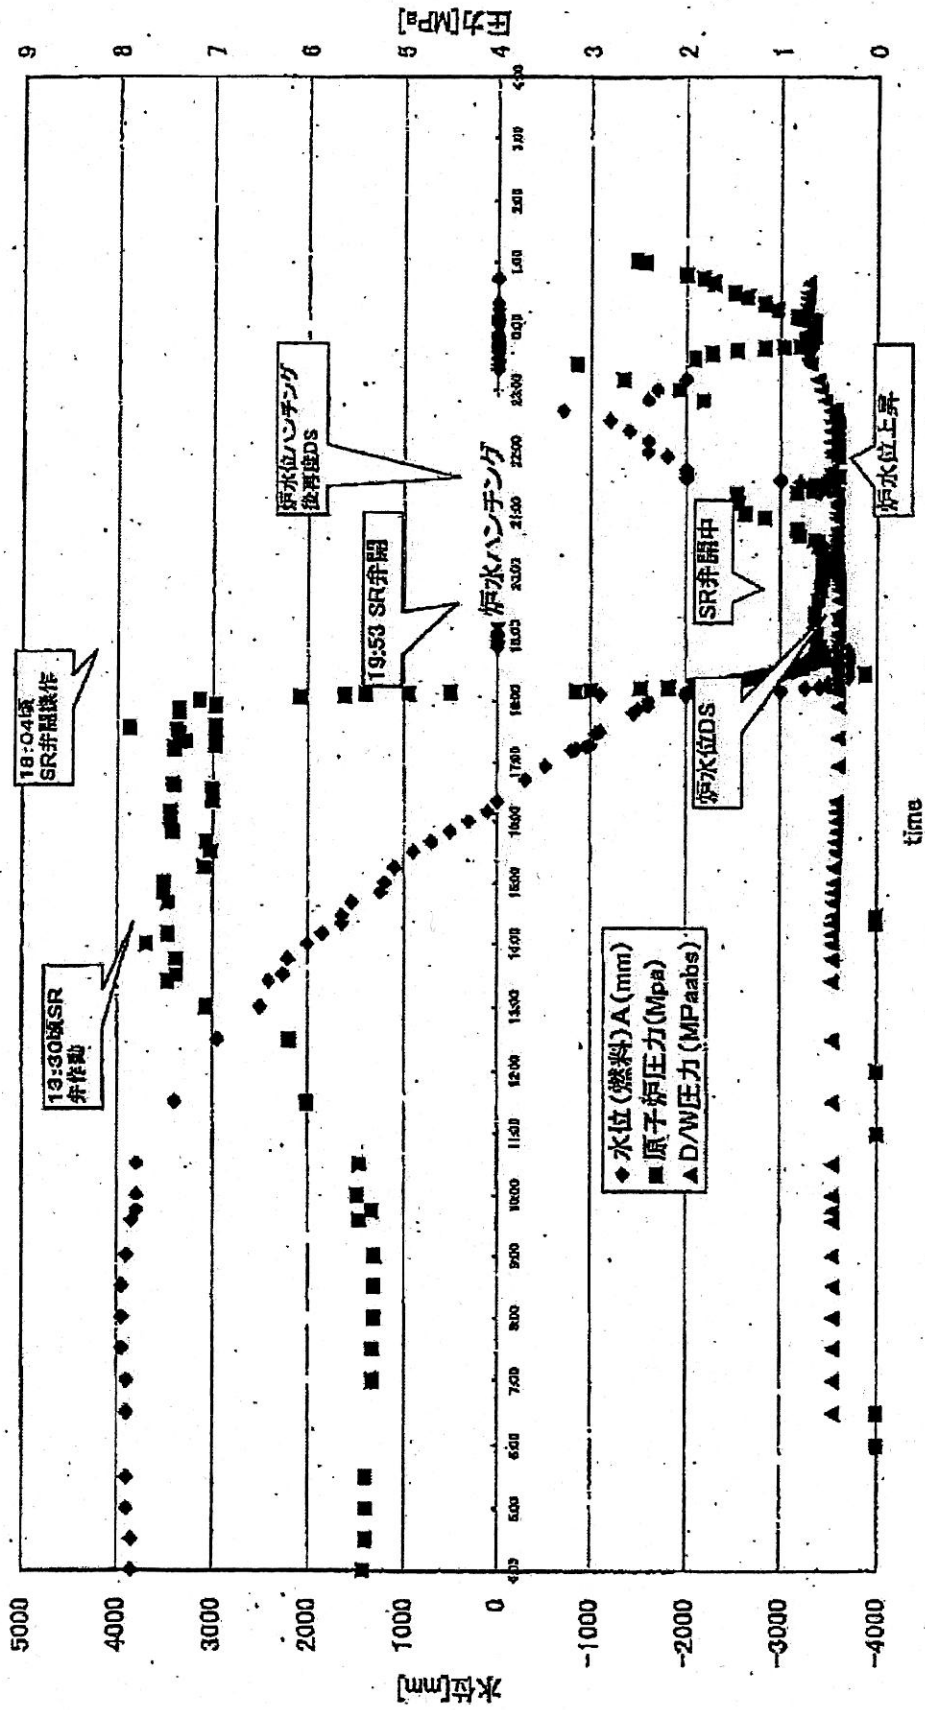





根崎第一(県モノタリダボスト)(1F)13カ所(1カ所のみ確認できています。)

	3月13日																					
	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30
モノタリダボスト	0.143	0.088	0.119	0.081	0.08	0.145	0.165	0.25	0.171	0.232	0.611	1.335	1.324	1.318	2.397	6.078	5.357	0.619	0.465	0.288	0.204	
大野原(μSv/h)	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風向	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風速(m/s)	2.4	2.0	3.5	5.2	3.7	3.3	5.4	5.7	2.1	4.9	2.3	2.5	4.1	5.4	3.8	1.6	3.3	1.9	1.5	2.8	2.6	2.3

	3月14日																					
	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30
モノタリダボスト	0.212	0.209	0.199	0.263	0.204	0.191	0.102	0.199	0.246	0.268	0.274	0.481	0.187	0.187	0.185	0.189	0.185	0.185	0.191	0.187	0.181	
大野原(μSv/h)	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風向	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風速(m/s)	2.8	1.4	1.0	1.2	1.0	1.6	1.8	1.7	1.1	1.6	2.2	0.5	0.7	0.5	1.3	2.1	1.1	2.0	1.9	3.2	1.6	1.7

	3月14日																					
	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30
モノタリダボスト	0.247	0.375	0.413	0.416	0.412	0.506	0.517	0.414	0.415	0.420	0.482	0.414	0.412	0.414	0.414	0.413	0.408	0.407	0.408	0.410	0.415	0.418
大野原(μSv/h)	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風向	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風速(m/s)	7.0	5.8	6.4	4.7	3.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.2	6.6	6.0	6.8	6.1	7.0	6.6	5.6	4.0	5.5	4.2	4.0

	3月14日																					
	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00	17:10	17:20	17:30	17:40	17:50	18:00	18:10
モノタリダボスト	0.414	0.411	0.416	0.417	0.418	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417
大野原(μSv/h)	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
風向	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
風速(m/s)	3.2	4.3	4.0	4.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2

	3月14日																					
	18:20	18:30	18:40	18:50	19:00	19:10	19:20	19:30	19:40	19:50	20:00	20:10	20:20	20:30	20:40	20:50	21:00	21:10	21:20	21:30	21:40	21:50
モノタリダボスト	0.922	0.924	0.499	0.600	0.609	0.602	0.601	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417
大野原(μSv/h)	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風向	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
風速(m/s)	3.8	5.1	5.1	5.8	4.5	5.5	4.48	7.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1

相双保健所(1F2号機より北へ20m程度)

	3月14日																					
	21:00	21:10	21:20	21:30	21:40	21:50	22:00	22:10	22:20	22:30	22:40	22:50	23:00	23:10	23:20	23:30	23:40	23:50	0:00	0:10	0:20	0:30
モノタリダボスト	20.00	3.20	3.30	3.39	3.39	3.36	3.30	3.27	3.24	3.19	3.18	3.14	3.13	3.12	3.03	3.01	2.97	2.95	2.90	2.80	2.70	2.60
大野原(μSv/h)	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
風向	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
風速(m/s)	2.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7

坂井村役場(1F2号機より北西20m程度)可搬型モノタリダボスト

	3月14日																					
	13:10	14:00	15:00	15:50	16:40	17:30	18:20	19:10	20:00	20:50	21:40	22:30	23:20	0:10	1:00	1:50	2:40	3:30	4:20	5:10	6:00	6:50
モノタリダボスト	0.144	0.140	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135
大野原(μSv/h)	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
風向	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
風速(m/s)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

※値の高さは、1F15号機より北西20m程度に設置したモニタリングポストにて

IF

1,2枚目 1F  
3枚目 2F

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水空入中。	消火系ラインを用いた海水注人中。	消火系ラインを用いた海水注人中。	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1700mm 燃料域B: -1700mm (22:00現在)	燃料域A/B: D/S mm (0:45現在)	燃料域A: -1900mm 燃料域B: -2300mm (0:45現在)	プール温度 8.4℃ (4:08)	-	-
原子炉圧力	0.06MPaG (A) 0.24MPaG (B) (22:00現在)	1.823MPaG (0:45現在)	0.223MPaG (A) 0.223MPaG (B) (0:45現在)	-	-	-
D/W・S/C圧力	D/W - S/C - (22:00 仮数値計算)	D/W 0.72MPaabs S/C 0.33MPaabs (0:41現在) S/C 水温 点検中 °C (0:41)	D/W 400 kPaabs S/C D/S kPaabs (0:45現在)	-	-	-
CAMS	6. 10X10 <sup>1</sup> SV/h 2. 56X10 <sup>1</sup> SV/h (22:00 現在)	2. 29X10 <sup>1</sup> SV/h 9. 12X10 <sup>0</sup> SV/h (23:44現在)	D/W - S/C - (0:45現在)	-	-	-
D/W設計使用圧力	384kPaG	384kPaG	384kPaG	-	-	-
D/W設計使用圧力	427kPaG	427kPaG	427kPaG	-	-	-
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4AB使用不可	5ABトリップ	6B動作中 6A不可 HPCS不可
その他情報						