

左 10

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月16日 (2:00現在)


号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注入中。	消火系ラインを用いた海水注入中。	消火系ラインを用いた海水注入中。	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1700mm 燃料域B: -1700mm (22:00現在)	燃料域A/B: D/S mm (1:53現在)	燃料域A: -1900mm → 燃料域B: -2300mm → (2:00現在)	プール温度 84℃ (4:08)	-	-
原子炉圧力	0.05MPaG (A) 0.24MPaG (B) (22:00現在)	0.630MPaG (1:53現在)	0.234MPaG (A) → 0.234MPaG (B) → (2:00現在)	-	-	-
D/W・S/C圧力 S/C水温度	D/W - S/C - (22:00 核燃料調整部)	D/W 0.725MPaabs → S/C 0.33MPaabs → (1:53現在)	D/W 400 kPaabs → S/C D/S kPaabs (2:00現在)	-	-	-
CAMS	6.10X10 ¹ SV/h 2.56X10 ¹ SV/h (22:00 現在)	2.28X10 ¹ SV/h 9.12X10 ⁰ SV/h (23:44現在)	D/W - S/C - (2:00現在)	-	-	-
D/W 設計使用圧力	384kPaG	384kPaG	384kPaG	-	-	-
D/W 最高使用圧力	427kPaG	427kPaG	427kPaG	-	-	-
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4AB使用不可	5ABトリップ	6B動作中 6A不可 IFCS不可
その他情報						

経済産業省
番号 150307



2=28

1F2 フラントパラメータ

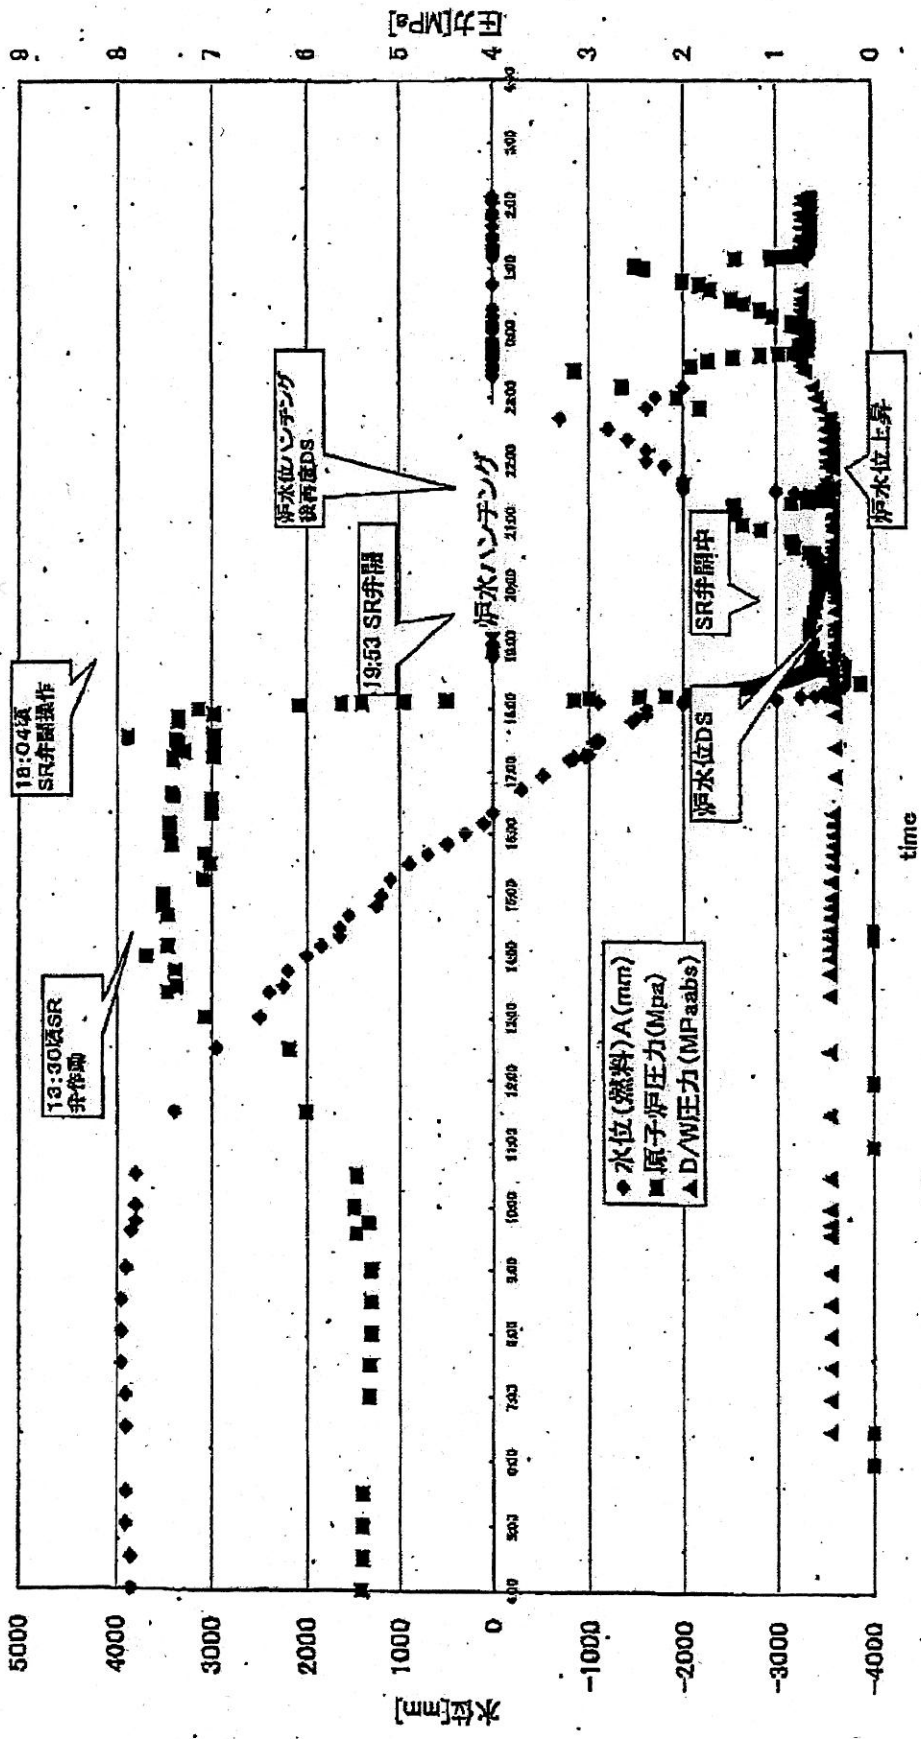

2F

時間 時刻区	1号機							
	炉圧(MPa)	炉水位(mm) 321(L/S)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/C圧力(kPa)	S/C水位(mm) 83	S/O温度(°C) 32
	7.07			13.7	57			
			[炉水温度]					
2011/3/13 9:00	0.31	1180	135	174	110.1	299	8145	127
2011/3/13 9:30	0.32	810	139	178	116.5	301	8118	123.3
2011/3/13 10:00	0.31	1321	135	179	114.8	304	8122	124.3
2011/3/13 10:30	0.32	1373	138	184	117.3	308	8155	126
2011/3/13 11:00	0.32	1018	138	184	117.4	309	8305	123.6
2011/3/13 11:30	0.31	1910	135	185	117.8	302	8371	130
2011/3/13 12:00	0.32	1204	136	174	118.3	302	8478	128
2011/3/13 12:30	0.31	600	135	168	118.8	289	8572	129
2011/3/13 13:00	0.31	1127	135	161	120.5	295	8680	128
2011/3/13 13:30	0.31	1382	133	158	120.8	294	7063	128
2011/3/13 14:00	0.31	1075	135	164	120.3	300	7088	128
2011/3/13 14:30	0.32	1338	138	187	119.5	304	7088	128
2011/3/13 15:00	0.32	687	138	188	118.8	308	7089	128
2011/3/13 15:30	0.32	866	138	173	118.7	312	7108	129
2011/3/13 16:00	0.33	1130	137	177	118.8	316	7122	118
2011/3/13 16:30	0.32	1378	138	180	118.8	318	7141	113
2011/3/13 17:00	0.32	961	138	195	119	325	7145	115
2011/3/13 17:30	0.35	1380	139	188	119.9	327	7157	116
2011/3/13 18:00	0.34	1260	138	191	119.5	333	7188	117
2011/3/13 18:30	0.35	590	139	195	119.8	337	7189	120
2011/3/13 19:00	0.38	1017	140	198	120.1	342	7173	120
2011/3/13 19:30	0.35	1238	139	200	126.4	344	7184	121
2011/3/13 20:00	0.37	840	141	204	120.8	350	7180	122
2011/3/13 20:30	0.37	885	141	206	121.0	364	7178	122
2011/3/13 21:00	0.38	1238	142	209	121.4	357	7184	122
2011/3/13 21:30	0.38	1260	142	211	121.8	361	7180	122
2011/3/13 22:00	0.38	1169	142	220	121.4	368	7248	125
2011/3/13 22:30	0.39	2018	143	222	121.9	388	7241	125
2011/3/13 23:00	0.39	1847	143	222	122.5	372	7238	125
2011/3/13 23:30	0.40	2000	144	235	122.2	378	7289	124
2011/3/14 0:00	0.40	1722	144	232	123.4	377	7331	128
2011/3/14 0:30	0.40	888	144	232	123.8	378	7363	128
2011/3/14 1:00	0.40	2601	144	239	123.7	375	7388	128
2011/3/14 1:30	0.40	1011	144	235	124.1	389	7378	126
2011/3/14 2:00	0.39	1940	143	238	124.2	381	7408	128
2011/3/14 2:30	0.40	1850	144	238	124.3	378	7449	128
2011/3/14 3:00	0.38	744	143	238	124.5	375	7481	126
2011/3/14 3:30	0.39	1340	143	238	124.5	371	5880	128
2011/3/14 4:00	0.37	1167	141	237	124.5	356	5887	124
2011/3/14 4:30	0.37	1727	141	233	124.5	352	5875	122
2011/3/14 5:00	0.37	1100	141	227	124.3	348	5902	121
2011/3/14 5:30	0.37	1258	141	223	124.4	345	5908	120
2011/3/14 6:00	0.35	1898	139	220	124.2	342	5950	119
2011/3/14 6:30	0.36	1924	140	218	124.2	341	5960	117
2011/3/14 7:00	0.35	927	140	218	124.2	340	5982	115
2011/3/14 7:30	0.36	2009	140	218	124.1	338	6018	114
2011/3/14 8:00	0.35	1637	139	213	124.1	338	6030	114
2011/3/14 8:30	0.35	774	139	211	124.1	335	6038	111
2011/3/14 9:00	0.35	1881	139	210	124.0	333	6050	110
2011/3/14 9:30	0.35	1916	139	208	124.0	332	6058	109
2011/3/14 10:00	0.35	2088	139	205	123.8	329	6081	108
2011/3/14 10:30	0.34	4205	138	200	123.6	324	5928	101
2011/3/14 11:00	0.32	4284	123	196	123.1	322	5901	89
2011/3/14 11:30	0.18	4588	113	192	119.3	319	5848	85
2011/3/14 12:00	0.11	4578	103	197	115.8	315	5872	84
2011/3/14 12:30	0.11	4588	103	192	112.6	311	5858	81
2011/3/14 13:00	0.10	4587	102	178	110.7	308	5848	80
2011/3/14 13:30	0.10	4588	102	174	108.9	305	5838	87
2011/3/14 14:00	0.09	4587	97	169	107.4	302	5823	86
2011/3/14 14:30	0.09	4587	84	158	106.3	301	5822	83
2011/3/14 15:00	0.09	4587	84	163	105.2	298	5848	81
2011/3/14 15:30	0.08	4588	85	160	104.5	290	5785	80
2011/3/14 16:00	0.05	4588	84	158	103.6	293	5894	78
2011/3/14 16:30	0.04	4589	78	154	102.3	287	5828	76
2011/3/14 17:00	0.04	4587	78	153	101.8	285	5830	74
2011/3/14 17:30	0.04	4589	75	163	101.3	284	5832	72
2011/3/14 18:00	0.04	4589	78	150	100.8	282	5837	71
2011/3/14 18:30	0.04	4588	78	148	100.4	281	5844	78
2011/3/14 19:00	0.04	4588	76	148	99.5	276	5828	71
2011/3/14 19:30	0.04	4589	76	145	99.5	277	5820	71
2011/3/14 20:00	0.05	4589	84	144	99.1	277	5822	71
2011/3/14 20:30	0.05	4588	84	141	97.9	274	5828	72
2011/3/14 21:00	0.05	4578	84	139	97.1	272	5828	73
2011/3/14 21:30	0.05	4510	84	138	95.8	271	5831	72
2011/3/14 22:00	0.05	4391	84	137	95.1	268	5832	72
2011/3/14 22:30	0.08	4588	85	135	95.6	267	5777	70
2011/3/14 23:00	0.07	4588	90	133	95.2	265	5780	69
2011/3/14 23:30	0.07	4588	88	132	94.8	264	5768	69
2011/3/15 0:00	0.07	4588	90	130	94.1	263	5787	67
2011/3/15 0:30	0.07	4588	90	128	93.8	261	5801	68
2011/3/15 1:00	0.07	4588	80	127	93.3	260	5804	68
2011/3/15 1:30	0.07	4589	90	126	92.9	259	5809	65

NEW

2F
2号機

時間	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(KPa)	D/W温度(°C)	S/G圧力(KPaabs)	S/G水位(mm)	S/G温度(°C)
記録値	7.07	327(L3)		13.7	67		83	3P
2011/3/13 8:00	0.31	1225	195	184.9	111.8	290	3200	133
2011/3/13 8:30	0.33	1073	137	190.9	111.8	285	3200	132
2011/3/13 9:00	0.32	1312	138	179.9	112	288	3400	131
2011/3/13 9:30	0.32	1064	138	181.8	112.2	289	3450	131
2011/3/13 10:00	0.33	1103	137	182.8	112.8	290	3500	131
2011/3/13 10:30	0.33	1306	137	180.6	113.3	297	3500	132
2011/3/13 11:00	0.34	1059	138	185.0	113.5	294	3800	132
2011/3/13 11:30	0.35	1064	139	181.2	113.4	290	3700	132
2011/3/13 12:00	0.33	1378	137	185.6	113.8	296	3750	132
2011/3/13 12:30	0.37	813	141	182.1	113.3	284	3800	132
2011/3/13 13:00	0.37	1182	140	180.9	113.6	283	4000	132
2011/3/13 13:30	0.34	1483	138	185.8	114.1	283	4000	132
2011/3/13 14:00	0.37	1190	141	180.6	113.6	285	4050	132
2011/3/13 14:30	0.37	1280	141	182.8	114.3	288	4150	132
2011/3/13 15:00	0.37	1079	141	185.3	114.2	287	4200	132
2011/3/13 15:30	0.39	1087	143	182.8	114.5	305	4250	132
2011/3/13 16:00	0.38	1183	143	190.8	115.3	309	4300	133
2011/3/13 16:30	0.38	1228	142	194.3	115.7	314	4300	133
2011/3/13 17:00	0.37	1259	141	193	116.2	319	4300	134
2011/3/13 17:30	0.37	1258	141	204	116.4	324	4300	135
2011/3/13 18:00	0.39	1190	143	209.0	117.0	327	4300	135
2011/3/13 18:30	0.40	1077	144	212.1	117.9	328	4350	135
2011/3/13 19:00	0.41	1021	145	211.8	117.9	338	4400	135
2011/3/13 19:30	0.40	1226	144	212.4	117.9	332	4500	135
2011/3/13 20:00	0.40	1132	144	214.8	118.2	326	4650	136
2011/3/13 20:30	0.41	1020	145	210.6	118.3	329	4800	136
2011/3/13 21:00	0.40	1170	144	210.9	118.8	333	4700	135
2011/3/13 21:30	0.40	1024	144	214.5	118.7	330	4800	135
2011/3/13 22:00	0.41	1023	145	208.8	118.8	331	4800	136
2011/3/13 22:30	0.40	1273	144	210.8	119.3	341	4850	135
2011/3/13 23:00	0.39	1152	143	220.8	119.7	342	4950	135
2011/3/14 0:00	0.40	1255	144	221.8	119.8	348	4950	135
2011/3/14 0:30	0.42	854	146	224.8	120.1	351	4850	136
2011/3/14 1:00	0.41	1217	145	230.8	120.8	356	4950	137
2011/3/14 1:30	0.42	1039	146	233.4	120.9	358	5000	137
2011/3/14 2:00	0.43	1070	147	238.2	121.0	362	5000	137
2011/3/14 2:30	0.42	1178	148	239.9	121.5	365	5050	138
2011/3/14 3:00	0.41	1275	145	243.7	121.8	369	5050	138
2011/3/14 3:30	0.43	1103	147	247.8	122.8	370	5050	138
2011/3/14 4:00	0.43	1014	147	247.8	122.8	372	5100	138
2011/3/14 4:30	0.44	804	147	248.1	122.9	373	5200	139
2011/3/14 5:00	0.43	1141	147	248.0	123.8	373	5250	139
2011/3/14 5:30	0.42	1292	146	248.4	123.8	374	5250	139
2011/3/14 6:00	0.45	918	148	248.8	123.9	379	5300	139
2011/3/14 6:30	0.44	884	147	249.7	124.2	380	5350	138
2011/3/14 7:00	0.43	1240	147	255.3	124.7	370	5400	139
2011/3/14 7:30	0.43	1248	147	246.4	124.9	364	5400	138
2011/3/14 8:00	0.44	991	147	239.5	124.7	361	5400	123
2011/3/14 8:30	0.42	1209	146	227.5	124.6	340	5400	120
2011/3/14 9:00	0.40	1205	144	216.4	124.5	331	5400	118
2011/3/14 9:30	0.41	1103	145	207.8	124.3	326	5400	114
2011/3/14 10:00	0.40	1204	144	202.8	124.1	318	5350	112
2011/3/14 10:30	0.35	2831	140	193.8	124.0	308	5200	112
2011/3/14 11:00	0.37	4169	141	188.3	123.4	303	5200	110
2011/3/14 11:30	0.31	4020	135	185.0	121.5	303	5200	109
2011/3/14 12:00	0.22	4088	129	188.1	118.0	298	5200	108
2011/3/14 12:30	0.18	4050	118	177.8	118.0	292	5200	104
2011/3/14 13:00	0.19	4255	107	170.8	112.8	286	5200	101
2011/3/14 13:30	0.12	4328	103	166.8	111.0	282	5200	98
2011/3/14 14:00	0.11	4269	103	151.8	109.1	277	5200	96
2011/3/14 14:30	0.09	4208	95	158.3	107.7	270	5200	93
2011/3/14 15:00	0.09	4593	97	162.3	108.4	268	5200	91
2011/3/14 15:30	0.08	4371	85	148.4	105.7	261	5200	88
2011/3/14 16:00	0.04	4188	78	141.8	103.8	258	5200	84
2011/3/14 16:30	0.04	4085	76	138.4	103.2	255	5200	82
2011/3/14 17:00	0.05	4289	84	135.9	102.8	253	5200	80
2011/3/14 17:30	0.05	4334	80	133.4	102.3	250	5200	78
2011/3/14 18:00	0.05	4216	84	130.9	101.8	247	5200	78
2011/3/14 18:30	0.05	4137	84	128.9	100.9	245	5200	75
2011/3/14 19:00	0.05	4140	84	125.9	100.5	242	5200	73
2011/3/14 19:30	0.05	4140	84	122.1	99.8	240	5150	72
2011/3/14 20:00	0.05	4143	84	120.6	98.5	237	5150	70
2011/3/14 20:30	0.05	4146	84	118.1	98.0	235	5150	69
2011/3/14 21:00	0.05	4143	84	116.0	98.8	233	5150	67
2011/3/14 21:30	0.05	4148	84	113.1	98.2	231	5150	66
2011/3/14 22:00	0.05	4148	84	112.5	97.8	227	5150	65
2011/3/14 22:30	0.05	4181	84	110.0	97.4	225	5150	64
2011/3/15 0:00	0.05	4151	84	108.1	97.2	224	5150	61
2011/3/15 0:30	0.05	4154	84	106.9	96.8	222	5150	60
2011/3/15 1:00	0.05	4154	84	104.9	96.2	221	5150	59
2011/3/15 1:30	0.05	4154	84	103.1	95.8	221	5150	58
2011/3/15 2:00	0.05	4154	84	101.6	95.4	221	5150	58

M/W

時刻 時刻値	3号機							
	炉圧(Mpa) 7.07	炉水量(mm) 311(L)	炉水温度(°C)	D/W壓力(kPa) 13.7	D/W温度(°C) 61.0	S/O壓力(kPaabs)	S/O水位(mm) 60	S/O温度(°C) 32
2011/3/13 9:00	0.00	1631	71.4	28	65.2	128	610	48
2011/3/13 9:30	0.08	1631	66.6	28	65.6	126	604	48
2011/3/13 10:00	0.10	1631	60.0	28	65.7	128	602	44
2011/3/13 10:30	0.18	1632	62.0	26	66.3	128	600	49
2011/3/13 11:00	0.00	1591	65.0	28	66.6	128	603	51
2011/3/13 11:30	-0.03	4162	65.4	28	66.0	128	604	52
2011/3/13 12:00	-0.03	3849	66.7	28	65.2	128	601	51
2011/3/13 12:30	-0.03	3664	66.2	27	65.0	127	603	48
2011/3/13 13:00	-0.02	3856	66.2	28	64.7	128	600	47
2011/3/13 13:30	0.02	3818	76.1	27	64.7	128	603	47
2011/3/13 14:00	0.04	3731	62.3	28	64.8	129	600	47
2011/3/13 14:30	0.04	3641	65.4	28	65.0	128	603	47
2011/3/13 15:00	0.04	3687	49.8	28	64.8	128	598	47
2011/3/13 16:30	0.04	3548	45.8	28	64.6	128	599	47
2011/3/13 16:00	0.04	3577	49.3	28	64.4	128	603	46
2011/3/13 16:30	0.04	3504	41.4	28	64.3	128	598	46
2011/3/13 17:00	0.04	3497	46.5	28	64.1	128	600	46
2011/3/13 17:30	0.04	3480	40.0	28	64.0	128	599	46
2011/3/13 18:00	0.03	3478	39.1	28	63.9	128	599	46
2011/3/13 18:30	0.03	3468	38.2	28	63.8	128	599	46
2011/3/13 19:00	0.03	3484	36.1	28	63.8	128	599	46
2011/3/13 19:30	0.03	3458	37.8	28	63.5	128	600	46
2011/3/13 20:00	0.03	3467	38.4	28	63.4	128	598	46
2011/3/13 20:30	0.03	3481	36.8	28	63.3	128	599	46
2011/3/13 21:00	0.03	3454	37.3	28	63.2	128	598	46
2011/3/13 21:30	0.03	3442	36.2	28	63.3	128	598	46
2011/3/13 22:00	0.02	3439	35.4	28	63.2	128	598	46
2011/3/13 22:30	0.02	3428	24.9	19	62.9	130	598	46
2011/3/13 23:00	0.02	3423	34.5	28	63.0	130	600	46
2011/3/13 23:30	0.02	3418	34.2	28	62.8	128	598	46
2011/3/14 0:00	0.01	3418	39.8	28	62.8	128	598	46
2011/3/14 0:30	0.01	3414	33.7	28	62.8	130	598	46
2011/3/14 1:00	0.01	3414	31.6	28	62.4	130	598	46
2011/3/14 1:30	0.00	3413	33.4	28	62.4	130	597	46
2011/3/14 2:00	0.00	3408	33.3	28	62.4	130	598	46
2011/3/14 2:30	0.00	3410	33.1	28	62.3	130	598	46
2011/3/14 3:00	-0.01	3410	33.1	28	62.3	130	598	46
2011/3/14 3:30	-0.01	3410	33.0	28	62.1	130	599	46
2011/3/14 4:00	-0.01	3408	32.8	28	62.1	130	598	46
2011/3/14 4:30	-0.02	3408	32.8	28	62.0	130	597	46
2011/3/14 5:00	-0.02	3407	32.8	29	61.9	130	599	46
2011/3/14 5:30	-0.03	3408	31.7	28	61.9	130	607	46
2011/3/14 6:00	-0.03	3405	32.8	28	61.8	130	598	46
2011/3/14 6:30	-0.03	3408	32.5	28	61.8	130	598	46
2011/3/14 7:00	-0.04	3407	32.4	29	61.8	130	598	46
2011/3/14 7:30	-0.04	3408	32.4	30	61.8	130	598	46
2011/3/14 8:00	-0.04	3408	32.3	30	61.4	130	598	46
2011/3/14 8:30	-0.04	3406	32.2	29	61.4	130	598	46
2011/3/14 9:00	-0.04	3405	32.1	29	61.4	130	597	46
2011/3/14 9:30	-0.05	3416	32.0	30	61.2	130	598	46
2011/3/14 10:00	-0.05	3414	32.0	29	61.3	130	598	46
2011/3/14 10:30	-0.05	3412	31.8	30	61.0	130	598	46
2011/3/14 11:00	-0.05	3416	31.9	30	61.0	131	600	46
2011/3/14 11:30	-0.05	3415	31.8	30	61.1	131	600	46
2011/3/14 12:00	-0.01	3412	31.8	30	61.0	131	600	46
2011/3/14 12:30	-0.03	3414	31.8	30	61.0	131	600	46
2011/3/14 13:00	-0.05	3421	31.7	30	60.7	131	598	46
2011/3/14 13:30	-0.03	3418	31.7	30	60.8	131	598	46
2011/3/14 14:00	-0.05	3417	31.7	30	60.8	131	598	46
2011/3/14 14:30	-0.05	3423	31.8	30	60.7	131	598	46
2011/3/14 15:00	-0.08	3423	31.8	30	60.6	131	598	46
2011/3/14 15:30	-0.08	3427	31.8	30	60.7	131	600	46
2011/3/14 16:00	-0.05	3427	31.5	30	60.5	131	598	46
2011/3/14 16:30	-0.08	3428	31.4	31	60.6	131	598	46
2011/3/14 17:00	-0.08	3428	31.4	30	60.4	131	600	46
2011/3/14 17:30	-0.08	3430	31.3	31	60.4	131	597	46
2011/3/14 18:00	-0.08	3446	31.3	31	60.3	132	598	46
2011/3/14 18:30	-0.08	3440	31.2	31	60.3	132	598	46
2011/3/14 19:00	-0.08	3431	31.2	31	60.3	132	598	46
2011/3/14 19:30	-0.08	3433	31.1	31	60.3	132	598	46
2011/3/14 20:00	-0.08	3433	31.1	31	60.2	132	598	46
2011/3/14 20:30	-0.08	3431	31.1	31	60.2	132	598	46
2011/3/14 21:00	-0.08	3450	31.0	31	60.1	132	598	46
2011/3/14 21:30	-0.08	3442	30.9	31	60.1	132	600	46
2011/3/14 22:00	-0.08	3436	30.8	31	60.1	132	600	46
2011/3/14 22:30	-0.08	3454	30.8	31	60.1	132	598	46
2011/3/14 23:00	-0.08	3442	30.8	31	60.1	132	598	46
2011/3/14 23:30	-0.08	3437	30.7	31	60.1	132	598	46
2011/3/15 0:00	-0.08	3434	30.7	31	60.1	132	598	46
2011/3/15 0:30	-0.08	3468	30.6	31	60.7	132	598	46
2011/3/15 1:00	-0.08	3448	30.5	31	60.7	132	598	46
2011/3/15 1:30	-0.08	3442	30.5	32	60.7	132	598	46
2011/3/15 2:00	-0.08	3430	30.4	32	60.7	132	598	46

NEW →

時刻 要領値	4号機							
	炉圧(Mpa) 7.07	炉水位(mm) 3±1(L3)	炉水温度(°C)	D/W炉圧(kPa) 13.7	D/W温度(°C) 57	S/C炉圧(kPaaba) -	S/O水位(mm) 60	S/D温度(°C) 32
2011/3/13 9:00	0.24	1114	130.6	104	109.3	219	4650	114
2011/3/13 9:30	0.26	1497	130.6	104	100.1	219	4600	114
2011/3/13 10:00	0.25	1487	131.2	105	100.6	221	4600	114
2011/3/13 10:30	0.24	1488	131.1	105	100.8	222	4650	114
2011/3/13 11:00	0.24	1497	131.0	106	101.3	224	4700	114
2011/3/13 11:30	0.24	1989	131.0	107	101.8	226	4800	114
2011/3/13 12:00	0.25	1983	131.0	113	102	231	4880	116
2011/3/13 12:30	0.25	588	131.3	118	102.4	238	4850	115
2011/3/13 13:00	0.28	3912	131.8	119	102.9	237	4800	116
2011/3/13 13:30	0.28	2824	132.0	120	103.1	239	4600	116
2011/3/13 14:00	0.28	2411	132.8	122	103.6	240	4650	117
2011/3/13 14:30	0.26	1994	132.6	123	103.9	242	4860	117
2011/3/13 15:00	0.28	1518	132.5	125	104.1	244	4900	118
2011/3/13 15:30	0.28	882	132.5	128	104.3	246	4950	118
2011/3/13 16:00	0.28	489	132.8	128	104.7	248	5000	119
2011/3/13 16:30	0.28	9328	133.2	128	104.8	248	4900	120
2011/3/13 17:00	0.29	3093	133.9	130	105.2	248	4900	120
2011/3/13 17:30	0.29	2524	134.4	132	105.7	251	4850	120
2011/3/13 18:00	0.29	2182	134.8	131	106.4	253	4950	121
2011/3/13 18:30	0.29	1768	135.0	135	106.8	265	5000	121
2011/3/13 19:00	0.28	1179	135.0	137	107.2	258	5050	122
2011/3/13 19:30	0.27	881	134.8	138	107.8	260	5050	122
2011/3/13 20:00	0.3	3391	134.2	140	108	260	5000	123
2011/3/13 20:30	0.3	3080	134.9	142	107.9	262	5000	123
2011/3/13 21:00	0.3	2702	135.4	143	108.5	264	5050	124
2011/3/13 21:30	0.3	2319	135.7	146	108.8	266	5050	124
2011/3/13 22:00	0.3	1899	135.9	147	109	268	5150	125
2011/3/13 22:30	0.3	1448	136.1	148	109.1	270	5150	125
2011/3/13 23:00	0.3	1000	136.3	151	109.3	272	5150	125
2011/3/13 23:30	0.31	812	136.5	154	109.6	275	5200	126
2011/3/14 0:00	0.31	3304	136.8	155	109.8	277	5080	126
2011/3/14 0:30	0.31	2884	138.9	159	109.9	280	5150	127
2011/3/14 1:00	0.31	2507	137.2	160	110.9	282	5150	127
2011/3/14 1:30	0.31	2118	137.4	163	110.6	285	5150	128
2011/3/14 2:00	0.32	1655	137.8	165	110.8	287	5150	128
2011/3/14 2:30	0.32	1288	137.7	168	111.4	290	5200	129
2011/3/14 3:00	0.32	784	137.8	170	111.6	292	5200	128
2011/3/14 3:30	0.33	320	138.1	173	112.2	295	5200	130
2011/3/14 4:00	0.33	3155	138.4	175	112.5	298	5150	130
2011/3/14 4:30	0.33	2793	138.8	177	112.6	299	5150	131
2011/3/14 5:00	0.33	2411	138.8	180	112.8	302	5150	131
2011/3/14 5:30	0.33	2032	139.0	182	112.8	305	5100	132
2011/3/14 6:00	0.34	1648	138.2	185	112.9	308	5200	132
2011/3/14 6:30	0.34	1202	138.4	188	113	311	5250	132
2011/3/14 7:00	0.34	848	138.7	192	113	315	5250	133
2011/3/14 7:30	0.38	3438	138.8	195	113.2	315	5250	133
2011/3/14 8:00	0.35	3107	140.4	197	113.8	319	5200	133
2011/3/14 8:30	0.35	2734	140.8	200	113.7	322	5200	134
2011/3/14 9:00	0.35	2358	140.8	203	113.9	325	5200	136
2011/3/14 9:30	0.35	1949	141.2	207	114.3	329	5250	136
2011/3/14 10:00	0.36	1600	141.3	210	114.7	332	5250	136
2011/3/14 10:30	0.36	1144	141.6	214	115.1	335	5250	138
2011/3/14 11:00	0.37	883	141.9	218	115.6	339	5250	138
2011/3/14 11:30	0.38	3443	142.1	218	116	338	5200	138
2011/3/14 12:00	0.38	3080	142.7	223	116.4	342	5200	138
2011/3/14 12:30	0.38	2731	142.9	226	116.7	345	5200	137
2011/3/14 13:00	0.37	2319	143.1	229	117.3	344	5280	137
2011/3/14 13:30	0.37	1968	143.0	230	117.8	341	5350	137
2011/3/14 14:00	0.38	1581	143.0	225	118.2	348	5400	137
2011/3/14 14:30	0.37	1088	143.0	221	118.4	343	5480	137
2011/3/14 15:00	0.37	844	143.0	220	118.7	343	5550	138
2011/3/14 15:30	0.39	3974	142.9	218	119.7	341	5500	138
2011/3/14 16:00	0.38	2982	143.1	215	119.8	339	5580	138
2011/3/14 16:30	0.37	2547	142.9	211	119	335	5600	134
2011/3/14 17:00	0.36	2135	142.6	208	119	329	5600	139
2011/3/14 17:30	0.36	1785	142.3	209	119	328	5600	132
2011/3/14 18:00	0.38	1352	142.0	201	119	324	5600	131
2011/3/14 18:30	0.35	800	141.8	198	119	324	5600	130
2011/3/14 19:00	0.35	478	141.8	195	118.9	321	5650	121
2011/3/14 19:30	0.37	3419	141.4	198	118.8	320	5450	120
2011/3/14 20:00	0.38	3084	141.4	199	118.9	320	5450	118
2011/3/14 20:30	0.36	2711	141.2	198	118.3	313	5450	117
2011/3/14 21:00	0.34	2340	140.9	195	118.9	308	5450	118
2011/3/14 21:30	0.34	1949	140.7	182	118.5	308	5450	114
2011/3/14 22:00	0.33	3788	139.4	177	118.2	301	5380	113
2011/3/14 22:30	0.29	3797	138.3	179	117.8	300	5350	119
2011/3/14 23:00	0.18	3864	123.9	174	115.7	297	5350	113
2011/3/14 23:30	0.16	4232	114.8	172	113.4	294	5380	113
2011/3/15 0:00	0.19	4559	108.8	168	111.2	291	5300	112
2011/3/15 0:30	0.19	4599	104.7	166	109.9	288	5200	110
2011/3/15 1:00	0.16	4589	98.3	163	106.9	285	5250	112
2011/3/15 1:30	0.14	4589	97.2	160	104.1	282	5250	111
2011/3/15 2:00	0.13	4589	96.0	157	102.5	279	5250	110

NTW

左1,2
モニタリング
本2の地図23

経済産業省
番号 750331

福島第一原子力発電所

2011/3/15
2:40分現在

//// 周辺監視区域
--- 敷地境界


MP2 : 400 μ Sv/h
(サーベイメーターによる値)
<3/14, 6:00時点>
(参考値: 0.038~0.060 μ Sv/h)
(3/13 20:10から)

MP1 : 26.0 μ Sv/h
(サーベイメーターによる値)
<3/13, 18:30時点>
(参考値: 0.034~0.056 μ Sv/h)
(3/13 8:00から18:30まで)

MP4 : 29.8 μ Sv/h
(モニタリングカーによる値)
<3/14, 14:14時点>
(参考値: 0.034~0.052 μ Sv/h)

MP3 : 231.1 μ Sv/h
(サーベイメーターによる値)
<3/14, 14:30時点>
(参考値: 0.035~0.055 μ Sv/h)

MP5 : 6.1 μ Sv/h
(移動モニタリングカーによる値)
<3/14, 14:02時点>
(参考値: 0.029~0.061 μ Sv/h)

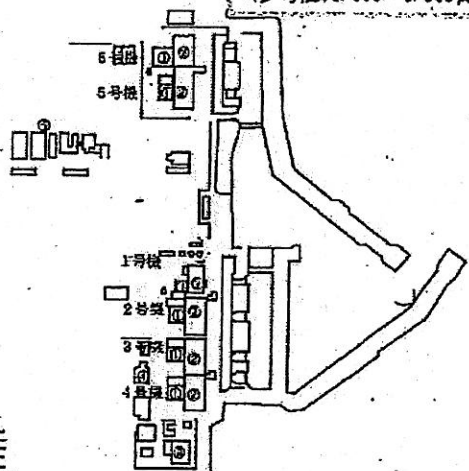

MP6付近 (正門) : 105.4 μ Sv/h
(モニタリングカーによる値)
<3/15, 2:40時点>
(参考値: 0.033~0.050 μ Sv/h)

MP8 : 欠測
(サーベイメーターによる値)
(参考値: 0.037~0.059 μ Sv/h)
(3/13 7:30 まで)


MP7 : 6.14 μ Sv/h
(移動モニタリングカーによる値) <3/14, 12:16時点>

<15日2:50時点>

モニタリングポスト設置図 2F

主排気塔120m高さ
風向：北北東、
風速：3.4m/s

都市計画(2)

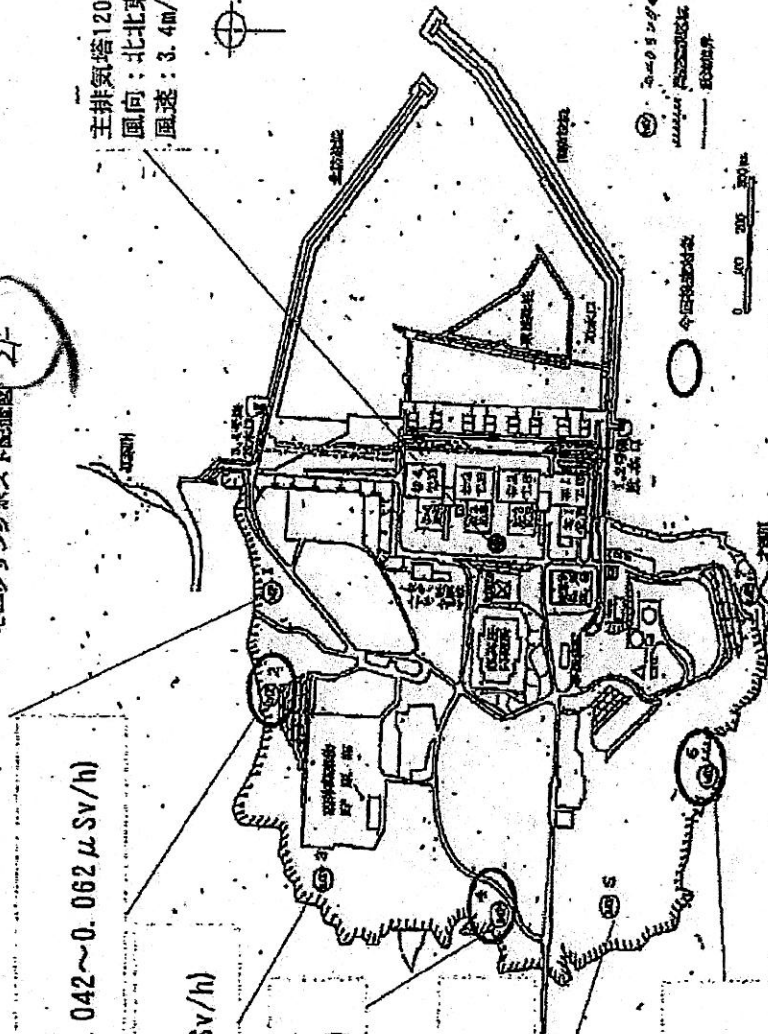

MP1 : 75.4 μ Sv/h
(参考値: 0.035 ~ 0.054 μ Sv/h)

MP2 : 欠測
(参考値: 0.042 ~ 0.062 μ Sv/h)

MP3 : 101 μ Sv/h
(参考値: 0.036 ~ 0.052 μ Sv/h)

MP4 : 71.0 μ Sv/h
(参考値: 0.036 ~ 0.052 μ Sv/h)

MP5 : 74.2 μ Sv/h
(参考値: 0.041 ~ 0.058 μ Sv/h)

MP6 : 欠測
(参考値: 0.044 ~ 0.063 μ Sv/h)

MP7 : 欠測
(参考値: 0.043 ~ 0.062 μ Sv/h)

至

至

2F2 2号機

時間	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/C圧力(kPaabs)	S/C水位(mm)	S/C温度(°C)
平均値	7.07	321(LS)		13.7	57	-	63	32
2011/3/14 22:00	0.05	4148	84	118.8	99.8	225	5160	88
2011/3/14 22:30	0.05	4148	84	113.1	99.2	223	5150	87
2011/3/14 23:00	0.05	4149	84	112.5	97.9	231	5150	86
2011/3/14 23:30	0.05	4151	84	110.0	97.4	229	5150	88
2011/3/15 0:00	0.05	4151	84	108.7	97.2	227	5150	84
2011/3/15 0:30	0.05	4154	84	108.9	96.8	223	5150	82
2011/3/15 1:00	0.05	4154	84	104.3	96.2	224	5150	81
2011/3/15 1:30	0.05	4154	84	103.1	95.9	222	5150	80
2011/3/15 2:00	0.05	4154	84	101.5	95.4	221	5150	79
2011/3/15 2:30	0.05	4154	84	99.9	95.1	219	5100	58

NEW →

35 融

時間	炉圧(Mpa)	炉水位(mm)	炉水温度(°C)	D/W圧力(kPa)	D/W温度(°C)	S/O圧力(Paabs)	S/O水位(mm)	S/O温度(°C)
基準値	7.07	921(L3)		13.7	57.0		50	32
2011/3/14 22:00	-0.08	3435	30.8	31	50.1	132	600	45
2011/3/14 22:30	-0.08	3434	30.8	31	50.1	132	598	45
2011/3/14 23:00	-0.08	3442	30.8	31	50.9	132	598	45
2011/3/14 23:30	-0.08	3437	30.7	31	50.8	132	598	45
2011/3/15 0:00	-0.08	3434	30.7	31	50.8	132	599	45
2011/3/15 0:30	-0.08	3458	30.8	31	50.7	132	599	45
2011/3/15 1:00	-0.08	3448	30.8	31	50.7	132	598	45
2011/3/15 1:30	-0.08	3442	30.8	32	50.7	132	598	45
2011/3/15 2:00	-0.08	3430	30.4	32	50.7	132	598	45
2011/3/15 2:30	-0.08	3448	30.4	31	50.7	133	600	45

NEW

