2F－1号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] 停止時	炉水温度[℃] 給水ﾉｽﾞﾙ温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.05	5600	24.0	5	26.1	107	1980	24
2011/5/18 2:00	0.05	5600	24.0	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 4:00	0.05	5600	23.9	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 6:00	0.05	5600	23.9	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 8:00	0.05	5600	23.8	5	26.1	107	1977	24
2011/5/18 10:00	0.05	5600	23.8	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 12:00	0.05	5600	23.9	5	26.0	107	1980	24
2011/5/18 14:00	0.05	5600	23.8	5	26.1	107	1980	24
2011/5/18 16:00	0.05	5600	23.8	5	26.0	107	1980	24
2011/5/18 18:00	0.05	5600	23.8	5	26.0	107	1979	24
2011/5/18 20:00	0.05	5600	23.7	5	26.0	107	1979	24
2011/5/18 22:00	0.05	5600	23.7	4	26.0	107	1979	24
2011/5/19 0:00	0.05	5600	23.7	4	26.1	107	1979	24
2011/5/19 2:00	0.05	5600	23.7	5	26.0	107	1978	24
2011/5/19 4:00	0.05	5600	23.6	4	26.0	107	1978	24
2011/5/19 6:00	0.05	5600	23.6	4	26.1	107	1978	24
2011/5/19 8:00	0.05	5600	23.6	4	26.1	107	1979	23
2011/5/19 10:00	0.05	5600	23.6	4	26.0	107	1978	24
2011/5/19 12:00	0.05	5600	23.6	5	26.1	107	1978	24
2011/5/19 14:00	0.05	5600	23.6	5	26.0	107	1977	24
2011/5/19 16:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1979	23
2011/5/19 18:00	0.05	5600	23.4	5	25.9	107	1979	23
2011/5/19 20:00	0.05	5600	23.4	5	25.9	107	1977	23
2011/5/19 22:00	0.05	5600	23.4	5	26.0	107	1979	23
2011/5/20 0:00	0.05	5600	23.4	5	25.9	107	1979	23
2011/5/20 2:00	0.05	5600	23.5	5	25.9	107	1977	23
2011/5/20 4:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1977	23
2011/5/20 6:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1977	23
2011/5/20 8:00								
2011/5/20 10:00								
2011/5/20 12:00								
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								

2F－2号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] 停止時	炉水温度[℃] 給水ﾉｽﾞﾙ温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.02	5650	23.8	4.9	26.4	106	1200	23
2011/5/18 2:00	0.02	5650	23.7	4.9	26.4	106	1200	23
2011/5/18 4:00	0.02	5650	23.7	4.8	26.4	106	1200	23
2011/5/18 6:00	0.02	5650	23.6	4.6	26.5	106	1200	23
2011/5/18 8:00	0.02	5650	23.6	4.5	26.5	106	1200	23
2011/5/18 10:00	0.02	5650	23.5	4.5	26.4	105	1200	23
2011/5/18 12:00	0.02	5650	23.5	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/18 14:00	0.02	5650	23.5	4.4	26.4	105	1200	23
2011/5/18 16:00	0.02	5650	23.4	4.5	26.4	106	1200	23
2011/5/18 18:00	0.02	5650	23.4	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/18 20:00	0.02	5650	23.4	4.3	26.4	106	1200	23
2011/5/18 22:00	0.02	5650	23.4	4.2	26.3	106	1200	23
2011/5/19 0:00	0.02	5650	23.3	4.2	26.4	106	1200	23
2011/5/19 2:00	0.02	5650	23.3	4.2	26.5	106	1200	23
2011/5/19 4:00	0.02	5650	23.3	4.2	26.5	105	1200	23
2011/5/19 6:00	0.02	5650	23.2	4.2	26.5	106	1200	23
2011/5/19 8:00	0.02	5650	23.2	4.1	26.5	105	1200	23
2011/5/19 10:00	0.02	5650	23.2	4.2	26.5	105	1200	23
2011/5/19 12:00	0.02	5650	23.2	4.3	26.4	105	1200	23
2011/5/19 14:00	0.02	5650	23.1	4.5	26.3	106	1200	23
2011/5/19 16:00	0.02	5650	23.1	4.6	26.2	106	1200	23
2011/5/19 18:00	0.02	5650	23.1	4.6	26.3	105	1200	23
2011/5/19 20:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.5	106	1200	23
2011/5/19 22:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.3	106	1200	23
2011/5/20 0:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/20 2:00	0.02	5650	23.1	4.5	26.4	105	1200	22
2011/5/20 4:00	0.02	5650	23.0	4.5	26.4	106	1200	22
2011/5/20 6:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/20 8:00								
2011/5/20 10:00								
2011/5/20 12:00								
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								

2F－3号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] アップセット	炉水温度[℃] 給水ノズル温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.00	2516	33.3	9	31.4	110	2100	26
2011/5/18 2:00	0.00	2509	33.2	9	31.4	110	2100	26
2011/5/18 4:00	0.00	2505	33.2	9	31.4	110	2100	26
2011/5/18 6:00	0.00	2500	33.1	9	31.3	110	2100	26
2011/5/18 8:00	0.00	2495	33.0	9	31.3	110	2100	26
2011/5/18 10:00	0.00	2490	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 12:00	0.00	2486	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 14:00	0.00	2486	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 16:00	0.00	2485	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 18:00	0.00	2485	32.9	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 20:00	0.00	2483	32.8	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 22:00	0.00	2485	32.8	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 0:00	0.00	2485	32.7	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 2:00	0.00	2485	32.7	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 4:00	0.00	2485	32.7	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 6:00	0.00	2485	32.6	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 8:00	0.00	2485	32.5	9	31.1	110	2100	26
2011/5/19 10:00	0.00	2485	32.5	9	31.1	110	2100	26
2011/5/19 12:00	0.00	2485	32.6	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 14:00	0.00	2485	32.7	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 16:00	0.00	2485	33.0	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 18:00	0.00	2485	33.0	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 20:00	0.00	2485	32.9	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 22:00	0.00	2485	32.5	9	31.0	111	2100	26
2011/5/20 0:00	0.00	2483	32.5	9	31.0	110	2100	26
2011/5/20 2:00	0.00	2483	32.5	9	31.0	110	2100	26
2011/5/20 4:00	0.00	2483	32.6	9	31.0	110	2100	26
2011/5/20 6:00	0.00	2483	32.6	9	31.1	110	2100	26
2011/5/20 8:00								
2011/5/20 10:00								
2011/5/20 12:00								
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								

2F－4号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] アップセット	炉水温度[℃] 給水ノズル温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.07	4589	26.8	6	29.6	107	2000	28
2011/5/18 2:00	0.07	4589	26.8	6	29.7	107	2000	28
2011/5/18 4:00	0.07	4589	26.8	6	29.7	107	2000	28
2011/5/18 6:00	0.07	4589	26.7	6	29.5	107	2000	27
2011/5/18 8:00	0.07	4589	26.6	6	29.2	107	2000	27
2011/5/18 10:00	0.07	4589	26.6	6	29.2	107	2000	27
2011/5/18 12:00	0.07	4589	26.6	6	29.5	107	2000	27
2011/5/18 14:00	0.07	4589	26.6	6	28.9	107	2000	27
2011/5/18 16:00	0.07	4589	26.6	6	29.1	107	2000	27
2011/5/18 18:00	0.07	4589	26.5	6	29.2	107	2000	27
2011/5/18 20:00	0.07	4589	26.5	5	29.1	107	2000	27
2011/5/18 22:00	0.07	4589	26.4	5	29.1	107	2000	27
2011/5/19 0:00	0.07	4589	26.4	5	29.4	107	2000	27
2011/5/19 2:00	0.07	4589	26.4	5	29.0	107	2000	27
2011/5/19 4:00	0.07	4589	26.4	5	29.1	107	2000	27
2011/5/19 6:00	0.07	4589	26.4	5	29.2	107	2000	27
2011/5/19 8:00	0.07	4589	26.3	5	29.3	107	2000	27
2011/5/19 10:00	0.07	4589	26.3	5	29.0	107	2000	27
2011/5/19 12:00	0.07	4589	26.3	5	29.2	107	2000	27
2011/5/19 14:00	0.07	4589	26.3	6	29.2	107	2000	27
2011/5/19 16:00	0.07	4589	26.3	6	29.2	107	2000	27
2011/5/19 18:00	0.07	4589	26.4	6	29.4	107	2000	27
2011/5/19 20:00	0.07	4589	26.3	6	29.1	107	2000	27
2011/5/19 22:00	0.07	4589	26.3	6	29.0	107	2000	27
2011/5/20 0:00	0.07	4589	26.3	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 2:00	0.07	4589	26.2	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 4:00	0.07	4589	26.2	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 6:00	0.07	4589	26.2	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 8:00								
2011/5/20 10:00								
2011/5/20 12:00								
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								

2F→4号機

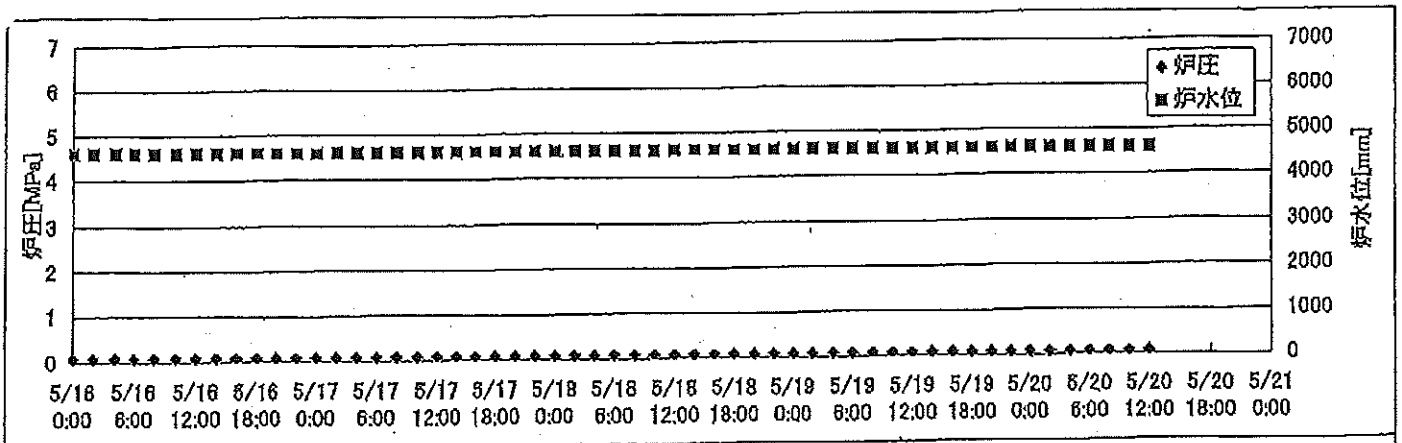
炉圧
炉水位
炉圧[MPa]
炉水位[mm]
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
5/16 0:00
5/16 6:00
5/16 12:00
5/16 18:00
5/17 0:00
5/17 6:00
5/17 12:00
5/17 18:00
5/18 0:00
5/18 6:00
5/18 12:00
5/18 18:00
5/19 0:00
5/19 6:00
5/19 12:00
5/19 18:00
5/20 0:00
5/20 6:00
5/20 12:00
5/20 18:00
5/21 0:00

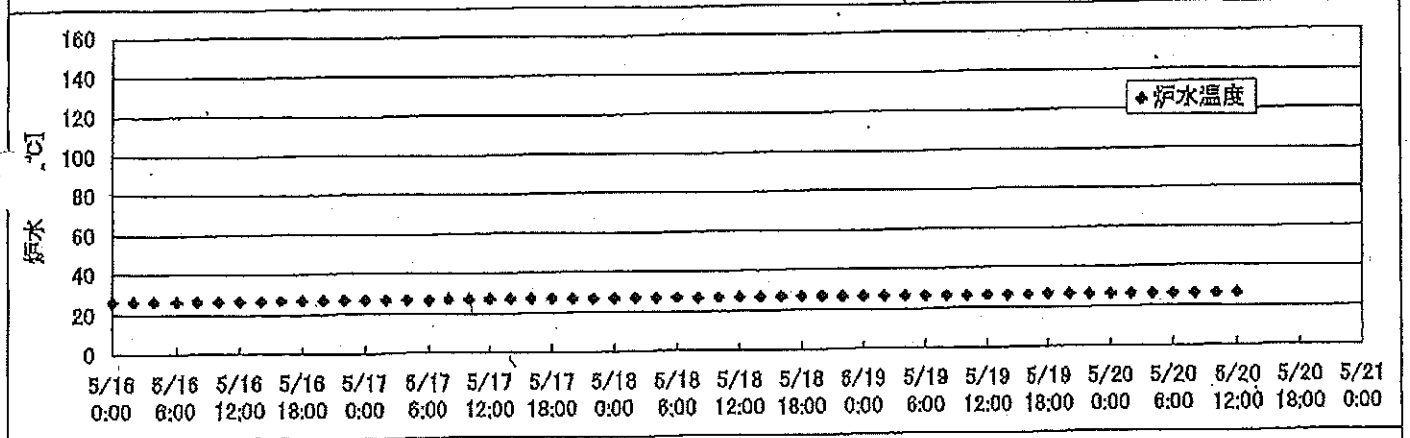
炉水温度
炉水 [℃]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
5/16 0:00
5/16 6:00
5/16 12:00
5/16 18:00
5/17 0:00
5/17 6:00
5/17 12:00
5/17 18:00
5/18 0:00
5/18 6:00
5/18 12:00
5/18 18:00
5/19 0:00
5/19 6:00
5/19 12:00
5/19 18:00
5/20 0:00
5/20 6:00
5/20 12:00
5/20 18:00
5/21 0:00

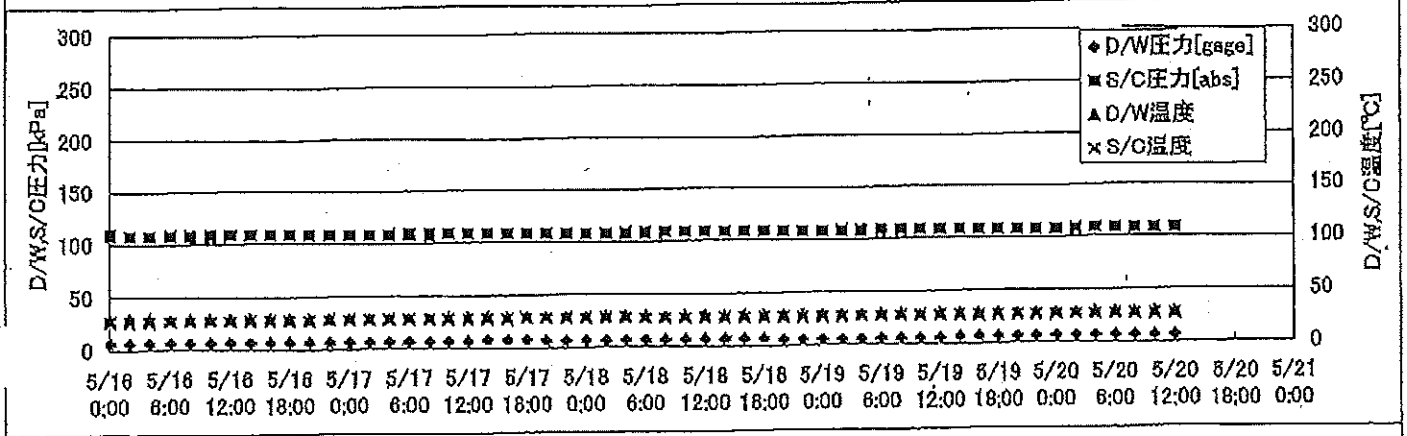
D/W圧力[gage]
S/C圧力[abs]
D/W温度
S/C温度
D/W,S/C圧力[kPa]
D/W,S/C温度[℃]
0
50
100
150
200
250
300
0
50
100
150
200
250
300
5/16 0:00
5/16 6:00
5/16 12:00
5/16 18:00
5/17 0:00
5/17 6:00
5/17 12:00
5/17 18:00
5/18 0:00
5/18 6:00
5/18 12:00
5/18 18:00
5/19 0:00
5/19 6:00
5/19 12:00
5/19 18:00
5/20 0:00
5/20 6:00
5/20 12:00
5/20 18:00
5/21 0:00

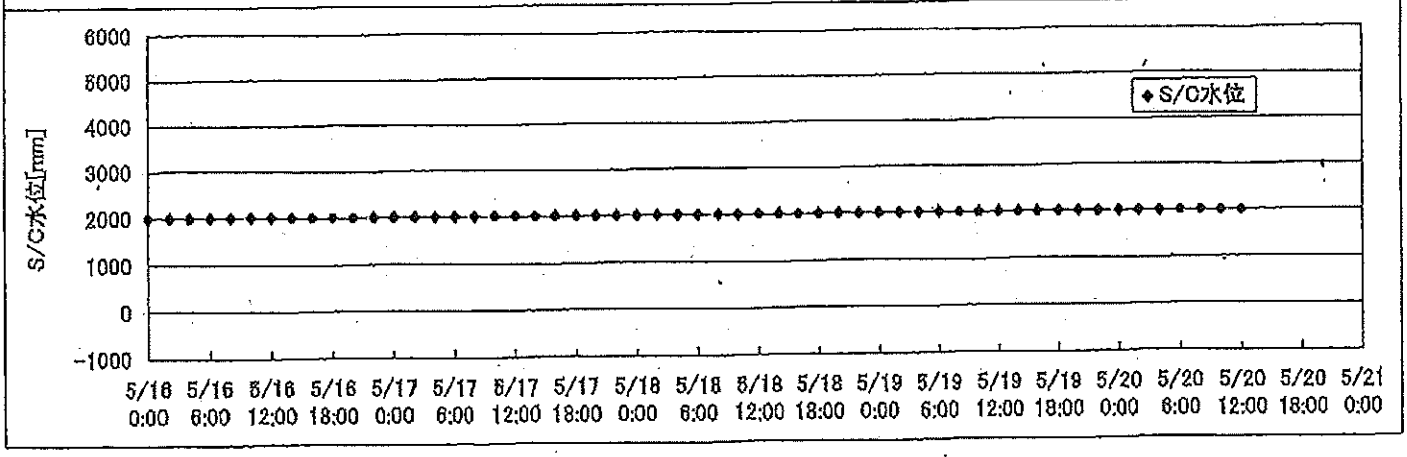
S/C水位
S/C水位[mm]
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
5/16 0:00
5/16 6:00
5/16 12:00
5/16 18:00
5/17 0:00
5/17 6:00
5/17 12:00
5/17 18:00
5/18 0:00
5/18 6:00
5/18 12:00
5/18 18:00
5/19 0:00
5/19 6:00
5/19 12:00
5/19 18:00
5/20 0:00
5/20 6:00
5/20 12:00
5/20 18:00
5/21 0:00

2F－1号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] 停止時	炉水温度[℃] 給水ノズル温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.05	5600	24.0	5	26.1	107	1980	24
2011/5/18 2:00	0.05	5600	24.0	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 4:00	0.05	5600	23.9	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 6:00	0.05	5600	23.9	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 8:00	0.05	5600	23.8	5	26.1	107	1977	24
2011/5/18 10:00	0.05	5600	23.8	5	26.1	107	1979	24
2011/5/18 12:00	0.05	5600	23.9	5	26.0	107	1980	24
2011/5/18 14:00	0.05	5600	23.8	5	26.1	107	1980	24
2011/5/18 16:00	0.05	5600	23.8	5	26.0	107	1980	24
2011/5/18 18:00	0.05	5600	23.8	5	26.0	107	1979	24
2011/5/18 20:00	0.05	5600	23.7	5	26.0	107	1979	24
2011/5/18 22:00	0.05	5600	23.7	4	26.0	107	1979	24
2011/5/19 0:00	0.05	5600	23.7	4	26.1	107	1979	24
2011/5/19 2:00	0.05	5600	23.7	5	26.0	107	1978	24
2011/5/19 4:00	0.05	5600	23.6	4	26.0	107	1978	24
2011/5/19 6:00	0.05	5600	23.6	4	26.1	107	1978	24
2011/5/19 8:00	0.05	5600	23.6	4	26.1	107	1979	23
2011/5/19 10:00	0.05	5600	23.6	4	26.0	107	1978	24
2011/5/19 12:00	0.05	5600	23.6	5	26.1	107	1978	24
2011/5/19 14:00	0.05	5600	23.6	5	26.0	107	1977	24
2011/5/19 16:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1979	23
2011/5/19 18:00	0.05	5600	23.4	5	25.9	107	1979	23
2011/5/19 20:00	0.05	5600	23.4	5	25.9	107	1977	23
2011/5/19 22:00	0.05	5600	23.4	5	26.0	107	1979	23
2011/5/20 0:00	0.05	5600	23.4	5	25.9	107	1979	23
2011/5/20 2:00	0.05	5600	23.5	5	25.9	107	1977	23
2011/5/20 4:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1977	23
2011/5/20 6:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1977	23
2011/5/20 8:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1977	23
2011/5/20 10:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1978	23
2011/5/20 12:00	0.05	5600	23.5	5	26.0	107	1977	23
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								

2F－2号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] 停止時	炉水温度[℃] 給水ノズル温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.02	5650	23.8	4.9	26.4	106	1200	23
2011/5/18 2:00	0.02	5650	23.7	4.9	26.4	106	1200	23
2011/5/18 4:00	0.02	5650	23.7	4.8	26.4	106	1200	23
2011/5/18 6:00	0.02	5650	23.6	4.6	26.5	106	1200	23
2011/5/18 8:00	0.02	5650	23.6	4.5	26.5	106	1200	23
2011/5/18 10:00	0.02	5650	23.5	4.5	26.4	105	1200	23
2011/5/18 12:00	0.02	5650	23.5	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/18 14:00	0.02	5650	23.5	4.4	26.4	105	1200	23
2011/5/18 16:00	0.02	5650	23.4	4.5	26.4	106	1200	23
2011/5/18 18:00	0.02	5650	23.4	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/18 20:00	0.02	5650	23.4	4.3	26.4	106	1200	23
2011/5/18 22:00	0.02	5650	23.4	4.2	26.3	106	1200	23
2011/5/19 0:00	0.02	5650	23.3	4.2	26.4	106	1200	23
2011/5/19 2:00	0.02	5650	23.3	4.2	26.5	106	1200	23
2011/5/19 4:00	0.02	5650	23.3	4.2	26.5	105	1200	23
2011/5/19 6:00	0.02	5650	23.2	4.2	26.5	106	1200	23
2011/5/19 8:00	0.02	5650	23.2	4.1	26.5	105	1200	23
2011/5/19 10:00	0.02	5650	23.2	4.2	26.5	105	1200	23
2011/5/19 12:00	0.02	5650	23.2	4.3	26.4	105	1200	23
2011/5/19 14:00	0.02	5650	23.1	4.5	26.3	106	1200	23
2011/5/19 16:00	0.02	5650	23.1	4.6	26.2	106	1200	23
2011/5/19 18:00	0.02	5650	23.1	4.6	26.3	105	1200	23
2011/5/19 20:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.5	106	1200	23
2011/5/19 22:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.3	106	1200	23
2011/5/20 0:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/20 2:00	0.02	5650	23.1	4.5	26.4	105	1200	22
2011/5/20 4:00	0.02	5650	23.0	4.5	26.4	106	1200	22
2011/5/20 6:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/20 8:00	0.02	5650	23.1	4.4	26.4	106	1200	23
2011/5/20 10:00	0.02	5650	23.1	4.5	26.4	106	1200	22
2011/5/20 12:00	0.02	5650	23.1	4.6	26.4	106	1200	23
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								

2F－3号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] アップセット	炉水温度[℃] 給水ノズル温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.00	2516	33.3	9	31.4	110	2100	26
2011/5/18 2:00	0.00	2509	33.2	9	31.4	110	2100	26
2011/5/18 4:00	0.00	2505	33.2	9	31.4	110	2100	26
2011/5/18 6:00	0.00	2500	33.1	9	31.3	110	2100	26
2011/5/18 8:00	0.00	2495	33.0	9	31.3	110	2100	26
2011/5/18 10:00	0.00	2490	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 12:00	0.00	2486	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 14:00	0.00	2486	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 16:00	0.00	2485	33.0	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 18:00	0.00	2485	32.9	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 20:00	0.00	2483	32.8	9	31.2	110	2100	26
2011/5/18 22:00	0.00	2485	32.8	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 0:00	0.00	2485	32.7	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 2:00	0.00	2485	32.7	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 4:00	0.00	2485	32.7	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 6:00	0.00	2485	32.6	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 8:00	0.00	2485	32.5	9	31.1	110	2100	26
2011/5/19 10:00	0.00	2485	32.5	9	31.1	110	2100	26
2011/5/19 12:00	0.00	2485	32.6	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 14:00	0.00	2485	32.7	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 16:00	0.00	2485	33.0	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 18:00	0.00	2485	33.0	9	31.0	110	2100	26
2011/5/19 20:00	0.00	2485	32.9	9	31.2	110	2100	26
2011/5/19 22:00	0.00	2485	32.5	9	31.0	111	2100	26
2011/5/20 0:00	0.00	2483	32.5	9	31.0	110	2100	26
2011/5/20 2:00	0.00	2483	32.5	9	31.0	110	2100	26
2011/5/20 4:00	0.00	2483	32.6	9	31.0	110	2100	26
2011/5/20 6:00	0.00	2483	32.6	9	31.1	110	2100	26
2011/5/20 8:00	0.00	2483	32.6	9	31.1	110	2100	26
2011/5/20 10:00	0.00	2483	32.6	9	31.1	110	2100	26
2011/5/20 12:00	0.00	2483	32.7	9	31.1	110	2100	26
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								

2F－4号機　※燃料頂部(TAF)からの水位＝炉水位＋4200[mm]

時間	炉圧 [MPa (gage)]	炉水位 [mm] アップセット	炉水温度[℃] 給水ノズル温度	D/W圧力 [kPa(gage)]	D/W温度 [℃]	S/C圧力 [kPa(abs)]	S/C水位 [mm]	S/C温度 [℃]
2011/5/18 0:00	0.07	4589	26.8	6	29.6	107	2000	28
2011/5/18 2:00	0.07	4589	26.8	6	29.7	107	2000	28
2011/5/18 4:00	0.07	4589	26.8	6	29.7	107	2000	28
2011/5/18 6:00	0.07	4589	26.7	6	29.5	107	2000	27
2011/5/18 8:00	0.07	4589	26.6	6	29.2	107	2000	27
2011/5/18 10:00	0.07	4589	26.6	6	29.2	107	2000	27
2011/5/18 12:00	0.07	4589	26.6	6	29.5	107	2000	27
2011/5/18 14:00	0.07	4589	26.6	6	28.9	107	2000	27
2011/5/18 16:00	0.07	4589	26.6	6	29.1	107	2000	27
2011/5/18 18:00	0.07	4589	26.5	6	29.2	107	2000	27
2011/5/18 20:00	0.07	4589	26.5	5	29.1	107	2000	27
2011/5/18 22:00	0.07	4589	26.4	5	29.1	107	2000	27
2011/5/19 0:00	0.07	4589	26.4	5	29.4	107	2000	27
2011/5/19 2:00	0.07	4589	26.4	5	29.0	107	2000	27
2011/5/19 4:00	0.07	4589	26.4	5	29.1	107	2000	27
2011/5/19 6:00	0.07	4589	26.4	5	29.2	107	2000	27
2011/5/19 8:00	0.07	4589	26.3	5	29.3	107	2000	27
2011/5/19 10:00	0.07	4589	26.3	5	29.0	107	2000	27
2011/5/19 12:00	0.07	4589	26.3	5	29.2	107	2000	27
2011/5/19 14:00	0.07	4589	26.3	6	29.2	107	2000	27
2011/5/19 16:00	0.07	4589	26.3	6	29.2	107	2000	27
2011/5/19 18:00	0.07	4589	26.4	6	29.4	107	2000	27
2011/5/19 20:00	0.07	4589	26.3	6	29.1	107	2000	27
2011/5/19 22:00	0.07	4589	26.3	6	29.0	107	2000	27
2011/5/20 0:00	0.07	4589	26.3	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 2:00	0.07	4589	26.2	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 4:00	0.07	4589	26.2	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 6:00	0.07	4589	26.2	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 8:00	0.07	4589	26.2	6	29.0	107	2000	27
2011/5/20 10:00	0.07	4589	26.2	6	28.9	107	2000	27
2011/5/20 12:00	0.07	4589	26.2	6	29.2	107	2000	27
2011/5/20 14:00								
2011/5/20 16:00								
2011/5/20 18:00								
2011/5/20 20:00								
2011/5/20 22:00								
2011/5/21 0:00								