

原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書

関原発第 296 号
平成29年11月10日

原子力規制委員会 殿

届出者

住所 大阪市北区中之島3丁目6番16号

氏名 関西電力株式会社

取締役社長 岩根 茂樹

(担当者

所属 高浜発電所 安全・防災室

電話 0770-76-1221 (代表)

別添のとおり、原子力事業者防災業務計画作成（修正）したので、原子力災害対策特別措置法第7条第3項の規定に基づき届け出ます。

原子力事業所の名称及び場所	高浜発電所 福井県大飯郡高浜町田ノ浦1
当該事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき受けた指定、許可又は承認の種別とその年月日	原子炉設置許可 昭和44年12月12日
原子力事業者防災業務計画作成（修正）年月日	平成29年11月10日
協議した都道府県知事及び市町村長	福井県知事 西川 一誠 高浜町長 野瀬 豊 京都府知事 山田 啓二 滋賀県知事 三日月 大造
予定される要旨の公表の方法	報道機関への公表 若狭たかはまエルどらんどでの閲覧 関西電力原子力情報センター（大阪市北区）での閲覧

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 協議が調っていない場合には、「協議した都道府県知事及び市町村長」の欄にその旨を記載するものとする。

3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

高浜発電所
原子力事業者防災業務計画

平成29年11月
関西電力株式会社

修正履歴

番 号	年 月 日	内 容
-	平成12年6月16日	新規作成
1	平成13年9月 7日	<ul style="list-style-type: none"> ・中央省庁等改革に伴う名称変更 ・平成12年度原子力総合防災訓練の実績を反映 ・その他
2	平成14年8月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・地方公共団体の組織変更に伴う反映 ・平成13年度原子力総合防災訓練の実績を反映 ・その他
3	平成15年9月19日	<ul style="list-style-type: none"> ・社内組織改正に伴う反映 ・その他
4	平成16年9月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・国、地方公共団体の組織改正に伴う反映 ・緊急被ばく医療活動の充実強化に伴う反映 ・平成15年度原子力総合防災訓練の実績を反映 ・その他
5	平成17年10月7日	<ul style="list-style-type: none"> ・国、地方公共団体の組織改正に伴う反映 ・社内組織改正に伴う反映 ・その他
6	平成18年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> ・地方公共団体の合併に伴う反映 ・社内組織名称の変更を反映 ・その他
7	平成19年9月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・社内組織改正に伴う反映 ・その他
8	平成20年9月19日	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策特別措置法施行規則の改正に伴う反映 ・地方公共団体の組織改正に伴う反映 ・その他
9	平成21年9月18日	<ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理体制の見直しに伴う反映 ・京都府緊急時モニタリング派遣要員数の見直しに伴う反映 ・その他
10	平成22年9月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・地方公共団体の組織改正に伴う反映 ・原子力防災関連資機材名称の変更に伴う反映 ・その他
11	平成25年3月18日	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策特別措置法および関係政省令の改正に伴う反映 ・その他
12	平成25年12月19日	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策特別措置法および関係政省令等の改正、原子力災害対策指針改正に伴う反映 ・その他

目 次

第1章 総則	1
第1節 原子力事業者防災業務計画の目的	1
第2節 定義	1
第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想	5
第4節 原子力事業者防災業務計画の運用	5
第5節 原子力事業者防災業務計画の修正	6
第2章 原子力災害事前対策の実施	7
第1節 原子力防災体制等の整備	7
1. 体制の区分	7
2. 原子力防災組織、原子力防災要員等	7
3. 原子力防災管理者、副原子力防災管理者の職務	8
第2節 原子力防災組織の運営方法	9
1. 体制の発令および解除の方法	9
2. 権限の行使	10
3. 要員の非常招集の方法	11
4. 通報連絡先の一覧表の整備	11
第3節 放射線測定設備および原子力防災資機材の整備	12
1. 敷地境界付近の放射線測定設備の設置、検査	12
2. 原子力防災資機材の整備	12
3. その他原子力防災関連資機材等の整備	13
4. 本店におけるその他原子力防災関連資機材等の整備	13
第4節 緊急事態応急対策等の活動で使用する資料の整備	13
1. 緊急事態応急対策等拠点施設に備え付ける資料	13
2. 発電所対策本部に備え付ける資料	13
3. 本店対策本部に備え付ける資料	13
4. 原子力事業所災害対策支援拠点が設置される場所に備え付ける資料	14
5. 原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける資料	14
第5節 緊急事態応急対策等の活動で使用する施設および設備の整備、点検	14
1. 緊急時対策所	14
2. 集合・退避場所	14
3. 緊急医療処置室等	14
4. 気象観測設備	15
5. 安全パラメータ表示システム	15
6. 安全パラメータ伝送システム	15
7. 事故一斉放送装置および所内放送装置等	15

8.	本店緊急時対策室	15
9.	原子力事業所災害対策支援拠点	16
第6節	原子力防災教育の実施	16
1.	発電所における原子力防災教育	16
2.	本店における原子力防災教育	16
第7節	原子力防災訓練の実施	17
1.	発電所における訓練	17
2.	国または地方公共団体が主催する訓練	17
第8節	関係機関との連携	17
1.	国との連携	17
2.	地方公共団体との連携	17
3.	防災関係機関等との連携	18
4.	原子力緊急事態支援組織の体制および運用	18
第3章	緊急事態応急対策の実施等	19
第1節	通報、報告等の実施	19
1.	警戒体制および原子力防災体制の発令等	19
2.	施設等の立上げ	19
3.	通報の実施	20
4.	情報の収集と報告	20
5.	通話制限	21
6.	原子力事業所災害対策支援拠点の活動	21
7.	他の原子力事業所等からの支援の要請	21
第2節	応急措置の実施	21
1.	応急措置の実施および概要の報告	21
2.	退避誘導および発電所内入域制限	22
3.	放出放射エネルギーの推定	22
4.	消火活動	22
5.	原子力災害医療	22
6.	二次災害防止に関する措置	23
7.	汚染拡大の防止および防護措置	23
8.	線量評価	23
9.	要員の派遣、資機材の貸与	23
10.	高浜地域の緊急時対応	23
11.	広報活動	24
12.	応急復旧	24
13.	原子力災害の拡大防止を図るための措置	24
14.	被災者相談窓口の設置	25

1 5. 運搬に係る応急措置	2 5
第3節 緊急事態応急対策	2 5
1. 原子力緊急事態の通報	2 5
2. 応急措置の継続実施	2 6
3. 要員の派遣、資機材の貸与	2 6
第4章 原子力災害中長期対策の実施	2 7
第1節 原子力災害中長期対策の計画等	2 7
1. 原子力災害中長期対策の計画	2 7
2. 原子炉施設の復旧対策の実施	2 7
3. 原子力防災体制および警戒体制の解除	2 7
4. 原因究明および再発防止対策	2 8
5. 汚染の除去	2 8
6. 被災者への生活再建等の支援	2 8
第2節 要員の派遣、資機材の貸与	2 8
第5章 その他	2 9
第1節 福井県内の他原子力事業所への協力	2 9
第2節 福井県外の原子力事業所等への協力	2 9

第1章 総則

第1節 原子力事業者防災業務計画の目的

この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号。以下「原災法」という。）第7条第1項の規定に基づき、高浜発電所（以下「発電所」という。）における原子力災害事前対策、緊急事態応急対策および原子力災害中長期対策その他の原子力災害の発生および拡大を防止し、ならびに原子力災害の復旧を図るための業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な措置の遂行に資することを目的とする。

第2節 定義

この計画において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 原子力災害

原子力緊急事態により公衆の生命、身体または財産に生ずる被害をいう。

(2) 原子力緊急事態

原子力事業者の原子炉の運転等（原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年法律第147号）第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。）により放射性物質または放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外（原子力事業所の外における放射性物質の運搬（以下「事業所外運搬」という。）の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外）へ放出された事態をいう。

(3) 原子力災害事前対策

原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策（原子力災害が発生した際に必要となる防災体制、資機材の整備等を含む。）をいう。

(4) 原子力緊急事態宣言

原災法第15条第2項の規定による「原子力緊急事態宣言」をいう。

(5) 原子力緊急事態解除宣言

原災法第15条第4項の規定による「原子力緊急事態解除宣言」をいう。

(6) 緊急事態応急対策

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性^{がいぜんせい}を含む。）の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。

(7) 原子力災害中長期対策

原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止または原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策（原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第2条第2項に

規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。

(8) 原子力事業者

次に掲げる者(原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。

イ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)第13条第1項の規定に基づく加工の事業の許可(承認を含む。この号において同じ。)を受けた者

ロ 規制法第23条第1項の規定に基づく原子炉の設置の許可(船舶に設置する原子炉についてのものを除く。)を受けた者

ハ 規制法第43条の4第1項の規定に基づく貯蔵の事業の許可を受けた者

ニ 規制法第44条第1項の規定に基づく再処理の事業の指定(承認を含む。)を受けた者(同条第3項の規定により再処理施設の設置について承認を受けた国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)を含む。)

ホ 規制法第51条の2第1項の規定に基づく廃棄の事業の許可を受けた者

ヘ 規制法第52条第1項の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けた者(同法第56条の3第1項の規定により保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。)

(9) 原子力事業所

原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場または事業所をいう。

(10) 原子力防災管理者

原災法第9条第2項の規定に基づき、発電所を統括管理する高浜発電所長をいう。

(11) 指定行政機関

災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第2条第3号に規定する機関をいう。

(12) 指定地方行政機関

災対法第2条第4号に規定する機関をいう。

(13) 緊急事態応急対策等

原災法第16条に規定する原子力緊急事態に係る原子力緊急事態応急対策および原子力災害中長期対策をいう。

(14) 所在都道府県

高浜発電所が所在する福井県をいう。

(15) 所在市町村

高浜発電所が所在する高浜町をいう。

(16) 関係周辺都道府県

高浜発電所から30kmの区域内にあり、同発電所に関する地域防災計画を有する京都府および滋賀県をいう。

(17) 関係周辺市町村

高浜発電所から概ね30kmの区域内にあり、高浜発電所に関する地域防災計画を有し、当該市町村の区域につき高浜発電所の原子力災害の発生または拡大防止を図ることが必要であると所在都道府県知事または関係周辺都道府県知事が認めた福井県のおおい町、小浜市、若狭町、および京都府の舞鶴市、綾部市、南丹市、京丹波町、宮津市、伊根町、福知山市ならびに滋賀県の高島市をいう。

(18) 緊急時対策所

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（以下「原災法命令」という。）第2条第2項1号に規定する、原子力発電所の敷地内にあり、原子力防災組織の活動拠点となる対策所として、緊急事態応急対策および原子力災害中長期対策の実施を統括管理するための施設をいう。

(19) 本店緊急時対策室

原災法命令第2条第2項3号に規定する原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設（以下「原子力施設事態即応センター」という。）となる本店の緊急時対策室（原子力事業本部の緊急時対策室）をいう。

(20) 統合原子力防災ネットワーク

緊急時における情報連絡を確保するため、国が整備を行う、総理大臣官邸、原子力規制庁および緊急事態応急対策等拠点施設を接続する情報通信ネットワーク（地上系ネットワークおよび衛星系ネットワーク）をいう。

(21) テレビ会議システム

官邸〔内閣官房〕、緊急時対応センター（原子力規制庁）、緊急事態応急対策等拠点施設、原子力施設事態即応センターおよび緊急時対策所を結ぶ、統合原子力防災ネットワークに接続するテレビ会議システムをいう。

(22) 原子力事業所災害対策支援拠点

原災法命令第2条第2項2号に規定する原子力事業所災害対策の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点をいう。

なお、周辺地域において、必要な機能をすべて満たすことができる施設が存在しない場合は、複数の施設を選定し対処する。

(23) 原子力緊急事態支援組織

原災法命令第2条第2項7号に規定する、放射性物質による汚染により原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材または機材を管理し、原子力災害が発生した原子力事業者への支援を行う外部組織をいう。

(24) シビアアクシデント

設計時に考慮した範囲を超える異常な事態が発生し、想定していた手段では適切に炉心を冷却・制御できない状態になり、炉心熔融や原子炉格納容器の破損に至る事象をいう。

(25) 緊急時活動レベル (EAL : Emergency Action Level)

国や地方公共団体が防護措置の準備や実施をするべく、原子力施設等の状況に応じて、緊急事態の区分を決定するための判断基準をいう。原子力事業者が観測可能な原子力施設等の状況（プラントの状態等）で表される。

(26) 警戒事象

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施設等において特定事象または緊急事態事象に至る可能性のある事象をいう。

第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想

原子力発電所の設計、建設、運転の各段階および事業所外運搬においては、規制法等による国の安全規制に基づき、多重防護等の考え方により、各種の安全確保対策を講じている。

これらの安全確保対策とは別の観点から、万一、放射性物質または放射線が異常な水準で原子力発電所外（事業所外運搬の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外）へ放出されるか、またはそのおそれがある場合に備え、あらかじめ必要な措置を講じておくことが原子力防災対策であり、原災法、その他の原子力災害防止に関する法律に基づき、原子力災害の発生を未然に防止するために万全の備えを講じておくとともに、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）が発生した場合の拡大防止および復旧を図るために実施すべき事項について定めておく必要がある。

このため、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策（原災法第10条第1項に規定する通報、原災法第25条に規定する応急措置を含む。以下同じ。）、原子力災害中長期対策の各段階における次の諸施策についてこの計画を定め、原子力防災対策の推進を図ることとする。

段 階	施 策
原子力災害事前対策	周到かつ十分な事前対策を行うための体制の整備、原子力防災資機材の整備、原子力防災教育および原子力防災訓練の実施等
緊急事態応急対策	迅速かつ円滑な応急対策を行うための事象発生時の通報、原子力防災体制の確立、情報の収集と伝達、応急措置の実施、関係機関への要員の派遣および資機材の貸与等
原子力災害中長期対策	適切かつ速やかな原子力災害復旧対策を行うための計画の策定、復旧対策の実施、被災地域復旧のための関係機関への要員の派遣および資機材の貸与等

第4節 原子力事業者防災業務計画の運用

この計画の運用にあたっては、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策および原子力災害中長期対策の各段階において、災対法に基づく次の諸計画と整合を図り、諸施策が一体的かつ有機的に実施されるよう留意する。

- (1) 防災基本計画 第12編 原子力災害対策編
- (2) 所在都道府県、所在市町村および関係周辺都道府県の原子力災害に関する地域防災計画
- (3) 関係周辺市町村の原子力災害に関する地域防災計画

第5節 原子力事業者防災業務計画の修正

- (1) 原子力防災管理者は、この計画が前節(2)の地域防災計画と抵触しないことについて、所在都道府県、所在市町村および関係周辺都道府県の意見も聴いた上で、毎年この計画に検討を加え、必要があると認められるときは次の手順によりこれを修正する。

なお、原子力防災管理者は、修正の必要がない場合であってもその旨を意見を聴いた地方公共団体および原子力防災専門官に報告する。

- a. 修正案の作成にあたっては、この計画の修正案が地域防災計画に抵触するものではないことを確認し、原子力防災専門官の指導および助言を受ける。

なお、環境放射線モニタリングに関する事項については、上席放射線防災専門官の指導および助言を受ける。

- b. 所定の手続きにより所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に、この計画を修正しようとする日の60日前までに修正案を提出し協議する。また、この際は、計画を修正しようとする日を明らかにする。

- c. この計画を修正した場合、所定の手続きにより様式1-5-1を用いて、速やかに内閣総理大臣および原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表する。

- (2) 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に対し、この計画の作成または修正の状況について報告できるよう、その履歴について保存しておく。

第2章 原子力災害事前対策の実施

第1節 原子力防災体制等の整備

1. 体制の区分

(1) 警戒体制

警戒事象が発生したとき、または原子力規制庁から警戒事態の発生について連絡を受けたときは、要員招集、情報収集および連絡体制の構築を図ることにより初期対応を確実かつ円滑に行うため、警戒体制を設ける。

(2) 原子力防災体制

原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、下表のとおり原子力防災体制を定める。

原子力防災体制の内容

発生事象	体制の名称
原災法第10条第1項に該当する特定事象が発生した場合	原子力防災体制

2. 原子力防災組織、原子力防災要員等

(1) 発電所

- a. 原子力防災管理者は、発電所に別図2-1-1に定める原子力防災組織を設置する。
- b. 原子力防災組織は、この計画に従い、原子力災害の発生または拡大を防止するために必要な業務を行う。
- c. 原子力防災管理者は、原子力防災組織に原子力防災要員を置くものとし、その原子力防災要員は原子力災害が発生した場合、直ちに別表2-1-1に定める業務を行う。
- d. 原子力防災管理者は、原子力防災要員を置いたときまたは変更したときは、所定の手続きにより様式2-1-2を用いて、配置または変更した日から7日以内に原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に届け出る。
- e. 原子力防災管理者は、原子力防災要員のうちから、次の職務を実施するための派遣要員をあらかじめ定めておくとともに、本店からの派遣要員を確認しておく。
 - (a) 指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策への協力
 - (b) 指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害中長期対策への協力
 - (c) 他の原子力事業所および事業所外運搬に係る緊急事態応急対策への協力

(2) 本店

- a. 社長および原子力事業本部長は、本店に別図 2-2-2 に定める緊急時対策本部の組織を整備する。
- b. 本店対策本部の組織は、この計画に従い、本店における緊急事態応急対策活動を実施し、かつ原子力災害の発生または拡大等を防止するために発電所が行う対策活動を支援する。
- c. 社長は、原子力防災体制を発令した場合、指定行政機関および指定地方行政機関ならびに地方公共団体等と連携して、緊急事態応急対策等を実施する。
なお、本項(1)から(2)に記載する各対策本部の組織全体図を別図 2-2-3 に示す。

3. 原子力防災管理者、副原子力防災管理者の職務

- (1) 原子力防災管理者は、原子力防災組織を統括管理するとともに、次に掲げる職務を行う。
 - a. 原災法第 10 条第 1 項の規定による通報
 - b. 原災法第 25 条第 1 項の規定による応急措置
 - c. 第 2 章に規定する原子力災害事前対策の実施、第 3 章に規定する緊急事態応急対策の実施等および第 4 章に規定する原子力災害中長期対策の実施 (a. および b. の職務を除く。)
 - d. 第 5 章に規定する他原子力事業所等への協力
 - e. その他法令で原子力防災管理者の職務として定める事項
- (2) この計画において原子力防災管理者の職務として記載している事項については、あらかじめ定めるところにより他の者に実施させ、その結果の確認をもって原子力防災管理者が実施したものとみなす。
- (3) 副原子力防災管理者の代行順位は、別表 2-1-2 のとおりとし、原子力防災管理者を補佐する。また、原子力防災管理者によりあらかじめ指名された副原子力防災管理者は、原子力防災管理者が発電所にいないときは原子力防災組織を統括する。
- (4) 副原子力防災管理者は、原子力防災管理者が欠けたとき、旅行または疾病その他の事故のためその職務を行うことができないときは、別表 2-1-2 の順位に従って原子力防災管理者の職務を代行する。
- (5) 原子力防災管理者、副原子力防災管理者を選任または解任したときは、原子力防災管理者は、所定の手続きにより様式 2-1-3 を用いて、選任または解任した日から 7 日以内に原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に届け出る。
- (6) 原子力防災管理者は、他の原子力事業所において原子力災害が発生した場合、その評価および事象の原因究明結果を踏まえ、必要に応じ再発防止対策を講じることにより、原子力災害の未然防止に努める。

第2節 原子力防災組織の運営方法

1. 体制の発令および解除の方法

(1) 警戒体制の発令

a. 発電所

- (a) 第2章第1節1.(1)に基づく警戒体制の発令は、原子力防災管理者が行う。
- (b) 原子力防災管理者は、警戒体制を発令した場合、直ちに別図2-1-1に記載する発電所警戒本部を設置し、自ら本部長として発電所警戒本部を統括管理するとともに、別図2-2-7により原子力事業本部原子力発電部門統括に報告する。

b. 本店

- (a) 原子力事業本部原子力発電部門統括は、原子力防災管理者から発電所における警戒体制発令の報告を受けた場合、直ちに社長および原子力事業本部長に報告するとともに、別図2-2-7により社内関係箇所に伝達する。また、報告を受けた原子力事業本部長は本店における警戒体制を発令するとともに、直ちに別図2-2-2に記載する本店警戒本部を設置し、自ら本部長として本店警戒本部を統括管理する。

(2) 警戒体制の解除

a. 発電所

発電所警戒本部長は、次の場合、本店警戒本部長の了承を得て発電所における警戒体制を解除することができる。

- (a) 発生した事象が収束し、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部が設置されている場合にあっては、当該本部が廃止され、かつ、地方公共団体の警戒本部が廃止された後、設備等の復旧対策が終了して通常組織で対応可能と原子力防災管理者が判断した場合
- (b) 原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部が設置されていない場合にあっては、発生した事象が収束し、設備等の復旧対策が終了して通常組織で対応可能と原子力防災管理者が判断した場合

b. 本店

本店警戒本部長は、発電所警戒本部長から警戒体制の解除について上申があった場合、本項(2)a.(a)または(b)の条件に合致していることを確認したうえで、通常組織で対応可能と判断した場合、本店における警戒体制を解除することができる。

(3) 原子力防災体制の発令

a. 発電所

- (a) 第2章第1節1.(2)に基づく原子力防災体制の発令は、原子力防災管理者が行う。
- (b) 原子力防災管理者は、原子力防災体制を発令した場合、直ちに別図2-1-1の原子力防災組織による発電所原子力緊急時対策本部（以下「発電所対策本部」という。）を設置し、自ら発電所対策本部長として発電所対策本部を統括管理するとともに、別図2-2-7により原子力事業本部原子力発電部門統括に報告する。

(c) 原子力防災管理者は、複数号機で同時に特定事象が発生した場合または特定事象に至ると判断した場合、号機ごとの対応者を明確にするよう発電所対策本部の各班長に指示するとともに、副本部長または本部附から号機ごとの指揮者を指名して必要な対応にあたらせる。

また、不測の事態が発生した場合、発電所対策本部の要員の中から必要に応じて特命班を編成させるとともに、副本部長または本部附から特命班を指揮する者を指名して必要な対応にあたらせる。

b. 本店

(a) 原子力事業本部原子力発電部門統括は、原子力防災管理者から発電所における防災体制発令の報告を受けた場合、直ちに社長および原子力事業本部長に報告するとともに、別図2-2-7により社内関係箇所に伝達する。また、報告を受けた社長は、本店における原子力防災体制を発令するとともに、直ちに別図2-2-2に定める本店原子力緊急時対策本部（以下「本店対策本部」という。）を設置し、自ら本店対策本部長として本店対策本部を統括管理する。

(b) 原子力事業本部長は、本店対策本部長を補佐し、本店対策本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

(4) 原子力防災体制の解除

a. 発電所

発電所対策本部長は、次の場合、本店対策本部長の了承を得て発電所における原子力防災体制を解除することができる。

(a) 原子力緊急事態宣言が発出されていた場合にあっては、原子力緊急事態解除宣言が公示され、かつ、原災法第22条で設置された地方公共団体の災害対策本部が廃止された後、原子力災害中長期対策が終了して通常組織で対応可能と判断した場合

(b) 原子力緊急事態宣言が発出されていない場合にあっては、発生事象の原因除去および被害の拡大防止措置を講じ、原子力防災専門官の助言を受けて、第1章第4節(2)の地方公共団体の意見も聴いた上で、事象が収束したと判断した場合

b. 本店

本店対策本部長は、発電所対策本部長から防災体制の解除について上申があった場合、本項(4)a.(a)または(b)の条件に合致していることを確認したうえで、通常組織で対応可能と判断した場合、本店における原子力防災体制を解除することができる。

2. 権限の行使

(1) 発電所の緊急事態応急対策等の活動に関する一切の業務は、原子力防災体制が発令された場合、発電所対策本部のもとで行う。

(2) 発電所対策本部長は、職制上の権限を行使して活発にこの計画に基づく緊急事態応急対策等の活動を行う。ただし、権限外の事項であっても、緊急に実施する必要があるものについては、臨機の措置を講じることとする。

なお、権限外の事項については、行使後速やかに所定の手続きをとるものとする。

- (3) 発電所対策本部の要員は発電所対策本部長および班長等の指揮のもとで、自己の属する班の業務、自己の役割・任務等に基づき緊急事態応急対策等の活動に従事する。

3. 要員の非常招集の方法

- (1) 原子力防災管理者は、発電所における警戒体制発令時または原子力防災体制発令時に、別図2-1-1に定める発電所対策本部の要員を非常招集するため、別図2-2-4に定める招集連絡経路を整備する。

なお、原子力防災管理者は、あらかじめ発電所対策本部の要員の動員計画を策定し、これを原子力防災要員に周知する。

- (2) 原子力事業本部原子力発電部長は、発電所から警戒体制発令の連絡があった場合、別図2-2-2に定める本店警戒本部の組織から発生事象に応じ、必要な要員を非常招集するため、別図2-2-5に定める招集連絡経路を整備する。

なお、原子力事業本部原子力発電部長は、あらかじめ本店警戒本部の要員の動員計画を策定し、これを本店警戒本部組織の構成員に周知する。

- (3) 原子力事業本部原子力発電部長および本店総務室長は、発電所から原子力防災体制発令の連絡があった場合、別図2-2-2に定める本店対策本部組織の要員を非常招集するため、別図2-2-5に定める非常招集連絡経路を整備する。また、原子力事業本部原子力発電部長および本店総務室長は、あらかじめ本店対策本部の要員の動員計画を策定し、これを本店対策本部組織の構成員に周知する。

4. 通報連絡先の一覧表の整備

原子力防災管理者は、原子力事業本部の各部門統括の協力を得て、通報連絡に万全を期すため以下の通報連絡先の一覧表を整備しておく。

- (1) 別図2-2-6に定める警戒事象に基づく連絡
- (2) 別図2-2-7に定める原子力防災体制発令時の連絡
- (3) 別図2-2-8に定める発電所対策本部が設置された後の連絡
- (4) 別図2-2-9および別図2-2-10に定める原災法第10条第1項に基づく通報連絡
- (5) 別図2-2-11および別図2-2-12に定める原災法第10条第1項の通報後の報告連絡

第3節 放射線測定設備および原子力防災資機材の整備

1. 敷地境界付近の放射線測定設備の設置、検査

- (1) 原子力防災管理者は、原災法第11条第1項に基づき別表2-3-3および別図2-3-13に示す放射線測定設備を設置する。また、放射線管理課長は、あらかじめ定めるところにより次の措置を講じる。
 - a. 検出部、表示および記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのない状態を維持する。
 - b. 設置している地形の変化その他周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのない状態を維持する。
 - c. 年1回以上較正を行う。
 - d. 故障等により監視不能となった場合は、速やかに修理するとともに、必要に応じて代替手段での測定を実施する。
- (2) 原子力防災管理者は、放射線測定設備を新たに設置したときまたは変更したときは、所定の手続きにより様式2-3-4を用いて、設置または変更した日から7日以内に内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に届け出る。
- (3) 原子力防災管理者は、放射線測定設備を新たに設置したときまたは変更したときは、所定の手続きにより原子力規制委員会に申請し、原子力規制委員会が行う検査を受ける。
- (4) 第二発電室長は、放射線測定設備により測定した放射線量の数値を記録計により記録し、1年間保存する。また、この記録に基づいた放射線量の数値を公衆が閲覧できる方法で公表する。

2. 原子力防災資機材の整備

- (1) 原子力防災管理者は、原災法に定められた原子力防災資機材として別表2-3-4に定める資機材を確保する。また、各課（室）長は、次の措置を講じる。
 - a. 定期的に保守点検を行う。なお、点検内容等はあらかじめ定めるところによる。
 - b. 不具合が認められた場合には、速やかに修理するか、あるいは代替品を補充することにより必要数量を確保する。
 - c. 関係機関等へ迅速かつ的確な通報連絡ができるよう、非常用通信機器の機能向上に努める。
- (2) 原子力防災管理者は、原子力防災資機材を備え付けたときは、所定の手続きにより様式2-3-5を用いて、備え付けた日から7日以内に内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に届け出る。また、原子力防災管理者は、毎年9月30日現在における備え付けの現況について翌月7日までに同様に届け出る。

3. その他原子力防災関連資機材等の整備

- (1) 原子力防災管理者は、前項に加え別表 2-3-5 に定める原子力防災関連資機材および別表 2-3-6 に定めるシビアアクシデント対策等に関する資機材を確保するとともに、シビアアクシデント対策等に関する資機材については、別図 2-3-14 を目安に配置する。また、各課（室）長は、あらかじめ定めるところにより定期的に保守点検を行い、不具合が認められた場合は速やかに修理するか、あるいは代替品を補充することにより必要数量を確保する。
- (2) 各課（室）長は、別表 2-3-5 の原子力防災関連資機材のうち、モニタポストについては、本節 1. (1) a. から d. までの措置ならびに本節 1. (4) の措置を講じる。

4. 本店におけるその他原子力防災関連資機材等の整備

各グループチーフマネジャーは、別表 2-3-7 に定める本店対策本部の原子力防災関連資機材および別表 2-3-8 で定める原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材を整備する。また、各グループチーフマネジャーは、あらかじめ定めるところにより定期的に点検を行い、不具合が認められた場合は速やかに修理するか、あるいは代替品を補充することにより必要数量を確保する。

第 4 節 緊急事態応急対策等の活動で使用する資料の整備

1. 緊急事態応急対策等拠点施設に備え付ける資料

原子力防災管理者は、原災法第 12 条第 1 項に規定する緊急事態応急対策等拠点施設（福井県高浜原子力防災センター。以下「原子力防災センター」という。）に備え付けるため、別表 2-4-9 に定める資料のうち、同条第 4 項の規定に基づくものを所定の手続きにより内閣総理大臣に提出するとともに、その資料の写しを所在都道府県、所在市町村および関係周辺都道府県に提出する。提出した資料の内容に変更があったときも、同様とする。

2. 発電所対策本部に備え付ける資料

原子力防災管理者は、発電所対策本部が設置される場所（以下「緊急時対策所」という。）に、別表 2-4-9 に定める資料を備え付ける。また、各課（室）長は、これらの資料についてあらかじめ定めるところにより定期的に見直しを行う。

3. 本店対策本部に備え付ける資料

各グループチーフマネジャーは、別表 2-4-10 に定める資料を本店対策本部に備え付ける。また、これらの資料についてあらかじめ定めるところにより定期的に見直しを行う。

4. 原子力事業所災害対策支援拠点が設置される場所に備え付ける資料

各グループチーフマネジャーは、別表 2-4-1 1 に定める資料を所定の保管場所に備え付ける。また、これらの資料についてあらかじめ定めるところにより定期的に見直しを行う。

5. 原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける資料

各グループチーフマネジャーは、別表 2-4-1 2 に定める資料を原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける。また、これらの資料についてあらかじめ定めるところにより定期的に見直しを行う。

第 5 節 緊急事態応急対策等の活動で使用する施設および設備の整備、点検

1. 緊急時対策所

- (1) 原子力防災管理者は、発電所に別図 2-5-1 6 に示す場所に設置した緊急時対策所を、別表 2-5-1 3 により維持する。

なお、緊急時対策所が使用できない場合に備え、別表 2-5-1 3 に記載する施設（以下「代替指揮所」という。）を代替場所として整備する。

- (2) 原子力防災管理者は、緊急時対策所および代替指揮所について地震等の自然災害が発生した場合においても、その機能が維持できる施設および設備とするため、別表 2-5-1 3 に記載する仕様が維持されていることを確認する。

- (3) 原子力防災管理者は、非常用電源を緊急時対策所および代替指揮所に供給可能なように整備・点検する。

- (4) 原子力防災管理者は、別表 2-3-5 に定める下記の設備について、あらかじめ定めるところにより統合原子力防災ネットワークとの接続が確保できることを確認する。

- a. ファクシミリ、電話
- b. テレビ会議システム
- c. 安全パラメータ伝送システム

2. 集合・退避場所

所長室長は、別図 2-5-1 5 に示す場所に、その場所が集合・退避場所であることを示す立て看板等を設置する。また、所長室長は、集合・退避場所を指定もしくは変更したときは、関係者に周知する。

3. 緊急医療処置室等

所長室長は、別図 2-5-1 6 に示す場所に緊急医療処置室および健康管理室を整備する。

4. 気象観測設備

計装保修課長は、別図2-5-16に示す場所に設置した別表2-5-14の気象観測設備をあらかじめ定めるところにより定期的に点検を行い、当該設備に不具合が認められた場合は速やかに修理する。

なお、気象観測設備の記録の取り扱いについては、あらかじめ定めるところによる。

5. 安全パラメータ表示システム

計装保修課長は、発電所における安全パラメータ表示システム（以下「SPDS」という。）を整備し、定期的に点検を行い、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

6. 安全パラメータ伝送システム

(1) 危機管理グループチーフマネージャーおよび安全・防災室長は、作業等により国が運用する緊急時対策支援システム（以下「ERSS」という。）へのデータ伝送に支障がある場合は、必要な手続きを実施する。

なお、伝送に係る国・通信事業者との責任区分および伝送不具合時の対応については、あらかじめ定めるところによる。

(2) 計装保修課長は、別表2-5-16に定めるデータをERSSに伝送するための安全パラメータ伝送システムを整備し、定期的に点検を行い、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

(3) 安全・防災室長は、設置変更の許可に伴う設備の増設、その他原子力施設の状況に応じて、ERSSへ伝送しているパラメータがEALを判断するために必要かつ十分であるかを検討し、必要に応じ見直しする。

7. 事故一斉放送装置および所内放送装置等

電気保修課長および土木建築課長は、発電所における事故一斉放送装置、運転指令装置、所内放送装置を整備し、不具合が認められた場合は速やかに修理する。

8. 本店緊急時対策室

(1) 各グループチーフマネージャーは、本店の緊急時対策室（原子力事業本部の緊急時対策室および本店の非常災害対策室をいう。）および代替場所を別表2-5-15により維持する。

(2) 各グループチーフマネージャーは、本店の緊急時対策室および代替場所を、地震等の自然災害が発生した場合においてもその機能が維持できる施設および設備とするため、別表2-5-15に記載する仕様が維持されていることを確認する。

(3) 各グループチーフマネージャーは、非常用電源を本店の緊急時対策室および代替場所に供給可能なように整備・点検する。

(4) 各グループチーフマネージャーは、別表2-3-7に定める以下の設備について、あらかじめ定めるところにより統合原子力防災ネットワークとの接続（衛星回線経由によ

る接続を含む)が確保できることを確認する。

- a. ファクシミリ、電話
- b. テレビ会議システム
- c. 安全パラメータ伝送システム

9. 原子力事業所災害対策支援拠点

原子力事業本部長は、以下に示す機能を有する原子力事業所災害対策支援拠点を、別表2-5-17のとおりあらかじめ選定しておく。

- a. 被ばく線量・入退域管理
- b. 汚染検査(サーベイ)・除染
- c. 車両や重機等の除染・汚染検査
- d. 更衣および使用済の防護服等の仮保管
- e. サイト等立入車両の駐車
- f. 物資輸送体制の準備

なお、発電所と原子力事業所災害対策支援拠点の位置を、別図2-5-17に示す。

第6節 原子力防災教育の実施

1. 発電所における原子力防災教育

原子力防災管理者は、原子力防災要員に対し、原子力災害に関する知識および技能を習得し原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため、次の項目について、別表2-6-18に定める原子力防災教育を行う。また、教育の実施後にはあらかじめ定めるところにより有効性等について評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じて教育内容等の見直しを行う。

- (1) 原子力防災体制および組織に関する知識
- (2) 発電所および放射性物質の運搬容器等の施設または設備に関する知識
- (3) 放射線防護に関する知識
- (4) 放射線および放射性物質の測定機器ならびに測定方法を含む防災対策上の諸設備に関する知識
- (5) シビアアクシデントに関する知識

2. 本店における原子力防災教育

原子力事業本部長は、あらかじめ定めるところにより本店の原子力緊急時対策本部の構成員に対し、原子力災害に関する知識および技能を習得し原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため、別表2-6-19に定める原子力防災教育を行う。また、教育の実施後には評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じて教育内容等の見直しを行う。

第7節 原子力防災訓練の実施

1. 発電所における訓練

- (1) 原子力防災管理者は、原子力防災要員等に対し、別表2-7-20に定める原子力防災訓練を実施する。また、原子力防災訓練実施後にはあらかじめ定めるところにより評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じてこの計画または原子力防災訓練の実施方法等の見直しを行う。
- (2) 原子力防災管理者は、訓練の実施にあたり策定する訓練計画等について、あらかじめ原子力防災専門官の指導・助言を受ける。
- (3) 原子力防災管理者は、原子力防災訓練を実施した場合、あらかじめ定めるところによりその結果を評価し、様式2-7-6により原子力規制委員会に報告（地方公共団体と共同で実施した訓練項目を除く）するとともに、その要旨を公表する。

2. 国または地方公共団体が主催する訓練

原子力防災管理者は、国または地方公共団体が原子力防災訓練を実施するときは、訓練計画策定に協力するとともに、訓練内容に応じて要員の派遣、資機材の貸与等も含め訓練実施に参画する。

第8節 関係機関との連携

1. 国との連携

- (1) 原子力防災管理者は、本店と平常時から協調し、原子力防災専門官および国の機関との間で、原子力防災情報の収集・提供等、相互連携を図る。
- (2) 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会または国土交通大臣から原災法第31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。
- (3) 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会または国土交通大臣から原災法第32条に基づく発電所の立入検査を求められた場合は、その立入検査について対応を行う。
- (4) 原子力防災管理者は、原子力防災専門官からこの計画および原子力防災組織の設置その他原子力災害事前対策に関する指導および助言があった場合は、速やかにその対応を行う。
- (5) 原子力防災管理者は、原子力規制庁または国土交通大臣から規制法第64条第3項に基づく命令があった場合は、速やかにその対応を行う。

2. 地方公共団体との連携

- (1) 原子力防災管理者は、本店および関係支社と平常時から協調し、所在都道府県、所在市町村、関係周辺都道府県および関係周辺市町村との間で、原子力防災情報の収集・提供等、相互連携を図る。

なお、第2章第3節3.のその他原子力防災関連資機材のうち、モニタポストの位置変更、取替えを行った場合は、所在都道府県、所在市町村および関係周辺都道府県にその情報の提供を行う。

- (2) 原子力防災管理者は、所在都道府県、所在市町村、関係周辺都道府県および関係周辺市町村から放射線防護に関する教育講師の派遣その他原子力防災知識の啓発に関する要請があったときには、協力する。
- (3) 原子力防災管理者は、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事から原災法第31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。
- (4) 原子力防災管理者は、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事から原災法第32条に基づく発電所の立入検査を求められた場合は、その立入検査について対応を行う。

3. 防災関係機関等との連携

原子力防災管理者は、発電所と関係のある防災関係機関等（消防本部、消防署、警察本部、警察署、海上保安部、その他関係機関）と発電所における応急対策等について連携を図るため、平常時から地域レベルの会議体等に参画し、原子力防災情報の収集・提供等、相互連携を図る。

4. 原子力緊急事態支援組織の体制および運用

- (1) 原子力事業本部原子力安全部長は、別表2-8-21に定める原子力緊急事態支援組織の支援を要請すべき事態が発生した場合に備え、平常時から当該支援組織との連携を図っておく。
- (2) 原子力事業本部原子力安全部長は、別表2-8-21に定める原子力緊急事態支援組織が保有する資機材、訓練計画等組織の管理・運営に見直しの必要が生じた場合は、当該組織を管理運営する機関と都度必要な協議を行う。
- (3) 原子力防災管理者は、原子力緊急事態支援組織の支援を要する事態の発生に備え、平常時からロボット等必要な資機材の操作を行うための要員を育成しておく。

第3章 緊急事態応急対策の実施等

第1節 通報、報告等の実施

1. 警戒体制および原子力防災体制の発令等

(1) 警戒体制

原子力防災管理者は、別表3-1-22に定める事象（警戒事象）の発生について通報を受け、または自ら発見したとき、もしくは原子力規制庁から警戒事態の発生について連絡を受けたときは警戒体制を発令し、直ちに必要な要員の招集および様式3-1-7を用いて別図2-2-6に定める関係機関に連絡を行う。

また、当該事象発生の経過については、様式3-1-8を用いて別図2-2-6に定める関係機関へ適切な間隔で継続して連絡を行う。

なお、第2章第1節1.(1)に基づく警戒体制において、別表3-1-22に定める「その他」の項目のうち、気象庁の情報等により情報入手可能な項目については、この限りではない。

(2) 原子力防災体制

a. 原子力防災管理者は、別表3-1-23に定める事象（特定事象）の発生について通報を受け、または自ら発見したときは、原子力防災体制を発令し、直ちに発電所対策本部の要員の非常招集および別図2-2-7に定める関係機関に連絡を行うとともに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

なお、原子力防災体制の発令の連絡は本節3.の通報をもって行う。

b. 原子力防災管理者は、原子力防災体制を発令した場合、発電所対策本部長として、発電所対策本部の指揮を行う。

2. 施設等の立上げ

(1) 発電所警戒本部長は、警戒体制を発令した場合、総務班長に警戒本部およびテレビ会議システムの立上げを指示する。

(2) 本店警戒本部長は、発電所における警戒体制発令の連絡を受け、本店における警戒体制を発令した場合、本店総務班長に本店警戒本部およびテレビ会議システムの立上げを指示する。

(3) 発電所対策本部長は、原子力防災体制を発令した場合、総務班長に緊急時対策所の立上げを指示する。

なお、発電所対策本部長は、あらかじめ定めるところにより緊急時対策所が使用できないと認めた場合、代替指揮所を使用するよう指示する。

(4) 本店対策本部長は、発電所における原子力防災体制発令の連絡を受け、本店における原子力防災体制を発令した場合、本店総務班長に本店緊急時対策本部の立上げを指示する。また、本店対策本部長は、本店総務班長に原子力事業所災害対策支援拠点の

立上げを指示するとともに、要員の派遣、資機材等の運搬およびその他必要な措置を指示する。

3. 通報の実施

原子力防災管理者（発電所対策本部を設置したときは発電所対策本部長。以下本章において同じ。）は、原災法第10条第1項に規定する別表3-1-23の事象（特定事象）の発生について通報を受け、または自ら発見したときは、様式3-1-9に必要な事項を記入し、15分以内を目途として、別図2-2-9に定める通報（連絡）経路により内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官および各関係機関にファクシミリ装置を用いて同時に送信する。さらに、その着信を確認する。また、原子力防災管理者は、あらかじめ定める関係機関への情報連絡を行うとともに、原子力緊急事態支援組織による支援が必要と認めたときは、あらかじめ定めるところにより当該支援組織への派遣要請を行う。

また、原子力防災管理者は、別表3-1-25に掲げるものの事業所外運搬（以下この章および第4章において単に「運搬」という。）における別表3-1-23の事象（特定事象）の発生について通報を受け、または自ら発見したときは、様式3-1-10に必要な事項を記入し、15分以内を目途として、別図2-2-10に定める通報（連絡）経路により、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事および市町村長、原子力防災専門官ならびに各関係機関にファクシミリ装置を用いて送信する。さらに、その着信を確認する。また、あらかじめ定める関係機関への情報連絡を行う。

4. 情報の収集と報告

- (1) 発電所対策本部情報班長は、事故状況の把握を行うため、次の情報を迅速かつ的確に収集する。
 - a. 事故の発生時刻および場所
 - b. 事故原因、状況および事故の拡大防止措置
 - c. 被ばくおよび障害等人身災害にかかわる状況
 - d. 発電所敷地周辺における放射線および放射能の測定結果
 - e. 放出放射性物質の量、種類、放出場所および放出状況の推移等の状況
 - f. 気象状況
 - g. 収束の見通し
 - h. その他必要と認める事項
- (2) 発電所対策本部情報班長は、前号により収集した事故状況を様式3-1-11にまとめ、別図2-2-11に定める報告（連絡）経路により内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官および各関係機関（原子力防災体制時にあつては、別図2-2-8）に報告（運搬にあつては、様式3-1-12に必要な事項を記入し、別図2-2-12に定める報告

(連絡)経路により報告)するとともに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

(3) 発電所対策本部情報班長は、本章第1節から第3節に掲げる通報および報告を行った場合、その内容を記録として保存する。

5. 通話制限

発電所対策本部総務班長は、緊急事態応急対策等の活動時の保安通信を確保するため、必要と認めたときは、通話制限その他必要な措置を講じるものとする。

6. 原子力事業所災害対策支援拠点の活動

本店対策本部長は、事態に応じ第3章第1節2.(4)で設置した原子力事業所災害対策支援拠点について、復旧作業における放射線管理の実施、復旧資機材の受入れ等、発電所における事故復旧作業の支援を指示する。

7. 他の原子力事業所等からの支援の要請

本店対策本部原子力設備班長は、第3章第1節3.の通報を実施した場合、以下の他の原子力事業所等からの支援を要請する。

- (1) あらかじめ日本原子力発電株式会社、日本原子力研究開発機構および当社で定める若狭地域原子力事業者支援連携本部からの要員の派遣および資機材の貸与
- (2) 全国の電力会社等で締結した「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」等に基づく支援

第2節 応急措置の実施

1. 応急措置の実施および概要の報告

発電所対策本部長は、本節2.から12.(運搬にあつては、本節14.)に掲げる応急措置の実施にあたり、優先順位を考慮して、措置内容および実施担当者を明確にしたうえで、下記事項に関する措置の実施計画を策定する。

- (1) 施設や設備の整備および点検
- (2) 故障した設備等の応急の復旧
- (3) その他応急措置の実施に必要な事項

また、発電所対策本部情報班長は、様式3-1-11にその概要を記入し、別図2-2-11に定める報告(連絡)経路により、内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官および各関係機関(原子力防災体制時にあつては、別図2-2-8)に適切な間隔で定期的に報告(運搬にあつては、様式3-1-12にその概要を記入し、別図2-2-12に定める報告(連絡)経路により報告)するとともに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

2. 退避誘導および発電所内入域制限

- (1) 発電所対策本部総務班長、広報班長および保修班長は、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従事しない者および来訪者等（以下「発電所退避者」という。）を退避させるため退避誘導員を配置し、その業務にあたらせる。
- (2) 発電所対策本部総務班長は、発電所退避者に対して所内放送装置または運転指令装置等により指定する集合・退避場所へ退避することおよびその際の防護措置を周知する。
- (3) 発電所対策本部長は、必要と認めたときは発電所退避者を発電所外に退避させるよう指示する。また、この際、発電所対策本部総務班長は、退避誘導員に発電所外への発電所退避者の氏名を記録するよう指示する。

なお、発電所退避者を発電所外に退避させる場合には、発電所対策本部総務班長はその旨を直ちに所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、原子力防災専門官および各関係機関に連絡する。

- (4) 発電所対策本部安全管理班長は、原子力防災体制発令中においては、発電所内への入域を制限する。また、発電所対策本部総務班長は、発電所内における原子力災害対策活動に関係のない車両の使用を禁止する。

3. 放出放射エネルギーの推定

- (1) 発電所対策本部放射線管理班長は、発電所内および発電所敷地周辺の放射線ならびに放射能の測定（以下「発電所緊急時モニタリング」という。）を行う。
- (2) 発電所対策本部放射線管理班長は、排気筒モニタのデータ等から外部へ放出された放射性物質の量の評価を行う。

4. 消火活動

発電所対策本部総務班長、発電班長および保修班長は、速やかに火災の発生状況を把握し、安全を確保しつつ迅速に初期の消火活動を行うとともに消防署に火災の現場状況等を速やかに連絡する。

5. 原子力災害医療

- (1) 発電所対策本部総務班長、放射線管理班長および保修班長は、負傷した者、放射線による障害が発生した者またはそのおそれのある者（以下「負傷者等」という。）がいる場合は、負傷者等を可能な限り放射線による影響の少ない場所に速やかに救出し、必要に応じ別図 2-5-16 に定める緊急医療処置室に搬送する。
- (2) 発電所対策本部総務班長および放射線管理班長は、前号により搬送した負傷者等に応急処置および除染等の措置を講じる。また、発電所対策本部総務班長は、医療機関への移送および治療の依頼の措置を講じる。この際、移送先の医療機関については、福井県の指示を受ける。
- (3) 発電所対策本部総務班長は、負傷者等を医療機関へ移送する際に、放射性物質や放

射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者を随行させる。

なお、随行者は、搬送機関および医療機関に必要な情報を伝達するとともに、負傷者等の移送を行った救急車や処置を行った医療機関の処置室等の汚染検査に協力し、その結果を発電所対策本部総務班長に連絡する。連絡を受けた発電所対策本部総務班長は、その旨を福井県に報告する。

- (4) 発電所対策本部総務班長は、発電所対策本部の要員に対し心身の健康管理に係わる適切な措置を講じる。

6. 二次災害防止に関する措置

発電所対策本部総務班長は、医療機関への移送、治療や消防機関に消火活動を依頼するときおよび救急隊、消防隊等が到着したときに、事故の概要および負傷者等の放射性物質による汚染の状況等、二次災害防止のために必要な情報を伝達するなどの措置を講じる。

7. 汚染拡大の防止および防護措置

- (1) 発電所対策本部放射線管理班長は、発電所内での不要な被ばくを防止するため、立ち入りを禁止する区域を標識により明示するほか、必要に応じ所内放送装置または運転指令装置等により周知する。また、応急対策を実施する場所において放射性物質による汚染が確認された場合には、速やかに汚染の拡大防止および放射性物質の除去に努める。
- (2) 発電所対策本部放射線管理班長は、必要に応じて原子力災害対策活動等に従事する者に対し、防護マスクの着用および線量計の携帯等の防護措置を講じる。

なお、発電所対策本部総務班長は、発電所対策本部放射線管理班長の協力を得て、原子力災害対策活動等に従事する者に対し、別表3-2-26に定める基準により、安定ヨウ素剤を服用させる。

8. 線量評価

発電所対策本部放射線管理班長は、発電所退避者および緊急事態応急対策等の活動を行う発電所対策本部の要員の線量評価を行う。

9. 要員の派遣、資機材の貸与

発電所対策本部長は、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する発電所外における応急の対策が、的確かつ円滑に行われるようにするため、本店対策本部長の協力を得て、別表3-2-27に定める要員の派遣、資機材の貸与その他発電所内の状況に関する情報提供等、派遣先の要請に応じて必要な措置を講じる。

10. 高浜地域の緊急時対応（平成27年12月18日 原子力防災会議にて了承）

本店対策本部長は、地方公共団体からの要請に応じ、次に掲げる事項等を実施する。

- (1) 施設敷地緊急事態要避難者等の退避または避難で輸送手段として使用する福祉車両、バス、船舶およびヘリコプターの提供。
- (2) 避難退域時検査および除染に係る要員の派遣、資機材の提供ならびに本活動で発生する汚染水の処理。

1 1. 広報活動

- (1) 本店対策本部広報班長は、原子力防災センターにおける運営が開始されるまでに報道機関から取材要請を受けた場合または当社から緊急記者発表を行う必要があると認めた場合、発電所対策本部広報班長と連携を取りながら、その状況に応じて緊急のプレス発表を行う。
- (2) 発電所対策本部広報班長は、別図3-2-18に定める連絡経路により公表する内容を取りまとめるとともに、別図2-2-11（原子力防災体制時にあつては、別図2-2-8）に定める経路により関係箇所に連絡する。また、公表する内容について、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。
- (3) 本店対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始された場合は、同センター内の活動に必要な要員を派遣し、発電所の状況および実施している応急措置の概要等周辺住民に役立つ正確かつきめ細かな情報を随時報告させることにより、同センターにおいて実施される合同記者発表に協力する。
- (4) 発電所対策本部長は、原子力災害に係る住民からの問い合わせに備え、本店対策本部長の協力を得て住民広報窓口を設置する。

1 2. 応急復旧

- (1) 発電所対策本部発電班長は、中央制御室の計器等による監視および巡視点検の実施により発電所設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努める。
- (2) 本店対策本部長は、プラントメーカーおよび協力会社への協力を要請するとともに、発電所が作成する応急復旧計画作成の支援を実施する。また、必要な資機材の確保、および応急復旧要員の派遣等を行う。
- (3) 発電所対策本部長は、プラントメーカーおよび協力会社と連携して別表3-2-28の業務を含め、応急復旧のための計画を作成し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。

1 3. 原子力災害の拡大防止を図るための措置

発電所対策本部長は、以下に示すとおり、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大防止を図るための措置を講じる。

- (1) 原子炉の運転状態、工学的安全施設等の動作状況の把握を行い、その結果に基づき、災害の拡大防止に必要な機械、電気設備の応急補修措置および原子炉の運転停止等の運転上の措置を講じる。

- (2) 事故の拡大の可能性、放射性物質等が外部へ放出される可能性を評価し、汚染、被ばく拡大防止対策のための放射線に関する影響範囲および拡大性の把握を行う。
- (3) 上記(2)の結果に基づき、立入制限区域の設定を行う。
- (4) 上記(2)の結果に基づき、危険物施設の防護措置を講じる。

1 4. 被災者相談窓口の設置

本店対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに被災者の損害賠償請求等に対応するため、相談窓口を設置する。

1 5. 運搬に係る応急措置

- (1) 発電所対策本部長は、運搬に係る応急措置を講じる場合、本店対策本部長の協力を得て、直ちに別表3-2-27に定める要員の派遣、資機材の貸与その他必要な措置を講じる。
- (2) 現地に派遣された要員は、当社が運搬を委託した者、最寄りの消防機関、警察および海上保安部と協力して事象の状況を踏まえ、次に掲げる措置を講じ、原子力災害の発生および拡大の防止を図る。
 - a. 立入制限区域の設定および退避等の実施
 - b. 環境放射線モニタリングの実施
 - c. 消火、延焼防止措置の実施
 - d. 負傷者等の救出
 - e. 輸送物の安全な場所への移動
 - f. 漏えいの拡大防止措置の実施および汚染の除去、遮へい対策の実施
 - g. その他必要な措置の実施なお、上記の要員が到着するまでの間、運搬に携わっている社員および当社が運搬を委託した者は、携行している資機材を用いて、以下の措置を講じる。
 - h. 立入制限区域の設定および退避等の実施
 - i. 環境放射線モニタリングの実施
 - j. 消火、延焼防止措置の実施
 - k. 負傷者等の搬出
 - l. その他必要な措置の実施

第3節 緊急事態応急対策

1. 原子力緊急事態の通報

発電所対策本部長は、原災法第15条第1項に関する別表3-3-29に定める通報基準に至った場合は、本章第1節3.に基づき通報を行うとともに、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。

2. 応急措置の継続実施

発電所対策本部長は、本章第2節「応急措置の実施」に定める措置（前節9.の要員の派遣、資機材の貸与を除く。）を、原子力緊急事態解除宣言があるまでの間継続して講じる。

なお、要員の派遣、資機材の貸与については、本節3.のとおりとする。

3. 要員の派遣、資機材の貸与

(1) 発電所対策本部長は、本店対策本部長の協力を得て、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する発電所外における緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため別表3-3-30に定める派遣先に対し、同表に定める要員の派遣、資機材の貸与その他発電所内の状況に関する情報提供等、派遣先の要請に応じて必要な措置を講じる。

(2) 派遣された要員は、原子力災害合同対策協議会等の派遣先の各機関と連携しつつ、別表3-3-30に定める業務を行う。また、その業務内容について、発電所対策本部長に報告する。

なお、運搬の場合は、現地に派遣された要員は、当社が運搬を委託した者と協力し、国の現地対策本部の指揮に基づき、災害現場に派遣された専門家の助言を踏まえつつ、緊急事態応急対策を主体的に講じる。

(3) 発電所対策本部長は、緊急事態応急対策の実施に関し、本店対策本部からの支援を必要とするときは、要員の派遣および資機材の貸与について、本店対策本部長に要請する。

第4章 原子力災害中長期対策の実施

第1節 原子力災害中長期対策の計画等

1. 原子力災害中長期対策の計画

発電所対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言があった場合、次の事項について本店対策本部長の協力を得て、原子力災害中長期対策計画を速やかに策定し、原子力防災センターにおける現地事後対策連絡会議等にて、内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事に報告するとともに、あらかじめ定める関係機関に送付する。

- (1) 原子炉施設の復旧対策に関する事項（本節2. 参照）
- (2) 環境放射線モニタリングに関する事項
- (3) 汚染検査、汚染除去に関する事項
- (4) 広報活動に関する事項
- (5) 被災者の損害賠償請求等への対応のための窓口に関する事項
- (6) 原子力災害中長期対策の実施体制・実施担当者および工程に関する事項

2. 原子炉施設の復旧対策の実施

発電所対策本部長は、原子力災害発生後の事態収束を図るため、次の事項について復旧計画を策定し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。

- (1) 原子炉施設の損傷状況および汚染状況の把握
- (2) 原子炉施設の除染の実施
- (3) 原子炉施設損傷部の修理、改造の実施
- (4) 放射性物質の追加放出の防止

3. 原子力防災体制および警戒体制の解除

(1) 原子力防災体制の解除

- a. 発電所対策本部長は、第2章第2節1.(4)a.により原子力防災体制を解除する。
また、原子力防災管理者は、原子力防災体制を解除し発電所対策本部を解散したときは、原子力事業本部原子力発電部門統括に報告し、別図2-2-11（運搬の場合にあっては、別図2-2-12）に定める報告（連絡）経路に基づき関係機関に連絡するとともに、あらかじめ定める関係機関に連絡する。
- b. 本店対策本部長は、第2章第2節1.(4)b.により原子力防災体制を解除した場合、原子力事業所災害対策支援拠点を廃止することができる。

(2) 警戒体制の解除

- a. 発電所警戒本部長は、第2章第2節1.(2)a.により発電所の警戒体制を解除する。また、原子力防災管理者は、警戒体制を解除し発電所警戒本部を解散したときは、

原子力事業本部原子力発電部門統括に報告し、別図 2-2-6 に定める連絡経路に基づき関係機関に連絡するとともに、あらかじめ定める関係機関に連絡する。

b. 本店警戒本部長は、第 2 章第 2 節 1. (2) b. により本店の警戒体制を解除する。

4. 原因究明および再発防止対策

発電所対策本部長は、本店対策本部長の協力を得て原子力災害の発生した原因を究明し、必要な再発防止対策を検討、実施する。

5. 汚染の除去

本店対策本部長は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域が確認された場合は、国、地方公共団体等と協力して、汚染区域の除染および廃棄物の処理に必要な措置を講じる。

6. 被災者への生活再建等の支援

本店対策本部長は、国および地方公共団体等と協調し、復興過程の被災者への仮設住宅等の提供など、その間の生活維持のための支援に協力する。

第 2 節 要員の派遣、資機材の貸与

発電所対策本部長は、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長、その他の執行機関の実施する原子力災害中長期対策が、的確かつ円滑に行われるようにするため、本章第 1 節 1. の原子力災害中長期対策計画に基づき、別表 4-2-3 1 に定める要員の派遣、資機材の貸与その他発電所内の状況に関する情報提供等派遣先の要請に応じて必要な措置を講じる。

第5章 その他

第1節 福井県内の他原子力事業所への協力

原子力防災管理者は、福井県内の他原子力事業所で原子力災害が発生した場合もしくはそのおそれがある場合、原子力事業本部原子力発電部門統括からの要請に応じ、当該事業所が実施する事業所外での緊急事態応急対策等および原子力災害中長期対策を支援するため、次の措置を講じる。

- (1) 別表5-1-32に定める要員の派遣および資機材の貸与のうち発電所関係分
- (2) 若狭地域原子力事業者支援連携本部からの要員の派遣および資機材の貸与の要請への協力
- (3) 上記(1)および(2)による協力を円滑に進めるための別図5-1-19に定める発電所支援会議の設置

第2節 福井県外の原子力事業所等への協力

原子力防災管理者は、福井県外の原子力事業所で原子力災害が発生した場合もしくはそのおそれがある場合、または他の原子力事業者が輸送の安全に責任を有する事業所外運搬において原子力災害が発生した場合もしくはそのおそれがある場合は、「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」等に基づき要請を受けた原子力事業本部の部門統括からの支援要請に応じ、当該事業所が実施する事業所外での緊急事態応急対策等および原子力災害中長期対策を支援するため、次の措置を講じる。

- (1) 別表5-2-33に定める要員の派遣および資機材の貸与のうち発電所関係分

高浜発電所
原子力事業者防災業務計画別冊

平成29年11月
関西電力株式会社

目 次

別表 2-1-1	原子力防災要員の職務と配置	1
別表 2-1-2	副原子力防災管理者および原子力防災管理者の代行順位	2
別表 2-3-3	発電所敷地周辺の放射線測定設備の種類	3
別表 2-3-4	原子力防災資機材	4
別表 2-3-5	原子力防災関連資機材	5
別表 2-3-6	シビアアクシデント対策等に関する資機材	6
別表 2-3-7	本店原子力緊急時対策本部の原子力防災関連資機材	8
別表 2-3-8	原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材	10
別表 2-4-9	発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する資料	11
別表 2-4-10	本店原子力緊急時対策本部の緊急事態応急対策等の 活動で使用する資料	12
別表 2-4-11	原子力事業所災害対策支援拠点の緊急事態応急対策 等の活動で使用する資料	13
別表 2-4-12	原子力規制庁緊急時対応センターの活動で使用する資料	14
別表 2-5-13	発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設	15
別表 2-5-14	発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する設備	16
別表 2-5-15	本店の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設	17
別表 2-5-16	E R S S 伝送データ項目	18
別表 2-5-17	原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所	22
別表 2-6-18	発電所の原子力防災教育の内容	23
別表 2-6-19	本店の原子力防災教育の内容	24
別表 2-7-20	原子力防災訓練の内容	25
別表 2-8-21	電力間協定に基づく原子力緊急事態支援組織	26
別表 3-1-22	原子力災害対策指針に基づく警戒事象	28

別表 3-1-23	原災法第 10 条第 1 項に基づく特定事象	30
別表 3-1-24	安全上重要な構築物、系統または機器一覧	35
別表 3-1-25	発電所が輸送物の安全に責任を有するもの	36
別表 3-2-26	原子力災害対策活動等に従事する者の安定ヨウ素剤 服用基準	37
別表 3-2-27	原子力防災体制発令後における要員の派遣、資機材の貸与	38
別表 3-2-28	原子力防災組織業務の一部を委託するもの	39
別表 3-3-29	原災法第 15 条第 1 項に関する緊急事態事象	43
別表 3-3-30	緊急事態応急対策における要員の派遣、資機材の貸 与（原災法第 15 条第 2 項の原子力緊急事態宣言発 出以降）	47
別表 4-2-31	原子力災害中長期対策における要員の派遣、資機材の 貸与（原災法第 15 条第 4 項の原子力緊急事態解除 宣言以降）	48
別表 5-1-32	福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における 要員の派遣、資機材の貸与	49
別表 5-2-33	福井県外の原子力事業所または他の原子力事業者が 輸送物の安全に責任を有する事業所外運搬中に発生 した原子力緊急事態等における要員の派遣、資機材の 貸与	51
別図 2-1-1	発電所原子力防災組織 （発電所警戒本部および発電所対策本部の組織）	52
別図 2-2-2	本店警戒本部および本店原子力緊急時対策本部の組織	53
別図 2-2-3	防災組織全体図	54
別図 2-2-4	発電所対策本部要員の非常招集連絡経路	55
別図 2-2-5	本店対策本部要員の非常招集連絡経路	56

別図 2-2-6	警戒事象に基づく連絡経路	58
別図 2-2-7	警戒体制および原子力防災体制発令時の連絡経路	59
別図 2-2-8	発電所対策本部設置以降の報告連絡経路 (原子力防災体制発令後の報告連絡経路)	60
別図 2-2-9	原災法第10条第1項に基づく通報(連絡)経路 (発電所内での事象発生)	61
別図 2-2-10	原災法第10条第1項に基づく通報(連絡)経路 (事業所外運搬での事象発生)	62
別図 2-2-11	原災法第10条第1項の通報後の報告(連絡)経路 (発電所内での事象発生)	63
別図 2-2-12	原災法第10条第1項の通報後の報告(連絡)経路 (事業所外運搬での事象発生)	64
別図 2-3-13	発電所敷地周辺の放射線測定設備	65
別図 2-3-14	シビアアクシデント対策等に関する資機材配置	66
別図 2-5-15	発電所内の集合・退避場所	67
別図 2-5-16	発電所内の緊急時対策所および緊急医療処置施設等	68
別図 2-5-17	高浜発電所と原子力事業所災害対策支援拠点の位置	69
別図 3-2-18	公表内容の連絡経路	70
別図 5-1-19	他発電所支援会議の組織	71
様式 1-5-1	原子力事業者防災業務計画作成(修正)届出書	72
様式 2-1-2	原子力防災要員現況届出書	73
様式 2-1-3	原子力防災管理者(副原子力防災管理者)選任・解 任届出書	74
様式 2-3-4	放射線測定設備現況届出書	75
様式 2-3-5	原子力防災資機材現況届出書	76
様式 2-7-6	防災訓練実施結果報告様式	77

様式3-1-7	警戒事態該当事象発生連絡様式	78
様式3-1-8	警戒事態該当事象発生後の経過連絡様式	79
様式3-1-9	特定事象発生通報様式（原子炉施設）	80
様式3-1-10	特定事象発生通報様式（事業所外運搬）	81
様式3-1-11	応急措置の概要連絡様式（原子炉施設）	82
様式3-1-12	応急措置の概要連絡様式（事業所外運搬）	84
参考1	原子力災害対策特別措置法および原子力災害対策指針に 基づく標準EALマトリックス表	86

別表 2-1-1 原子力防災要員の職務と配置

職 務	配 置	要 員	要 員 数
特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理ならびに内閣総理大臣および原子力規制委員会（事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあつては、内閣総理大臣、原子力規制委員会および国土交通大臣）、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整	発電所内	本部附 情報班員	5名以上
原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換ならびに緊急事態応急対策および原子力災害事後対策についての相互の協力	発電所内または 原子力防災センター	副本部長 安全管理班員 発電班員	5名以上
特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報	発電所内または原子力 防災センター	本部附 広報班員	5名以上
原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握	発電所内または 原子力防災センター	副本部長 本部附 放射線管理班員 発電班員 安全管理班員	10名以上
原子力災害の発生または拡大の防止のための措置の実施	発電所内	発電班員	93名*以上
防災に関する施設または設備の整備および点検ならびに応急の復旧	発電所内	保修班員 放射線管理班員	18名*以上
放射性物質による汚染の除去	発電所内または 原子力防災センター	保修班員 放射線管理班員	9名以上
被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施	発電所内	本部附 総務班員 保修班員	8名以上
原子力災害の発生または拡大の防止のために必要な資機材の調達および輸送	発電所内	本部附 総務班員	5名以上
原子力事業所内の警備および原子力事業所内における従業者等の避難誘導	発電所内	本部附 総務班員 安全管理班員 保修班員	10名以上

注) * : 別途定めるところにより活動を行う緊急安全対策要員を含む

別表 2 - 1 - 2 副原子力防災管理者および原子力防災管理者の代行順位

順位	副原子力防災管理者
1	原子力安全統括
2	副所長（技術）
3	安全・防災室長
4	運営統括長（1・2号機）
5	運営統括長（3・4号機）
6	品質保証室長
7	原子力防災管理者が指名した課（室）長（※）

（※）：副原子力防災管理者を複数名選任している場合の代行順位は、あらかじめ定めるところによる。

別表 2-3-3 発電所敷地周辺の放射線測定設備の種類

名 称	測定対象	検出器種類、計測範囲
No. 1 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h～10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h～10 ⁸ nGy/h)
No. 2 モニタポスト※	空間線量率	NaI (10nGy/h～10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h～10 ⁸ nGy/h)
No. 3 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h～10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h～10 ⁸ nGy/h)
No. 4 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h～10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h～10 ⁸ nGy/h)
No. 5 モニタポスト※	空間線量率	NaI (10nGy/h～10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h～10 ⁸ nGy/h)
モニタステーション※	空間線量率	NaI (10nGy/h～10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h～10 ⁸ nGy/h)
	空気中ダスト	プラスチックシンチレーション (0.1～10 ⁵ cps)
	空気中ヨウ素	NaI (0.1～10 ⁵ cps)

※：原災法第11条第1項に基づく放射線測定設備

別表 2-3-4 原子力防災資機材

分類	原子力防災資機材現況届出書の名称	発電所該当名称	数量	点検頻度	保管場所	
放射線障害防護用器具	汚染防護服	汚染防護服	310組	1回/年	緊急時対策所 中央制御室 モニタリングカー	
	呼吸用ボンベ付き一体型防護マスク	セルフエアセット	93個	1回/年	第二事務所5階会議室 中央制御室 モニタリングカー他	
	フィルター付き防護マスク	ガス・ダスト両用マスク	310個	1回/年	緊急時対策所 中央制御室 モニタリングカー	
非常用通信機器	緊急時電話回線	N T T 電話回線	1回線	—	緊急時対策所	
	ファクシミリ	ファクシミリ装置	1台	2回/年	緊急時対策所	
	携帯電話等	携帯電話	7台	—	—	
計測器等	排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器	排気筒モニタ ・格納容器排気筒モニタ ・補助建屋排気筒モニタ	1台/ユニット 1台/ユニット	定期検査毎 定期検査毎	1,2号補助建屋 3,4号補助建屋	
		排水モニタ ・放水口モニタ	1台/2ユニット	定期検査毎	1,2号放水口 3,4号放水口	
	ガンマ線測定用サーバイメータ	高線量当量率サーバイメータ	1台	1回/年	中央制御室	
		電離箱式サーバイメータ	2台	1回/年	緊急時対策所 モニタリングカー	
		N a I シンチレーション式サーバイメータ	1台	1回/年	モニタリングカー	
	中性子線測定用サーバイメータ	中性子線サーバイメータ	2台	1回/年	中央制御室	
	空間放射線積算線量計	蛍光ガラス線量計 (R P L D)	4個	1回/年	ホールボディカウント室	
	表面汚染密度測定用サーバイメータ	α線用汚染サーバイメータ	1台	1回/年	第二事務所5階会議室	
		β線用汚染サーバイメータ	1台	1回/年	緊急医療処置室	
	可搬式ダスト測定関連機器	サンプラ	可搬式ダストサンプラ	4台	1回/年	協力会社D棟 モニタリングカー
		測定器	ゲルマニウム波高分析装置	1台	1回/年	ホットカウント室
	可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器	サンプラ	可搬式ヨウ素サンプラ	2台	1回/年	協力会社D棟 モニタリングカー
		測定器	ゲルマニウム波高分析装置	1台	1回/年	ホットカウント室
	個人用外部被ばく線量測定機器		個人被ばく線量測定器	200台	1回/年	緊急時対策所
	その他	エリアモニタリング設備	エリアモニタ ・格納容器内高レンジエリアモニタ ・使用済燃料ピット区域エリアモニタ	16台	定期検査毎 1回/年	1~4号格納容器 1~4号使用済燃料ピット
モニタリングカー		モニタリングカー	移動式モニタリング設備 車両	1台 1台	定期検査毎 道路運送車 両法による	モニタリングカー 発電所敷地内駐車場
その他資機材	ヨウ素剤	ヨウ素剤	2,000錠	1回/年	健康管理室 緊急時対策所 中央制御室	
	担架	担架	1台	1回/年	中央制御室	
	除染用具	除染キット	1式	1回/年	緊急医療処置室	
	被ばく者の輸送のために使用可能な車両	救急患車輸送車	1台	道路運送車 両法による	発電所敷地内	
	屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備	屋外消火栓		1式	消防法による	屋外
動力消防ポンプ設備			1台	1回/年	2次系点検建屋	

別表 2-3-5 原子力防災関連資機材

分類	名称	数量	点検頻度	保管場所
放射線障害防護用具	ダストマスク	31 個	1回/年	第二事務所5階会議室 中央制御室 モニタリングカー
	自給式呼吸器	5 個	1回/年	第二事務所5階会議室 中央制御室
	高線量対応防護服	10 着	1回/年	緊急時対策所 中央制御室
非常用通信機器	社内ホットライン	1回線	1回/年	緊急時対策所
	NTT電話回線	16回線	—	—
	社内電話(原子力事業本部間/ 各発電所間)	8/8回線	1回/年	—
	衛星回線社内電話	1回線	1回/年	緊急時対策所
	無線装置	7 台	2回/年	緊急時対策所 中央制御室 第二事務所5階会議室 モニタリングカー
	衛星電話	10 台	1回/年	緊急時対策所 中央制御室
	衛星携帯電話	5 台	1回/年	—
	緊急時衛星通報システム(ファクシミリ)	1 台	2回/年	緊急時対策所
統合原子力防災ネットワークに接続する通信機器(衛星系/地上系)	テレビ会議システム	2 台	1回/年	緊急時対策所 代替指揮所
	ファクシミリ	4 台	1回/年	緊急時対策所 代替指揮所
	電話	8 台	1回/年	緊急時対策所 代替指揮所
	安全パラメータ伝送システム*	1 式	1回/年	3号計算機室
計測器等	No. 4モニタポスト(神野浦)	1 台	1回/年	別図 2-3-13 のとおり
	可搬型モニタリングポスト	1 台	1回/年	協力会社D棟
	ホールボディカウンタ	1 台	1回/年	ホールボディカウンタ室
その他資機材	緊急時車両(ライトバン)	1 台	道路運送車両法による	音海駐車場
	非常用食糧	4,200食	1回/年	発電所敷地内

※: E R S Sへの伝送項目は、別表2-5-16のとおり。

別表 2-3-6 シビアアクシデント対策等に関する資機材 (1/2)

高浜 1, 2号機

名称	数量	点検頻度	設置場所
ドーザショベル	1台	1回/年	東南道路横エリア
ガソリン*	2,000リットル	2回/年	B油倉庫横
ブルドーザ	1台	1回/年	1号機背面道路エリア
油圧ショベル	1台	1回/年	工作室
消防ポンプ	10台	2回/年	東谷エリア
タンクローリー	1台	1回/年	特高開閉所エリア
空冷式非常用発電装置	4台	1回/月	1,2号機背面道路エリア
トランシーバー	17台	1回/年	第一事務所 4階会議室
携行型通話装置	13台	1回/年	A中央制御室 1,2号機背面道路エリア

高浜 3, 4号機

名称	数量	点検頻度	設置場所
ブルドーザ	2台	4回/年	特高開閉所エリア 4号機背面道路エリア
油圧ショベル	1台	4回/年	4号機背面道路エリア
窒素ポンベ (加圧器逃がし弁作動用)	4本	4回/年	3,4号機原子炉補助建屋
可搬式空気圧縮機 (加圧器逃がし弁作動用)	4台	4回/年	3,4号機原子炉補助建屋
窒素ポンベ (原子炉補機冷却水サージタンク加圧用)	2本	4回/年	3,4号機原子炉補助建屋
可搬式原子炉補機冷却水循環ポンプ	2台	定期検査毎	3,4号機原子炉補助建屋
可搬式格納容器ガス試料圧縮装置	2台	定期検査毎	3,4号機原子炉補助建屋
原子炉補機冷却水サージタンク加圧ライン圧力	2個	定期検査毎	3,4号機原子炉補助建屋
可搬式代替低圧注水ポンプ	4台	1回/年	4号機背面道路エリア 特高開閉所エリア 3号機背面道路エリア
電源車 (可搬式代替低圧注水ポンプ用)	4台	1回/年	4号機背面道路エリア 特高開閉所エリア 3号機背面道路エリア
消防ポンプ	142台	1回/年	4号機背面道路エリア 特高開閉所エリア 3号機背面道路エリア
電源車	4台	1回/年	4号機背面道路エリア 特高開閉所エリア 3号機背面道路エリア
仮設組立式水槽	4台	4回/年	特高開閉所エリア 4号機背面道路エリア
ガソリン用ドラム缶*	11,056リットル	1回/月	1号機背面道路エリア 3号機背面道路エリア 4号機背面道路エリア
消防資機材運搬車 (ユニック)	2台	2回/年	特高開閉所エリア
消防資機材運搬車 (2tトラック)	1台	2回/年	4号機背面道路エリア
大容量ポンプ (放水砲用)	3台	1回/年	特高開閉所エリア ピジターズハウス付近
放水砲	3個	1回/年	特高開閉所エリア 2号機背面道路エリア
タンクローリー	3台	4回/年	特高開閉所エリア 2号機背面道路エリア
シルトフェンス	2組	4回/年	特高開閉所エリア
泡混合器	1台	1回/年	特高開閉所エリア
大容量ポンプ	2台	1回/年	特高開閉所エリア
スプレイヘッド	6個	4回/年	4号機背面道路エリア 特高開閉所エリア 特高開閉所東側エリア
窒素ポンベ (アニュラス浄化排気弁等作動用)	4本	4回/年	3,4号機燃料取扱建屋
号機間電力融通予備ケーブル (3号~4号)	1組	4回/年	3,4号機中間建屋
可搬式整流器	2個	4回/年	3,4号機中間建屋
可搬型バッテリー (加圧器逃がし弁用)	2個	4回/年	3,4号機中間建屋

※：燃料補充については、陸路を基本とし確実に輸送できる経路をもって行う。

別表 2-3-6 シビアアクシデント対策等に関する資機材 (2/2)

高浜 3、4号機			
名称	数量	点検頻度	設置場所
小型船舶	1台	4回/年	1,2号機制御建屋
緊急時対策所可搬型空気浄化ファン	2台	1回/年	1,2号機制御建屋
緊急時対策所可搬型空気浄化フィルタユニット	2基	1回/年	1,2号機制御建屋
空気供給装置	538本以上	4回/年	1号機中間建屋 2号機中間建屋
電源車 (緊急時対策所用)	2台	1回/年	1号機背面道路エリア 2号機背面道路エリア
トランシーバー	48台	4回/年	1,2号機制御建屋
衛星電話 (携帯)	10台	4回/年	緊急時対策所
衛星電話 (可搬)	1台	4回/年	緊急時対策所
インターフォン	4台	4回/年	緊急時対策所
携行型通話装置	19台	4回/年	1号機中間建屋 B中央制御室控室
可搬型格納容器内水素濃度計測装置	2個	定期検査毎	3,4号機原子炉補助建屋
可搬型使用済燃料ピット区域周辺エリアモニタ	4個	定期検査毎	3,4号機原子炉補助建屋
アユラス水素濃度推定用可搬型線量率計	2台	定期検査毎	3,4号機原子炉補助建屋
可搬型使用済燃料ピット水位	4個	1回/年	3,4号機燃料取扱建屋
可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 (SA) 用)	8個	1回/年	3,4号機中間建屋
可搬型計測器	80個	1回/年	3,4号機制御建屋 3,4号機中間建屋
酸素濃度計	3個	4回/年	B中央制御室 緊急時対策所
二酸化炭素濃度計	3個	4回/年	B中央制御室 緊急時対策所
可搬型照明 (SA)	8個	4回/年	B中央制御室
可搬型気象観測装置	1個	1回/年	1号機中間建屋
可搬型モニタリングポスト	8個	1回/年	1,2号機制御建屋
電離箱サーベイメータ	2個	1回/年	1,2号機制御建屋
可搬型放射線計測装置	1式	1回/年	1,2号機制御建屋
緊急時対策所内可搬型エリアモニタ	2個	1回/年	緊急時対策所
緊急時対策所外可搬型エリアモニタ	1個	1回/年	緊急時対策所
高浜共用機			
名称	数量	点検頻度	設置場所
化学消防車	1台	車両: 4回/年	1,2号機放水口側詰所横
		艀装部: 1回/年	
小型動力ポンプ付水槽車	1台	車両: 4回/年	1,2号機放水口側詰所横
		艀装部: 2回/年	
燃料 (A重油) ※	約1,180m ³	1回/年	1号中間建屋東側 2号中間建屋西側 3号中間建屋東側 4号中間建屋西側 4号タービン建屋西側

※: 燃料補充については、陸路を基本とし確実に輸送できる経路をもって行う。

別表 2-3-7 本店原子力緊急時対策本部の原子力防災関連資機材 (1/2)

(原子力事業本部)

分類	名称	数量	点検頻度	保管場所
放射線障害防護用器具	ガス・ダスト両用マスク	12個	1回/年	緊急時対策室
非常用通信機器	社内ホットライン	1回線	1回/年	緊急時対策室
	NTT電話回線	11回線	—	緊急時対策室
	社内電話	37回線	1回/年	緊急時対策室
	衛星電話	5台	1回/年	緊急時対策室
	衛星携帯電話	11台	1回/年	緊急時対策室
	緊急時衛星通報システム (ファクシミリ)	1台	2回/年	緊急時対策室
統合原子力防災ネットワーク用通信機器 (衛星系/地上系)	テレビ会議システム	1台	1回/年	緊急時対策室
	ファクシミリ	4台	1回/年	緊急時対策室
	電話	8台	1回/年	緊急時対策室
	安全パラメータ伝送システム※1	1式	1回/年	原子力事業本部 社屋2階
計測器等	個人被ばく線量測定器	10台	1回/年	緊急時対策室
	NaIシンチレーション式サーベイメータ	1台	1回/年	緊急時対策室
	表面汚染密度測定用サーベイメータ	1台	1回/年	緊急時対策室
	電離箱式サーベイメータ	1台	1回/年	緊急時対策室
	可搬型ダスト・ヨウ素サンプラ	1台	1回/年	緊急時対策室
その他資機材	ヨウ素剤	50錠	1回/年	健康管理室
	非常用食糧※2	2,280食	1回/年	原子力事業本部 社屋4階
	非常用発電機	1台	1回/年	原子力事業本部 社屋地下1階
	燃料 (重油) ※2	約 9.5m ³	1回/月	原子力事業本部 社屋地下1階

※1 : ERS Sへの伝送項目は、別表2-5-16のとおり。

※2 : 記載数量の他、最寄の小売店より調達する。

別表 2-3-7 本店原子力緊急時対策本部の原子力防災関連資機材 (2/2)

(中之島)

分 類	名 称	数 量	点 検 頻 度	保管場所
非常用通信機器	社内ホットライン	1回線	1回/年	非常災害対策室
	NTT電話回線	3回線	1回/年	非常災害対策室
	社内電話	9回線	1回/年	非常災害対策室
	衛星電話	2台	1回/年	非常災害対策室
統合原子力防災ネットワーク用通信機器 (衛星系/地上系)	テレビ会議システム	1台	1回/年	6階会議室
	ファクシミリ	4台	1回/年	6階会議室
	電話	8台	1回/年	6階会議室
その他資機材	非常用発電機	2台	1回/年	発電機室
	燃料 (重油) *	約 45m ³	1回/月	オイルタンク室

※：記載数量の他、最寄の小売店より調達する。

別表 2-3-8 原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材

分類	名称	数量	点検頻度	保管場所
出入管理	入構管理証発行機	1式	1回/年	美浜整備センター
	作業者証発行機	1式	1回/年	美浜整備センター
	放射線防護教育資料	100部	1回/年	美浜整備センター
計測器類	表面汚染密度測定用サーベイメータ	6台	1回/年	美浜整備センター
	NaIシンチレーションサーベイメータ	1台	1回/年	美浜整備センター
	電離箱サーベイメータ	1台	1回/年	美浜整備センター
	個人被ばく線量測定器	150台	1回/年	美浜整備センター
	ホールボディカウンタ ^{※1}	1台	1回/年	非発災発電所
放射線障害防護用器具	汚染防護服	1,000組	1回/年	美浜整備センター
	全面マスク	250個	1回/年	美浜整備センター
	チャコールカートリッジ	2,000個	1回/年	美浜整備センター
非常用通信機器	衛星電話	2回線	1回/年	美浜整備センター
	携帯電話	5回線	—	—
その他資機材	ヨウ素剤	2,000錠	1回/年	原子力事業本部 健康管理室
	除染用機材（シャワー設備等）	2台	1回/年	美浜整備センター
	除染キット	1式	1回/年	美浜整備センター
	養生資材	1式	1回/年	美浜整備センター
	非常用食糧 ^{※2}	—	—	—
	小型発電機（2.6kVA）	4台	1回/年	美浜整備センター
	資機材輸送車両 ^{※3}	2台	—	—
	燃料（ガソリン） ^{※2}	—	—	—

※1：発災後に拠点へ搬入する。

※2：最寄の小売店から調達する。

※3：協力会社との輸送車両調達の覚書を締結する。

※4：保管場所からの輸送については陸路を基本とし、確実に輸送できる経路をもって行う。

別表 2-4-9 発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する資料

区 分	資 料 名	保管場所
1. 組織および体制に関する資料	(1) 緊急時対応組織資料 ※① 高浜発電所原子力事業者防災業務計画 ※② 高浜発電所原子炉施設保安規定 ③ 原子力防災規程 ④ 非常時の措置通達 ⑤ 原子力防災業務要綱 ⑥ 高浜発電所事故時操作所則 ⑦ 高浜発電所電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応所達 ⑧ 高浜発電所重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達 ⑨ 高浜発電所大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達 (2) 緊急時通信連絡体制資料 ① 原子力防災組織要員名簿等	緊急時対策所 代替指揮所
2. 社会環境に関する資料	(1) 高浜発電所周辺人口関連資料 ① 方位別人口分布図 ② 集落別人口分布図 ③ 市町村人口表 (2) 高浜発電所周辺環境資料 ① 発電所周辺航空写真 ② 発電所周辺地図 (2万5千分の1) ③ 発電所周辺地図 (5万分の1) ④ 市町村市街図	緊急時対策所 代替指揮所
3. 放射能影響推定に関する資料	(1) 高浜発電所気象関係資料 ① 気象観測データ (2) 緊急モニタリング資料 ① 空間線量モニタリング配置図 ② 環境試料サンプリング位置図 ③ 環境モニタリング測定データ (3) 高浜発電所設備資料 ① 主要系統模式図 ※② 1～4号機 原子炉設置(変更)許可申請書 ③ 1～4号機 系統図 ※④ プラント配置図 ⑤ 1～4号機 プラント関係プロセスおよび放射線計測配置図 ⑥ プラント主要設備概要 ⑦ 1～4号機 原子炉安全保護系ロジック一覧表	緊急時対策所 代替指揮所
4. 事業所外運搬に関する資料	① 全国道路地図 ② 海図(日本領海部分) ③ 核燃料輸送物安全解析書	緊急時対策所 代替指揮所

※：原災法第12条第4項に基づき、原子力防災センターに備え付けるために内閣総理大臣に提出する資料

別表 2-4-10 本店原子力緊急時対策本部の緊急事態応急対策等の活動で使用する資料

区 分	資 料 名	保管場所
1. 組織および体制に関する資料	(1) 緊急時対応組織資料 ① 高浜発電所原子力事業者防災業務計画 ② 高浜発電所原子炉施設保安規定 ③ 原子力防災規程 ④ 非常時の措置通達 ⑤ 原子力防災業務要綱 ⑥ 高浜発電所事故時操作所則 ⑦ 高浜発電所電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応所達 ⑧ 高浜発電所重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達 ⑨ 高浜発電所大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達 (2) 緊急時通信連絡体制資料 ① 原子力防災組織要員名簿等	原子力事業本部 緊急時対策室
2. 社会環境に関する資料	(1) 高浜発電所周辺人口関連資料 ① 方位別人口分布図 ② 集落別人口分布図 ③ 市町村人口表 (2) 高浜発電所周辺環境資料 ① 発電所周辺航空写真 ② 発電所周辺地図 (2万5千分の1) ③ 発電所周辺地図 (5万分の1) ④ 市町村市街図	原子力事業本部 緊急時対策室
3. 放射能影響推定に関する資料	(1) 高浜発電所気象関係資料 ① 気象観測データ (2) 緊急モニタリング資料 ① 空間線量モニタリング配置図 ② 環境試料サンプリング位置図 ③ 環境モニタリング測定データ (3) 高浜発電所設備資料 ① 主要系統模式図 ② 1～4号機 原子炉設置(変更)許可申請書 ③ 1～4号機 系統図 ④ プラント配置図 ⑤ 1～4号機 プラント関係プロセスおよび放射線計測配置図 ⑥ プラント主要設備概要 ⑦ 1～4号機 原子炉安全保護系ロジック一覧表	原子力事業本部 緊急時対策室
4. 事業所外運搬に関する資料	① 全国道路地図 ② 海図(日本領海部分) ③ 核燃料輸送物安全解析書	原子力事業本部 緊急時対策室

別表 2-4-1-1 原子力事業所災害対策支援拠点の緊急事態応急対策等の活動で使用する資料

区 分	資 料 名	保管場所
1. 組織および体制に関する資料	(1)緊急時対応組織資料 ① 高浜発電所原子力事業者防災業務計画 ② 高浜発電所原子炉施設保安規定 ③ 原子力防災規程 ④ 非常時の措置通達 ⑤ 原子力防災業務要綱 (2)緊急時通信連絡体制資料 ① 原子力防災組織要員名簿等	原子力事業本部
2. 社会環境に関する資料	(1)高浜発電所周辺環境資料 ① 発電所周辺航空写真 ② 発電所周辺地図（2万5千分の1） ③ 発電所周辺地図（5万分の1） ④ 市町村市街図	原子力事業本部
3. その他資料	(1)高浜発電所設備資料 ① 1～4号機 原子炉設置（変更）許可申請書 ② プラント配置図	原子力事業本部

※：保管場所からの輸送については陸路を基本とし、確実に輸送できる経路をもって行う。

別表 2-4-12 原子力規制庁緊急時対応センターの活動で使用する資料

区 分	資 料 名	保管場所
1. 組織および体制に関する資料	(1) 緊急時対応組織資料 ※① 高浜発電所原子力事業者防災業務計画 ※② 高浜発電所原子炉施設保安規定 ③ 高浜発電所事故時操作所則	緊急時対応センター（ERC）
2. 放射能影響推定に関する資料	(2) 高浜発電所設備資料 ※① 1～4号機 原子炉設置（変更）許可申請書 ② 1～4号機 系統図 ※③ プラント配置図 ④ 1～4号機 プラント関係プロセスおよび放射線計測配置図 ⑤ 1～4号機 原子炉安全保護系ロジック一覧表	緊急時対応センター（ERC）

※：原災法第12条第4項に基づき、原子力防災センターに備え付けるために内閣総理大臣に提出する資料

別表 2-5-13 発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設

緊急時対策所（所在地：福井県大飯郡高浜町田ノ浦1）

項目	仕様	点検頻度
広さ	・面積 約 108m ²	1回/年
耐地震・耐台風	・耐震構造（Sクラス）	1回/年
耐津波	・T.P 約 10mに設置	1回/年
耐放射線	・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備 ・コンクリート構造の建屋内に設置	1回/年
非常用電源	・1、2号機非常用ディーゼル発電機 ・空冷式非常用発電装置 ・電源車（緊急時対策所用） ・電源車（緊急時対策所用）（DB）	1回/年
燃料	・備蓄燃料 約 1,180m ³ （3日以上）	1回/年
通信機器	・別表2-3-4および別表2-3-5のとおり	同左

代替指揮所（第二事務所地下1階）

項目	仕様	点検頻度
広さ	・面積 約 300m ²	1回/年
耐地震・耐台風	・建築基準法の1.5倍の耐力を有するコンクリート建屋	1回/年
耐津波	・室内への止水措置	1回/年
耐放射線	・地下構造 ・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備	1回/年
非常用電源	・3、4号機非常用ディーゼル発電機 ・空冷式非常用発電装置	1回/年
燃料	・備蓄燃料 約 1,180m ³ （3日以上）	1回/年
通信設備	・別表2-3-5のとおり	同左

緊急時対策所（耐震建屋）※

項目	仕様
広さ	・面積 約 800 m ²
耐地震・耐台風	・耐震構造
耐津波	・高台に設置
耐放射線	・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備 ・コンクリート構造の建屋内に設置
非常用電源	・専用非常用発電機
燃料	・備蓄燃料 3日以上

※：緊急時対策所（耐震建屋）については、平成30年度運用開始予定

別表 2-5-14 発電所の緊急事態応急対策等の活動で使用する設備

分類	名称	数量	点検頻度	保管場所
気象観測設備	風向風速計 (EL 約 81.0m)	1 式	1 回/年	発電所構内
	風向風速計 (EL 約 13.5m)	1 式	1 回/年	発電所構内

別表 2-5-15 本店の緊急事態応急対策等の活動で使用する施設

原子力事業本部緊急時対策室^{※1}（所在地：福井県三方郡美浜町郷市 13 号横田 8 番）

項 目	仕 様	点検頻度
広さ	・面積 約 360m ²	1 回／年
耐地震・耐台風	・一般建築物相当の耐震性を有するコンクリート建屋	1 回／年
耐津波	・T. P 約 28m に設置	1 回／年
耐放射線	・よう素除去フィルターを備えた空気浄化設備 ・放射線障害防護用器具（別表 2-3-7 の放射線障害防護用器具のとおり）	1 回／年
非常用電源	・非常用ディーゼル発電機 ・発電機車	1 回／年
燃料	・備蓄燃料 約 9.5m ³ （約 1 日分） ・その他最寄の小売店より調達可能	1 回／年
通信設備	・別表 2-3-7（1/2）のとおり	同 左

本店非常災害対策室^{※1} [代替場所^{※2}]（所在地：大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号）

項 目	仕 様	点検頻度
広さ	・面積 約 620m ²	1 回／年
耐地震・耐台風	・一般建築物相当の耐震性を有するコンクリート建屋（制震装置あり）	1 回／年
耐津波	・T. P 約 29m に設置	1 回／年
非常用電源	・非常用ディーゼル発電機	1 回／年
燃料	・備蓄燃料 約 45m ³ （約 1 日分） ・その他最寄の小売店より調達可能	1 回／年
通信設備	・別表 2-3-7（2/2）のとおり	同 左

※ 1：原子力事業本部緊急時対策室および本店非常災害対策室を合わせて本店対策本部とする。

※ 2：原子力事業本部緊急時対策室の代替場所として使用する。

別表 2-5-16 E R S S 伝送データ項目

高浜 1 号機

(1/4)

No.	常時伝送項目	単位	No.	常時伝送項目	単位
1	格納容器排気筒ガスモニタ	c p m	71	B 蒸気発生器給水流量 C H 4	t / h
2	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	72	B 蒸気発生器給水流量 C H 3	t / h
3	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	73	C 蒸気発生器給水流量 C H 4	t / h
4	補助建屋排気筒ガスモニタ	c p m	74	C 蒸気発生器給水流量 C H 3	t / h
5	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	75	A 蒸気発生器蒸気圧力 C H 2	M P a
6	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	76	A 蒸気発生器蒸気圧力 C H 3	M P a
7	10 分間最多風向方位番号 (E L 8 1 m)	-	77	B 蒸気発生器蒸気圧力 C H 2	M P a
8	風速 10 分間平均値 (E L 8 1 m)	m / s	78	B 蒸気発生器蒸気圧力 C H 3	M P a
9	大気安定度	-	79	C 蒸気発生器蒸気圧力 C H 2	M P a
10	モニタポスト NO. 1	n G y / h	80	C 蒸気発生器蒸気圧力 C H 3	M P a
11	モニタポスト NO. 2	n G y / h	81	安全注入作動	復帰 / 発生
12	モニタポスト NO. 3	n G y / h	82	原子炉水位 (レベル 1)	水位有 / 水位無
13	モニタポスト NO. 4	n G y / h	83	原子炉水位 (レベル 2)	水位有 / 水位無
14	モニタポスト NO. 5	n G y / h	84	原子炉水位 (レベル 3)	水位有 / 水位無
15	モニタステーション	n G y / h	85	原子炉水位 (レベル 4)	水位有 / 水位無
16	A ループ 1 次冷却材圧力 (広域)	M P a	86	原子炉水位 (レベル 5)	水位有 / 水位無
17	B ループ 1 次冷却材圧力 (広域)	M P a	87	原子炉水位 (レベル 6)	水位有 / 水位無
18	A ループ 高温側冷却材温度 (広域) C H 1	℃	88	中性子源領域中性子束 (C H 1)	c p s
19	B ループ 高温側冷却材温度 (広域) C H 1	℃	89	中性子源領域中性子束 (C H 2)	c p s
20	C ループ 高温側冷却材温度 (広域) C H 1	℃	90	出力領域中性子束 (C H 1)	%
21	高温側安全注入流量	m 3 / h	91	出力領域中性子束 (C H 2)	%
22	低温側安全注入流量	m 3 / h	92	出力領域中性子束 (C H 3)	%
23	A 余熱除去クーラ出口流量	m 3 / h	93	出力領域中性子束 (C H 4)	%
24	B 余熱除去クーラ出口流量	m 3 / h	94	格納容器ガスモニタ	c p m
25	A 充てん/高圧注入ポンプ	停止 / 運転	95	放水口水モニタ	c p m
26	B 充てん/高圧注入ポンプ	停止 / 運転			
27	C 充てん/高圧注入ポンプ	停止 / 運転			
28	A 余熱除去ポンプ	運転 / 停止			
29	B 余熱除去ポンプ	運転 / 停止			
30	出力領域中性子束チャンネル平均値	%			
31	中間領域中性子束 C H 1	A			
32	中間領域中性子束 C H 2	A			
33	全制御棒全挿入	全挿入 / 引抜			
34	加圧器水位 C H 2	%			
35	加圧器水位 C H 3	%			
36	格納容器圧力 C H 1	k P a			
37	格納容器圧力 C H 2	k P a			
38	C / V 隔離 A 相	発生 / 復帰			
39	A 内部スプレクーラ出口流量	m 3 / h			
40	B 内部スプレクーラ出口流量	m 3 / h			
41	A 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
42	B 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
43	C 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
44	D 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
45	4-1 A 母線電圧	k V			
46	4-1 B 母線電圧	k V			
47	4-1 A E G しゃ断器	入 / 切			
48	4-1 B E G しゃ断器	入 / 切			
49	炉内 T / C 最高値 (瞬時値)	℃			
50	炉内 T / C 平均値 (瞬時値)	℃			
51	1 次冷却材サブクール度 (T / C)	℃			
52	格納容器内高レンジエアモニタ (高レンジ) C H 3	m S v / h			
53	格納容器内高レンジエアモニタ (高レンジ) C H 4	m S v / h			
54	格納容器内空気温度 (E L 2 8 . 1 2 2 m)	℃			
55	格納容器内空気温度 (E L 5 3 . 1 2 2 m)	℃			
56	格納容器サン B 水位 (ワイド) A	%			
57	格納容器サン B 水位 (ワイド) B	%			
58	燃料取替用水タンク水位 (L 1 4 0 0)	%			
59	燃料取替用水タンク水位 (L 1 4 0 1)	%			
60	充てんライン流量	m 3 / h			
61	復水器空気抽出器ガスモニタ	c p m			
62	蒸気発生器ブローダウン水モニタ	c p m			
63	A 蒸気発生器水位 (広域)	%			
64	B 蒸気発生器水位 (広域)	%			
65	C 蒸気発生器水位 (広域)	%			
66	A 蒸気発生器補助給水流量	m 3 / h			
67	B 蒸気発生器補助給水流量	m 3 / h			
68	C 蒸気発生器補助給水流量	m 3 / h			
69	A 蒸気発生器給水流量 C H 4	t / h			
70	A 蒸気発生器給水流量 C H 3	t / h			

別表 2-5-16 E R S S 伝送データ項目

高浜 2 号機

(2 / 4)

No.	常時伝送項目	単位	No.	常時伝送項目	単位
1	格納容器排気筒ガスモニタ	c p m	71	B 蒸気発生器給水流量 C H 4	t / h
2	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	72	B 蒸気発生器給水流量 C H 3	t / h
3	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	73	C 蒸気発生器給水流量 C H 4	t / h
4	補助建屋排気筒ガスモニタ	c p m	74	C 蒸気発生器給水流量 C H 3	t / h
5	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	75	A 蒸気発生器蒸気圧力 C H 2	M P a
6	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	76	A 蒸気発生器蒸気圧力 C H 3	M P a
7	10 分間最多風向方位番号 (E L 8 1 m)	-	77	B 蒸気発生器蒸気圧力 C H 2	M P a
8	風速 10 分間平均値 (E L 8 1 m)	m / s	78	B 蒸気発生器蒸気圧力 C H 3	M P a
9	大気安定度	-	79	C 蒸気発生器蒸気圧力 C H 2	M P a
10	モニタポスト NO. 1	n G y / h	80	C 蒸気発生器蒸気圧力 C H 3	M P a
11	モニタポスト NO. 2	n G y / h	81	安全注入作動	復帰 / 発生
12	モニタポスト NO. 3	n G y / h	82	原子炉水位 (レベル 1)	水位有 / 水位無
13	モニタポスト NO. 4	n G y / h	83	原子炉水位 (レベル 2)	水位有 / 水位無
14	モニタポスト NO. 5	n G y / h	84	原子炉水位 (レベル 3)	水位有 / 水位無
15	モニタステーション	n G y / h	85	原子炉水位 (レベル 4)	水位有 / 水位無
16	A ループ 1 次冷却材圧力 (広域)	M P a	86	原子炉水位 (レベル 5)	水位有 / 水位無
17	B ループ 1 次冷却材圧力 (広域)	M P a	87	原子炉水位 (レベル 6)	水位有 / 水位無
18	A ループ 高温側冷却材温度 (広域) C H 1	℃	88	中性子源領域中性子束 (C H 1)	c p s
19	B ループ 高温側冷却材温度 (広域) C H 1	℃	89	中性子源領域中性子束 (C H 2)	c p s
20	C ループ 高温側冷却材温度 (広域) C H 1	℃	90	出力領域中性子束 (C H 1)	%
21	高温側安全注入流量	m 3 / h	91	出力領域中性子束 (C H 2)	%
22	低温側安全注入流量	m 3 / h	92	出力領域中性子束 (C H 3)	%
23	A 余熱除去ポンプ出口流量	m 3 / h	93	出力領域中性子束 (C H 4)	%
24	B 余熱除去ポンプ出口流量	m 3 / h	94	格納容器ガスモニタ	c p m
25	A 充てん/高圧注入ポンプ	停止 / 運転	95	放水口水モニタ	c p m
26	B 充てん/高圧注入ポンプ	停止 / 運転			
27	C 充てん/高圧注入ポンプ	停止 / 運転			
28	A 余熱除去ポンプ	運転 / 停止			
29	B 余熱除去ポンプ	運転 / 停止			
30	出力領域中性子束チャンネル平均値	%			
31	中間領域中性子束 C H 1	A			
32	中間領域中性子束 C H 2	A			
33	全制御棒全挿入	全挿入 / 引抜			
34	加圧器水位 C H 2	%			
35	加圧器水位 C H 3	%			
36	格納容器圧力 C H 1	k P a			
37	格納容器圧力 C H 2	k P a			
38	C / V 隔離 A 相	発生 / 復帰			
39	A 内部スプレクター出口流量	m 3 / h			
40	B 内部スプレクター出口流量	m 3 / h			
41	A 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
42	B 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
43	C 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
44	D 内部スプレポンプ	運転 / 停止			
45	4-2 A 母線電圧	k V			
46	4-2 B 母線電圧	k V			
47	4-2 A E G しゃ断器	入 / 切			
48	4-2 B E G しゃ断器	入 / 切			
49	炉内 T / C 最高値 (瞬時値)	℃			
50	炉内 T / C 平均値 (瞬時値)	℃			
51	1 次冷却材サブクール度 (T / C)	℃			
52	格納容器内高レンジエアモニタ (高レンジ) C H 3	m S v / h			
53	格納容器内高レンジエアモニタ (高レンジ) C H 4	m S v / h			
54	格納容器内空気温度 (E L 2 8 . 1 2 2 m)	℃			
55	格納容器内空気温度 (E L 5 3 . 1 2 2 m)	℃			
56	格納容器サンパ B 水位 (ワイド) A	%			
57	格納容器サンパ B 水位 (ワイド) B	%			
58	燃料取替用水タンク水位 (L 1 4 0 0)	%			
59	燃料取替用水タンク水位 (L 1 4 0 1)	%			
60	充てんライン流量	m 3 / h			
61	復水器空気抽出器ガスモニタ	c p m			
62	蒸気発生器ブローダウン水モニタ	c p m			
63	A 蒸気発生器水位 (広域)	%			
64	B 蒸気発生器水位 (広域)	%			
65	C 蒸気発生器水位 (広域)	%			
66	A 蒸気発生器補助給水流量	m 3 / h			
67	B 蒸気発生器補助給水流量	m 3 / h			
68	C 蒸気発生器補助給水流量	m 3 / h			
69	A 蒸気発生器給水流量 C H 4	t / h			
70	A 蒸気発生器給水流量 C H 3	t / h			

別表 2-5-16 E R S S 伝送データ項目

高浜 3 号機

(3 / 4)

No.	常時伝送項目	単位	No.	常時伝送項目	単位
1	格納容器排気筒ガスモニタ	c p m	71	B格納容器再循環サンプ広域水位 (4)	%
2	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	72	A格納容器再循環サンプ狭域水位 (3)	%
3	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	73	B格納容器再循環サンプ狭域水位 (4)	%
4	補助建屋排気筒ガスモニタ	c p m	74	燃料取替用水タンク水位 (1)	%
5	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	75	燃料取替用水タンク水位 (2)	%
6	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	76	充てん水流量	m ³ /h
7	10分間最多風向方位番号 (81m)	-	77	Aほう酸タンク水位 (1)	%
8	風速10分間平均値 (81m)	m/s	78	Aほう酸タンク水位 (2)	%
9	大気安定度	-	79	Bほう酸タンク水位 (1)	%
10	モニタポストNO. 1	n G y/h	80	Bほう酸タンク水位 (2)	%
11	モニタポストNO. 2	n G y/h	81	原子炉補機冷却水サージタンク水位 (3)	%
12	モニタポストNO. 3	n G y/h	82	原子炉補機冷却水サージタンク水位 (4)	%
13	モニタポストNO. 4	n G y/h	83	復水器空気抽出器ガスモニタ	c p m
14	モニタポストNO. 5	n G y/h	84	蒸気発生器ブローダウン水モニタ	c p m
15	モニタステーション	n G y/h	85	復水タンク水位 (3)	%
16	Bループ1次冷却材圧力 (2)	M P a	86	復水タンク水位 (4)	%
17	Cループ1次冷却材圧力 (3)	M P a	87	A蒸気発生器広域水位 (1)	%
18	Aループ1次冷却材高温側広域温度 (1)	℃	88	B蒸気発生器広域水位 (2)	%
19	Bループ1次冷却材高温側広域温度 (1)	℃	89	C蒸気発生器広域水位 (3)	%
20	Cループ1次冷却材高温側広域温度 (1)	℃	90	A蒸気発生器狭域水位 (1)	%
21	Aループ1次冷却材低温側広域温度 (2)	℃	91	A蒸気発生器狭域水位 (2)	%
22	Bループ1次冷却材低温側広域温度 (2)	℃	92	B蒸気発生器狭域水位 (1)	%
23	Cループ1次冷却材低温側広域温度 (2)	℃	93	B蒸気発生器狭域水位 (2)	%
24	高圧安全注入流量 (3)	m ³ /h	94	C蒸気発生器狭域水位 (1)	%
25	高圧安全注入流量 (4)	m ³ /h	95	C蒸気発生器狭域水位 (2)	%
26	高圧補助安全注入流量 (3)	m ³ /h	96	A蒸気発生器補助給水流量 (2)	m ³ /h
27	高圧補助安全注入流量 (4)	m ³ /h	97	B蒸気発生器補助給水流量 (3)	m ³ /h
28	A余熱除去流量 (1)	m ³ /h	98	C蒸気発生器補助給水流量 (4)	m ³ /h
29	A余熱除去流量 (2)	m ³ /h	99	A蒸気発生器主給水流量 (3)	t/h
30	B余熱除去流量 (3)	m ³ /h	100	A蒸気発生器主給水流量 (4)	t/h
31	B余熱除去流量 (4)	m ³ /h	101	B蒸気発生器主給水流量 (3)	t/h
32	A充てん/高圧注入ポンプ	運転/停止	102	B蒸気発生器主給水流量 (4)	t/h
33	B充てん/高圧注入ポンプ	運転/停止	103	C蒸気発生器主給水流量 (3)	t/h
34	C充てん/高圧注入ポンプ	運転/停止	104	C蒸気発生器主給水流量 (4)	t/h
35	A余熱除去ポンプ	運転/停止	105	A蒸気発生器蒸気圧力 (3)	M P a
36	B余熱除去ポンプ	運転/停止	106	A蒸気発生器蒸気圧力 (4)	M P a
37	出力領域中性子束チャンネル平均値	%	107	B蒸気発生器蒸気圧力 (3)	M P a
38	中間領域中性子束 (1)	A	108	B蒸気発生器蒸気圧力 (4)	M P a
39	中間領域中性子束 (2)	A	109	C蒸気発生器蒸気圧力 (3)	M P a
40	全制御棒全挿入	全挿入/引抜	110	C蒸気発生器蒸気圧力 (4)	M P a
41	加圧器水位 (1)	%	111	安全注入作動	発生/復帰
42	加圧器水位 (2)	%	112	原子炉水位	%
43	格納容器広域圧力 (1)	k P a	113	格納容器水位	水位有/水位無
44	格納容器広域圧力 (2)	k P a	114	原子炉下部キャピティ水位	水位有/水位無
45	格納容器広域圧力 (AM用1)	M P a	115	中性子源領域中性子束 (CH1)	cps
46	格納容器広域圧力 (AM用2)	M P a	116	中性子源領域中性子束 (CH2)	cps
47	C/V隔離 (T信号)	発生/復帰	117	出力領域中性子束 (CH1)	%
48	A格納容器スプレイ流量	m ³ /h	118	出力領域中性子束 (CH2)	%
49	B格納容器スプレイ流量	m ³ /h	119	出力領域中性子束 (CH3)	%
50	A格納容器スプレイ流量 (F1914A)	m ³ /h	120	出力領域中性子束 (CH4)	%
51	A格納容器スプレイ流量積算	m ³	121	格納容器ガスモニタ	cpm
52	恒設代替低圧注水ポンプ出口流量	m ³ /h	122	放水口水モニタ	cpm
53	恒設代替低圧注水ポンプ出口流量積算	m ³	123	使用済燃料ピットAエリア水位 (広域)	m
54	A格納容器スプレイポンプ	運転/停止	124	使用済燃料ピットBエリア水位 (広域)	m
55	B格納容器スプレイポンプ	運転/停止	125	A可搬型使用済燃料ピット水位	m
56	4-3A母線電圧	k V	126	B可搬型使用済燃料ピット水位	m
57	4-3B母線電圧	k V	127	使用済燃料ピットAエリア温度	℃
58	52/4-3AEG受電しゃ断器	入/切	128	使用済燃料ピットBエリア温度	℃
59	52/4-3BEG受電しゃ断器	入/切	129	使用済燃料ピット区域エリアモニタ	μ S v/h
60	炉内T/C最高値 (瞬時値)	℃	130	可搬型使用済燃料ピット区域周辺エリアモニタ (南側)	μ S v/h
61	炉内T/C平均値 (瞬時値)	℃	131	可搬型使用済燃料ピット区域周辺エリアモニタ (東側)	μ S v/h
62	1次冷却材サブクール度 (T/C)	℃			
63	可搬型格納容器内水素濃度	V O L%			
64	A格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ)	m S v/h			
65	B格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ)	m S v/h			
66	A格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ)	μ S v/h			
67	B格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ)	μ S v/h			
68	格納容器内温度 (3)	℃			
69	格納容器内温度 (4)	℃			
70	A格納容器再循環サンプ広域水位 (3)	%			

別表 2-5-16 E R S S 伝送データ項目

高浜 4 号機

(4/4)

No.	常時伝送項目	単位	No.	常時伝送項目	単位
1	格納容器排気筒ガスモニタ	c p m	71	B格納容器再循環サンブ広域水位 (4)	%
2	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	72	A格納容器再循環サンブ狭域水位 (3)	%
3	格納容器排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	73	B格納容器再循環サンブ狭域水位 (4)	%
4	補助建屋排気筒ガスモニタ	c p m	74	燃料取替用水タンク水位 (1)	%
5	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)	c p m	75	燃料取替用水タンク水位 (2)	%
6	補助建屋排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	c p m	76	充てん水流量	m ³ /h
7	10分間最多風向方位番号 (81m)	-	77	Aほう酸タンク水位 (1)	%
8	風速10分間平均値 (81m)	m/s	78	Aほう酸タンク水位 (2)	%
9	大気安定度	-	79	Bほう酸タンク水位 (1)	%
10	モニタポストNO. 1	n G y/h	80	Bほう酸タンク水位 (2)	%
11	モニタポストNO. 2	n G y/h	81	原子炉補機冷却水サージタンク水位 (3)	%
12	モニタポストNO. 3	n G y/h	82	原子炉補機冷却水サージタンク水位 (4)	%
13	モニタポストNO. 4	n G y/h	83	復水器空気抽出器ガスモニタ	c p m
14	モニタポストNO. 5	n G y/h	84	蒸気発生器ブローダウン水モニタ	c p m
15	モニタステーション	n G y/h	85	復水タンク水位 (3)	%
16	Bループ1次冷却材圧力 (2)	M P a	86	復水タンク水位 (4)	%
17	Cループ1次冷却材圧力 (3)	M P a	87	A蒸気発生器広域水位 (1)	%
18	Aループ1次冷却材高温側広域温度 (1)	℃	88	B蒸気発生器広域水位 (2)	%
19	Bループ1次冷却材高温側広域温度 (1)	℃	89	C蒸気発生器広域水位 (3)	%
20	Cループ1次冷却材高温側広域温度 (1)	℃	90	A蒸気発生器狭域水位 (1)	%
21	Aループ1次冷却材低温側広域温度 (2)	℃	91	A蒸気発生器狭域水位 (2)	%
22	Bループ1次冷却材低温側広域温度 (2)	℃	92	B蒸気発生器狭域水位 (1)	%
23	Cループ1次冷却材低温側広域温度 (2)	℃	93	B蒸気発生器狭域水位 (2)	%
24	高圧安全注入流量 (3)	m ³ /h	94	C蒸気発生器狭域水位 (1)	%
25	高圧安全注入流量 (4)	m ³ /h	95	C蒸気発生器狭域水位 (2)	%
26	高圧補助安全注入流量 (3)	m ³ /h	96	A蒸気発生器補助給水流量 (2)	m ³ /h
27	高圧補助安全注入流量 (4)	m ³ /h	97	B蒸気発生器補助給水流量 (3)	m ³ /h
28	A余熱除去流量 (1)	m ³ /h	98	C蒸気発生器補助給水流量 (4)	m ³ /h
29	A余熱除去流量 (2)	m ³ /h	99	A蒸気発生器主給水流量 (3)	t/h
30	B余熱除去流量 (3)	m ³ /h	100	A蒸気発生器主給水流量 (4)	t/h
31	B余熱除去流量 (4)	m ³ /h	101	B蒸気発生器主給水流量 (3)	t/h
32	A充てん/高圧注入ポンプ	運転/停止	102	B蒸気発生器主給水流量 (4)	t/h
33	B充てん/高圧注入ポンプ	運転/停止	103	C蒸気発生器主給水流量 (3)	t/h
34	C充てん/高圧注入ポンプ	運転/停止	104	C蒸気発生器主給水流量 (4)	t/h
35	A余熱除去ポンプ	運転/停止	105	A蒸気発生器蒸気圧力 (3)	M P a
36	B余熱除去ポンプ	運転/停止	106	A蒸気発生器蒸気圧力 (4)	M P a
37	出力領域中性子束チャンネル平均値	%	107	B蒸気発生器蒸気圧力 (3)	M P a
38	中間領域中性子束 (1)	A	108	B蒸気発生器蒸気圧力 (4)	M P a
39	中間領域中性子束 (2)	A	109	C蒸気発生器蒸気圧力 (3)	M P a
40	全制御棒全挿入	全挿入/引抜	110	C蒸気発生器蒸気圧力 (4)	M P a
41	加圧器水位 (1)	%	111	安全注入作動	発生/復帰
42	加圧器水位 (2)	%	112	原子炉水位	%
43	格納容器広域圧力 (1)	k P a	113	格納容器水位	水位有/水位無
44	格納容器広域圧力 (2)	k P a	114	原子炉下部キャビティ水位	水位有/水位無
45	格納容器広域圧力 (AM用1)	M P a	115	中性子源領域中性子束 (CH1)	cps
46	格納容器広域圧力 (AM用2)	M P a	116	中性子源領域中性子束 (CH2)	cps
47	C/V隔離 (T信号)	発生/復帰	117	出力領域中性子束 (CH1)	%
48	A格納容器スプレイ流量	m ³ /h	118	出力領域中性子束 (CH2)	%
49	B格納容器スプレイ流量	m ³ /h	119	出力領域中性子束 (CH3)	%
50	A格納容器スプレイ流量 (F1914A)	m ³ /h	120	出力領域中性子束 (CH4)	%
51	A格納容器スプレイ流量積算	m ³	121	格納容器ガスモニタ	cpm
52	恒設代替低圧注水ポンプ出口流量	m ³ /h	122	放水口水モニタ	cpm
53	恒設代替低圧注水ポンプ出口流量積算	m ³	123	使用済燃料ビットAエリア水位 (広域)	m
54	A格納容器スプレイポンプ	運転/停止	124	使用済燃料ビットBエリア水位 (広域)	m
55	B格納容器スプレイポンプ	運転/停止	125	A可搬型使用済燃料ビット水位	m
56	4-4 A母線電圧	k V	126	B可搬型使用済燃料ビット水位	m
57	4-4 B母線電圧	k V	127	使用済燃料ビットAエリア温度	℃
58	52/4-4 AEG受電しゃ断器	入/切	128	使用済燃料ビットBエリア温度	℃
59	52/4-4 BEG受電しゃ断器	入/切	129	使用済燃料ビット区域エリアモニタ	μ S v/h
60	炉内T/C最高値 (瞬時値)	℃	130	可搬型使用済燃料ビット区域周辺エリアモニタ (南側)	μ S v/h
61	炉内T/C平均値 (瞬時値)	℃	131	可搬型使用済燃料ビット区域周辺エリアモニタ (西側)	μ S v/h
62	1次冷却材サブクール度 (T/C)	℃			
63	可搬型格納容器内水素濃度	VOL%			
64	A格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ)	m S v/h			
65	B格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ)	m S v/h			
66	A格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ)	μ S v/h			
67	B格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ)	μ S v/h			
68	格納容器内温度 (3)	℃			
69	格納容器内温度 (4)	℃			
70	A格納容器再循環サンブ広域水位 (3)	%			

別表 2-5-17 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所

名 称	住 所	発電所からの 距離	広 さ*	非常用電源	燃料	耐地震・耐津波・ 耐台風
関西電力(株) 原子力事業本部 および 関西電力(株) 美浜整備センター	(原子力事業本部) 福井県三方郡美浜町 郷市13号横田8番 (美浜整備センター) 福井県三方郡美浜町 佐田64号毛の鼻1-4	(原子力事業本部) 約40km (美浜整備センター) 約44km	(原子力事業本部) 建物：約290㎡ 平地：約3,600㎡ (美浜整備センター) 建物：約1,600㎡ 平地：約1,200㎡	(原子力事業本部) 非常用発電機 または発電機車 (美浜整備センター) 小型発電機	その他最寄りの 小売店より調 達可能	(原子力事業本部) 一般建築物相当の耐震性 T.P約29mに設置 (美浜整備センター) 一般建築物相当の耐震性 T.P約13mに設置
関西電力(株) 原子力研修センター および 関西電力(株) 原子力研修センター 横用地	(原子力研修センター) 福井県大飯郡高浜町 水明2番地 (原子力研修センター横用地) 福井県大飯郡高浜町 和田146字大新田6-1	(原子力研修センター) 約8km (原子力研修センター 横用地) 約8km	(原子力研修センター) 建物：約620㎡ 平地：約7,800㎡ (原子力研修センター 横用地) 平地：約3,600㎡	(原子力研修センター) 小型発電機 (原子力研修センター 横用地) 小型発電機	その他最寄りの 小売店より調 達可能	(原子力研修センター) 一般建築物相当の耐震性 T.P約3mに設置 (原子力研修センター 横用地) T.P約2.5mに設置
関西電力(株) 美浜発電所 および 関西電力(株) 美浜原子力P R セン ター	(美浜発電所) 福井県三方郡美浜町 丹生66号川坂山5番地3 (美浜原子力P R センター) 福井県三方郡美浜町 丹生66号5番地23	(美浜発電所) 約45km (美浜原子力P R センター) 約46km	(美浜発電所) 建物：約300㎡ 平地：約10,000㎡ (美浜原子力P R センター) 建物：約400㎡ 平地：約1,200㎡	(美浜緊急時対策所) 非常用ディーゼル発電機 (美浜原子力P R センター) 小型発電機	その他最寄りの 小売店より調 達可能	(美浜緊急時対策所) 建築基準法の1.5倍の耐力 T.P約-0.8mに設置 (美浜原子力P R センター) 一般建築物相当の耐震性 T.P約12mに設置
関西電力(株) 大飯発電所 および 関西電力(株) おおいり館	(大飯発電所) 福井県大飯郡おおい町 大島1字吉見1-1 (おおいり館) 福井県大飯郡おおい町 大島40字堤下22	(大飯発電所) 約13km (おおいり館) 約13km	(大飯発電所) 建物：約280㎡ 平地：約6,200㎡ (おおいり館) 建物：約360㎡ 平地：約1,700㎡	(大飯緊急時対策所) 非常用ディーゼル発電機 (おおいり館) 小型発電機	その他最寄りの 小売店より調 達可能	(大飯緊急時対策所) 建築基準法の1.5倍の耐力 T.P約4.5mに設置 (おおいり館) 一般建築物相当の耐震性 T.P約47mに設置

※：原子力事業所災害対策支援拠点として使用できる面積をいう。

防災教育の種類	対象者	頻 度	主な内容
原子力防災体制および組織に関する知識	原子力防災要員	新たに指名された場合、および1回/1年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原災法および関係法令の概要 ・ 発電所原子力事業者防災業務計画の概要 ・ 発電所原子力防災体制の区分と発令、解除の基準 ・ 発電所の原子力防災組織の構成、各班の職務 ・ 事故時影響緩和操作の概要
発電所および放射性物質の運搬容器等の施設または設備に関する知識	原子力防災要員のうち指名された者	新たに指名された場合、および1回/3年 施設または設備に変更が生じた場合	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発電所の放射線監視設備 ・ 事故時対応操作と関連設備 ・ 輸送容器の種類、構造 ・ 緊急時対策所の機能
放射線防護に関する知識	原子力防災要員のうち指名された者	入所時および1回/3年 あらかじめ定める基準を満足する場合は省略 (労働安全衛生法に定める特別の教育にて実施)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放射線に関する基礎的知識 ・ 放射線による被ばくとその経路 ・ 放射線の人体に及ぼす影響 ・ 放射線防護 (除染を含む) のための措置
	原子力防災要員のうち指名された者	新たに指名された場合、および1回/3年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 被ばくに対する応急手当の知識
放射線および放射性物質の測定機器ならびに測定方法を含む防災対策上の諸設備に関する知識	原子力防災要員のうち指名された者	新たに指名された場合ならびに測定方法および機器を含む設備に変更が生じた場合	<ul style="list-style-type: none"> ・ 測定機器の用途とその目的、測定方法 ・ 測定機器の取扱い
シビアアクシデントに関する知識	原子力防災要員	新たに指名された場合、および1回/1年	<ul style="list-style-type: none"> ・ シビアアクシデントに関する基礎的知識

(注) 防災教育を受けた者は、必要に応じ所属する班の他の要員に伝達教育を行う。

別表2-6-19 本店の原子力防災教育の内容

防災教育の種類	対象者	頻度	主な内容
原子力防災体制および組織に関する知識	本店原子力緊急時対策本部の原子力設備班、総務班、広報班、即応センター対応チーム、現地支援チーム、住民対応チーム、損害賠償担当チームのうち指名された者	1回/1年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原災法および関係法令の概要 ・ 発電所原子力事業者防災業務計画の概要 ・ 原子力防災体制の区分と発令、解除の基準 ・ 本店原子力緊急時対策本部および原子力事業所災害対策支援拠点の組織構成ならびに各係の職務 ・ 事故時影響緩和操作の概要
放射線防護に関する知識	本店原子力緊急時対策本部の原子力設備班、総務班、広報班、即応センター対応チーム、現地支援チーム、住民対応チーム、損害賠償担当チームのうち指名された者	1回/3年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放射線に関する基礎的知識 ・ 放射線による被ばくとその経路 ・ 放射線の人体に及ぼす影響 ・ 放射線防護（除染を含む）のための措置 ・ 被ばくに対する応急手当の知識

(注) 防災教育を受けた者は、必要に応じ所属する班の他の要員に伝達教育を行う。

別表 2-7-20 原子力防災訓練の内容

訓練の種類	対象者	頻度	訓練内容
原子力総合防災訓練	本店、発電所の原子力緊急時対策本部要員等	1回/3年程度(※)	本店と合同による原子力総合防災訓練を行い、社内における情報連絡、技術的検討、発電所支援等が円滑に行われることを確認する。
発電所原子力防災訓練	発電所原子力緊急時対策本部要員等	1回/年	<p>訓練では、シビアアクシデントを想定した訓練を必須項目とし、以下の内容を適宜組み合わせて行う。</p> <p>なお、組み合わせて実施しない項目については、個別に訓練を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 要員参集 <ul style="list-style-type: none"> 事象発生により緊急時応急対策対応要員を参集し、本部の設営を行う。 ② 通報連絡 <ul style="list-style-type: none"> 事象発生から最終までの情報を収集し、関係各所に通報、連絡を行う。 ③ 緊急時環境モニタリング <ul style="list-style-type: none"> 発電所敷地内および敷地境界付近について、モニタリングカーによる空間放射線量率および空気中ヨウ素濃度の測定を行う。 ④ 発電所退避誘導 <ul style="list-style-type: none"> 本部からの退避誘導指示に基づき、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従事しない者および来訪者等について、退避誘導員により指定された集合・退避場所に誘導する。 ⑤ 原子力災害医療 <ul style="list-style-type: none"> 管理区域内での負傷者発生を想定し、負傷者搬出、汚染除去および応急救置等の対応を行う。 ⑥ 全交流電源喪失対応 <ul style="list-style-type: none"> 全交流電源喪失を想定し、電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行う。 ⑦ アクシデントマネジメント対応 <ul style="list-style-type: none"> シビアアクシデントを想定し、アクシデントマネジメントに係る対応を行う。 ⑧ 原子力緊急事態支援組織対応 <ul style="list-style-type: none"> 原子力緊急事態支援組織との連携に係る対応を行う。

(※)：国または地方公共団体が実施する原子力防災訓練を勘案して行う。

別表 2-8-21 電力間協定に基づく原子力緊急事態支援組織（1/2）

1. 原子力緊急事態支援組織の概要

実施主体	日本原子力発電株式会社
名称	美浜原子力緊急事態支援センター
所在地	福井県三方郡美浜町久々子 38 号 36
施設概要	事務所棟、資機材保管庫・車庫棟、屋外訓練フィールド、ヘリポート等
要員数	21名（所長、支援組織要員）

2. 平常時の主な業務

資機材の集中管理	保有資機材（4. 参照）について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。
資機材の機能向上及び拡充	国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向上に係る改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。
資機材操作要員の養成訓練	支援組織要員に対する支援活動に関する教育・訓練を行う。 ・場 所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター ・頻 度：操作技能の習得訓練実施後、継続的に実施 ・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 原子力事業者の要員に対する遠隔操作資機材操作訓練を実施する。 ・場 所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター内、または原子力事業者との連携訓練実施場所 ・頻 度：操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした訓練を定期的（1回/年）に実施 ・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等
原子力防災訓練への協力	原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発災事業者との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する改善事項を確認する。

3. 原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容

災害発生時の連絡体制 (24 時間 365 日オンコール体制)	<pre> graph LR A[発災事業者*] -- "10条通報・支援要請" --> B["(平日日中) 支援組織長 (夜間休祭日) 連絡当番者"] B -- "状況報告" --> A B -- "出動指示" --> C[支援組織要員] </pre>
発災事業者への支援内容	<p>※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者</p> <ul style="list-style-type: none"> 発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を招集し、資機材の輸送準備を実施した後、要員を派遣する。 支援組織から原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの資機材の輸送は、陸路による複数ルートのうちから出動時の状況（災害、天候等）に応じた最適なルートにて行う。なお、状況に応じてヘリコプターによる原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの輸送も考慮する。 原子力事業所災害対策支援拠点から発災事業者の災害現場まで資機材を搬送する。 発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする環境情報収集の支援活動を行う。また、同災害現場における作業を行う上で必要となるアクセスルートの確保作業の支援活動を行う。 支援組織の活動に必要な範囲での、放射性物質の除去等の除染作業の支援活動を行う。 以上の活動については、発災事業者が設置する災害対策本部と連携した支援組織連絡本部の指揮命令のもとに実施する。

別表 2-8-21 電力間協定に基づく原子力緊急事態支援組織 (2/2)

4. 保有資機材一覧

資機材については1回/年保守点検を行う。また、故障、点検等により必要数が確保できない場合には代替品を補充する。

分類	名 称	数量	保管場所
遠隔操作 資機材	小型ロボット(現場偵察(撮影、放射線測定)用)	6台	資機材 保管庫・車庫棟
	中型ロボット(障害物撤去用)	2台	
	無線重機(屋外のがれき等の撤去用)	3台	
	無線ヘリコプター(高所からの偵察)	2台	
現地活動用 資機材	放射線防護用資機材	1式	
	放射線管理、除染用資機材	1式	
	作業用資機材	1式	
	一般資機材	1式	
搬送用車両	ワゴン車(要員・軽資機材搬送)	2台	
	大型トラック(重機搬送)	1台	
	中型トラック(ロボット搬送等)	9台	

別表3-1-22 原子力災害対策指針に基づく警戒事象（1/2）

（高浜発電所）

EAL区分	EAL番号	EAL事象	説明	新基準炉※1	旧基準炉
止める	AL11	＜原子炉停止機能の異常のおそれ＞ 原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の運転中」とは運転モード1、2をいう。 「原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され」とは、原子炉トリップパルシャル警報が発信した場合をいう。ただし、当該原子炉トリップパルシャル警報の発信が、試験、保守作業等計画的なものであることが明らかな場合を除く。 「一定時間継続された場合」とは、1時間をいう。 「発信された原因を特定できない」とは、その時点で原子炉がトリップしておらず、かつ、原子炉がトリップすべき状況になっているかどうかを確定できない状況をいう。 	○	－
	AL21	＜原子炉冷却材の漏えい＞ 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の運転中」とは、運転モード1、2、3および4をいう。 「保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えい」とは、保安規定第47条（1次冷却材漏えい率）の運転上の制限において、原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置によって測定される漏えい率のうち、原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいでないことが確認されていない漏えい率（0.23m³/h）を超える漏えい率が認められた場合をいう。 「定められた時間内に定められた措置を実施できないこと」とは、保安規定第47条（1次冷却材漏えい率）の運転上の制限を逸脱した際に要求される以下の措置を完了時間内に達成できない場合をいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①12時間以内にモード3にできないとき または ②56時間以内にモード5にできないとき 	○	－
冷やす	AL24	＜蒸気発生器給水機能喪失のおそれ＞ 原子炉の運転中に蒸気発生器へのすべての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプまたはタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の運転中」とは、運転モード1、2、3および4（蒸気発生器が除熱のために使用されている場合）をいう。 「すべての主給水が停止した場合」とは、すべての主給水ポンプ（蒸気発生器水張りポンプを含む）による給水が停止した場合をいう。 「電動補助給水ポンプまたはタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失する」とは、電動補助給水ポンプまたはタービン動補助給水ポンプによる給水機能に支障が生じ、補助給水ラインの給水流量の合計が、次の流量未満となった場合をいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①高浜1号機、高浜2号機：75m³/h ②高浜3号機、高浜4号機：80m³/h 	○	－
	AL25	＜全交流電源喪失のおそれ＞ すべての非常用交流母線からの電気の供給が1系統のみとなった場合で当該母線への電気の供給が1つの電源のみとなり、その状態が15分以上継続すること、または外部電源喪失が3時間以上継続すること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「すべての非常用交流母線からの電気の供給が1系統のみとなった場合で当該母線への電気の供給が1つの電源のみ」とは、使用可能な所内非常用高圧母線が1系統となった場合において、当該母線への供給電源が非常用ディーゼル発電機、所内変圧器、起動変圧器、予備変圧器、または恒設電源設備のどれか1つになった場合をいう。 「外部電源」とは、電力系統からの電力を非常用高圧母線へ供給する設備をいう。（高浜1号機および2号機については、電力系統または主発電機（当該原子炉の主発電機を除く）からの電力を非常用高圧母線へ供給する設備をいう。） 「外部電源喪失が3時間以上継続すること」とは、当該原子力発電所のすべてのユニットにおいて外部電源喪失が発生した場合に適用する。 	○	－
	AL29	＜停止中の原子炉冷却機能の一部喪失＞ 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の停止中」とは、1次冷却材系統の水位を一時的にループ配管の中心付近まで下げた状態（ミッドループ運転状態）をいう。 「当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失」とは、1つの余熱除去ポンプが動作不能となり、かつ、1次冷却材配管の水位が低下して余熱除去配管の吸込口上端となった場合をいう。 	○	－
	AL30	＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（新基準炉）＞ 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。	<ul style="list-style-type: none"> 「水位が一定の水位まで低下すること」とは、使用済燃料ピット水の漏えいまたは蒸発が確認され、水位が下記のレベル未満となった場合において、1時間以内にこの水位に復帰しない場合をいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①高浜1号機、2号機：EL31.0m ②高浜3号機、4号機：EL31.4m 	○	－

別表3-1-22 原子力災害対策指針に基づく警戒事象（2/2）

（高浜発電所）

EAL区分	EAL番号	EAL事象	説明	新基準炉※1	旧基準炉
冷やす	AL31	<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（旧基準炉）> > 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、または当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「水位を維持できない」とは、使用済燃料ピット水の漏えいまたは蒸発が継続し、水位が下記のレベル未満となった場合において、1時間以内にこの水位に復帰しない場合をいう。 高浜1号機、高浜2号機：E.L28、7m 「水位を一定時間以上測定できない」とは、直接的または間接的な手段によって使用済燃料ピットの液面の位置が3時間以上継続して確認できない場合をいう。 使用済燃料ピットの水位の維持・回復の手段は、可搬型を含むすべての設備が考慮される。 	—	○
	AL42	<単一障壁の喪失または喪失の可能性> 燃料被覆管の障壁もしくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、または、燃料被覆管の障壁もしくは原子炉冷却系の障壁が喪失すること。	<ul style="list-style-type: none"> 運転モード1、2および3において適用する。 「燃料被覆管の障壁が喪失するおそれ」とは、炉心出口温度の最高値が350℃以上となった状態をいう。 「燃料被覆管の障壁が喪失」とは、炉心出口温度が650℃以上となっている場合をいう。 「原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれ」とは、抽出隔離が動作した状態で、充てん/高圧注入ポンプ1台分の充てん流量を超過した場合をいう。 「原子炉冷却系の障壁が喪失」とは、「加圧器圧力」または「加圧器水位および加圧器圧力」が非常用炉心冷却装置の作動を必要とする設定圧力または設定水位以下となった場合をいう。 	○	—
その他脅威	AL51	<原子炉制御室他の機能喪失のおそれ> 原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「原子炉制御室その他の箇所」とは、中央制御室および中央制御室外操作盤が設置された箇所をいう。 「運転や制御に影響を及ぼす可能性」とは、放射線レベルや室温の上昇等により、運転員が中央制御室の操作盤および中央制御室外操作盤での操作が容易にできなくなるおそれがある状況をいう。ただし、作業等のため一時的に中央制御室の環境が悪化した場合を除く。 	○	—
	AL52	<所内外通信連絡機能の一部喪失> 原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失する」とは、原子炉で異常な過渡変化等が発生した場合、その情報を社内連絡または社外通報を行おうとする段階で、「原子力事業所内の通信手段」または「原子力事業所内から所外への通信手段」のいずれかにおいて、複数ある通信手段のうち、使用可能な通信手段が1つのみとなっていることが確認された場合をいう。 	○	—
	AL53	<重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ> 重要区域において、火災または溢水が発生し、安全機器等（※2）の機能の一部が喪失するおそれがあること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「重要区域」「安全上重要な構築物、系統または機器」とは、別表3-3-29における緊急事態事象（GE）に記載されている系統または機器およびその設置区域であって、機能別重要度分類のPS-1、MS-1に該当する系統または機器をいう。 「火災」とは、発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質（難燃性を含む）が燃焼し、この状態を解消するために消火器、消火設備等を使用することが必要なものをいう。 「溢水」とは、発電所内に施設される機器の破損による漏水、または消火栓等の系統の作動による放水が原因で、系統外に放出された流体をいう（滞留水、流水、蒸気を含む）。 「安全機器等の機能の一部が喪失するおそれ」とは、火災または溢水により、安全上重要な構築物、系統または機器の機能に支障が生じ、同一の機能を有する系統または機器のうち使用できる系統または機器が1つのみとなることをいう。 	○	—
その他	—	<地震発生（震度6弱以上）> 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生したとき。	<ul style="list-style-type: none"> 「当該原子力事業所所在市町村」とは、高浜町をいう。 【原子力事業者からの連絡は不要】 	○	○
	—	<大津波警報発表> 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において大津波警報が発表されたとき。	<ul style="list-style-type: none"> 「当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区」とは、福井県をいう。 【原子力事業者からの連絡は不要】 	○	○
	—	<原子力規制庁オンサイト総括が警戒を必要と認める重要な故障等発生> 原子力規制庁オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生したとき。	<ul style="list-style-type: none"> 原子力施設の重要な故障等について、原子力規制庁オンサイト総括が警戒が必要と判断し、原子力事業者および関係地方公共団体に対して、警戒本部を設置した旨の連絡があったとき 	○	○
	—	<新規制基準を超える外的事象発生> 当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象（竜巻、洪水、台風、火山等）が発生したとき。	<ul style="list-style-type: none"> 新基準炉において、地震、津波を除く自然現象が発生し、発電所設備に影響を及ぼすおそれがある場合をいう。（旧基準炉は除く） 	○	—
	—	<原子力規制委員会委員長または委員長代行が警戒本部の設置を判断した場合> その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合等、委員長または委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断したとき。	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合等、原子力規制委員会委員長または委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断し、原子力事業者および関係地方公共団体に対して、警戒本部を設置した旨の連絡があったとき 	○	○

（※1）「新基準炉」：規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合し、原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日（品質管理の方法等に係る検査事項に関する検査完了時点）以降に一斉適用する。それまでの間は「旧基準炉」のEALを適用する。

（※2）「安全機器等」：「安全上重要な構築物、系統または機器」をいい、その種類および場所等については、別表3-1-24に示す。

別表 3-1-23 原災法第 10 条第 1 項に基づく特定事象 (1/5)

(高浜発電所)

EAL 区分	EAL 番号	政令 または規則	EAL 事象	説明	新基準炉 ※1	旧基準炉
放射線量・放射性物質放出	SE01	政令 第 4 条 第 4 項 第 1 号	<p><敷地境界付近の放射線量の上昇></p> <p>1. 原災法第 11 条第 1 項の規定により設置された放射線測定設備により、5 マイクロシーベルト/時以上を検出すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。</p> <p>(1) 以下の排気筒モニタおよび指定エリアモニタにより検出された数値に異常が認められない場合 (5 マイクロシーベルト/時以上となっている原因をただちに原子力規制委員会に報告する場合に限る。)</p> <p>①格納容器排気筒ガスモニタ ②補助建屋排気筒ガスモニタ ③格納容器内高レンジエリアモニタ ④使用済燃料ピット区域エリアモニタ</p> <p>(2) 当該数値が落雷の時に検出された場合</p> <p>2. 原災法第 11 条第 1 項の規定により設置された放射線測定設備のすべてについて 5 マイクロシーベルト/時を下回っている場合において、当該放射線測定設備により、1 マイクロシーベルト/時以上が検出されているときは、当該各放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において通報事象等規則第 4 条で定めるところにより測定した中性子線の放射線量とを合計して得た数値が、5 マイクロシーベルト/時以上のもとなっているとき。</p> <p>ただし、1 マイクロシーベルト/時以上が検出されているときで、上記 1. (1) または (2) に該当する場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。</p> <p>このとき、1. (1) の「5 マイクロシーベルト/時」は、「1 マイクロシーベルト/時」に読み替える。</p> <p>*照射済燃料がすべて格納容器外へ搬出されている場合には、「格納容器内高レンジエリアモニタの指示値に異常が認められない」の代わりに、「格納容器内に照射済燃料なし」と報告する。</p>	<p>・「原災法第 11 条第 1 項の規定により設置された放射線測定設備」とは、以下の設備をいう。</p> <p>①No. 2、5 モニタポスト、モニタステーション</p> <p>・「放射線測定設備により、5 マイクロシーベルト/時 (1 マイクロシーベルト/時) 以上を検出」とは、単位時間 (2 分以内のものとして「1 分」とする。) ごとのガンマ線の放射線量を測定して得た数値が 5 マイクロシーベルト/時 (1 マイクロシーベルト/時) 以上のときをいう。</p> <p>・「検出された数値に異常が認められない場合」とは、排気筒モニタおよび指定エリアモニタの警報が動作していない場合または有意な指示の上昇が認められない場合をいう。</p> <p>・「原因をただちに原子力規制委員会へ報告する場合に限る」とは、原子力防災管理者または、原子力防災管理者の指示を受けた者が、原子力規制委員会へ、上記により異常が認められないとして、直接電話連絡により報告した場合をいう。</p> <p>・「通報事象等規則第 4 条で定めるところにより測定した」とは、中性子線が検出されないことが明らかになるまでの間、中性子線サーベイメータにより、中性子線の放射線量を測定し、1 時間当たりの数値に換算することにより行われることをいう。</p> <p>・なお、SE01 を判断する過程において、放射線測定設備の 1 基で 10 分以上継続または、2 基以上について、5 マイクロシーベルト/時を検出した場合は、GE01 にも該当する。</p> <p>この場合は、SE01 と GE01 が同時に検出されたものとして、特定事象 (10 条) の通報書面に緊急事象 (15 条) にも該当する旨の記載を行うことにより、1 本化して通報を行うことができる。</p>	○	○
	SE02	政令 第 4 条 第 4 項 第 2 号 通報事象等規則 第 5 条 第 1 項	<p><通常放出経路での気体放射性物質の放出></p> <p>原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が 1 時間当たり 5 マイクロシーベルトに相当するものとして通報事象等規則第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。</p> <p>イ 空気中の放射性物質濃度の測定 (10 分間以上継続して検出する)</p>	<p>・「排気筒、排水口その他これらに類する場所」とは、以下の排気筒モニタが設置されている場所をいう。</p> <p>①格納容器排気筒ガスモニタ (1, 2u : R-24、3, 4u : R-21) ②補助建屋排気筒ガスモニタ (1, 2u : R-14、3, 4u : R-26)</p> <p>・「当該原子力事業所の区域の境界付近」とは、当該原子力発電所の「敷地境界」をいう。</p> <p>・「放射能水準が 1 時間当たり 5 マイクロシーベルトに相当するものとして通報事象等規則第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。」とは、各排気筒にて測定される計数率で判断するものとし、別途定める。</p> <p>・なお、SE02 が検出された場合は、同時に GE02 にも該当する。このため、SE02 と GE02 は同時に検出されたものとして、特定事象 (10 条) の通報書面に緊急事象 (15 条) にも該当する旨の記載を行うことにより、1 本化して通報を行うことができる。</p>	○	○
	SE03	政令 第 4 条 第 4 項 第 2 号 通報事象等規則 第 5 条 第 1 項	<p><通常放出経路での液体放射性物質の放出></p> <p>原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が 1 時間当たり 5 マイクロシーベルトに相当するものとして通報事象等規則第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。</p> <p>ロ 水中の放射性物質濃度の測定 (10 分間以上継続して検出する)</p>	<p>・「排気筒、排水口その他これらに類する場所」とは、以下の排水モニタが設置されている場所をいう。</p> <p>①放水口水モニタ (1, 2u : R-21、3, 4u : R-99)</p> <p>・「当該原子力事業所の区域の境界付近」とは、当該原子力発電所の「敷地境界」をいう。</p> <p>・「放射能水準が 1 時間当たり 5 マイクロシーベルトに相当するものとして通報事象等規則第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。」とは、放水口にて測定される計数率で判断するものとし、別途定める。</p> <p>・なお、SE03 が検出された場合は、同時に GE03 にも該当する。このため、SE03 と GE03 は同時に検出されたものとして、特定事象 (10 条) の通報書面に緊急事象 (15 条) にも該当する旨の記載を行うことにより、1 本化して通報を行うことができる。</p>	○	○

別表3-1-23 原災法第10条第1項に基づく特定事象(2/5)

(高浜発電所)

EAL区分	EAL番号	政令 または規則	EAL事象	説明	新基準炉 ※1	旧基準炉
放射線量・放射性物質放出	SE04	政令第4条第4項第3号(イ)	<p><火災爆発等による管理区域外での放射線の放出> 原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域(その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として通報事象等規則第6条第1項で定める区域をいう。)外の場所(政令第4条第4項第2号に規定する場所を除く。)において、次に掲げる放射線量が検出されたとき。</p> <p>イ 火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に、1時間当たり50マイクロシーベルト以上の放射線量(10分以上継続して検出する)</p> <p>なお、上記の測定が困難である場合であつて、その状況に鑑み上記水準の放射線量が検出される蓋然性が高い場合には、検出されたものとみなす。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「通報事象等規則第6条第1項で定める区域」とは、放射線管理区域をいう。 「政令第4条第4項第2号に規定する場所」とは、通常放出経路にかかる排気筒および放水口をいう。 「1時間当たり50マイクロシーベルト以上の放射線量」とは、原子力防災資機材であるガンマ線測定用サーベイメータで検出された値が、50マイクロシーベルト/時以上である場合をいう。 	○	○
	SE05	政令第4条第4項第3号(ロ)	<p><火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出> 原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域(その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域をいう。)外の場所(政令第4条第4項第2号に規定する場所を除く。)において、次に掲げる放射性物質が通報事象等規則第6条第2項および第3項で定めるところにより検出されたとき。</p> <p>ロ 火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に、当該場所におけるその放射能水準が1時間当たり5マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして通報事象等規則第6条第2項で定める基準以上の放射性物質</p> <p>なお、上記の測定が困難である場合であつて、その状況に鑑み上記水準の放射性物質が検出される蓋然性が高い場合には、検出されたものとみなす。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「通報事象等規則第6条第1項で定める区域」とは、放射線管理区域をいう。 「政令第4条第4項第2号に規定する場所」とは、通常放出経路にかかる排気筒および放水口をいう。 「その放射能水準が1時間当たり5マイクロシーベルトの放射線量に相当するもの」とは、原子力防災資機材である可搬式ダスト測定関連機器、可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器で検出された値が放射能水準として5マイクロシーベルト/時に相当する放射性物質を検出した場合をいう。 「通報事象等規則第6条第2項および第3項で定めるところにより検出」とは、以下の①および②をいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、1種類である場合にあつては、その放射性物質の濃度が周辺監視区域外の空气中濃度限度の50倍以上のとき ②検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、2種類以上の放射性物質がある場合にあつては、それぞれの放射性物質の濃度が周辺監視区域外の空气中濃度限度の50倍の数値に対する割合の和が1以上になるとき 	○	○
放射線量・放射性物質放出	SE06	通報事象等規則第7条第1項第2号	<p><施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ> 原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態」とは、原子炉施設内にある核燃料物質同士が異常に接近、かつ、減速材としての水が存在し、その状況から臨界条件が満たされていると推定される状態をいう。 	○	○
	SE21	通報事象等規則第7条第1項第1号表中ロー(1)	<p><原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能> 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧または低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の運転中」とは、運転モード1、2、3および4をいう。 「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは、プラントのパラメータが非常用炉心冷却装置作動設定値に達した場合(ただし、起動・停止時にブロックしている場合や誤作動は除く。)または手動により非常用炉心冷却装置を作動させた場合であつて、その原因が原子炉冷却材の系外への流失(蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む)によるものをいい、以下のいずれかの状態になったときをいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①すべての充てん/高圧注入ポンプが起動しないとき。 ②高圧注入系の弁が「開」とならないこと等により、原子炉への注水流量が確認できないとき。 ③すべての余熱除去ポンプが起動しないとき。 ④低圧注入系の弁が「開」とならないこと等により、原子炉への注水流量が確認できないとき。 ただし、1次冷却材圧力が余熱除去ポンプの注入可能圧力以下に低下するまでの間は除く。 	○	—
冷やす	SE24	通報事象等規則第7条第1項第1号表中ロー(2)	<p><蒸気発生器給水機能の喪失> 原子炉の運転中に蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失すること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の運転中」とは、運転モード1、2、3および4(蒸気発生器が除熱のために使用されている場合)をいう。 「すべての給水機能が喪失」とは、主給水ポンプ(蒸気発生器水張りポンプを含む)による蒸気発生器への給水が喪失するとともに補助給水ラインの流量が、次の流量未満となり、かつすべての蒸気発生器の狭域水位が0%未満となった場合をいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①高浜1号機、高浜2号機：75m³/h ②高浜3号機、高浜4号機：80m³/h 	○	—

別表3-1-23 原災法第10条第1項に基づく特定事象(3/5)

(高浜発電所)

EAL区分	EAL番号	政令 または規則	EAL事象	説明	新基準 ※1	旧基準 炉
冷やす	SE25	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(3)	<全交流電源の30分以上喪失> すべての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分以上継続すること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「すべての交流母線からの電気の供給が停止」とは、非常用ディーゼル発電機、所内変圧器、起動変圧器および予備変圧器からの受電に失敗し、かつ、恒設電源設備からも供給されないことにより、すべての所内高圧母線が使用不能となることをいう。 	○	—
	SE27	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(4)	<直流電源の部分喪失> 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が5分以上継続すること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態」とは、電源供給可能な母線が1つになった場合に、当該母線に電気を供給している健全な蓄電池、充電器(後備充電器を含む)または可搬型整流器などを含む代替電源設備が1つになった場合をいう。ただし、計画的な作業の場合は除く。 	○	—
	SE29	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(5)	<停止中の原子炉冷却機能の喪失> 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の停止中」とは、1次冷却材系統の水位を一時的にループ配管の中心付近まで下げた状態(ミッドループ運転状態)をいう。 「当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失する」とは、すべての余熱除去ポンプを用いた冷却が不能となり、かつ1次冷却材配管の水位が低下して余熱除去配管の吸込口上端以下となり、30分経過した場合をいう。 	○	—
	SE30	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(6)	<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(新基準炉)> 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないことまたは当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「水位を維持できていない」とは、使用済燃料ピット水の漏えいまたは蒸発が継続し、水位が下記のレベル未満となった場合において、1時間以内にこの水位に復帰しない場合をいう。 ①高浜1号機、高浜2号機：EL28.7m ②高浜3号機、高浜4号機：EL29.1m 「水位を維持できていないおそれがある場合」とは、漏えいまたは蒸発が継続している状況で、水位が測定できないことにより、水位低下の可能性が否定できない場合をいう。 「水位を測定できない」とは、直接的または間接的な手段によって使用済燃料ピットの液面の位置が3時間以上継続して確認できない場合をいう。 使用済燃料ピットの水位の維持・回復の手段は、可搬型を含むすべての設備が考慮される。 	○	—
	SE31	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 へー(1)	<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(旧基準炉)> 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること。	<ul style="list-style-type: none"> 「照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下」とは、使用済燃料ピット水位計が下記のレベルを検出することをいう。 高浜1号機、高浜2号機：EL26.3m なお、使用済燃料ピット水位の回復手段には、可搬型を含むすべての設備が考慮される。 	—	○
閉じ込める	SE41	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(10)	<格納容器健全性喪失のおそれ> 原子炉格納容器内の圧力または温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転および停止中において想定される上昇率を超えること。	<ul style="list-style-type: none"> 運転モード1、2、3および4において適用する。 「原子炉格納容器内の圧力または温度の上昇率」とは、原子炉冷却材喪失事象または主蒸気管破断事象等が発生した場合の上昇率をいう。 「一定時間にわたって通常の運転および停止中において想定される上昇率を超えること」とは、格納容器スプレイの設定点である以下の値を超え、10分経過した状態からさらに上昇する場合をいう。 ①高浜1号機、高浜2号機：115.2kPa ②高浜3号機、高浜4号機：127kPa 	○	—
	SE42	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(12)	<2つの障壁の喪失または喪失の可能性> 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁および原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、または燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。	<ul style="list-style-type: none"> 運転モード1、2および3において適用する。 「燃料被覆管の障壁が喪失するおそれ」とは、炉心出口温度の最高値が350℃以上となった状態をいう。 「燃料被覆管の障壁が喪失」とは、炉心出口温度が650℃以上となっている場合をいう。 「原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれ」とは、抽出隔離が動作した状態で、充てん/高圧注入ポンプ1台分の充てん流量を超過した場合をいう。 「原子炉格納容器の障壁が喪失」とは、格納容器隔離弁のいずれか1系列の全弁が閉止できない場合、または隔離操作後も直接放出経路がある場合をいう。 	○	—

別表 3-1-23 原災法第 10 条第 1 項に基づく特定事象 (4/5)

(高浜発電所)

EAL 区分	EAL 番号	政令 または規則	EAL 事象	説明	新基準炉 ※1	旧基準炉
閉じ込める	SE43	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(11)	<原子炉格納容器圧力逃し装置の使用> 炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。	・運転モード1、2、3および4において適用する。 ・「炉心の損傷が発生していない場合」とは、格納容器内の格納容器高レンジエアモニタで $1 \times 10^4 \text{mSv/h}$ 未満である場合をいう。 <補足> 本基準については、該当する設備が未設置であるため、設置後に適用されるものとする。	○	—
	SE51	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(7)	<原子炉制御室の一部の機能喪失・警報喪失> 原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、または原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。	・すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 ・「原子炉制御室の環境が悪化」とは、放射線レベルや室温の上昇等により、防護具または空気浄化装置等を用いなければ、運転員が操作盤で操作できない状態をいう。 ・「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」とは、原子炉で異常な過渡変化等が発生した状況が進行中である場合もしくは使用済燃料ピット水の漏えいまたは蒸発が確認された場合をいう。 ・「原子炉施設」とは、原子炉およびその附属施設をいう。 ・「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失する」とは、主に原子炉を制御する盤または原子炉以外の原子炉施設を制御する盤のどちらかの制御盤において、表示灯の消灯ならびに指示計および記録計の動作停止が起きたこと、または警報が消灯したことにより、その制御盤が使用できない場合をいう。	○	—
	SE52	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(8)	<所内外通信連絡機能の全て喪失> 原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備のすべての機能が喪失すること。	・すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 ・「原子力事業所内の通信のための設備または原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備のすべての機能が喪失する」とは、原子炉で異常な過渡変化等が発生した場合、その情報を社内連絡または社外通報を行おうとする段階で、「原子力事業所内の通信手段」または「原子力事業所内から所外への通信手段」のいずれかにおいて、複数ある通信手段が、すべて使用不能になっていることが確認された場合をいう。	○	—
	SE53	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(9)	<火災・溢水による安全機能の一部喪失> 火災または溢水が発生し、安全機器等(※2)の機能の一部が喪失すること。	・すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 ・「安全上重要な構築物、系統または機器」とは、別表3-3-29における緊急事態事象(GE)に記載されている設備、系統、機器であって、安全上の機能別重要度分類のPS-1、MS-1に該当する機器のうち、運転モードに応じて要求される系統または機器をいう。 ・「火災」とは、発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質(難燃性を含む)が燃焼し、この状態を解消するために消火器、消火設備等を使用することが必要なものをいう。 ・「溢水」とは、発電所内に施設される機器の破損による漏水、または消火栓等の系統の作動による放水が原因で、系統外に放出された流体をいう(滞留水、流水、蒸気を含む)。 ・「安全機器等の機能の一部が喪失」とは、火災または溢水により、安全上重要な構築物、系統または機器の機能に支障が生じ、同一の機能を有する系統または機器がすべて使用できなくなることをいう。	○	—
その他脅威	SE55	通報事象等規則 第7条 第1項 第1号 表中 ロー(13) または へー(2)	<防護措置の準備および一部実施が必要な事象発生> その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質または放射線が原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備および防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。	・「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは、発電所外部からの自然現象影響や人的行為によって、プラントの安全を維持する機能に不具合を引き起こすような事象をいう。 ・「原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備および防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象」とは、影響範囲が敷地内に止まると原子力防災管理者が判断した事象をいう。 ・「防護措置の一部の実施」とは、PAZ内の施設敷地緊急事態要配慮者の避難の実施をいう。	○	○

別表 3-1-23 原災法第10条第1項に基づく特定事象 (5/5)

(高浜発電所)

EAL 区分	EAL 番号	政令 または規則	EAL 事象	説 明	新基 準炉 ※1	旧基 準炉
事業所外 運搬	XSE61	政令 第4条 第4項 第4号	<事業所外運搬での放射線量率の上昇> 火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に事業所外運搬に使用する容器から1メートル離れた場所において、1時間当たり100マイクロシーベルト以上の放射線量が省令第2条で定めるところにより検出されたとき。 なお、上記の測定が困難である場合であつて、その状況に鑑み上記水準の放射性物質検出の蓋然性が高い場合には、検出されたものとみなす。	○計測器等 ・ガンマ線測定用サーベイメータ	○	○
	XSE62	省令 第3条	<事業所外運搬での放射性物質漏えい> 火災爆発等により省令第3条に定める事業所外運搬の場合にあつては、放射性物質の漏えいが発生するか、または漏えいの蓋然性が高いとき。(L型、IP-1型を除く。)	○計測器等 ・表面汚染密度測定用サーベイメータ	○	○

(※1) 「新基準炉」：規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合し、原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日(品質管理の方法等に係る検査事項に関する検査完了時点)以降に一斉適用する。それまでの間は「旧基準炉」のEALを適用する。

(※2) 「安全機器等」：「安全上重要な構築物、系統または機器」をいい、その種類および場所等については、別表3-1-24に示す。

本別表における原災法、政令、通報事象等規則および省令とは次のとおり。

原災法：原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)

政令：原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)

通報事象等規則：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成24年文部科学省・経済産業省令第2号)

省令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令(平成24年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号)

別表 3-1-24 安全上重要な構築物、系統または機器一覧

(高浜発電所)

別表 3-1-22 「AL53」 および別表 3-1-23 「SE53」 で規定される「安全機器等」は、下表のとおり。

安全上重要な 機器または系統名	重要区域	1,2号機	3,4号機
制御棒駆動系	制御棒駆動装置制御室	○	—
	制御棒駆動装置制御盤室	—	○
原子炉保護系	リレー室	○	—
	1次系継電器室	—	○
充てん／高圧注入ポンプ	充てん／高圧注入ポンプ室	○	○
余熱除去ポンプ	余熱除去ポンプ室	○	○
余熱除去クーラ	余熱除去クーラ室	○	—
余熱除去冷却器	余熱除去冷却器室	—	○
蓄圧タンク	原子炉格納容器	○	○
燃料取替用水タンク	燃料取替用水タンクエリア	○	—
	燃料取替用水タンク室	—	○
内部スプレポンプ	内部スプレポンプ室	○	—
内部スプレクーラ	内部スプレクーラ室	○	—
格納容器スプレイポンプ	格納容器スプレイポンプ室	—	○
格納容器スプレイ冷却器	格納容器スプレイ冷却器室	—	○
電動補助給水ポンプ	中間建屋	○	—
	電動補助給水ポンプ室	—	○
タービン動補助給水ポンプ	タービン動補助給水ポンプ室	○	○
非常用ディーゼル発電機	非常用ディーゼル発電機室	○	○
充電器（後備充電器含む）	バッテリー室	○	—
	充電器室	—	○
蓄電池	バッテリー室	○	—
	蓄電池室	—	○
中央制御室	中央制御室	○	○

別表 3-1-25 発電所が輸送物の安全に責任を有するもの

使用済燃料
低レベル放射性廃棄物
MOX燃料
照射試験片等 (L型を除く)

なお、照射試験片等の輸送については、試験施設等が輸送物の安全に責任を有する場合を除く。

別表 3-2-26 原子力災害対策活動等に従事する者の安定ヨウ素剤服用基準

項目	内容
服用基準	<p>①. 原災法第10条第1項の規定に基づく通報以降、原子力施設内のエリアモニタ（緊急時対策所内のSPDSで遠隔監視が可能なエリアモニタ、または緊急時対策所内に設置しているエリアモニタ）で、0.1 mSv/hの空間線量率の指示上昇を検知した場合</p> <p>②. 原災法第10条第1項の規定に基づく通報以降、炉心損傷（原子炉格納容器内の格納容器高レンジエリアモニタの線量率が$1 \times 10^5\text{ mSv/h}$以上、かつ炉心出口温度が$350^\circ\text{C}$以上）を検知した場合</p>
服用対象者	<p>原子力緊急時対策本部の全要員。ただし、服用不適格者は除く。 なお、慎重投与対象者には投与後、30分程度観察を行う。</p> <p>（服用不適格者） ヨウ素過敏症の既往歴のある者</p> <p>（慎重投与対象者） 造影剤過敏症の既往歴のある者、低補体性血管炎の過敏症の既往歴のある者、およびジューリング疱疹状皮膚炎の既往歴のある者または治療中の者</p>
服用量	<p>1日、1回、医療品ヨウ化カリウムの丸薬2丸（ヨウ素量76 mg、ヨウ化カリウム量100 mg）を服用する。</p>
服用回数	<p>10日を限度とする。</p>

別表 3-2-27 原子力防災体制発令後における要員の派遣、資機材の貸与

(発災：高浜発電所)

派遣先	派遣元組織	要員数	貸与する資機材等	数量	実施する主な業務
原子力規制庁緊急時対応センター（ERC）	本店	2名	携帯電話	各1台	・ 事故情報の提供 ・ 決定事項の伝達
緊急時モニタリングセンター※1	本店 美浜発電所 大飯発電所	23名	モニタリングカー NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ 可搬型モニタリングポスト エアサンプラー（ハイボリューム） エアサンプラー（ローボリューム） ゲルマニウム波高分析装置 NaIポータブルスペクトルメータ 個人被ばく線量測定器	3台 11台 11台 14台 2台 2台 6台 3台 1台 65台	・ 初期モニタリング ・ 中期モニタリング ・ 復旧期モニタリング
若狭地域原子力事業者支援連携本部※2（原子力研修センター内）	本店 美浜発電所 大飯発電所	15名 10名 10名	携帯電話 原子力事業者防災業務計画 関係自治体地域防災計画 若狭地域原子力事業者連携に関する確認書 原子力事業者間協力協定 機材・要員用輸送車両 表面汚染密度測定用サーベイメータ 個人線量計（ポケット線量計）	1台 1冊 各1冊 1式 1式 1台 27台 45台	・ 各発電所への情報提供 ・ 事業者間の要員派遣調整 ・ オフサイト活動の人員、配置の調整 ・ 環境放射線モニタリング ・ 避難退域時検査および除染など
原子力防災センター	本店	9名	携帯電話 発電所周辺地図 事故時操作所則 事故時影響緩和と操作評価に係るマニュアル プラント系統図 プラント主要設備概要 プラント関係プロセスおよび放射線計測配置図 原子炉安全保護系ロジック一覧表 発電機車	1台 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1台	・ 原子力防災センターにおける設営準備（発電機車の準備含む） ・ 連絡会議への参加 ・ 本店との情報共有 ・ 要請事項への協力
所在都道府県、所在市町村、関係周辺都道府県、関係周辺市町村の災害対策本部	本店 高浜発電所	17名 2名	携帯電話	各1台	・ 事故情報の提供 ・ 決定事項の伝達 ・ 技術的事項他の支援
事業所外運搬に係る特定事象発生場所	本店 発災元副原子力防災管理者 高浜発電所	3名 1名 5名	道路地図 安全解析書 携帯電話 NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ 可搬型モニタリングポスト エアサンプラー（ローボリューム） 個人被ばく線量測定器 除染キット 機材・要員用輸送車両	1式 1式 1台 3台 3台 4台 1台 2台 9台 1式 1台	・ 環境放射線モニタリング ・ 避難退域時検査および除染など

※1：警戒体制発令時においては、関係機関からの要請に応じて派遣する。

※2：「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

別表 3-2-28 原子力防災組織業務の一部を委託するもの

(1/4)

「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令」第2条第4項に基づき、原子力防災組織の業務の一部を委託する法人の名称、主たる事務所の所在地、業務の範囲および実施方法は以下のとおり。

法人の名称	日本建設工業株式会社
主たる事務所の所在地	兵庫県神戸市兵庫区小松通5丁目1番16号菱興ビル
業務の範囲および実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 所内アクセスルートおよび海水取水ポイントの確認作業（アクセスルート近傍の薬品タンク、可燃性タンク含む） ・ 津波等による瓦礫発生時および周辺斜面崩落時における瓦礫、土砂除去作業 ・ 上記の作業に付帯する一切の業務

法人の名称	太平電業株式会社
主たる事務所の所在地	大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号 明治安田生命大阪ビル
業務の範囲および実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主蒸気逃がし弁開閉作業等 ・ 水素濃度測定設備起動作業 ・ 空冷式非常用発電装置等の給油 ・ 損傷機器等の復旧作業 ・ 上記の作業に付帯する一切の業務

法人の名称	株式会社クリハラント
主たる事務所の所在地	福井県大飯郡おおい町成海2号2番地1
業務の範囲および実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 空冷式非常用発電装置の起動確認作業 ・ 緊急時対策所用電源確保 ・ 蓄電池室排気ファンダンパ開閉作業 ・ 可搬式バッテリー（加圧器逃がし弁電磁弁用）取付け ・ プラントパラメータ監視用可搬型計測器取付けおよびパラメータ監視 ・ 仮設電源車等による電源復旧作業 ・ 空冷式非常用発電装置等の給油 ・ 上記の作業に付帯する一切の業務

別表 3-2-28 原子力防災組織業務の一部を委託するもの

(2/4)

法人の名称	関電プラント株式会社
主たる事務所の所在地	福井県三方郡美浜町興道寺 9 号 10 番地
業務の範囲および 実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場損傷機器等の復旧作業 ・ 空冷式非常用発電装置の起動確認作業 ・ 緊急時対策所用電源確保 ・ 蓄電池室排気ファンダンパ開閉作業 ・ 可搬型バッテリー（加圧器逃がし弁電磁弁用）取付け ・ プラントパラメータ監視用可搬型計測器取付けおよびパラメータ監視 ・ 仮設電源車等による電源復旧作業 ・ 空冷式非常用発電装置等の給油 ・ 主蒸気逃がし弁開閉作業 ・ 水素濃度測定設備起動作業 ・ 所内アクセスルートおよび海水取水ポイントの確認 ・ 津波等による瓦礫発生時および周辺斜面崩落時における瓦礫、土砂撤去活動 ・ 可搬型 S F P エリアモニタ、可搬型 S F P 水位計設置および S F P エリア監視カメラ冷却装置設置 ・ S F P スプレー準備 ・ 可搬式代替低圧注水ポンプ起動準備作業 ・ 大容量ポンプ起動、通水準備作業 ・ 消防ポンプ、ホースの設置等による給水活動 ・ 中央チェン징ングエリア設営および運転員のサーベイ・除染サポート ・ 消防ポンプへの給油 ・ 放水砲の設置およびシルトフェンスの設置 ・ 充てん高圧注入ポンプ、C S P 自己冷却用ディスタンスピース取付け ・ アニュラス内水素濃度測定用可搬型線量計取付け ・ 中央制御室空調ダンパ開閉作業 <p style="text-align: right;">次ページへ続く</p>

別表 3-2-28 原子力防災組織業務の一部を委託するもの

(3/4)

法人の名称	関電プラント株式会社
主たる事務所の所在地	福井県三方郡美浜町興道寺 9 号 10 番地
業務の範囲および 実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ RWS T と復水タンク間のディスタンスピース取付け ・ 緊急時対策所内外エリアモニタの設置 ・ 緊急時対策所空気浄化装置の起動準備 ・ 空気供給装置による空気供給準備 ・ 緊急時対策所指揮所、待機場所チェンジングエリア設営および要員のサーベイ・除染サポート ・ 可搬式モニタリングポスト設置 ・ 海水循環型浄化装置の運搬、設置 ・ 上記の作業に付帯する一切の業務

法人の名称	株式会社オーイング
主たる事務所の所在地	福井県大飯郡高浜町東三松第 9 号 9 番地 13
業務の範囲および 実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 化学消防車、水槽車、泡原液搬送車および消防資機材等を使用した消火作業 ・ 消防車等の避難 ・ 瓦礫等の障害物の除去作業 ・ 上記の作業に付帯する業務

別表 3-2-28 原子力防災組織業務の一部を委託するもの

(4/4)

法人の名称	株式会社関電パワーテック
主たる事務所の所在地	大阪府大阪市中央区備後町 3 丁目 6 番 2 号
業務の範囲および実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 可搬型 S F P エリアモニタ、可搬型 S F P 水位計設置および S F P エリア監視カメラ冷却装置設置 ・ S F P スプレー準備 ・ 可搬式代替低圧注水ポンプ起動準備作業（仮設水槽配備、消防ポンプ、ホース布設、電源車配備等） ・ 大容量ポンプ起動、通水準備作業 ・ 消防ポンプ、ホースの設置等による給水活動 ・ 中央チェン징ングエリア設営および運転員のサーベイ・除染サポート ・ 消防ポンプへの給油 ・ 放水砲の設置およびシルトフェンスの設置 ・ 上記の作業に付帯する業務

法人の名称	日本原子力発電株式会社
主たる事務所の所在地	東京都千代田区神田美土代町 1-1
業務の範囲および実施方法	<p>美浜原子力緊急事態支援センター（福井県三方郡美浜町久々子 38 号 36）が以下の業務を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 支援組織要員の派遣 ・ 遠隔操作機器を用いた放射線量測定等による環境情報収集の支援 ・ 遠隔操作機器を用いたがれきの撤去作業等による、アクセスルート確保の支援 ・ 遠隔操作機器を用いた除染作業の支援

別表3-3-29 原災法第15条第1項に関する緊急事態事象（1/4）

(高浜発電所)

EAL区分	EAL番号	政令または規則	EAL事象	説明	新基準炉※1	旧基準炉
放射線量・放射性物質放出	GE01	政令第6条第3項第1号	<p><敷地境界付近の放射線量の上昇></p> <p>原災法第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備により、5マイクロシーベルト/時以上の放射線量が検出されたときであって、放射線量が2地点以上においてまたは1地点において10分間以上継続して検出された場合に限る。</p> <p>ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合を除く。</p>	<p>・「原災法第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備」とは、以下の設備をいう。</p> <p>①No. 2、5モニタポスト、モニタステーション</p> <p>・「5マイクロシーベルト/時以上の放射線量が検出されたときであって」とは、SE01に該当すると判断したときをいう。</p> <p>・「1地点において10分間以上継続して検出された場合」とは、放射線測定設備の1基で検出値が5マイクロシーベルト/時以上となっている状態が、10分間以上継続した場合をいう。</p>	○	○
	GE02	政令第6条第4項第1号 通報事象等規則第12条	<p><通常放出経路での気体放射性物質の放出></p> <p>原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が1時間当たり5マイクロシーベルトに相当するものとして通報事象等規則第5条第1項で定める基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。</p> <p>イ 空気中の放射性物質濃度の測定（10分間以上継続して検出する）</p>	<p>・GE02は、SE02と同じ基準である。このため、判断および発生報告の取扱いは、SE02に準ずる。</p>	○	○
	GE03	政令第6条第4項第1号 通報事象等規則第12条	<p><通常放出経路での液体放射性物質の放出></p> <p>原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が1時間当たり5マイクロシーベルトに相当するものとして通報事象等規則第5条第1項で定める基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。</p> <p>ロ 水中の放射性物質濃度の測定（10分間以上継続して検出する）</p>	<p>・GE03は、SE03と同じ基準である。このため、判断および発生報告の取扱いは、SE03に準ずる。</p>	○	○
	GE04	政令第6条第3項第2号	<p><火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出></p> <p>原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域（その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として通報事象等規則第6条第1項で定める区域をいう。）外の場所（政令第4条第4項第2号に規定する場所を除く。）において、次に掲げる放射線量が検出されたとき。</p> <p>イ 火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に、1時間当たり5ミリシーベルト以上の放射線量（10分間以上継続して検出する）</p> <p>なお、上記の測定が困難である場合にあつて、その状況に鑑み上記水準の放射線量が検出される蓋然性が高い場合には、検出されたものとみなす。</p>	<p>・「通報事象等規則第6条第1項で定める区域」とは、放射線管理区域をいう。</p> <p>・「政令第4条第4項第2号に規定する場所」とは、通常放出経路にかかる排気筒および放水口をいう。</p> <p>・「1時間当たり5ミリシーベルト以上の放射線量」とは、原子力防災資機材であるガンマ線測定用サーベイメータで検出された値が、5ミリシーベルト/時以上である場合をいう。</p>	○	○
	GE05	政令第6条第4項第2号	<p><火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出></p> <p>原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域（その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として通報事象等規則第6条第1項で定める区域をいう。）外の場所（政令第4条第4項第2号に規定する場所を除く。）において、次に掲げる放射線量または放射性物質が検出されたとき。</p> <p>ロ 火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に、当該場所におけるその放射能水準が1時間当たり500マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして通報事象等規則第6条第2項で定める基準に100を乗じたもの以上の放射性物質</p> <p>なお、上記の測定が困難である場合にあつて、その状況に鑑み上記水準の放射性物質が検出される蓋然性が高い場合には、検出されたものとみなす。</p>	<p>・「通報事象等規則第6条第1項で定める区域」とは、放射線管理区域をいう。</p> <p>・「政令第4条第4項第2号に規定する場所」とは、通常放出経路にかかる排気筒および放水口をいう。</p> <p>・「その放射能水準が1時間当たり500マイクロシーベルトの放射線量に相当するもの」とは、原子力防災資機材である可搬式ダスト測定関連機器、可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器で検出された値が放射能水準として500マイクロシーベルト/時に相当する放射性物質を検出した場合をいう。</p> <p>・「通報事象等規則第6条第2項で定める基準に100を乗じたもの」とは、以下の①および②をいう。</p> <p>①検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、1種類である場合にあつては、その放射性物質の濃度が周辺監視区域外の空气中濃度限度の5,000倍以上のとき</p> <p>②検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、2種類以上の放射性物質がある場合にあつては、それぞれの放射性物質の濃度が周辺監視区域外の空气中濃度限度の5,000倍の数値に対する割合の和が1以上になるとき</p>	○	○
	GE06	政令第6条第4項第3号	<p><施設内（原子炉外）での臨界事故></p> <p>原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。）において、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。）にあるとき。</p>	<p>・「核燃料物質が臨界状態にあるとき」とは、核分裂による中性子線またはガンマ線を検出した場合をいう。</p>	○	○

別表3-3-29 原災法第15条第1項に関する緊急事態事象(2/4)

(高浜発電所)

EAL区分	EAL番号	政令または規則	EAL事象	説明	新基準炉※1	旧基準炉
止める	GE11	通報事象等規則第14条表中ロー(1)	<原子炉停止の失敗または停止確認不能> 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止することができないことまたは停止したことを確認することができないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の非常停止が必要な場合」とは、原子炉で異常な過渡変化等が発生し、原子炉施設のパラメータが原子炉トリップ設定値に達した場合をいう。 「制御棒の挿入により原子炉を停止することができない」とは、運転モードが1、2のとき、原子炉トリップが必要な場合において、以下のいずれの制御棒挿入操作によっても制御棒が挿入されず、原子炉出力が5%以上または中間領域起動率が正の状態となっている場合をいう。 <ol style="list-style-type: none"> ①自動トリップ ②手動トリップ ③MGセット電源断によるトリップ ④制御棒手動挿入 「停止したことを確認することができない」とは、運転モードが1、2のとき、原子炉トリップが必要な場合において、制御棒の挿入により、原子炉出力が5%以上または中間領域起動率が正であるか否かが確認できない場合をいう。 	○	—
	GE21	通報事象等規則第14条表中ロー(2)	<原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能> 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の動作を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、すべての非常用炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の運転中」とは、運転モード1、2、3および4をいう。 「すべての非常用炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできない」とは、以下のいずれかの状態になっている場合をいう。 <ol style="list-style-type: none"> ①すべての充てん/高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプが起動しないとき ②高圧系および低圧系の注入弁が「開」しないこと等により、原子炉への注水流量が確認できないとき（原子炉が高圧状態にあり低圧注入ができない場合を除く） ③「ポンプが起動し、注水流量が確認できた場合」または「原子炉が高圧状態にあり、低圧注入ができない場合」のいずれかの場合であっても、炉心出口温度350℃以上の状態が、30分以上継続して観測されたとき ④原子炉への注水が確認できない状態において、蒸気発生器における除熱機能が喪失（すべての蒸気発生器広域水位10%未満）したとき（原子炉が高圧状態にあり低圧注入ができない場合を含む） 	○	—
	GE24	通報事象等規則第14条表中ロー(3)	<蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能> 原子炉の運転中に蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失した場合において、すべての非常用炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「原子炉の運転中」とは、運転モード1、2、3および4（蒸気発生器が除熱のために使用されている場合）をいう。 「すべての給水機能が喪失」とは、主給水ポンプ（蒸気発生器水張りポンプを含む）による蒸気発生器への給水が喪失するとともに補助給水ラインの流量が、次の流量未満となり、かつすべての蒸気発生器の狭域水位が0%未満となった場合をいう。 <ol style="list-style-type: none"> ①高浜1号機、高浜2号機：75m³/h ②高浜3号機、高浜4号機：80m³/h 「すべての非常用炉心冷却装置およびこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできない」とは、すべての蒸気発生器広域水位が10%未満において、以下のいずれかの状態になっている場合をいう。 <ol style="list-style-type: none"> ①すべての充てん/高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプが起動しないとき ②高圧系および低圧系の注入弁が「開」しないこと等により、非常用炉心冷却装置による原子炉への注水が行われず炉心の冷却がなされていることを確認できないとき（原子炉が高圧状態にあり低圧注入ができない場合を含む） ③加圧器逃がし弁による減圧ができないとき ④ポンプ等が起動し、注水流量が確認できた場合であっても、炉心出口温度350℃以上の状態が30分以上継続して観測されたとき 	○	—
冷やす	GE25	通報事象等規則第14条表中ロー(5)	<全交流電源の1時間以上喪失> すべての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上継続すること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「すべての交流母線からの電気の供給が停止」とは、非常用ディーゼル発電機、所内変圧器、起動変圧器および予備変圧器からの受電に失敗し、かつ、恒設電源設備からも供給されないことにより、すべての所内高圧母線が使用不能となることをいう。 	○	—

別表3-3-29 原災法第15条第1項に関する緊急事態事象(3/4)

(高浜発電所)

EAL区分	EAL番号	政令または規則	EAL事象	説明	新基準炉※1	旧基準炉
冷やす	GE27	通報事象等規則第14条表中ロー(6)	<全直流電源の5分以上喪失> すべての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が5分以上継続すること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「すべての非常用直流母線からの電気の供給が停止」とは、すべての蓄電池、充電器(後備充電器を含む)または可搬型整流器などを含む代替電源設備を含め直流母線が使用不能となった場合をいう。 	○	—
	GE28	通報事象等規則第14条表中ロー(7)	<炉心損傷の検出> 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量または原子炉容器内の温度を検知すること。	<ul style="list-style-type: none"> 運転モード1、2および3において適用する。 「炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量または原子炉容器内の温度」とは、原子炉格納容器内の格納容器高レンジエリアモニタの線量率が1×10^5 mSv/h以上かつ、炉心出口温度が350℃以上となった場合をいう。ただし、関連パラメータを確認し、明らかに誤検出の場合は除く。 	○	—
	GE29	通報事象等規則第14条表中ロー(8)	<停止中の原子炉冷却機能の完全喪失> 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「一時的に原子炉容器の水位を下げた状態」とは、一次冷却材系統の水位を一時的にループ配管の中心付近まで下げた状態(ミッドループ運転状態)をいう。 「残留熱を除去する機能が喪失」とは、余熱除去ポンプを用いた冷却および蒸気発生器を通じた除熱(リフラスク冷却)ができないことをいう。 「燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと」とは、燃料取替用水タンクから充てん/高圧注入ポンプを用いた注水手段および停止中の余熱除去ポンプを通じた注水手段のすべてを喪失した場合で、1次冷却材配管の水位が配管の下端となって1時間が経過した場合をいう。 	○	—
	GE30	通報事象等規則第14条表中ロー(9)	<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(新基準炉)> 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること、または当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。	<ul style="list-style-type: none"> 「照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下」とは、使用済燃料ピット水位計が下記のレベルを検出するか、または使用済燃料ピット区域エリアモニタ(R-5)の指示が指示計の上限を超え、使用済燃料ピット付近に接近できない場合をいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①高浜1号機、高浜2号機:EL26.3m ②高浜3号機、高浜4号機:EL26.8m 「当該水位まで低下しているおそれ」とは、使用済燃料ピット区域エリアモニタ(R-5)の指示が有意に上昇している場合をいう。 「水位を測定できない」とは、直接的または間接的な手段によって使用済燃料ピットの液面の位置が確認できない場合をいう。 使用済燃料ピットの水位の維持・回復の手段は、可搬型を含むすべての設備が考慮される。 	○	—
	GE31	通報事象等規則第14条表中へー(1)	<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(旧基準炉)> 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。	<ul style="list-style-type: none"> 「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下」とは、使用済燃料ピット水位計が下記のレベルを検出することをいう。 <ul style="list-style-type: none"> 高浜1号機、高浜2号機:EL24.3m なお、使用済燃料ピット水位の回復手段には、可搬型を含むすべての設備が考慮される。 	—	○
閉じ込める	GE41	通報事象等規則第14条表中ロー(4)	<格納容器圧力の異常上昇> 原子炉格納容器内の圧力または温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力または最高使用温度に達すること。	<ul style="list-style-type: none"> 運転モード1、2、3および4において適用する。 「最高使用圧力」とは、以下の値をいう。また、「最高使用温度」とは、最高使用圧力における飽和温度をいう。 <ul style="list-style-type: none"> ①高浜1号機、高浜2号機:261kPa ②高浜3号機、高浜4号機:283kPa 	○	—
	GE42	通報事象等規則第14条表中ロー(11)	<2つの障壁喪失および1つの障壁の喪失または喪失の可能性> 燃料被覆管の障壁および原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。	<ul style="list-style-type: none"> 運転モード1、2および3において適用する。 「燃料被覆管の障壁が喪失」とは、炉心出口温度が650℃以上となっている場合をいう。 「原子炉冷却系の障壁が喪失」とは、「加圧器圧力」が非常用炉心冷却装置の作動を必要とする設定圧力以下となった場合をいう。 「原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれ」とは、格納容器圧力が格納容器スプレイ作動の設定値を超過し、更に10分以上継続して圧力が上昇している場合をいう。 	○	—

別表3-3-29 原災法第15条第1項に関する緊急事態事象（4/4）

(高浜発電所)

EAL区分	EAL番号	政令 または規則	EAL事象	説明	新基準炉 ※1	旧基準炉
その他脅威	GE51	通報事象等規則第14条表中ロー(10)	<原子炉制御室の機能喪失・警報喪失> 原子炉制御室が使用できなくなるにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能および冷温停止状態を維持する機能が喪失することまたは原子炉施設に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置のすべての機能が喪失すること。	<ul style="list-style-type: none"> すべての運転モードおよび運転モード外において適用する。 「原子炉制御室が使用できなくなる」とは、放射線レベルや室温の異常な上昇等により中央制御室からの回避が必要な場合をいう。 「原子炉施設に異常が発生した場合」とは、原子炉で異常な過渡変化等が発生した場合をいう。 「原子炉施設」とは、原子炉およびその附属施設をいう。 「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置のすべての機能が喪失する」とは、主に原子炉を制御する盤および原子炉以外の原子炉施設を制御する盤の両方において、表示灯の消灯ならびに指示計および記録計の動作停止が起きたこと、または警報が消灯したことにより、その制御盤が使用できない場合をいう。 	○	—
	GE55	通報事象等規則第14条表中ロー(12)	<住民の避難を開始する必要がある事象発生> その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質または放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、または放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。	<ul style="list-style-type: none"> 「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは、発電所外部からの自然現象影響や人的行為によって、プラントの安全を維持する機能に不具合を引き起こすような事象をいう。 「原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象」とは、影響範囲が敷地外に及ぶと原子力防災管理者が判断した事象をいう。 	○	○
事業所外運搬	XGE61	政令第6条第3項第3号	<事業所外運搬での放射線量率の異常上昇> 火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に事業所外運搬に使用する容器から1メートル離れた場所において、1時間当たり10ミリシーベルト以上の放射線量が省令第2条で定めるところにより検出されたとき。なお、上記の測定が困難である場合にあって、その状況に鑑み上記水準の放射性物質検出の蓋然性が高い場合には、検出されたものとみなす。	<ul style="list-style-type: none"> ○計測器等 ・ガンマ線測定用サーベイメータ 	○	○
	XGE62	省令第4条	<事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい> 火災爆発等により省令第4条に定める事業所外運搬の場合にあっては、放射性物質の漏えいが発生するか、または漏えいの蓋然性が高いとき。	<ul style="list-style-type: none"> ○計測器等 ・表面汚染密度測定用サーベイメータ 	○	○

(※1) 「新基準炉」：規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合し、原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日（品質管理の方法等に係る検査事項に関する検査完了時点）以降に一斉適用する。それまでの間は「旧基準炉」のEALを適用する。

本別表における原災法、政令、通報事象等規則および省令とは次のとおり。

原災法：原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）

政令：原子力災害対策特別措置法施行令（平成12年政令第195号）

通報事象等規則：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則（平成24年文部科学省・経済産業省令第2号）

省令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令（平成24年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号）

別表 3-3-30 緊急事態応急対策における要員の派遣、資機材の貸与
(原災法第15条第2項の原子力緊急事態宣言発出以降)

(発災：高浜発電所)

派遣先	派遣元組織	要員数	貸与する資機材等	数量	実施する主な業務
原子力規制庁緊急時対応センター（ERC）	本店	2名	携帯電話	各1台	・事故情報の提供 ・決定事項の伝達
原子力防災センター	本店 高浜発電所	9名 3名	携帯電話 発電所周辺地図 事故時操作所則 事故時影響緩和と操作評価に係るマニュアル プラント系統図 プラント主要設備概要 プラント関係プロセスおよび放射線計測配置図 原子炉安全保護系ロジック一覧表 発電機車 人員輸送車両	1台 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1台 2台	・総合調整の協力 ・住民への広報支援の協力 ・プレス対応 ・放射線影響評価、予測の協力 ・事故状況把握、進展予測の協力 ・原子力防災センターにおける管理の協力（発電機車の待機含む） ・地域住民等の避難措置への協力 ・本店との情報共有 ・その他要請事項への協力
原子力災害合同対策協議会	本店	1名	携帯電話	1台	・関係機関との調整 ・情報の共有化
事業者支援連携（原子力防災センター内）	本店	2名	要員・機材輸送車 携帯電話 原子力事業者防災業務計画 関係自治体地域防災計画 原子力事業者間協力協定	1台 各1台 1冊 各1冊 1式	・原子力災害合同対策協議会から要請されるオフサイト活動の事業所間連携 ・原子力事業者支援本部への情報連絡
緊急時モニタリングセンター	本店 美浜発電所 大飯発電所	23名	モニタリングカー NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ 可搬型モニタリングポスト エアサンプラー（ハイボリューム） エアサンプラー（ローボリューム） ゲルマニウム波高分析装置 NaIポータブルスペクトルメータ 個人被ばく線量測定器	3台 11台 11台 14台 2台 2台 6台 3台 1台 65台	・初期モニタリング ・中期モニタリング
原子力事業者支援本部（原子力研修センター内）	本店 美浜発電所 大飯発電所	13名 10名 10名	携帯電話 原子力事業者防災業務計画 関係自治体地域防災計画 若狭地域原子力事業者連携に関する確認書 原子力事業者間協力協定 機材・要員輸送車両 表面汚染密度測定用サーベイメータ 個人線量計（ポケット線量計）	1台 1冊 各1冊 1式 1式 1台 27台 45台	・各発電所への情報提供 ・事業者間の要員派遣調整 ・オフサイト活動の人員、配置の調整 ・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など
所在都道府県、所在市町村、関係周辺都道府県、関係周辺市町村の災害対策本部	本店 高浜発電所	17名 2名	携帯電話	各1台	・事故情報の提供 ・決定事項等の伝達 ・技術的事項他の支援
事業所外運搬に係る特定事象発生場所	本店 発災元副原子力防災管理者 高浜発電所	3名 1名 5名	道路地図 安全解析書 携帯電話 NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ 可搬型モニタリングポスト エアサンプラー（ローボリューム） 個人被ばく線量測定器 除染キット 機材・要員輸送車両	1式 1式 1台 3台 3台 4台 1台 2台 9台 1式 1台	・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など

別表4-2-31 原子力災害中長期対策における要員の派遣、資機材の貸与
(原災法第15条第4項の原子力緊急事態解除宣言以降)

(発災：高浜発電所)

派遣先	派遣元組織	要員数	貸与する資機材等	数量	実施する主な業務
原子力規制庁緊急時対応センター(ERC)	本店	2名	携帯電話	各1台	・中長期対策情報の提供 ・決定事項の伝達
緊急時モニタリングセンター	本店 美浜発電所 大飯発電所	23名	モニタリングカー NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ 可搬型モニタリングポスト エアサンプラー(ハイボリューム) エアサンプラー(ローボリューム) ゲルマニウム波高分析装置 NaIポータブルスペクトルメータ 個人被ばく線量測定器	3台 11台 11台 14台 2台 2台 6台 3台 1台 65台	・復旧期モニタリング
原子力災害合同対策協議会	本店	1名	携帯電話	1台	・関係機関との調整 ・情報の共有化(復旧状況の報告を含む)
原子力防災センター 中長期対策組織等(汚染検査、汚染除去に関する事項)	本店 美浜発電所 大飯発電所 高浜発電所	8名 6名 6名 6名	表面汚染密度測定用サーベイメータ 要員・機材輸送車 スマヤろ紙 ウエス	9台 1台 1式 1式	・復旧期モニタリング ・住民、各施設等の汚染検査および汚染除去
原子力防災センター 中長期対策組織等(広報活動に関する事項)	本店 高浜発電所	4名 2名	原子力事業者防災業務計画 汚染状況概要図 要員・機材輸送車	1冊 1式 1台	・中長期対策組織の設営準備 ・発電所対策本部と中長期対策組織との情報交換 ・対策の実施状況の広報資料の作成 ・記者発表の実施
原子力防災センター 中長期対策組織等(住民相談窓口の設置に関する事項)	本店 高浜発電所	3名 3名	原子力事業者防災業務計画	2冊	・事故情報等に関する問い合わせ対応 ・汚染状況等に関する問い合わせ対応 ・被災者の損害賠償請求等に関する問い合わせ対応
原子力事業者支援本部(原子力研修センター内)	本店 美浜発電所 大飯発電所	15名 10名 10名	携帯電話 原子力事業者防災業務計画 関係自治体地域防災計画 若狭地域原子力事業者連携に関する確認書 原子力事業者間協力協定 機材・要員輸送車両 表面汚染密度測定用サーベイメータ 個人線量計(ポケット線量計)	1台 1冊 各1冊 1式 1式 1台 27台 45台	・各発電所への情報提供 ・事業者間の要員派遣調整 ・オフサイト活動の人員、配置の調整 ・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など

別表5-1-32 福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における要員の派遣、
資機材の貸与 (1/2)

(日本原子力発電(株)または日本原子力研究開発機構が発災事業者の場合)

派遣先	派遣元組織	要員数	貸与する資機材等	数 量	実施する主な業務
緊急時モニタリングセンター	本店 美浜発電所 大飯発電所 高浜発電所	27名	モニタリングカー NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ 可搬型モニタリングポスト エアサンプラー(ハイボリューム) エアサンプラー(ローボリューム) ゲルマニウム波高分析装置 NaIポータブルスペクトルメータ 個人被ばく線量測定器	3台 6台 6台 9台 2台 2台 2台 3台 1台 2台	・初期モニタリング ・中期モニタリング ・復旧期モニタリング
事業者支援連携(福井県敦賀原子力防災センター内)	本店	2名	要員・機材輸送車 携帯電話 原子力事業者防災業務計画 関係自治体地域防災計画 若狭地域原子力事業者連携に関する確認書 原子力事業者間協力協定	1台 各1台 1冊 各1冊 1式 1式	・原子力災害合同対策協議会から要請されるオフサイト活動の事業所間連携 ・若狭地域原子力事業者支援連携本部 ^{※1} への情報連絡
若狭地域原子力事業者支援連携本部 ^{※1※2}	本店 美浜発電所 高浜発電所 大飯発電所	13名 10名 10名 10名	携帯電話 原子力事業者防災業務計画 関係自治体地域防災計画 若狭地域原子力事業者連携に関する確認書 原子力事業者間協力協定 機材・要員輸送車両 表面汚染密度測定用サーベイメータ 個人線量計(ポケット線量計) 除染キット 高圧洗浄機	1台 1冊 各1冊 1式 1式 1台 27台 45台 1式 1台	・各発電所への情報提供 ・事業者間の要員派遣調整 ・オフサイト活動の人員、配置の調整 ・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など
高浜発電所 緊急医療処置室	高浜発電所	2名	緊急医療処置室内設備および資機材	1式	・自治体医療本部等からの受入要請に対応した原子力災害医療協力

※1: 「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

※2: 日本原子力発電(株)が発災事業者の場合は、日本原子力研究開発機構福井川原別館内
日本原子力研究開発機構が発災事業者の場合は、日本原子力発電(株)敦賀事業本部内

※3: 資機材の貸与は陸路を基本とし、確実に支援が行える輸送経路をもって輸送を行う。

別表 5-1-32 福井県内原子力事業所の緊急事態応急対策等における要員の派遣、
資機材の貸与 (2/2)

(美浜発電所が発災事業者の場合)

派遣先	派遣元組織	要員数	貸与する資機材等	数 量	実施する主な業務
緊急時モニタリングセンター	高浜発電所	4名	モニタリングカー NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ エアサンプラー (ハイボリューム)	1台 2台 2台 3台 1台	・初期モニタリング ・中期モニタリング ・復旧期モニタリング
若狭地域原子力事業者支援連携本部* (美浜整備センター内)	高浜発電所	10名	表面汚染密度測定用サーベイメータ	14台	・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など
高浜発電所 緊急医療処置室	高浜発電所	2名	緊急医療処置室内設備および資機材	1式	・自治体医療本部等からの受入要請に対応した原子力災害医療協力

※：「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

(大飯発電所が発災事業者の場合)

派遣先	派遣元組織	要員数	貸与する資機材等	数 量	実施する主な業務
緊急時モニタリングセンター	高浜発電所	11名	モニタリングカー NaIシンチレーション式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ 表面汚染密度測定用サーベイメータ 可搬型モニタリングポスト エアサンプラー (ハイボリューム)	1台 1台 1台 3台 1台 1台	・初期モニタリング ・中期モニタリング ・復旧期モニタリング
若狭地域原子力事業者支援連携本部* (原子力研修センター内)	高浜発電所	10名	表面汚染密度測定用サーベイメータ	14台	・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など
高浜発電所 緊急医療処置室	高浜発電所	2名	緊急医療処置室内設備および資機材	1式	・自治体医療本部等からの受入要請に対応した原子力災害医療協力

※：「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく原子力事業者支援本部が設置され運営開始された後は、若狭地域原子力事業者支援連携本部の活動は原子力事業者支援本部の活動に移行する。

別表5-2-33 福井県外の原子力事業所または他の原子力事業者が輸送物の安全に責任を有する事業所外運搬中に発生した原子力緊急事態等における要員の派遣、資機材の貸与

(原子力災害対策要員の派遣、資機材の貸与)

派遣先	派遣元組織	要員数	貸与する資機材等	数量	実施する主な業務
要請を受けた事業所	本店	15名	表面汚染密度測定用サーベイメータ	66台	・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など
	美浜発電所	10名	NaIシンチレーションサーベイメータ	3台	
	大飯発電所	10名	電離箱サーベイメータ	3台	
	高浜発電所	10名	ダストサンプラー	11台	
			個人線量計(ポケット線量計)	150個	
			高線量対応防護服	30着	
			全面マスク	150個	
			タイベックスーツ	5,500着	
			ゴム手袋	11,000双	
			遮へい材	300枚	
			放射能測定用車両 ^{※1}	1台	
			Ge半導体式試料放射能測定装置	1台	
			ホールボディカウンタ	1台	
		可搬型モニタリングポスト ^{※2}	7台		
		携帯電話	各1台		
事業所外運搬に係る特定事象発生場所 (発電所付近で発災した場合)	本店	3名	NaIシンチレーションサーベイメータ	3台	・環境放射線モニタリング ・避難退域時検査および除染など
	最寄りの発電所	4名	電離箱サーベイメータ	3台	
			表面汚染密度測定用サーベイメータ	4台	
			エアサンプラー(ローボリューム)	2台	
			個人被ばく線量測定器	7台	
			携帯電話	各1台	

※1：放射能測定用車両とは、原子力災害時に放射線量率の測定、空気中のダスト、よう素のサンプリングが可能な設備を搭載した車両とする。

※2：可搬型モニタリングポストは当社の保有台数を記載する。

※3：資機材の貸与は陸路を基本とし、確実に支援が行える輸送経路をもって輸送を行う。

※4：準備数量については、すべて程度とする。

別図2-1-1 発電所原子力防災組織
(発電所警戒本部および発電所対策本部の組織)

警戒体制		原子力防災体制	
班	班長	副班長	主な職務
総務班	所長室課長 安全・防災室課長 安全・防災室の係長 (コミュニケーション係長を除く)	所長室の係長 (コミュニケーション係長を除く) 安全・防災室の係長	1. 対策本部の設置、運営、指令の伝達 2. 連絡、通信手段の確保 3. 要員の動員、輸送手段確保 4. 原子力災害医療措置 5. 緊急時活動用資機材の調達、輸送 6. 見学者、協力会社社員等の退避・避難措置 7. 消火活動 8. 他の班に属さない事務事項
広報班	所長室課長	コミュニケーション係長	1. 報道関係対応 2. 見学者の退避誘導 3. 広報活動 (緊急時プレスを含む) 4. 原子力防災センターにおける活動の支援
情報班	技術課長	技術課の係長	1. 社内警戒本部との情報受理・伝達 2. 発電所警戒本部内情報の整理・収集・記録・状況把握 3. 国・自治体等関係者との連絡調整 4. 社外関係機関への通報連絡および受信 5. 広報用資料の集約 6. 他の班に属さない技術事項
安全管理班	安全・防災室課長 原子燃料課長	安全・防災室の係長 原子燃料課の係長	1. 原子力災害合同対策協議会との情報交換 2. 事故状況の把握、評価 3. 事故時影響緩和と操作の検討 4. 発電所構内の警戒、立入制限 5. 防護施設の運用 6. 原子力防災センターにおける活動の支援
放射線管理班	放射線管理課長	放射線管理課の係長	1. 発電所内外の放射線・放射能の測定、状況把握 2. 被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置 3. 放射線管理資機材の整備・点検 4. 災害対策活動に伴う放射線防護措置 5. 原子力防災センターにおける活動の支援
発電班	発電室長*2 当直主任	発電室の係長、定検課長、当直課長、当直主任	1. 事故状況の把握・整理 2. 事故拡大防止のための措置 3. 発電所設備の保安維持 4. 消火活動
保修班	保全計画課長 電気保修課長 計装保修課長 原子炉保修課長 タービン保修課長 土木建築課長	保全計画課、電気保修課、計装保修課、原子炉保修課、タービン保修課、土木建築課の係長	1. 事故原因の究明、応急対策の立案・実施 2. 発電所諸設備の整備・点検 3. 見学者、協力会社社員等の退避・避難措置 4. 負傷者救助 5. 消火活動 6. 遠隔操作が可能な装置等の操作
特命班	副本部長または 本部長	指名された者	1. 不測の事態への対応

副本部長 (統括管理)	原子力安全管理(統括管理)の 原子力安全総括、 技術系の副所長、 安全・防災室長、 運営統括長、 品質保証室長	本部長 副本部長および 班長を除く、各 課(室)長以上
----------------	--	--------------------------------------


発電所原子力防災組織には、「別表3-2-28 原子力防災組織業務の一部を委託するもの」を含む。
 *1：原子力防災管理者は、複数号機で同時に特定事象が発生した場合または特定事象に至ると判断した場合、以下の対応を行う。
 ・副本部長または本部長から号機ごとの指揮者を指名して必要な対応にあたらせる。
 ・号機ごとの対応者を明確にするよう発電所対策本部の各班長に指示する。
 *2：第一発電室長および第二発電室長を総称して発電室長と記す。

別図2-2-2 本店警戒本部および本店原子力緊急時対策本部の組織


本店本部長	班および係		主な任務	警戒体制 *3	人数	原子力 防災体制	人数
	班	係					
原子力設備班	情報係*1		本部指示の伝達、社内外情報の収集・連絡・記録、関係官公庁への報告、災害状況の把握、他原子力事業者への応援要請	○		○	
	安全支援係*1		事故状況の把握・評価の支援、アクシデントマネジメントの支援、汚染拡大防止措置に関する支援、放射線影響範囲の推定等に関する支援、原子力緊急事態支援組織との連携	○		○	
	技術支援係*1		原子力発電設備の被害状況の把握、事故拡大防止策に関する支援、事故原因の究明・除去に関する支援、復旧対策に関する支援、原子力発電設備の設計工事情報の確認、プラントメーカーおよび建設会社との連携	○	28	○	29
	特命支援係*1		原子力設備班長が指示する事項			○	
	情報連絡係		他の班との情報連絡	○		○	
設備班	火力係		火力発電設備(建設工事中のものを含む。)の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、経済産業省に対する報告、電力広域的運営推進機関への対応、火力発電所による供給体制の確立	○		○	
	水力係		水力発電設備(建設工事中のものを含む。)の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、国土交通省に対する報告、ダム、の安全確保措置	○		○	
	工務係		送電・変電設備(建設工事中のものを含む。ただし、他の係の分掌事項を除く。)*太陽光発電設備(建設工事中のものを除く。)の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、経済産業省に対する報告(※)、電力広域的運営推進機関への対応(※)、発電事業者および小売電気事業者への対応 ※ネットワーク技術、通信、系統運用(需給を除く。)、水力、土木建築関係を含む。	○		○	
	系統運用係		制御設備(建設工事中のものを含む。ただし、他の係の分掌事項を除く。)の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、当社エリア内の需給バランスの検討および対応、電力広域的運営推進機関との需給調整	○		○	
	ネットワーク技術係		配電設備の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、関係機関への応急送電対応、お客さまへの対応(広報車等)	○	16	○	24
	ガス係		ガス事業法適用設備、熱供給事業法準用設備(建設工事中のものを含む。ただし、他の係の分掌事項を除く。)の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、経済産業省に対する報告、ガス事業のお客さまへの設備保安、LNG販売対応	○		○	
	通信係		情報処理設備・通信設備の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立、データ輸送の確保、非常災害時の通信ルートの確保、総務省に対する報告、本部テレビ会議システムの設置、通信系統およびその機能確保、携帯電話の確保・輸送	○		○	
	土木係		土木設備の災害防止、被害状況の把握および復旧対策の樹立に係る他係への指導および支援	○		○	
	建築係		建築物の災害防止、被害状況の把握および復旧対策の樹立に係る他係への指導および支援	○		○	
	研究開発係		研究開発設備(建設工事中のものを含む。ただし、他の係の分掌事項を除く。)の災害防止、被害状況の把握、復旧対策の樹立	○		○	
総務班	総括係*2		本部の設営・運営、行政(危機管理箇所)・社外防災機関との連携(要員派遣を含む)、本部要員の召集、通話制限、燃料・ヘリコプター・要員等の全社融通調整、他の班および係に属さない事項、各班および係の分掌事項に関する緊急調整	○		○	
	生活物資係		食料、飲料水、衣類、宿泊施設、仮設トイレ等の生活物資の確保・輸送、社屋防護			○	
	社外情報係		道路状況、火災発生状況、公衆電話回線、水道、ガス等の被害状況、避難勧告地の調査			○	
	気象情報係		気象情報の把握			○	
	地域係		行政・地域に対する支援活動			○	
	秘書係		役員・役員家族等の安否確認、役員の宿泊場所の確保、役員出勤時の交通手段の確保			○	
	労務係*2		労働組合対応、従業員の出勤状況の把握、勤務に関する事項、従業員・従業員家族等の安否確認および被災状況の把握、災害予防、一般交通機関の稼働状況の把握、社宅・寮等の被害状況(利用可能状況)の把握、その他被災従業員および従業員家族等に対する支援	○		○	
	保健係*2		従業員の健康管理、医療・防疫対策に関する事項、原子力災害医療対策に関する支援			○	
	用地係		業務設備等の災害防止、業務設備等の移転および仮設の対応			○	
	経理係		資金の確保、出納、被害額、復旧概算額の把握、対策費用の経理審査			○	
	資材係*2		資材の調達・輸送、他電力からの資材・役務の融通調整、復旧車両全般の燃料の調達・輸送、ヘリコプターの確保、物資の陸上輸送手段の確保、契約関係	○		○	
	自社需給係		自社需給に対する供給力確保			○	
	燃料係		燃料の備蓄・管理、海上輸送手段の確保に関する生活物資係の支援、復旧車両全般の燃料確保に関する資材係支援			○	
	グループ事業係		関係会社に関する被害状況の把握、関係会社との連携に関する事項			○	
	国際係		災害時の国際関係支援活動			○	
広報班	広報係*2		社外報道機関への対応、マスメディアを通じた安全および復旧状況等に関する広報、社内広報媒体での社内情報提供、関係自治体への広報	○		○	
	お客さま係		重要負荷の被害状況の集約、検針・集金業務滞り状況の把握および対策の策定、お客さまへの対応(ガス、熱供給事業等を含む)、委託集金人の安否確認および被災状況の把握	○	9	○	11
	立地係		立地地点の自治体等関係箇所への広報			○	
	予備班		本部長の指示により応援		-	○	-
即応センター対応チーム*1		センターの設営・運営、会議の事務、関係省庁派遣要員の対応	○	10	○	10	
現地支援チーム*1		拠点の選定、支援物資の調達・輸送・管理、区域出入管理、汚染測定	○	15	○	15	
住民対応チーム*1		自治体との連携、避難所・被災者・地域モニタリングの対応計画作成	○	10	○	10	
損害賠償担当チーム*2		相談窓口の設置、補償対応計画の作成	○	12	○	12	

*1:本店原子力緊急時対策本部(若狭)で活動する係およびチームを示す。
 *2:本店原子力緊急時対策本部(若狭)においても活動する係およびチームを示す。
 *3:警戒体制発令時において標準的に設置する係を示す。

別図 2-2-3 防災組織全体図

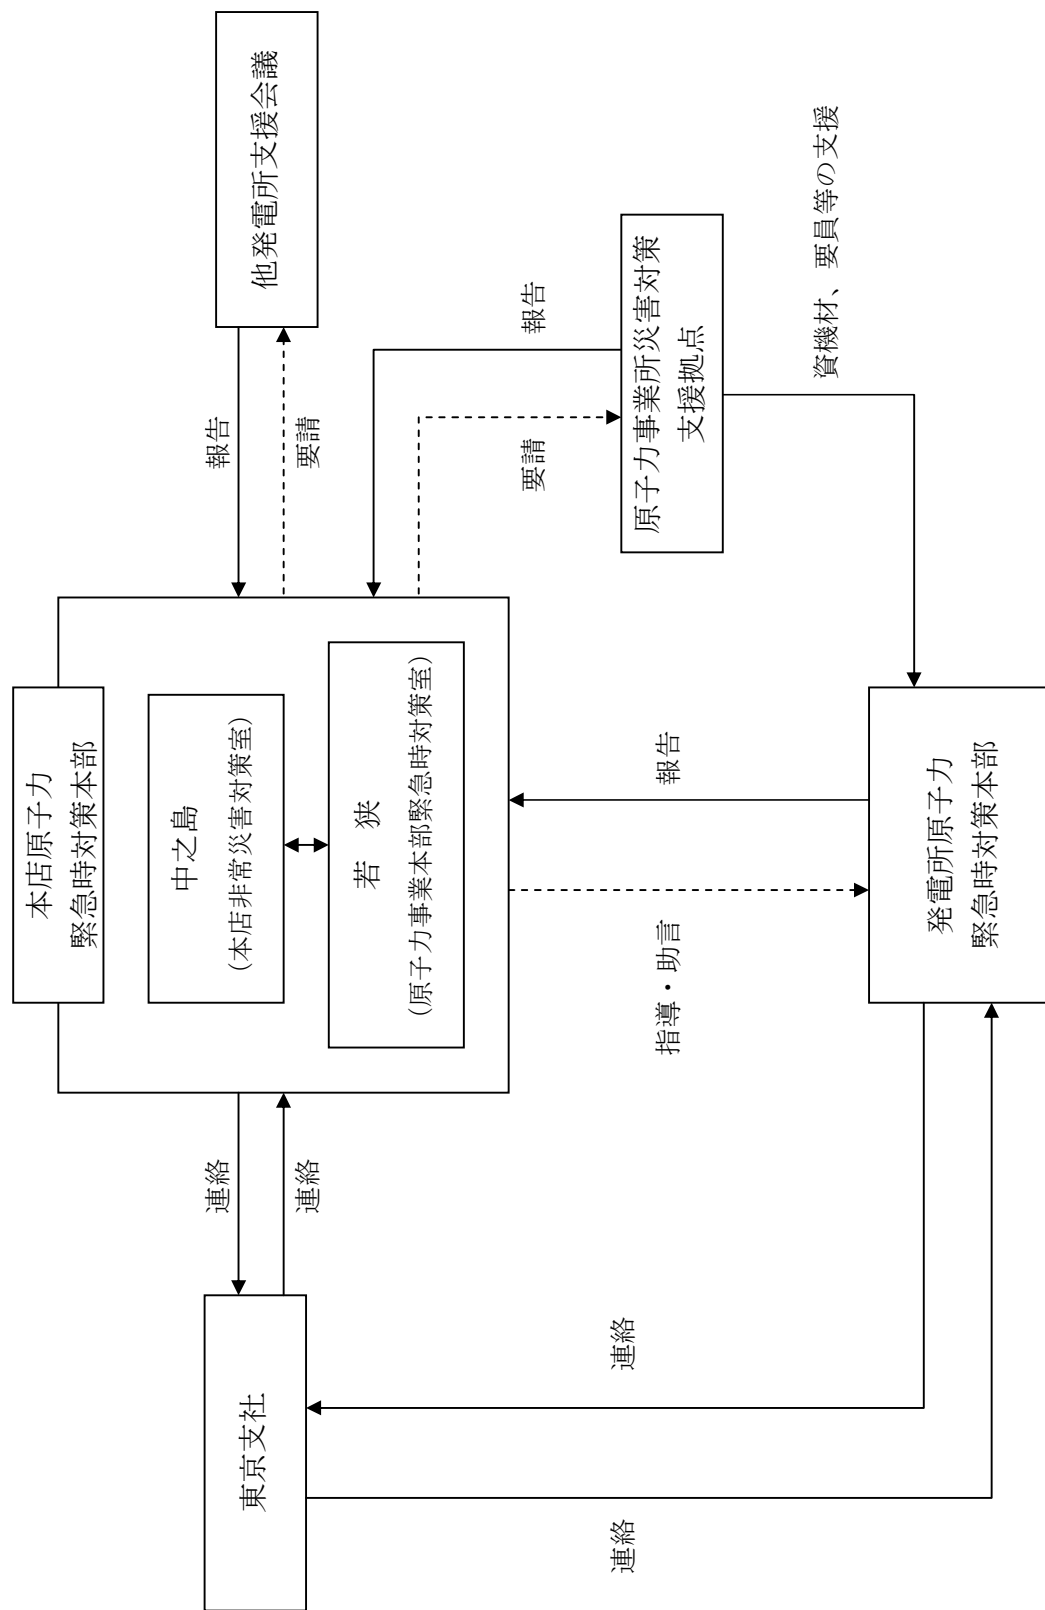


別図2-2-4 発電所対策本部要員の非常招集連絡経路

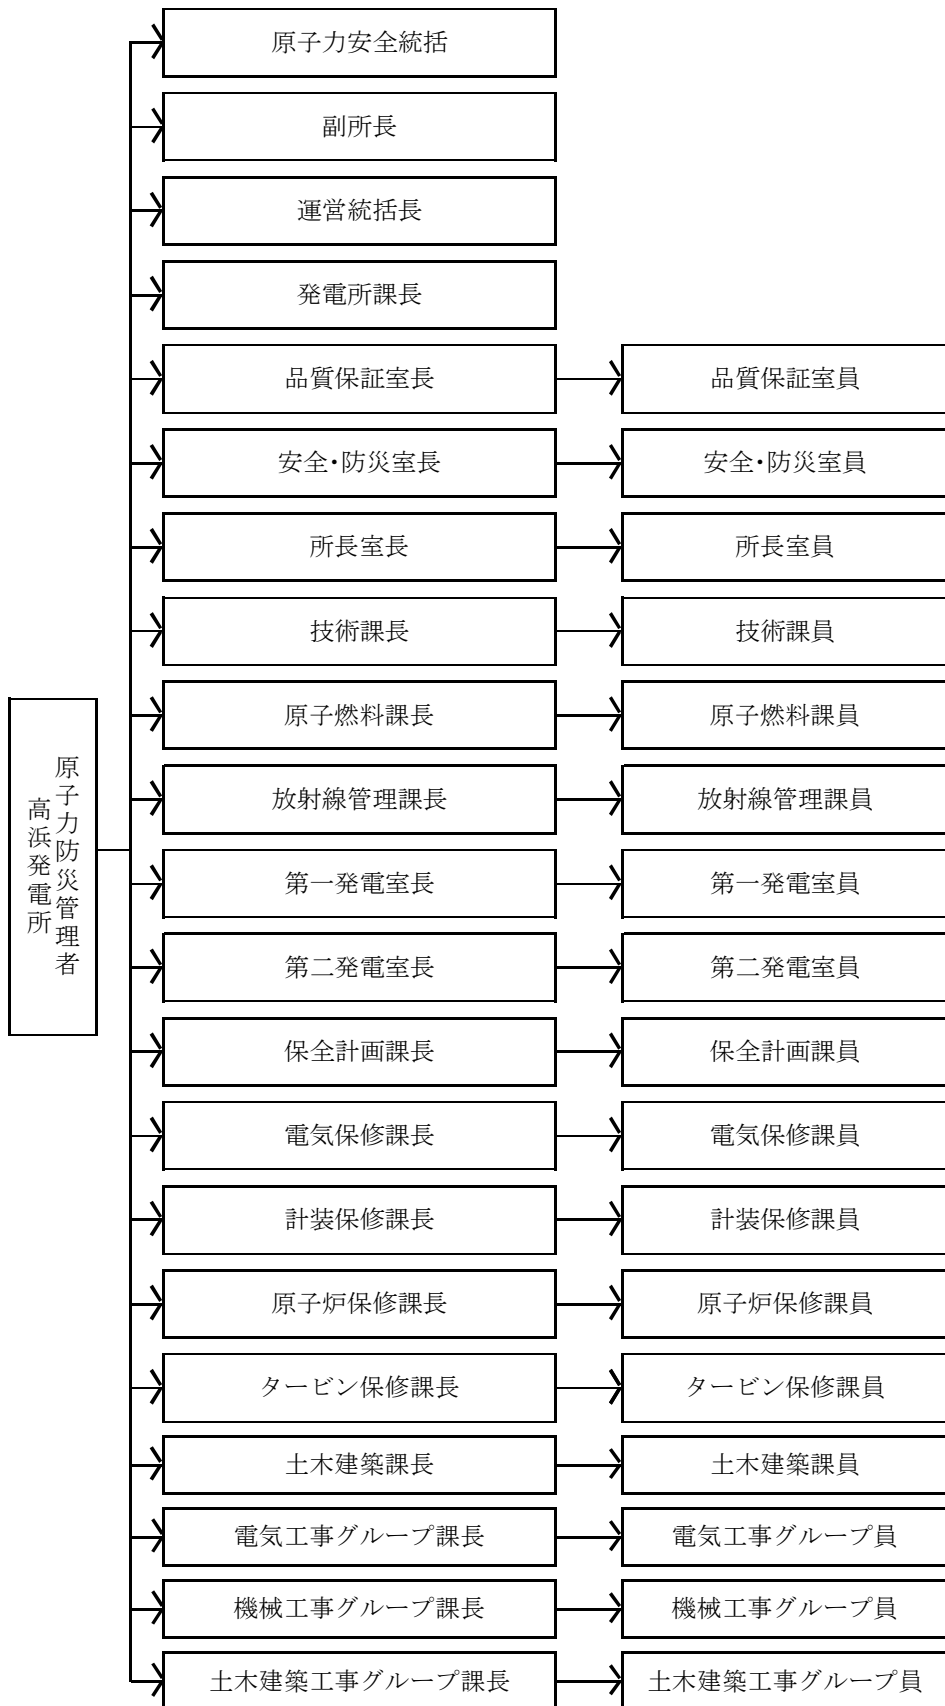


別図2-2-5 本店対策本部要員の非常招集連絡経路 (1/2)

(若狭)

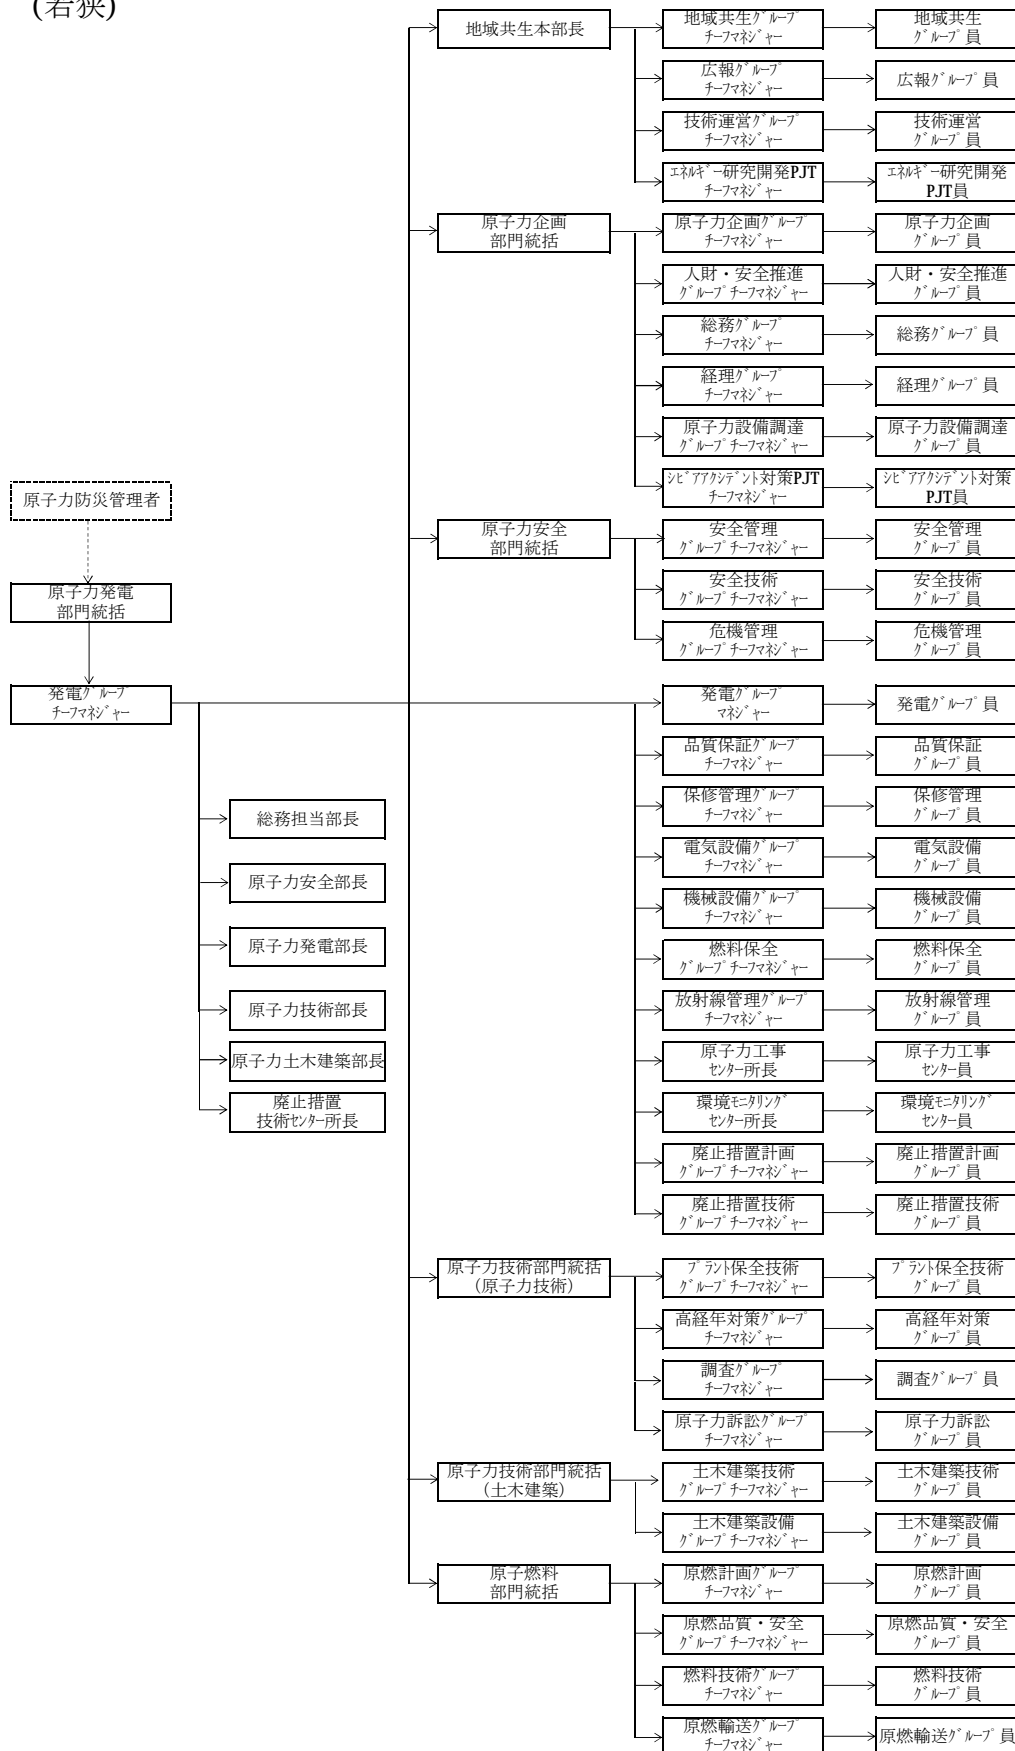


別図2-2-5 本店対策本部要員の非常招集連絡経路(2/2)


(中之島)

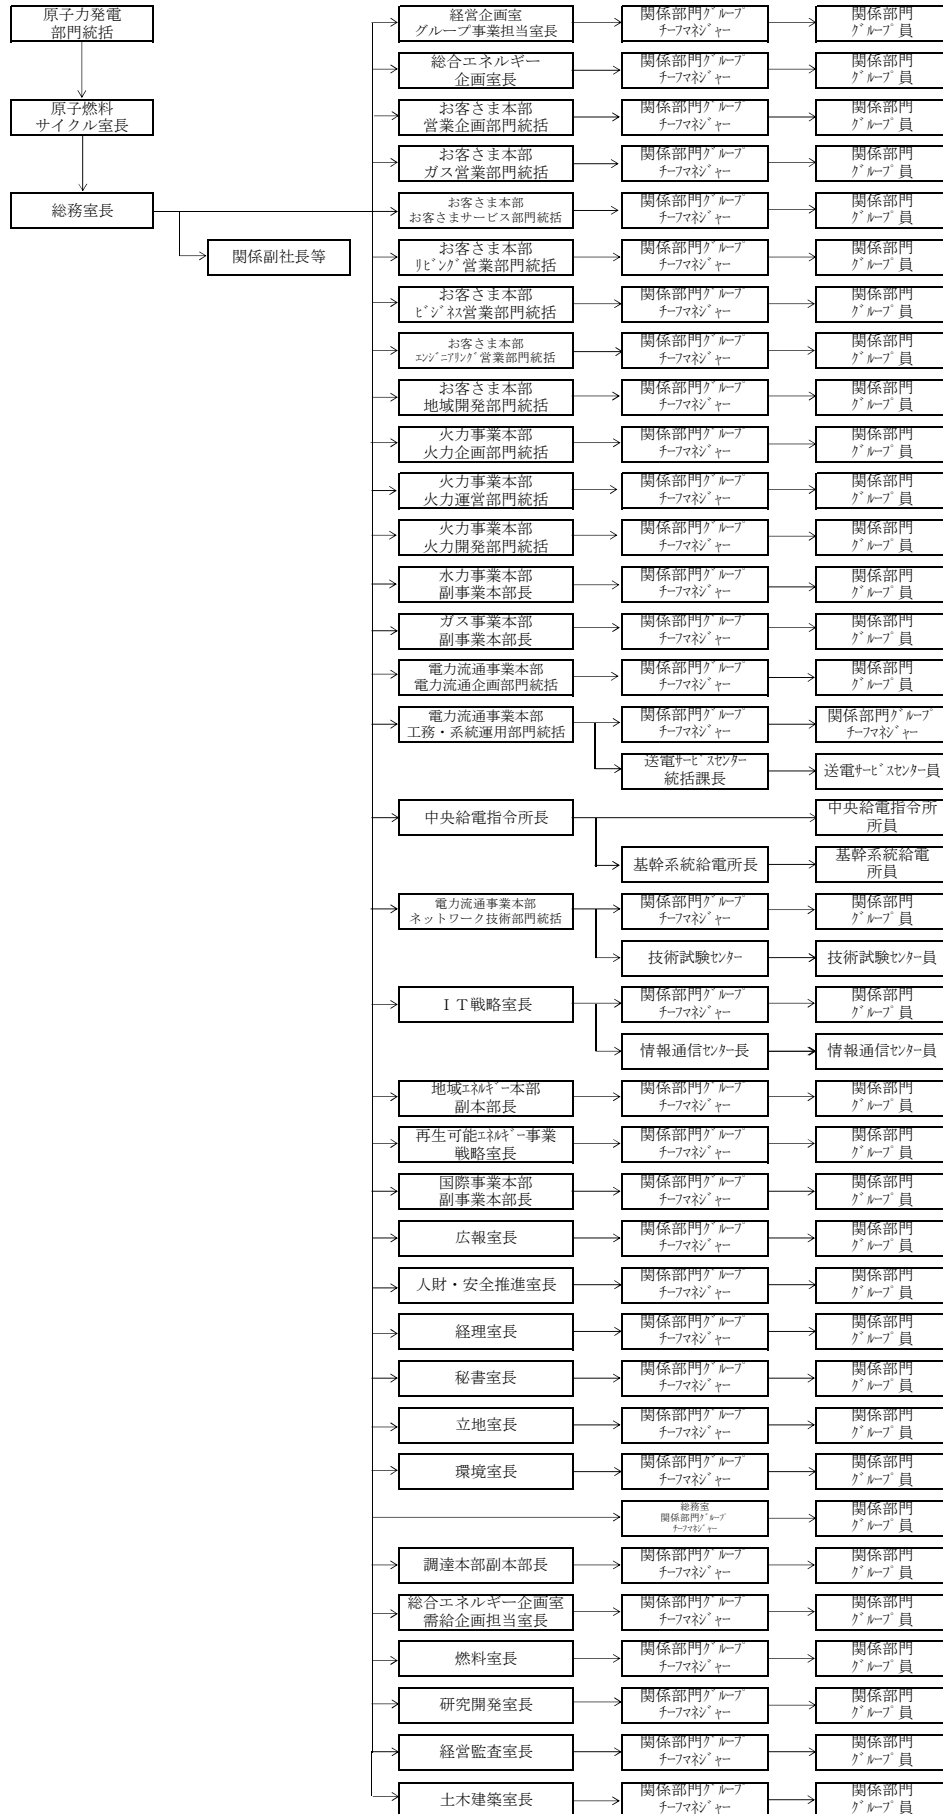


別図2-2-6 警戒事象に基づく連絡経路

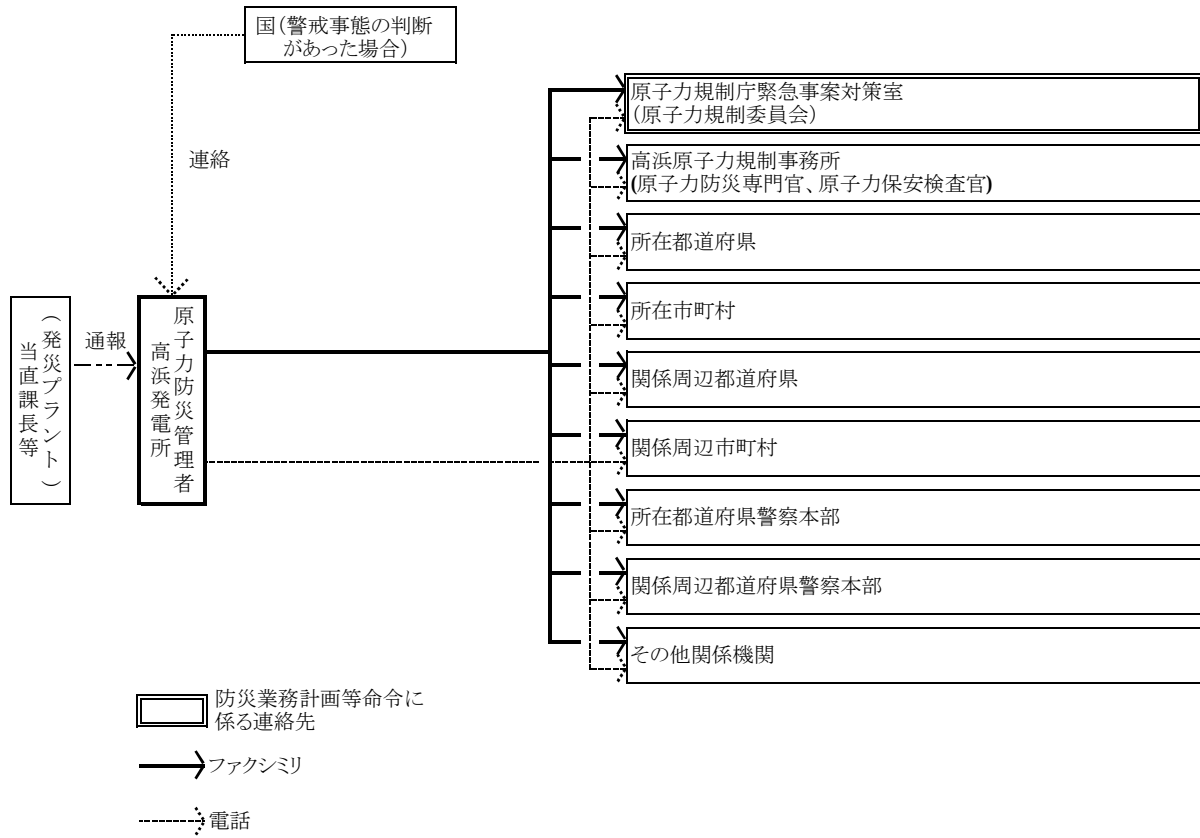


別図2-2-7 警戒体制および原子力防災体制発令時の連絡経路

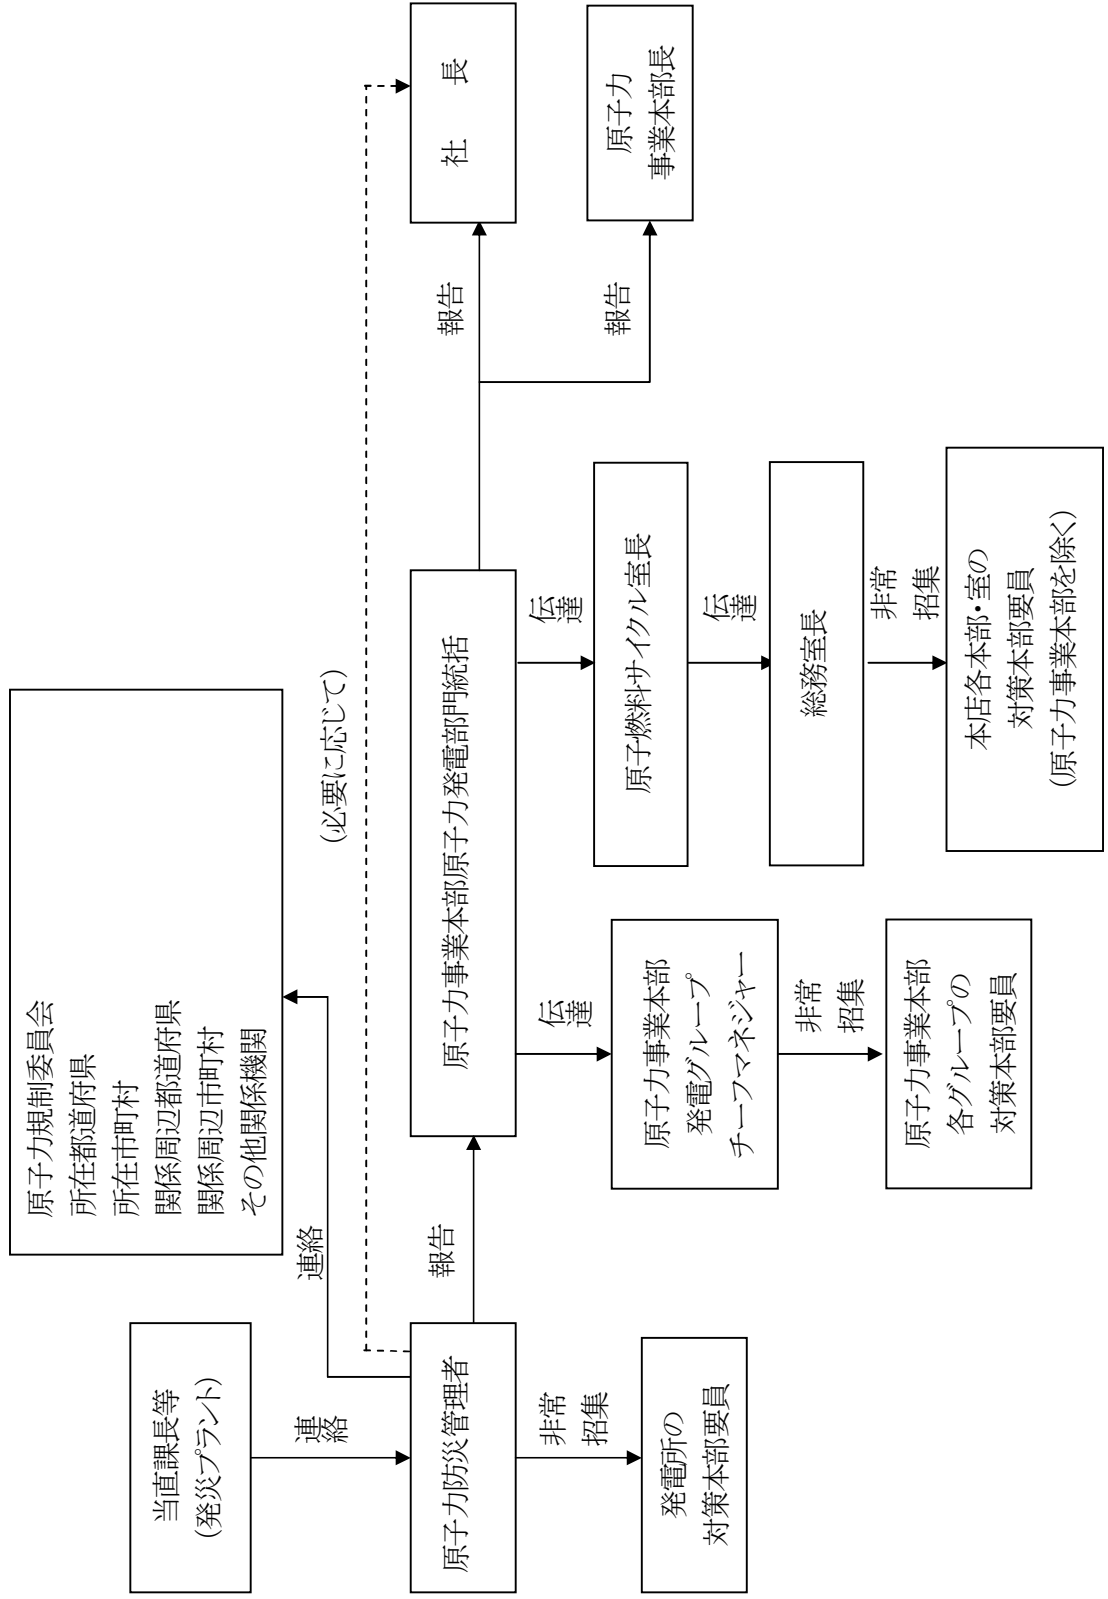


別図 2 - 2 - 8 発電所対策本部設置以降の報告連絡経路
 (原子力防災体制発令後の報告連絡経路)

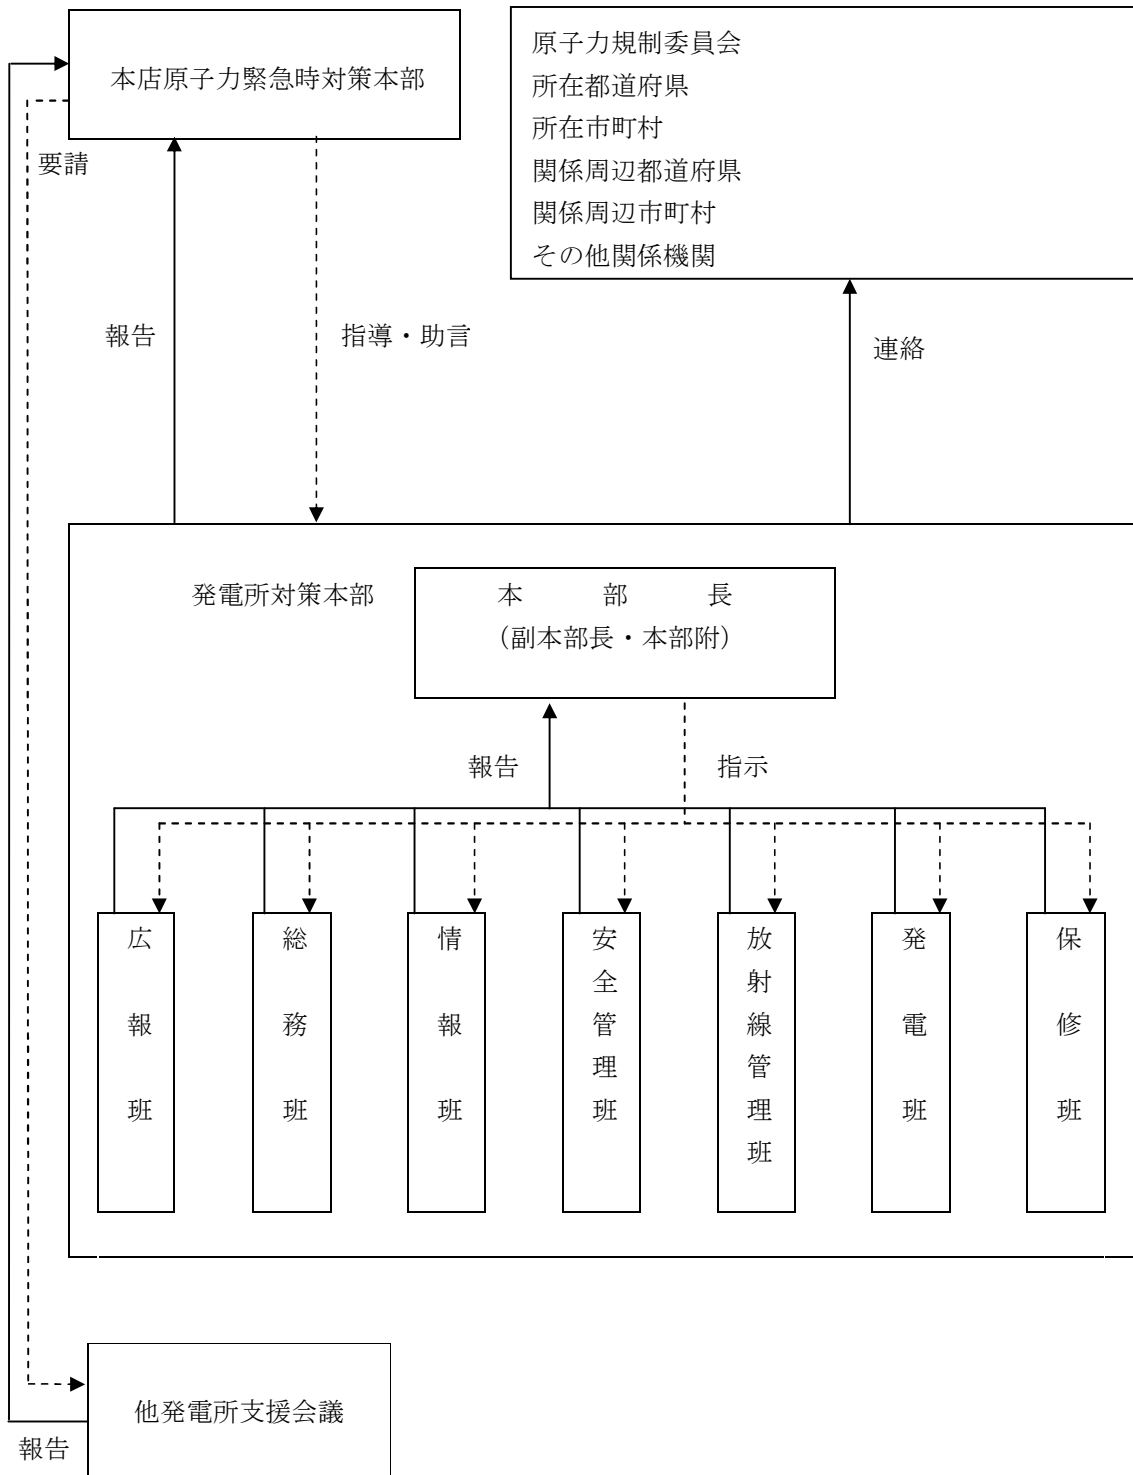


別図2-2-9 原災法第10条第1項に基づく通報(連絡)経路(発電所内での事象発生)

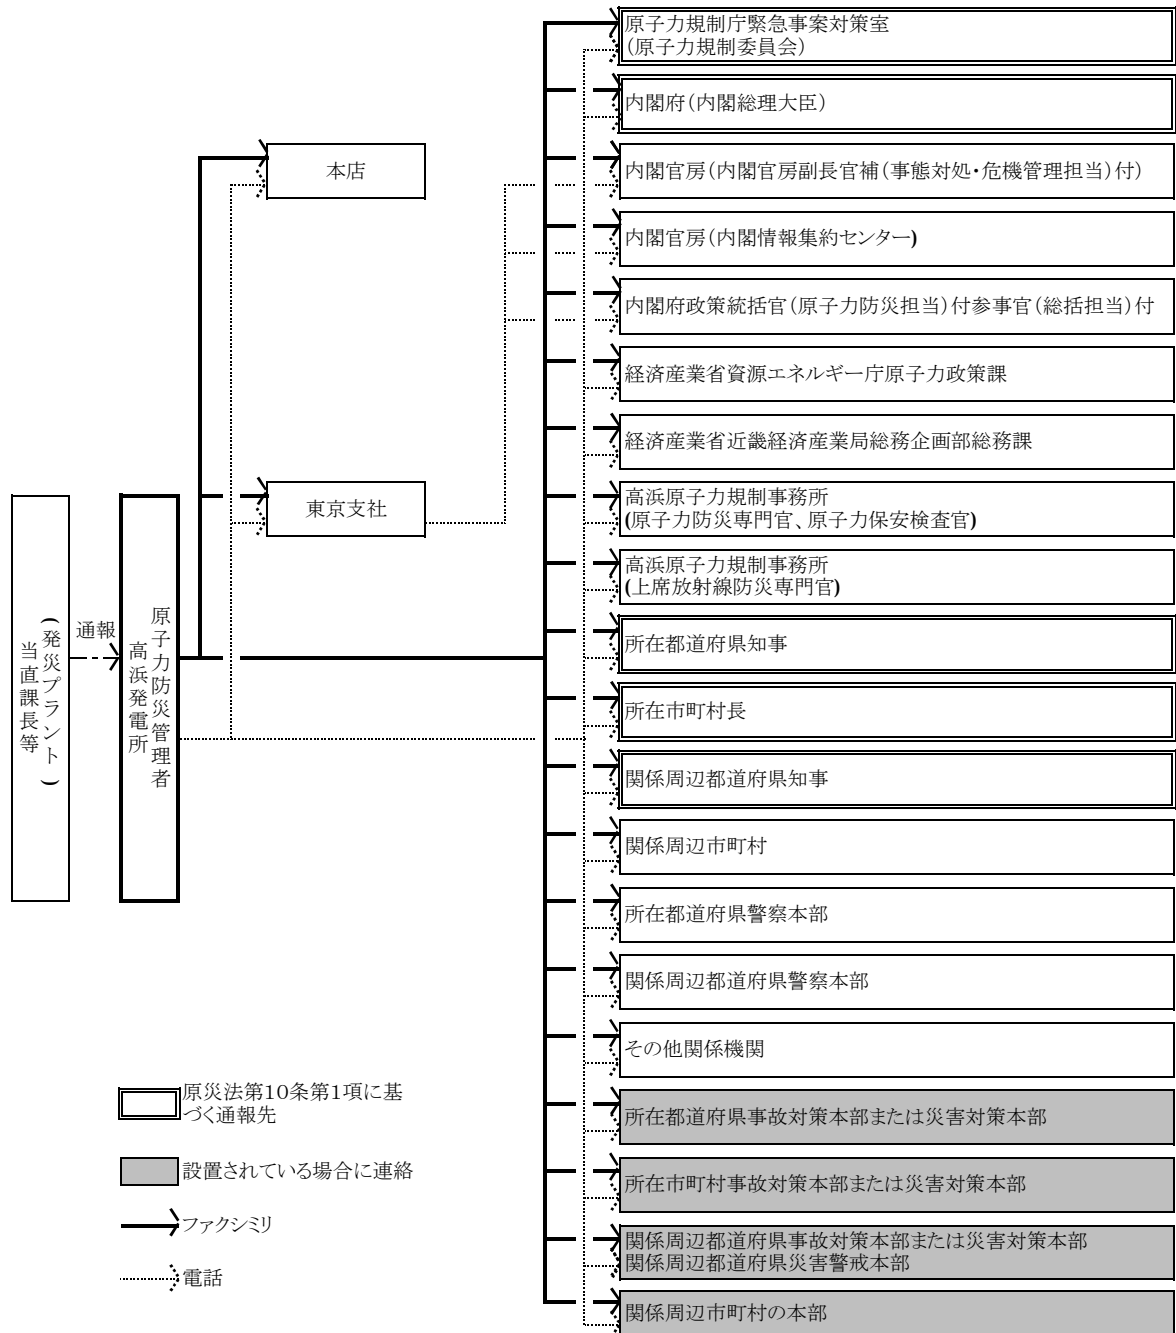

別図2-2-10 原災法第10条第1項に基づく通報(連絡)経路(事業所外運搬での事象発生)

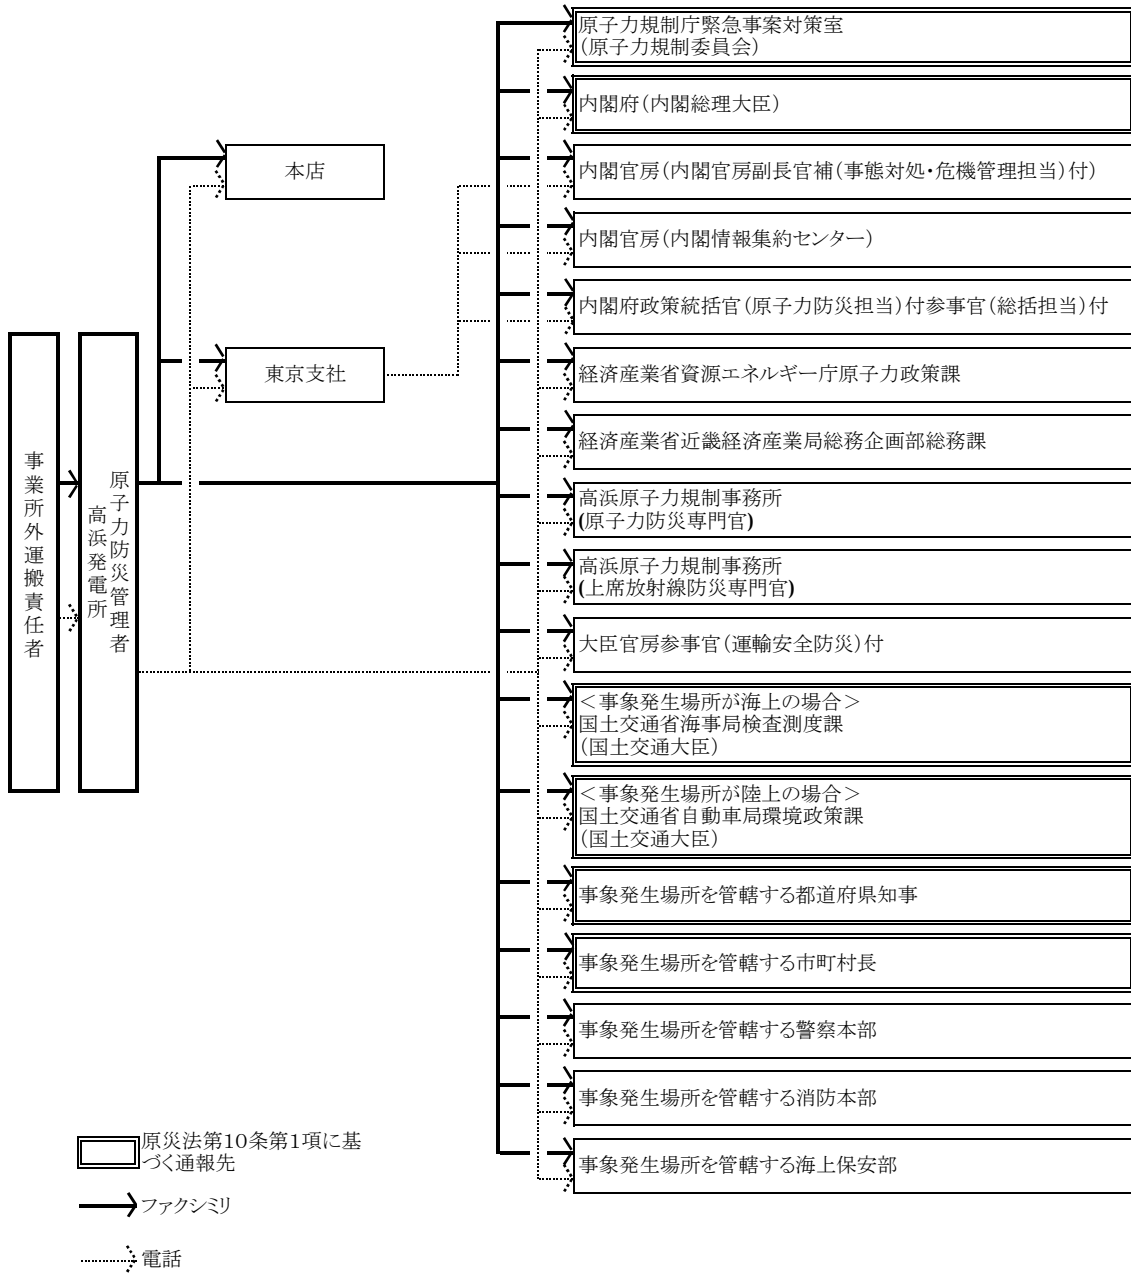


別図2-2-11 原災法第10条第1項の通報後の報告(連絡)経路(発電所内での事象発生)

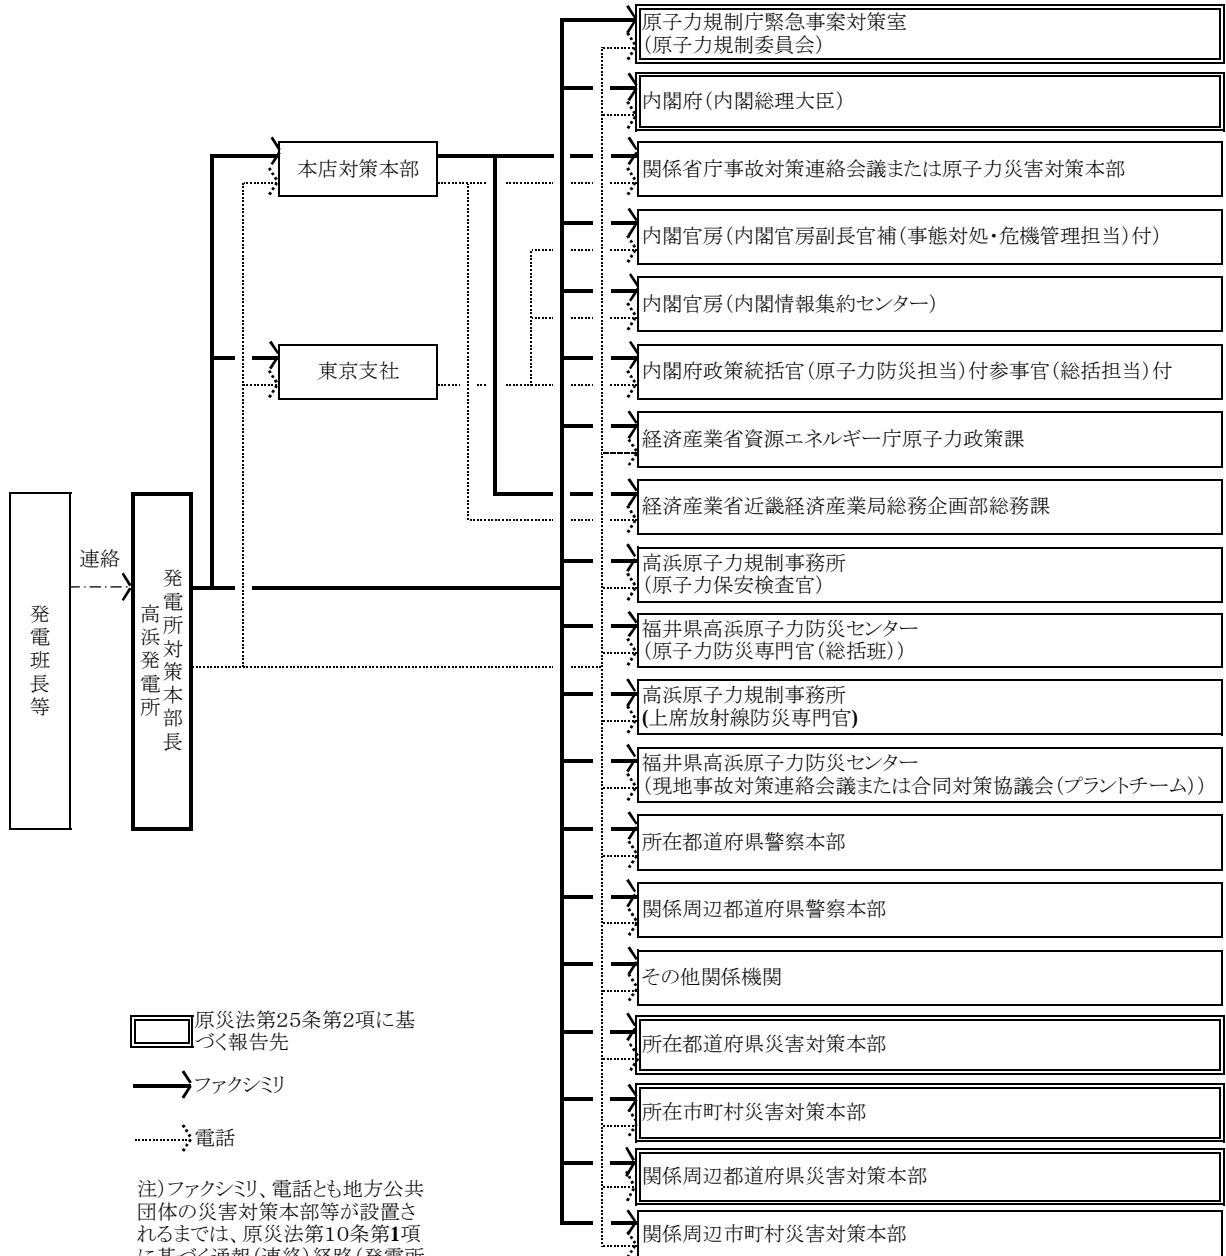


注) ファクシミリ、電話とも地方公共団体の災害対策本部等が設置されるまでは、原災法第10条第1項に基づく通報(連絡)経路(発電所内での事象発生)による。

別図2-2-12 原災法第10条第1項の通報後の報告(連絡)経路(事業所外運搬での事象発生)

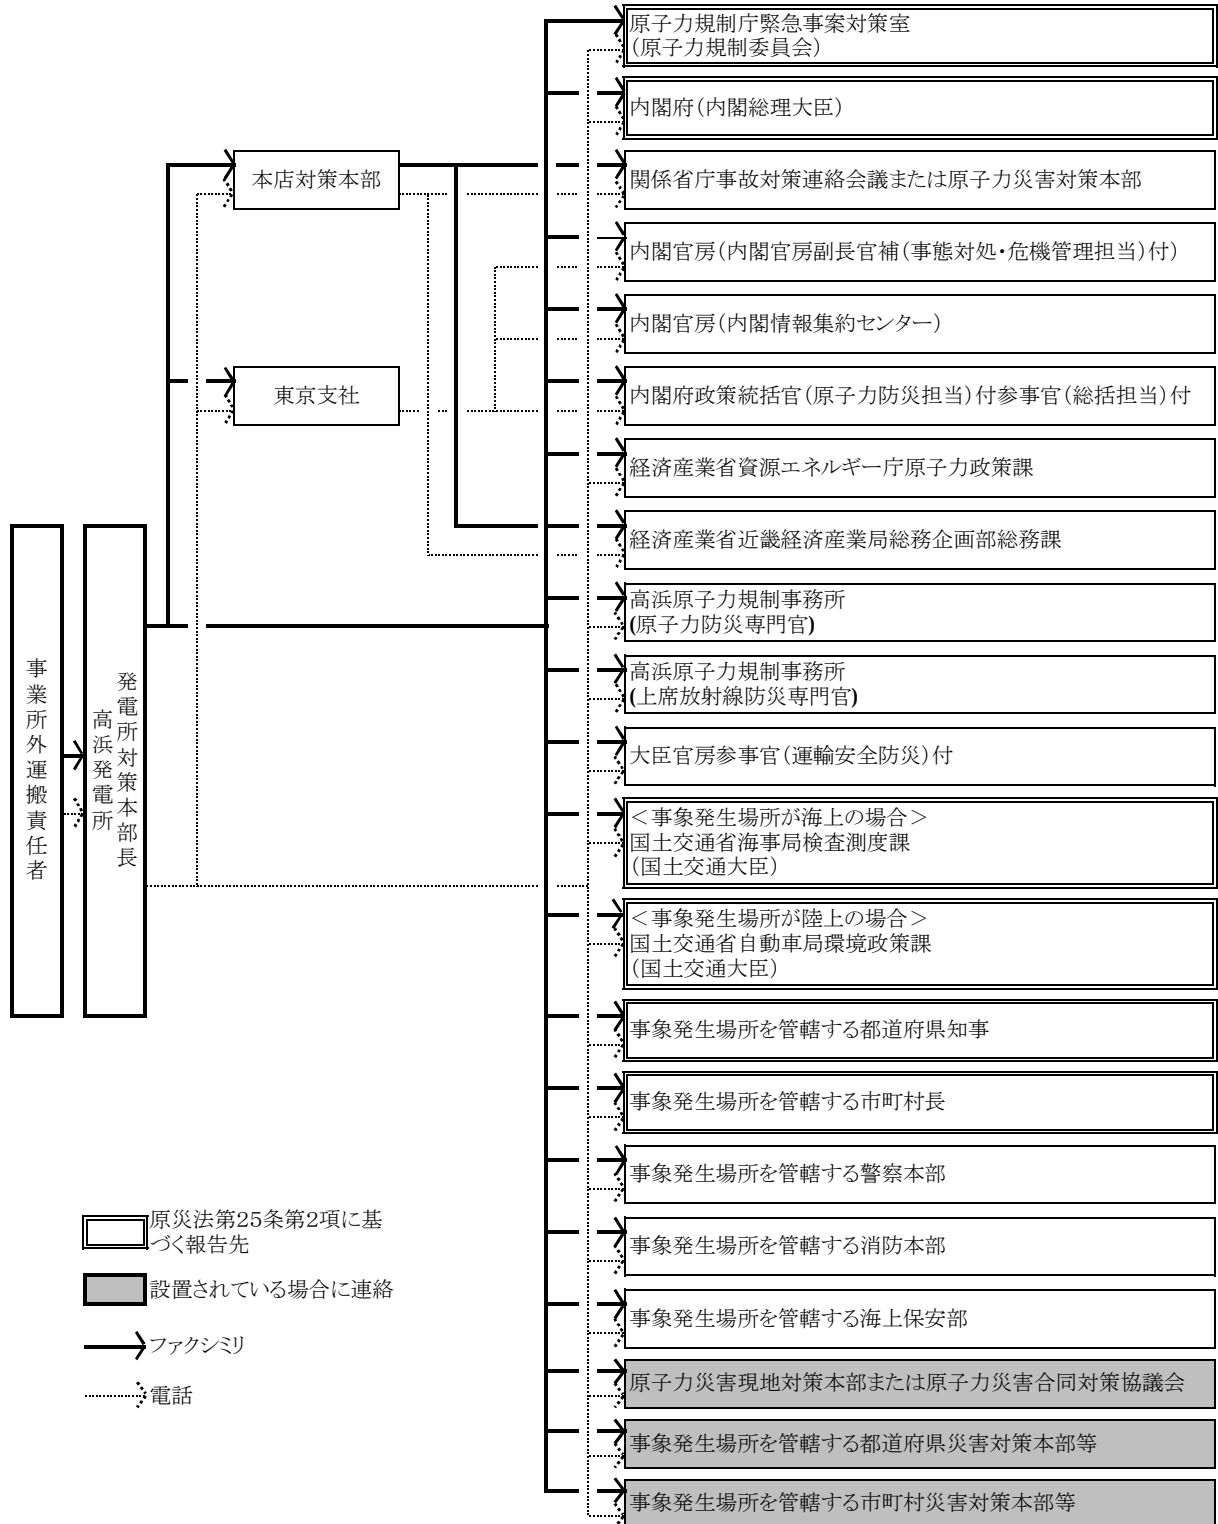

別図2-3-13 発電所敷地周辺の放射線測定設備

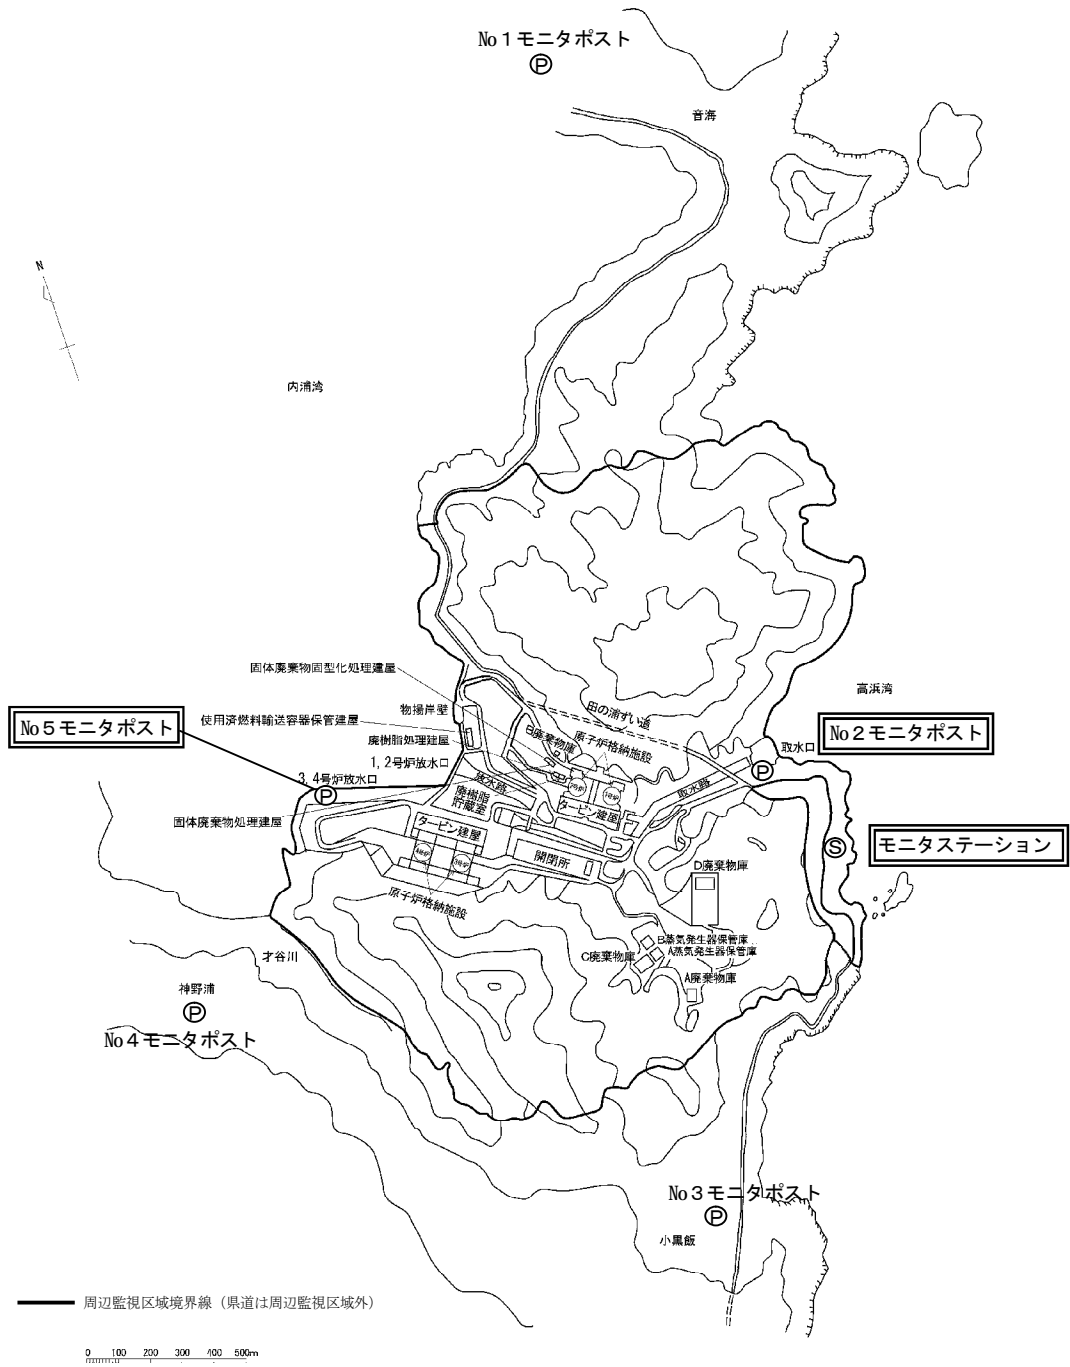


名称	測定対象	検出器種類、計測範囲
No.1 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h~10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h~10 ⁴ nGy/h)
No.2 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h~10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h~10 ⁴ nGy/h)
No.3 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h~10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h~10 ⁴ nGy/h)
No.4 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h~10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h~10 ⁴ nGy/h)
No.5 モニタポスト	空間線量率	NaI (10nGy/h~10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h~10 ⁴ nGy/h)
モニタステーション	空間線量率	NaI (10nGy/h~10 ⁴ nGy/h)、電離箱 (10 ² nGy/h~10 ⁴ nGy/h)
	空気中ダスト	プラスチックシンチレーション (0.1~10 ⁵ cps)
	空気中ヨウ素	NaI (0.1~10 ⁵ cps)

: 原子力災害対策特別措置法第11条第1項に基づく放射線測定設備


別図 2-3-14 シビアアクシデント対策等に関する資機材配置

安全確保上の観点から公開
しないこととしています。


別図2-5-15 発電所内の集合・退避場所

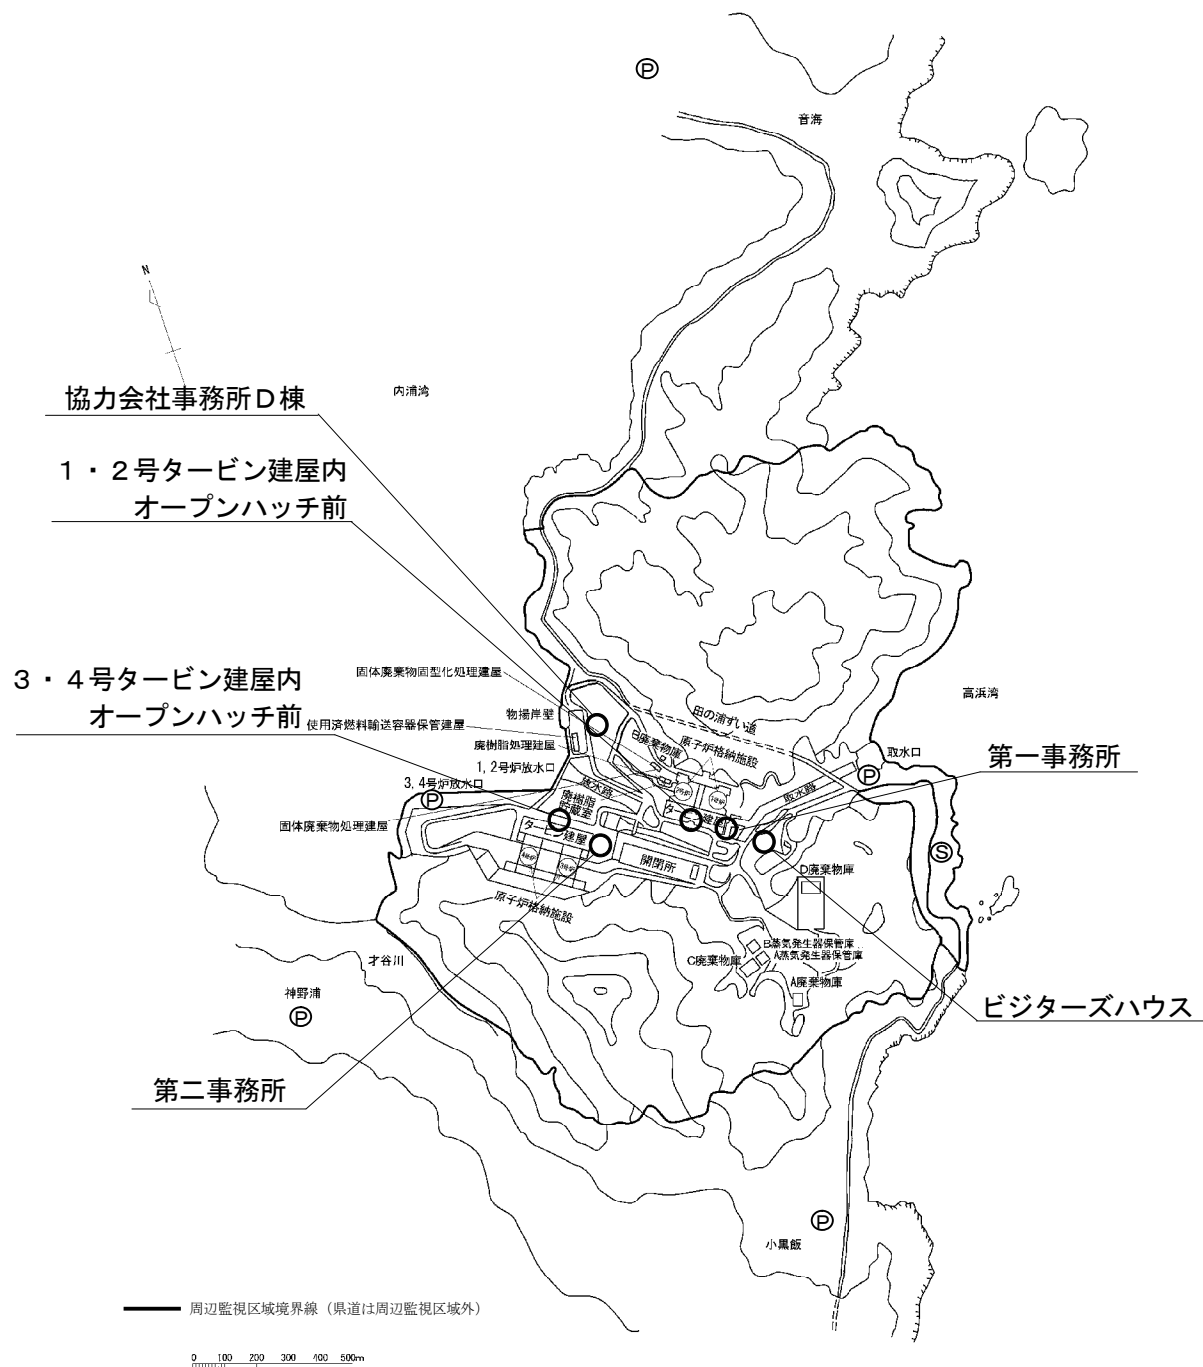


別図 2-5-16 発電所内の緊急時対策所および緊急医療処置施設等

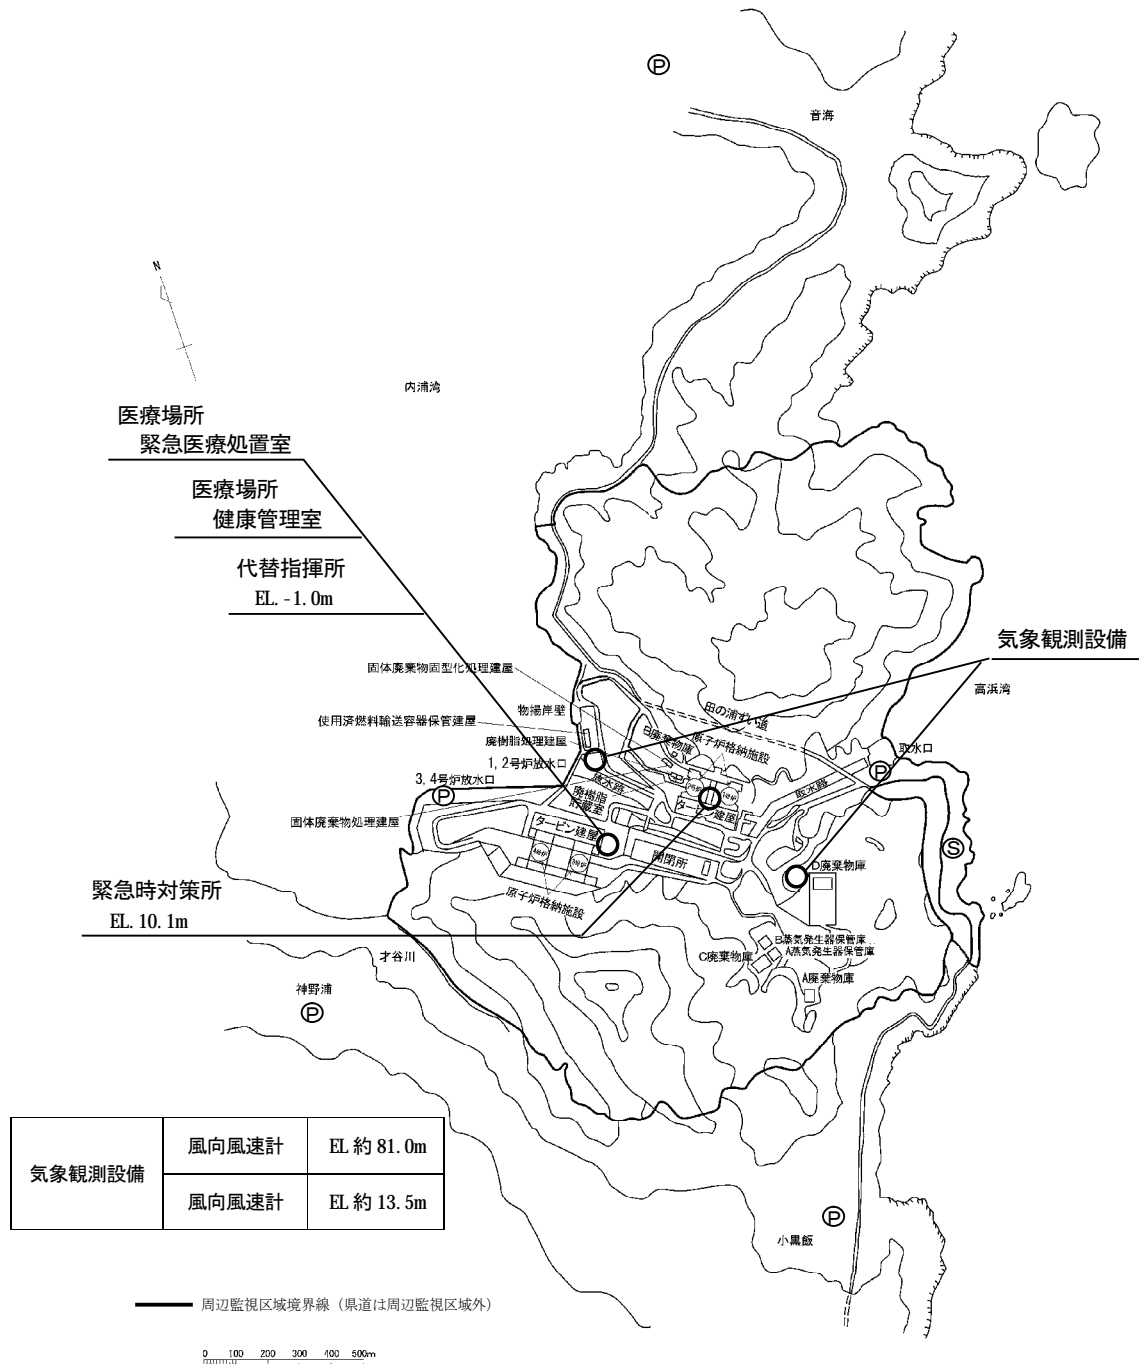


別図2-5-17 高浜発電所と原子力事業所災害対策支援拠点の位置

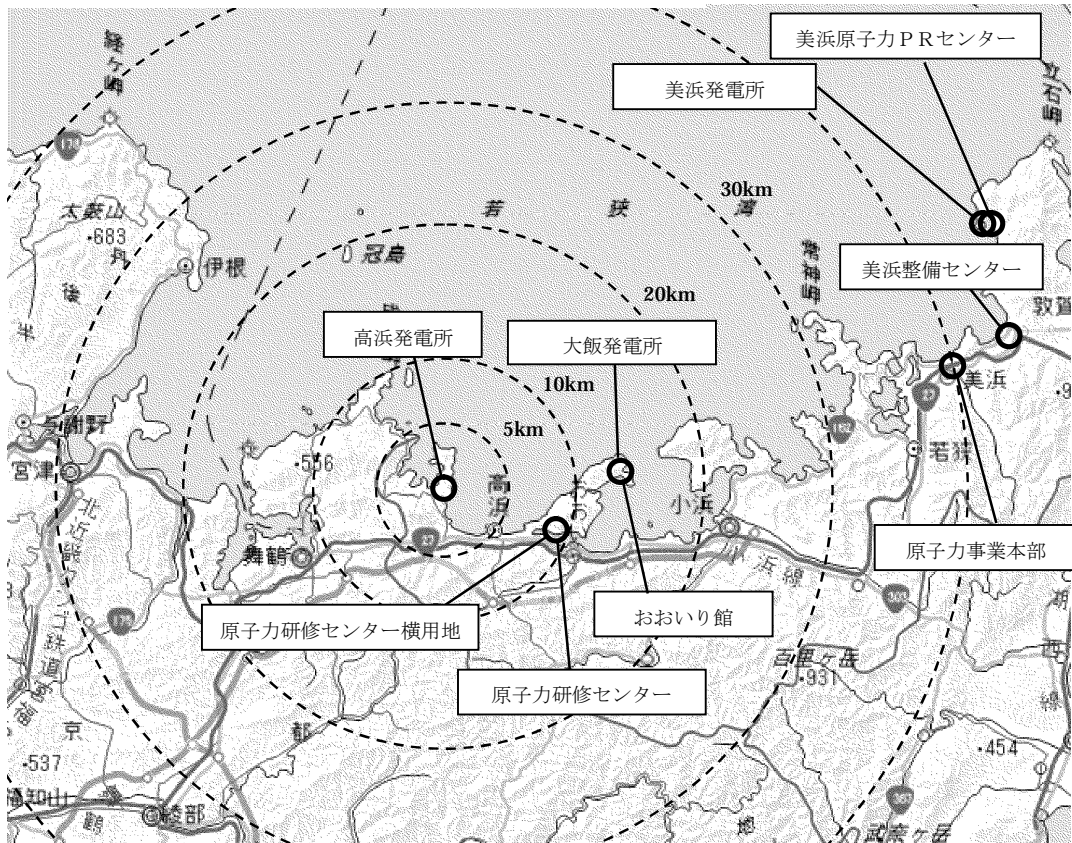

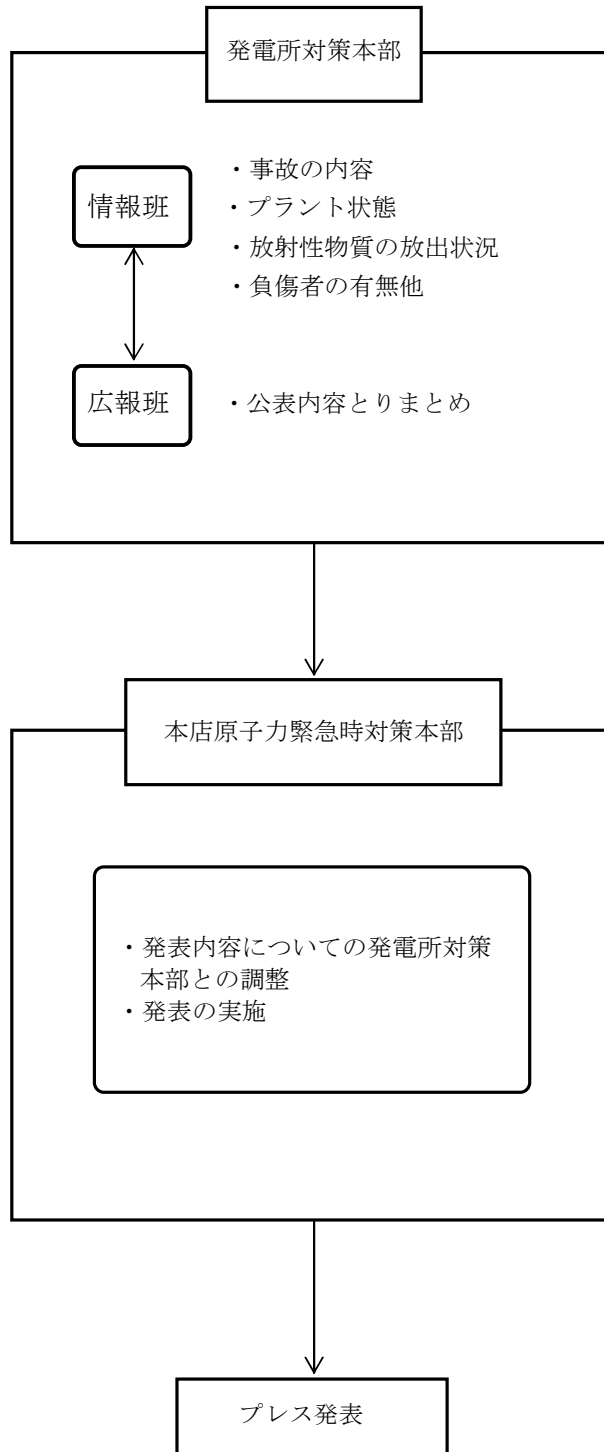

別図 5-1-1-19 他発電所支援会議の組織

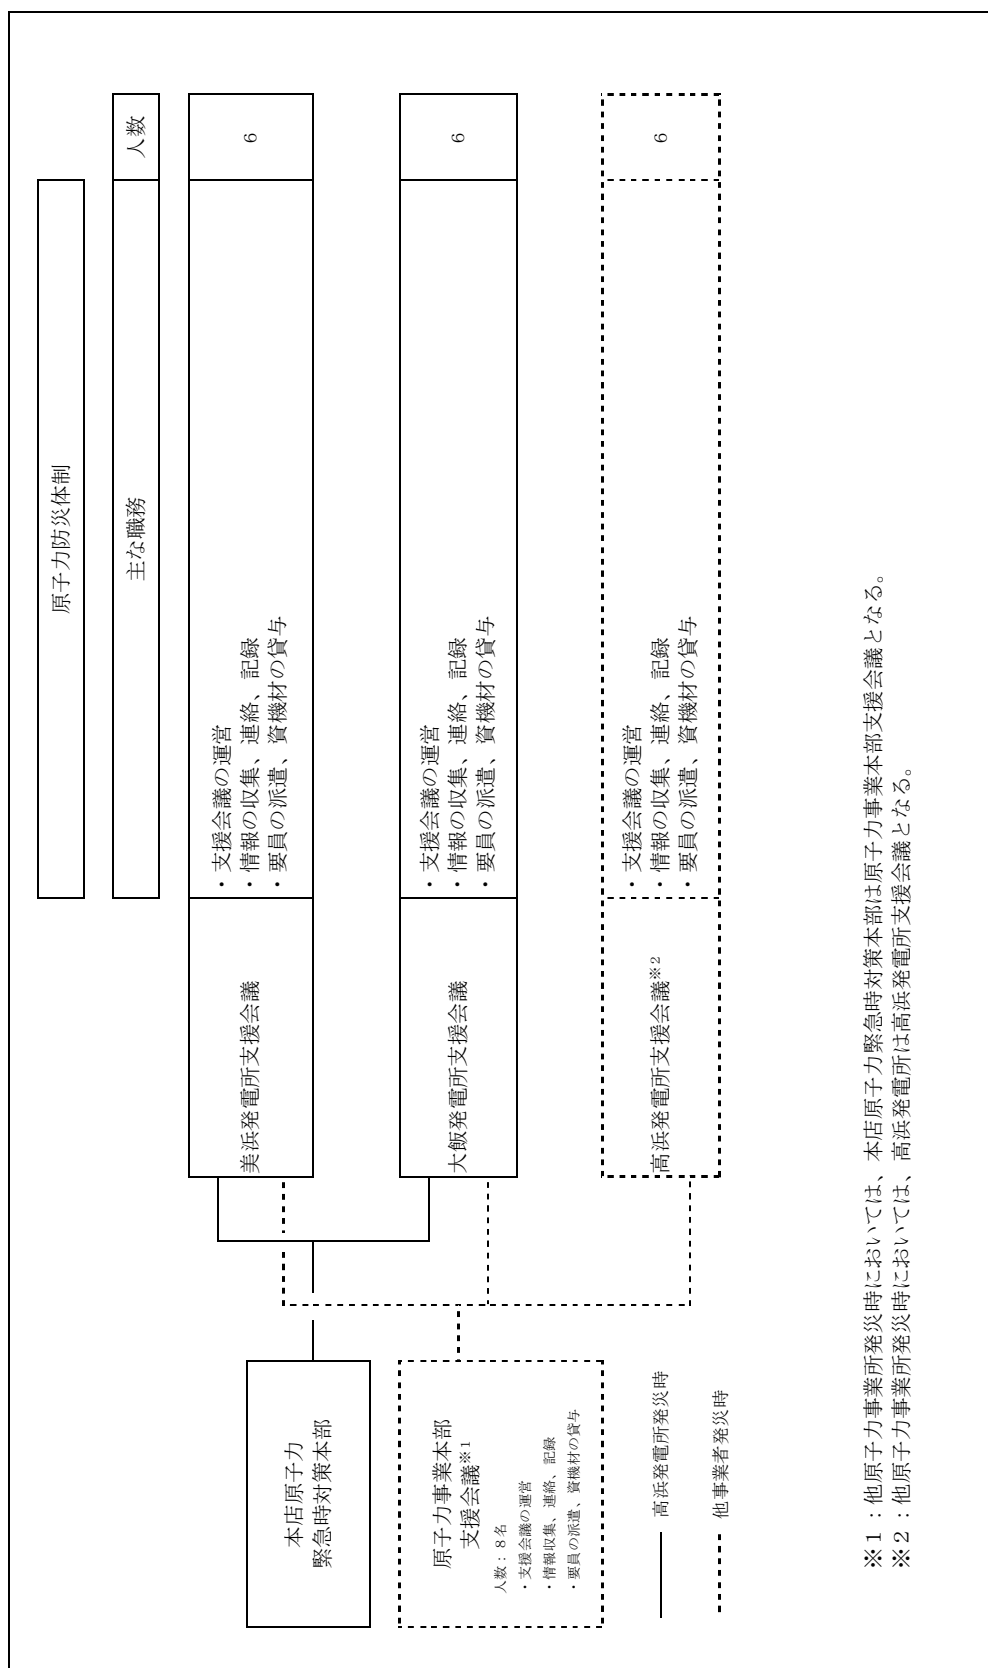

※1：他原子力事業所発災時においては、本店原子力緊急時対策本部は原子力事業本部支援会議となる。
 ※2：他原子力事業所発災時においては、高浜発電所は高浜発電所支援会議となる。

様式 1 - 5 - 1 原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書

原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書

年 月 日	
内閣総理大臣、原子力規制委員会 殿	
届出者 住所 _____ 氏名 _____ 印 (法人にあってはその名称及び代表者の氏名) (担当者 所属 電話)	
別添のとおり、原子力事業者防災業務計画作成（修正）したので、原子力災害対策特別措置法第7条第3項の規定に基づき届け出ます。	
原子力事業所の名称及び場所	
当該事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき受けた指定、許可又は承認の種別とその年月日	年 月 日
原子力事業者防災業務計画作成（修正）年月日	年 月 日
協議した都道府県知事及び市町村長	
予定される要旨の公表の方法	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。
- 2 協議が調っていない場合には、「協議した都道府県知事及び市町村長」の欄にその旨を記載するものとする。
- 3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

様式 2 - 1 - 2 原子力防災要員現況届出書

原子力防災要員現況届出書

年 月 日

原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

届出者

住所

氏名

印

(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)

(担当者 所属 電話)

原子力防災組織の原子力防災要員の現況について、原子力災害対策特別措置法第8条第4項の規定に基づき届け出ます。

原子力事業所の名称及び場所		
業務の種類別	防災要員の職制	その他の防災要員
情報の整理、関係者との連絡調整		名以上
原子力災害合同対策協議会における情報の交換等		名以上
広報		名以上
放射線量の測定その他の状況の把握		名以上
原子力災害の発生又は拡大の防止		名以上
施設設備の整備・点検、応急の復旧		名以上
放射性物質による汚染の除去		名以上
医療に関する措置		名以上
原子力災害に関する資機材の調達及び輸送		名以上
原子力事業所内の警備等		名以上

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

様式 2-1-3 原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書

原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書

年 月 日		
原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿		
届出者 住所 _____ 氏名 _____ 印 (法人にあってはその名称及び代表者の氏名) (担当者 所属 電話)		
原子力防災管理者（副原子力防災管理者）を選任・解任したので、原子力災害対策特別措置法第9条第5項の規定に基づき届け出ます。		
原子力事業所の名称及び場所		
	選 任	解 任
区 分		
正	氏 名	
	選 任 ・ 解 任 年 月 日	
	職 務 上 の 地 位	/
副	氏 名	
	選 任 ・ 解 任 年 月 日	
	職 務 上 の 地 位	/

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 複数の副原子力防災管理者を選任した場合にあっては、必要に応じて欄を追加するものとする。
- 3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

様式 2 - 3 - 4 放射線測定設備現況届出書

放射線測定設備現況届出書

年 月 日		
内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿		
届出者 住所 _____ 氏名 _____ 印 (法人にあってはその名称及び代表者の氏名) (担当者 所属 電話)		
放射線測定設備の現況について、原子力災害対策特別措置法第 1 1 条第 3 項の規定に基づき届け出ます。		
原子力事業所の名称及び場所		
原子力事業所内の放射線測定設備	設置数	
	設置場所	式
原子力事業所外の放射線測定設備	設置者	
	設置場所	
	検出される数値の把握方法	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。
- 2 「原子力事業所外の放射線測定設備」の欄は、通報事象等規則第 8 条第 1 号ただし書の規定により代えることとした放射線測定設備を記載するものとする。
- 3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

様式 2 - 3 - 5 原子力防災資機材現況届出書

原子力防災資機材現況届出書

年 月 日																																								
内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿																																								
届出者 住所 氏名 印 (法人にあつてはその名称及び代表者の氏名) (担当者 所属 電話)																																								
原子力防災資機材の現況について、原子力災害対策特別措置法第 1 1 条第 3 項の規定に基づき届け出ます。																																								
原子力事業所の名称及び場所																																								
放射線障害防護用器具	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">汚染防護服</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">組</td> </tr> <tr> <td>呼吸用ボンベ付き一体型防護マスク</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td>フィルター付き防護マスク</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> </table>	汚染防護服	組	呼吸用ボンベ付き一体型防護マスク	個	フィルター付き防護マスク	個																																	
汚染防護服	組																																							
呼吸用ボンベ付き一体型防護マスク	個																																							
フィルター付き防護マスク	個																																							
非常用通信機器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急時電話回線</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">回線</td> </tr> <tr> <td>ファクシミリ</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>携帯電話等</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> </table>	緊急時電話回線	回線	ファクシミリ	台	携帯電話等	台																																	
緊急時電話回線	回線																																							
ファクシミリ	台																																							
携帯電話等	台																																							
計測器等	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">排気筒モニタリング設備</td> <td style="width: 20%;">排気筒モニタ</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>その他の固定式測定器</td> <td>排水モニタ</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ガンマ線測定用サーベイメータ</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中性子線測定用サーベイメータ</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td colspan="2">空間放射線積算線量計</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td colspan="2">表面汚染密度測定用サーベイメータ</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">可搬式ダスト測定関連機器</td> <td style="width: 20%;">サンブラ</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td></td> <td>測定器</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器</td> <td style="width: 20%;">サンブラ</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td></td> <td>測定器</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td colspan="2">個人用外部被ばく線量測定機器</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">その他</td> <td style="width: 30%;">エリアモニタリング設備</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td></td> <td>モニタリングカー</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> </table>	排気筒モニタリング設備	排気筒モニタ	台	その他の固定式測定器	排水モニタ	台	ガンマ線測定用サーベイメータ		台	中性子線測定用サーベイメータ		台	空間放射線積算線量計		個	表面汚染密度測定用サーベイメータ		台	可搬式ダスト測定関連機器	サンブラ	台		測定器	台	可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器	サンブラ	台		測定器	台	個人用外部被ばく線量測定機器		台	その他	エリアモニタリング設備	台		モニタリングカー	台
排気筒モニタリング設備	排気筒モニタ	台																																						
その他の固定式測定器	排水モニタ	台																																						
ガンマ線測定用サーベイメータ		台																																						
中性子線測定用サーベイメータ		台																																						
空間放射線積算線量計		個																																						
表面汚染密度測定用サーベイメータ		台																																						
可搬式ダスト測定関連機器	サンブラ	台																																						
	測定器	台																																						
可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器	サンブラ	台																																						
	測定器	台																																						
個人用外部被ばく線量測定機器		台																																						
その他	エリアモニタリング設備	台																																						
	モニタリングカー	台																																						
その他資機材	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ヨウ素剤</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">錠</td> </tr> <tr> <td>担架</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>除染用具</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>被ばく者の輸送のために使用可能な車両</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	ヨウ素剤	錠	担架	台	除染用具	式	被ばく者の輸送のために使用可能な車両	台	屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備	式																													
ヨウ素剤	錠																																							
担架	台																																							
除染用具	式																																							
被ばく者の輸送のために使用可能な車両	台																																							
屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備	式																																							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。
- 2 氏名を記載し、押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
- 3 「排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器」の後の空欄には、設備の種類を記載すること。

様式 2 - 7 - 6 防災訓練実施結果報告様式

防災訓練実施結果報告書

年 月 日	
原子力規制委員会 殿	
報告者 住所 氏名 印 <u>(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)</u> (担当者 所属 電話)	
防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13 条の 2 第 1 項の規定に基づき報告します。	
原子力事業所の名称及び場所	
防災訓練実施年月日	
防災訓練のために想定した原子力災害の概要	
防災訓練の項目	
防災訓練の内容	
防災訓練の結果の概要	
今後の原子力災害対策に向けた改善点	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。
- 2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

様式 3 - 1 - 7 警戒事態該当事象発生連絡様式

警戒事態該当事象発生連絡

(第 報)

年 月 日

原子力規制委員会 殿

警戒事態該当事象連絡

連絡者名 _____

連絡先 _____

警戒事態該当事象の発生について、原子力災害対策指針に基づき連絡します。

原子力事業所の名称及び場所		
警戒事態該当事象の発生箇所		
警戒事態該当事象の発生時刻		(24 時間表示)
発生した警戒事態該当事象の概要	警戒事態該当事象の種類	<input type="checkbox"/> AL11 原子炉停止機能の異常のおそれ <input type="checkbox"/> AL21 原子炉冷却材の漏えい <input type="checkbox"/> AL24 蒸気発生器給水機能喪失のおそれ <input type="checkbox"/> AL25 全交流動力電源喪失のおそれ <input type="checkbox"/> AL29 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失 <input type="checkbox"/> AL30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ (新基準炉) <input type="checkbox"/> AL31 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ (旧基準炉) <input type="checkbox"/> AL42 単一障壁の喪失又は喪失のおそれ <input type="checkbox"/> AL51 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ <input type="checkbox"/> AL52 所内外通信連絡機能の一部喪失 <input type="checkbox"/> AL53 重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ <input type="checkbox"/> - 新規基準で定める設計基準を超える外部事象 (竜巻、洪水、台風、火山等) 発生 <input type="checkbox"/> - オンサイト総括による警戒本部設置の判断 <input type="checkbox"/> - 原子力規制委員会委員長又は委員長代行者による警戒本部設置の判断
	想定される原因	故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他 ()
	検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	原子炉の運転状態 発生前 (運転中、停止中、その他 ()) 発生後 (状態継続、停止操作中、停止、停止失敗) ECCS系の作動状態 作動なし、作動あり (自動、手動)、作動失敗 排気筒モニタの指示値 確認中、変化なし、変化あり (cpm→ cpm) モニタリングポストの指示値 確認中、変化なし、変化あり (最大値: nGy/h→ nGy/h、No.)
その他警戒事態該当事象の把握に参考となる情報		

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。

様式 3-1-8 警戒事態該当事象発生後の経過連絡様式

警戒事態該当事象発生後の経過連絡

(第 報)

年 月 日

原子力規制委員会 殿

警戒事態該当事象
発生後の経過連絡

連絡者名 _____

連絡先 _____

原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡します。

原子力事業所の名称 及び場所	
警戒事態該当事象の 発生箇所 (注1)	
警戒事態該当事象の 発生時刻 (注1)	(24 時間表示)
警戒事態該当事象の 種類 (注1)	
発生事象と対応の概 要 (注2)	(対応日時、対応の概要)
その他の事項の対応 (注3)	

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

様式 3 - 1 - 9 特定事象発生通報様式（原子炉施設）

特定事象発生通報（原子炉施設）

（第 報）

年 月 日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

第 1 0 条通報

第 1 0 条事象発生

通報者名

第 1 5 条事象発生

連絡先

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の規定に基づき通報します。

原子力事業所の名称及び場所				
特定事象の発生箇所				
特定事象の発生時刻		(24 時間表示)		
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	<p>原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく基準</p> <ul style="list-style-type: none"> * <input type="checkbox"/> SE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 * <input type="checkbox"/> SE04 火災爆発等による管理区域外での放射線の放出 * <input type="checkbox"/> SE05 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出 * <input type="checkbox"/> SE06 施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ <input type="checkbox"/> SE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能 <input type="checkbox"/> SE24 蒸気発生器給水機能の喪失 <input type="checkbox"/> SE25 全交流動力電源の 3 0 分以上喪失 <input type="checkbox"/> SE27 直流電源の部分喪失 * <input type="checkbox"/> SE29 停止中の原子炉冷却機能の喪失 * <input type="checkbox"/> SE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(新基準炉) * <input type="checkbox"/> SE31 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(旧基準炉) <input type="checkbox"/> SE41 格納容器健全性喪失のおそれ * <input type="checkbox"/> SE42 2つの障壁の喪失又は喪失のおそれ <input type="checkbox"/> SE43 原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用 * <input type="checkbox"/> SE51 原子炉制御室の一部の機能喪失・警報喪失 <input type="checkbox"/> SE52 所内外通信連絡機能の全ての喪失 <input type="checkbox"/> SE53 火災・溢水による安全機能の一部喪失 * <input type="checkbox"/> SE55 防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生 <p>(注記：*は電離放射線障害防止規則第 7 条の 2 第 2 項に該当する事象を示す)</p>	<p>原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項に基づく基準</p> <ul style="list-style-type: none"> * <input type="checkbox"/> GE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 * <input type="checkbox"/> GE02・SE02 通常放出経路での気体放射性物質の放出 * <input type="checkbox"/> GE03・SE03 通常放出経路での液体放射性物質の放出 * <input type="checkbox"/> GE04 火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出 * <input type="checkbox"/> GE05 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出 * <input type="checkbox"/> GE06 施設内(原子炉外)での臨界事故 * <input type="checkbox"/> GE11 原子炉停止の失敗又は停止確認不能 * <input type="checkbox"/> GE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能 * <input type="checkbox"/> GE24 蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能 * <input type="checkbox"/> GE25 全交流動力電源の 1 時間以上喪失 * <input type="checkbox"/> GE27 全直流電源の 5 分以上喪失 * <input type="checkbox"/> GE28 炉心損傷の検出 * <input type="checkbox"/> GE29 停止中の原子炉冷却機能の完全喪失 * <input type="checkbox"/> GE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(新基準炉) * <input type="checkbox"/> GE31 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(旧基準炉) * <input type="checkbox"/> GE41 格納容器圧力の異常上昇 * <input type="checkbox"/> GE42 2つの障壁の喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ * <input type="checkbox"/> GE51 原子炉制御室の機能喪失・警報喪失 * <input type="checkbox"/> GE55 住民の避難を開始する必要がある事象発生 	
	想定される原因	故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他 ()		
	検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状態等	<p>原子炉の運転状態</p> <p>発生前 (運転中、停止中、その他 ())</p> <p>発生後 (状態継続、停止操作中、停止、停止失敗)</p> <p>E C C S 系の作動状態 作動なし、作動あり (自動、手動)、作動失敗</p> <p>排気筒モニタの指示値</p> <p>確認中、変化なし、変化あり (cpm→ cpm)</p> <p>モニタリングポストの指示値</p> <p>確認中、変化なし、変化あり (最大値: nGy/h→ nGy/h、No.)</p>		
その他特定事象の把握に参考となる情報				

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。

様式 3-1-10 特定事象発生通報様式（事業所外運搬）

特定事象発生通報（事業所外運搬）

（第 報）

年 月 日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿

第 10 条通報

第 10 条事象発生

通報者名

第 15 条事象発生

連絡先

事業所外運搬に係る特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の規定に基づき通報します。

原子力事業所の名称及び場所	
特定事象の発生箇所	
特定事象の発生時刻	(24 時間表示)
発生した特定事象の概要	特定事象の種類 原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく基準 * <input type="checkbox"/> XSE61 事業所外運搬での放射線量率の上昇 * <input type="checkbox"/> XSE62 事業所外運搬での放射性物質漏えい 原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項に基づく基準 * <input type="checkbox"/> XGE61 事業所外運搬での放射線量率の異常上昇 * <input type="checkbox"/> XGE62 事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい (注記：*は電離放射線障害防止規則第 7 条の 2 第 2 項に該当する事象を示す)
	想定される原因
	検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状態等
その他特定事象の把握に参考となる情報	

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。

様式 3-1-1-1 (1/2) 応急措置の概要連絡様式 (原子炉施設)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 報)

年 月 日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

第 2 5 条 報 告

報告者名 _____

連絡先 _____

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。

原子力事業所の名称及び場所	
特定事象の発生箇所 (注 1)	
特定事象の発生時刻 (注 1)	(24 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	
発生事象と対応の概要 (注 2)	(対応日時、対応の概要)
	※添付の有・無
その他の事項の対応 (注 3)	

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。

(注 1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

様式 3-1-11 (2/2) 応急措置の概要連絡様式 (原子炉施設)

添付

応急措置の概要 (発電所第 号機状況)

1. プラント状況				(確認時刻: 月 日 時 分)	
原子炉出力(中性子束)	%	外部電源受電	有・無		
1次冷却材圧力	MPa(gage)	非常用交流発電機受電	有・無・不要		
(加圧器・原子炉)水位	%	蒸気発生器による冷却	有・無・不要		
格納容器圧力	kPa(gage)	原子炉容器注水	有・無・不要		
炉心出口温度(最高値)	℃	格納容器注水	有・無・不要		
格納容器内水素濃度(ドラ値)	Vol%				
炉心損傷	有・無				
格納容器最高使用圧力	未満・以上・2倍以上				
2. 放射性物質放出見通し				(評価時刻: 月 日 時 分)	
放出開始予測時刻	月 日 時 分頃				
特記事項					
3. 放射性物質放出状況(放出有りの場合に記載)				(評価時刻: 月 日 時 分)	
放出開始時刻	月 日 時 分頃	放出箇所			
放出停止時刻	月 日 時 分頃	放出高さ(地上高)	m		
放出実績評価	評価時点での放出率		評価時刻までの放出量		
希ガス		Bq/h	Bq		
ヨウ素		Bq/h	Bq		
その他(核種:)		Bq/h	Bq		
4. モニタ・気象情報				(確認時刻: 月 日 時 分)	
排気筒ガスモニタ	格納容器排気筒	(cpm・cps)	補助建屋排気筒	(cpm・cps)	
モニタリングポスト	名称				
	(n・p)Gy/h				
気象情報	天候		風向		
	風速		大気安定度		
5. その他					

様式3-1-12 (2/2) 応急措置の概要連絡様式(事業所外運搬)

添付

応急措置の概要(輸送容器状況)

1. 輸送容器状況					(確認時刻: 月 日 時 分)			
事故発生時の状況	輸送物		使用容器					
	出発地		到着予定地					
	輸送手段		/	/				
現在の状況	火災の有無	有・可能性有・ 無・不明	爆発の有無		有・可能性有・ 無・不明			
	漏えいの有無	有・可能性有・ 無・不明	/	/				
	特記事項							
2. 放射線量状況					(確認時刻: 月 日 時 分)			
距離・ 場所								
μSv/h								
3. 放射性物質放出状況等(放出、漏えい有りの場合に記載)					(確認時刻: 月 日 時 分)			
放出, 漏えい 開始時刻				放出, 漏えい 停止時刻				
放出, 漏えい 箇所								
4. その他								

参考1 原子力災害対策特別措置法および原子力災害対策指針に基づく標準EALマトリックス表

EAL区分	警戒事象(AL)		原災法第10条第1項に基づく特定事象(SE)		原災法第15条第1項に関する緊急事態事象(GE)	
	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称	EAL番号	EAL略称
放射線量・放射性物質放出	01	—	SE01	敷地境界付近の放射線量の上昇	GE01	敷地境界付近の放射線量の上昇
	02	—	SE02	通常放出経路での気体放射性物質の放出	GE02	通常放出経路での気体放射性物質の放出
	03	—	SE03	通常放出経路での液体放射性物質の放出	GE03	通常放出経路での液体放射性物質の放出
	04	—	SE04	火災爆発等による管理区域外での放射線の放出	GE04	火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出
	05	—	SE05	火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出	GE05	火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出
	06	—	SE06	施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ	GE06	施設内(原子炉外)での臨界事故
止める	11	AL11 原子炉停止機能の異常のおそれ	—	—	GE11	原子炉停止の失敗または停止確認不能
冷やす	21	AL21 原子炉冷却材の漏えい	SE21	原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能	GE21	原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能
	24	AL24 蒸気発生器給水機能喪失のおそれ	SE24	蒸気発生器給水機能の喪失	GE24	蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能
	25	AL25 全交流電源喪失のおそれ	SE25	全交流電源の30分以上喪失	GE25	全交流電源の1時間以上喪失
	27	—	SE27	直流電源の部分喪失	GE27	全直流電源の5分以上喪失
	28	—	—	—	GE28	炉心損傷の検出
	29	AL29 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失	SE29	停止中の原子炉冷却機能の喪失	GE29	停止中の原子炉冷却機能の完全喪失
	30	AL30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ(新基準炉)	SE30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(新基準炉)	GE30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(新基準炉)
31	AL31 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ(旧基準炉)	SE31	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失(旧基準炉)	GE31	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出(旧基準炉)	
閉じ込める	41	—	SE41	格納容器健全性喪失のおそれ	GE41	格納容器圧力の異常上昇
	42	AL42 単一障壁の喪失または喪失の可能性	SE42	2つの障壁の喪失または喪失の可能性	GE42	2つの障壁喪失および1つの障壁の喪失または喪失の可能性
	43	—	SE43	原子炉格納容器圧力逃し装置の使用	—	—
その他脅威	51	AL51 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ	SE51	原子炉制御室の一部の機能喪失・警報喪失	GE51	原子炉制御室の機能喪失・警報喪失
	52	AL52 所内外通信連絡機能の一部喪失	SE52	所内外通信連絡機能の全て喪失	—	—
	53	AL53 重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ	SE53	火災・溢水による安全機能の一部喪失	—	—
	55	—	SE55	防護措置の準備および一部実施が必要な事象発生	GE55	住民の避難を開始する必要がある事象発生
その他	—	—	—	(所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合)【事業者からの連絡不要】	—	—
	—	—	—	(福井県津波予報区において大津波警報が発表された場合)【事業者からの連絡不要】	—	—
	—	—	—	(新規制基準で定める設計基準を超える外部事象(竜巻、洪水、台風、火山等)が発生した場合)	—	—
	—	—	—	(原子力規制庁より警戒本部設置の連絡を受けた場合)	—	—
事業所外	—	—	XSE61	事業所外運搬での放射線量率の上昇	XGE61	事業所外運搬での放射線量率の異常上昇
	—	—	XSE62	事業所外運搬での放射性物質漏えい	XGE62	事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい

網掛けした項目は、電離放射線障害防止規則第7条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象(緊急時被ばく250mSvが適用される事象)を示す