

11:10受

1/2

様式0-1(1/2)

(第17866報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

平成30年3月25日 10時50分
 内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 内田 俊志
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第8137報他でお知らせした、1号機放水路立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。 ・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 3月23日] 今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。 【公表区分：その他】
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

42

2018年3月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月23日	3月23日	3月23日	3月23日
採取時刻	9:05	8:46	8:59	8:50
Cs-134(約2年)	130	110	200	ND(11)
Cs-137(約30年)	1,300	980	1,900	61
全β	1,800	2,700	2,400	150
H-3(約12年)	260	460	180	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

11:10 受

1/2

様式9-1(1/2)
(第17867報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

平成30年3月25日 10時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 内田 俊志
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 地下貯水槽 トリチウム分析結果 [採取日 3月23日] <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D続】</p> <p>※添付の(有)・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2018年3月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

地下貯水槽 トリチウム分析結果(2018年3月23日分)

地下貯水槽(ドレン孔水)														
	i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日		3月23日		3月23日										
採取時刻		7:43		7:54										
トリチウム(Bq/L)		ND(250)		ND(250)										

半減期 トリチウム:約12年

地下貯水槽(漏えい検知孔水)														
	i		ii		iii		iv*		v*		vi		vii*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日														
採取時刻														
トリチウム(Bq/L)														

半減期 トリチウム:約12年

(注1)トリチウムは月1回分析を行っている。
(注2)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
* 漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。

2/2

11:10 受

1/9

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第17868報)

<p>平成30年3月25日 10時50分</p> <p>内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿</p> <p>報告者名 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 原子力防災管理者 内田 俊志</p> <p>連絡先 0240-30-9301</p> <p>第25条報告</p> <p>原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。</p>	
原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>プラント関連パラメータ、発電所敷地内におけるモニタリング結果、及びタンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [3月25日 5時00分現在] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果 [3月25日10時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 3月24日] <p>昨日のタンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありませんでした。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、3月26日に排水を実施します。排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 3月21日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/9

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年3月25日 5:00 現在

【留意事項】
 本表の数値については、機器やその後の検査記録の経緯を踏まえて、適切な使用範囲
 条件を超えていないものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存
 在している。プラントの状態を把握するに際し、このように数値の不確かさを考
 慮したうえで、機器の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意し
 て総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系：1.5m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (3/25 5:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：3.0m ³ /h (3/25 5:00 現在)	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (3/25 5:00 現在)	
原子炉圧力容器 内部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：13.7C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：13.6C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：13.5C (3/25 5:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：19.7C RPV温度 (TE-2-3-69R)：20.4C (3/25 5:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：18.2C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：16.8C (3/25 5:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：13.9C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：13.5C (3/25 5:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：19.9C SUPPLY AIR D/W COOLER HW/H2-16B (TE-16-114G#1)：19.9C (3/25 5:00 現在)	格納容器調湿室内空気温度 (TE-16-114A)：17.8C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：16.4C (3/25 5:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.54kPa.g (3/25 5:00 現在)	3.13kPa.g (3/25 5:00 現在)	0.30kPa.g (3/25 5:00 現在)	
蒸気封入流量 ※3	RPV (RVH)：1383Nm ³ /h (JP-A)：1429Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h (3/25 5:00 現在)	RPV：12.51Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h (3/25 5:00 現在)	RPV：16.69Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h (3/25 5:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.5m ³ /h (3/25 5:00 現在)	15.94Nm ³ /h (3/25 5:00 現在)	18.94Nm ³ /h (3/25 5:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (3/25 5:00 現在)	A系：0.05vol% B系：0.05vol% (3/25 5:00 現在)	A系：0.04vol% B系：0.04vol% (3/25 5:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系：指示値 8.70E-04 検出限界値 4.40E-04 B系：指示値 1.02E-03 検出限界値 4.10E-04 (3/25 5:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 1.6E-01 B系：指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 (3/25 5:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 B系：指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 (3/25 5:00 現在)	Ba/cm Ba/cm
使用済燃料プール 水温度	23.6C (3/25 5:00 現在)	25.5C (3/25 5:00 現在)	23.2C (3/25 5:00 現在)	11.7C (3/25 5:00 現在)
FPC 排ガス 水位	3.01m (3/25 5:00 現在)	4.61m (3/25 5:00 現在)	4.52m (3/25 5:00 現在)	43.82X100mm (3/25 5:00 現在)

【計測範囲に関する事項】
 ※1：指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(0%未満が検出限界値) ※2：指示値が検出限界値を超過する場合は、計測精度によりマイナスマークがつけられる場合があるため)
 ※2：指示値が検出限界値を超過する場合は、計測精度によりマイナスマークがつけられる場合があるため)
 ※3：使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。
 ※4：蒸気封入停止中

3/9

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー・気象関係)						
場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2018/3/24 14:00	-	<0.01	晴れ	ESE	3.0
西門	2018/3/24 14:10	-	<0.01	晴れ	ESE	3.6
西門	2018/3/24 14:20	-	<0.01	晴れ	SE	3.7
西門	2018/3/24 14:30	-	<0.01	晴れ	SE	2.8
西門	2018/3/24 14:40	-	<0.01	晴れ	SE	3.0
西門	2018/3/24 14:50	-	<0.01	晴れ	SE	3.0
西門	2018/3/24 15:00	-	<0.01	晴れ	SE	2.0
西門	2018/3/24 15:10	-	<0.01	晴れ	ESE	2.0
西門	2018/3/24 15:20	-	<0.01	晴れ	ESE	2.0
西門	2018/3/24 15:30	-	<0.01	晴れ	ESE	1.7
西門	2018/3/24 15:40	-	<0.01	晴れ	E	1.9
西門	2018/3/24 15:50	-	<0.01	晴れ	ESE	1.7
西門	2018/3/24 16:00	-	<0.01	晴れ	ESE	1.7
西門	2018/3/24 16:10	-	<0.01	晴れ	SE	2.3
西門	2018/3/24 16:20	-	<0.01	晴れ	SE	2.3
西門	2018/3/24 16:30	-	<0.01	晴れ	SSE	2.0
西門	2018/3/24 16:40	-	<0.01	晴れ	S	2.0
西門	2018/3/24 16:50	-	<0.01	晴れ	S	2.2
西門	2018/3/24 17:00	-	<0.01	晴れ	SSE	2.6
西門	2018/3/24 17:10	-	<0.01	晴れ	SSE	2.6
西門	2018/3/24 17:20	-	<0.01	晴れ	SSE	2.6
西門	2018/3/24 17:30	-	<0.01	晴れ	SSE	2.5
西門	2018/3/24 17:40	-	<0.01	晴れ	S	2.9
西門	2018/3/24 17:50	-	<0.01	晴れ	S	3.0
西門	2018/3/24 18:00	-	<0.01	晴れ	S	2.8
西門	2018/3/24 18:10	-	<0.01	晴れ	S	3.2
西門	2018/3/24 18:20	-	<0.01	晴れ	SSW	3.0
西門	2018/3/24 18:30	-	<0.01	晴れ	SSW	3.1
西門	2018/3/24 18:40	-	<0.01	晴れ	SSW	3.0
西門	2018/3/24 18:50	-	<0.01	晴れ	SSW	2.8
西門	2018/3/24 19:00	-	<0.01	晴れ	SSW	2.4
西門	2018/3/24 19:10	-	<0.01	晴れ	SSW	1.9
西門	2018/3/24 19:20	-	<0.01	晴れ	SSW	1.7
西門	2018/3/24 19:30	-	<0.01	晴れ	SW	0.9
西門	2018/3/24 19:40	-	<0.01	晴れ	WSW	0.6
西門	2018/3/24 19:50	-	<0.01	晴れ	*	CALM
西門	2018/3/24 20:00	-	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2018/3/24 20:10	-	<0.01	晴れ	WNW	1.0
西門	2018/3/24 20:20	-	<0.01	晴れ	W	0.7
西門	2018/3/24 20:30	-	<0.01	晴れ	WSW	0.6
西門	2018/3/24 20:40	-	<0.01	晴れ	WSW	0.6
西門	2018/3/24 20:50	-	<0.01	晴れ	W	0.7
西門	2018/3/24 21:00	-	<0.01	晴れ	W	1.0
西門	2018/3/24 21:10	-	<0.01	晴れ	W	1.0
西門	2018/3/24 21:20	-	<0.01	晴れ	WNW	1.2
西門	2018/3/24 21:30	-	<0.01	晴れ	WNW	1.6
西門	2018/3/24 21:40	-	<0.01	晴れ	WNW	1.6
西門	2018/3/24 21:50	-	<0.01	晴れ	W	0.7
西門	2018/3/24 22:00	-	<0.01	晴れ	NW	1.2
西門	2018/3/24 22:10	-	<0.01	曇り	NW	1.4
西門	2018/3/24 22:20	-	<0.01	曇り	NW	1.4
西門	2018/3/24 22:30	-	<0.01	曇り	NW	1.5
西門	2018/3/24 22:40	-	<0.01	曇り	NW	1.9
西門	2018/3/24 22:50	-	<0.01	雨	WNW	2.0
西門	2018/3/24 23:00	-	<0.01	雨	WNW	2.8
西門	2018/3/24 23:10	-	<0.01	雨	WNW	3.7
西門	2018/3/24 23:20	-	<0.01	雨	WNW	4.1
西門	2018/3/24 23:30	-	<0.01	雨	WNW	4.2
西門	2018/3/24 23:40	-	<0.01	雨	NW	4.4
西門	2018/3/24 23:50	-	<0.01	雨	NW	4.2
西門	2018/3/25 0:00	-	<0.01	雨	NW	2.9

*無風の為読取れず 風速0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)と表記

4/9

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー・気象関係)

場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2018/3/25 0:10	-	<0.01	雨	NW	2.8
西門	2018/3/25 0:20	-	<0.01	雨	NW	3.7
西門	2018/3/25 0:30	-	<0.01	雨	NW	2.6
西門	2018/3/25 0:40	-	<0.01	雨	N	1.2
西門	2018/3/25 0:50	-	<0.01	雨	SE	0.6
西門	2018/3/25 1:00	-	<0.01	曇り	SSW	1.1
西門	2018/3/25 1:10	-	<0.01	曇り	S	1.9
西門	2018/3/25 1:20	-	<0.01	曇り	SSW	1.9
西門	2018/3/25 1:30	-	<0.01	曇り	SSW	1.4
西門	2018/3/25 1:40	-	<0.01	曇り	S	1.6
西門	2018/3/25 1:50	-	<0.01	曇り	S	2.1
西門	2018/3/25 2:00	-	<0.01	曇り	SSW	1.5
西門	2018/3/25 2:10	-	<0.01	曇り	SSW	2.2
西門	2018/3/25 2:20	-	<0.01	曇り	SSW	2.1
西門	2018/3/25 2:30	-	<0.01	曇り	SSW	1.0
西門	2018/3/25 2:40	-	<0.01	曇り	S	1.1
西門	2018/3/25 2:50	-	<0.01	曇り	*	CALM
西門	2018/3/25 3:00	-	<0.01	曇り	*	CALM
西門	2018/3/25 3:10	-	<0.01	曇り	NNW	1.3
西門	2018/3/25 3:20	-	<0.01	曇り	NNW	1.1
西門	2018/3/25 3:30	-	<0.01	曇り	*	CALM
西門	2018/3/25 3:40	-	<0.01	曇り	NW	0.5
西門	2018/3/25 3:50	-	<0.01	曇り	WNW	0.6
西門	2018/3/25 4:00	-	<0.01	曇り	WNW	1.0
西門	2018/3/25 4:10	-	<0.01	曇り	WNW	1.0
西門	2018/3/25 4:20	-	<0.01	曇り	WNW	0.6
西門	2018/3/25 4:30	-	<0.01	曇り	NW	1.0
西門	2018/3/25 4:40	-	<0.01	曇り	WNW	0.7
西門	2018/3/25 4:50	-	<0.01	曇り	NNW	1.2
西門	2018/3/25 5:00	-	<0.01	曇り	NW	1.0
西門	2018/3/25 5:10	-	<0.01	晴れ	NW	0.9
西門	2018/3/25 5:20	-	<0.01	晴れ	WNW	1.2
西門	2018/3/25 5:30	-	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2018/3/25 5:40	-	<0.01	晴れ	W	0.5
西門	2018/3/25 5:50	-	<0.01	晴れ	WNW	0.6
西門	2018/3/25 6:00	-	<0.01	晴れ	*	CALM
西門	2018/3/25 6:10	-	<0.01	晴れ	NW	1.1
西門	2018/3/25 6:20	-	<0.01	晴れ	NW	1.3
西門	2018/3/25 6:30	-	<0.01	晴れ	NW	1.8
西門	2018/3/25 6:40	-	<0.01	晴れ	NW	2.1
西門	2018/3/25 6:50	-	<0.01	晴れ	WNW	2.2
西門	2018/3/25 7:00	-	<0.01	晴れ	NW	1.4
西門	2018/3/25 7:10	-	<0.01	晴れ	NW	2.2
西門	2018/3/25 7:20	-	<0.01	晴れ	WNW	2.3
西門	2018/3/25 7:30	-	<0.01	晴れ	WNW	1.8
西門	2018/3/25 7:40	-	<0.01	晴れ	WNW	2.0
西門	2018/3/25 7:50	-	<0.01	晴れ	WNW	2.3
西門	2018/3/25 8:00	-	<0.01	晴れ	WNW	2.8
西門	2018/3/25 8:10	-	<0.01	晴れ	NW	2.4
西門	2018/3/25 8:20	-	<0.01	晴れ	NW	2.5
西門	2018/3/25 8:30	-	<0.01	晴れ	WNW	1.5
西門	2018/3/25 8:40	-	<0.01	晴れ	WNW	2.4
西門	2018/3/25 8:50	-	<0.01	晴れ	WNW	2.4
西門	2018/3/25 9:00	-	<0.01	晴れ	WNW	3.0
西門	2018/3/25 9:10	-	<0.01	晴れ	WNW	1.4
西門	2018/3/25 9:20	-	<0.01	晴れ	WNW	2.4
西門	2018/3/25 9:30	-	<0.01	晴れ	WNW	3.6
西門	2018/3/25 9:40	-	<0.01	晴れ	NW	3.4
西門	2018/3/25 9:50	-	<0.01	晴れ	WNW	2.1
西門	2018/3/25 10:00	-	<0.01	晴れ	W	1.9

*無風の為読取れず 風速0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)と表記

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

5/9

測定日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	スタック(95m)		感雨
									風向	風速(m/s)	
2018/3/24 14:00	0.838	1.403	0.875	1.638	1.102	0.478	0.839	0.806	SE	3.1	無
2018/3/24 14:10	0.839	1.404	0.875	1.634	1.103	0.477	0.841	0.810	ESE	4.5	無
2018/3/24 14:20	0.838	1.404	0.876	1.636	1.103	0.477	0.839	0.808	ESE	4.5	無
2018/3/24 14:30	0.841	1.406	0.874	1.637	1.104	0.477	0.839	0.807	SE	4.1	無
2018/3/24 14:40	0.839	1.404	0.876	1.636	1.104	0.477	0.841	0.809	SE	4.1	無
2018/3/24 14:50	0.840	1.407	0.876	1.636	1.102	0.478	0.841	0.807	SE	4.0	無
2018/3/24 15:00	0.839	1.411	0.876	1.636	1.102	0.478	0.840	0.807	SE	3.3	無
2018/3/24 15:10	0.839	1.409	0.876	1.638	1.104	0.477	0.843	0.807	SE	3.8	無
2018/3/24 15:20	0.840	1.412	0.877	1.638	1.107	0.479	0.841	0.805	SE	4.0	無
2018/3/24 15:30	0.841	1.410	0.878	1.638	1.107	0.480	0.841	0.808	SE	4.0	無
2018/3/24 15:40	0.839	1.410	0.876	1.636	1.105	0.477	0.842	0.806	ESE	3.9	無
2018/3/24 15:50	0.839	1.410	0.875	1.638	1.103	0.479	0.841	0.807	SE	2.8	無
2018/3/24 16:00	0.839	1.412	0.876	1.637	1.104	0.478	0.840	0.808	SE	3.0	無
2018/3/24 16:10	0.840	1.414	0.878	1.637	1.108	0.480	0.841	0.807	SE	3.6	無
2018/3/24 16:20	0.842	1.413	0.877	1.638	1.105	0.479	0.839	0.807	SE	3.3	無
2018/3/24 16:30	0.841	1.411	0.878	1.637	1.106	0.480	0.841	0.809	SSE	4.2	無
2018/3/24 16:40	0.839	1.411	0.876	1.637	1.106	0.478	0.839	0.809	SSE	4.9	無
2018/3/24 16:50	0.840	1.414	0.879	1.637	1.104	0.480	0.840	0.810	SSE	4.7	無
2018/3/24 17:00	0.841	1.414	0.880	1.641	1.106	0.479	0.840	0.811	SSE	3.7	無
2018/3/24 17:10	0.842	1.413	0.879	1.637	1.106	0.479	0.841	0.811	SSE	5.1	無
2018/3/24 17:20	0.843	1.416	0.880	1.637	1.107	0.477	0.842	0.811	SSE	5.4	無
2018/3/24 17:30	0.843	1.416	0.881	1.640	1.106	0.478	0.840	0.810	SSE	7.1	無
2018/3/24 17:40	0.843	1.415	0.879	1.638	1.106	0.479	0.842	0.811	S	6.2	無
2018/3/24 17:50	0.842	1.415	0.878	1.637	1.108	0.477	0.841	0.810	SSE	7.7	無
2018/3/24 18:00	0.843	1.416	0.875	1.639	1.109	0.479	0.842	0.810	S	7.7	無
2018/3/24 18:10	0.843	1.414	0.880	1.640	1.109	0.479	0.842	0.810	S	8.2	無
2018/3/24 18:20	0.843	1.415	0.878	1.640	1.110	0.479	0.843	0.813	S	8.1	無
2018/3/24 18:30	0.843	1.412	0.879	1.637	1.109	0.479	0.843	0.811	S	8.8	無
2018/3/24 18:40	0.841	1.411	0.880	1.636	1.109	0.479	0.844	0.810	S	7.4	無
2018/3/24 18:50	0.843	1.413	0.879	1.638	1.108	0.479	0.842	0.812	SSW	7.2	無
2018/3/24 19:00	0.843	1.412	0.880	1.638	1.108	0.479	0.842	0.808	S	7.9	無
2018/3/24 19:10	0.843	1.414	0.877	1.637	1.107	0.479	0.841	0.811	SSW	8.1	無
2018/3/24 19:20	0.842	1.412	0.880	1.638	1.108	0.478	0.842	0.809	SSW	8.2	無
2018/3/24 19:30	0.843	1.412	0.878	1.638	1.108	0.478	0.843	0.810	SSW	7.5	無
2018/3/24 19:40	0.843	1.414	0.879	1.639	1.108	0.480	0.843	0.811	SSW	6.5	無
2018/3/24 19:50	0.842	1.410	0.881	1.637	1.108	0.478	0.842	0.810	SSW	5.3	無
2018/3/24 20:00	0.843	1.413	0.878	1.638	1.109	0.479	0.843	0.809	SSW	4.5	無
2018/3/24 20:10	0.843	1.412	0.880	1.636	1.106	0.478	0.843	0.809	SW	4.7	無
2018/3/24 20:20	0.845	1.413	0.881	1.637	1.106	0.479	0.843	0.812	SSW	5.4	無
2018/3/24 20:30	0.844	1.410	0.879	1.637	1.106	0.478	0.842	0.810	SW	5.3	無
2018/3/24 20:40	0.843	1.411	0.880	1.636	1.107	0.479	0.842	0.810	SSW	5.1	無
2018/3/24 20:50	0.842	1.413	0.878	1.638	1.105	0.480	0.841	0.810	SSW	4.9	無
2018/3/24 21:00	0.840	1.411	0.878	1.638	1.109	0.478	0.843	0.811	SSW	4.8	無
2018/3/24 21:10	0.843	1.410	0.880	1.637	1.105	0.479	0.843	0.812	SSW	4.2	無
2018/3/24 21:20	0.842	1.409	0.879	1.637	1.110	0.478	0.843	0.810	SW	3.5	無
2018/3/24 21:30	0.844	1.414	0.881	1.639	1.107	0.479	0.842	0.810	WSW	3.6	無
2018/3/24 21:40	0.844	1.411	0.880	1.637	1.107	0.479	0.843	0.811	WSW	4.1	無
2018/3/24 21:50	0.843	1.414	0.882	1.640	1.108	0.478	0.843	0.810	SW	3.5	無
2018/3/24 22:00	0.841	1.412	0.879	1.635	1.108	0.479	0.842	0.810	W	3.9	無
2018/3/24 22:10	0.844	1.413	0.878	1.639	1.109	0.479	0.844	0.811	WNW	3.9	無
2018/3/24 22:20	0.841	1.414	0.879	1.638	1.108	0.478	0.842	0.811	WNW	4.1	無
2018/3/24 22:30	0.843	1.413	0.880	1.641	1.106	0.479	0.842	0.810	NW	6.1	無
2018/3/24 22:40	0.842	1.411	0.880	1.642	1.107	0.479	0.842	0.810	NW	6.7	無
2018/3/24 22:50	0.842	1.412	0.881	1.639	1.109	0.479	0.843	0.810	WNW	8.1	有
2018/3/24 23:00	0.841	1.414	0.878	1.640	1.107	0.480	0.843	0.811	W	9.2	有
2018/3/24 23:10	0.840	1.402	0.876	1.638	1.105	0.479	0.842	0.811	WNW	10.8	有
2018/3/24 23:20	0.837	1.400	0.875	1.637	1.108	0.479	0.840	0.811	WNW	11.7	有
2018/3/24 23:30	0.837	1.397	0.874	1.636	1.106	0.478	0.837	0.809	WNW	10.5	有
2018/3/24 23:40	0.835	1.395	0.875	1.636	1.105	0.479	0.838	0.807	WNW	11.0	有
2018/3/24 23:50	0.831	1.395	0.874	1.634	1.102	0.479	0.838	0.807	WNW	8.8	有
2018/3/25 0:00	0.835	1.394	0.874	1.635	1.101	0.479	0.838	0.806	NW	8.6	有

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)

6/9

測定日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	スタック(95m)		感雨
									風向	風速(m/s)	
2018/3/25 0:10	0.832	1.391	0.872	1.633	1.101	0.479	0.837	0.807	NW	9.4	有
2018/3/25 0:20	0.829	1.384	0.869	1.626	1.098	0.478	0.836	0.806	WNW	8.5	有
2018/3/25 0:30	0.829	1.383	0.869	1.628	1.097	0.478	0.838	0.807	WNW	7.0	有
2018/3/25 0:40	0.831	1.385	0.872	1.629	1.098	0.482	0.837	0.806	NW	5.3	有
2018/3/25 0:50	0.830	1.385	0.871	1.625	1.097	0.480	0.836	0.806	WNW	1.4	有
2018/3/25 1:00	0.832	1.386	0.869	1.629	1.099	0.479	0.837	0.806	SW	4.1	無
2018/3/25 1:10	0.832	1.386	0.869	1.628	1.098	0.479	0.838	0.805	SSW	4.8	無
2018/3/25 1:20	0.827	1.387	0.871	1.627	1.098	0.480	0.838	0.807	SSW	5.9	無
2018/3/25 1:30	0.828	1.386	0.870	1.626	1.096	0.478	0.838	0.805	SSW	4.0	無
2018/3/25 1:40	0.826	1.382	0.869	1.628	1.096	0.479	0.836	0.806	SSW	3.3	無
2018/3/25 1:50	0.829	1.383	0.868	1.625	1.097	0.477	0.837	0.805	S	3.0	無
2018/3/25 2:00	0.827	1.385	0.869	1.624	1.096	0.476	0.837	0.807	S	2.6	無
2018/3/25 2:10	0.827	1.384	0.869	1.624	1.096	0.476	0.837	0.805	SSW	3.8	無
2018/3/25 2:20	0.828	1.384	0.869	1.622	1.095	0.475	0.839	0.805	S	4.4	無
2018/3/25 2:30	0.828	1.382	0.868	1.624	1.095	0.478	0.836	0.805	SSW	4.1	無
2018/3/25 2:40	0.828	1.384	0.867	1.623	1.095	0.476	0.839	0.805	SSW	3.2	無
2018/3/25 2:50	0.830	1.382	0.868	1.623	1.095	0.477	0.836	0.805	SW	2.3	無
2018/3/25 3:00	0.825	1.384	0.867	1.621	1.095	0.476	0.836	0.805	SSW	0.9	無
2018/3/25 3:10	0.827	1.384	0.866	1.624	1.095	0.475	0.836	0.806	*	CALM	無
2018/3/25 3:20	0.827	1.384	0.864	1.624	1.094	0.476	0.836	0.807	NNW	1.2	無
2018/3/25 3:30	0.829	1.382	0.866	1.622	1.095	0.476	0.838	0.804	NW	2.8	無
2018/3/25 3:40	0.826	1.381	0.865	1.624	1.094	0.477	0.837	0.805	WNW	5.2	無
2018/3/25 3:50	0.826	1.382	0.866	1.621	1.095	0.477	0.836	0.804	WNW	5.4	無
2018/3/25 4:00	0.826	1.384	0.865	1.624	1.092	0.477	0.836	0.805	WNW	4.8	無
2018/3/25 4:10	0.828	1.384	0.866	1.622	1.094	0.475	0.837	0.804	NW	4.3	無
2018/3/25 4:20	0.827	1.383	0.866	1.622	1.093	0.476	0.836	0.804	NW	3.6	無
2018/3/25 4:30	0.825	1.385	0.867	1.621	1.095	0.476	0.836	0.805	NNW	4.8	無
2018/3/25 4:40	0.826	1.382	0.866	1.621	1.095	0.476	0.835	0.804	WNW	5.0	無
2018/3/25 4:50	0.826	1.383	0.865	1.622	1.093	0.476	0.836	0.803	NW	5.8	無
2018/3/25 5:00	0.827	1.382	0.867	1.623	1.095	0.474	0.837	0.805	NW	4.6	無
2018/3/25 5:10	0.826	1.381	0.865	1.622	1.094	0.476	0.837	0.804	NW	3.7	無
2018/3/25 5:20	0.827	1.385	0.866	1.621	1.094	0.475	0.836	0.805	NW	3.0	無
2018/3/25 5:30	0.827	1.384	0.866	1.622	1.095	0.475	0.836	0.804	NW	3.7	無
2018/3/25 5:40	0.825	1.384	0.864	1.621	1.094	0.475	0.837	0.804	WNW	4.0	無
2018/3/25 5:50	0.827	1.382	0.866	1.622	1.094	0.475	0.834	0.804	WNW	4.6	無
2018/3/25 6:00	0.827	1.385	0.867	1.621	1.094	0.477	0.835	0.806	WNW	4.5	無
2018/3/25 6:10	0.826	1.384	0.866	1.623	1.093	0.477	0.837	0.806	WNW	4.2	無
2018/3/25 6:20	0.827	1.384	0.868	1.623	1.095	0.476	0.836	0.804	WNW	4.0	無
2018/3/25 6:30	0.828	1.384	0.867	1.624	1.094	0.476	0.836	0.805	WNW	5.6	無
2018/3/25 6:40	0.828	1.384	0.867	1.625	1.097	0.476	0.837	0.805	WNW	6.0	無
2018/3/25 6:50	0.830	1.386	0.868	1.624	1.096	0.476	0.835	0.803	WNW	7.0	無
2018/3/25 7:00	0.827	1.385	0.868	1.624	1.096	0.477	0.839	0.806	WNW	5.8	無
2018/3/25 7:10	0.830	1.387	0.868	1.626	1.098	0.477	0.839	0.804	WNW	6.1	無
2018/3/25 7:20	0.829	1.389	0.871	1.629	1.099	0.477	0.837	0.807	WNW	6.2	無
2018/3/25 7:30	0.831	1.387	0.869	1.631	1.100	0.477	0.839	0.806	W	4.6	無
2018/3/25 7:40	0.830	1.390	0.868	1.625	1.098	0.477	0.840	0.806	WNW	6.4	無
2018/3/25 7:50	0.829	1.390	0.870	1.627	1.100	0.476	0.839	0.808	WNW	6.3	無
2018/3/25 8:00	0.830	1.390	0.870	1.628	1.094	0.476	0.838	0.806	WNW	6.9	無
2018/3/25 8:10	0.832	1.389	0.868	1.629	1.098	0.476	0.839	0.807	WNW	5.0	無
2018/3/25 8:20	0.831	1.392	0.870	1.631	1.100	0.477	0.836	0.808	WNW	4.9	無
2018/3/25 8:30	0.830	1.392	0.871	1.629	1.099	0.476	0.837	0.807	WNW	5.6	無
2018/3/25 8:40	0.832	1.394	0.871	1.632	1.100	0.477	0.839	0.807	W	7.6	無
2018/3/25 8:50	0.831	1.392	0.871	1.631	1.101	0.478	0.837	0.809	WNW	5.2	無
2018/3/25 9:00	0.834	1.393	0.872	1.633	1.100	0.480	0.838	0.809	WNW	6.3	無
2018/3/25 9:10	0.832	1.394	0.872	1.634	1.102	0.479	0.839	0.809	W	5.4	無
2018/3/25 9:20	0.835	1.394	0.873	1.636	1.102	0.479	0.838	0.808	WNW	6.3	無
2018/3/25 9:30	0.832	1.394	0.872	1.633	1.104	0.477	0.840	0.806	WNW	8.0	無
2018/3/25 9:40	0.832	1.392	0.873	1.633	1.104	0.477	0.841	0.806	WNW	6.0	無
2018/3/25 9:50	0.834	1.393	0.873	1.635	1.106	0.478	0.838	0.808	W	5.5	無
2018/3/25 10:00	0.832	1.394	0.875	1.635	1.106	0.477	0.840	0.806	W	7.2	無

*無風の為読取れず 風速0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)と表記

7/9

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
日時	事務本館南側線量率 (mSv/h)	正門線量率 (μ Sv/h)	西門線量率 (μ Sv/h)
2018/3/24 14:00	0.014	1	1
2018/3/24 14:30	0.014	1	1
2018/3/24 15:00	0.014	1	1
2018/3/24 15:30	0.014	1	1
2018/3/24 16:00	0.014	1	1
2018/3/24 16:30	0.014	1	1
2018/3/24 17:00	0.014	1	1
2018/3/24 17:30	0.014	1	1
2018/3/24 18:00	0.014	1	1
2018/3/24 18:30	0.014	1	1
2018/3/24 19:00	0.014	1	1
2018/3/24 19:30	0.014	1	1
2018/3/24 20:00	0.014	1	1
2018/3/24 20:30	0.014	1	1
2018/3/24 21:00	0.014	1	1
2018/3/24 21:30	0.014	1	1
2018/3/24 22:00	0.014	1	1
2018/3/24 22:30	0.014	1	1
2018/3/24 23:00	0.014	1	1
2018/3/24 23:30	0.014	1	1
2018/3/25 0:00	0.014	1	1
2018/3/25 0:30	0.014	1	1
2018/3/25 1:00	0.014	1	1
2018/3/25 1:30	0.014	1	1
2018/3/25 2:00	0.014	1	1
2018/3/25 2:30	0.014	1	1
2018/3/25 3:00	0.014	1	1
2018/3/25 3:30	0.014	1	1
2018/3/25 4:00	0.014	1	1
2018/3/25 4:30	0.014	1	1
2018/3/25 5:00	0.014	1	1
2018/3/25 5:30	0.014	1	1
2018/3/25 6:00	0.014	1	1
2018/3/25 6:30	0.014	1	1
2018/3/25 7:00	0.014	1	1
2018/3/25 7:30	0.014	1	1
2018/3/25 8:00	0.014	1	1
2018/3/25 8:30	0.014	1	1
2018/3/25 9:00	0.014	1	1
2018/3/25 9:30	0.014	1	1
2018/3/25 10:00	0.014	1	1

2018年3月25日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with 24 columns (3/4 to 3/24) and 10 rows of data for I-131 measurements at various locations.

CS-134 (Bq/L)

Table with 24 columns (3/4 to 3/24) and 10 rows of data for CS-134 measurements at various locations.

CS-137 (Bq/L)

Table with 24 columns (3/4 to 3/24) and 10 rows of data for CS-137 measurements at various locations.

- 測定箇所
①4号T/8建屋南東
②プロセグ主建屋北東
③プロセグ主建屋南東
④プロセグ主建屋南西
⑤焼却体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトンカ建屋南西
⑦焼却作業建屋 西側
⑧焼却体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトンカ建屋南東

※1-はサンプリング測定を実施していないことを示す。
※2-は採取不可となったため、地下水流の上流側として測定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/28~)
※3-は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
※4-を追加で測定(2011/5/30~)
※5-を追加で測定(2011/8/2~)
※6-は焼却体境界線未満を要し、() 内に検出限界値を示す。
※7 悪天候により採取中止

8/9

9/9

2018年3月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

	一時貯水タンク B (サンプルタンク B)		運用目標	告示濃度 ※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取日	2018年3月21日	2018年3月21日			
採取時刻	8:05	8:05			
貯水量 [m ³]	750	750			
セシウム134	ND(0.64)	ND(0.65)	1	60	10
セシウム137	ND(0.68)	ND(0.66)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(2.3)	ND(0.32)	3(1) (注)		
トリチウム	910	1,000	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134、セシウム137の検出限界値「Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

16:07 受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第17869報)

平成30年3月25日 15時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 内田 俊志
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第17863報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクAに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時08分 ・排水終了 : 14時36分 ・排水量 : 665m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

16:07 後

1/12

様式0-1(1/2)
(第17870報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

平成30年3月25日 15時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 内田 俊志
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、発電所敷地内におけるモニタリング結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [3月25日 11時00分現在] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果 [3月25日 15時00分現在] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 3月24日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 3月22日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 3月24日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 3月24日] <p>建屋滞留水の移送状況については、本日のパトロール及び警報監視等において、漏えい等の異常は確認されませんでした。</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

7/12

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年3月25日 11:00 現在


【重要事項】
各計測器については、非露やその後の露の付着を避けて、露の付着を防止する対策を講じている。また、露の付着による計測精度の低下を防止するために、露の付着を防止する対策を講じている。また、露の付着による計測精度の低下を防止するために、露の付着を防止する対策を講じている。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (3/25 11:00 現在)	給水系: 0.0m ³ /h CS系: 3.0m ³ /h (3/25 11:00 現在)	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (3/25 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 13.8°C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 13.7°C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 13.6°C (3/25 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 19.7°C RPV温度 (TE-2-3-69R): 20.4°C (3/25 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 18.2°C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 16.9°C (3/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 13.9°C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 13.5°C (3/25 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 19.9°C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 20.0°C (3/25 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 17.8°C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 16.4°C (3/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.43kPa g (3/25 11:00 現在)	2.90kPa g (3/25 11:00 現在)	0.30kPa g (3/25 11:00 現在)	
窒素吸入流量 ※3	RPV (RVH) (JP-A): 13.69Nm ³ /h (JP-B): 14.15Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (3/25 11:00 現在)	RPV: 12.51Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (3/25 11:00 現在)	RPV: 16.69Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (3/25 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.3m ³ /h (3/25 11:00 現在)	16.03Nm ³ /h (3/25 11:00 現在)	19.78Nm ³ /h (3/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水蒸気濃度 ※1	A系: 0.00vol% B系: 0.00vol% (3/25 11:00 現在)	A系: 0.06vol% B系: 0.06vol% (3/25 11:00 現在)	A系: 0.04vol% B系: 0.04vol% (3/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.02E-03 検出限界値 4.10E-04 B系: 指示値 1.22E-03 検出限界値 4.10E-04 (3/25 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.6E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 (3/25 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 (3/25 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	23.6°C (3/25 11:00 現在)	24.8°C (3/25 11:00 現在)	22.8°C (3/25 11:00 現在)	11.8°C (3/25 11:00 現在)
FPC 注水ノック 水位	4.45m (3/25 11:00 現在)	4.55m (3/25 11:00 現在)	4.45m (3/25 11:00 現在)	43.68X100mm (3/25 11:00 現在)

【注釈】
※1: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水蒸気濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
※2: 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (Xe135) を記載する。
※3: 使用済燃料プールの温度。圧力で調整停止した値を記載する。
※4: 異常停止中


3/12

福島第一原子力発電所1号機 温度に関するパラメータ

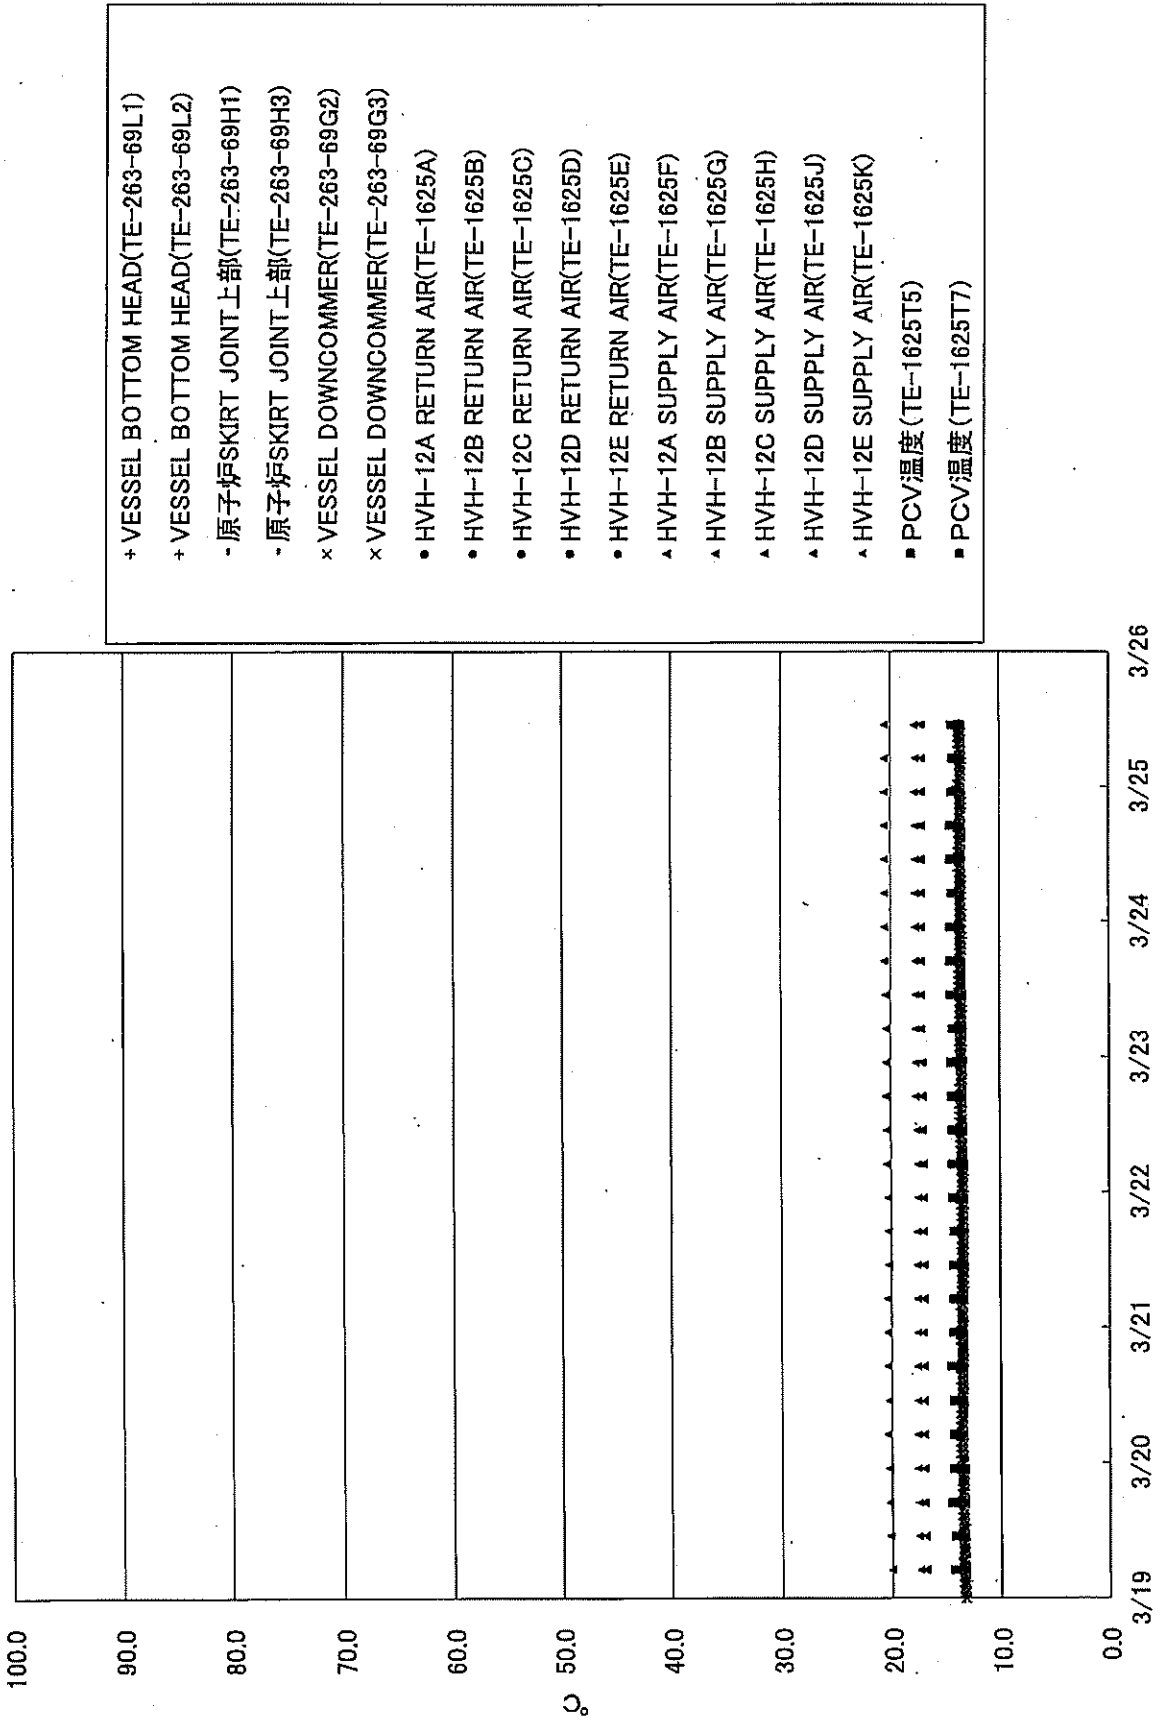

5/12

福島第一原子力発電所3号機 温度に関するパラメータ

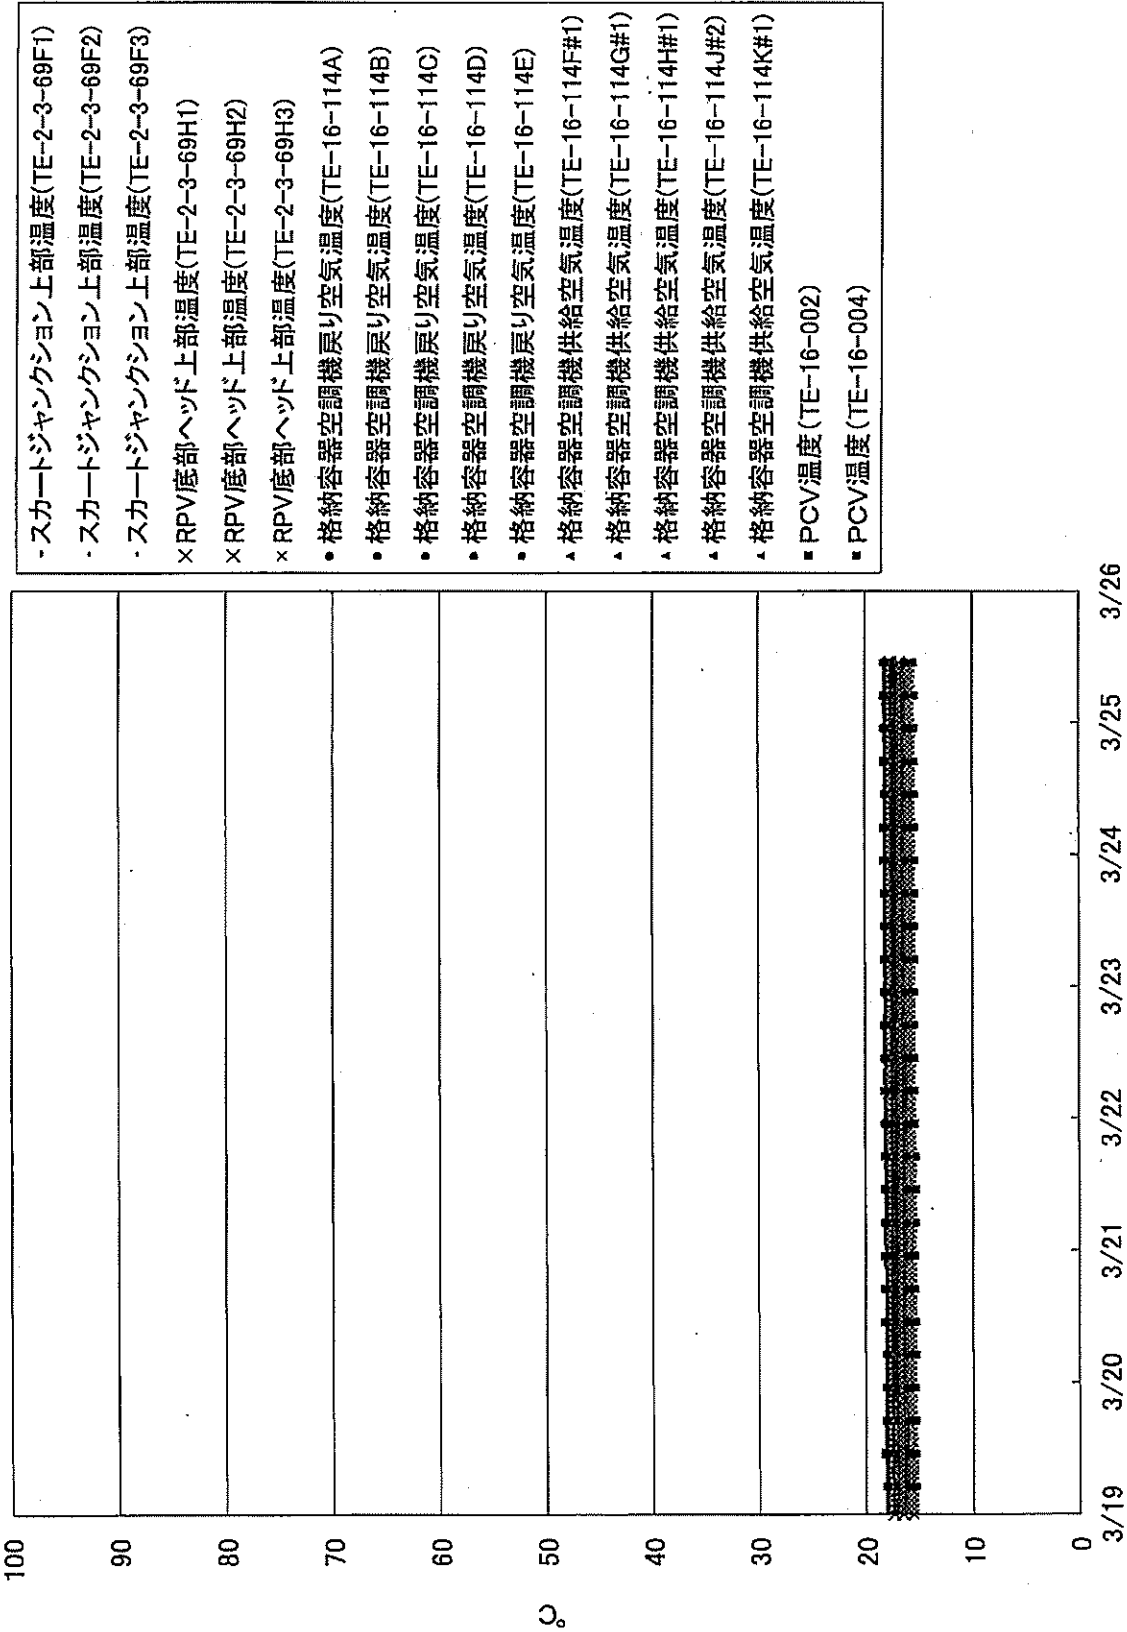

- スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F1)
- スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F2)
- スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F3)
- × RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H1)
- × RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H2)
- × RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H3)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114A)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114B)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114C)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114D)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114E)
- ▲ 格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114F#1)
- ▲ 格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114G#1)
- ▲ 格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114H#1)
- ▲ 格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114J#2)
- ▲ 格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114K#1)
- PCV温度(TE-16-002)
- PCV温度(TE-16-004)

6/12

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー・気象関係)						
場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2018/3/25 9:00	-	<0.01	晴れ	WNW	3.0
西門	2018/3/25 9:10	-	<0.01	晴れ	WNW	1.4
西門	2018/3/25 9:20	-	<0.01	晴れ	WNW	2.4
西門	2018/3/25 9:30	-	<0.01	晴れ	WNW	3.6
西門	2018/3/25 9:40	-	<0.01	晴れ	NW	3.4
西門	2018/3/25 9:50	-	<0.01	晴れ	WNW	2.1
西門	2018/3/25 10:00	-	<0.01	晴れ	W	1.9
西門	2018/3/25 10:10	-	<0.01	晴れ	W	1.7
西門	2018/3/25 10:20	-	<0.01	晴れ	WNW	2.1
西門	2018/3/25 10:30	-	<0.01	晴れ	NNW	2.1
西門	2018/3/25 10:40	-	<0.01	晴れ	NW	1.6
西門	2018/3/25 10:50	-	<0.01	晴れ	W	0.9
西門	2018/3/25 11:00	-	<0.01	晴れ	W	1.0
西門	2018/3/25 11:10	-	<0.01	晴れ	NW	1.0
西門	2018/3/25 11:20	-	<0.01	晴れ	NNW	2.5
西門	2018/3/25 11:30	-	<0.01	晴れ	N	2.8
西門	2018/3/25 11:40	-	<0.01	晴れ	N	3.1
西門	2018/3/25 11:50	-	<0.01	晴れ	N	2.7
西門	2018/3/25 12:00	-	<0.01	晴れ	NNW	2.0
西門	2018/3/25 12:10	-	<0.01	晴れ	N	1.5
西門	2018/3/25 12:20	-	<0.01	晴れ	NW	0.7
西門	2018/3/25 12:30	-	<0.01	晴れ	WNW	2.0
西門	2018/3/25 12:40	-	<0.01	晴れ	W	1.6
西門	2018/3/25 12:50	-	<0.01	晴れ	WNW	1.9
西門	2018/3/25 13:00	-	<0.01	晴れ	WNW	1.7
西門	2018/3/25 13:10	-	<0.01	晴れ	WNW	2.0
西門	2018/3/25 13:20	-	<0.01	晴れ	WNW	1.9
西門	2018/3/25 13:30	-	<0.01	晴れ	WNW	1.5
西門	2018/3/25 13:40	-	<0.01	晴れ	WNW	2.2
西門	2018/3/25 13:50	-	<0.01	晴れ	NNW	1.9
西門	2018/3/25 14:00	-	<0.01	晴れ	NE	1.7
西門	2018/3/25 14:10	-	<0.01	晴れ	SE	2.9
西門	2018/3/25 14:20	-	<0.01	晴れ	SSE	2.8
西門	2018/3/25 14:30	-	<0.01	晴れ	SE	3.3
西門	2018/3/25 14:40	-	<0.01	晴れ	SE	3.0
西門	2018/3/25 14:50	-	<0.01	晴れ	SE	2.2
西門	2018/3/25 15:00	-	<0.01	晴れ	SE	2.9

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

7/12

測定日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	スタック(95m)		感雨
									風向	風速(m/s)	
2018/3/25 9:00	0.834	1.393	0.872	1.633	1.100	0.480	0.838	0.809	WNW	6.3	無
2018/3/25 9:10	0.832	1.394	0.872	1.634	1.102	0.479	0.839	0.809	W	5.4	無
2018/3/25 9:20	0.835	1.394	0.873	1.636	1.102	0.479	0.838	0.808	WNW	6.3	無
2018/3/25 9:30	0.832	1.394	0.872	1.633	1.104	0.477	0.840	0.806	WNW	8.0	無
2018/3/25 9:40	0.832	1.392	0.873	1.633	1.104	0.477	0.841	0.806	WNW	6.0	無
2018/3/25 9:50	0.834	1.393	0.873	1.635	1.106	0.478	0.838	0.808	W	5.5	無
2018/3/25 10:00	0.832	1.394	0.875	1.635	1.106	0.477	0.840	0.806	W	7.2	無
2018/3/25 10:10	0.833	1.395	0.874	1.637	1.104	0.478	0.840	0.807	W	7.2	無
2018/3/25 10:20	0.836	1.395	0.875	1.635	1.101	0.478	0.843	0.808	W	6.1	無
2018/3/25 10:30	0.835	1.397	0.877	1.638	1.102	0.479	0.839	0.807	NW	4.9	無
2018/3/25 10:40	0.835	1.396	0.875	1.638	1.105	0.476	0.842	0.806	WNW	6.2	無
2018/3/25 10:50	0.835	1.398	0.877	1.636	1.104	0.479	0.839	0.806	W	5.6	無
2018/3/25 11:00	0.835	1.398	0.875	1.637	1.105	0.478	0.841	0.807	WSW	4.7	無
2018/3/25 11:10	0.835	1.398	0.876	1.638	1.107	0.478	0.840	0.808	WNW	2.3	無
2018/3/25 11:20	0.835	1.404	0.877	1.637	1.104	0.479	0.841	0.809	NNW	4.8	無
2018/3/25 11:30	0.836	1.398	0.876	1.640	1.106	0.478	0.841	0.807	NNW	4.0	無
2018/3/25 11:40	0.838	1.402	0.879	1.639	1.105	0.476	0.842	0.808	NNW	3.8	無
2018/3/25 11:50	0.837	1.400	0.878	1.639	1.107	0.478	0.840	0.806	NNW	3.5	無
2018/3/25 12:00	0.839	1.402	0.879	1.639	1.109	0.478	0.842	0.809	NW	2.3	無
2018/3/25 12:10	0.839	1.403	0.878	1.642	1.111	0.478	0.840	0.808	N	2.3	無
2018/3/25 12:20	0.836	1.402	0.878	1.642	1.109	0.481	0.841	0.807	WNW	1.5	無
2018/3/25 12:30	0.838	1.405	0.876	1.643	1.108	0.479	0.842	0.808	WNW	4.0	無
2018/3/25 12:40	0.838	1.405	0.878	1.642	1.109	0.480	0.842	0.808	WSW	4.9	無
2018/3/25 12:50	0.838	1.405	0.878	1.642	1.110	0.481	0.842	0.809	W	4.7	無
2018/3/25 13:00	0.838	1.405	0.879	1.645	1.109	0.480	0.845	0.810	WNW	5.2	無
2018/3/25 13:10	0.838	1.404	0.878	1.641	1.111	0.482	0.842	0.810	WNW	4.7	無
2018/3/25 13:20	0.839	1.404	0.879	1.644	1.112	0.479	0.842	0.811	W	6.4	無
2018/3/25 13:30	0.840	1.404	0.876	1.645	1.111	0.479	0.844	0.810	W	3.7	無
2018/3/25 13:40	0.839	1.406	0.879	1.646	1.111	0.480	0.843	0.810	W	5.0	無
2018/3/25 13:50	0.840	1.408	0.879	1.647	1.110	0.480	0.841	0.810	WNW	4.5	無
2018/3/25 14:00	0.841	1.404	0.879	1.644	1.112	0.479	0.844	0.810	N	2.3	無
2018/3/25 14:10	0.840	1.408	0.878	1.649	1.113	0.480	0.843	0.808	ESE	3.8	無
2018/3/25 14:20	0.839	1.406	0.878	1.646	1.113	0.478	0.841	0.809	SE	4.9	無
2018/3/25 14:30	0.839	1.408	0.877	1.646	1.112	0.481	0.842	0.808	ESE	6.3	無
2018/3/25 14:40	0.842	1.407	0.879	1.643	1.114	0.478	0.843	0.809	ESE	5.4	無
2018/3/25 14:50	0.838	1.410	0.878	1.645	1.113	0.479	0.844	0.809	ESE	4.1	無
2018/3/25 15:00	0.839	1.407	0.879	1.648	1.114	0.480	0.843	0.810	ESE	4.8	無

8/12

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)			
日時	事務本館南側線量率 (mSv/h)	正門線量率 (μ Sv/h)	西門線量率 (μ Sv/h)
2018/3/25 9:00	0.014	1	1
2018/3/25 9:30	0.014	1	1
2018/3/25 10:00	0.014	1	1
2018/3/25 10:30	0.014	1	1
2018/3/25 11:00	0.014	1	1
2018/3/25 11:30	0.014	1	1
2018/3/25 12:00	0.014	1	1
2018/3/25 12:30	0.014	1	1
2018/3/25 13:00	0.014	1	1
2018/3/25 13:30	0.014	1	1
2018/3/25 14:00	0.014	1	1
2018/3/25 14:30	0.014	1	1
2018/3/25 15:00	0.014	1	1

2018年3月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路		物揚場排水路	
	3月23日	3月24日	3月23日	3月24日
採取日	7:00	7:00	7:00	7:00
採取時刻	0	0.5	0	0.5
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	ND(0.66)	ND(0.43)	ND(0.68)	ND(0.48)
Cs-134(約2年)	3.1	4.2	2.7	1.2
Cs-137(約30年)	10	9.2	3.8	ND(3.6)
全β	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路		C排水路	
	3月23日	3月24日	3月23日	3月24日
採取日	7:00	7:00	7:00	7:00
採取時刻	0	0.5	0	0.5
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	2.8	1.8	ND(0.61)	ND(0.58)
Cs-134(約2年)	36	15	ND(0.80)	ND(0.84)
Cs-137(約30年)	48	20	9.5	6.2
全β	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-

* 本枠内が今回公表データ。他は3月24日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

9/12

2018年3月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17
採取日														
採取時刻														
塩素(単位: ppm)														
Cs-134(約2年)														
Cs-137(約30年)														
その他														
γ														
全β														
H-3(約12年)														
Sr-90(約29年)														

	1号機 ウエルポイント 汲み上げ水	No.2	No.2-2	No.2-3	No.2-5(注)	No.2-6	No.2-7	No.2-8	2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5(注)	3号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取日							3月22日								
採取時刻							7:29								
塩素(単位: ppm)							480								
Cs-134(約2年)							ND(0.30)								
Cs-137(約30年)							0.82								
その他															
γ															
全β							280								
H-3(約12年)							830								
Sr-90(約29年)							-								

* 太枠内が今回公表データ。他は3月23日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

10/12

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(塩)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取日																
採取時刻																
塩素(単位: ppm)																
Cs-134(約12年)																
Cs-137(約30年)																
その他																
γ																
全β																
H-3(約12年)																
SI-90(約29年)																

	1号機 カルポート 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(塩)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(塩)	3号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取日							3月24日								
採取時刻							7:28								
塩素(単位: ppm)							480								
Cs-134(約12年)							ND(0.44)								
Cs-137(約30年)							ND(0.57)								
その他															
γ															
全β							300								
H-3(約12年)							分析中								
SI-90(約29年)															

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

1/12

12/12

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波除堤北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日		
採取時刻		6:50	7:31	8:03	7:43	7:48	7:53		7:16	7:14		
Cs-134 (約2年)		ND(0.47)	ND(0.54)	0.75	ND(0.62)	ND(0.61)	ND(0.66)		ND(0.51)	ND(0.32)	60	10
Cs-137 (約30年)		ND(0.47)	0.61	5.8	6.3	4.9	4.4		0.82	0.57	90	10
全β		ND(17)	ND(17)	17	24	ND(17)	ND(17)		ND(14)	ND(18)		
H-3 (約12年)		-	-	-	-	-	-		-	-	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)		-	-	-	-	-	-		-	-	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日	3月24日		
採取時刻	7:12	7:10	7:18	7:58							
Cs-134 (約2年)	ND(0.31)	ND(0.31)	ND(0.28)	ND(0.48)						60	10
Cs-137 (約30年)	0.71	0.41	0.44	0.52						90	10
全β	ND(18)	ND(18)	ND(18)	26							
H-3 (約12年)	-	-	-	-						60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-						30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])