

東海第二発電所

原子炉冷却材水質（導電率、塩素イオン及び溶存酸素）の測定点（サンプリング点）

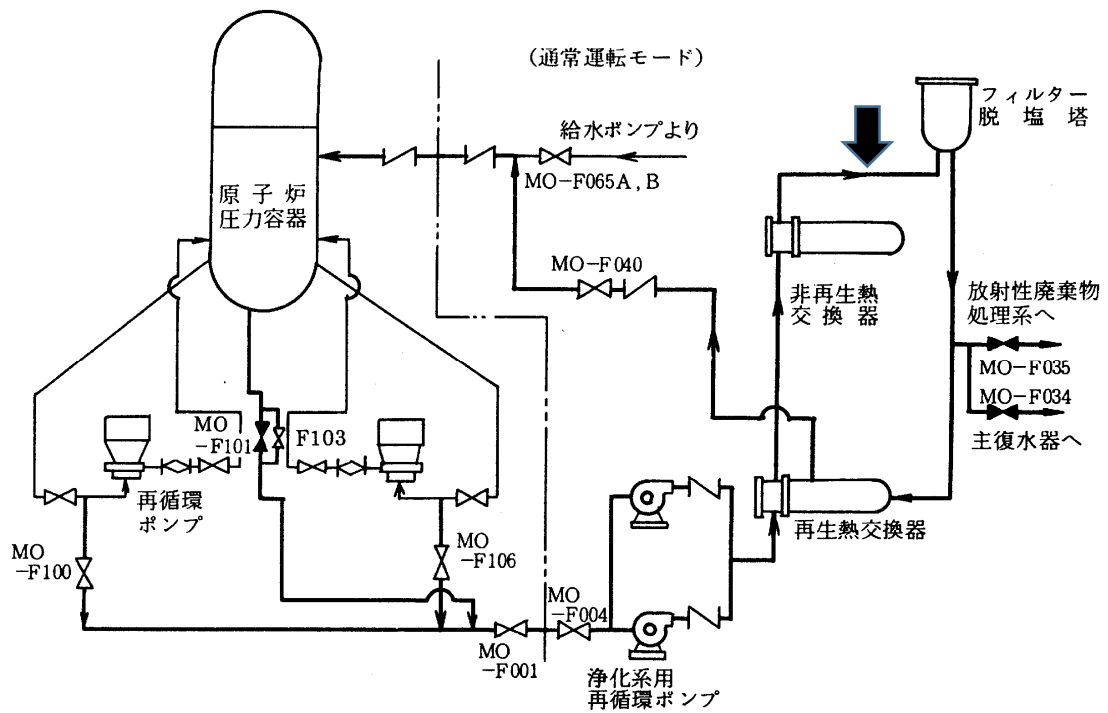


図 東海第二発電所 原子炉冷却材浄化系概略図
(サンプリング点は➡部)