


放射線測定設備現況届出書

令和元年 12 月 9 日	
原子力規制委員会 殿 届出者 住所 <u>神奈川県横須賀市内川二丁目 3 番 1 号</u> 氏名 <u>株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン</u> <u>代表取締役社長 中島 潤二郎</u> <u>(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)</u>	
放射線測定設備の現況について、原子力災害対策特別措置法第 11 条第 3 項の規定に基づき届け出ます。	
原子力事業所の名称及び場所	株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 神奈川県横須賀市内川二丁目 3 番 1 号
原子力事業所内の放射線測定設備	設置数 2 式 (No. 2 高線量測定系の修理)
	設置場所 神奈川県横須賀市内川二丁目 3 番 1 号
原子力事業所外の放射線測定設備	設置者 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	設置場所 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	検出される数値の把握方法 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>

備考 1 この用紙の大きさは日本産業規格 A 4 とする。

2 「原子力事業所外の放射線測定設備」の欄は、通報事象等規則第 8 条第 1 号ただし書きの規定により代えることとした放射線測定設備を記載するものとする。

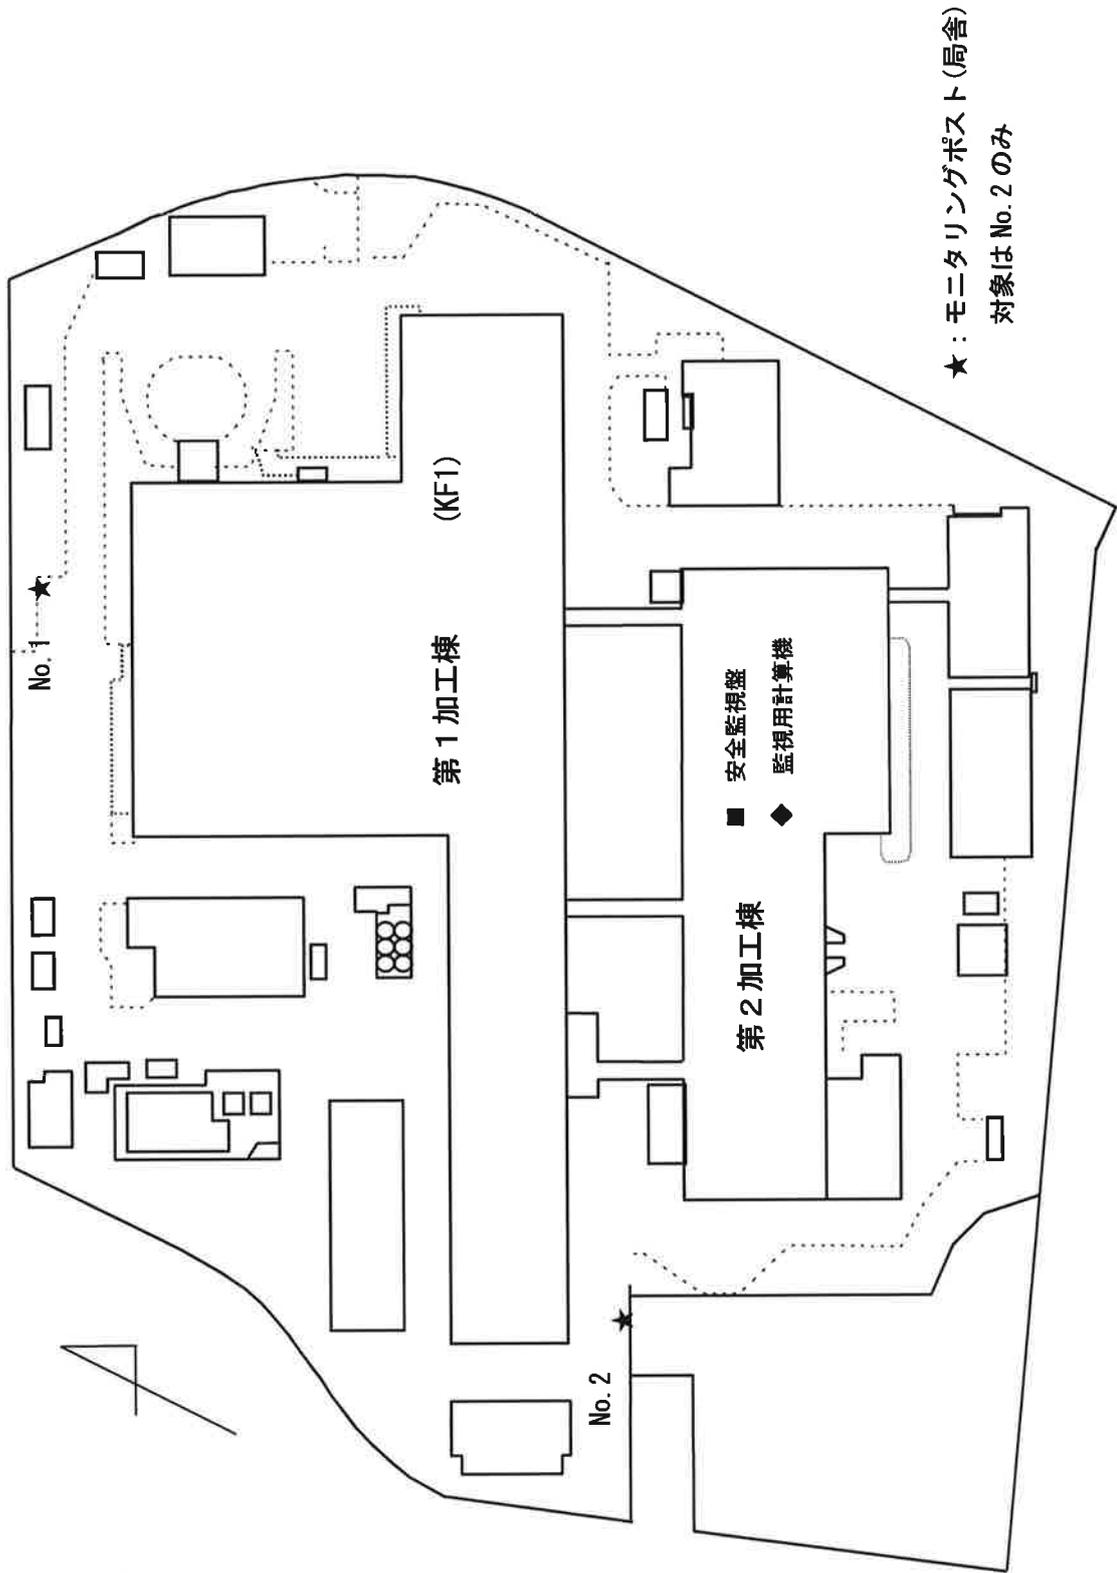

モニタリングポスト配置図