

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7 添-2-037-15
提出年月日	2020年5月14日

V-2-6-5-7 復水補給水系温度（代替循環冷却）の耐震性について
の計算書

2020年5月

東京電力ホールディングス株式会社

V-2-6-5-7 復水補給水系温度（代替循環冷却）
の耐震性についての計算書

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
2.2 評価方針	3
2.3 適用基準	3
3. 評価部位	4
4. 機能維持評価	5
4.1 評価用加速度	5
4.2 機能確認済加速度	6
5. 評価結果	7
5.1 重大事故等対処設備としての評価結果	7

1. 概要

本計算書は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針に基づき、復水補給水系温度（代替循環冷却）が設計用地震力に対して十分な電気的機能を有していることを説明するものである。

復水補給水系温度（代替循環冷却）は、重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類される。以下、重大事故等対処設備としての電気的機能維持評価を示す。

2. 一般事項

2.1 構造計画

復水補給水系温度（代替循環冷却）の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>検出器は、残留熱除去系管に溶接された保護管に固定する。</p>	<p>熱電対</p>	<p>【復水補給水系温度（代替循環冷却）】</p> <p>φ 40</p> <p>検出器</p> <p>保護管</p> <p>溶接</p> <p>残留熱除去系管</p> <p>70</p> <p>(単位：mm)</p>

2.2 評価方針

復水補給水系温度（代替循環冷却）の機能維持評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電氣的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が電氣的機能確認済加速度以下であることを、「4. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

復水補給水系温度（代替循環冷却）の耐震評価フローを図2-1に示す。

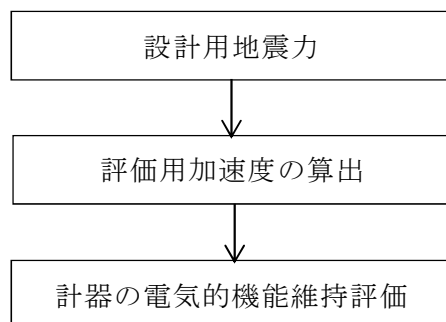


図2-1 復水補給水系温度（代替循環冷却）の耐震評価フロー

2.3 適用基準

適用基準を以下に示す。

- (1) 原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1・補-1984, J E A G 4 6 0 1-1987 及び J E A G 4 6 0 1-1991 追補版）（日本電気協会電気技術基準調査委員会 昭和59年9月, 昭和62年8月及び平成3年6月）

3. 評価部位

復水補給水系温度（代替循環冷却）は、残留熱除去系管に直接取り付けられた保護管に挿入され固定されることから、残留熱除去系管が支持している。残留熱除去系管の構造強度評価はV-2-5-3-1-4「管の耐震性についての計算書」にて実施しているため、本計算書では、残留熱除去系管の地震応答解析結果を用いた復水補給水系温度（代替循環冷却）の電氣的機能維持評価について示す。

4. 機能維持評価

復水補給水系温度（代替循環冷却）の電氣的機能維持評価について、以下に示す。

4.1 評価用加速度

復水補給水系温度（代替循環冷却）は残留熱除去系管に直接取り付けられた保護管に挿入され固定されることから、評価用加速度は、設計用最大応答加速度又はV-2-5-3-1-4「管の耐震性についての計算書」に示す重大事故等対処設備の地震応答解析で評価した復水補給水系温度（代替循環冷却）取付部の質点に生じる加速度のいずれか大きい値とする。

評価用加速度を表 4-1 に示す。

表 4-1 評価用加速度 (×9.8m/s²)

評価部位	対象機器設置箇所 (m)	方向	評価用加速度
復水補給水系温度 (代替循環冷却) (E11-TE-009B)	残留熱除去系管 (RHR-R-4) T. M. S. L. -8.200 (T. M. S. L. -1.700*)	水平	1.08
		鉛直	1.06

注記*：基準床レベルを示す。

4.2 機能確認済加速度

復水補給水系温度（代替循環冷却）の機能確認済加速度には、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、類似形式の検出器単体の正弦波加振試験において電氣的機能の健全性を確認した加速度を適用する。

機能確認済加速度を表 4-2 に示す。

表 4-2 機能確認済加速度 (×9.8m/s²)

評価部位	方向	機能確認済加速度
復水補給水系温度（代替循環冷却） (E11-TE-009B)	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>

5. 評価結果

5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

復水補給水系温度（代替循環冷却）の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。評価用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に対して電氣的機能が維持されていることを確認した。

(1) 機能維持評価結果

電氣的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【復水補給水系温度（代替循環冷却）（E11-TE-009B）の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備
 - 1.1 電氣的機能維持の評価結果

(×9.8m/s²)

		評価用加速度*	機能確認済加速度
復水補給水系温度（代替循環冷却） （E11-TE-009B）	水平方向	1.08	□
	鉛直方向	1.06	□

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

注記*：評価用加速度は、設計用最大応答加速度又は取付部の質点に生じる加速度のいずれか大きい値とする。