
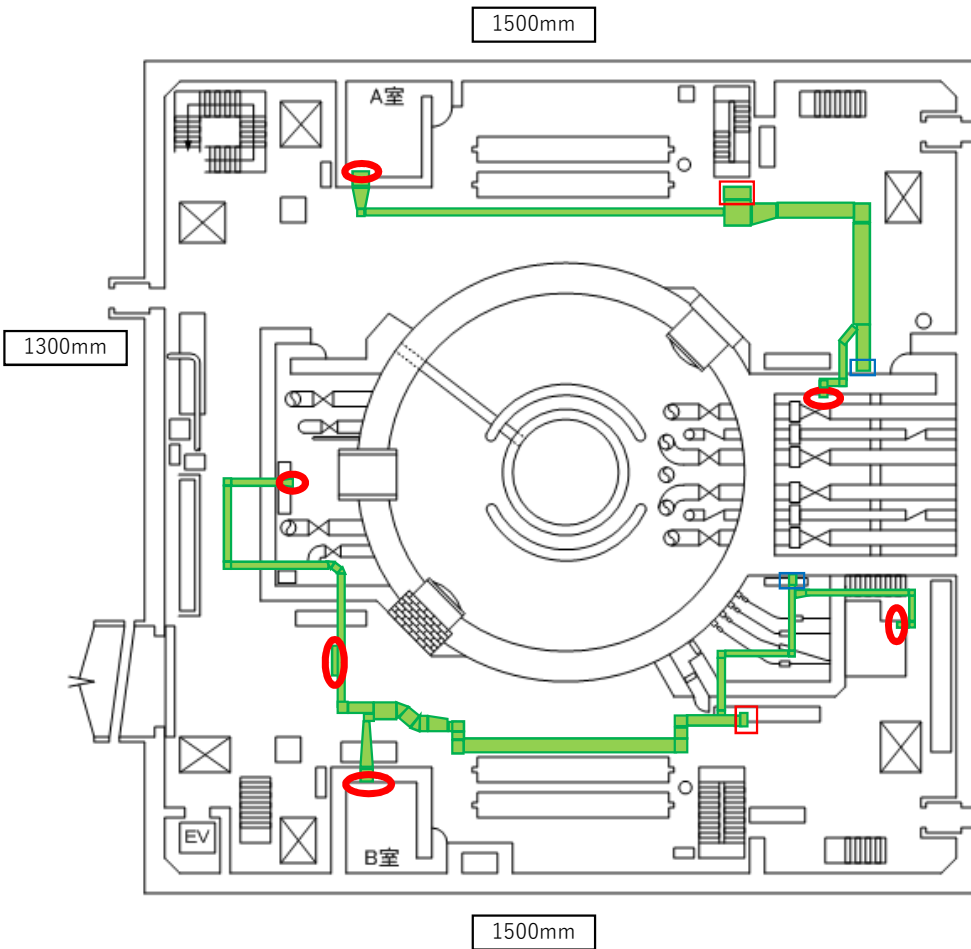


## 追加説明資料



### 原子炉建屋内の排気ダクト配置について

～3号機及び4号機原子炉建屋内排気ダクト配置の比較～

# ○原子炉建屋内排気ダクト（1階）




3号機

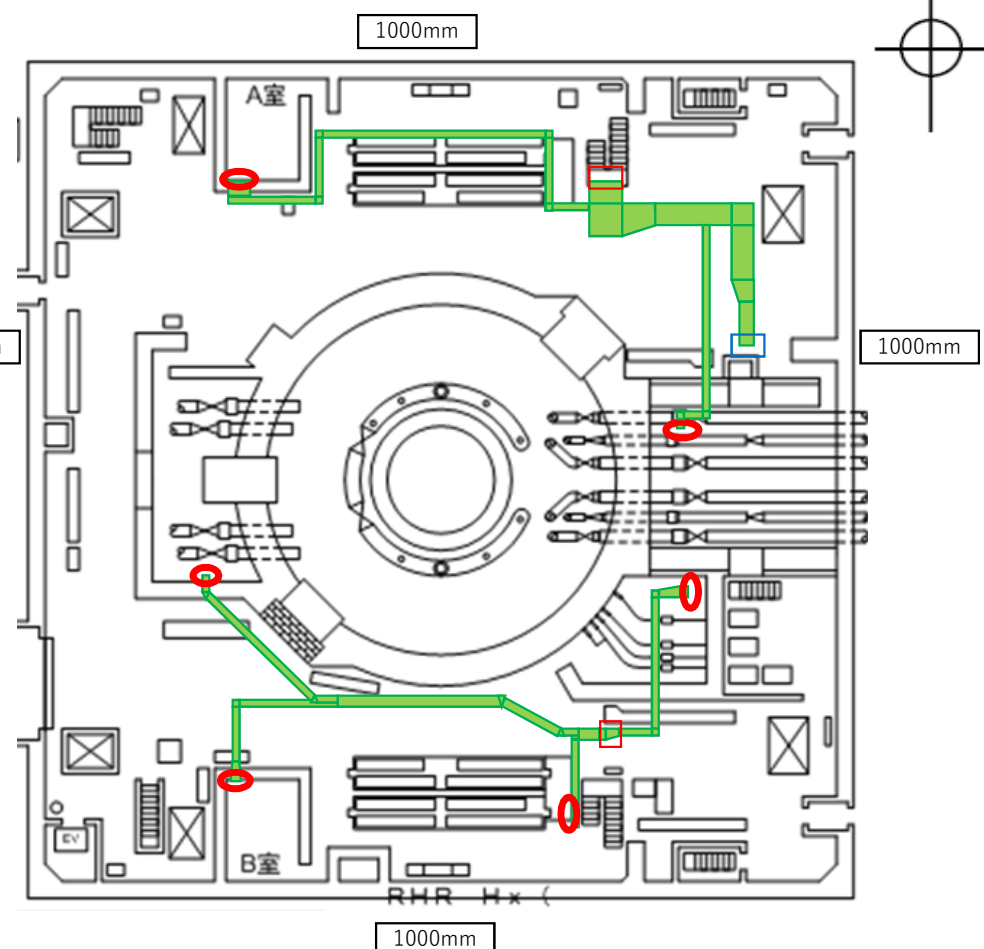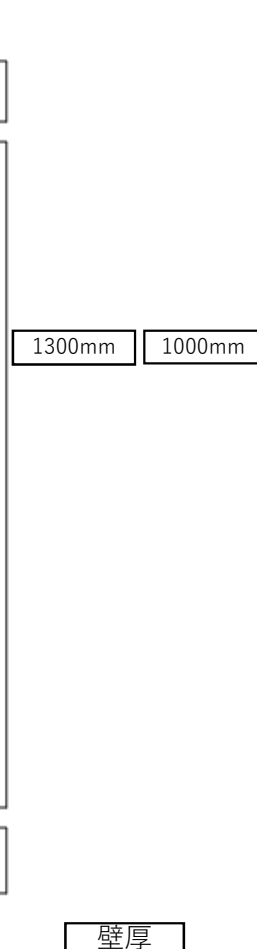

4号機

- |                                                                                     |       |                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 排気ダクト |  | 下階との接続口 |
|  | 排気口   |  | 上階との接続口 |

# ○原子炉建屋内排気ダクト（2階）

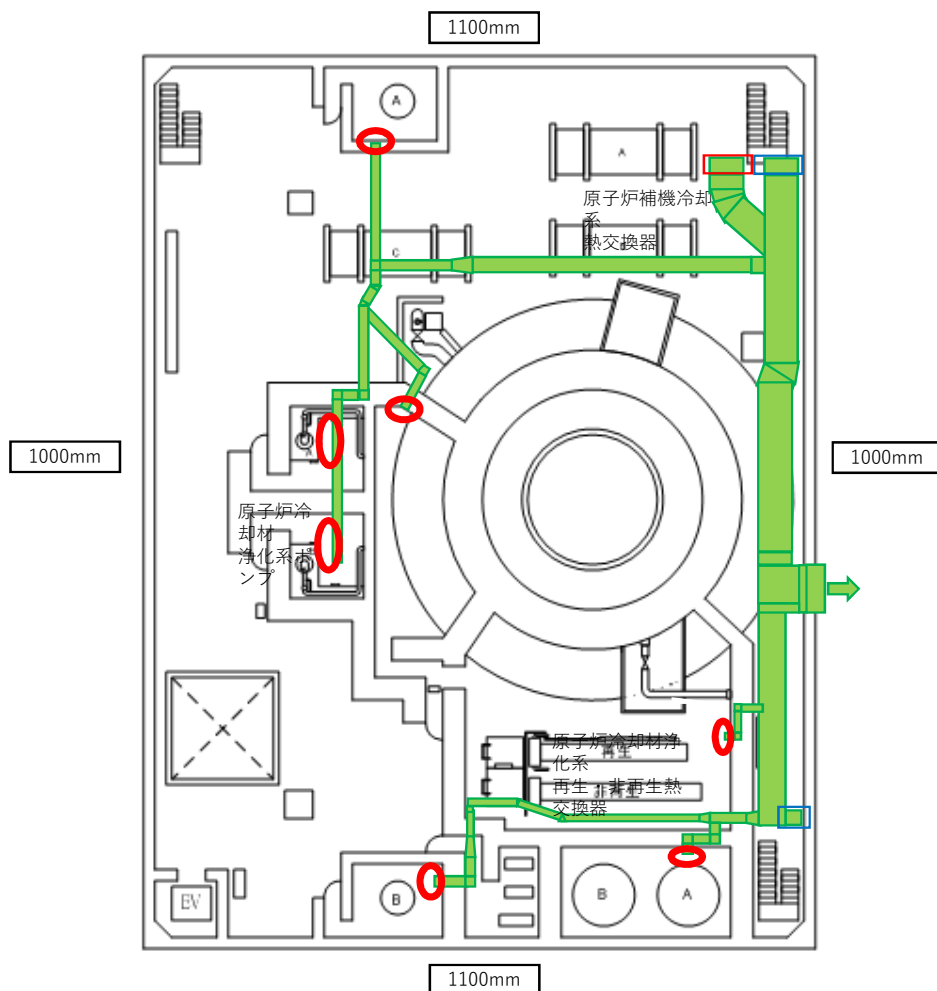


3号機

— 排気ダクト  
○ 排気口

壁厚


□ 下階との接続口  
□ 上階との接続口

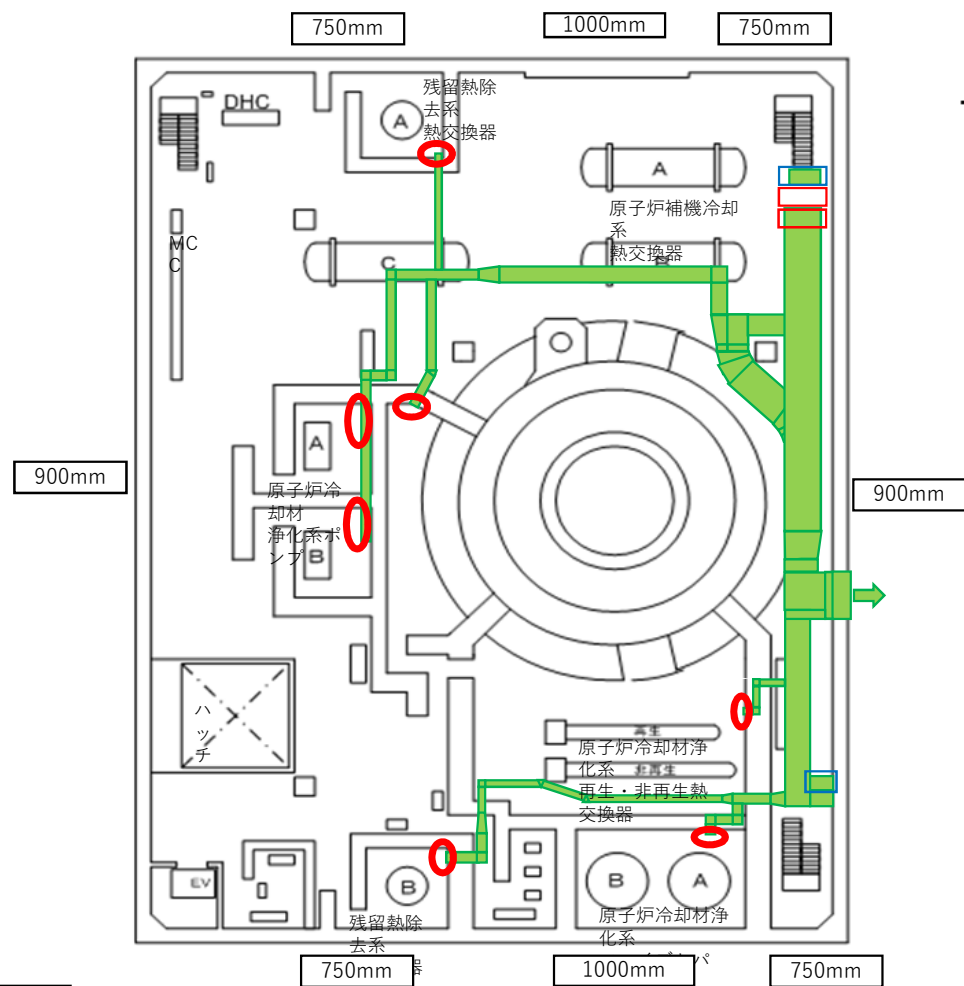



4号機




○原子炉建屋内排気ダクト（3階）

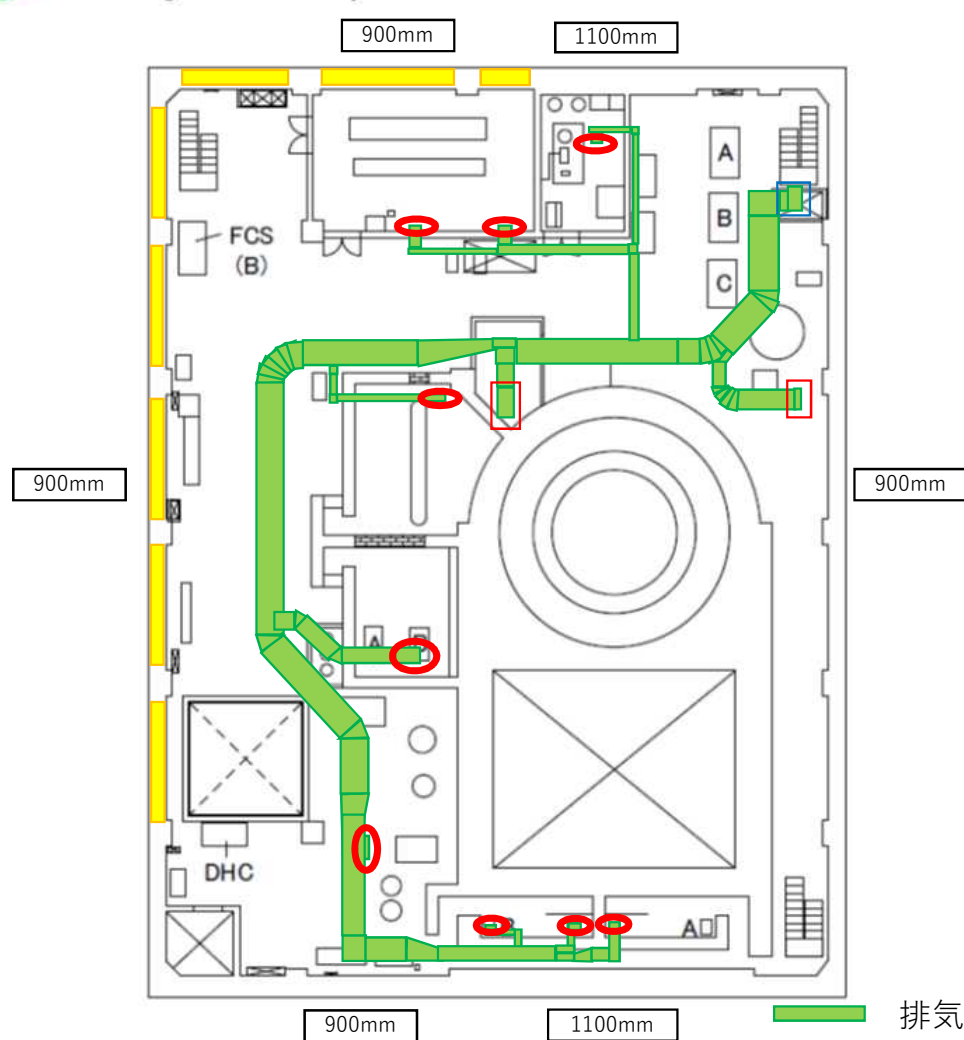


3 号機

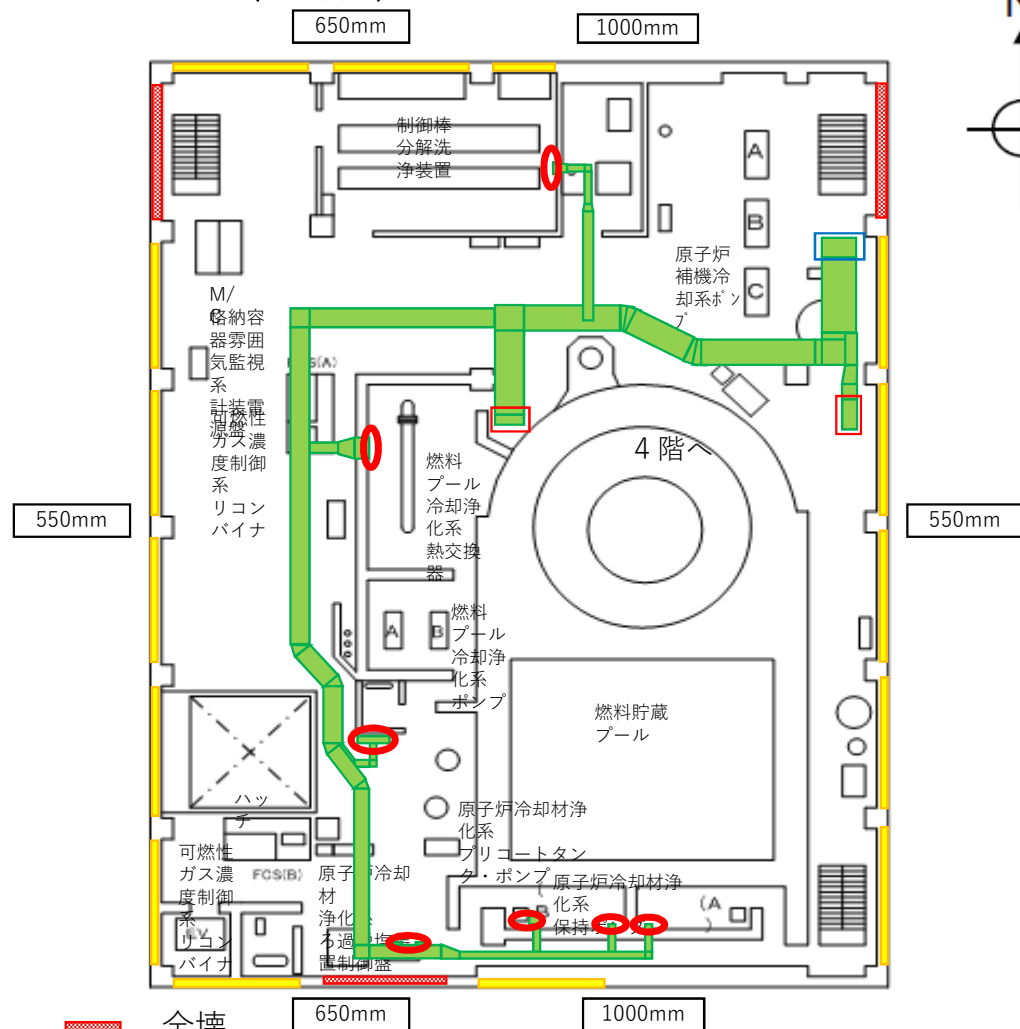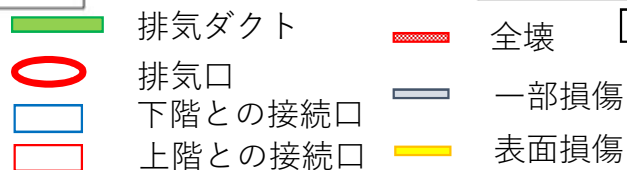


4号機



# ○原子炉建屋内排気ダクト（5 階）

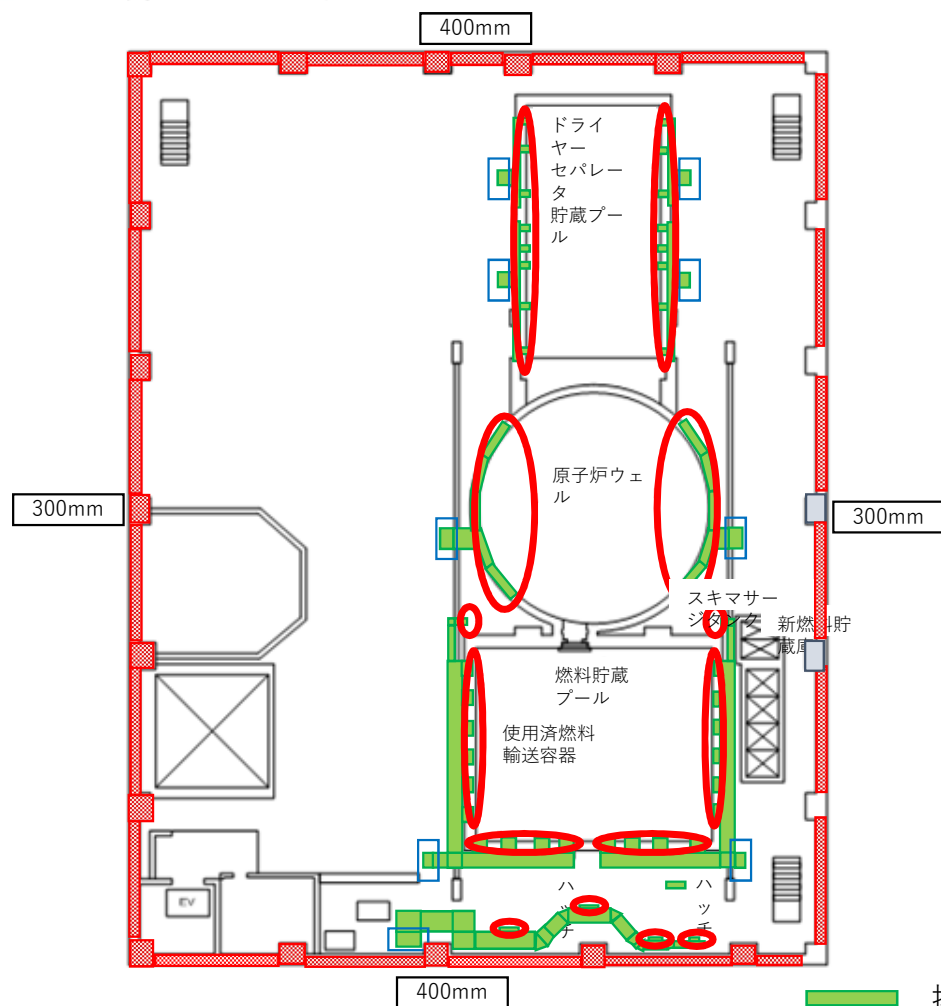

3 号機

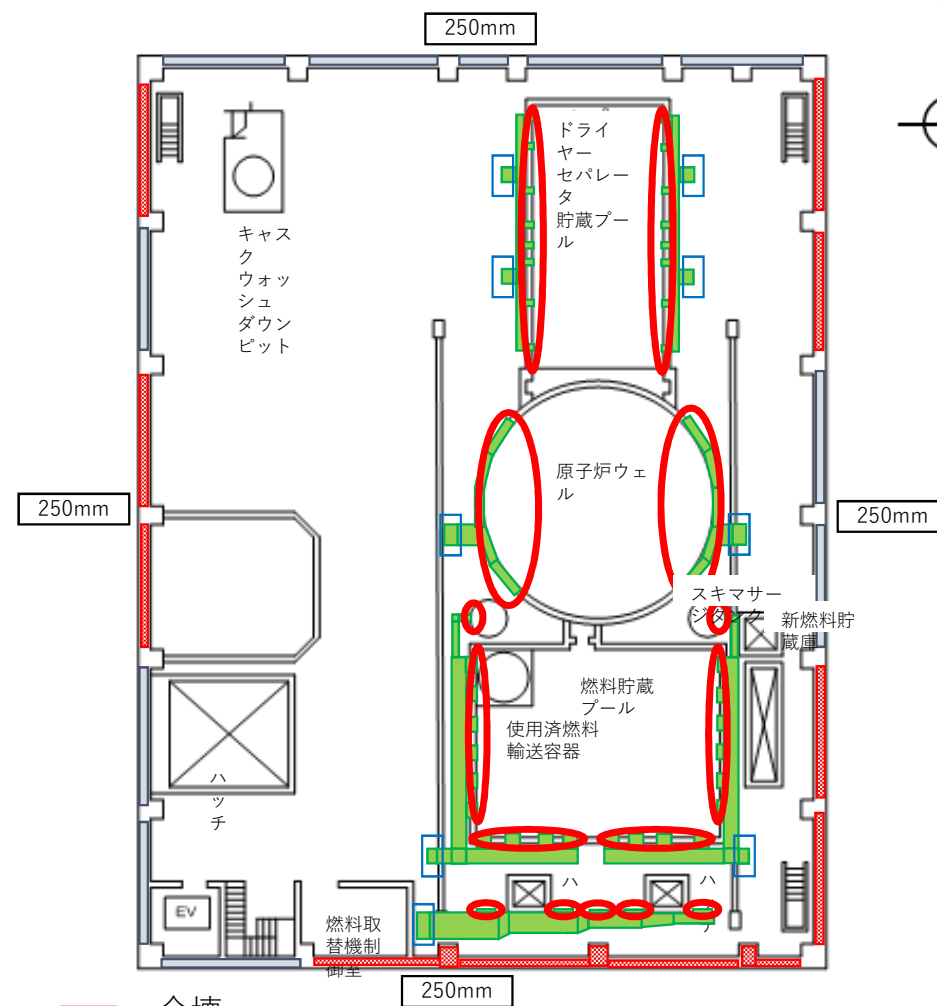

4 号機

- |                                                                                     |         |                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 排気ダクト   |  | 全壊   |
|  | 排気口     |  | 一部損傷 |
|  | 下階との接続口 |  | 表面損傷 |
|  | 上階との接続口 |                                                                                       |      |

