

溶接検査申請変更届出書

廃炉発官R2第84号  
令和2年7月13日

原子力規制委員会 殿


東京都千代田区内幸町1丁目1番3号  
東京電力ホールディングス株式会社  
代表執行役社長 小早川 智明


令和元年12月18日付け廃炉発官R1第167号をもって申請し、  
令和2年4月23日付け廃炉発官R2第24号をもって変更した  
溶接検査申請書の記載事項を変更したので、東京電力株式会社福島第一  
原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則  
第27条第3項の規定に基づき届け出ます。



	変更前	変更後	変更理由
発電用原子炉施設の設置又は変更に係る事業所の名称及び所在地	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町及び双葉町	変更なし	
容器又は管の種類	汚染水処理設備等 第三セシウム吸着装置 吸着塔（容器）及び管 16～18塔目（ <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> ）	変更なし	
容器又は管の主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度	主要寸法及び個数 吸着塔（容器） φ914.4mm×2.673m 3個※ 管 φ89.1mm 一式  機器等の最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度 吸着塔（容器） 最高使用圧力 : 1.37MPa 最高使用温度 : 66℃ 放射性物質の濃度 : 37kBq/cm <sup>3</sup> 以上 (液体) 管 最高使用圧力 : 1.37MPa 最高使用温度 : 66℃ 放射性物質の濃度 : 37kBq/cm <sup>3</sup> 以上 (液体)  ※ 実施計画 II.2.5.3 添付資料 添付資料-30 2.1 主要仕様 (3)吸着塔 個数4個のうちの交換品  (8塔目以降、製造工場及び製造方法は同一であり同一仕様機器の交換品として一連の申請)	変更なし	
実施計画の認可年月日	平成25年8月14日 (実施計画の変更認可年月日：平成29年9月28日)	変更なし	
溶接工程表	別紙1参照	別紙1参照	新型コロナ対策により延期した工事工程を見直したため、検査期日を変更する。
溶接検査を受けようとする事項	溶接構造物 溶接作業中検査 (有・無) 溶接後熱処理 (有・無) 非破壊検査 (有・無) 機械試験 (有・無) 耐圧試験 (有・無) (記録確認検査) (有・無)	変更なし	
溶接検査を受けようとする期日	自 令和2年 2月 4日 至 未定	自 令和2年 2月 4日 至 令和2年 8月25日	新型コロナ対策により延期した工事工程を見直したため、検査期日を変更する。
検査を受けようとする場所	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	変更なし	



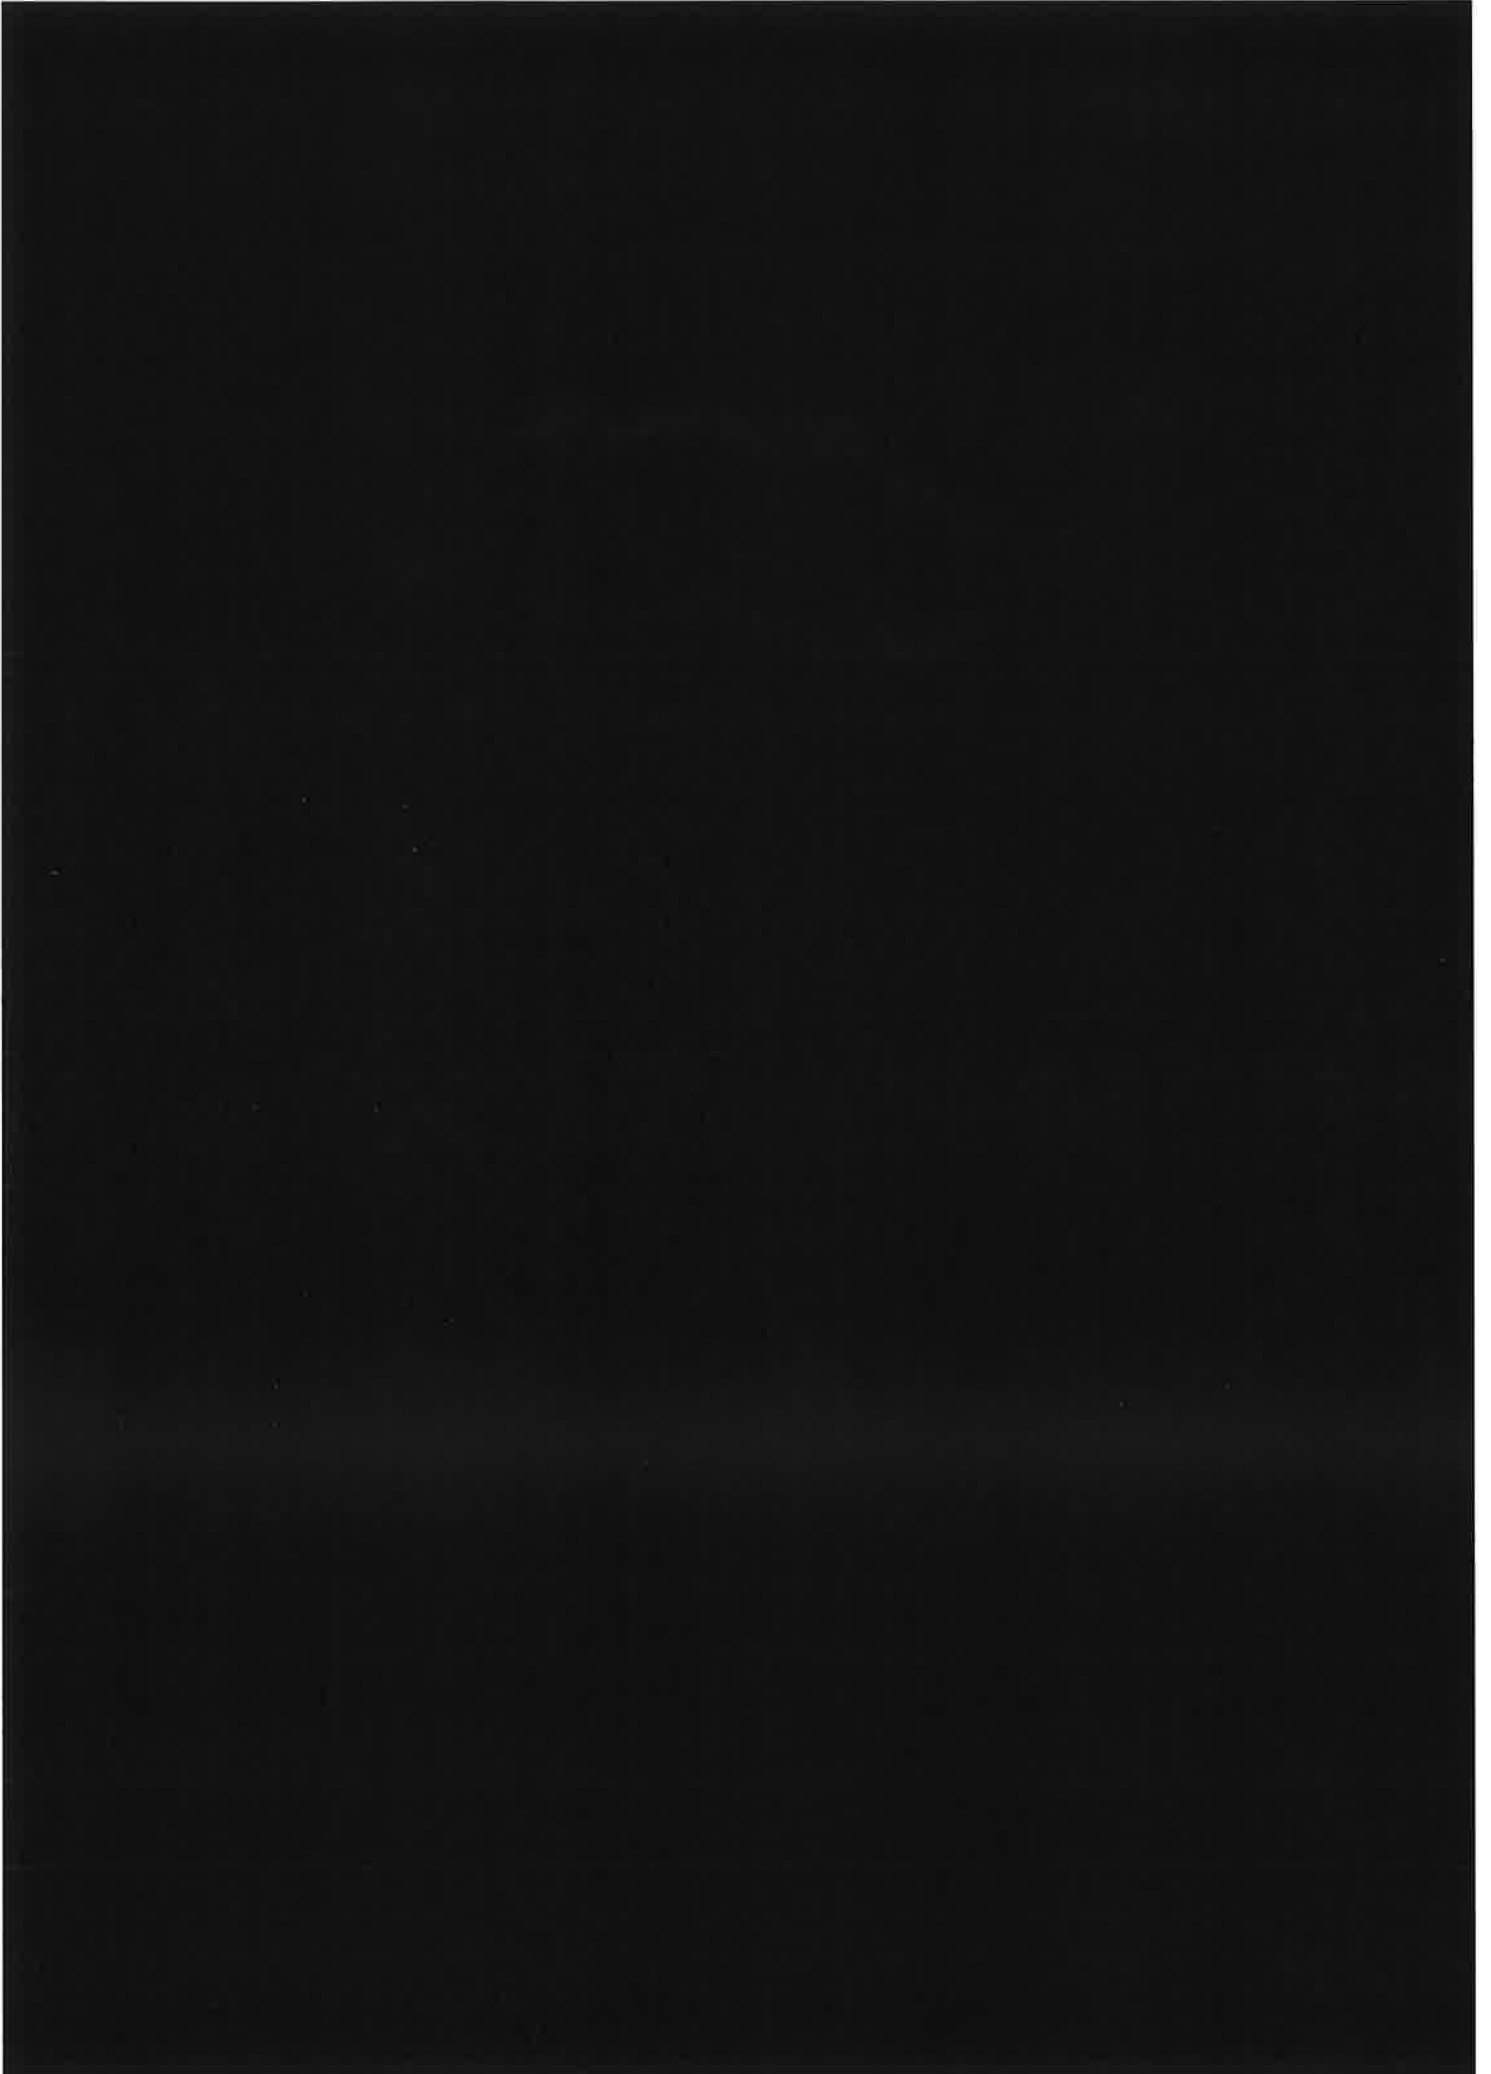

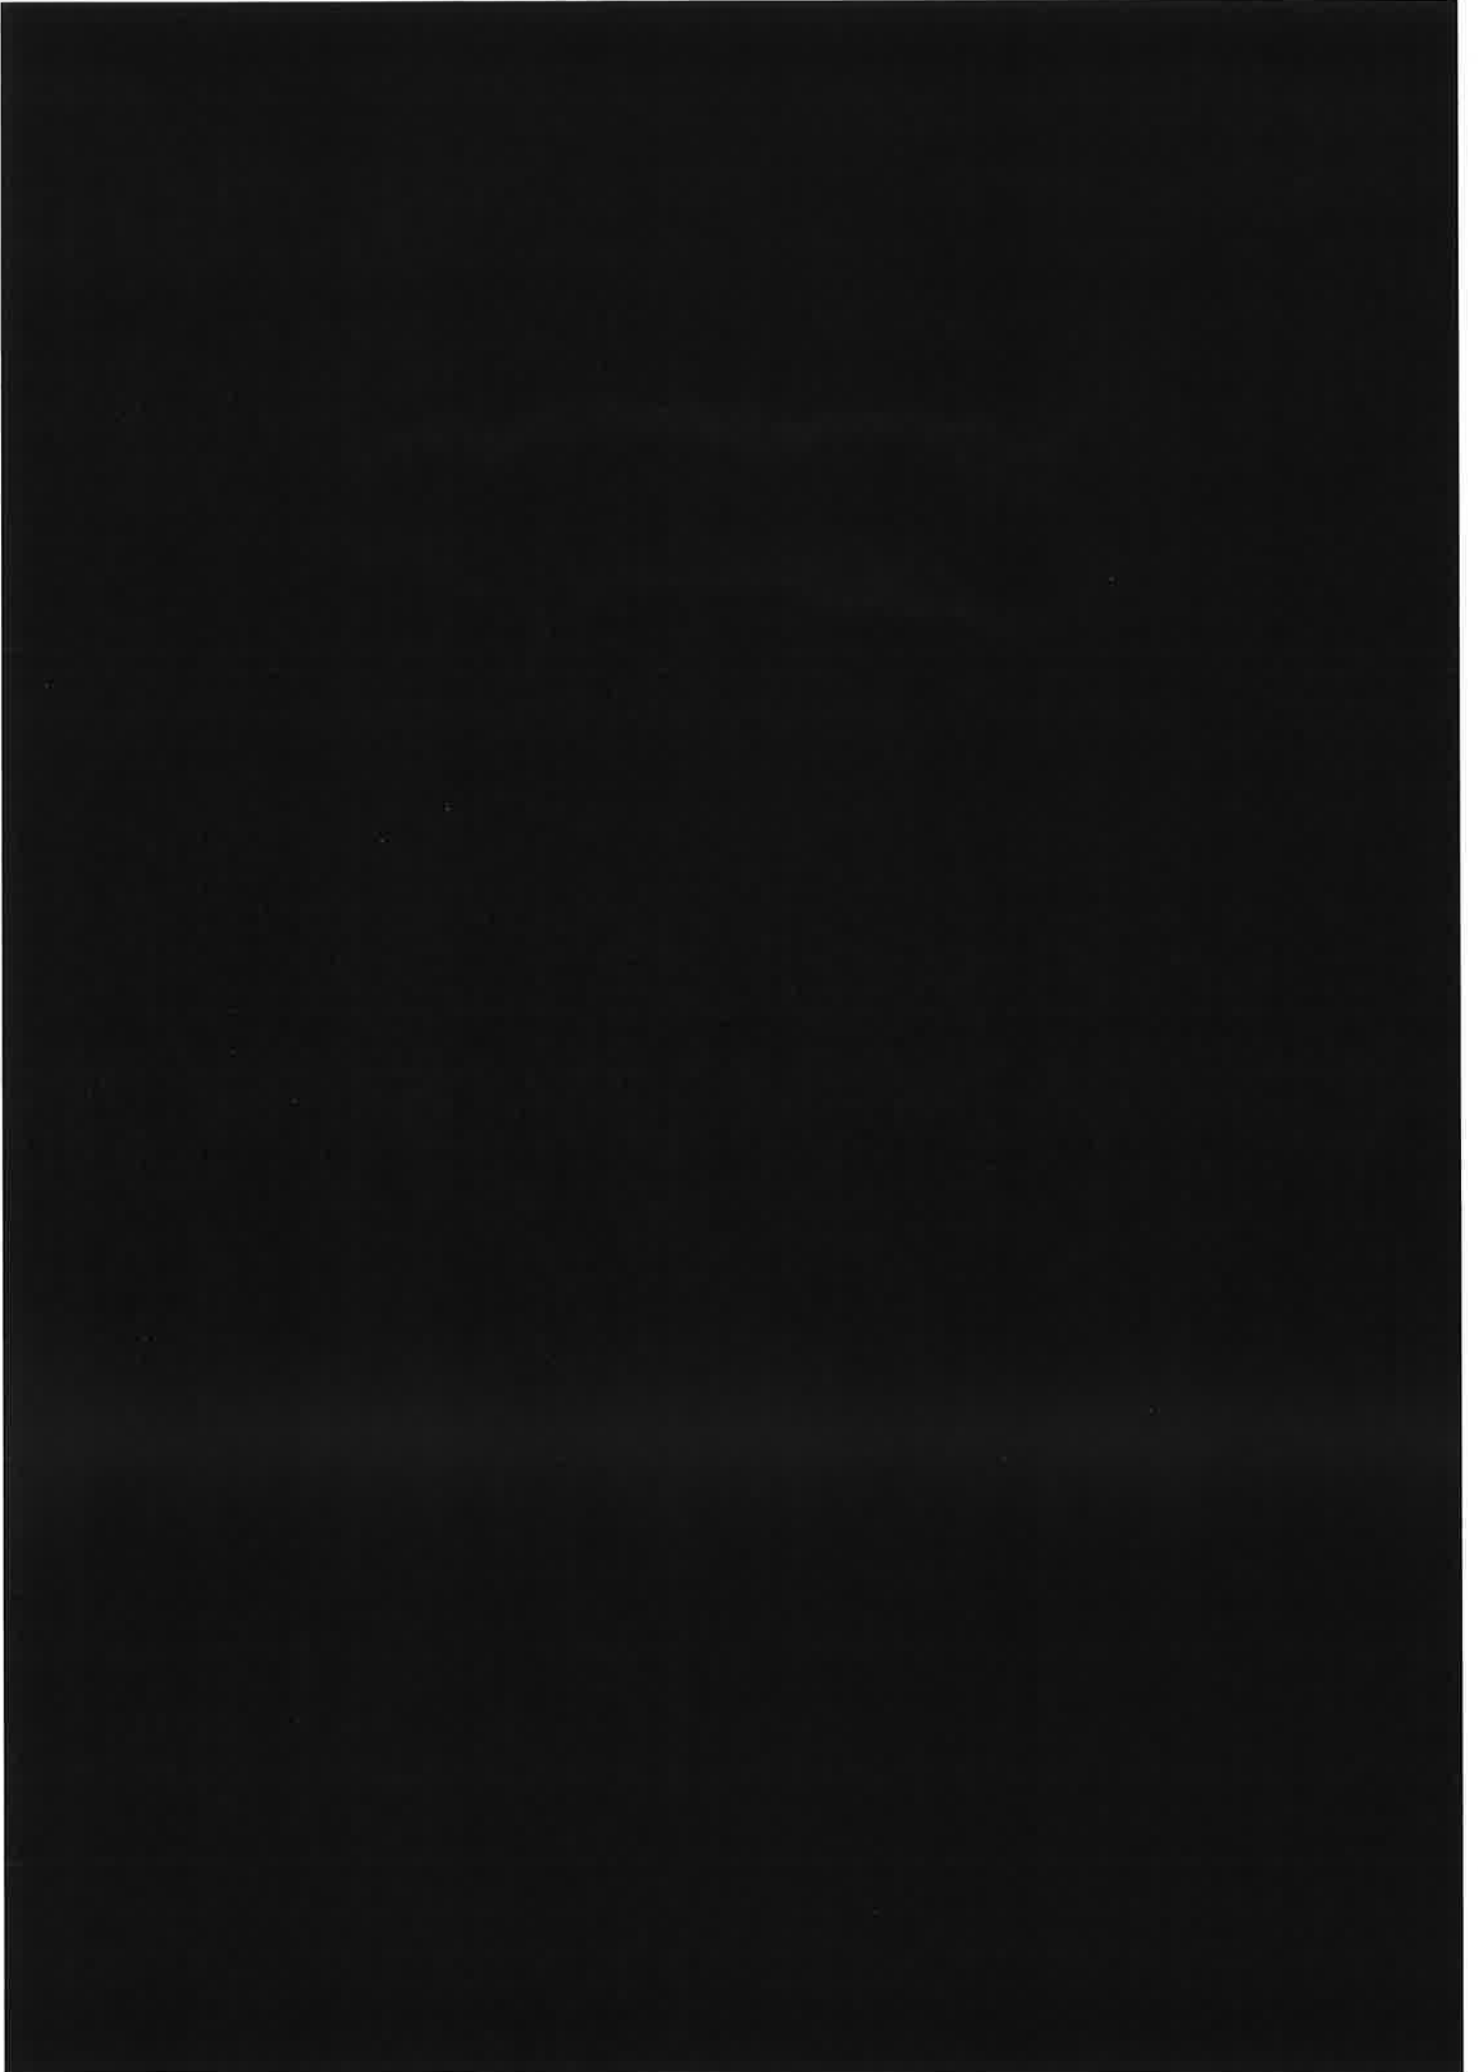



溶接工程表

項目	年月	令和2年						
		2	3	4	8	9		
第三セシウム吸着装置	吸着塔及び配管 (16～18塔目)	☆	.....	.....	.....	.....	☆	△

— : 工事期間

☆ : 溶接検査

△ : 工事完了

▼ : 「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可

以 上



溶接部詳細一覧表  
(1/3)

東京電力ホールディングス株式会社  
 発電所名：福島第一原子力発電所 第1～4号機  
 機器名：第三セクター吸着装置 吸着塔及び配管  
 図面番号：[REDACTED]

計画書番号：[REDACTED]  
 最高使用圧力 1.37 (MPa)  
 最高使用温度 66℃  
 試験圧力 2.06 (MPa) (水圧)  
 溶接後熱処理 行わない

製作台数：7基

PNo	名称	継手番号	材質		寸法 (mm) 外径×肉厚 (内径は「シ」*厚さ)	継手種別	溶接方法	溶接棒または溶加材				フラックス + 心線	姿勢	電流 (A)	予熱温度 (℃以上)	溶接材料区分		層数	溶接施工法 (No.)	非破壊試験	受検場所		備考	
			規格	区分				初径 (mm)	層	残径 (mm)	鋳柄					シールド	ガス				溶接棒	溶接金属		工場
1	胴	SY-001	SUS316L	P-8	φ914.4×t12	継手区分 A	TF + SM											TF: 1 SM: 多	PT		イ		本体付機械試験片含む	
1	胴	SY-002	SUS316L	P-8	φ914.4×t12	継手区分 B	TF + SM											TF: 1 SM: 多	PT		イ		本体付機械試験片含む (SY-001で代表)	
2	上部鏡板		SUS316L	P-8	φ914.4×t14 (t12)													TF: 1 SM: 多			イ			
1	胴	SY-003	SUS316L	P-8	φ914.4×t12	継手区分 B	TF + SM											TF: 1 SM: 多	PT		イ		本体付機械試験片含む (SY-001で代表)	
3	下部鏡板		SUS316L	P-8	φ914.4×t14 (t12)		T														イ			
2	上部鏡板	SY-101	SUS316L	P-8	t14	継手区分 D	T														イ			
6	アークシールド ボルト (管台)		SUS316LTP	P-8	φ60.5×t3.9																イ			
2	上部鏡板	SY-201	SUS316L	P-8	t14	継手区分 D	TB														イ			
9	充満孔 (管台)		SUS316LTP	P-8	φ216.3×t8.2		TB														イ			
2	上部鏡板	SY-202	SUS316L	P-8	t14	継手区分 D	TB														イ			
5	アークシールド ボルト (管台)		SUS316LTP	P-8	φ60.5×t3.9																イ			
2	上部鏡板	SY-203	SUS316L	P-8	t14	継手区分 D	TB														イ			
7	アークシールド ボルト (管台)		SUS316LTP	P-8	φ34×t3.4																イ			
2	上部鏡板	SY-204	SUS316L	P-8	t14	継手区分 D	T														イ			
8	ボルト (管台)		SUS316LTP	P-8	φ34×t3.4																イ			
11	ボルト (50A×80A)	SY-312	SUS316L	P-8	φ89.1×t5.5	継手区分 B	T														イ			
12	接続管		SUS316L	P-8	φ89.1×t5.5		T														イ			

受検場所記号説明  
 イ：溶接作業等 (材料、開先、溶接作業及び設備)  
 ロ：溶接後熱処理  
 ハ：非破壊試験  
 ニ：機械試験  
 ホ：耐圧試験

溶接部詳細一覧表  
(2/3)

東京電力ホールディングス株式会社 駿  
 産電所名：福島第一原子力発電所 第1~4号機  
 機器名：第三セクター吸着装置 吸着塔及び配管  
 図面番号：[REDACTED]

計画書番号：[REDACTED]

最高使用圧力	1.37 (MPa)
最高使用温度	66℃
試験圧力	2.06 (MPa) (水圧)
溶接後処理	行わない

製作台数：7基

PNo	名称	継手番号	材質		寸法 (mm) 外径×肉厚 (内径はシールド厚さ)	継手種別	溶接方法	溶接棒または添加材			フラックス + 心線	姿勢	電流 (A)	予 温 度 (℃以上)	溶接材料区分		ガス		層数	溶接施工法 (N.O.)	非破壊 試験	受検場所		備考
			規格	区分				初 径 (mm)	終 径 (mm)	層 数					残 高 (mm)	溶接 棒	溶接 金属	シールド ガス				バック シールド	工場	
11	シールド (50A×80A)	SY-346	SUS316L	P-8	φ89.1×t5.5	継手区分 B	T												63資庁 第8346号 (T-220)	PT	イ	ハ		
12	接続管		SUS316L	P-8	φ89.1×t5.5														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
9	充填孔(管台)	SY-387	SUS316LTP	P-8	φ216.3×t8.2	継手区分 C	TB												63資庁 第8346号 (T-284)	PT	イ	ハ		
10	充填孔 フランジ		SUSF316L	P-8	-														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
3	下部鏡板		SUS316L	P-8	t14	非耐圧部材	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
4	サポート	SY-423	SUS304	P-8	t14														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
12	接続管	SY-901	SUS316L	P-8	φ91×t10.5	漏止め溶接	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
13	ドレーパック(3")		ASTM A351 GRADE CF8M	P-8	-														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
12	接続管	SY-902	SUS316L	P-8	φ91×t10.5	漏止め溶接	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
13	ドレーパック(3")		ASTM A351 GRADE CF8M	P-8	-														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
3	下部鏡板	SY-911- 1~4	SUS316L	P-8	t14	非耐圧部材	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
14	下部鏡板 下部(タナ)用 当て板		SUS316L	P-8	t6														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
1	胴	SY-912- 1,2	SUS316L	P-8	t12	非耐圧部材	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
16	配管サポート (50A)		SUS316L	P-8	t6														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
1	胴	SY-913- 1,2	SUS316L	P-8	t12	非耐圧部材	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
17	配管サポート (25A)		SUS316L	P-8	t6														61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
3	下部鏡板		SUS316L	P-8	t14	非耐圧部材	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		
15	ドレーパック用 当て板	SY-920	SUS316L	P-8	t6	非耐圧部材	TB												61資庁 第15062号 (T-248)	PT	イ	ハ		



## 1. 機械試験要領書

1.1 機械試験板取付本体溶接継手及び代表される溶接継手


機械試験板取付 本体溶接継手番号 (対象継手番号)	代表する溶接継手番号 (機械試験板製作継手番号)
SY-001 SY-002 SY-003	SY-001

1.2 機械試験片の種類及び識別番号

試験片の種類	試験片識別番号
引張試験片	T***
裏曲げ試験片	B***



注) \*\*\* は容器の号機番号 ( XXXXXX ) を示す。

1.3 機械試験片採取位置 (単位: mm)

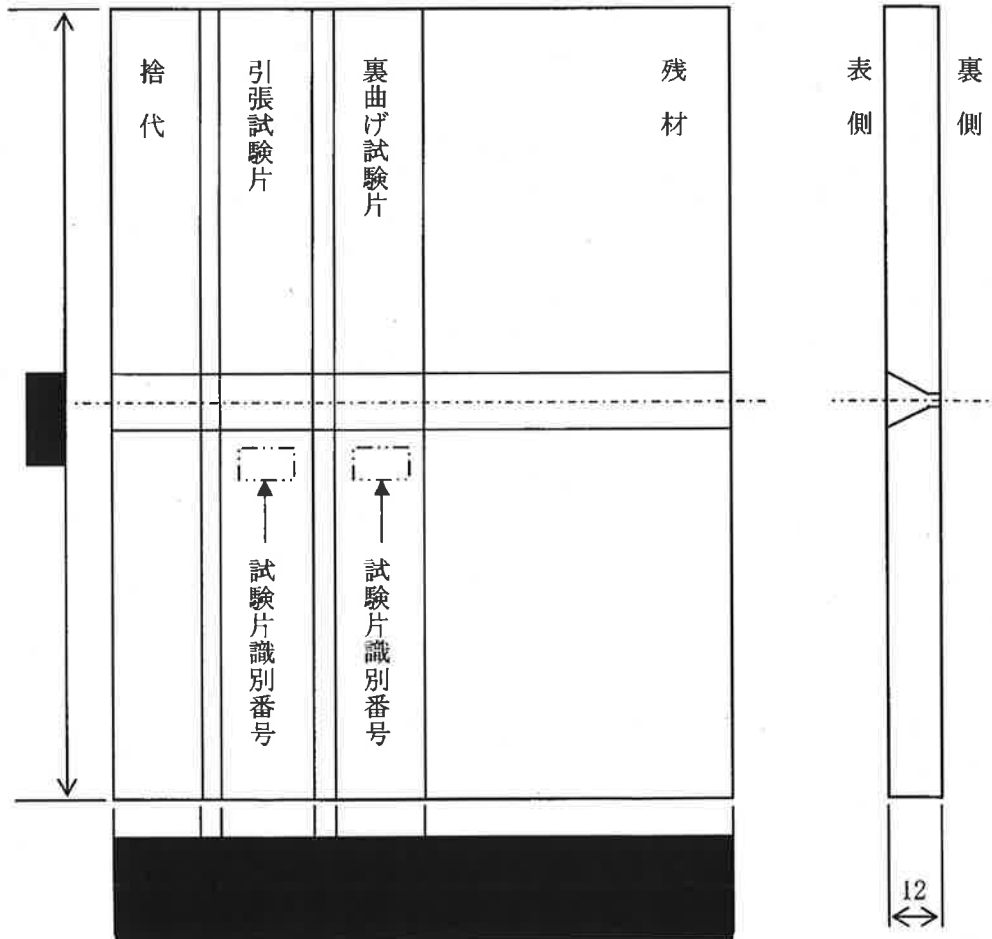

1.4 試験片寸法 (単位: mm)

引張試験片 (JIS Z 3121-1993)

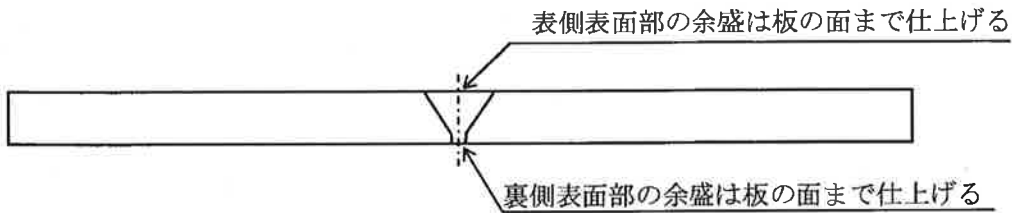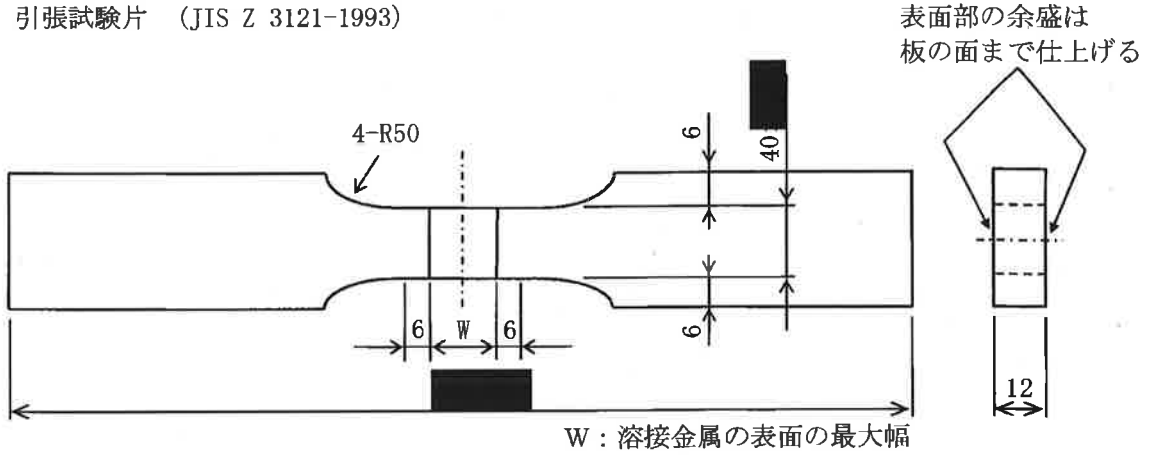

裏曲げ試験片 (JIS Z 3122-1990)

