


女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-他-F-04-0001_改0
提出年月日	2020年12月10日

原子炉格納容器隔離弁のうち重大事故等時開操作対象弁抽出フロー

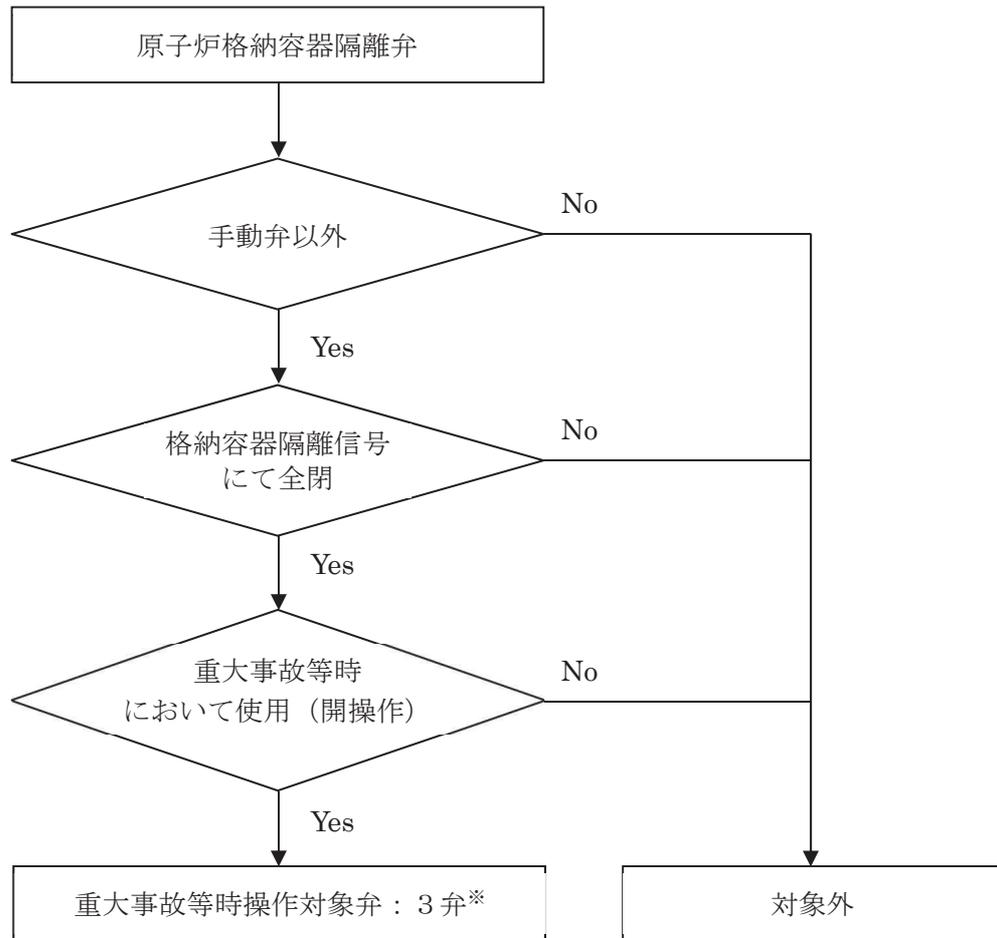

※重大事故等時操作対象弁：

- T48-M0-F011 D/W補給用窒素ガス供給用第一隔離弁（ドライウェルへの窒素供給に使用）
- T48-M0-F019 D/Wベント用出口隔離弁（原子炉格納容器ベントにて使用）
- T48-M0-F022 S/Cベント用出口隔離弁（原子炉格納容器ベントにて使用）