

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 |                   |
| 資料番号                  | 02-工-D-24-0001_改0 |
| 提出年月日                 | 2020年12月24日       |

## 遠隔手動弁操作設備に関する基本設計方針の整理結果について

### 1. 概要

重大事故等対処設備における遠隔手動弁操作設備を用いる系統のうち、原子炉格納容器フィルタベント系は使用時の排出経路に設置される隔離弁について、条文要求<sup>\*1</sup>も踏まえこれらに関する遠隔手動弁操作設備を基本設計方針に記載している。一方、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系、燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系及び低圧代替注水系（以下「注水系」という。）の遠隔手動弁操作設備については条文要求がなく基本設計方針に記載していない。このため、注水系の遠隔手動弁操作設備について技術的能力<sup>\*2</sup>のタイムチャートにおける必要性を整理することで基本設計方針への記載要否を整理する。

注記\*1：技術基準規則第63条及び第65条

\*2：原子炉設置変更許可申請書添付書類十「5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」

### 2. 必要性の整理

遠隔手動弁操作設備対象弁（以下「対象弁」という。）について、要求事項を整理したものを表1に、遠隔手動弁操作設備による対象弁（No.5～12）の操作を見込んだ技術的能力のタイムチャートの代表例を図1に示す。なお、対象弁（No.1～4）については、条文要求により遠隔手動弁操作設備が必須であることから、タイムチャート検討の対象外とする。

#### (1) 対象弁（No.1～4）について

表1における対象弁（No.1～4）については、条文要求にもある人力で容易かつ確実に操作するために遠隔手動弁操作設備を設置することとしており、また、対象弁が二次格納施設内に設置されていることから、現場操作時の放射線防護の観点より、遠隔手動弁操作設備は必須である。

#### (2) 対象弁（No.5～12）について

表1における対象弁（No.5～12）には条文要求がなく、また、二次格納施設外に設置されているため現場操作時の放射線防護は必要ないが、弁操作は、遠隔手動弁操作設備を使用する場合と弁設置場所で行う場合の二通りがあり、技術的能力のタイムチャートについて、遠隔手動弁操作設備の有無による成立性を確認する。

a. 遠隔手動弁操作設備を使用する場合

図1のタイムチャートは、屋外に設置している遠隔手動弁操作設備を使用した場合の積み上げとしている。

b. 弁設置場所で操作を行う場合


- (a) 図1のタイムチャートにおいて、遠隔手動弁操作設備の操作は重大事故等対応要員D～Fによる図中①「送水準備・送水（水張り、系統監視）」に包含される。
- (b) ①「送水準備・送水（水張り、系統監視）」の主な作業は「遠隔手動弁操作設備の操作」「大容量送水ポンプによる水張り（注水用ヘッダの弁操作）」であるが、全体の作業時間80分には大容量送水ポンプ（タイプI）起動待ち時間及び各作業時間の裕度も含まれており、重大事故等対応要員D～Fが弁設置場所まで移動して対象弁を直接操作しても技術的能力のタイムチャートに影響を及ぼさないことから、遠隔手動弁操作設備は必須ではない。
- (c) 上記に加え、重大事故等対応要員D～Fが①「送水準備・送水（水張り、系統監視）」を実施している際、重大事故等対応要員G～Iは現場待機中であることから増援することも可能であり、人的余裕もある。

3. 結論

- ・原子炉格納容器フィルタベント系の遠隔手動弁操作設備は、放射線防護要求等により必須の設備であることから、基本設計方針への記載は現状のとおり必要と整理した。
- ・注水系の対象弁は、二次格納施設外に設置されていることから放射線防護は必要なく、対象弁を直接操作しても、技術的能力のタイムチャートに影響を及ぼさないことから基本設計方針への記載は行わないこととした。

表1 遠隔手動弁操作設備対象弁リスト

| No. | 系統名              | 弁番号       | 弁名称                         | 設置場所               | 操作場所 | 基本設計方針<br>への記載 | 操作における要求事項    |                 |    | 基本設計方針への<br>記載要否 |
|-----|------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|------|----------------|---------------|-----------------|----|------------------|
|     |                  |           |                             | 二次格納施設<br>「内」又は「外」 | 条文要求 |                | 放射線防護<br>の必要性 | タイムチャート<br>影響確認 |    |                  |
| 1   | 原子炉格納容器フィルタベント系  | T48-F019  | ドライウェルベント用出口隔離弁             | 内                  | 外    | 有              | 有             | 有               | 不要 | 要                |
| 2   | 原子炉格納容器フィルタベント系  | T48-F022  | サブレッシュ・エア・バベント用出口隔離弁        | 内                  | 外    | 有              | 有             | 有               | 不要 | 要                |
| 3   | 原子炉格納容器フィルタベント系  | T63-F001  | 原子炉格納容器フィルタベント系ベントライン隔離弁(A) | 内                  | 外    | 有              | 有             | 有               | 不要 | 要                |
| 4   | 原子炉格納容器フィルタベント系  | T63-F002  | 原子炉格納容器フィルタベント系ベントライン隔離弁(B) | 内                  | 外    | 有              | 有             | 有               | 不要 | 要                |
| 5   | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 | E11-F063A | RHR A系格納容器代替スプレイ注入元弁        | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |
| 6   | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 | E11-F063B | RHR B系格納容器代替スプレイ注入元弁        | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |
| 7   | 燃料プール代替注水系       | G41-F051  | FPC 建屋北側燃料プール代替注水元弁         | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |
| 8   | 燃料プール代替注水系       | G41-F053  | FPC 建屋東側燃料プール代替注水元弁         | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |
| 9   | 燃料プールスプレイ系       | G41-F055  | FPC 建屋北側燃料プールスプレイ元弁         | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |
| 10  | 燃料プールスプレイ系       | G41-F057  | FPC 建屋東側燃料プールスプレイ元弁         | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |
| 11  | 低圧代替注水系          | P13-F172  | 緊急時原子炉北側外部注水入口弁             | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |
| 12  | 低圧代替注水系          | P13-F175  | 緊急時原子炉東側外部注水入口弁             | 外                  | 外    | 無              | 無             | 無               | 要  | 不要               |

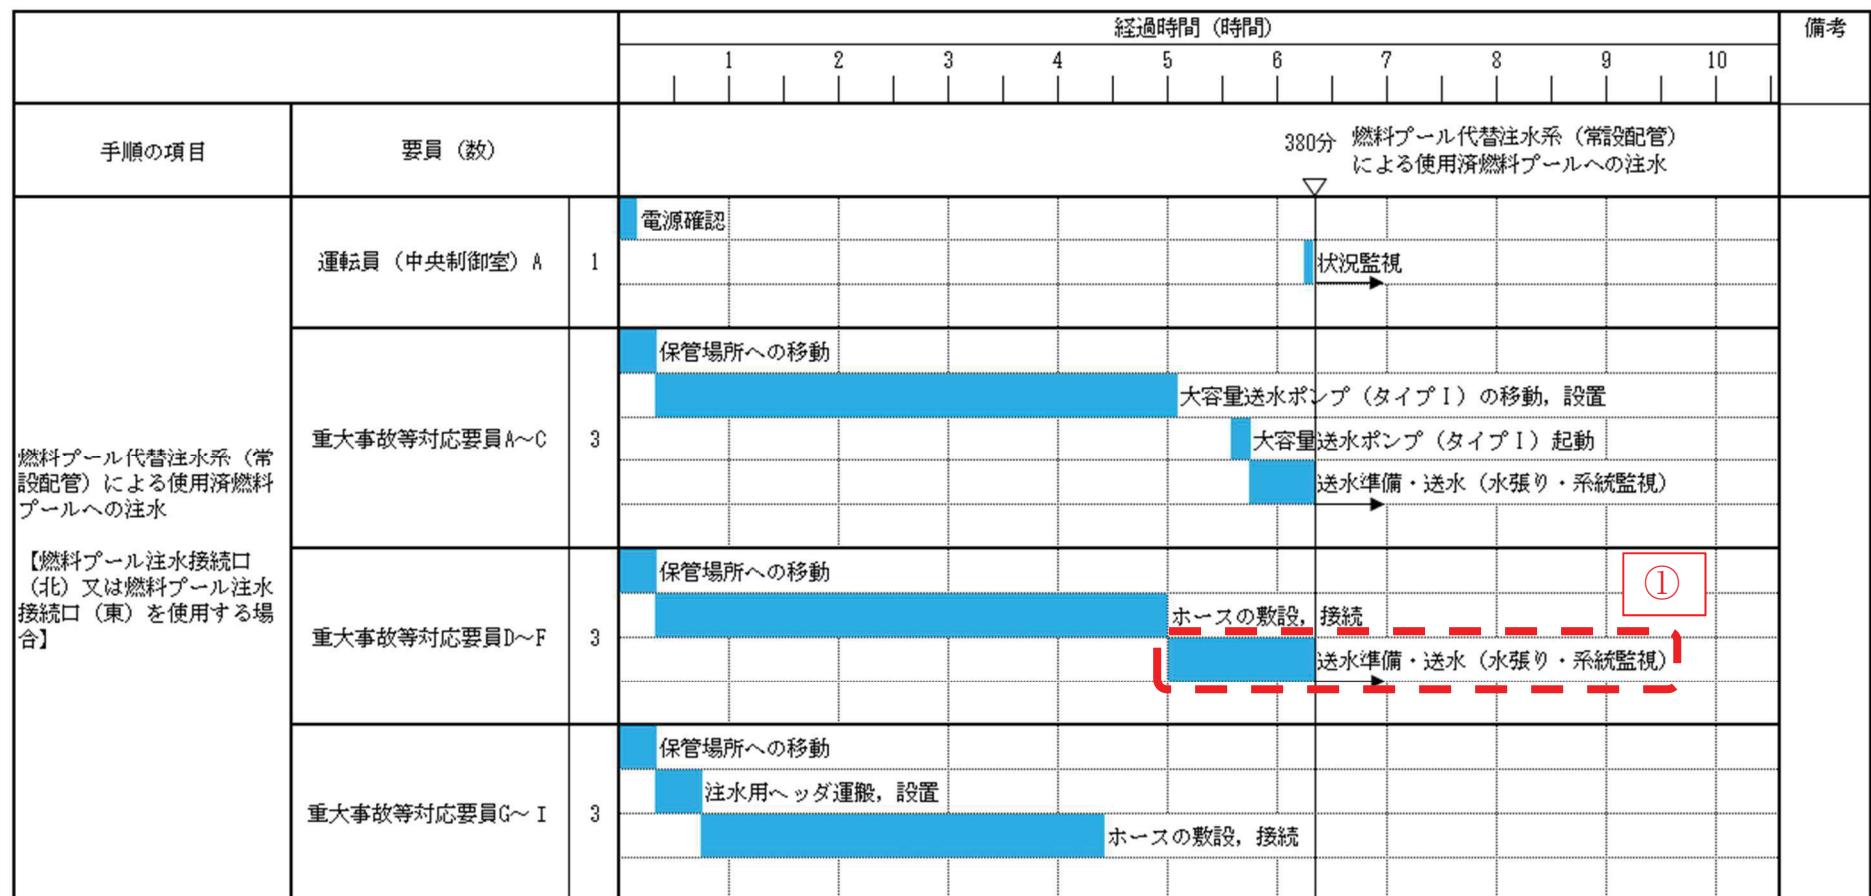

注：時間的余裕が最も少ない作業を代表例として記載する。

図1 技術的能力におけるタイムチャート(代表例)