

本資料のうち、枠囲みの内容
は商業機密の観点から公開で
きません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-19-0067_改0
提出年月日	2021年2月18日

VI-2-9-4-4-1-5 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置の
耐震性についての計算書

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
2.2 評価方針	3
2.3 適用規格・基準等	4
2.4 記号の説明	5
2.5 計算精度と数値の丸め方	7
3. 評価部位	8
4. 地震応答解析及び構造強度評価	8
4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法	8
4.1.1 扉の構造強度評価方法	8
4.1.2 支持部材の構造強度評価方法	8
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	9
4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態	9
4.2.2 許容応力	9
4.2.3 使用材料の許容応力評価条件	9
4.3 解析モデル及び諸元	13
4.4 固有周期	14
4.5 設計用地震力	15
4.6 計算方法	16
4.6.1 応力の計算方法	16
4.7 計算条件	21
4.8 応力の評価	21
4.8.1 扉及び支持部材の応力評価	21
5. 機能維持評価	22
5.1 機能維持評価用加速度	22
5.2 機能確認済加速度	22
6. 評価結果	23
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果	23
7. 引用文献	23

1. 概要

本計算書は、添付書類「VI-1-1-6-別添 4 ブローアウトパネル関連設備の設計方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置（以下「BOP 閉止装置」という。）が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

BOP 閉止装置は、重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類される。以下、重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

2. 一般事項

2.1 構造計画

BOP 閉止装置の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
BOP 閉止装置は、原子炉建屋原子炉棟に設置しており、枠板は、据付ボルトにより装置取付架台に固定される。 扉は門及び丁番を介して枠板に支持される。	BOP 閉止装置は、扉、門、丁番、枠板及び扉を駆動する駆動部から構成される。	

枠組みの内容は商業機密の観点から公開できません。

2.2 評価方針

BOP 閉止装置の応力評価は、添付書類「VI-1-1-6-別添4 ブローアウトパネル関連設備の設計方針」に基づき、「2.1 構造計画」にて示すBOP閉止装置の部位を踏まえ、「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4.3 解析モデル及び諸元」及び「4.4 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 地震応答解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、BOP閉止装置の機能維持評価は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であることを、「5. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。

BOP閉止装置の構造強度評価フローを図2-1に、機能維持評価フローを図2-2に示す。

R 1
VI-2-9-4-4-1-5
③ O 2

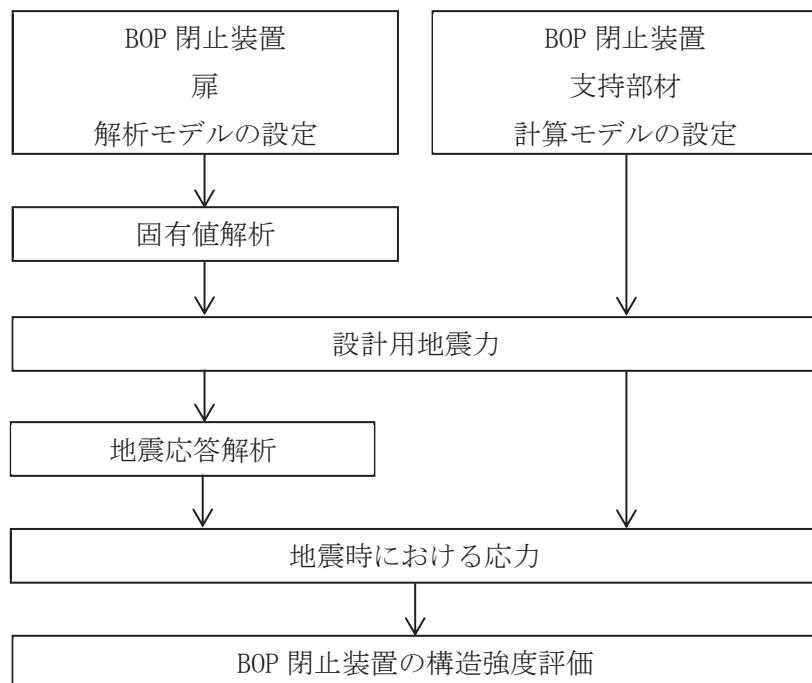


図 2-1 BOP閉止装置の構造強度評価フロー

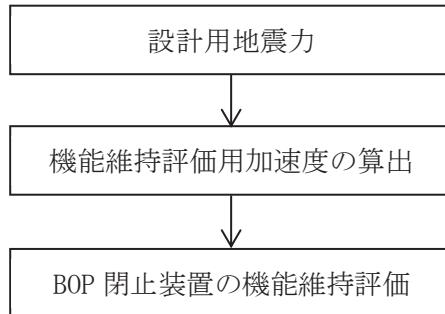


図 2-2 BOP閉止装置の機能維持評価フロー

2.3 適用規格・基準等

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。

- (1) 原子力発電所耐震設計技術指針 (J E A G 4 6 0 1 - 1987)
- (2) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 (J E A G 4 6 0 1・
補-1984)
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 (J E A G 4 6 0 1 - 1991 追補版)
- (4) J S M E S N C 1 - 2005/2007 発電用原子力設備規格 設計・建設規格
(以下「設計・建設規格」という。)

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
A _H	丁番プラケットの断面積	mm ²
A _P	門ピンの断面積	mm ²
A	内梁の断面積	mm ²
E	扉の縦弾性係数	MPa
C _{H1}	BOP閉止装置の面外方向設計震度	—
C _{H2}	BOP閉止装置の面内方向設計震度	—
C _V	BOP閉止装置の鉛直方向設計震度	—
F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa
F *	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa
F _P	門ピンに作用する引張力	N
F _x	内梁に作用する力 (x 方向)	N
F _y	内梁に作用する力 (y 方向)	N
F _z	内梁に作用する力 (z 方向)	N
F _{XH}	丁番プラケットに作用する力 (X方向)	N
F _{YH}	丁番プラケットに作用する力 (Y方向)	N
F _{ZH}	丁番プラケットに作用する力 (Z方向)	N
f _s	許容せん断応力	MPa
f _t	許容引張応力	MPa
L _H	丁番プラケットの長さ	mm
L _P	門ピンの長さ	mm
m	扉の質量	kg
M _P	門ピンに作用するモーメント	N·mm
M _x	内梁に作用するモーメント (x 軸周り)	N·mm
M _y	内梁に作用するモーメント (y 軸周り)	N·mm
M _z	内梁に作用するモーメント (z 軸周り)	N·mm
M _{XH}	丁番プラケットに作用するモーメント (X軸周り)	N·mm
M _{ZH}	丁番プラケットに作用するモーメント (Z軸周り)	N·mm
N _{YH}	丁番プラケットに作用する垂直力 (Y方向)	N
P	原子炉建屋内外差圧条件	Pa
P _w	風圧力条件	Pa
Q _P	門ピンに作用するせん断力	N
Q _{XH}	丁番プラケットに作用するせん断力 (X方向)	N
Q _{ZH}	丁番プラケットに作用するせん断力 (Z方向)	N
S _u	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
S _y	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa

記号	記号の説明	単位
S_y (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 40°Cにおける値	MPa
Z_p	門ピンの断面係数	mm^3
Z_x	内梁のねじり断面係数	mm^3
Z_y	内梁の y 軸周り断面係数	mm^3
Z_z	内梁の z 軸周り断面係数	mm^3
Z_{xH}	丁番プラケットのX軸周り断面係数	mm^3
Z_{zH}	丁番プラケットのZ軸周り断面係数	mm^3
ν	ボアソン比	—
σ_{cH}	丁番プラケットに生じる組合せ応力	MPa
σ_{tH}	丁番プラケットに生じる引張応力	MPa
σ_{cP}	門ピンに生じる組合せ応力	MPa
σ_{tP}	門ピンに生じる引張応力	MPa
σ_c	内梁に生じる組合せ応力	MPa
σ_t	内梁に生じる引張応力	MPa
σ_x	内梁に生じる引張応力 (x 方向)	MPa
σ_y	内梁に生じる引張応力 (y 方向)	MPa
σ_z	内梁に生じる引張応力 (z 方向)	MPa
τ_H	丁番プラケットに生じるせん断応力	MPa
τ_P	門ピンに生じるせん断応力	MPa
τ	内梁に生じるせん断応力	MPa
τ_x	内梁に生じるせん断応力 (x 方向)	MPa
τ_y	内梁に生じるせん断応力 (y 方向)	MPa
τ_z	内梁に生じるせん断応力 (z 方向)	MPa

2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は、有効数字 6 桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表 2-2 に示すとおりとする。

表 2-2 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	s	小数点以下第 4 位	四捨五入	小数点以下第 3 位
震度	—	小数点以下第 3 位	切上げ	小数点以下第 2 位
温度	°C	—	—	整数位
質量	kg	—	—	整数位
長さ	mm	—	—	整数位 ^{*1}
面積	mm ²	有効数字 5 桁目	四捨五入	有効数字 4 桁 ^{*2}
断面係数	mm ³	有効数字 5 桁目	四捨五入	有効数字 4 桁 ^{*2}
モーメント	N·mm	有効数字 5 桁目	四捨五入	有効数字 4 桁 ^{*2}
力	N	有効数字 5 桁目	四捨五入	有効数字 4 桁 ^{*2}
算出応力	MPa	小数点以下第 1 位	切上げ	整数位
許容応力	MPa	小数点以下第 1 位	切捨て	整数位 ^{*3}

注記 *1 : 設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は、小数点以下第 1 位表示とする。

*2 : 絶対値が 1000 以上のときはべき数表示とする。

*3 : 設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切捨て、整数位までの値とする。

3. 評価部位

BOP 閉止装置の耐震評価は、「4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法」に示す条件に基づき、扉開状態及び扉閉状態それぞれの場合において、扉のうち耐震評価上厳しくなる内梁、支持部材のうち門ピン及び丁番ブラケットについて実施する。

評価部位については、表 2-1 の概略構造図に示す。

4. 地震応答解析及び構造強度評価

4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法

「3. 評価部位」にて設定した各評価部材の構造強度評価方法を以下に示す。なお、耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。

4.1.1 扉の構造強度評価方法

- (1) 扉は門及び丁番により支持される構造であるため、その構造に応じた方向の変位を拘束するものとする。
- (2) 地震力は扉に対して面外方向、面内方向及び鉛直方向の 3 方向から作用するものとし、強度評価において組み合わせるものとする。
- (3) 扉閉状態において原子炉建屋内外差圧及び風圧力は、扉に対して面外方向に等分布に作用するものとし、評価において 4 辺を面外方向に拘束するものとする。また、強度評価において地震力と組み合わせるものとする。

4.1.2 支持部材の構造強度評価方法

- (1) 門ピン
 - a. 扉からの地震荷重は、面外方向に作用するものとする。
 - b. 扉閉状態において扉からの原子炉建屋内外差圧及び風圧力は、面外方向に作用するものとする。
 - c. 門ピンの構造強度評価は、集中荷重が先端に作用する片持ち梁モデルを適用する。
- (2) 丁番ブラケット
 - a. 扉からの地震荷重は、面外方向、面内方向及び鉛直方向に作用するものとする。
 - b. 扉閉状態において扉からの原子炉建屋内外差圧及び風圧力は、面外方向に作用するものとする。
 - c. 丁番ブラケットの構造強度評価は、集中荷重による引張応力、せん断応力及び組合せ応力を評価する。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

BOP 閉止装置の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-1 に示す。

4.2.2 許容応力

BOP 閉止装置の許容応力は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき、表 4-2 に示す。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

BOP 閉止装置の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-3（扉開状態）及び表 4-4（扉閉状態）に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類 ^{*1}	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉格納施設	その他	BOP 閉止装置	常設／緩和	— ^{*2}	D + P _D + M _D + S _s	III _{AS} ^{*3}
					D + P _D + M _D + S _s	IV _{AS}
					D + P _{SAD} + M _{SAD} + S _s	V _{AS} (V _{AS} として、 IV _{AS} の許容限界を 用いる。)

注記*1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

*3：門ピンについては、基準地震動S_sにより定まる地震力が作用した後においても、扉固定の機能を維持することから許容応力状態をIII_{AS}とする。

表 4-2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界 ^{*1, *2} (ボルト等以外)		
	一次応力		
	引張り	せん断	組合せ
III _{AS} ^{*3}	1.5 • f _t	1.5 • f _s	1.5 • f _t
IV _{AS}	1.5 • f _t *	1.5 • f _s *	1.5 • f _t *
V _{AS} (V _{AS} としてIV _{AS} の許容限界を用いる。)	1.5 • f _t *	1.5 • f _s *	1.5 • f _t *

注記*1：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*2：当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

*3：門ピンについては、基準地震動S_sにより定まる地震力が作用した後においても、扉固定の機能を維持する設計とすることから許容応力状態をIII_{AS}とする。

表 4-3 扉閉状態における使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_y (R T) (MPa)
内梁	[]	周囲環境温度	55	[]	[]	[]
門ピン	[]	周囲環境温度	55	[]	[]	[]
丁番ブラケット	[]	周囲環境温度	55	[]	[]	[]

表 4-4 扉閉状態における使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_y (R T) (MPa)
内梁	[]	周囲環境温度	66	[]	[]	[]
門ピン	[]	周囲環境温度	66	[]	[]	[]
丁番ブラケット	[]	周囲環境温度	66	[]	[]	[]

4.3 解析モデル及び諸元

BOP 閉止装置の解析モデルを図 4-1 に、 解析モデルの概要を以下に示す。また、 機器の諸元を本計算書の【BOP 閉止装置の耐震性についての計算結果】の機器要目に示す。

- (1) BOP 閉止装置の耐震計算に用いる解析モデルは、 はり要素及びシェル要素を用いた有限要素モデルとする。はり要素及びシェル要素は板厚中心位置でモデル化する。
- (2) 質量は、 扉を構成する部材の質量を考慮する。
- (3) 拘束条件は、 門及び丁番の並進方向拘束とする。
- (4) 計算機コードは、「MSC NASTRAN」を使用し、 固有値と各要素に発生する荷重及びモーメントを求める。なお、評価に用いる計算機コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

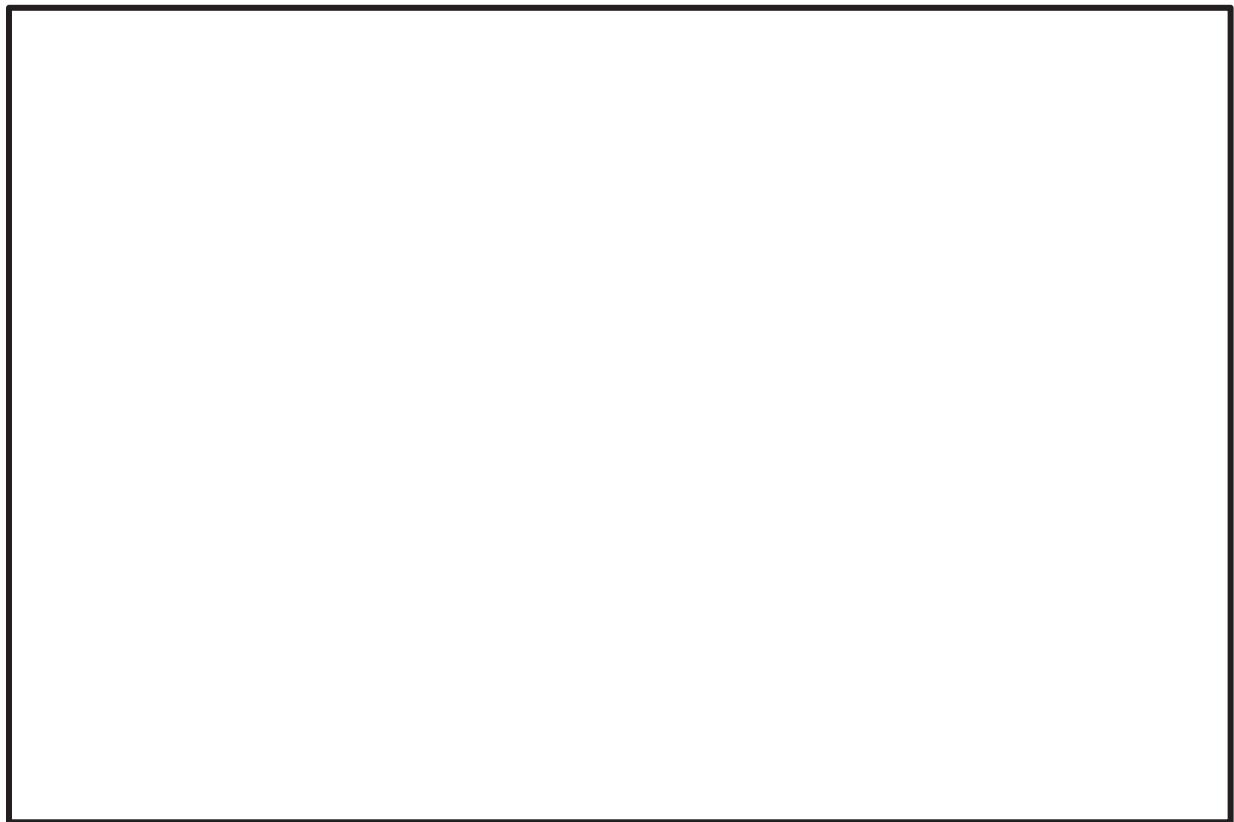


図 4-1 解析モデル

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

4.4 固有周期

扉開状態における固有値解析結果を表 4-5 に、扉閉状態における固有値解析結果を表 4-6 に示す。扉開状態及び扉閉状態において、面外方向、面内方向及び鉛直方向の固有周期は 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。

表 4-5 扉開状態の固有値解析結果

モード	卓越方向	固有周期 (s)	水平方向刺激係数		鉛直方向 刺激係数
			面外方向	面内方向	
1 次	面外	0.027	—	—	—

表 4-6 扉閉状態の固有値解析結果

モード	卓越方向	固有周期 (s)	水平方向刺激係数		鉛直方向 刺激係数
			面外方向	面内方向	
1 次	面外	0.027	—	—	—

4.5 設計用地震力

扉閉状態における耐震評価に用いる設計用地震力を表 4-7 に、扉閉状態における耐震評価に用いる設計用地震力を表 4-8 に示す。

「弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度」及び「基準地震動 S_s 」による地震力は、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

表 4-7 扉閉状態の設計用地震力（重大事故等対処設備）

据付場所 及び 床面高さ (m)	固有周期 (s)			弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度			基準地震動 S_s		
	面外 方向	面内 方向	鉛直 方向	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度
原子炉建屋 O.P. 33.20* (O.P. 38.25)	0.027	0.05 以下	0.05 以下	—	—	—	C_{H1} $=3.15$	C_{H2} $=3.15$	C_V $=1.85$

注記*：基準床レベルを示す。

表 4-8 扉閉状態の設計用地震力（重大事故等対処設備）

据付場所 及び 床面高さ (m)	固有周期 (s)			弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度			基準地震動 S_s		
	面外 方向	面内 方向	鉛直 方向	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度
原子炉建屋 O.P. 33.20* (O.P. 38.25)	0.027	0.05 以下	0.05 以下	—	—	—	C_{H1} $=3.15$	C_{H2} $=3.15$	C_V $=1.85$

注記*：基準床レベルを示す。

4.6 計算方法

4.6.1 応力の計算方法

(1) 扉の計算方法

a. 内梁

内梁に加わる荷重は、解析による計算で得られる値を使用し、応力を図4-2を用いて計算する。負担力は、並進力 F_x , F_y , F_z , モーメント力 M_x , M_y , M_z とする。ただし、添字 x , y , z は要素に与えられた座標軸で、 x 軸は常に要素の長手方向となる。応力は、「7. 引用文献」より、下記の計算式にて求める。

(a) 応力成分

上記荷重による応力成分は次式となる。

$$\sigma_x = \frac{F_x}{A}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{Z_y}, \quad \sigma_z = \frac{M_z}{Z_z} \quad \dots \quad (4.6.1.1)$$

$$\tau_x = \frac{M_x}{Z_x}, \quad \tau_y = \frac{F_y}{A}, \quad \tau_z = \frac{F_z}{A} \quad \dots \quad (4.6.1.2)$$

(b) 引張応力

引張応力は次式となる。

$$\sigma_t = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \quad \dots \quad (4.6.1.3)$$

(c) せん断応力

せん断応力は次式となる。

$$\tau = \sqrt{\left(\tau_x + \tau_y\right)^2 + \tau_z^2} \quad \left. \quad \right\} \text{大きい方} \quad \dots \quad (4.6.1.4)$$

$$\sqrt{\tau_y^2 + \left(\tau_x + \tau_z\right)^2}$$

(d) 組合せ応力

組合せ応力は次式となる。

$$\sigma_c = \sqrt{\sigma_t^2 + 3 \cdot \tau^2} \quad \dots \quad (4.6.1.5)$$

内梁の最大応力発生部位を図 4-1 の (a) に示す。

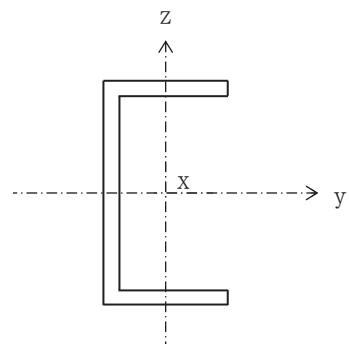


図 4-2 扉内梁の部材断面

O 2 ③ VI-2-9-4-4-1-5 R 1

(2) 支持部材の計算方法

a. 門ピン

門ピンに作用する荷重によるせん断力及び曲げモーメントを算出し、門ピンに生じる応力を計算する。計算モデルは図 4-3 に示すとおり、集中荷重が先端に作用する片持ち梁モデルとする。



図 4-3 門ピン計算モデル

(a) 引張応力

門ピンに作用する曲げモーメントは次式により求める。

$$M_P = F_P \cdot L_P \quad \dots \dots \dots \quad (4.6.1.6)$$

門ピンに生じる引張応力は次式により求める。

$$\sigma_{tP} = \frac{M_P}{Z_P} \quad \dots \dots \dots \quad (4.6.1.7)$$

(b) せん断応力

門ピンに作用するせん断力は次式により求める。

$$Q_P = F_P \quad \dots \dots \dots \quad (4.6.1.8)$$

門ピンに生じるせん断応力は次式により求める。

$$\tau_P = \frac{Q_P}{A_P} \quad \dots \dots \dots \quad (4.6.1.9)$$

(c) 組合せ応力

門ピンに生じる組合せ応力は次式により求める。

$$\sigma_{cP} = \sqrt{\sigma_{tP}^2 + 3 \cdot \tau_P^2} \quad \dots \dots \dots \quad (4.6.1.10)$$

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

b. 丁番ブラケット

丁番ブラケットに作用する荷重による垂直力、せん断力及び曲げモーメントを算出し、丁番ブラケットに生じる応力を計算する。計算モデルは図 4-4 に示すとおりとする。



図 4-4 丁番ブラケット計算モデル

(a) 引張応力

丁番ブラケットに作用する垂直力は次式により求める。

$$N_{YH} = F_{YH} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.11)$$

丁番ブラケットに作用する曲げモーメントは次式により求める。

$$M_{XH} = F_{ZH} \cdot L_H \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.12)$$

$$M_{ZH} = F_{XH} \cdot L_H \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.13)$$

丁番ブラケットに生じる引張応力は次式により求める。

$$\sigma_{tH} = \frac{N_{YH}}{A_H} + \frac{M_{XH}}{Z_{XH}} + \frac{M_{ZH}}{Z_{ZH}} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.14)$$

(b) せん断応力

丁番ブラケットに作用するせん断力は次式により求める。

$$Q_{XH} = F_{XH} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.15)$$

$$Q_{ZH} = F_{ZH} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.16)$$

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

丁番ブラケットに生じるせん断応力は次式により求める。

$$\tau_H = \sqrt{\left(\frac{Q_{XH}}{A_H}\right)^2 + \left(\frac{Q_{ZH}}{A_H}\right)^2} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.17)$$

(c) 組合せ応力

丁番ブラケットに生じる組合せ応力は次式により求める。

$$\sigma_{cH} = \sqrt{\sigma_{tH}^2 + 3 \cdot \tau_H^2} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4.6.1.18)$$

4.7 計算条件

応力計算に用いる自重（扉）及び荷重（地震荷重、原子炉建屋内外差圧及び風圧力）は、本計算書の【BOP 閉止装置の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

4.8 応力の評価

4.8.1 扉及び支持部材の応力評価

4.6.1 項で求めた各応力が下表で定めた許容応力以下であること。

	弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 S_s による 荷重との組合せの場合*
許容引張応力 f_t	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$
許容せん断応力 f_s	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$
許容組合せ応力 f_t	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$

注記*：門ピンについては、基準地震動 S_s により定まる地震力が作用した後に
おいても、扉固定の機能を維持する設計とすることから許容応力状態を
 III_{AS} とする。

5. 機能維持評価

BOP 閉止装置の動的機能維持評価について、以下に示す。

5.1 機能維持評価用加速度

BOP 閉止装置は原子炉建屋原子炉棟に取り付けられることから、機能維持評価用加速度は、添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」に示す原子炉建屋の地震応答解析で評価した、BOP 閉止装置の重心位置に生じる加速度とする。機能維持評価用加速度を表 5-1 に示す。

表 5-1 機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)

評価部位	対象機器設置箇所 (m)	方向	機能維持 評価用加速度
BOP 閉止装置	原子炉建屋 O.P. 38.25	面外	2.62
		面内	2.62
		鉛直	1.54

5.2 機能確認済加速度

BOP 閉止装置について、実機の据付状態を模擬し、加振台上に架台を設置し、架台に BOP 閉止装置を取り付けた上で、設置される床における設備評価用床応答曲線を包絡する模擬地震波により加振試験を行う。BOP 閉止装置の機能確認済加速度には、水平 2 方向と鉛直方向の 3 方向同時加振試験において、BOP 閉止装置の作動性及び気密性を保持できることを確認した最大加速度を適用する。機能確認済加速度を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)

評価部位	方向	機能確認済加速度
BOP 閉止装置	面外	[]
	面内	[]
	鉛直	[]

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

6. 評価結果

6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

BOP 閉止装置の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して構造強度及び動的機能を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

7. 引用文献

引用文献を以下に示す。

- ・機械工学便覧（改訂第6版）（日本機械学会編 1987年4月）（(社)日本機械学会）

R 1

VI-2-9-4-4-1-5
③

O 2

【BOP 閉止装置の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

1.1.1 扇開状態の設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)			弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度			基準地震動 S_s			周囲環境温度 (°C)
			面外方向	面内方向	鉛直方向	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
BOP 閉止装置	常設／緩和	原子炉建屋 O.P. 33.20* (O.P. 38.25)	0.027	0.05 以下	0.05 以下	—	—	—	$C_{H1}=3.15$	$C_{H2}=3.15$	$C_V=1.85$	55

注記*：基準床レベルを示す。

1.1.2 扇閉状態の設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)			弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度			基準地震動 S_s			周囲環境温度 (°C)
			面外方向	面内方向	鉛直方向	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	面外方向 設計震度	面内方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
BOP 閉止装置	常設／緩和	原子炉建屋 O.P. 33.20* (O.P. 38.25)	0.027	0.05 以下	0.05 以下	—	—	—	$C_{H1}=3.15$	$C_{H2}=3.15$	$C_V=1.85$	66

注記*：基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

1.2.1 内染

(1) 扇開状態

m (kg)	A (mm ²)	Z _x (mm ³)	Z _y (mm ³)	Z _z (mm ³)
[]	[]	[]	[]	[]

材料	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)	F (MPa)	F * (MPa)	E (MPa)	v
[]	[]	[]	[]	—	[]	[]	[]

(2) 扇閉状態

m (kg)	A (mm ²)	Z _x (mm ³)	Z _y (mm ³)	Z _z (mm ³)	P _w (Pa)	P (Pa)
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

材料	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)	F (MPa)	F * (MPa)	E (MPa)	v
[]	[]	[]	[]	—	[]	[]	[]

1.2.2 門ピン

(1) 扇開状態

L_P (mm)	A_P (mm ²)	Z_P (mm ³)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

材料	S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_y (R T) (MPa)	F (MPa)	F^* (MPa)
<input type="text"/>	—				

(2) 扇閉状態

L_P (mm)	A_P (mm ²)	Z_P (mm ³)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

P_w (Pa)	P (Pa)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

材料	S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_y (R T) (MPa)	F (MPa)	F^* (MPa)
<input type="text"/>	—				

1.2.3 丁番プラケット

(1) 扇開状態

L_H (mm)	A_H (mm ²)	Z_{xH} (mm ³)	Z_{zH} (mm ³)
[]	[]	[]	[]

材料	S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_y (R T) (MPa)	F (MPa)	F^* (MPa)
[]	[]	[]	[]	—	[]

(2) 扇閉状態

L_H (mm)	A_H (mm ²)	Z_{xH} (mm ³)	Z_{zH} (mm ³)	P_w (Pa)	P (Pa)
[]	[]	[]	[]	[]	[]

材料	S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_y (R T) (MPa)	F (MPa)	F^* (MPa)
[]	[]	[]	[]	—	[]

1.3 計算数値

1.3.1 内梁の荷重

(1) 扇開状態

(単位:N)

F_x		F_y		F_z	
弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
—	28.31	—	8.994×10^{-2}	—	8.923

注：添字 x, y, z は要素に与えられた座標軸で、x 軸は常に要素の長手方向にとる。

(2) 扇閉状態

(単位:N)

F_x		F_y		F_z	
弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
—	28.31	—	8.994×10^{-2}	—	11.67

注：添字 x, y, z は要素に与えられた座標軸で、x 軸は常に要素の長手方向にとる。

1.3.2 内梁のモーメント

(1) 扇開状態

(単位 : N・mm)

M_x		M_y		M_z	
弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
—	3.055	—	1.944×10^5	—	95.38

注：添字 x, y, z は要素に与えられた座標軸で、x 軸は常に要素の長手方向にとる。

(2) 扇閉状態

(単位 : N・mm)

M_x		M_y		M_z	
弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
—	3.886	—	2.577×10^5	—	95.38

注：添字 x, y, z は要素に与えられた座標軸で、x 軸は常に要素の長手方向にとる。

1.3.3 門ピンの荷重

(1) 扇開状態

(単位 : N)

F _P		Q _P	
弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s
—	1.158×10^3	—	1.158×10^3

(2) 扇閉状態

(単位 : N)

F _P		Q _P	
弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s
—	1.546×10^3	—	1.546×10^3

1.3.4 門ピンのモーメント

(1) 扇開状態

(単位 : N・mm)

M_P	
弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s
—	8.109×10^4

(2) 扇閉状態

(単位 : N・mm)

M_P	
弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s
—	1.082×10^5

1.3.5 丁番プラケットの荷重

(1) 扇開状態

(単位 : N)

F _{XH}		F _{YH}		F _{ZH}	
弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s
—	1.158×10^3	—	2.317×10^3	—	4.192×10^3

(2) 扇閉状態

(単位 : N)

F _{XH}		F _{YH}		F _{ZH}	
弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s
—	1.546×10^3	—	2.317×10^3	—	4.192×10^3

1.3.6 丁番プラケットに作用する力

(1) 扇開状態

(単位 : N)

N _{YH}		Q _{XH}		Q _{ZH}	
弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s
—	2.317×10^3	—	1.158×10^3	—	4.192×10^3

(単位 : N・mm)

M _{XH}		M _{ZH}	
弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s
—	5.660×10^5	—	1.564×10^5

(2) 扇閉状態

(単位 : N)

N _{YH}		Q _{XH}		Q _{ZH}	
弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
—	2.317×10^3	—	1.546×10^3	—	4.192×10^3

(単位 : N·mm)

M _{XH}		M _{ZH}	
弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s	弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
—	5.660×10^5	—	2.087×10^5

1.4 結論

1.4.1 固有周期

(1) 扇開状態

(単位 : s)

モード	卓越方向	固有周期
1 次	面外	0.027

(2) 扇閉状態

(単位 : s)

モード	卓越方向	固有周期
1 次	面外	0.027

1.4.2 応力

(1) 扇開状態

(単位: MPa)

部材	材料	応力	弹性設計用地震動 S_d 又は静的震度		基準地震動 S_s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
内梁		引張り	—	—	$\sigma_t = 29$	
		せん断	—	—	$\tau = 0$	
		組合せ	—	—	$\sigma_c = 29$	
門ピン		引張り	—	—	$\sigma_{tp} = 38$	
		せん断	—	—	$\tau_p = 2$	
		組合せ	—	—	$\sigma_{cp} = 38$	
丁番プラケット		引張り	—	—	$\sigma_{th} = 22$	
		せん断	—	—	$\tau_h = 2$	
		組合せ	—	—	$\sigma_{ch} = 22$	

すべて許容応力以下である。

(2) 扇閉状態

(単位 : MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度		基準地震動 S_s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
内梁		引張り	—	—	$\sigma_t = 38$	[]
		せん断	—	—	$\tau = 0$	[]
		組合せ	—	—	$\sigma_{c} = 38$	[]
門ピン		引張り	—	—	$\sigma_{tP} = 51$	[]
		せん断	—	—	$\tau_P = 3$	[]
		組合せ	—	—	$\sigma_{cP} = 51$	[]
丁番プラケット		引張り	—	—	$\sigma_{tH} = 24$	[]
		せん断	—	—	$\tau_H = 2$	[]
		組合せ	—	—	$\sigma_{cH} = 25$	[]

すべて許容応力以下である。

1.4.3 動的機能の評価結果

 $(\times 9.8 \text{m/s}^2)$

		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度
BOP 閉止装置	面外方向	2.62	[]
	面内方向	2.62	[]
	鉛直方向	1.54	[]

注記* : 基準地震動 S_s により定まる応答加速度とする。

機能維持評価用加速度 (1.0ZPA) はすべて機能確認済加速度以下である。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。