





【凡例】

-  補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(壁)を示す。
-  補助しゃへい(床)を示す。





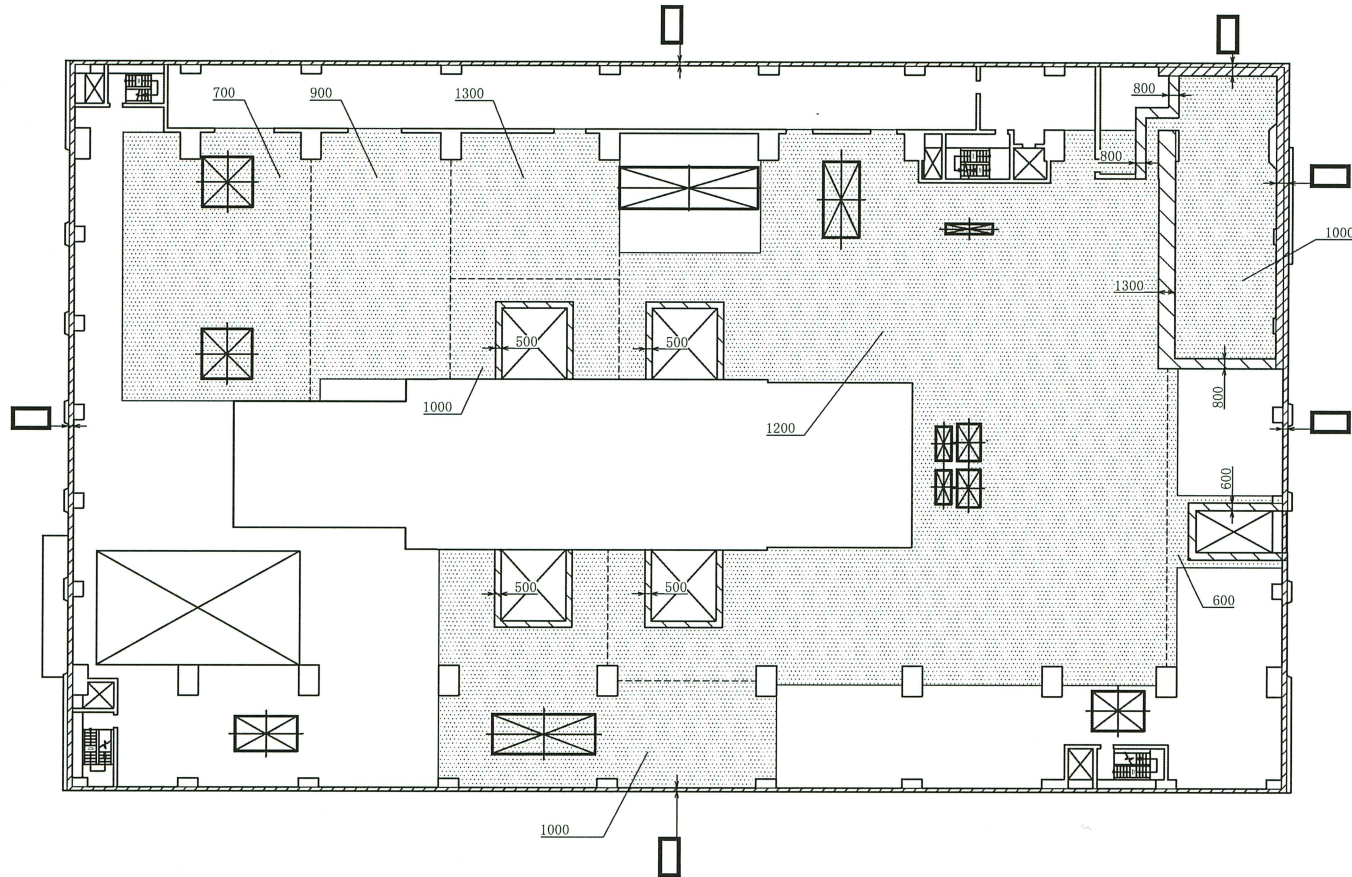
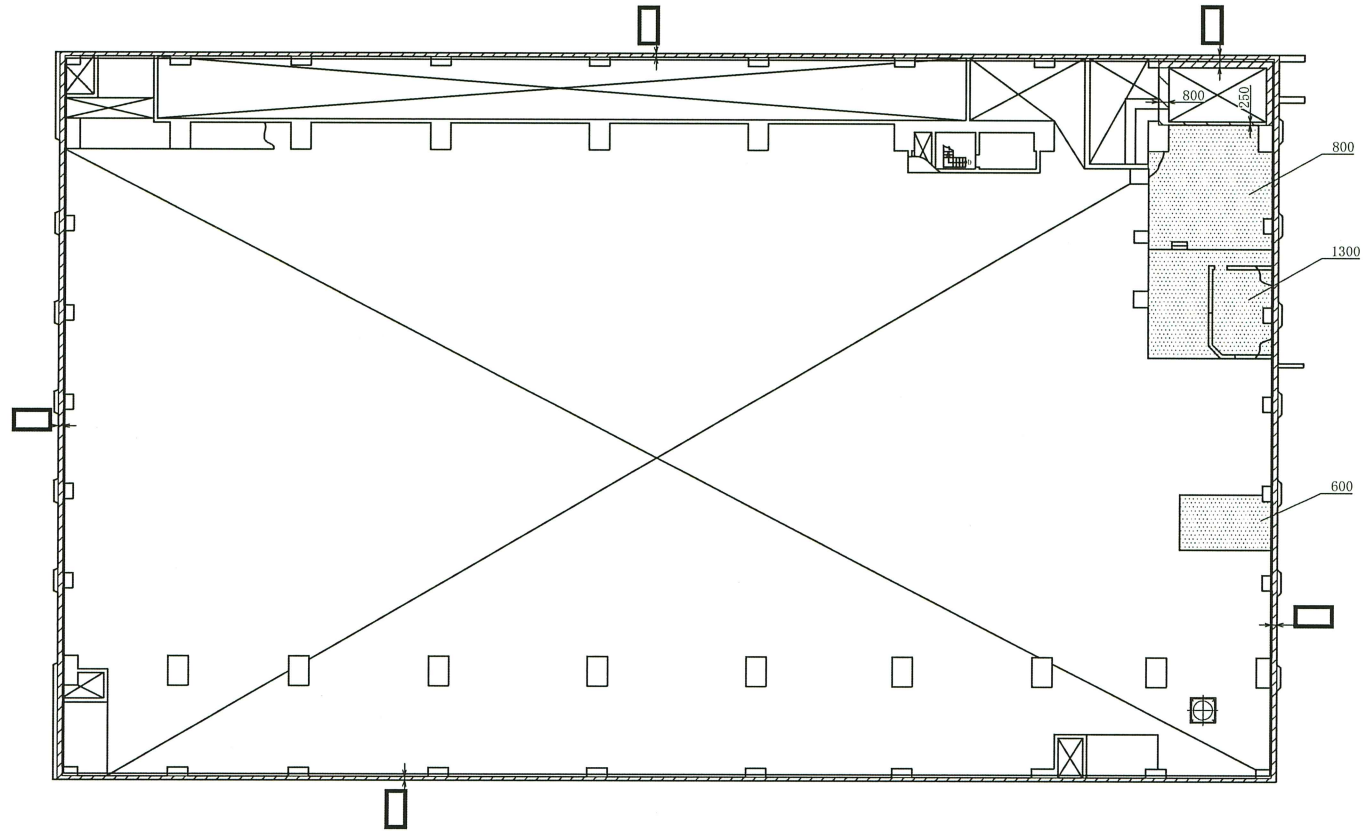
タービン建屋 O.P. 24.80m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-18図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	補助しゃへい(タービン建屋)構造図 (その3) (平面)
東北電力株式会社	

【凡例】

-  補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(壁)を示す。
-  補助しゃへい(床)を示す。




タービン建屋 O.P. 30. 18m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-19図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	補助しゃへい(タービン建屋)構造図 (その4) (平面)
東北電力株式会社	

【凡例】

-  補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(床)を示す。今回申請範囲。

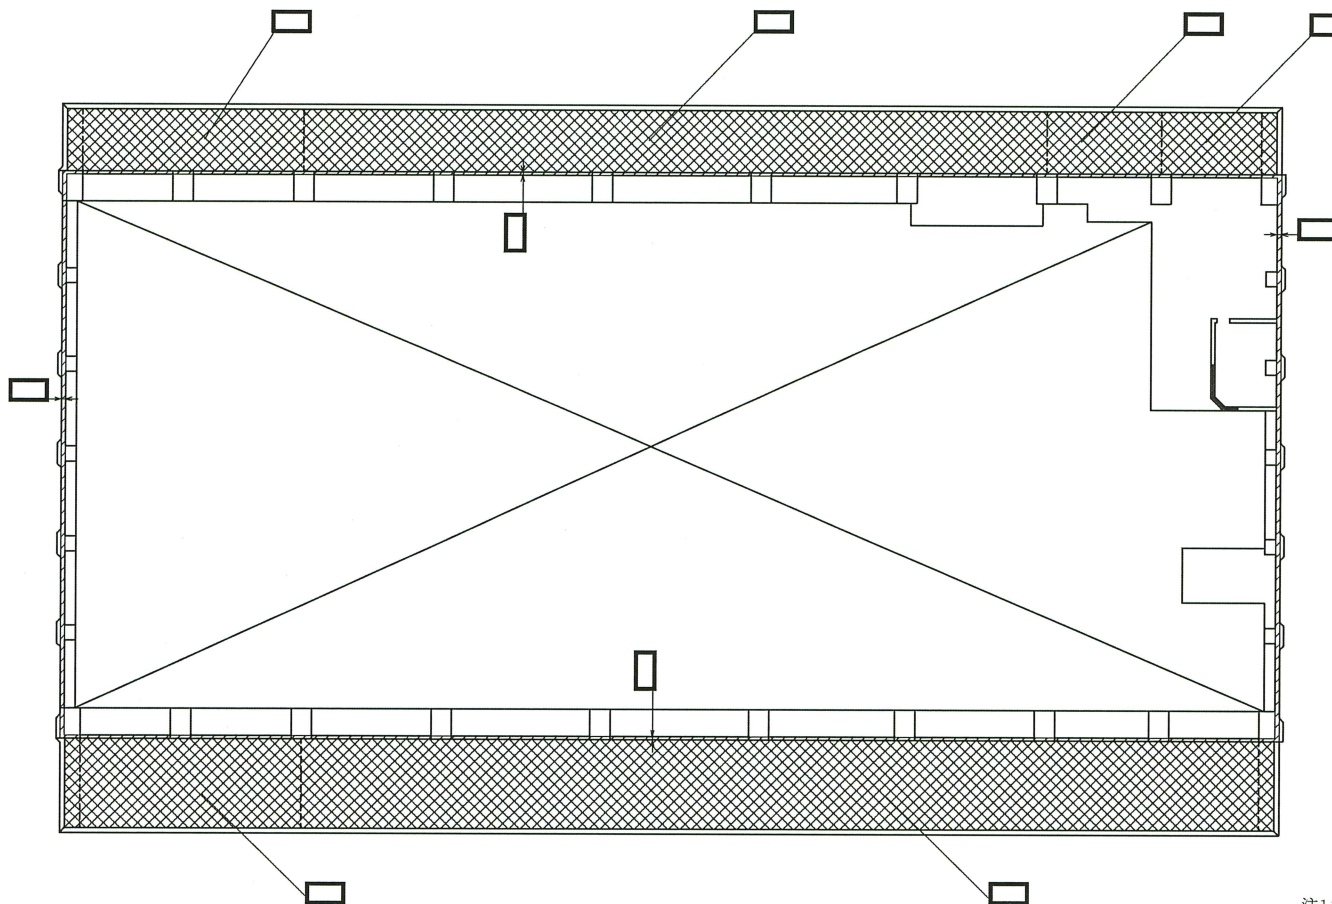


タービン建屋 0.P. 32.80m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請 第7-3-1-20図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	補助しゃへい(タービン建屋)構造図 (その5) (平面)
東北電力株式会社	

【凡例】

補助しゃへい(床)を示す。今回申請範囲。

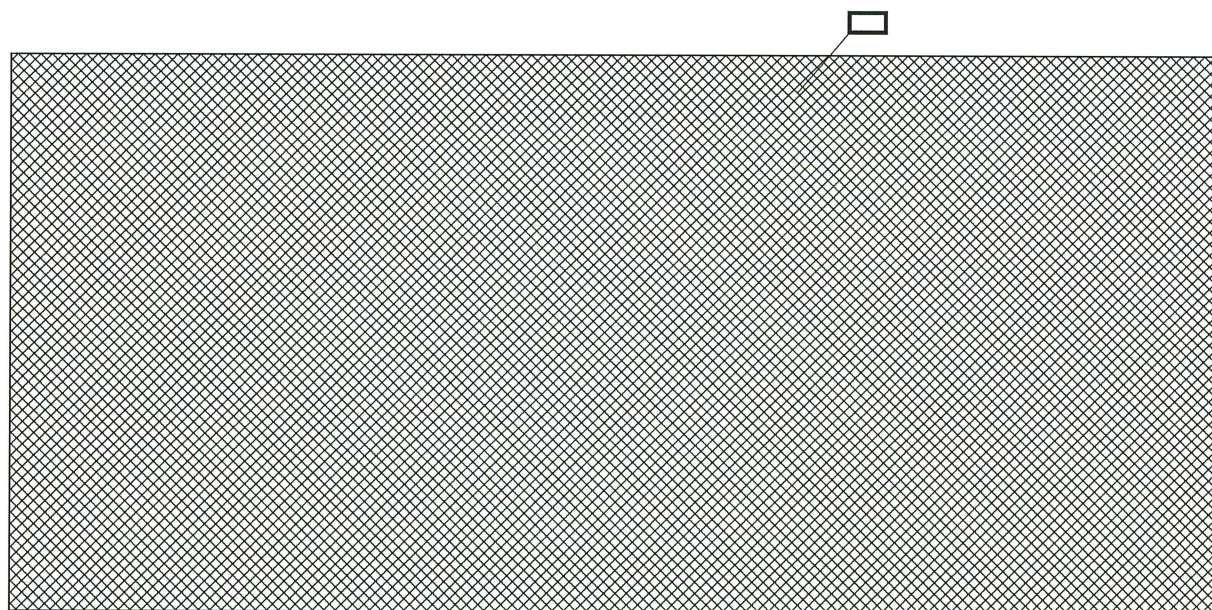





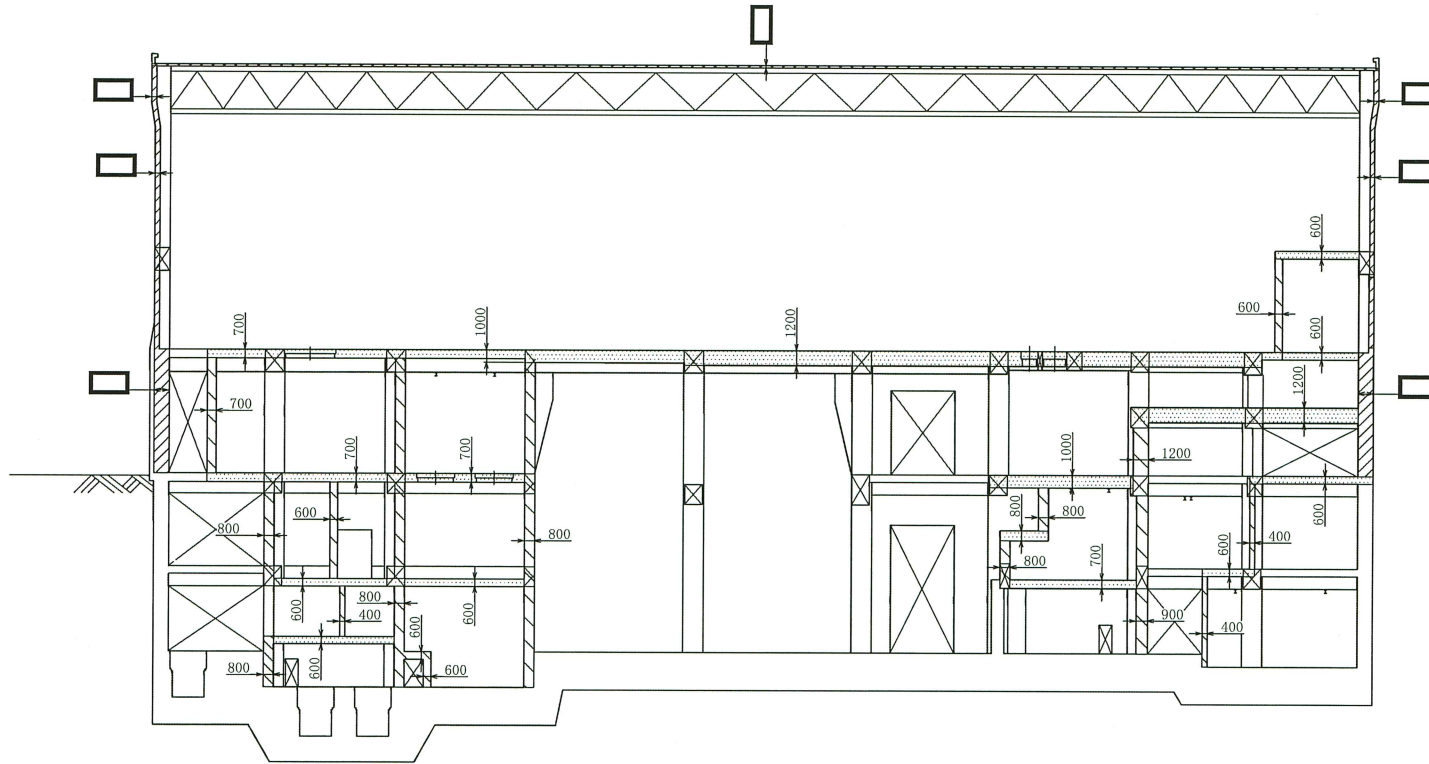

タービン建屋 0.P. 47.30m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
注2:特記なき寸法は公称値を示す。
注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-21図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	補助しゃへい(タービン建屋)構造図 (その6) (平面)
東北電力株式会社	

【凡例】

-  補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(床)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(壁)を示す。
-  補助しゃへい(床)を示す。







タービン建屋 A-A断面



注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請 第7-3-1-22図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	補助しゃへい(タービン建屋)構造図 (その7) (断面)
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

【凡例】

-  補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(床)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(壁)を示す。
-  補助しゃへい(床)を示す。

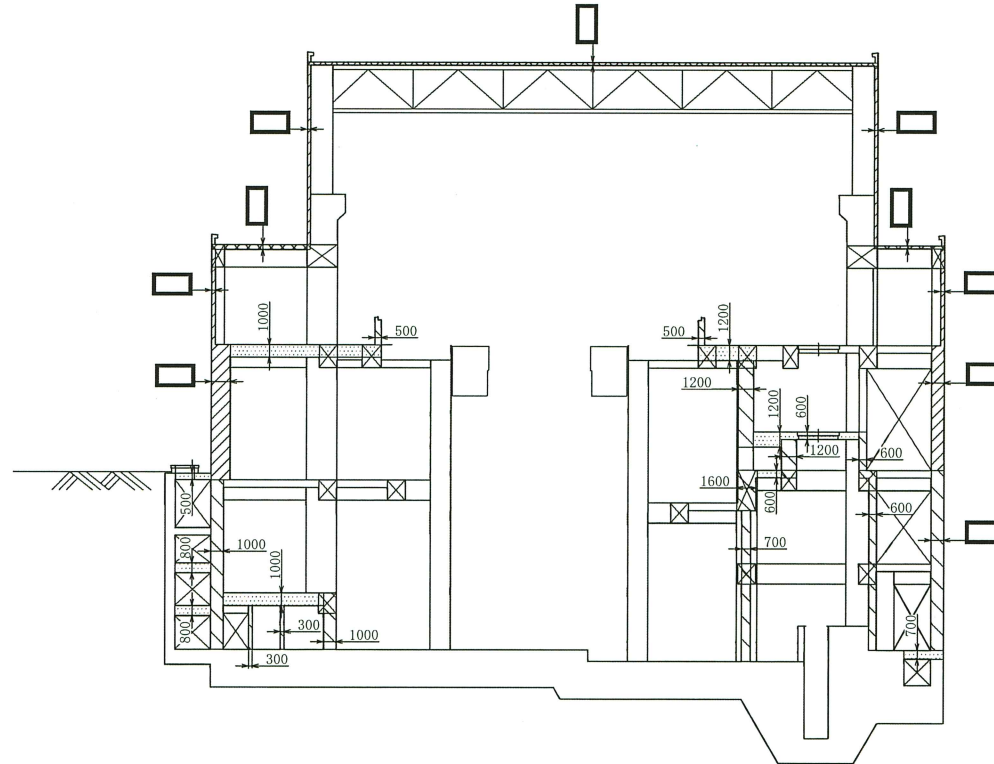


タービン建屋 B-B断面

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-23図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	補助しゃへい(タービン建屋)構造図 (その8) (断面)
東北電力株式会社	

【凡例】

▨ 補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。

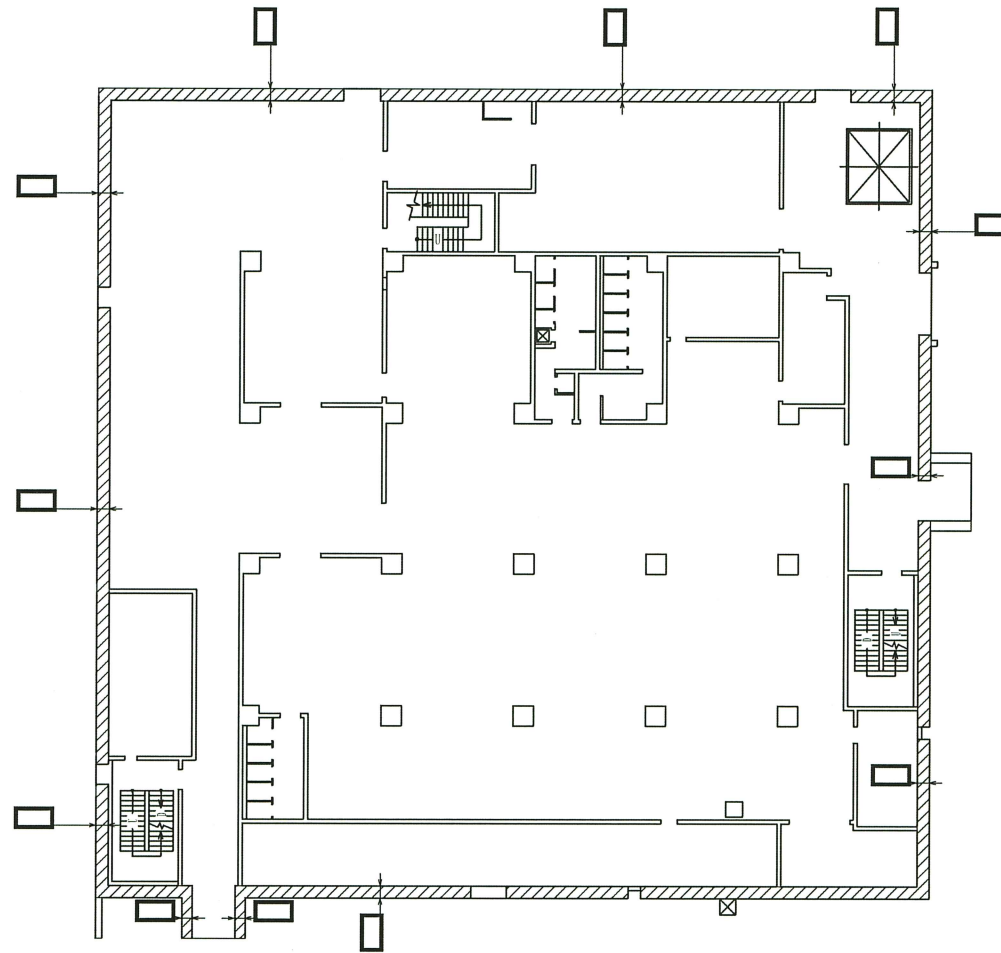




制御建屋 O.P. 15.00m


注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-24図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	中央制御室しゃへい壁中央制御室待避所遮蔽 補助しゃへい(制御建屋)構造図(その1)(平面)
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

【凡例】

-  補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(床)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(床)を示す。

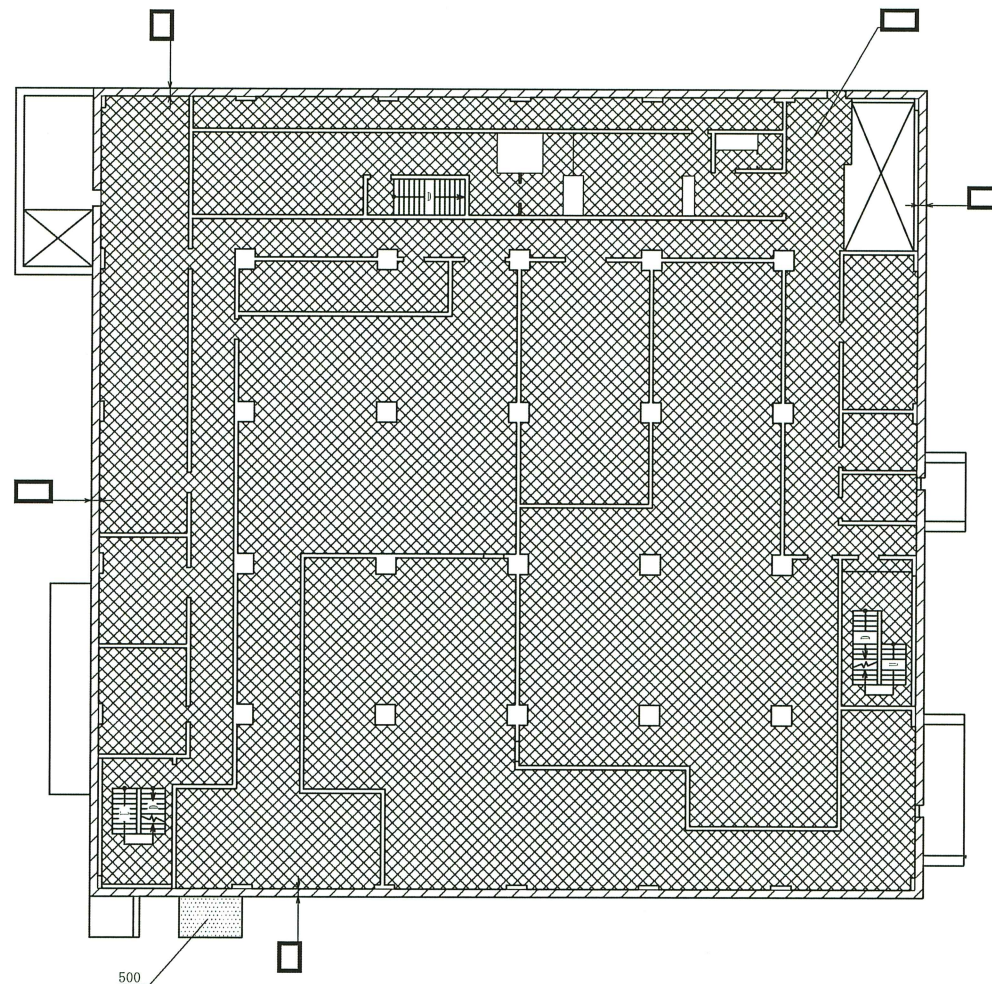






制御建屋 O.P. 19.50m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。


工事計画認可申請	第7-3-1-25図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	中央制御室しゃへい壁,中央制御室待避所遮蔽, 補助しゃへい(制御建屋)構造図(その2)(平面)
東北電力株式会社	

【凡例】


-  中央制御室しゃへい壁(壁)を示す。今回申請範囲。
-  中央制御室しゃへい壁(床)を示す。今回申請範囲。
-  中央制御室待避所遮蔽(壁)を示す。今回申請範囲。
-  中央制御室待避所遮蔽(床)を示す。今回申請範囲。

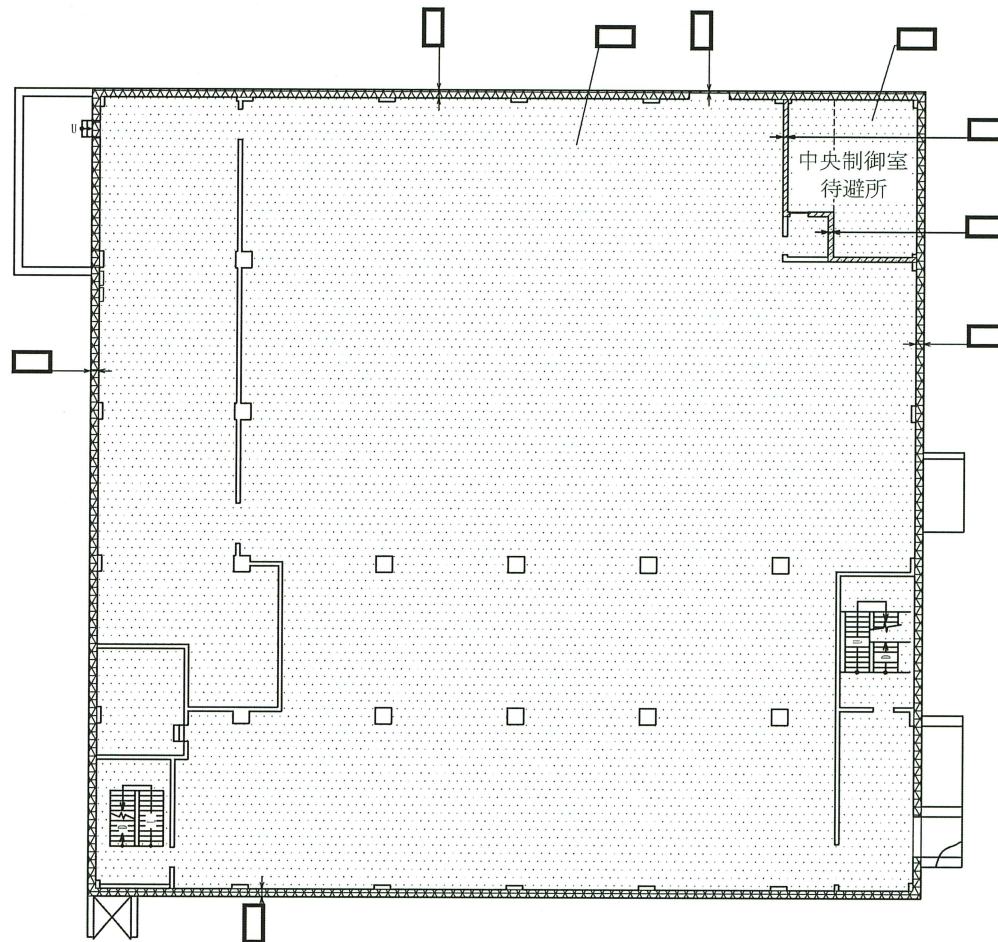

制御建屋 0.P. 23.50m

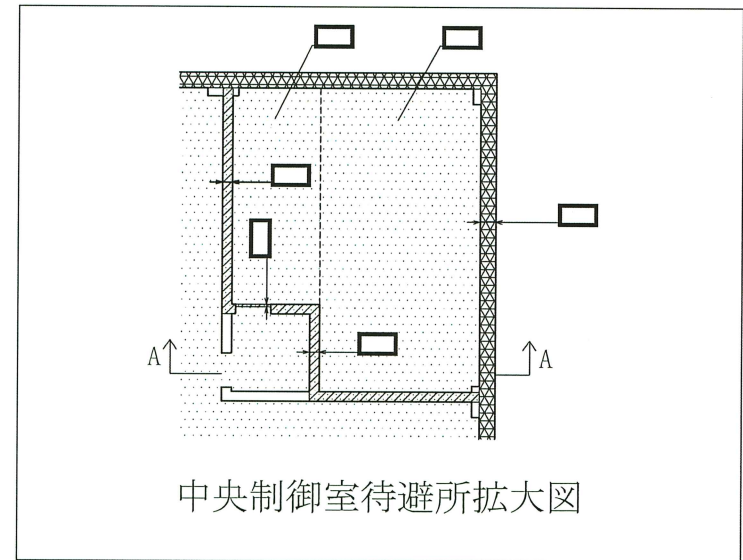

中央制御室待避所拡大図

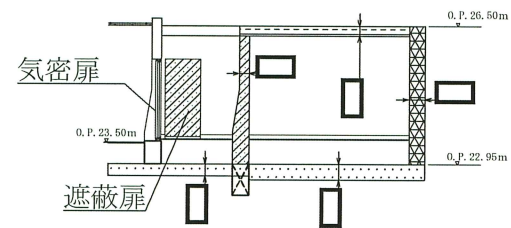


A～A断面図

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-26図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	中央制御室しゃへい壁,中央制御室待避所遮蔽,補助しゃへい(制御建屋)構造図(その3)(平面)
東北電力株式会社	

【凡例】

中央制御室しゃへい壁(床)を示す。今回申請範囲。

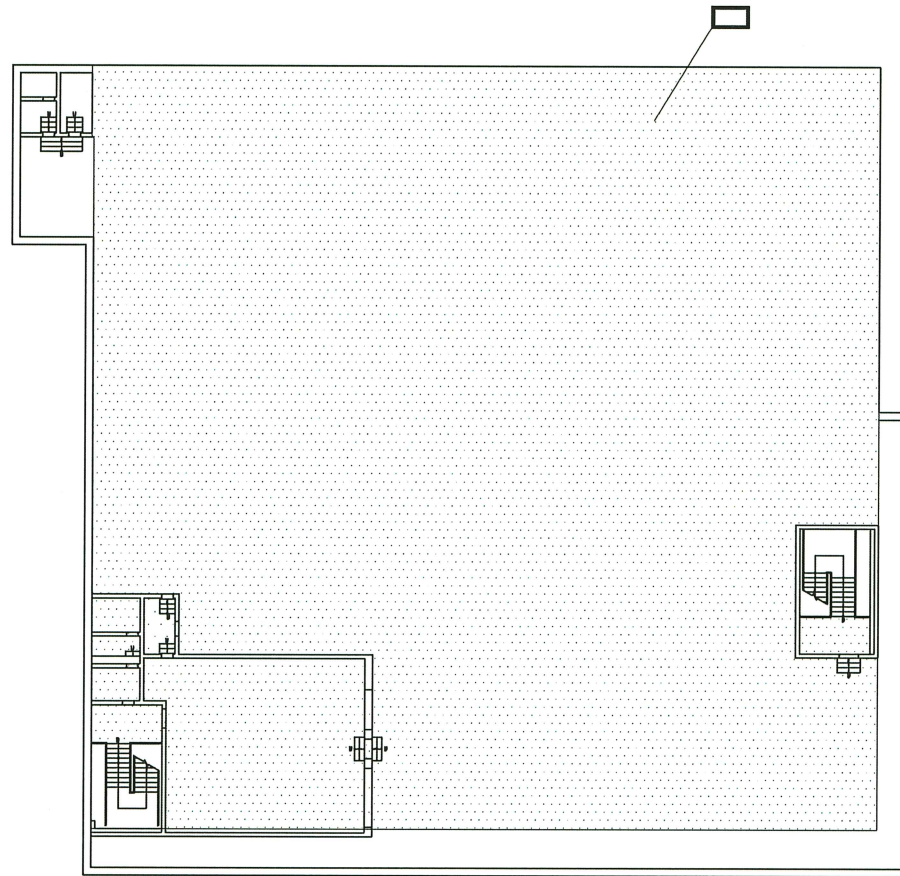






制御建屋 O.P. 29. 15m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-27図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	中央制御室しゃへい壁,中央制御室待避所遮蔽,補助しゃへい(制御建屋)構造図(その4)(平面)
東北電力株式会社	

【凡例】

-  中央制御室しゃへい壁(壁)を示す。今回申請範囲。
-  中央制御室しゃへい壁(床)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(壁)を示す。今回申請範囲。
-  補助しゃへい(床)を示す。今回申請範囲。

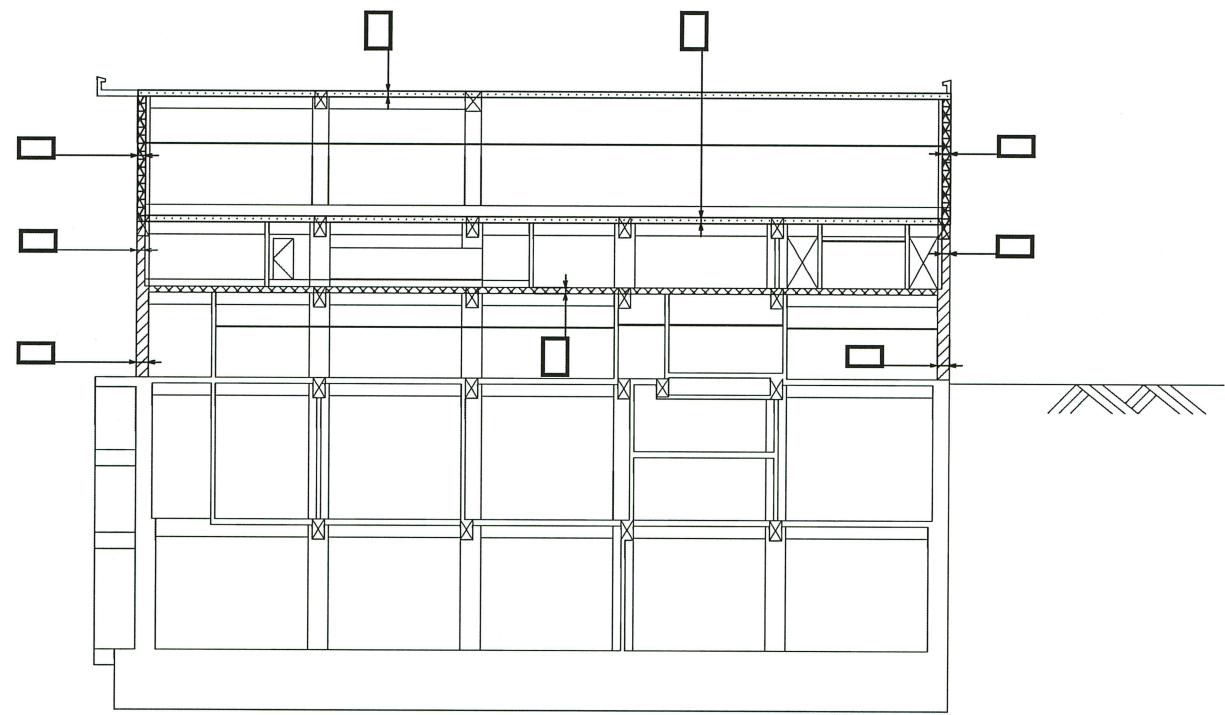


制御建屋 A-A断面

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上等によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請 第7-3-1-28図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	中央制御室しゃへい壁中央制御室待避所遮蔽、 補助しゃへい(制御建屋)構造図(その5)(断面)
東北電力株式会社	

【凡例】

緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。

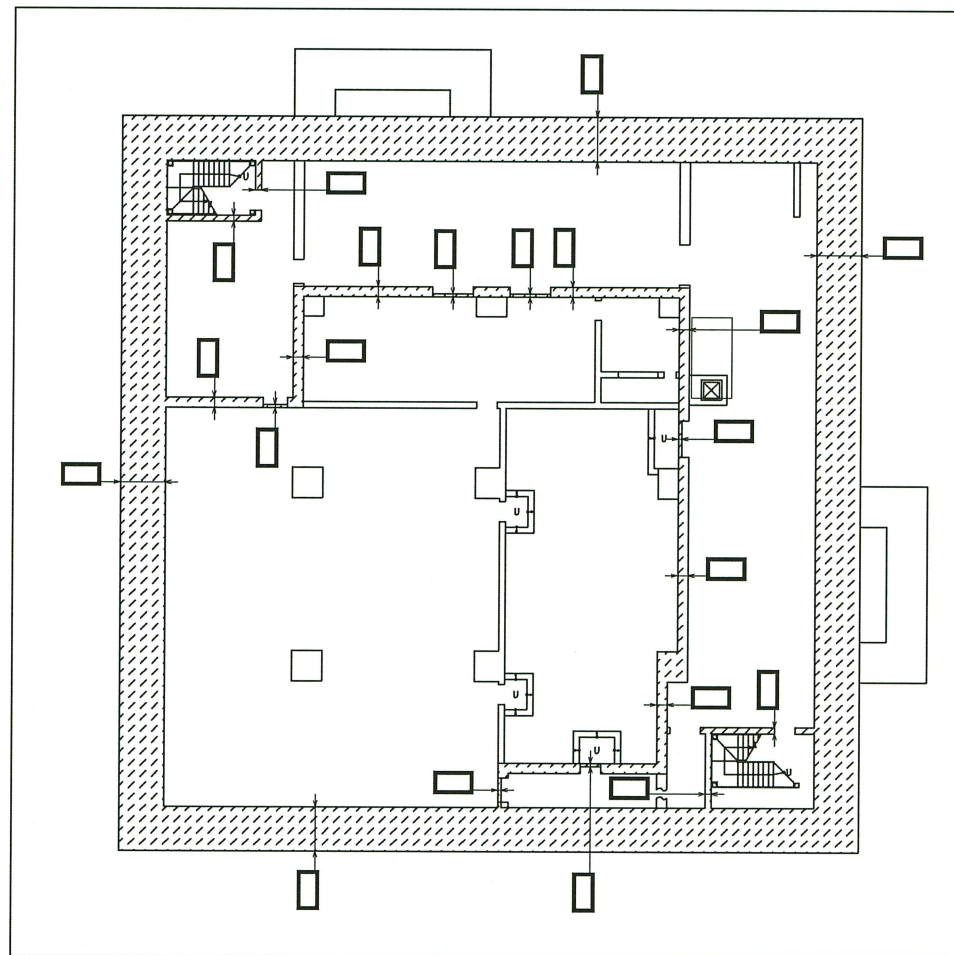



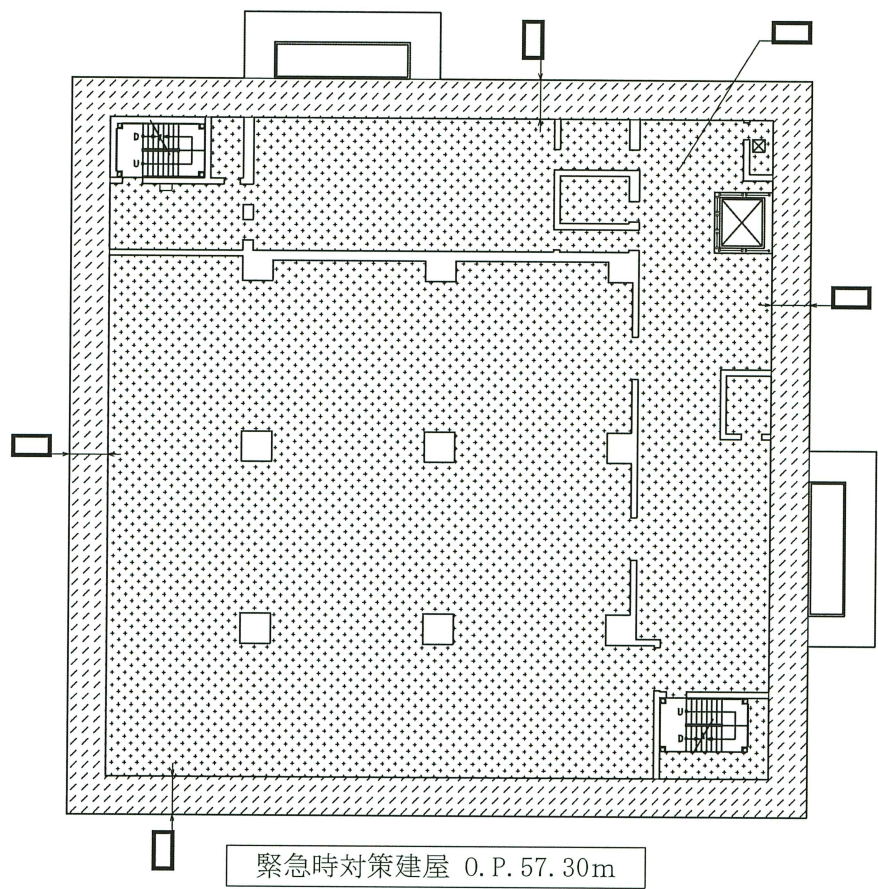
緊急時対策建屋 0.P. 51. 50m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-29図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所遮蔽構造図（その1）（平面）
東北電力株式会社	

【凡例】

-  緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。
-  緊急時対策所遮蔽（床）を示す。




注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上りによるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-30図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所遮蔽構造図（その2）（平面）
東北電力株式会社	

【凡例】

-  緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。
-  緊急時対策所遮蔽（床）を示す。

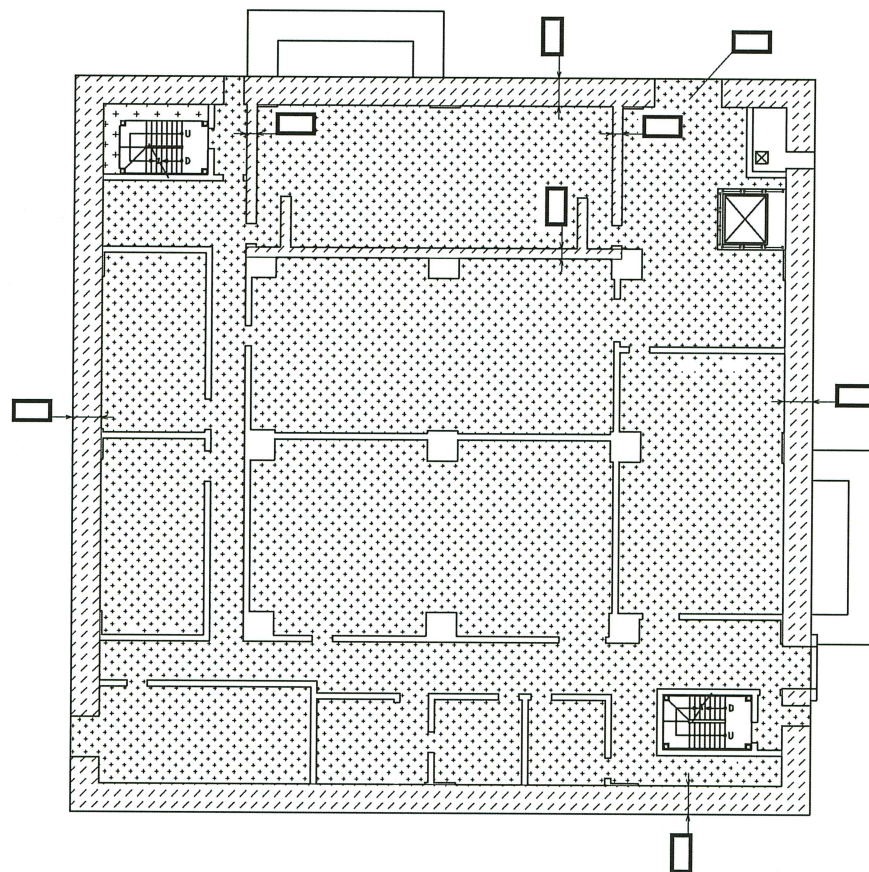


緊急時対策建屋 O.P. 62. 20m

注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請 第7-3-1-31図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所遮蔽構造図（その3）（平面）
東北電力株式会社	

【凡例】

緊急時対策所遮蔽（床）を示す。

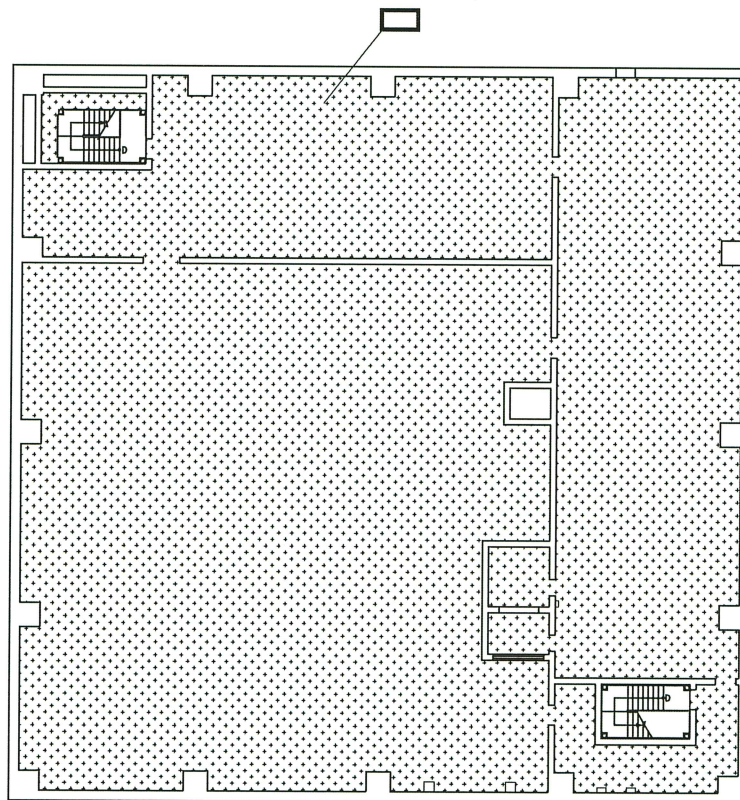


緊急時対策建屋 0. P. 69. 40m



注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請	第7-3-1-32図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所遮蔽構造図（その4）（平面）
東北電力株式会社	


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

【凡例】

-  緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。
-  緊急時対策所遮蔽（床）を示す。

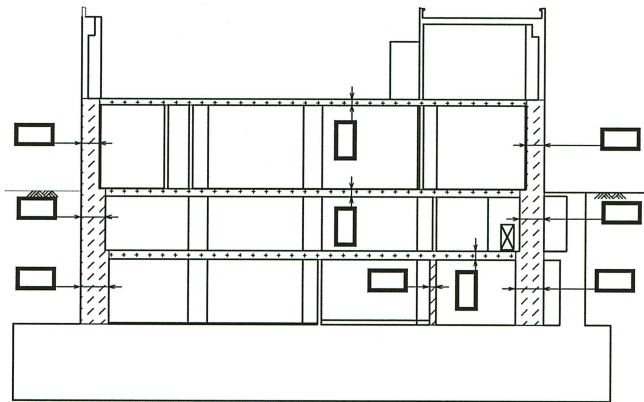

A-A断面図

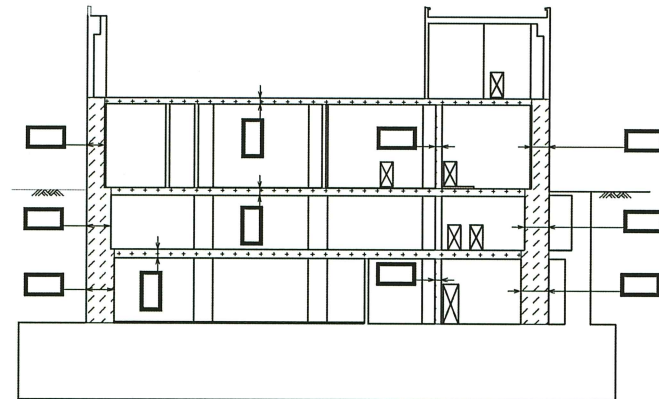

B-B断面図



注1:特記なき寸法はmmを示す。
 注2:特記なき寸法は公称値を示す。
 注3:仕上によるフカシは記載しない。

工事計画認可申請 第7-3-1-33図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所遮蔽構造図（その5）（断面）
東北電力株式会社	

第7-3-1-1～33 図 放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[中央制御室遮蔽]

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
天井, 壁及び床	—*	+15 mm -5 mm	JASS5N 3.13項 表 3.3 コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値
遮蔽扉		 mm	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。



注記 *：寸法は場所により異なるが，許容範囲は同一であるため記載を省略する。

[緊急時対策所遮蔽]

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
天井, 壁及び床	—*	+15 mm -5 mm	JASS5N 3.13項 表 3.3 コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値
遮蔽扉		 mm	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

注記 *：寸法は場所により異なるが，許容範囲は同一であるため記載を省略する。

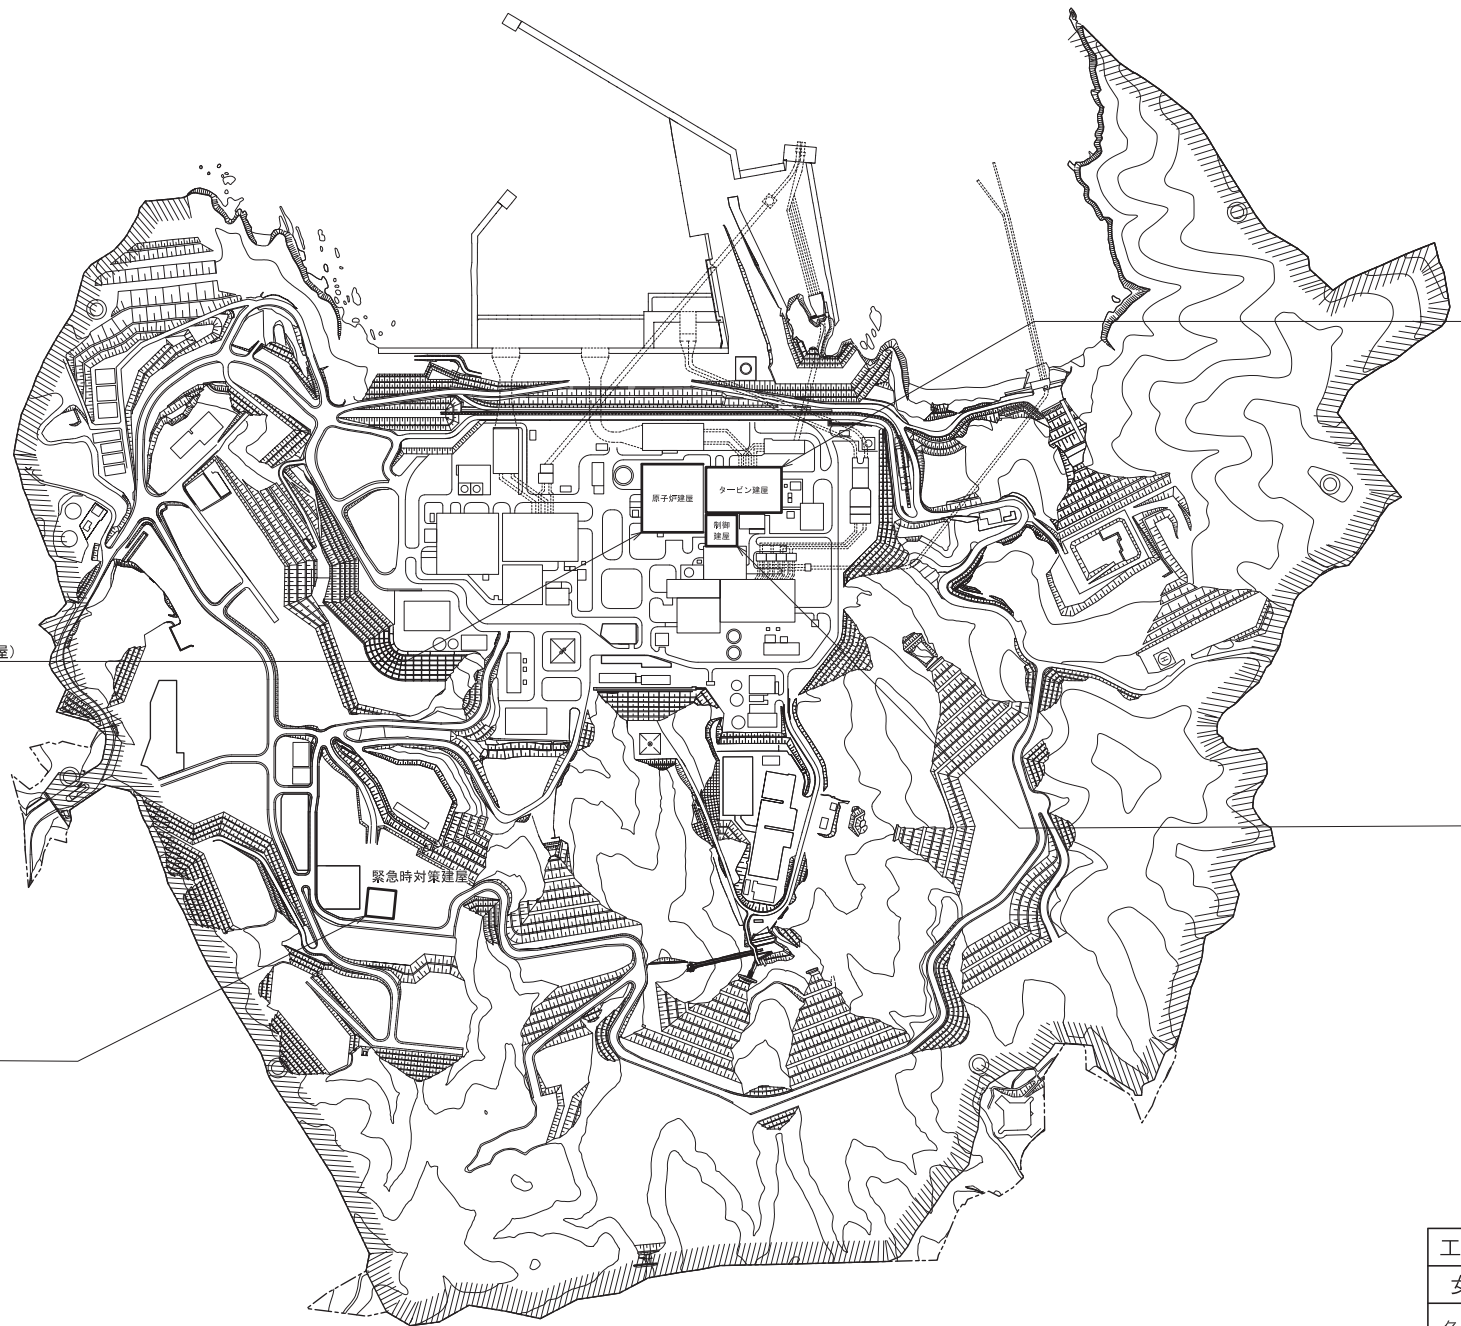

補助しゃへい(タービン建屋)

2次しゃへい壁
補助しゃへい(原子炉建屋)

補助しゃへい(制御建屋)
中央制御室しゃへい壁
中央制御室待避所遮蔽

緊急時対策建屋

緊急時対策所遮蔽

発電所構内

工事計画認可申請 第7-3-2-1図

女川原子力発電所 第2号機

名称 生体遮蔽装置
機器の配置を明示した図面(その1)

東北電力株式会社