

令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備に係る一般競争入札説明書

[全省庁共通電子調達システム対応]

入 札 説 明 書
入 札 心 得
入 札 書 様 式
電子入札案件の紙入札参加様式
委 任 状 様 式
予算決算及び会計令（抜粋）
仕 様 書
入 札 適 合 条 件
契 約 書 （ 案 ）

令和3年9月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門

入札説明書

原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ
システム安全研究部門

原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告（令和3年9月1日付け公告）に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。

記

1. 競争入札に付する事項

(1) 件名

令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備

(2) 契約期間

契約締結日から令和4年3月18日まで

(3) 納入場所

仕様書による。

(4) 入札方法

入札金額は、総価で行う。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。

(4) 令和01・02・03年度（平成31・32・33年度）環境省競争参加資格（全省府統一資格）「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。

(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

3. 入札者に求められる義務等

この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。

4. 入札説明会の日時及び場所

令和3年9月8日（水）15時00分～

原子力規制委員会原子力規制庁六本木ファーストビル18階入札会議室

※1 参加人数は、原則1社1名とする。

※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。

※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。

5. 適合証明書の受領期限及び提出場所

(1) 受領期限

令和3年9月17日（金）12時00分

(2) 提出場所

〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階

原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ

技術基盤課契約係

(3) 提出方法

ア. 電子調達システムで参加する場合

電子調達システムで参加する場合は、5.(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること（同システムのデータ上限は10MBまで）。

イ. 書面で参加する場合

書面で参加する場合は5.(1)の期限までに持参または郵送とする。郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。なお、メールによる適合証明書の提出は受け付けない。

(4) その他

審査の結果は令和3年9月30日（木）までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。（審査結果通知書）

6. 競争執行の日時、場所等

(1) 入札及び開札の日時及び場所

日 時： 令和3年10月1日（金）13時30分～

場 所： 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室

(2) 入札書の提出方法

ア. 電子調達システムによる入札の場合

6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。

イ. 書面による入札の場合

原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参又は郵送すること。

また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.

(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。

ウ. 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(3) 入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

7. 落札者の決定方法

支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないと認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるとき、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。

9. 入札保証金及び契約保証金 全額免除

10. 契約書の作成の要否 要

11. 契約条項 契約書（案）による。

12. 支払の条件 契約書（案）による。

13. 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

14. 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号

15. その他

(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。

(2) 本件に関する照会先

質問は、電話、FAX又はメールにて受け付ける。

担当：原子力規制委員会原子力規制庁

長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 江口 裕

TEL： 03-5114-2223

FAX： 03-5114-2233

メールアドレス :nra.contact.018t.e4w@ks.nsr.go.jp

(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先

政府電子調達システム（GEPS）

ホームページアドレス <https://www.geps.go.jp/>

ヘルプデスク 0570-000-683 (ナビダイヤル)

受付時間 平日 9時00分～17時30分

(別 紙)

原子力規制委員会原子力規制庁入札心得

1. 趣旨

原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約（工事に係るものを除く。）に係る一般競争又は指名競争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

2. 入札説明書等

- (1) 入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
- (2) 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
- (3) 入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

3. 入札保証金及び契約保証金

環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

4. 入札書の書式等

入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。

なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

5. 入札金額の記載

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6. 入札書の提出

- (1) 入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
- (2) 書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載）及び「令和3年10月1日開札〔令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備〕の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
- (3) 電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。

7. 代理人（代理人又は復代理人）による入札及び開札の立会い

代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。

8. 代理人の制限

- (1) 入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
- (2) 入札者は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることはできない。

9. 条件付の入札

予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかつたとき若しくは指名されなかつたときは、当該入札書は落札の対象としない。

10. 入札の無効

次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

- ① 競争に参加する資格を有しない者による入札
- ② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
- ③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
- ④ 書面による入札において記名を欠く入札
- ⑤ 金額を訂正した入札
- ⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
- ⑦ 明らかに連合によると認められる入札
- ⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
- ⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかつた入札
- ⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
- ⑪ 暴力団排除に関する誓約事項（別記）について、虚偽が認められた入札
- ⑫ その他入札に関する条件に違反した入札

11. 入札の延期等

入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。

12. 開札の方法

- (1) 開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
- (2) 電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
- (3) 入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。

- (4) 入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
- (5) 入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
- (6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わざ又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。

13. 調査基準価格、低入札価格調査制度

- (1) 工事その他の請負契約（予定価格が1千万円を超えるものに限る。）について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額（以下「調査基準価格」という。）に満たない場合とする。
 - ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
 - ②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
- (2) 調査基準価格に満たない価格をもって入札（以下「低入札」という。）した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等（以下「低入札価格調査」という。）に協力しなければならない。
- (3) 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。

14. 落札者の決定

- (1) 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
- (2) 低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
- (3) 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

15. 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法

当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

16. 落札決定の取消し

落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

17. 契約書の提出等

- (1) 落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、契約書を受理した日から10日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
- (2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

18. 契約手続において使用する言語及び通貨

契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

(別 記)

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見積書）の提出をもって誓約いたします。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなつても、異議は一切申し立てません。

また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。））を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

1. 次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者

ア 暴力的な要求行為を行う者

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

オ その他前各号に準ずる行為を行う者

2. 暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。

3. 再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

4. 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力をうとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

入札書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名

(復) 代理人役職・氏名

下記のとおり入札します。

記

1 入札件名 : 令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備

2 入札金額 : 金額 円也

3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。

4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。

担当者等連絡先

部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
T E L :
F A X :
E-mail :

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代表者役職・氏名

電子入札案件の紙入札方式での参加について

下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。

記

1 入札件名 : 令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備

2 電子調達システムでの参加ができない理由

(記入例) 電子調達システムで参加する手続が完了していないため

担当者等連絡先

部署名 :

責任者名 :

担当者名 :

T E L :

F A X :

E-mail :

(様式3-①)

委任状

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地
(委任者) 商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名

代理 人 所 在 地
(受任者) 所 属 (役職名)
代 理 人 氏 名

当社 を代理人と定め下記権限を委任します。

記

(委任事項)

- 1 令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備の入札に関する一切の件
- 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。

担当者等連絡先
部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
T E L :
F A X :
E-mail :

(様式3-②)

委任状

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

代理 人 所 在 地
(委任者) 商 号 又 は 名 称
所 属 (役職名)
代 理 人 氏 名

復 代 理 人 所 在 地
(受任者) 所 属 (役職名)
復 代 理 人 氏 名

当社

を復代理人と定め下記権限を委任します。

記

(委任事項)

令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備の入札に関する一切の件

担当者等連絡先

部署名 :

責任者名 :

担当者名 :

T E L :

F A X :

E-mail :

(参考)

予算決算及び会計令（抜粋）

（一般競争に参加させることができない者）

第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

- 一 当該契約を締結する能力を有しない者
- 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十一条第一項 各号に掲げる者

（一般競争に参加させないことができる者）

第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないとができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

- 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
 - 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
 - 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
 - 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
 - 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
 - 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
 - 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

仕様書

1. 事業名

令和3年度 PWR プラント LOCA 解析手法の整備

2. 適用

この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁（以下「原子力規制庁」という。）が契約する上記の契約に関する仕様を規定するものである。

3. 概要

本作業では、熱流動解析 TRACE コードの正方格子（直交）座標系炉心モデルを使用して、実機プラントの原子炉冷却材喪失事故（LOCA）時の炉心全体の燃料棒挙動の評価手法の整備を目的に以下を実施する。①燃料ペレットの細片化、細片化ペレットの被覆管膨れ部への移動と被覆管破裂部からの放出（FFRD）が見られたハルデン LOCA 実験を対象に解析を実施する。②旧日本原子力研究所で実施した円筒炉心試験装置（CCTF）再冠水実験を対象にして、直交座標系炉心モデルを用いた解析を実施し、モデルの妥当性を確認する。③熱流動解析コード TRACE と燃料挙動解析コード FRAPTRAN を使用して、PWR プラントの大破断 LOCA 時における炉心全体の燃料挙動解析を実施する。

4. 実施内容

本作業の実施項目は以下のとおりである。

- 1) ハルデン LOCA 実験解析
- 2) 直交座標系モデルの検討
- 3) PWR プラント解析
- 4) 報告書の作成

4.1 ハルデン LOCA 実験解析

4.1.1 プログラムの改良

4.1.2 で実施する TRACE/FRAPTRAN 結合コードによる LOCA 解析の結果、燃料被覆管が破損と判定された場合、どの条件及びパラメータ値で破損と判定されたのかが分かるよう、下記の情報を出力するようプログラムを改良する。

- ・(各タイムステップにおける応力、歪み等)破損限界値
- ・対応するパラメータ(応力、歪み等)の計算値
- ・その他の情報(破損時刻、破損位置の温度等)

改良したプログラムを用いて、プログラムの動作確認を行うこと。動作確認方法の詳細は規制庁担当者と協議の上決定する。

4.1.2 解析の実施

TRACE/FRAPTRAN 結合コードを用い、PWR 燃料を装荷したハルデン LOCA 実験[1]を対象に解析を実施し、実験データ（熱水力測定値及び燃料測定値）との比較を行う。解析の対象とする実験は、IFA-650.3, 4, 5, 9, 10, 15, 16 とする。規制庁が貸与する TRACE/FRAPTRAN 結合コードの入力データを基に、TRACE/FRAPTRAN 結合コードのノード分割を見直して修正する。詳細は規制庁職員が指示する。上記それぞれの実験ケースについて、FRAPCON コードを用いて燃焼履歴計算を行う。次に、FRAPCON の燃焼履歴計算結果を用いて TRACE/FRAPTRAN 結合コードによる LOCA 解析を行う。また、TRACE/FRAPTRAN 結合コードに実装されている各変形モデル(FRACAS-1 モデル、BALON2 モデル、FEM 機能を用いた弾塑性変形モデル、クリープ変形モデル)を使用して計算を行い、各計算ケースにおいて、各タイムステップの破損限界値、対応するパラメータ(応力、歪み等)の値、(燃料被覆管が破損した場合)時刻、破損位置及び破損位置の温度を示し、破損限界に至った要因を簡単な説明とともにまとめる。また、温度、圧力、流量、出力等の試験における計測値と解析値を比較する。解析は燃焼履歴計算及び LOCA 解析合計で 50 ケース行う。また、FRAPTRAN 単体での計算を 10 ケース行い、TRACE/FRAPTRAN 結合コードの計算結果と比較する。解析の基本となる入力データは規制庁より貸与する。TRACE コードの出力パラメータを表 1 に、FRAPCON と FRAPTRAN の出力パラメータを表 2 に示す。なお、解析条件の詳細は協議により決定する。

4.2 直交座標系モデルの検討

TRACE 5.0Patch04 コードを用いて CCTF の C2-SH2 実験[2]を対象に解析を実施し、実験データとの比較を行う。解析の基本となる TRACE コードの入力データは規制庁より貸与する。入力データにおける CCTF 実験設備ループ部セル分割、原子炉容器内のセル分割（炉心以外は円筒座標で模擬）、炉心領域のセル分割（直交座標系で模擬）の例をそれぞれ図 1、図 2、図 3 に示す。本作業では貸与するデータを基に 10 ケースの解析を実施し、解析結果同士の比較及び解析結果と実験結果との比較を行う。解析条件の詳細は規制庁担当者と協議の上決定する。解析結果と実験結果についての比較パラメータを表 3 及び表 4 に示す。

4.3 PWR プラント解析

TRACE/FRAPTRAN 結合コード、TRACE コードを使用して、直交座標系炉心モデルにより模擬した 3 ループ PWR プラントの大破断 LOCA 解析を実施し、解析結果を比較する。

TRACE/FRAPTRAN 結合コード及び TRACE コードの定常状態、過渡解析結果について比較を行う。TRACE/FRAPTRAN 結合コードの計算は、FRAPCON コードを用いて燃焼履歴計算を行った後に FRAPCON の解析結果を燃料棒の初期条件として設定した後に実施する。解析の基本と

なる入力データは規制庁が提供する。TRACE/FRAPTRAN 結合コードの計算において、TRACE と結合する FRAPTRAN の数は最大 314 程度とする。解析ケースは (FRAPCON) TRACE/FRAPTRAN 結合コード 5 ケース (炉心ノード分割数を変更したケースを含むこと)、TRACE コード (単体) 5 ケースとする。プラントシステム全体のセル分割を図 4 に、原子炉容器内の炉心以外の円筒座標系で模擬するセル分割を図 5 に、炉心領域の直交座標系で模擬する部分のセル分割を図 6 に示す。解析条件の詳細は規制庁担当者と協議の上決定する。出力として整理するパラメータを表 3 と表 4 に示す。定常確認用出力パラメータを表 5 に、過渡解析パラメータを表 6 に、燃料関連パラメータを表 7 に示す。

4.4 報告書の作成

- 4.1～4.3 の作業内容をまとめた報告書を作成する。
- ・作成した入力データの特徴、修正点等を簡潔に記述する。
 - ・改良したプログラムの改良箇所及び確認計算結果の説明を記載する。
 - ・実施した解析について、解析条件等を記述する。また、解析結果を図や表などを用いて解説する。

参考文献

- [1] Accident-related fuel experiments in Halden – HRP LOCA Test Series ISA-650, TWGFPT Orientation, 24 April 2014, W.Wiesenack
- [2] JAERI-M-85-025, Evaluation Report on CCTF Core-II Reflood Test C2-SH2 (Run 54), March 1085, Japan Atomic Energy Research Institute

表 1 热流动関连パラメータ(ハルデン LOCA 解析)

1) 境界条件
a)弁の開閉
b)スプレイ流量
c)熱出力
d)ヒータ出力
2) 破断流
3) 圧力
4) 流量
5) 流体温度
6) 被覆管温度
7) ヒータ温度
8) 热伝達係数

表 2 燃料関連パラメータ(ハルデン LOCA 解析)

- | | |
|------|----------------------------------|
| 1) | 照射期間の時間と燃焼度依存データ(FRAPCON) |
| a) | 燃料中心温度 |
| b) | プレナム温度 |
| c) | 局所燃焼度、平均燃焼度 |
| d) | ペレットギャップ径 |
| e) | 核分裂生成物放出割合の積分値 (%) |
| f) | ギャップガス内圧 |
| g) | ヘリウム放出割合 (%) |
| h) | 自由体積 |
| i) | 被覆管伸び |
| 2) | LOCA 期間中の時間依存データ(以下、FRAPTRAN) |
| a) | プレナム温度 |
| b) | 核分裂生成物放出割合の積分値 (%) |
| c) | ギャップガス内圧 |
| d) | 自由体積 |
| e) | 被覆管伸び |
| f) | 被覆管破損に関する情報(パラメータ、時刻、位置、温度等) |
| 3) | LOCA 終了時点データ(下記パラメータは可能であれば示すこと) |
| a) | ヘリウム/キセノン/クリプトン(mol %) |
| b) | 軸方向変化 (室温状態) |
| i) | 被覆管外径 (酸化層含む) |
| ii) | 被覆管酸化厚と酸素濃度 (ECR) |
| iii) | 被覆管の水素濃度分布 (ppm) |
| iv) | ギャップ径 |
| c) | 上記 1a)と同じ位置での径方向変化 |
| i) | Matrix 内に保持される核分裂生成物濃度 ((wt%)) |
| ii) | 気孔率 (ポロジティ) (vol%) |
| iii) | 粒径 (mli) |
| d) | 被覆管破損時の azimuthal 平均フープ応力 |

表3 解析結果比較パラメータ(CCTF 再冠水実験解析) (1/2)

原子炉出力
下部プレナム注入流量
低温側配管注入流量
タンク圧力、上部プレナム圧力、下部プレナム圧力
ダウンカマ差圧
ダウンカマ溢水量積算値
炉心入口流量積算値
炉心出口流量積算値
炉心保有水量
炉心入口流量
炉心差圧 (リング 1, 2, 3)
上部プレナム差圧
破断ループ差圧
健全ループ差圧 (ループ 2, 3, 4)
破断側低温側配管ノズル差圧
破断ループ流量
健全ループ流量 (ループ 2, 3, 4)
ダウンカマ水温
下部プレナム水温
炉心流入水温
蒸気発生器出入口プレナム流体温度、2次側温度
高・中・低出力領域炉心ボイド率 (0~0.61m) *
高・中・低出力領域炉心ボイド率 (0.61~1.22m) *
高・中・低出力領域炉心ボイド率 (1.22~1.83m) *
高・中・低出力領域炉心ボイド率 (1.83~2.44m) *
高・中・低出力領域炉心ボイド率 (2.44~3.05m) *
高・中・低出力領域炉心ボイド率 (3.05~3.66m) *
高・中・低出力領域燃料集合体の被覆管温度 0.38m *
高・中・低出力領域燃料集合体の被覆管温度 1.02m *
高・中・低出力領域燃料集合体の被覆管温度 1.83m*
高・中・低出力領域燃料集合体の被覆管温度 2.44m *
高・中・低出力領域燃料集合体の被覆管温度 3.05m*
* 有効発熱部下端からの距離

表4 解析結果比較パラメータ(CCTF 再冠水実験解析) (2/2)

高・中・低出力領域再冠水開始時燃料被覆管温度
高・中・低出力領域燃料被覆管最高温度
高・中・低出力領域燃料被覆管最高温度発生時刻
高・中・低出力領域燃料被覆管クエンチ温度
高・中・低出力領域燃料被覆管クエンチ時刻
高・中・低出力領域再冠水開始後の燃料被覆管上昇温度

表5 定常確認パラメータ(PWR プラント解析)


炉心出力
1次系圧力 (加圧器圧力)
1次系圧力分布
高温側配管冷却材温度
低温側配管冷却材温度
原子炉頂部冷却材温度
高温側配管冷却材流量
低温側配管冷却材流量
炉心流量
原子炉頂部への冷却材流量
炉心での燃料棒から冷却材への熱伝達量
蒸気発生器での熱伝達量
蒸気発生器 2次側圧力
蒸気発生器 2次側蒸気流量
蒸気発生器 2次側給水温度
蒸気発生器 2次側再循環流量比
原子炉冷却材ポンプ回転数

表 6 過渡解析パラメータ(PWR プラント解析)


加圧器圧力
一次系ループ流量
一次冷却材温度
蒸気発生器二次側圧力
主蒸気流量
原子炉圧力
原子炉容器側破断流量
ポンプ側破断流量
炉心入口流量
炉心出口流量
ダウンカマコラプラス水位
下部プレナム平均ボイド率
炉心再冠水速度積算値
炉心コラプスト水位
上部プレナムコラプスト水位
頂部ヘッドコラプスト水位
PCT 位置被覆管温度
平均燃料棒被覆管温度 (各エレベーション)
高温燃料棒被覆管温度 (各エレベーション)
破断ループ SG 伝熱管入口の気相・液相流量
破断ループ SG 伝熱管出口の気相・液相流量
健全ループ SG 伝熱管入口の気相・液相流量
健全ループ SG 伝熱管出口の気相・液相流量
ダウンカマボイド率 (炉心中央部高さ)
ダウンカマ液相温度 (炉心中央部高さ)
下部プレナム液相温度
ECCS 注入流量 (低圧・高圧・蓄圧器)
原子炉冷却材ポンプ回転数
タイムステップ
CPU 時間

表 7 燃料関連パラメータ(PWR プラント解析)


- 1) 燃料棒基本パラメータの過渡応答図
 - a) 温度 (被覆管、ペレット中心)
 - b) 酸化量 (内面、外面)
 - c) ギャップ (ガス内圧、ギャップ径)
 - d) 熱伝達係数 (被覆管表面、ギャップ)
 - e) 形状変化量 (軸方向、径方向、周方向 : ペレットと被覆管)
- 2) 解析終了 (全炉心エンチ) 時の状態量
 - a) 被覆管温度の関するパラメータ
 - 最高燃料被覆管最高温度 (PCT)
 - b) 酸化反応に関するパラメータ
 - 局所的最大反応量 (ECR) 、外面、内面酸化量
 - c) 被覆管変形 (破裂) に関するパラメータ
 - 被覆管破裂燃料棒 : 破裂時刻、破裂位置、破裂圧力、破裂温度、破裂歪量、
破損モデル
 - 被覆管膨れ量、破裂時歪み量分布
 - 被覆管変形による流路閉塞割合
 - 歪み量の軸方向分布 : PCT 最高の燃料棒、ECR 最大の燃料棒、
破裂時刻が最も早い燃料棒、破裂時刻が最も遅い燃料棒
 - 軸方向伸び
 - d) FFRD 現象に関するパラメータ
 - FFRD が生じた燃料棒
 - 微細化したペレット容積 (重量)
 - 1 次系に放出されたペレット量

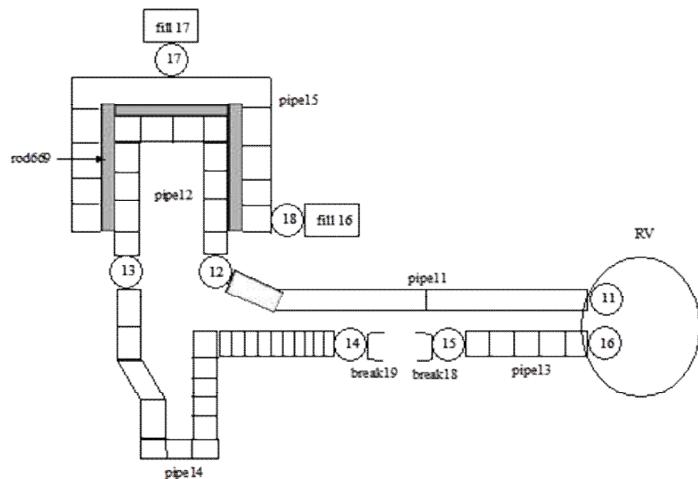


破断ループ(ループ¹)

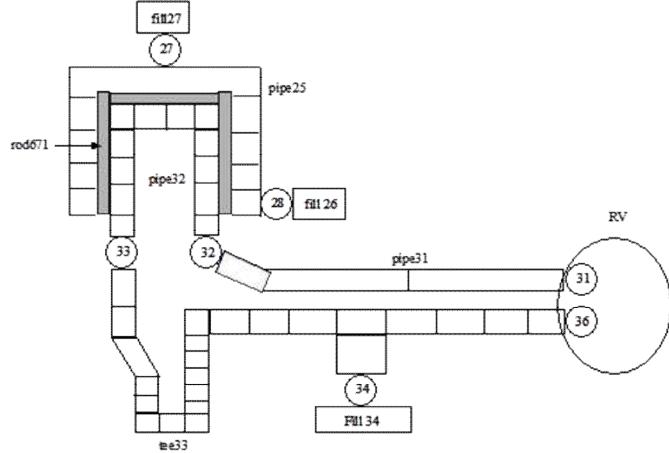

健全ループ(ループ³)

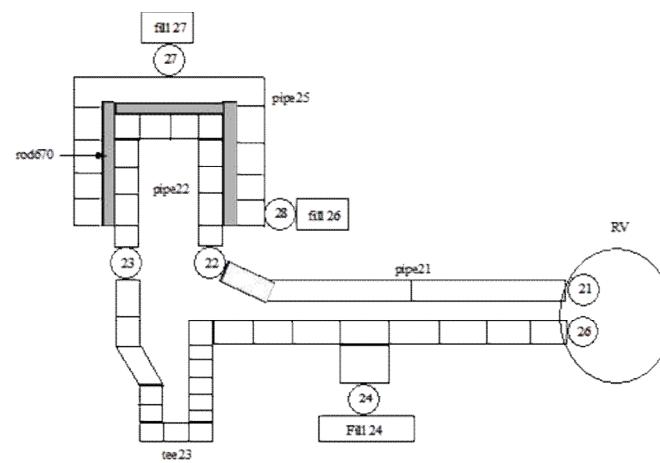

健全ループ(ループ²)

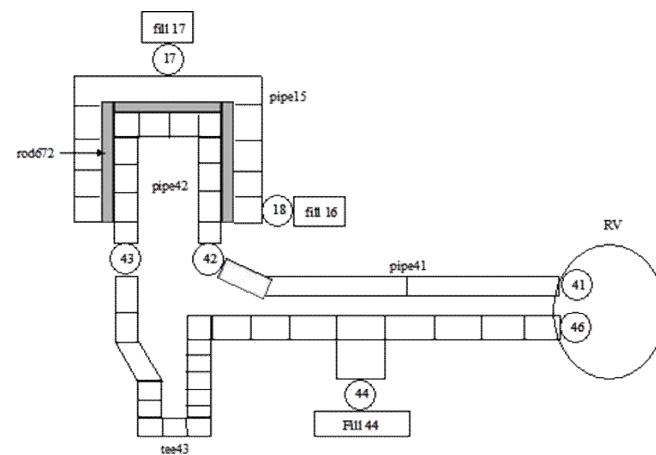

健全ループ(ループ⁴)

図1 CCTF実験解析の1次系セル分割

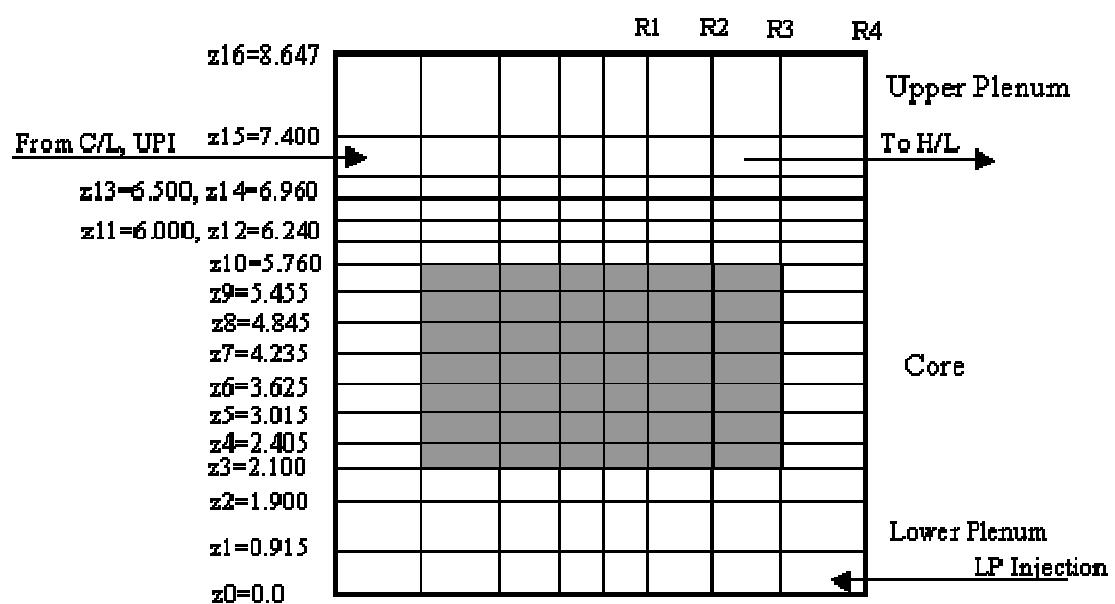
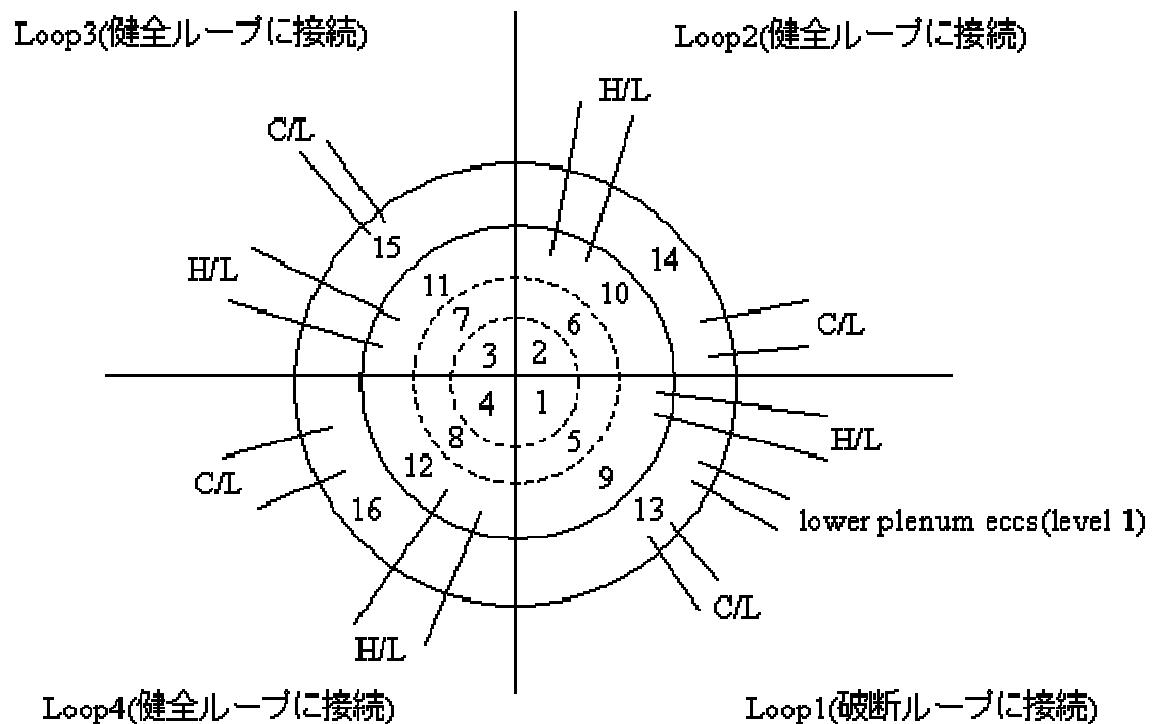


図 2 CCTF 実験解析の原子炉容器内セル分割

円柱座標系と直交座標系のセルの対応

	円筒座標セル番号	直交座標セル番号			
破断ループ	9	19	25	32	33
	5	20	26	27	
	1	21			
ループ2	10	34	35	30	24
	6	28	29	23	
	2	22			
ループ3	11	18	12	5	4
	7	17	11	10	
	3	16			
ループ4	12	3	2	7	13
	8	9	8	14	
	4	15			

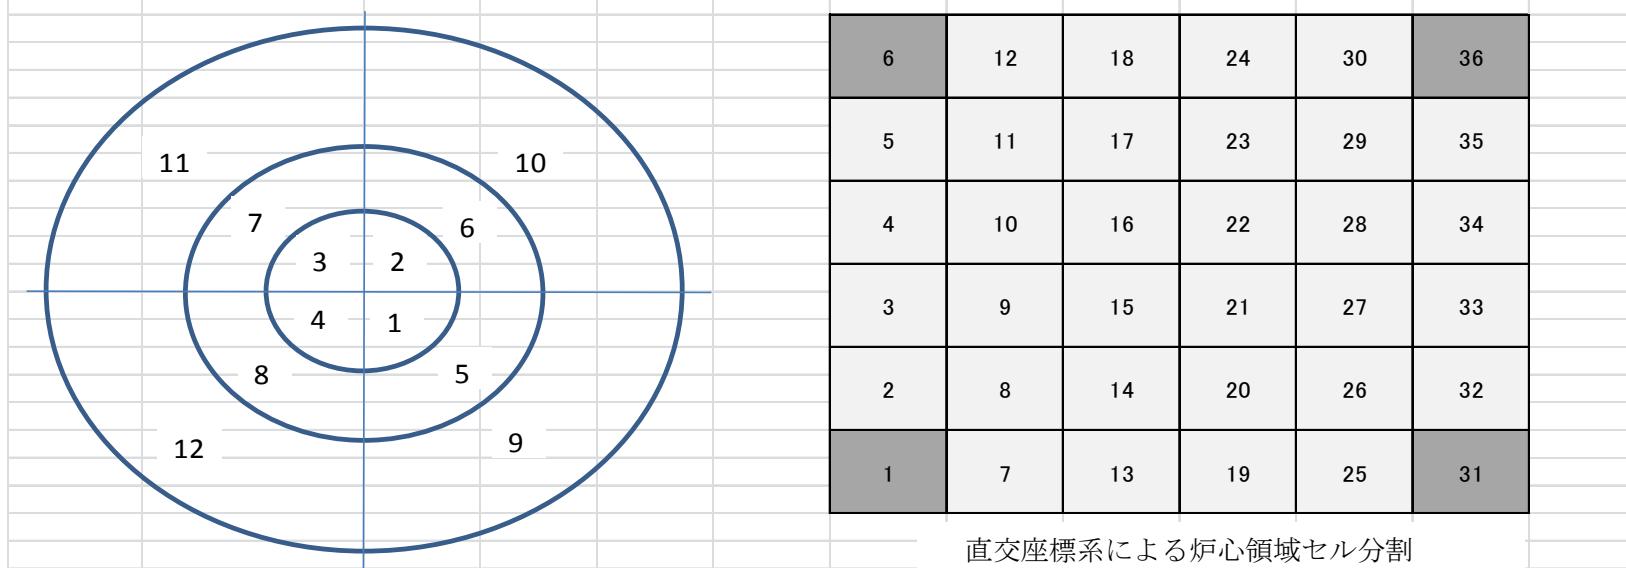


図3 CCTF 実験解析の炉心領域セル分割（直交座標系）

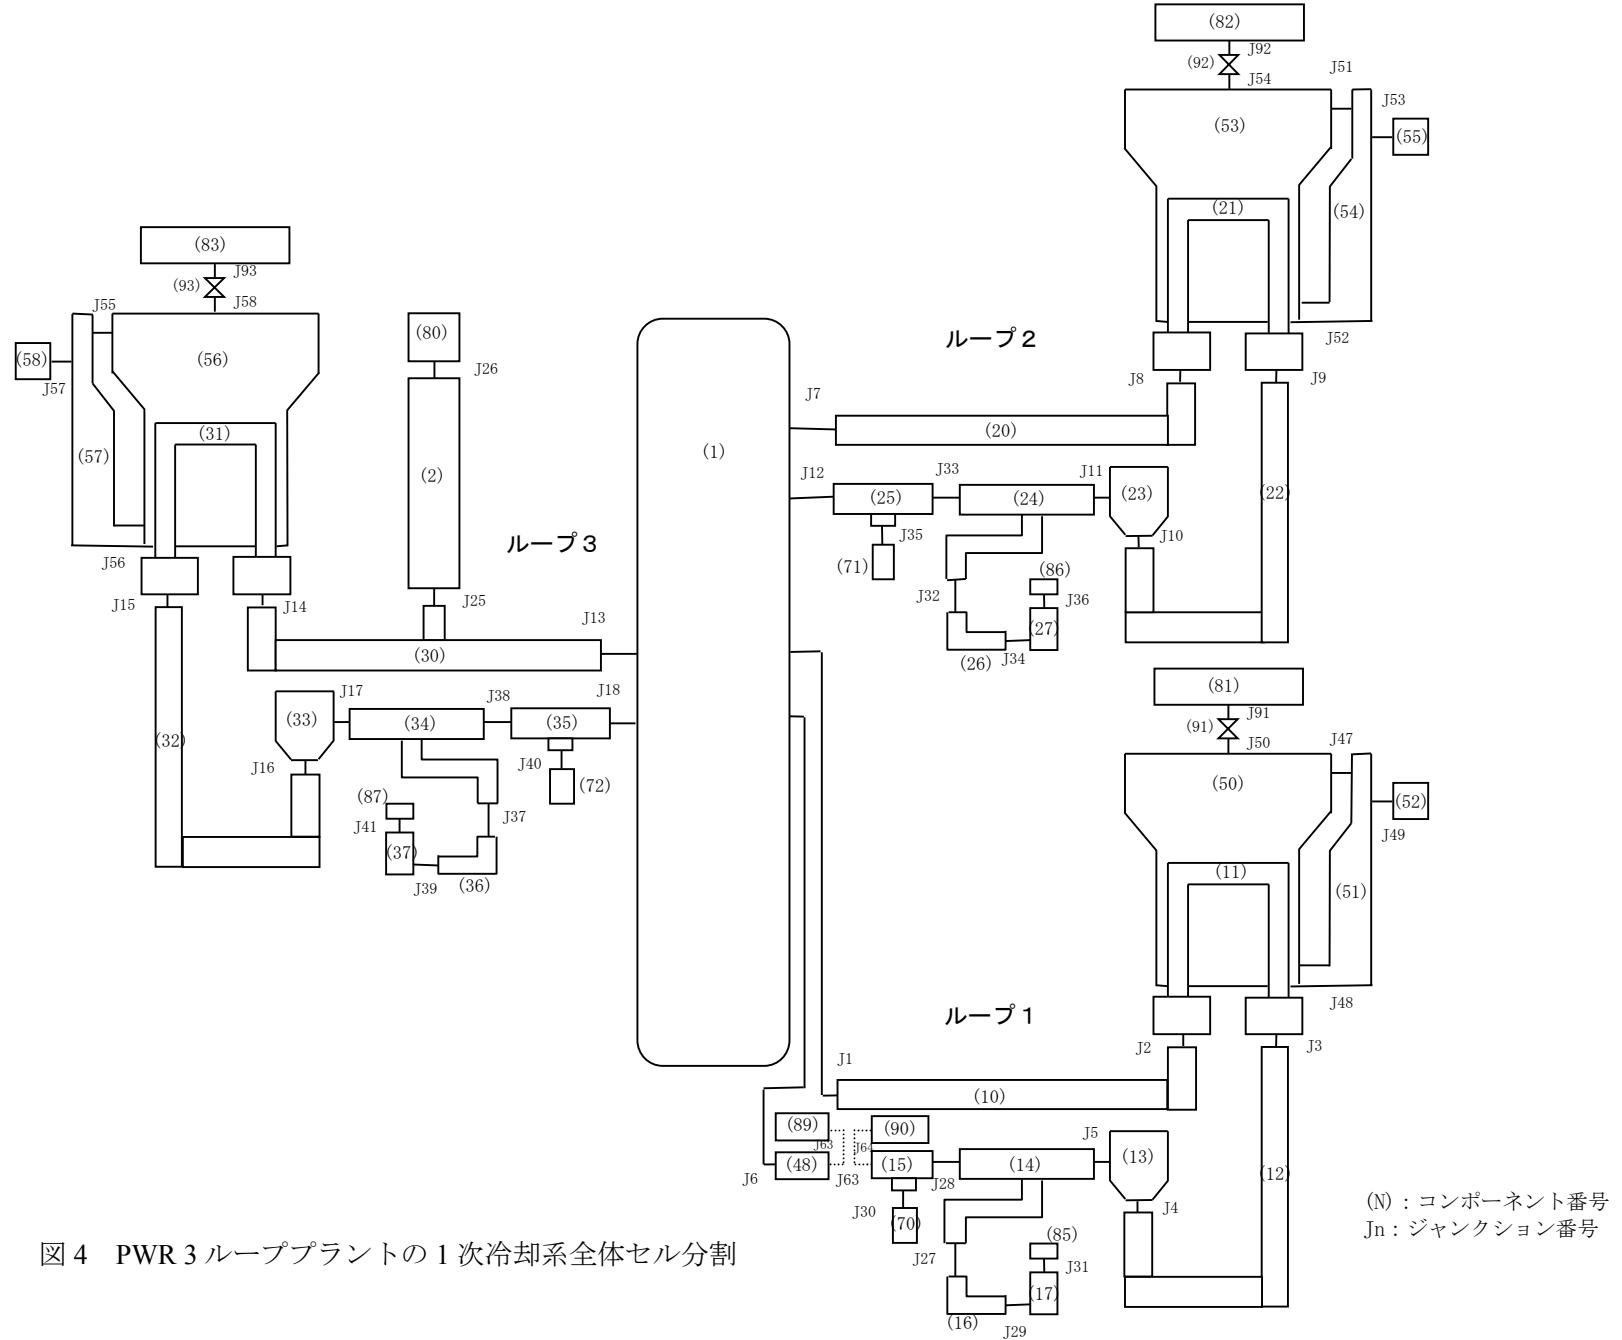


図4 PWR 3ループプラントの1次冷却系全体セル分割

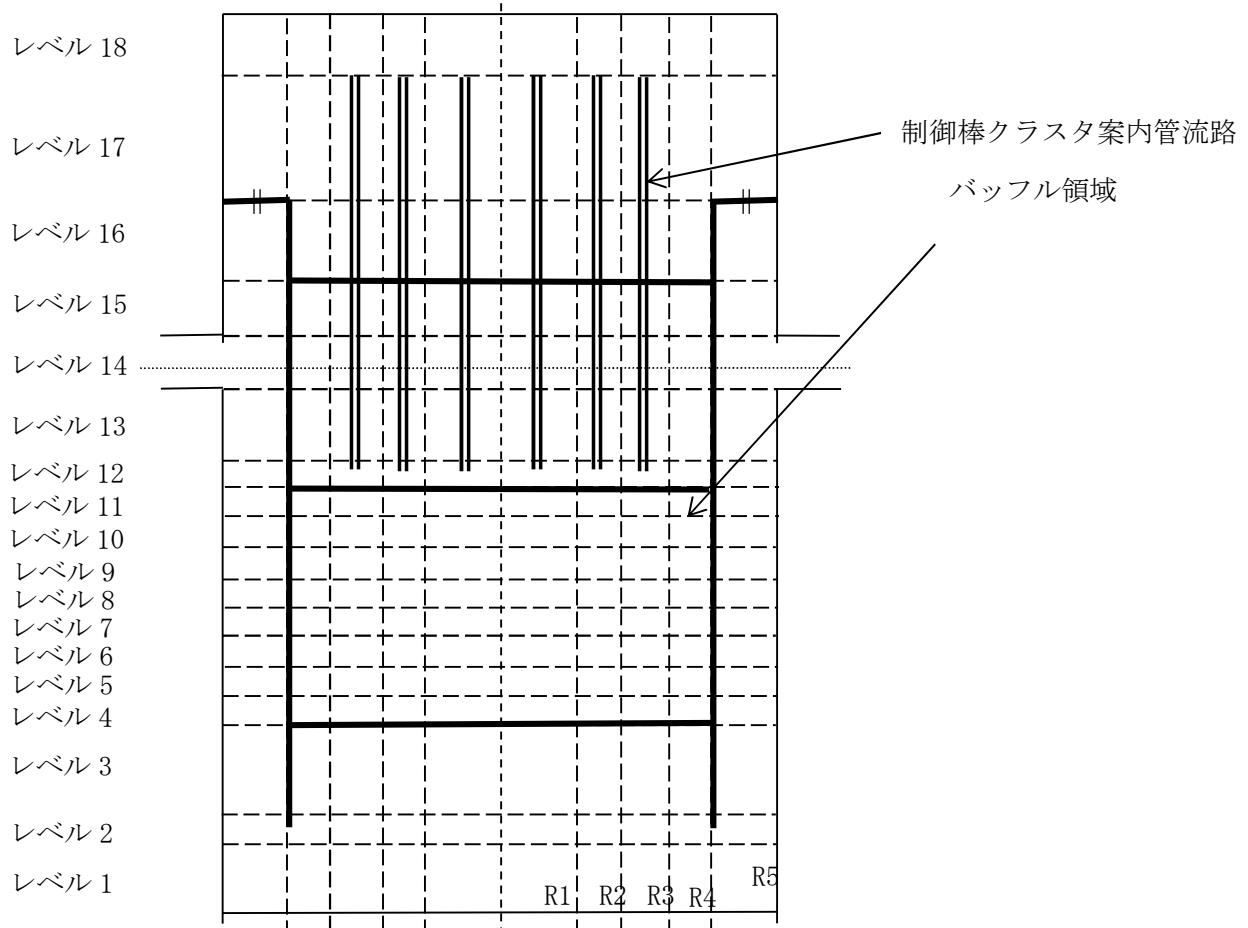
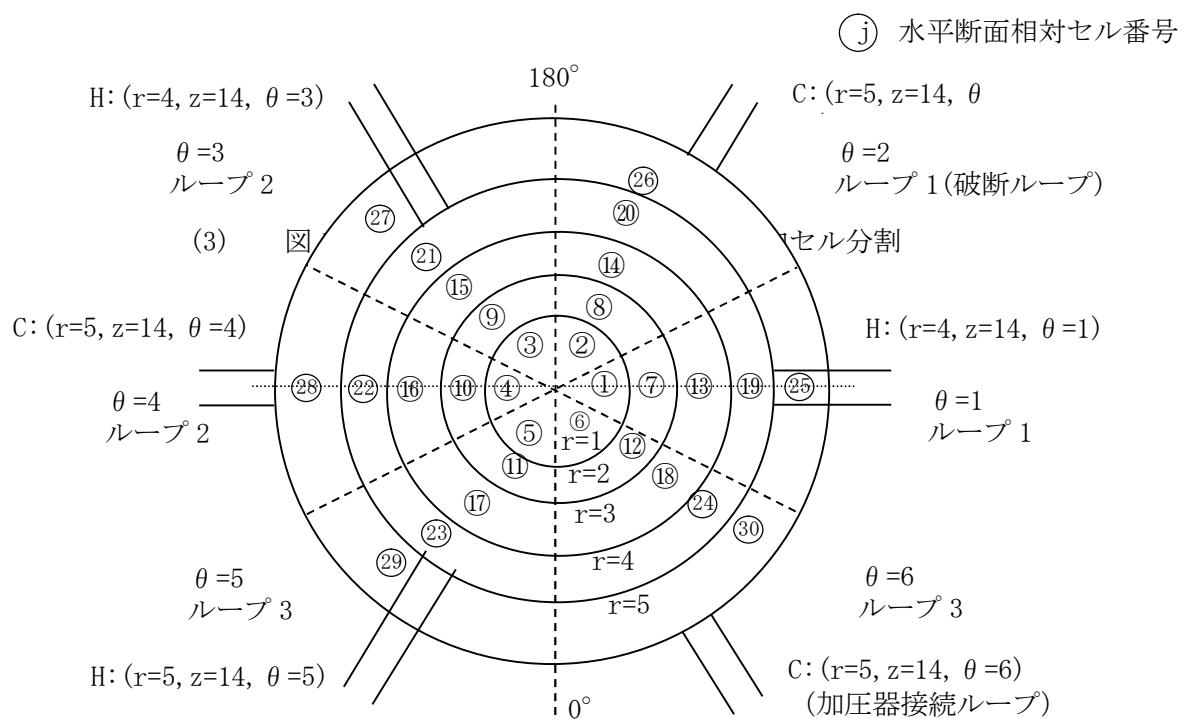


図 5 PWR 3 ループプラントの原子炉容器内の炉心領域を除くセル分割

x-y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17																	
16								0.78	0.78	0.78							
15					0.68	0.98	1.08	1.08	1.08	0.98	0.68						
14				0.68	0.98	0.87	1.18	1.08	1.18	0.87	0.98	0.68					
13			0.68	0.98	0.87	1.18	1.08	1.18	1.08	1.18	0.87	0.98	0.68				
12		0.68	0.98	0.87	1.28	1.08	1.18	1.08	1.18	1.08	1.28	0.87	0.98	0.68			
11		0.98	0.87	1.18	1.08	1.18	0.98	1.08	0.98	1.18	1.08	1.18	0.87	0.98			
10	0.78	1.08	1.18	1.08	1.18	0.98	1.08	0.98	1.08	0.98	1.18	1.08	1.18	1.08	0.78		
9	0.78	1.08	1.08	1.18	1.08	1.08	0.98	1.08	0.98	1.08	1.08	1.18	1.08	1.08	1.08	0.78	
8	0.78	1.08	1.18	1.08	1.18	0.98	1.08	0.98	1.08	0.98	1.18	1.08	1.18	1.08	1.08	0.78	
7		0.98	0.87	1.18	1.08	1.18	0.98	1.08	0.98	1.18	1.08	1.18	0.87	0.98			
6		0.68	0.98	0.87	1.28	1.08	1.18	1.08	1.18	1.08	1.28	0.87	0.98	0.68			
5			0.68	0.98	0.87	1.18	1.08	1.18	1.08	1.18	0.87	0.98	0.68				
4				0.68	0.98	0.87	1.18	1.08	1.18	0.87	0.98	0.68					
3					0.68	0.98	1.08	1.08	1.08	0.98	0.68						
2							0.78	0.78	0.78								
1																	

図 6 3 ループプラントの炉心領域のセル分割（直交座標系）

5. 実施工程

業務実施期間 契約日～令和4年3月18日

項目	令和3年			令和4年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) ハルデン LOCA 実験解析	■	■	■	■	■	
(2) 直交座標系モデルの検討	■	■	■	■	■	
(3) PWR プラント解析	■	■	■	■	■	
(4) 報告書の作成					■	納品▽

6. 実施場所

受注者の作業場所で実施するものとし、定期的に作業進捗報告を行う。
(日程等は作業開始時に協議する。)

7. 無償貸与品等

- (1) 本作業で使用する TRACE、FRAPCON、FRAPTRAN コード及びマニュアル
- (2) ハルデン LOCA 実験および解析に関する技術資料
- (3) CCTF 実験および解析に関する技術資料
- (4) PWR プラント解析に関する技術資料
- (5) その他本作業を実施するに際し、原子力規制庁が必要と認めたもの

なお、無償貸与品は、当該作業で不要となった後、速やかに返却すること。また、複製等も含め受注者側に一切の情報を残さないこと。また、作業期間中は、これらの情報の外部等への漏洩のこと。

8. 打合せ及び協議事項

本作業を実施するに当たり、作業の計画、進捗及びその内容について原子力規制庁担当者と定期的に打合せを行い、作業の円滑な推進を図るものとする。打合せにおいて、受注者は、進捗に応じて作成途中の成果物を発注側責任者に提示し、内容の確認を受けることとする。打合せを行った場合、受注者はその議事録を作成し、打合せ後 10 日以内に原子力規制庁担当者に提出すること。

9. 品質計画書

以下の(1)から(6)までについて記述する品質計画書を提出し、原子力規制庁担当者の承認を受けること。

- (1) 実施体制及び品質管理体制

受注業務に対する品質を確保するための十分な体制が構築されていることを示すため、実施責任者と品質管理責任書を明示した実施体制図（品質管理体制を含む）を記載すること。

- a. 作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
- b. 実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと。
- c. 実施体制には必ず受注業務の内容に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、二人以上の直接の担当者を定め、一方が長期出張等の時にあっても支障なく業務が遂行できるようにすること。
- d. あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。

(2) 品質管理の具体的な方策

受注業務に対して品質を確保するために、それぞれの作業終了段階で受注者が作業の適切性及び妥当性を確認することとする。品質計画書では、確認項目、実施時期、対象とする範囲等を明記し解析業務の品質の維持を図るための計画を記載すること。

(3) 担当者の技術能力

業務に従事する者の技術能力を明確にすること。

(4) 工程管理

- a. 実施工程表を記載すること。
- b. 進捗状況等の工程管理が明確にされていること。
- c. 期限までに作業が完了する工程であること。
- d. 各作業工程が明示され、必要に応じてホールドポイント等が明示されていること。
- e. レビュー、中間レビュー等の実施時期が明示されていること。

(5) 調達管理

- a. 業務の一部を協力会社へ外注する場合は、協力会社の技術能力を考慮して発注先を選定し、発注・契約に際しては、要求品質、業務内容、範囲及び期間を明記した調達文書を作成すること。また、それら内容について原子力規制庁担当者に事前の承諾を得ること。
- b. 業務の実施に当たり、知り得た情報に関する情報管理を確実に行うよう協力会社に指示すること。
- c. 協力会社からの成果品が要求品質に適合していることを確認すること。

(6) 文書管理（記録の管理を含む）

受注業務で使用する文書（記録を含む）の維持・管理について明確にされていること。

- a. 使用する文書について契約請求者の承認の要否
- b. 契約請求者が確認する記録の範囲

10. 提出物一覧

	提出物	提出部数	提出期日
1	品質計画書（9章参照）	1	契約締結後速やかに
2	情報セキュリティ管理説明書（15章参照）	1	契約締結後速やかに
3	下請負届	1	受注後1週間以内 (該当しない場合は省略できる。)
4	打合せ議事録（8章参照）	1	打合せ後後速やかに
5	納入物（11章参照）	-	納入時
6	情報セキュリティ管理報告書（15章参照）	1	納入時
7	完了届	1	納入時

11. 納入物

- ・報告書 紙媒体 1部
電子媒体 4式

- ・成果物 電子媒体 1式
 - 作業で修正したソースコード等
 - 解析における入出力ファイル等
 - 解析結果の整理に用いたExcelファイル等

12. 電子データの要件

- (1) 提出物のファイル形式は以下のとおり。
 - ・文書：Microsoft Word、Adobe PDF
 - ・計算表等：Microsoft Excel、Microsoft Power Point
- (2) 成果物格納媒体はCD-R、DVD-R等とする。受注者、提出年月及び事業名称をディスクのラベル及びケースに付記すること。
- (3) 最新のウィルス対策ソフトウェアを利用してウィルスチェック等を実施し、コンピュータウィルス等の悪意あるプログラムが混入していないことを確認すること。使用したウィルス対策ソフトウェア名、ウィルス定義年月日及びチェック年月日を明記すること。

13. 契約期間及び納入場所

- (1) 契約期間：契約締結日から令和4年3月18日まで

(2) 納入場所 :

原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ システム安全研究部門
東京都港区六本木一丁目 9-9 六本木ファーストビル

14. 検収条件

本仕様書に記載の内容を満足し、10章に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。

15. 情報セキュリティの管理

受注者（請負者）は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。

- (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
- (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
- (3) また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
- (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
- (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
- (6) また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
- (7) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。

（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー：

<https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf>

16. その他

- (1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
- (2) 作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
- (3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
- (4) 常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
- (5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
- (6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。

以上

入札適合条件

令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備を実施するに当たり、以下の条件を満たすこと。

- (1) 令和01・02・03（平成31・32・33）年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
- (2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
- (3) 担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。
- (4) 本事業が関係する①軽水型原子力発電所の許認可（検査、命令、確認及び報告徴収等）の対象となる事業者（原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者）、②当該許認可（検査、命令、確認及び報告徴収等）が対象とする原子炉施設の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①②の子会社（親会社の出資比率が50%を超える被支配会社）若しくは団体（運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体）でないこと、又はそれらのものから本事業に関する業務を受注していないこと。
- (5) 熱流動解析コードTRACEのプログラム改良及び軽水炉PWRプラントの原子炉冷却材喪失事故（LOCA）時における熱流動挙動を解析する作業能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。ただし、作業実施候補者の個人名は記載せず、記号で識別できるようにすること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最近数年間の実績、ないしは自己で研究した結果を学会等で発表した実績1～2件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。
 - ①作業名称又は発表件名（固有名称を除く。）
 - ②発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関紙等の名称）
 - ③実施年度
 - ④作業概要（公開できる範囲に限る。）
- (6) 軽水炉プラントのLOCA時の燃料棒解析コード(FRAPTRAN相当)のプログラム改良及び燃料棒挙動解析を実施する作業能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。但し、作業実施候補者の個人名は記載せず、記号で識別できるようにすること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最近数年間の実績、ないしは自己で研究した結果を学会等で発表した実績1～2件について、添付資料に、下記の事項を記すこと。
 - ①作業名称又は発表件名（固有名称を除く。）

- ②発注者の区分(国／地方公共団体／民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)
- ③実施年度
- ④作業概要(公開できる範囲に限る。)

- (7) 作業内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
- ①納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。
 - ②実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。
 - ③実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量(人時間数)を、その算出根拠と共に示すこと。ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。
 - ④各担当者の月別作業量(人時間数)を示すこと。

付表1 技術者の適用業務区分

技術者区分	適用業務
区分A	1 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う職務(部長、プロジェクトマネージャー相当職) 2 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。
区分B	高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。
区分C	固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。

- (8) 実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
- ①本事業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記(5)及び(6)で求める“能力を有する技術者”及び上記(7)で求める“担当者”もこの記号で示すこと。
 - ②本事業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本事業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、①の記号で示すこと。
 - (注1) 高校、専門学校、大学、修士及び博士の別を記載する。学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。
 - (注2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区分(国／地方公共団体／民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること。)等のように具体的な内容を記載す

ること。

- ③社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本事業の実施部門が独立していることを明確に示すこと。また、本事業にかかる品質管理の具体的な方法（本事業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等）を示すこと。

本件の入札に参加しようとするものは、上記の（1）から（8）までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。

なお、適合証明書等（添付資料を含む。）は、正1部、及び副1部を提出すること。

また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和3年9月16日（木）12：00時までに電子メール又は文書（FAXも可）で、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門に提出すること。

適合証明書等提出先：

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階
TEL：03-5114-2222
FAX：03-5114-2232

質問提出先：

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階
担当：江口 裕（nra.contact.018t.e4w@ks.nsr.go.jp）
TEL：03-5114-2223
FAX：03-5114-2233

(様式 1)

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代表者役職・氏名

「令和 3 年度 PWR プラント LOCA 解析手法の整備」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。

なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。

担当者連絡先

部 署 名 :

責任者名 :

担当者名 :

T E L :

F A X :

E-mail :

適合証明書

件名 : 令和 3 年度 PWR プラント LOCA 解析手法の整備

商号又は名称 :

条 件	回 答 (○or×)	資料 No.
(1) 令和 01・02・03 年度（平成 31・32・33 年度）環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。		
(2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。		
(3) 担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。		
(4) 本事業が関係する①軽水型原子力発電所の許認可（検査、命令、確認及び報告徴収等）の対象となる事業者（原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者）、②当該許認可（検査、命令、確認及び報告徴収等）が対象とする原子炉施設の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①②の子会社（親会社の出資比率が 50% を超える被支配会社）若しくは団体（運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体）でないこと、又はそれらのものから本事業に関する業務を受注していないこと。		
(5) 熱流動解析コード TRACE のプログラム改良及び軽水炉 PWR プラントの原子炉冷却材喪失事故（LOCA）時における熱流動挙動を解析する作業能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最近数年間の納入実績又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績 1～2 件について、以下の事項を記した資料を添付すること。 ①作業名称又は発表件名（固有名称を除く。） ②発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関紙等の名称） ③実施年度 ④作業概要（公開できる範囲に限る。）		
(6) 軽水炉プラントの LOCA 時の燃料棒解析コード（FRAPTRAN 相当）のプログラム改良及び燃料棒挙動解析を実施する作業能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること。但し、作業実施候補者の個人名は記載せず、記号で識別できるようにすること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最		

<p>近数年間の実績、ないしは自己で研究した結果を学会等で発表した実績1～2件について、添付資料に、下記の事項を記すこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①作業名称又は発表件名（固有名詞を除く。） ②発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関紙等の名称） ③実施年度 ④作業概要（公開できる範囲に限る。） 	
<p>(7) 作業内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 ②実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 ③実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量（人時間数）を、その算出根拠と共に示すこと。ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 ④各担当者の月別作業量（人時間数）を示すこと。 	
<p>(8) 実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①本事業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記(5)及び(6)で求める“能力を有する技術者”及び上記(7)で求める“担当者”もこの記号で示すこと。 ②本事業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴（注1）、卒業年度、入社年度及び実務経験（特に本事業に関連する実務の経験）（注2）等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、①の記号で示すこと。 <p>(注1) 高校、専門学校、大学、修士及び博士の別を記載する。学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。</p> <p>(注2) 作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行（コード名を記載すること。）等のように具体的な内容を記載すること。</p> <p>③社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門が独立していることを明確に示すこと。また、本事業にかかる品質管理の具体的な方法（本事業に関</p>	

する具体的なチェック項目及びチェックの方法等) を示すこと。		
--------------------------------	--	--

適合証明書に対する照会先

所 在 地：(郵便番号も記載のこと)

商号又は名称及び所属：

担当者名：


電話番号：

FAX番号：

E - M a i l :

記載上の注意

1. 適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2. 内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3. 適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4. 資料は、日本語（日本語以外の資料については日本語訳を添付）、A4判（縦置き、横書き）で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5. 適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。

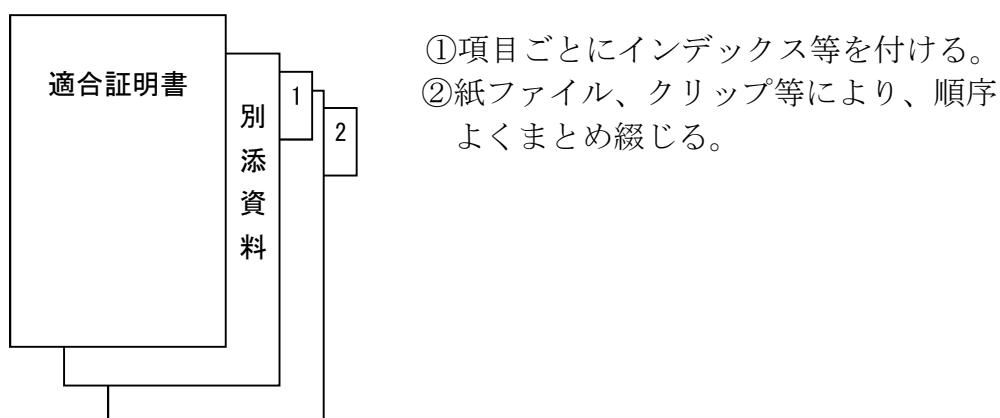

(案) 契 約 書

支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名（以下「甲」という。）と（以下「乙」という。）とは、「令和3年度PWRプラントLOCA解析手法の整備」について、次の条項（特記事項を含む。）により契約を締結する。

（契約の目的）

第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

（契約金額）

第2条 金 円

（うち消費税額及び地方消費税額 円）とする。

2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。

（契約期間）

第3条 契約締結日から令和4年3月18日までとする。

（契約保証金）

第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

（一括委任又は一括下請負の禁止等）

第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者（以下「下請負人」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。

3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。

（監督）

第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。

2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。

（完了の通知）

第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（検査の時期）

第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。

(天災その他不可抗力による損害)

第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。

(対価の支払)

第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日（以下「約定期間」という。）以内に対価を支払わなければならない。

(遅延利息)

第11条 甲が前条の約定期間に内に對価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。

(違約金)

第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。

- (1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物（以下「納入物」という。）の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
 - (2) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
 - (3) 乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
 - (4) 甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報（以下「保全情報」という。）が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者（乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
 - (5) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
 - (6) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額
- 2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(契約の解除等)

第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

- 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(契約不適合責任)

第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない（以下、「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。

- 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかつたときは、この限りでない。

- 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。

(損害賠償)

第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。

- 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。

(保全情報の取扱い)

第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。

- 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
- 3 乙は、保全情報が乙以外の者（ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。

(秘密の保持)

第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。

- 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。

(権利義務の譲渡等)

第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

- 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法（明治29年法律第89号）第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。）第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者（以下「譲受人」という。）が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。

- (1) 甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
- (2) 譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
- (3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
- 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。

(著作権等の帰属・使用)

第19条 乙は、納入物に係る著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。）を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。

- 2 乙は、納入物に関して著作者人格権行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権行使しないように必要な措置をとるものとする。
- 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(個人情報の取扱い)

第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。

- 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
 - (1) 甲から預託を受けた個人情報を第三者（第5条第2項に定める下請負人を含む。）に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
 - (2) 甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
- 3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
- 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
- 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
- 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。

(資料等の管理)

第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。

(契約の公表)

第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。

(紛争の解決方法)

第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。

- 2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。

特記事項

【特記事項1】

(談合等の不正行為による契約の解除)

第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

- (1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
 - イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
 - ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
 - ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があつたとき
- (2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
- (3) 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき

(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)

第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

- (1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
- (2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
- (3) 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書

(談合等の不正行為による損害の賠償)

第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

- 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
- 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならぬ。
- 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
- 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

【特記事項2】

(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)

第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(下請負契約等に関する契約解除)

第5条 乙は、本契約に関する下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再委任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

- 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)

第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

- 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
- 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
- 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
- 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならぬ。
- 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
- 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(不当介入に関する通報・報告)

第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力をを行うものとする。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

令和 年 月 日

甲 東京都港区六本木一丁目9番9号
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名

乙