

本資料のうち、枠囲みの内容  
は商業機密の観点から公開で  
きません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-19-0600-9_改 6
提出年月日	2021年10月29日

補足-600-9 耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認  
について

# 女川原子力発電所第2号機耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認について

## (目次)

1. はじめに.....	1
2. 女川原子力発電所第2号機の耐震評価における疲労評価と等価繰返し回数.....	2
3. 一律に設定する等価繰返し回数.....	5
4. 個別に設定する等価繰返し回数.....	25
5. 疲労評価における東北地方太平洋沖地震等の考慮.....	40
6. まとめ.....	40

別紙1 地震応答解析モデルにおける等価繰返し回数の算出点

別紙2 地震動をパラメータとした等価繰返し回数の比較

別紙3 減衰定数をパラメータとした等価繰返し回数の比較

別紙4 設計疲労線図をパラメータとした等価繰返し回数の比較

別紙5 等価繰返し回数の算出における材料物性の不確かさ等の影響検討

別紙6 基準地震動  $S_s$  に対する等価繰返し回数算出結果

別紙7 弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果

別紙8 ピーク応力の算出方法

別紙9 疲労評価の対象設備及び部位毎のピーク応力

別紙10 疲労累積係数の評価基準値に対する東北地方太平洋沖地震等の影響

別紙11 等価繰返し回数の算出に用いる地震動の考え方

別紙12 ピーク応力法における各ピークのサイクル数の求め方

別紙13 ピーク応力の大きさと等価繰返し回数の関係

別紙14 弹性設計用地震動  $S_d$  による疲労評価の省略

別紙15 等価繰返し回数算出プログラム

別紙16 多方向入力を対象とした等価繰返し回数算出方法

別紙17 時刻歴応答波形（荷重）から直接等価繰返し回数を算出した場合との比較検討

別紙18 時刻歴加速度応答による等価繰返し回数算出の影響

別紙19 女川原子力発電所第2号機の等価繰返し回数の設定の保守性

別紙20 管の疲労評価に用いる諸元の整理

## 1. はじめに

女川原子力発電所第 2 号機の今回工認における耐震評価の疲労評価は、 J E A G 4 6 0 1 – 1987 記載の手順<sup>\*1</sup>に従い、等価繰返し回数を用いた評価を行っている。疲労評価は、応力振幅と繰返し回数の情報が必要となるため、本来は設備の応力時刻歴が必要となるが、最大応力値のみを用いて安全側に疲労累積係数 UF を評価できるように等価繰返し回数を設定することで、評価の簡便化を図っている。添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に記載の通り、女川原子力発電所第 2 号機の疲労評価に用いる等価繰返し回数は、一律に設定する値 (S s : 340 回, S d : 590 回) 又は個別に設定する値を用いている。

なお、既工認の等価繰返し回数は、OBE<sup>\*2</sup> 地震 1 回当たりの繰返し回数を 10 回として、プラントライフ中 5 回発生すると仮定し、余裕をみて 6 回起きた場合の 60 回という米国プラントでの設計の考え方を踏襲し設定している。

本図書では、疲労評価に用いる等価繰返し回数の設定について説明する。

注記 \*1 : J E A G 4 6 0 1 – 1987 p574 より抜粋

疲れ解析は、1 次 + 2 次 + ピーク応力より疲れ累積係数を求めて評価するが、この手法には、地震動の等価繰返し回数を用いる方法あるいは機器の時刻歴応答から応力振幅の大きさの頻度分布を直接求める方法がある。

なお、地震動の等価繰返し数を求める場合にはピーク応力法あるいはエネルギー換算法が用いられている。

ここで「疲れ累積係数」とは、各応力サイクルにおける実際の繰返し回数と繰返しピーク応力強さに対応する許容繰返し回数との比をすべての応力サイクルについて加えたものをいう。

\*2 : OBE(Operating basis earthquake ground motion) は、プラント運転中に起こりうる地震レベル。OBE 地震を超過する地震発生時には、プラント停止要求がある。

## 2. 女川原子力発電所第2号機の耐震評価における疲労評価と等価繰返し回数

女川原子力発電所第2号機の耐震評価における疲労評価は、JEAG4601-1987記載の手順のうち、等価繰返し回数を用いた評価を採用している。等価繰返し回数はピーク応力法による算出結果に基づき、一律に設定する値又は個別に設定する値を用いている。


ここで、基準地震動  $S_s$  及び弾性設計用地震動  $S_d$  の疲労評価に用いる等価繰返し回数について、一律に設定する値又は個別に設定する値の使い分けの考え方を記載とともに、使い分けのフローを図2-1及び図2-2に示す。なお、疲労評価対象設備は、工認耐震計算書対象とする設備・部位のうち、疲労評価を実施するものとしている。

### (1) 基準地震動 $S_s$ の疲労評価に用いる等価繰返し回数の設定

- 一律に設定する等価繰返し回数は、原子炉建屋内に設置された疲労評価対象設備に用いることとし、原子炉建屋以外に設置された疲労評価対象設備については、個別に設定する等価繰返し回数を用いる。(図2-1の(A))
- 一律に設定する等価繰返し回数は、疲労評価対象設備に発生するピーク応力(別紙8参照)が  $150\text{kg/mm}^2$ ( $1471\text{MPa}$ )以下となる場合とし、 $150\text{kg/mm}^2$ ( $1471\text{MPa}$ )を超える場合は、個別に設定する等価繰返し回数を用いる。(図2-1の(B))
- 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価における疲労累積係数が評価基準値を満足しない場合は、個別に設定する等価繰返し回数を用いる。(図2-1の(C))

### (2) 弾性設計用地震動 $S_d$ の疲労評価に用いる等価繰返し回数の設定

- 一律に設定する等価繰返し回数は、原子炉建屋内に設置された疲労評価対象設備に用いることとし、原子炉建屋以外に設置される疲労評価対象設備については、個別に設定する等価繰返し回数を用いる。(図2-2の(A))
- 一律に設定する等価繰返し回数は、疲労評価対象設備に発生するピーク応力が、 $150\text{kg/mm}^2$ ( $1471\text{MPa}$ )に  $S_d - D1, D2, D3, F1, F2, F3$  及び  $N1$  (以下「 $S_d 7$ 波」という。) /  $S_s - D1, D2, D3, F1, F2, F3$  及び  $N1$  (以下「 $S_s 7$ 波」という。)の応答比を乗じた値以下となる場合とし、ピーク応力がこの値を超える場合は、個別に設定する等価繰返し回数を用いる。(図2-2の(B))
- 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価における疲労累積係数が評価基準値を満足しない場合は、個別に設定する等価繰返し回数を用いる。(図2-2の(C))

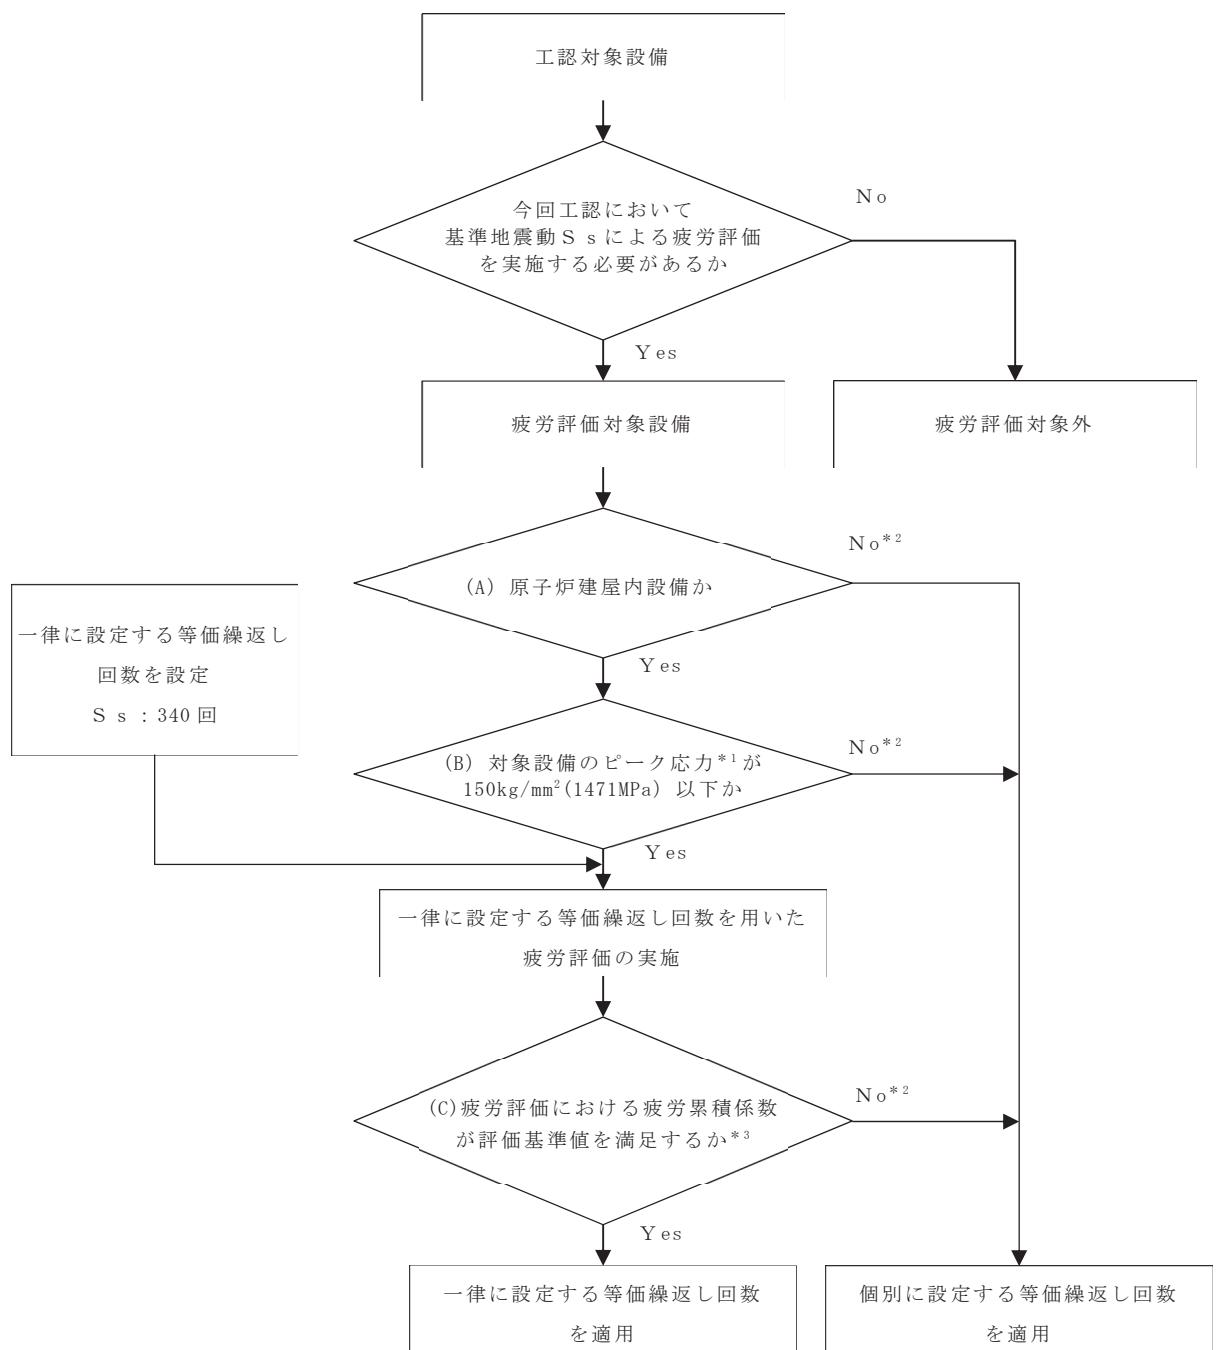

注記 \*1：疲労評価対象設備のピーク応力は、別紙 9 参照

\*2：該当する疲労評価対象設備は 4. 参照

\*3：東北地方太平洋沖地震等の地震による設備への疲労影響は、十分に小さいことを確認しているが、評価基準値に対して余裕があることにも留意する(別紙 10 参照)

図 2-1 基準地震動  $S_s$  の疲労評価に用いる等価繰返し回数の分類


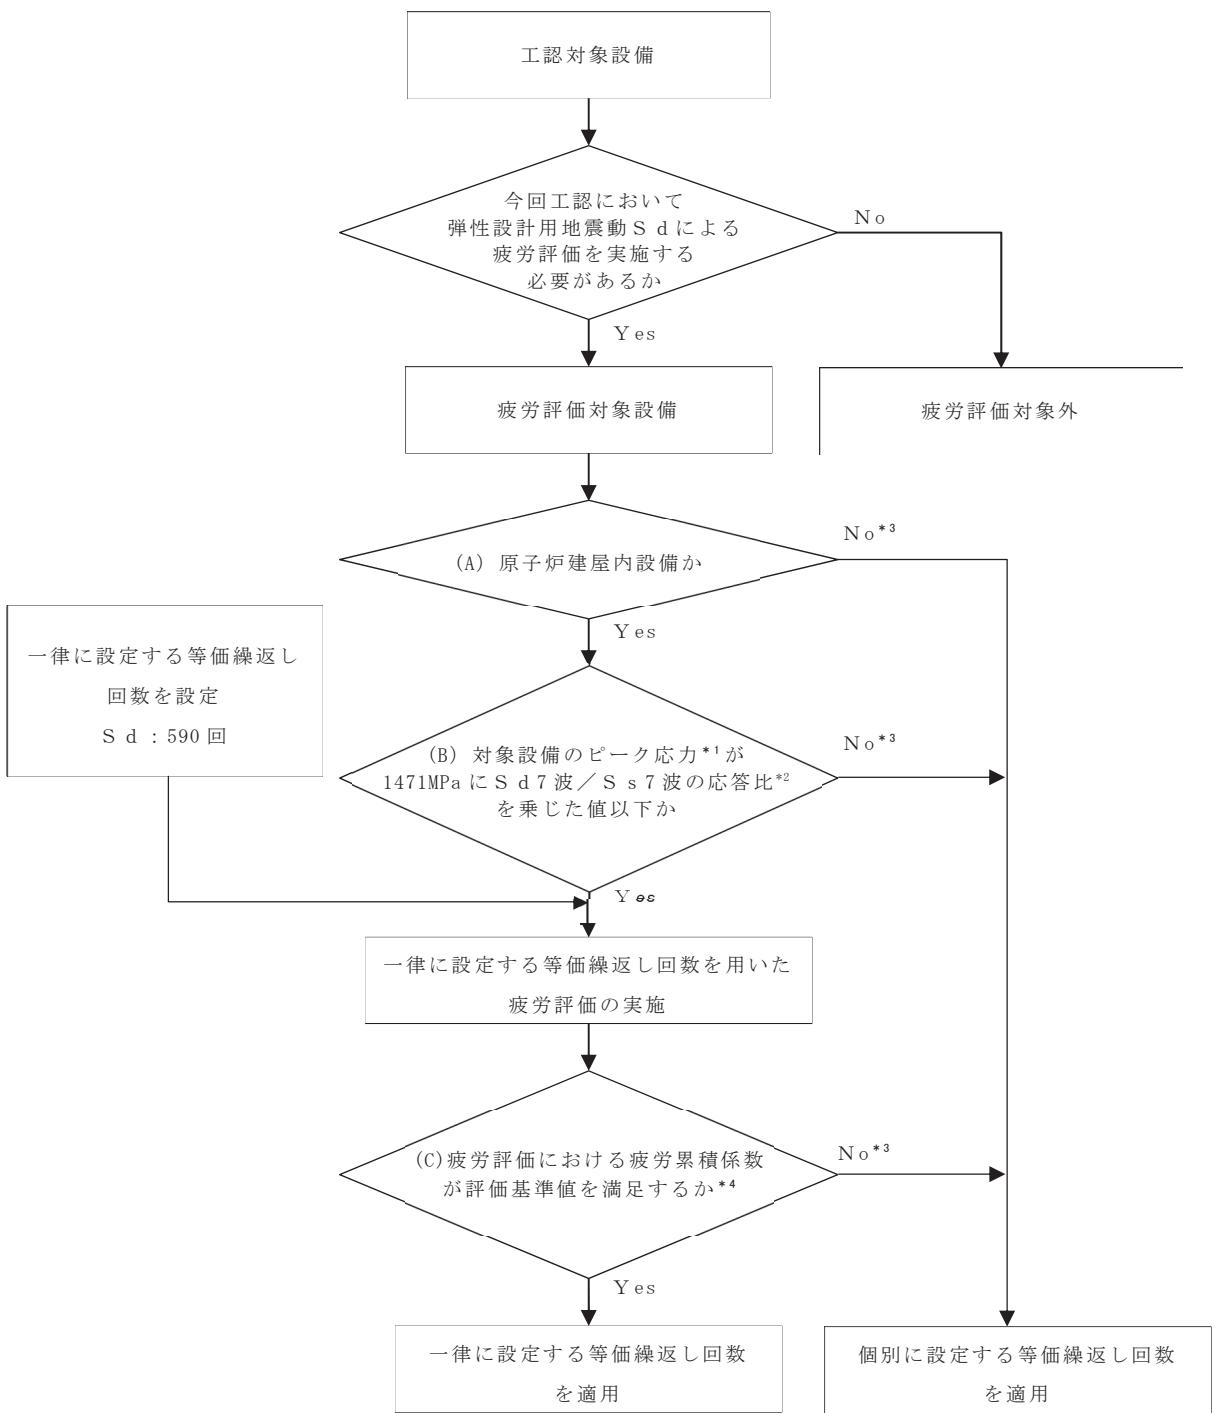


図 2-2 弾性設計用地震動  $S_d$  の疲労評価に用いる等価繰返し回数の分類

### 3. 一律に設定する等価繰返し回数

#### (1) 算出方法

女川原子力発電所第 2 号機の一律に設定する等価繰返し回数の算出方法について J E A G 4 6 0 1 – 1987 記載のピーク応力法による算出フロー(図 3-1, 以下「J E A G フロー」という。)に基づき説明する。また、「昭和 55 年度 耐震設計の標準化に関する調査報告書」、建設時及び今回工認における一律に設定する等価繰返し回数の算出方法の比較を表 3-1 に示す。

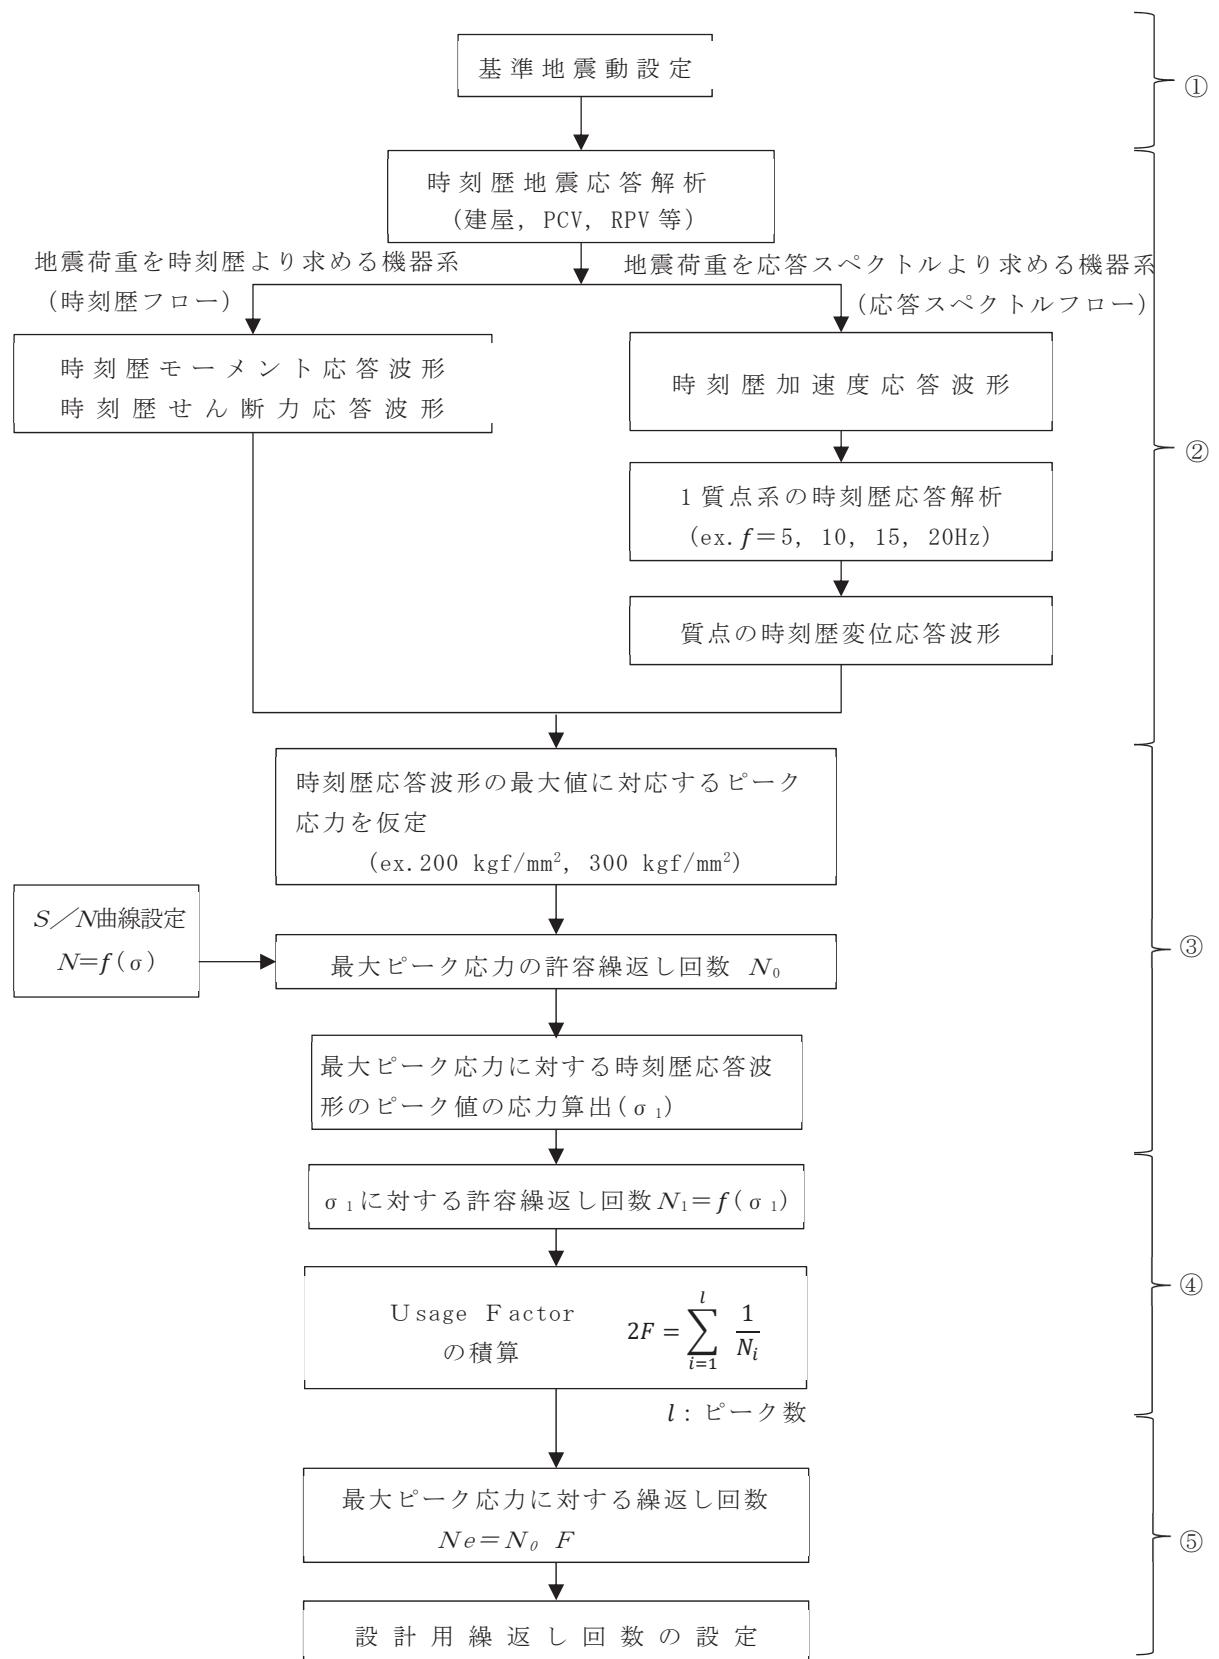

(J E A G 4 6 0 1 - 1987 p576 に加筆)

図 3-1 ピーク応力法による算出フロー

表 3-1 昭和 55 年度 耐震設計の標準化に関する調査報告書及び女川原子力発電所第 2 号機の  
一律に設定する等価繰返し回数算出条件の比較

		昭和 55 年度 耐震設計の標準化に関する調査報告書(標準化報告書)		女川原子力発電所第 2 号機	
対象設備		原子炉圧力 容器スカート	第一種配管	建設時	今回工認
算出方法		時刻歴解析より算出される時刻歴モーメントを用いた算出方法 (JEAG 4601-1987 における時刻歴フロー)	建屋床応答を入力とした 1 質点系による応答時刻歴を用いた算出方法 (JEAG 4601-1987 における応答スペクトルフロー)	時刻歴解析より算出される時刻歴加速度を用いた算出方法 (JEAG 4601-1987 における時刻歴フロー)	建屋床応答を入力とした 1 質点系による応答時刻歴を用いた算出方法 (JEAG 4601-1987 における応答スペクトルフロー)
回数算出に 用いる応答 時刻歴波	波形	時刻歴モーメント波形	変位応答時刻歴波形	加速度応答時刻歴波形	加速度応答時刻歴波形
	時刻歴最大値(設備の最大ピーク応力)	5 種類のピーク応力 (最大 300kg/mm <sup>2</sup> )	代表設備の最大ピーク応力を安全側に設定 (300kg/mm <sup>2</sup> )	51kg/mm <sup>2</sup> (原子炉格納容器の 1 次 + 2 次応力の III <sub>AS</sub> 及び IV <sub>AS</sub> の許容応力 (3S))	S <sub>s</sub> : 150kg/mm <sup>2</sup> (1471MPa)  S <sub>d</sub> : 150kg/mm <sup>2</sup> (1471MPa) × S <sub>d</sub> 7 波 / S <sub>s</sub> 7 波の応答比
対象建屋・床		代表設備の設置床面	同左	代表質点 原子炉格納容器	原子炉建屋地震応答解析モデル : 設備を有する床面(質点)  建屋 - 機器連成地震応答解析モデル* : 疲労評価を実施する設備を有する床面(質点)
固有周期		時刻歴解析結果より直接算出	設備の固有周期でなく, 全固有周期	建屋 - 機器連成地震応答解析モデルの時刻歴解析結果より直接算出	対象設備の固有周期でなく, 全固有周期
減衰定数		報告書に言及なし	同左	時刻歴解析を実施するため, 地震応答解析モデルで算出	0.5%
設計疲労線図		代表設備材料の 線図を使用	同左	炭素鋼の設計疲労線図を使用	同左
各方向の算出結果の組合せ		報告書に言及なし	同左	NS・EW の 2 方向のうち 最大となる値	NS・EW・UD の 3 方向のうち 最大となる値
材料物性の不確かさ等 の考慮	あり	報告書に言及なし		なし	あり (建屋初期剛性, 地盤物性)

注記 \* 大型機器系地震応答解析モデル及び炉内構造物系地震応答解析モデルの総称とする

## ① 地震動の設定

基準地震動  $S_s$  及び弾性設計用地震動  $S_d$  に対し以下を考慮して設定する。

### (a) 基準地震動 $S_s$ に対する考慮

- ・米国の知見 (N U R E G-0800 に定められた Standard Review Plan3.7.3 Rev. 4) を参考に、基準地震動  $S_s$  に加え、弾性設計用地震動  $S_d$  の  $1/3$  倍の地震動 5 回分を考慮する。(別紙 11 参照)

### (b) 弾性設計用地震動 $S_d$ に対する考慮

- ・基準地震動  $S_s$  に比べ発生頻度が多いことを踏まえ、設計上の配慮として弾性設計用地震動  $S_d$  2 回分を考慮する。

なお、基準地震動  $S_s$  に加える弾性設計用地震動  $S_d$  の  $1/3$  倍の地震動 5 回分の考慮方法は、以下の a～e の手順とする。


手順 a :  $S_s$  1 回分の地震動に対する等価繰返し回数を算出

手順 b :  $S_s$  1 回分と  $1/3 S_d$  1 回分を繋げた地震動の等価繰返し回数を算出


手順 c : [b-a] より、 $1/3 S_d$  1 回分の地震動に対する等価繰返し回数を算出

手順 d : [c×5] より、 $1/3 S_d$  5 回分の地震動に対する等価繰返し回数を算出

手順 e : [a+d] より、基準地震動  $S_s$  の疲労評価に用いる一律の等価繰返し回数を設定

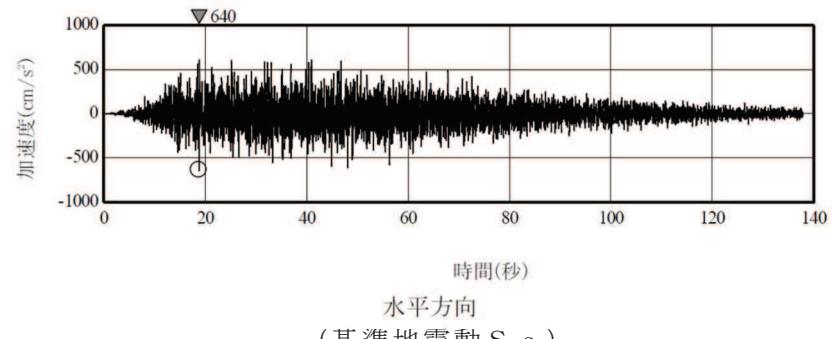

水平方向  
(基準地震動  $S_s$  )

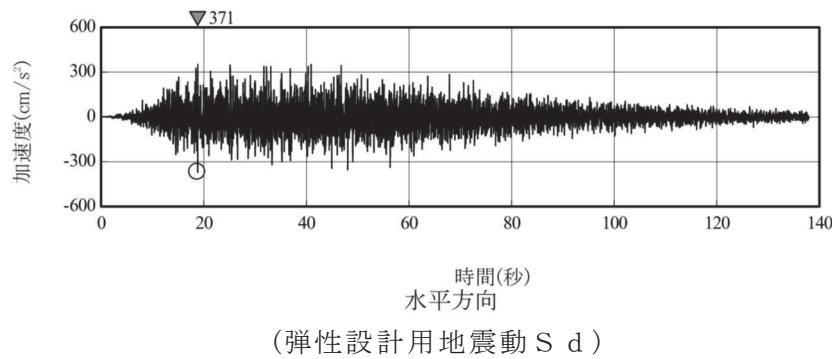

水平方向  
(弹性設計用地震動  $S_d$  )

図 3-2 基準地震動  $S_s$  及び弾性設計用地震動  $S_d$   
( $S_s$ -D1 及び  $S_d$ -D1, 水平方向)

## ② 時刻歴波形の設定

等価繰返し回数の算出に用いる時刻歴波形は、地震荷重を時刻歴より求める機器系の場合(図 3-1 左側のフロー(時刻歴フロー)と、地震荷重を応答スペクトルより求める機器系の場合(図 3-1 右側のフロー(以下「応答スペクトルフロー」という。))の 2 種類の方法があるが、今回工認の一例に設定する等価繰返し回数の設定では、いずれの機器系に対しても、応答スペクトルフローを用いる。なお、時刻歴フロー(せん断、モーメント、軸力)を用いた等価繰返し回数が応答スペクトルフローよりも小さいことを確認している。(別紙 17 参照)

応答スペクトルフローでは、時刻歴地震応答解析(建屋地震応答解析又は建屋一機器連成地震応答解析)の結果から算出される時刻歴加速度応答波形を入力とした、振動数  $f$  の 1 質点系の時刻歴加速度応答波形を求める。この時刻歴加速度応答波形は、固有振動数全て(1~20Hz)に対して算出する。

ここで、J E A G フローは、1 質点系の時刻歴変位応答波形を求めるフローであるが、1 質点系の時刻歴変位応答波形と時刻歴加速度応答波形の関係は、位相が異なるが同等の波形となることから、女川原子力発電所第 2 号機の等価繰返し回数の算出に当たっては時刻歴加速度応答波形を求める。

## ③ 時刻歴ピーク応力値の設定

疲労評価対象設備に発生するピーク応力の最大値を J E A G フロー②で求めた時刻歴加速度応答波形の最大値として、応力の時刻歴波形を作成する。J E A G フロー③の「時刻歴応答波形の最大値に対応するピーク応力を仮定」とは、個々の疲労評価対象設備のピーク応力でなく、全ての疲労評価対象設備のピーク応力の最大値を時刻歴応答波形の最大値とすることに対応している。

- (a) 基準地震動  $S_s$  に対する疲労評価の等価繰返し回数の設定に用いるピーク応力は、 $1471\text{MPa}^*$  を用いることとし、疲労評価対象設備のピーク応力が  $1471\text{MPa}$  を超える場合は個別に設定する。

注記 \* : 「昭和 55 年度 耐震設計の標準化に関する調査報告書」にて十分とされている値( $150\text{kg/mm}^2$ )を単位換算した値

- (b) 弹性設計用地震動  $S_d$  に対する疲労評価の等価繰返し回数の設定に用いるピーク応力は、 $1471\text{MPa}$  に  $S_d$  7 波/ $S_s$  7 波の応答比を乗じた値を用いることとし、疲労評価対象設備のピーク応力が  $1471\text{MPa}$  に  $S_d$  7 波/ $S_s$  7 波の応答比を乗じた値を超える場合は個別に設定する。ここで  $S_d$  7 波/ $S_s$  7 波の応答比は、以下の手順にて設定する。

【手順1】各方向(EW, NS, UD)の原子炉建屋地震応答解析モデルにより、弾性設計用地震動Sd7波及び基準地震動Ss7波に対する地震応答解析を行う。

【手順2】各方向の原子炉建屋地震応答解析モデルの各質点位置における最大加速度の比率を地震動毎に求め、各質点位置における最大加速度比を整理する。(表3-2, 図3-3参照)

【手順3】原子炉建屋地震応答解析モデルの各質点位置における比率のうち、最大の比率をSd7波/Ss7波の応答比とする。なお、Sd7波/Ss7波の応答比は、各方向で設定する。

表3-2 各質点位置における応答比の算出

質点	方向	Sdに対する原子炉建屋地震応答解析モデルの最大加速度			Ssに対する原子炉建屋地震応答解析モデルの最大加速度			各地震動に対する最大加速度比(Sd最大加速度/Ss最大加速度)の最大値	各質点位置における応答比*
		Sd-D1	...	Sd-N1	Ss-D1	...	Ss-N1		
A	EW	CH <sub>Sd-D1A(EW)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1A(EW)</sub>	CH <sub>Ss-D1A(EW)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1A(EW)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1A(EW)</sub> /CH <sub>Ss-D1A(EW)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1A(EW)</sub> /CH <sub>Ss-N1A(EW)</sub> )	R <sub>A(EW)</sub>
	NS	CH <sub>Sd-D1A(NS)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1A(NS)</sub>	CH <sub>Ss-D1A(NS)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1A(NS)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1A(NS)</sub> /CH <sub>Ss-D1A(NS)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1A(NS)</sub> /CH <sub>Ss-N1A(NS)</sub> )	R <sub>A(NS)</sub>
	UD	CH <sub>Sd-D1A(UD)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1A(UD)</sub>	CH <sub>Ss-D1A(UD)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1A(UD)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1A(UD)</sub> /CH <sub>Ss-D1A(UD)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1A(UD)</sub> /CH <sub>Ss-N1A(UD)</sub> )	R <sub>A(UD)</sub>
B	EW	CH <sub>Sd-D1B(EW)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1B(EW)</sub>	CH <sub>Ss-D1B(EW)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1B(EW)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1B(EW)</sub> /CH <sub>Ss-D1B(EW)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1B(EW)</sub> /CH <sub>Ss-N1B(EW)</sub> )	R <sub>B(EW)</sub>
	NS	CH <sub>Sd-D1B(NS)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1B(NS)</sub>	CH <sub>Ss-D1B(NS)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1B(NS)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1B(NS)</sub> /CH <sub>Ss-D1B(NS)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1B(NS)</sub> /CH <sub>Ss-N1B(NS)</sub> )	R <sub>B(NS)</sub>
	UD	CH <sub>Sd-D1B(UD)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1B(UD)</sub>	CH <sub>Ss-D1B(UD)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1B(UD)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1B(UD)</sub> /CH <sub>Ss-D1B(UD)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1B(UD)</sub> /CH <sub>Ss-N1B(UD)</sub> )	R <sub>B(UD)</sub>
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
i	EW	CH <sub>Sd-D1i(EW)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1i(EW)</sub>	CH <sub>Ss-D1i(EW)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1i(EW)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1i(EW)</sub> /CH <sub>Ss-D1i(EW)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1i(EW)</sub> /CH <sub>Ss-N1i(EW)</sub> )	R <sub>i(EW)</sub>
	NS	CH <sub>Sd-D1i(NS)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1i(NS)</sub>	CH <sub>Ss-D1i(NS)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1i(NS)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1i(NS)</sub> /CH <sub>Ss-D1i(NS)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1i(NS)</sub> /CH <sub>Ss-N1i(NS)</sub> )	R <sub>i(NS)</sub>
	UD	CH <sub>Sd-D1i(UD)</sub>	...	CH <sub>Sd-N1i(UD)</sub>	CH <sub>Ss-D1i(UD)</sub>	...	CH <sub>Ss-N1i(UD)</sub>	Max(CH <sub>Sd-D1i(UD)</sub> /CH <sub>Ss-D1i(UD)</sub> , ~, CH <sub>Sd-N1i(UD)</sub> /CH <sub>Ss-N1i(UD)</sub> )	R <sub>i(UD)</sub>

注記\* : Sd7波/Ss7波の応答比

EW方向 : Max(R<sub>A(EW)</sub>, R<sub>B(EW)</sub>, ..., R<sub>i(EW)</sub>)

NS方向 : Max(R<sub>A(NS)</sub>, R<sub>B(NS)</sub>, ..., R<sub>i(NS)</sub>)

UD方向 : Max(R<sub>A(UD)</sub>, R<sub>B(UD)</sub>, ..., R<sub>i(UD)</sub>)


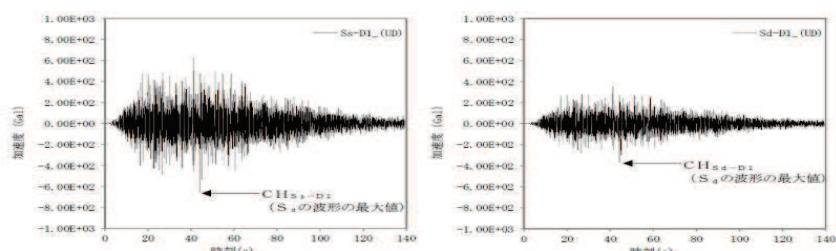


図3-3 時刻歴加速度応答波形の最大値の例

#### ④ 疲労累積係数 UF(Usage Factor)の算出

図 3-4 に示す発電用原子力設備規格 設計・建設規格(以下「JSME 設計・建設規格」という。)に記載される設計疲労線図を用い、応力の時刻歴応答波形に対して各時刻歴振幅に対する許容繰返し回数を算出する。なお、時刻歴振幅とそれが何回繰返されるか(ピークのサイクル数)の算出方法はレインフロー法を用いる(別紙 12 参照)。

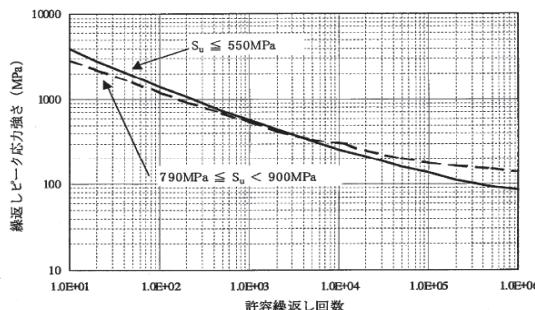

(JSME 設計・建設規格より抜粋)

図 3-4 炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼の設計疲労線図

応力の時刻歴応答波形の振幅に対する許容繰返し回数と、ピークのサイクル数から、UF を算出する。

$$2UF = \frac{n_0}{N_0} + \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots$$

$n_i$  : 各ピークのサイクル数

$N_i$  : 各ピークに対する許容繰返し回数

注：上式は片振りのピークを 1 サイクルとしてサイクル数をカウントし UF を算出する式であり、片振りのピークを 0.5 サイクル、両振りのピークを 1 サイクルとして UF を算出する場合、上式は  $UF = \frac{n_0}{N_0} + \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots$  となる

#### ⑤ 等価繰返し回数 Ne の算出

J E A G フロー④で算出した UF と、J E A G フロー③より求められる最大ピーク応力に対する許容繰返し回数  $N_0$  から、下式により、等価繰返し回数 Ne を求める。

$$Ne = N_0 \times UF$$

以上の J E A G フロー①～⑤を踏まえ、女川原子力発電所第 2 号機の等価繰返し回数の算出方法を図 3-5 に示す。

## ① 地震動の設定

等価繰返し回数算出に用いる地震動を設定する。

- ・基準地震動  $S_s$  に対する考慮 :  $S_s$  1 回分 +  $1/3 \cdot S_d$  5 回分
- ・弾性設計用地震動に対する考慮 :  $S_d$  2 回分

## ② 時刻歴波形の設定

基準地震動  $S_s$  及び弾性設計用地震動  $S_d$  を用いて、各地震応答解析モデルで地震応答解析を行い、時刻歴加速度応答波形を算出する。時刻歴加速度応答波形を振動数  $f$  の 1 質点系に入力した場合の時刻歴加速度応答波形を求める。(固有振動数全て(1~20Hz)に対して求める。)

## ③ 時刻歴ピーク応力値の設定

求めた時刻歴加速度応答波形のピーク最大値を、基準地震動  $S_s$  に対しては最大ピーク応力 1471MPa、弾性設計用地震動  $S_d$  に対しては 1471MPa に  $S_d$  7 波 /  $S_s$  7 波の応答比を乗じた値を最大ピーク応力と設定する。


## ④ 疲労累積係数 UF の算出

各ピーク応力  $\sigma_i$  に対する許容繰返し回数  $N_i$ 、サイクル数  $n_i^*$  を求める。

注記 \* : 片振りのピークで 1 サイクルとする

疲労累積係数(UF)を求める。

$$2UF = \frac{n_0}{N_0} + \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots = \sum_{i=0}^{l-1} \frac{n_i}{N_i}$$

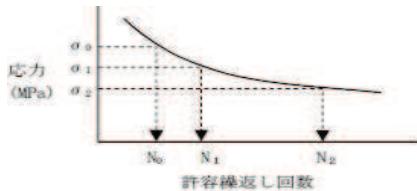

## ⑤ 等価繰返し回数 $N_e$ の算出

$$N_e = N_0 \times UF$$

図 3-5 等価繰返し回数の算出方法

## (2) 一律に設定する等価繰返し回数の算出パラメータの設定の考え方

等価繰返し回数の算出パラメータとしては、以下のパラメータがあり、一律に設定する等価繰返し回数の検討に用いるパラメータが適切であることを確認する。なお、以下のパラメータのうち、g. 材料物性の不確かさ等の考慮については、地震応答解析モデルのモデル諸元を見直すこととなるため、原子炉建屋地震応答解析モデル、大型機器系地震応答解析モデル及び炉内構造物系地震応答解析モデルの各モデルに対して検討を行いそれ以外のパラメータについては原子炉建屋に対して検討を行った。

- a. ピーク応力
- b. 固有周期
- c. 対象床面(質点)
- d. 地震動
- e. 減衰定数
- f. 設計疲労線図
- g. 材料物性の不確かさ等の考慮

### a. ピーク応力

「昭和 55 年度耐震設計の標準化に関する調査報告書」にてピーク応力の設定値が高くなるほど等価繰返し回数が大きくなる傾向となることが確認されている。その傾向の計算例を別紙 13 に示す。当該報告書の中でピーク応力の設定値として十分とされている値( $150\text{kg/mm}^2$ )<sup>\*</sup>を参考に、一律に設定する等価繰返し回数算出に当たっては、当該の値を単位換算した  $1471\text{MPa}$  を用いる。

ピーク応力の設定の適切性の確認は、各疲労評価対象設備のピーク応力が  $1471\text{MPa}$  に包絡されることを確認する必要がある。水平 2 方向と鉛直方向の地震力の組合せの影響を確認する設備については、水平 2 方向と鉛直方向の地震力の組合せた場合のピーク応力についても考慮する。

なお、疲労評価対象設備のピーク応力が  $1471\text{MPa}$  を超える場合は、個別に等価繰返し回数の設定を行う。

また、弾性設計用地震動 S d に対して用いるピーク応力は、 $1471\text{MPa}$  に S d 7 波 / S s 7 波の応答比を乗じた値とし、疲労評価対象設備がそれを超える場合は個別に等価繰返し回数を設定する。

注記 \* :「昭和 55 年度 耐震設計の標準化に関する調査報告書」にて十分とされている値( $150\text{kg/mm}^2$ )を単位換算した値

### b. 固有周期

固有周期と等価繰り返し回数の関係について図 3-6 に示す。

一律に設定する等価繰り返し回数算出に当たっては、全固有周期帯(0.05s～1.00s)で算出した等価繰り返し回数のうち最大回数を用いる。実際の設備は、特定の固有周期を有しているが、全固有周期帯の最大回数を考慮することで安全側の設定となる。

なお、等価繰り返し回数算出における固有周期の算出刻みは表 3-3 に示す。

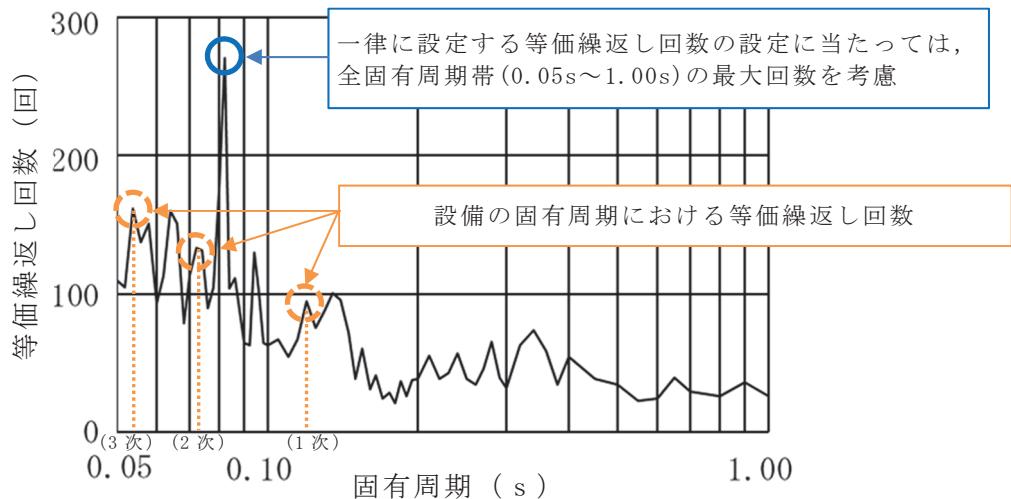


図 3-6 固有周期と等価繰り返し回数の関係（例）

(原子炉建屋地震応答解析モデルにて等価繰り返し回数が最大回数となる条件)

表 3-3 等価繰り返し回数算出における固有周期の算出刻み

固有周期 ( s )	算出刻み ( s )
0.05～0.1	0.002
0.1～0.2	0.005
0.2～0.3	0.01
0.3～0.4	0.02
0.4～0.7	0.05
0.7～1.0	0.1

注：固有周期の算出刻みの設定に当たっては、 J E A G 4 6 0 1 - 1987 P515 表 6.5.1-2 の床応答スペクトル周期の計算間隔例を用いた。

### c. 対象床面(質点)

等価繰返し回数を算出する床面(質点)は、原子炉建屋地震応答解析モデルでは、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」で設備設計に用いる床応答曲線を算出する全ての床面(質点)のうち設備を有する床面(質点)を対象とし、大型機器系地震応答解析モデル及び炉内構造物系地震応答解析モデルでは、添付書類「VI-2-3-2 炉心、原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」で設備設計に用いる荷重及び床応答曲線を算出する全ての床面(質点)のうち疲労評価を実施する設備を有する床面(質点)を対象とする(別紙1参照)。一律に設定する等価繰返し回数設定に当たっては、算出した等価繰返し回数の包絡値を用いる。

### d. 地震動

女川原子力発電所第2号機における基準地震動はS s 7波及び弾性設計用地震動はS d 7波がある。

基準地震動S s 7波をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果を別紙2に、等価繰返し回数の最大回数を整理した結果を表3-4に示す。表3-4の結果から、S s-D 1による等価繰返し回数が最も多く算出されることを確認した。これは、地震動の特徴(主要動の継続時間が長く、大きい加速度が繰返し入力される(図3-7~図3-13参照))ことによるものである。なお、等価繰返し回数の算出に当たっては、検討対象地震動の時刻歴加速度応答波形のピーク最大値を最大ピーク応力1471MPaと一律に設定するため、等価繰返し回数に対しては、地震動の大きさでなく継続時間が影響する。よって、地震動の継続時間の長いS s-D 1が他の地震動に比べ等価繰返し回数が大きくなっている。したがって、一律に設定する等価繰返し回数算出に当たっては、S s-D 1及びS d-D 1の地震動を用いる。

表3-4 地震動をパラメータとした等価繰返し回数の比較結果

算出条件				各基準地震動S sに対する等価繰返し回数(最大回数)						
解析モデル	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
原子炉建屋地震応答解析モデル	0.5	炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼	基本ケース							

なお、一律に設定する等価繰返し回数算出に用いる地震動はS s-D 1及びS d-D 1を用いて、3.(1)①に基づき設定する。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

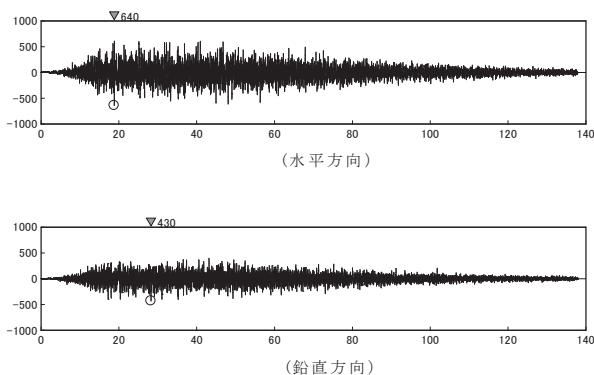


図 3-7 基準地震動  $S_s$  - D 1 の加速度時刻歴

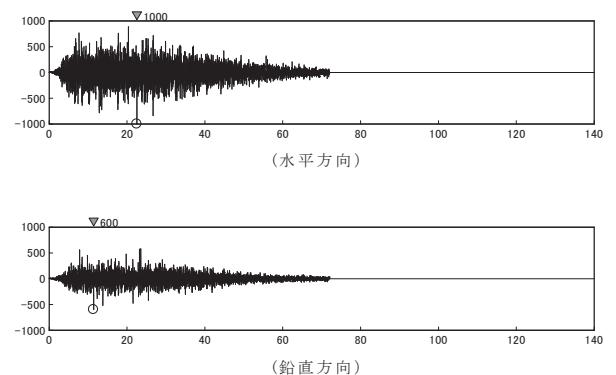


図 3-8 基準地震動  $S_s$  - D 2 の加速度時刻歴

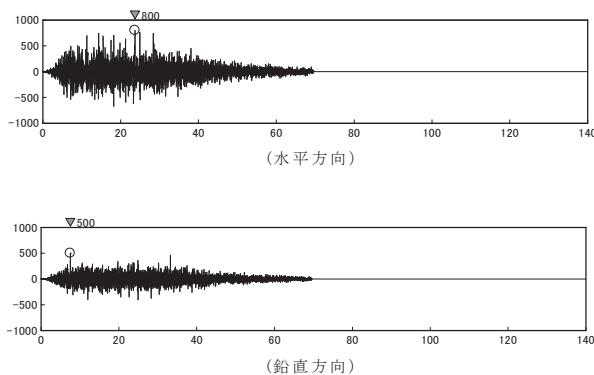


図 3-9 基準地震動  $S_s$  - D 3 の加速度時刻歴

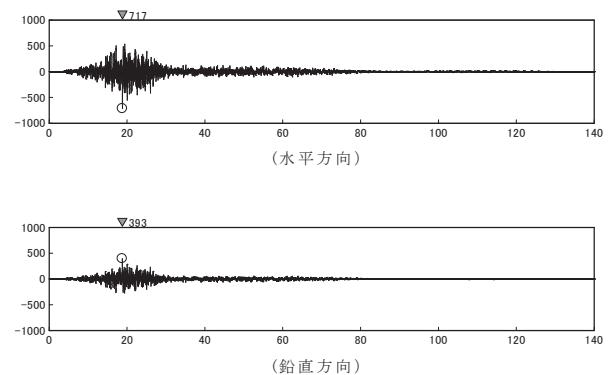


図 3-10 基準地震動  $S_s$  - F 1 の加速度時刻歴

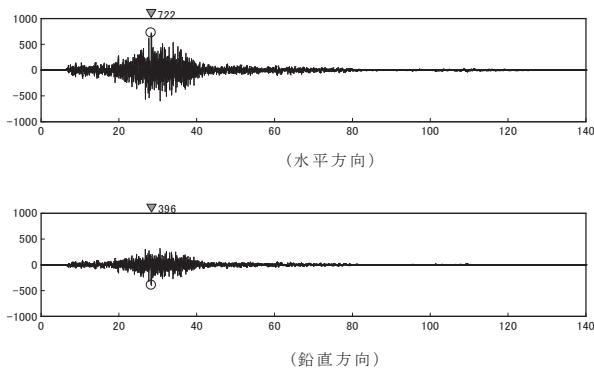


図 3-11 基準地震動  $S_s$  - F 2 の加速度時刻歴

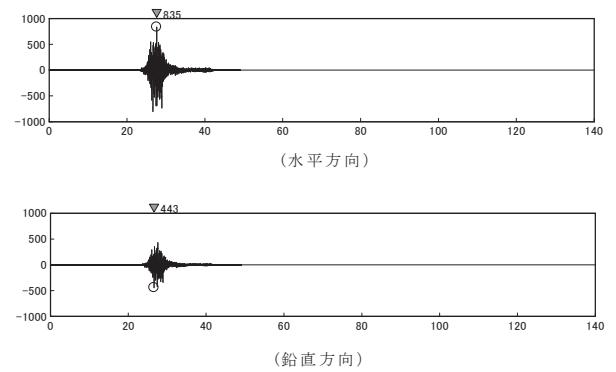


図 3-12 基準地震動  $S_s$  - F 3 の加速度時刻歴

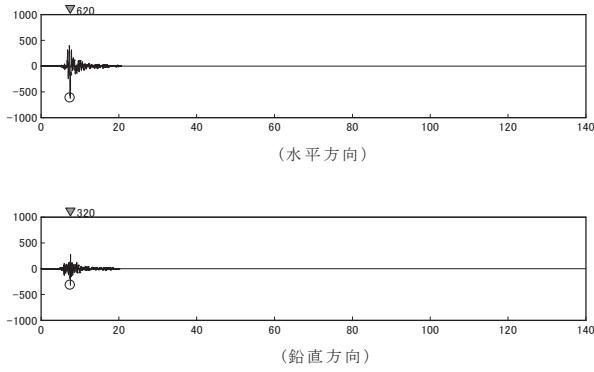


図 3-13 基準地震動  $S_s$  - N 1 の加速度時刻歴

### e. 減衰定数

応答スペクトルフローでの算出に用いる 1 質点系の時刻歴応答解析の減衰定数について、疲労評価対象設備の減衰定数である 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0%, 2.5% 及び 3.0% をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果を別紙 3 に、等価繰返し回数の最大回数を整理した結果を表 3-5 に示す。表 3-5 の結果から、減衰定数が小さいほど等価繰返し回数が多く算出される傾向にあることを確認した。

機器・配管系の評価に適用される最小の減衰定数は、0.5% であることから、一律に設定する等価繰返し回数算出に当たっては、0.5% の減衰定数を用いる。

表 3-5 減衰定数をパラメータとした等価繰返し回数の比較結果


算出条件				各減衰定数に対する等価繰返し回数（最大回数）					
解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s-D 1	炭素鋼、 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース						

### f. 設計疲労線図

J S M E 設計・建設規格に記載される「炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼」及び「オーステナイト系ステンレス鋼および高ニッケル合金」を用いて、設計疲労線図をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果を別紙 4 に、等価繰返し回数の最大回数を整理した結果を表 3-6 に示す。表 3-6 の結果から、「炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼」を用いる場合の等価繰返し回数が多く算出されることを確認した。これは、設計疲労線図の傾きが大きいほど等価繰返し回数が大きくなるためである（図 3-14）。したがって、一律に設定する等価繰返し回数算出に当たっては、「炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼」を用いる。

表 3-6 設計疲労線図をパラメータとした等価繰返し回数の比較結果

算出条件				各設計疲労線図に対する等価繰返し回数(最大回数)		
解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	材料物性の不確かさ等	炭素鋼、低合金鋼 および高張力鋼	オーステナイト系 ステンレス鋼および 高ニッケル合金	
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	基本ケース			

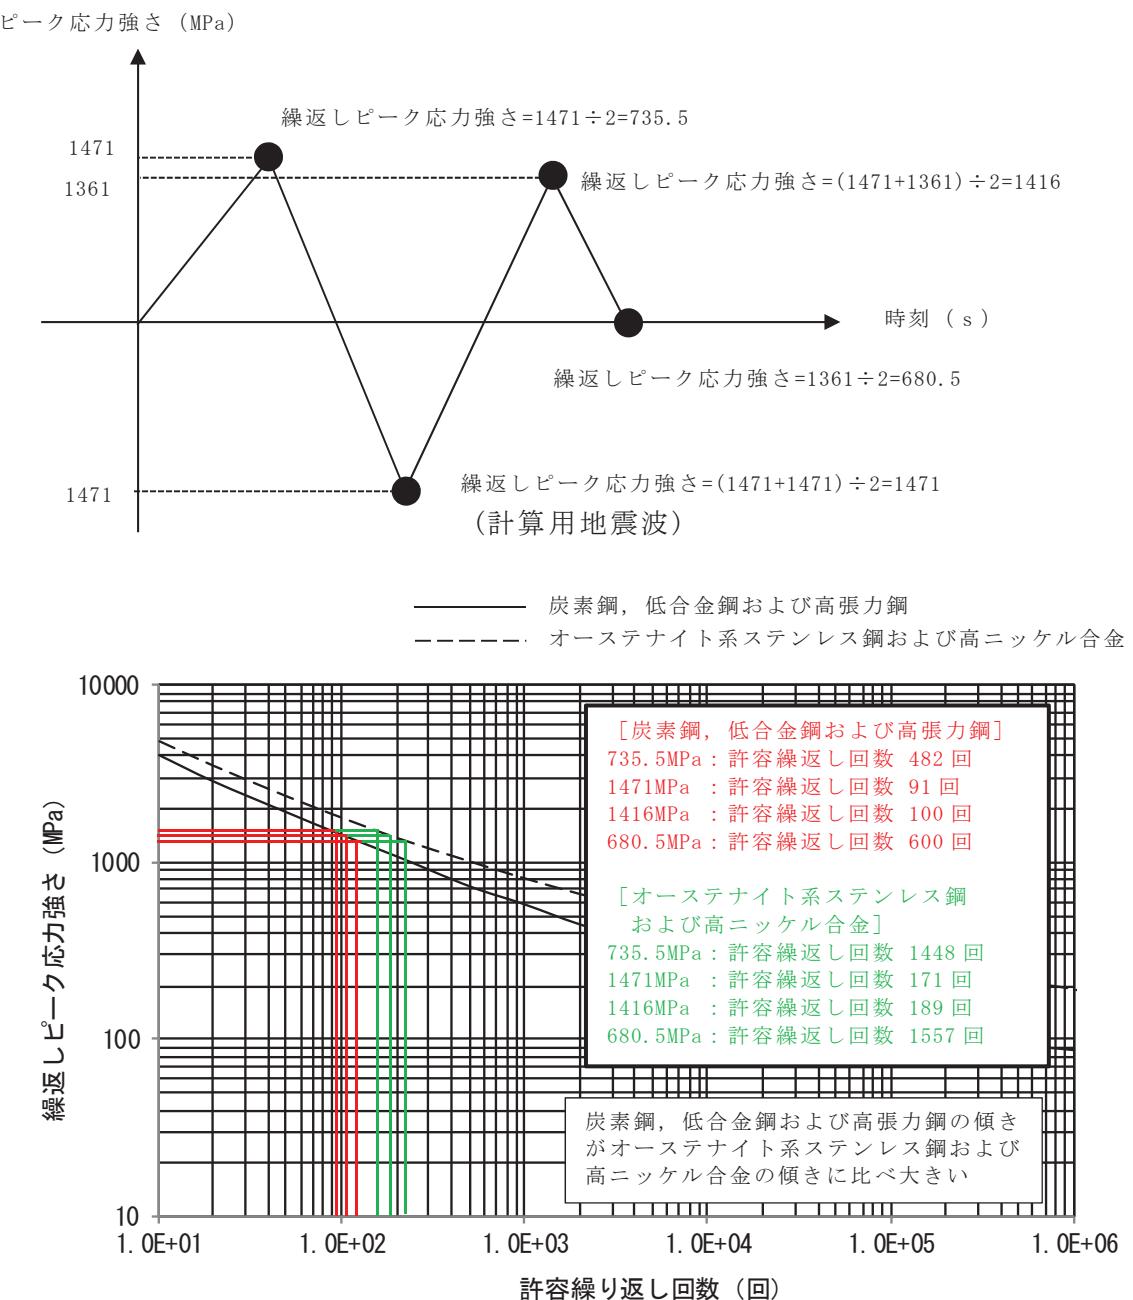

炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼の等価繰り回数 :

$$\left( \frac{0.5}{482} + \frac{0.5}{91} + \frac{0.5}{100} + \frac{0.5}{600} \right) \times 91 = \underline{1.13 \text{ 回}}$$

オーステナイト系ステンレス鋼および高ニッケル合金の等価繰り回数 :

$$\left( \frac{0.5}{1448} + \frac{0.5}{171} + \frac{0.5}{189} + \frac{0.5}{1557} \right) \times 171 = \underline{1.07 \text{ 回}}$$

同一の地震応答に対し等価繰り回数を算出する場合, 炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼のほうが大きくなる。

図 3-14 設計疲労線図の違いに対する等価繰り回数の計算例

g. 材料物性の不確かさ等の考慮

添付書類「VI-2-1-1 耐震設計の基本方針」にて材料物性の不確かさ等を適切に考慮する方針としていることから、今回工認の等価繰返し回数についても、算出に用いる地震応答解析モデルの材料物性の不確かさ等による影響を考慮する。

考慮にあたっては、基準地震動  $S_s$  における基本ケースの地震応答解析による結果から等価繰返し回数の算出に支配的となる地震動、減衰定数及び設計疲労線図を特定し、特定した地震動、減衰定数及び設計疲労線図を用いて原子炉建屋地震応答解析及び建屋-機器連成地震応答解析における材料物性の不確かさ等を考慮した検討ケースでの等価繰返し回数を算出した後、算出結果を踏まえて安全側に設定を行う。具体的なフローを図 3-15 に示す。また、材料物性の不確かさ等を考慮する検討ケースを表 3-8 及び表 3-9 に示す。

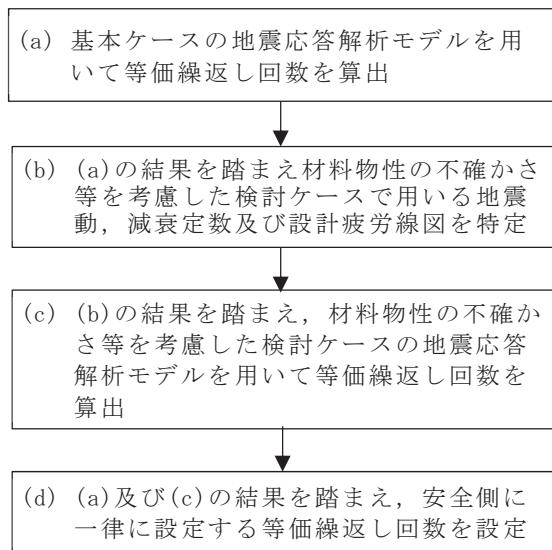


図 3-15 一律に設定する等価繰返し回数設定に対する材料物性の不確かさ等の考慮フロー

表 3-8 原子炉建屋地震応答解析における材料物性の不確かさ等を考慮する検討ケース

検討ケース	建屋初期剛性	地盤物性	
		入力地震動	底面地盤ばね
基本ケース	2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震の観測記録を用いたシミュレーション解析により補正 <sup>*1</sup>	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900m/s	標準地盤
ケース 2	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900+100m/s	標準地盤+ $\sigma$
ケース 3	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900-100m/s	標準地盤- $\sigma$
ケース 4	基本ケースの 0.78 倍 <sup>*2</sup>	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900m/s	標準地盤
ケース 5	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900+100m/s	標準地盤+ $\sigma$
ケース 6	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900-100m/s	標準地盤- $\sigma$

注：添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」より抜粋、一部修正

注記 \* 1：コンクリート強度は設計基準強度とし、添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」に示す原子炉建屋の耐震壁の初期剛性の設計値に対する補正係数（地上 3 階及びクレーン階：NS 方向 0.30, EW 方向 0.50, 地下 3 階から地上 2 階：NS 方向 0.75, EW 方向 0.80）を適用して初期剛性を設定する

\* 2：原子炉建屋の基準地震動 S s 入力前後の 1 次ピーク振動数の比から算定した剛性比（補足-620-1「東北地方太平洋沖地震等による影響を踏まえた建屋耐震設計方法への反映について」参照）

表 3-9 建屋-機器連成地震応答解析において材料物性の不確かさ等を考慮する検討ケース

検討ケース	建屋初期剛性	地盤物性		原子炉本体の基礎 の初期剛性	備考
		入力地震動	底面地盤ばね		
基本ケース	2011年3月11日東北地方太平洋沖地震の観測記録を用いたシミュレーション解析により補正 <sup>*1</sup>	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900m/s	標準地盤	コンクリート強度：設計基準強度 初期剛性低下：考慮しない	
ケース2	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900+100m/s	標準地盤+ $\sigma$	同上	
ケース3	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900-100m/s	標準地盤- $\sigma$	同上	
ケース4	基本ケースの0.78倍 <sup>*2</sup>	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900m/s	標準地盤	同上	基準地震動S s 固有の解析ケース
ケース5	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900+100m/s	標準地盤+ $\sigma$	同上	基準地震動S s 固有の解析ケース
ケース6	同上	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900-100m/s	標準地盤- $\sigma$	同上	基準地震動S s 固有の解析ケース
ケース7	2011年3月11日東北地方太平洋沖地震の観測記録を用いたシミュレーション解析により補正 <sup>*1</sup>	表層上部：非線形性を考慮 表層下部：Vs 900m/s	標準地盤	コンクリート強度：設計基準強度 初期剛性低下：原子炉建屋地下3階から地上2階の補正係数を適用	建屋-機器連成地震応答解析固有のケース

注：補足説明資料「600-8-1 建屋-機器連成解析モデルの時刻歴応答解析における材料物性の不確かさ等を考慮した設計用地震力の設定について」より抜粋

注記\*1：コンクリート強度は設計基準強度とし、添付書類「VI-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」に示す原子炉建屋の耐震壁の初期剛性の設計値に対する補正係数（地上3階及びクレーン階：NS方向0.30, EW方向0.50, 地下3階から地上2階：NS方向0.75, EW方向0.80）を適用して初期剛性を設定する

\*2：原子炉建屋の基準地震動S s 入力前後の1次ピーク振動数の比から算定した剛性比（補足-620-1「東北地方太平洋沖地震等による影響を踏まえた建屋耐震設計方法への反映について」参照）

3. (2) d., 3. (2) e. 及び 3. (2) f. の結果を踏まえ、等価繰返し回数の算出パラメータとして、地震動を「S s - D 1」、減衰定数を「0.5%」及び設計疲労線図を「炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼」とした条件における材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果を別紙5に、最大回数を整理した結果を表3-7に示す。別紙5の結果から、地震応答解析モデルの材料物性の不確かさ等を考慮した場合、各質点の等価繰返し回数に影響があるものの、その最大回数は、大型機器系地震応答解析モデルのUD方向の基本ケースとなることを確認した。また、表3-7の結果から基本ケースの等価繰返し回数を上回るケースは、原子炉建屋地震応答解析モデルのケース3のみであり、その影響も1%程度と軽微であるため、一律に設定する等価繰返し回数算出に当たっては、基本ケースを用いて検討する。

なお、女川原子力発電所第2号機の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数は、最終段階での取り扱いとして安全側に設定する。

表3-7 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の比較結果

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	各材料物性の不確かさ等の等価繰返し回数(最大回数)*						
				基本 ケース	ケース2	ケース3	ケース4	ケース5	ケース6	ケース7
原子炉建屋地震応答解析モデル	S s - D 1	0.5	炭素鋼、 低合金鋼 および 高張力鋼							
大型機器系地震応答解析モデル	S s - D 1	0.5	炭素鋼、 低合金鋼お よび高張力 鋼							
炉内構造物系地震応答解析モデル	S s - D 1	0.5	炭素鋼、 低合金鋼お よび高張力 鋼							

注記\* : ()内の数字は基本ケースにおける等価繰返し回数に対する各ケースの等価繰返し回数の比率を示す

### (3) 算出結果

(2)で整理した算出パラメータを用いて、基準地震動 S s 及び弹性設計用地震動 S d に対する各地震応答解析モデルに対する等価繰返し回数の最大回数を整理した結果を表3-10及び表3-11に示し、その詳細内訳を別紙6及び別紙7に示す。

基準地震動 S s に対する等価繰返し回数は、大型機器系地震応答解析モデル UD 方向での□回が最大であった。また、弹性設計用地震動 S d に対する等価繰返し回数は、炉内構造物系地震応答解析モデル NS 方向での□回が最大であった。

なお、女川原子力発電所第2号機の等価繰返し回数が比較的他プラントよりも多い理由は、基準地震動 S s (S s - D 1) の主要動の継続時間が長いことに起因するものと考えられる。

表 3-10 基準地震動  $S_s$  に対する最大等価繰り回数

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	方向別最大回数		最大回数
					方向	回数	
大型機器系地震応答解析モデル	$S_s - D_1 + 1/3 S_d - D_1 \times 5$ 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	EW		
炉内構造物系地震応答解析モデル	$S_s - D_1 + 1/3 S_d - D_1 \times 5$ 回				NS		
原子炉建屋地震応答解析モデル	$S_s - D_1 + 1/3 S_d - D_1 \times 5$ 回				UD		

表 3-11 弹性設計用地震動  $S_d$  に対する最大等価繰り回数

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	方向別最大回数		最大回数
					方向	回数	
大型機器系地震応答解析モデル	$S_d - D_1 \times 2$ 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	EW		
炉内構造物系地震応答解析モデル	$S_d - D_1 \times 2$ 回				NS		
原子炉建屋地震応答解析モデル	$S_d - D_1 \times 2$ 回				UD		

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

#### (4) 結果まとめ

- a. 基準地震動 S s の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数
  - ・原子炉建屋(大型機器系地震応答解析モデル, 炉内構造物系地震応答解析モデル及び原子炉建屋地震応答解析モデル)を対象とし, 等価繰返し回数を算出した。
  - ・等価繰返し回数の算出パラメータのうち, 地震動, 減衰定数及び設計疲労線図について, 「S s - D 1」, 「0.5%」及び「炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼」の条件が安全側の設定であることを確認した。
  - ・基準地震動 S s に弾性設計用地震動 S d の 1/3 倍の地震動 5 回分を考慮し, 安全側に設定した算出パラメータで等価繰返し回数を算出した結果, 最大等価繰返し回数は □ 回であることを確認した。
  - ・原子炉建屋地震応答解析モデルに対し材料物性の不確かさ等の影響確認を行った結果, 基本ケースによる等価繰返し回数に対する影響は 1 % 程度であり, 影響は軽微であることを確認した。

以上のことから, 女川原子力発電所第 2 号機における基準地震動 S s の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数は, 安全側に 340 回を設定する。

- b. 弹性設計用地震動 S d の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数
  - ・弾性設計用地震動 S d 2 回分を考慮し, 基準地震動 S s で確認した安全側となる算出パラメータで等価繰返し回数を算出した結果, 最大等価繰返し回数は □ 回であることを確認した。
  - ・基準地震動 S s 対する原子炉建屋地震応答解析モデルの結果から, 材料物性の不確かさ等の影響は軽微であることを確認した。

以上のことから, 女川原子力発電所第 2 号機における弾性設計用地震動 S d の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数は, 安全側に 590 回を設定する。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

#### 4. 個別に設定する等価繰返し回数

女川原子力発電所第2号機の今回工認において一律に設定する等価繰返し回数を適用せず、個別に設定する等価繰返し回数を適用する場合について説明する。

##### (1) 対象設備

個別に設定する等価繰返し回数を設定する必要がある疲労評価対象設備は図2-1及び図2-2のフローに従って抽出される以下の設備となる。

###### ① 基準地震動 $S_s$ における個別に設定する等価繰返し回数

- (A) 原子炉建屋以外に設置される設備
- (B) 発生するピーク応力が 1471MPa を超える設備
- (C) 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価が許容値を満足しない設備

###### ② 弹性設計用地震動 $S_d$ における個別に設定する等価繰返し回数

- (A) 原子炉建屋以外に設置される設備
- (B) 発生するピーク応力が  $S_d$  7波 /  $S_s$  7波 の応答比を 1471MPa に乗じた値を超える設備
- (C) 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価が許容値を満足しない設備

##### (2) 個別に設定する等価繰返し回数設定方針

個別に設定する場合の算出条件を一律に設定する等価繰返し回数と併せ表4-1に示す。

算出条件の一部（**対象床面(質点)**、固有周期、減衰定数、ピーク応力、設計用疲労線図）に疲労評価対象設備固有の条件を用いた上で算出することで、各疲労評価対象設備に対して個別に設定する等価繰返し回数とする。

また、一律に設定する等価繰返し回数と同様に、材料物性の不確かさ等の影響を考慮する。

表 4-1 一律に設定する等価繰返し回数と個別設定する等価繰返し回数の算出条件

条件の項目	一律に設定する等価繰返し回数	個別に設定する等価繰返し回数	備考
算出フロー	応答スペクトルフロー	応答スペクトルフロー <sup>*1</sup>	* 1 : 必要に応じて時刻歴フローを用いる。
対象床面(質点)	原子炉建屋地震応答解析モデルは設備を有する床面(質点), 建屋一機器連成地震応答解析モデルは疲労評価を実施する設備を有する床面(質点)	疲労評価対象設備の設置位置	—
ピーク応力	$S_s : 1471 \text{ MPa}$ $S_d : 1471 \text{ MPa} \times S_s \text{ と } S_d \text{ の応答比}$	$S_s : 1471 \text{ MPa}^{*2}$ $S_d : 1471 \text{ MPa} \times S_s \text{ と } S_d \text{ の応答比}^{*2}$	* 2 : 必要に応じて疲労評価対象設備のピーク応力を用いる。
固有周期	全固有周期	全固有周期 <sup>*3</sup>	* 3 : 必要に応じて疲労評価対象設備の固有周期を用いる。
減衰定数	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0%	疲労評価対象設備の減衰定数	—
設計用疲労線図	炭素鋼	炭素鋼 <sup>*4</sup>	* 4 : 必要に応じて疲労評価対象設備の使用材料の設計用疲労線図を用いる。

### (3) 算出結果

(2) 項の方針に基づき算出した基準地震動  $S_s$  及び弾性設計用地震動  $S_d$  に対して個別に設定する等価繰返し回数を以下に示す。

#### ① 基準地震動 $S_s$ における個別に設定する等価繰返し回数

##### (A) 原子炉建屋以外に設置される疲労評価対象設備

該当する設備は、非常用ディーゼル発電設備配管 (DG0-B008) となる。算出条件、算出結果及び個別に設定する等価繰返し回数を表 4-2 に示す。

##### (B) 発生するピーク応力が 1471MPa を超える疲労評価対象設備

該当する設備は無し。

##### (C) 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価が許容値を満足しない疲労評価対象設備

該当する設備は、原子炉再循環系配管 (PLR-001, PLR-002), 主蒸気系配管 (MS-001, MS-002, MS-003, MS-004), 復水給水系配管 (FDW-001), 残留熱除去系配管 (RHR-001, RHR-002, RHR-003, RHR-005), 高圧炉心スプレイ系配管 (HPCS-001), 原子炉格納容器フィルタベント系配管 (FCVS-003, FCVS-004), 可燃性ガス濃度制御系配管 (FCS-006), 燃料プール冷却浄化系熱交換器, 残留熱除去系熱交換器及び原子炉補機冷却水系熱交換器となる。算出条件、算出結果及び個別に設定する等価繰返し回数を表 4-3～表 4-20 に示す。

表 4-2 非常用ディーゼル発電設備配管 (DGDO-B008) 個別に設定する等価繰返し回数 (S<sub>s</sub>) \*

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.							NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
原子炉建屋	15.000	1471	全固有周期	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D 1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	225				
原子炉建屋	6.000											
軽油タンク室連絡ダクト	12.100											
軽油タンク室連絡ダクト	10.500											
軽油タンク室連絡ダクト	9.500											

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記\*：S<sub>d</sub> は一律に設定する等価繰返し回数を適用

表 4-3 原子炉再循環系配管 (PLR-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S s)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉本体の基礎		1471	全固有周期	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					185

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-4 原子炉再循環系配管 (PLR-002) 個別に設定する等価繰返し回数 (S s)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉本体の基礎		1471	全固有周期	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					185

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-5 主蒸気系配管 (MS-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S s)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					226

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-6 主蒸気系配管 (MS-002) 個別に設定する等価繰返し回数 (S s)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S s-D 1+1/3 S d - D1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				226	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-7 主蒸気系配管 (MS-003) 個別に設定する等価繰返し回数 (S s)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S s-D 1+1/3 S d - D1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				198	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-8 主蒸気系配管 (MS-004) 個別に設定する等価繰返し回数 (S s)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S s-D 1+1/3 S d - D1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				198	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-9 復水給水系配管 (FDW-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S<sub>s</sub>)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D 1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				226	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-10 残留熱除去系配管 (RHR-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S<sub>s</sub>)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D 1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					162

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-11 残留熱除去系配管 (RHR-002) 個別に設定する等価繰返し回数 (S<sub>s</sub>)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D 1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					162

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-12 残留熱除去系配管 (RHR-003) 個別に設定する等価繰返し回数 (S<sub>s</sub>)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				162	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-13 残留熱除去系配管 (RHR-005) 個別に設定する等価繰返し回数 (S<sub>s</sub>) \*

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉圧力容器		1471	全固有周期	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				216	
原子炉格納容器												

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記\*：S<sub>d</sub> は一律に設定する等価繰返し回数を適用

表 4-14 高圧炉心スプレイ系配管 (HPCS-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S<sub>s</sub>)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		1471	全固有周期	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D1×5 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				162	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-15 原子炉格納容器フィルタベント系配管 (FCVS-003) 個別に設定する等価繰り回数 (S<sub>s</sub>) \*

算出条件							等価繰り回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰り回数
対象床面(質点)	解析モデル	0. P.										
原子炉建屋		33.200										
原子炉建屋		22.500										
原子炉建屋		15.000										

注：一律に設定する等価繰り回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記＊：重大事故等対処設備であるため S<sub>d</sub> に対する耐震評価要求なし

表 4-16 原子炉格納容器フィルタベント系配管 (FCVS-004) 個別に設定する等価繰り回数 (S<sub>s</sub>) \*

算出条件							等価繰り回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰り回数
対象床面(質点)	解析モデル	0. P.										
原子炉建屋		50.500										
原子炉建屋		48.725										
原子炉建屋		41.200										
原子炉建屋		33.200										
原子炉建屋		22.500										

注：一律に設定する等価繰り回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記＊：重大事故等対処設備であるため S<sub>d</sub> に対する耐震評価要求なし

表 4-17 可燃性ガス濃度制御系配管 (FCS-006) 個別に設定する等価繰り回数 (S<sub>s</sub>) \*

算出条件							等価繰り回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰り回数
解析モデル	O.P.											
原子炉建屋	22.500	1471	全固有周期	S <sub>s</sub> -D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D1×5回		オーステナイト系ステンレス鋼および高ニッケル合金	基本ケース				226	

注：一律に設定する等価繰り回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記\*：S<sub>d</sub>に対する評価において一次+二次評価で許容値を満足するため疲労評価要求なし

33

表 4-18 燃料プール冷却浄化系熱交換器 個別に設定する等価繰り回数 (S<sub>s</sub>) \*<sup>1</sup>

算出条件							等価繰り回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰り回数
解析モデル	O.P.											
原子炉建屋	15.000	1471	—* <sup>2</sup>	S <sub>s</sub> -D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D1×5回	—* <sup>2</sup>	炭素鋼、 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					57

注：一律に設定する等価繰り回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記\*1：重大事故等対処設備であるためS<sub>d</sub>に対する耐震評価要求なし

注記\*2：本設備の固有周期が0.05s以下(□s)であるため、時刻歴加速度応答を用いた時刻歴フローによって等価繰り回数を算出

表 4-19 残留熱除去系熱交換器 個別に設定する等価繰り返し回数 (S s) \*<sup>1</sup>

算出条件							等価繰り返し回数				
対象床面(質点)	ピーク応力 (MPa)	固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用 疲労線図	材料物性の 不確かさ等	NS	EW	UD	最大 回数	等価繰り 返し回数
解析モデル 原子炉建屋	0.P. 22.500	1471	— * <sup>2</sup>	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	— * <sup>2</sup>	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				57
原子炉建屋	15.000										

注：一律に設定する等価繰り返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記 \* 1 : S d に対する評価において一次＋二次評価で許容値を満足するため疲労評価要求なし

注記 \* 2 : 本設備の固有周期が 0.05 s 以下 ( ) s であるため、時刻歴加速度応答を用いた時刻歴フローによって等価繰り返し回数を算出

表 4-20 原子炉補機冷却水系熱交換器 個別に設定する等価繰り返し回数 (S s) \*<sup>1</sup>

算出条件							等価繰り返し回数				
対象床面(質点)	ピーク応力 (MPa)	固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用 疲労線図	材料物性の 不確かさ等	NS	EW	UD	最大 回数	等価繰り 返し回数
解析モデル 原子炉しゃへい壁	0.P.	1471	— * <sup>2</sup>	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	— * <sup>2</sup>	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				53

注：一律に設定する等価繰り返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

注記 \* 1 : S d に対する評価において一次＋二次評価で許容値を満足するため疲労評価要求なし

注記 \* 2 : 本設備の固有周期が 0.05 s 以下 ( ) s であるため、時刻歴加速度応答を用いた時刻歴フローによって等価繰り返し回数を算出

- ② 弹性設計用地震動  $S_d$  における個別に設定する等価繰返し回数
- (A) 原子炉建屋以外に設置される疲労評価対象設備  
該当する設備は無し。
- (B) 発生するピーク応力が  $S_d$  7 波 /  $S_s$  7 波の応答比を 1471MPa 乗じた値を超える疲労評価対象設備  
該当する設備は無し。
- (C) 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価が許容値を満足しない疲労評価対象設備  
該当する設備は、原子炉再循環系配管 (PLR-001, PLR-002), 主蒸気系配管 (MS-001, MS-002, MS-003, MS-004), 復水給水系配管 (FDW-001), 残留熱除去系配管 (RHR-001, RHR-002, RHR-003), 高圧炉心スプレイ系配管 (HPCS-001) となる。  
算出条件, 算出結果及び個別に設定する等価繰返し回数を表 4-21～表 4-31 に示す。

表 4-21 原子炉再循環系配管 (PLR-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O. P.											
原子炉本体の基礎		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					363

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-22 原子炉再循環系配管 (PLR-002) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O. P.											
原子炉本体の基礎		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					363

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-23 主蒸気系配管 (MS-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O. P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					352

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-24 主蒸気系配管 (MS-002) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					352

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-25 主蒸気系配管 (MS-003) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					337

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-26 主蒸気系配管 (MS-004) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					337

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-27 復水給水系配管 (FDW-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O. P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					352

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-28 残留熱除去系配管 (RHR-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O. P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					278

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-29 残留熱除去系配管 (RHR-002) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O. P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D1 ×2回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース					278

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-30 残留熱除去系配管 (RHR-003) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D 1 × 2 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				278	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

表 4-31 高圧炉心スプレイ系配管 (HPCS-001) 個別に設定する等価繰返し回数 (S d)

算出条件							等価繰返し回数					
対象床面(質点)		ピーク応力 (MPa)	1 質点系の固有周期 (s)	地震動	減衰定数 (%)	設計用疲労線図	材料物性の不確かさ等	NS	EW	UD	最大回数	等価繰返し回数
解析モデル	O.P.											
原子炉しゃへい壁		NS:1221 EW:1104 UD:854	全固有周期	S d - D 1 × 2 回		炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース				278	

注：一律に設定する等価繰返し回数の算出条件と異なる条件を赤字で示す

## 5. 疲労評価における東北地方太平洋沖地震等の考慮

女川原子力発電第2号機では、東北地方太平洋沖地震等に対する地震後の設備健全性確認（地震応答解析）を行い、東北太平洋沖地震等による疲労累積係数は、最大でも0.01にも満たない結果であり十分に小さいことを確認している（別紙10参照）。

今回工認では、機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮として、疲労累積係数に0.01以上の余裕があることを確認する。

## 6. まとめ

女川原子力発電所第2号機の疲労評価に用いる等価繰返し回数は、J E A G 4 6 0 1 - 1987記載の手順及び等価繰返し回数算出に影響するパラメータを保守的に設定した算出結果を踏まえ、基準地震動S<sub>s</sub>の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数を340回及び弹性設計用地震動S<sub>d</sub>の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数を590回に設定する。


また、原子炉建屋以外に設置される疲労評価対象設備及び一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価が許容値を満足しない疲労評価対象設備に対しては、等価繰返し回数算出に影響するパラメータの一部（対象床面（質点）、減衰定数、設計用疲労線図等）に疲労評価対象設備固有の条件を用いた算出結果を踏まえ、基準地震動S<sub>s</sub>の疲労評価に用いる個別に設定する等価繰返し回数及び弹性設計用地震動S<sub>d</sub>の疲労評価に用いる個別に設定する等価繰返し回数を設定する。

さらに、東北地方太平洋沖地震等に対する地震後の設備健全性確認結果を踏まえ、今回工認では、機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮として、疲労累積係数に0.01以上の余裕があることを確認する。


## 別紙 1 地震応答解析モデルにおける等価繰りく述数の算出点

: 算出質点(設備を有する質点)

$E_c = 2.12 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$
1. $3.2 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ (燃料取替床上部)
2. $5.2 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ (追設耐震壁)
$G_c = 9.10 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$
5. $6.9 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$ (燃料取替床上部)
1. $0.5 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ (追設耐震壁)

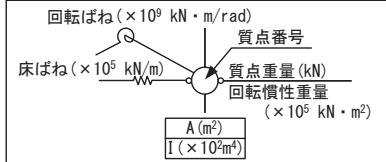

OW-1 IW-2 IW-4 SW IW-10 OW-11


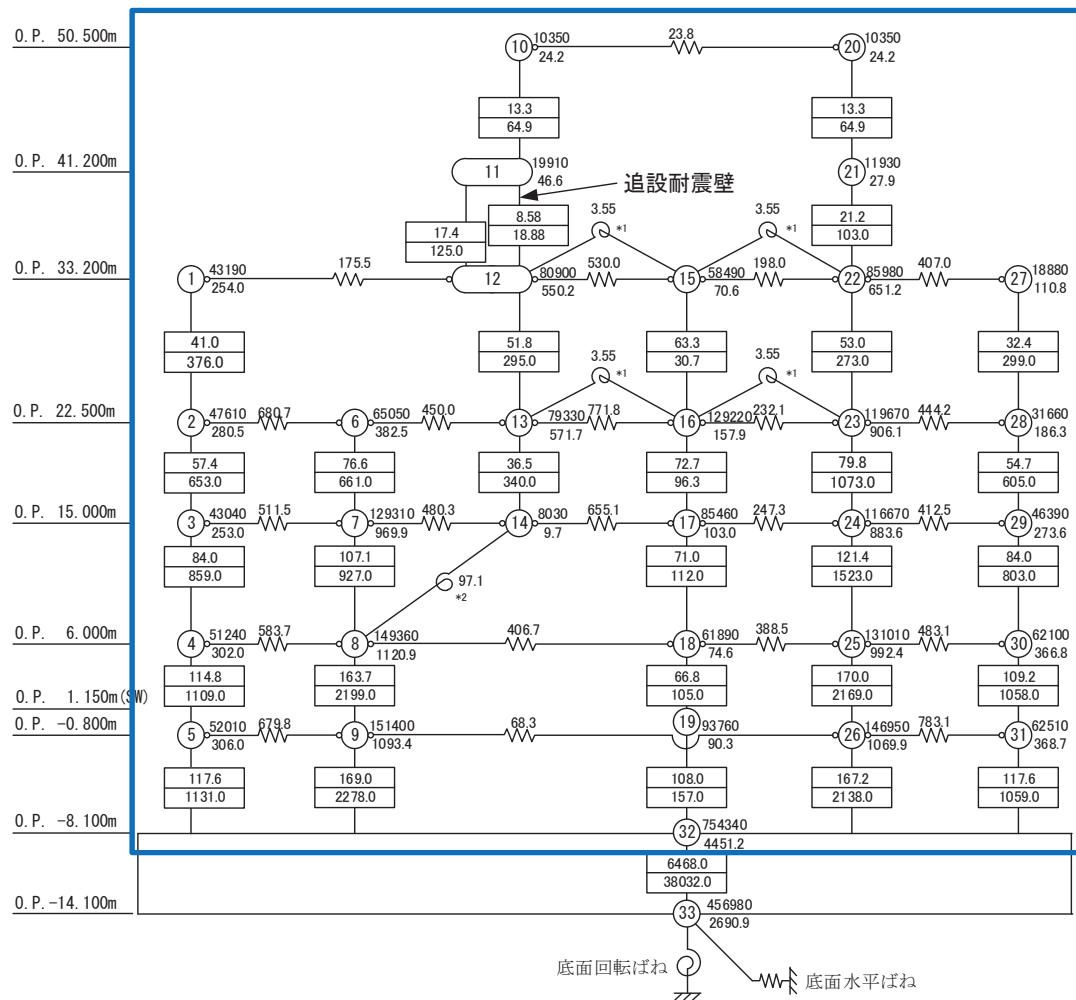


別図 1-1 原子炉建屋地震応答解析モデルの等価繰りく述数の算出点

(水平方向 (EW 方向))

: 算出点(設備を有する質点)

$E_c = 1.99 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$
$7.94 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$ (燃料取替床上部)
$2.52 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ (追設耐震壁)
$G_c = 8.53 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$
$3.41 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$ (燃料取替床上部)
$1.05 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ (追設耐震壁)
$E_s = 2.05 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ (追設プレース)
$G_s = 7.90 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ (追設プレース)

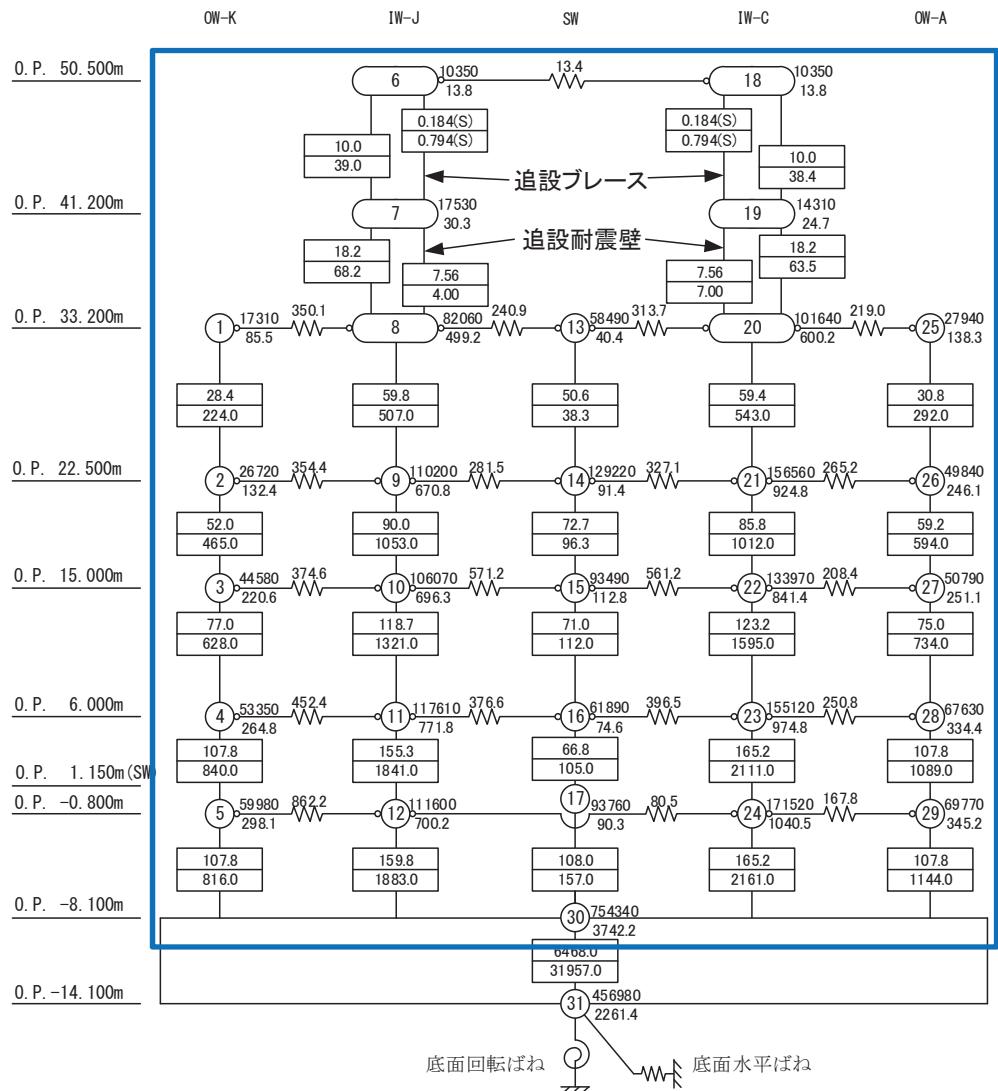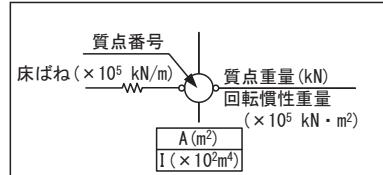

別図 1-2 原子炉建屋地震応答解析モデルの等価繰り戻し回数の算出点  
(水平方向(NS方向))



: 算出点(設備を有する質点)

$$E_c = 2.65 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$$

$$G_c = 1.14 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$$


トラス部の断面性能 ( $A_s, I$ ) はRC等価な値にて与える

$$\frac{\text{せん断断面積} (\times 10^{-2} \text{ m}^2)}{\text{断面2次モーメント} (\text{m}^4)}$$

質点番号


質点重量 (kN)

$$\text{軸ばね } (\times 10^7 \text{ kN/m})$$

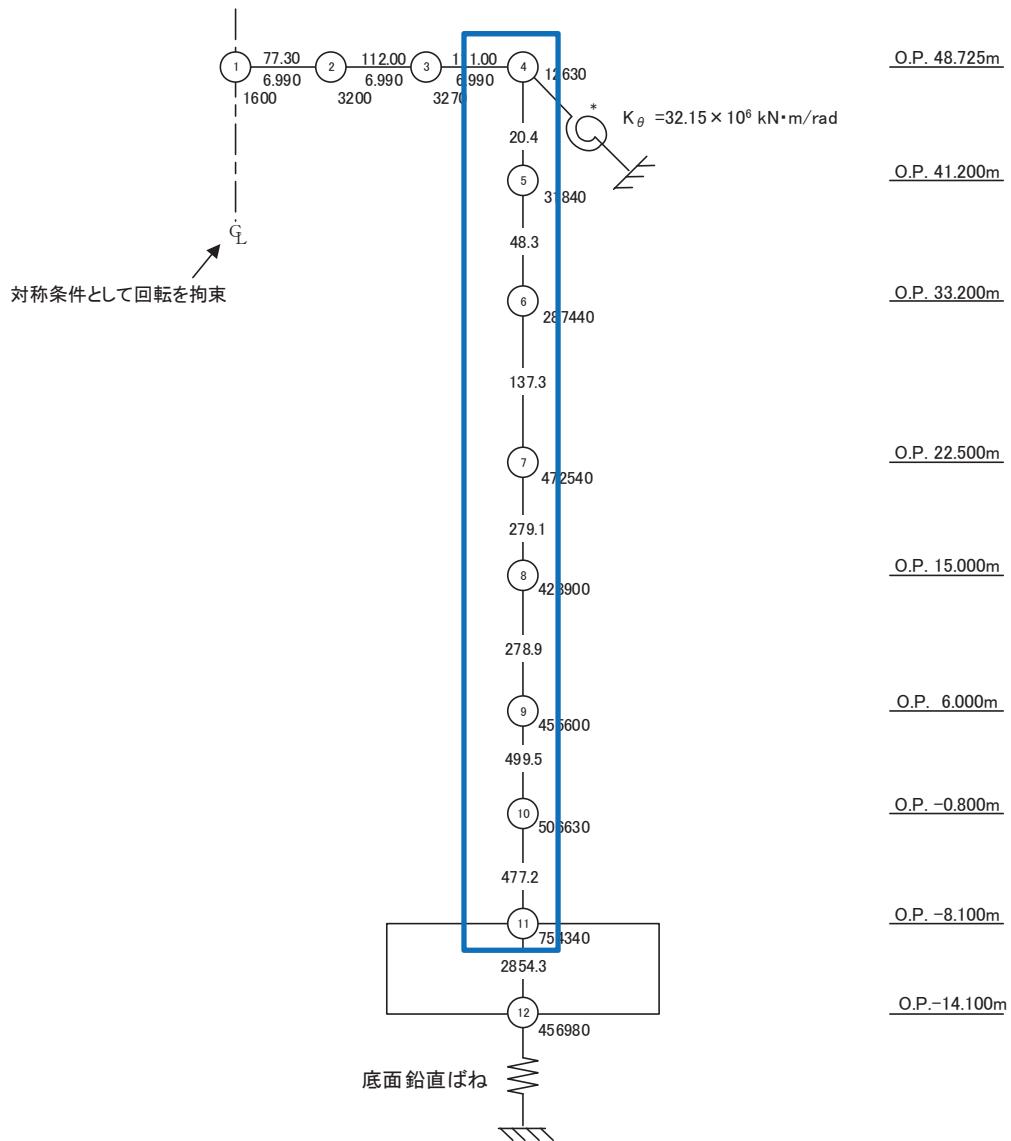

別図 1-3 原子炉建屋地震応答解析モデルの等価繰返し回数の算出点  
(鉛直方向)

: 算出点(疲労評価対象設備を有する質点)

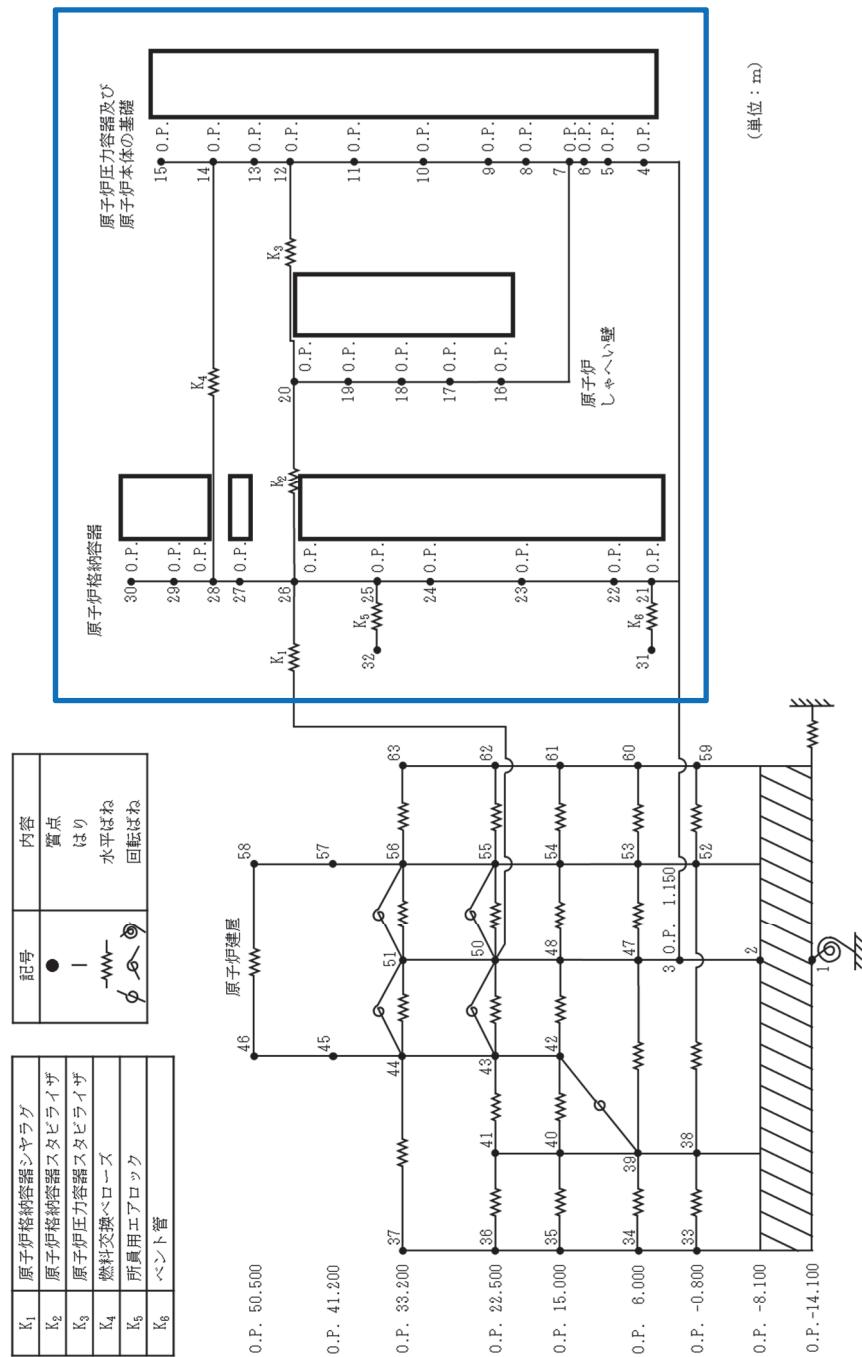


別図 1-4 大型機器系地震応答解析モデルの等価繰返し回数の算出点  
(水平方向(EW 方向))

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




: 算出点(疲労評価対象設備を有する質点)

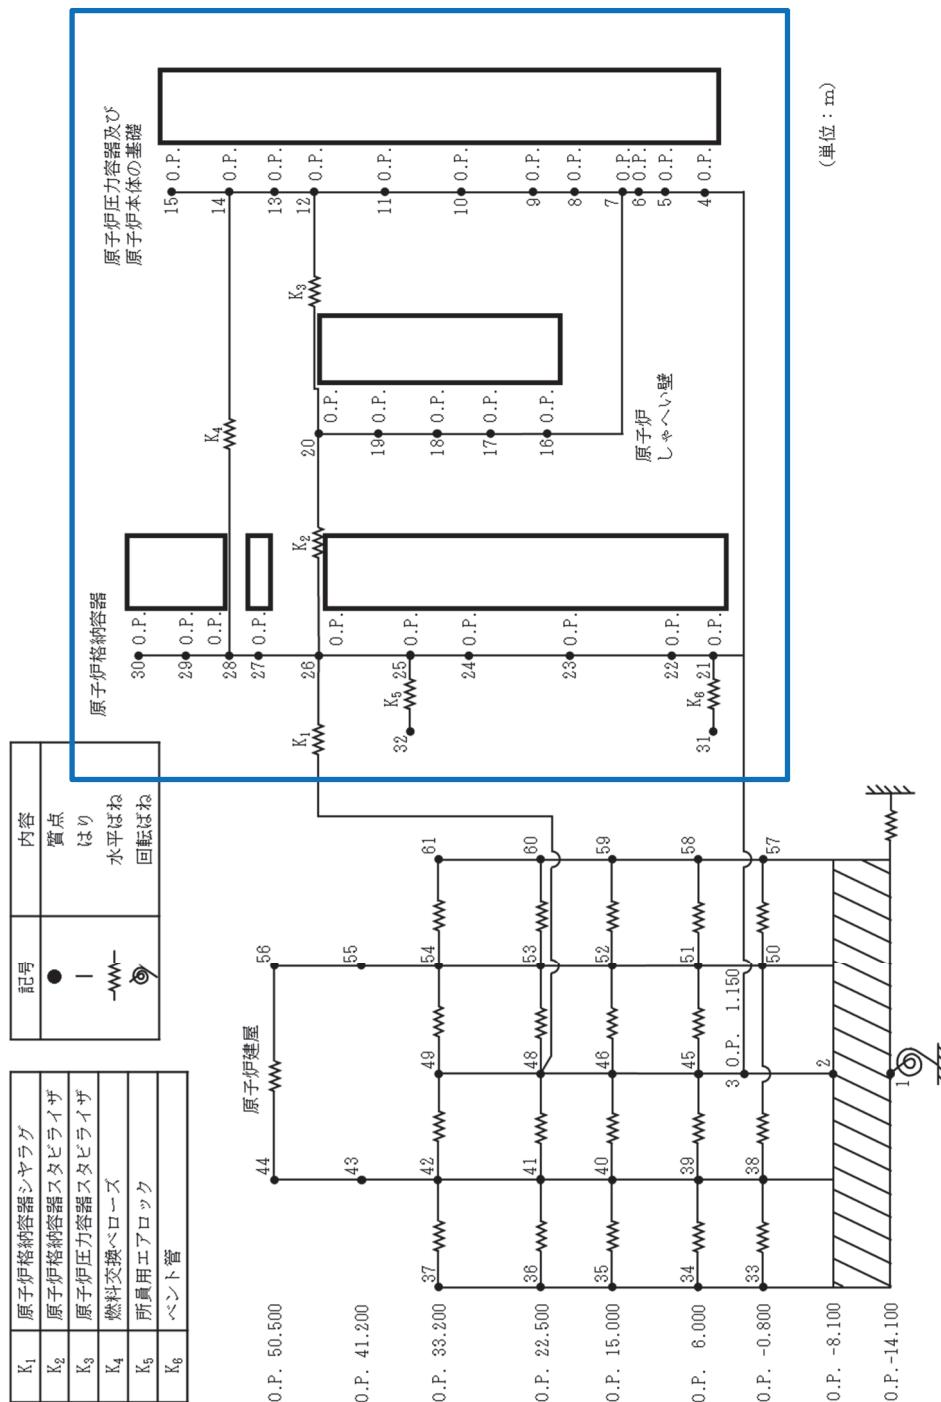

別図 1-5 大型機器系地震応答解析モデルの等価繰返し回数の算出点  
(水平方向(NS方向))


: 算出点(疲労評価対象設備を有する質点)

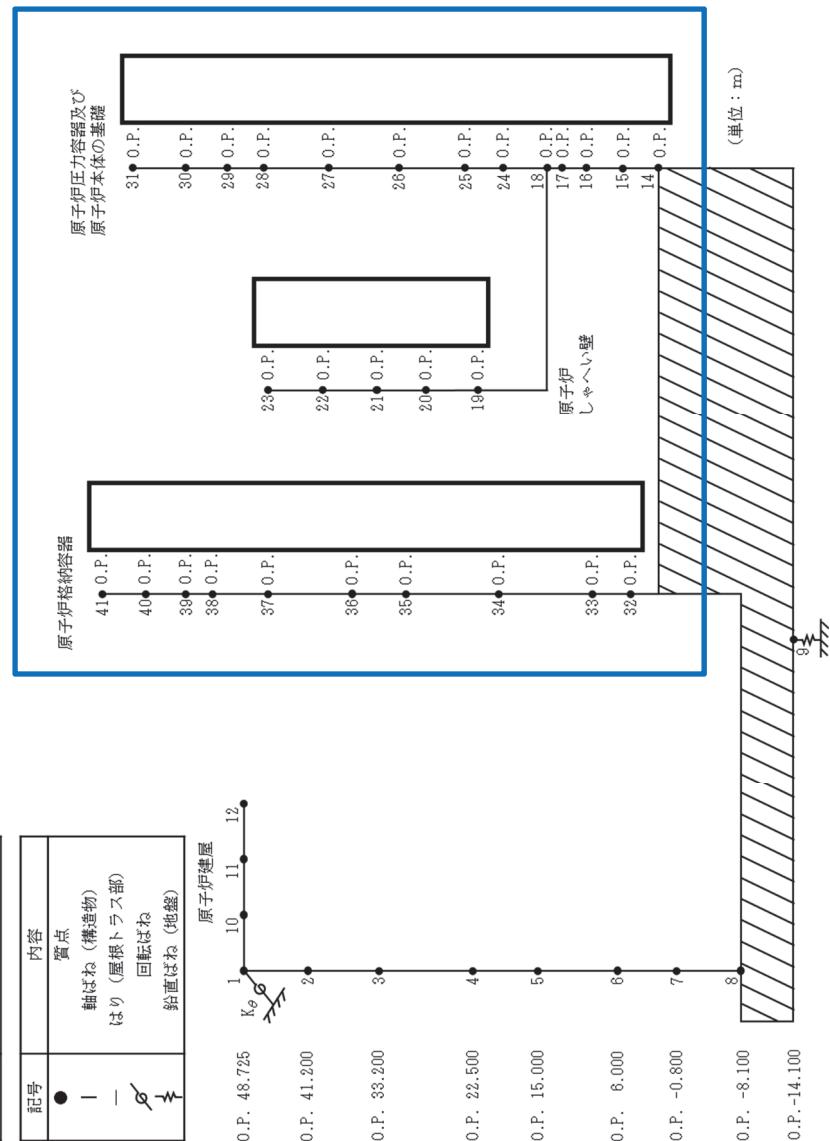

別図 1-6 大型機器系地震応答解析モデルの等価繰返し回数の算出点  
(鉛直方向)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


: 算出点(疲労評価対象設備を有する質点)

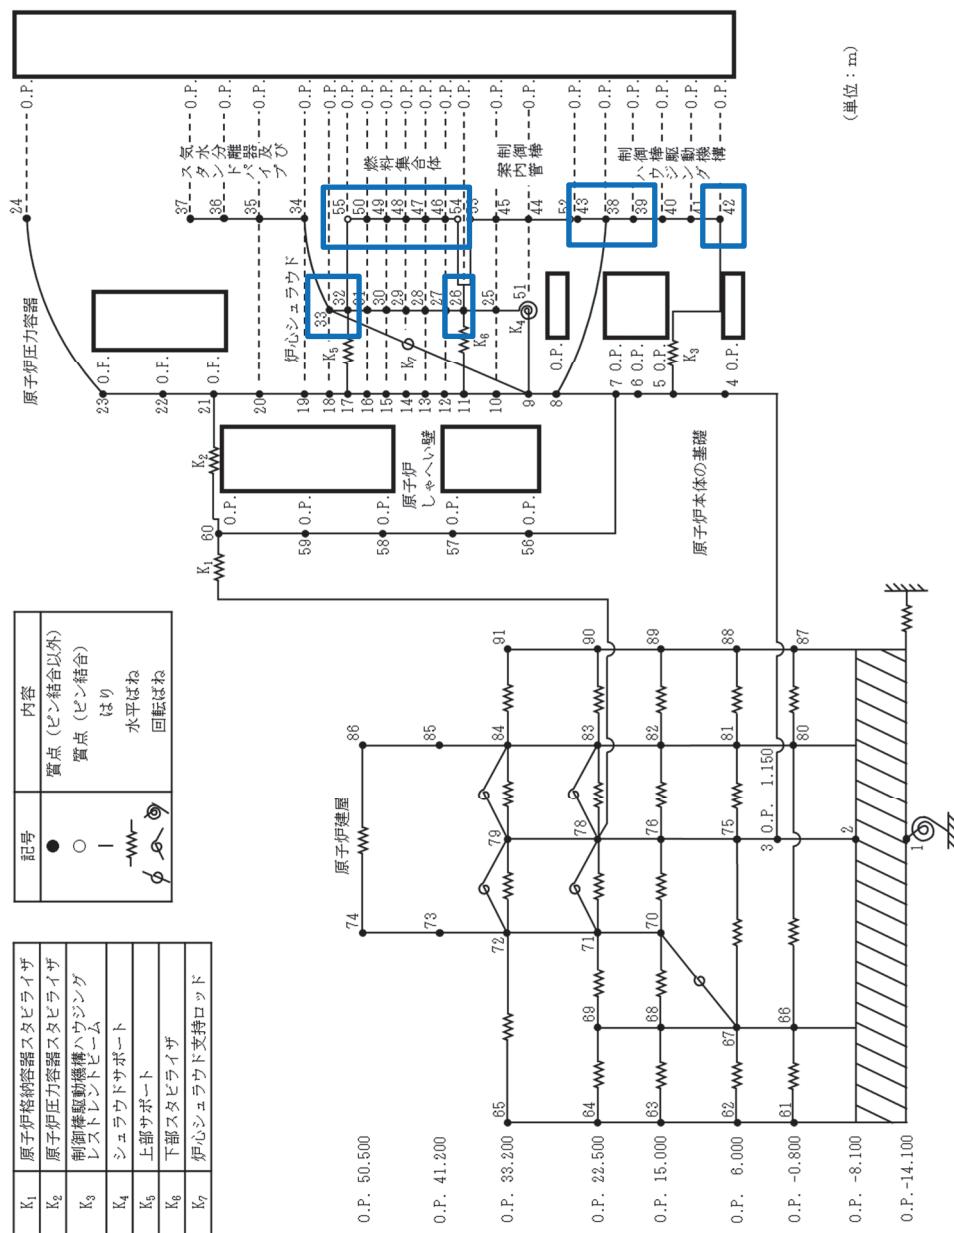

別図 1-7 炉内構造物系地震応答解析モデルの等価繰返し回数の算出点  
(水平方向(EW 方向))

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


: 算出点(疲労評価対象設備を有する質点)

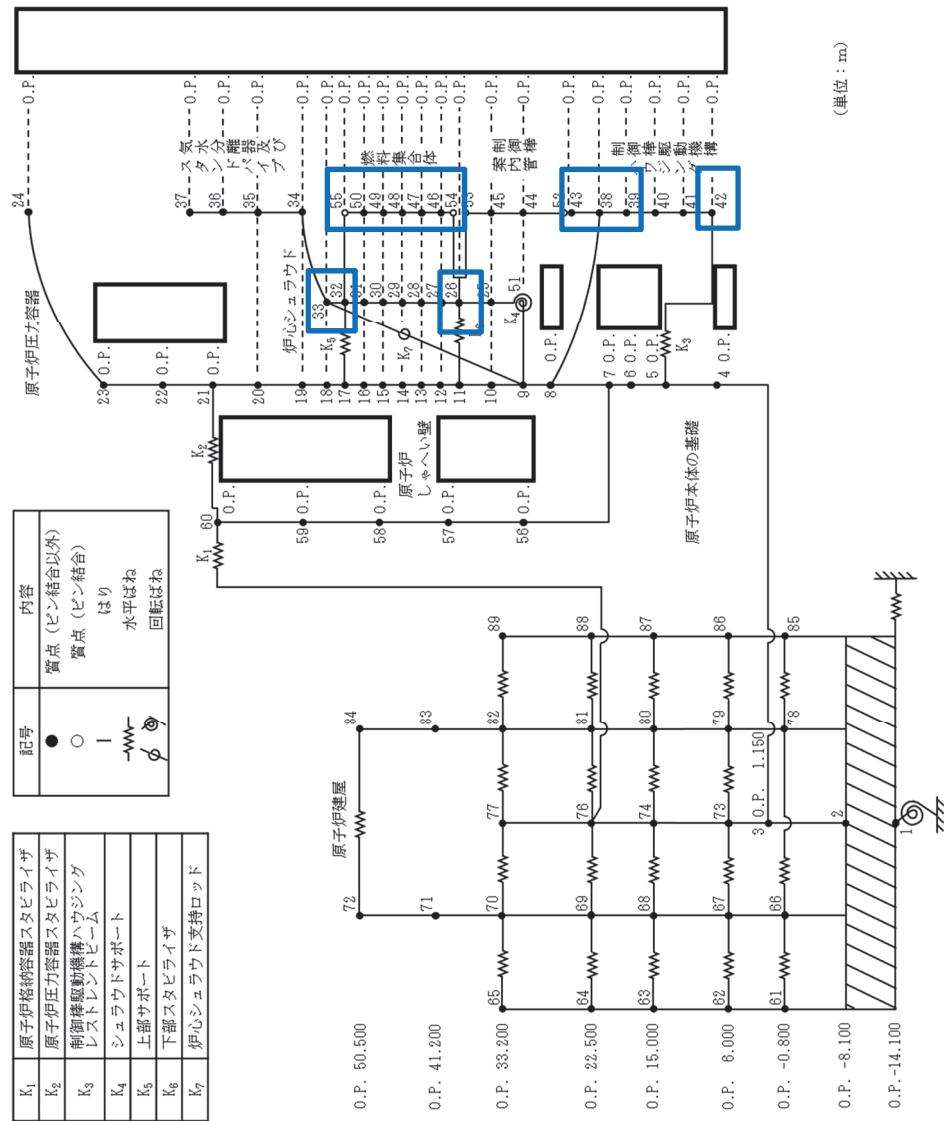

別図 1-8 炉内構造物系地震応答解析モデルの等価繰返し回数の算出点  
(水平方向(NS方向))

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

: 算出点(疲労評価対象設備を有する質点)

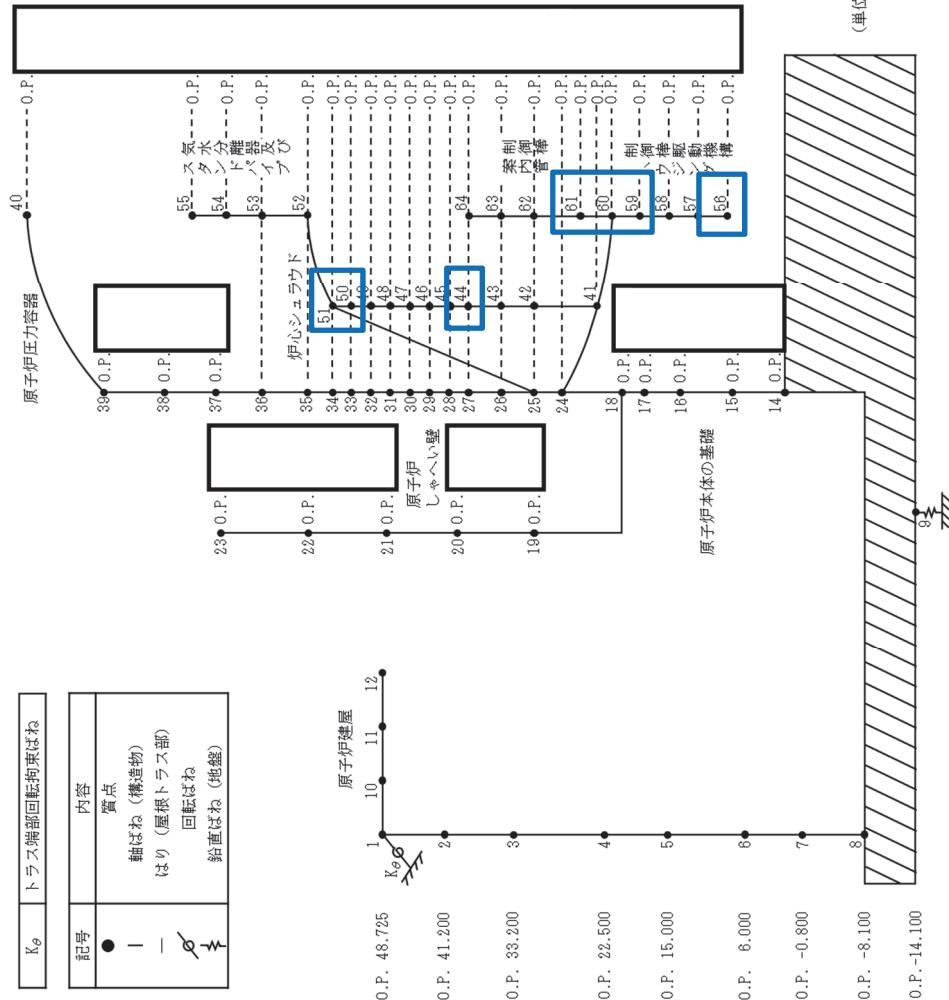

別図 1-9 炉内構造物系地震応答解析モデルの等価繰返し回数の算出点  
(鉛直方向)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙2 地震動をパラメータとした等価繰返し回数の比較

別表2-1 地震動をパラメータとした等価繰返し回数算出結果 (EW方向)

算出条件						各基準地震動 S s に対する等価繰返し回数						
解析モデル	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	O.P. (m)	質点* (m)	S s -	S s -	S s -	S s -	S s -	S s -	S s -
						D 1	D 2	D 3	F 1	F 2	F 3	N 1
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	50.500	10							
					20							
				41.200	11							
					21							
				33.200	1							
					12							
					15							
					22							
					27							
				22.500	2							
					6							
					13							
					16							
					23							
					28							
					3							
				15.000	7							
					14							
					17							
					24							
					29							
				6.000	4							
					8							
					18							
					25							
					30							
				-0.800	5							
					9							
					19							
					26							
					31							
				-8.100	32							

注：下線部は、各基準地震動 S s に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 2-2 地震動をパラメータとした等価繰返し回数算出結果 (NS 方向)

解析モデル	減衰定数(%)	設計疲労線図	算出条件		各基準地震動 S s に対する等価繰返し回数							
			材料物性の 不確かさ等	O. P. (m)	質点*	S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	50. 500	6							
					18							
				41. 200	7							
					19							
				33. 200	1							
					8							
					13							
					20							
					25							
				22. 500	2							
					9							
					14							
					21							
					26							
				15. 000	3							
					10							
					15							
					22							
					27							
				6. 000	4							
					11							
					16							
					23							
					28							
				-0. 800	5							
					12							
					17							
					24							
					29							
				-8. 100	30							

注：下線部は、各基準地震動 S s に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 2-3 地震動をパラメータとした等価繰返し回数算出結果 (UD 方向)

算出条件						各基準地震動 S s に対する等価繰返し回数						
解析モデル	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	O. P. (m)	質点*	S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	48.725	4							
				41.200	5							
				33.200	6							
				22.500	7							
				15.000	8							
				6.000	9							
				-0.800	10							
				-8.100	11							

注記\* : 設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙3 減衰定数をパラメータとした等価繰返し回数の比較

別表3-1 減衰定数をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果 (EW方向)

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	O.P. (m)	質点*	各減衰定数に対する等価繰返し回数					
						0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	50.500	10						
					20						
				41.200	11						
					21						
				33.200	1						
					12						
					15						
					22						
					27						
				22.500	2						
					6						
					13						
					16						
					23						
					28						
					3						
				15.000	7						
					14						
					17						
					24						
					29						
				6.000	4						
					8						
					18						
					25						
					30						
				0.800	5						
					9						
					19						
					26						
					31						
					-8.100	32					

注：下線部は、各減衰定数に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 3-2 減衰定数をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果 (NS 方向)

解析モデル	地震動	設計疲労線図	算出条件			各減衰定数に対する等価繰返し回数					
			材料物性の 不確かさ等	0. P. (m)	質点*	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	50.500	6 18						
				41.200	7 19						
				33.200	1 8 13 20 25						
				22.500	2 9 14 21 26						
				15.000	3 10 15 22 27						
				6.000	4 11 16 23 28						
				-0.800	5 12 17 24 29						
				-8.100	30						

注：下線部は、各減衰定数に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 3-3 減衰定数をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果 (UD 方向)

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	O. P. (m)	質点*	各減衰定数に対する等価繰返し回数					
						0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	48.725	4						
				41.200	5						
				33.200	6						
				22.500	7						
				15.000	8						
				6.000	9						
				-0.800	10						
				-8.100	11						

注：下線部は、各減衰定数に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 4 設計疲労線図をパラメータとした等価繰返し回数の比較

別表 4-1 設計疲労線図をパラメータとした等価繰返し回数算出結果 (EW 方向)

算出条件						各設計疲労線図に対する等価繰返し回数	
解析モデル	地震動	減衰定数(%)	材料物性の不確かさ等	O. P. (m)	質点*	炭素鋼, 低合金鋼 および高張力鋼	オーステナイト系 ステンレス鋼および 高ニッケル合金
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s - D 1	0.5	基本ケース	50. 500	10		
					20		
				41. 200	11		
					21		
				33. 200	1		
					12		
					15		
					22		
					27		
					2		
				22. 500	6		
					13		
					16		
					23		
					28		
					3		
				15. 000	7		
					14		
					17		
					24		
					29		
					4		
				6. 000	8		
					18		
					25		
					30		
					5		
				-0. 800	9		
					19		
					26		
					31		
				-8. 100	32		

注：下線部は、各設計疲労線図に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 4-2 設計疲労線図をパラメータとした等価繰返し回数算出結果 (NS 方向)

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	材料物性の不確かさ等	0.P. (m)	質点*	各設計疲労線図に対する等価繰返し回数	
						炭素鋼, 低合金鋼 および高張力鋼	オーステナイト系 ステンレス鋼および 高ニッケル合金
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s - D 1	0.5	基本ケース			6	
						18	
						7	
						19	
						1	
						8	
						13	
						20	
						25	
						2	
						9	
						14	
						21	
						26	
						3	
						10	
						15	
						22	
						27	
						4	
						11	
						16	
						23	
						28	
						5	
						12	
						17	
						24	
						29	
						30	

注記\* : 設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 4-3 設計疲労線図をパラメータとした等価繰返し回数算出結果 (UD 方向)

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	材料物性の 不確かさ等	算出条件		各設計疲労線図に対する等価繰返し回数	
				O.P. (m)	質点*	炭素鋼, 低合金鋼 および高張力鋼	オーステナイト系 ステンレス鋼および 高ニッケル合金
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s - D 1	0.5	基本ケース	48.725	4		
				41.200	5		
				33.200	6		
				22.500	7		
				15.000	8		
				6.000	9		
				-0.800	10		
				-8.100	11		

注記 \* : 設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 別紙 5 等価繰返し回数の算出における材料物性の不確かさ等の影響検討

### 1. はじめに

女川原子力発電所第 2 号機の耐震設計において、材料物性の不確かさ等を適切に考慮する方針としていることから、本資料において、等価繰返し回数算出に係る材料物性の不確かさ等による影響検討を実施した。

### 2. 材料物性の不確かさ等を考慮した場合の等価繰返し回数の算出条件

原子炉建屋地震応答解析モデル、大型機器系地震応答解析モデル及び炉内構造物系地震応答解析モデルにおける建屋剛性及び地盤物性を考慮した場合の等価繰返し回数を算出する。別表 5-1 に等価繰返し回数の算出条件を示す。

別表 5-1 等価繰返し回数の算出条件

解析モデル	材料物性の不確かさ等*	地震動	固有周期	減衰定数	設計疲労線図
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	基本ケース	S s - D 1	全固有周期帶	0.5%	炭素鋼、 低合金鋼 および 高張力鋼
	ケース 2				
	ケース 3				
	ケース 4				
	ケース 5				
	ケース 6				
大型機器系 地震応答解析 モデル	基本ケース	S s - D 1	全固有周期帶	0.5%	炭素鋼、 低合金鋼 および 高張力鋼
	ケース 2				
	ケース 3				
	ケース 4				
	ケース 5				
	ケース 6				
	ケース 7				
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	基本ケース	S s - D 1	全固有周期帶	0.5%	炭素鋼、 低合金鋼 および 高張力鋼
	ケース 2				
	ケース 3				
	ケース 4				
	ケース 5				
	ケース 6				
	ケース 7				

注記 \* : 材料物性の不確かさ等を考慮した検討ケースの条件は、本文表 3-9 及び表 3-10 参照

### 3. 算出結果及びまとめ

材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の最大回数を別表 5-2 に、それらの詳細内訳を別表 5-3～別表 5-11 に示す。地震応答解析モデルの材料物性の不確かさ等を考慮した場合、各質点の等価繰返し回数に影響があるものの、その最大回数は、大型機器系地震応答解析モデルの UD 方向の基本ケースとなることを確認した。また、別表 5-2 の結果から基本ケースの等価繰返し回数を上回るケースは、原子炉建屋地震応答解析モデルのケース 3 のみであり、その影響も 1%程度で影響軽微であるため、一律に設定する等価繰返し回数算出に当たっては、基本ケースを用いて検討する。

なお、女川原子力発電所第 2 号機の疲労評価に用いる一律に設定する等価繰返し回数は、最終段階での取り扱いとして安全側に設定する。

別表 5-2 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の比較結果

解析モデル	算出条件			各材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数(最大回数)*						
	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	基本 ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6	ケース 7
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼							
大型機器系地 震応答解析モ デル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼お よび高張力 鋼							
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼お よび高張力 鋼							

注記 \* : ()内の数字は基本ケースにおける等価繰返し回数に対する各ケースの等価繰返し回数の比率を示す

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 5-3 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（原子炉建屋、EW 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	O.P. (m)	質点*	各材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数					
						基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s—D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	50.500	10						
					20						
				41.200	11						
					21						
				33.200	1						
					12						
					15						
					22						
					27						
				22.500	2						
					6						
					13						
					16						
					23						
					28						
					3						
				15.000	7						
					14						
					17						
					24						
					29						
				6.000	4						
					8						
					18						
					25						
					30						
				-0.800	5						
					9						
					19						
					26						
					31						
				-8.100	32						

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向（NS, EW, UD）の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

別表 5-4 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（原子炉建屋，NS 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	O.P. (m)	質点*	各材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数					
						基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s—D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	50.500	6						
					18						
				41.200	7						
					19						
				33.200	1						
					8						
					13						
					20						
					25						
					2						
					9						
				22.500	14						
					21						
					26						
					3						
					10						
					15						
					22						
				15.000	27						
					4						
					11						
					16						
					23						
					28						
					5						
				6.000	12						
					17						
					24						
					29						
					-8.100	30					

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向（NS, EW, UD）の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 5-5 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（原子炉建屋, UD 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	O.P. (m)	質点*	各材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数					
						基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6
原子炉建屋 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	48.725 41.200 33.200 22.500 15.000 6.000 -0.800 -8.100	4 5 6 7 8 9 10 11						

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の  
最大値を表す

注記\*：設備を有する質点

別表 5-6 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（大型機器系，EW 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	機器	O.P. (m)	質点 *	各材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数						
							基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6	ケース 7
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	原子炉 圧力容器									
				原子炉 本体の基礎									
				原子炉 しゃへい壁									
				原子炉 格納容器									

注記 \* : 疲労評価対象設備を有する質点

別表 5-7 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（大型機器系，NS 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	機器	O.P. (m)	質点*	各材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数						
							基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6	ケース 7
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	原子炉 圧力容器									
				原子炉 本体の基礎									
				原子炉 しゃへい壁									
				原子炉 格納容器									

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向（NS, EW, UD）の等価繰返し回数の最大値を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

別表 5-8 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（大型機器系, UD 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	機器	O.P. (m)	質点*	材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数						
							基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6	ケース 7
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	0.5	炭素鋼, 低合 金鋼および高 張力鋼	原子炉圧力 容器									
				原子炉 本体の基礎									
				原子炉 しゃへい壁									
				原子炉 格納容器									

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の  
最大値を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

別表 5-9 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（炉内構造物系，EW 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	機器	O.P. (m)	質点 *	材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数					
							基本ケー ス	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	炉心 シユラウド  制御棒 駆動機構 ハウジング  燃料集合体								

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向（NS, EW, UD）の等価繰返し回数の  
最大値を表す

注記＊：疲労評価対象設備を有する質点

別表 5-10 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（炉内構造物系，NS 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	機器	O.P. (m)	質点 *	材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数						
							基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6	ケース 7
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s-D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	炉心 シュラウド  制御棒 駆動機構 ハウジング  燃料集合体									

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向（NS, EW, UD）の等価繰返し回数の  
最大値を表す

注記＊：疲労評価対象設備を有する質点

別表 5-11 材料物性の不確かさ等をパラメータとした等価繰返し回数の算出結果（炉内構造物系, UD 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	機器	O.P. (m)	質点 *	材料物性の不確かさ等に対する等価繰返し回数						
							基本ケース	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5	ケース 6	ケース 7
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s—D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	炉心 シュラウド  制御棒 駆動機構 ハウジング  制御棒案内管									

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける各材料物性の不確かさ等に対する全方向 (NS, EW, UD) の等価繰返し回数の  
最大値を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点の回数を算出

別紙 6 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果

別表 6-1 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（大型機器系，EW 方向）

算出条件								等価繰返し回数
解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	O.P.(m)	質点*	
大型機器系 地震応答解 析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	原子炉 圧力容器			
					原子炉 本体の基礎			
					原子炉 しゃへい壁			
					原子炉 格納容器			
					所員用 エアロック			
					ペント管			

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する等価繰  
返し回数算出結果のうち EW 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-2 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（大型機器系，NS 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	O. P. (m)	質点*	等価繰返し回数
大型機器系地震応答解析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	原子炉圧力容器  原子炉本体の基礎  原子炉しゃへい壁  原子炉格納容器  所員用エアロック  ベント管			

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果のうち NS 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-3 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（大型機器系, UD 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	O. P. (m)	算出条件		等価繰返し回数
							質点*		
大型機器系地震応答解析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	原子炉圧力容器				
					原子炉本体の基礎				
					原子炉しゃへい壁				
					原子炉格納容器				

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果のうち UD 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-4 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（炉内構造物系，EW 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数(%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	O.P.(m)	質点*	等価繰返し回数
炉内構造物系地震応答解析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼，低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	炉心 シユラウド  制御棒駆動機構ハウジング  燃料集合体			

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果のうち EW 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-5 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（炉内構造物系，NS 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	O. P. (m)	質点*	等価繰返し回数
炉内構造物系地震応答解析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼，低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	炉心 シユラウド  制御棒駆動機構 ハウジング  燃料集合体			

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果のうち NS 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-6 基準地震動 S<sub>s</sub> に対する等価繰返し回数算出結果（炉内構造物系, UD 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線 図	材料物性の 不確かさ等	機器	O.P. (m)	質点*	算出条件	等価繰返し 回数
炉内構造物 系地震応答 解析モデル	S <sub>s</sub> - D 1+1/3 S <sub>d</sub> - D 1×5 回	0.5	炭素鋼, 低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	炉心 シュラウド	15	15		15
					制御棒駆動機構 ハウジング				

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける基準地震動 S<sub>s</sub> に対する等価繰返し回数算出結果のうち UD 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-7 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（原子炉建屋, EW 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線 図	材料物性の 不確かさ等	算出条件		等価繰返し回数
					O. P. (m)	質点*	
原子炉建屋 地震応答解 析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼, 低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	50. 500	10 20	
					41. 200	11 21	
					33. 200	1 12 15 22 27	
					22. 500	2 6 13 16 23 28	
					15. 000	3 7 14 17 24 29	
					6. 000	4 8 18 25 30	
					-0. 800	5 9 19 26 31	
					-8. 100	32	

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果のうち EW 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：設備を有する質点の回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-8 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（原子炉建屋，NS 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線 図	材料物性の 不確かさ等	算出条件		等価繰返し回数
					O. P. (m)	質点*	
原子炉建屋 地震応答解 析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼，低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	50. 500	6 18 7 41. 200 19	
					33. 200	1 8 13 20 25	
					22. 500	2 9 14 21 26	
					15. 000	3 10 15 22 27	
					6. 000	4 11 16 23 28	
					-0. 800	5 12 17 24 29	
					-8. 100	30	

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する

等価繰返し回数算出結果のうち NS 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 6-9 基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果（原子炉建屋, UD 方向）

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線 図	材料物性の 不確かさ等	算出条件		等価繰返し回数
					O. P. (m)	質点*	
原子炉建屋 地震応答解 析モデル	S s - D 1+1/3 S d - D 1×5 回	0.5	炭素鋼, 低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	48.725	4	
					41.200	5	
					33.200	6	
					22.500	7	
					15.000	8	
					6.000	9	
					-0.800	10	
					-8.100	11	

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける基準地震動 S s に対する等価繰返し回数算出結果のうち UD 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 7 弾性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果

別表 7-1 弾性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果  
(大型機器系, EW 方向)

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線 図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	質点*	等価繰返し 回数
大型機器系 地震応答解 析モデル	$S_d - D$ $1 \times 2$ 回	0.5	炭素鋼, 低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	原子炉圧力 容器			
					原子炉 本体の基礎			
					原子炉 しゃへい壁			
					原子炉格納 容器			
					所員用 エアロック			
					ベント管			

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける弾性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果のうち EW 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-2 弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果  
(大型機器系, NS 方向)

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線 図	材料物性の 不確かさ等	機器	O.P. (m)	質点*	等価繰返し 回数
大型機器系 地震応答解 析モデル	$S_d - D$ $1 \times 2$ 回	0.5	炭素鋼, 低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	原子炉圧力 容器			
					原子炉 本体の基礎			
					原子炉 しゃへい壁			
					原子炉格納 容器			
					所員用 エアロック			
					ベント管			

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果のうち NS 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-3 弾性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果  
(大型機器系, UD 方向)

解析モデル	地震動	算出条件						等価繰返し回数
		減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	O.P. (m)	質点*	
大型機器系地震応答解析モデル	$S_d - D$ $1 \times 2$ 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	原子炉圧力容器			
					原子炉本体の基礎			
					原子炉しゃへい壁			
					原子炉格納容器			

注：下線部は、大型機器系地震応答解析モデルにおける弾性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果のうち UD 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-4 弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果  
(炉内構造物系, EW 方向)

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線 図	材料物性の 不確かさ等	機器	O.P. (m)	質点*	等価繰返し 回数
炉内構造物 系地震応答 解析モデル	$S_d - D$ $1 \times 2$ 回	0.5	炭素鋼, 低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	炉心シュラ ウド			
					制御棒駆動 機構 ハウジング			
					燃料集合体			

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果のうち EW 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-5 弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果  
(炉内構造物系, NS 方向)

解析モデル	地震動	算出条件						等価繰返し回数
		減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	O.P. (m)	質点*	
炉内構造物系地震応答解析モデル	$S_d - D$ $1 \times 2$ 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	炉心シュラウド 制御棒駆動機構 ハウジング 燃料集合体			

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果のうち NS 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-6 弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果  
(炉内構造物系, UD 方向)

解析モデル	地震動	算出条件						等価繰返し回数
		減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	機器	0.P. (m)	質点*	
炉内構造物系地震応答解析モデル	$S_d - D$ $1 \times 2$ 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	炉心シュラウド 制御棒駆動機構 ハウジング			

注：下線部は、炉内構造物系地震応答解析モデルにおける弹性設計用地震動  $S_d$  に対する等価繰返し回数算出結果のうち UD 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す  
注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-7 弹性設計用地震動 S d に対する等価繰返し回数算出結果  
(原子炉建屋, EW 方向)

算出条件							等価繰返し回数
解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	O. P. (m)	質点*	
原子炉建屋地震応答解析モデル	S d - D 1×2 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および高張力鋼	基本ケース	50.500	10 20	
					41.200	11 21	
					33.200	1 12 15 22 27	
					22.500	2 6 13 16 23 28	
					15.000	3 7 14 17 24 29	
					6.000	4 8 18 25 30	
					-0.800	5 9 19 26 31	
					-8.100	32	

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける弹性設計用地震動 S d に対する等価繰返し回数算出結果のうち EW 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：疲労評価対象設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-8 弹性設計用地震動 S d に対する等価繰返し回数算出結果  
(原子炉建屋, NS 方向)

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	算出条件		等価繰返し回数
					O.P. (m)	質点*	
原子炉建屋 地震応答解析モデル	S d - D 1×2 回	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	50.500	6 18	
					41.200	7 19	
					33.200	1 8 13 20 25	
					22.500	2 9 14 21 26	
					15.000	3 10 15 22 27	
					6.000	4 11 16 23 28	
					-0.800	5 12 17 24 29	
					-8.100	30	

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける弹性設計用地震動 S d に対する等価繰返し回数算出結果のうち NS 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 7-9 弹性設計用地震動 S d に対する等価繰返し回数算出結果  
(原子炉建屋, UD 方向)

解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	算出条件		等価繰返し回数
					O.P. (m)	質点*	
原子炉建屋 地震応答解 析モデル	S d - D 1×2 回	0.5	炭素鋼, 低 合金鋼およ び高張力鋼	基本ケース	50.500	4	
					41.200	5	
					33.200	6	
					22.500	7	
					15.000	8	
					6.000	9	
					-0.800	10	
					-8.100	11	

注：下線部は、原子炉建屋地震応答解析モデルにおける弹性設計用地震動 S d に対する等価繰返し回数算出結果のうち UD 方向の中で最大の等価繰返し回数を表す

注記\*：設備を有する質点

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


## 別紙 8 ピーク応力の算出方法

### 1. はじめに

本資料では、疲労評価に用いる地震時のピーク応力の算出方法について、クラス1管のうち原子炉冷却材浄化系配管(配管解析モデル CUW-001)を代表設備として説明する。

### 2. ピーク応力の算出方法

#### 2.1 ピーク応力の算出フロー

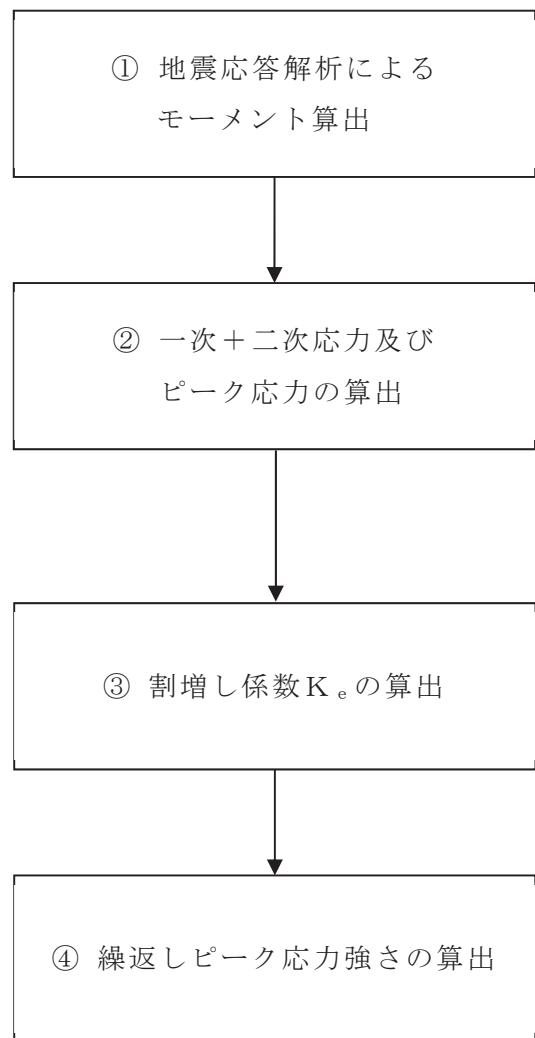

別図 8-1 地震時のピーク応力算出フロー

## 2.1 ピーク応力の算出方法

### ① 地震応答解析によるモーメント算出

CUW-001 の地震応答解析(3 次元はりモデルを用いたスペクトルモーダル解析)を実施し、CUW-001 に生じるモーメントを算出する。この地震応答解析から得られたモーメントを別表 8-1 に示す。

別表 8-1 地震応答解析から得られたモーメント (N・mm)

	$M_x^*$	$M_y^*$	$M_z^*$
慣性力			
相対変位			

注記\*：添え字の X は EW 方向、Y は UD 方向及び Z は NS 方向を示す

### ② 一次+二次応力及びピーク応力の算出

別表 8-1 に示すモーメントにより算出した一次+二次応力  $S_n$  及びピーク応力  $S_p$  は以下による。(J E A G 4 6 0 1 -1987(6.6.2-22), (6.6.2-25))

$$S_n = \frac{C_2 \cdot M_i s}{Z_i}$$

$$= \boxed{\phantom{000}}$$

$$= \boxed{\phantom{00}} \text{ (MPa)}$$

$$S_p = \frac{K_2 \cdot C_2 \times M_i s}{Z_i}$$

$$= \boxed{\phantom{000}}$$

$$= \boxed{\phantom{00}} \text{ (MPa)}$$

一次+二次応力及びピーク応力の算出で用いている記号は以下の通り。

$S_n$  : 一次+二次応力 (MPa)

$S_p$  : ピーク応力 (MPa)

$K_2, C_2$  : 応力係数 (設計・建設規格 2005/2007PPB-3812.4)

$M_i s$  : 別表 8-1 より生じるモーメントの全振幅(各方向のモーメントの SRSS)  
(N・mm)

$Z_i$  : 管の断面係数 ( $\text{mm}^3$ )

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

### ③ 割増し係数 $K_e$ の算出

①にて求めた一次+二次応力  $S_n$  が  $3S_m$  以下の場合、JSME 設計・建設規格 (2005/2007) PVB-3315(1) の場合に該当し、割増係数  $K_e$  の算出は不要となる。なお、 $S_n$  が  $3S_m$  以上となる場合は、JSME 設計・建設規格 (2005/2007) PVB-3315(2) の場合に該当するため、規格に基づき割増し係数  $K_e$  を算出する。

### ④ 繰返しピーク応力強さの算出

繰返しピーク応力強さ  $S_1$  は、以下の通りになる。(JSME 設計・建設規格 (2005/2007) PVB-81)

$$S_1 = \frac{S_p}{2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ (MPa)}$$

縦弾性係数  $E$  による温度補正を行い繰返しピーク応力強さ  $S_1'$  は以下となる。

$$S_1' = \boxed{\phantom{0000000000000000}} \text{ (MPa)}$$

繰返しピーク応力強さの算出で用いている記号は以下の通り。

なお、上記で使用している記号は以下の通り。

$S_1$  : 繰返しピーク応力 (温度補正前) (MPa)

$S_1'$  : 繰返しピーク応力 (温度補正後) (MPa)

$E$  : 縦弾性係数 (MPa)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙9 疲労評価の対象設備及び部位毎のピーク応力

別表9-1 疲労評価の対象設備及び部位毎の繰返しピーク応力（温度補正後）

設備名称	評価部位	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮なし)	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮あり)
一律の等価繰返し回数を用いる疲労評価対象設備			
下部鏡板	下部鏡板	229	325
制御棒駆動機構ハウジング貫通孔	ハウジング	154	218
	スタブチューブ	267	378
	下部鏡板 リガメント	6	9
再循環水出口ノズル (N1)	ノズルセーフ エンド	—	282
	溶接部	—	177
	ノズルエンド	—	278
再循環水入口ノズル (N2)	ノズルセーフ エンド	—	993
	サーマル スリーブ	—	376
	ノズルエンド	—	252
主蒸気出口ノズル (N3)	ノズルセーフ エンド	—	224
	溶接部	—	173
	ノズルエンド	—	262
給水ノズル (N4)	ノズルセーフ エンド	—	490
	ノズルエンド	—	258
	サーマル スリーブ	—	46
低圧炉心スプレイノズル (N5)	ノズルセーフ エンド	—	538
	サーマル スリーブ	—	174
	ノズルエンド	—	236

設備名称	評価部位	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮なし)	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮あり)
低圧注水ノズル (N6)	ノズルセーフ エンド	—	803
	サーマル スリーブ	—	45
	ノズルエンド	—	252
上蓋スプレイノズル (N7)	フランジ部	—	112
	ノズルエンド	—	537
ベントノズル (N8)	フランジ部	—	119
	ノズルエンド	—	567
ジェットポンプ計測 管貫通部ノズル (N9)	ジェットポンプ 計測管貫通部シ ール	—	203
	溶接部	—	142
	ノズルエンド	—	328
差圧検出・ほう酸水 注入ノズル (N11)	肉盛部	—	63
	ノズル	—	275
計装ノズル (N12)	ノズルセーフ エンド	—	147
	溶接部近傍	—	143
	ノズルエンド	—	634
計装ノズル (N13)	ノズルセーフ エンド	—	147
	溶接部近傍	—	143
	ノズルエンド	—	634
計装ノズル (N14)	ノズルセーフ エンド	—	171
	溶接部近傍	—	35
	ノズルエンド	—	251
ドレンノズル (N15)	ノズルエンド	—	243
	肉盛部	—	200

設備名称	評価部位	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮なし)	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮あり)
高圧炉心スプレイ ノズル (N16)	ノズルセーフ エンド	—	538
	サーマル スリーブ	—	174
	ノズルエンド	—	236
原子炉圧力容器 支持スカート	スカート	341	668
制御棒駆動機構	フランジ	— *1	— *2
原子炉格納容器 シヤラグ	原子炉格納容器 シヤラグ取付部		
ベント管	ベント管 (一般部以外)	—	
ダウンカマ	ダウンカマ (一般部以外)	—	
ベントヘッダ	ベントヘッダ (一般部以外)	—	
燃料プール冷却浄化 系配管 (FPC-002)	配管本体	—	281
燃料プール冷却浄化 系配管 (FPC-003)	配管本体	—	281
燃料プール代替注水 系配管 (FPC-014)	配管本体	—	690
残留熱除去系配管 (RHR-004)	配管本体	—	357
残留熱除去系配管 (RHR-010)	配管本体	—	739
低圧炉心スプレイ系 配管 (LPCS-001)	配管本体	—	562
原子炉冷却材浄化系 配管 (CUW-001)	配管本体	—	315
ほう酸水注入系配管 (SLC-003)	配管本体	—	120

設備名称	評価部位	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮なし)	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮あり)
制御棒駆動水圧系配管(CRD-003-3)	配管本体	—	767
制御棒駆動水圧系配管(CRD-007-3)	配管本体	—	742
制御棒駆動水圧系配管(CRD-017-3)	配管本体	—	1107
個別に設定する等価繰返し回数を用いる疲労評価対象設備			
燃料プール冷却浄化系熱交換器	胴板	— *3	— *3
残留熱除去系熱交換器	胴板		— *3
原子炉補機冷却水系熱交換器	胴板		— *3
原子炉再循環系配管(PLR-001)	配管本体	—	534
原子炉再循環系配管(PLR-002)	配管本体	—	687
主蒸気系配管(MS-001)	配管本体	—	798
主蒸気系配管(MS-002)	配管本体	—	647
主蒸気系配管(MS-003)	配管本体	—	693
主蒸気系配管(MS-004)	配管本体	—	1004
復水給水系配管(FDW-001)	配管本体	—	171
残留熱除去系配管(RHR-001)	配管本体	—	527
残留熱除去系配管(RHR-002)	配管本体	—	481
残留熱除去系配管(RHR-003)	配管本体	—	914

設備名称	評価部位	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮なし)	ピーク応力(MPa) (水平2方向考慮あり)
残留熱除去系配管 (RHR-005)	配管本体	—	849
高圧炉心スプレイ系 配管(HPCS-001)	配管本体	—	563
原子炉格納容器フィ ルタベント系配管 (FCVS-003)	配管本体	—	1040
原子炉格納容器フィ ルタベント系配管 (FCVS-004)	配管本体	—	1165
可燃性ガス濃度制御 系配管(FCS-006)	配管本体	—	1205
非常用ディーゼル発 電設備配管 (DGDO-B008)	配管本体	—	696

注：補足説明資料「600-5 水平2方向及び鉛直方向の適切な組合せに関する検討について」  
参照。

注記＊1：評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平2方向の地震力を組み合わせた場合でも水平2方向入力の影響は軽微である。

＊2：水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平2方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分担される。したがって、水平2方向入力の影響は軽微である。

＊3：水平2方向が同時に作用した場合においても、強軸と弱軸の関係が明確であり、斜め方向に変形するのではなく、支持構造物の強軸側と弱軸側に変形するため、最大応力発生部位は変わらない。したがって、水平2方向入力の影響は軽微である。

## 別紙 10 疲労累積係数の評価基準値に対する東北地方太平洋沖地震等の影響

### 1. はじめに

女川原子力発電所第2号機については、東北地方太平洋沖地震等に対する地震後の設備健全性確認を行い、地震による設備への疲労影響が十分に小さいことを確認している。なお、今回工認において設備の疲労評価を実施する場合には、地震を受けたことを踏まえ、疲労累積係数の評価結果が評価基準値に対して余裕があることに留意することとしている。本資料では、その留意事項の考え方を整理する。

### 2. 東北地方太平洋沖地震等に対する疲労影響の評価結果

疲労影響が大きいと考えられる配管等を対象設備として、東北地方太平洋沖地震（以下「3.11 地震」という。）及び 2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震（以下「4.7 地震」という。）に対する疲労評価の結果（疲労累積係数）\*を別表 10-1 に示す。なお、疲労評価の対象配管は、既往の評価において運転状態による疲労累積係数が最大の配管（復水給水系配管）、地震による疲労累積係数が最大の配管（残留熱除去系配管）、疲労影響が想定される建屋間渡り配管（原子炉補機冷却海水系配管）を代表として評価する。また、疲労評価の対象機器は、疲労評価が要求されるクラス 1 機器の原子炉圧力容器として既工認で疲労累積係数が最大の給水ノズルを代表として評価する。加えて、構造強度評価において、疲労評価を実施するベント管ベローズについても評価する。

3.11 地震及び 4.7 地震による疲労累積係数の合計値は、いずれの設備に対しても十分に小さく、最大でも 0.01 にも満たない結果である。これは、疲労累積係数の評価基準値となる 1.0 に対しても 1% にも満たない。

注記 \* : 補足説明資料「600-38 東北地方太平洋沖地震等による影響を踏ました機器・配管系の耐震設計への反映事項について」参照

別表 10-1 3.11 地震及び 4.7 地震による疲労累積係数

対象設備	評価用地震動	地震による疲労累積係数 [-]	合計 [-]
復水給水系配管	3.11 地震	0.0001	0.0002
	4.7 地震	0.0001	
残留熱除去系配管	3.11 地震	0.0027	0.0036
	4.7 地震	0.0009	
原子炉補機冷却海水系配管	3.11 地震	0.0008	0.0014
	4.7 地震	0.0006	
給水ノズル	3.11 地震	0.0002	0.0019
	4.7 地震	0.0017	
ベント管ベローズ	3.11 地震	0.0002	0.0004
	4.7 地震	0.0002	

### 3. 疲労評価における留意事項

上記 2 のとおり、3.11 地震及び 4.7 地震に対する設備の疲労影響は十分に小さいことを確認した。

今回工認では、機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮として、疲労累積係数の評価結果が評価基準値 1.0 に近接する場合（判断目安は 0.99）には、3.11 地震及び 4.7 地震の影響も考慮した詳細評価（等価繰返し回数の個別設定又は耐震性向上対策による耐震性の確保）を実施する。

なお、3.11 地震及び 4.7 地震以外にも宮城県沖地震等が発生しているものの、これらの地震規模が 3.11 地震及び 4.7 地震よりも十分に小さいため、疲労評価に対する影響は軽微と考える。

## 別紙 11 等価繰返し回数の算出に用いる地震動の考え方

### 1. はじめに

今回工認の基準地震動  $S_s$  の等価繰返し回数の算出に用いる地震動は、基準地震動  $S_s$  に加え、弹性設計用地震動  $S_d$  を  $1/3$  倍した地震動 5 回分を追加している。本資料ではこの考え方を示す。

### 2. 米国における等価繰返し回数の考え方について

米国における等価繰返し回数設定に係る基準要求を別紙 11 別添 1 に示す。別紙 11 別添 1 に示す通り、NUREG-0800 に定められた Standard Review Plan 3.7.3 Rev. 4 では、プラント供用期間中に、SSE<sup>\*1</sup> 地震 1 回 + OBE<sup>\*2</sup> 地震 5 回を想定した疲労評価を行うよう要求がある。その際の繰返し回数としては各々の地震イベントで最低 10 回を考慮するよう要求がある(OBE 地震が SSE 地震の  $1/3$  以下に設定される場合は、OBE 地震による設計評価は不要となるが、OBE 地震による疲労評価は実施する必要がある。その場合、プラント供用期間中に想定される地震として SSE 地震 2 回を考慮する。これは SSE 地震 1 回 + OBE 地震 5 回と等価である。SSE 地震 1 回で最大振幅が 10 回繰り返すものとする)。

注記 \*1 : SSE (Safe-shutdown earthquake ground motion) は、その事象の発生時及び発生後において、原子力プラントが安全停止状態を達成し、維持することが可能とする地震レベル。安全設計に係る SSC(建屋、システム、機器) は SSE により機能喪失が生じないよう設計することが求められる。

\*2 : OBE(Operating basis earthquake ground motion) は、プラント運転中に起こりうる地震レベル。OBE 地震を超過する地震発生時には、プラント停止要求がある。

### 3. 今回工認の等価繰返し回数の算出に用いる地震動について

今回工認における等価繰返し回数の保守性の確保にあたり、基準地震動  $S_s$  に対して地震動を追加する。ここで追加する地震動として、2. の考え方を参考に OBE 地震相当の地震動 5 回分を考える。

OBE 地震に相当する地震動は、J E A G 4 6 0 1・補-1984 にある地震動  $S_0$  (地震動が発生した後の運転継続の観点から決められた地震動) が相当すると考えられる(別紙 11 別添 2 参照)。J E A G 4 6 0 1・補-1984においては、この地震動  $S_0$  は  $S_1$  地震動の  $1/3$  倍程度の大きさとされていることから、 $S_1$  地震動を弹性設計用地震動  $S_d$  に読み替え弹性設計用地震動  $S_d$  を  $1/3$  倍した地震動を用いる。なお、別表 11-1 の通り、弹性設計用地震動  $S_d$  の  $1/3$  倍の加速度は、原子炉非常停止信号である地震加速度大設定値に対して鉛直方向でほぼ同等、水平方向でやや小さい。ここで、女川原子力発電所における地震スクラン実績及びスクラン信号の入力方向を別表 11-2 に示す。別表 11-2 の通りスクラン

信号の入力方向が鉛直方向となることが多いこと及び前述の通り地震加速度大設定値と弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍の加速度の鉛直方向が同等であることを踏まえると、弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍の地震動は、プラント停止要求のある OBE 地震相当と考えて問題ないと考える。

別表 11-1 地震加速度大設定値及び弹性設計用地震動 S d の 1/3 の比較

地震加速度検出器 設置位置	地震加速度大設定値(gal)		(1/3) × S d 最大応答加速度(gal)	
	水平	鉛直	水平	鉛直
原子炉建屋 O.P.-8.100(m)	200	100	131*	108*

注記\*：添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」における弹性設計用地震動 S d に対する原子炉建屋 O.P.-8.100(m) の設計用最大応答加速度を 1/3 倍した値

別表 11-2 地震加速度大による地震スクラム実績

日付	方向
2003 年 5 月 26 日	鉛直
2005 年 8 月 16 日	鉛直
2011 年 3 月 11 日	水平
2011 年 4 月 7 日	鉛直

以上より、米国 S R P の考え方(SSE 地震：1 回分 + OBE 地震 5 回分を考慮して疲労評価) を参考として、基準地震動 S s 1 回分に対し、弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍の地震動 5 回分を考慮した地震動を用いて、等価繰返し回数を設定する。

## 等価繰返し回数に係る米国基準の整理

米国基準	地震発生回数及び応力振幅回数に関する考え方	
	要求	解釈
10CFR50 Appendix S 米国連邦法であり、行政法の一つ。 10CFRは、エネルギー行政に係る事項を定めている。	<p>①SSE 地震は、その事象の発生時ならび発生後において、原子力プラントが安全停止に係る S S C s (建屋、システム、機器) は SSE により機能喪失が生じないよう設計すること。</p> <p>②OBE 地震は、プラント運転中に起こりうる地震レベル。OBE 地震を超過する地震事象の発生時には、プラント停止要求がある。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SSE 地震、OBE 地震が定義されているが、その発生回数の規定はない。</li> <li>OBE 地震では、プラントは運転継続する。(②)</li> </ul>
SRP3.7.3 N U R E G -0800 によって定められる、NRC 許認可活動における審査方針を示したもの。 当該章は、機器設計について定める章。	①プラント供用期間中、少なくとも“SSE 地震 1 イベント+OBE 地震 5 イベント”の発生を想定する規定がある。地震 1 イベント当たり最低 10 回の応力振幅を考慮する。	・地震事象として SSE 地震 1 回と、OBE 地震 5 回を考慮した疲労評価の実施要求がある。(①)
ASME	<p>①ASME は Design Specification で与えられた設計条件に従い、設計・評価を行う手法を定めた民間規定であることから、地震回数、地震強度に対する要求は無い。</p> <p>②一方、Service Level A, B の過渡事象に対する、疲労評価を実施し、疲労累積係数 UF が 1 以下となることを求めている。</p>	・ OBE 地震は Service Level B に区分される (SRP3.9.3) ことから、他の過渡事象と同列に並べて、疲労評価を実施する。

電気技術指針  
原子力編

# 原子力発電所耐震設計技術指針

重要度分類・許容応力編

JEAG 4601・補-1984

## IV 地震動 $S_0$ に対する耐震評価

### 1. 概 要

発電用原子力設備の耐震 A<sub>s</sub> 及び A クラスの機器、配管の耐震設計においては、耐震設計審査指針に規定された基準地震動  $S_1$ 、 $S_2$  に加え、地震動が発生した後の運転継続の観点から決められた地震動  $S_0$  の導入が原子力安全評価特別委員会許容応力分科会にて提案された。なお、本件に関しては、今後とも検討が必要と考えられる。

ここで、地震動  $S_0$  の大きさとしては、これを上回らない地震動が発生した場合であっても検査することなく運転継続できる値を設定するとしている。


また、地震動  $S_0$  に対する耐震評価が必要な場合の許容限界としては、これ以下の地震動が発生しても原子炉を停止することなく運転を継続してゆくこととなるので、告示で規定された運転状態 I、II に対する許容応力を限度とすることを原則としている。

本資料は、この地震動  $S_0$  についての考え方をまとめたものであり、その大きさを適切な大きさに決めるこことにより、地震動  $S_0$  と他の厳しい運転状態の荷重の組合せがあった事象が、実際に発生した場合のみに限り評価を行うことをあらかじめ決めておけば、設計段階においての地震動  $S_0$  に対する評価は原則として不要であることを述べている。

次の 2 項以降にその詳細を示す。

### 2. 地震動 $S_0$ に対する耐震評価の考え方

地震動  $S_0$  については図 IV-1 に示すとおりその大きさが次のように決められる場合には設計段階においては耐震評価は原則として不要となる。

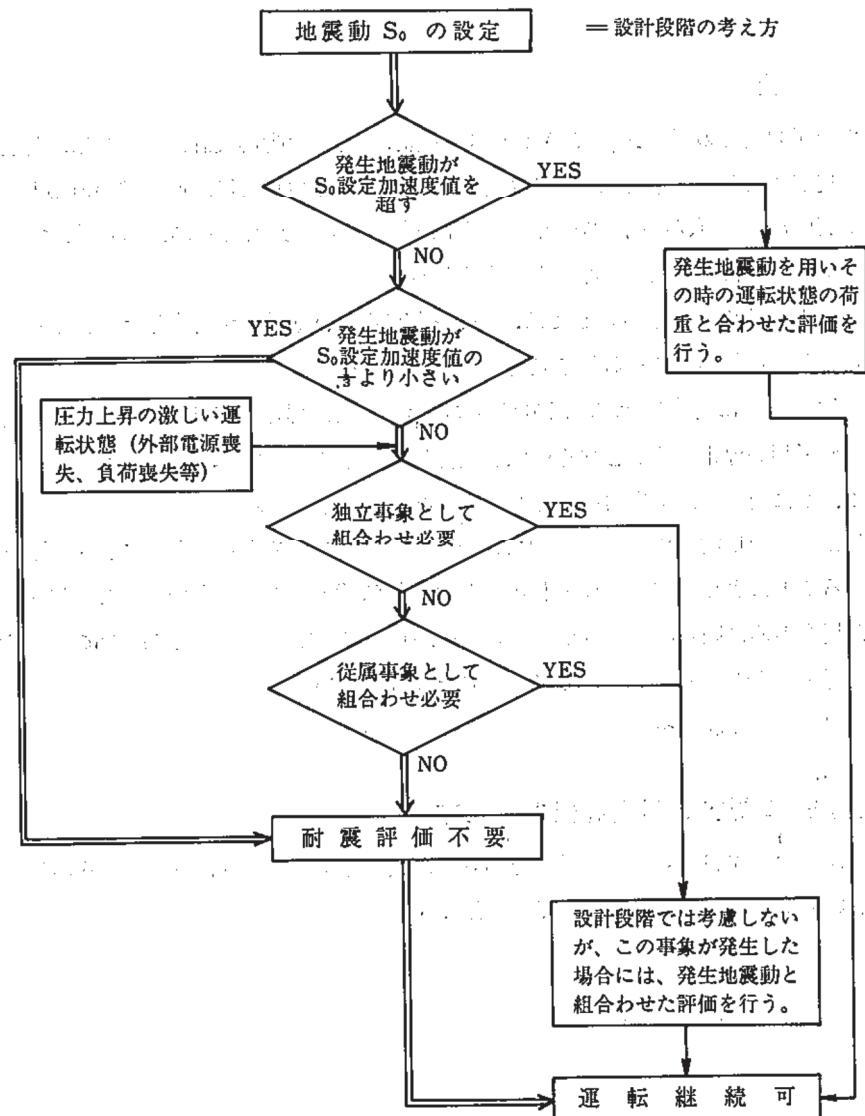図IV-1 地震動  $S_0$  に対する検討(1) 地震動  $S_0$  の大きさ

地震動  $S_0$  の加速度値は、建築基準法施行令（昭和34年政令第344号）に示された水平震度（水平震度  $C_H$  と略記する）に相当する基準地震動の加速度値と設計に用いる同一地点における複数の基準地震動  $S_1$  のうち最も大きい最大加速度の  $1/n$  の値の小さい方の値とする。

$n$  は今後とも検討が必要であるが、3.に示すように現在の耐震設件上の余裕から考えて、 $n = 3$  とする。

## (2) 理由

a. 地震動  $S_0$  の加速度値を水平震度  $C_H$  に相当する基準地震動の加速度値以下と決めれば從属事象として外部電源喪失、負荷喪失等は一応起りえないと考えられる。

(添付 1 参照)

b. 地震動  $S_0$  を上記の値より大きい値に決めても水平震度  $C_H$  相当の地震の発生時には、プラントの安全機能の確認を要求される可能性が大きい。

c. また、地震動  $S_0$  の加速度値を基準地震動  $S_1$  の最大加速度値の  $1/n$  以下としなければ、地震動  $S_0$  による応力が最高使用圧力と運転状態（圧力上昇の激しい運転状態を除く）の圧力による応力状態の差の裕度の中に入り、かつ疲労についても余裕があるという 3.の説明が成り立たない。

(3) 実際の地震動  $S_0$  の加速度値の決め方に関する考え方

サイトにおける水平震度  $C_H$  相当の基準地震動は、50~60 gal 程度と考えられる。また、最大加速度値が比較的小さいサイトでは基準地震動  $S_1$  として 180 gal となるが、 $n = 3$  の場合でも  $S_0 = 180 / 3 = 60$  gal となる。これから地震動  $S_0$  の加速度値として全国一律に基準地震動として 60 gal 等を決めておくことが望ましい。

3. 耐震  $A_s$  及び A クラス機器の地震動  $S_0$  に対する強度の検討

## (1) 序

本章では、耐震  $A_s$  及び A クラス機器に地震動  $S_0$  による荷重が加わる場合に発生する応力を基準地震動  $S_1, S_2$  による荷重が加わった場合のものと比較検討することにより、地震動  $S_0$  を基準地震動  $S_1$  の何分の 1 かのある程度以下に適切に設定すれば、基準地震動  $S_1, S_2$  に対し耐震設計を行っている機器では地震動  $S_0$  については設計段階における評価は不要であることを示している。

## (2) 1 次応力について

## a. 耐圧部の場合

地震動  $S_0$  は、基準地震動  $S_1$  若しくは基準地震動  $S_2$  と異なり、プラント寿命中に、幾度か生じると考えられる地震動であり、したがって、通常運転時に地震動  $S_0$  が生じた場合の応力は、設計条件の許容応力以下であることが望ましいわけであるが、それでも、地震動  $S_0$  による応力が常に加わっているわけではない。

一方、最高使用圧力は、耐圧部材にとって、まず第一に考慮しなければならない荷重であり、これによって生じる応力は設計条件の許容応力以下であることが要求される。しかしながら、最高使用圧力が生ずるのは短時間の過渡状態などのごく一時期のみであり、通常運転時の圧力は、最高使用圧力より低い値となっているのがふつうである。

したがって、地震動  $S_0$  による応力、最高使用圧力による応力、及び通常運転圧力による応力について、次のような二つの組合せを検討すればよいと考えられる。

(ケース 1) 最高使用圧力による応力  $\leq$  設計条件の許容応力



図IV-2には、実際の原子力発電用機器のいくつかの例が示されている。

この例から明らかなように実際には、④式は、十分な余裕をもって満されている。また、薄肉の( $t/R$ の小さな)機器ほど④式に対する制限が厳しい傾向がある。

したがって、あるプラントの耐震 $A_s$ 及びAクラス機器について地震動 $S_0$ を設計上考慮しなくてもよいことを示すには、そのプラントの耐震 $A_s$ 及びAクラス機器のうち、 $t/R$ の小さな順に2, 3の機器について、図IV-2の斜線部にあることを確認すれば十分であると考えられる。

#### (b) 球形の耐圧部

①式を②の記号を用いて書き直すと、

$$(1) \quad \sigma_{t1} \geq \sigma_{f2} + \sigma_{f3} \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

原子力発電所において、球形の耐圧部に大きな地震荷重が加わる場合は極めてまれである。したがって、球形の耐圧部に大きな地震荷重が加わる場合には、その機器について、⑤式の成立をチェックすればよい。

#### b. 非耐圧部の場合

非耐圧部においては耐震設計によって板厚が決定される場合が多い。この場合には、 $I_A$ と $\text{III}_A S$ の1次応力の許容値の比率を考えてみる必要がある。表IV-1はいくつかの機器の代表的な材料について、この比率を検討したものである。

表IV-1 地震動 $S_0$ に対する許容値(設計条件・ $I_A$ )と

基準地震動 $S_1$ に対する許容値( $\text{III}_A S$ )の比較

	材 質	$I_A$ の1次応力の 許容値 ①	$\text{III}_A S$ の1次応力の許容値 ②	比 率 ②/①
第1種容器	S Q V 2 A	Pm : Sm = 18.8	Pm : Min(Sy, $\frac{2}{3} Su$ ) = 35.0	1.86
第2種容器	S G V 49	Pm : S = 13.4	Pm : Min(Sy, 0.6Su) = 27.0	2.01
第3種容器	STPL 39	Pm : S = 9.8	Pm : Min(Sy, 0.6Su) = 21.0	2.14
第1種支持構造物	—	ft	1.5 ft	1.5

表IV-1 から明らかなように、基準地震動 $S_1$ に対する1次応力の許容値は、地震動 $S_0$ に対する許容値のせいぜい2倍強であるため、基準地震動 $S_1$ の大きさが地震動 $S_0$ の大きさの3倍以上であるとすると基準地震動 $S_1$ が設計に対して支配的である。

#### (3) 疲労について

a. 疲労については、応力値の違いによる許容繰り返し回数の差と共に、地震動そのものの回数の差も考えなければならない。

表IV-2は、告示の設計疲労線図をもとに作成したものであるが、地震動 $S_0$ が、基準地震動 $S_1$ の $\frac{1}{3}$ 程度であれば、基準地震動 $S_1$ による応力(これは、1次+2次+ピーク応

力値で片振幅40kg/mmにも達するのは極めてまれなケースである。)に対する許容繰り返し回数は、地震動  $S_1$  に対する許容繰り返し回数に対し、はるかに支配的なることがわかる。

表IV-2 基準地震動  $S_1$  地震動  $S_0$  による応力の許容繰り返し回数の比較  
(基準地震動  $S_1$  : 地震動  $S_0 = 3:1$  のとき)

ケース	基準地震動 $S_1$		地震動 $S_0$		$\frac{N_0}{N_1}$
	応力 (kg/mm)	許容繰り返し 回数, $N_1$	応力 (kg/mm)	許容繰り返し 回数, $N_0$	
炭素鋼	1	100	$2 \times 10^2$	33.3	$5 \times 10^3$
	2	80	$4 \times 10^2$	36.7	$9 \times 10^3$
	3	60	$9 \times 10^2$	20	$2.8 \times 10^4$
	4	40	$2.5 \times 10^3$	13.3	$10^5$
オーステナイト系	5	100	$4 \times 10^2$	33.3	$2.8 \times 10^4$
	6	80	$8.5 \times 10^2$	26.7	$8 \times 10^4$
	7	60	$2.2 \times 10^3$	20	$5 \times 10^5$
	8	40	$1.3 \times 10^4$	13.3	$\infty$
ステンレス鋼	5	100	$4 \times 10^2$	33.3	$2.8 \times 10^4$
	6	80	$8.5 \times 10^2$	16.7	$8 \times 10^4$
	7	60	$2.2 \times 10^3$	12	$5 \times 10^5$
	8	40	$1.3 \times 10^4$	8	$\infty$

参考(基準地震動  $S_1$  : 地震動  $S_0 = 5:1$  のとき)

ケース	基準地震動 $S_1$		地震動 $S_0$		$\frac{N_0}{N_1}$
	応力 (kg/mm)	許容繰り返し 回数, $N_1$	応力 (kg/mm)	許容繰り返し 回数, $N_0$	
炭素鋼	1	100	$2 \times 10^2$	20	$2.8 \times 10^4$
	2	80	$4 \times 10^2$	16	$7 \times 10^4$
	3	60	$9 \times 10^2$	12	$2 \times 10^5$
	4	40	$2.5 \times 10^3$	8	$10^6$
オーステナイト系	5	100	$4 \times 10^2$	20	$5 \times 10^5$
	6	80	$8.5 \times 10^2$	16	$\infty$
	7	60	$2.2 \times 10^3$	12	$\infty$
	8	40	$1.3 \times 10^4$	8	$\infty$
ステンレス鋼	5	100	$4 \times 10^2$	20	$2.8 \times 10^4$
	6	80	$8.5 \times 10^2$	16	$8 \times 10^4$
	7	60	$2.2 \times 10^3$	12	$5 \times 10^5$
	8	40	$1.3 \times 10^4$	8	$\infty$

注：“∞”は、告示の設計疲労線図では算定できないことを示す。


### b. 地震動 $S_0$ による荷重と過渡状態の応力との重ね合わせの影響

a.においては、地震動  $S_0$  を単独に考慮した場合について述べたが、ここでは過渡状態と組合せる場合について述べる。


代表例として、原子炉圧力容器スカート部を考える。

図IV-3にスカート部の図を、図IV-4に考慮した過渡状態を示す。

図IV-3 支持スカート及び下鏡

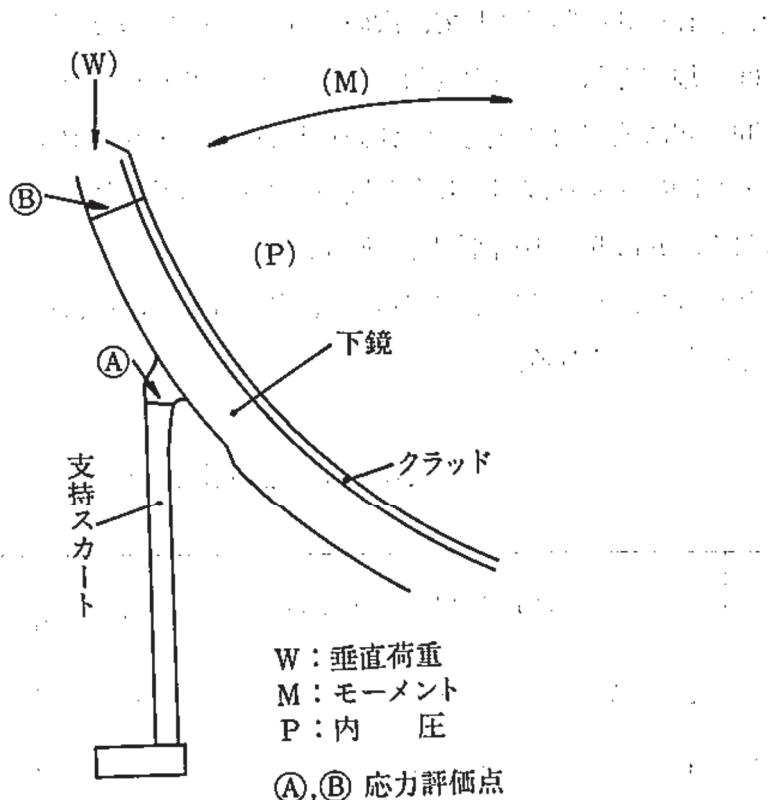

図IV-4 热サイクル ( $T_1$ ,  $T_2$ : 热応力計算をする時間)

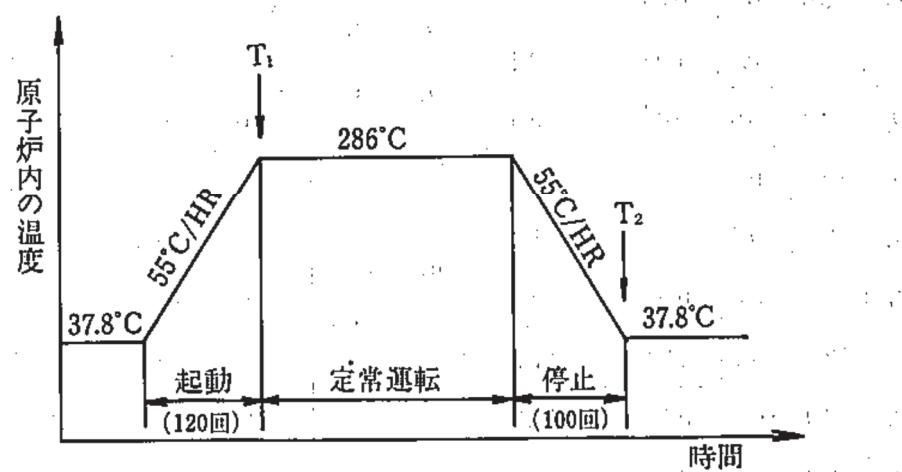

表IV-3に応力計算結果を示す。ただし、表IV-3の中の③項は、基準地震動 $S_1$ による応力である。表IV-3から、過渡状態における応力は、熱応力が支配的であることがわかる。

今、表IV-3を参考にして、次のようなケースを考える。

(a) 地震を除いた応力変動値………0～30kg/mm<sup>2</sup>………120回

(b) (a)に地震動 $S_0$ を加えた応力変動値………0～31kg/mm<sup>2</sup>………120回

ケース(a)に対する許容くり返し回数とケース(b)に対する許容くり返し回数にはほとんど差はない、共に $5 \times 10^4$ 回程度である。

したがって、過渡状態と地震動 $S_0$ を重ね合わせた場合にも、一般には地震動 $S_0$ の影響は小さいと考えられる。

表IV-3 応力計算結果

(単位: kg/mm<sup>2</sup>)

応力評価点(注)	機械的荷重による応力					熱荷重による応力		(1次+2次応力)合計			
	P	W	M	合計	平均	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	C <sub>1</sub> =T <sub>1</sub> +P+W+M	C <sub>2</sub> =T <sub>2</sub> +W+M		
	①	②	③	④=①+②+③	⑤	⑥	⑦	⑧=④+⑥	⑨=②+③+⑦		
Ⓐ	内側	$\sigma_t$	4.0	-0.2	-0.6	3.2	$\sigma_t = 4.5$	-0.8	-3.8	-2.4	-4.6
		$\sigma_I$	-4.3	-0.8	-5.0	-10.1		-28.0	11.0	-38.1	5.2
		$\sigma_r$	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
	外側	$\sigma_t$	6.0	-0.2	0.6	6.4	$\sigma_t = -3.9$	17.0	-9.8	23.4	-9.4
		$\sigma_I$	4.3	-0.9	-1.0	2.4		28.0	-11.0	30.4	-12.9
		$\sigma_r$	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
Ⓑ	内側	$\sigma_t$	12.1	-0.1	-0.2	11.8	$\sigma_t = 11.8$	-2.0	2.0	9.8	1.7
		$\sigma_I$	12.1	-0.4	-0.5	11.2		-2.0	2.0	9.2	1.1
		$\sigma_r$	-0.9	0.0	0.0	-0.9		0.0	0.0	-0.9	0.0
	外側	$\sigma_t$	12.0	-0.1	-0.2	11.7	$\sigma_t = -0.5$	2.0	-2.0	13.7	-2.3
		$\sigma_I$	12.0	-0.4	-0.5	11.1		2.0	-2.0	13.1	-2.9
		$\sigma_r$	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0


注:  $\sigma_t$ : 円周方向応力

$\sigma_I$ : 軸方向応力


$\sigma_r$ : 半径方向応力

## 別紙 12 ピーク応力法における各ピークのサイクル数の求め方


女川原子力発電所第 2 号機のピーク応力法における各ピーク点のサイクル数についてはレインフロー法にて求める。別図 12-1 に示す通り、実際の材料挙動に着目し、片振りとなるピーク点については 0.5、両振りとなるピーク点については 1 と割り当てている。なお、このサイクル数のカウント方法は、疲労設計において、材料の応力-ひずみ挙動との対応が良いことから一般的に用いられている手法である（別紙 12 別添 1 参照。）。

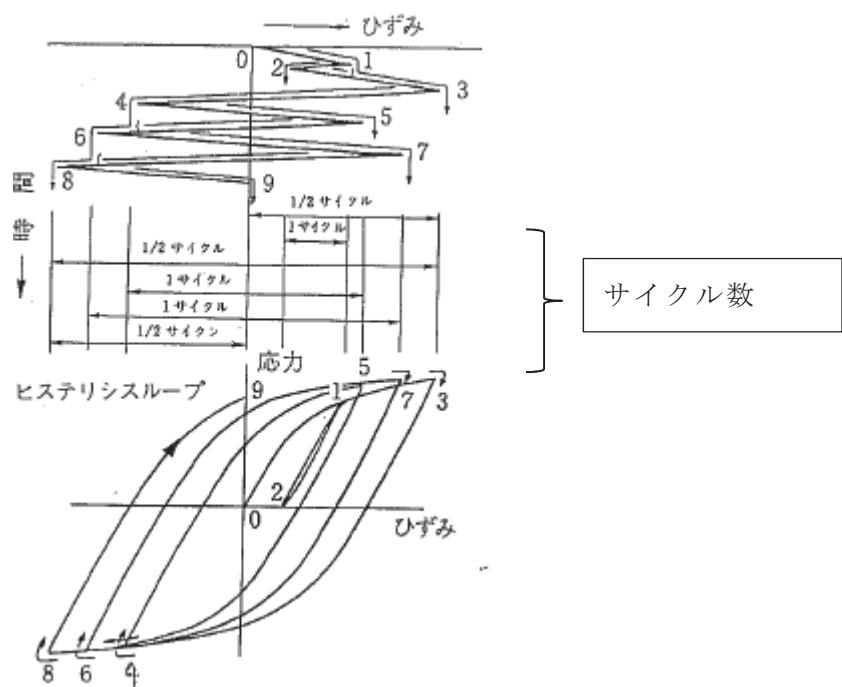

別図 12-1 レインフロー法の概要  
(「疲労設計便覧」より参照(別紙 12 別添 1 参照。) )

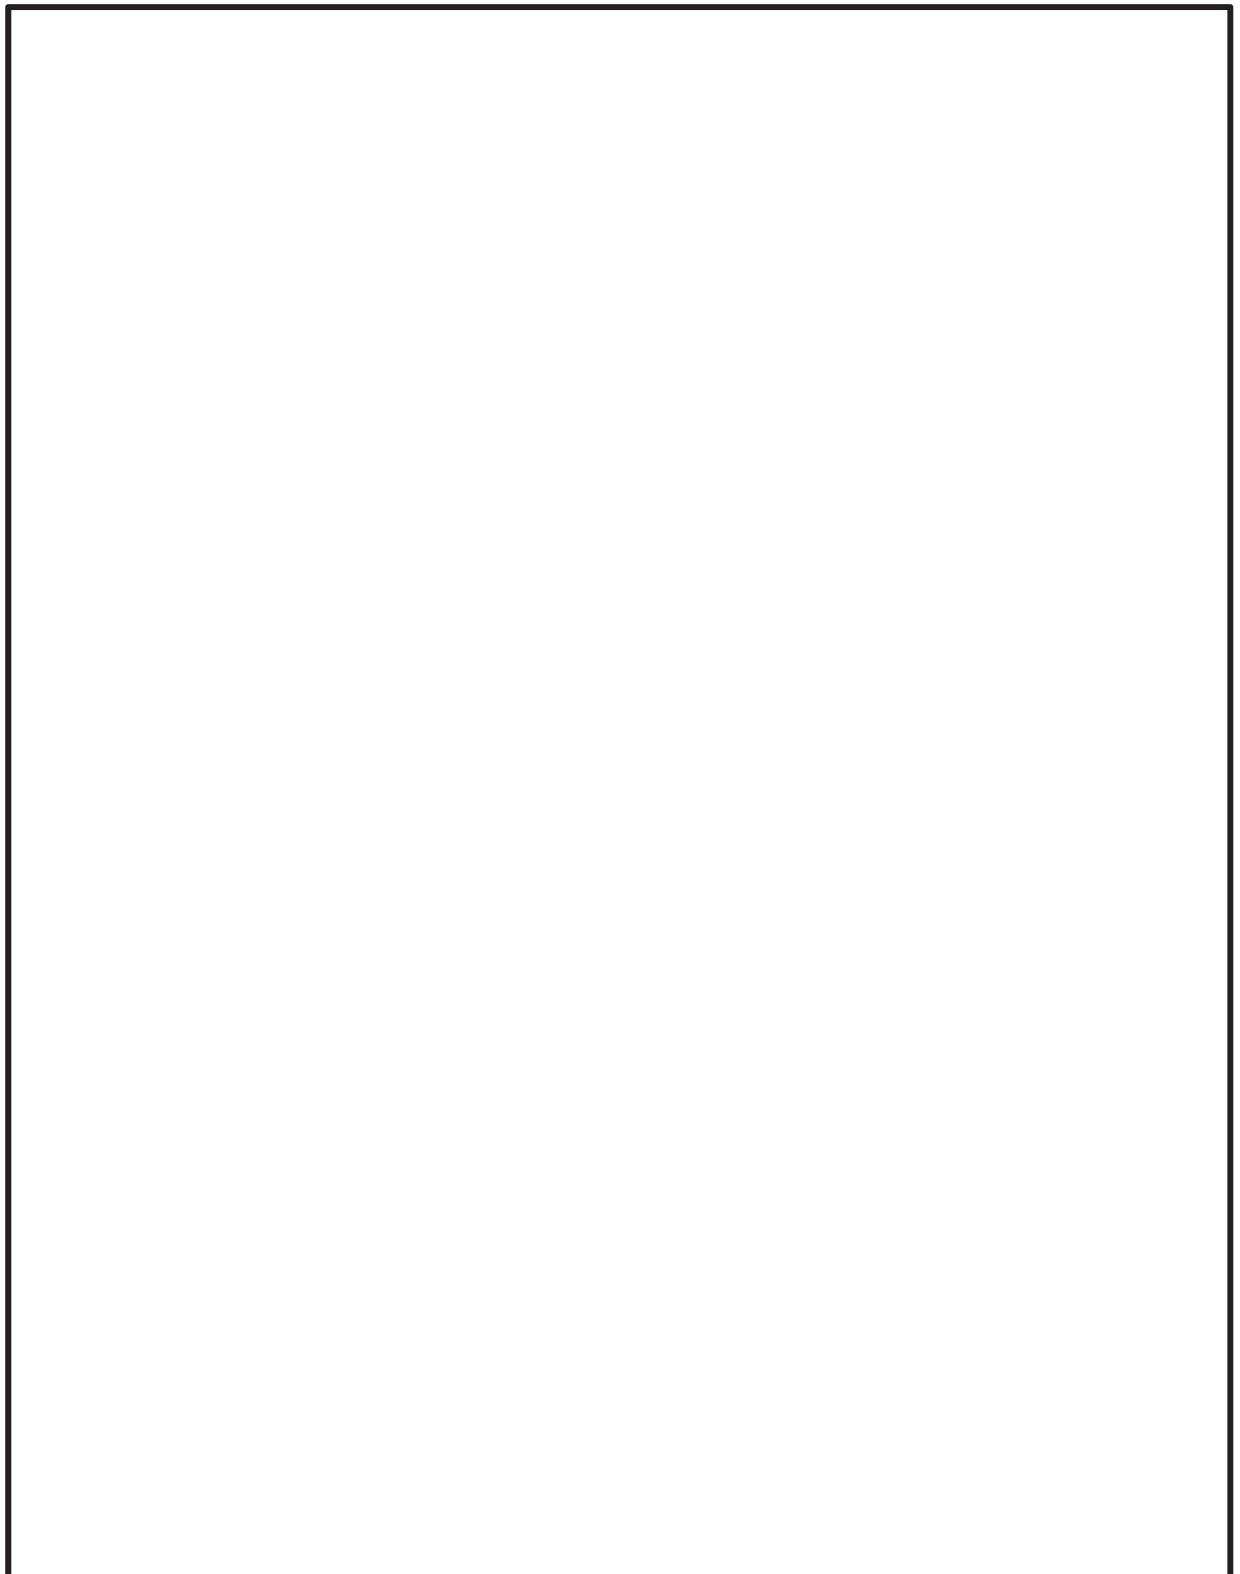

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

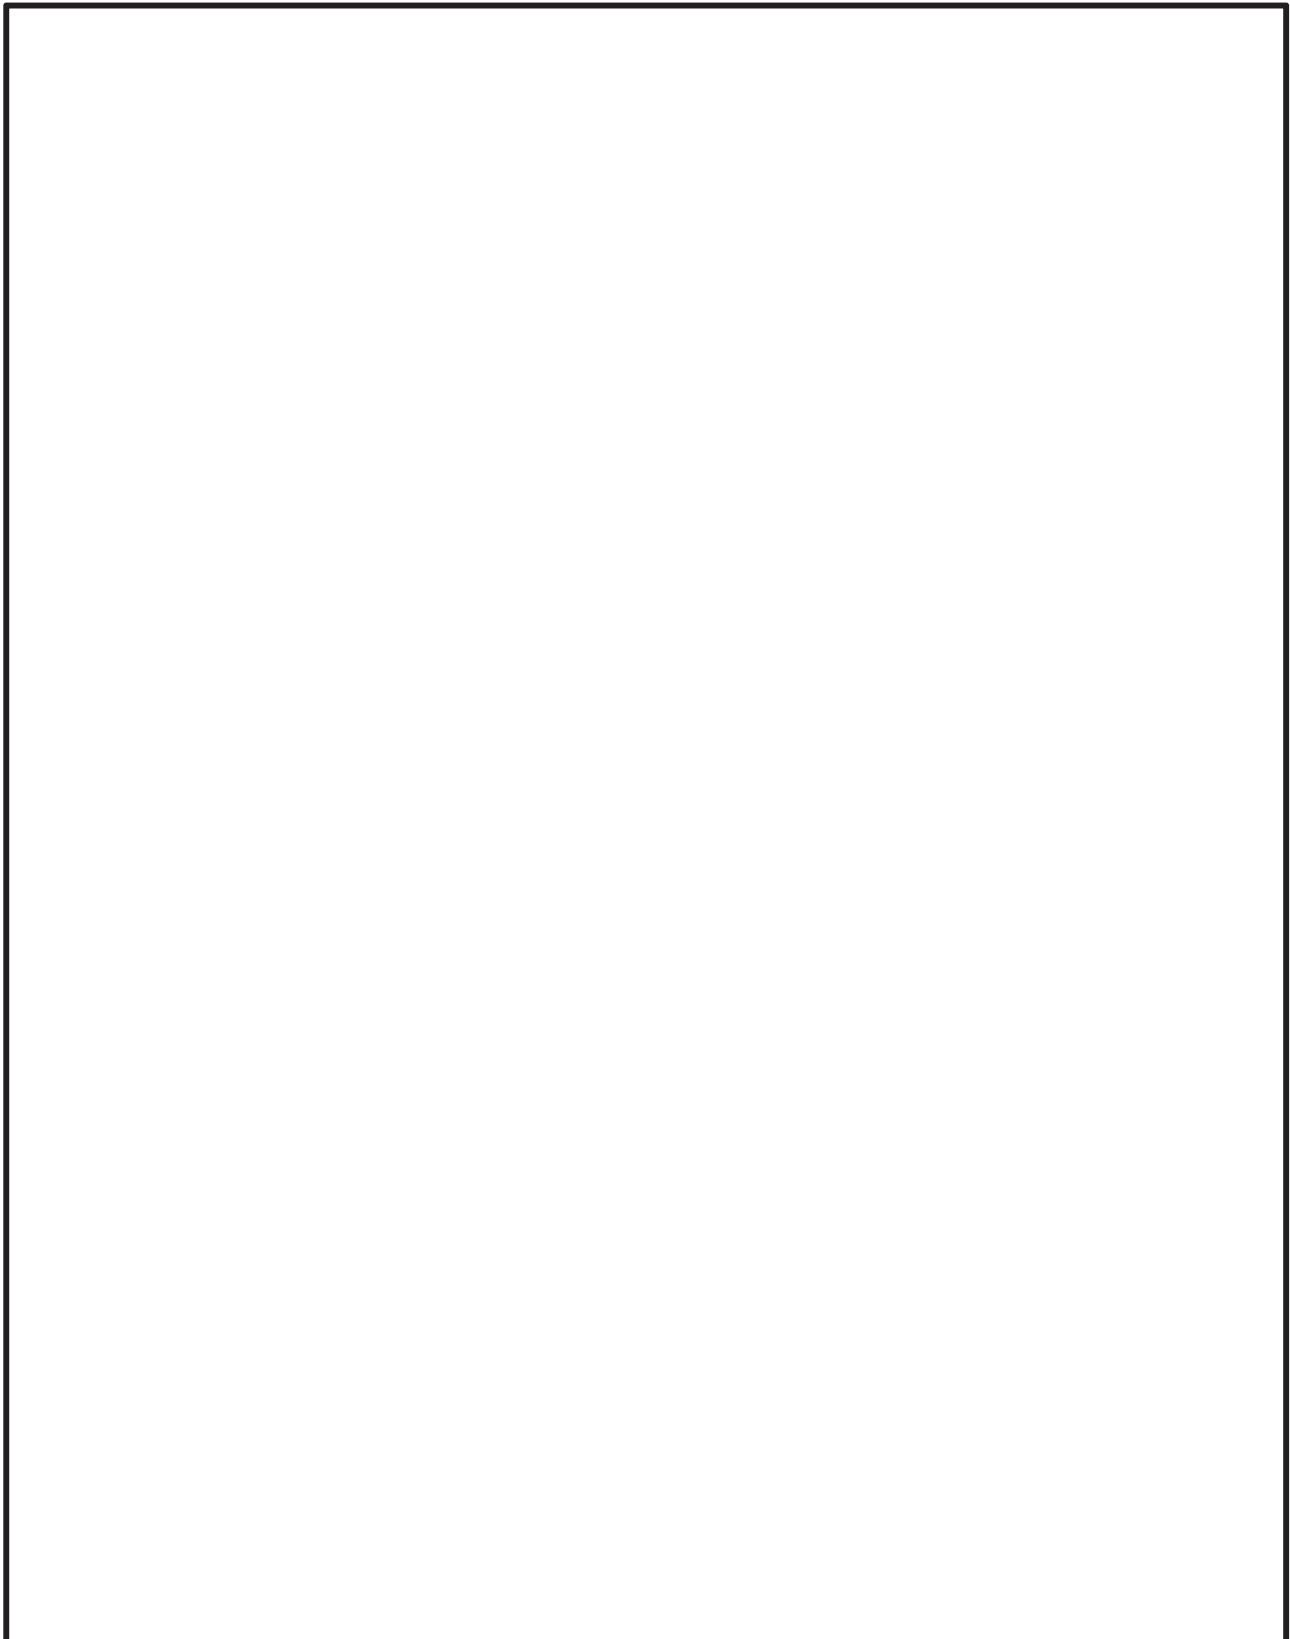


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

### 別紙 13 ピーク応力の大きさと等価繰返し回数の関係

「昭和 55 年度 耐震設計の標準化に関する調査報告書」にてピーク応力の設定値が高くなるほど回数が大きくなる傾向となることが確認されている。本資料ではピーク応力を大きく設定することで、等価繰返し回数が大きく算出され、保守的な設定になることを簡単な例により説明する。

例として、別図 13-1 に示す応答波形を仮定する。

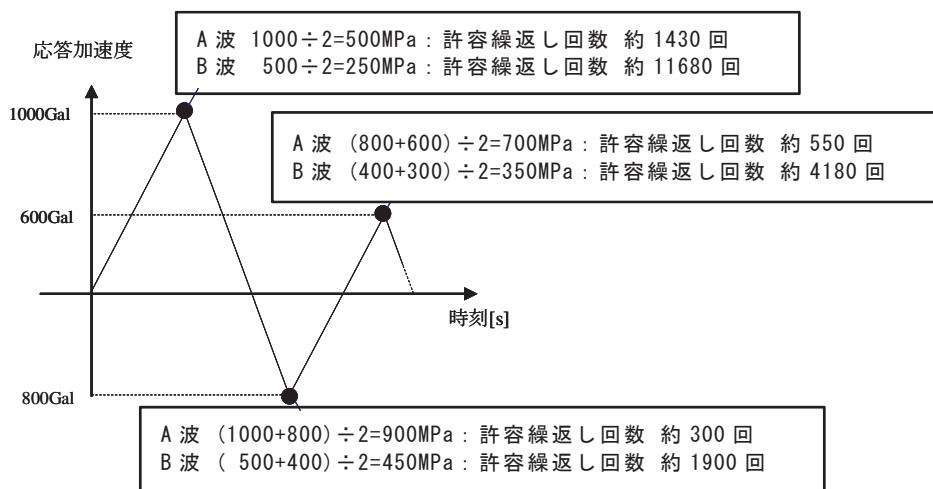


別図 13-1 1 質点系の時刻歴応答波

また、大小 2 つの応答波形について、応答振幅が 2 対 1 の関係であると仮定し、以下に示す最大ピーク応力を仮定し、それぞれの等価繰返し回数を算出する。なお、別図 13-1 の各ピーク応力は 1 質点系の応答波形に線形比例で設定した。

- ・ A 波：地震動に対する最大ピーク応力 900MPa
- ・ B 波：地震動に対する最大ピーク応力 450MPa

各ピークにおける許容繰返し回数は、別図 13-2 に示す炭素鋼の設計疲労線図にて算出し、その結果を別図 13-1 に併せて示す。

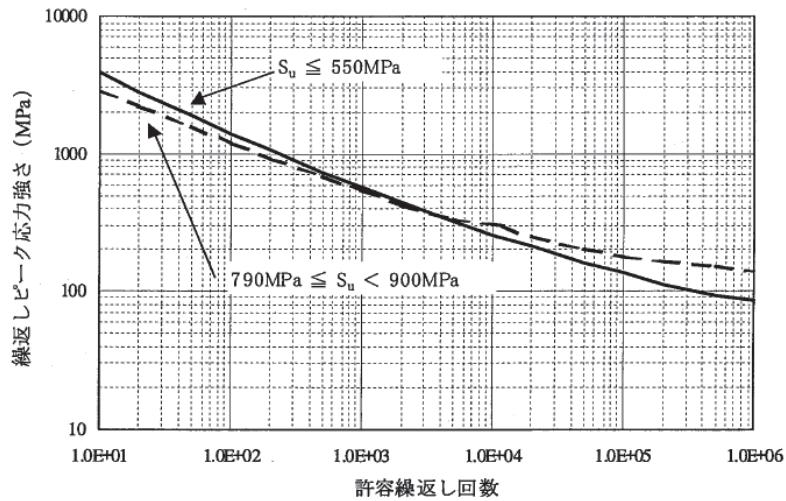

(J S M E 設計・建設規格より抜粋)

別図 13-2 設計疲労線図

これにより、算出した等価繰返し回数は以下の関係となる。

$$A \text{ 波の地震動の等価繰返し回数} : \left\{ \frac{0.5}{1430} + \frac{0.5}{300} + \frac{0.5}{550} \right\} \times 300 = 0.88 \text{ 回}$$

$$B \text{ 波の地震動の等価繰返し回数} : \left\{ \frac{0.5}{11680} + \frac{0.5}{1900} + \frac{0.5}{4180} \right\} \times 1900 = 0.81 \text{ 回}$$

上記の結果を比較すると、各ピーク応力における許容繰返し回数の差が等価繰返し回数に影響するため、A 波の等価繰返し回数が大きくなることが分かる。その許容繰返し回数の差は、別図 13-2 に示す通り、ピーク応力が小さくなるにつれて、設計疲労線図の勾配が緩やかになっているため、ピーク応力が低減するほど許容繰返し回数の増加の割合が大きくなっていることによるものである。

以上より、ピーク応力を大きく設定することは、等価繰返し回数が大きく算出されるため、保守的な設定であると言える。

## 別紙 14 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub> による疲労評価の省略

### 1. はじめに

今回工認では、基準地震動 S<sub>s</sub>（以下、S<sub>s</sub> という。）に対する構造強度評価において、発生応力が弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>（以下、S<sub>d</sub> という。）に対する評価基準値を満足する場合、S<sub>d</sub> に対する応力評価を省略すること\*としている。また、S<sub>d</sub> に対する疲労評価については、S<sub>s</sub> に対する疲労評価に S<sub>d</sub> の等価繰返し回数を考慮することで、S<sub>d</sub> に対するピーク応力を用いた疲労評価を省略することとしている。

本資料では、上記のうち S<sub>d</sub> に対するピーク応力を用いた疲労評価の省略（S<sub>d</sub> による疲労評価の省略）の考え方及び妥当性について説明するものである。

注記\*：補足説明資料「600-2 耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について」参照


### 2. S<sub>d</sub> による疲労評価省略の考え方及び妥当性

各設備に対する疲労評価は、応力評価から求められるピーク応力と J S M E 設計・建設規格の設計疲労線図から許容繰返し回数を読み取り、等価繰返し回数と許容繰返し回数の比により地震に対する疲労累積係数を算出する。（下式参照）

$$\text{疲労累積係数}^* = \frac{\text{等価繰返し回数}}{\text{許容繰返し回数}} \leq 1.0 \cdots \cdots \cdots \cdots \quad (1)$$

注記\*：地震動のみによる疲労評価の例

弹性設計用地震動 S<sub>d</sub> に対する疲労累積係数については、上記（1）式において分子を「S<sub>d</sub> に対する等価繰返し回数」、分母を「S<sub>d</sub> に対する許容繰返し回数」とするものであるが、今回工認における「弹性設計用地震動 S<sub>d</sub> による疲労評価の省略」においては、分母に「S<sub>s</sub> に対する等価繰返し回数」を用いる。（別図 14-1 参照）

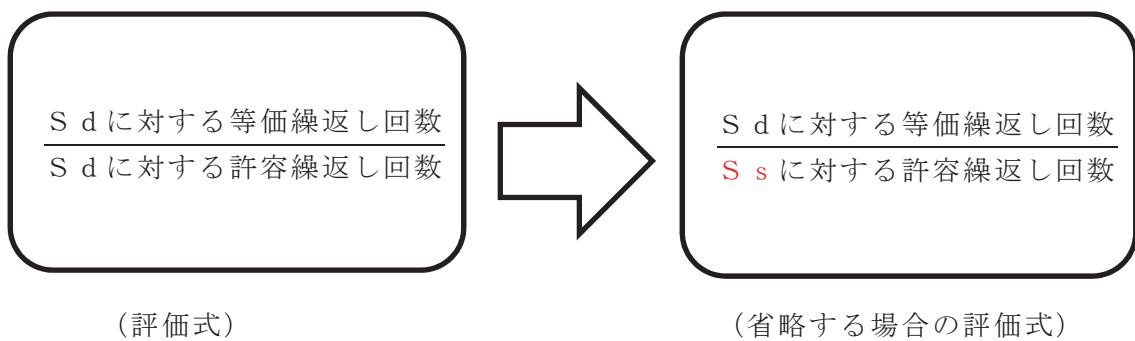

別図 14-1 弾性設計用地震動  $S_d$  の疲労評価を省略する場合の疲労累積係数の評価式


ここで、許容繰返し回数及び等価繰返し回数について、 $S_s$ に対する回数と  $S_d$ に対する回数の関係性について、以下の通り整理される。

#### 【等価繰返し回数（分子）】

等価繰返し回数（分子）について、通常の評価式と同様、弾性設計用地震動  $S_d$  の疲労評価を省略する場合も「 $S_d$ に対する等価繰返し回数」を用いるため、差異はない。

#### 【許容繰返し回数（分母）】

許容繰返し回数（分母）について、「 $S_s$ に対する許容繰返し回数」と「 $S_d$ に対する許容繰返し回数」を用いる場合では、「 $S_s$ に対する許容繰返し回数」の方が小さくなる。これは、許容繰返し回数は設計疲労線図におけるピーク応力と許容繰返し回数の関係によるもので、弾性設計用地震動  $S_d$  に比べ基準地震動  $S_s$  の地震加速度が大きくピーク応力も大きくなることを踏まえると、別図 14-2 のとおり許容繰返し回数は小さくなるためである。

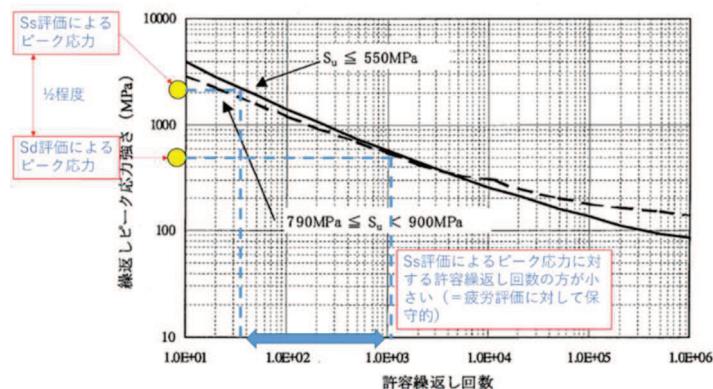

(J S M E 設計・建設規格に加筆)

別図 14-2 ピーク応力の違いによる許容繰返し回数の関係

弾性設計用地震動  $S_d$  の疲労評価を省略する場合、疲労累積係数の評価式（1）の内、分子は変わらず分母が小さくなるため、疲労累積係数は大きくなる。そのため、疲労評価は疲労累積が大きいほど評価が厳しくなり、疲労累積係数が大きくなり、評価が保守的になる。

以上より、今回工認における弾性設計用地震動  $S_d$  による疲労評価の省略は妥当である。

### 3. $S_d$ に対する疲労評価方法の分類

$S_d$  に対する疲労評価方法は、許容繰返し回数の設定に用いるピーク応力、適用する等価繰返し回数によって、4 ケースに分類される。このうち、 $S_d$  による疲労評価を省略できるのは、ケース 1 及びケース 2 となる。

なお、 $S_d$  による疲労評価が省略可能な場合（ケース 1、ケース 2）であっても、疲労評価する場合（ケース 3、ケース 4）もある。

	ケース 1	ケース 2	ケース 3	ケース 4
許容繰返し回数の設定	$S_s$ によるピーク応力	$S_s$ によるピーク応力	$S_d$ によるピーク応力	$S_d$ によるピーク応力
適用する等価繰返し回数	$S_d$ に対する一律に設定する等価繰返し回数	$S_d$ に対する個別に設定する等価繰返し回数	$S_d$ に対する一律に設定する等価繰返し回数	$S_d$ に対する個別定する等価繰返し回数
$S_d$ による疲労評価の省略	○	○	×	×

## 別紙 15 等価繰返し回数算出プログラム

### 1. はじめに

今回工認における等価繰返し回数算出において使用した計算機プログラム（解析コード）について説明する。

女川原子力発電所第 2 号機の等価繰返し回数の算出において、「ECN\_P」を使用しており、解析コードの概要を以降に記載する。


### 2. 解析コードの概要

項目	コード名
	ECN_P
使用目的	地震等価繰返し回数の算出
開発機関	三菱重工業株式会社
開発時期	2013 年
使用したバージョン	Ver1.04, Ver1.05
コードの概要	一般的に疲労評価にて使用されるレインフロー法を用いて時刻歴波形に対する地震等価繰返し回数を算出する解析コードである。また、時刻歴波形より応答スペクトルを計算する機能についても統合したシステムである。
検証(Verification) 及び妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証(Verification)】</b> 本解析コードの検証の内容は、以下の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本解析コードで算出した地震等価繰返し回数と、手計算で計算した値が一致することを確認している。</li><li>・本解析コードの運用環境について、動作環境を満足する計算機にて用いていることを確認している。</li></ul> <p><b>【妥当性確認(Validation)】</b> 本解析コードの妥当性確認内容は、以下の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・算出方法は J E A G 4 6 0 1 - 1987 記載の設計用地震等価繰返し回数の設定(ピーク応力法) のフローに従っており、妥当性に問題はない。</li></ul>

### 3. 解析コード(ECN\_P)における等価繰返し回数算出機能の検証

#### 3.1 概要

本工事計画認可申請書において使用した解析コード「ECN\_P」(以下、「本解析コード」という。)を用いて得られた計算結果の妥当性を確認し、本解析コードの検証を行うものである。本解析コードを用いた、等価繰返し回数算出フロー(ピーク応力法)を別図15-1に示す。

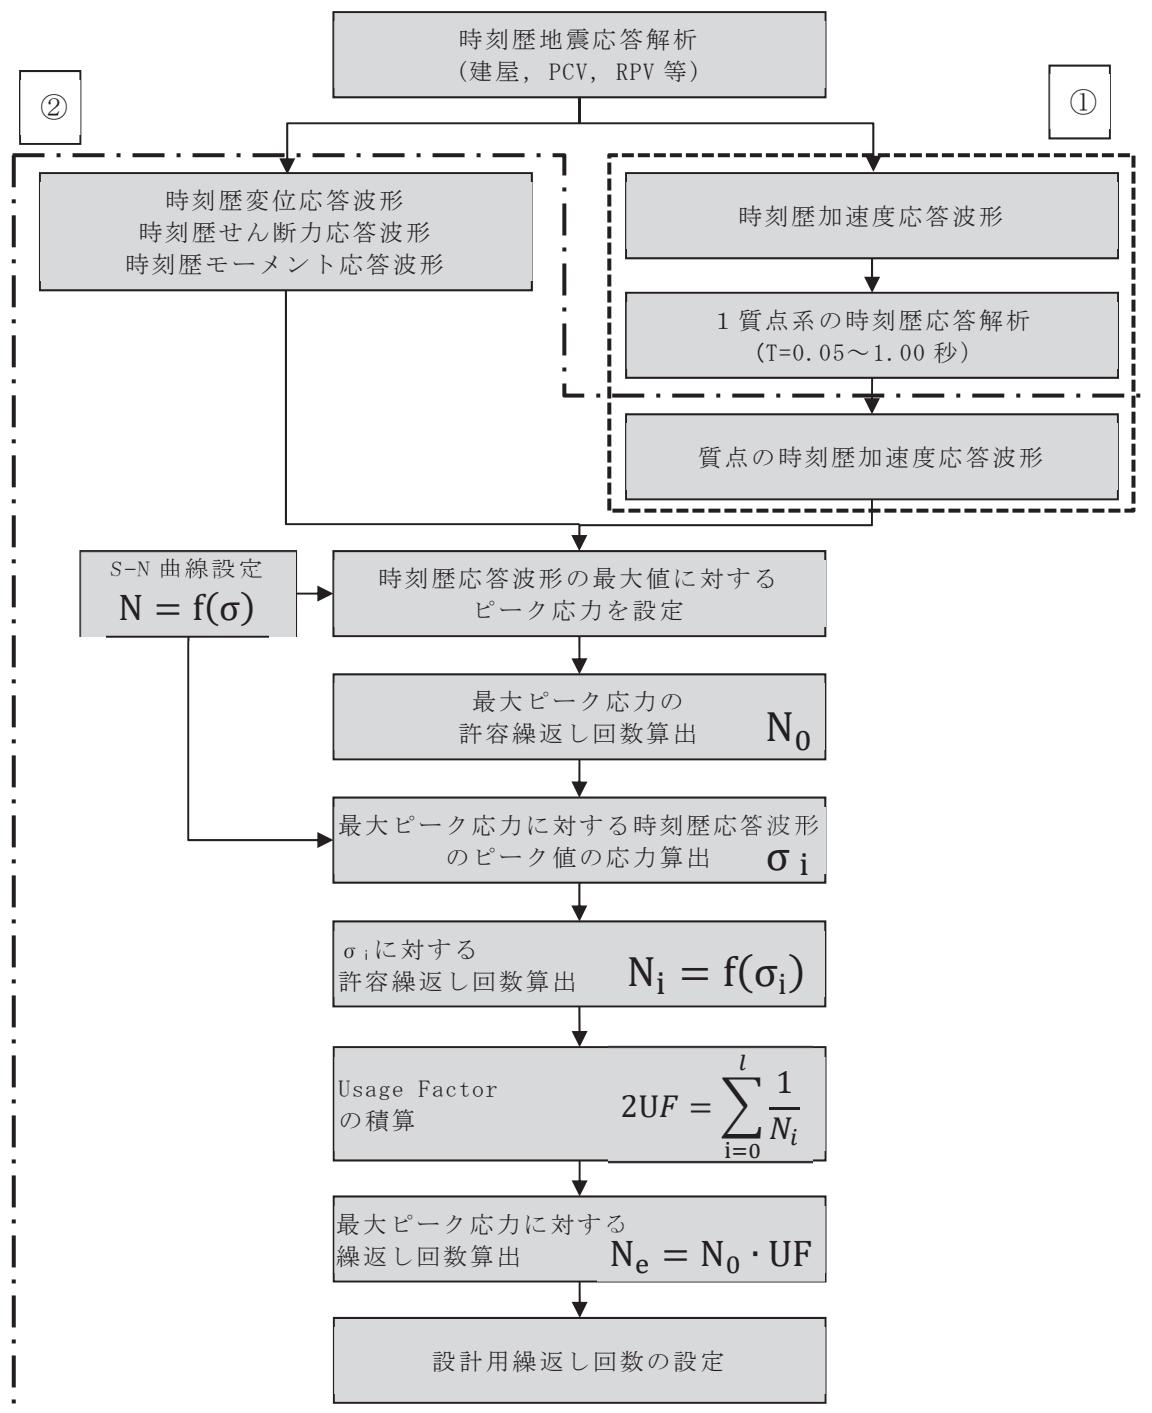

別図 15-1 等価繰返し回数算出フロー(ピーク応力法)

### 3.2 解析コードの検証

#### (1) 検証の概要

本解析コードと手計算により算出した等価繰返し回数の比較をすることにより、解析コードの検証を行った。

#### (2) 検証ケース

別図 15-2 に示す加速度時刻歴データを入力地震動として、本解析コードを用いて等価繰返し回数を計算する。等価繰返し回数算出において、別図 15-1 に示す等価繰返し回数算出フロー(ピーク応力法) の①, ②の計算を行っているが、①の時刻歴加速度応答波形による 1 質点系の時刻歴応答解析は、「CHERRY」(他プラントにて工認実績を有するプログラム) の設計用床応答曲線作成機能と同モジュールを使用している。

時刻歴加速度応答波形による 1 質点系の時刻歴応答解析後の処理は②と同じであるため、本検証では、②の計算結果と手計算により算出した等価繰返し回数の比較を行う。検証に用いる入力地震波（加速度時刻歴）を別図 15-2 に示す。



別図 15-2 入力地震波（加速度時刻歴）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(3) 算出条件

J E A G 4 6 0 1 - 1987 記載の等価繰返し回数算出フロー(ピーク応力法) のうち加速度時刻歴波形に対する等価繰返し回数を算出する。算出条件を別表 15-1 に、使用する設計疲労線図の材料データを別表 15-2 に示す。

別表 15-1 算出条件

設定項目	算出条件
設計疲労線図	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼 ( $S_u \leq 550 \text{ MPa}$ )
最大ピーク応力	1471MPa

別表 15-2 設計疲労線図 材料データ

許容繰返し回数 (回)	繰返しピーク応力強さ (MPa)
10	3999
20	2827
50	1896
100	1413
200	1069
500	724
1000	572
2000	441
5000	331
10000	262
12000	248
20000	214
50000	159
100000	138
200000	114
500000	93
1000000	86

#### (4) 計算結果の比較

本解析コード及び手計算で計算した等価繰返し回数  $N_e$  を別表 15-3 に示す。そのうち、応力に対する許容繰返し回数  $N_i$  は J S M E 設計・建設規格に記載の補間方法を用いて算出した。また、 $N_0$  は  $N_i$  における最大ピーク応力である。

手計算による  $\sigma_i$  に対する許容繰返し回数  $N_i$  の計算結果を別表 15-4、手計算による疲労累積係数 UF の計算結果を別表 15-5 に示す。

#### (5) 検証結果

別表 15-3 に示す等価繰返し回数の比較結果の通り、両者は一致しており、本解析コードを用いて得られた計算結果の妥当性を確認した。

別表 15-3 本解析コード及び手計算による等価繰返し回数の計算結果

No.	項目	「ECN_P」による 計算結果	手計算による 計算結果
1	Usage Factor UF(合計値)		
2	最大ピーク応力の許容繰返し回数 $N_0$ (回) (最大ピーク応力 1471MPa)		
3	地震等価繰返し回数 $N_e$ (回) ( $N_e = N_0 \times UF$ )		

注記＊：本解析コードでは、整数に切り上げた数値が出力される

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 15-4 手計算による  $\sigma_i$  に対する許容繰返し回数  $N_i$  の計算結果

ピーク点		加速度 (m/s <sup>2</sup> )	最大ピーク応力 1471MPa に対する時刻歴応答波形 のピーク応力 $\sigma_i$ (MPa)	$\sigma_i$ に対する 許容繰返し回数 $N_i$ (回) *
START	END			
①	①			
①	②			
②	③			
④	⑤			
⑤	⑤'			
⑥	⑦			
⑦	⑦'			
⑧	⑨			
⑨	⑨'			
⑩	⑪			
⑪	⑪'			
⑬	⑫			
⑭	⑮			
⑮	⑮'			
⑯	⑯'			
⑰	⑰			

注記\* : 設計疲労線図における繰返しピーク応力強さは、極大値と極小値の差を 2 分の 1 したものであることから、許容繰返し回数を読み取る際は、ピーク応力を 2 分の 1 した値における許容繰返し回数を読み取った

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 15-5 手計算による疲労累積係数 UF の計算結果

ピーク点		$\sigma_i$ に対する 許容繰返し回数 $N_i$ (回)	Usage Factor F (=0.5/Ni)
START	END		
①	①		
①	②		
②	③		
④	⑤		
⑤	⑤'		
⑥	⑦		
⑦	⑦'		
⑧	⑨		
⑨	⑨'		
⑩	⑪		
⑪	⑪'		
⑬	⑫		
⑭	⑮		
⑮	⑮'		
⑯	⑯		
⑯	⑯'		
⑰	⑰		



合計値 : 1.4322E-02

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 別紙 16 多方向入力を対象とした等価繰返し回数算出方法

### 1. はじめに


本資料は、多方向入力を対象とした等価繰返し回数算出方法についてまとめたものである。本内容は、2項にて電共研「新規制基準対応を踏まえた機器・配管系評価方法に関する研究」(平成29年3月)における検討内容を示し、3項にて女川原子力発電所第2号機において多方向入力時に各方向の等価繰返し回数の最大値を用いることが妥当であることを示すものである。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


別紙 16-3  
枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

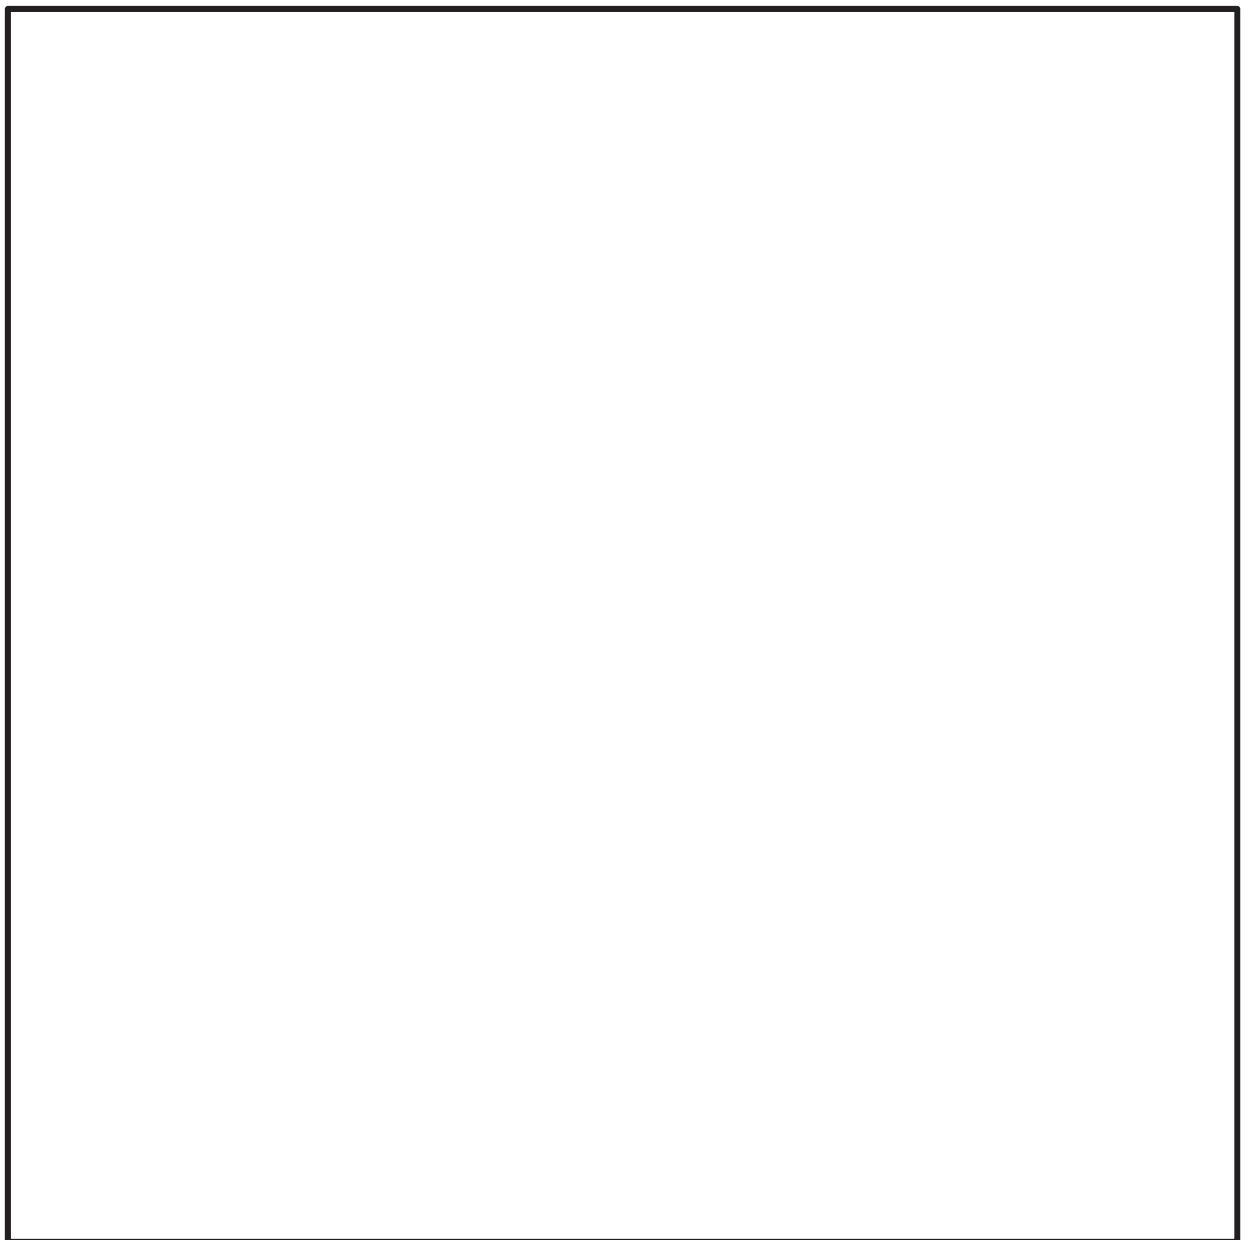


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

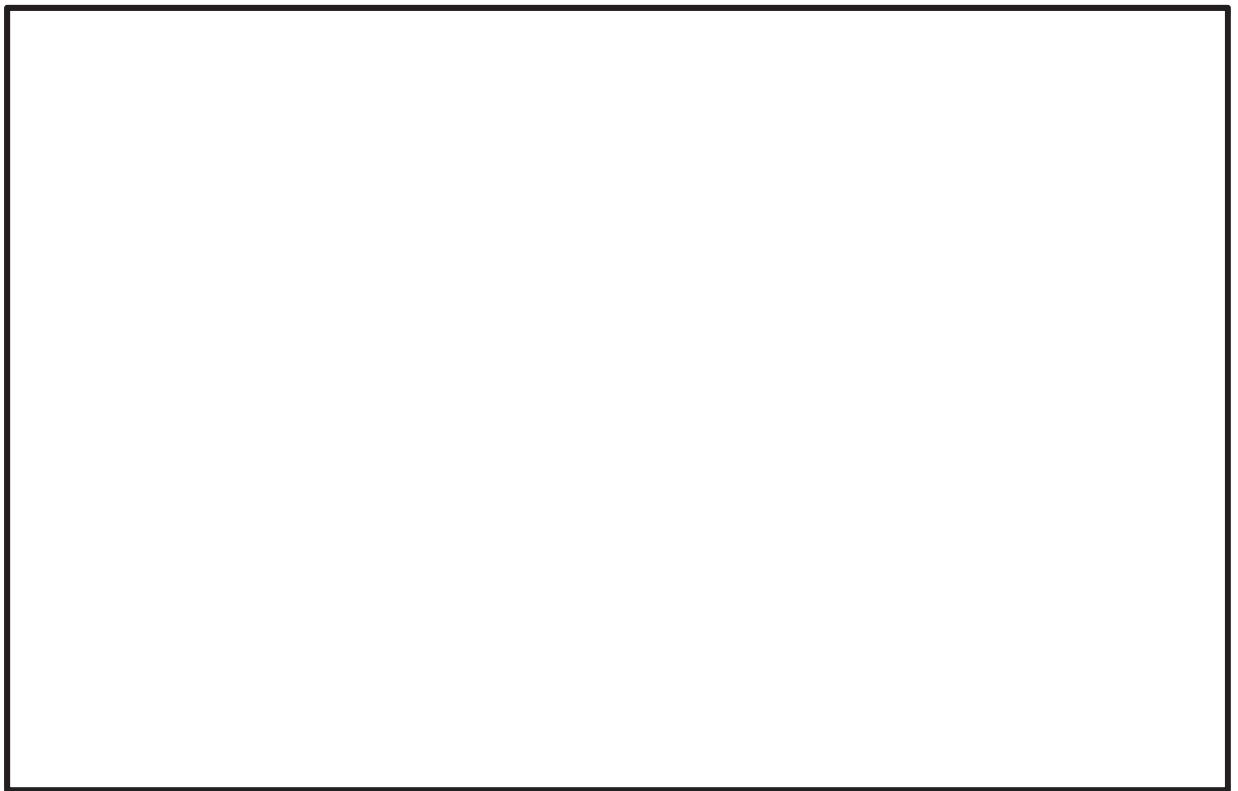


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

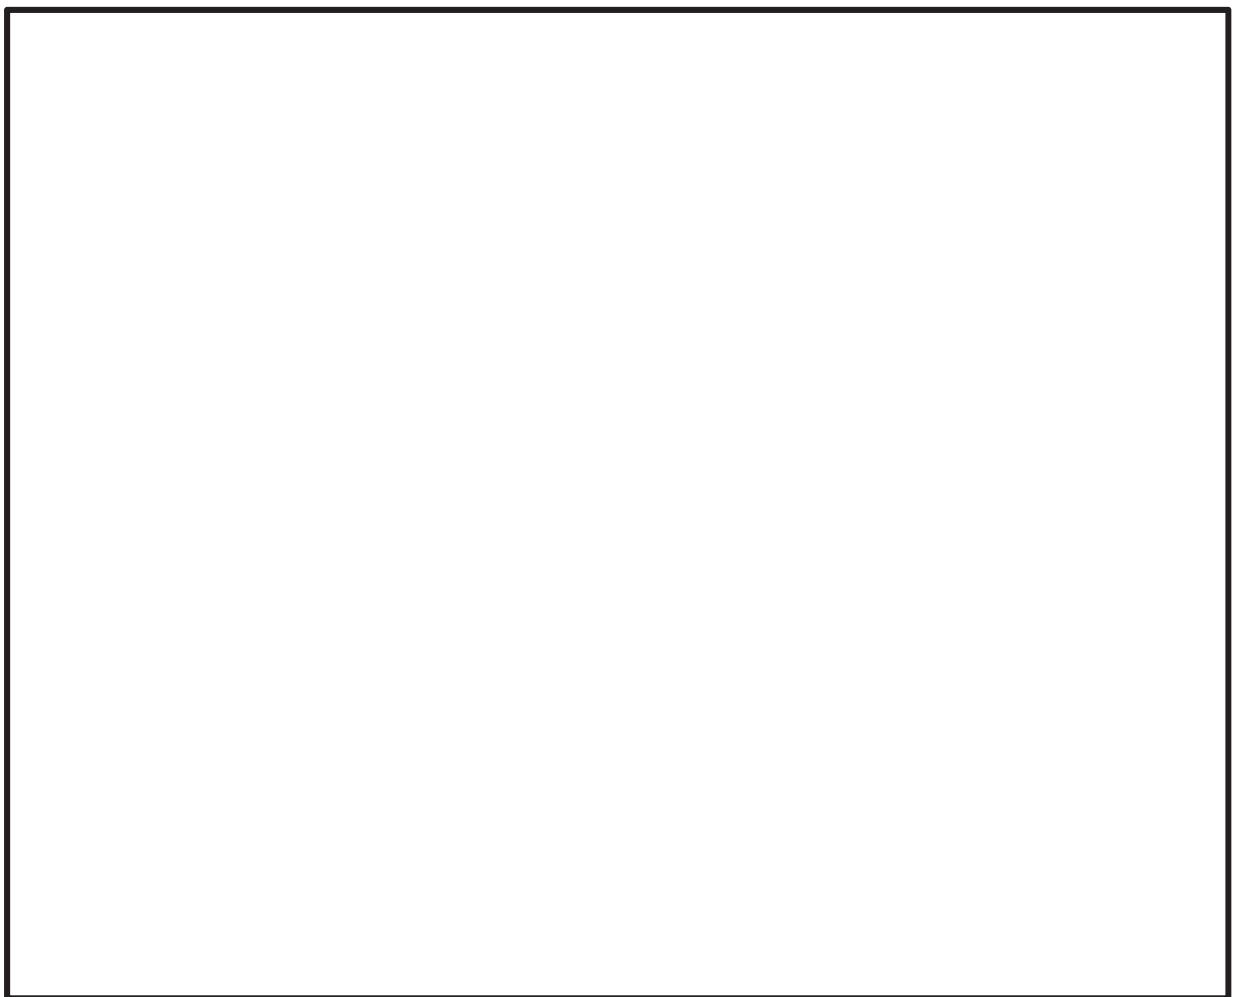

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

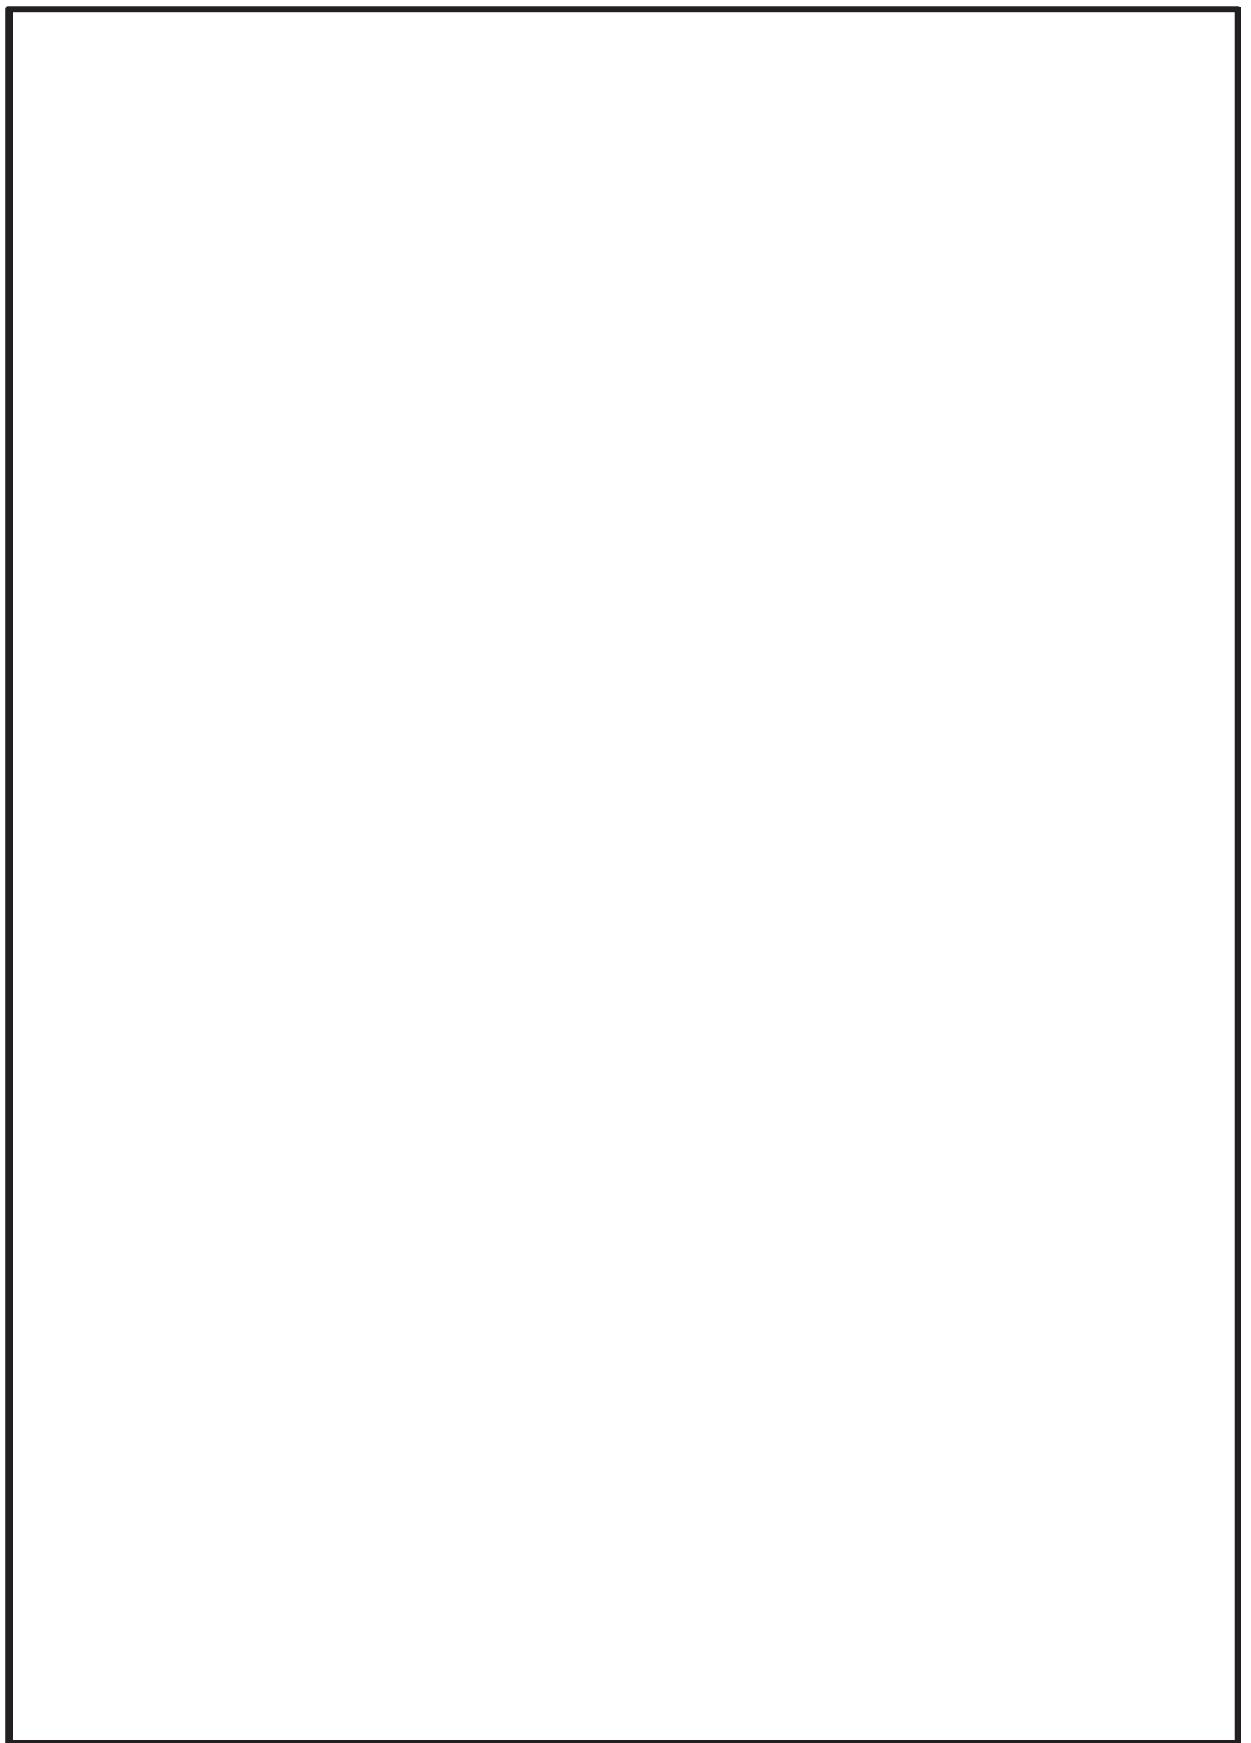

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

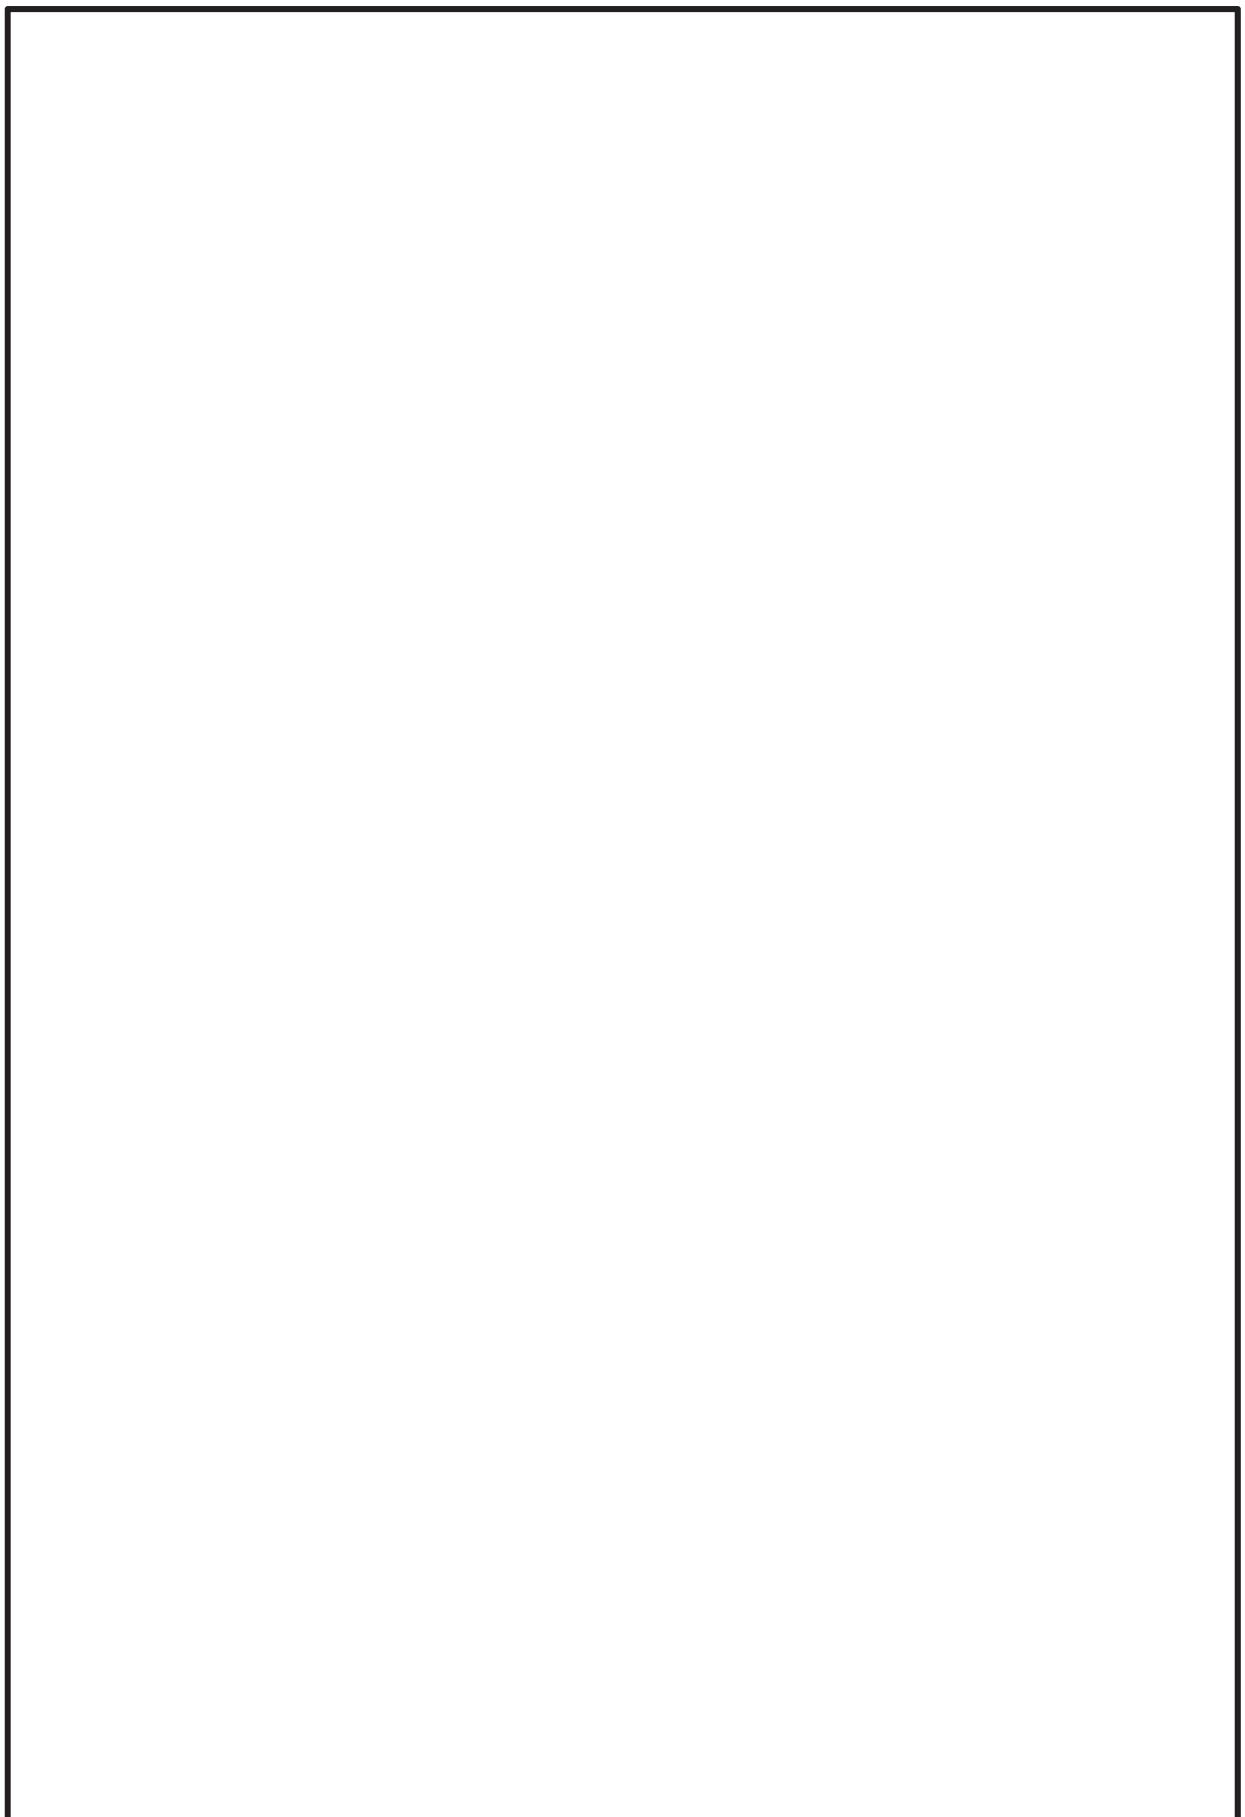



枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


別紙 16-11 框囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別紙 16-12

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


### 3 女川原子力発電所第2号機における多方向入力を対象とした等価繰返し回数算出方法

2.2.2 項において2方向同時入力の結果について纏めているが、下記理由により3方向同時入力に対しても同様に各方向の等価繰返し回数の最大値を用いることは妥当であることが言える。

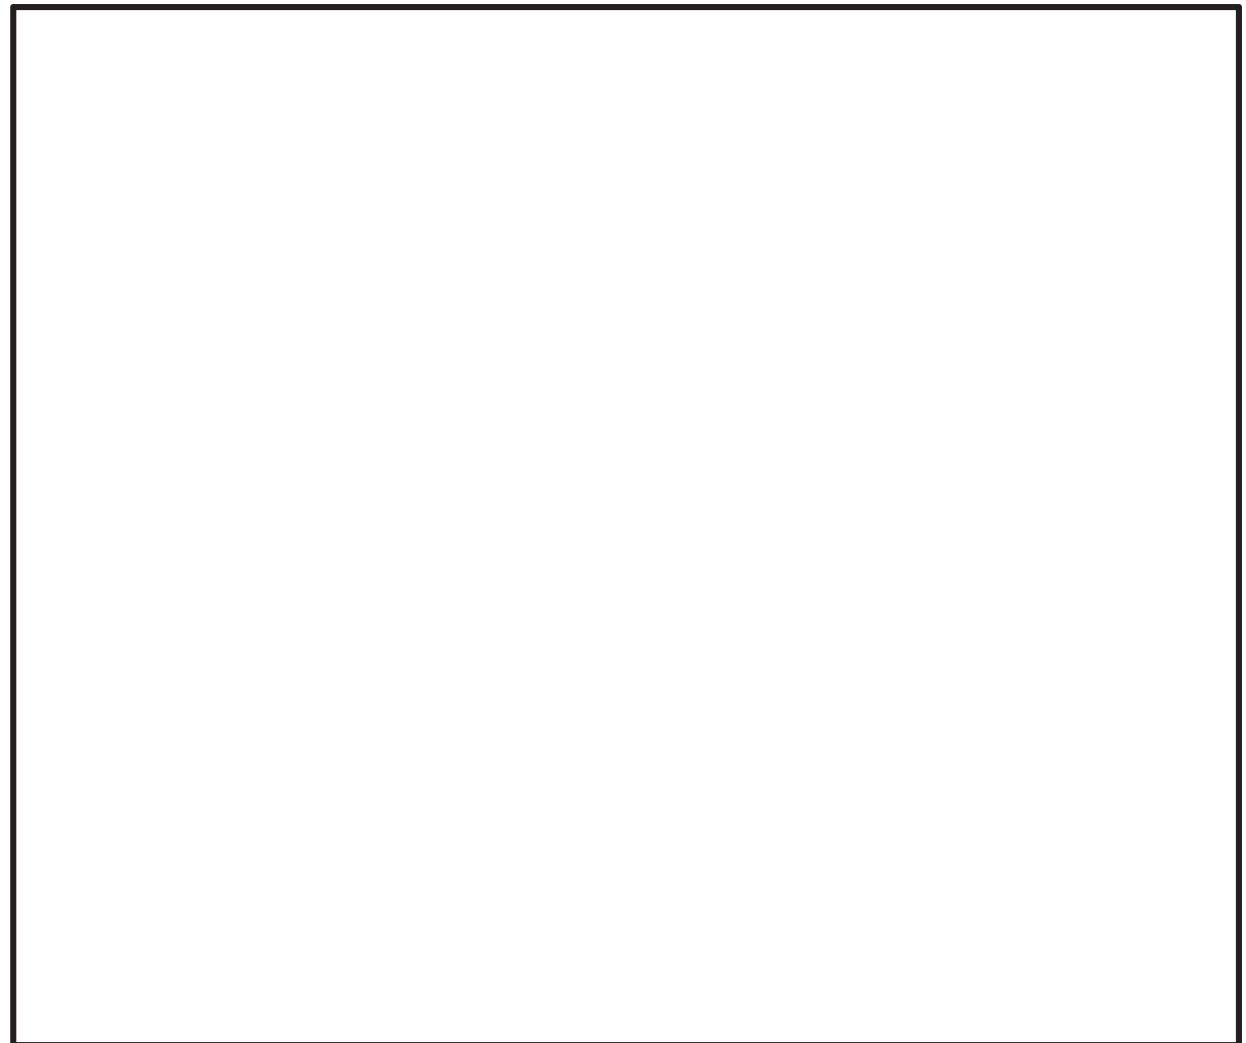

以上のことから、女川原子力発電所第2号機においても、各方向の等価繰返し回数の最大値を用いることは妥当である。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



別紙 16-14

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 別紙 17 時刻歴応答波形（荷重）から直接等価繰返し回数を算出した場合との比較検討

### 1. はじめに

J E A G 4 6 0 1 – 1987 記載のピーク応力法による算出フロー(以下「J E A G フロー」という。)には分岐があり、地震荷重が時刻歴より求める機器系(時刻歴応答解析から算出される時刻歴応答波形(荷重)を用いる場合)((以下「時刻歴フロー」という。))と、地震荷重を応答スペクトルより求める機器系(建屋応答及び建屋-機器連成系の応答に基づく1質点系応答解析により算出した時刻歴変位波形を用いる場合)((以下「応答スペクトルフロー」という。))が示されている。今回の女川原子力発電所第2号機における一律に設定する地震時等価繰返し回数の設定においては、応答スペクトルフローにて検討することとしている。

本資料では、J E A G フローの時刻歴フローにより等価繰返し回数を算出し、応答スペクトルフローによる算出結果と比較をすることで、今回工認における一律に設定する等価繰返し回数の設定において、応答スペクトルフローにて算出した等価繰返し回数を適用することの妥当性を確認する。

### 2. 時刻歴フローを用いた等価繰返し回数

#### 2.1 対象設備

女川原子力発電所第2号機における大型機器系地震応答解析モデル及び炉内構造物系地震応答解析モデルの各機器に対して、時刻歴応答波形(荷重)から直接等価繰返し回数を算出する。

#### 2.2 検討内容

2.1 の対象設備に対し、建屋-機器連成地震応答解析により得られた荷重(せん断、モーメント、軸力)時刻歴に基づき算出する。なお、等価繰返し回数の算出の際は  $150\text{kg/mm}^2$  ( $1471\text{MPa}$ ) を用いる。

#### 2.3 検討結果

時刻歴応答波形(荷重)における等価繰返し回数の最大回数を整理した結果を別表17-1に、算出結果を別表17-2~別表17-11に示す。別表17-1の結果から、時刻歴フローにおける等価繰返し回数は応答スペクトルフローにおける等価繰返し回数に比べ小さいことを確認した。

以上より、一律に設定した等価繰返し回数の設定に応答スペクトルフローにて検討することは問題ないと考えられる。

別表 17-1 算出フローの違いによる等価繰返し回数の最大回数比較

算出条件							最大回数	比率 * 3		
フロー	荷重	解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	減衰定数				
時刻歴フロー	せん断	大型機器系 地震応答解析モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	— * 2				
	モーメント									
	軸力					0.5				
応答スペクトルフロー	— * 1	炉内構造物系地震応答解析モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	— * 2				
時刻歴フロー	せん断									
	モーメント									
	軸力					0.5				
応答スペクトルフロー	— * 1									

注記 \* 1 : 応答スペクトルフローでは加速度時刻歴を使用

\* 2 : 各設備の減衰定数を考慮した建屋一機器連成地震応答解析から得られる応答を使用

\* 3 : 時刻歴フローの最大回数/応答スペクトルフローの最大回数により算出

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-2 大型機器系地震応答解析モデル（せん断力（EW 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O.P. (m)	算出条件	等価繰返し回数
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	原子炉 圧力容器			
				原子炉 本体の基礎			
				原子炉 しゃへい壁			
				原子炉 格納容器			

注：下線部は算出結果が最大の等価繰返し回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-3 大型機器系地震応答解析モデル（せん断力（NS 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	等価繰返し回数
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	原子炉 圧力容器		
				原子炉 本体の基礎		
				原子炉 しゃへい壁		
				原子炉 格納容器		

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-4 大型機器系地震応答解析モデル（モーメント（EW 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	算出条件	等価繰返し回数
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	原子炉 圧力容器			
				原子炉 本体の基礎			
				原子炉 しゃへい壁			
				原子炉 格納容器			

注：下線部は算出結果が最大の等価繰返し回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-5 大型機器系地震応答解析モデル（モーメント（NS 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O.P. (m)	等価繰返し回数
						算出条件
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	原子炉 圧力容器  原子炉 本体の基礎  原子炉 しゃへい壁  原子炉 格納容器		

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-6 大型機器系地震応答解析モデル（軸力）

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	等価繰返し回数
大型機器系 地震応答解析 モデル	S s - D1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	原子炉 圧力容器		
				原子炉 本体の基礎		
				原子炉 しゃへい壁		
				原子炉 格納容器		

注：下線部は算出結果が最大の等価繰返し回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-7 炉内構造物系地震応答解析モデル（せん断力（EW 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	算出条件	等価線返し回数
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	炉心 シュラウド			
				制御棒 駆動機構 ハウジング			
				制御棒案内管			
				燃料集合体			

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-8 炉内構造物系地震応答解析モデル（せん断力（NS 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	等価繰返し回数
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	炉心 シラウド		
				制御棒 駆動機構 ハウジング		
				制御棒案内管		
				燃料集合体		

注：下線部は算出結果が最大の等価繰返し回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-9 炉内構造物系地震応答解析モデル（モーメント（EW 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	算出条件	等価繰返し回数
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	炉心 シラウド			
				制御棒 駆動機構 ハウジング			
				制御棒案内管			
				燃料集合体			

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-10 炉内構造物系地震応答解析モデル（モーメント（NS 方向））

解析モデル	地震動	設計疲労線図	算出条件		等価繰返し回数
			材料物性の 不確かさ等	機器	
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s - D 1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	炉心 シュラウド  制御棒 駆動機構 ハウジング  制御棒案内管  燃料集合体	

注：下線部は算出結果が最大の等価繰返し回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 17-11 炉内構造物系地震応答解析モデル（軸力）

解析モデル	地震動	設計疲労線図	材料物性の 不確かさ等	機器	O. P. (m)	算出条件	等価繰返し回数
炉内構造物系 地震応答解析 モデル	S s - D1	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	炉心 シラウド			
				制御棒 駆動機構 ハウジング			
				制御棒案内管			


注：下線部は算出結果が最大の等価繰返し回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 2.4 考察

2.3 項に示す通り、時刻歴フローにおける等価繰返し回数は応答スペクトルフローにおける等価繰返し回数に比べ小さいことを確認した。これは各フローの算出方法の違いによるものと考える。ここで、J E A G フローを図 17-1 に示す。

時刻歴フローでは建屋－機器連成地震応答解析から得られる荷重時刻歴から等価繰返し回数を算出するのに対し、応答スペクトルフローでは建屋地震応答解析から得られる応答時刻歴を用いて更に 1 質点系の時刻歴応答解析から得られる応答時刻歴から等価繰返し回数を算出している。応答スペクトルフローの 1 質点系の時刻歴応答解析では、質点に設置された設備の共振が考慮されること、その解析条件として計算する周期帯や減衰定数を保守的に設定していることから、応答スペクトルフローの回数が大きく算出されると考える。

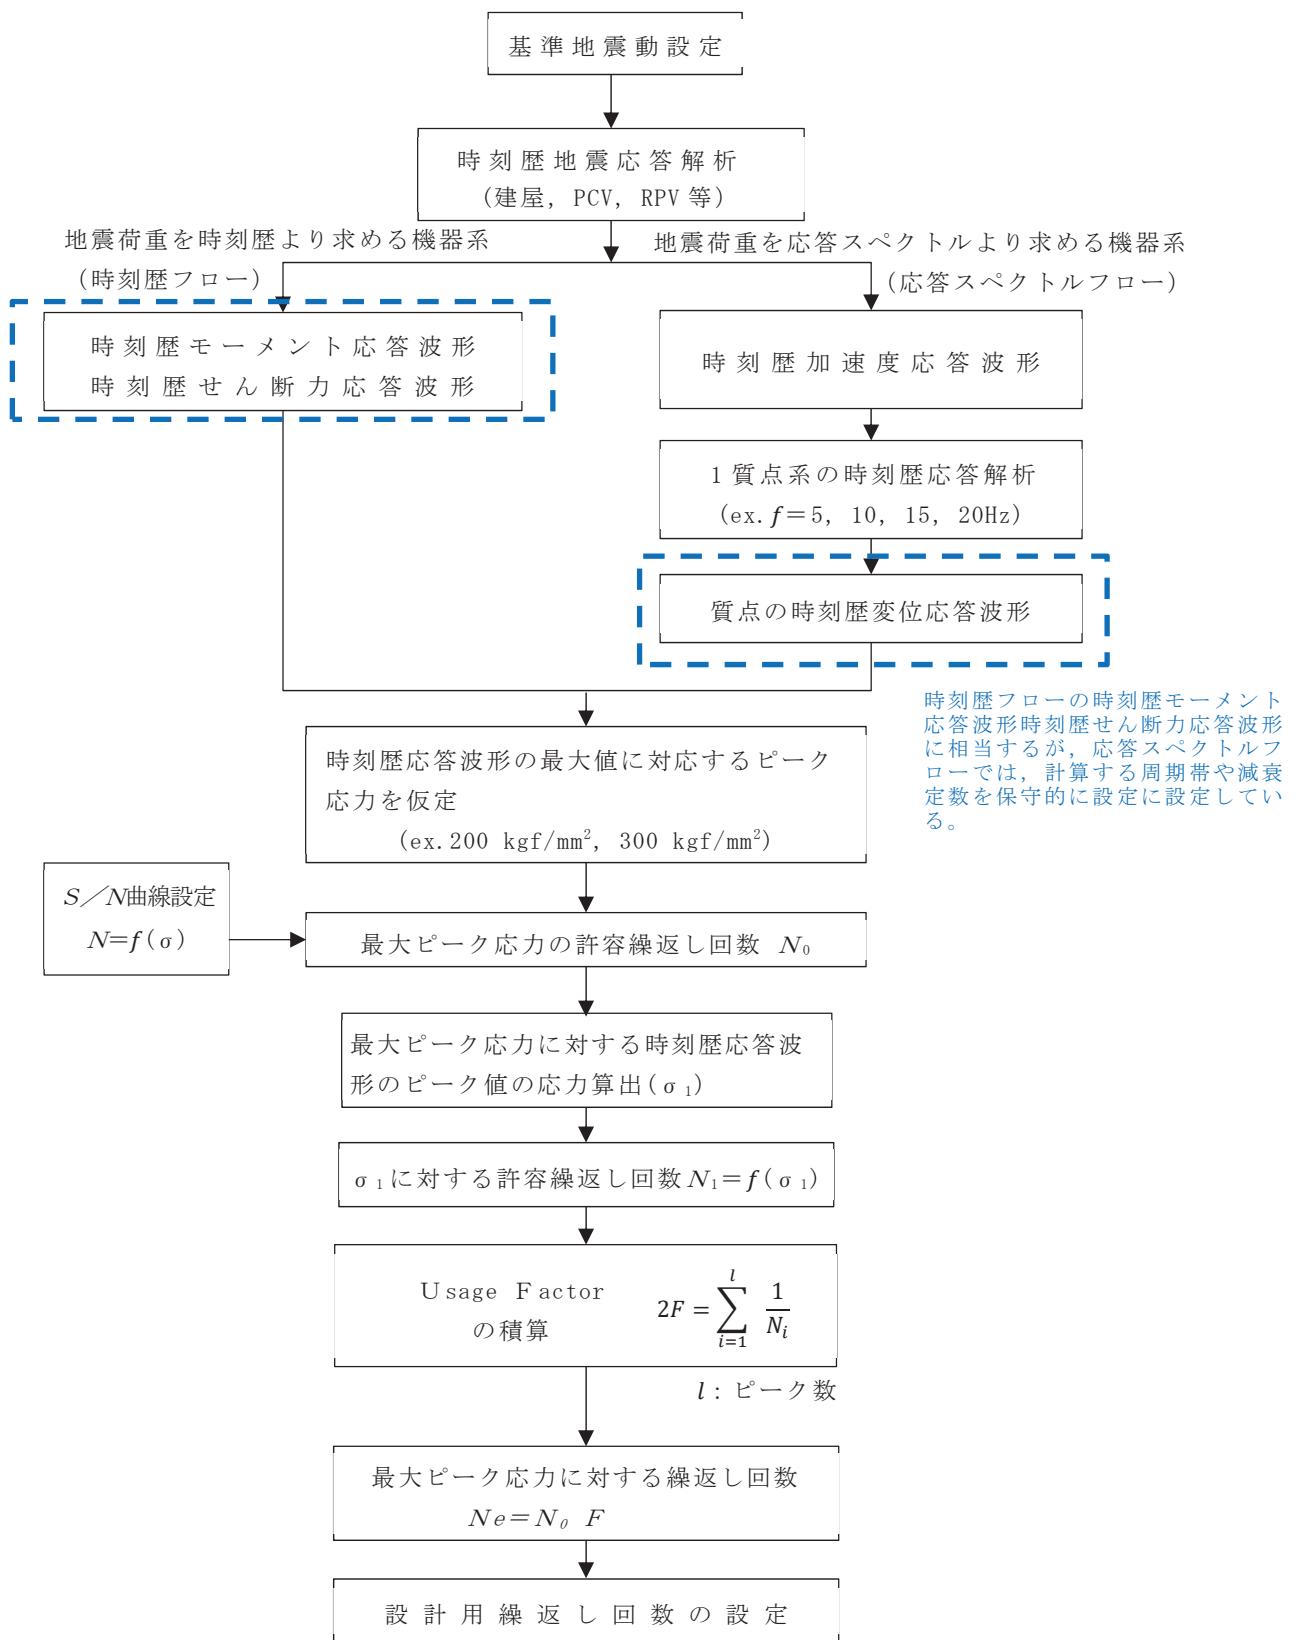

(J E A G 4 6 0 1 - 1987 p576 に加筆)

図 17-1 ピーク応力法による算出フロー

## 別紙 18 時刻歴加速度応答による等価繰返し回数算出の影響

### 1. はじめに

J E A G 4 6 0 1 - 1987 記載のピーク応力法による算出フロー(以下「J E A G フロー」という。)では時刻歴変位応答を用いることとなっているが、女川原子力発電所第2号機における等価繰返し回数算出においては時刻歴加速度応答を用いている。これは、1質点系の変位時刻歴応答と時刻歴加速度応答はほぼ同じ波形となると考えられるためである。

本資料では、変位時刻歴応答より算出した等価繰返し回数と時刻歴加速度応答より算出した等価繰返し回数を比較し、等価繰返し回数算出において同等であることにより時刻歴加速度応答を用いる妥当性を説明する。

### 2. 比較結果

原子炉建屋地震応答解析モデルにおける、時刻歴変位応答より算出した等価繰返し回数と時刻歴加速度応答より算出した等価繰返し回数の比較を別表 18-1～別表 18-3 に示す。また、時刻歴加速度波形を別図 18-1 に、時刻歴変位波形を別図 18-2 に示す。この結果より、等価繰返し回数、時刻歴波形いずれも、同等の結果を示しており、等価繰返し回数の算出において、時刻歴加速度応答を用いることは問題ないと考える。

別表 18-1 時刻歴加速度応答及び時刻歴変位応答による等価繰返し回数  
(原子炉建屋, EW 方向)

算出条件							等価繰返し回数	
解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	O.P. (m)	質点	加速度時刻歴	変位時刻歴
原子炉建屋 地震応答解 析モデル	S s - D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	50.500	10 20		
					41.200	11 21		
					33.200	1 12 15 22 27		
					22.500	2 6 13 16 23 28		
					15.000	3 7 14 17 24 29		
					6.000	4 8 18 25 30		
					-0.800	5 9 19 26 31		
					-8.100	32		

注：下線部は算出結果が異なる等価繰返し回数

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

別表 18-2 時刻歴加速度応答及び時刻歴変位応答による等価繰返し回数  
(原子炉建屋, NS 方向)


算出条件							等価繰返し回数	
解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	O.P. (m)	質点*	加速度時刻歴	変位時刻歴
原子炉建屋 地震応答解 析モデル	S s - D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼 および 高張力鋼	基本ケース	50.500	6 18		
					41.200	7 19		
					33.200	1 8 13 20 25		
					22.500	2 9 14 21 26		
					15.000	3 10 15 22 27		
					6.000	4 11 16 23 28		
					-0.800	5 12 17 24 29		
					-8.100	30		

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


別表 18-3 時刻歴加速度応答及び時刻歴変位応答による等価繰返し回数  
(原子炉建屋, UD 方向)

算出条件							等価繰返し回数	
解析モデル	地震動	減衰定数 (%)	設計疲労線図	材料物性の不確かさ等	O. P. (m)	質点*	加速度時刻歴	変位時刻歴
原子炉建屋 地震応答解析モデル	S s - D 1	0.5	炭素鋼, 低合金鋼および高張力鋼	基本ケース	48.725	4		
					41.200	5		
					33.200	6		
					22.500	7		
					15.000	8		
					6.000	9		
					-0.800	10		
					-8.100	11		

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

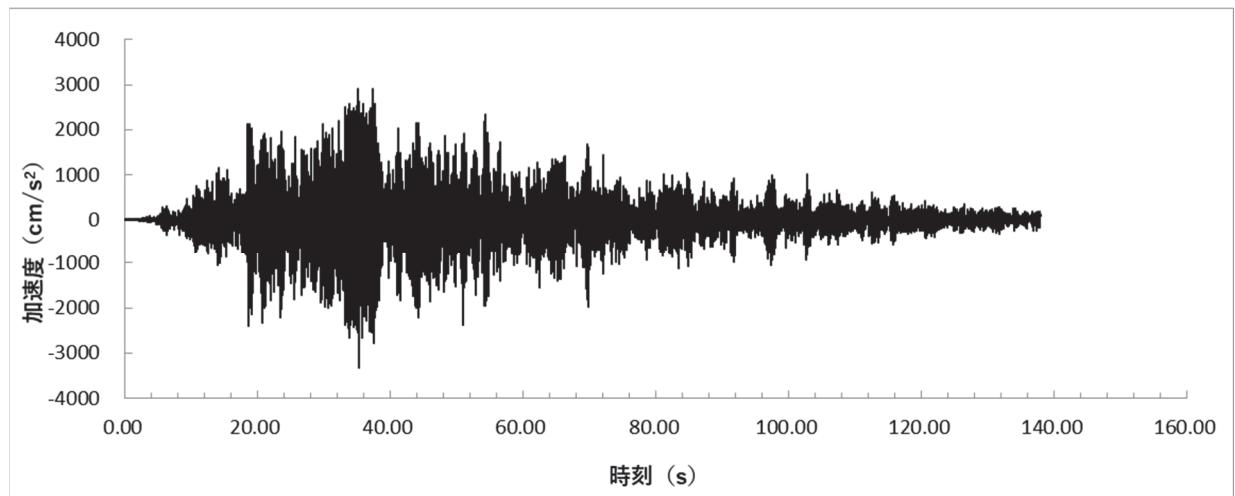

別図 18-1 時刻歴加速度波形（原子炉建屋，質点 24, EW 方向, 10Hz の例）

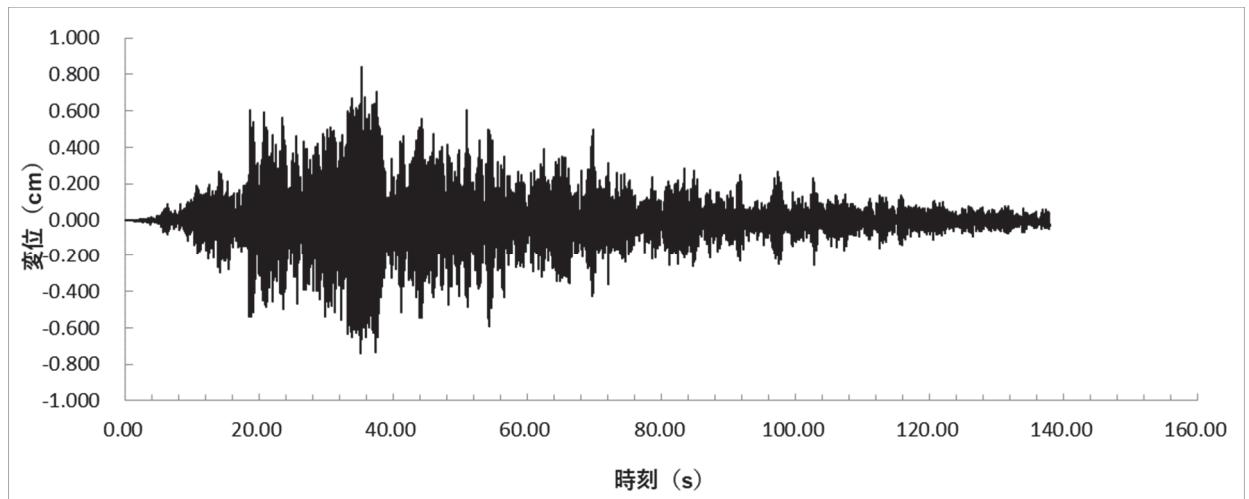

別図 18-2 時刻歴変位波形（原子炉建屋，質点 24, EW 方向, 10Hz の例）

## 別紙 19 女川原子力発電所第 2 号機の等価繰返し回数の設定の保守性

### 1. はじめに

女川原子力発電所第 2 号機の今回工認では一律に設定する等価繰返し回数 ( $S_s$  : 340 回,  $S_d$  : 590 回) の設定を行っている。この設定の保守性について説明する。

### 2. 検討事項

本資料では以下項目を検討し、女川原子力発電所の一律に設定する等価繰返し回数の設定の保守性を示す。

- (1) 等価繰返し回数算出パラメータの保守性 (3. 参照)
- (2) 女川原子力発電所第 2 号機の地震動の特性を踏まえた保守性 (4. 参照)
- (3) 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価に含まれる保守性 (5. 参照)

### 3. 等価繰返し回数算出パラメータの保守性

本文 3. (2) にて説明している等価繰返し回数の算出に用いるパラメータについて先行プラントである東海第二発電所及び柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機と比較した結果を別表 19-1 に示す。

比較の結果、東海第二発電所とのパラメータの差異として、③対象床面（質点）、④-1 地震動（基準地震動  $S_s$  の種類）、④-2 地震動（基準地震動  $S_s$  の回数）及び⑤減衰定数を抽出した。また、柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機とのパラメータの差異として、③対象床面（質点）、④-1 地震動（基準地震動  $S_s$  の種類）、④-2 地震動（基準地震動  $S_s$  の回数）、④-3 地震動（弾性設計用地震動  $S_d$  の回数）及び⑤減衰定数を抽出した。

差異を抽出した項目については、いずれも女川原子力発電所第 2 号機に対する疲労評価の条件設定において適切な設定がなされていることを確認した。

なお、④-2 地震動（基準地震動  $S_s$  の回数）について、柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機では、過去に経験した N C O を追加している。これに対し女川原子力発電所第 2 号機では、過去に経験した東北地方太平洋沖地震等（以下、「3.11/4.7 地震」という。）による疲労影響を詳細に分析した結果を踏まえ、機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮として、疲労累積係数に 0.01 以上の余裕があることを確認することとしている（別紙 10 参照）。

別表 19-1 一律に設定する等価繰返し回数算出パラメータに係る比較

パラメータ	女川原子力発電所第2号機	東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	比較結果
①ピーク応力	1471MPa	1471MPa	1471MPa	差異なし
②固有周期	全固有周期	全固有周期	全固有周期	差異なし
③対象床面 (質点)	【原子炉建屋に設置された機器・配管系】 設備を有する床面(質点)(全床面(質点)) 【原子炉格納容器、原子炉圧力容器等大型機器】 疲労評価を実施する設備を有する床面(質点)	【原子炉建屋に設置された機器・配管系】 全床面(質点)  【原子炉格納容器、原子炉圧力容器等大型機器】 代表設備の設置床面	【原子炉建屋に設置された機器・配管系】 全床面(質点)  【原子炉格納容器、原子炉圧力容器等大型機器】 全床面(質点)	【東海第二】 東海第二では、代表性を持たせた床面(質点)を対象としていることに対して、女川2号機は、設備を有する床面(質点)(全床面(質点))または疲労評価を実施する設備を有する床面(質点)を対象としている。 【柏崎刈羽7号機】 柏崎刈羽7号機では、工認添付にて耐震条件を作成する全床面(質点)を対象としていることに対して、女川2号機では、設備を有する床面(質点)(全床面(質点))又は疲労評価を実施する設備を有する床面(質点)を対象として検討を行っている。
④-1 地震動 (基準地震動 S s の種類)	基準地震動 S s - D 1 (代表)	基準地震動 S s (S s - D, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 2 1, 2 2, 2 3)の全8波を考慮。	基準地震動 S s (S s - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)の全8波を考慮	【共通】 先行プラントでは、複数の地震動に対する検討を行っていることに対して、女川2号機では基準地震動7波を用いた検討結果から、代表性を確認した地震動を用いて検討を行っている。(本文 表3-4 参照)
④-2 地震動 (基準地震動 S s の回数)	基準地震動 S s 1回分に加えて、弹性設計用地震動 S d を 1/3 倍した地震動 5回分を考慮	基準地震動 S s 1回分を考慮。	基準地震動 S s 1回分に加えて、N C O 及び弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍した地震動 5回分考慮	【東海第二】 東海第二では、基準地震動 S s 1回分を考慮していることに対し、女川2号機では、米国の知見を参考に、基準地震動 S s 1回分に加えて、弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍した地震動 5回分を考慮している。 【柏崎刈羽7号機】 柏崎刈羽7号機では、米国の知見を参考に、基準地震動 S s 1回分に加えて、過去に経験した N C O 及び弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍した地震動 5回分を考慮している。女川2号機では、米国の知見を参考に基準地震動 S s 1回分に加えて弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍した地震動 5回分を考慮している。 【共通】 女川2号機では、機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮として、疲労累積係数に 0.01 以上の余裕があることを確認することとしている。(別紙10 参照)
④-3 地震動 (弹性設計用地震動 S d の回数)	弹性設計用地震動 S d 2回分を考慮	弹性設計用地震動 S d 2回分を考慮	基準地震動 S s 1回分に加えて、N C O 及び弹性設計用地震動 S d の 1/3 倍した地震動 5回分考慮	【東海第二】 差異なし 【柏崎刈羽7号機】 柏崎刈羽7号機では、基準地震動 S s の等価繰返し回数を用いることで、ピーク応力、算出用地震動(S s × 1回 + (1/3) S d × 5回 + N C O)で保守性を持たせている(概ね弹性設計用地震動 S d 2回分相当)。女川2号機では、弹性設計用地震動 S d の発生回数が基準地震動 S s よりも発生頻度が高いため、弹性設計用地震動 S d 2回分を考慮している。
⑤減衰定数	0.5(%)	0.5, 1.0(%)	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0(%)	【東海第二】 東海第二では複数の減衰定数に対する検討を行っていることに対して、女川2号機では疲労評価対象設備の減衰定数に対する検討結果から、代表性を確認した減衰定数を用いて検討を行っている。(本文 表3-5 参照)
⑥設計疲労線図	炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼	炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼	炭素鋼、低合金鋼および高張力鋼	差異なし
⑦材料物性の不確かさ等の考慮	地震応答解析モデルの材料物性の不確かさ等による影響を考慮	地震応答解析モデルの材料物性の不確かさ等による影響を考慮	地震応答解析モデルの材料物性の不確かさ等による影響を考慮	差異なし

4. 女川原子力発電所第2号機の地震動の特性を踏まえた保守性

等価繰返し回数を用いた疲労評価において、疲労累積係数 UF は以下の式にて算出される。

$$UF = \frac{N_e}{N_0}$$

UF : 疲労累積係数

$N_e$  : 地震による等価繰返し回数

$N_0$  : 疲労評価対象設備に発生するピーク応力での許容繰返し回数

一般的な疲労評価では、等価繰返し回数  $N_e$  と許容繰返し回数  $N_0$  は同一の地震動を基に算出した値を用いて行うものである。これに対し、女川原子力発電所第2号機では基準地震動 S s が7波存在するため、各基準地震動 S s に対する等価繰返し回数の比較を行い、主要動の継続時間が最も長く等価繰返し回数が大きく算出される S s-D 1 を代表として、一律に設定する等価繰返し回数  $N_e$  を340回と定めている。また、許容繰返し回数  $N_0$  は各疲労評価対象設備のピーク応力により定まる値であるが、許容繰返し回数  $N_0$  を算出するためのピーク応力を求める際にも、基準地震動 S s 7 波の耐震条件を包絡させた上で応力計算を実施しピーク応力を算出しているため、基準地震動 S s 7 波に対する最大のピーク応力であり、設計疲労線図及びピーク応力から求まる許容繰返し回数は最小の値となる。

したがって、疲労累積係数 UF は、女川原子力発電所第2号機の地震動の特性を踏まえて、全ての基準地震動を考慮した上で最も厳しくなるように保守的に算出している。

5. 一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価に含まれる保守性

一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価対象設備のうち、基準地震動  $S_s$  に対する評価に対し、疲労累積係数  $UF$  が大きく疲労評価が厳しい設備について、個別に設定する等価繰返し回数を設定することにより、一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価が十分に保守的であることを確認する。

5.1 検討対象設備の抽出

今回工認の一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価対象設備のうち、基準地震動  $S_s$  に対する評価に対し、熱+地震及び地震による疲労累積係数  $UF$  が最大となり疲労評価が最も厳しい疲労評価対象設備である N6 ノズルを代表として検討する。N6 ノズルの基準地震  $S_s$  に対する疲労評価結果を表 19-2 に示す。

表 19-2 疲労累積係数が最大となる N6 ノズルの疲労評価結果  
(基準地震動  $S_s$  に対する評価)

ケース	設備名称	一律に設定する等価繰返し回数	疲労累積係数 $UF$
熱+地震で最大のケース	N6 ノズル	340 回	$U + U_{S_s}$ 0.871 ( $U_{S_s}$ 0.870)
地震で最大のケース	N6 ノズル		$U_{S_s}$ 0.870

5.2 個別に設定する等価繰返し回数の設定による疲労累積係数  $UF$  の再計算

代表として抽出した N6 ノズルについて、個別に設定する等価繰返し回数を設定し、疲労累積係数  $UF$  の再計算を行った結果を表 19-3 に示す。

表 19-3 N6 ノズルに個別に設定する等価繰返し回数を設定した疲労評価結果  
(基準地震動  $S_s$  に対する評価)

ケース	設備名称	個別に設定する等価繰返し回数	疲労累積係数 $UF$
熱+地震で最大のケース	N6 ノズル	167 回	$U + U_{S_s}$ 0.428 ( $U_{S_s}$ 0.427)
地震で最大のケース	N6 ノズル		$U_{S_s}$ 0.427

注：疲労累積係数  $UF$  の再計算は、再計算前の疲労累積係数  $UF$  に対し、個別に設定する回数 167 回と一律に設定する等価繰返し回数 340 回の比率を乗じて算出した。

表 19-2 及び表 19-3 に示す通り、代表として抽出した疲労評価対象設備の工認耐震計算書に記載される疲労累積係数 UF は、一律に設定する等価繰返し回数を用いた場合と比べて、個別に設定する等価繰返し回数を用いた場合の方が許容値に対する余裕が十分に確保されることから、一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価は十分に保守的であることを確認した。

## 6.まとめ

女川原子力発電所第 2 号機の等価繰返し回数算出パラメータについて先行プラントと比較し、先行プラントのパラメータと比べて同等又はより保守的に設定していることを確認した。

また、疲労累積係数 UF は、女川原子力発電所第 2 号機の地震動の特性を踏まえて、全ての基準地震動を考慮した上で最も厳しくなるように保守的に算出していることを確認した。

加えて、今回工認において一律に設定する等価繰返し回数を用いた疲労評価は十分に保守的であることを確認した。

以上より、女川原子力発電所第 2 号機における等価繰返し回数の設定は、十分な保守性を有していると考えられる。

## 別紙 20 管の疲労評価に用いる諸元の整理

### 1. はじめに

女川原子力発電所第2号機の今回工認の耐震評価における疲労評価結果は各耐震計算書の中で示している。

本資料は、管の疲労評価について、疲労累積係数算出に用いるピーク応力等の諸元を整理したものである。

### 2. 疲労評価結果

今回工認の管の疲労評価を表20-1(クラス1管)及び表20-2(クラス2以下の管)に示す。なお、表中に示す記号は以下のとおり。

- $S_n$  : 一次+二次応力(MPa)  
 $K_e$  : 割増し係数  
 $S_p$  : ピーク応力(MPa)  
 $S_\ell$  : 繰返しピーク応力(温度補正前)(MPa)  
 $S'_\ell$  : 繰返しピーク応力(温度補正後)(MPa)  
 $N_i$  : 許容繰返し回数(回)  
 $n_i$  : 地震による等価繰返し回数(回)  
 $U_{S_s}$  : 地震による疲労累積係数  
 $U$  : 熱による疲労累積係数

表 20-1 疲労評価結果（クラス1管）

系統名	配管 モデル	評価点	運転 状態	$S_n$ (MPa)	$K_e$	$S_p$ (MPa)	$S_\ell$ (MPa)	$S_\ell'$ (MPa)	$N_i$ (回)	$n_i$ (回)	$U_{S_s}$ ( $n_i/N_i$ )	$U$	疲労累積係数 ( $U+U_{S_s}$ )
原子炉再循環系	PLR-001	106	DB					533.50	1204	185	0.1537	0.0554	0.2091
	PLR-002	222	DB					686.24	585	185	0.3161	0.0020	0.3181
主蒸気系	MS-001	19	DB					797.61	398	226	0.5676	0.0464	0.6140
	MS-002	19	DB					646.38	697	226	0.3238	0.0334	0.3572
	MS-003	19	DB					692.62	569	198	0.3476	0.0230	0.3706
	MS-004	119	DB					891.85	306	198	0.6466	0.0011	0.6477
復水給水系	FDW-001	36	DB					170.79	40098	226	0.0057	0.4029	0.4086
残留熱除去系	RHR-001	11	DB					526.49	1247	162	0.1299	0.0000	0.1299
	RHR-002	38	DB					480.99	1586	162	0.1021	0.0018	0.1039
	RHR-003	40	DB					913.43	289	162	0.5597	0.0023	0.5620
	RHR-004	903	DB					356.57	3942	340	0.0863	0.0024	0.0887
	RHR-005	112	DB					849.04	343	216	0.6284	0.0383	0.6667
高圧炉心 スプレイ系	HPCS-001	21	DB					563.04	1042	162	0.1554	0.0004	0.1558
低圧炉心 スプレイ系	LPCS-001	14	DB					561.43	1050	340	0.3236	0.0001	0.3237
原子炉冷却材 浄化系	CUW-001	16	DB					314.57	5814	340	0.0585	0.0030	0.0615

表 20-2 疲労評価結果（クラス2以下）

系統名	配管モデル	評価点	運転 状態	$S_n$ (MPa)	$K_e$	$S_p$ (MPa)	$S_\ell$ (MPa)	$S_\ell'$ (MPa)	$N_i$ (回)	$n_i$ (回)	疲労累積係数 ( $n_i/N_i$ )
燃料プール冷却浄化系	FPC-002	12	DB/SA					280.38	101241	340	0.0034
	FPC-003	12	DB/SA					280.38	101241	340	0.0034
主蒸気系	MS-004	131	DB					977.34	246	198	0.8019
	MS-004	131	SA					1003.33	232	198	0.8529
残留熱除去系	RHR-010	29	SA					738.17	477	340	0.7118
ほう酸水注入系	SLC-003	50	DB					114.96	9030000	340	0.0001
	SLC-003	50	SA					119.30	7250000	340	0.0001
燃料プール代替注水系	FPC-014	88	SA					689.27	1806	340	0.1882
原子炉格納容器	FCVS-003	1	SA					1039.21	472	182	0.3849
	FCVS-004	3	SA					1164.48	336	129	0.3833
可燃性ガス濃度制御系	FCS-006	11	DB					1205	304.4	174	0.5717
非常用ディーゼル発電設備燃料移送系	DGDO-008	61	DB/SA					696	561	225	0.4011
制御棒駆動水圧系	CRD-003-3	22	DB/SA					767	1255	340	0.2710
	CRD-007-3	16	DB/SA					742	1409	340	0.2414
	CRD-017-3	22	DB/SA					1107	392	340	0.8674