

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料

資料番号

02-補-E-19-0600-23_改 7

補足-600-23 可搬型重大事故等対処設備の耐震性に関する説明書に関する補足説明資料

目次

1. 概要	補 1-1
1.1 可搬型重大事故等対処設備の評価対象設備について	補 1-1
2. 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における入力地震動	補 2-1
2.1 概要	補 2-1
2.2 可搬型重大事故対処設備の保管エリア等	補 2-2
2.3 保管エリア等における入力地震動の算定	補 2-4
2.4 地震応答 FRS の算定	補 2-38
2.5 設計用 FRS の作成	補 2-38
2.6 加振台の FRS の妥当性確認	補 2-41
3. 車両型設備の耐震評価について	補 3-1
3.1 車両型設備の固縛装置について	補 3-1
3.2 評価手順	補 3-2
3.3 評価条件	補 3-4
3.4 加振試験	補 3-7
3.5 構造強度評価	補 3-14
3.6 機能維持評価	補 3-26
3.7 波及的影響評価	補 3-29
3.8 保守性及び不確実さの全体的な釣り合いについて	補 3-34
4. 地震時に固縛装置を展張させないための余長の設定方法について	補 4-1
4.1 概要	補 4-1
4.2 余長の定義	補 4-1
4.3 余長の設定	補 4-2
5. 車両型設備とアンカープレートとの位置関係について	補 5-1
5.1 概要	補 5-1
5.2 車両型設備とアンカープレートとの位置関係	補 5-1
6. 地震波の継続時間の差が車両型設備の耐震評価に与える影響について	補 6-1
6.1 概要	補 6-1
6.2 車両型設備の耐震評価	補 6-1
6.3 結論	補 6-4
7. 車両型設備の仕様について	補 7-1
8. 加振試験における車両型設備の傾き角の計測方法について	補 8-1
8.1 概要	補 8-1
8.2 計測方法	補 8-1

9. 設計用 FRS に対する車両型設備の加振試験における加振波 FRS の裕度について···	補 9-1
9.1 概要···	補 9-1
9.2 裕度の整理結果···	補 9-1
10. その他設備の耐震評価について···	補 10-1
10.1 その他設備の加振試験について···	補 10-1
10.2 加振試験後の機能維持確認について···	補 10-13

別紙 1 車両型設備の固有振動数の測定結果

別紙 2 車両型設備の減衰定数の測定結果

別紙 3 保管エリア等における地盤の振動特性について

別紙 4 淡水貯水槽の地震応答解析結果及び健全性の確認結果

1. 概要

本補足説明資料は、添付書類「VI-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「別添2 可搬型重大事故等対処設備の設計方針」にて設定する耐震設計上の重大事故等対処施設に設備の分類に該当しない設備である可搬型重大事故等対処設備が、基準地震動 S_s による地震力において必要な機能を損なわないことを確認するための耐震計算方法について説明する添付書類「VI-2 耐震性に関する説明書」の「別添3 可搬型重大事故等対処設備の耐震性に関する説明書」について補足するものである。

1.1 可搬型重大事故等対処設備の評価対象設備について

可搬型重大事故等対処設備は、地震に対して、地震時の転倒やすべりによる悪影響防止及び地震後の機能維持を図れるよう、必要に応じて地震に対する転倒防止、固縛等の措置を講じる設計としている。

このため、可搬型重大事故等対処設備のうち、転倒により必要な機能を喪失する恐れがあるものに対して、転倒評価を行うとともに機能維持評価を行う。

なお、ホース等の耐震計算書に記載していない設備に関しては、地震により転倒しても損傷の恐れはないが、適切に転倒防止、固縛等の措置を講じることにより、悪影響防止を図る。ホース等の耐震計算書に記載していない設備の評価結果について表1-1に示す。

表 1-1 耐震計算書に記載していない設備の評価結果 (1/5)

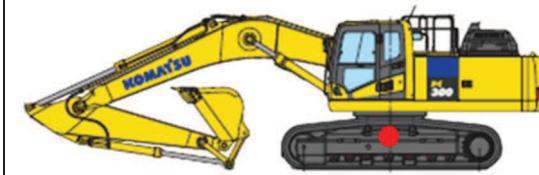
設備名称	地震により機能喪失しない理由	補足説明図
ブルドーザ	本設備は、一般車両と比較して重心が十分に低いことから、地震により転倒する恐れはない。また整備されていない地面での使用を想定して設計された設備であり、もともと衝撃に強い構造であることから、地震により機能喪失する恐れはない。	 ● : 重心位置
バックホウ	本設備は、一般車両と比較して重心が十分に低く、ブーム・アームを下げた状態で保管することから、地震により転倒する恐れはない。また整備されていない地面での使用を想定して設計された設備であり、もともと衝撃に強い構造であることから、地震により機能喪失する恐れはない。	 ● : 重心位置

表 1-1 耐震計算書に記載しない設備の評価結果 (2/5)

設備名称	地震により機能喪失しない理由	補足説明図
スプレイノズル	<p>保管時は、安定した床面に保管する。</p> <p>本設備は、単純な構造であり、仮に転倒したとしても必要な機能を喪失することはない。</p>	
放水砲	<p>保管時は、車輪を輪留めで固定し保管する。</p> <p>本設備は、重心が低いため、構造的に転倒する恐れはない。また、ステンレス製の配管を鉄製の土台に取り付けた頑丈かつ簡易な構造であり、回転体や動力も有しないことから、地震により放水に必要な機能を喪失することはない。</p>	

表 1-1 耐震計算書に記載しない設備の評価結果 (3/5)

設備名称	地震により機能喪失しない理由	補足説明図
泡消火薬剤混合装置	航空機燃料火災時に使用するものであり、地震後に使用する設備ではない。	

補 1-4

表 1-1 耐震計算書に記載しない設備の評価結果 (4/5)

設備名称	地震により機能喪失しない理由	補足説明図
シルトフェンス	<p>保管時は、専用のコンテナ内に収納して保管する。本設備は、仮に転倒したとしても動力を有しない単純構造であり、さらに強靭なコンテナに収納されていることから、必要な機能を喪失することは無い。</p>	<p>コンテナ</p> <p>シルトフェンス（展張前）</p> <p>シルトフェンス（展張後）</p>

表 1-1 耐震計算書に記載しない設備の評価結果（5/5）

設備名称	地震により機能喪失しない理由	補足説明図
ホース、管等 取水用ホース（250A：5m, 10m, 20m） 送水用ホース（300A：2m, 5m, 10m, 20m, 50m） 送水用ホース（150A：1m, 2m, 5m, 10m, 20m） スプレイ用ホース（65A：20m） 送水用ホース（65A：20m） 窒素供給用ホース（50A：5m） 耐熱ホース（300A：2m, 5m, 10m） 耐熱ホース（201A：5m, 10m） 代替高圧窒素ガス供給用フレキシブルホース（Φ32.9：6m, 8m） 軽油派出用ホース（外径63mm：2m） 給油用ホース（20A：7m） 給油用ホース（Φ25：50m） 恒設配管取合接続管 除熱用ヘッダ 窒素供給用ヘッダ 可搬型窒素ガス供給装置接続管 注水用ヘッダ 可搬型ストレーナ 連結管	転倒により損傷するようなものではなく、地震による転倒に対し、機能喪失しない。	 <p>例. 燃料プール代替注水系主配管（送水用ホース）（展張前）</p>  <p>例. 燃料プール代替注水系主配管（送水用ホース）（展張後）</p>

耐震評価に当たっては、転倒により必要な機能を喪失するおそれがある設備に対して転倒評価を実施する。

また、設備ごとの要求機能を整理し、性能目標に応じた耐震評価（構造強度評価、機能維持評価及び波及的影響評価）を行う。

構造強度評価については、性能目標に応じて評価部位を選定して強度評価を行う。

また、機能維持評価については、性能目標に応じて動的及び電気的機能維持評価並びに支持機能及び移動機能維持機能評価を行う。

波及的影響評価については、当該設備のすべり及び傾きにより、当該設備による波及的影響を防止する必要がある他の設備に対して波及的影響を及ぼさないことを確認する。

なお、車両型設備及びその他設備の耐震評価においては、大容量送水ポンプ（タイプI）等の大型構造物を搭載可能な能力を有した国立研究開発法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センターの3次元振動台、国立研究開発法人 土木研究所つくば中央研究所の加振台、清水建設株式会社 技術研究所の加振台及びIMV株式会社 大阪テスラボ並びに上野原高度試験センターの加振台（以下、「加振台」という。）を用いることにより、全ての車両型設備及びその他設備を加振試験にて評価している。加振台の仕様を表1-2に示す。

表1-2(1) 加振台の仕様

(国立研究開発法人 防災科学研究所 兵庫耐震工学研究センター)

振動台の大きさ		20000mm×15000mm
最大搭載質量		1200t
最大加速度	水平	9m/s ²
	鉛直	15m/s ²
対象車両		大容量送水ポンプ（タイプI） 大容量送水ポンプ（タイプII） 電源車 電源車（緊急時対策所用） 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット 可搬型窒素ガス供給装置 ホース延長回収車

表 1-2(2) 加振台の仕様

(国立研究開発法人 土木研究所 つくば中央研究所)

振動台の大きさ		8000mm×8000mm
最大搭載質量		300t
最大加速度	水平	19.6m/s ²
	鉛直	9.8m/s ²
対象車両		タンクローリ

表 1-2(3) 加振台の仕様

(清水建設株式会社 技術研究所)

振動台の大きさ		7000mm×7000mm
最大搭載質量		70t
最大加速度	水平	26.5m/s ²
	鉛直	36.3m/s ²
対象設備		小型船舶

表 1-2(4) 加振台の仕様

(IMV 株式会社 大阪テストラボ)

振動台の大きさ	水平	1520mm×1524mm
	鉛直	1450mm×1450mm
最大搭載質量		1t
最大加速度	水平	1000m/s ²
	鉛直	1000m/s ²
対象設備	緊急時対策所可搬型エリアモニタ 可搬型ダスト・よう素サンプラー γ 線サーベイメータ β 線サーベイメータ α 線サーベイメータ 電離箱サーベイメータ 酸素濃度計（中央制御室用） 酸素濃度計（緊急時対策所用） 二酸化炭素濃度計（中央制御室） 二酸化炭素濃度計（緊急時対策所用） 衛星電話設備（携帯型） 無線連絡設備（携帯型） 携行型通話装置 可搬型照明（SA） 可搬型計測器	

表 1-2(5) 加振台の仕様
(IMV株式会社 大阪テスラボ)

振動台の大きさ	水平	1800mm×1800mm
	鉛直	1450mm×1450mm
最大搭載質量		2t
最大加速度	水平	1000m/s ²
	鉛直	1000m/s ²
対象設備		可搬型モニタリングポスト

表 1-2(6) 加振台の仕様
(IMV株式会社 上野原高度試験センター)

振動台の大きさ	水平	1520mm×1524mm
	鉛直	1450mm×1450mm
最大搭載質量		2t
最大加速度	水平	1000m/s ²
	鉛直	1000m/s ²
対象設備		主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池

表 1-2(7) 加振台の仕様
(IMV株式会社 上野原高度試験センター)

振動台の大きさ	水平	1000mm×1000mm	1520mm×1524mm
	鉛直	1219mm×1219mm	1219mm×1219mm
最大搭載質量		1t	2t
最大加速度	水平	857m/s ²	1000m/s ²
	鉛直	857m/s ²	1000m/s ²
対象設備		代替気象観測設備	

2. 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における入力地震動


2.1 概要

可搬型重大事故等対処設備の加振試験による耐震評価フローを図 2-1 に示す。

ここでは、加振試験における加振台の床応答曲線（以下「FRS」という。）の妥当性を確認するために、可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における地表面の入力地震動（以下「保管エリア等における入力地震動」という。）の算定、加速度応答スペクトル（以下「地震応答 FR」）といふ。）及び設計用 FRS¹の作成並びに加振台の FRS の妥当性について示す。

なお、原子炉建屋、制御建屋における入力地震動の算定については、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。

* 1：設計用 FRS については「2.5 設計用 FRS の作成」に示すとおり。

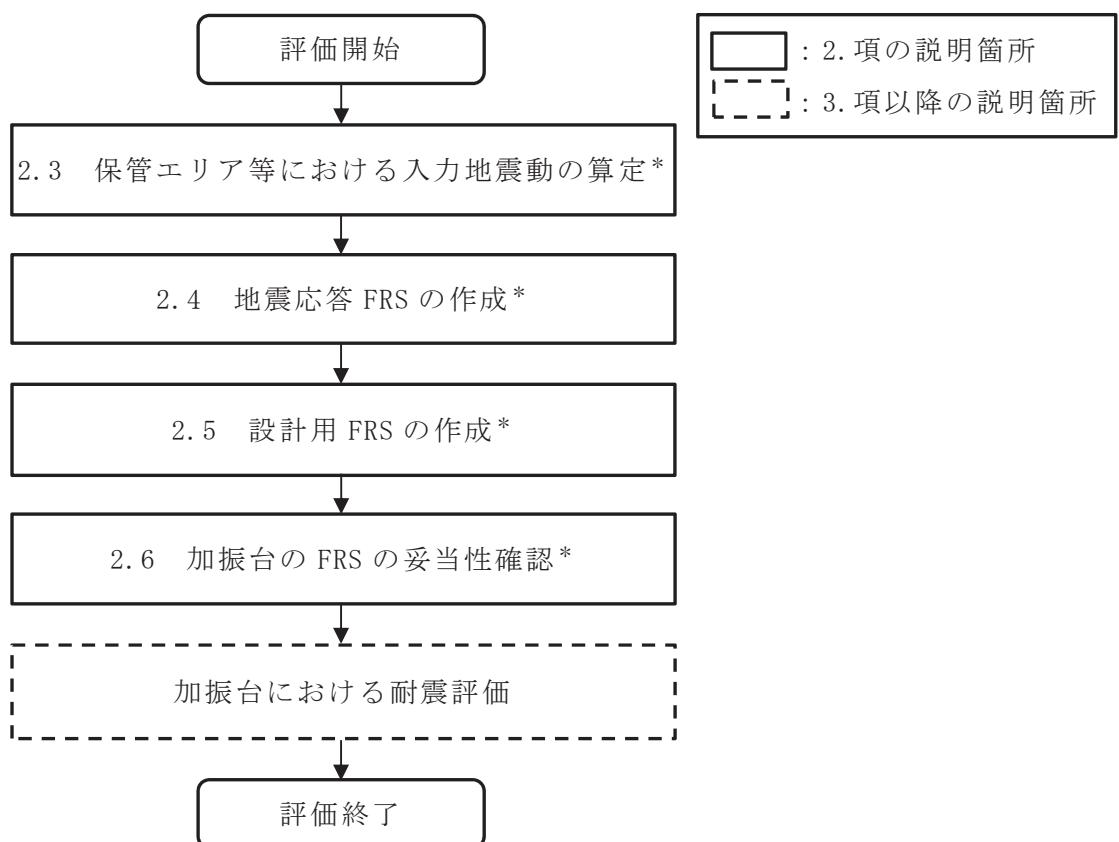

注記 * : フロー中の番号は本資料での記載箇所

図 2-1 可搬型重大事故等対処設備の加振試験による耐震評価フロー

2.2 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等

可搬型重大事故等対処設備は、位置的分散を考慮し、以下に示す箇所に保管する。

可搬型重大事故等対処設備保管エリア等の位置図を図 2-2 に示す。

- ① : 第 1 保管エリア
- ② : 第 2 保管エリア
- ③ : 第 3 保管エリア
- ④ : 第 4 保管エリア
- ⑤ : 緊急時対策建屋北側

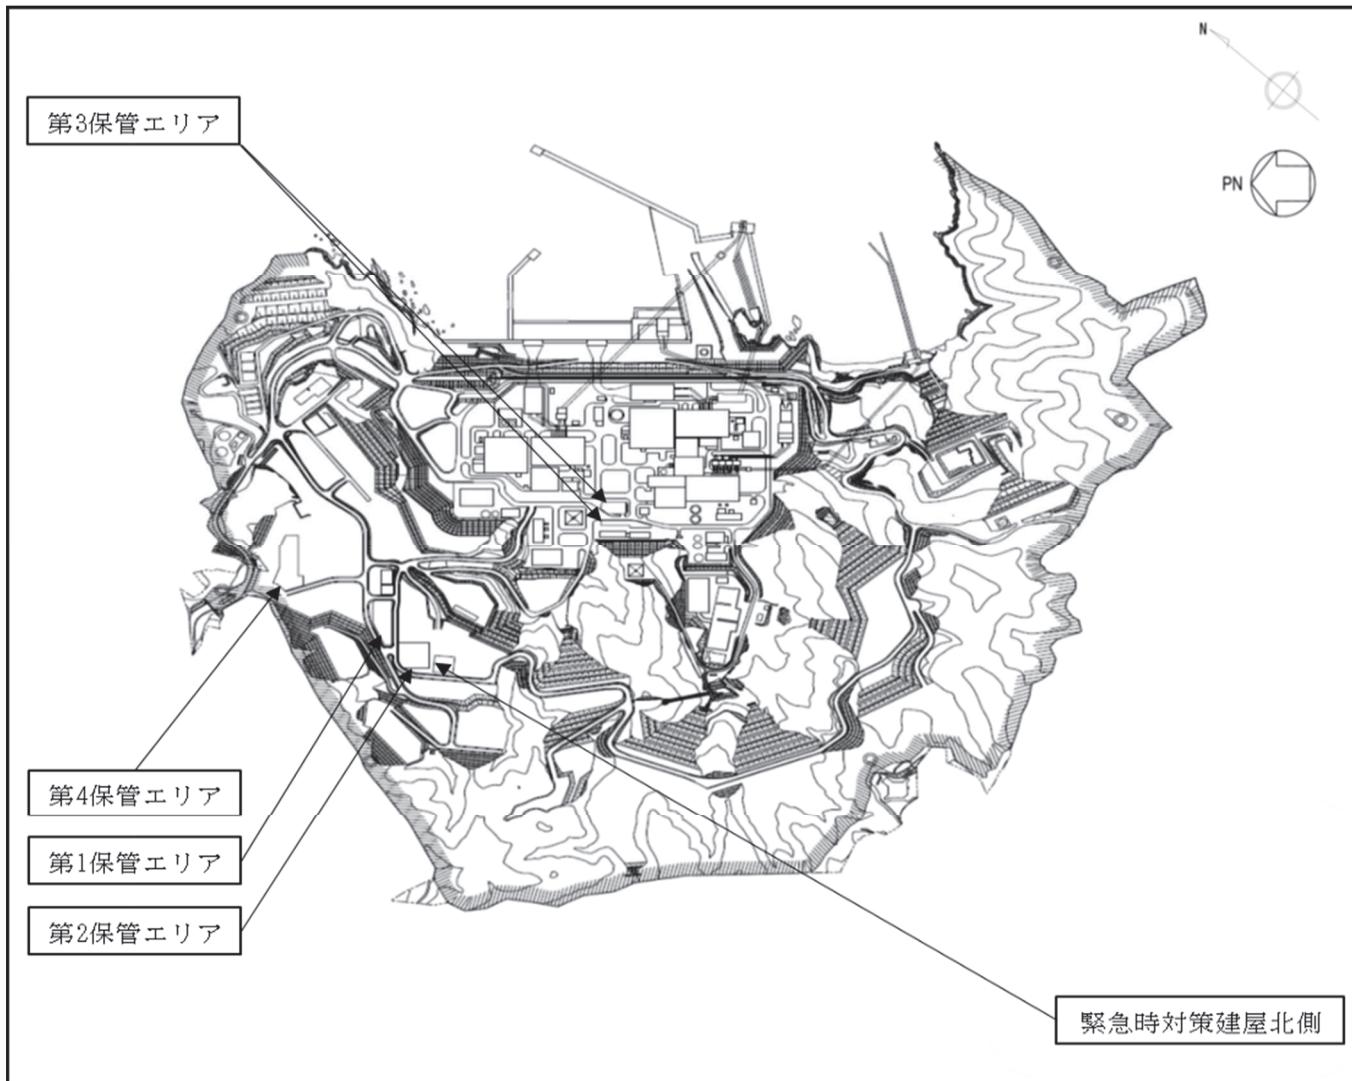


図 2-2 可搬型重大事故等対処設備保管エリア等の位置

2.3 保管エリア等における入力地震動の算定

2.3.1 保管エリア等における入力地震動の算定方針

保管エリア等における入力地震動は、水平方向及び鉛直方向に対して、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s を基に、各保管エリア等における地震応答解析により算定する。基準地震動 S_s は添付書類「VI-2-1-2 基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d の策定概要」による。

第1, 第3, 第4保管エリアにおける地盤の地震応答解析は、一次元重複反射理論により行う。解析コードは「SHAKE Ver1.6」及び「microSHAKE/3D Ver2.3.3」を使用する。

第2保管エリアは淡水貯水槽上に設定されており、地盤及び構造物の地震応答解析は二次元FEM解析により行う。解析コードは「SuperFLUSH/2D Ver.6.1」を使用する。

緊急時対策建屋北側における地盤の地震応答解析は、一次元重複反射理論により行う。解析コードは「SHAKE Ver1.6」を使用する。

保管エリア等における入力地震動の算定フローを図2.3.1-1に示す。

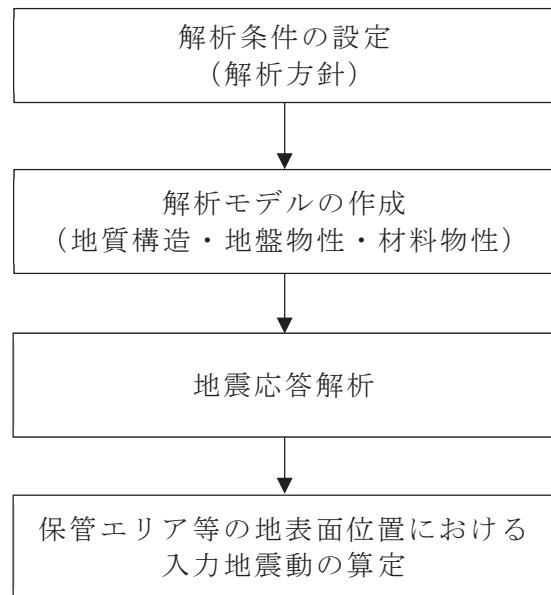


図2.3.1-1 保管エリア等における入力地震動の算定フロー図

2.3.2 解析条件の設定

(1) 地盤の解析用物性値

保管エリア等における地震応答解析に用いる地盤の解析用物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき設定する。

地震応答解析に用いる地盤の解析用物性値を表 2.3.2-1～表 2.3.2-4 に、地盤の解析用物性値の設定根拠を表 2.3.2-5～表 2.3.2-8 に示す。

第1, 第2, 第4保管エリア及び緊急時対策建屋北側には牧の浜部層の解析用物性値を、第3保管エリアには狐崎部層の解析用物性値を用いる。保管エリア等の位置及び地盤の種別について図 2.3.2-1 に示す。

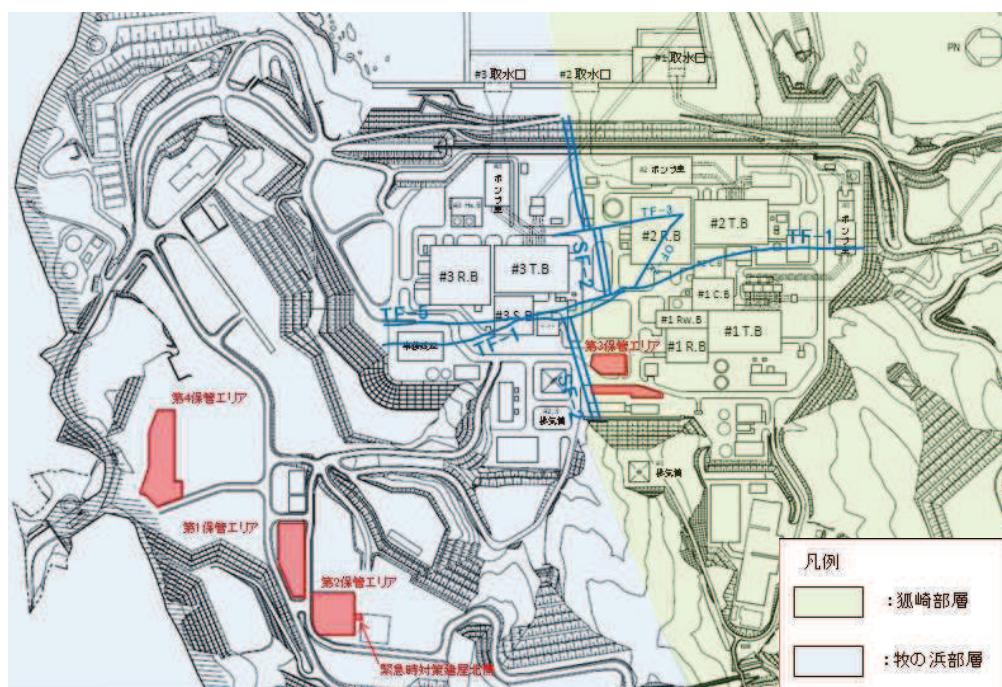


図 2.3.2-1 保管エリア等の位置及び地盤の種別

表 2.3.2-1(1) 地盤の解析用物性値(狐崎部層)

岩種・岩級		物理特性	強度特性			変形特性			
			静的・動的特性		静的特性		動的特性		
		単位体積重量 γ (kN/m ³)	せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	残留強度 τ (N/mm ²)	静弾性係数 E_s (N/mm ²)	静ボアソン比 ν_s	動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ボアソン比 ν_d
B 級	砂岩	26.4	1.72	43.0	$1.30 \sigma^{0.73}$	1,770	0.25	表2.3.2-1(2)参照	0.03
	頁岩	26.9	1.58	46.0	$1.36 \sigma^{0.62}$	2,160	0.28		0.03
	ひん岩	28.7	1.72	43.0	$1.30 \sigma^{0.73}$	1,770	0.31		0.03
C _H 級	砂岩	26.2	1.72	43.0	$1.30 \sigma^{0.73}$	1,770	0.24	表2.3.2-1(2)参照	0.03
	頁岩	26.6	1.58	46.0	$1.36 \sigma^{0.62}$	2,160	0.25		0.03
	ひん岩	28.0	1.72	43.0	$1.30 \sigma^{0.73}$	1,770	0.29		0.03
C _M 級	砂岩	25.2	0.49	47.0	$1.16 \sigma^{0.62}$	980	0.26	表2.3.2-1(2)参照	0.03
	頁岩	25.8	0.49	47.0	$1.16 \sigma^{0.62}$	980	0.20		0.03
	ひん岩	25.2	0.49	47.0	$1.16 \sigma^{0.62}$	980	0.26		0.03
C _L 級	砂岩	24.1	0.46	44.0	$0.73 \sigma^{0.76}$	400	0.31	表2.3.2-1(2)参照	0.03
	頁岩	24.1	0.44	27.0	$0.58 \sigma^{0.31}$	400	0.31		0.03
	ひん岩	24.1	0.46	44.0	$0.73 \sigma^{0.76}$	400	0.31		0.03
D 級	砂岩	20.2	0.10	24.0	$0.41 \sigma^{0.49}$	78	0.38	$G_0 = 255.4 \sigma^{0.26}$ $G_d/G_0 =$ $1/(1 + 119 \gamma^{0.63})$ + 0.028	$h =$ $0.085 \gamma /$ $(0.00026 + \gamma)$
	頁岩	20.2	0.10	24.0	$0.12 \sigma^{0.21}$	39	0.38		
	ひん岩	20.2	0.10	24.0	$0.41 \sigma^{0.49}$	78	0.38		

表 2.3.2-1(2) 地盤の解析用物性値(狐崎部層)

岩種・岩級		速度層	動的変形特性	
			動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ボアン比 ν_d
B 級 及び C_H 級	砂岩	第 2 速度層	1.5×10^3	0.44
		第 3 速度層	5.9×10^3	0.40
		第 4 速度層	13.2×10^3	0.36
		第 5 速度層	16.5×10^3	0.35
	頁岩	第 2 速度層	1.6×10^3	0.44
		第 3 速度層	6.0×10^3	0.40
		第 4 速度層	13.5×10^3	0.36
		第 5 速度層	16.7×10^3	0.35
	ひん岩	第 3 速度層	6.4×10^3	0.40
		第 4 速度層	14.2×10^3	0.36
		第 5 速度層	17.6×10^3	0.35
C_M 級	砂岩	第 1 速度層	0.2×10^3	0.48
		第 2 速度層	1.5×10^3	0.44
		第 3 速度層	5.7×10^3	0.40
		第 4 速度層	12.7×10^3	0.36
		第 5 速度層	15.8×10^3	0.35
	頁岩	第 1 速度層	0.2×10^3	0.48
		第 2 速度層	1.5×10^3	0.44
		第 3 速度層	5.9×10^3	0.40
		第 4 速度層	13.0×10^3	0.36
		第 5 速度層	16.2×10^3	0.35
	ひん岩	第 2 速度層	1.5×10^3	0.44
		第 3 速度層	5.7×10^3	0.40
		第 4 速度層	12.7×10^3	0.36
C_L 級	第 1 速度層	0.2×10^3	0.48	
	第 2 速度層	1.4×10^3	0.44	
	第 3 速度層	5.5×10^3	0.40	
D 級	第 1 速度層	表 2.3.2-1(1) 参照		0.48
	第 2 速度層			0.44

表 2.3.2-2(1) 地盤の解析用物性値(牧の浜部層)

岩種・岩級		物理特性 単位体積重量 γ (kN/m ³)	強度特性			変形特性				
			静的・動的の特性			静的特性		動的特性		
			せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	残留強度 τ (N/mm ²)	静弾性係数 E_s (N/mm ²)	静ボアン比 ν_s	動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ボアン比 ν_d	減衰定数 h
B 級	砂岩	26.4	1.29	54.0	$1.12 \sigma^{0.74}$	4,100	0.21			0.03
	頁岩	27.1	1.25	32.0	$0.96 \sigma^{0.31}$	3,700	0.23			0.03
	ひん岩	27.9	1.29	54.0	$1.12 \sigma^{0.74}$	2,800	0.18			0.03
C _H 級	砂岩	26.2	1.29	54.0	$1.12 \sigma^{0.74}$	1,900	0.19			0.03
	頁岩	27.1	1.25	32.0	$0.96 \sigma^{0.31}$	1,900	0.22			0.03
	ひん岩	27.9	1.29	54.0	$1.12 \sigma^{0.74}$	1,900	0.18			0.03
C _M 級	砂岩	25.5	0.78	50.0	$1.09 \sigma^{0.72}$	1,200	0.24			0.03
	頁岩	25.4	0.76	32.0	$0.96 \sigma^{0.31}$	1,500	0.21			0.03
	ひん岩	25.5	0.78	50.0	$1.09 \sigma^{0.72}$	1,200	0.24			0.03
C _L 級	砂岩	23.1	0.46	44.0	$0.73 \sigma^{0.76}$	250	0.26			0.03
	頁岩	23.1	0.44	27.0	$0.58 \sigma^{0.31}$	180	0.26			0.03
	ひん岩	23.1	0.46	44.0	$0.73 \sigma^{0.76}$	250	0.26			0.03
D 級	砂岩	20.2	0.10	24.0	$0.41 \sigma^{0.49}$	78	0.38	$G_0 = 255.4 \sigma^{0.26}$ $G_d/G_0 =$ $1/(1 + 119 \gamma^{0.63})$ + 0.028		$h =$ $0.085 \gamma /$ $(0.00026 + \gamma)$ + 0.028
	頁岩	20.2	0.10	24.0	$0.12 \sigma^{0.21}$	39	0.38			
	ひん岩	20.2	0.10	24.0	$0.41 \sigma^{0.49}$	78	0.38			

表2.3.2-2(2)参照

表 2.3.2-2(2) 地盤の解析用物性値(牧の浜部層)

岩種・岩級		速度層	動的変形特性	
			動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ボアン比 ν_d
B 級 及び C_H 級	砂岩	第 2 速度層	1.2×10^3	0.45
		第 3 速度層	4.7×10^3	0.41
		第 4 速度層	11.5×10^3	0.34
		第 5 速度層	16.8×10^3	0.33
	頁岩	第 2 速度層	1.2×10^3	0.45
		第 3 速度層	4.7×10^3	0.41
		第 4 速度層	11.5×10^3	0.34
		第 5 速度層	16.8×10^3	0.33
	ひん岩	第 3 速度層	4.7×10^3	0.41
		第 4 速度層	11.5×10^3	0.34
		第 5 速度層	16.8×10^3	0.33
C_M 級	砂岩	第 1 速度層	0.2×10^3	0.48
		第 2 速度層	1.2×10^3	0.45
		第 3 速度層	4.7×10^3	0.41
		第 4 速度層	11.5×10^3	0.34
		第 5 速度層	16.8×10^3	0.33
	頁岩	第 1 速度層	0.2×10^3	0.48
		第 2 速度層	1.2×10^3	0.45
		第 3 速度層	4.7×10^3	0.41
		第 4 速度層	11.5×10^3	0.34
		第 5 速度層	16.8×10^3	0.33
	ひん岩	第 2 速度層	1.2×10^3	0.45
		第 3 速度層	4.7×10^3	0.41
		第 4 速度層	11.5×10^3	0.34
C_L 級	第 1 速度層	0.2×10^3	0.48	
	第 2 速度層	1.2×10^3	0.45	
	第 3 速度層	4.7×10^3	0.41	
D 級	第 1 速度層	表 2.3.2-2(1) 参照	0.48	
	第 2 速度層		0.45	

表 2.3.2-3 地盤の解析用物性値(盛土ほか)

岩種・岩級	物理特性		強度特性				変形特性			
	単位体積重量 γ (kN/m ³)	静的・動的特性				静的特性		動的特性		
		せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	引張強度 σ_t (N/mm ²)	残留強度 τ (N/mm ²)	静弾性係数 E_s (N/mm ²)	静ボアソン比 ν_s	動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ボアソン比 ν_d	減衰定数 h
盛土	20.6	0.06	30.0	—	$0.06 + \sigma \tan 30.0^\circ$	$198 \sigma^{0.60}$	0.40	$G_0 = 382 \sigma^{0.71}$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00036)^*$	0.48	$h = 0.183 \gamma / (\gamma + 0.000261)$
旧表土	19.0	0.08	26.2	—	$0.08 + \sigma \tan 26.2^\circ$	$302 \sigma^{0.80}$	0.40	$G_0 = 211 \sigma^{0.42}$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00087)$	0.46	$\gamma < 3 \times 10^{-4}$ $h = 0.125 + 0.020 \log \gamma$ $3 \times 10^{-4} \leq \gamma < 2 \times 10^{-2}$ $h = 0.374 + 0.091 \log \gamma$ $2 \times 10^{-2} \leq \gamma$ $h = 0.22$
断層 及びシーム	18.6	0.067	22.2	—	$0.067 + \sigma \tan 22.2^\circ$	圧縮方向 $124.5 \sigma^{0.90}$ せん断方向 $44.43 \sigma^{0.90}$	0.40	$G_0 = 192.3 \sigma^{0.74}$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.0012)^*$	0.46	$\gamma < 1 \times 10^{-4}$ $h = 0.024$ $1 \times 10^{-4} \leq \gamma < 1.6 \times 10^{-2}$ $h = 0.024 + 0.089(\log \gamma + 4)$ $1.6 \times 10^{-2} \leq \gamma$ $h = 0.22$
セメント改良土	21.6	0.65	44.3	0.46	$0.21 + \sigma \tan 40.9^\circ$	690	0.26	$G_0 = 1670$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00085)$	0.36	$\gamma < 3.8 \times 10^{-5}$ $h = 0.014$ $3.8 \times 10^{-5} \leq \gamma$ $h = 0.151 + 0.031 \log \gamma$
改良地盤	20.6	1.39	22.1	0.65	$0.51 + \sigma \tan 34.6^\circ$	4,480	0.19	$G_0 = 1940$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00136)$	0.35	$\gamma < 1.2 \times 10^{-4}$ $h = 0.031$ $1.2 \times 10^{-4} \leq \gamma < 5.2 \times 10^{-3}$ $h = 0.227 + 0.050 \log \gamma$ $5.2 \times 10^{-3} \leq \gamma$ $h = 0.113$
背面補強工	24.0	—				28,000	0.2	11,667	0.2	0.05
置換コンクリート	22.5									

注記*：残存剛性率 (G_d/G_0) が小さい領域は次式で補間

$$G_0 = E_s / 2(1 + \nu_s), \quad G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/\gamma_m), \quad \gamma_m = \tau_f/G_0$$

表 2.3.2-4 地盤の解析用物性値（マンメイドロック）

	物理特性	強度特性				変形特性			
		単位体積重量 γ (kN/m ³)	せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	引張強度 σ_t (N/mm ²)	残留強度 τ (N/mm ²)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断剛性 (N/mm ²)	ポアソン比
マンメイドロック（既設） ($f'_{ck}=15.6$ N/mm ²)	22.6	3.12	-*	1.43	-*	20590	8579	0.2	3
マンメイドロック（新設） ($f'_{ck}=21.0$ N/mm ²)	22.5	4.20	-*	1.75	-*	23500	9792	0.2	3

注記*：内部摩擦角及び残留強度は保守的に考慮しない。

表 2.3.2-5 地盤の解析用物性値の設定根拠(狐崎部層)

岩種・岩級		物理特性	強度特性	変形特性	
			静的・動的特性	静的特性	動的特性
B級 及び C _H 級	砂岩	密度試験	ブロックせん断試験* 摩擦抵抗試験*	岩盤変形試験*	PS検層
	頁岩			岩盤変形試験*	
	ひん岩		砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	
C _M 級	砂岩	密度試験	ブロックせん断試験 摩擦抵抗試験	岩盤変形試験	PS検層
	頁岩			砂岩と同じ値	
	ひん岩	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	
C _L 級	砂岩	密度試験	ロックせん断試験 摩擦抵抗試験	換算値	繰返し三軸試験
	頁岩			砂岩と同じ値	
	ひん岩	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	
D級	砂岩	密度試験	ロックせん断試験 摩擦抵抗試験	換算値	繰返し三軸試験
	頁岩	換算値	換算値	換算値	
	ひん岩	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	

注記* : B級については、C_H級と同じ値を用いる。

表 2.3.2-6 地盤の解析用物性値の設定根拠(牧の浜部層)

岩種・岩級		物理特性	強度特性		変形特性	
			静的・動的特性	静的特性	動的特性	
B 級	砂岩	密度試験	C_H 級と同じ値	換算値	PS 検層	
	頁岩					
	ひん岩	C_H 級と同じ値				
C_H 級	砂岩	密度試験	ブロックせん断試験 摩擦抵抗試験	岩盤変形試験	PS 検層	
	頁岩		換算値	砂岩と同じ値		
	ひん岩		砂岩と同じ値	砂岩と同じ値		
C_M 級	砂岩	密度試験	ブロックせん断試験 摩擦抵抗試験	岩盤変形試験	PS 検層	
	頁岩		ブロックせん断試験 摩擦抵抗試験	岩盤変形試験		
	ひん岩	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値		
C_L 級	砂岩	密度試験	ロックせん断試験 摩擦抵抗試験	換算値	繰返し三軸試験	
	頁岩		換算値	砂岩と同じ値		
	ひん岩	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値		
D 級	砂岩	密度試験	ロックせん断試験 摩擦抵抗試験	換算値	繰返し三軸試験	
	頁岩	換算値	換算値	換算値		
	ひん岩	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値	砂岩と同じ値		

表 2.3.2-7 地盤の解析用物性値の設定根拠(盛土ほか)

岩種・岩級	物理特性	強度特性	変形特性	
		静的・動的特性	静的特性	動的特性
盛 土	現場密度試験	三軸圧縮試験	三軸圧縮試験	繰返し三軸試験
旧表土	密度試験	三軸圧縮試験	三軸圧縮試験	繰返し三軸試験
断層及びシーム	密度試験	単純せん断試験	単純せん断試験	繰返し単純せん断試験
セメント改良土	現場密度試験	三軸圧縮試験 岩石の引張強さ試験	三軸圧縮試験	PS 検層 繰返し三軸試験
改良地盤	密度試験	三軸圧縮試験 岩石の引張強さ試験	平板載荷試験	PS 検層 繰返し三軸試験
背面補強工 置換コンクリート	コンクリート標準示方書 構造性能照査編			

表 2.3.2-8 地盤の解析用物性値の設定根拠(マンメイドロック)

	物理特性	強度特性		変形特性			
	単位体積重量 γ (kN/m ³)	せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	引張強度 σ_t (N/mm ²)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断剛性 (N/mm ²)	ポアソン比	減衰定数 (%)
マンメイドロック (既設) ($f'_{ck}=15.6$ N/mm ²)	文献に基づき 設定 ^{*1}	文献に基づき設定 ^{*2} ($\tau_0=1/5f'_{ck}$)	文献に基づき設定 ^{*1} ($\sigma_t=0.23f'_{ck}^{2/3}$)	文献に基づき 設定 ^{*1}	ヤング係数と ポアソン比の 関係より算出	文献に基づき 設定 ^{*1}	岩盤と同じ値
マンメイドロック (新設) ($f'_{ck}=21.0$ N/mm ²)	文献に基づき 設定 ^{*1}	文献に基づき設定 ^{*2} ($\tau_0=1/5f'_{ck}$)	文献に基づき設定 ^{*1} ($\sigma_t=0.23f'_{ck}^{2/3}$)	文献に基づき 設定 ^{*1}	ヤング係数と ポアソン比の 関係より算出	文献に基づき 設定 ^{*1}	岩盤と同じ値

注記*1：コンクリート標準示方書 構造性能照査編 土木学会 2002年

*2：コンクリート標準示方書 ダムコンクリート編 土木学会 2013年

(2) 地下水位

保管エリアにおける地震応答解析に用いる地下水位は、添付書類「VI-1-1-6-別添1 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」に基づき設定する。

緊急時対策建屋北側における地震応答解析に用いる地下水位は、添付書類「VI-2-2-23 緊急時対策建屋の地震応答計算書」に示す緊急時対策建屋と同様に設定する。

各保管エリア等における地下水位の設定を表 2.3.2-9 に示す。

表 2.3.2-9 各保管エリア等における地下水位の設定

対象	地震応答解析モデルの位置	地下水位* (m)
第1保管エリア	①	0.P.+61.73 (地表面)
	②	0.P.+61.77 (地表面)
	③	0.P.+61.69 (地表面)
第2保管エリア	NS 方向	0.P.+62.00 (地表面)
	EW 方向	0.P.+62.00 (地表面)
第3保管エリア	①	0.P.+14.80 (地表面)
	②	0.P.+14.80 (地表面)
第4保管エリア	①	0.P.+62.00 (地表面)
	②	0.P.+62.00 (地表面)
緊急時対策建屋北側	—	0.P.+62.00 (地表面)

注記*：2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動を考慮すると、表記値より一様に約1m沈下。以後の記載についても同様。

(3) 使用材料及び材料の物性値

第2保管エリアである淡水貯水槽における使用材料及び地震応答解析に必要な材料の物性値を、表2.3.2-10に示す。

表2.3.2-10 使用材料及び材料の物性値^{*1}

	ヤング係数 E (N/mm ²)	せん断弾性係数 G (N/mm ²)	ポアソン比 ν	単位体積重量 γ (kN/m ³)
普通 コンクリート Fc=24	2.27×10^4 *2	0.945×10^4 *2	0.2	23 *3
鉄筋	2.05×10^5	—	—	—

注記*1：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（2010改定）

$$*2 : E = 3.35 \times 10^4 \times \left(\frac{23}{24} \right)^2 \times \left(\frac{24}{60} \right)^{\frac{1}{3}} = 22669 \text{ N/mm}^2 \\ \Rightarrow 2.27 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$$

$$G = \frac{3.35 \times 10^4 \times \left(\frac{23}{24} \right)^2 \times \left(\frac{24}{60} \right)^{\frac{1}{3}}}{2(1+0.2)} = 9445.4 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow 0.945 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$$

*3：鉄筋コンクリートの場合は24とする。

(4) 基準地震動 S s

保管エリア等における地震応答解析に用いる基準地震動 S s は、添付書類「VI-2-1-2 基準地震動 S s 及び弾性設計用地震動 S d の策定概要」に基づき、水平方向及び鉛直方向に対して、解放基盤表面で定義される基準地震動 S s を用いる。

2.3.3 地震応答解析モデルの作成

地震応答解析モデルは、各保管エリア等において、周辺の地質構造を考慮して作成する。なお、第2保管エリアは淡水貯水槽上に設定されており、地盤及び構造物をモデル化する。

地震応答解析モデルは、評価対象地点近傍のボーリング調査等の結果に基づき作成した地質断面図を基に作成する。敷地内で実施したボーリング調査位置及び各保管エリア等の地質断面図位置を図 2.3.3-1 に、地質断面図及び地質断面図作成にあたり参照したボーリング調査の代表位置を図 2.3.3-2～2.3.3-6 に示す。なお、代表位置におけるボーリング柱状図は「補足-600-1 地盤の支持性能について」に示す。

第1, 3, 4保管エリアについては、作成した地質断面図を基に、地表面加速度に影響を及ぼす岩盤、速度層の分布及びマンメイドロック（以下「MMR」という。）に着目し、保管エリアごとに地震応答解析モデルの作成位置を選定する。

第2保管エリア及び緊急時対策建屋北側については、作成した地質断面図を基に地震応答解析モデルを作成する。

地震応答解析モデルの作成位置を図 2.3.3-7 に、地震応答解析モデルを図 2.3.3-8～図 2.3.3-12 及び表 2.3.3-1～表 2.3.3-2 に示す。

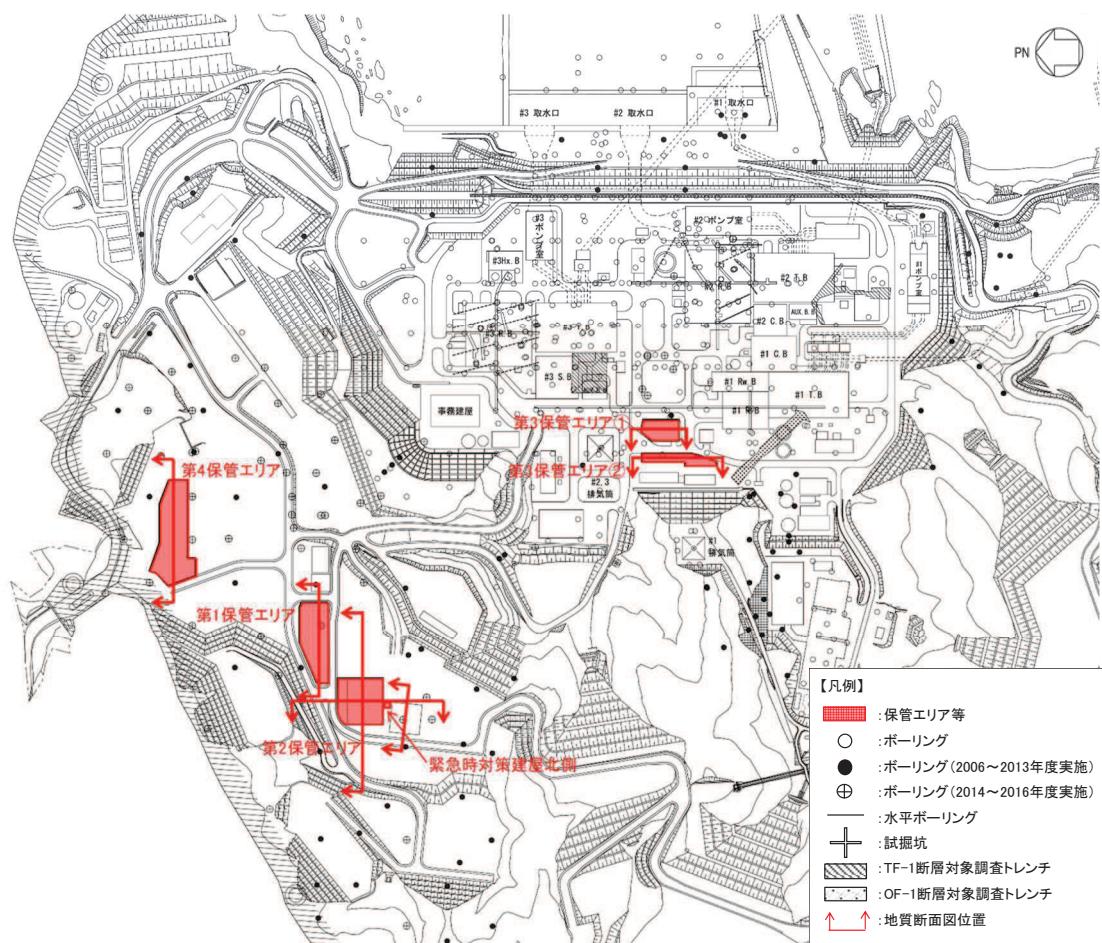


図 2.3.3-1 ボーリング調査位置及び地質断面図位置

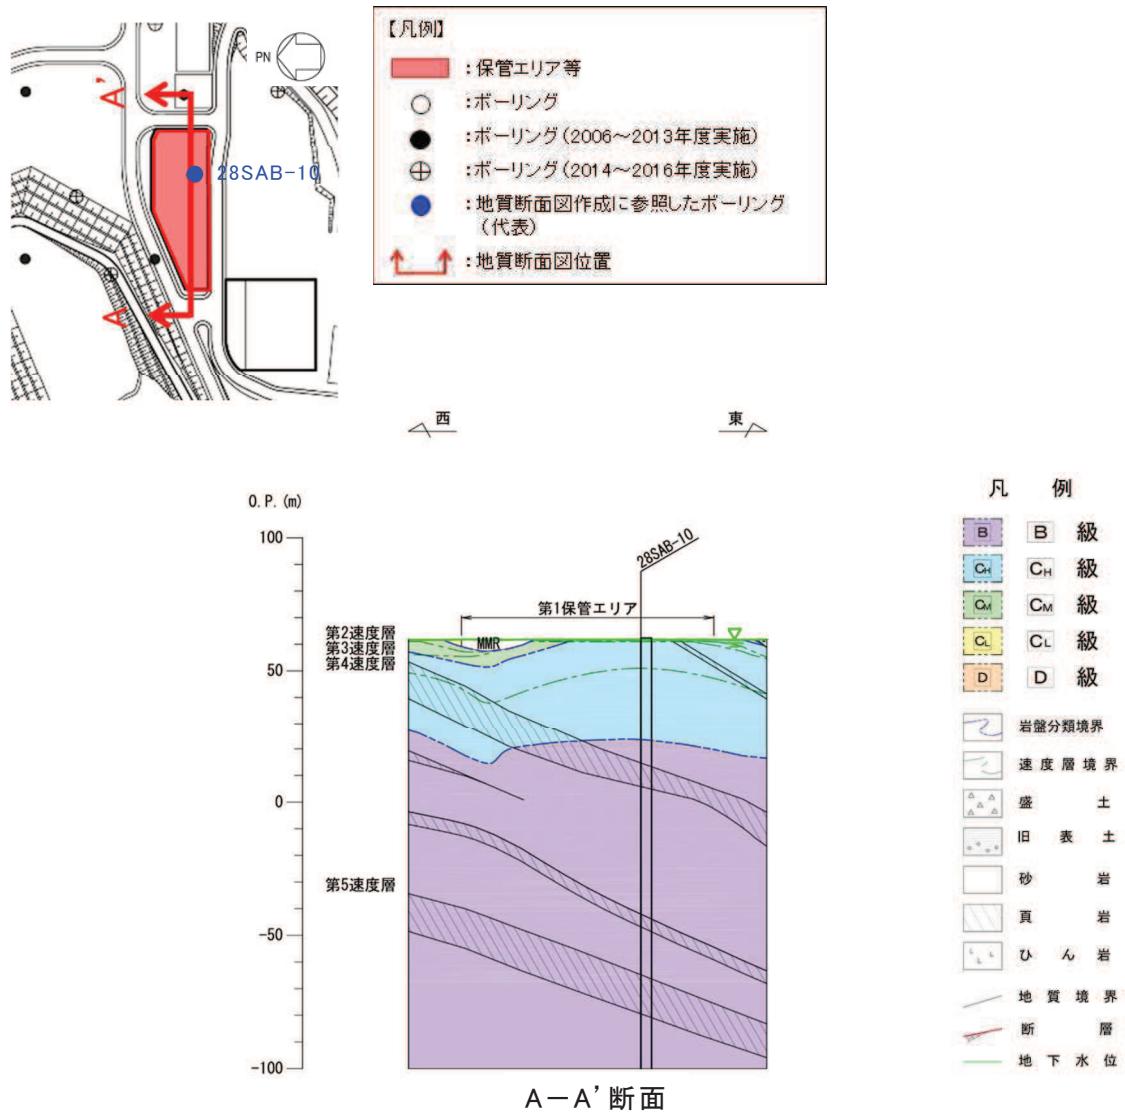


図 2.3.3-2 第1保管エリアの地質断面図

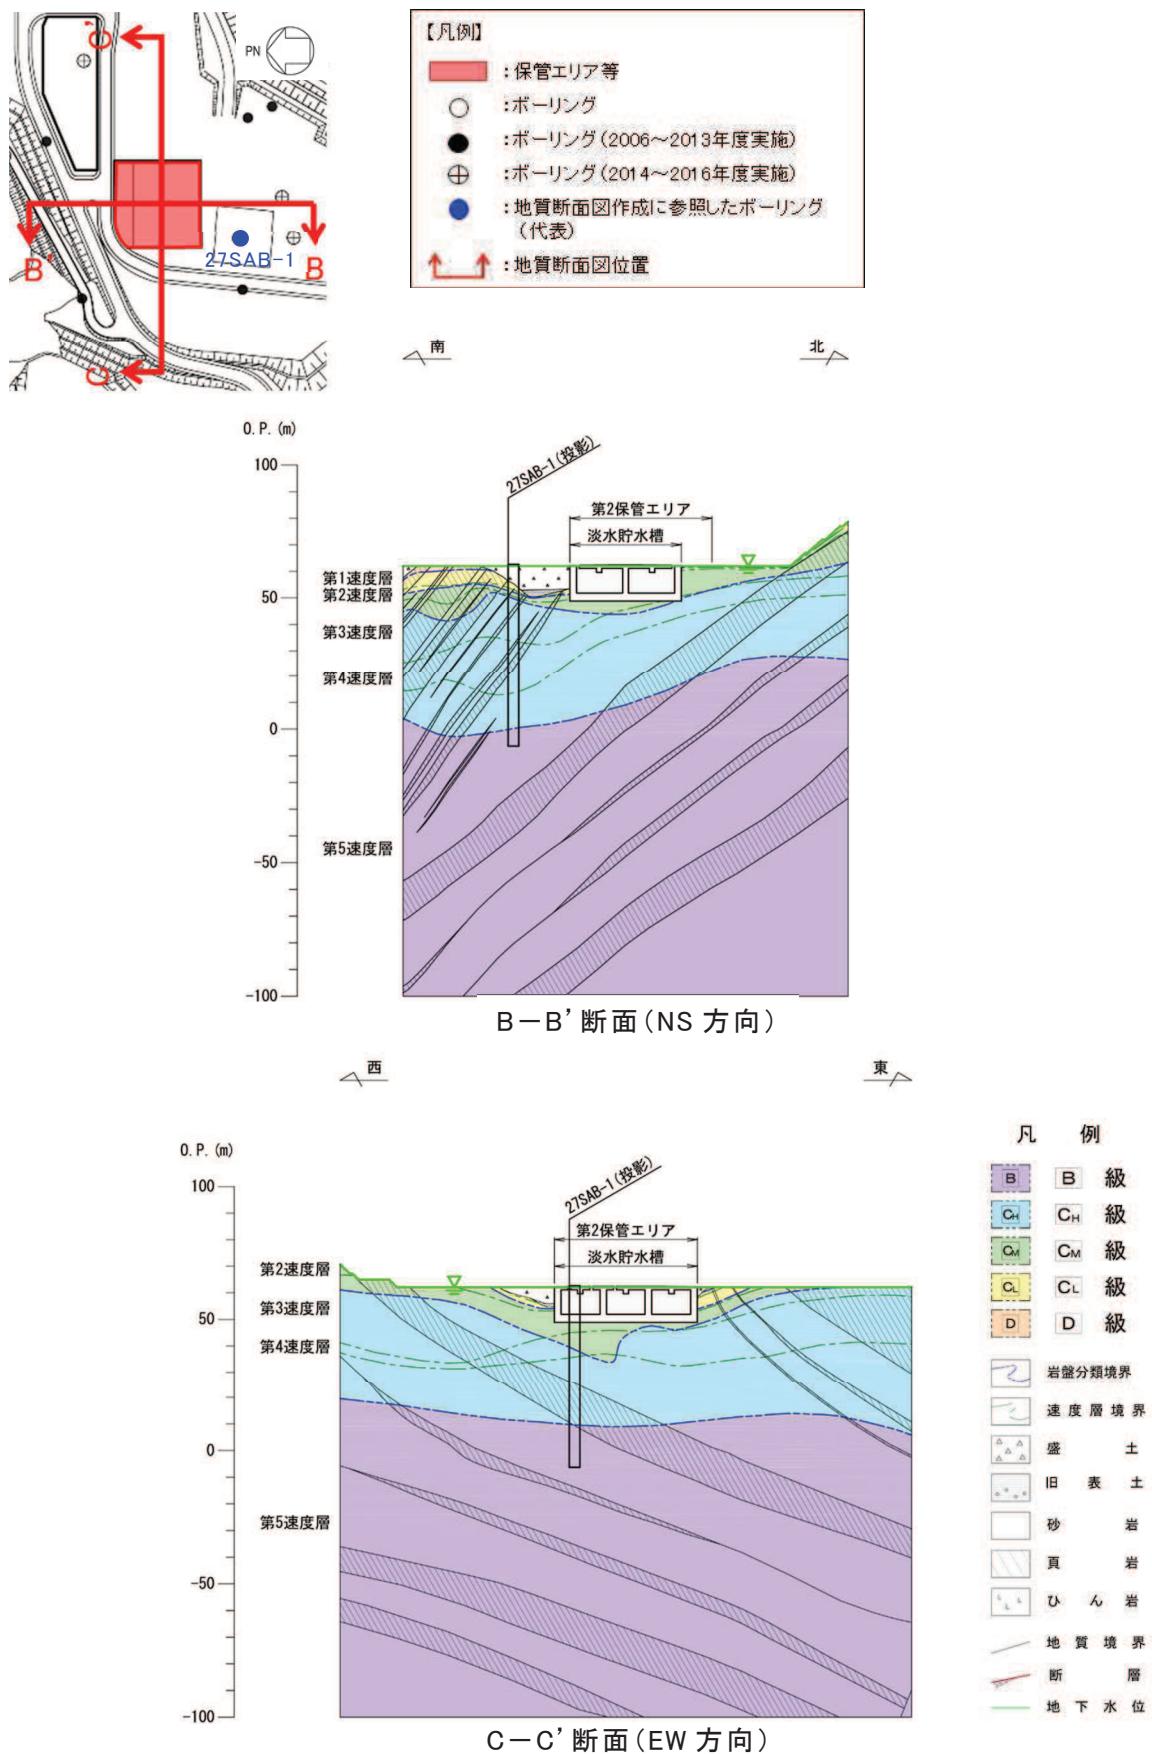


図 2.3.3-3 第2保管エリアの地質断面図

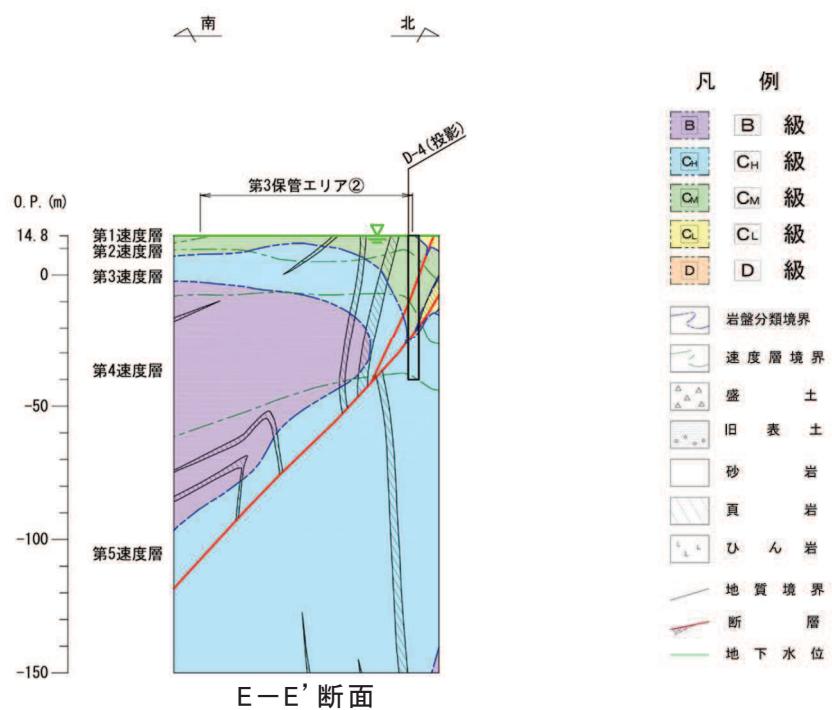
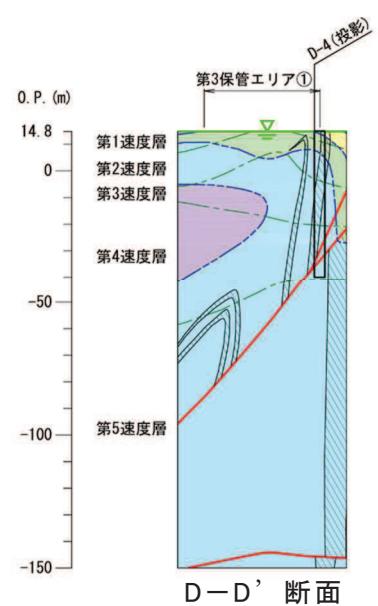
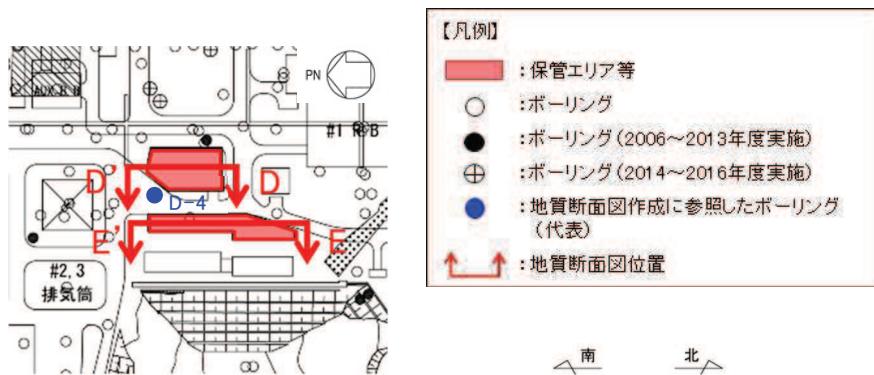


図 2.3.3-4 第3保管エリアの地質断面図

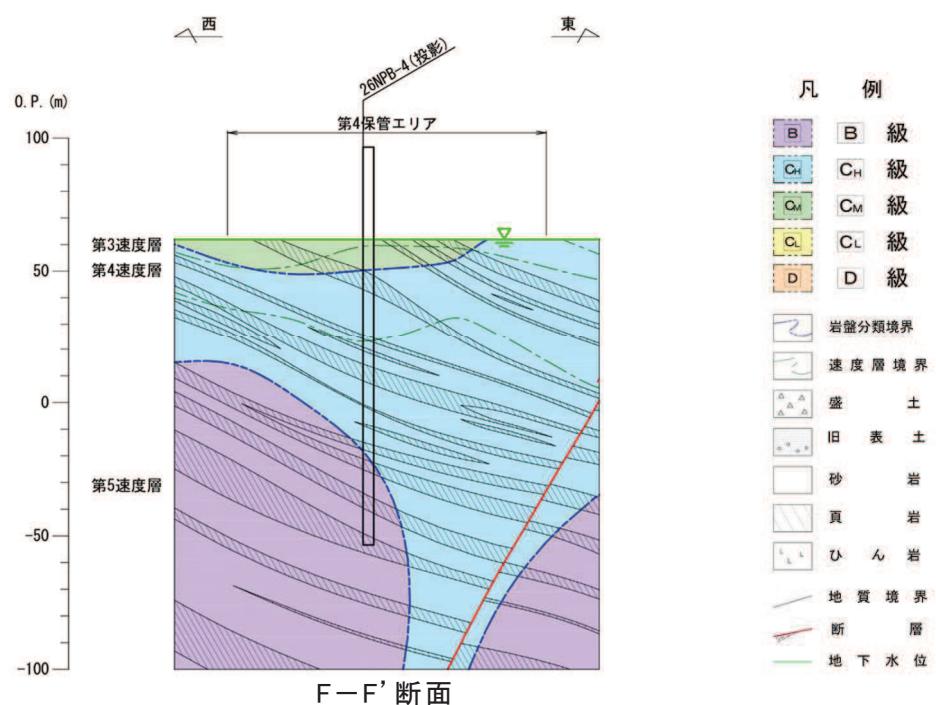
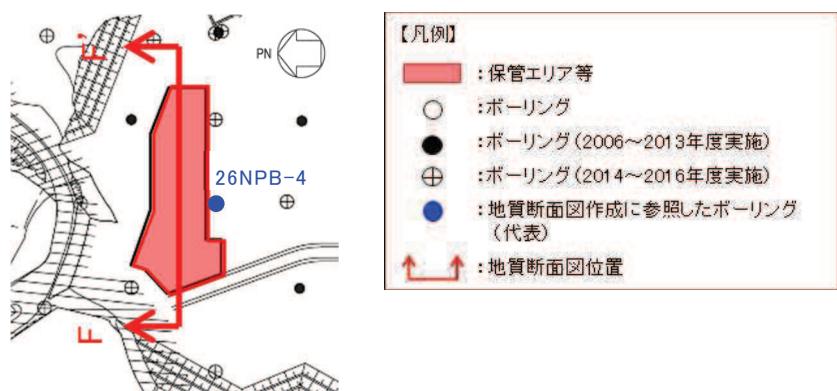


図 2.3.3-5 第4保管エリアの地質断面図

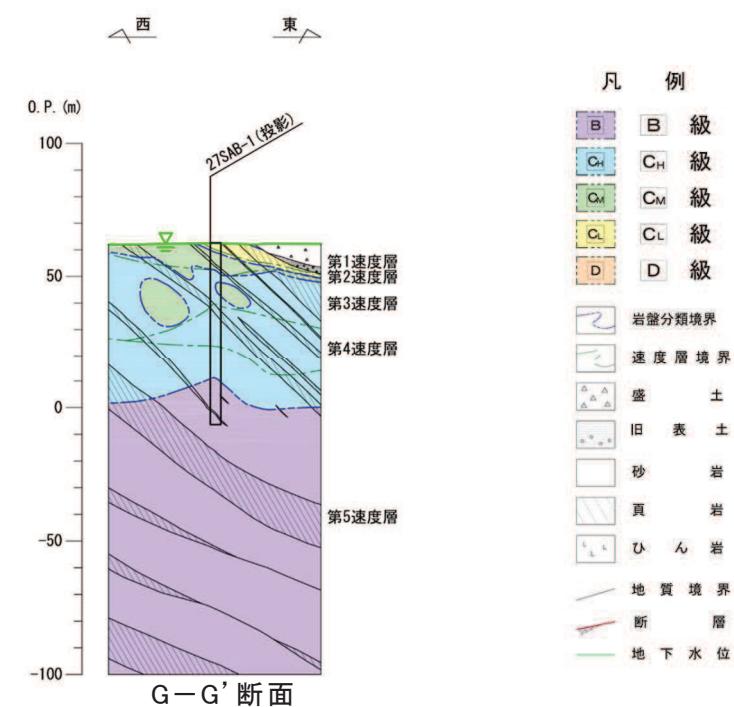
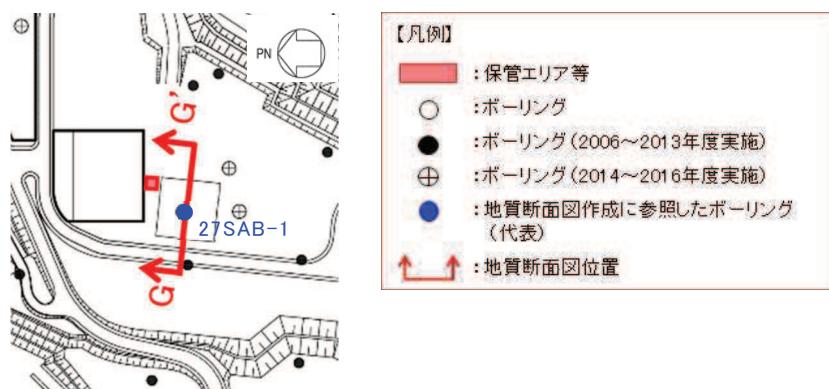


図 2.3.3-6 緊急時対策建屋北側の地質断面図

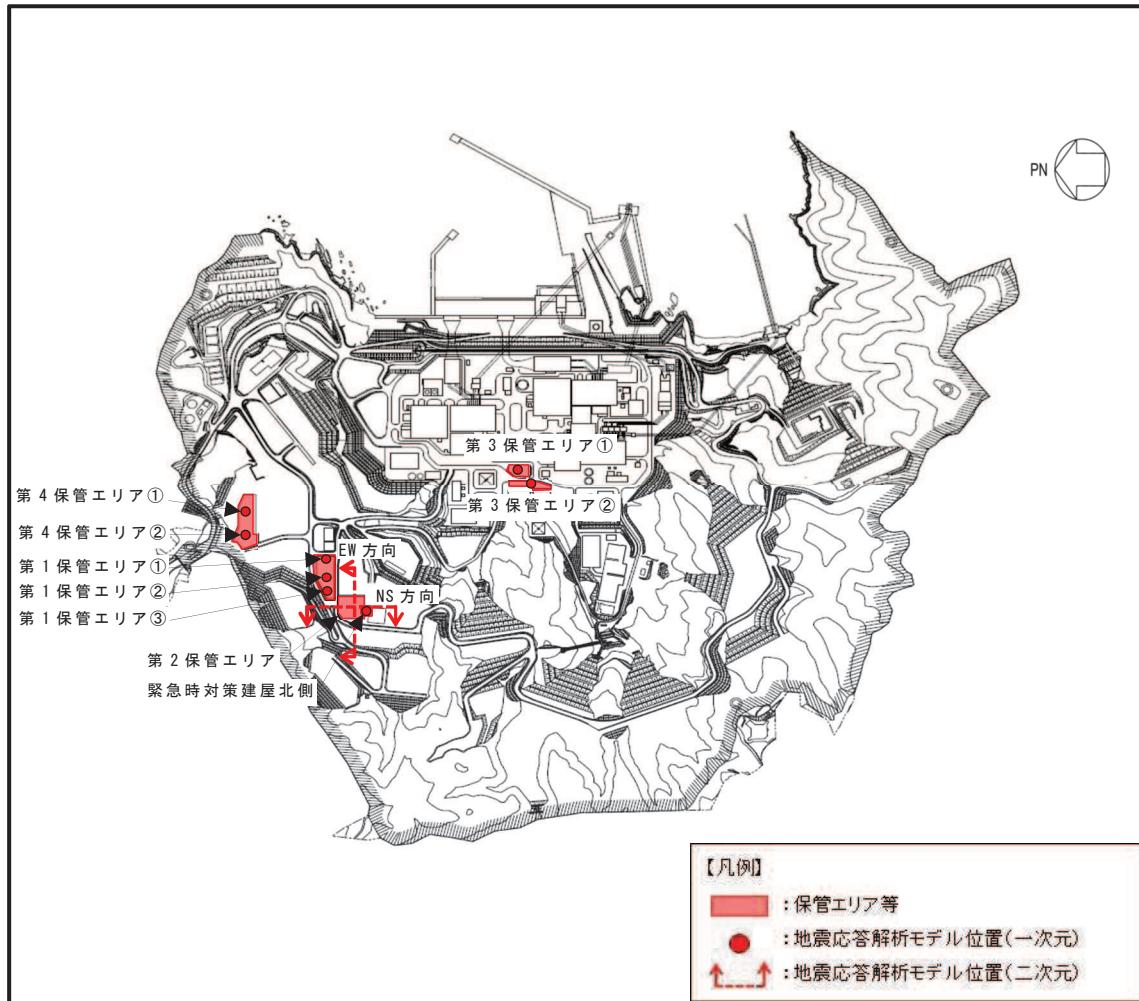


図 2.3.3-7 地震応答解析モデルの作成位置

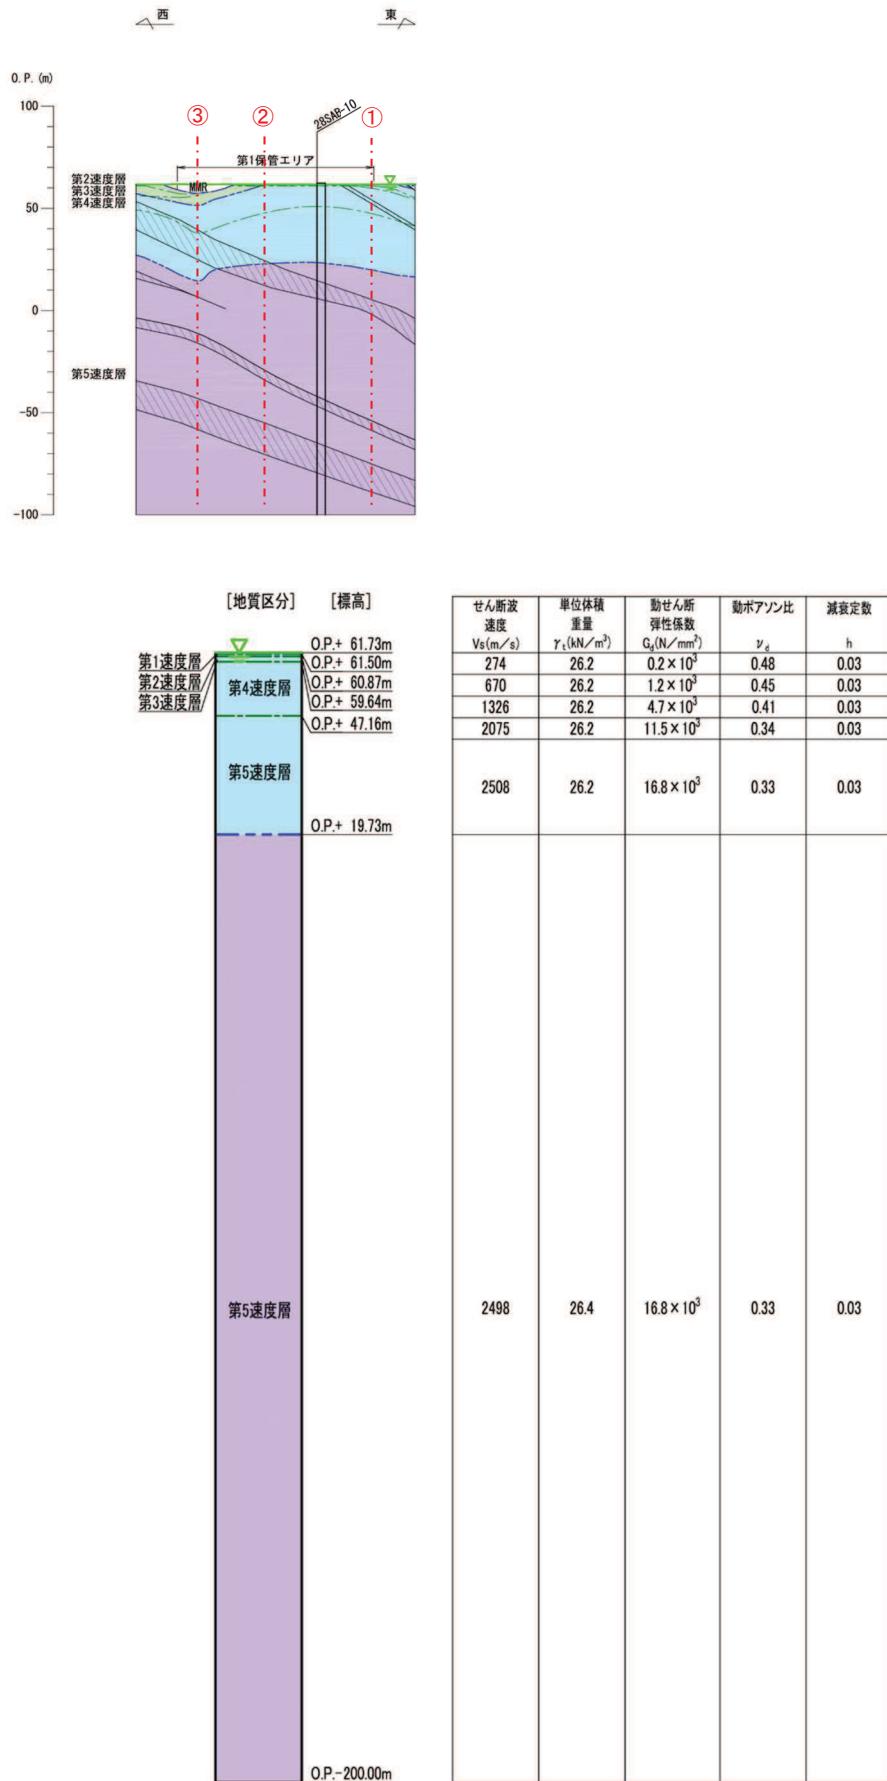


図 2.3.3-8(1) 第1保管エリア①の地震応答解析モデル（一次元）


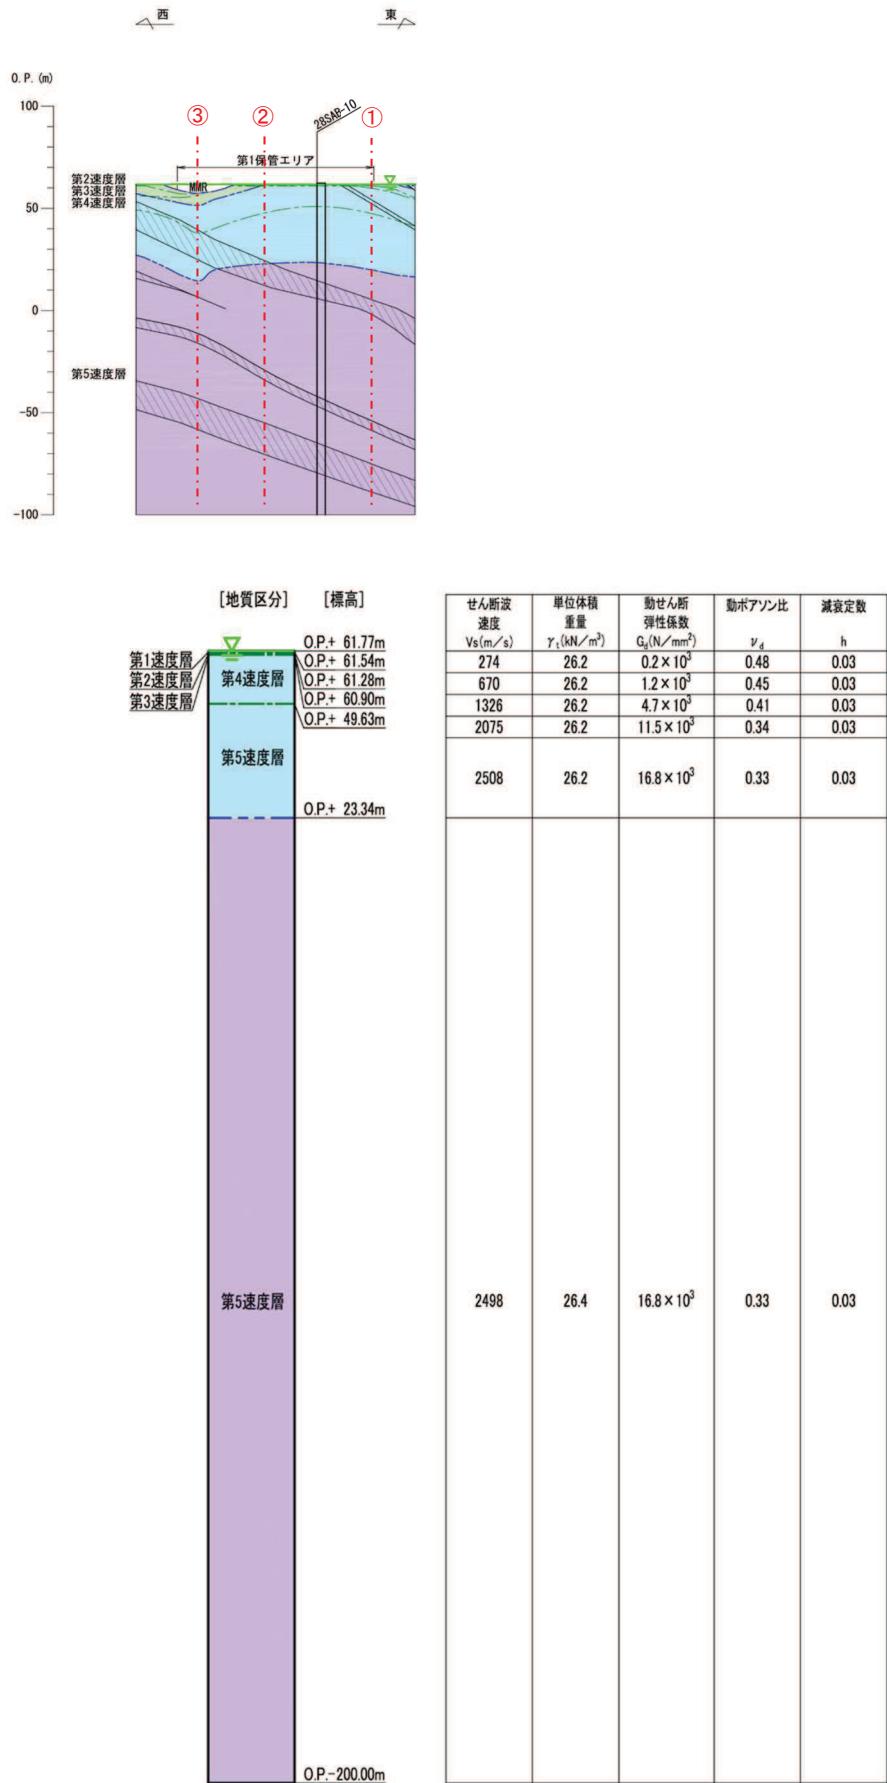


図 2.3.3-8(2) 第1保管エリア②の地震応答解析モデル（一次元）

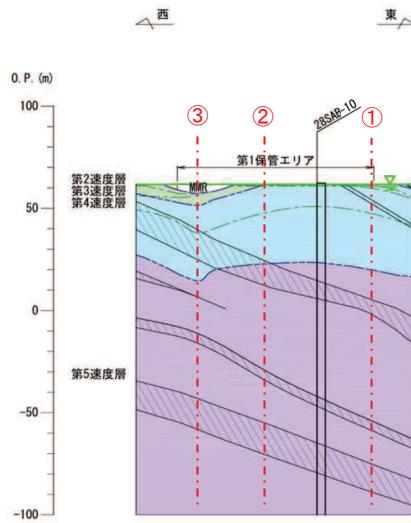

[地質区分]	[標高]
第2速度層	O.P.+ 61.69m
	O.P.+ 57.38m
第3速度層	O.P.+ 57.18m
	O.P.+ 56.37m
第4速度層	O.P.+ 51.44m
	O.P.+ 37.99m
第5速度層	O.P.+ 14.58m
	O.P.-200.00m

せん断波速度 $V_s(m/s)$	単位体積重量 $\gamma_s(kN/m^3)$	動せん断弾性係数 $G_s(N/mm^2)$	動ボアン比 ν_d	減衰定数 h
2066	22.5	9.8×10^3	0.20	0.03
679	25.5	1.2×10^3	0.45	0.03
1344	25.5	4.7×10^3	0.41	0.03
2103	25.5	11.5×10^3	0.34	0.03
2075	26.2	11.5×10^3	0.34	0.03
2508	26.2	16.8×10^3	0.33	0.03
2498	26.4	16.8×10^3	0.33	0.03

凡例	
[岩盤分類]	
[B]	B 級
[Ch]	C _H 級
[Cd]	C _M 級
[Cl]	C _L 級
[D]	D 級
[岩盤分類境界]	
[速度層境界]	
[△△△] 盛土	
[*-*-*] 旧表土	
[■■■] マンメイドロック	
[—] 地下水位	

図 2.3.3-8(3) 第1保管エリア③の地震応答解析モデル（一次元）

<岩級>	<速度層>	<凡例>	せん断波 速度 V_s (m/s)	単位体積 重量 γ_i (kN/m ³)	動せん断 弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ポアソン比 ν_d	減衰定数 h
CL級	第2速度層		710	23.1	1.2×10^3	0.45	0.03
CM級	第2速度層		680	25.5	1.2×10^3	0.45	0.03
	第3速度層		1340	25.5	4.7×10^3	0.41	0.03
	第4速度層		2100	25.5	11.5×10^3	0.34	0.03
	第5速度層		2540	25.5	16.8×10^3	0.33	0.03
CH級	第2速度層		670	26.2	1.2×10^3	0.45	0.03
	第3速度層		1330	26.2	4.7×10^3	0.41	0.03
	第4速度層		2070	26.2	11.5×10^3	0.34	0.03
	第5速度層		2510	26.2	16.8×10^3	0.33	0.03
B級	第5速度層		2500	26.4	16.8×10^3	0.33	0.03
盛土	-		-	20.6	ひずみ依存特性	0.48	ひずみ依存特性

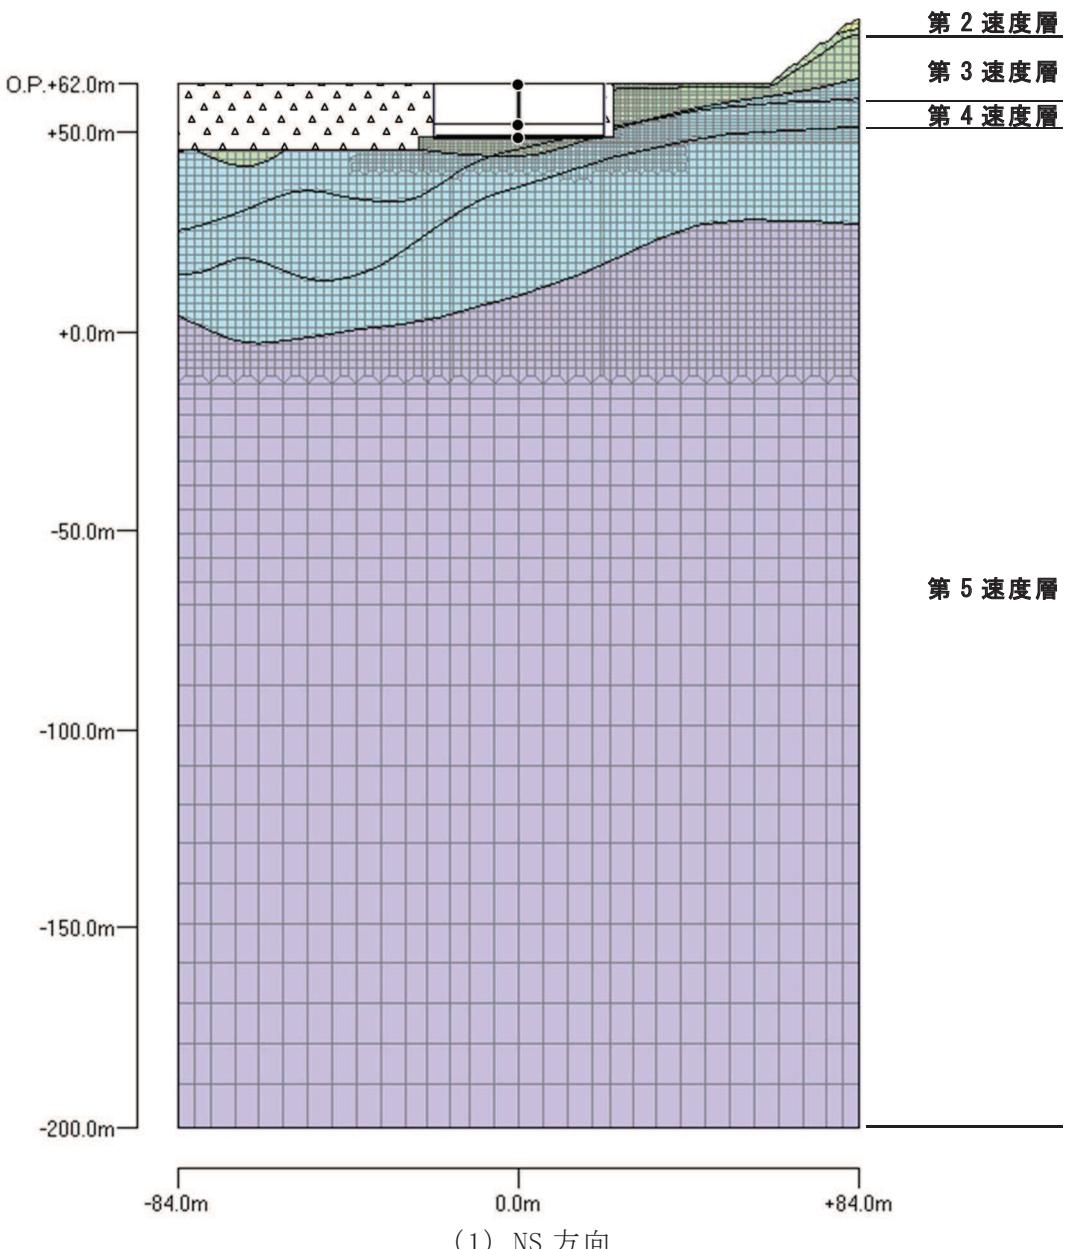


図 2.3.3-9(1) 第2保管エリアの地震応答解析モデル（二次元）


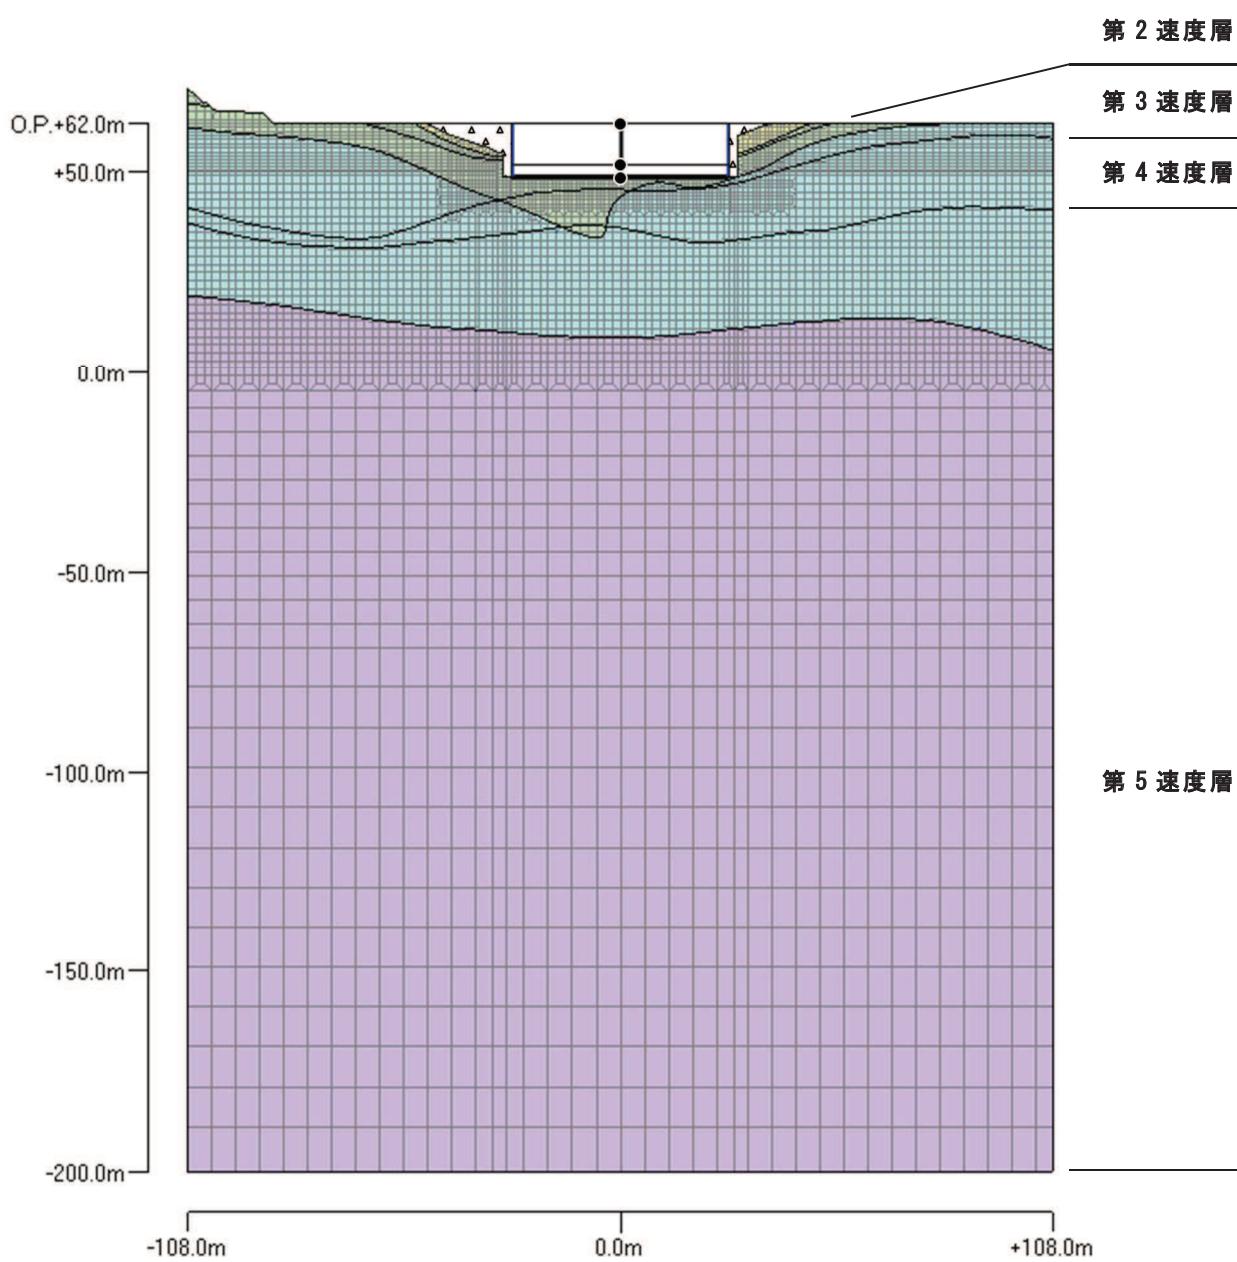


図 2.3.3-9(2) 第2保管エリアの地震応答解析モデル（二次元）


表 2.3.3-1 第2保管エリアの地震応答解析モデル（質点系）諸元（NS方向）

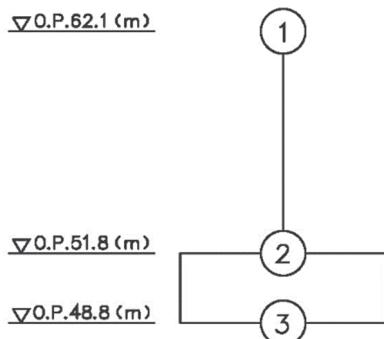

質 点 番 号	重量 W (kN)	回転慣性 Ig ($\times 10^5$ kN·m 2)	断面2次 モーメント I ($\times 10^2$ m 4)	せん断 断面積 AS (m 2)
1	215960	320.3		
2	252930	376.4	1095.1	405.0
3	81650	120.2	3334.0	2268.0


- ・基礎スラブ：42.0m (NS) × 54.0m (EW)
- ・総重量：550540 (524760) kN

表 2.3.3-2 第2保管エリアの地震応答解析モデル（質点系）諸元（EW方向）

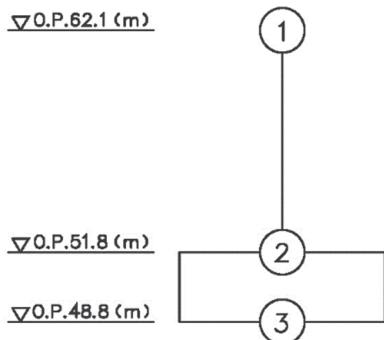

質 点 番 号	重量 W (kN)	回転慣性 Ig ($\times 10^5$ kN·m 2)	断面2次 モーメント I ($\times 10^2$ m 4)	せん断 断面積 AS (m 2)
1	215960	527.7		
2	252930	619.2	1576.6	388.8
3	81650	198.6	5511.2	2268.0

- ・基礎スラブ：42.0m (NS) × 54.0m (EW)
- ・総重量：550540 (524760) (kN)

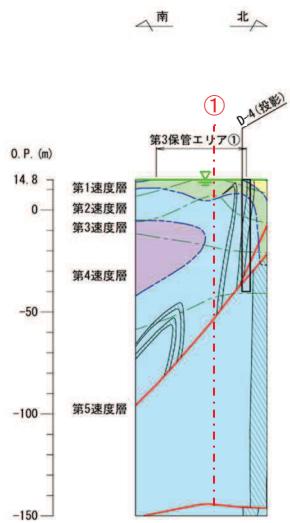


[地質区分]	[標高]
第2速度層	O.P.+ 14.80m O.P.+ 7.04m O.P.+ 4.97m
第3速度層	O.P.- 18.12m
第4速度層	O.P.- 43.17m
第5速度層	O.P.-183.12m O.P.-200.00m

せん断波速度 $V_s(m/s)$	単位体積重量 $\gamma_t(kN/m^3)$	動せん断弾性係数 $G_d(N/mm^2)$	動ボアソン比 ν_d	減衰定数 h
764	25.2	1.5×10^3	0.44	0.03
1489	25.2	5.7×10^3	0.40	0.03
1486	26.2	5.9×10^3	0.40	0.03
2223	26.2	13.2×10^3	0.36	0.03
2485	26.2	16.5×10^3	0.35	0.03
2476	26.4	16.5×10^3	0.35	0.03

凡例	
[岩盤分類]	級
[C _H]	級
[C _M]	級
[C _L]	級
[D]	級
岩盤分類境界	
速度層境界	
盛土	
旧表土	
マンメイドロック	
地下水位	

図 2.3.3-10(1) 第3保管エリア①の地震応答解析モデル（一次元）

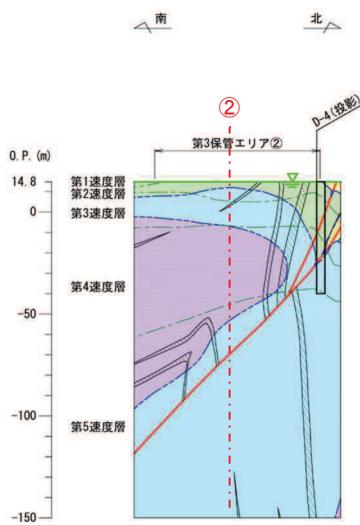


[地質区分]	[標高]
第2速度層	O.P.+ 14.80m
	O.P.+ 11.90m
	O.P.+ 5.27m
第4速度層	O.P.- 6.80m
	O.P.- 7.11m
第5速度層	O.P.- 45.21m
	O.P.- 52.98m
第5速度層	O.P.-165.42m
	O.P.-200.00m

せん断波速度 Vs(m/s)	単位体積重量 $\gamma_i(\text{kN/m}^3)$	動せん断弾性係数 $G_d(\text{N/mm}^2)$	動ボアソン比 ν_d	減衰定数 h
764	25.2	1.5×10^3	0.44	0.03
749	26.2	1.5×10^3	0.44	0.03
1486	26.2	5.9×10^3	0.40	0.03
2223	26.2	13.2×10^3	0.36	0.03
2214	26.4	13.2×10^3	0.36	0.03
2476	26.4	16.5×10^3	0.35	0.03
2485	26.2	16.5×10^3	0.35	0.03
2476	26.4	16.5×10^3	0.35	0.03

凡 例	
[岩盤分類]	
[B]	[B] 級
[C _H]	[C _H] 級
[C _M]	[C _M] 級
[C _L]	[C _L] 級
[D]	[D] 級
[岩盤分類境界]	
[速度層境界]	
[△△△]	盛 土
[●●●]	旧 表 土
[■■■]	マンメイドロック
[—]	地 下 水 位

図 2.3.3-10(2) 第3保管エリア②の地震応答解析モデル（一次元）

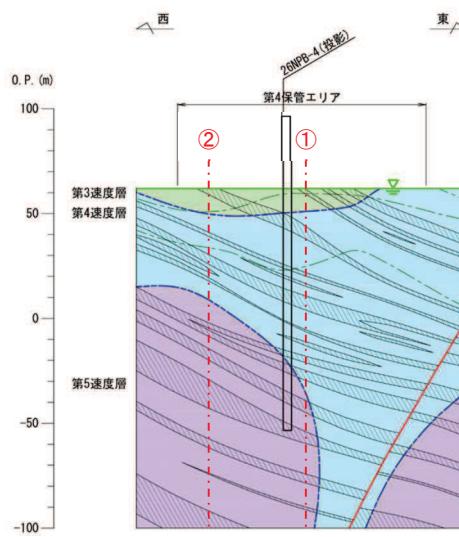

[地質区分]	[標高]
第3速度層	O.P.+ 62.00m
第4速度層	O.P.+ 50.84m / O.P.+ 50.18m
第4速度層	O.P.+ 34.07m
第5速度層	O.P.+ 10.02m
第5速度層	O.P.-200.00m

せん断波速度 V_s (m/s)	単位体積重量 γ_t (kN/m ³)	動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ボアン比 ν_d	減衰定数 h
1344	25.5	4.7×10^3	0.41	0.03
2103	25.5	11.5×10^3	0.34	0.03
2075	26.2	11.5×10^3	0.34	0.03
2508	26.2	16.8×10^3	0.33	0.03
2498	26.4	16.8×10^3	0.33	0.03

凡例	
[岩盤分類]	
[B]	[B] 級
[C _H]	[C _H] 級
[C _M]	[C _M] 級
[C _L]	[C _L] 級
[D]	[D] 級
[速度層境界]	
[速度層境界]	
[盛土]	
[旧表土]	
[マンメイドロック]	
地下水位	

図 2.3.3-11(1) 第4保管エリア①の地震応答解析モデル（一次元）

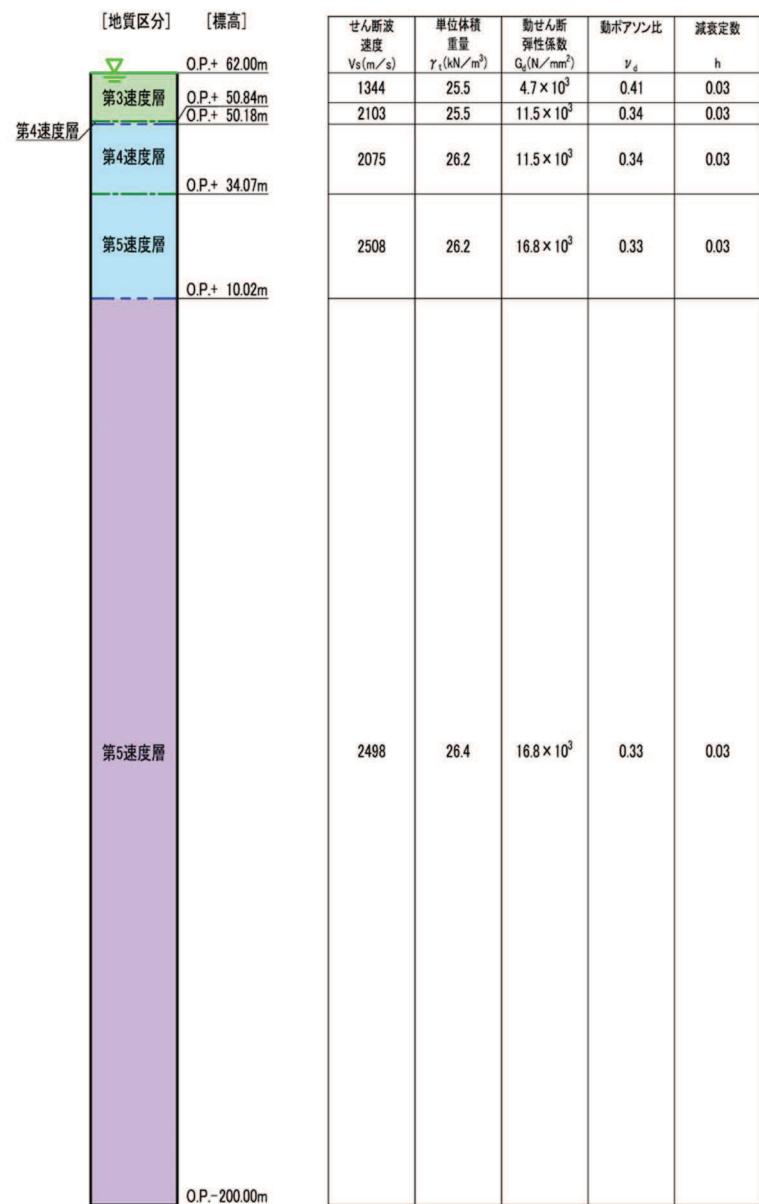
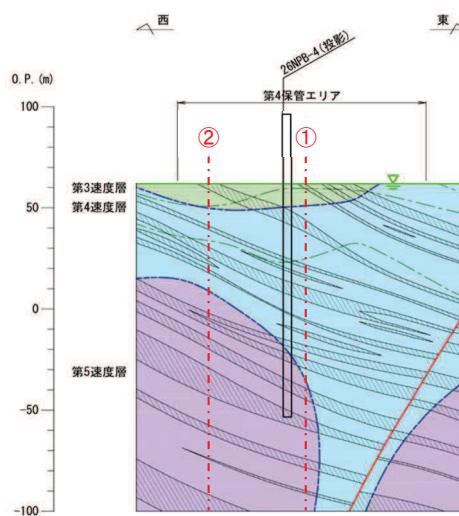


図 2.3.3-11(2) 第4保管エリア②の地震応答解析モデル（一次元）

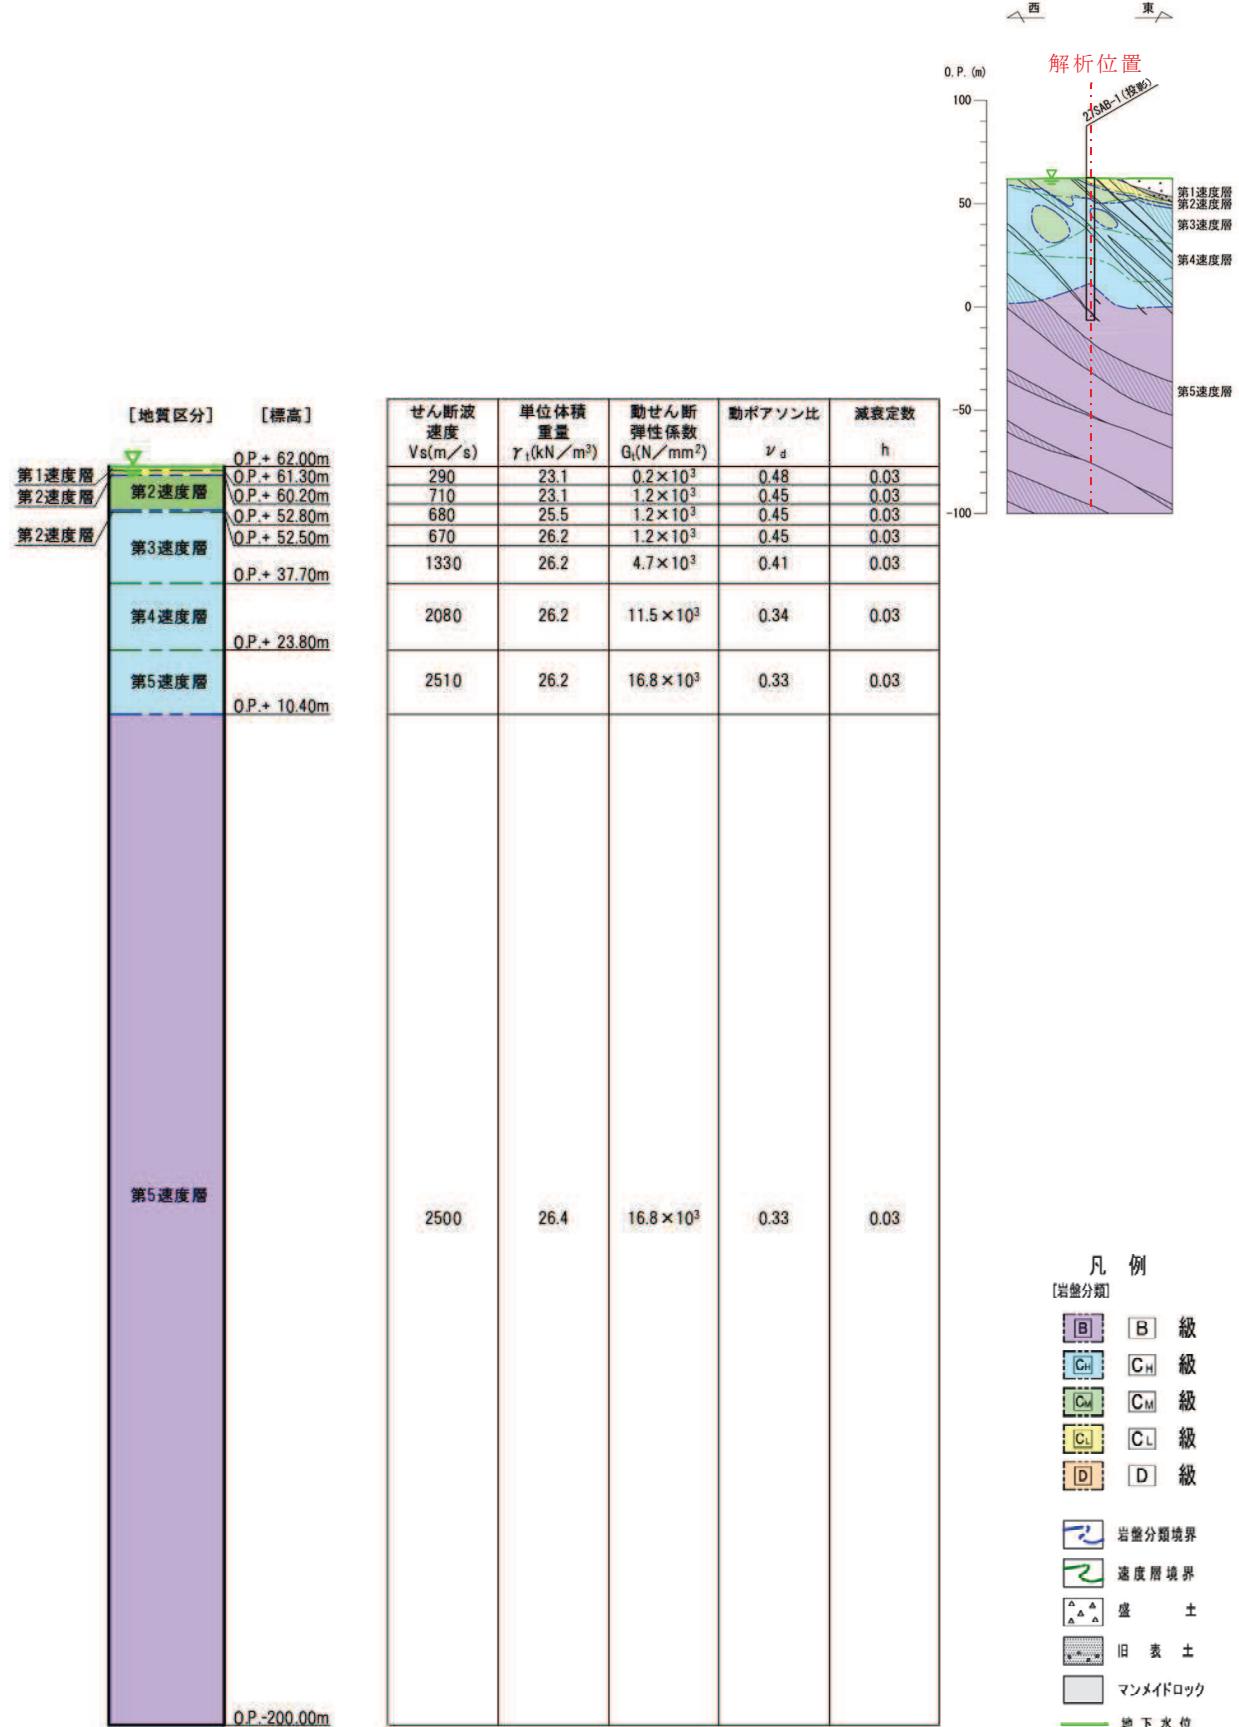


図 2.3.3-12 緊急時対策建屋北側の地震応答解析モデル（一次元）

2.3.4 地震応答解析に用いる地震動

地震応答解析に用いる地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s を、一次元重複反射理論により地震応答解析モデルの底面位置で評価したものを用いる。

なお、地震応答解析に用いる地震動の設定に用いる地下構造モデルは、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に記載の地下構造モデルを用いる。表 2.3.4-1 に地下構造モデルを示す。なお、第 1、第 2、第 4 保管エリア及び緊急時対策建屋北側には牧の浜部層の地下構造モデルを、第 3 保管エリアには狐崎部層の地下構造モデルを用いる。

地震応答解析に用いる地震動算定の概念図を図 2.3.4-1 に示す。地震応答解析に用いる地震動の算定には、解析コード「SHAKE Ver1.6」及び「microSHAKE/3D Ver2.3.3」を使用する。

表 2.3.4-1 地下構造モデル

地層	狐崎部層		牧の浜部層	
標高	解放基盤表面～0.P. -200m		解放基盤表面～0.P. -200m	
P 波速度 V_p (m/s)	0.P. -14.1m～-25.0m	3420	0.P. -14.1m～-27.0m	3380
	0.P. -25.0m～-80.0m	4700	0.P. -27.0m～-50.0m	4380
	0.P. -80.0m～-200.0m	5130	0.P. -50.0m～-200.0m	5060
S 波速度 V_s (m/s)	0.P. -14.1m～-25.0m	1300	0.P. -14.1m～-27.0m	1360
	0.P. -25.0m～-80.0m	2150	0.P. -27.0m～-50.0m	2040
	0.P. -80.0m～-200.0m	2440	0.P. -50.0m～-200.0m	2520
動ポアソン比 ν_d	0.P. -14.1m～-25.0m	0.42	0.P. -14.1m～-27.0m	0.40
	0.P. -25.0m～-80.0m	0.37	0.P. -27.0m～-50.0m	0.36
	0.P. -80.0m～-200.0m	0.35	0.P. -50.0m～-200.0m	0.34
単位体積重量 γ_t (kN/m ³)	0.P. -14.1m～-25.0m	23.8	0.P. -14.1m～-27.0m	26.1
	0.P. -25.0m～-80.0m	24.6	0.P. -27.0m～-50.0m	26.4
	0.P. -80.0m～-200.0m	25.0	0.P. -50.0m～-200.0m	26.5
減衰定数 h (%)	0.P. -14.1m～-25.0m		0.P. -14.1m～-27.0m	
	0.P. -25.0m～-80.0m	3	0.P. -27.0m～-50.0m	
	0.P. -80.0m～-200.0m		0.P. -50.0m～-200.0m	3

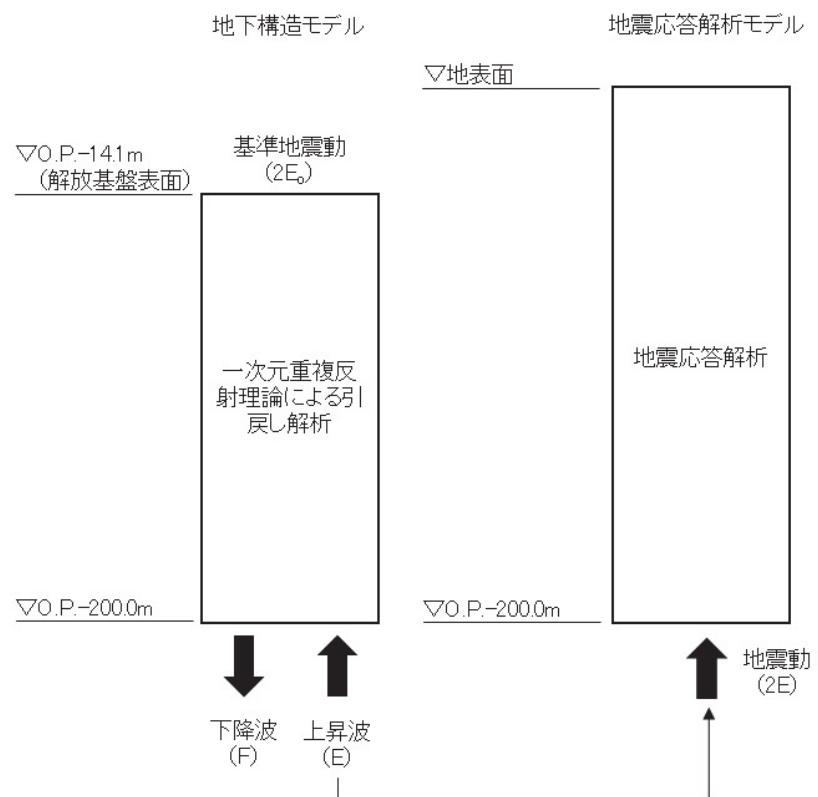


図 2.3.4-1 地震応答解析に用いる地震動算定の概念図

2.3.5 地震応答解析における解析ケース

保管エリア等における入力地震動の算定においては、地盤物性のばらつきの影響を考慮するため、表 2.3.5-1 に示す解析ケースを設定する。

保管エリア等は主として C_M 級岩盤、 C_H 級岩盤、 B 級岩盤が分布し、これらの地盤が地震時に保管エリア等における入力地震動に影響を与えると判断されることから、これらの物性のばらつきを考慮した入力地震動を算定する。なお、第 2 保管エリア直下の淡水貯水槽は、基準地震動 S_s による地震力に対して応答が弾性範囲となるように設計しており、新設の建屋であることから、軸体にひび割れが発生することによる顕著な剛性低下は発生しづらいと考えられる。

表 2.3.5-1 解析ケース

解析ケース	材料物性*	地盤物性
	(E_0 : ヤング係数)	(G_d : 動せん断弾性係数)
ケース① (基本ケース)	設計基準強度	平均値
ケース②		平均値+1 σ
ケース③		平均値-1 σ

注記*：第 1 保管エリアの MMR 及び第 2 保管エリア直下の淡水貯水槽に適用。

2.4 地震応答 FRS の算定

保管エリア等における入力地震動の解析ケースより、地震応答 FRS を作成する。

地震応答 FRS に用いる減衰定数は、保管エリア等に保管する設備ごとの減衰定数を考慮し設定する。ここでは、代表として車両型設備に対する地震応答 FRS の作成について記載する。

車両型設備の減衰定数は J E A G 4 6 0 1 に規定はなく、減衰機構が複雑であり、様々な文献に複数の減衰定数*に関する記載がある。これらの文献によると、車両構造の設備は高い減衰が期待できる。

FRS は、高減衰になるほど滑らかになるとともに、車両全体の加速度が小さくなる傾向があり、加振試験により確認した車両型設備の減衰定数は、最も低いものでもホース延長回収車の約 10%で、それ以外の車両型設備はより高減衰となるため、上述の文献を参考に、車両型設備の減衰定数は 8%と設定している。

注記*：自動車技術ハンドブックによると減衰定数は 20%～80%

国土交通省の国土技術製作総合研究所資料第 180 号「大型車の振動特性が橋梁に及ぼす影響に関する研究（II）」によると減衰定数は 10%以上

2.5 設計用 FRS の作成

「2.4 地震応答 FRS の算定」において作成した各保管エリア等の地震応答 FRS に対して、機器の固有周期のずれ等の影響を考慮し、周期軸方向に±10%の拡幅した FRS と、地盤物性の不確かさを考慮した地震応答解析に基づく地震応答 FRS を包絡する FRS を設計用 FRS としている。第 2 保管エリア（水平方向）における設計用 FRS の作成例について図 2-3 に示す。

車両型設備を保管する第 1 保管エリア、第 2 保管エリア、第 3 保管エリア、第 4 保管エリア、緊急時対策建屋北側における水平方向及び鉛直方向の設計用 FRS を図 2-4 に示す。



図 2-3 設計用 FRS（基準地震動 S s）の作成例（第 2 保管エリア（水平方向））



(水平方向)



(鉛直方向)

図 2-4 水平方向及び鉛直方向の設計用 FRS (基準地震動 S s)



2.6 加振台の FRS の妥当性確認

車両型設備について、加振台の FRS と保管エリア等における設計用 FRS（基本ケース、ばらつきケースの包絡）の比較を図 2-5 に示す。


図 2-5 のとおり、加振台の FRS は、保管エリア等設計用 FRS（基本ケース、ばらつきケースの包絡）をおおむね全周期帯において包絡している、又は一部の周期帯で包絡できない範囲が存在するものの、各車両型設備の固有周期においては、加振台の FRS が保管エリア等における設計用 FRS（基本ケース、ばらつきケースの包絡）を上回っていることを確認した。

設備名称：大容量送水ポンプ（タイプ I）

保管場所：第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア
第4保管エリア

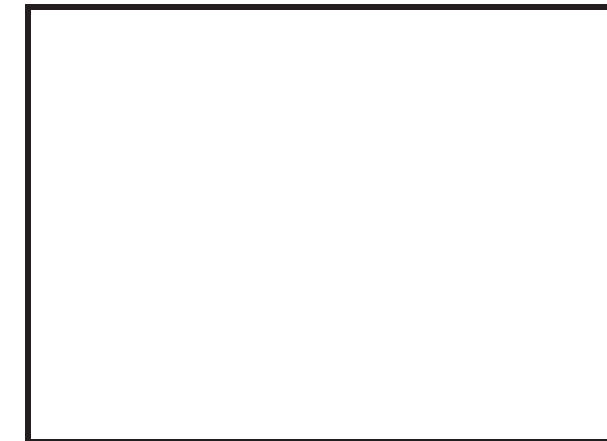

X 方向（走行軸直角方向）

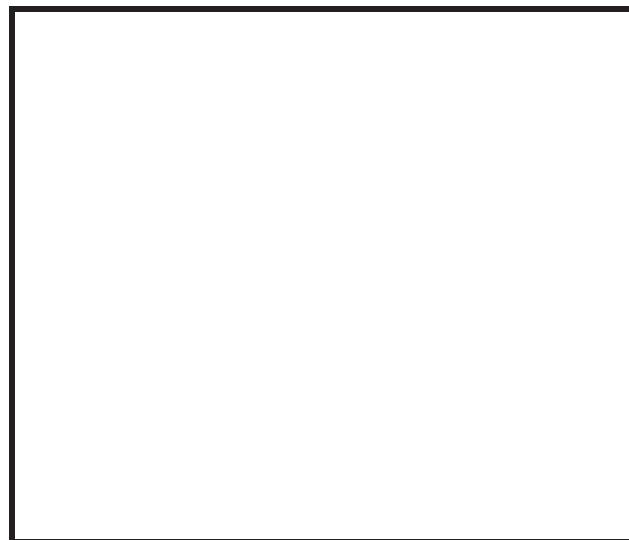

Y 方向（走行軸方向）



Z 方向（鉛直方向）




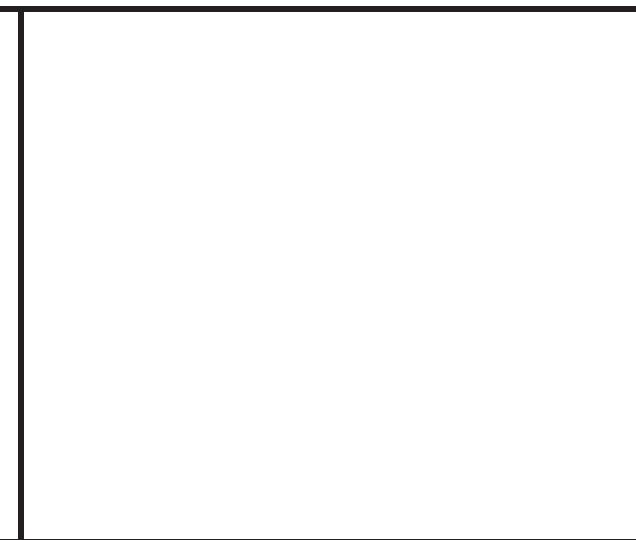


図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s）との比較（1/8）

設備名称：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

保管場所：第1保管エリア，第2保管エリア，第4保管エリア

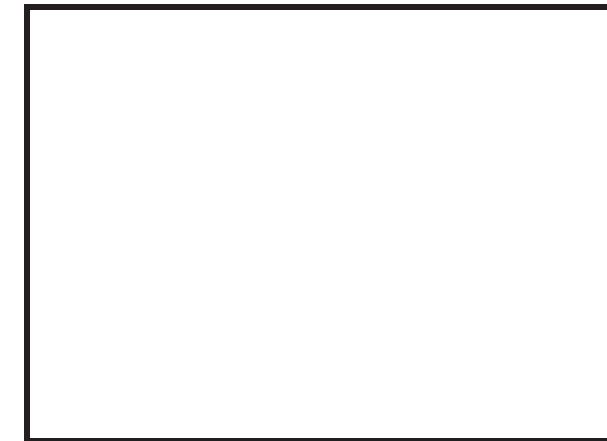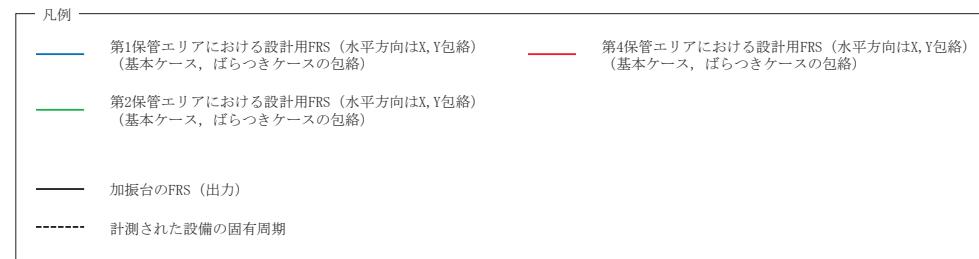

X 方向（走行軸直角方向）

Y 方向（走行軸方向）



Z 方向（鉛直方向）



図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s）との比較（2/8）

設備名称：電源車

保管場所：第2保管エリア，第3保管エリア，第4保管エリア

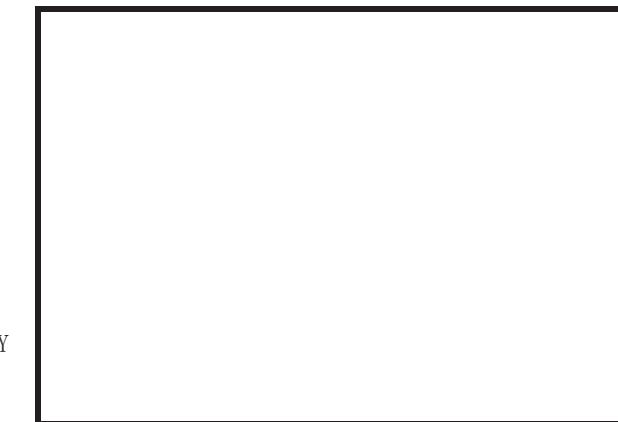

X 方向（走行軸直角方向）



Y 方向（走行軸方向）





Z 方向（鉛直方向）



図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s）との比較（3/8）

設備名称：電源車（緊急時対策所用）

保管場所：第4保管エリア、緊急時対策建屋所北側

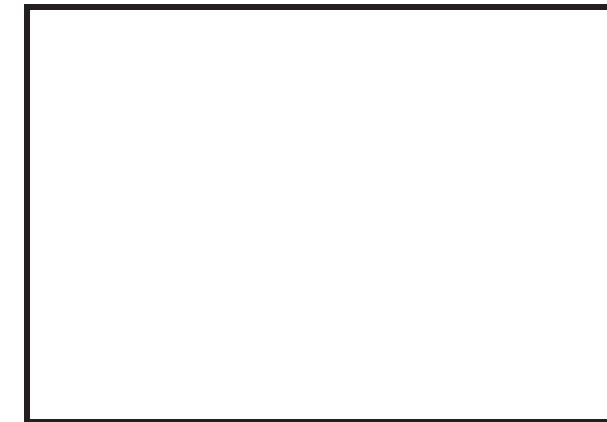

X 方向（走行軸直角方向）



Y 方向（走行軸方向）





Z 方向（鉛直方向）



図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s）との比較（4/8）

設備名称：原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット

保管場所：第1保管エリア，第3保管エリア，第4保管エリア

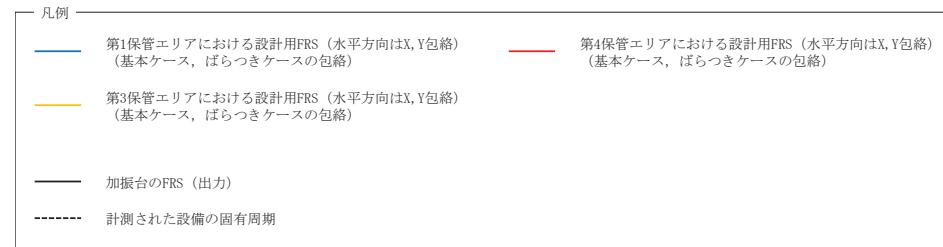

X 方向（走行軸直角方向）



Y 方向（走行軸方向）




Z 方向（鉛直方向）



図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s）との比較（5/8）

設備名称：可搬型窒素ガス供給装置

保管場所：第1保管エリア，第4保管エリア



X 方向（走行軸直角方向）



Y 方向（走行軸方向）




Z 方向（鉛直方向）



図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s）との比較（6/8）

設備名称：ホース延長回収車

保管場所：第2保管エリア，第3保管エリア，第4保管エリア



X 方向（走行軸直角方向）



Y 方向（走行軸方向）




Z 方向（鉛直方向）



図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s) との比較 (7/8)

設備名称：タンクローリ

保管場所：第2保管エリア，第3保管エリア，第4保管エリア



X 方向（走行軸直角方向）



Y 方向（走行軸方向）



Z 方向（鉛直方向）



図 2-5 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S s）との比較（8/8）

3. 車両型設備の耐震評価について

3.1 車両型設備の固縛装置について

第1保管エリア、第2保管エリア、第3保管エリア、第4保管エリア及び緊急時対策建屋北側に保管する車両型設備は、竜巻襲来時に飛散し、波及的影響を防止する必要がある他の設備に対して波及的影響を及ぼすことを防止するため、固縛装置を設置する。固縛装置は、「連結材」と連結材を固定するための「固定材」及び「基礎部」から構成される。図3-1に固縛装置の構造概要を示す。

「連結材」は、車両型設備を胴巻きにするメインロープと固定材との取り合いとなるサイドロープで構成され、材質は高強度繊維ロープを使用している。サイドロープは、車両型設備の特徴であるサスペンションの耐震性（振動抑制効果）を損なわないよう余長を持たせている。「固定材」は、アンカープレートとフレノ・リンクボルトで構成され、「基礎部」は固定材と基礎を定着するアンカーボルトとスラブコンクリートで構成されている。

なお、固縛装置を車両型設備に設置する場合、地震時の車両型設備の移動等の挙動により固縛装置が作用して、車両型設備の重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与えることのないように、以下の設計とする。

- ・固縛装置の連結材（ロープ）の余長を十分に設けることにより地震時に作用させない設計とする。ここで、十分な余長とは、地震に伴う車両型設備のすべり及び傾きによる変位が生じた場合でも、固縛装置が展張しない余長のことを示す。

固縛装置は、竜巻対策として設置することを目的としており、その設計方針、構造計画等の詳細については、添付書類「VI-1-1-2-3 竜巻への配慮に関する説明書」に、竜巻対策としての固縛装置の強度計算の基本方針については、添付書類「VI-3-別添1-3 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」に、固縛装置の強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添1-3-1 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書」に示す。

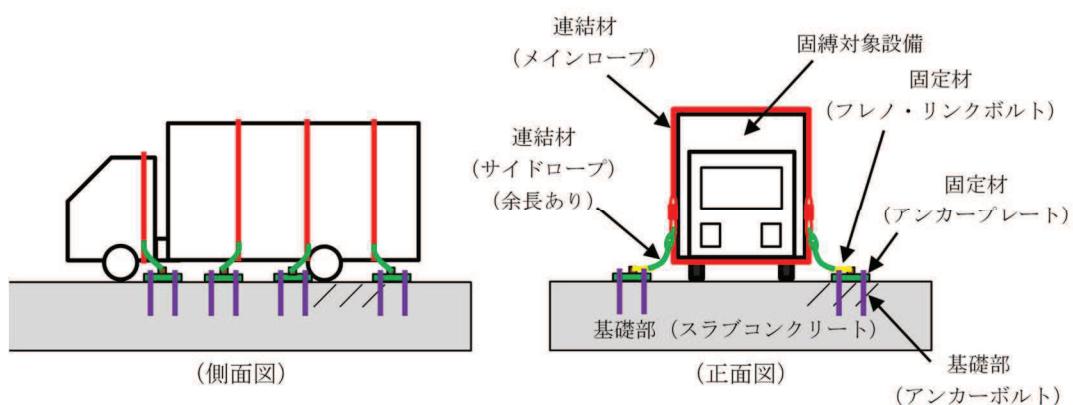


図3-1 固縛装置の構造概要

3.2 評価手順

車両型設備の評価に当たっては、車両型設備に要求される機能を踏まえ、必要となる性能目標を設定し、評価方法及び評価内容を決定する。評価に関する概要を表した評価体系図を図 3-2 に示す。

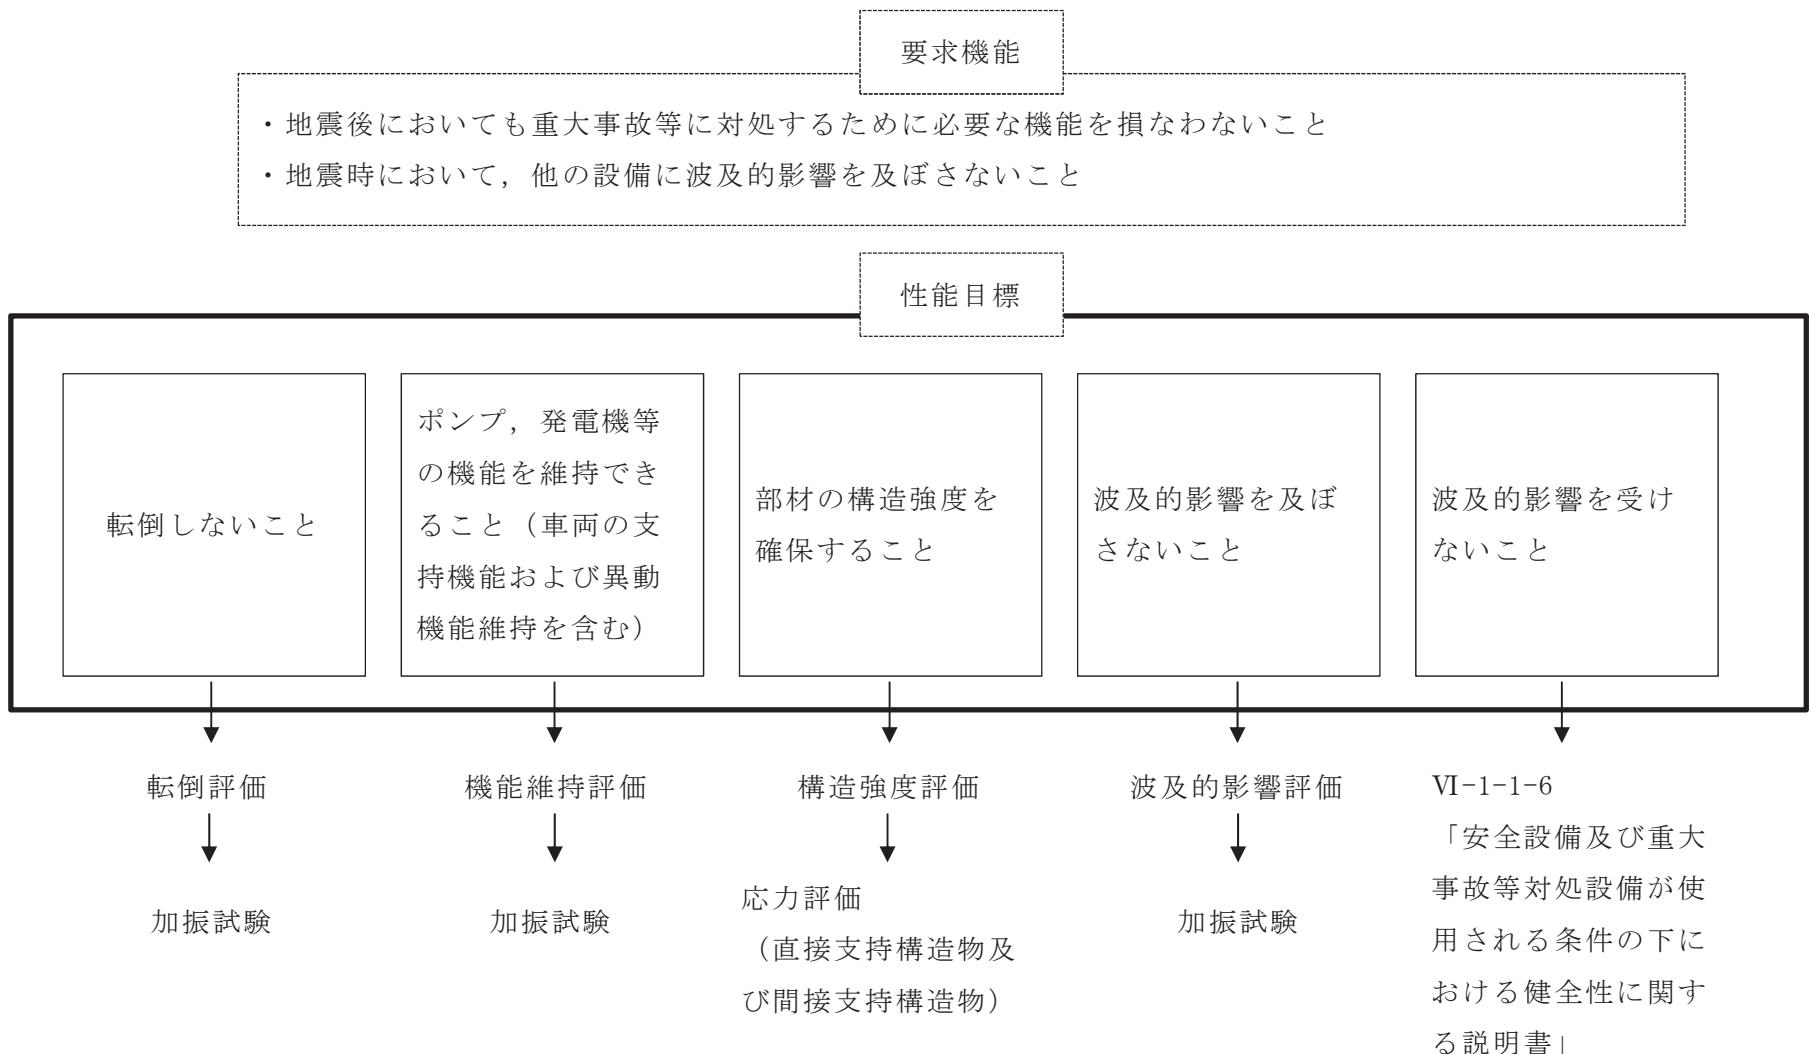


図 3-2 詳細体系図

3.3 評価条件

添付書類「VI-1-1-2-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に基づき、車両型設備の地震力に対する積雪荷重及び風荷重の影響について評価する。

(1) 概要

車両型設備は、建物・構築物のような風を一面に受ける構造と異なり、風は車両の隙間を吹き抜けやすい構造となっており、また、受圧面積が相対的に小さいこと及びポンプ、発電機、内燃機関等の重量物が積載され車両重量が大きいことから、風荷重による影響は軽微であると考えられる。また、耐震評価においては、各保管場所の入力地震動をおおむね上回っている加振波に基づく評価部位頂部の加速度を用いているため、これらの地震動による地震力より大きな地震力で評価している。よって、風荷重については、この加振試験が持つ保守性の中に含まれていると考えられる。また、積雪については、除雪することとしていることから、積雪荷重については考慮しない。

ここでは、参考までに最も受圧面の大きな可搬型窒素ガス供給装置を対象に、風荷重の影響について評価を行う。評価内容及び評価結果は以下に示す。

(2) 地震荷重の算出

評価に用いる評価部位頂部（コンテナ頂部）の加速度から算出される水平方向の地震荷重 W_G [kN] は、以下の式により、601.1kN と算出される。

$$W_G = \frac{m \cdot C_H \cdot g}{1000}$$

ここで、 m : 質量 (30,801kg)

C_H : 水平方向の評価用震度 (1.99)

g : 重力加速度 (9.80665m/s²)

(3) 風荷重の算出

風荷重の算出においては、隙間の吹き抜け等を考慮せず、図 3-3 に示すとおり、受圧面積を簡易に設定し、保守的に算出する。

地震荷重に対し考慮する風荷重について、その算出に用いる風速は、「E の数値を算出する方法並びに V_0 及び風力係数の数値を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1454 号）に定められた石巻市及び女川町の基準風速 30m/s と設定する。風速 30m/s 時に生じる風荷重 W_w [kN] は、次の式により、40.3kN と算出される。

$$W_W = q \cdot G \cdot C \cdot A$$

$$q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2$$

ρ : 空気密度 (1.226kg/m^3)

G : ガスト影響係数 (1.0)

C : 風力係数 (1.2) *

A : 受圧面積 (60.76m^2)

V : 風速 (30m/s)

注記 * : 添付書類「VI-3-別添 1-3-1 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書」において、屋外の重大事故等対処設備に対する竜巻による風荷重の評価に使用している風力係数であり、「日本鋼構造協会 1997年 構造物の耐風工学」に基づく。



図 3-3 受圧面積（可搬型窒素ガス供給装置）（単位：mm）

(4) 地震荷重と風荷重の比較

保守的な条件で算出した風荷重（40.3kN）は、地震荷重（601.1kN）の7%未満であり、十分小さいと言える。また、図3-4に示すとおり、設備の1次固有周期では、加振台のFRSが設計用FRSに対し、56%程度上回ることから、風荷重の影響は、この加振試験が持つ保守性に包絡される。



図3-4 加振台のFRSと設計用FRS（基準地震動 S/s）の比較

3.4 加振試験

(1) 試験方法

車両型設備を図 3-5 に示すように加振台に設置し、以下に示す加振波による加振試験を行い、評価部位頂部の最大応答加速度、加振試験後に転倒していないこと、加振台の最大加速度及び車両型設備の最大変位量を確認する。

また、加振試験に係る試験条件について表 3-1 に示す。

・ 加振波：入力地震動は、添付書類「VI-2-別添 3-2 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における入力地震動」に示す、各保管場所の S s - D 1

～ S s - N 1 の地震動を用いて、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき作成する設計用床応答曲線をおおむね上回

るよう作成したランダム波とする。加振試験の入力地震動は、全ての保管場所における入力地震動を各対象設備の固有周期帯において上回

り、かつ周期全体としておおむね上回るように設定する。

・ 加振方向：「水平（走行軸方向）+鉛直」及び「水平（走行直角方向）+鉛直」（2 軸加振）又は「水平（走行軸方向）+水平（走行直角方向）+鉛直」（3 軸加振）

加振波の最大加速度と振動台の制限加速度の関係上、2 軸加振及び 3

軸加振の使い分けを行うこととし、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、電

源車、電源車（緊急時対策所用）、可搬型窒素ガス供給装置及びホース

回収延長車については 2 軸加振を実施し、その他の車両型設備につい

ては、3 軸加振を実施する。

加振試験に用いた加振波（加振台上での計測データ）の加速度時刻歴波形の例を、図 3-6 に示す。

(2) 試験結果

(1) 項の加振波で加振試験を実施し、試験時に、構造強度評価の設計用加速度を算出するために用いる評価部位頂部の最大応答加速度、転倒評価に用いる転倒の有無、機能維持評価に用いる加振台の最大加速度及び波及的影響評価に用いる車両型設備の最大変位量を計測した。

また、加振試験後に、車両型設備が転倒していないこと、動的及び電気的機能並びに支持機能及び移動機能が維持されていることを確認した。なお、加振試験時における車両型設備の振動挙動については、いずれの車両においても走行軸直角方向加振時の左右の揺れが主であり、その他特異な挙動を示していないことを確認した。

表 3-1 車両型設備の加振試験に係る試験条件について

車両名称	加振波	加振方向	固縛装置		路面状況		車両状態	
			保管時	加振時	保管時	加振時	保管時	加振時
大容量送水ポンプ (タイプⅠ)	ランダム波	3軸加振 ^{*1}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用
大容量送水ポンプ (タイプⅡ)	ランダム波	2軸加振 ^{*2}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用
電源車	ランダム波	2軸加振 ^{*2}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用
電源車 (緊急時対策所用)	ランダム波	2軸加振 ^{*2}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用
原子炉補機代替冷却水系 熱交換器ユニット	ランダム波	3軸加振 ^{*1}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用
可搬型窒素ガス供給装置	ランダム波	2軸加振 ^{*2}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用
ホース延長回収車	ランダム波	2軸加振 ^{*2}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用
タンクローリ	ランダム波	3軸加振 ^{*1}	有	無 ^{*3}	コンクリート	コンクリート (乾燥状態)	サイドブレーキ使用	サイドブレーキ使用

注記 *1 : 「水平（走行軸方向）+水平（走行直角方向）+鉛直」による加振

*2 : 「水平（走行軸方向）+鉛直」及び「水平（走行直角方向）+鉛直」による加振

*3 : 固縛装置の連結材（サイドロープ）の余長を十分に設けることにより、地震時に連結材（サイドロープ）が展張しない設計とすることから、固縛装置を模擬しない



図 3-5 試験構成 (1/8) 大容量送水ポンプ (タイプ I)



図 3-5 試験構成 (2/8) 大容量送水ポンプ (タイプ II)



図 3-5 試験構成 (3/8) 電源車



図 3-5 試験構成 (4/8) 電源車（緊急時対策所用）



図 3-5 試験構成 (5/8) 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット



図 3-5 試験構成 (6/8) 可搬型窒素ガス供給装置



図 3-5 試験構成 (7/8) ホース延長回収車



図 3-5 試験構成 (8/8) タンクローリ

	加速度時刻歴波形	FRS
水平方向 (X)		
水平方向 (Y)		
鉛直方向 (Z)		

図 3-6 加振試験に用いた加振波（加振台上での計測データ）の加速度時刻歴波形の例

3.5 構造強度評価

(1) 基本方針

可搬型重大事故等対処設備のうち、車両型設備に積載されている主要機器であるポンプ、発電機、内燃機関等の支持部の取付ボルト（直接支持構造物）及び直接支持構造物を支持するコンテナ取付ボルト（間接支持構造物）を対象とし、地震時における構造強度評価を実施する。また、評価のうち許容応力の算出及び耐震計算については、JEAG4601に基づき実施する。

(2) 評価部位

可搬型重大事故等対処設備の構造強度評価対象としては、主たる機能を有するポンプ、発電機、内燃機関等の機器本体、機器本体を支持する直接支持構造物である取付ボルト、機器本体を積載している間接支持構造物である車両部の車両フレーム、コンテナ台板及びコンテナ取付ボルトが対象となる。

a. 機器本体、直接支持構造物

可搬型重大事故等対処設備の構造強度評価対象は、JEAG4601における評価部位の選定の考え方を踏まえて、評価部位を選定する。機器本体であるポンプ、発電機、内燃機関等は、剛構造の設備であることから、構造強度評価対象として取付ボルトが評価対象となる旨規定されている。

可搬型重大事故等対処設備のポンプ、発電機、内燃機関等の取付ボルトの取付方法は、既設発電所設備と同様、ボルト構造による締結であり、ポンプケーシングやシリンドラブロックは起動時の内圧に耐え、発電機は、重量の大きな固定子、回転子を支持するケーシングからなる剛構造の設計となっている。以上のことから、その設備構造を勘案し評価部位は取付ボルトとする。

タンクローリのタンクは、燃料を内包し輸送できる圧力容器であり、十分な強度を有した設計である。タンクローリは、保管時においてタンクが空の状態であり、地震時に考慮すべき荷重は、地震荷重によるタンク自重によるモーメントであり、当該モーメントはタンク取付ボルトに作用することからタンク取付ボルトを評価部位とする。

したがって、車両型設備の構造強度評価部位は、各設備の直接支持構造物である取付ボルトとする。

各設備の具体的な評価部位を表3-1及び図3-7～図3-14に示す。

b. 間接支持構造物

地震時の地震動は、移動機能を担う車両部の車輪、サスペンション、車両フレーム、コンテナ台板、コンテナ取付ボルトへ伝播し、ポンプ、発電機、内燃機関等へ地震荷重が伝わることから、車両部のうち主たる支持構造物であり、支持機能が失われた場

合に影響が大きい部位である車両フレーム, コンテナ台板, コンテナ取付ボルトのうち, 断面積の最も小さなコンテナ取付ボルトを評価部位とする。

各設備の具体的な評価部位を表 3-1 及び図 3-7～図 3-14 に示す。

表 3-1 車両型設備の直接支持構造物及び間接支持構造物 評価部位

設備名称	評価部位		図
	直接支持構造物	間接支持構造物	
大容量送水ポンプ (タイプ I)	ポンプ取付ボルト 内燃機関取付ボルト	コンテナ取付ボルト	図 3-7
大容量送水ポンプ (タイプ II)	ポンプ取付ボルト 内燃機関取付ボルト	コンテナ取付ボルト	図 3-8
電源車	発電機／内燃機関取付ボルト	コンテナ取付ボルト	図 3-9
電源車 (緊急時対策所用)	発電機／内燃機関取付ボルト	コンテナ取付ボルト	図 3-10
原子炉補機代替 冷却水系熱交換器 ユニット	熱交換器取付ボルト ポンプ取付ボルト 内燃機関取付ボルト	—	図 3-11
可搬型窒素ガス 供給装置	窒素ガス分離装置取付ボルト 空気圧縮機取付ボルト 発電機取付ボルト	コンテナ取付ボルト	図 3-12
ホース延長回収車	マルチリフト取付ボルト (上部／下部)	—	図 3-13
タンクローリ	タンク取付ボルト ポンプ取付ボルト	—	図 3-14



図 3-7 大容量送水ポンプ（タイプ I）の評価部位概略図(1/3)




図 3-7 大容量送水ポンプ（タイプ I）の評価部位概略図(2/3)



図 3-7 大容量送水ポンプ（タイプ I）の評価部位概略図(3/3)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



図 3-8 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の評価部位概略図(1/3)

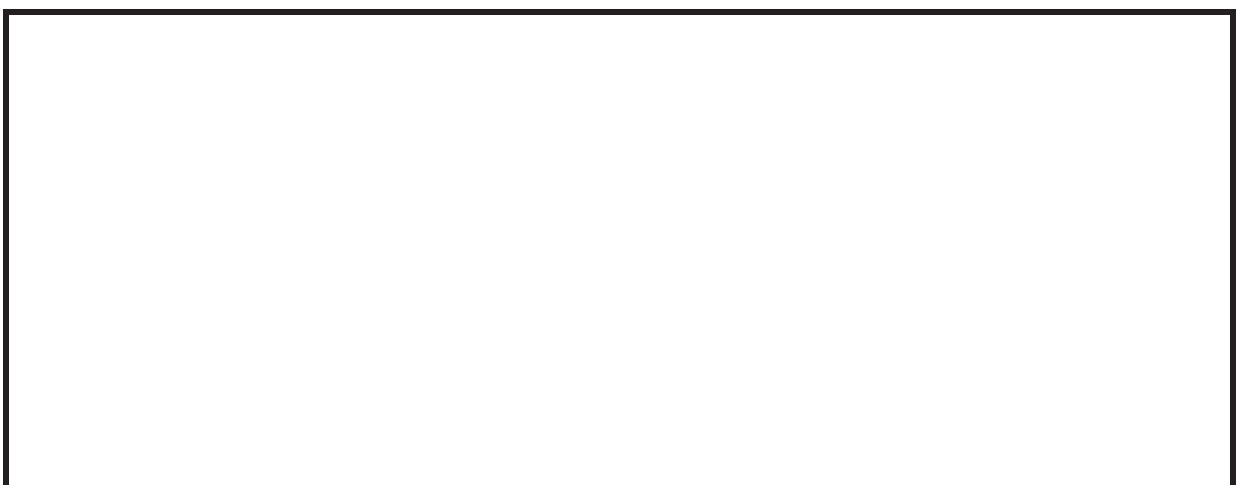


図 3-8 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の評価部位概略図(2/3)



図 3-8 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の評価部位概略図(3/3)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



図 3-9 電源車の評価部位概略図 (1/2)

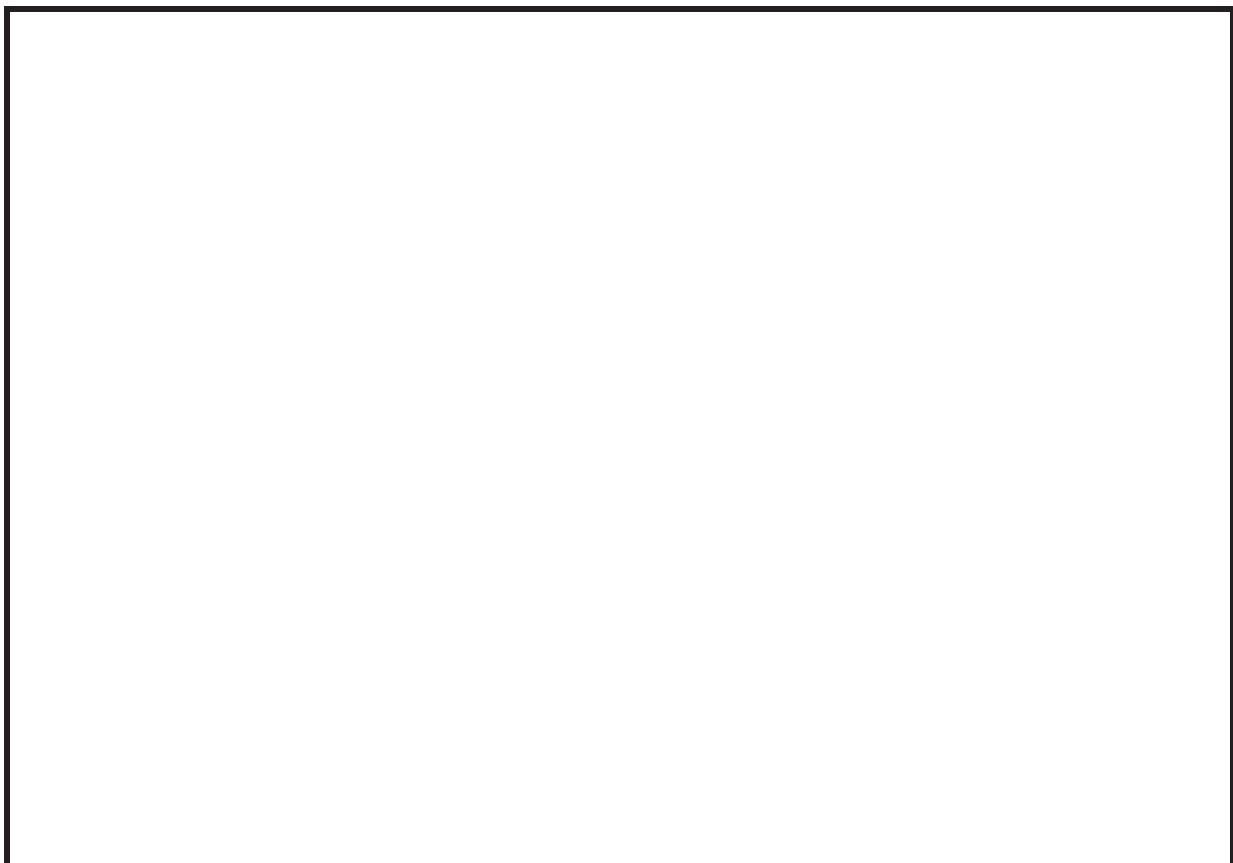


図 3-9 電源車の評価部位概略図 (2/2)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



図 3-10 電源車（緊急時対策所用）の評価部位概略図(1/2)



図 3-10 電源車（緊急時対策所用）の評価部位概略図(2/2)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



図 3-11 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの評価部位概略図 (1/3)



図 3-11 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの評価部位概略図 (2/3)



図 3-11 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの評価部位概略図 (3/3)



図 3-12 可搬型窒素ガス供給装置の評価部位概略図 (1/4)



図 3-12 可搬型窒素ガス供給装置の評価部位概略図 (2/4)



図 3-12 可搬型窒素ガス供給装置の評価部位概略図（3/4）



図 3-12 可搬型窒素ガス供給装置の評価部位概略図（4/4）

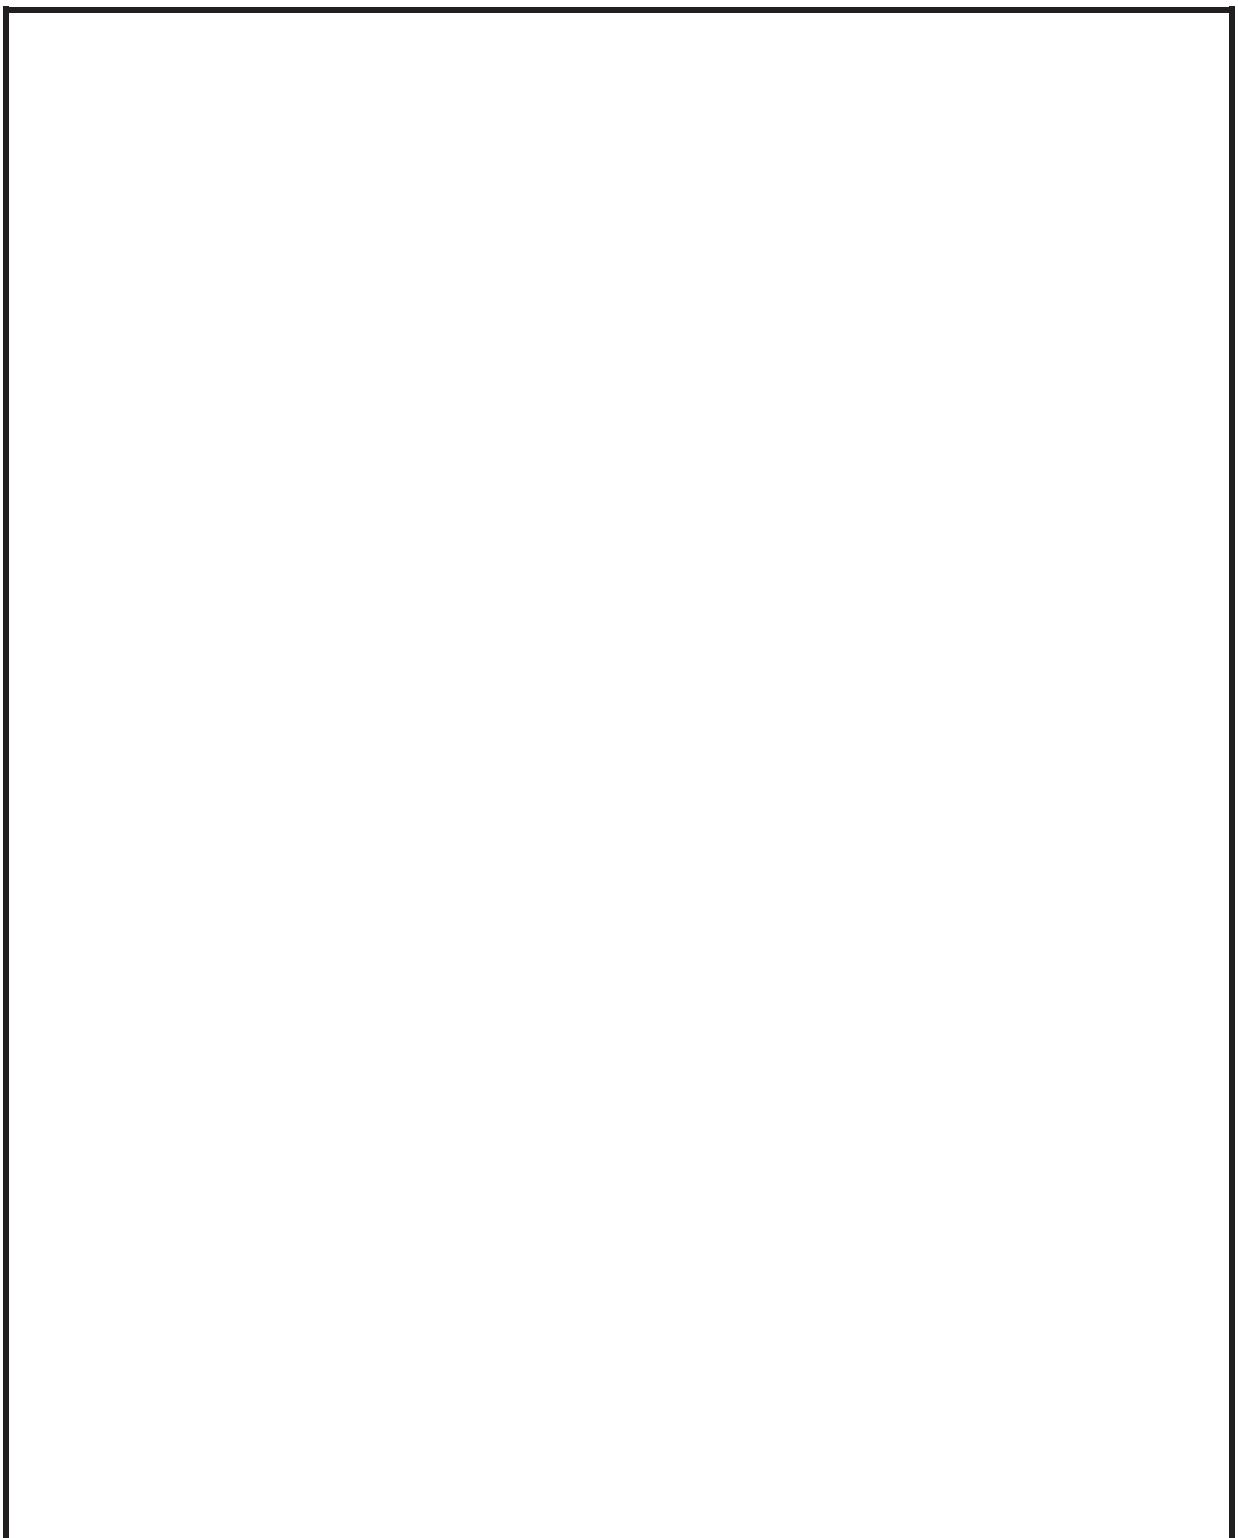


図 3-13 ホース延長回収車の評価部位概略図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



図 3-14 タンクローリの評価部位概略図(1/2)



図 3-14 タンクローリの評価部位概略図(2/2)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(3) 取付ボルトの締結状態

車両型設備の耐震評価のうち構造強度評価の評価部位は、取付ボルトを対象として選定している。取付ボルトは、納入メーカにてトルク管理をしていることから、剛に締結されているため機器の支持機能を十分に発揮することができる。また、ボルト締結状態の管理については、可能な限り通常のパトロール及び起動試験による目視の確認を行うとともに、分解点検による取外しを行う場合等については、適切なトルクでの締付を行うなど継続して管理を行うこととしている。

3.6 機能維持評価

可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備は、加振試験後の機能維持確認として、各設備の機能に応じた試験を実施し、設備が問題なく動作することを確認している。加振試験後の機能維持確認方法と結果を、表 3-2 に示す。

表 3-2 加振試験後の機能維持確認方法と結果（1/2）

設備名称	確認事項
大容量送水ポンプ（タイプⅠ）	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・起動試験により、送水機能に問題ないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題ないことを確認した。
大容量送水ポンプ（タイプⅡ）	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・起動試験により、送水機能に問題ないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題ないことを確認した。
電源車	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・起動試験により、発電機能に問題ないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題ないことを確認した。
電源車（緊急時対策所用）	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・起動試験により、発電機能に問題ないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題ないことを確認した。

表 3-2 加振試験後の機能維持確認方法と結果（2/2）

設備名称	確認事項
原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。
可搬型窒素ガス供給装置	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・性能試験により、窒素供給機能に問題がないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。
ホース延長回収車	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・起動試験により、コンテナ着脱機能に問題ないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題ないことを確認した。
タンクローリ	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験により、転倒していないことを確認した。 ・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。 ・起動試験により、給油機能に問題ないことを確認した。 ・走行試験により、自走機能に問題ないことを確認した。

3.7 波及的影響評価

(1) 基本方針

地震時における波及的影響を防止する必要がある他の設備への波及的影響として考慮すべき項目としては、地震に伴う車両のすべり及び傾きによる干渉がある。このため波及的影響評価においては、地震時のすべり量及び傾き角より算出した変位量を評価し、本評価結果に基づき、車両型設備 1 台当たりの離隔距離を適切に設定することにより、他の設備との接触、衝突等が生じない設計とする。

また、評価対象となる設備は、第 1 保管エリア、第 2 保管エリア、第 3 保管エリア、第 4 保管エリア及び緊急時対策建屋（北側）に保管される車両型設備であり、各保管エリアに保管される車両型設備は、竜巻による飛散防止の観点から、固縛措置を講じる設計とする。このため、地震に伴う車両のすべり及び傾きが生じても、竜巻対策としての固縛装置の干渉がないよう、固縛装置は適正な余長を設ける設計とする。

(2) 評価方法

加振試験にて得られたすべり量及び傾き角により算出した車両型設備の最大変位量が、波及的影響を防止する必要がある他の設備に対して必要な離隔距離未満であることを確認する。

(3) 評価結果

波及的影響評価として評価した走行軸方向の車両型設備の最大変位量と走行軸直角方向の車両型設備の最大変位量については、設定した離隔距離（許容限界）未満であることを確認した。

a. 走行軸方向

表 3-3 に各車両型設備の走行軸方向に関する評価結果を示す。表 3-3 より、走行軸方向の車両型設備の最大変位量は、設定した離隔距離（許容限界）未満であることを確認した。

b. 走行軸直角方向

表 3-4 に各車両型設備の走行軸直角方向に関する評価結果を示す。表 3-4 より、走行軸直角方向の車両型設備の最大変位量は、設定した離隔距離（許容限界）未満であることを確認した。

表 3-3 波及的影響評価結果（走行軸方向）

設備名称	保管場所	すべり量	傾きによる 変位量 ^{*1}	車両の最大変位量 (走行軸方向)	許容限界 ^{*2} (走行軸方向)	評価結果
大容量送水ポンプ (タイプ I)	第1保管エリア 第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	330	—	330	1000	○
大容量送水ポンプ (タイプ II)	第1保管エリア 第2保管エリア 第4保管エリア	260	—	260	1000	○
電源車	第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	190	—	190	1000	○
電源車 (緊急時対策所用)	緊急時対策所北側 第4保管エリア	190	—	190	1000	○
原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット	第1保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	390	—	390	1000	○
可搬型窒素ガス供給装置	第1保管エリア 第4保管エリア	130	—	130	1000	○
ホース延長回収車	第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	130	—	130	1000	○
タンクローリ	第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	587	—	587	1000	○

注記*1：地震による走行軸方向への傾きはほとんど無視できるため、走行軸方向への傾きによる変位量は評価しない。

*2：加振試験にて確認した最大変位量を基に定めた1台当たりの離隔距離

表 3-4 波及的影響評価結果（走行軸直角方向）

設備名称	保管場所	すべり量	傾きによる 変位量	車両の最大変位量 (走行軸直角方向)	許容限界 ^{*1} (走行軸直角方向)	評価結果
大容量送水ポンプ (タイプ I)	第1保管エリア 第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	110	428	538	1500	○
大容量送水ポンプ (タイプ II)	第1保管エリア 第2保管エリア 第4保管エリア	570	497	1067	1500	○
電源車	第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	200	516	716	1500	○
電源車 (緊急時対策所用)	緊急時対策所北側 第4保管エリア	200	516	716	1500	○
原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット	第1保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	190	182	372	1500	○
可搬型窒素ガス供給装置	第1保管エリア 第4保管エリア	110	461	571	1500	○
ホース延長回収車	第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	290	229	519	1500	○
タンクローリ	第2保管エリア 第3保管エリア 第4保管エリア	357	337	694	1500	○

注記 *1：加振試験にて確認した最大変位量を基に定めた1台当たりの離隔距離

実際の車両型設備の配置に必要となる間隔については、隣り合う設備の離隔距離の合算値以上とする。

なお、地震に伴うすべり及び傾きを、双方が同時に接近する方向に生じる可能性はほとんどないため、各々の離隔距離（許容限界）を単純に加算して決定する必要はない。

ただし、最終的に環境条件（摩擦係数）の変動等を考慮し、保守性を持たせるため、上記の離隔距離（許容限界）を確保する。

(4) 加振台と実際の保管場所との環境条件の相違による影響

a. 環境条件比較

実測値とした加振台と実際の保管場所の条件には、路面材料、路面状況等、種々の相違が考えられる。

(a) 路面材料

加振試験は実際の保管場所と同様にコンクリートにて実施しており、路面材料の相違はない。

(b) 路面状況

加振台は乾燥状態であるが、屋外設置の設備に関しては気象等の影響により路面状況が変化する。乾燥面と湿潤面を比較すると湿潤面の方が摩擦係数は低下し、凍結した路面であればさらに摩擦係数が低下する。一般的に摩擦係数の低下に伴いすべり量は大きくなるが、実際の車両型設備の配置の際には、車両型設備ごとに設定した離隔距離を合算した離隔距離以上で配置すること、離隔距離は車両型設備の最大変位量に対し余裕をもった値を設定していること、及び車両型設備が同時に接近する方向に移動する可能性は低いことから、十分な保守性を確保している。また、著しく摩擦係数の低下が想定されるような以下の場合については、路面状況を維持する対応をとることから、路面状況の差が波及的影響評価の結果に与える影響は軽微である。

砂の細粒子等の異物が舗装路面に散乱している場合等については、発電所内の運用管理（保管場所のパトロール等）において、必要に応じて清掃・除去を行うため、考慮対象外とする。

凍結に関しては、舗装した保管場所にて水溜まりなどが発生しないよう、良好な排水ができる設計としていることから、降雨後に気温が低下し氷点下になったとしても、良好な排水により摩擦係数に影響を与えるような凍結（ある程度厚みを持った凍結面であって、すべりに伴い重量物である車両型設備が載ることにより圧力を与えても表面しか解けないような凍結）の恐れはなく、降雪に伴う凍結が発生する恐れのある場合にも、凍結防止剤の散布等を行い、対策を講じることとしているため、凍結については考慮対象外とする。

(c) 保管時のブレーキ力

加振試験時においては実際の保管状態を模擬するため、車両のサイドブレーキを使用した状態で試験を実施しているが、車両型設備の走行軸方向の移動に対してブレーキ力が作用するため、サイドブレーキには車両型設備の走行軸方向のすべり量を低減させる効果があると考えられる。

そのため、停車時におけるサイドブレーキの取扱としては、車両ごとのマニュアルに従い必要な引きしろ分動作させることで十分なブレーキ力を与え、定期的な保守点検時においても状態の確認を行うとともに、必要により調整を行う。

また、サイドブレーキの点検は、法定点検項目の一つとして車両ごとに定められた点検間隔で実施するものであるため、それぞれの保守点検の間隔中における劣化は生じ難い。なお、加振試験時に用いた地震動は、保管場所の地震動をおおむね上回る加速度とし、さらに試験によって得られた最も大きなすべり量を車両設備ごとに適用しており、相当の保守性を有していることから、仮に保守点検の間隔中にブレーキ力のばらつきや劣化が生じたとしても、その保守性の中に含まれるものと考える。

3.8 保守性及び不確実さの全体的な釣り合いについて

(1) 保守性及び不確実さの全体的な釣り合いの検討方針

車両型設備の耐震設計及び評価の各段階に含まれる保守性及び不確実さ（非保守性を含む。以下、同様。）の全体的な釣り合い（以下、「トータルバランス」という。）の検討は以下の手順により実施する。

- a. 保守性及び不確実さの要因の抽出
- b. 保守性及び不確実さの要因のスクリーニング
- c. 選定された各要因に関する保守性及び不確実さの分析
- d. 各要因の保守性及び不確実さの定量化
- e. 保守性及び不確実さのトータルバランスの検討

a. 保守性及び不確実さの要因の抽出

車両型設備の耐震設計及び評価の各段階に含まれる保守性及び不確実さの要因となり得る項目を抽出する。

基準地震動 S_s による地震力に対する車両型設備の機能維持の評価は、構造強度評価、転倒評価、機能維持評価及び波及的影響評価の各段階に分けて実施されるが、これらの評価は車両型設備の加振試験結果を用いて実施される。

したがって、保守性及び不確実さの要因の抽出に当たっては、車両型設備の耐震設計及び評価を以下の各段階に分けて検討する。

- ① 加振試験
- ② 構造強度評価
- ③ 転倒評価
- ④ 機能維持評価
- ⑤ 波及的影響評価

なお、「① 加振試験」の検討対象範囲は、試験結果を出す段階までとし、これらの結果を用いた評価における評価手法そのものや評価条件の設定に含まれる保守性及び不確実さの要因はそれぞれ「② 構造強度評価」から「⑤ 波及的影響評価」の中で抽出する。

上記の各段階を基本的に以下の要素に分割し、要素ごとに試験及び評価結果へ影響を与える可能性のある要因、即ち、保守性及び不確実さ要因を抽出する。

- ・手法（試験方法、評価方法）
- ・入力条件（設計用地震力）
- ・評価モデル及び評価条件（試験体及び諸元、荷重の組合せ及び許容限界）

なお、各評価の特性を踏まえ、上記の要素分類に当てはまらない評価要素があれば必要に応じて当該要素を追加する。

b. 保守性及び不確実さ要因のスクリーニング

「a. 保守性及び不確実さ要因の抽出」により抽出された保守性及び不確実さの要因、特に不確実さに関連する要因について、他の設備の耐震評価における工認（今回工認において妥当性確認済みの項目を含む）や J E A G 4 6 0 1 と同様の取り扱いを行っている場合は、当該要因が評価結果に与える不確実さはないと考え、以降の検討の対象外とする。

c. 選定された各要因に関する保守性及び不確実さの分析

「b. 保守性及び不確実さ要因のスクリーニング」までに抽出された保守性及び不確実さの各要因について、保守性及び不確実さそれぞれの観点で車両型設備の耐震評価に及ぼす影響を定性的に分析する。

d. 各要因の保守性及び不確実さの定量化

保守性及び不確実さの各要因について、その保守性や不確実さが定量化可能なものについて、その定量化を行う。

e. 保守性及び不確実さのトータルバランスの検討

「構造強度評価」、「転倒評価」、「機能維持評価」及び「波及的影響評価」の評価ごとに、評価に関連する不確実さ要因を抽出し、不確実さ要因に対して、同要因が有する保守性や他の要因の保守性により、当該不確実さによる非保守性が包絡されることを確認する。

以上までの検討を基に、「構造強度評価」、「転倒評価」、「機能維持評価」及び「波及的影響評価」の評価ごとに、評価全体として保守性が確保されていることを確認する。

(2) 検討結果

a. 保守性及び不確実さ要因の抽出結果

保守性及び不確実さ要因の抽出結果を表 3-5 に示す。表 3-5 では、当該項目が保守性の要因と不確実さの要因のいずれに該当するかを併せて示している。

b. 保守性及び不確実さ要因のスクリーニング結果

「a. 保守性及び不確実さ要因の抽出結果」で抽出された項目の保守性及び不確実さ要因について、工認や J E A G 4 6 0 1 での適用実績の有無を表 3-5 に併せて示す。

また、「実績あり」（凡例：○）の場合は、下記「c. 選定された各要因に関する保守性及び不確実さの分析」以降の検討の対象外としたが、その場合であっても、

車両型設備の耐震評価上において保守性や不確実さの観点で重要な場合や評価結果に影響が大きいと考えられる場合は、検討対象として追加した。

c. 選定された各要因に関する保守性及び不確実さの分析

「b. 保守性及び不確実さ要因のスクリーニング結果」までに抽出された保守性及び不確実さ要因に関し、その影響に対する定性的な検討を以下の要領で行った。検討結果については、表 3-6 に示す。

- ・同じ保守性及び不確実さ要因であっても、その保守性や不確実さの影響は、耐震評価にて使用する応答値の項目（加速度・変位・すべり量）ごとに異なる。したがって、これらの項目ごとに、保守性や不確実さが与える影響を定性的に分析した。
- ・車両型設備の耐震評価は、「構造強度評価」、「転倒評価」、「機能維持評価」及び「波及的影響評価」に分けられる。各評価において使用する応答値の項目が異なるため、各評価で使用する応答値を整理した。
- ・以上の整理を踏まえて、保守性及び不確実さに関する各要因が各応答値に与える保守性や不確実さの内容を整理した。
- ・また、当該要因が評価上与える相対的な影響度を定性的に検討し、「相対的に影響が大きい」、「相対的に影響が小さい」及び「影響が有意でない」の 3 種類に分類した。

ここで、定量的あるいは定性的に評価結果に与える影響がおおむね 10%を超えると判断される場合は「相対的に影響が大きい」分類した。また、影響が数%程度以下と判断される場合は「影響が有意でない」に分類した。なお、「影響が有意でない」項目については、以降の検討対象外とした。

d. 選定された各要因に関する保守性及び不確実さの分析

保守性及び不確実さ要因について、その影響が定量化可能なものは定量化し、その結果を上記「c. 選定された各要因に関する保守性及び不確実さの分析」の影響度合い分類結果に反映した。

e. 保守性及び不確実さのトータルバランスの検討

「構造強度評価」、「転倒評価」、「機能維持評価」及び「波及的影響評価」の評価ごとに、表 3-6 の検討結果を以下の要領で整理することにより各評価が全体として保守性を有していることを確認した。

まず、表 3-6 にて、保守性及び不確実さの影響度が「相対的に大きい」（凡例：【○】）又は「相対的に影響が小さい」（凡例：【△】）要因を抽出した。

抽出した各要因を、その不確実さの内容と不確実さに対する対応から、「不確実さの残る要因」、「保守性の残る要因」及び「保守性と不確実さが同等である要因」に分類した。

各分類の位置づけは以下のとおりである。

「不確実さの残る要因」：当該要因の不確実さが、当該要因自身の保守性もしくは当該要因の不確実さに直接的に関連する他の要因が有する保守性により完全に包絡できないもの。

「保守性の残る要因」：当該要因の保守性が、当該要因自身の不確実さもしくは当該要因の保守性に直接的に関連する他の要因における不確実さを包絡し、その上でさらに保守性が残存するもの。

「保守性と不確実さが同等である要因」：当該要因の不確実さと、当該要因自身の保守性もしくは当該要因の不確実さに直接的に関連する他の要因における保守性がほぼ同等で相殺しあうもの。

なお、「不確実さの残る要因」は、さらに「保守性を有する直接的な対応のない不確実さ要因」と「定性的な確認のみの不確実さ要因」に分類する。後者としては、定性的な検討において、不確実さの程度、保守性の程度あるいはその両者が不明確であるために不確実さの残存を否定できないものを抽出した。

「保守性の残る要因」は、「未適用の保守性要因」と「保守性の残存する保守性要因」に分類する。前者は、当該要因に不確実さがなく、かつ、当該要因に直接的に関連する他の要因における不確実さもないものである。後者は、当該要因自身の不確実さもしくは当該要因に直接的に関連する他の要因における不確実さを包絡し、その上でさらに保守性が残存するものである。

「保守性と不確実さが同等である要因」は、「設計にて対応済みの要因」と「定性的に確認した要因」に分類する。前者は、当該要因の不確実さに対し設計上の対応で保守性が担保されるものである。後者は、当該要因の不確実さに対して特段設計上の対応は行っていないが、当該要因の持つ性質から当該要因の不確実さに対する保守性が確認されるものである。

以上に基づく各評価に対する抽出及び分析結果を表3-7～表3-10に示す。

上記各分類のうち、「不確実さの残る要因」と「保守性の残る要因」を総合的に分析することにより、各評価全体として保守性が確保されていることを確認した。確認結果を表3-7～表3-10の「総合評価」欄に示す。

以上の検討の結果、車両型設備の耐震設計及び評価全体として、各種不確実さを包絡する適切な保守性を有することを確認した。

表 3-5 保守性及び不確実さ要因抽出結果 (1/2)

設計・評価段階	設計・評価要素	保守性・不確実さを有する項目	車両型設備の設計・評価での取扱の概要	保守性の要因	不確実さの要因	工認及びJEAGでの実績の有無(○: 実績あり, ●: 実績なし)	備考
加振試験	試験方法	加振方向	・「水平（走行軸方向）+鉛直」及び「水平（走行軸直角方向）+鉛直」(2軸加振) (大容量送水ポンプ(タイプII), 電源車, 電源車(緊急時対策所用), 可搬型窒素ガス供給装置及びホース回収延長車) ・「水平（走行軸方向）+水平（走行軸直角方向）+鉛直」(3軸加振) (大容量送水ポンプ(タイプI), 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット, タンクローリー)	—	—	○	
		試験回数	当該設備の各保管場所における設計用FRSを各車両型設備の固有周期で包絡された加振波で, 2軸加振設備は2回, 3軸加振設備は1回加振	—	○	○	
	設計用地震力 (加速度・変位・すべり量)	加振試験入力波	当該設備の各保管場所全ての設計用FRSを各車両型設備の固有周期で包絡させたランダム波を使用	○	○	○	実績はあるが, 保守性の観点で重要であるため除外しない。
	試験体及び諸元	試験体	実機と同一の車両型設備を使用	—	—	○	
		試験環境	実施機保管場所と同等のコンクリート上に設置	—	—	○	
構造強度評価	荷重の組合せ及び許容限界	許容限界	JEAG 4601のその他支持構造物の許容値を適用	○	—	○	
	評価方法	ボルト応力評価方法	JEAG 4601のポンプ等のボルト応力評価方法を適用	○	—	○	
		FRS 拡幅	加振試験入力波作成の際に, 拡幅を考慮したFRSを用いている。	○	—	○	
	設計用地震力 (加速度)	設置床での応答加速度	加振試験で得られた評価部位頂部での応答を設置床での応答としている。	○	—	○	実績はあるが, 保守性の観点で重要であるため除外しない。
		設計用加速度	評価部位頂部の最大応答加速度に対し, 更に1.2倍したものを設計用加速度としている。	○	—	○	実績はあるが, 保守性の観点で重要であるため除外しない。
		誘発上下動	ローリング(走行軸回りの回転)・ロッキング(タイヤの浮上りを伴う走行軸回りの回転)挙動により車両型設備端部で鉛直方向へ応答が発生し得るが, 評価では評価部位頂部での応答を使用	—	○	○	実績はあるが, 不確実さの観点で重要であるため除外しない。

表 3-5 保守性及び不確実さ要因抽出結果 (2/2)

設計・評価段階	設計・評価要素	保守性・不確実さを有する項目	車両型設備の設計・評価での取扱の概要	保守性の要因	不確実さの要因	工認及びJEAGでの実績の有無(○: 実績あり, ●: 実績なし)	備考
転倒評価	荷重の組合せ及び許容限界	(該当なし)	(加振試験にて直接的に転倒の有無を確認するため, 荷重の組合せ及び許容限界の観点で保守性及び不確実さに該当する要素はない。)	—	—	—	
	評価方法	(該当なし)	(加振試験にて直接的に転倒の有無を確認するため, 評価方法の観点で保守性及び不確実さに該当する要素はない。)	—	—	—	
	設計用地震力(加速度)	(該当なし)	(上記「加振試験」での当該項目と同様であり, 転倒評価として新規に該当する項目はない。)	—	—	—	
機能維持評価	荷重の組合せ及び許容限界	(該当なし)	(加振試験にて試験後に機能が維持されていること直接的に確認するため, 荷重の組合せ及び許容限界の観点で保守性及び不確実さに該当する要素はない。)	—	—	—	
	評価方法	(該当なし)	(加振試験にて試験後に機能が維持されていること直接的に確認するため, 評価方法の観点で保守性及び不確実さに該当する要素はない。)	—	—	—	
	設計用地震力(加速度)	(該当なし)	(上記「加振試験」での当該項目と同様であり, 機能維持評価として新規に該当する要素はない。)	—	—	—	
波及的影響評価	荷重の組合せ及び許容限界	(該当なし)	(発電所における敷地の制限, 可搬型重大事故等対処設備の作業性及び運用性を踏まえ設定するため, 荷重の組合せ及び許容限界の観点で保守性及び不確かさに該当する要素はない,	—	—	—	
	評価方法	配置間隔の設定方法	車両型設備の配置間隔として, 隣り合う設備の離隔距離の合算値以上とする設計とする。	○	—	○	実績はあるが, 保守性の観点で重要であるため除外しない。
	設計用地震力(変位・すべり量)	最大変位量の算出方法	加振試験で得られたすべり量の最大値と傾きによる変位量の最大値を組合わせた場合の影響評価を実施する。	○	—	○	実績はあるが, 保守性の観点で重要であるため除外しない。

表 3-6 保守性・不確実さ要因の分析及び影響が有意でない不確実さのスクリーニング (1/2)

設計・評価段階	設計・評価要素	保守性・不確実さ要因	影響項目	評価との対応				保守性 【凡例】 【○】: 相対的に影響度大 【△】: 相対的に影響度小 【-】: 影響が有意でない	不確実さ 【凡例】 【○】: 相対的に影響度大 【△】: 相対的に影響度小 【-】: 影響が有意でない	影響が有意でない理由
				転倒評価	構造強度評価	機能維持評価	波及的影響評価			
加振試験	設計用地震力 (加速度・変位・すべり量)	a. 加振試験入力波	加速度	○	○	○	-	加振試験入力波は、設計用FRSをおおむね上回るよう設定したものであり、地震により設備が受ける加速度よりも保守的な値（設備の固有周期により異なるが、数%～20%程度）となる。 【○】	-	-
			変位	-	-	-	○	同上【△】	-	-
			すべり量	-	-	-	○	同上【△】	-	-
構造強度評価	設計用地震力 (加速度)	b. 設置床での応答加速度	加速度	-	○	-	-	加振試験で得られた評価部位頂部での最大応答加速度を、評価上は、より低い位置である設備設置床での応答と仮定することによる保守性がある。【△】	-	-
		c. 設計用加速度	加速度	-	○	-	-	評価部位頂部の最大応答加速度に対し、更に1.2倍したものを設計用加速度としている。【○】	-	-
		d. 誘発上下動	加速度	-	○	-	-	-	水平・鉛直方向の地震に伴い発生するローリング（走行軸回りの回転）やロッキング（タイヤの浮き上がりを伴う走行軸回りの回転）挙動により、重心位置から離れた箇所では、誘発上下動が発生し、鉛直応答が増加する可能性がある。 【-】	構造強度評価においては、評価部位頂部で計測を実施していることから、影響は有意でない。
転倒評価	(該当なし)		-	-	-	-	-	-	-	-
機能維持評価	(該当なし)		-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-6 保守性・不確実さ要因の分析及び影響が有意でない不確実さのスクリーニング (2/2)

設計・評価段階	設計・評価要素	保守性・不確実さ要因	影響項目	評価との対応				保守性 【凡例】 【○】: 相対的に影響度大 【△】: 相対的に影響度小 【-】: 影響が有意でない	不確実さ 【凡例】 【○】: 相対的に影響度大 【△】: 相対的に影響度小 【-】: 影響が有意でない	影響が有意でない理由
				転倒評価	構造強度評価	機能維持評価	波及的影響評価			
波及的影響評価	評価方法	e. 配置間隔の設定	変位	-	-	-	○	車両型設備同士がぶつかる方向に同時にすべり及び傾きが発生することは考えにくいが、車両型設備の実際の配置間隔として、隣り合う設備の離隔距離の合算値以上とする設計により保守性がある。【○】	-	-
			すべり量	-	-	-	○			
	設計用地震力(変位・すべり量)	f. 最大変位量の算出方法	変位	-	-	-	○	加振試験で得られたすべり量の最大値と傾きによる変位量の最大値は、同時に発生する可能性は低く、その両方の値を用いて算出する最大変位量はある程度の保守性を有している。【△】	-	-
			すべり量	-	-	-	○			

表 3-7 構造強度評価に関する保守性・不確実さ要因

		保守性・不確実さ要因 ^{*1}	不確実さ	不確実さに対する対応（保守性） ^{*2}	備考
不確実さの残る要因	保守性を有する直接的な対応のない不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
	定性的な確認のみの不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
保守性の残る要因	未適用の保守性要因	a. 加振試験入力波	—	加振試験入力波は、設計用 FRS をおおむね上回るよう設定したものであり、地震により設備が受ける加速度よりも保守的な値（設備の固有周期により異なるが、数%～20%程度）となる。【○】	
		b. 設置床での応答加速度	—	加振試験で得られた評価部位頂部での最大応答加速度を、評価上は、より低い位置である設備設置床での応答と仮定することによる保守性がある。【△】	
		c. 設計用加速度	—	評価部位頂部の最大応答加速度に対し、更に 1.2 倍したものを設計用加速度としている。【○】	
	保守性の残存する保守性要因	(該当なし)	—	—	
保守性と不確実さが同等である要因	設計にて対応済みの要因	(該当なし)	—	—	
	定性的に確認した要因	(該当なし)	—	—	
【総合評価】		構造強度評価は、評価に用いる設計用地震力（加速度）として実機の加振試験での計測値を直接用いているため有意な不確実さはない。 一方、未適用の保守性要因として「加振試験入力波」、「設置床での応答加速度」及び「設計用加速度」がある。以上より、加振試験結果に基づく構造強度評価について、評価全体として保守性が確保されている。			

注記 *1：先頭の記号及び要因名称は、表 3-6 における「保守性・不確実さ要因」欄の記号及び要因名称と同じものを用いている。

*2：【】内の記号は、表 3-6 における「保守性」欄の記号を表している。

表 3-8 転倒評価に関する保守性・不確実さ要因

		保守性・不確実さ要因 ^{*1}	不確実さ	不確実さに対する対応（保守性） ^{*2}	備考
不確実さの残る要因	保守性を有する直接的な対応のない不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
	定性的な確認のみの不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
保守性の残る要因	未適用の保守性要因	a. 加振試験入力波	—	加振試験入力波は、設計用 FRS をおおむね上回るよう設定したものであり、地震により設備が受ける加速度よりも保守的な値（設備の固有周期により異なるが、数%～20%程度）となる。【○】	
	保守性の残存する保守性要因	(該当なし)	—	—	
保守性と不確実さが同等である要因	設計にて対応済みの要因	(該当なし)	—	—	
	定性的に確認した要因	(該当なし)	—	—	
【総合評価】		転倒評価は、評価に用いる設計用地震力（加速度）として実機の加振試験での計測値を直接用いているため有意な不確実さはない。 一方、未適用の保守性要因として「加振試験入力波」がある。 以上より、加振試験結果に基づく転倒評価について、評価全体として保守性が確保されている。			

注記 *1：先頭の記号及び要因名称は、表 3-6 における「保守性・不確実さ要因」欄の記号及び要因名称と同じものを用いている。

*2：【】内の記号は、表 3-6 における「保守性」欄の記号を表している。

表 3-9 機能維持評価に関する保守性・不確実さ要因

		保守性・不確実さ要因 ^{*1}	不確実さ	不確実さに対する対応（保守性） ^{*2}	備考
不確実さの残る要因	保守性を有する直接的な対応のない不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
	定性的な確認のみの不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
保守性の残る要因	未適用の保守性要因	a. 加振試験入力波	—	加振試験入力波は、設計用 FRS をおおむね上回るよう設定したものであり、地震により設備が受ける加速度よりも保守的な値（設備の固有周期により異なるが、数%～20%程度）となる。【○】	
	保守性の残存する保守性要因	(該当なし)	—	—	
保守性と不確実さが同等である要因	設計にて対応済みの要因	(該当なし)	—	—	
	定性的に確認した要因	(該当なし)	—	—	
【総合評価】		機能維持評価は、評価に用いる設計用地震力（加速度）として実機の加振試験での計測値を直接用いているため有意な不確実さはない。 一方、未適用の保守性要因として「加振試験入力波」がある。 以上より、加振試験結果に基づく機能維持評価について、評価全体として保守性が確保されている。			

注記 *1：先頭の記号及び要因名称は、表 3-6 における「保守性・不確実さ要因」欄の記号及び要因名称と同じものを用いている。

*2：【】内の記号は、表 3-6 における「保守性」欄の記号を表している。

表 3-10 波及的影響評価に関する保守性・不確実さ要因

		保守性・不確実さ要因 ^{*1}	不確実さ	不確実さに対する対応（保守性） ^{*2}	備考
不確実さの残る要因	保守性を有する直接的な対応のない不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
	定性的な確認のみの不確実さ要因	(該当なし)	—	—	
保守性の残る要因	未適用の保守性要因	a. 加振試験入力波	—	加振試験入力波は、設計用 FRS をおおむね上回るよう設定したものであり、地震により設備が受ける加速度よりも保守的な値（設備の固有周期により異なるが、数%～20%程度）となる。【○】	
		e. 配置間隔の設定方法	—	車両型設備同士がぶつかる方向に同時にすべり及び傾きが発生することは考えにくいが、車両型設備の実際の配置間隔として、隣り合う設備の離隔距離の合算値以上とする設計により保守性がある。【○】	
		f. 最大変位量の算出方法	—	加振試験で得られたすべり量の最大値と傾きによる変位量の最大値は、同時に発生する可能性は低く、その両方の値を用いて算出する最大変位量はある程度の保守性を有している。【△】	
	保守性の残存する保守性要因	(該当なし)	—	—	
保守性と不確実さが同等である要因	設計にて対応済みの要因	(該当なし)	—	—	
	定性的に確認した要因	(該当なし)	—	—	
【総合評価】		波及的影響評価は、評価に用いる設計用地震力（変位・すべり量）として実機の加振試験での計測値を直接用いているため有意な不確実さはない。 一方、未適用の保守性要因として「加振試験入力波」、「配置間隔の設定方法」及び「最大変位量の算出方法」がある。 以上より、加振試験結果に基づく波及的影響評価について、評価全体として保守性が確保されている。			

注記 *1：先頭の記号及び要因名称は、表 3-6 における「保守性・不確実さ要因」欄の記号及び要因名称と同じものを用いている。

*2：【】内の記号は、表 3-6 における「保守性」欄の記号を表している。

4. 地震時に固縛装置を展張させないための余長の設定方法について

4.1 概要

車両型設備の耐震計算においては、竜巻対策としての固縛装置を設置しない状態で加振試験を行った結果を用いて耐震評価をする。このため、当該設備については、加振試験の条件に合わせて、展張しない十分な余長を有した固縛装置を設置する方針としている。ここでは、固縛装置を展張させないための余長の設定方法について説明する。

4.2 余長の定義

固縛装置の設計余長は、図 4-1 に示すように、車両型設備が走行軸直角方向へ横すべりして連結材（サイドロープ）を展張させた場合において、車両型設備が初期位置から横すべりした水平距離として定義している。以降は、本設計方法に基づく設計余長を「余長」と呼ぶこととする。

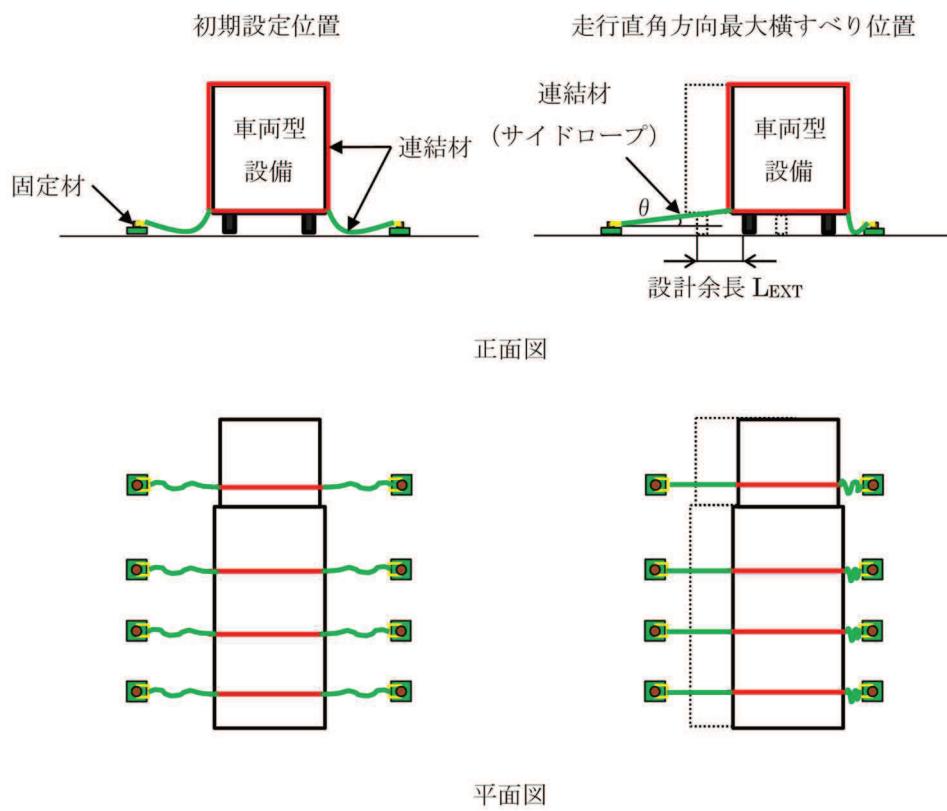


図 4-1 固縛装置の概要図

4.3 余長の設定

固縛装置の余長は、車両型設備の最大変位量を基に、以下の計算式を用いて設定する。余長の計算に用いる寸法を図 4-2 に、余長の計算結果および設定値を表 4-1 に示す。

なお、加振試験により計測された最大変位量については、走行軸直角方向の最大すべり量、走行軸方向の最大すべり量、傾きによる最大浮き上がり量が、全て同時刻に発生したものではないことから、本計算式を基に設定する余長には保守性が含まれている。

$$L_{EXT} = L_{MAX} \cdot \cos \theta - l_x$$

$$L_{MAX} = \sqrt{(L_x + l_x)^2 + L_y^2 + L_z^2}$$

L_{EXT} : 固縛装置を展張させないために必要な余長（この長さ以上の余長を確保）

L_{MAX} : 固縛装置を展張させないために必要な固定材設置予定位置から連結材（サイドロープ）先端までの必要最大長さ

L_x : 車両型設備の初期位置から車両型設備の走行軸直角方向の最大すべり位置までの距離

L_y : 車両型設備の初期位置から車両型設備の走行軸方向の最大すべり位置までの距離

L_z : 固定材設置予定高さから車両型設備の傾きによる最大浮き上がり高さまでの距離

l_x : オフセット量（固定材設置予定位置から車両型設備の初期位置までの距離）

θ : 車両型設備が初期位置から走行軸直角方向に横すべりして固縛装置が展張したときの連結材（サイドロープ）と地面が有する角度（図 4-1 に記載の θ ）

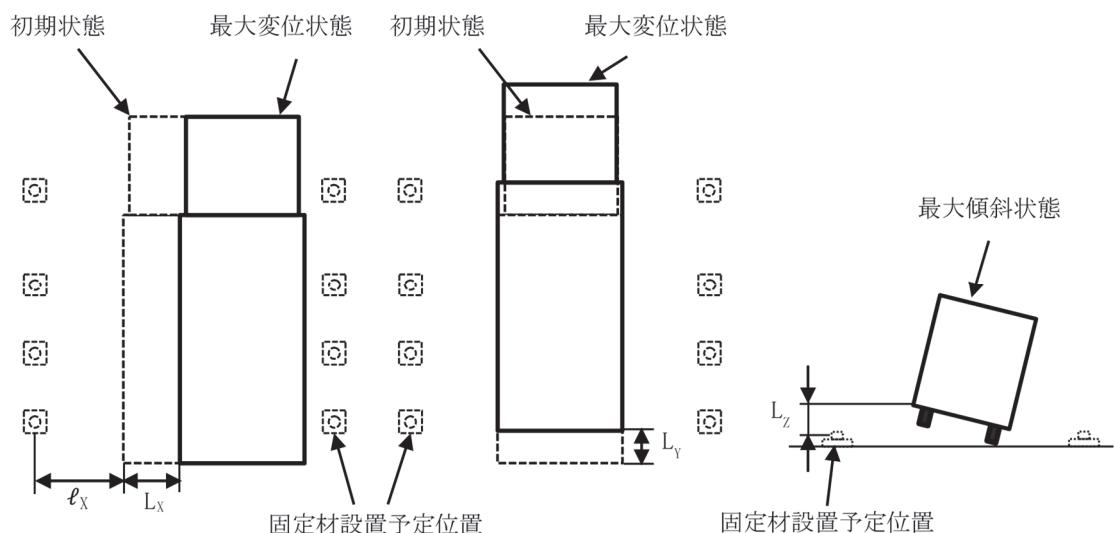


図 4-2 固縛装置の余長の計算に用いる寸法

表 4-1 余長の計算結果

車両型設備名称	L _X (mm)	L _Y (mm)	L _Z (mm)	ℓ _X (mm)	L _{MAX} (mm)	θ (°)	L _{EXT} (mm)	余長 (mm)
大容量送水ポンプ(タイプ I)	110	330	452.3	1002.5	1245.5	6.9	233.8	300
大容量送水ポンプ(タイプ II)	570	120	494.8	1002.5	1652.9	5.2	643.5	700
電源車	200	190	528.0	1150	1462.0	5.9	304.2	400
電源車(緊急時対策所用)	200	190	528.0	1150	1462.0	5.9	304.2	400
原子炉補機代替冷却水系 熱交換器ユニット	190	390	280.4	1005	1287.9	6.7	274.1	300
可搬型窒素ガス供給装置	110	130	998.2	1002.5	1500.3	27.8	324.3	600
ホース延長回収車	290	120	323.5	1005	1340.2	6.4	326.7	400
タンクローリ	357	587	427.6	1150	1672.9	5.2	516.1	600

5. 車両型設備とアンカープレートとの位置関係について

5.1 概要

固縛装置を用いる車両型設備については、固縛装置を取付けずに加振試験を行ってことから、加振試験時の車両型設備の挙動と固縛装置の固定材（アンカープレート）との干渉の確認が取れていない。仮に干渉（タイヤとアンカープレートが接触）した場合においても設備の損傷は考えにくいものの、加振試験結果と実際の車両型設備の設置位置におけるアンカープレートとの位置関係について説明する。

5.2 車両型設備とアンカープレートとの位置関係

車両型設備の端部からアンカープレート端部までの距離（離隔距離）は、車両型設備の走行軸直角方向の最大すべり量以上となるように設定する。

6. 地震波の継続時間の差が車両型設備の耐震評価に与える影響について

6.1 概要

基準地震動 S s による車両型設備の保管場所の地震応答波（以下「S s 地震波」という。）と加振試験における加振波（以下「加振波」という。）を比較すると、最大加速度は加振波の方が大きいが、継続時間は S s 地震波の方が長い結果となっている。加振波は車両型設備の固有周期を考慮し、長周期側に卓越した地震波としており、加振台の能力制限により継続時間を短くせざるを得ないものであるため、S s 地震波と加振波の継続時間の差が、加振試験を基にした車両型設備の耐震評価に与える影響について検討し、評価に問題がないことを確認する。

6.2 車両型設備の耐震評価

(1) 車両型設備に対する評価項目

車両型設備に対して実施した耐震評価項目は以下のとおりである。

- ①構造強度評価
- ②転倒評価
- ③機能維持評価
- ④波及的影響評価

(2) 各評価項目に対する継続時間の影響の有無の検討

加振試験については、車両型設備の保管場所の設計用 FRS をおおむね上回るよう に設定した入力地震動を用いて実施しており、車両型設備に対して S s 地震波よりも保守的な加速度が付与された試験となっている。前項で整理した各評価項目はいずれも加速度に依存する評価項目であることから、加速度に着目した評価としては、保守的な結果となるものと考える。一方、S s 地震波と加振波の継続時間の差の影響の有無については、評価項目によって異なるものと考える。そこで、各評価項目に対して、以下のとおり継続時間影響について検討した。なお、S s 地震波と加振波の継続時間については、表 6-1 のとおりである。

表 6-1 S s 地震波と加振波の継続時間

保管場所	基準地震動	S s 地震波 (s)	加振波 (s)
第 1 保管エリア	S s - D 1	約 137	
	S s - D 2	約 72	
	S s - D 3	約 69	
	S s - F 1	約 180	
	S s - F 2	約 180	
	S s - F 3	約 48	
	S s - N 1	約 20	

- ①構造強度評価は、加振試験で計測した車両型設備の最大応答加速度を用いた評価を行うものであり、構造的な損傷は慣性力の影響が支配的となることから、継続時間の影響は無いと考える。
- ②転倒評価は、計測した加振台の最大加速度が保管場所の最大応答加速度を上回っていることを確認するものであり、転倒の有無は最大加速度の影響が支配的となることから、継続時間の影響は無いと考える。
- ③機能維持評価は、計測した加振台の最大加速度が保管場所の最大応答加速度を上回っていることを確認するものであり、機能維持に係る部位の強度は最大加速度の影響が支配的となることから、継続時間の影響は無いと考える。
- ④波及的影響評価は、加振試験で計測した「すべり量」と「傾きによる変位量」の合算値から最大変位量を求め、許容限界に収まっていることを確認するものである。

このうち、「傾きによる変位量」については、加振試験時の加振力に関連が強く、継続時間の影響は無いと考えられる。「すべり量」についても、車両型設備にかかる加振力が、設置面との静止摩擦力以上になった場合の移動量であることから、加振力の大きさに依存すると考えられる。なお、「すべり量」については、地震時の車両型設備の移動量の蓄積によるものであるため、地震波の継続時間により差が生じる可能性はあるものの、地震荷重は交番荷重であり、同じ方向にすべり続けることは考えにくく、実際の加振試験においても車両型設備が行き来する挙動が確認されていることから、影響は小さいと考えられる。

加振試験において確認された車両型設備の挙動の例を図 6-1 に示す。

また、加振試験に用いた加振波（加振台上での計測データ）の加速度時刻歴波形の例を図 6-2 に示す。

図 6-2 より、「傾きによる変位量」の最大値は、鉛直上向きの最大加速度発生後、時間遅れで発生していることが確認でき、この時間遅れは、車両型設備が鉛直上向きの加振力により突き上げられ、傾きが最大となるまでに要する時間と考えられる。よって、「傾きによる変位量」は、加振力との関連が強いものであると考えられる。なお、車両型設備は、サスペンションのようなばね構造を有するものであり、設備ごとの機構の違いにより、「傾きによる変位量」と加振力の関連の強さは異なるものと考える。また、「すべり量」と「傾きによる変位量」の最大値は、同時に発生していないことが確認できる。

加振試験で得られたすべり量と傾きによる変位量の最大値は、同時に発生する可能性は低いが、その両方の単純和として最大変位量を算出しており、また、車両型設備がぶつかる方向に同時にすべり及び傾きが生じることは考えにくいが、車両型設備の実際の配置間隔は、隣り合う設備の離隔距離（最大変位量に対し余裕を持つ

た値) の合算値以上とした設計としていることから、波及的影響評価は保守性を有している。

以上のことから、地震波の継続時間の不確実さに対して、波及的影響評価が保守性を有していることから、S s 地震波と加振波の継続時間の差が耐震評価結果に与える影響は無いと考える。

6.3 結論

S s 地震波の継続時間が加振波に対して長いことから、地震波の継続時間が加振試験に基づく耐震評価に与える影響について検討した。その結果、S s 地震波と加振波の継続時間の差は、加振試験に基づく耐震評価に影響を与えないことを確認した。

計測時間	大容量送水車（タイプI）の加振試験の動画データ
13:01:58 (加振開始)	
13:02:18	
13:02:38	
13:02:57	

図 6-1 加振試験において確認された車両型設備の挙動の例

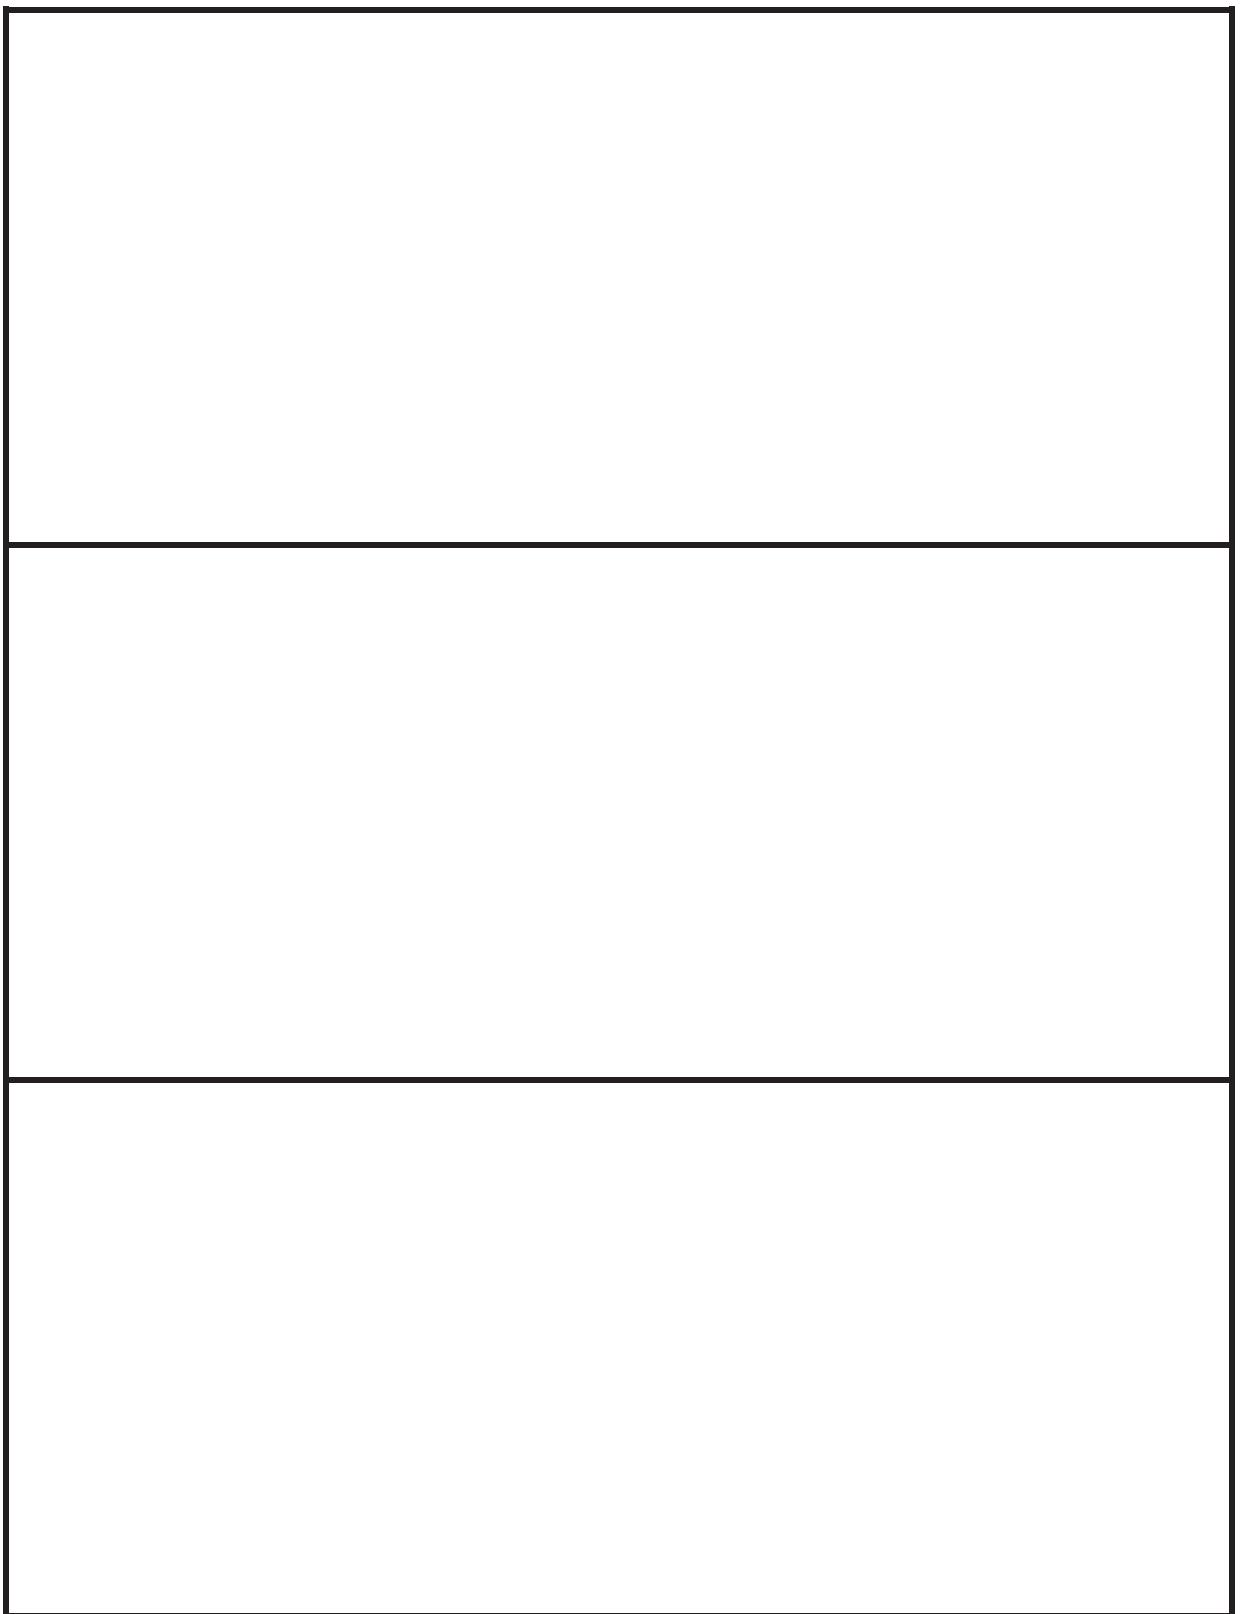


図 6-2 加振試験に用いた加振波（加振台上での計測データ）の加速度時刻歴波形の例

7. 車両型設備の仕様について

加振試験に使用した車両型設備の仕様を表 7-1 に示す。なお、固縛装置の連結材（サイドロープ）の余長を十分に設けることにより、地震時に連結材（サイドロープ）が展張しない設計とすることから、固縛装置を模擬しない条件で加振試験を実施している。

表 7-1 車両型設備の仕様

設備名称	車両仕様*	設備仕様
大容量送水ポンプ（タイプ I）	型式：トラック 全長：12750 mm 全幅： 2495 mm 高さ： 3510 mm 重量：22640 kg	容量：1440m ³ /h/個 吐出圧力：1.2MPa
大容量送水ポンプ（タイプ II）	型式：トラック 全長：12750 mm 全幅： 2495 mm 高さ： 3570 mm 重量：24210 kg	容量：1800m ³ /h/個 吐出圧力：1.2MPa
電源車	型式：トラック 全長： 6900 mm 全幅： 2200 mm 高さ： 2970 mm 重量： 7880 kg	容量：400kVA 電圧：6900kV 周波数：50Hz
電源車（緊急時対策所用）	型式：トラック 全長： 6900 mm 全幅： 2200 mm 高さ： 2970 mm 重量： 7880 kg	容量：400kVA 電圧：6900kV 周波数：50Hz
原子炉補機代替冷却水系 熱交換器ユニット	型式：トラック・ トレーラ 全長：15915 mm 全幅： 2490 mm 高さ： 3475 mm 重量：35120 kg	容量：20.0MW/台
可搬型窒素ガス供給装置	型式：トラック・ トレーラ 全長：16070 mm 全幅： 2495 mm 高さ： 3781 mm 重量：30801 kg	容量：220m ³ /h/個 [normal] (窒素純度 99%) 吐出圧力：427KPa
ホース延長回収車	型式：トラック 全長：8380 mm 全幅： 2490 mm 高さ： 3280 mm 重量：10620 kg	—
タンクローリ	型式：トラック 全長：5920 mm 全幅： 2200 mm 高さ： 2420 mm 重量：4370 kg	タンク容量：4.0 k L

注記*：全長、全幅、高さ及び重量については、車両型設備ごとに個体差があるため、記載値は概略値を示す。

8. 加振試験における車両型設備の傾き角の計測方法について

8.1 概要

波及的影響評価に用いる車両型設備の傾き角の計測方法を、以下に整理する。

8.2 計測方法

波及的影響評価に用いる車両型設備の傾き角については、加振試験中の車両型設備の挙動を撮影した動画の中から、最大傾き角となる時刻の静止画像を取り出し、水平面からコンテナ下端までの角度を計測している。

車両型設備の傾き角を計測した例として大容量送水ポンプ（タイプI）の最大傾き角の計測結果を図8-1に示す。



図8-1 大容量送水ポンプ（タイプ1）の最大傾き角の計測結果

9. 設計用 FRS に対する車両型設備の加振試験における加振波 FRS の裕度について

9.1 概要

「3.8 保守性及び不確実さの全体的な釣り合いについて」において、「加振試験入力波は、設計用 FRS をおおむね上回るよう設定したものであり、地震により設備が受ける加速度よりも保守的な値（設備の固有周期により異なるが、数%～20%程度）となる。」と記載している。ここでは、当該記載の根拠として、車両型設備の固有周期における設計用 FRS に対する加振波 FRS の裕度について、以下に示す。

9.2 裕度の整理結果

車両型設備の走行軸直角方向、走行軸方向及び鉛直方向について、車両型設備ごとの固有周期における設計用 FRS に対する加振波 FRS の裕度を図 9-1～図 9-8 に記載する。

凡例

- 第1保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 第2保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 第3保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 第4保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 加振台のFRS（出力）
- 計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-1 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較
(大容量送水ポンプ (タイプ I))

凡例

- 第1保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 第2保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 加振台のFRS（出力）
- 計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-2 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較

大容量送水ポンプ（タイプ II）

凡例	
■ 第2保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡） （基本ケース、ばらつきケースの包絡）	■ 第4保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡） （基本ケース、ばらつきケースの包絡）
■ 第3保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡） （基本ケース、ばらつきケースの包絡）	
— 加振台のFRS（出力）	
-- 計測された設備の固有周期	

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-3 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較

電源車

* : タイヤが動いたため参考扱い。

凡例

- 第4保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
(基本ケース、ばらつきケースの包絡)
- 緊急時対策建屋北側における設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
(基本ケース、ばらつきケースの包絡)
- 加振台のFRS（出力）
- 計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-4 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較

電源車（緊急時対策所用）

* : タイヤが動いたため参考扱い。

凡例

- 第1保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 第3保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 加振台のFRS（出力）
- 計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-5 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較

原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット

凡例

- 第1保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 第4保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 加振台のFRS（出力）
- 計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-6 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較

可搬型窒素ガス供給装置

凡例	
—	第2保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡） （基本ケース、ばらつきケースの包絡）
—	第3保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡） （基本ケース、ばらつきケースの包絡）
—	加振台のFRS（出力）
--	計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-7 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較
ホース延長回収車

凡例

- 第2保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 第3保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
（基本ケース、ばらつきケースの包絡）
- 加振台のFRS（出力）
- 計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
走行軸直角方向 (X)			
走行軸方向 (Y)			
鉛直方向 (Z)			

図 9-8 設計用 FRS（基準地震動 S s）と加振波 FRS の比較
タンクローリ

10. その他設備の耐震評価について

10.1 その他設備の加振試験について

(1) 試験方法

その他設備を実際の保管状態を模擬した状態で加振台に設置し、以下に示すランダム波又は正弦波若しくはサインビート波を入力地震動として加振試験を行い、スリング等が有効に機能することで、加振試験後に転倒していないこと及び加振台の最大加速度を確認する。

可搬型計測器及び小型船舶を例として、保管状態及び試験状態を図 10-1 及び図 10-2 に示す。

・ 加振波：添付資料「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」及び「VI-2-別添3-2 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における入力地震動」に示す、各保管場所の基準地震動 S s に基づき作成する設備評価用床応答曲線を包絡するよう作成したランダム波又は各保管場所の最大応答加速度(ZPA)を上回る加速度の正弦波若しくはサインビート波とする。

・ 加振方向：【ランダム波】

「水平（前後方向）+鉛直」及び「水平（左右方向）+鉛直」
【正弦波、サインビート波】

「水平単独 2 方向及び鉛直単独」

・ 加振波振動数：【正弦波、サインビート波】

33Hz または共振振動数（33Hz 以下に共振点がある場合は共振振動数で評価し、ない場合は 33Hz で評価する）


(2) 減衰定数

屋外に保管するその他設備のうち小型船舶については、スリング等による固縛状態から減衰しにくいものと想定し、減衰定数を 0.5%と設定し、設計用 FRS 及び加振波の FRS に適用する。


(3) 試験結果

対象設備、保管場所、加振波の種類及び加振方向について、表 10-1 に示す。

小型船舶については、加振波の FRS と保管場所における設計用 FRS を比較した結果、設計用 FRS を包絡していることを確認した。加振波の FRS と設計用 FRS を図 10-3 に示す。その他のその他設備については、加振台の最大加速度と保管場所の最大応答加速度設計用 FRS を比較した結果、加振台の最大加速度が保管場所の最大応答加速度を上回っていることが確認できた。加振台の最大加速度と保管場所の最大応答加速度を表 10-2 に示す。

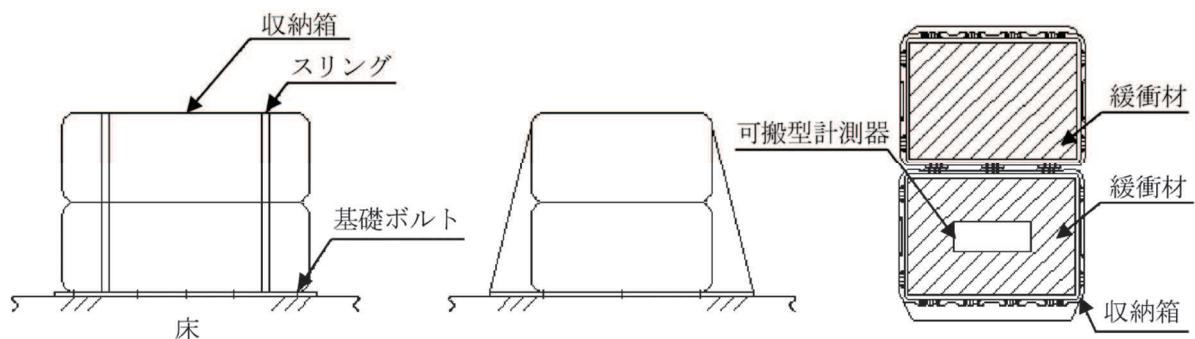


(保管状態)

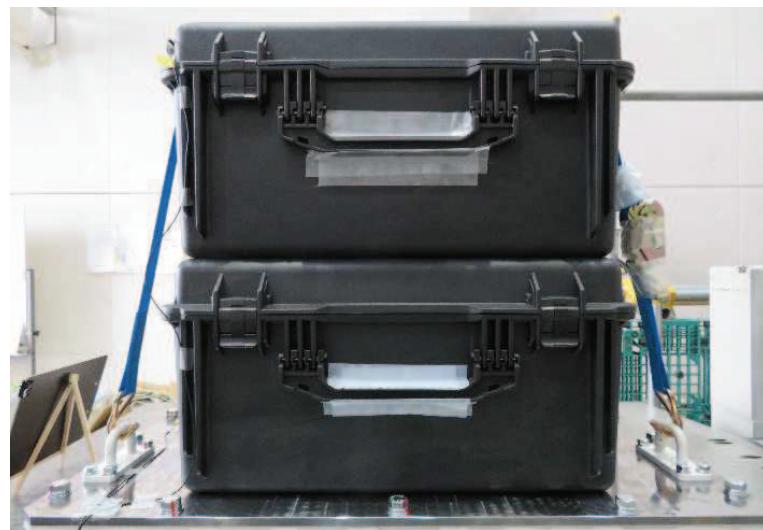

(試験状態)

図 10-1 可搬型計測器の保管状態及び試験状態

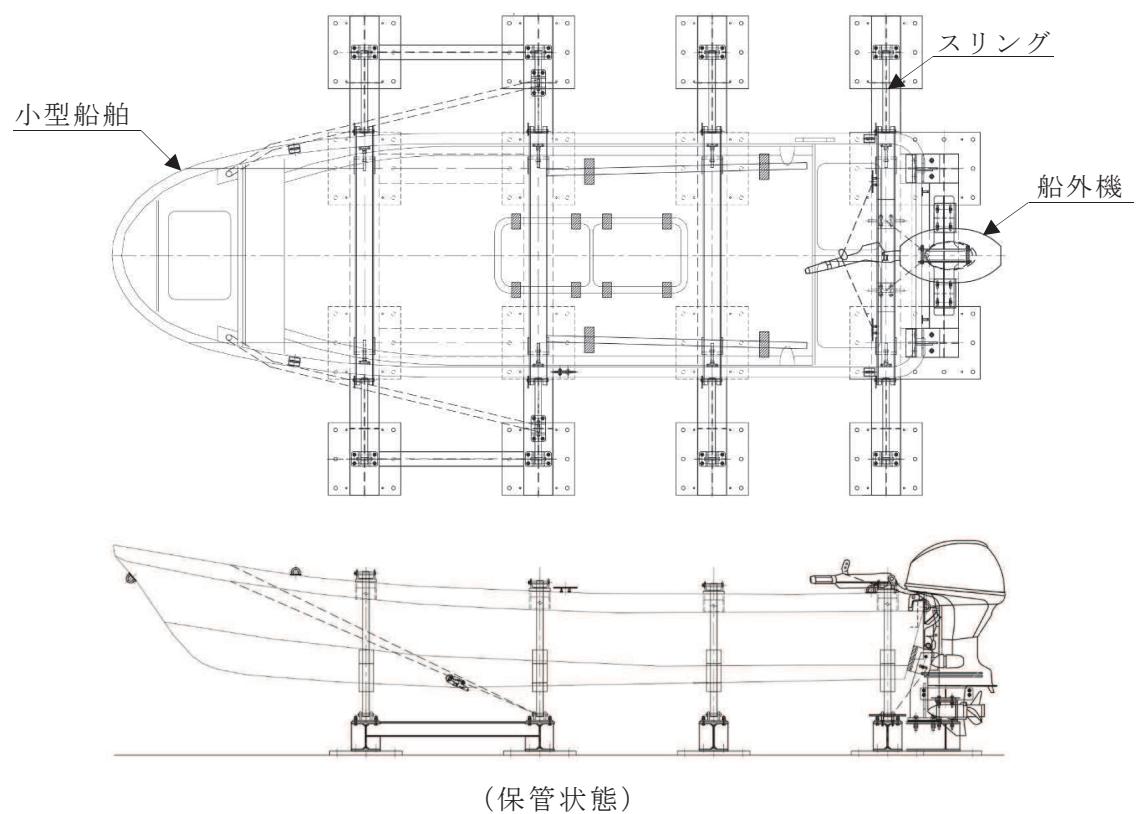

(試験状態)

図 10-2 小型船舶の保管状態及び試験状態

表 10-1 対象設備、保管場所、加振波の種類及び加振方向 (1/2)

設備名称	保管場所	加振波の種類	加振方向
緊急時対策所可搬型エリアモニタ	緊急時対策建屋（緊急時対策所）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
可搬型モニタリングポスト	第 1 保管エリア 第 2 保管エリア 第 4 保管エリア 緊急時対策建屋	サインビート波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
可搬型ダスト・よう素サンプラー	緊急時対策建屋（地下 1 階）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
γ 線サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
β 線サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
α 線サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
電離箱サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
代替気象観測設備	第 2 保管エリア 第 4 保管エリア	サインビート波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
可搬型計測器	制御建屋（中央制御室） 緊急時対策建屋（緊急時対策所）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
酸素濃度計（中央制御室用）	制御建屋（中央制御室）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
酸素濃度計（緊急時対策所用）	緊急時対策建屋（緊急時対策所）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
二酸化炭素濃度計（中央制御室用）	制御建屋（中央制御室）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
二酸化炭素濃度計（緊急時対策所用）	緊急時対策建屋（緊急時対策所）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池	制御建屋（地上 2 階）	サインビート波	水平単独 2 方向及び鉛直単独

表 10-1 対象設備、保管場所、加振波の種類及び加振方向 (2/2)

設備名称	保管場所	加振波の種類	加振方向
衛星電話設備（携帯型）	制御建屋（中央制御室） 緊急時対策建屋（緊急時対策所）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
無線連絡設備（携帯型）	制御建屋（中央制御室） 緊急時対策建屋（緊急時対策所）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
携行型通話装置	制御建屋（中央制御室） 緊急時対策建屋（緊急時対策所）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
可搬型照明（SA）	制御建屋（中央制御室）	正弦波	水平単独 2 方向及び鉛直単独
小型船舶	第 1 保管エリア 第 4 保管エリア	ランダム波	水平（前後方向）+鉛直及び 水平（左右方向）+鉛直

凡例

- 第1保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
(基本ケース, ばらつきケースの包絡)
- 第4保管エリアにおける設計用FRS（水平方向はX, Y包絡）
(基本ケース, ばらつきケースの包絡)
- 加振台のFRS（出力）
- 計測された設備の固有周期

方向	FRS	固有周期 (s)	裕度
X 方向			
Y 方向			
Z 方向			

注記＊：船外機において計測された固有周期。

図 10-3 加振台の FRS と設計用 FRS（基準地震動 S/s）の比較（小型船舶）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

表 10-2 保管場所の最大応答加速度と加振台の最大加速度の比較 (1/6)

設備名称	保管場所	方向	保管場所の	加振台の
			最大応答加速度*	最大加速度
緊急時対策所可搬型 エリアモニタ	緊急時対策建屋 (緊急時対策所)	水平（前後）	0.74	3.73
		水平（左右）	0.74	3.70
		鉛直	0.63	2.72
可搬型モニタリングポスト	第1保管エリア	水平（前後）	0.81	2.47
		水平（左右）	0.81	2.42
		鉛直	0.57	1.24
	第2保管エリア	水平（前後）	1.33	2.47
		水平（左右）	1.33	2.42
		鉛直	0.68	1.24
	第4保管エリア	水平（前後）	0.92	2.47
		水平（左右）	0.92	2.42
		鉛直	0.59	1.24
	緊急時対策建屋	水平（前後）	2.02	3.25
		水平（左右）	2.02	3.26
		鉛直	1.24	2.13

表 10-2 保管場所の最大応答加速度と加振台の最大加速度の比較 (2/6)

設備名称	保管場所	方向	保管場所の	加振台の
			最大応答加速度*	最大加速度
可搬型ダスト・よう素サンプラー	緊急時対策建屋（地下 1 階）	水平（前後）	1.01	3.69
		水平（左右）	1.01	3.76
		鉛直	0.73	2.73
γ 線サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	水平（前後）	1.01	3.73
		水平（左右）	1.01	3.70
		鉛直	0.73	2.72
β 線サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	水平（前後）	1.01	3.73
		水平（左右）	1.01	3.70
		鉛直	0.73	2.72
α 線サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	水平（前後）	1.01	3.73
		水平（左右）	1.01	3.70
		鉛直	0.73	2.72
電離箱サーベイメータ	緊急時対策建屋（地下 1 階）	水平（前後）	1.01	3.73
		水平（左右）	1.01	3.70
		鉛直	0.73	2.72

表 10-2 保管場所の最大応答加速度と加振台の最大加速度の比較 (3/6)

設備名称	保管場所	方向	保管場所の	加振台の
			最大応答加速度*	最大加速度
代替気象観測設備	第 2 保管エリア	水平（前後）	1.33	2.56
		水平（左右）	1.33	2.59
		鉛直	0.68	1.37
	第 4 保管エリア	水平（前後）	0.92	2.56
		水平（左右）	0.92	2.59
		鉛直	0.59	1.37
可搬型計測器	制御建屋（中央制御室）	水平（前後）	2.32	3.73
		水平（左右）	2.32	3.70
		鉛直	1.67	2.72
	緊急時対策建屋（緊急時対策所）	水平（前後）	0.74	3.73
		水平（左右）	0.74	3.70
		鉛直	0.63	2.72

表 10-2 保管場所の最大応答加速度と加振台の最大加速度の比較 (4/6)

設備名称	保管場所	方向	保管場所の	加振台の
			最大応答加速度*	最大加速度
酸素濃度計（中央制御室用）	制御建屋（中央制御室）	水平（前後）	2.32	3.73
		水平（左右）	2.32	3.70
		鉛直	1.67	2.72
酸素濃度計（緊急時対策所用）	緊急時対策建屋（緊急時対策所）	水平（前後）	0.74	3.73
		水平（左右）	0.74	3.70
		鉛直	0.63	2.72
二酸化炭素濃度計（中央制御室用）	制御建屋（中央制御室）	水平（前後）	2.32	3.73
		水平（左右）	2.32	3.70
		鉛直	1.67	2.72
二酸化炭素濃度計（緊急時対策所用）	緊急時対策建屋（緊急時対策所）	水平（前後）	0.74	3.73
		水平（左右）	0.74	3.70
		鉛直	0.63	2.72
主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池	制御建屋（地上 2 階）	水平（前後）	1.90	3.16
		水平（左右）	1.90	3.50
		鉛直	1.44	2.57

表 10-2 保管場所の最大応答加速度と加振台の最大加速度の比較 (5/6)

設備名称	保管場所	方向	保管場所の	加振台の
			最大応答加速度*	最大加速度
衛星電話設備 (携帯型)	制御建屋 (中央制御室)	水平 (前後)	2.32	3.73
		水平 (左右)	2.32	3.70
		鉛直	1.67	2.72
	緊急時対策建屋 (緊急時対策所)	水平 (前後)	0.74	3.73
		水平 (左右)	0.74	3.70
		鉛直	0.63	2.72
無線連絡設備 (携帯型)	制御建屋 (中央制御室)	水平 (前後)	2.32	3.73
		水平 (左右)	2.32	3.70
		鉛直	1.67	2.72
	緊急時対策建屋 (緊急時対策所)	水平 (前後)	0.74	3.73
		水平 (左右)	0.74	3.70
		鉛直	0.63	2.72

表 10-2 保管場所の最大応答加速度と加振台の最大加速度の比較 (6/6)

設備名称	保管場所	方向	保管場所の	加振台の
			最大応答加速度*	最大加速度
携行型通話装置	制御建屋（中央制御室）	水平（前後）	2.32	3.73
		水平（左右）	2.32	3.70
		鉛直	1.67	2.72
	緊急時対策建屋（緊急時対策所）	水平（前後）	0.74	3.73
		水平（左右）	0.74	3.70
		鉛直	0.63	2.72
可搬型照明 (SA)	制御建屋（中央制御室）	水平（前後）	2.32	3.68
		水平（左右）	2.32	3.70
		鉛直	1.67	2.73

注記*：基準地震動 S s に対する保管場所の最大応答加速度

10.2 加振試験後の機能維持確認について

可搬型重大事故等対処設備のうちその他設備は、加振試験後の機能維持確認として、各設備の機能に応じた試験を実施し、設備が問題なく動作することを確認している。

加振試験後の機能維持確認方法と結果を、表 10-3 に示す。

表 10-3 加振試験後の機能維持確認方法と結果（1/4）

設備名称	保管方法	確認事項
緊急時対策所可搬型 エリアモニタ	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・起動試験により、計測機能に問題が無いことを確認した。
可搬型モニタリングポスト	収納箱 架台固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作及び警報が正常に動作することを確認した。 ・各定数が設定でき、線量当量率の指示値が基準範囲内であることを確認した。
可搬型ダスト・よう素サンプラー	本体固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、可搬型モニタリングポストと固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作及び警報が正常に動作することを確認した。 ・各定数が設定でき、線量当量率の指示値が基準範囲内であることを確認した。
	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作が正常に動作することを確認した。 ・流量が基準範囲内であることを確認した。

表 10-3 加振試験後の機能維持確認方法と結果 (2/4)

設備名称	保管方法	確認事項
γ線サーベイメータ	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作が正常に動作することを確認した。 ・線量当量率及び吸収線量率の指示値が基準範囲内であることを確認した。
β線サーベイメータ	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作が正常に動作することを確認した。 ・計数率の指示値及び機器効率が基準範囲内であることを確認した。
α線サーベイメータ	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作が正常に動作することを確認した。 ・計数率の指示値及び機器効率が基準範囲内であることを確認した。
電離箱サーベイメータ	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作が正常に動作することを確認した。 ・線量当量率の指示値が基準範囲内であることを確認した。

表 10-3 加振試験後の機能維持確認方法と結果（3/4）

設備名称	保管方法	確認事項
代替気象観測設備	収納箱 架台固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・各動作及び警報が正常に動作することを確認した。
可搬型計測器	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・電流、熱電対、測温抵抗体の測定ができるることを確認した。
酸素濃度計（中央制御室用） 酸素濃度計（緊急時対策所用）	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・酸素濃度の測定ができるることを確認した。
二酸化炭素濃度計（中央制御室用） 二酸化炭素濃度計（緊急時対策所用）	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・二酸化炭素濃度の測定ができるることを確認した。
主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池	本体固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、取付金具が健全であり、逃がし安全弁用可搬型蓄電池が転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・直流出力ができ、負荷に電力を供給可能なことを確認した。

表 10-3 加振試験後の機能維持確認方法と結果 (4/4)

設備名称	保管方法	確認事項
衛星電話設備（携帯型）	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・発信・着信ができ、通話が可能なことを確認した。
無線連絡設備（携帯型）	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・発信・着信ができ、通話が可能なことを確認した。
携行型通話装置	収納箱固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、収納箱の固縛に使用したスリングが健全であり、転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・発信・着信ができ、通話が可能なことを確認した。
可搬型照明（SA）	本体固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、取付金具が健全であり、可搬型照明（SA）が転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・可搬型照明（SA）を動作させ、正常に点灯することを確認した。
小型船舶	本体固縛	<ul style="list-style-type: none"> ・加振試験後の外観点検により、固縛に使用したスリング及び支持構造物が健全であり、小型船舶が転倒していないことを確認した。 ・外観点検を行い、著しい損傷がないことを確認した。 ・水上での走行に問題がないことを確認した。

車両型設備の固有振動数の測定結果

1. 概要

車両型設備の固有振動数は、対象となる車両型設備を加振し、入力及び出力（加振台上加速度及び車両型設備の応答加速度）を同時に計測して、伝達関数（入力と出力の関係を示す関数）を算出することで求めることができる。ここでは、車両型設備の固有振動数の測定結果について説明する。

2. 固有振動数の算出方法

車両型設備を実際の保管状態を模擬した状態で加振台に設置し、ランダム波を加振台に入力することで、加振台上的加速度及び車両型設備の応答加速度を計測する。計測する加振台上加速度及び車両型設備の応答加速度をフーリエ変換し、それらの比をとり伝達関数を算出する。その結果を用いて、車両型設備の固有振動数を求める。固有振動数の算出イメージを図 1 に示す。

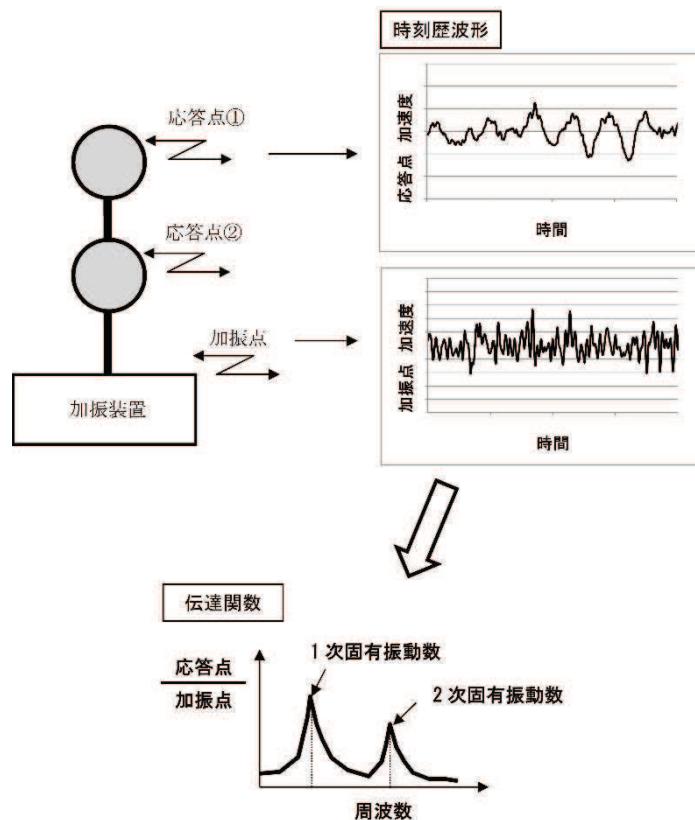


図 1 固有振動数の算出概念図

3. 車両型設備の固有振動数

車両型設備のうちホース延長回収車を例として、加振試験により得られた振動特性結果を図 2 に示す。



図 2 振動特性（ホース延長回収車）

車両型設備の減衰定数の測定結果

1. 概要

車両型設備の減衰定数は、対象となる車両型設備を加振し、入力及び出力（加振台上加速度及び車両型設備の応答加速度）を同時に計測して、伝達関数（入力と出力の関係を示す関数を）からハーフパワー法にて求めることができる。ここでは、車両型設備の減衰定数の測定結果について説明する。

2. 減衰定数の算出方法

ハーフパワー法とは、応答曲線のピークに着目して振動系の減衰を近似的に求める方法であり、最大応答点 A_{\max} を示す振動数を f_n 、 $A_{\max}/\sqrt{2}$ を示す振動数を f_1 、 f_2 とすると、減衰定数 h は、以下の式のとおり f_n と 2 点 (f_1 , f_2) の振動数幅 Δf で示される。ハーフパワー法の概念図を図 1 に示す。

$$h = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta f}{f_n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{f_2 - f_1}{f_n}$$

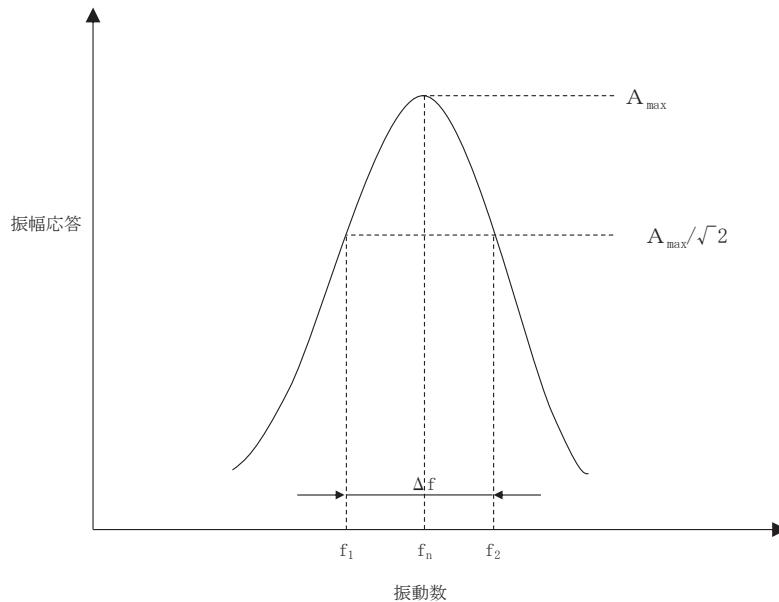


図 1 ハーフパワー法

3. 車両型設備の減衰定数

車両型設備のうちホース延長回収車を例として、加振試験により得られた振動特性結果を図 2 に示す。



図2 振動特性（ホース延長回収車）

保管エリア等における地盤の振動特性について

1. 保管エリア等の最大応答

本資料は、図 1-1 に示す保管エリア等における地盤の振動特性として、保管エリア等の地震応答解析モデルの解析ケース①（基本ケース）における最大加速度分布図、最大変位分布図及び最大ひずみ分布図を示すものである。

地震応答解析により算出された、保管エリア等の最大加速度分布図、最大変位分布図及び最大ひずみ分布図を図 1-2～1-11 に示す。

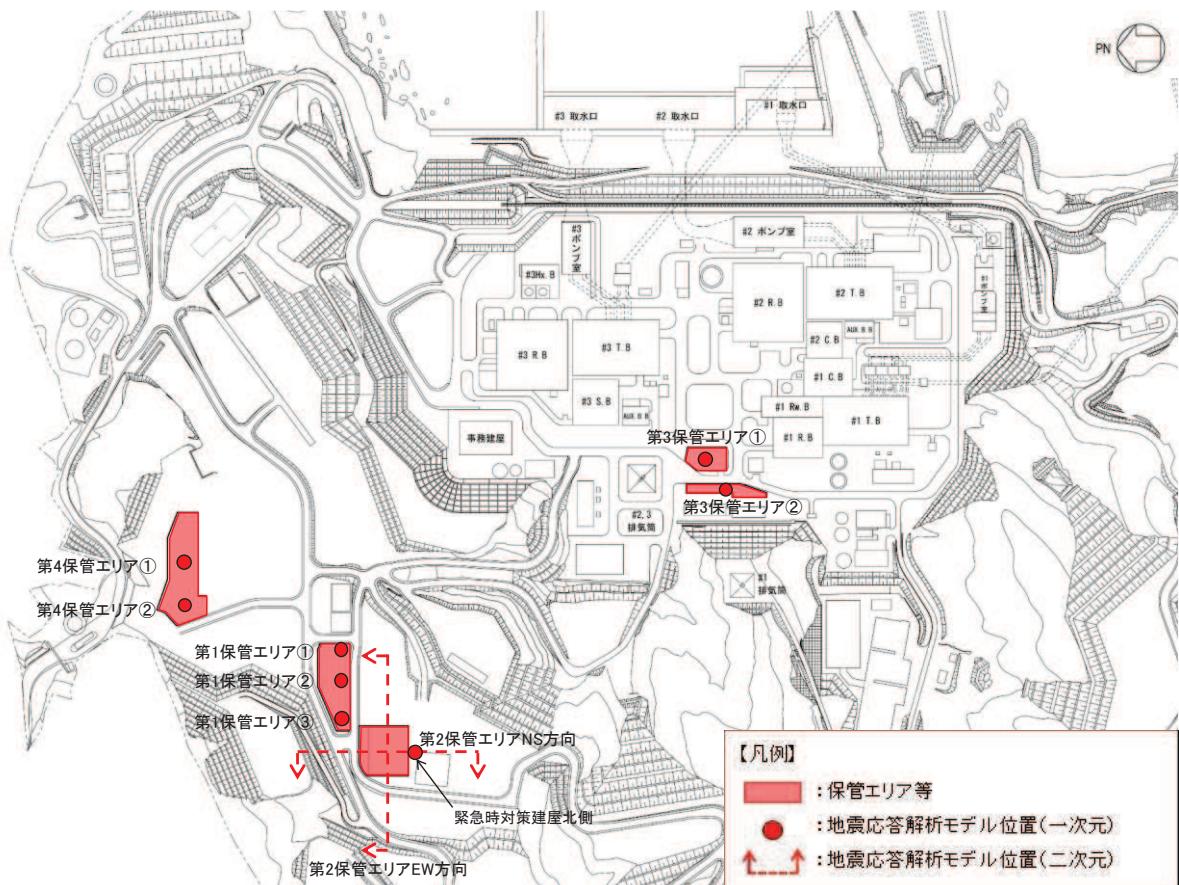


図 1-1 保管エリア等の位置図

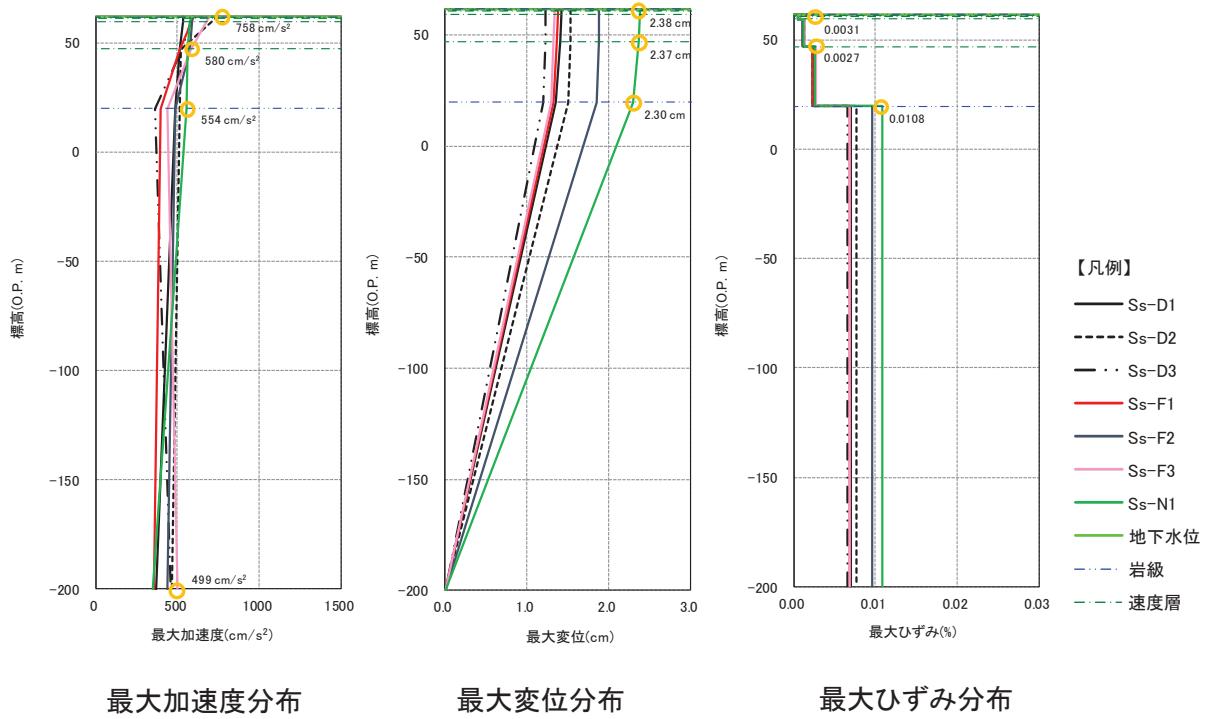


図 1-2(1) 第1保管エリア① (水平方向)

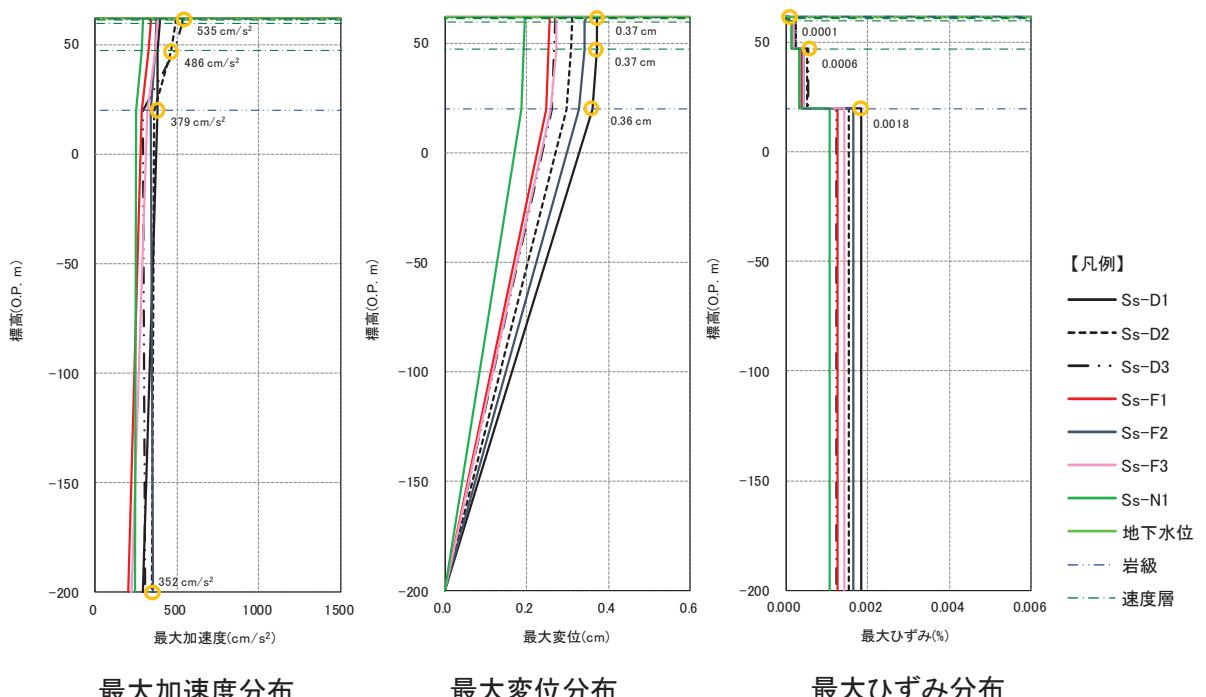


図 1-2(2) 第1保管エリア① (鉛直方向)

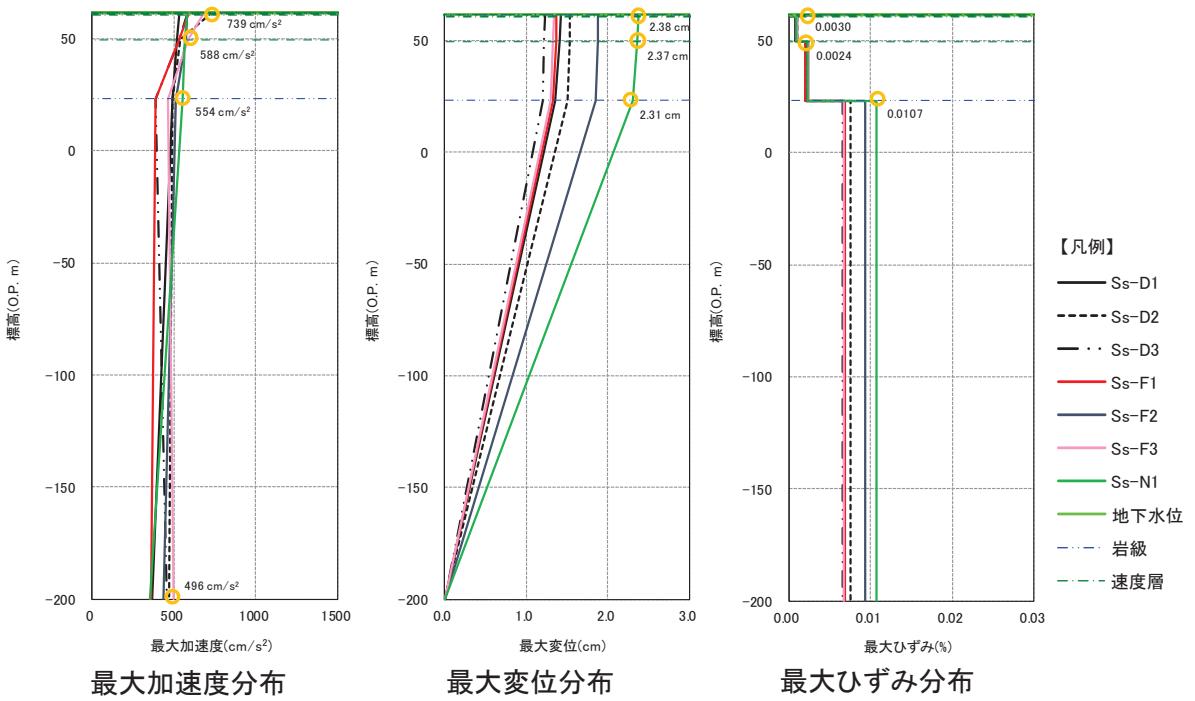


図 1-3(1) 第1保管エリア② (水平方向)

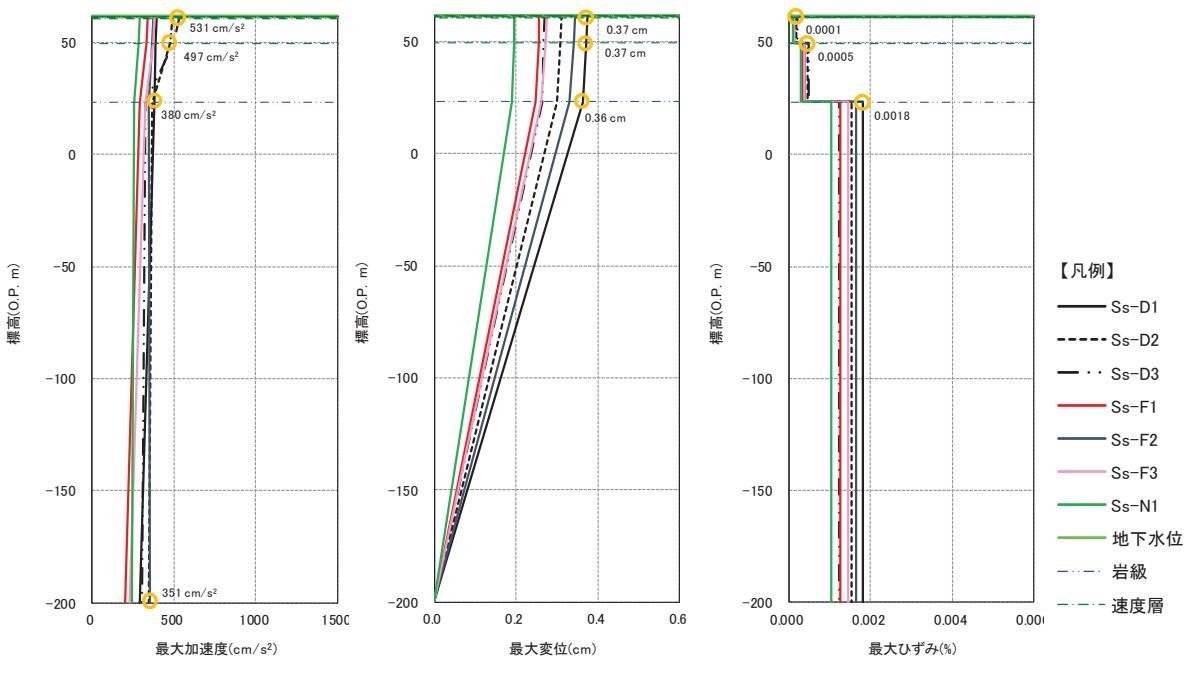


図 1-3(2) 第1保管エリア② (鉛直方向)

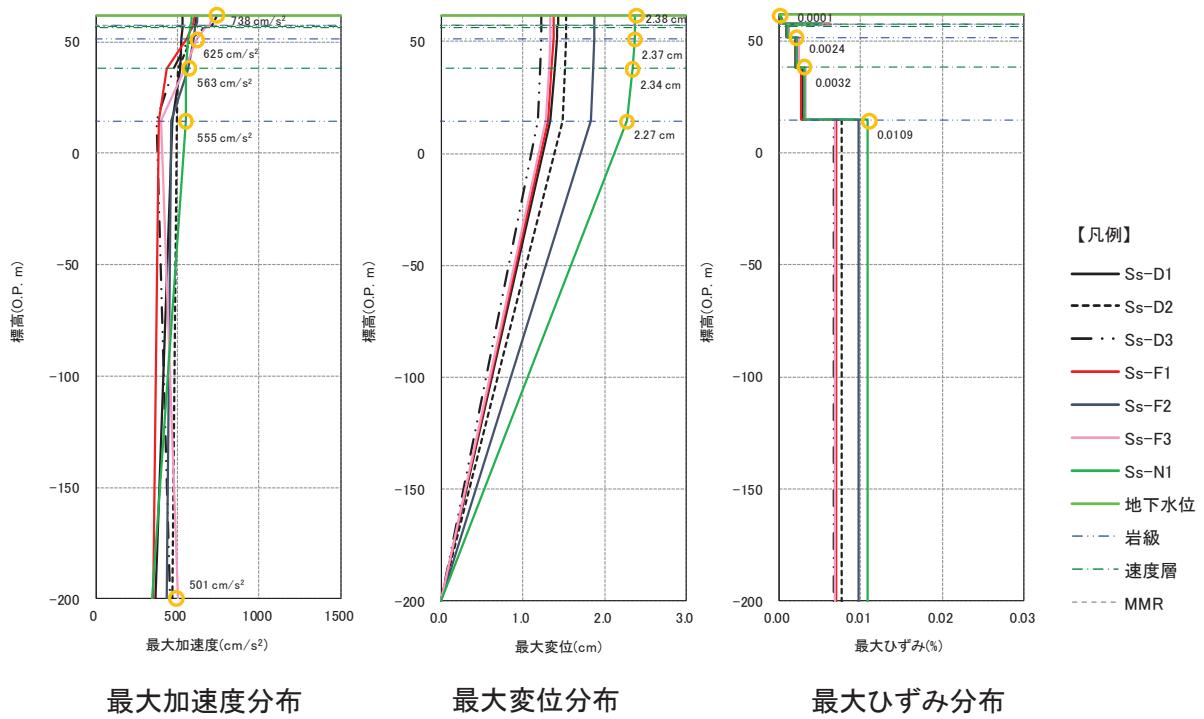


図 1-4(1) 第1保管エリア③ (水平方向)

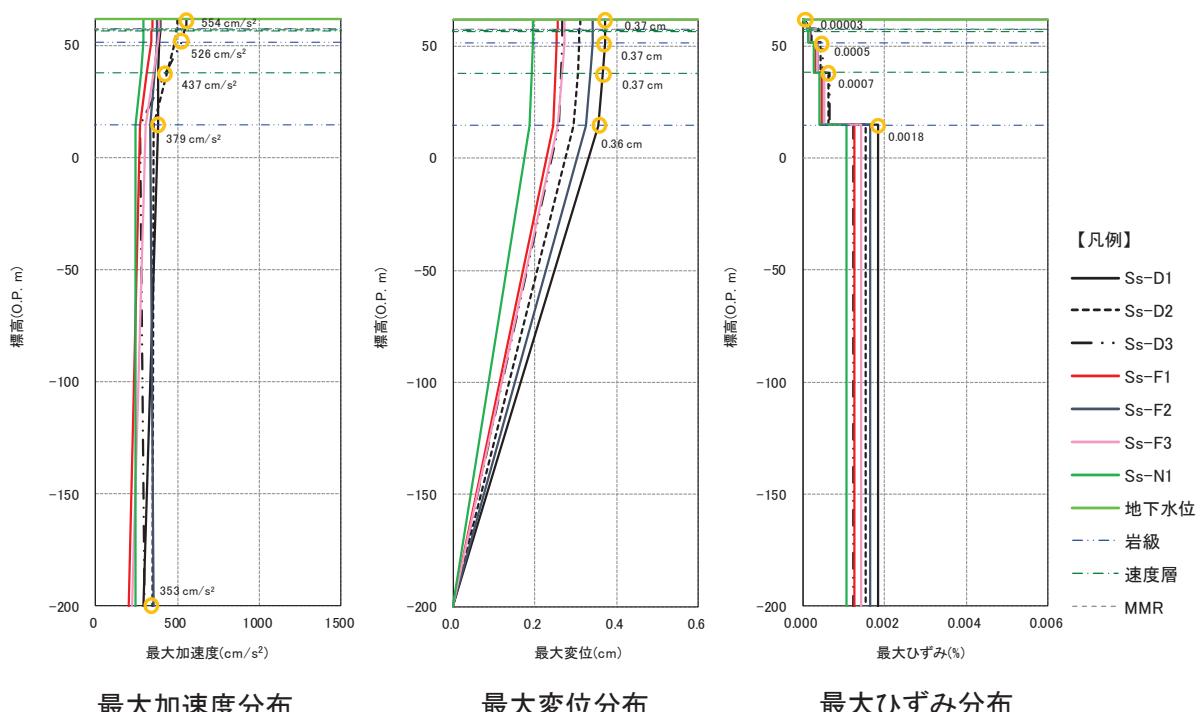


図 1-4(2) 第1保管エリア③ (鉛直方向)

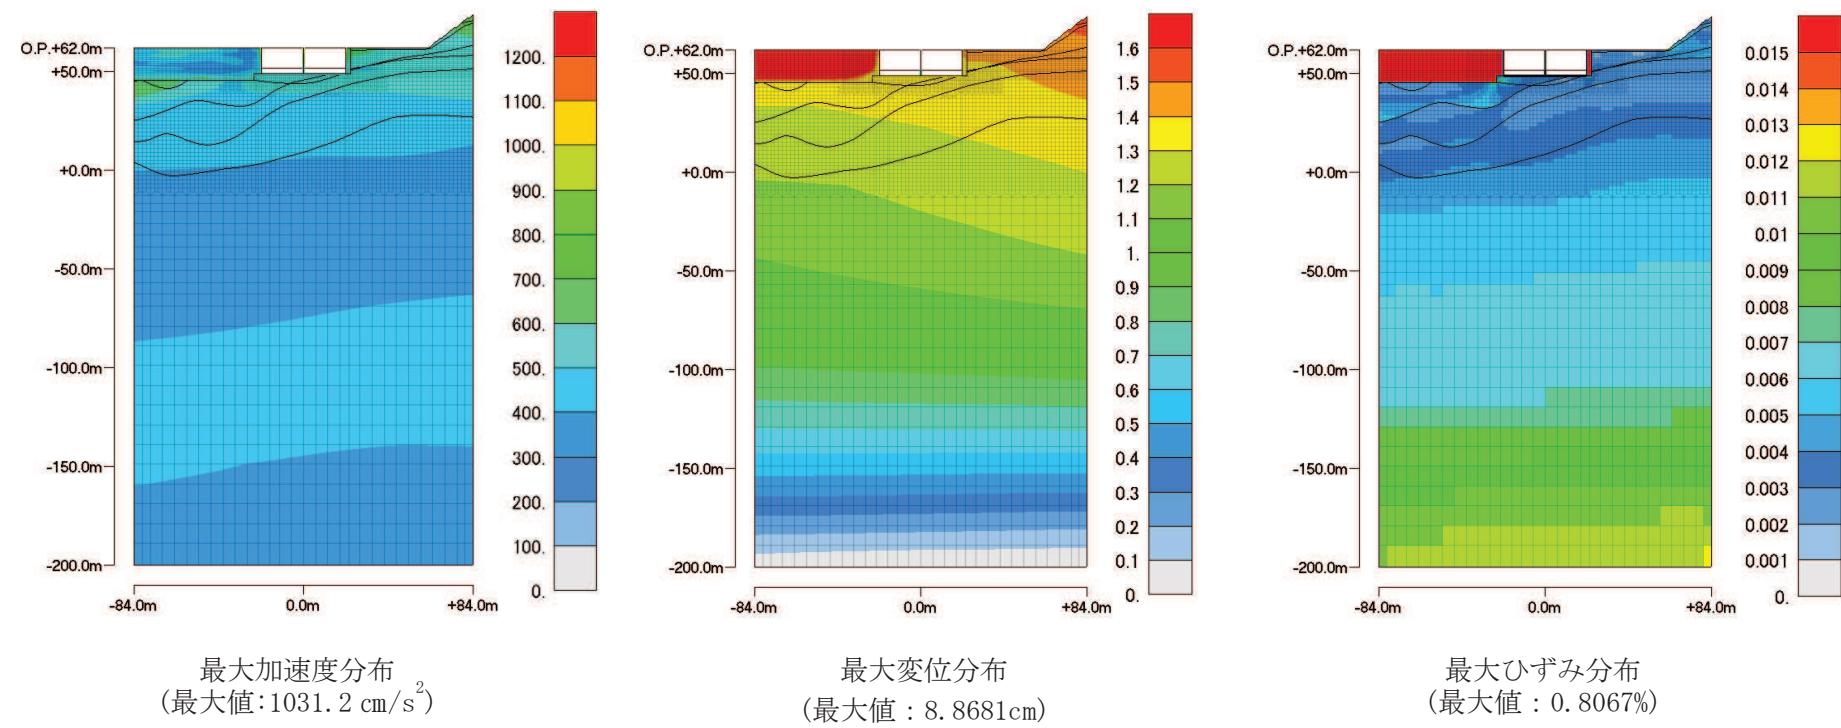


図 1-5(1) 第2保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s-D 1) 水平応答

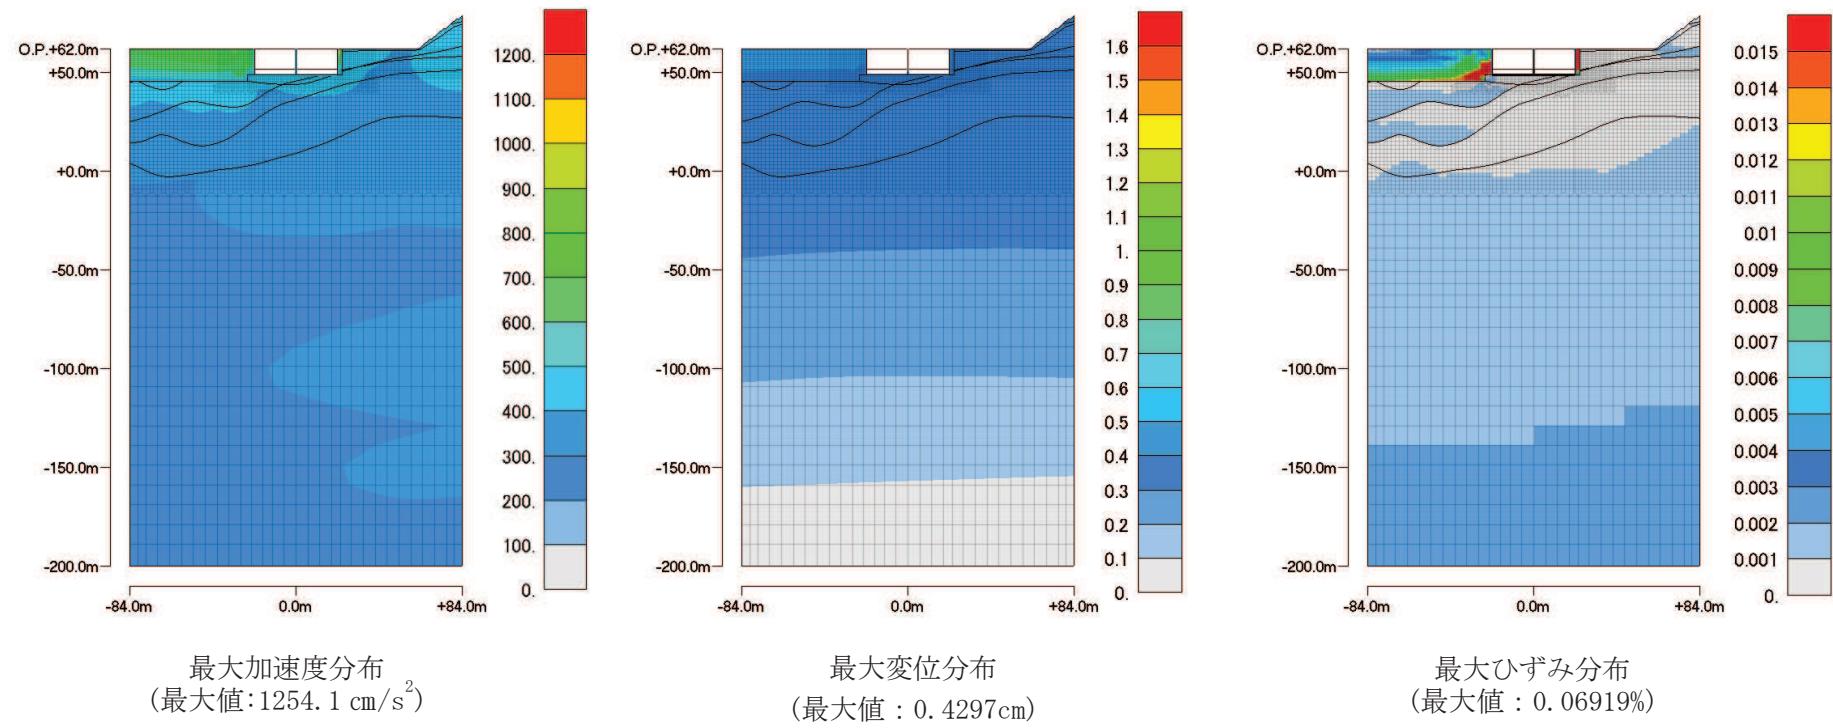


図 1-5(2) 第 2 保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – D 1) 鉛直応答

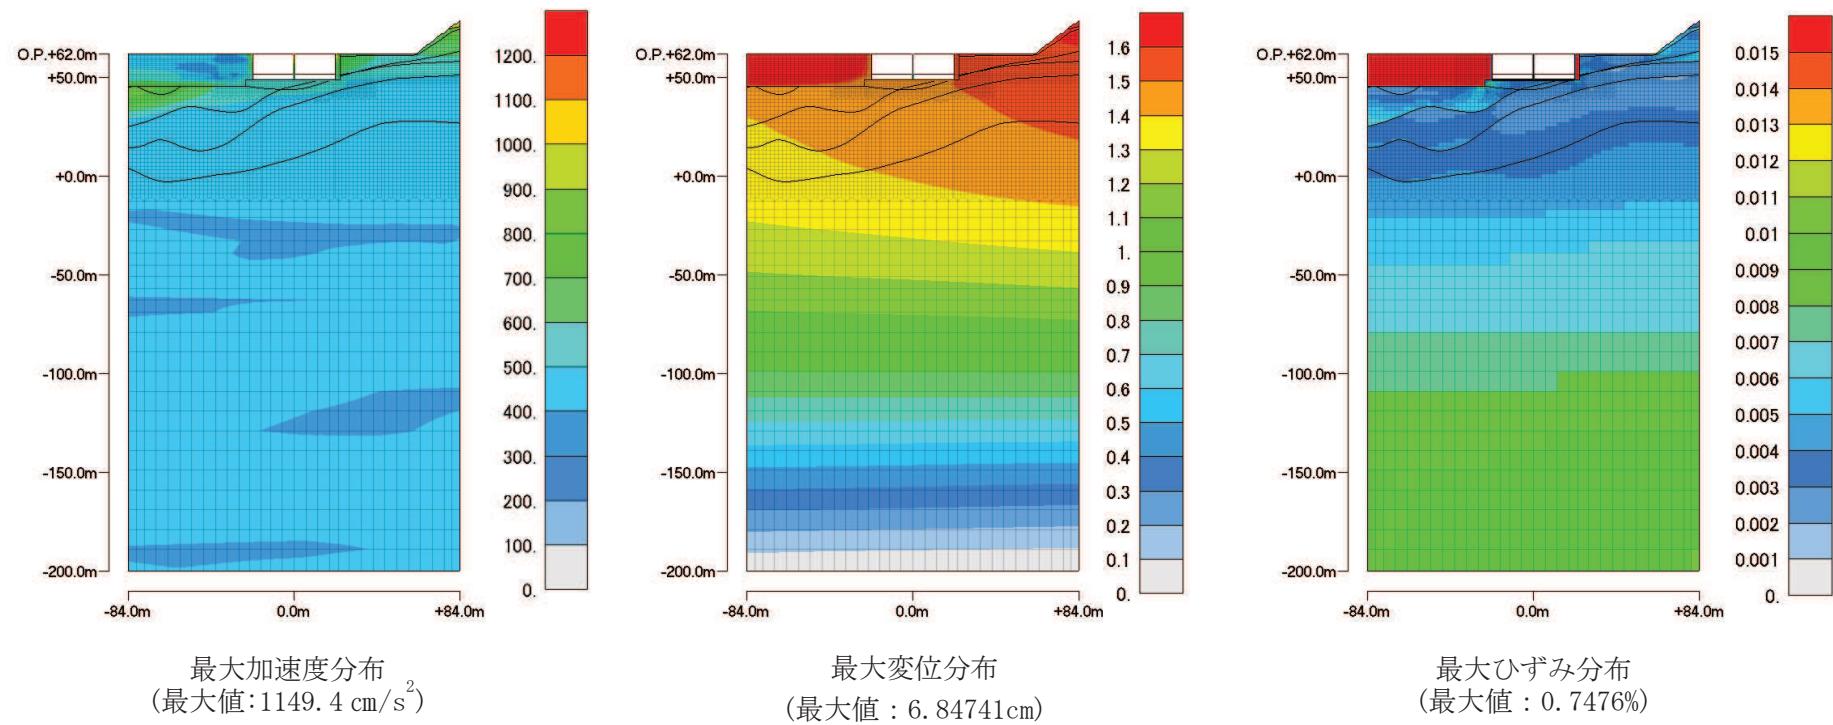


図 1-5(3) 第2保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s-D 2) 水平応答

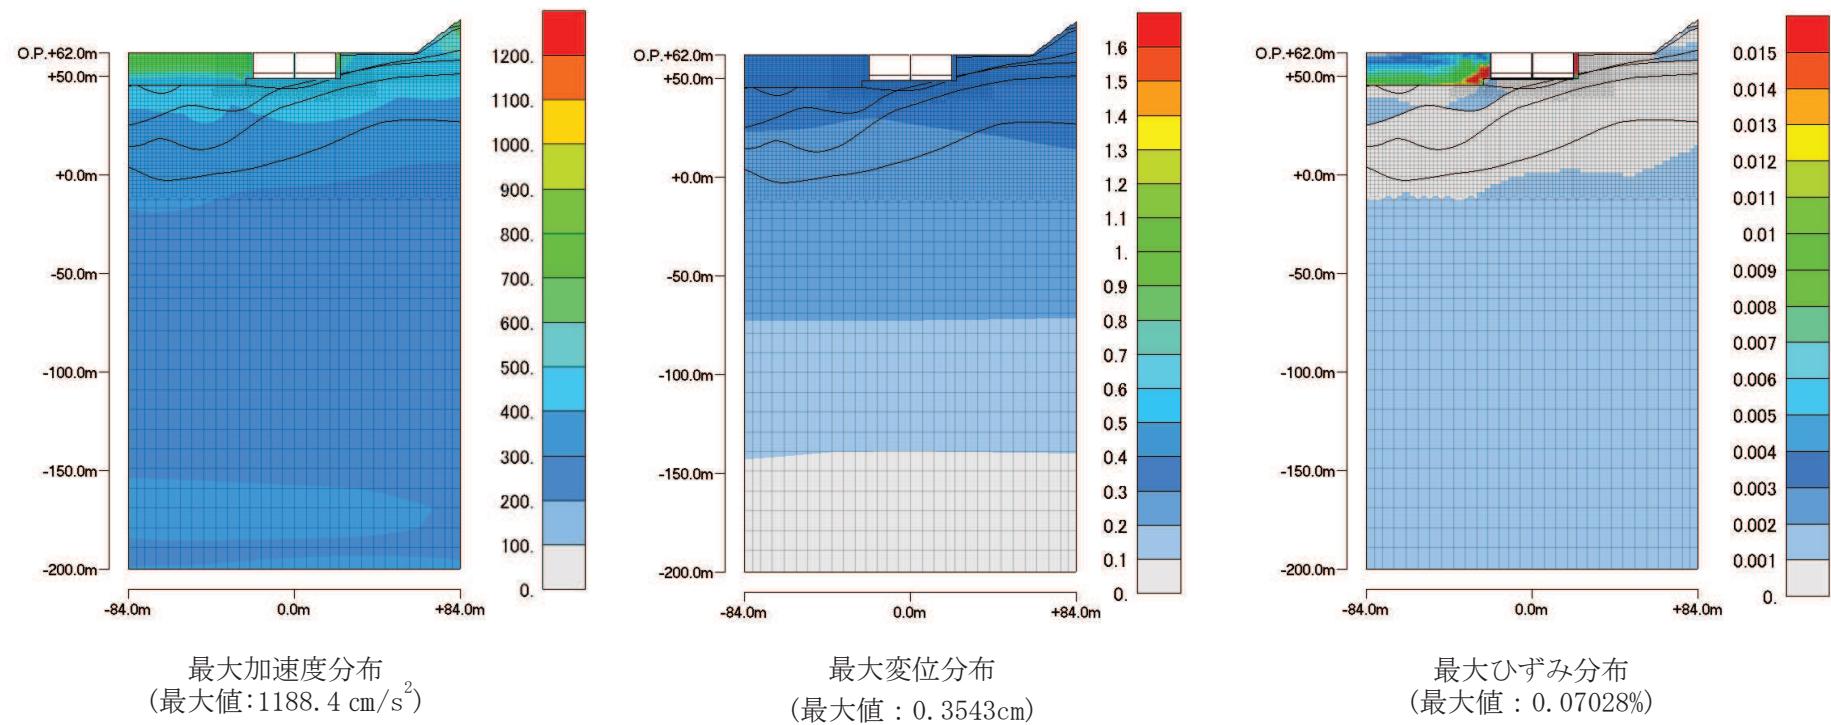


図 1-5(4) 第 2 保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s-D 2) 鉛直応答

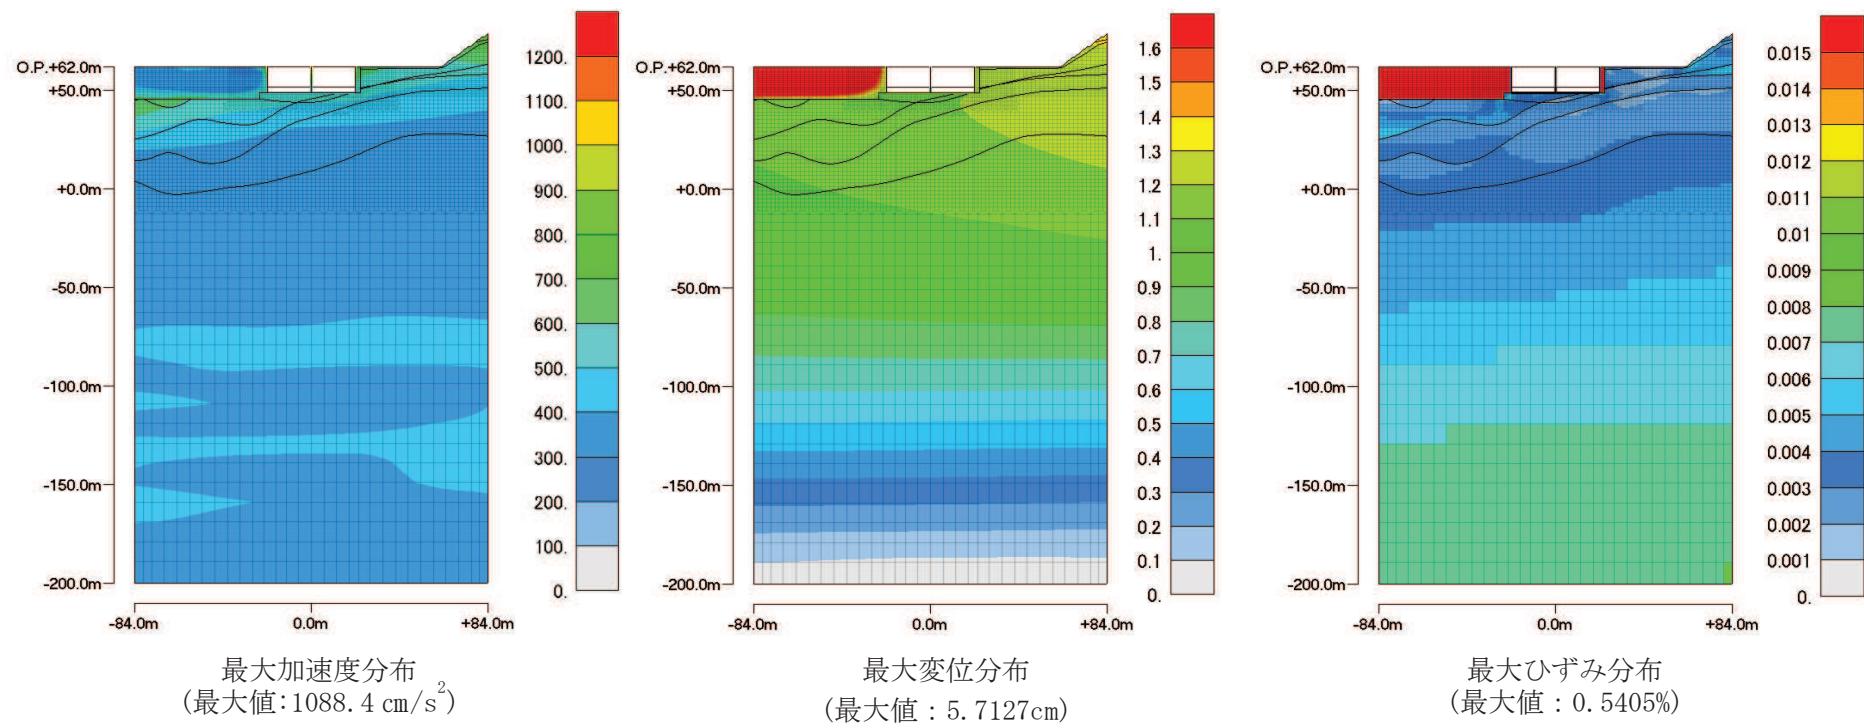


図 1-5(5) 第2保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - D 3) 水平応答

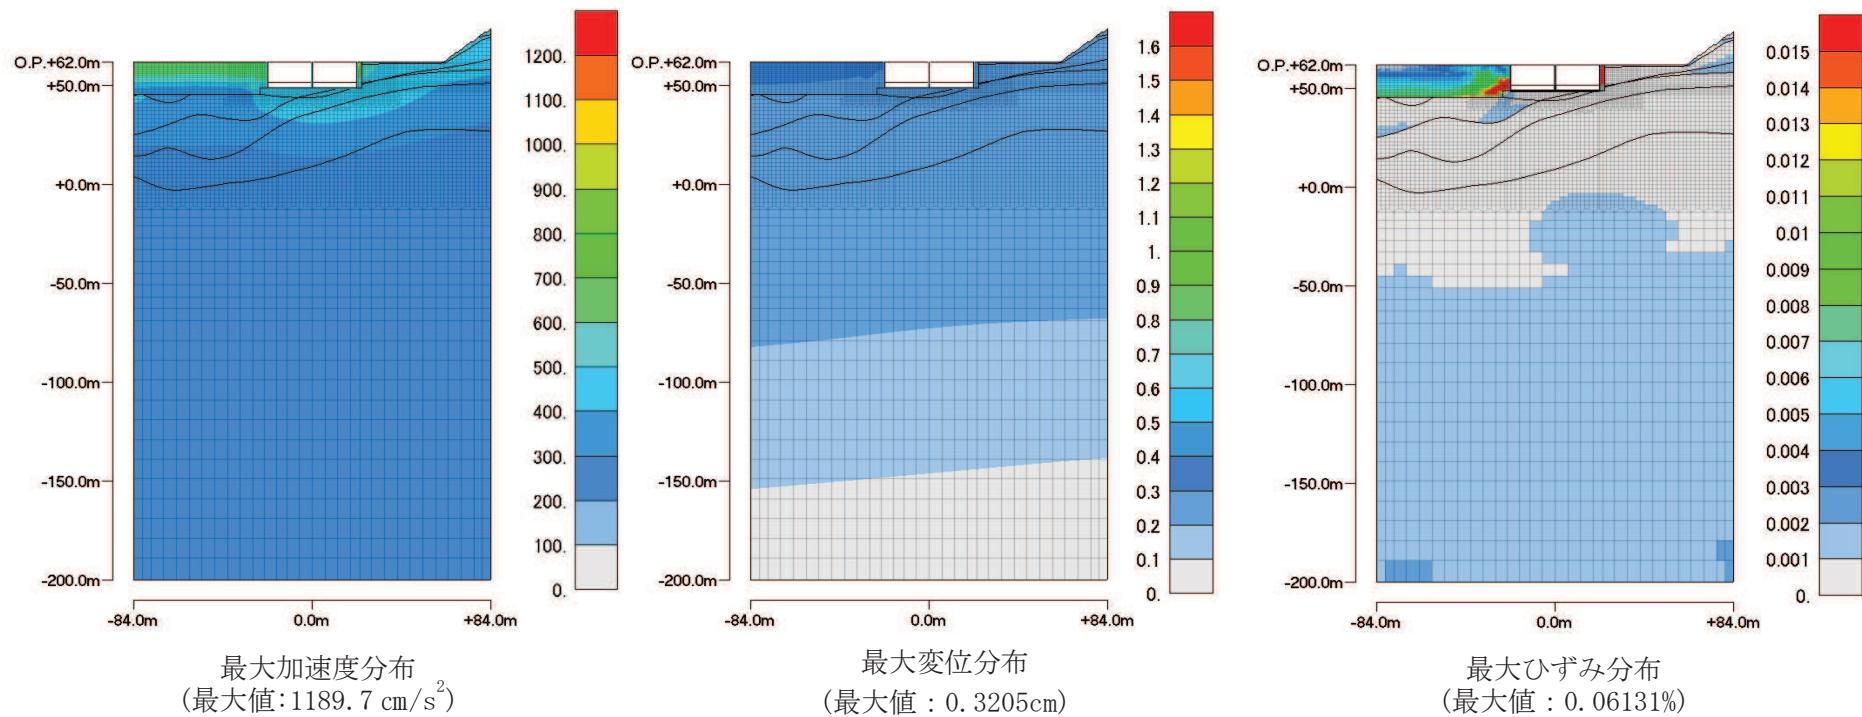


図1-5(6) 第2保管エリア (NS方向)における最大応答 (基準地震動Ss-D3) 鉛直応答

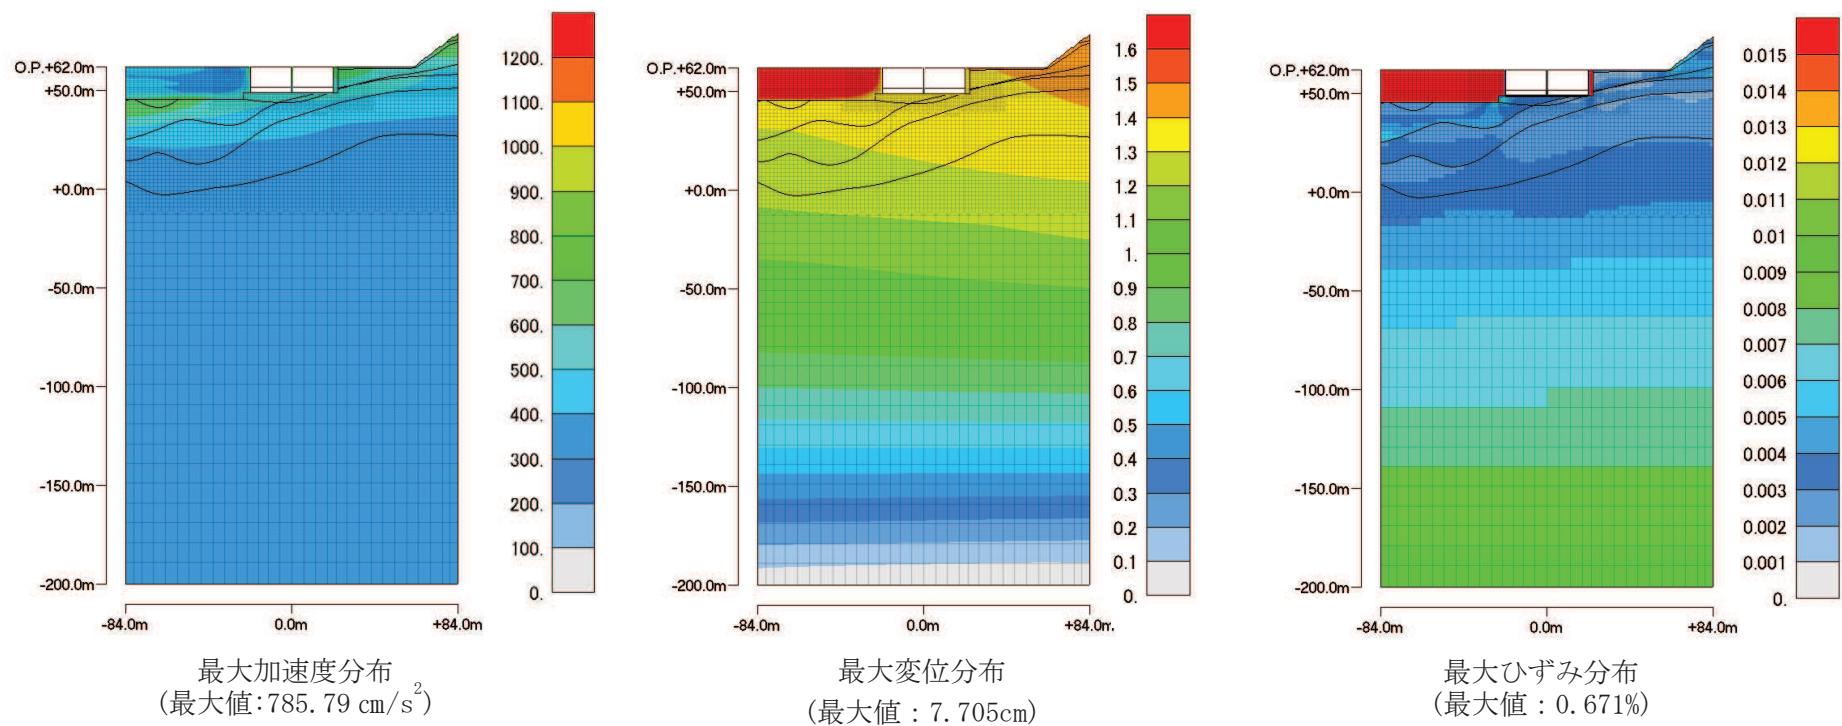


図 1-5(7) 第 2 保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – F 1) 水平応答

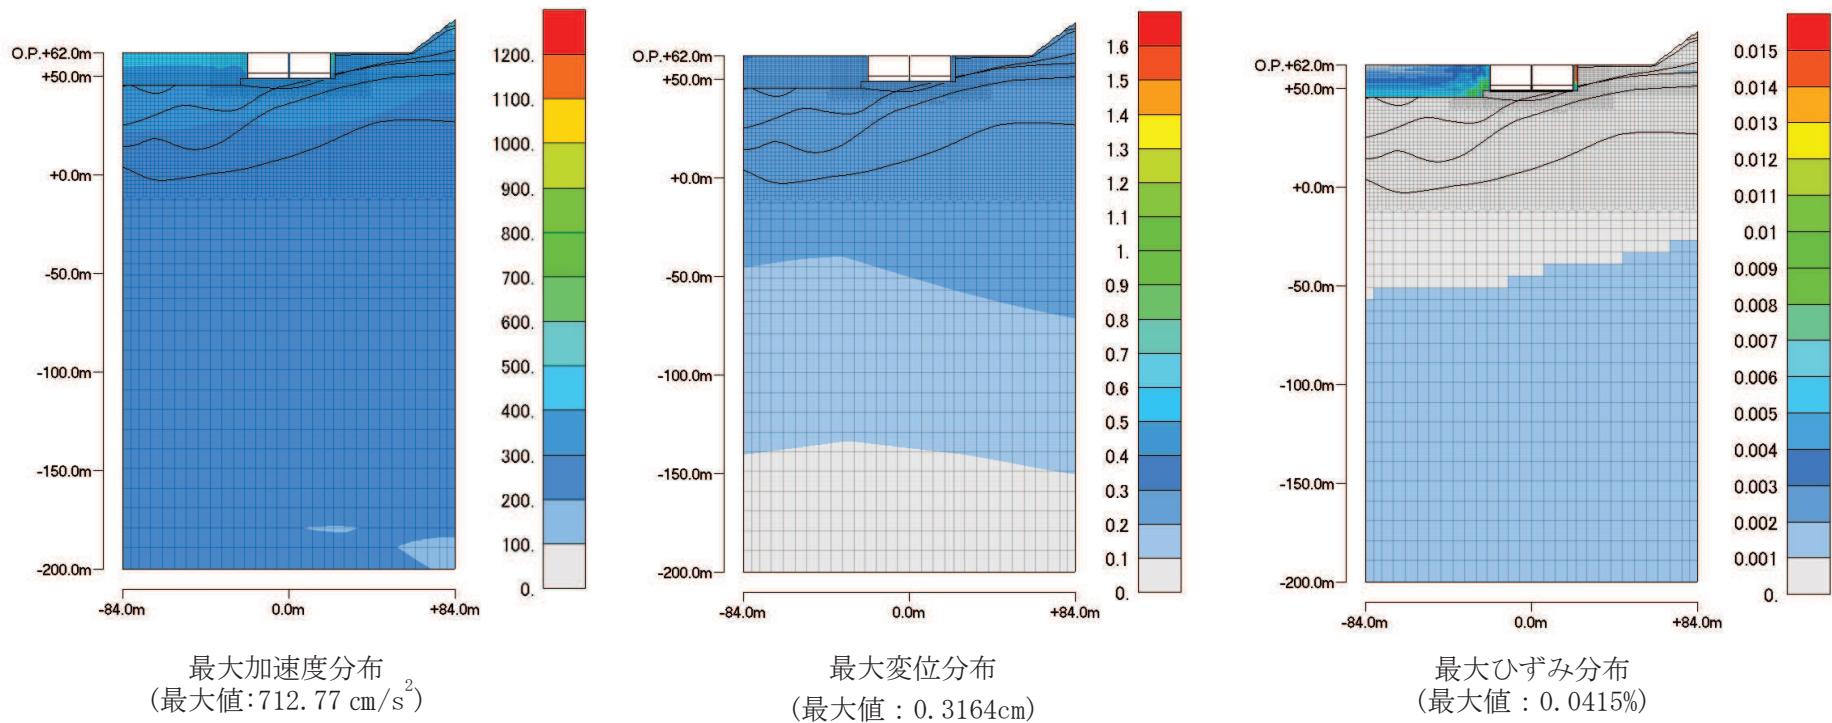


図 1-5(8) 第2保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - F 1) 鉛直応答

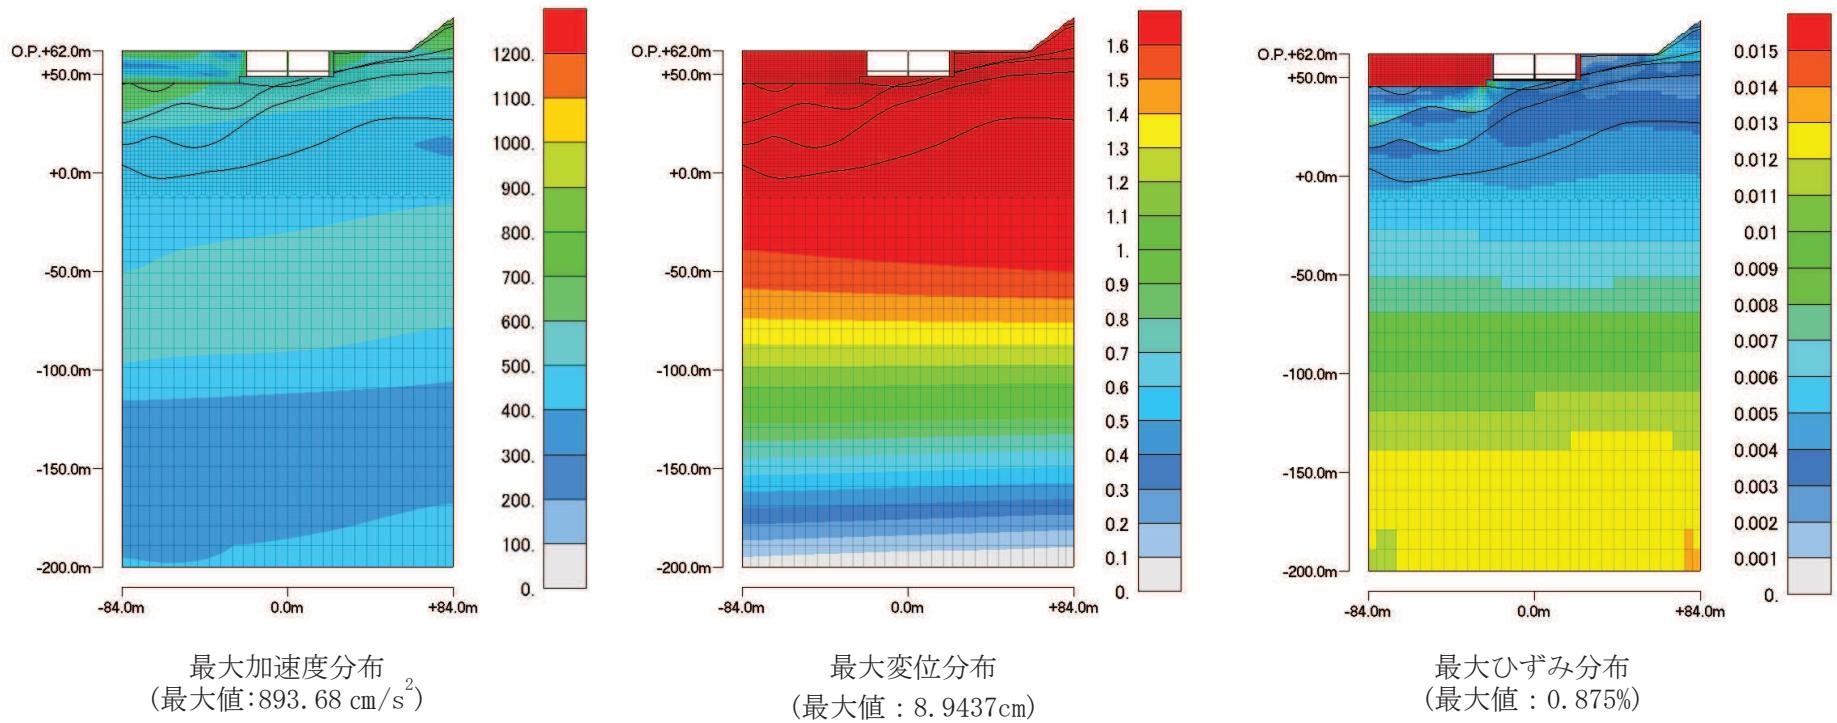


図 1-5(9) 第2保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - F 2) 水平応答

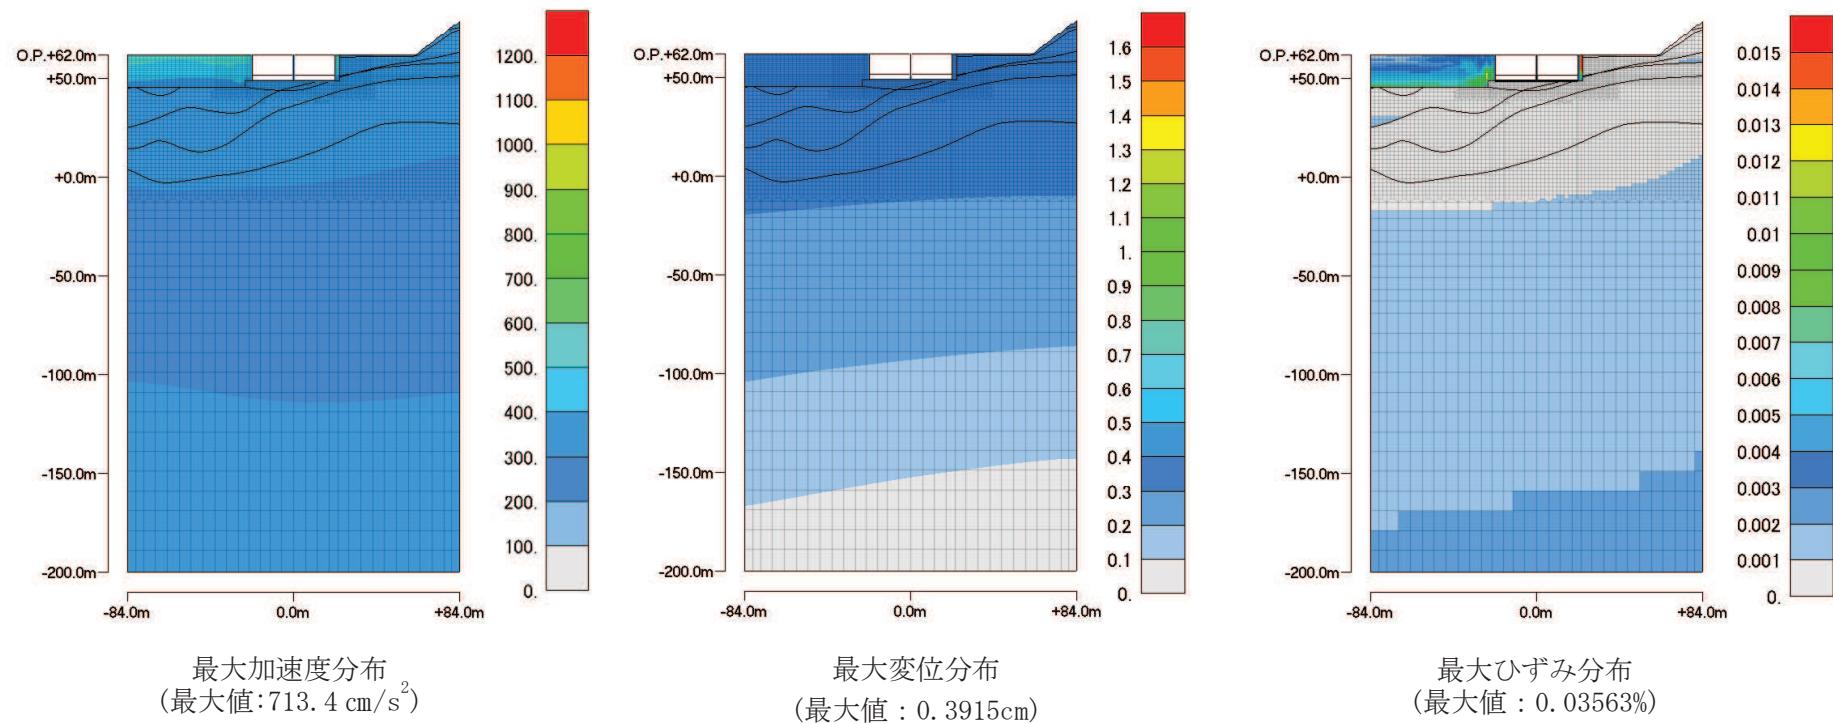


図1-5(10) 第2保管エリア (NS方向)における最大応答 (基準地震動S s-F2) 鉛直応答

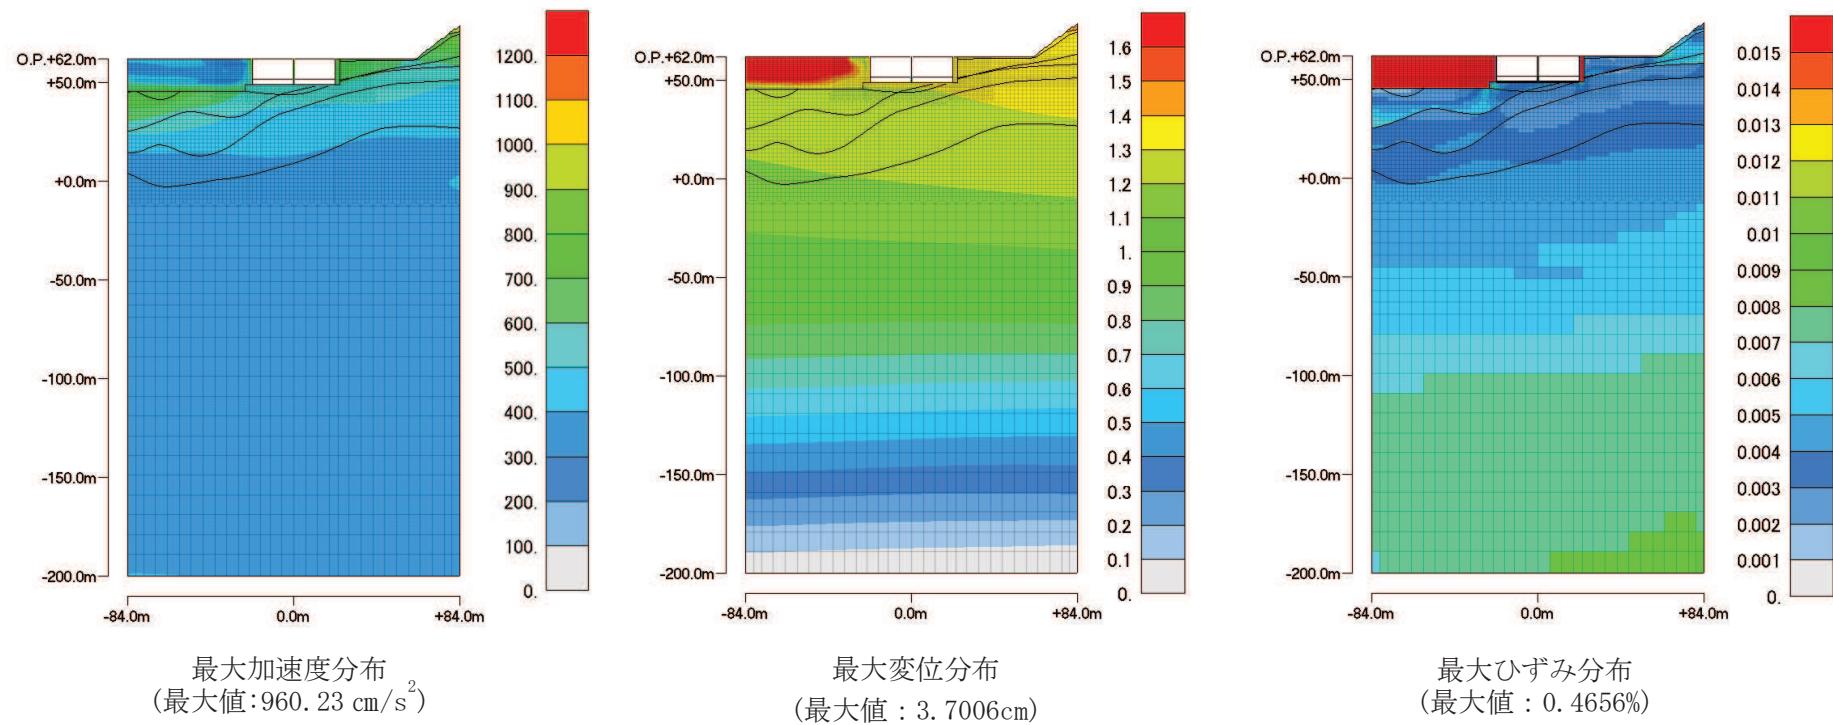


図 1-5(11) 第2保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – F 3) 水平応答

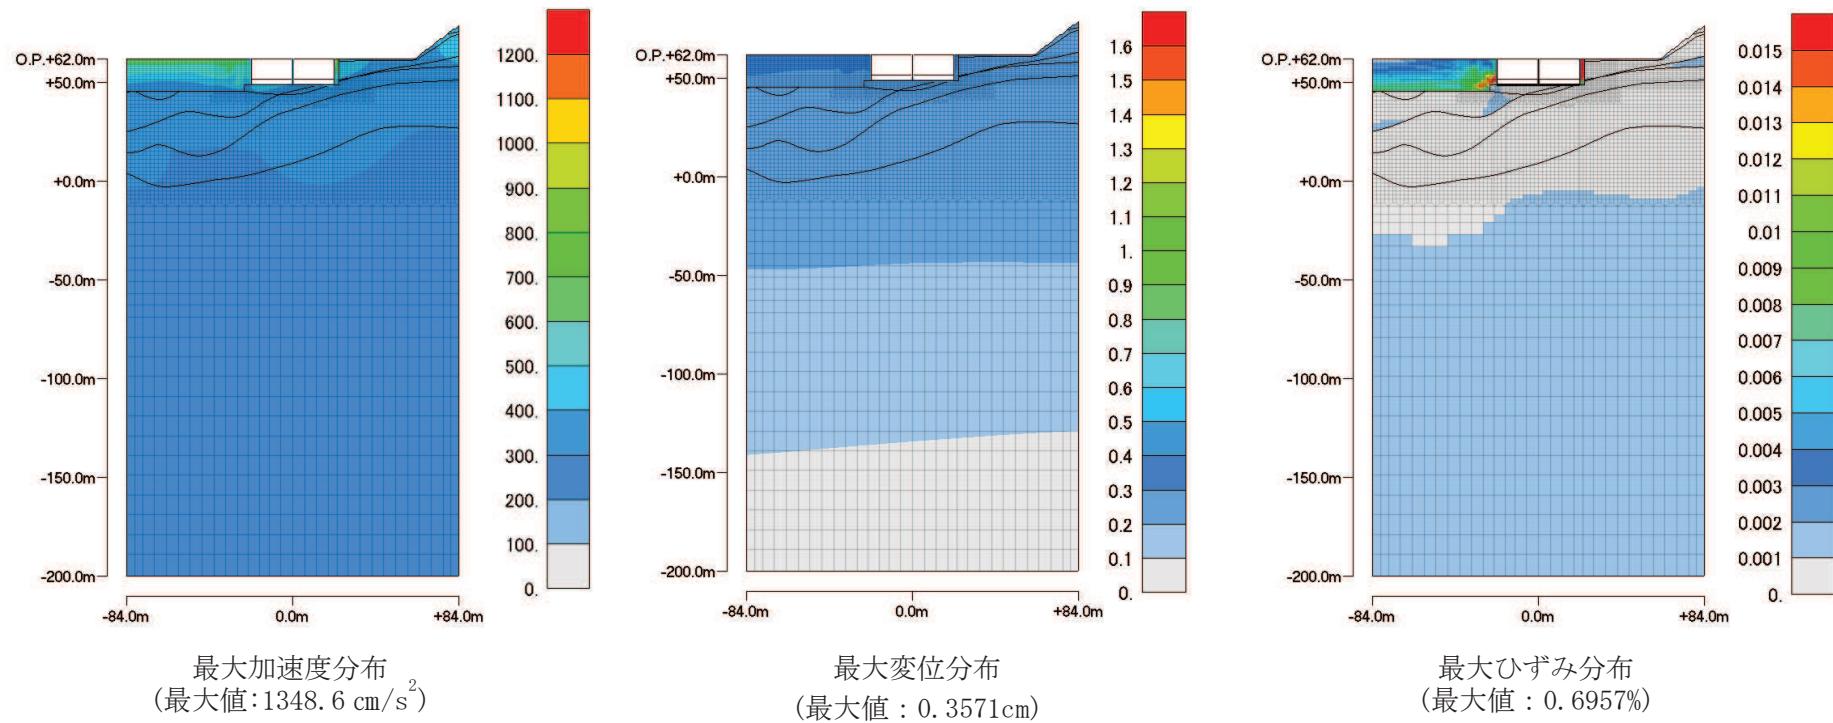


図 1-5(12) 第 2 保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – F 3) 鉛直応答

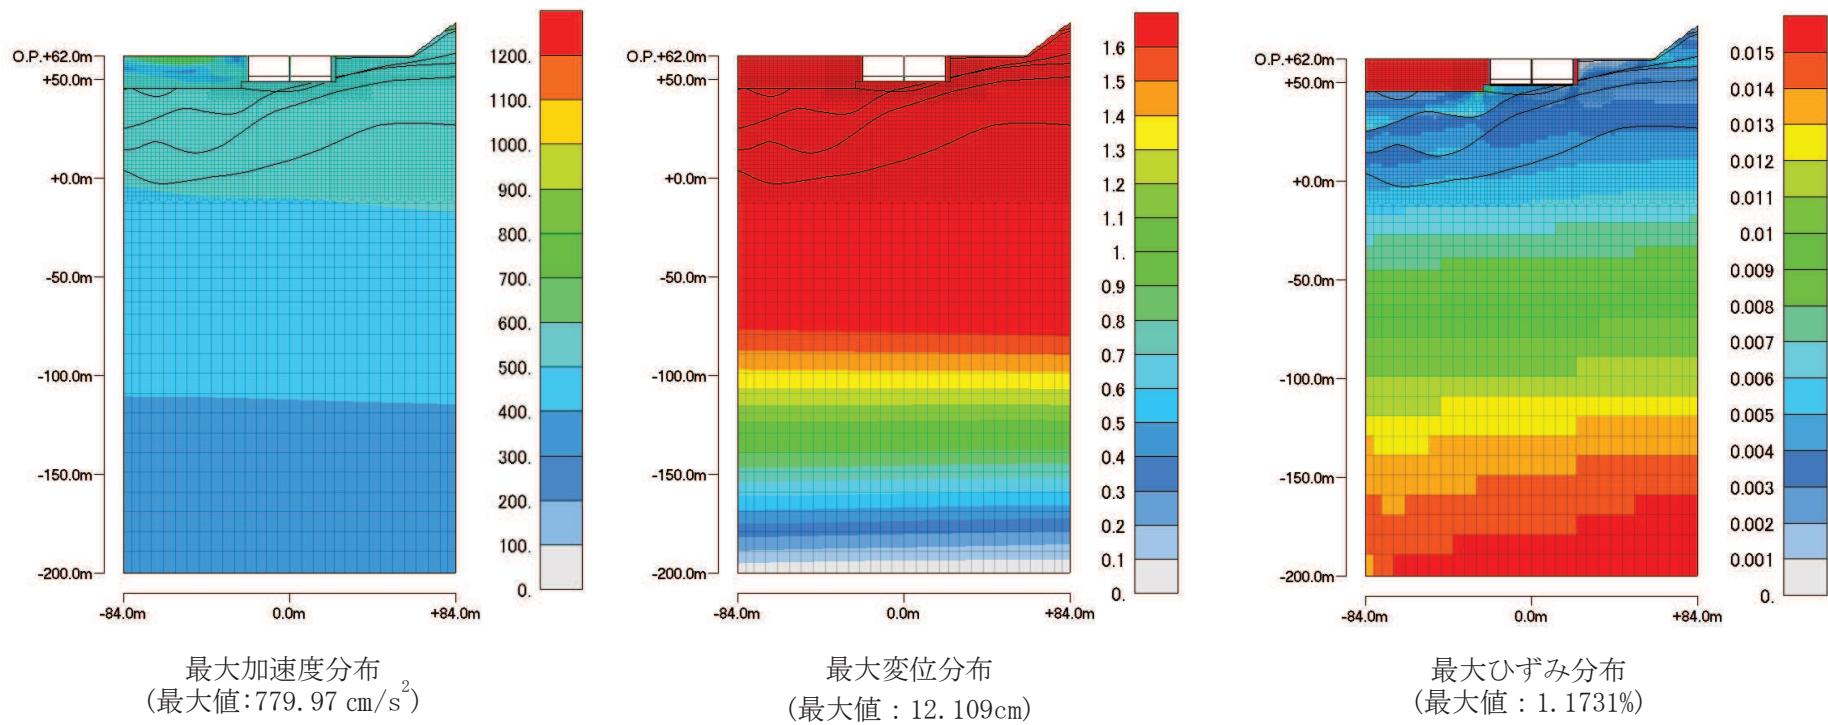


図 1-5(13) 第 2 保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - N 1) 水平応答

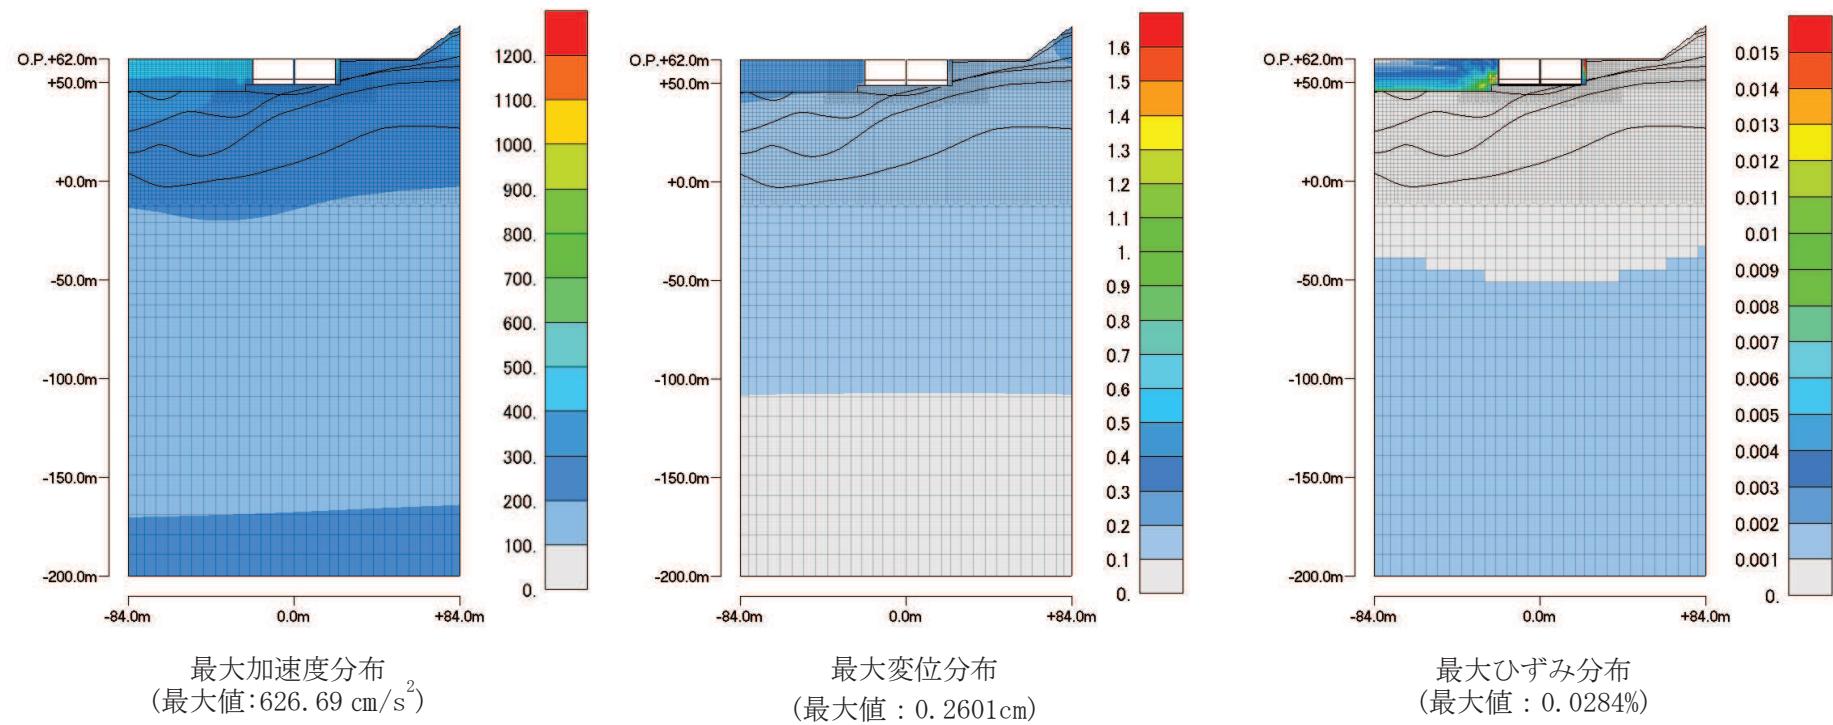


図 1-5(14) 第 2 保管エリア (NS 方向) における最大応答 (基準地震動 Ss-N1) 鉛直応答

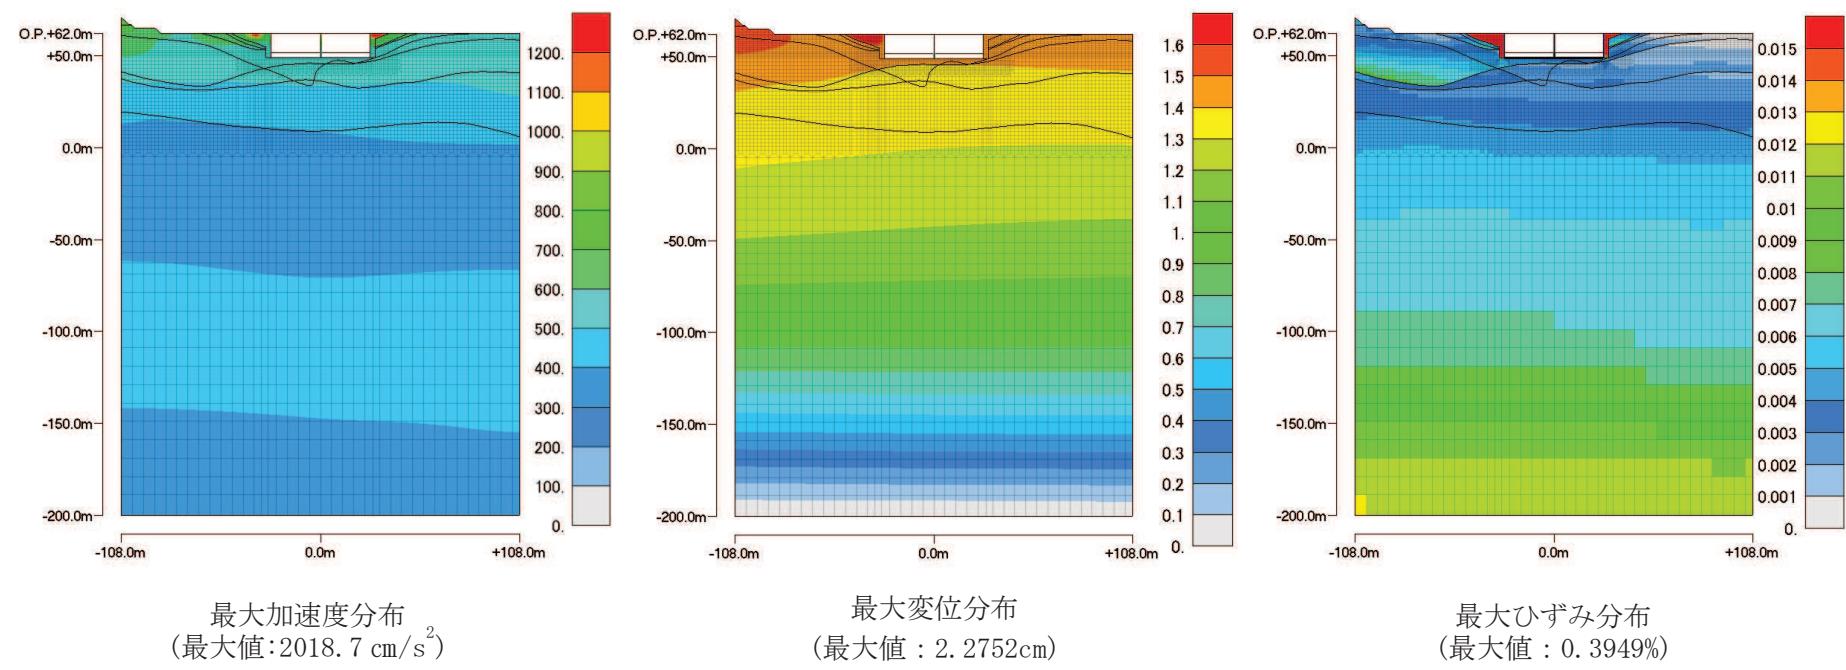


図 1-6(1) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s-D 1) 水平応答

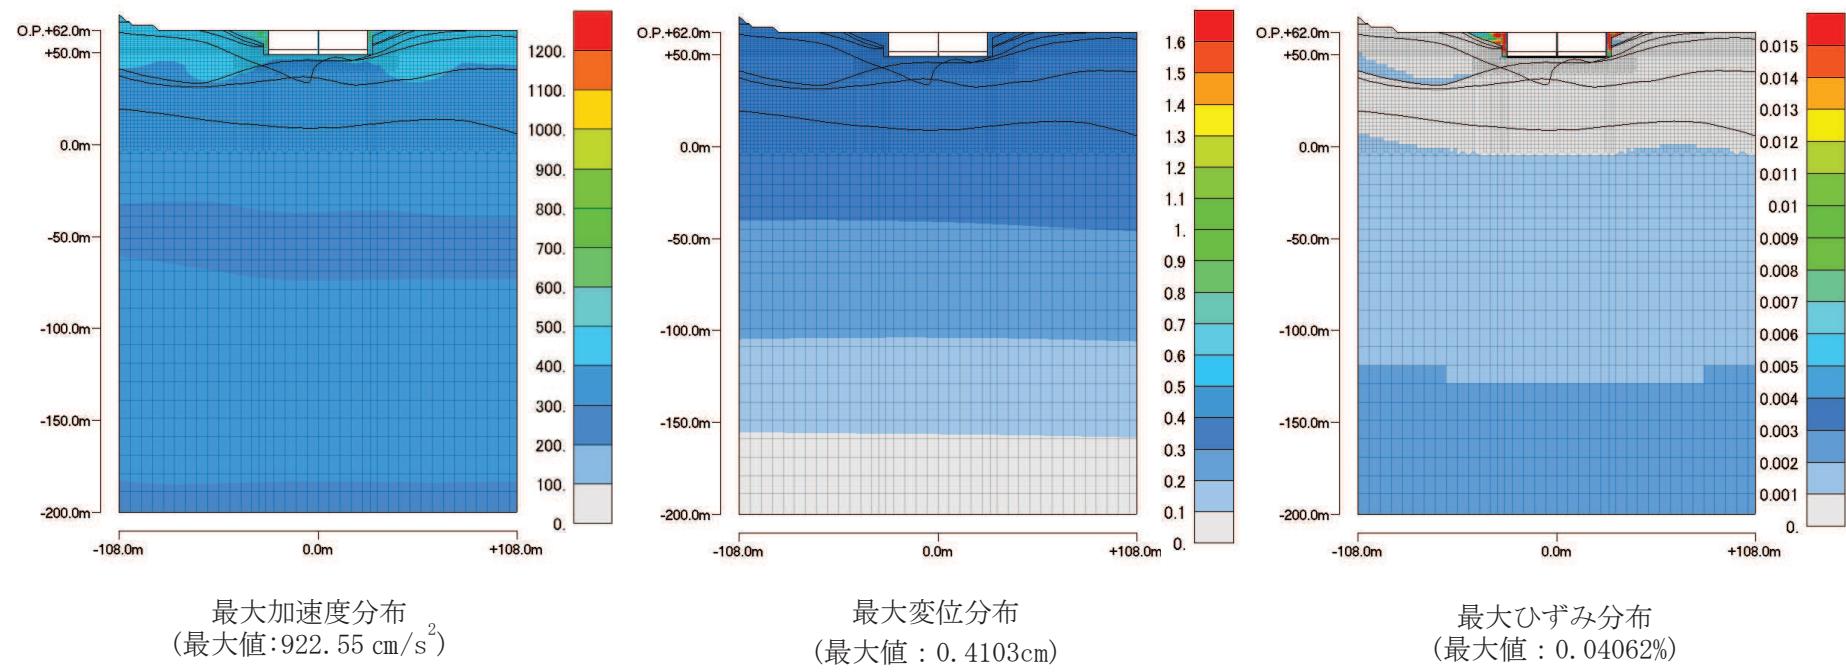


図 1-6(2) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - D 1) 鉛直応答

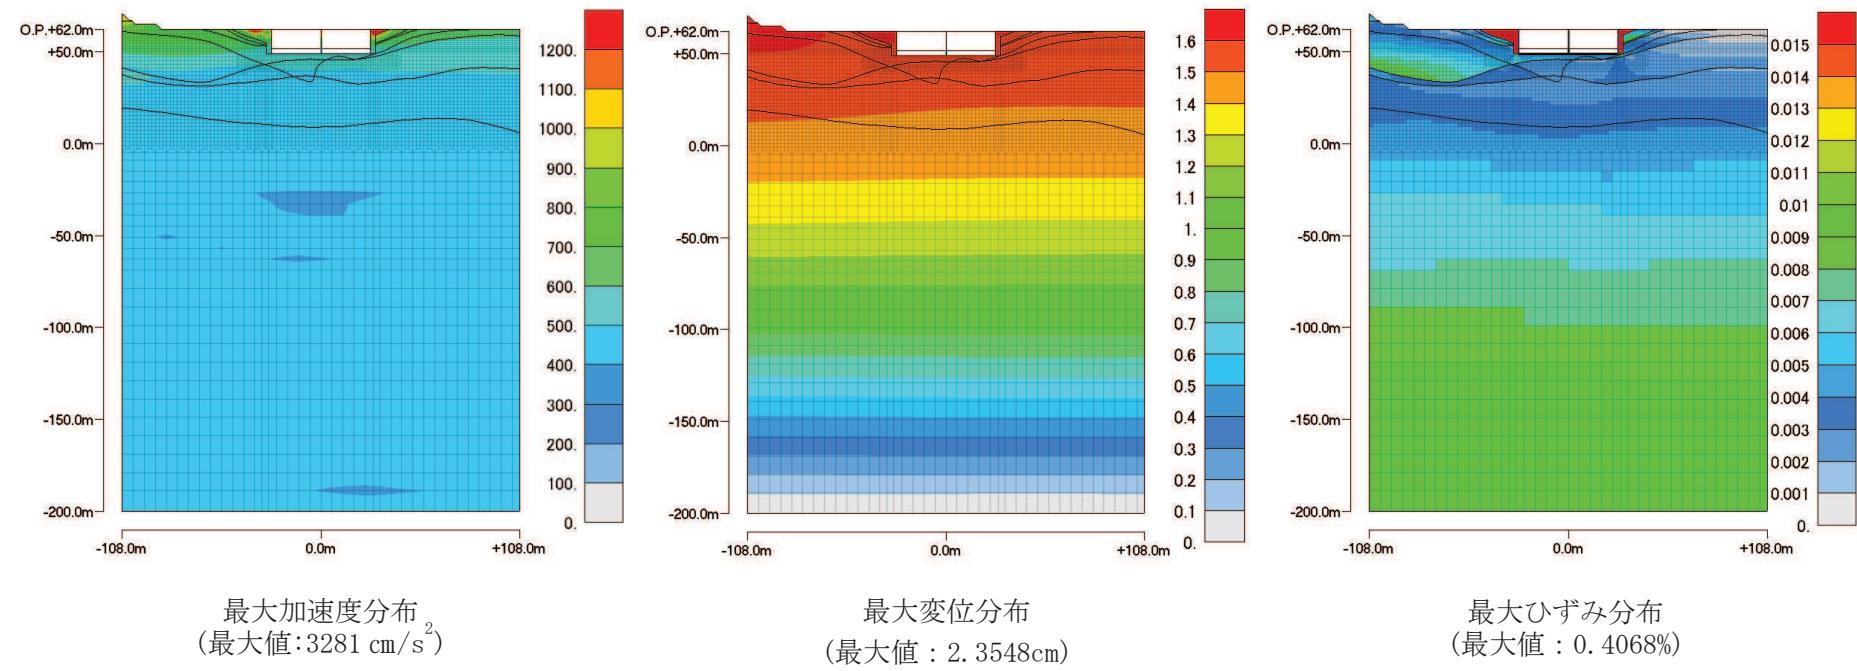


図 1-6(3) 第 2 保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s-D 2) 水平応答

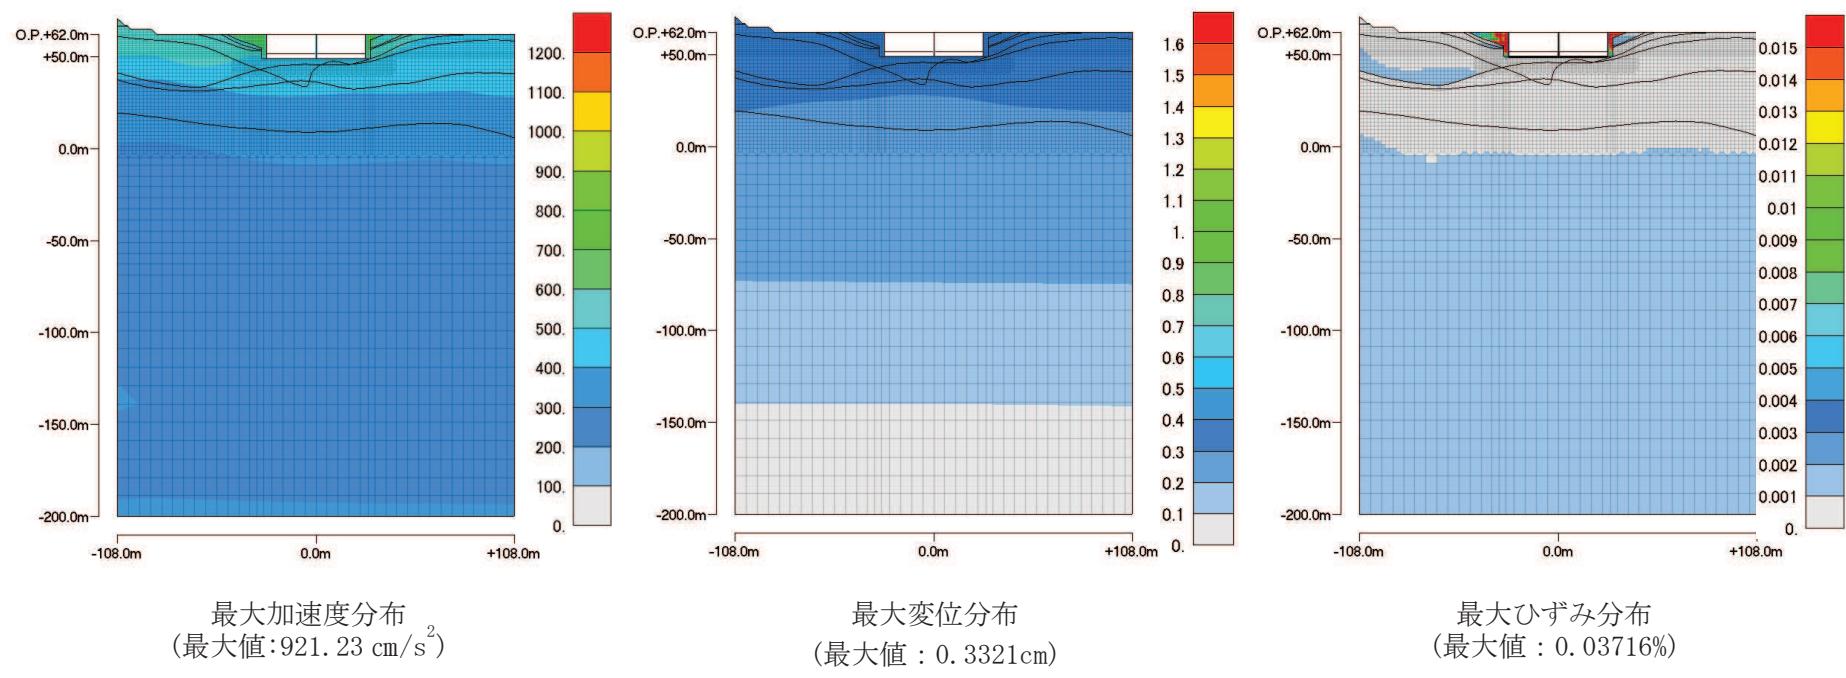


図 1-6(4) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - D 2) 鉛直応答

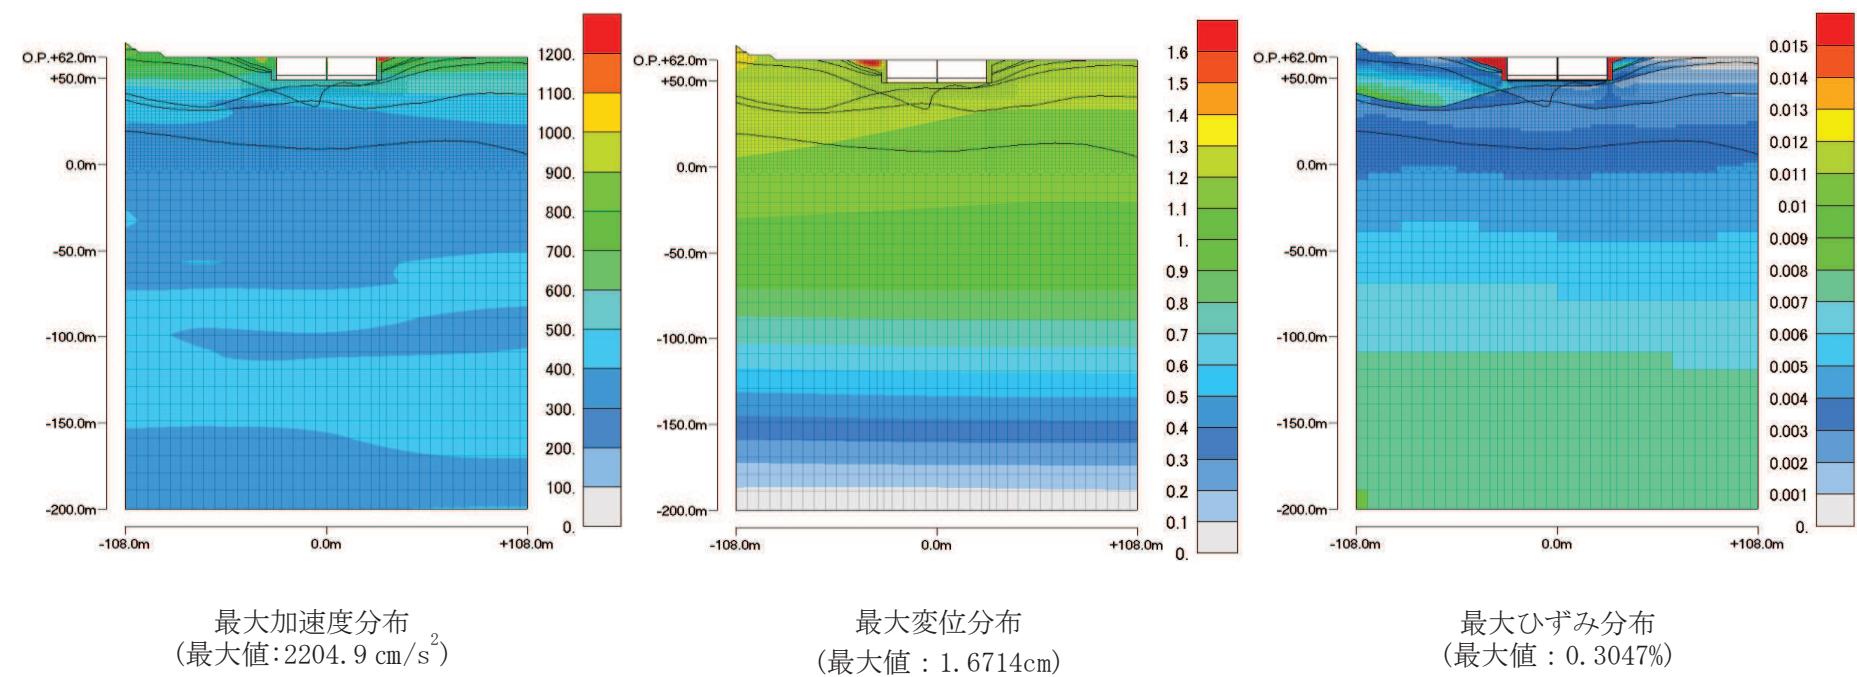


図 1-6(5) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s-D 3) 水平応答

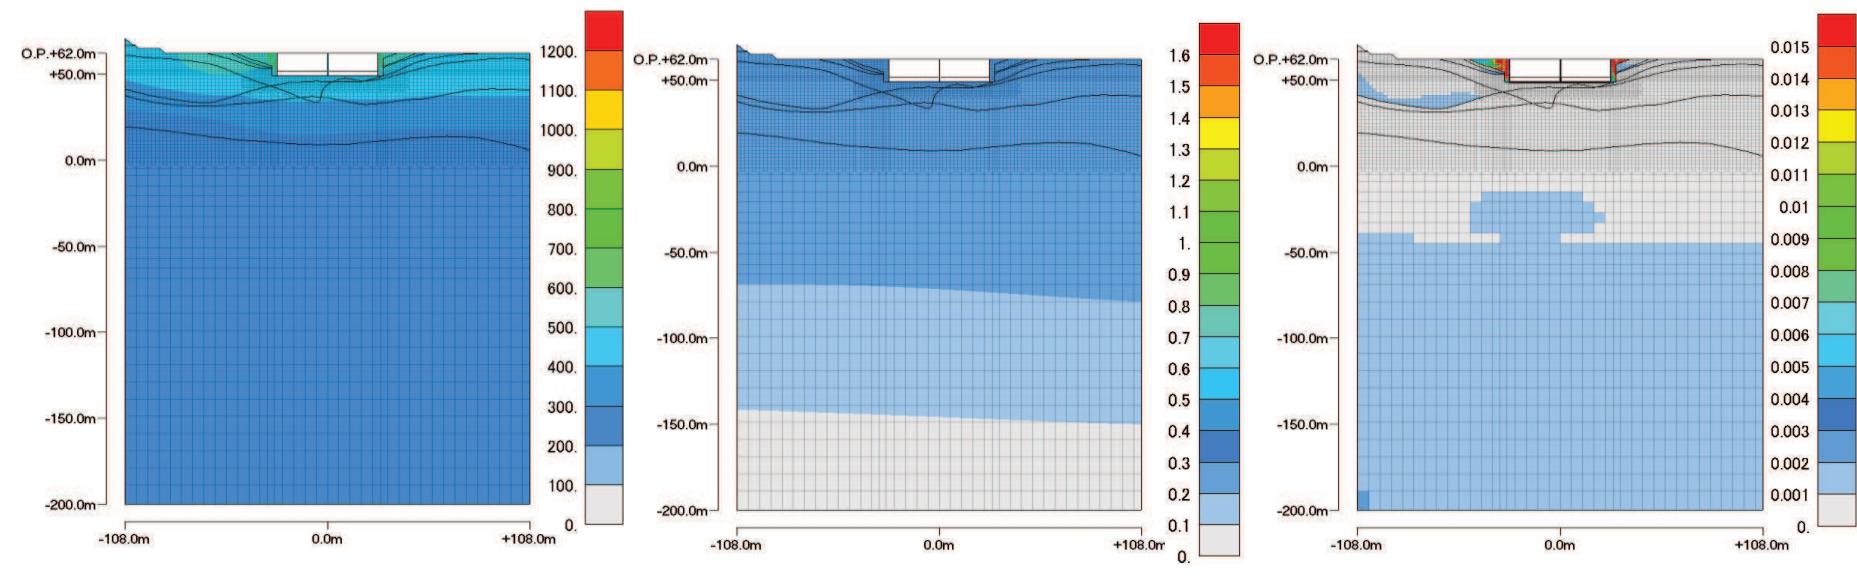


図 1-6(6) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s-D 3) 鉛直応答

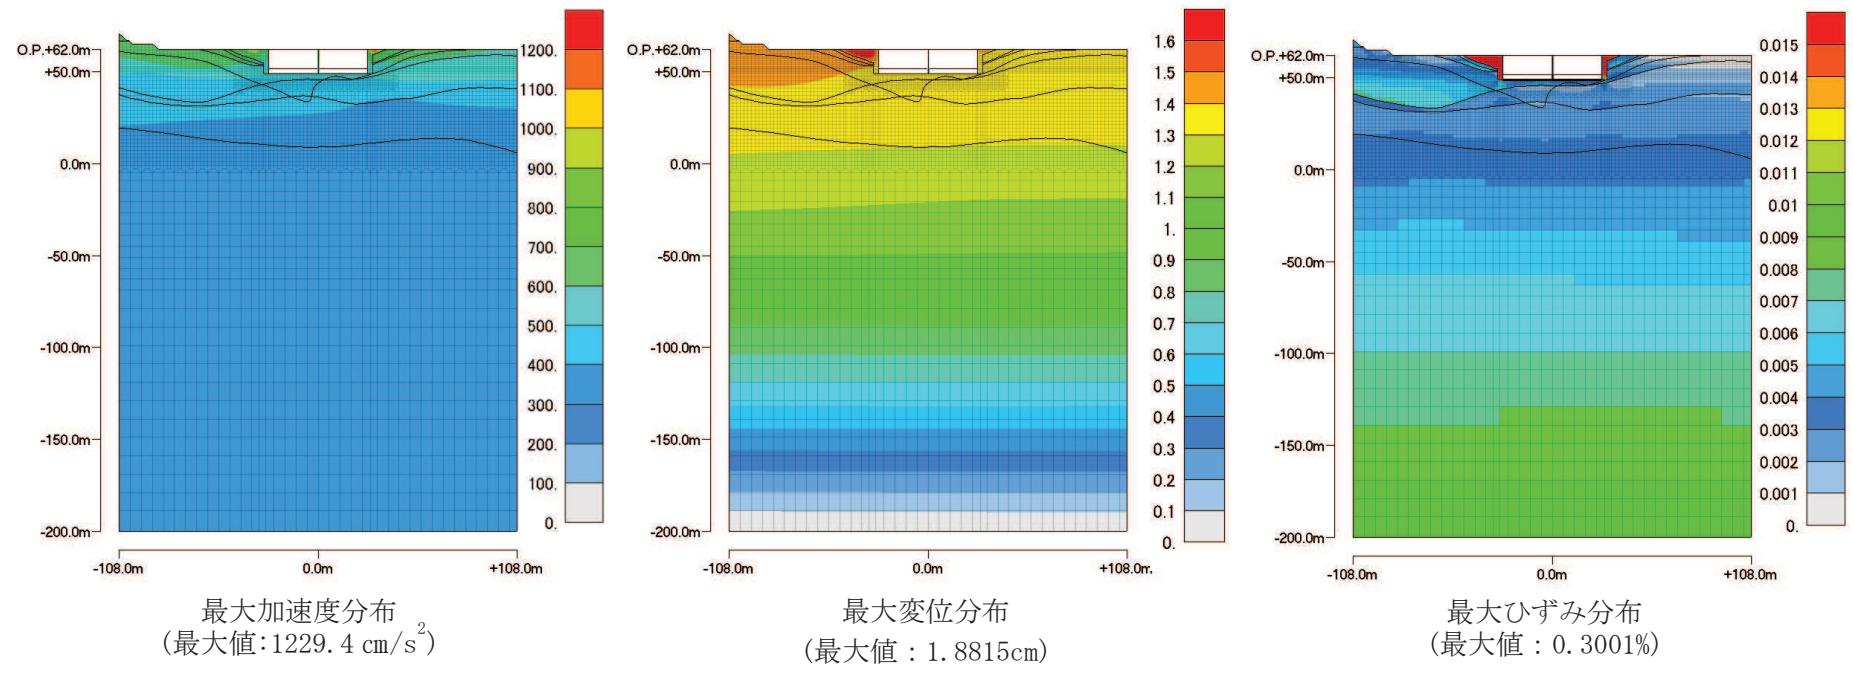


図 1-6(7) 第 2 保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – F 1) 水平応答

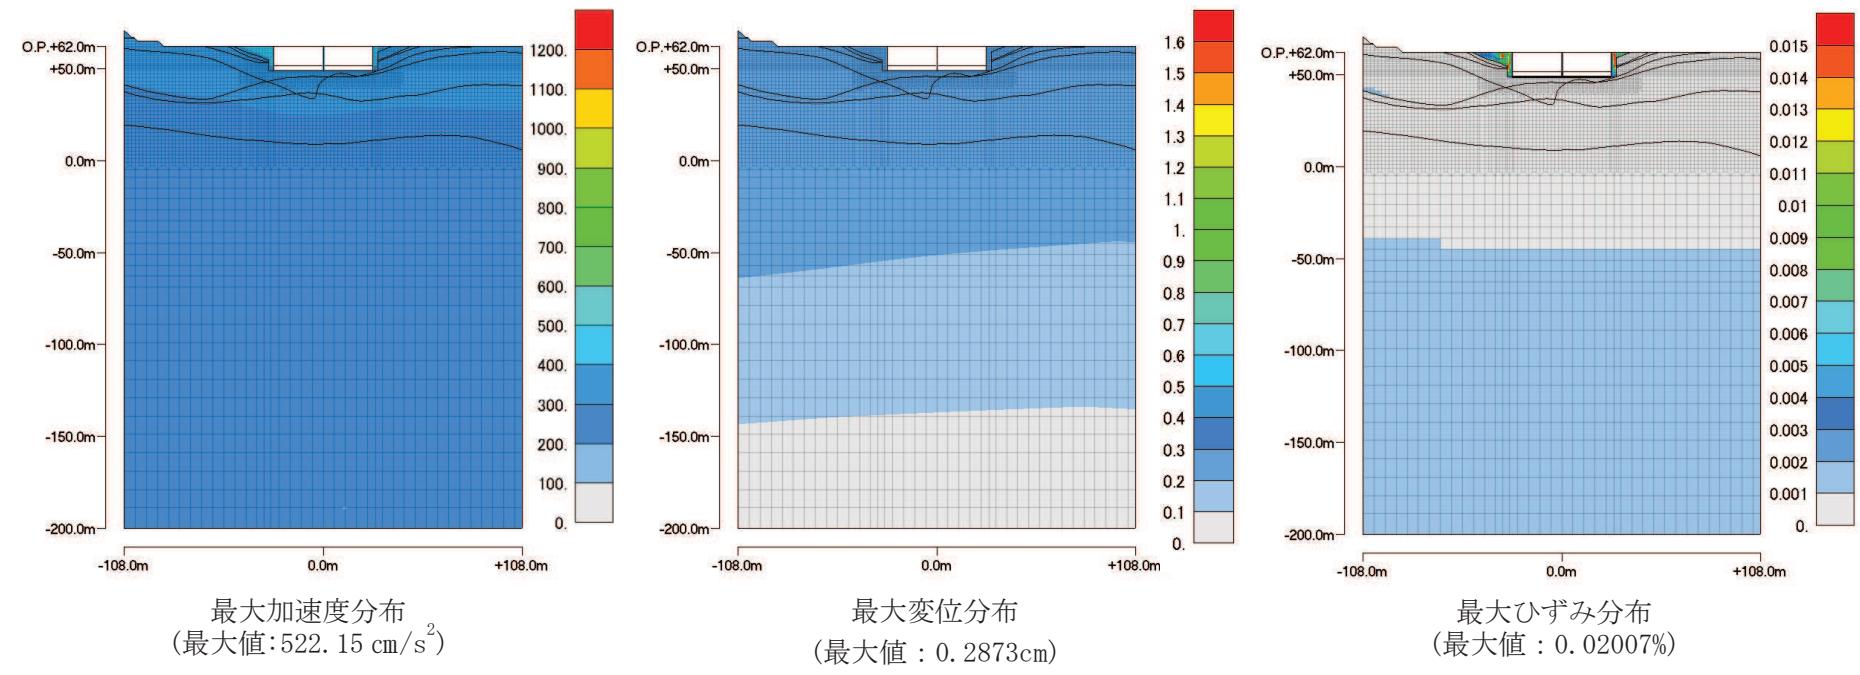


図 1-6(8) 第 2 保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – F 1) 鉛直応答

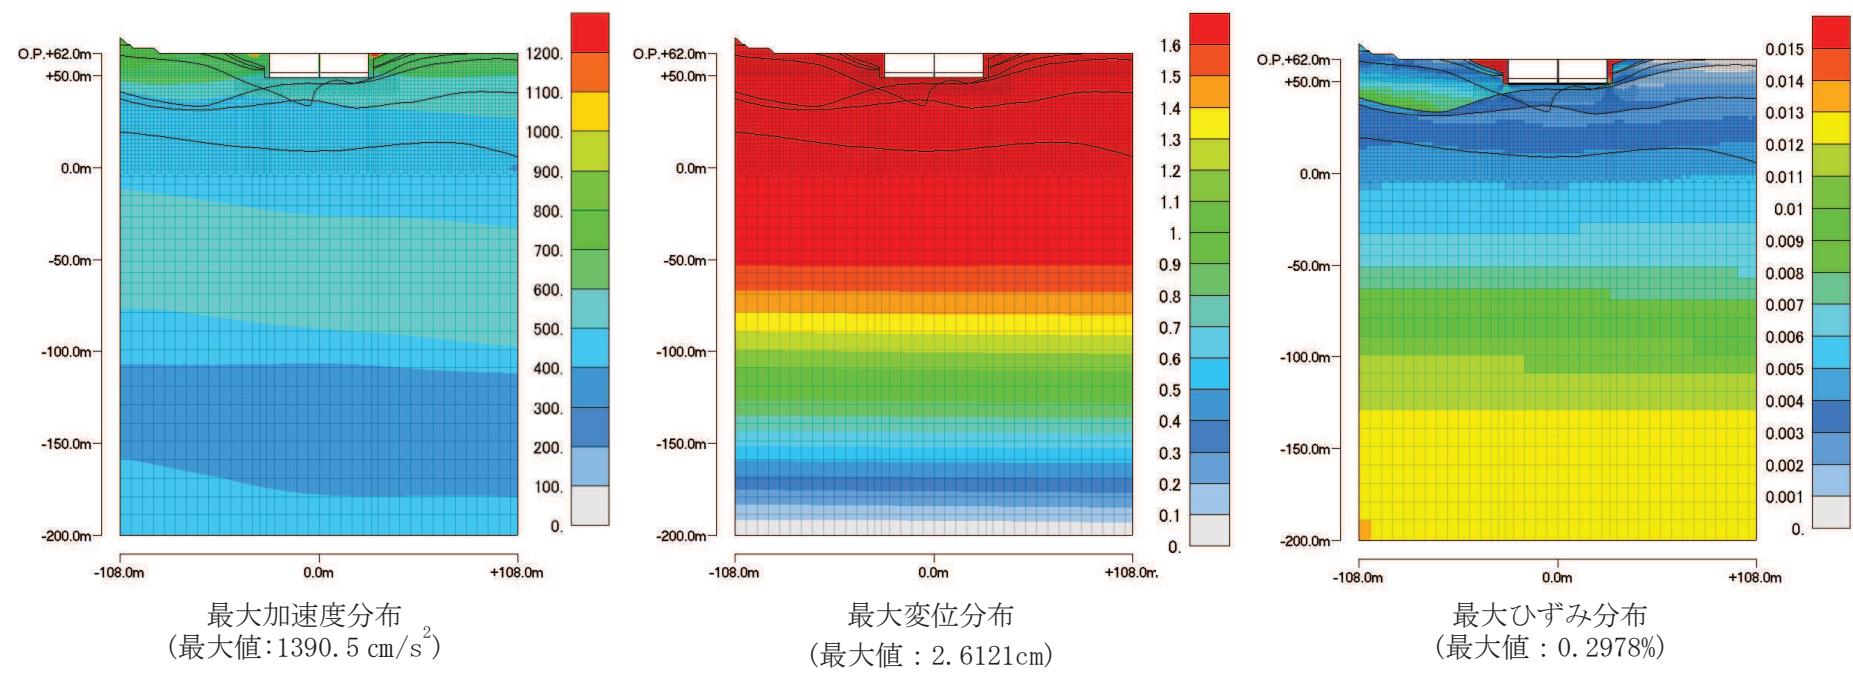


図 1-6(9) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - F 2) 水平応答

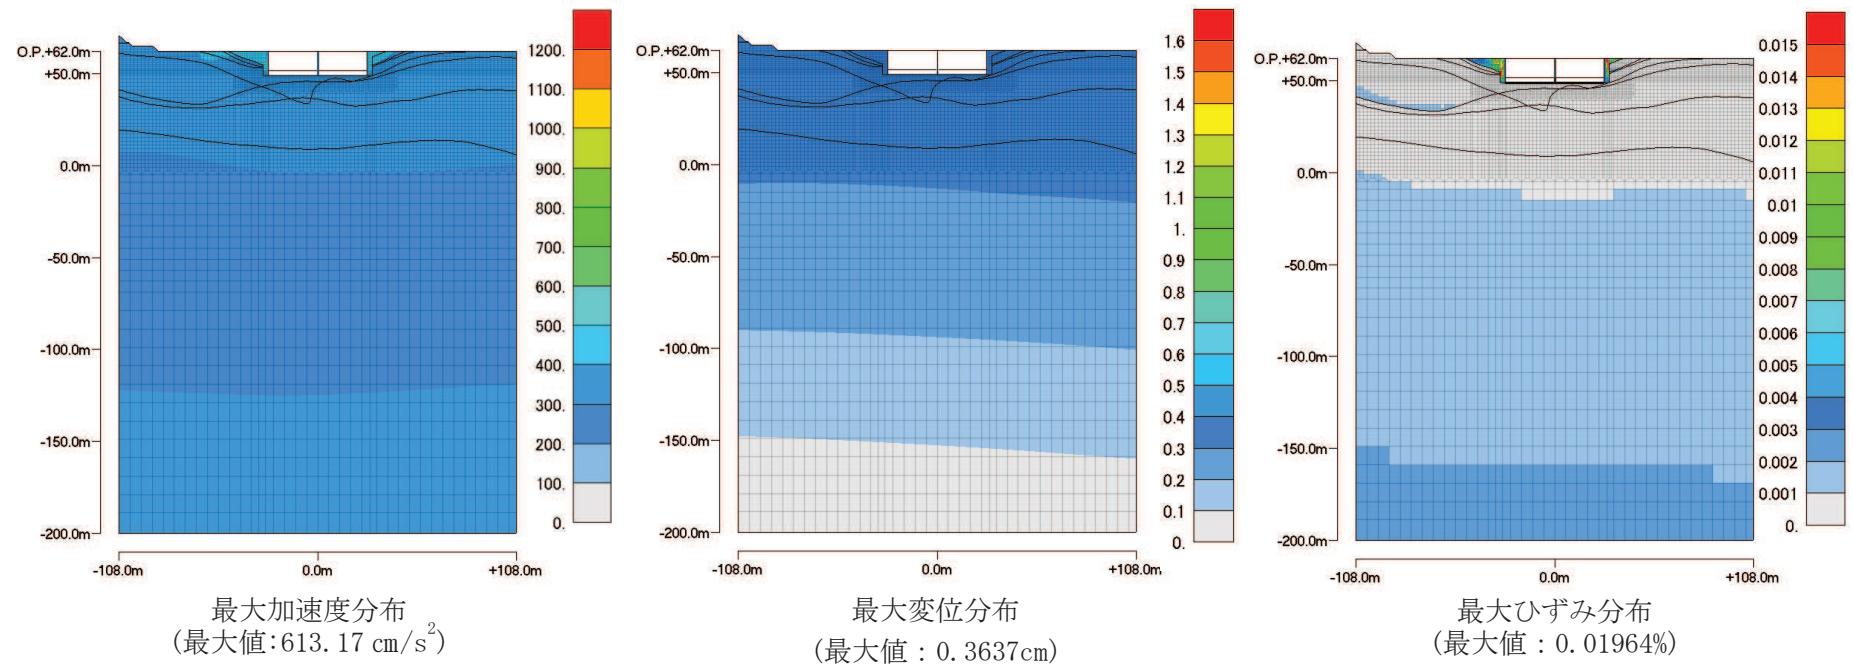


図 1-6(10) 第 2 保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – F 2) 鉛直応答

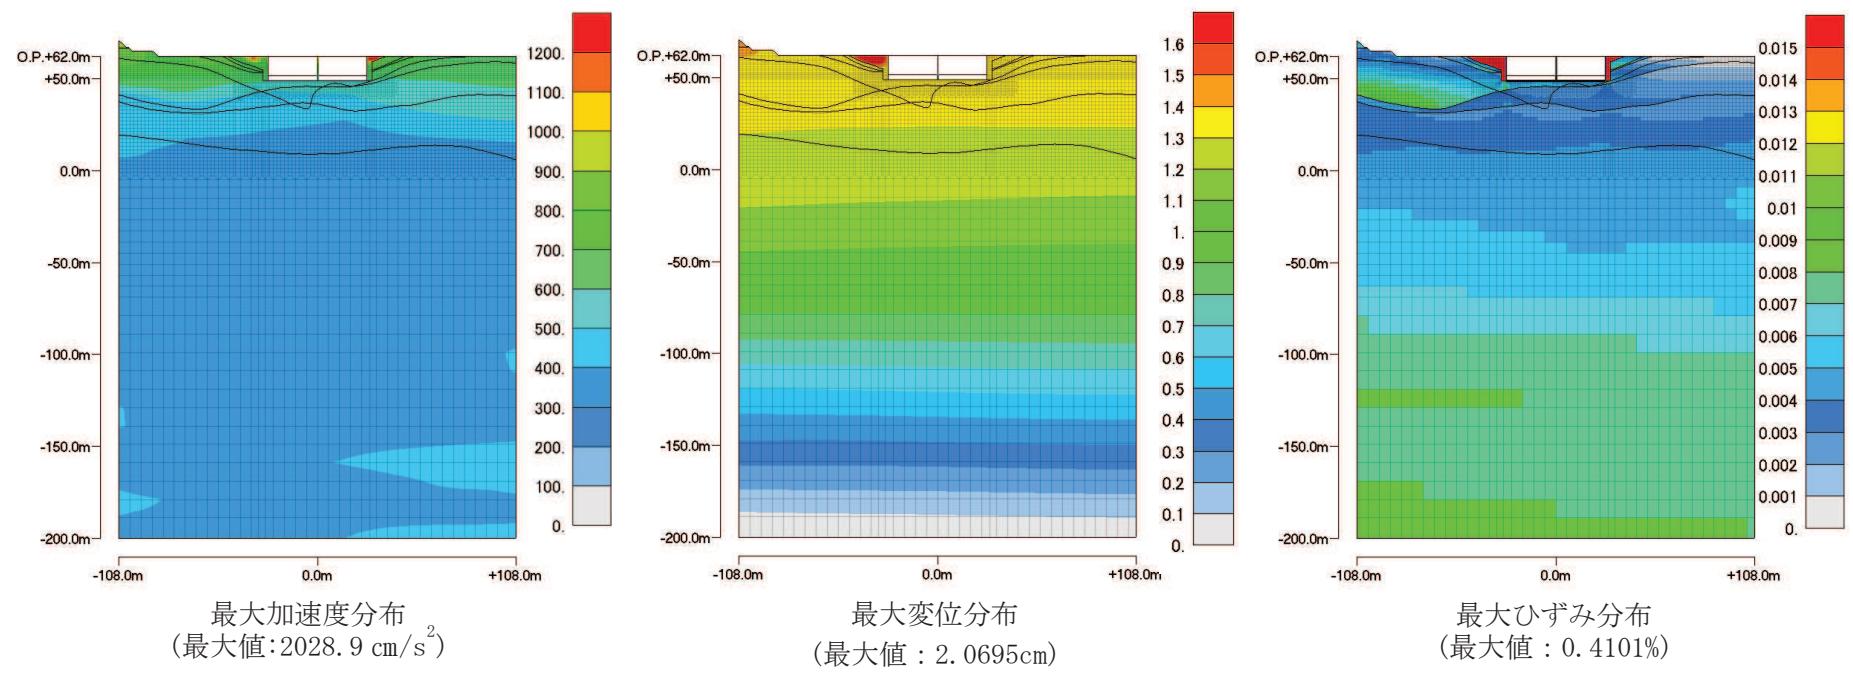


図 1-6(11) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - F 3) 水平応答

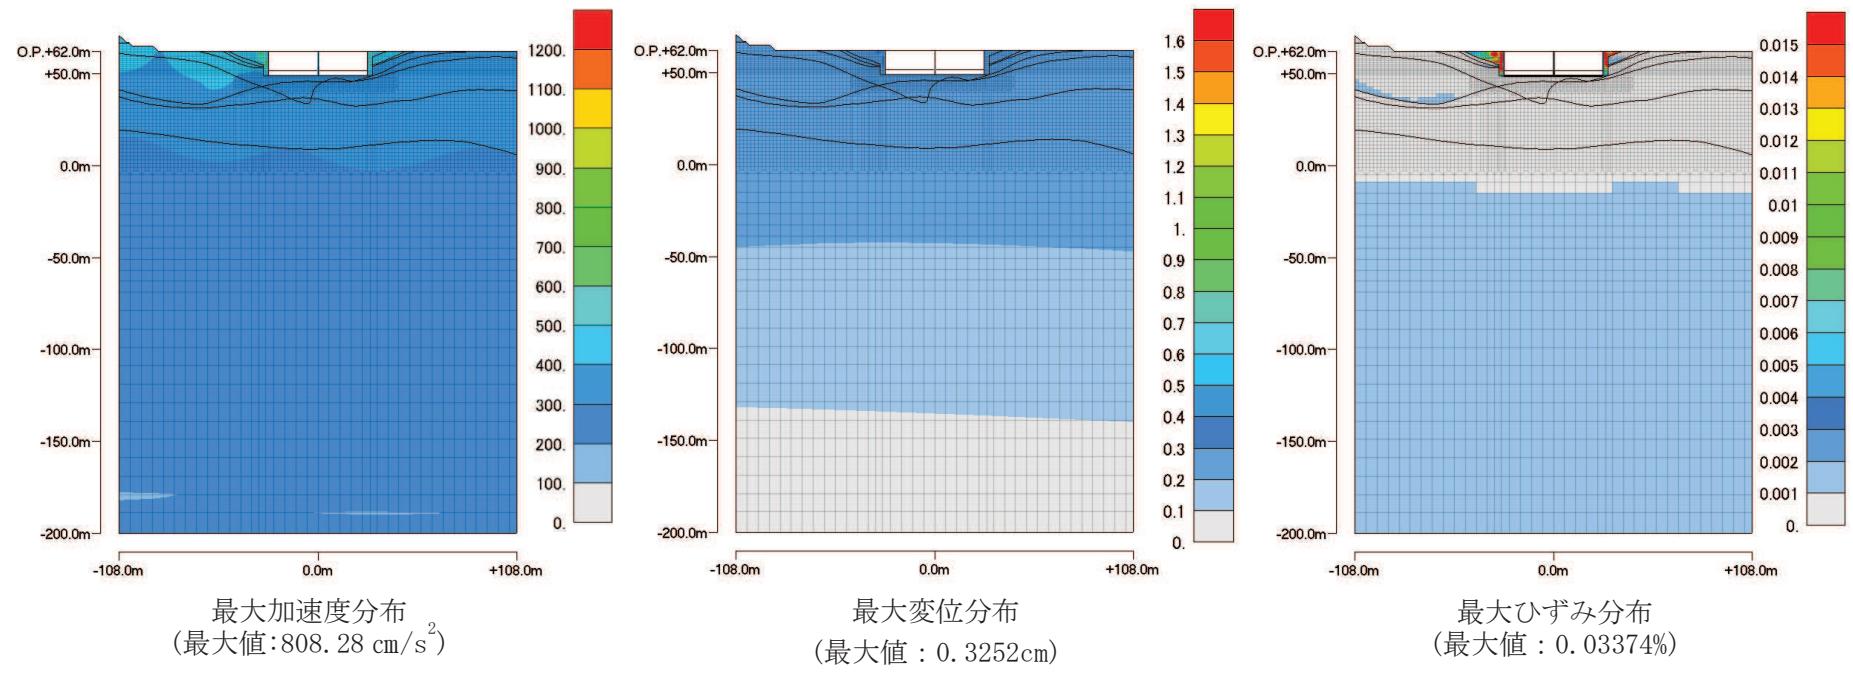


図 1-6(12) 第2保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s - F 3) 鉛直応答

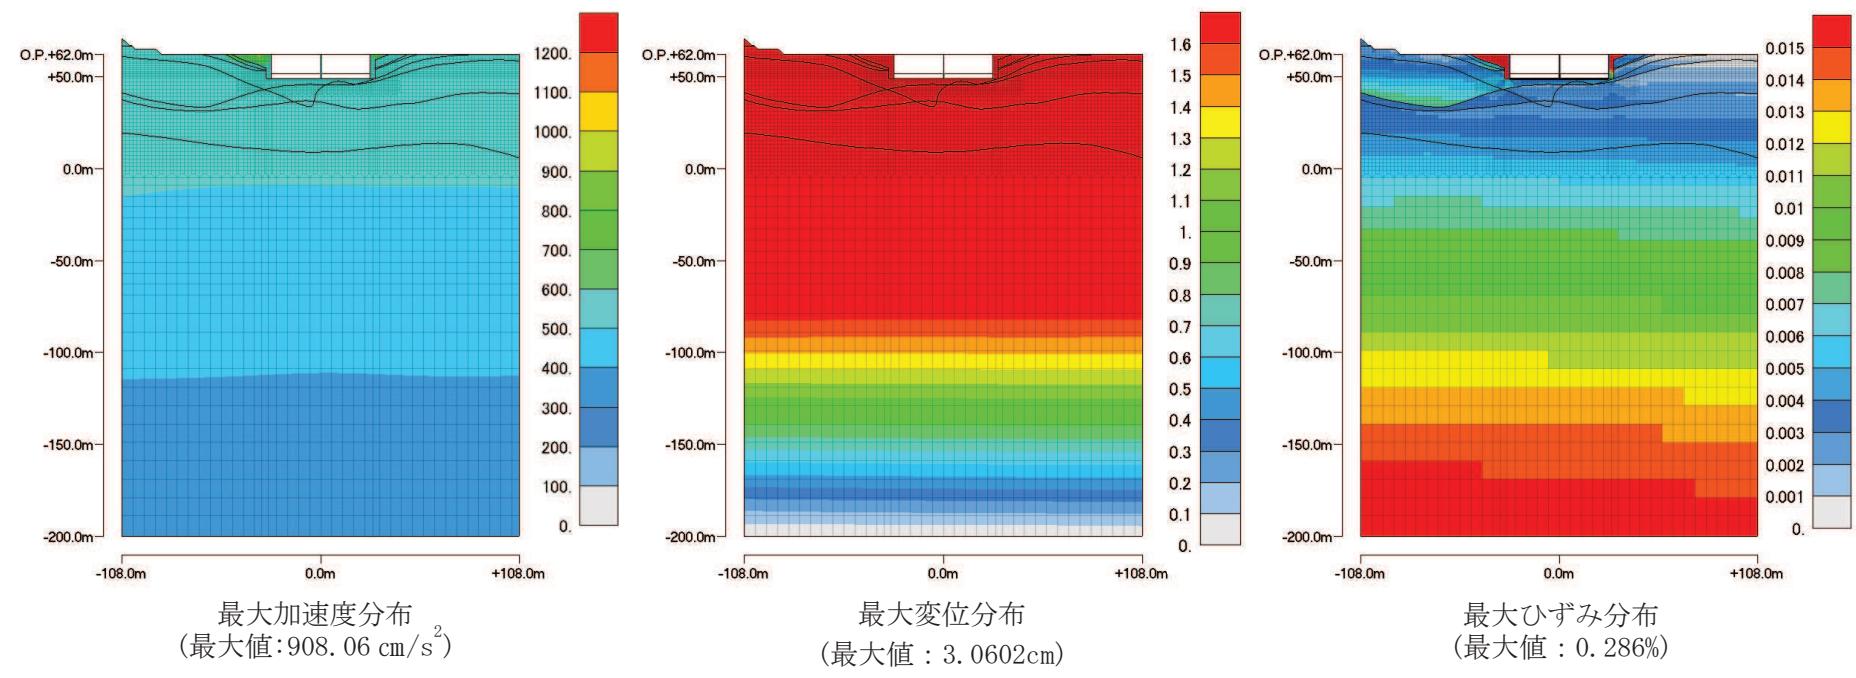


図 1-6(13) 第 2 保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – N 1) 水平応答

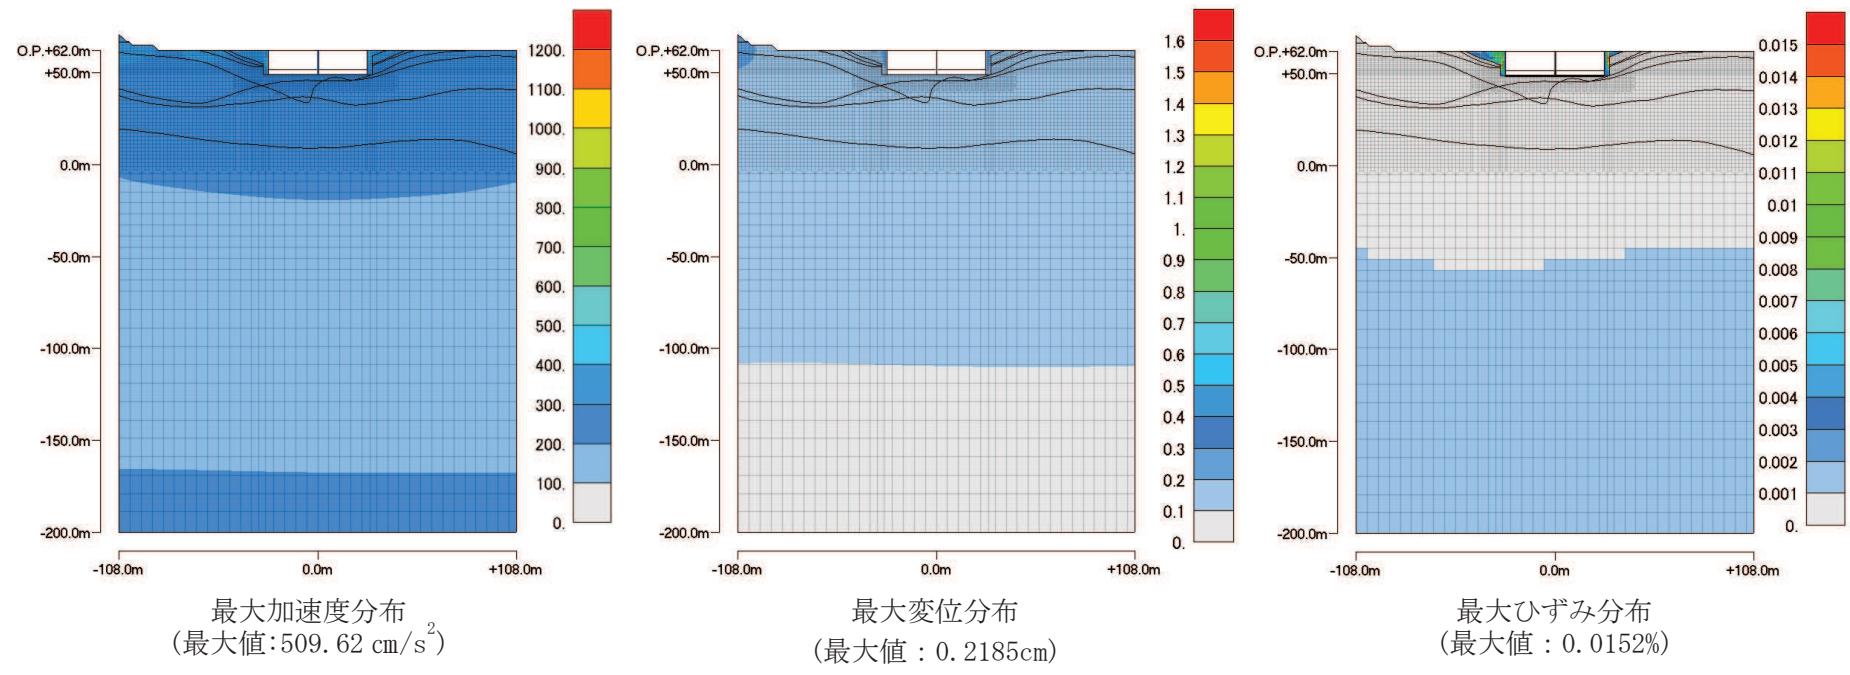


図 1-6(14) 第 2 保管エリア (EW 方向) における最大応答 (基準地震動 S s – N 1) 鉛直応答

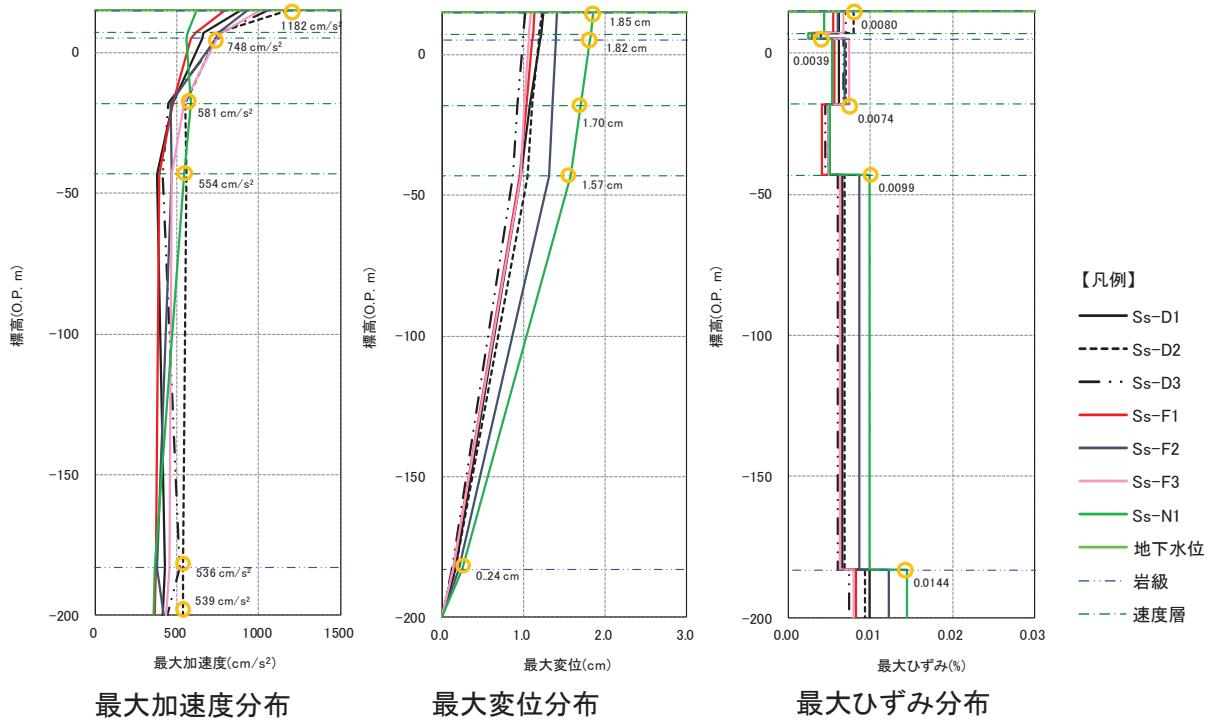


図 1-7(1) 第3保管エリア① (水平方向)

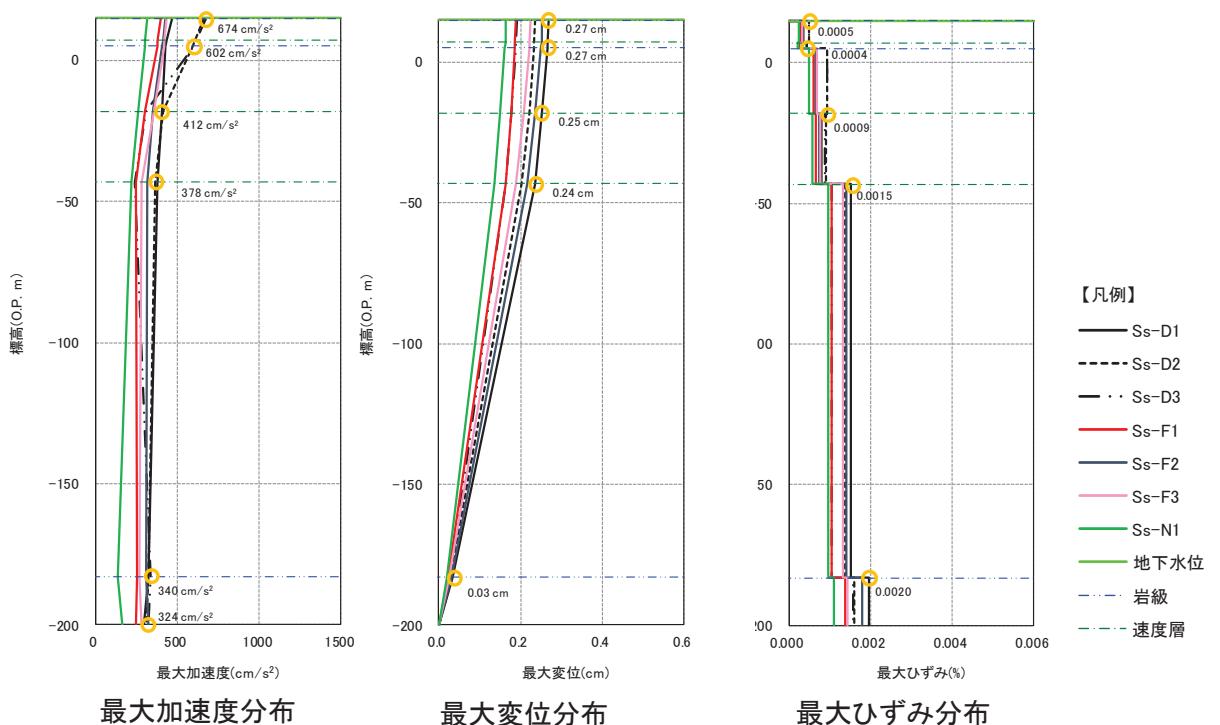


図 1-7(2) 第3保管エリア① (鉛直方向)

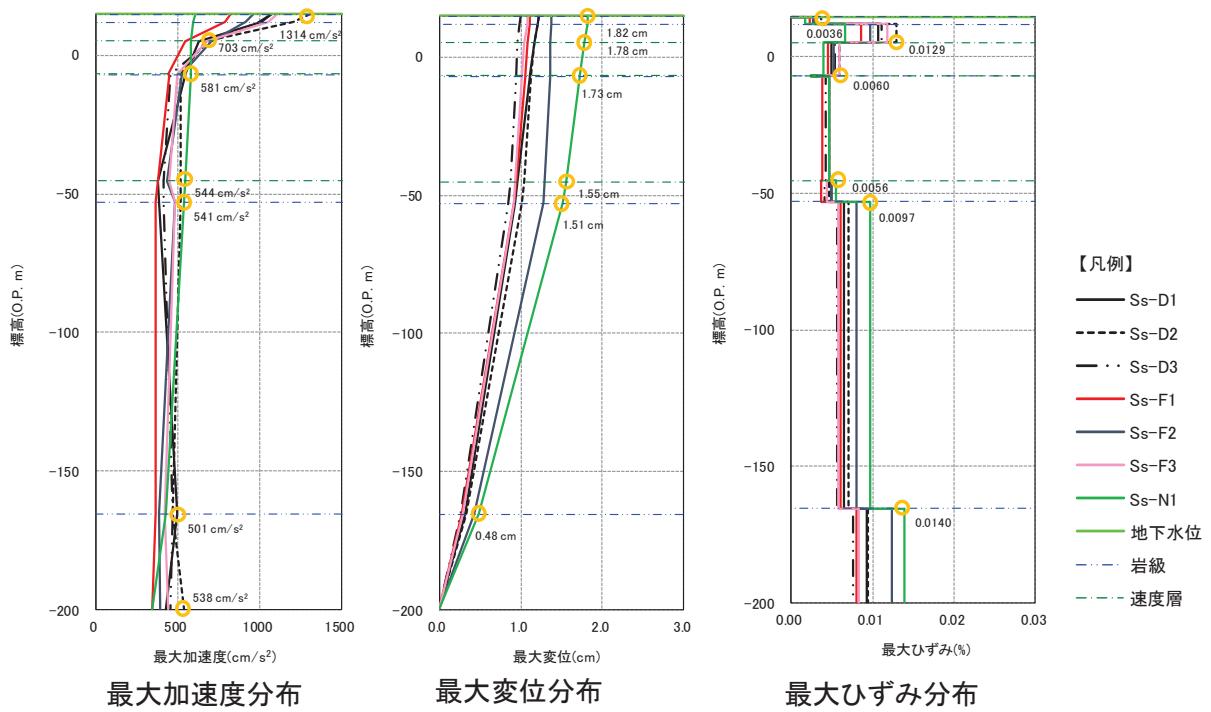


図 1-8(1) 第3保管エリア② (水平方向)

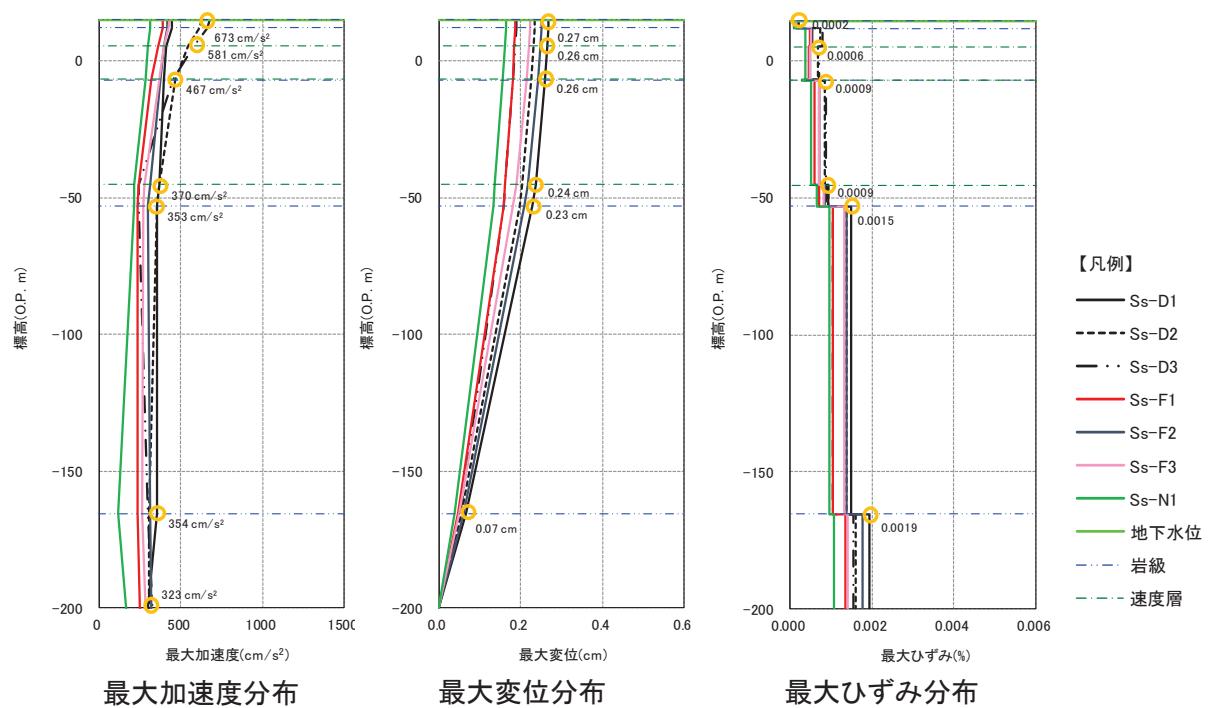


図 1-8(2) 第3保管エリア② (鉛直方向)

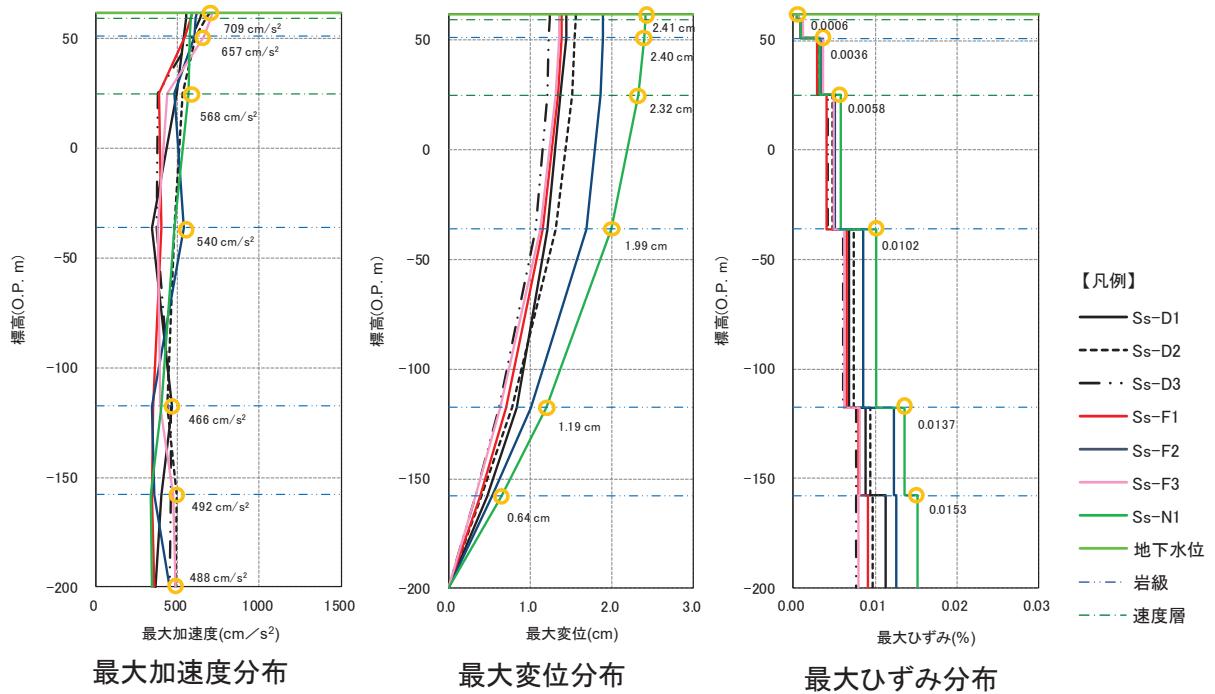


図 1-9(1) 第4保管エリア① (水平方向)

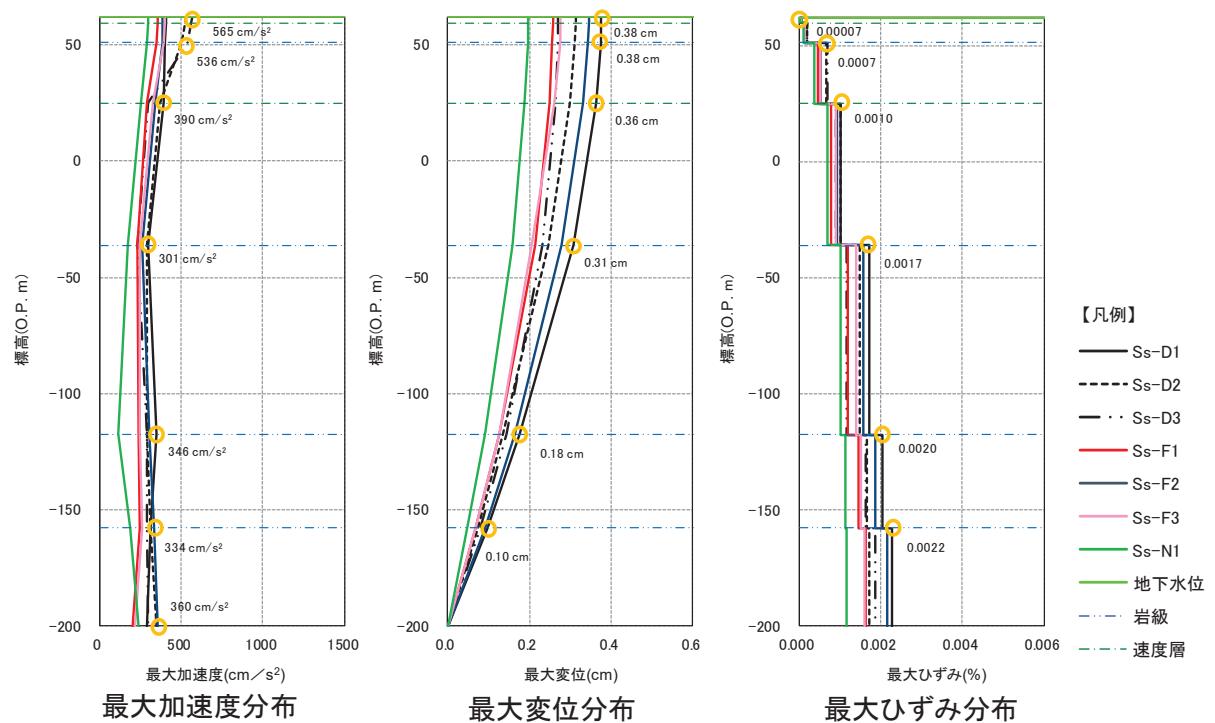


図 1-9(2) 第4保管エリア① (鉛直方向)

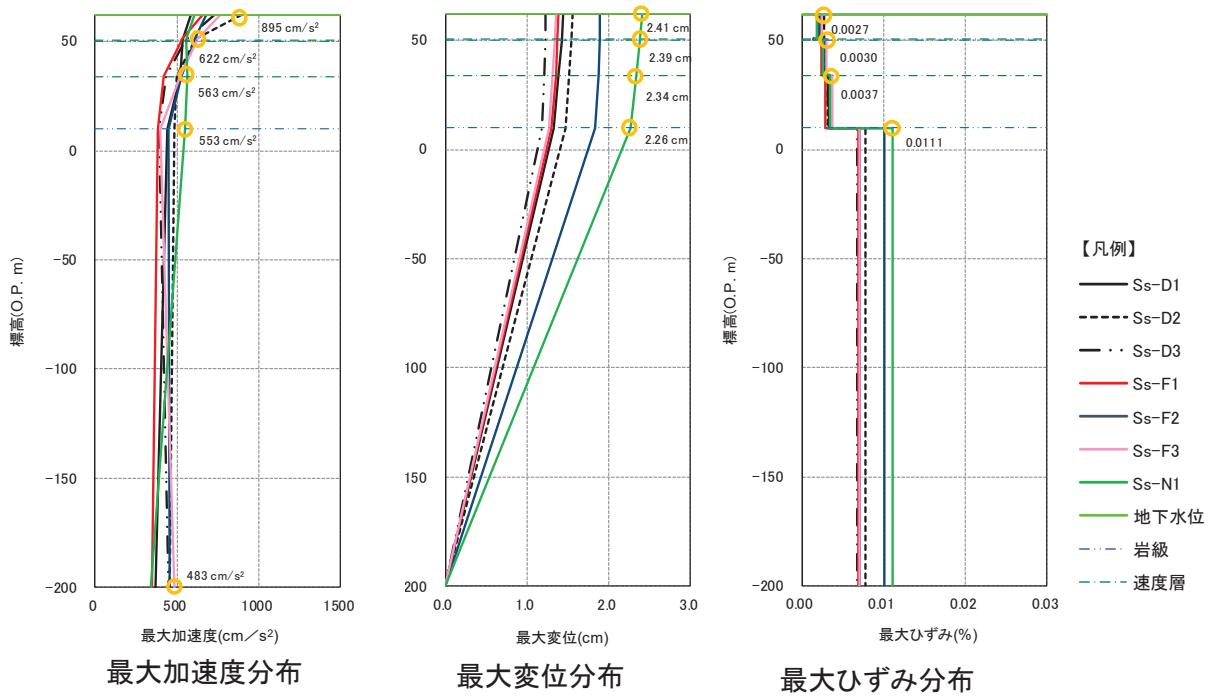


図 1-10(1) 第4保管エリア② (水平方向)

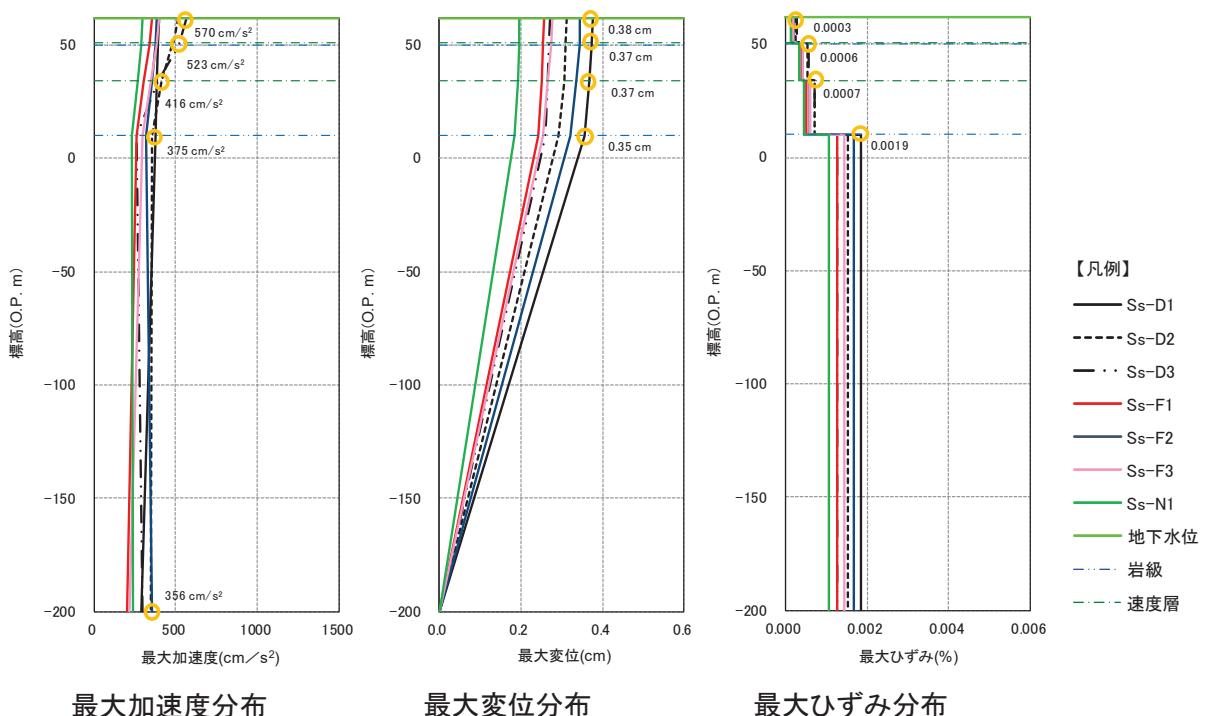


図 1-10(2) 第4保管エリア② (鉛直方向)

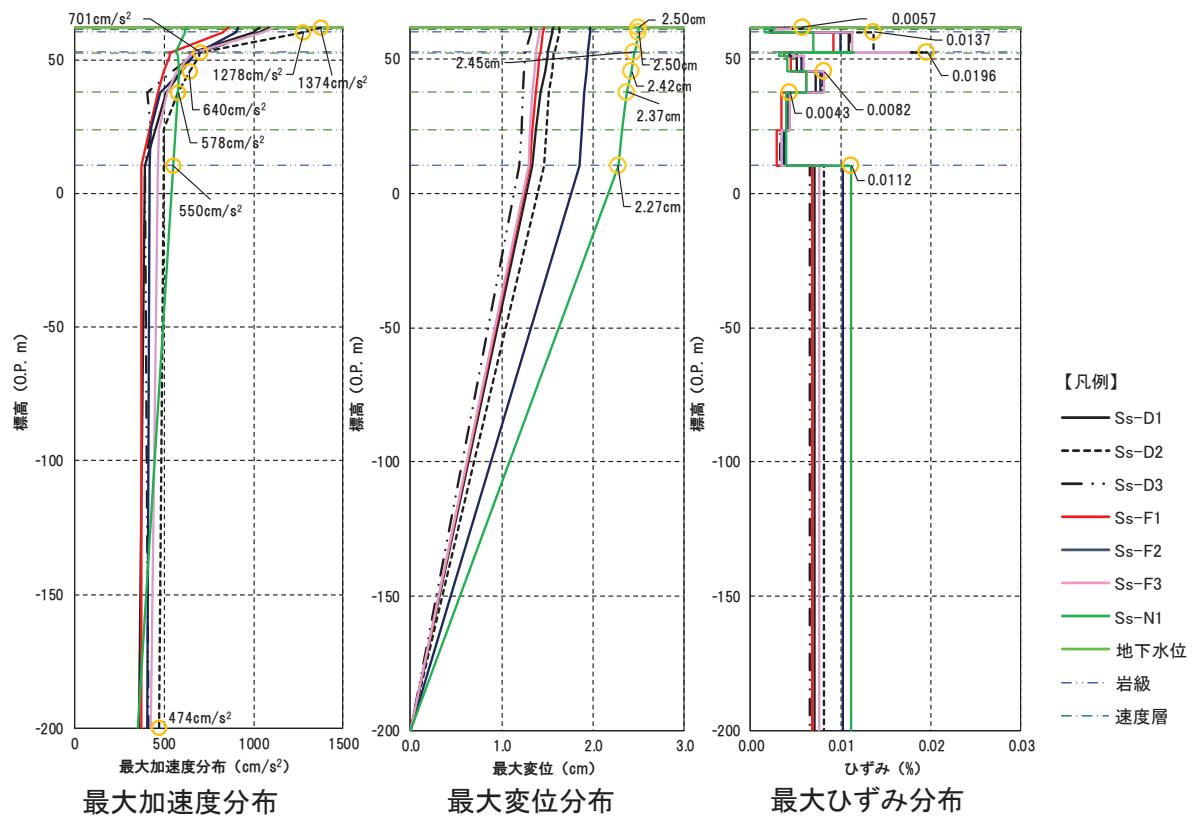


図 1-11(1) 緊急時対策建屋北側（水平方向）

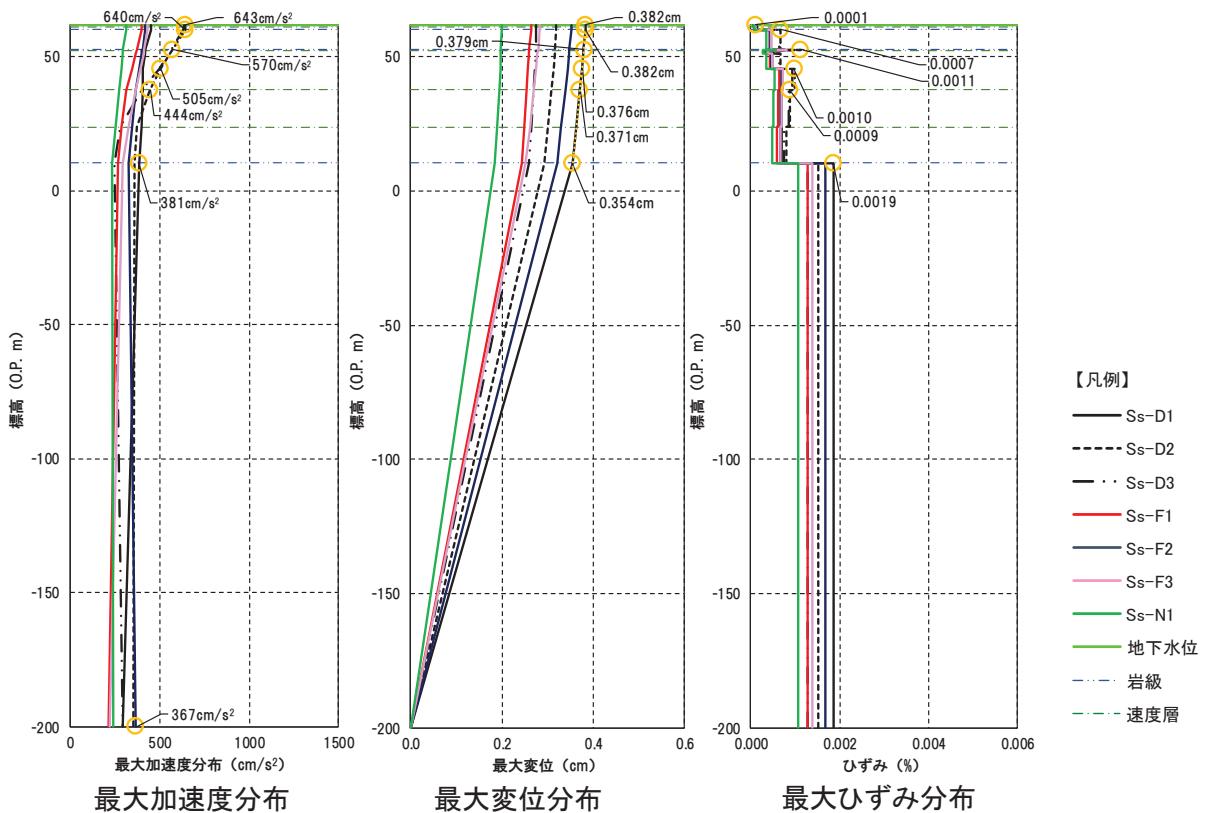


図 1-11(2) 緊急時対策建屋北側（鉛直方向）

淡水貯水槽の地震応答解析結果及び健全性の確認結果

1. 淡水貯水槽の地震応答解析

1.1 概要

本資料では、第2保管エリアの入力地震動算定に用いた淡水貯水槽の地震応答解析結果の概要を示す。また、基準地震動 S s による地震力に対する、淡水貯水槽の健全性の確認を行う。

1.2 地震応答解析の基本方針

1.2.1 位置

淡水貯水槽の設置位置を図 1-1 に示す。

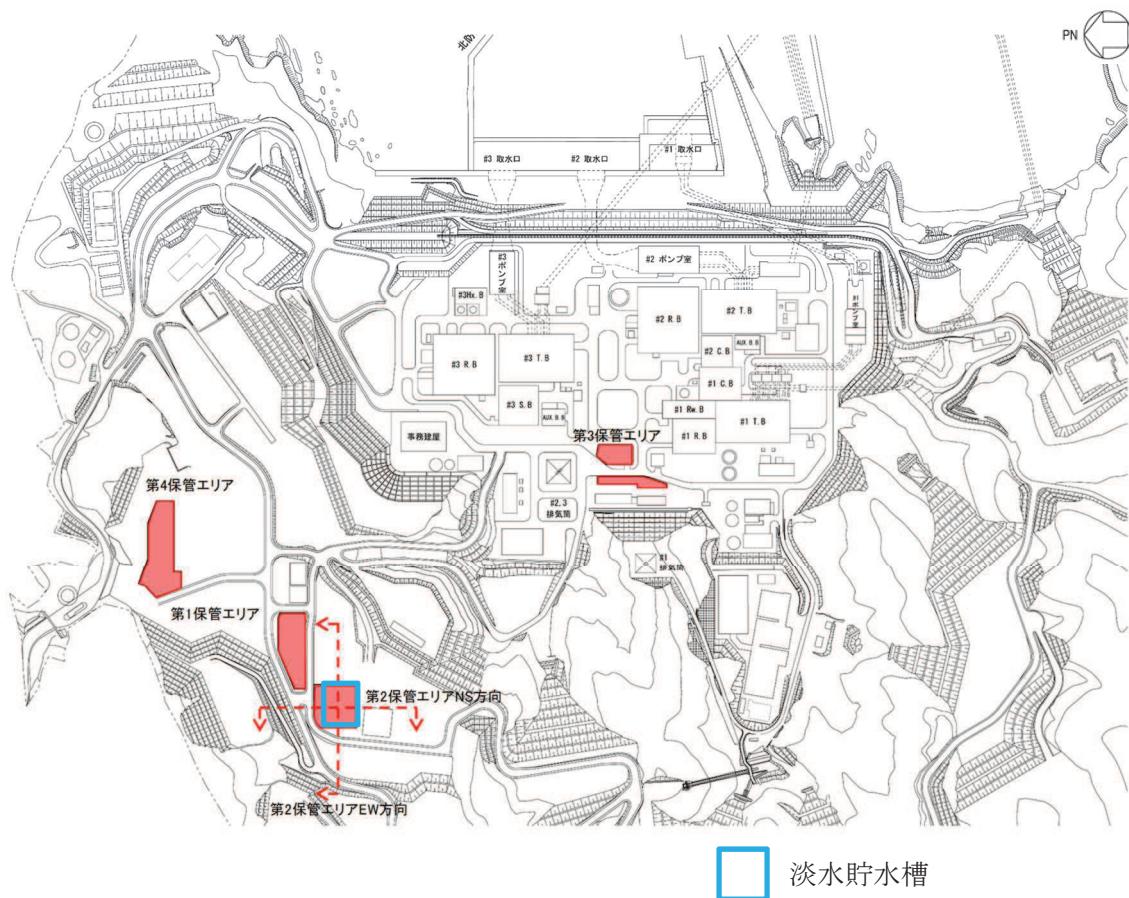


図 1-1 淡水貯水槽の設置位置


1.2.2 構造概要

淡水貯水槽は、女川原子力発電所第3号機原子炉建屋西側の高台に位置する地中構造物である。

主要構造は鉄筋コンクリート造、平面形状は長辺方向（EW方向）が54.0m、短辺方向（NS方向）が42.0mの長方形を成しており、基礎底面からの高さは約13.3mである。躯体の基礎は厚さ3mの堅固な基礎版であり、岩盤上に直接設置されている。

また、淡水貯水槽は、ポンプの吸込のための最低水深60cmを除いた有効貯水量が5,000m³の2つの貯水槽によって構成され、合計の有効貯水量は10,000m³である。

淡水貯水槽の概略平面図及び概略断面図を図1-2及び図1-3に示す。なお、概略断面図中には、有効貯水量10,000m³時の水位（基礎版上端から7.3m）を合わせて示す。

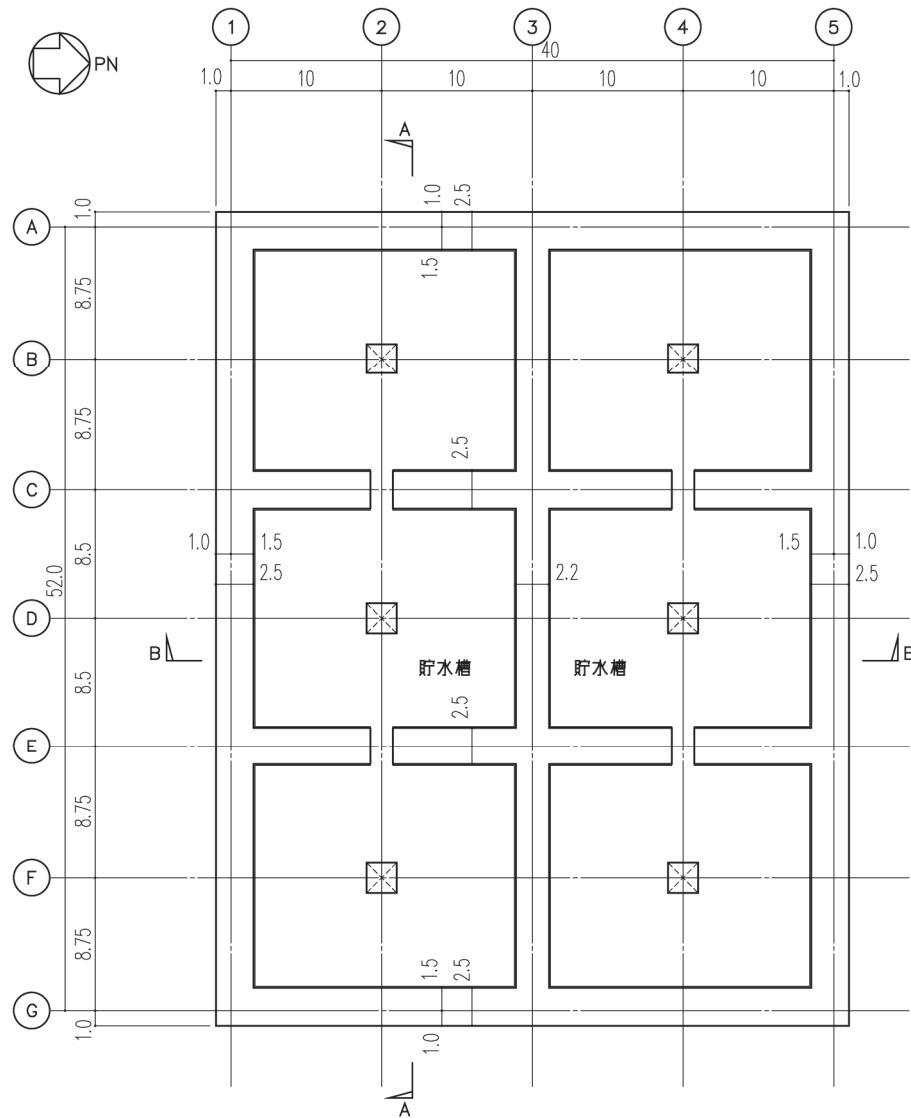

(単位 : m)

図1-2 淡水貯水槽の概略平面図 (O.P. 51.8m)

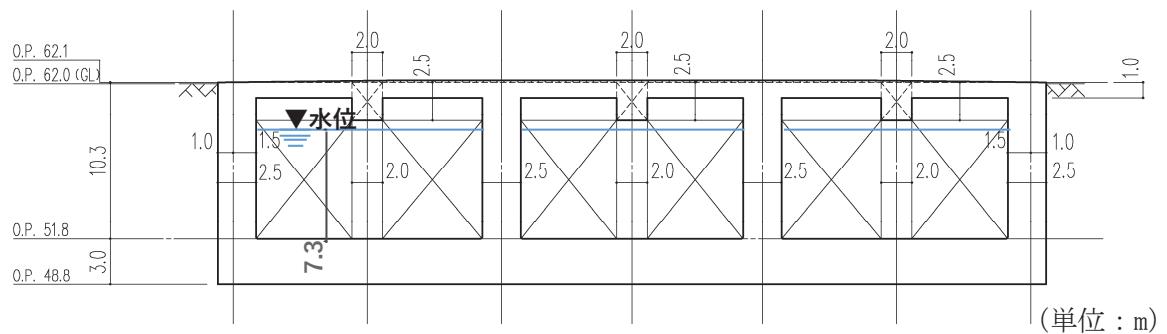


図 1-3(1) 淡水貯水槽の概略断面図 (A-A 断面 EW 方向)

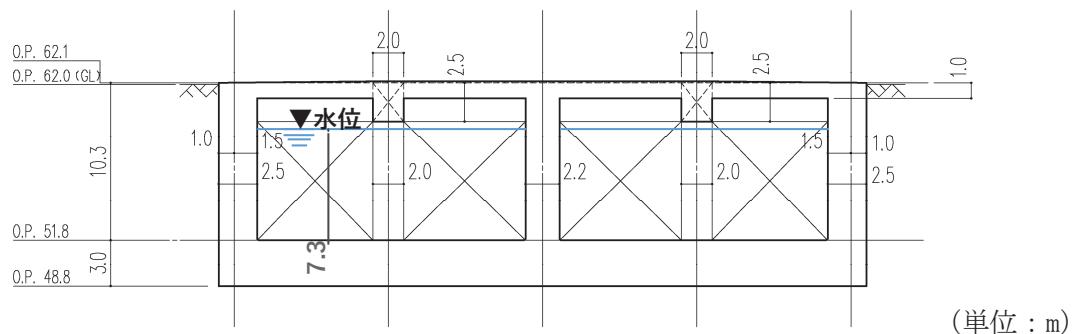


図 1-3(2) 淡水貯水槽の概略断面図 (B-B 断面 NS 方向)

1.2.3 解析方針

淡水貯水槽の地震応答解析は、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に基づいて行う。

1.3 解析方法

1.3.1 設計に用いる地震波

淡水貯水槽の地震応答解析モデルは、構造物と地盤の相互作用を評価した構造物－地盤連成モデルとする。この連成モデルへの入力地震動は、水平及び鉛直方向について、添付書類「VI-2-1-2 基準地震動 S s 及び弾性設計用地震動 S d の策定概要」に示す解放基盤表面（0.P.-14.1m）に定義した基準地震動 S s（水平及び鉛直動）から、一次元地盤モデルにより 0.P.-200m 基盤波を算定し構造物－地盤連成モデルへ入力する。

1.3.2 地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の解析モデルの設定方針に基づき、水平方向及び鉛直方向についてそれぞれ設定する。地震応答解析モデルの設定に用いた使用材料の物性値を表 1-1 に示す。

解析に用いる減衰定数は、補足説明資料「補足-620-3 原子炉建屋の地震応答計算書に関する補足説明資料」の「別紙 4 地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート部の減衰定数に関する検討」及び補足説明資料「補足-610-1 建屋耐震評価に関する補足説明資料」の「別紙 4 新設建屋の地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート部の減衰定数について」を踏まえ、水平方向及び鉛直方向とも 5% と設定する。

表 1-1 材料の諸定数

使用材料	ヤング係数 E (N/mm ²)	せん断弾性係数 G (N/mm ²)	減衰定数 h (%)
普通コンクリート $F_c=24 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ 鉄筋 : SD345	2.27×10^4	0.945×10^4	5

1.3.3 地盤の地震応答解析モデル

淡水貯水槽は地中に完全に埋め込まれた構造物であり、貯水される水の重量による耐震壁の面外方向の慣性力、土圧の影響を適切に評価するため、地震応答解析モデルは二次元 FEM 地盤モデルによる構造物－地盤連成モデルとする。

淡水貯水槽における二次元 FEM 地盤モデル作成の概要を以下に示す。

(1) 地盤モデルの奥行幅は単位幅 (1m) とする。

(2) 地盤モデル化範囲の水平領域は、淡水貯水槽両側共 $1.5B_x$ (B_x : 基礎スラブ水平方向幅) とし、鉛直領域は、 $2.0B_x$ を目安とする。 $2.0B_x$ 以深は B 級第 5 速度層に該当する安定した地盤のため、地盤モデルの下端は、O.P. -200m に設定する。

(3) 地盤のモデル化にあたっては、実際の地層断面図に基づく層境界を反映する。

(4) 粘性境界に用いる粘性ダンパーの係数は次式により算定する。

$$C_v = \rho \cdot V_p \cdot A \quad (\text{側面及び底面地盤境界})$$

$$C_s = \rho \cdot V_s \cdot A \quad (\text{側面、底面及び面外地盤境界})$$

ここに、

ρ : 地盤の密度

V_p : 地盤の P 波速度

V_s : 地盤の S 波速度

A : 各ダンパーの支配面積

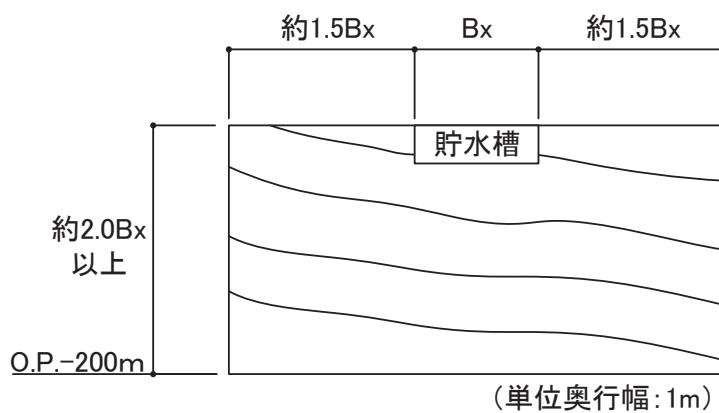


図 1-4 地盤の FEM モデル化範囲

1.3.4 淡水貯水槽の地震応答解析モデル

淡水貯水槽の水平方向の地震応答解析モデルは、建屋質点系（弾性）+FEM 地盤による疑似 3 次元モデルとし、NS, EW 方向共に建屋を曲げ変形とせん断変形をする耐震壁からなる質点系モデルとする。淡水貯水槽の鉛直方向の地震応答解析モデルは、耐震壁及び柱の軸剛性を考慮した質点系モデルとする。耐震壁の剛性評価範囲を図 1-5～1-7 に示す。

質点の考え方について、図 1-8 に淡水貯水槽の概略断面図を示す。図 1-8 中の①, ②, ③は解析モデル上の各質点を示す。軀体重量については、階高の半分ずつをそれぞれの質点に集約する。解析モデル上の貯水については、保守的に淡水貯水槽頂版（以下「頂版」という。）下までの水位を想定し、水平方向加振モデルの場合は軀体重量と同様に階高の半分ずつをそれぞれの質点に集約し、鉛直方向加振モデルの場合は基礎スラブ上端に集約する。また、淡水貯水槽の頂版上には可搬型重大事故等対処設備（車両型）が配置されることから、それらの重量を質点 1 に対する積載荷重として考慮した。

淡水貯水槽と地盤の接続について、頂版及び基礎版についてはこれらを剛板と仮定した剛ばね及び剛ビームとし、底面及び側面に多点拘束を設定する。なお、淡水貯水槽の側方地盤と接する鉛直方向の剛ビームは、地盤応答を線形補間するために設定しており、質点 1-2 及び質点 2-3 間でそれぞれ地盤応答を線形補間するため、質点 2 のレベルに接続する剛ビーム同士はピン接合としている。地表面における剛ビームの上端と水平剛バネの接続部については、水平変位を伝達し、鉛直変位は伝達しないものとして設定している。

淡水貯水槽の二次元 FEM モデル及び地盤の物性値を図 1-9 に、淡水貯水槽と地盤の境界条件を図 1-10 及び図 1-11 に示す。また、モデル化にあたっては、建屋諸元を建屋幅で除して単位幅（1m 幅）に換算して用いる。

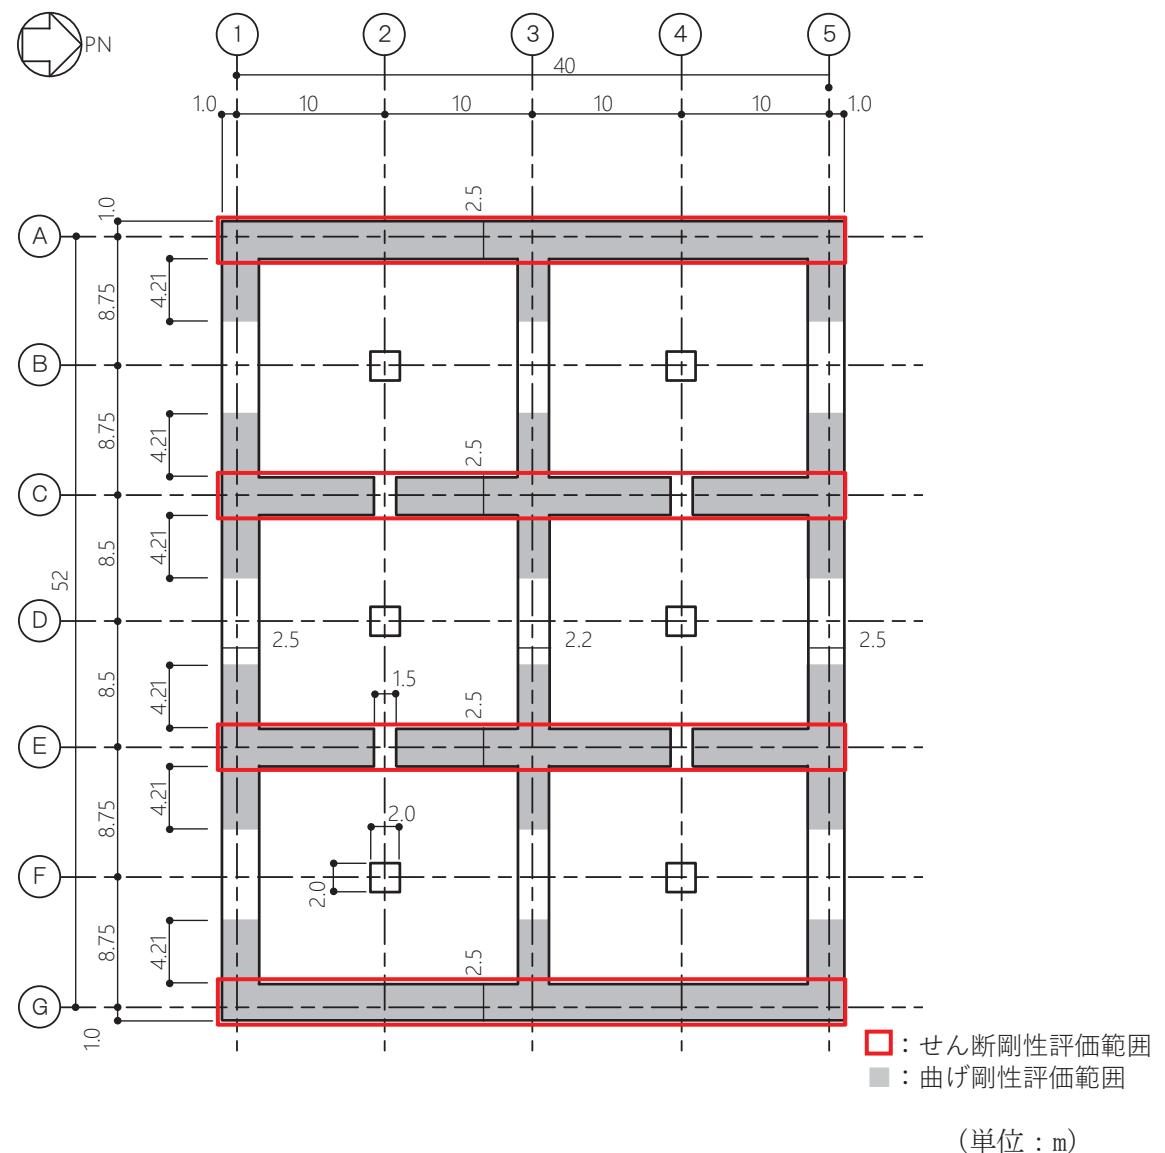


図 1-5 耐震壁の剛性評価範囲 (NS 方向)


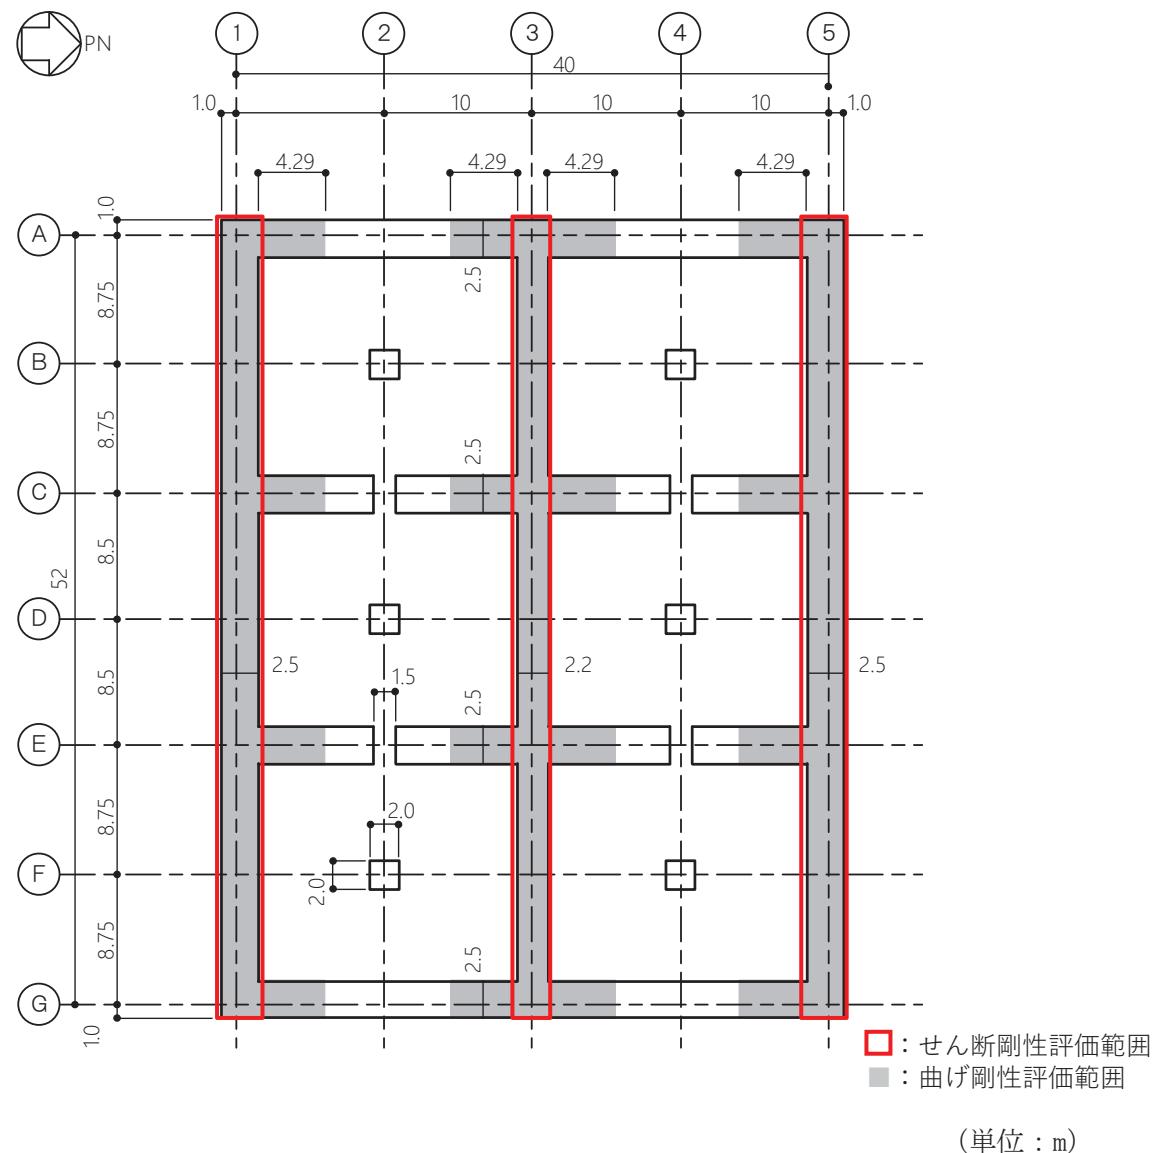


図 1-6 耐震壁の剛性評価範囲 (EW 方向)

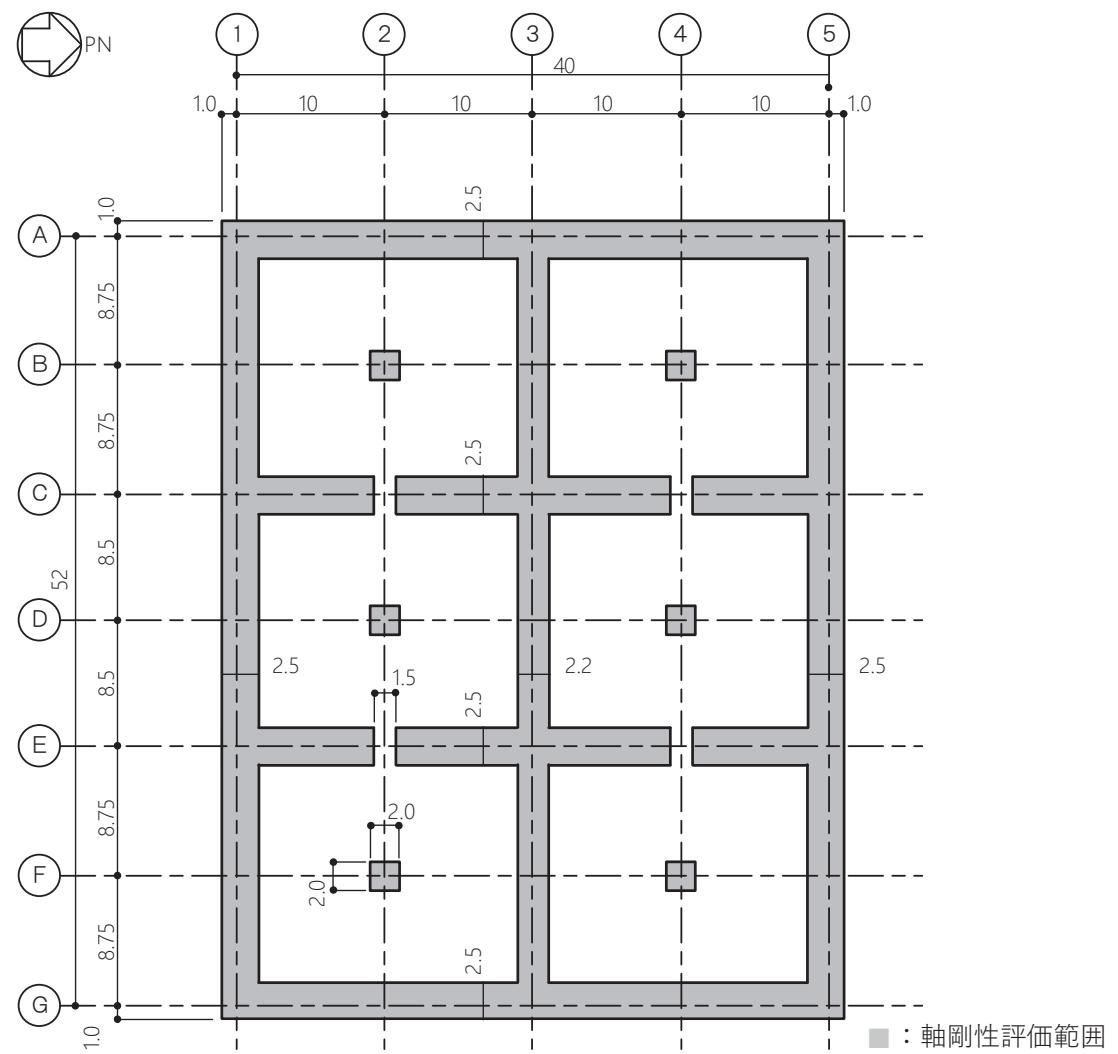

(単位 : m)

図 1-7 耐震壁の剛性評価範囲 (UD 方向)

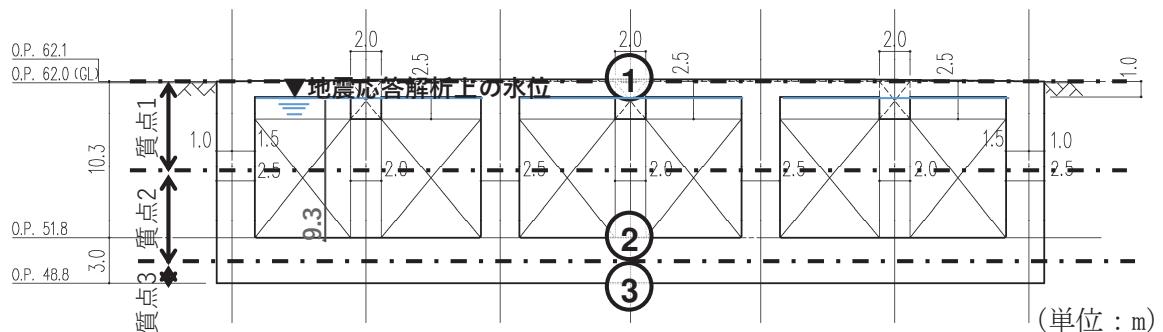


図 1-8(1) 淡水貯水槽の概略断面図 (EW 方向)


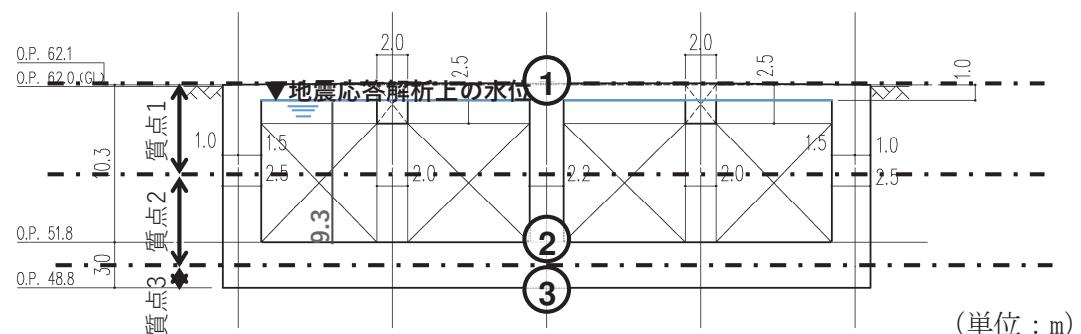


図 1-8(2) 淡水貯水槽の概略断面図 (NS 方向)

<岩級>	<速度層>	<凡例>	せん断波 速度 V_s (m/s)	単位体積 重量 γ_i (kN/m ³)	動せん断 弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ポアソン比 ν_d	減衰定数 h
CL級	第2速度層		710	23.1	1.2×10^3	0.45	0.03
CM級	第2速度層		680	25.5	1.2×10^3	0.45	0.03
	第3速度層		1340	25.5	4.7×10^3	0.41	0.03
	第4速度層		2100	25.5	11.5×10^3	0.34	0.03
	第5速度層		2540	25.5	16.8×10^3	0.33	0.03
CH級	第2速度層		670	26.2	1.2×10^3	0.45	0.03
	第3速度層		1330	26.2	4.7×10^3	0.41	0.03
	第4速度層		2070	26.2	11.5×10^3	0.34	0.03
	第5速度層		2510	26.2	16.8×10^3	0.33	0.03
B級	第5速度層	▲▲▲▲▲▲	2500	26.4	16.8×10^3	0.33	0.03
盛土	-	▲▲▲▲▲▲	-	20.6	ひずみ依存特性	0.48	ひずみ依存特性

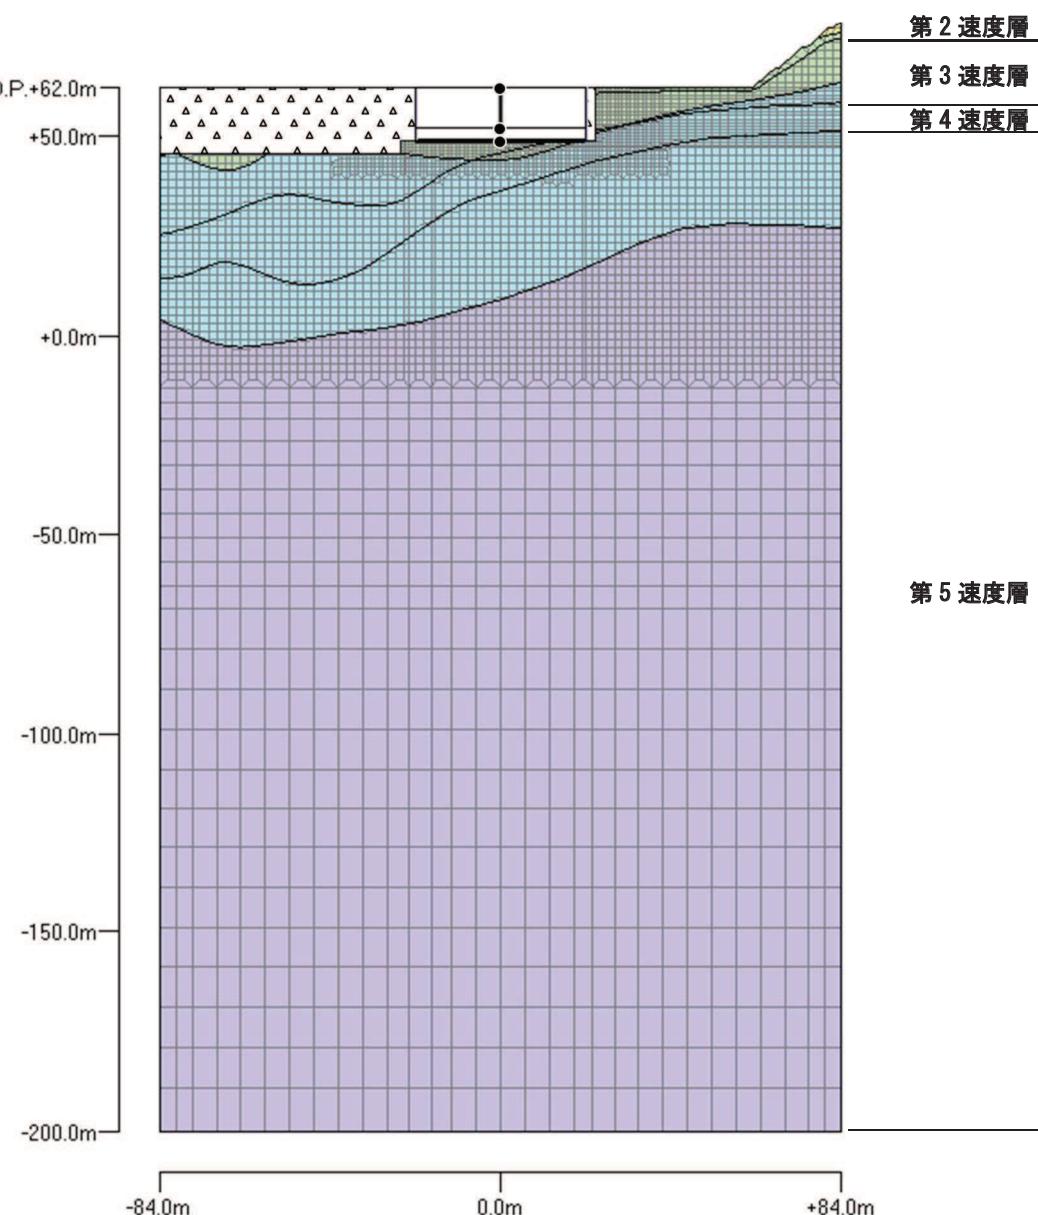

(1) NS 方向モデル

図 1-9(1) 二次元 FEM 地盤モデル及び地盤の物性値

〈岩級〉	〈速度層〉	〈凡例〉	せん断波 速度 Vs(m/s)	単位体積 重量 $\gamma_i(\text{kN/m}^3)$	動せん断 弾性係数 $G_d(\text{N/mm}^2)$	動ポアソン比 ν_d	減衰定数 h
CL級	第2速度層		710	23.1	1.2×10^3	0.45	0.03
CM級	第2速度層		680	25.5	1.2×10^3	0.45	0.03
	第3速度層		1340	25.5	4.7×10^3	0.41	0.03
	第4速度層		2100	25.5	11.5×10^3	0.34	0.03
	第5速度層		2540	25.5	16.8×10^3	0.33	0.03
	第2速度層		670	26.2	1.2×10^3	0.45	0.03
CH級	第3速度層		1330	26.2	4.7×10^3	0.41	0.03
	第4速度層		2070	26.2	11.5×10^3	0.34	0.03
	第5速度層		2510	26.2	16.8×10^3	0.33	0.03
B級	第5速度層		2500	26.4	16.8×10^3	0.33	0.03
盛土	—	▲△▲△▲△▲△	—	20.6	ひずみ依存特性	0.48	ひずみ依存特性


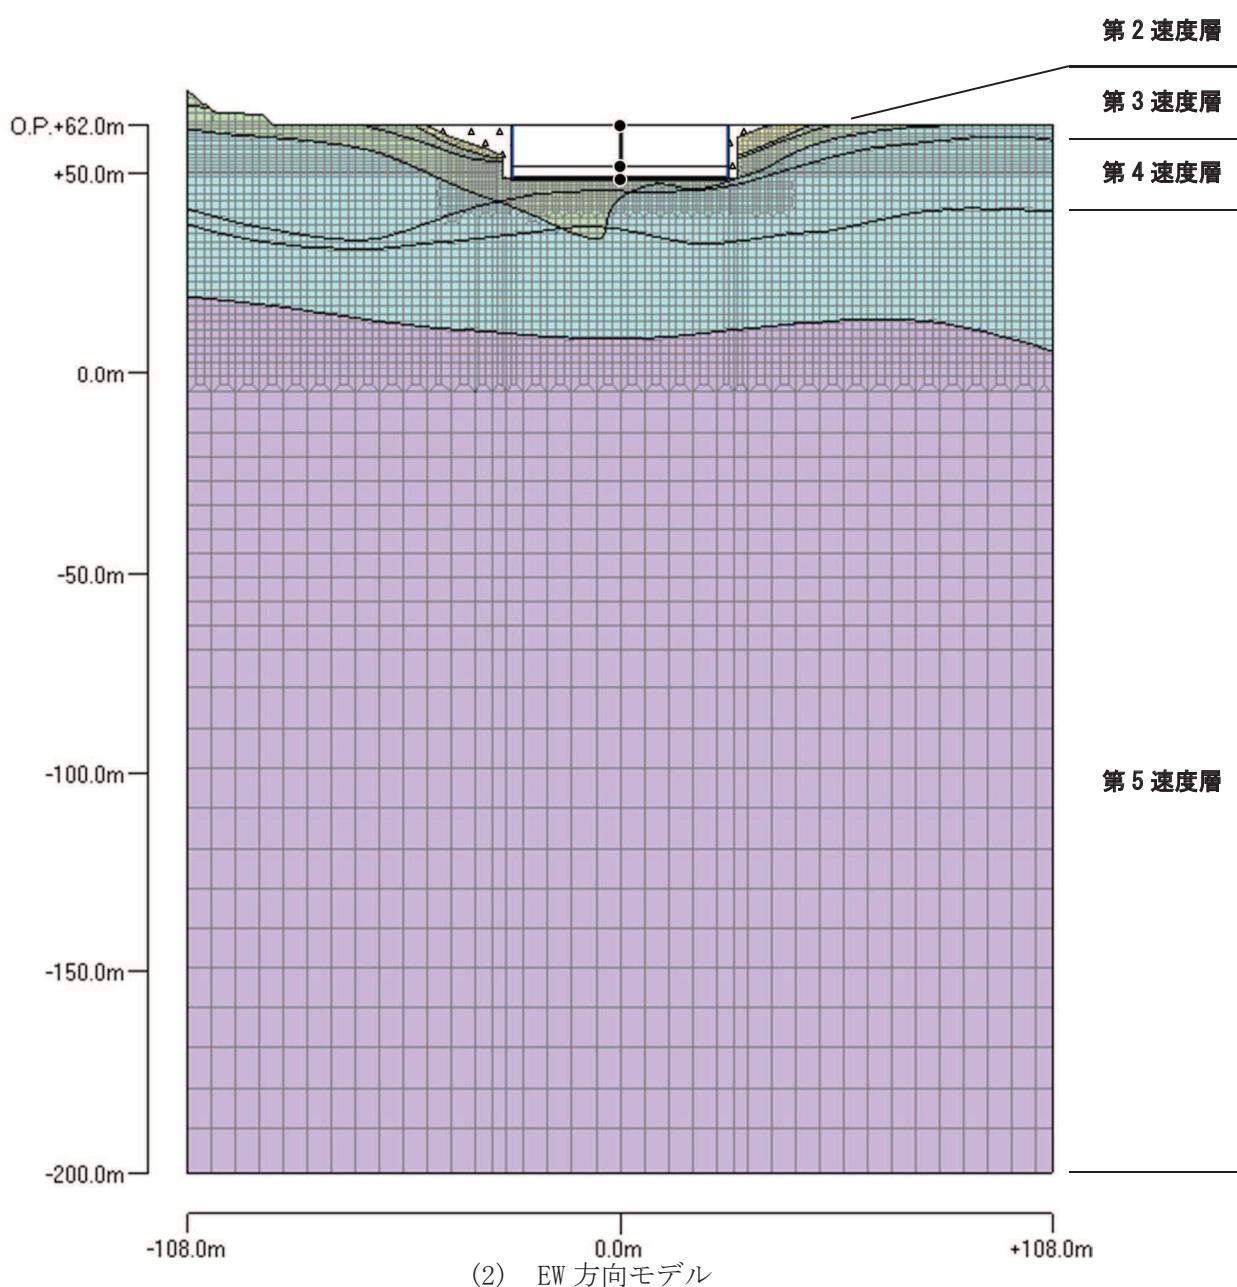


図 1-9(2) 二次元 FEM 地盤モデル及び地盤の物性値


質点番号	重量W(kN)	回転慣性Ig($\times 10^5 \text{kN}\cdot\text{m}^2$)	断面2次モーメントI($\times 10^2 \text{m}^4$)	せん断断面積AS(m^2)
1	3999.3	5.931		
			20.280	7.500
2	4683.9	6.970		
			61.741	42.000
3	1512.0	2.226		

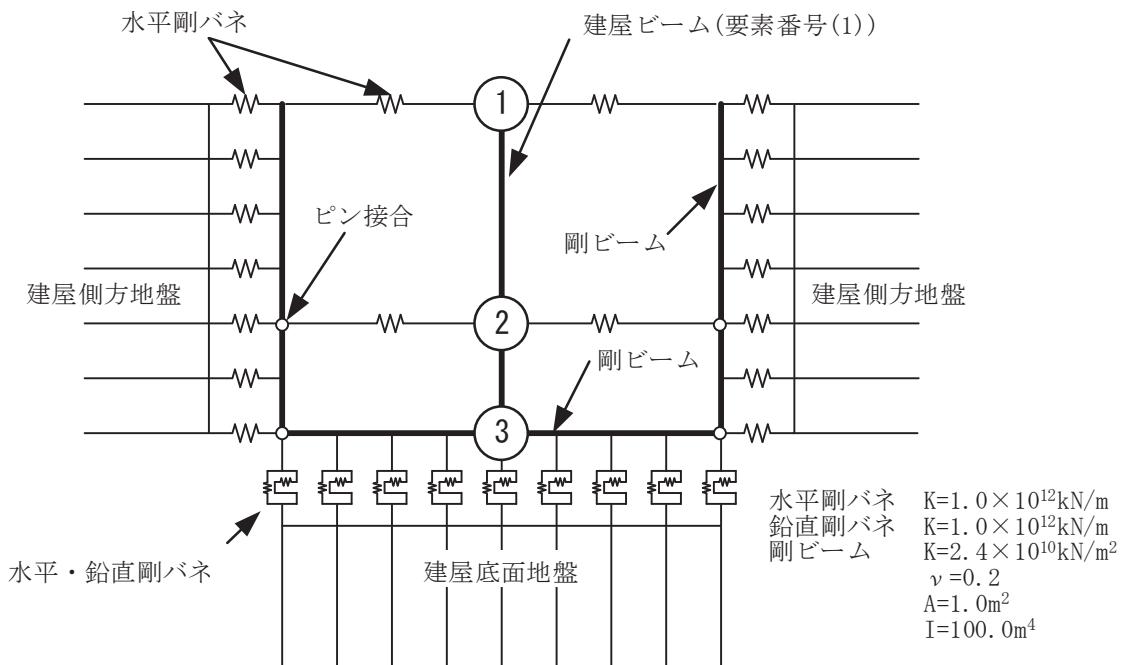

(1) NS 方向モデル

図 1-10(1) 淡水貯水槽と地盤の境界条件（水平方向加振モデル）


質点番号	重量W (kN)	回転慣性Ig ($\times 10^5$ kN·m 2)	断面2次モーメントI ($\times 10^2$ m 4)	せん断断面積AS (m 2)
1	5141.9	12.564		
			37.538	9.257
2	6022.1	14.743		
			131.219	54.000
3	1944.0	4.729		

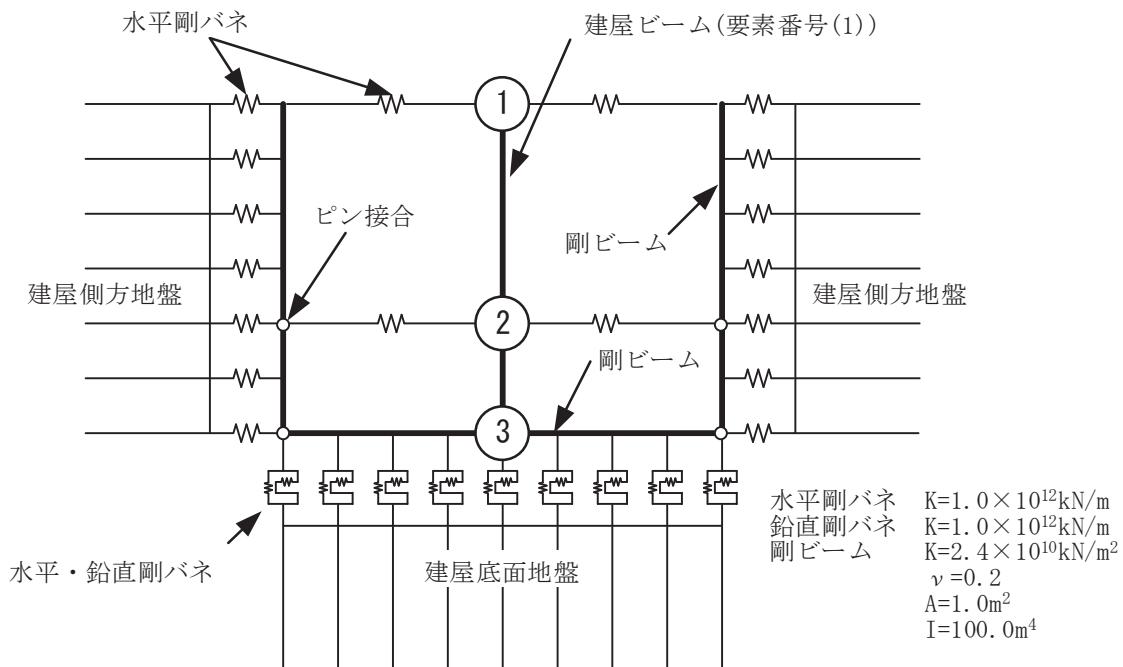

(2) EW 方向モデル

図 1-10(2) 淡水貯水槽と地盤の境界条件（水平方向加振モデル）


質点番号	重量W(kN)	軸断面積A _N (m ²)
1	2934.6	
2	5748.5	13.811
3	1512.0	42.000

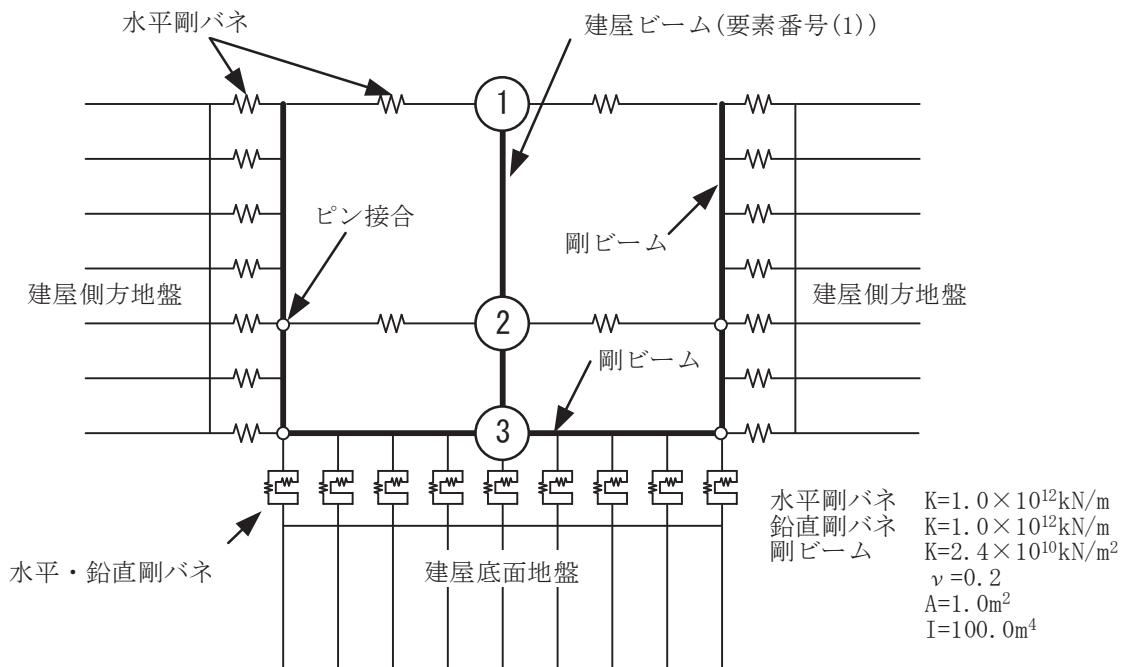

(1) NS 方向モデル

図 1-11(1) 淡水貯水槽と地盤の境界条件（鉛直方向加振モデル）

質点番号	重量W(kN)	軸断面積A _N (m ²)
1	3773.1	17.757
2	7391.0	54.000
3	1944.0	

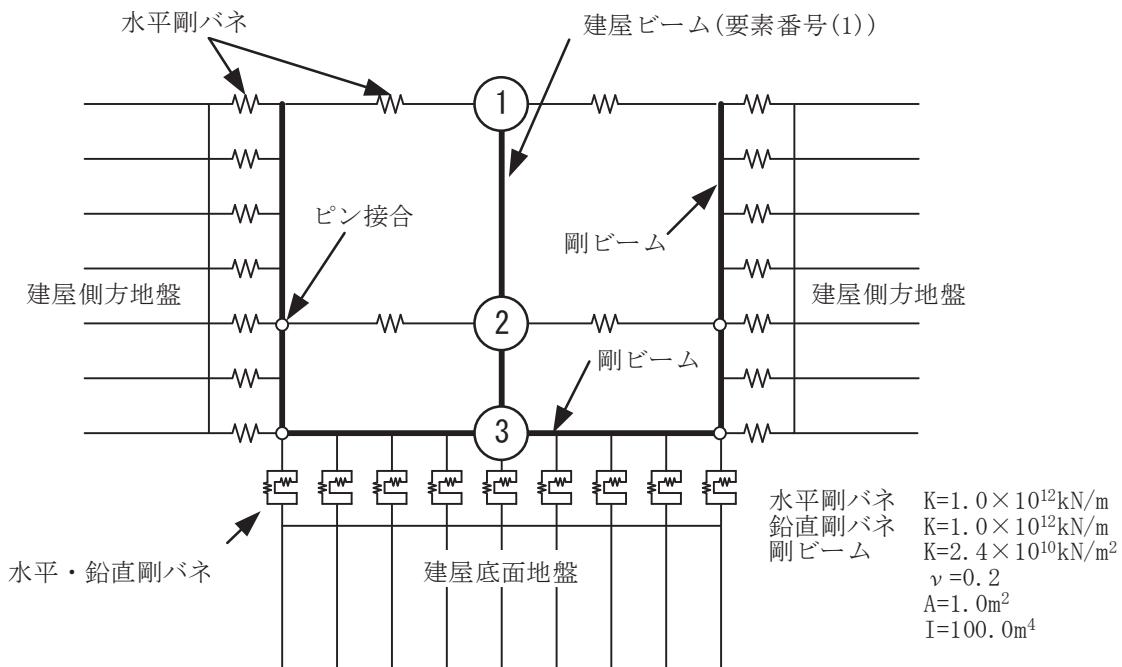

(2) EW 方向モデル

図 1-11(2) 淡水貯水槽と地盤の境界条件（鉛直方向加振モデル）

1.3.5 入力地震動

地震応答解析モデルへの入力地震動は、解放基盤表面レベルで定義される基準地震動 S_s から次の手順で算定する。まず、解放基盤表面以深の地盤を一次元地盤としてモデル化し、解析コード「SHAKE」を用いた一次元波動論に基づく評価により O.P.-200m の入射波を算定する。算定した O.P.-200m の入射波を 2 倍にして二次元 FEM 地盤モデルの入力地震動とする。

地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を図 1-12 に示す。

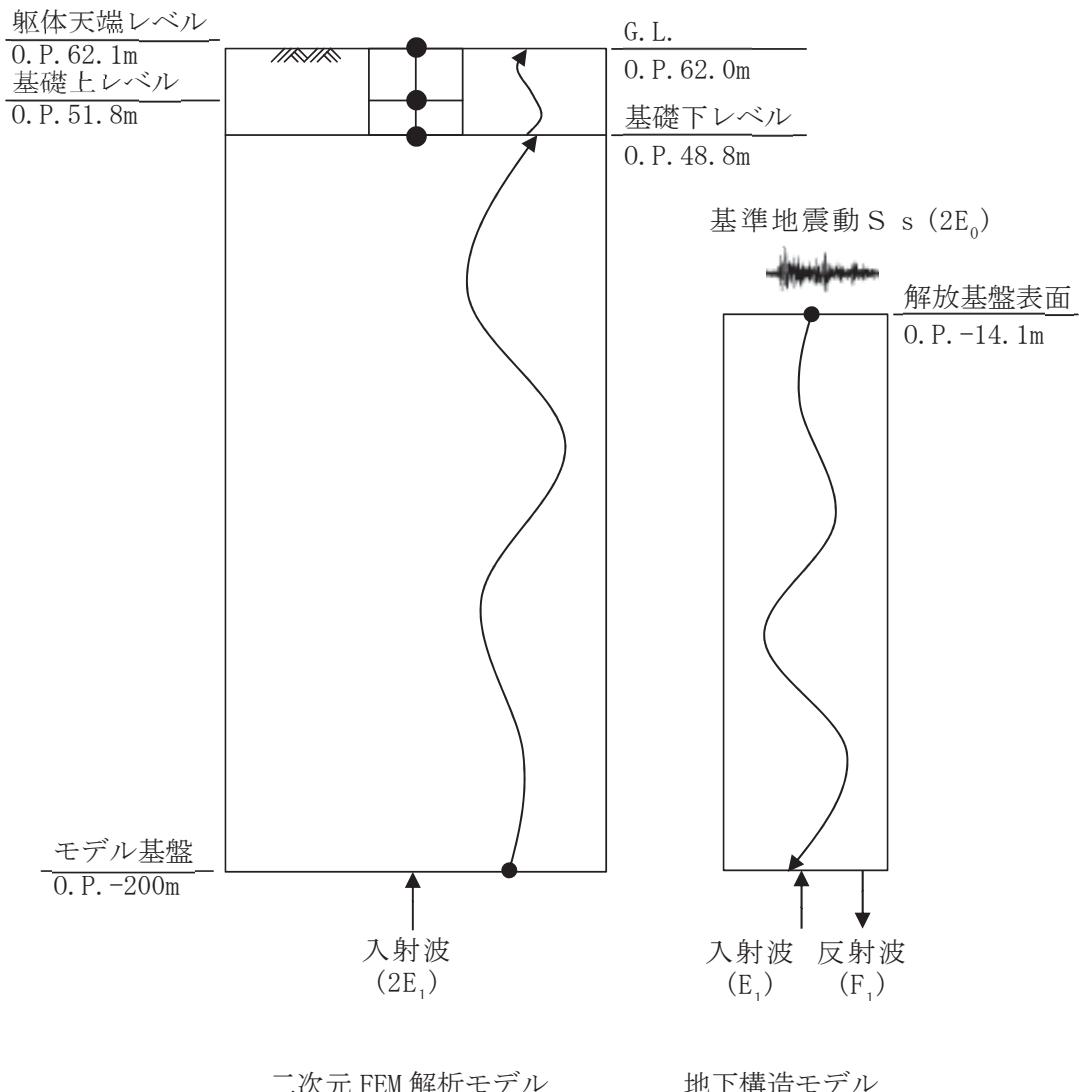


図 1-12 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図

1.3.6 解析方法

淡水貯水槽について、動的解析により応答加速度、応答せん断力、応答曲げモーメント、及び応答軸力を算出する。

淡水貯水槽の地震応答解析は、解析コード「SuperFLUSH/2D」を用いた周波数応答解析にとる。評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。なお、図1-9に示す盛土部分はひずみ依存特性（または非線形特性）を有している。

1.3.7 材料物性の不確かさ

解析においては、「1.3.4 淡水貯水槽の地震応答解析モデル」に示す物性値及び定数を基本ケースとし、第2保管エリアの入力地震動評価の観点から地盤物性のばらつきを考慮する。材料物性の不確かさを考慮する地震応答解析ケースを表1-2に示す。

表1-2 材料物性の不確かさを考慮する地震応答解析ケース

対象地震動	ケース名	入力方向	建屋減衰定数	地盤物性値
基準地震動 S s	ケース 1	NS, EW, 鉛直	5%	平均値
	ケース 2			平均値 + σ
	ケース 3			平均値 - σ

1.4 地震応答解析結果

材料物性の不確かさを考慮した基準地震動 S s に対する地震応答解析結果について、基本ケースによる解析結果とあわせて表 1-3～1-6 に示す。

表 1-3(1) 最大応答加速度一覧表 (NS 方向モデル)

(a) NS 方向入力 NS 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	1031	1149	1088	786	894	942	631
	2	541	612	576	540	604	603	569
	3	532	576	553	531	589	591	570
2	1	1068	1200	1091	786	899	944	623
	2	545	610	585	545	601	611	573
	3	536	575	561	538	588	600	574
3	1	998	1107	1063	788	878	951	627
	2	537	612	568	532	605	594	565
	3	528	575	544	523	588	581	567

(b) NS 方向入力 UD 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	72.6	105.0	73.0	43.8	58.3	73.6	32.2
	2	64.5	93.0	63.7	39.7	52.2	64.1	30.8
	3	62.4	89.9	61.3	38.6	50.6	61.6	30.4
2	1	58.4	90.7	66.6	38.5	51.2	76.4	29.9
	2	51.6	79.5	57.2	34.9	45.9	65.8	28.2
	3	50.2	76.6	54.8	34.0	44.6	63.2	27.7
3	1	85.0	110.9	73.9	47.1	61.5	75.5	34.9
	2	76.4	98.8	65.4	42.9	55.0	67.5	33.1
	3	74.2	95.6	63.2	41.8	53.3	65.6	32.6

表 1-3(1) 最大応答加速度一覧表 (NS 方向モデル)

(c) UD 方向入力 UD 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	453	562	556	376	398	437	294
	2	424	501	500	356	384	406	285
	3	417	486	485	351	381	398	283
2	1	459	568	562	380	398	441	297
	2	429	506	504	359	384	410	287
	3	421	491	489	354	381	402	285
3	1	446	553	549	372	396	432	292
	2	422	495	494	353	383	402	283
	3	416	482	480	347	379	394	280

(d) UD 方向入力 NS 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	96.6	92.9	92.8	61.4	61.8	97.3	49.6
	2	29.3	31.0	30.8	19.9	19.0	40.8	16.6
	3	24.6	25.1	26.3	16.0	15.3	34.3	13.5
2	1	99.1	87.0	95.4	68.1	61.1	100.2	60.9
	2	28.4	27.7	32.0	20.1	19.1	35.8	15.8
	3	22.2	22.9	27.2	16.1	15.3	29.1	12.8
3	1	88.1	92.3	95.0	56.7	60.8	99.8	41.2
	2	30.0	34.4	32.2	22.2	18.4	42.1	16.4
	3	27.0	28.0	27.1	18.7	16.2	36.0	13.6

表 1-3(2) 最大応答加速度一覧表 (EW 方向モデル)

(a) EW 方向入力 EW 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	1020	1192	979	804	884	1073	609
	2	545	582	575	530	587	595	569
	3	541	560	556	519	574	569	571
2	1	1047	1209	998	805	905	1087	615
	2	552	590	586	535	590	607	570
	3	547	569	566	525	578	580	572
3	1	993	1177	975	796	863	1057	600
	2	538	576	565	521	580	589	567
	3	535	555	545	510	567	561	569

(b) EW 方向入力 UD 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	34.6	45.5	32.3	19.5	25.9	40.1	10.9
	2	32.2	41.2	29.9	18.6	24.1	36.9	10.5
	3	31.5	40.0	29.3	18.4	23.6	36.1	10.4
2	1	32.7	46.0	34.9	19.3	26.2	36.2	11.1
	2	30.1	41.6	32.2	18.4	25.2	33.6	10.8
	3	29.4	40.5	31.5	18.1	25.0	33.0	10.7
3	1	33.0	44.1	33.5	22.3	25.0	36.5	12.1
	2	30.7	39.9	31.1	21.0	23.3	33.6	11.7
	3	30.2	38.8	30.4	20.7	22.9	32.8	11.6

表 1-3(2) 最大応答加速度一覧表 (EW 方向モデル)

(c) UD 方向入力 UD 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	439	523	526	370	387	426	300
	2	411	481	473	349	376	394	290
	3	404	470	459	344	373	387	287
2	1	442	530	530	372	390	431	300
	2	414	486	476	352	378	399	290
	3	407	475	463	346	375	391	287
3	1	435	518	520	367	385	421	299
	2	408	476	467	346	374	390	290
	3	401	465	454	341	371	382	287

(d) UD 方向入力 EW 方向応答

ケース	質点番号	最大応答加速度 (cm/s^2)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	47.8	53.6	42.9	26.5	28.4	53.8	17.7
	2	23.0	19.3	17.7	11.7	10.5	18.2	11.7
	3	21.3	18.1	17.4	11.2	10.0	17.1	11.3
2	1	47.5	55.5	49.4	27.2	25.3	55.6	16.3
	2	22.1	19.6	17.5	11.9	10.3	16.5	11.4
	3	20.1	18.8	16.8	11.0	9.8	15.9	11.0
3	1	46.1	57.1	46.1	23.3	29.8	47.5	18.6
	2	22.7	20.5	19.1	12.1	10.5	17.4	11.7
	3	21.0	19.2	18.0	11.3	9.8	16.9	11.5

表 1-4(1) 最大応答せん断力一覧表 (NS 方向モデル)

(a) NS 方向入力 NS 方向応答

ケース	要素番号	最大応答せん断力 (kN)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	4311	5066	5052	3642	3961	4167	3075
2	1	4528	5243	5041	3634	3899	4167	3021
3	1	4112	4974	4936	3661	4093	4205	3084

(b) UD 方向入力 NS 方向応答

ケース	要素番号	最大応答せん断力 (kN)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	465.9	475.2	439.3	292.8	312.4	486.3	245.9
2	1	491.0	452.7	445.3	288.6	310.9	489.9	281.5
3	1	432.5	479.8	463.0	311.8	314.6	482.8	217.6

表 1-4(2) 最大応答せん断力一覧表 (EW 方向モデル)

(a) EW 方向入力 EW 方向応答

ケース	要素番号	最大応答せん断力 (kN)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	5740	6828	5426	4664	5097	5932	3646
2	1	5874	6921	5530	4646	5191	5954	3660
3	1	5617	6769	5439	4641	5009	5921	3614

(b) UD 方向入力 EW 方向応答

ケース	要素番号	最大応答せん断力 (kN)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	305.1	319.9	267.5	170.9	161.8	323.0	102.2
2	1	289.9	334.7	303.2	167.9	157.8	334.6	96.35
3	1	291.6	341.3	291.4	146.0	171.6	282.8	111.1

表 1-5(1) 最大応答曲げモーメント一覧表 (NS 方向モデル)

(a) NS 方向入力 NS 方向応答

ケース	要素番号	最大応答曲げモーメント (kN・m)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	7798	12266	8271	5176	5536	9817	2074
2	1	7911	12408	8232	5229	5399	9815	1999
3	1	7737	11853	8153	4977	5548	9843	2016

(b) UD 方向入力 NS 方向応答

ケース	要素番号	最大応答曲げモーメント (kN・m)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	890.0	909.6	861.0	686.3	545.1	1138.9	492.4
2	1	860.6	880.3	811.6	679.1	611.5	1099.1	544.2
3	1	1047.5	1078.4	958.8	670.5	607.7	1340.9	407.5

表 1-5(2) 最大応答曲げモーメント一覧表 (EW 方向モデル)

(a) EW 方向入力 EW 方向応答

ケース	要素番号	最大応答曲げモーメント (kN・m)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	9322	13527	10474	6662	6283	12788	2322
2	1	9008	13012	10038	6242	6032	12247	2269
3	1	10017	13863	11233	7144	6525	13141	2468

(b) UD 方向入力 EW 方向応答

ケース	要素番号	最大応答曲げモーメント (kN・m)						
		S s-D 1	S s-D 2	S s-D 3	S s-F 1	S s-F 2	S s-F 3	S s-N 1
1	1	660.4	1039.2	758.8	451.5	533.4	825.9	333.5
2	1	794.0	1216.6	857.0	559.8	576.0	1068.9	344.8
3	1	654.7	821.1	701.4	454.2	419.1	645.3	338.0

表 1-6(1) 最大応答軸力一覧表 (NS 方向モデル)

(a) UD 方向入力 UD 方向応答

ケース	要素番号	最大応答軸力 (kN)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	1315	1710	1628	1118	1191	1317	930.5
2	1	1341	1732	1647	1123	1193	1329	934.5
3	1	1301	1682	1604	1115	1185	1303	924.6

(b) NS 方向入力 UD 方向応答

ケース	要素番号	最大応答軸力 (kN)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	221.3	318.7	219.6	130.5	177.0	217.3	96.09
2	1	182.2	282.3	203.8	116.9	158.9	221.9	90.69
3	1	253.0	329.7	218.9	137.8	182.4	232.5	101.4

表 1-6(2) 最大応答軸力一覧表 (EW 方向モデル)

(a) UD 方向入力 UD 方向応答

ケース	要素番号	最大応答軸力 (kN)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	1643	2014	1982	1376	1491	1609	1182
2	1	1656	2028	1999	1383	1500	1630	1184
3	1	1629	1995	1958	1373	1481	1591	1182

(b) EW 方向入力 UD 方向応答

ケース	要素番号	最大応答軸力 (kN)						
		S s - D 1	S s - D 2	S s - D 3	S s - F 1	S s - F 2	S s - F 3	S s - N 1
1	1	132.0	177.6	127.1	76.34	97.60	152.9	41.83
2	1	128.1	181.7	133.6	72.32	98.99	142.1	42.76
3	1	123.0	167.1	129.2	86.93	95.70	135.2	45.18

2. 健全性の確認

2.1 地震力に対する耐震壁の断面評価（面内方向）

地震応答解析結果より、基準地震動 S_s に対する耐震壁の最大応答せん断力に対する断面の評価を実施する。基準地震動 S_s に対する耐震壁の断面の評価にあたっては、NS 及び EW それぞれの水平・鉛直加振モデルの最大応答せん断力の包絡値について、水平 1.0 倍、鉛直 0.4 倍とした組み合わせ荷重に対する評価を行う。

応答せん断力に対する耐震壁の断面評価結果を表 2-1 に示す。評価の結果、耐震壁に発生するせん断応力度は、第 1 折点及び短期許容せん断応力度以下であることを確認した。

表 2-1 応答せん断力に対する耐震壁の断面評価結果

方向	①コンクリートの 第 1 折点における せん断応力度*	②コンクリートの 短期許容 せん断応力度	③せん断 応力度 τ (N/mm ²)	応答比		評価 結果
				③/①	③/②	
NS	1.656	1.095	0.730	0.44	0.67	可
			0.782	0.47	0.72	可

注記*：長期荷重による軸応力を考慮して算出。

2.2 地震時土圧及び水圧に対する耐震壁の断面評価（面外方向）

地震応答解析結果より、基準地震動 S s 時における耐震壁の土圧及び水圧に対する断面評価を行う。

貯水槽の外周部の耐震壁については土圧と水圧を組み合わせた検討を行い、内部の耐震壁については水圧に対する検討を行う。

2.2.1 荷重及び荷重の組み合わせ

荷重及び荷重の組合せは、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している荷重及び荷重の組合せを用いる。

(1) 荷重

a. 水平地震荷重

水平地震荷重は、基準地震動 S s による地震応答解析結果より設定する。なお、水平地震荷重は材料物性の不確かさを考慮した淡水貯水槽の地震応答解析結果を包絡したものとする。

基準地震動 S s による地震応答解析結果の加速度から水平震度及び面外慣性力を算定し、水平地震荷重とする。

表 2-2 に応力解析で考慮した基準地震動 S s 時の水平地震荷重を示す。

表 2-2(1) 水平地震時荷重（加速度・水平震度）

質点番号	O.P. (m)	方向	最大値 (cm/s ²)	検討用 水平震度
1	62. 1	NS	1237. 5	1. 270
		EW	1232. 1	1. 260

表 2-2(2) 水平地震時荷重（面外慣性力）

部位	壁厚 (m)	面外慣性力 (kN/m ²)
外壁	2. 5	76. 2
隔壁	2. 2	61. 7

b. 地震時土圧荷重

地震時土圧荷重は、常時土圧に地震時増分土圧を加えて算出する。地震時増分土圧については、材料物性の不確かさを考慮した淡水貯水槽の震応答解析結果から、地盤の二次元 FEM モデルの応答を包絡したものとする。

基準地震動 S_s 時の地震時土圧を図 2-1 に示す。

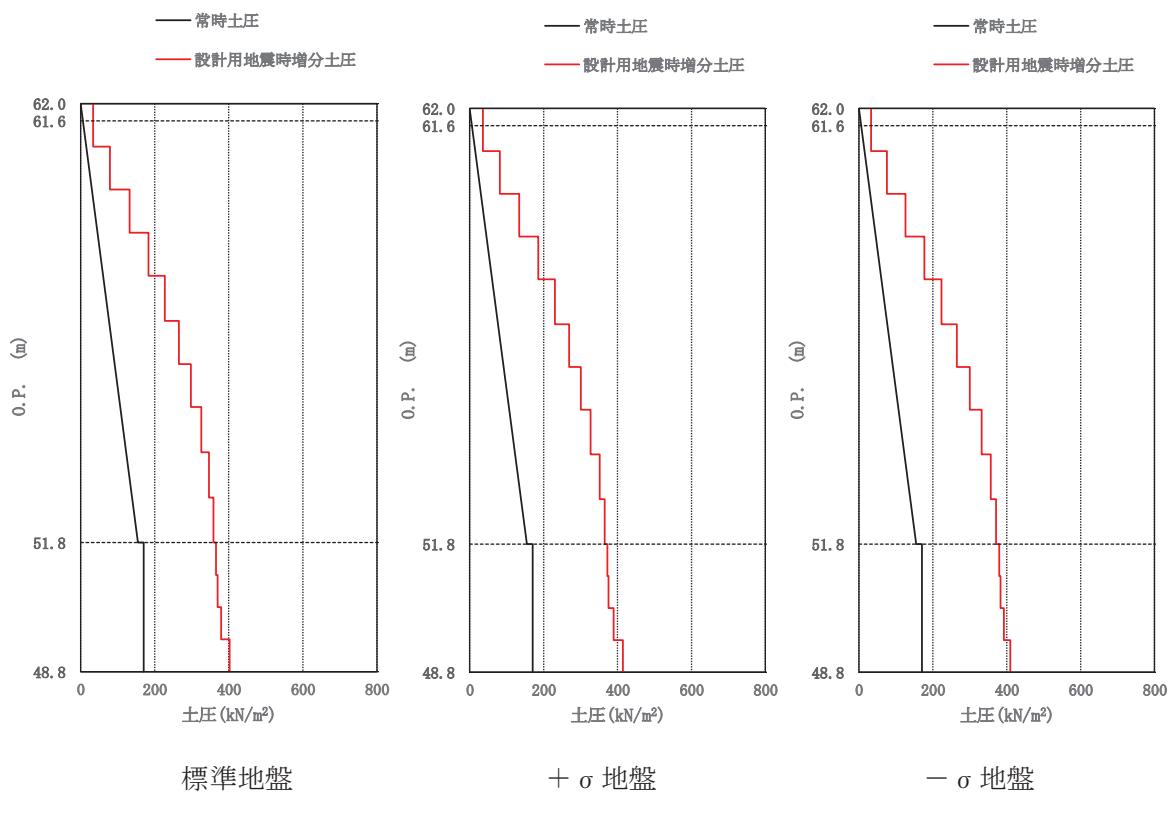


図 2-1 地震時土圧

c. 地震時水圧荷重

地震時水圧荷重は、常時水圧に地震時動水圧を加えて算出する。地震時水圧荷重は、材料物性の不確かさを考慮した淡水貯水槽の地震応答解析結果を基にして、Westergaard 式から算出した荷重を用いる。検討における水位は、図 1-3 に示す有効貯水量 $10,000\text{m}^3$ 時の水位である 7.3m とした。

基準地震動 S s 時の地震時水圧を図 2-2 に示す。

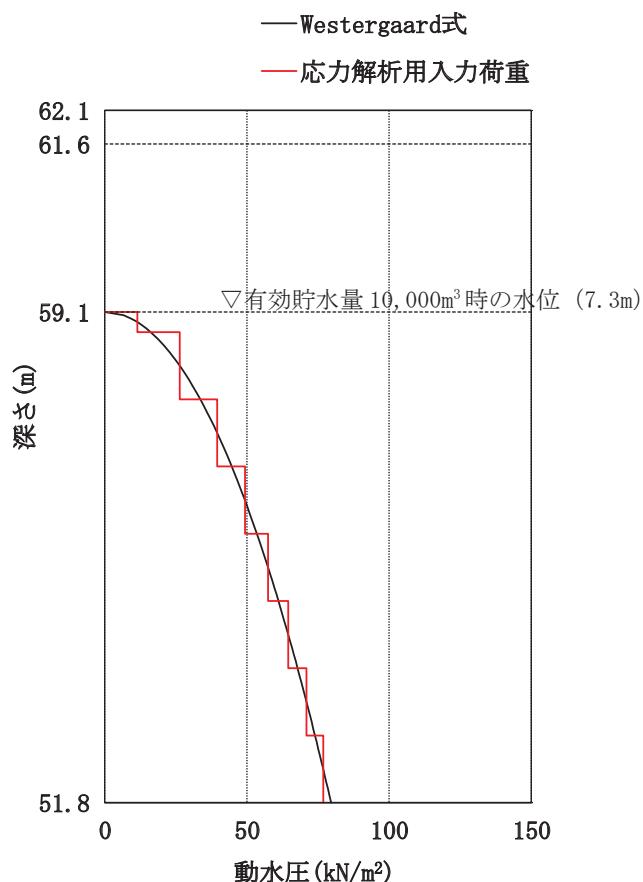


図 2-2 地震時水圧

注：解析モデルへは 1m ごとに平均化した荷重を入力する。

(2) 荷重の組み合わせ

荷重の組み合わせを表 2-3 に示す。

表 2-3 荷重の組み合わせ

外力の状態	荷重の組合せ
S s 地震時	S s

S s : 地震荷重（地震時土圧荷重、地震時水圧荷重を含む）

2.2.2 許容限界

応力解析による評価における耐震壁の許容限界は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に記載の構造強度上の制限及び機能維持の基本方針に基づき、「RC-N規準」に基づく短期許容応力度とする。

2.2.3 解析モデル及び諸元

(1) 解析モデル

応力解析は、単純はりモデルを用いた弾性応力解析とする。解析には、解析コード「KANSAS」を用いる。解析コードの検証及び妥当性確認の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

耐震壁については、O.P. 51.8m～O.P. 61.6m（頂版の構造芯）をモデル化し、壁を単位幅で切り出して、線材でモデル化する。境界条件は、基礎版と接続する脚部を固定とし、頂版との接続部をピン固定とする。耐震壁の解析モデルを図 2-3 に示す。

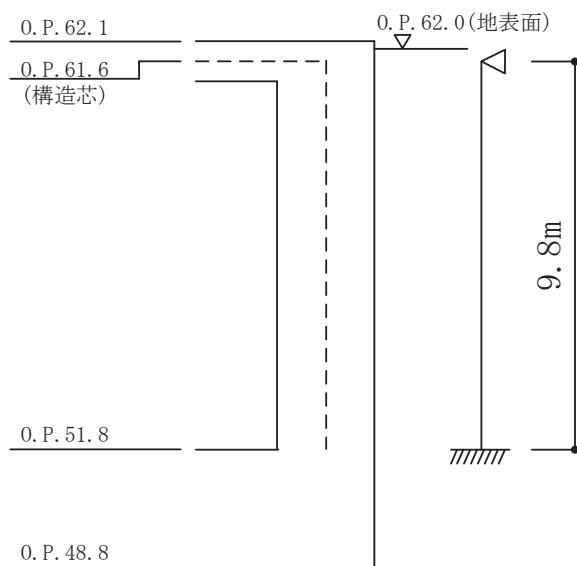


図 2-3 耐震壁の解析モデル

(2) 解析諸元

使用材料の物性値を表 2-4 及び表 2-5 に示す。

表 2-4 コンクリートの物性値

諸元	物性値
ヤング係数	2.27×10^4 (N/mm ²)
ポアソン比	0.2

表 2-5 鉄筋の物性値

諸元	物性値
種別	SD345
ヤング係数	2.05×10^5 (N/mm ²)

2.2.4 評価方法

(1) 応力解析方法

荷重の入力方法を以下に示す。また、算出した曲げモーメント及びせん断力を表2-6に示す。

a. 水平地震荷重

水平地震荷重は「2.2.1 荷重及び荷重の組み合わせ」の「(1) 荷重」、「a. 水平地震荷重」で示した面外慣性力を分布荷重として入力する。

b. 地震時土圧荷重

地震時土圧荷重は「2.2.1 荷重及び荷重の組み合わせ」の「(1) 荷重」、「b. 地震時土圧荷重」で示した荷重を、面外慣性力と同一方向に分布荷重として入力する。

c. 地震時水圧荷重

地震時水圧荷重は「2.2.1 荷重及び荷重の組み合わせ」の「(1) 荷重」、「c. 地震時水圧荷重」で示した荷重を、面外慣性力と同一方向に分布荷重として入力する。

表 2-6 応力解析により算出した曲げモーメント及びせん断力

(1) 耐震壁（外周部）

壁厚 (m)	曲げモーメント (kN・m/m)	せん断力 (kN/m)
2.5	5048.1	2937.3

(2) 耐震壁（内部）

壁厚 (m)	曲げモーメント (kN・m/m)	せん断力 (kN/m)
2.2	1819.9	1057.8

(2) 断面の評価方法

a. 曲げモーメントに対する断面の評価方法

断面の評価は、「RC-N規準」に基づき、評価対象部位に生じる曲げモーメントが、短期許容曲げモーメントを超えないことを確認する。

$$M_A = a_t \cdot f_t \cdot j$$

ここで、

M_A : 短期許容曲げモーメント (N·mm)

a_t : 引張鉄筋断面積 (mm^2)

f_t : 引張鉄筋の短期許容引張応力度 (N/mm^2)

j : 断面の応力中心間距離で、断面の有効せいの $7/8$ 倍の値 (mm)

b. 面外せん断力に対する断面の評価方法

断面の評価は、「RC-N規準」に基づき、評価対象部位に生じる面外せん断力が、次式をもとに計算した短期許容面外せん断力を超えないことを確認する。なお、耐震壁については軸力を付加しない。

$$Q_A = b \cdot j \cdot \alpha \cdot f_s$$

ここで、

Q_A : 許容面外せん断力 (N)

b : 断面の幅 (mm) (単位幅 1000mm)

j : 断面の応力中心間距離で、断面の有効せいの $7/8$ 倍の値 (mm)

α : 許容せん断力の割り増し係数

(2 を超える場合は 2, 1 未満の場合は 1 とする。)

$$\alpha = \frac{4}{M / (Q \cdot d) + 1}$$

M : 曲げモーメント (N·mm)

Q : せん断力 (N)

d : 断面の有効せい (mm)

f_s : コンクリートの短期許容せん断応力度 (N/mm^2)

2.2.5 評価結果

頂版の配筋一覧を表 2-7 に、断面の評価結果を表 2-8 に示す。基準地震動 S s 時において、発生値が許容限界を超えないことを確認した。

表 2-7 耐震壁の配筋一覧

部材	配筋	断面積 (mm ² /m)
外周部	D38@200 +D38@400	8550
内部	D38@200 +D38@400	8550

表 2-8 耐震壁の評価結果（基準地震動 S s）

部位		外周部	内部
厚さ t (mm) × 幅 b (mm)		2500 × 1000	2200 × 1000
有効せい d (mm)		2330	2030
	主筋	D38@200+D38@400 (8550mm ² /m)	D38@200+D38@400 (8550mm ² /m)
曲げモーメント	発生曲げモーメント M (kN·m/m)	5048.1	1819.9
	短期許容曲げモーメント M _A (kN·m/m)	6013.8	5239.4
	検定値 M/M _A	0.84	0.35
面外せん断力	発生せん断力 Q (kN/m)	2937.3	1057.8
	許容せん断力の割り増し係数 α	2.00	2.00
	許容面外せん断力 Q _A (kN/m)	4444.4	3872.2
	検定値 Q/Q _A	0.67	0.28
判定		可	可

2.3 淡水貯水槽頂版の評価

地震応答解析において算出した淡水貯水槽頂部の応答を用いて、第2保管エリアである頂版の評価を行う。

評価にあたっては第2保管エリアに設置される設備の重量を考慮し、基準地震動S s時における鉛直荷重に対して、頂版が安全余裕を有することを確認する。

2.3.1 荷重及び荷重の組み合わせ

荷重及び荷重の組合せは、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している荷重及び荷重の組合せを用いる。

(1) 荷重

a. 鉛直荷重

鉛直荷重は固定荷重及び積載荷重とする。

積載荷重としては、頂版上には可搬型重大事故等対処設備（車両型）が配置されることから、頂版の評価結果が保守的となるように設備重量を考慮する。

具体的には、第2保管エリアに配置される可搬型重大事故等対処設備（車両型）の中で最も重量の大きい「大容量送水ポンプ（タイプII）」が、頂版上に3台配置された状態を考慮する。

b. 地震荷重

鉛直地震荷重は、基準地震動S sによる地震応答解析における質点1の鉛直方向最大応答加速度より算定される鉛直震度とする。なお、鉛直震度は材料物性の不確かさを考慮した地震応答解析結果を包絡したものとする。

(2) 荷重の組み合わせ

荷重の組み合わせを表 2-9 に示す。

表 2-9 荷重の組み合わせ

外力の状態	荷重の組合せ
S s 地震時	$(1+K v) (G + P + P_s)$

G : 固定荷重^{*1}

P : 積載荷重^{*2}

(可搬型重大事故等対処設備（車両型）による荷重)

K v : 鉛直震度

P s : 積雪荷重^{*3}

注記*1：躯体自重 ($24.0\text{kN}/\text{m}^2$) 及び仕上げ・増打ち重量 ($7.6\text{kN}/\text{m}^2$) を考慮する。

*2：設備重量として大容量送水ポンプ（タイプII）3台分の重量に集中係数として1.5を考慮し、支持スパン ($7.9\text{m} \times 6.5\text{m}$) で除することで等分布荷重 ($20.8\text{kN}/\text{m}^2$) に換算したうえで、「建築基準法施行令第85条」による積載荷重として $1.8\text{kN}/\text{m}^2$ を加算する。

*3：積雪量については石巻測候所の最深積雪量（1923年2月17日）を考慮して43cmとし、S s 地震時は0.35の係数を乗じることで、積雪荷重 $0.3\text{kN}/\text{m}^2$ とする。

2.3.2 許容限界

応力解析による評価における頂版の許容限界は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に記載の構造強度上の制限及び機能維持の基本方針に基づき、「R C - N規準」に基づく短期許容応力度とする。

2.3.3 解析モデル及び諸元

(1) 解析モデル

頂版の検討においては、柱、壁及びはりで囲まれた範囲について四辺固定版としてモデル化する。

頂版の解析モデルを図 2-4 に示す。

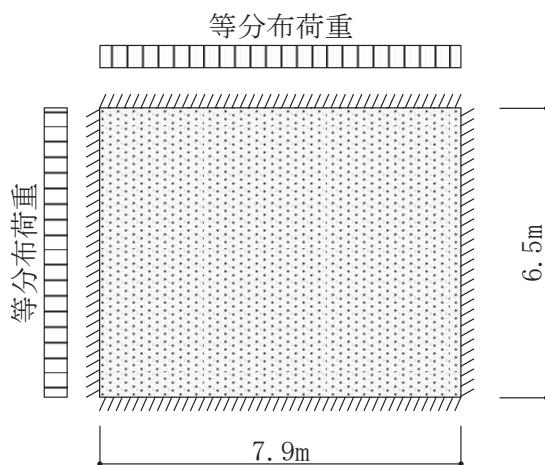


図 2-4 頂版の解析モデル

(2) 解析諸元

仕様材料の物性値を表 2-10 及び表 2-11 に示す。

表 2-10 コンクリートの物性値

諸元	物性値
ヤング係数	2.27×10^4 (N/mm ²)
ボアソン比	0.2

表 2-11 鉄筋の物性値

諸元	物性値
種別	SD345
ヤング係数	2.05×10^5 (N/mm ²)

2.3.4 評価方法

(1) 荷重ケース

作用荷重のうち地震荷重は、鉛直荷重と同じ下向きに作用する場合に生じる応力が最大となるため、地震荷重は鉛直下向きの場合のみ考慮する。

(2) S s 地震時の鉛直震度

検討に用いる鉛直震度は、淡水貯水槽頂版上部（O.P. 62.0m, 質点番号 1）の鉛直方向最大応答加速度より算出した鉛直震度とする。検討に用いる鉛直震度を表 2-12 に示す。

表 2-12 検討に用いる鉛直震度（S s 地震時）

質点番号	O.P. (m)	包絡値
1	62.0	1.63

(3) S s 地震時の応力の算出方法

S s 地震時の端部曲げモーメント、中央部曲げモーメント及びせん断力の算出方法は下式の通りである。S s 地震時の端部曲げモーメント、中央部曲げモーメント及びせん断力を表 2-13 に示す。

（四辺固定版）

- ・短辺の端部曲げモーメント (M_{X1})

$$M_{X1} = -\frac{1}{12} \cdot w_x \cdot l_x^2$$

- ・短辺の中央部曲げモーメント (M_{X2})

$$M_{X2} = \frac{1}{18} \cdot w_x \cdot l_x^2$$

- ・短辺のせん断力 (Q_x)

$$Q_x = 0.52 \cdot w \cdot l_x$$

- ・長辺の端部曲げモーメント (M_{Y1})

$$M_{Y1} = -\frac{1}{24} \cdot w \cdot l_x^2$$

- ・長辺の中央部曲げモーメント (M_{Y2})

$$M_{Y2} = \frac{1}{36} \cdot w \cdot l_x^2$$

・長辺のせん断力 (Q_Y)

$$Q_Y = 0.46 \cdot w \cdot l_x$$

ここで,

l_x : 短辺有効スパン (m)

l_y : 長辺有効スパン (m)

w : 単位面積あたりの S s 地震時荷重 (kN/m²)

$$w_x = \frac{l_y^4}{l_x^4 + l_y^4} \cdot w$$

表 2-13 鉛直震度より算出した端部曲げモーメント、中央部曲げモーメント及びせん断力

部位	検討用 鉛直震度*	方向	端部曲げ モーメント (kN·m/m)	中央部曲げ モーメント (kN·m/m)	せん断力 (kN/m)
床頂版	1.63	短辺(NS)	214.8	143.2	300.8
		長辺(EW)	156.7	104.5	266.1

注記* : 検討用鉛直震度には長期荷重時の重量を含むものとする。

2.3.5 頂版の断面評価方法

(1) 曲げモーメントに対する断面の評価方法

断面の評価は、「RC-N規準」に基づき、評価対象部位に生じる曲げモーメントが、次式をもとに計算した短期許容曲げモーメントを超えないことを確認する。

$$M_A = a_t \cdot f_t \cdot j$$

ここで,

M_A : 短期許容曲げモーメント (N·mm)

a_t : 引張鉄筋断面積 (mm²)

f_t : 引張鉄筋の短期許容引張応力度 (N/mm²)

j : 断面の応力中心間距離で、断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)

(2) 面外せん断力に対する断面の評価方法

断面の評価は、「RC-N規準」に基づき、評価対象部位に生じる面外せん断力が、次式をもとに計算した短期許容面外せん断力を超えないことを確認する。

$$Q_A = b \cdot j \cdot \alpha \cdot f_s$$

ここで、

Q_A : 許容面外せん断力 (N)

b : 断面の幅 (mm) (単位幅 1000mm)

j : 断面の応力中心間距離で、断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)

α : 許容せん断力の割り増し係数

(2 を超える場合は 2, 1 未満の場合は 1 とする。)

$$\alpha = \frac{4}{M / (Q \cdot d) + 1}$$

M : 曲げモーメント (N·mm)

Q : せん断力 (N)

d : 断面の有効せい (mm)

f_s : コンクリートの短期許容せん断応力度 (N/mm²)

2.3.6 評価結果

頂版の配筋一覧を表 2-14 に、断面の評価結果を表 2-15 に示す。基準地震動 S s 時において、発生値が許容限界を超えないことを確認した。

表 2-14 頂版の配筋一覧

部材	方向	上ば筋		下ば筋	
		配筋	断面積 (mm ² /m)	配筋	断面積 (mm ² /m)
床頂版	NS	D38@200	5700	D38@200	5700
	EW	D38@200	5700	D38@200	5700

表 2-15 床頂版の評価結果（基準地震動 S s）

厚さ t (mm) × 幅 b (mm)		1000×1000
有効せい d (mm)		850
配筋	上げ筋	D38@200 (5700 mm ² /m)
	下ば筋	D38@200 (5700 mm ² /m)
曲げモーメント	発生曲げモーメント M (kN·m/m)	214.8
	短期許容曲げモーメント M _A (kN·m/m)	1462.5
	検定値 M/M _A	0.15
面外せん断力	発生せん断力 Q (kN/m)	300.8
	許容せん断力の割り増し係数 α	2.00
	許容面外せん断力 Q _A (kN/m)	1621.3
	検定値 Q/Q _A	0.19
判定		可

2.4 淡水貯水槽頂版に対するスロッシングの影響検討

淡水貯水槽内の貯水には、水平方向の地震によりスロッシングが発生し、スロッシングで貯水が頂版に到達する場合は、スロッシングによる荷重が作用する。そこで、地震応答解析において算出した淡水貯水槽基礎版上(0.P. 51.8m)の応答を用いて、地震動によるスロッシングに対して頂版への影響検討を行う。

検討における水位は、図1-3に示す有効貯水量10,000m³時の水位である7.3mとした。

2.4.1 評価方針

淡水貯水槽のスロッシングについては、地震動の増加により波高が大きくなり、貯水の波面が頂版に衝突することで、頂版に荷重が作用する。そこで、下記の手順により、貯水のスロッシングによる頂版への影響を確認する。

- (1) 頂版に波高が到達するか
- (2) 波高が頂版に到達する場合は、スロッシングによる荷重に対する断面の評価を実施

2.4.2 波高の評価方法

波高の評価に当たっては、速度ポテンシャル理論に基づきスロッシング周期及び波高を算出する。速度ポテンシャル理論におけるスロッシング周期T及び壁面での波高d_{max}の算出方法は以下のとおり。^{1) 2)}

$$T = 2 \cdot \pi / \sqrt{\frac{\pi \cdot g}{2 \cdot L} \tanh\left(\frac{\pi \cdot H}{2 \cdot L}\right)}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi / T$$

$$d_{max} = 0.811 \cdot \frac{L}{g} \cdot \omega \cdot S_v$$

ここで、

T : スロッシング周期 (s)

H : 水深 (m)

2L : 振動方向長さ (m)

g : 重力加速度 (cm/s²)

d_{max} : 壁面での波高 (m)

S_v : スロッシング周期における速度応答 (cm/s)

スロッシングの振動方向長さ及び水深を図 2-5 に、スロッシング周期の算出結果を表 2-16 に示す。

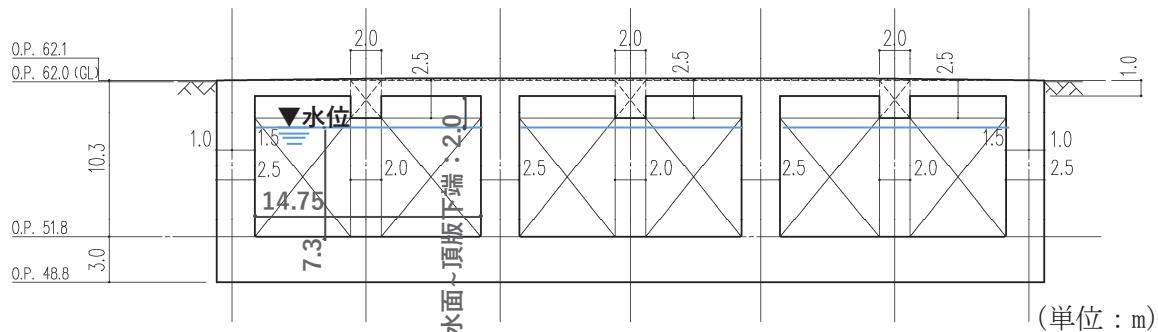


図 2-5 (1) スロッシングの振動方向長さ及び水深 (EW 方向)

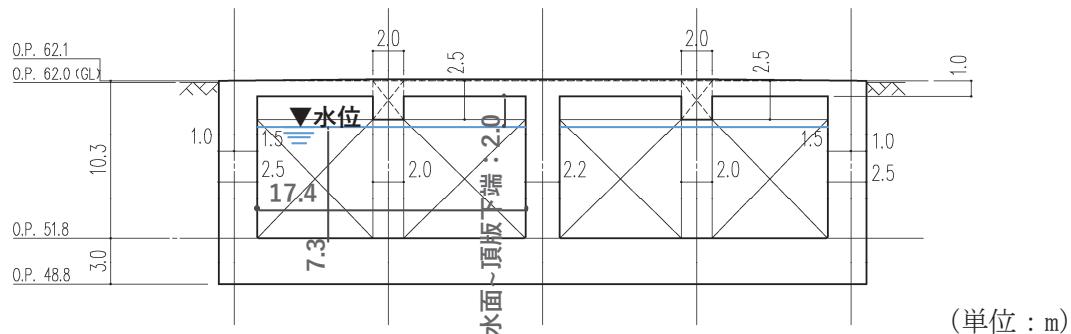


図 2-5 (2) スロッシングの振動方向長さ及び水深 (NS 方向)

表 2-16 スロッシング周期の算出結果

	NS 方向	EW 方向
水深 (m)	7.3	7.3
振動方向長さ 2 L (m)	17.4	14.75
スロッシング周期 T (s)	5.07	4.55

検討ケースは「1.3.7 材料物性の不確かさ」の表 1-2 に示すとおり、「1.3.4 淡水貯水槽の地震応答解析モデル」に示す物性値及び定数を基本ケースとし、地盤物性のばらつきを考慮する。

これらのケースについて、基準地震動 S s-D 1 ~ S s-D 3, S s-F 1 ~ S s-F 3, S s-N 1 の速度応答スペクトルとスロッシング周期を図 2-6 に示す。なお、図 2-6 の速度応答スペクトルを算定する際の減衰は、「JEAG 4601-1987 原子力発電所耐震設計技術指針」で示される液体の揺動の設計用減衰定数 0.5%を参考に、保守的に減衰定数 0%としている。

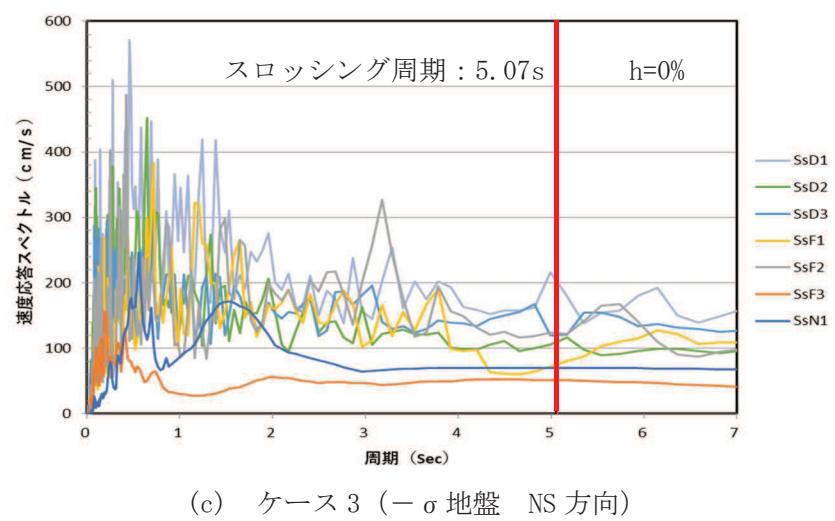
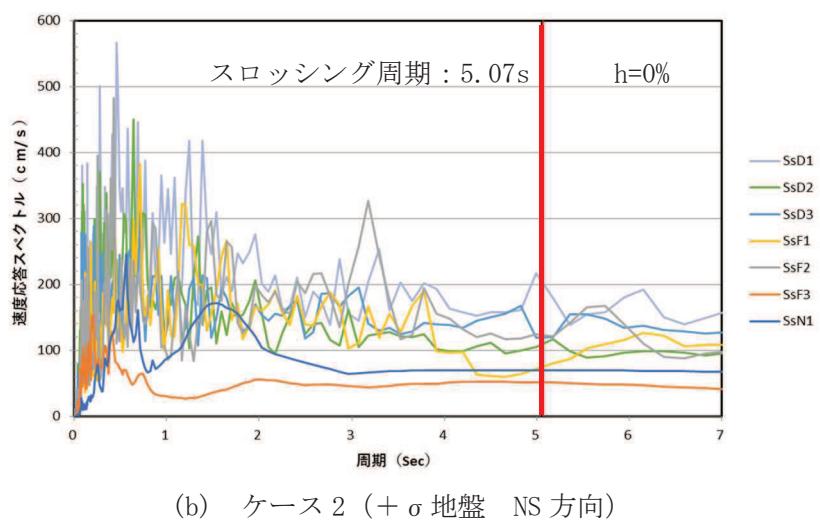
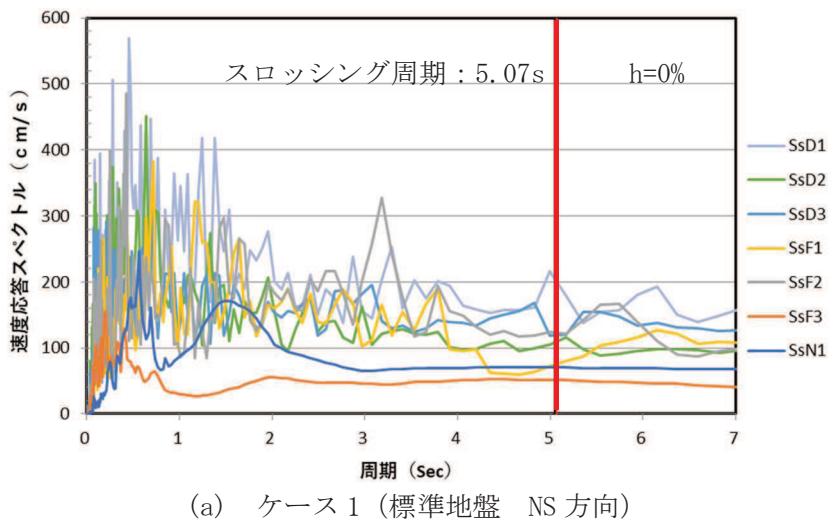


図 2-6(1) 速度応答スペクトルとスロッシング周期 (NS 方向)

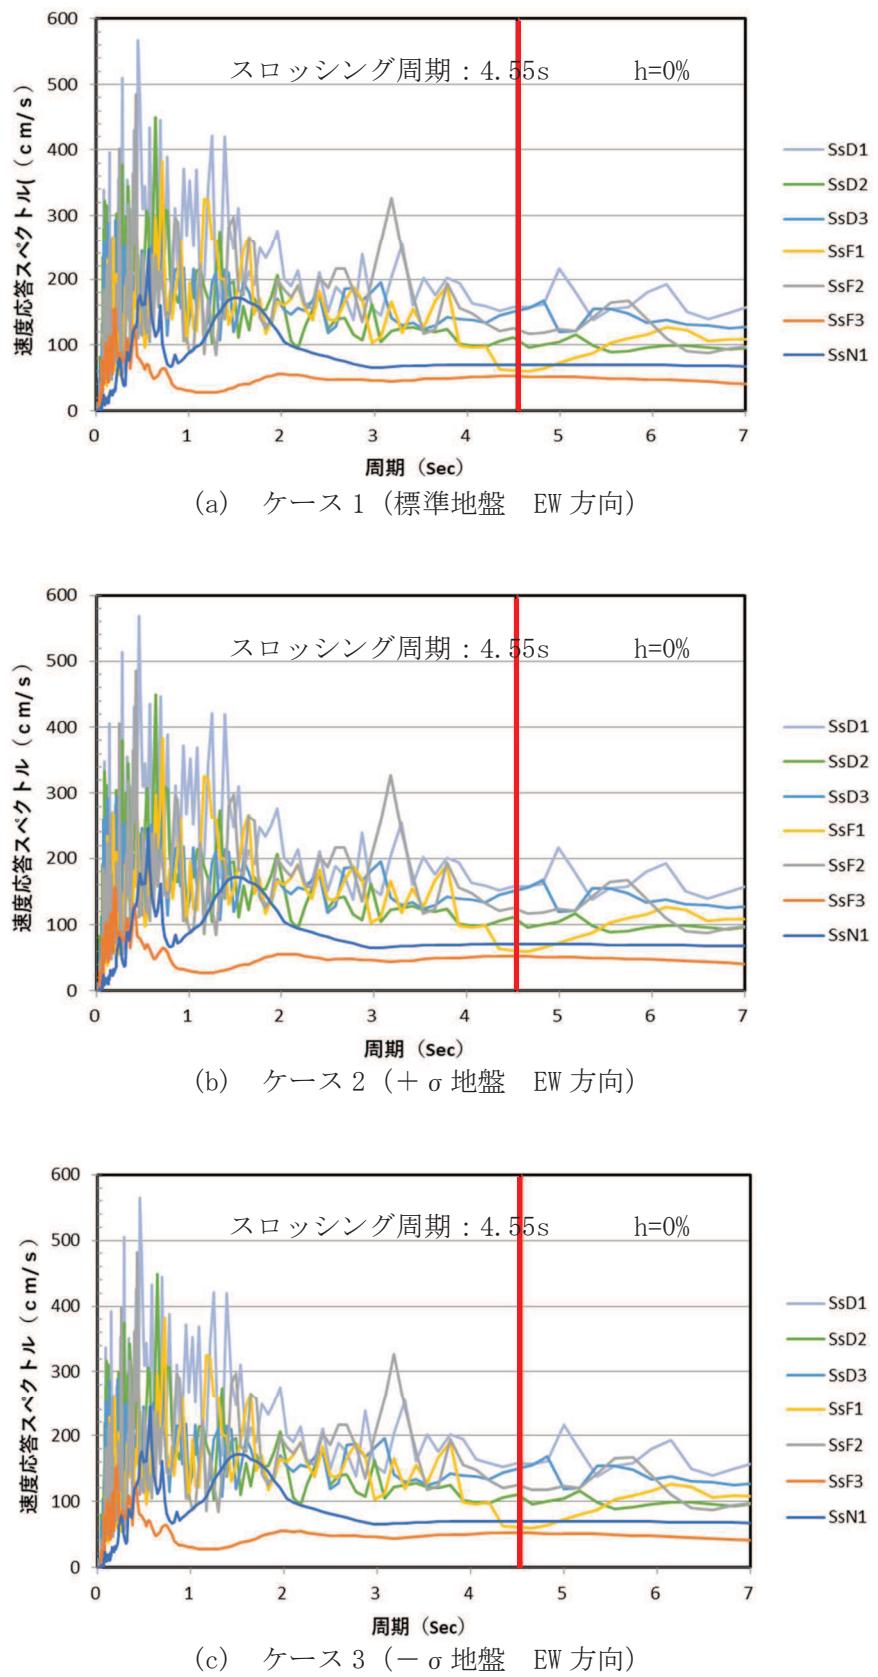


図 2-6(2) 速度応答スペクトルとスロッシング周期 (EW 方向)

2.4.3 波高の評価結果

スロッシング周期における各ケースの速度応答を表 2-17 に示す。NS 及び EW の両方向とも、スロッシング周期における速度応答は、基準地震動 S s-D 1 が最大となつた。

表 2-17 スロッシング周期における各ケースの速度応答

ケース	NS 方向		EW 方向	
	地震動	速度応答 (cm/s)	地震動	速度応答 (cm/s)
ケース 1 (標準地盤)	S s-D 1	207.6	S s-D 1	159.2
ケース 2 (+ σ 地盤)	S s-D 1	207.7	S s-D 1	159.2
ケース 3 (- σ 地盤)	S s-D 1	207.6	S s-D 1	159.2

注：網掛は最大値を示す。

速度応答の最大値から算出したスロッシング波高の評価結果を表 2-18 に示す。図 2-5 に示すとおり、淡水貯水槽の水面から頂版下端までの高さは 2.0m であり、表 2-18 の結果から、いずれのケースにおいても貯水の波面が頂版に到達しないことを確認したことから、「2.4.1 評価方針」のとおり、スロッシングにより貯水が頂版の健全性に影響を及ぼさないことを確認した。

なお、いずれのケースにおいても貯水の波面が頂版に到達しないことから、基準地震動 S s によるスロッシングによって、淡水貯水槽の貯水が敷地内に溢れ出さないことを確認した。

表 2-18 スロッシング波高の評価結果

	NS 方向	EW 方向
波高 d_{max} (m)	1.86	1.35
水面から頂版下端までの高さ (m)	2.0	2.0
評価	可	可

3. 第2保管エリアにおける淡水貯水槽の材料物性の違いによる影響検討

3.1 影響検討概要

淡水貯水槽の地震応答解析では、「1.3.7 材料物性の不確かさ」に示すとおり、地盤物性のばらつきが地震時に第2保管エリアの入力地震動に影響を与えると考えられることから、地盤物性の不確かさを考慮している。ここでは、可搬型重大事故等対処設備（車両型）の入力地震動への影響及び淡水貯水槽の健全性への影響を確認する観点から、地盤種別及び淡水貯水槽のコンクリート物性値を変えた場合の影響検討を行う。解析ケースを表3-1に示す。

表3-1 解析ケース

検討ケース	表層地盤の種別	コンクリート物性値	
		剛性	材料減衰
基本ケース	盛土	設計基準強度に基づき J E A G式で評価	5%
検討ケース1 表層地盤種別	セメント改良土	同上	同上
検討ケース2 材料減衰	盛土	同上	3%
検討ケース3 実強度	同上	実強度*に基づき J E A G式で評価	5%
検討ケース4 剛性低下	同上	基本ケースの0.8倍	同上

注：網掛け部分は、基本ケースに対して変更したパラメータを示す。

注記*：コンクリート強度の実強度は、「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5N 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事 2013」に基づき、圧縮強度の標準偏差を考慮した値としている。

3.1.1 第2保管エリア周辺表層を改良土物性にした場合の影響検討

淡水貯水槽の周辺地盤については、モデル化に当たっては盛土の物性値を採用している。一方で、淡水貯水槽の周辺地盤近傍については、重大事故等対処設備を支持する地盤が地震等の影響で沈下することがないよう、添付書類「VI-1-1-6-別添1 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」に示すとおり、セメント改良土による埋戻を行っている。そこで、検討ケース1として表層地盤をセメント改良土とした場合の地震応答解析を行い、その影響を確認する。

検討に用いる地震動は、最大加速度が最も大きく、すべての周期帯において大きな応答を生じさせる基準地震動Ss-D2を用いた。検討に用いる物性値を表3-2に、セメント改良土とする範囲を図3-1に、基準地震動Ss-D2の加速度時刻歴波形を図3-2に示す。

なお、図3-1では盛土すべてをセメント改良土に置換することとし、実際の施工範囲よりも広い範囲をセメント改良土に置換してモデル化することで、セメント改良土に置換した影響がより顕著に表れる評価条件とした。

3.1.2 淡水貯水槽のコンクリート物性値を変化させた場合の影響検討

淡水貯水槽の地震応答解析におけるコンクリート強度は、表1-1に示すとおり、設計基準強度と設定しているが、淡水貯水槽が新設であることを踏まえ、他の新設建屋と同様に表3-1のとおりコンクリート強度を変えた場合のケースについて地震応答解析を行う（検討ケース3～4）。また、減衰定数は表1-1に示すとおり、5%と設定しているが、淡水貯水槽が新設であること、また、「2.1 地震力に対する耐震壁の断面評価（面内方向）」に示すとおり、基準地震動Ssに対する応答がスケルトンカーブの第1折点に対しても小さいことを考慮し、念のため鉄筋コンクリート造部の減衰定数を3%とした場合の地震応答解析を行い、第2保管エリアの入力地震動に対する影響、及び影響淡水貯水槽の健全性に対する影響を検討する（検討ケース2）。

検討に用いる地震動は、検討ケース1と同じく、最大加速度が最も大きく、すべての周期帯において大きな応答を生じさせる基準地震動Ss-D2を用いた。


表 3-2 地盤の解析用物性値(盛土ほか)

岩種・岩級	物理特性	強度特性				変形特性				
		静的・動的特性				静的特性		動的特性		
	単位体積重量 γ (kN/m ³)	せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	引張強度 σ_t (N/mm ²)	残留強度 τ (N/mm ²)	静弾性係数 E_s (N/mm ²)	静ボアソン比 ν_s	動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ボアソン比 ν_d	減衰定数 h
盛土	20.6	0.06	30.0	—	$0.06 + \sigma \tan 30.0^\circ$	$198 \sigma^{0.60}$	0.40	$G_0 = 382 \sigma^{0.71}$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00036)^*$	0.48	$h = 0.183 \gamma / (\gamma + 0.000261)$
旧表土	19.0	0.08	26.2	—	$0.08 + \sigma \tan 26.2^\circ$	$302 \sigma^{0.80}$	0.40	$G_0 = 211 \sigma^{0.42}$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00087)$	0.46	$\gamma < 3 \times 10^{-4}$ $h = 0.125 + 0.0201 \log \gamma$ $3 \times 10^{-4} \leq \gamma < 2 \times 10^{-2}$ $h = 0.374 + 0.0911 \log \gamma$ $2 \times 10^{-2} \leq \gamma$ $h = 0.22$
断層 及びシーム	18.6	0.067	22.2	—	$0.067 + \sigma \tan 22.2^\circ$	圧縮方向 $124.5 \sigma^{0.90}$ せん断方向 $44.43 \sigma^{0.90}$	0.40	$G_0 = 192.3 \sigma^{0.74}$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.0012)^*$	0.46	$\gamma < 1 \times 10^{-4}$ $h = 0.024$ $1 \times 10^{-4} \leq \gamma < 1.6 \times 10^{-2}$ $h = 0.024 + 0.089(\log \gamma + 4)$ $1.6 \times 10^{-2} \leq \gamma$ $h = 0.22$
セメント改良土	21.6	0.65	44.3	0.46	$0.21 + \sigma \tan 40.9^\circ$	690	0.26	$G_0 = 1670$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00085)$	0.36	$\gamma < 3.8 \times 10^{-5}$ $h = 0.014$ $3.8 \times 10^{-5} \leq \gamma$ $h = 0.151 + 0.0311 \log \gamma$
改良地盤	20.6	1.39	22.1	0.65	$0.51 + \sigma \tan 34.6^\circ$	4,480	0.19	$G_0 = 1940$ $G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/0.00136)$	0.35	$\gamma < 1.2 \times 10^{-4}$ $h = 0.031$ $1.2 \times 10^{-4} \leq \gamma < 5.2 \times 10^{-3}$ $h = 0.227 + 0.0501 \log \gamma$ $5.2 \times 10^{-3} \leq \gamma$ $h = 0.113$
背面補強工	24.0	—				28,000	0.2	11,667	0.2	0.05
置換コンクリート	22.5									

注記* : 残存剛性率 (G_d/G_0) が小さい領域は次式で補間

$$G_0 = E_s / 2(1 + \nu_s), \quad G_d/G_0 = 1/(1 + \gamma/\gamma_m), \quad \gamma_m = \tau_f/G_0$$


〈岩類〉	〈速度層〉	〈凡例〉
OL級	第2速度層	
	第2速度層	■
CM級	第3速度層	■
	第4速度層	■
	第5速度層	■
CH級	第3速度層	
	第4速度層	
	第5速度層	■
B級	第5速度層	■
盛土	-	▲

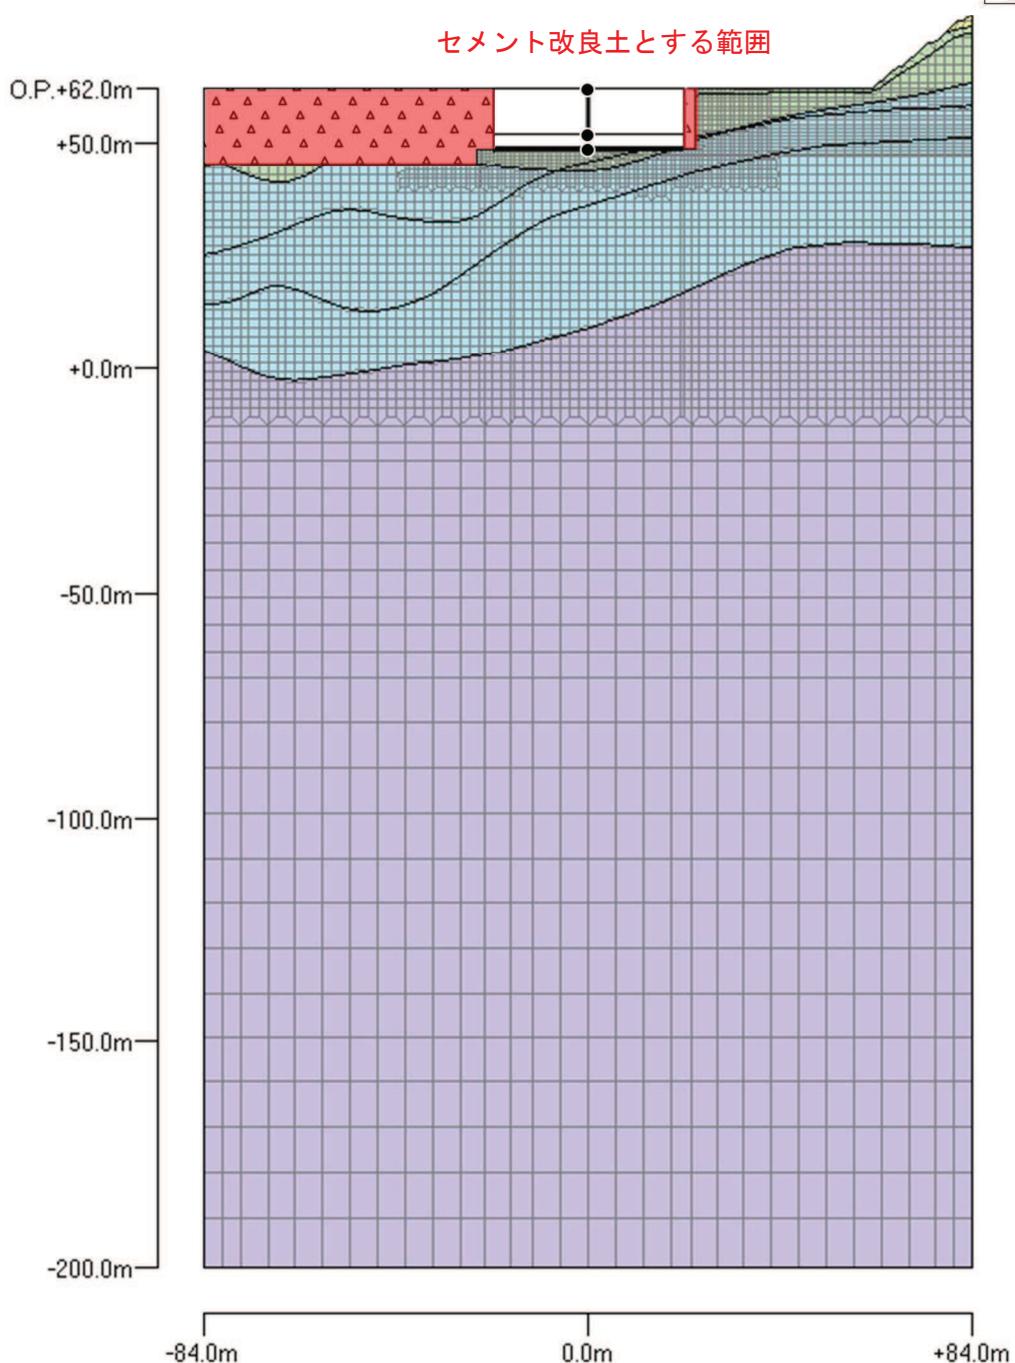

(1)NS 方向モデル

図 3-1(1) 第 2 保管エリアの地震応答解析モデル（二次元）

《岩種》	《速度層》	《凡例》
CL級	第2速度層	■
	第2速度層	■
CM級	第3速度層	■
	第4速度層	■
	第5速度層	■
CH級	第3速度層	■
	第4速度層	■
	第5速度層	■
B級	第5速度層	■
盛土	-	△△△△△

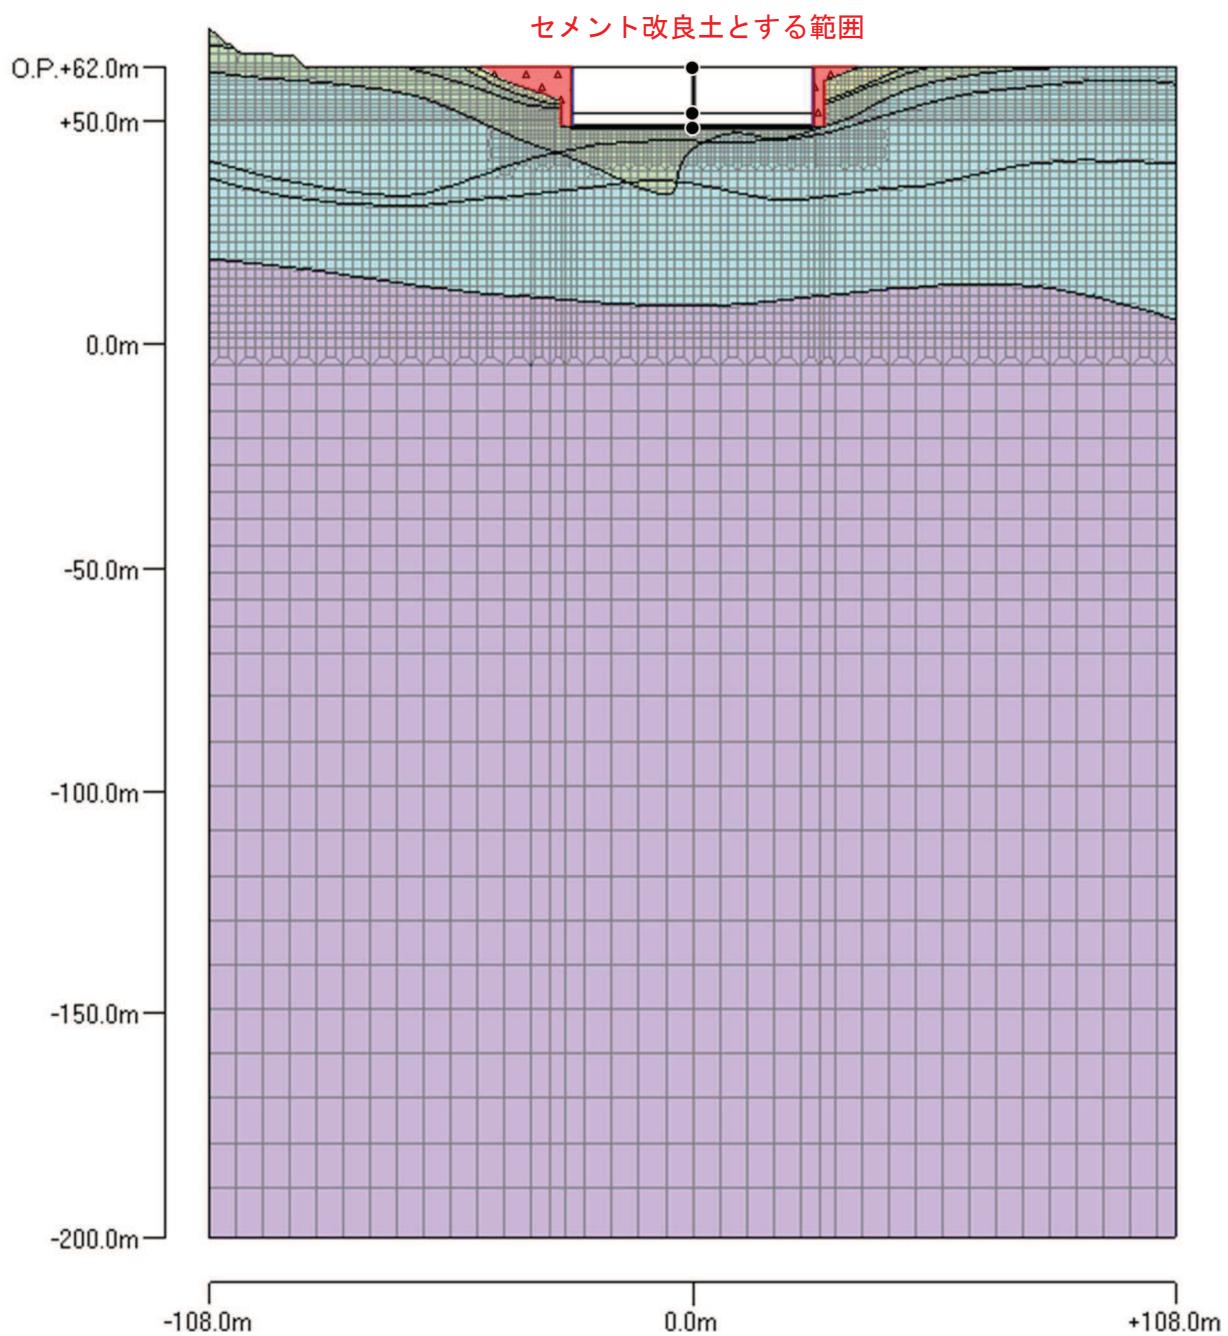

(2) EW 方向モデル

図 3-1(2) 第 2 保管エリアの地震応答解析モデル（二次元）

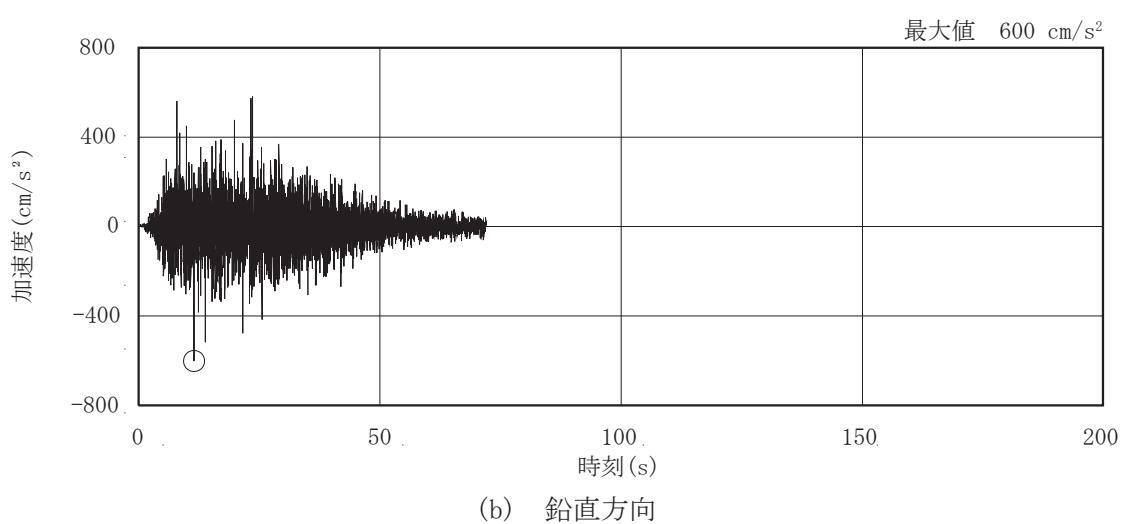
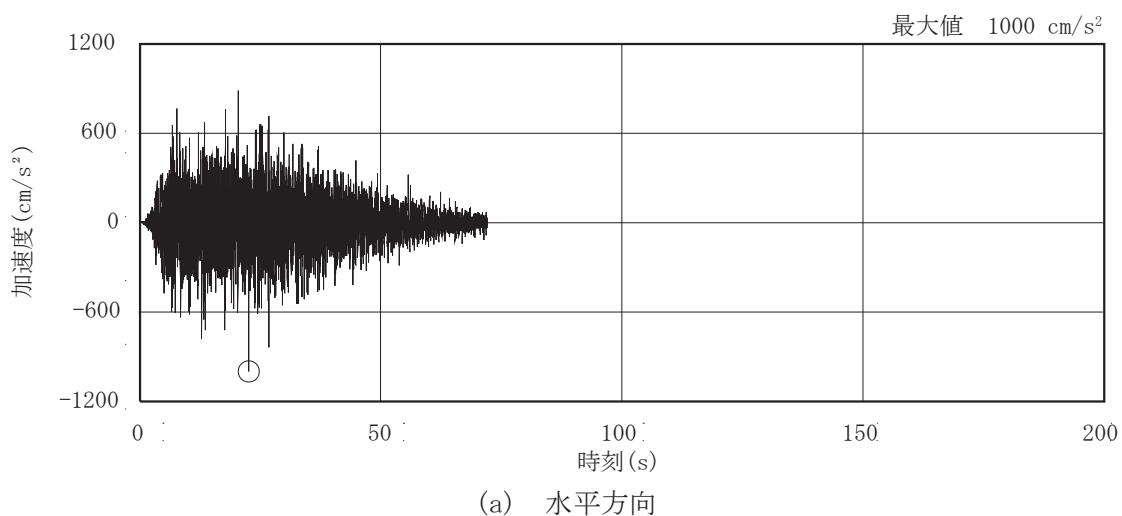


図 3-2 加速度時刻歴波形（基準地震動 S s-D 2）


3.2 地震応答解析結果

(1) 加速度応答スペクトル


各検討ケースの加速度応答スペクトルを第2保管エリアの設計用FRSと比較した結果のうち、検討ケース1（表層地盤種別）を図3-3に、検討ケース2～4（材料減衰、実強度、剛性低下）を図3-4に示す。なお、車両型設備の応答スペクトルへの影響を確認するため、加速度応答スペクトルの減衰定数は8%としている。

図3-3に示す検討ケース1（表層地盤種別）の水平方向については、NS方向モデルの加速度応答スペクトルは基本ケースを下回る傾向が見られたが、EW方向モデルの加速度応答スペクトルでは周期0.04秒～0.07秒付近で基本ケースに対して増幅が見られた。また、図3-4に示す検討ケース2～4（材料減衰、実強度、剛性低下）の水平方向については、基本ケースに対する加速度応答スペクトルの変化が小さいことを確認した。一方、いずれの検討ケースにおいても、第2保管エリア上に配置される車両型設備の固有周期帯においては、基本ケースに対する加速度応答スペクトルの変化がほとんど見られなかった。このことから、地盤物性および淡水貯水槽のコンクリート物性値を変動させたケースいすれも短周期帯に影響がみられ、0.4秒付近以降の比較的長周期における伝達関数にほとんど影響しない伝達特性であり、Ss-D2以外の基準地震動Ssにおいても同様に、車両型設備の固有周期帯では影響がないと判断される。なお、第2保管エリア設計用FRSの周期0.4秒付近に見られるピークは、基準地震動Ss-N1によるものであるが、上記のとおり比較的長周期にはほとんど影響しない伝達特性であるため、車両型設備の固有周期帯に対する影響はない。

また、鉛直方向については、いずれの検討ケースにおいても、すべての周期帯で基本ケースに対する加速度応答スペクトルの変化がほとんど見られなかった。

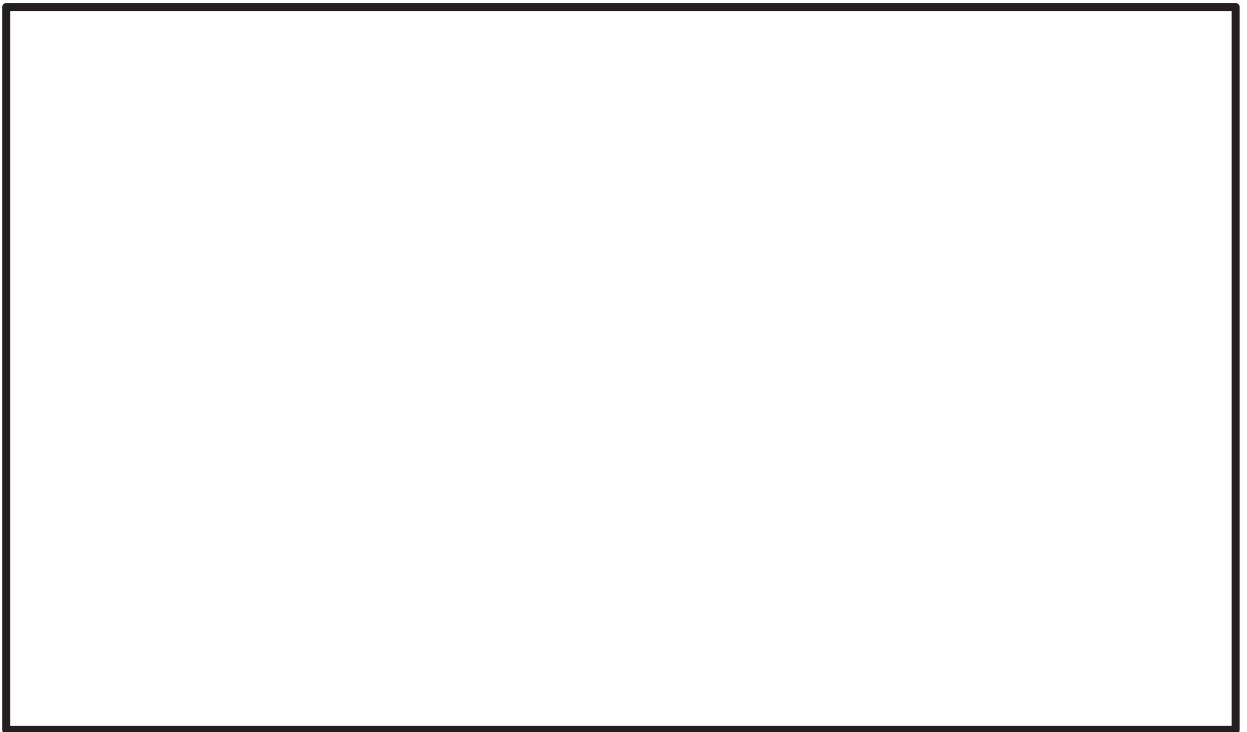


(a) 水平応答

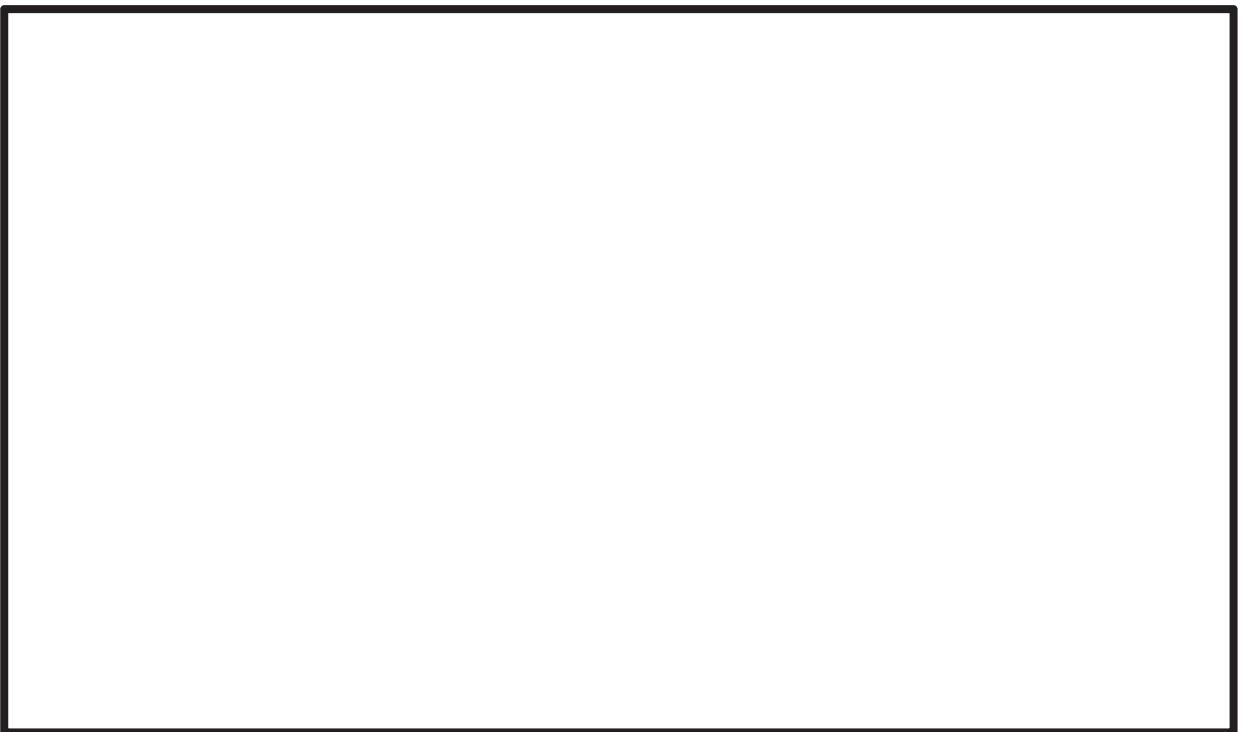

(b) 鉛直応答

図 3-3(1) 第 2 保管エリアの加速度応答スペクトル（検討ケース 1）（NS 方向モデル）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

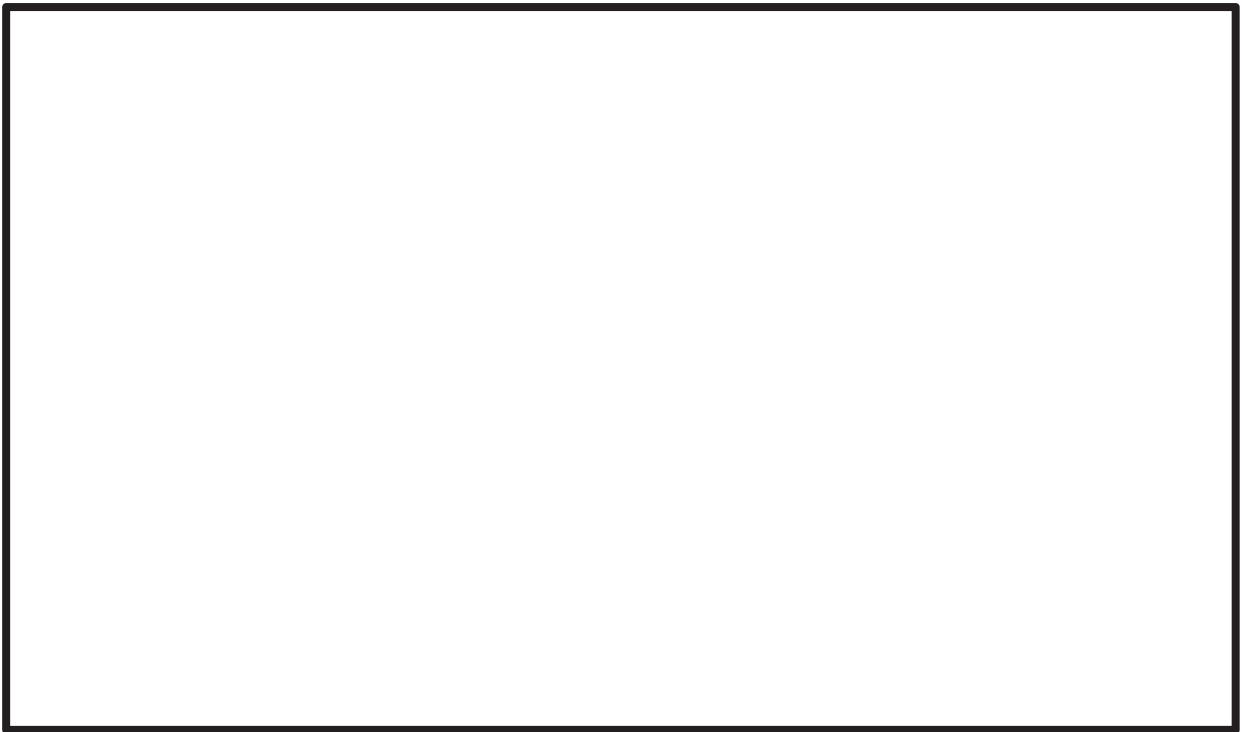

(a) 水平応答



(b) 鉛直応答

図 3-3(2) 第 2 保管エリアの加速度応答スペクトル（検討ケース 1）（EW 方向モデル）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



(a) 水平応答



(b) 鉛直応答

図 3-4(1) 第 2 保管エリアの加速度応答スペクトル（検討ケース 2～4）(NS 方向モデル)

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



(a) 水平応答



(b) 鉛直応答

図 3-4(2) 第 2 保管エリアの加速度応答スペクトル（検討ケース 2～4）（EW 方向モデル）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(2)最大応答加速度

各検討ケースの最大応答加速度を表 3-3 に示す。

各検討ケースの中で、基本ケースに対する影響が最も大きいケースは、検討ケース 1 (表層地盤種別) の水平応答であった。

表 3-3 最大応答加速度 (基準地震動 S s-D 2)

解析ケース		水平加振 (cm/s ²)			鉛直加振 (cm/s ²)		
		NS 方向 モデル	EW 方向 モデル	水平包絡	NS 方向 モデル	EW 方向 モデル	鉛直包絡
設計条件	基本ケース	1149.37	1191.55	1191.55	561.50	523.36	561.50
	ケース 2	1200.31	1209.28	1209.28	567.72	529.59	567.72
	ケース 3	1106.77	1177.39	1177.39	553.06	517.92	553.06
影響検討 条件	検討ケース 1	1028.58	1263.88	1263.88	540.92	524.83	540.92
	検討ケース 2	1186.47	1236.23	1236.23	560.30	524.51	560.30
	検討ケース 3	1103.78	1087.29	1103.78	543.39	513.58	543.39
	検討ケース 4	1215.63	1227.46	1227.46			

注：ハッチングは加振方向に対する最大応答を示す。

以上の検討において、「(1) 加速度応答スペクトル」より、第 2 保管エリア上に配置される車両型設備の固有周期帯においては、基本ケースに対する加速度応答スペクトルの変化がほとんど見られなかったこと、「(2) 最大応答加速度」より、基本ケースに対する影響が最も大きいケースは、検討ケース 1 (表層地盤種別) の水平応答であったことから、検討ケースのうち第 2 保管エリアの入力地震動に影響を与えると考えられるのは、検討ケース 1 (表層地盤種別) であると考えられる。そこで、「3.3 設備に対する影響検討」において機器・配管系及び可搬型重大事故等対処設備（車両型）に対する影響検討を行い、「3.4 淡水貯水槽の健全性への影響」において淡水貯水槽の躯体に対する影響検討を行う。

3.3 設備に対する影響検討

3.3.1 可搬型重大事故等対処設備（車両型）の入力地震動への影響

(1) 加速度応答スペクトル

「3.2 地震応答解析結果」の結果を踏まえ、第2保管エリアの設計用FRSに対して、検討ケース1（表層地盤種別）の影響を反映した検討（検討用FRS）を行う。

検討用FRSについては、第2保管エリアの設計用FRSに対し補正係数を乗じることで算出し、補正係数については、第2保管エリア上に配置される車両型設備の固有周期の範囲における、各ケースの最大応答の比を用いた。

なお、第2保管エリアの設計用FRSは地盤物性のばらつきを包絡して策定されていることから、検討用FRSは第2保管エリア上に配置される車両型設備の固有周期帶において、表層地盤種別の影響と地盤物性のばらつきを重畠させた検討となる。

第2保管エリア検討用FRS=第2保管エリアの設計用FRS×補正係数

$$\text{補正係数} = S_{s-D2} \text{ の検討ケース1} / S_{s-D2} \text{ の基本ケース}$$

$$= 1.020 \text{ (水平包絡)}, 1.000 \text{ (鉛直包絡)}$$

第2保管エリア検討用FRSを車両型設備の設計に用いた加振台FRSと比較した結果を図3-5に示す。ここでは、車両型設備の応答スペクトルへの影響を確認するため、加速度応答スペクトルの減衰定数は8%としている。

第2保管エリア検討用FRSは、短周期側から第2保管エリア上に配置される車両型設備の固有周期において、加振台FRSに包絡されることを確認したことから、機器の設計条件に対する影響がないことを確認した。



(a) 周期 0.02s～10s



(b) 周期 0.1s～2s 拡大図

図 3-5(1) 第 2 保管エリアの設計用 FRS と検討用 FRS の比較（水平応答）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



(a) 周期 0.02s～10s



(b) 周期 0.1s～2s 拡大図

図 3-5(2) 第 2 保管エリアの設計用 FRS と検討用 FRS の比較（鉛直応答）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(2)最大応答加速度

第2保管エリアの設計用最大応答加速度に対して、検討ケース1（表層地盤種別）の影響を反映した検討を行う。

第2保管エリア検討用最大応答加速度は、第2保管エリアの設計用最大応答加速度に対し補正係数を乗じることで算出し、補正係数については、検討ケース1（表層地盤種別）とケース1（基本ケース）の最大応答加速度の比率を用いた。

$$\begin{aligned}\text{補正係数} &= S_{s-D2} \text{ の検討ケース1} / S_{s-D2} \text{ の基本ケース} \\ &= 1.05 \text{ (水平包絡), } 1.00 \text{ (鉛直包絡)}\end{aligned}$$

第2保管エリア検討用最大応答加速度

$$\begin{aligned}&= \text{第2保管エリアの設計用最大応答加速度} \times \text{補正係数} \\ \text{水平} : & 1.60 \text{ (最大応答加速度} \times 1.2) \times 1.05 \text{ (補正係数)} = 1.68 \\ \text{鉛直} : & 0.82 \text{ (最大応答加速度} \times 1.2) \times 1.00 \text{ (補正係数)} = 0.82\end{aligned}$$

第2保管エリアに設置している設備のうち、最大応答加速度で評価しているその他設備を保管する架台に適用している設計震度について、第2保管エリア検討用最大応答加速度以下であることを確認した。比較結果を表3-4に示す。

表3-4 第2保管エリア検討用最大応答加速度と架台の設計震度との比較結果

	水平	鉛直
第2保管エリア検討用最大応答加速度	1.68	0.82
架台の設計震度	1.74*	0.82*

注記*：設計震度は添付書類「VI-2-別添3-2 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における入力地震動」に基づく。なお、第2保管エリアと第4保管エリアを包絡する値を設計震度とする。

3.4 淡水貯水槽の健全性への影響

淡水貯水槽の健全性への影響については、「3.3.1(2)最大応答加速度」に示すとおり最大応答加速度は設計条件から大幅な増加は無く、また、淡水貯水槽の基準地震動 S_s に対する応答は弾性範囲内であることから、材料物性の違いが淡水貯水槽の健全性に与える影響はない」と判断した。

【参考文献】

- 1) 原子炉容器モデルのスロッシング解析、動力炉・核燃料開発事業団、大洗工学センター、1987年9月
- 2) 日本建築学会 2010年 容器構造設計指針・同解説

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-19-0600-24_改 3

補足-600-24 加振試験についての補足説明資料

目次

1. 概要	1
2. 加振試験の概要	3
3. 機能維持加速度の設定について	76

添付-1 パワーセンタ，モータコントロールセンタ及び電源切替盤の模擬地震波について

1. 概要

耐震計算に用いる機能確認済加速度のうち、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に示す動的機器の機能確認済加速度以外のものについては、メーカー等において確認している加振試験に基づく値を用いている。

本資料は、機能維持評価のうち、

- ・動的機能維持評価
- ・電気的機能維持評価

に用いた機能確認済加速度を取得した、メーカー等において確認している加振試験の概要を補足説明するものである。

「2. 加振試験の概要」に、機能維持評価に用いた機能確認済加速度を取得した加振試験の概要（加振方法、入力波、加振振動数等）について示す。

「3. 機能維持評価用加速度の設定について」に、機能維持評価に用いた機能維持評価用加速度の機能確認済加速度を取得した加振試験の体系を踏まえた設定方法について示す。

なお、本資料以外で加振試験に関する説明を行っている補足説明資料を以下の表 1-1 に整理し、各補足説明資料にて説明を行っている加振試験の概要是本資料には含めない。

表 1-1 加振試験に関する補足説明資料リスト

資料番号	資料名	備考
補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	逆止弁付ファンネル
補足-220-1	発電用原子炉施設の溢水防護に関する補足説明資料	逆流防止装置
補足-600-16	制御棒の挿入性評価について	
補足-600-20	原子炉建屋プローアウトパネル閉止装置の耐震性について	
補足-600-21	ガスタービン発電設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	
補足-600-22	高圧代替注水系タービンポンプの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	
補足-600-23	可搬型重大事故等対処設備の耐震性に関する説明書に係る補足説明資料	車両型設備 その他
補足-600-25-2	地下水位低下設備の耐震性に係る補足説明資料	地下水位低下設備揚水ポンプ
補足-600-39-2	ケーブルトレイ消火設備のうち配管の加振試験について	
補足-600-40-32	遠隔手動弁操作設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	

2. 加振試験の概要

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）	VI-2-4-2-4	測温抵抗体	柔	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	同等品を以下の試験にて確認。 1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦ビート波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。
使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）	VI-2-4-2-5	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容*2	機能確認済 加速度*1, *2 (×9.8m/s ²)	判定基準*3
使用済燃料プール監視カメラ	VI-2-4-4-1	可視光カメラ	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	同等品を以下の試験にて確認。 1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] (X 方向), [] (Y 方向), [] (Z 方向) であることを確認。 2. 正弦波加振試験 共振点および共振点±1Hz における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : [] 加振後に正常に動作すること。
		照明	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	同等品を以下の試験にて確認。 1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] (X 方向), [] (Y 方向), [] (Z 方向) であることを確認。 2. 正弦波加振試験 共振点および共振点±1Hz における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : [] 加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・カメラ制御装置 ・サーバー ・UPS ユニット ・電源装置	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : [] 加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用ターピン入口蒸気圧力	VI-2-6-5-2-1-1	弹性圧力検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平████████、鉛直████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
高圧代替注水系ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-2	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平████████、鉛直████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振後に正常に動作すること。
直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-3	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
代替循環冷却ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-4	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-5	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-6	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
残留熱除去系ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-7	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平[REDACTED]、鉛直[REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平:[REDACTED] 鉛直:[REDACTED]	加振後に正常に動作すること。
低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-8	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平[REDACTED]、鉛直[REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平:[REDACTED] 鉛直:[REDACTED]	加振後に正常に動作すること。
復水移送ポンプ出口圧力	VI-2-6-5-2-1-9	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平:[REDACTED] 鉛直:[REDACTED]	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
残留熱除去系熱交換器 入口温度	VI-2-6-5-2-2-1	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
残留熱除去系熱交換器 出口温度	VI-2-6-5-2-2-2	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
原子炉冷却材浄化系入口流量	VI-2-6-5-2-3-1	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
高圧代替注水系ポンプ 出口流量	VI-2-6-5-2-3-2	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を 入力し、応答波形から共振点が████ ████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平████、鉛直████における加振試験を行い、機能が維持される ことを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。
残留熱除去系洗浄ライ ン流量（残留熱除去系 ヘッドスプレイライン 洗浄流量）	VI-2-6-5-2-3-3	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を 入力し、応答波形から共振点が████ ████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平████、鉛直████における加振試験を行い、機能が維持される ことを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。
残留熱除去系洗浄ライ ン流量（残留熱除去系 B 系格納容器冷却ライ ン洗浄流量）	VI-2-6-5-2-3-4	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を 入力し、応答波形から共振点が████ ████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平████、鉛直████における加振試験を行い、機能が維持される ことを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量	VI-2-6-5-2-3-5	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
代替循環冷却ポンプ出口流量	VI-2-6-5-2-3-6	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量	VI-2-6-5-2-3-7	差圧式流量検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量	VI-2-6-5-2-3-8	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平[REDACTED]、鉛直[REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平:[REDACTED] 鉛直:[REDACTED]	加振後に正常に動作すること。
残留熱除去系ポンプ出口流量	VI-2-6-5-2-3-9	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平[REDACTED]、鉛直[REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平:[REDACTED] 鉛直:[REDACTED]	加振後に正常に動作すること。
低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量	VI-2-6-5-2-3-10	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平[REDACTED]、鉛直[REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平:[REDACTED] 鉛直:[REDACTED]	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
原子炉圧力	VI-2-6-5-3-1-1	弾性圧力検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
原子炉圧力 (SA)	VI-2-6-5-3-1-2	弾性圧力検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		弾性圧力検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
原子炉水位	VI-2-6-5-3-2-1	差圧式水位検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
原子炉水位（広帯域）	VI-2-6-5-3-2-2	差圧式水位検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
原子炉水位（燃料域）	VI-2-6-5-3-2-3	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
原子炉水位 (SA 広域)	VI-2-6-5-3-2-4	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平██████、鉛直████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振後に正常に動作すること。
原子炉水位 (SA 燃料域)	VI-2-6-5-3-2-5	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平██████、鉛直████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振後に正常に動作すること。
ドライウェル圧力	VI-2-6-5-4-1-1	弾性圧力検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平██████、鉛直████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
ドライウェル圧力 (続き)	VI-2-6-5-4-1-1	弾性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平█████、鉛直████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振後に正常に動作すること。
圧力抑制室圧力	VI-2-6-5-4-1-2	弾性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平█████、鉛直████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振後に正常に動作すること。
		弾性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ████████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████████ 鉛直：████████	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
ドライウェル温度	VI-2-6-5-4-2-1	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] (X 方向) , [] (Y 方向) , [] (Z 方向) であることを確認。 2. サインビート波加振試験 共振点及び [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
		熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
圧力抑制室内空気温度	VI-2-6-5-4-2-2	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
サプレッションプール水温度	VI-2-6-5-4-2-3	測温抵抗体	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
		測温抵抗体	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
原子炉格納容器下部温度	VI-2-6-5-4-2-4	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
格納容器内雰囲気酸素濃度	VI-2-6-5-4-3-1	熱磁気風式酸素検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
格納容器内水素濃度(D/W)	VI-2-6-5-4-4-1	水素吸蔵材料式水素検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中に正常に動作すること。
格納容器内水素濃度(S/C)	VI-2-6-5-4-4-2	水素吸蔵材料式水素検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
格納容器内雰囲気水素濃度	VI-2-6-5-4-4-3	熱伝導率式水素検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
復水貯蔵タンク水位	VI-2-6-5-5-1	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平██████、鉛直██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
原子炉再循環ポンプ入口流量	VI-2-6-5-6-1	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平██████、鉛直██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
原子炉格納容器代替スプレイ流量	VI-2-6-5-7-1	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
原子炉格納容器下部注水流量	VI-2-6-5-7-2	差圧式流量検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
圧力抑制室水位 (T48-LT027, T48-LT027B)	VI-2-6-5-8-1	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
圧力抑制室水位 (T48-LT020, T48-LT021) (続き)	VI-2-6-5-8-1	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し, 応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い, 機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
原子炉格納容器下部水位	VI-2-6-5-8-2	電極式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し, 応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い, 機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
ドライウェル水位	VI-2-6-5-8-3	電極式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し, 応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い, 機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
原子炉建屋内水素濃度	VI-2-6-5-9-1	触媒式水素検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
		気体熱伝導式水素検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████(X, Y 方向), █████(Z 方向)であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████(X, Y 方向), █████(Z 方向)における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	
計測制御設備の盤	VI-2-6-7-1	盤内の器具 ・スイッチ ・継電器 ・指示計 ・記録計 ・電源装置 ・配線用遮断器 ・制御装置	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
衛星電話設備（固定型）（中央制御室）	VI-2-6-7-2-1	電話機	柔	有	地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ████████zの振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████Hz(X方向), █████Hz(Y方向), █████Hz(Z方向)であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。
衛星電話設備（屋外アンテナ）（中央制御室）	VI-2-6-7-2-2	屋外アンテナ	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████████であることを確認。 2. サインビート波加振試験 ████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。
衛星電話設備（固定型）（緊急時対策所）	VI-2-6-7-2-3	電話機	柔	有	地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████Hz(X方向), █████Hz(Y方向), █████Hz(Z方向)であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
衛星電話設備（屋外アンテナ）（緊急時対策所）	VI-2-6-7-2-4	屋外アンテナ	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. サインビート波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
無線連絡設備（固定型）（中央制御室）	VI-2-6-7-3-1	無線機	柔	有	地震後の電気的機能	水平 1 方向と鉛直の 2 方向同時加振を水平 2 方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████Hz(X 方向), █████Hz(Y 方向), █████Hz(Z 方向)であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
無線連絡設備（屋外アンテナ）（中央制御室）	VI-2-6-7-3-2	屋外アンテナ	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. サインビート波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
無線連絡設備（固定型）（緊急時対策所）	VI-2-6-7-3-3	無線機	柔	有	地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED]Hz(X方向), [REDACTED]Hz(Y方向), [REDACTED]Hz(Z方向)であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平: [REDACTED] 鉛直: [REDACTED] 加振後に正常に動作すること。
無線連絡設備（屋外アンテナ）（緊急時対策所）	VI-2-6-7-3-4	屋外アンテナ	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED]であることを確認。 2. サインビート波加振試験 [REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平: [REDACTED] 鉛直: [REDACTED] 加振後に正常に動作すること。
安全パラメータ表示システム（SPDS）SPDS表示装置	VI-2-6-7-4	ノートPC	柔	有	地震時及び地震後の電気的機能	3方向同時加振 水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED]であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平: [REDACTED] 鉛直: [REDACTED] 加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
安全パラメータ表示システム (SPDS) 無線通信アンテナ	VI-2-6-7-5	無線通信用アンテナ	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	VI-2-6-7-6	IP 電話（地上系）	柔	有	地震後の電気的機能	水平 1 方向と鉛直の 2 方向同時加振を水平 2 方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████Hz(X 方向), █████Hz(Y 方向), █████Hz(Z 方向)であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
		IP 電話（衛星系）	柔	有	地震後の電気的機能	水平 1 方向と鉛直の 2 方向同時加振を水平 2 方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████Hz(X 方向), █████Hz(Y 方向), █████Hz(Z 方向)であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（続き）	VI-2-6-7-6	IP-FAX	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	<p>1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。</p> <p>2. サインビート波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。</p>	水平： 鉛直： ■	加振後に正常に動作すること。
統合原子力防災ネットワーク設備衛星アンテナ	VI-2-6-7-7	ODU	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	<p>1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。</p> <p>2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。</p>	水平： 鉛直： ■	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
統合原子力防災ネットワーク用通信機器収容架	VI-2-6-7-8	L2SW (衛星用)	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
		IDU	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
		ODU-INTFC-BOX	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
統合原子力防災ネットワーク用通信機器収容架（続き）	VI-2-6-7-8	L2SW	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。
		L3SW	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。
		衛星ルータ	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
統合原子力防災ネットワーク用通信機器収容架（続き）	VI-2-6-7-8	ONU	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振後に正常に動作すること。
		VoIP-GW	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振後に正常に動作すること。
代替原子炉再循環ポンプトリップ遮断器	VI-2-6-7-9	盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
原子炉圧力容器温度	VI-2-6-7-10	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
フィルタ装置水位（広帯域）	VI-2-6-7-11	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
フィルタ装置入口圧力（広帯域）	VI-2-6-7-12	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
フィルタ装置出口圧力 (広帯域)	VI-2-6-7-13	弹性圧力検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平████、鉛直████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。
フィルタ装置水温度	VI-2-6-7-14	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。
フィルタ装置出口水素濃度	VI-2-6-7-15	熱伝導率式水素検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
原子炉補機冷却水系系統流量	VI-2-6-7-16	差圧式流量検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量	VI-2-6-7-17	差圧式流量検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
静的触媒式水素再結合装置動作監視装置	VI-2-6-7-18	熱電対	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
主蒸気管放射線モニタ	VI-2-8-2-1-1-1	電離箱	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
格納容器内雰囲気放射線モニタ (D/W)	VI-2-8-2-1-2-1	電離箱	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
格納容器内雰囲気放射線モニタ (S/C)	VI-2-8-2-1-2-2	電離箱	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

[] 框囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
原子炉建屋原子炉棟排气放射線モニタ	VI-2-8-2-1-3-1	半導体検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
フィルタ装置出口放射線モニタ	VI-2-8-2-1-3-2	電離箱	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
燃料取替エリア放射線モニタ	VI-2-8-2-1-3-3	半導体検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
耐圧強化ベント系放射線モニタ	VI-2-8-2-1-3-4	電離箱	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（低線量）	VI-2-8-2-2-1-1	電離箱	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量）	VI-2-8-2-2-1-2	電離箱	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
差圧計（中央制御室待避所用）	VI-2-8-3-3-2	弹性型差圧検出器	剛	有	地震後の機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ 加振後に正常に動作すること。
差圧計（緊急時対策所用）	VI-2-8-3-4-2	弹性型差圧検出器	剛	無	地震後の機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████（水平）及び██████（鉛直）における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ 加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
非常用ディーゼル発電設備 制御盤	VI-2-10-1-2-1-7	盤内の器具 ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED] *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・電磁接触器 ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・電力計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
非常用ディーゼル発電設備 制御盤 (続き)	VI-2-10-1-2-1-7	盤内の器具 ・周波数計 ・電圧計 ・指示計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・センサ ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・タイマー ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 制御盤	VI-2-10-1-2-2-7	盤内の器具・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : [] *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具・電力計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 制御盤（続き）	VI-2-10-1-2-2-7	盤内の器具 ・周波数計 ・電圧計 ・指示計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・センサ ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・タイマー ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
無停電交流電源用静止形無停電電源装置	VI-2-10-1-3-1-1	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： ■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・切替スイッチ ・電源装置	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： ■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・周波数計 ・電圧計 ・指示計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： ■ *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
無停電交流電源用静止形無停電電源装置（続き）	VI-2-10-1-3-1-1	盤内の器具 ・継電器 ・電磁接触器	剛 無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・電源 ・基板	剛 無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
メタルクラッドスイッチギア（非常用）	VI-2-10-1-4-1	盤内の器具 ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・交流電流計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
メタルクラッドスイッチギア（非常用）（統一）	VI-2-10-1-4-1	盤内の器具 ・電流計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・タイマー ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
メタルクラッドスイッチギア(高圧炉心スプリエイ系用)	VI-2-10-1-4-2	盤内の器具 ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 □の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が□であることを確認。 2. 正弦波加振試験 □における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : □ 鉛直 : □ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 □の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が□であることを確認。 2. 正弦波加振試験 □における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : □ 鉛直 : □	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・交流電流計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 □の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が□であることを確認。 2. 正弦波加振試験 □における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : □ 鉛直 : □	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
メタルクラッドスイッチギア(高圧炉心スプリエイ系用) (続き)	VI-2-10-1-4-2	盤内の器具 ・電流計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████ *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・タイマー ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：████ 鉛直：████	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
パワーセンタ（非常用）	VI-2-10-1-4-3	パワーセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：[REDACTED] 鉛直：[REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
モータコントロールセントラ（非常用）	VI-2-10-1-4-4	モータコントロールセンタ盤 (原子炉建屋)	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：[REDACTED] 鉛直：[REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		モータコントロールセンタ盤 (制御建屋)	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：[REDACTED] 鉛直：[REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
モータコントロールセントラ（高圧炉心スプレイ系用）	VI-2-10-1-4-5	モータコントロールセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：[REDACTED] 鉛直：[REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
460V 原子炉建屋交流電源切替盤（非常用）	VI-2-10-1-4-8	切替盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
中央制御室 120V 交流分電盤（非常用）	VI-2-10-1-4-9	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
ガスタービン発電機接続盤	VI-2-10-1-4-10	盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
メタルクラッドスイッチギア（緊急用）	VI-2-10-1-4-11	盤内の器具 ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・交流電流計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振中及び加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
パワーセンタ（緊急用）	VI-2-10-1-4-13	パワーセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
モータコントロールセンタ（緊急用）	VI-2-10-1-4-14	モータコントロールセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
ガスタービン発電設備 燃料移送ポンプ接続盤	VI-2-10-1-4-15	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
460V 原子炉建屋交流電源切替盤（緊急用）	VI-2-10-1-4-16	切替盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
120V 原子炉建屋交流電源切替盤（緊急用）	VI-2-10-1-4-17	切替盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
中央制御室 120V 交流分電盤（緊急用）	VI-2-10-1-4-18	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
メタルクラッドスイッチギア（緊急時対策所用）	VI-2-10-1-4-19	盤内の器具 ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・交流電流計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直：	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
モータコントロールセンタ（緊急時対策所用）	VI-2-10-1-4-21	モータコントロールセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
105V 交流電源切替盤（緊急時対策所用）	VI-2-10-1-4-22	切替盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
105V 交流分電盤（緊急時対策所用）	VI-2-10-1-4-23	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
120V 交流分電盤（緊急時対策所用）	VI-2-10-1-4-24	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛 無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： ■	加振中及び加振後に正常に動作すること。
210V 交流分電盤（緊急時対策所用）	VI-2-10-1-4-25	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛 無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： 鉛直： ■	加振中及び加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
125V 直流主母線盤（緊急時対策所用）	VI-2-10-1-4-26	パワーセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		モータコントロールセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED]の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が[REDACTED]であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED]における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
125V 充電器 2A 及び 2B	VI-2-10-1-4-27	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・指示計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・制御装置 ・継電器 ・タイマ ・センサ ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
125V 直流主母線盤 2A 及び 2B	VI-2-10-1-4-28	パワーセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平 1 方向と鉛直の 2 方向同時加振を水平 2 方向に対して実施	<p>1. 共振点検索試験</p> <p>█████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が█████であることを確認。</p> <p>2. 模擬地震波加振試験^{*4}</p> <p>模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。</p>	水平 : █████ 鉛直 : █████	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
125V 直流主母線盤 2A-1 及び 2B-1	VI-2-10-1-4-29	パワーセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平 1 方向と鉛直の 2 方向同時加振を水平 2 方向に対して実施	<p>1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。</p> <p>2. 模擬地震波加振試験^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。</p>	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
125V 直流分電盤 2A-1, 2A-2, 2A-3, 2B-1, 2B-2 及び 2B-3	VI-2-10-1-4-30	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : █████ 鉛直 : █████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : █████ 鉛直 : █████ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
125V 直流電源切替盤 2A 及び 2B	VI-2-10-1-4-31	切替盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平 1 方向と鉛直の 2 方向同時加振を水平 2 方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
125V 直流 RCIC モータコントロールセンタ	VI-2-10-1-4-32	モータコントロールセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平 1 方向と鉛直の 2 方向同時加振を水平 2 方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
125V 充電器 2H	VI-2-10-1-4-33	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・切替スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED]	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・指示計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED] *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・制御装置 ・継電器 ・センサ ・スイッチ ・電磁接触器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [REDACTED] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [REDACTED] [REDACTED] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [REDACTED] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [REDACTED] 鉛直 : [REDACTED] *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
125V 直流主母線盤 2H	VI-2-10-1-4-34	パワーセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		モータコントロールセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
125V 直流分電盤 2H	VI-2-10-1-4-35	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 □の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が□であることを確認。 2. 正弦波加振試験 □における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : □ 鉛直 : □	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 □の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が□であることを確認。 2. 正弦波加振試験 □における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : □ 鉛直 : □ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
125V 代替充電器	VI-2-10-1-4-36	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・指示計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・制御装置 ・継電器 ・タイマ ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
250V 充電器	VI-2-10-1-4-37	盤内の器具 ・配線用遮断器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・指示計	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・制御装置 ・継電器 ・センサ ・スイッチ	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████ *下線部が工認記載値	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
250V 直流主母線盤	VI-2-10-1-4-38	パワーセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		盤内の器具 ・継電器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		モータコントロールセンタ盤	剛	有	地震時及び地震後の電気的機能	水平1方向と鉛直の2方向同時加振を水平2方向に対して実施	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 模擬地震波加振試験 ^{*4} 模擬地震波による加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
津波監視カメラ	VI-2-10-2-13-1	監視カメラ	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. サインビート波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
		津波監視設備制御盤	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. サインビート波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	
取水ピット水位計	VI-2-10-2-13-2	差圧式水位検出器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
地下水位低下設備水位計	VI-2-13-8	圧力式水位検出器	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. サインビート波試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
地下水位低下設備制御盤	VI-2-13-9	盤内の器具 ・演算装置 ・VDU ・電源装置	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
地下水位低下設備電源盤	VI-2-13-10	盤内の器具 ・配線用遮断器 ・無停電電源装置	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独 2 方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
火災感知器	VI-2-別添1-2	熱感知器 煙感知器 防水型熱感知器 防爆型煙感知器 ①	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。
		防爆型熱感知器 防爆型煙感知器 ②	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。
		防湿型煙感知器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平： [] 鉛直： []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
火災感知器（続き）	VI-2-別添1-2	炎感知器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■ 加振後に正常に動作すること。
		屋外仕様感知器	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. サインビート波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■ 加振後に正常に動作すること。
		熱感知カメラ	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ■の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が■であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ■における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：■ 鉛直：■ 加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
火災受信機盤	VI-2-別添1-3	火災受信機盤①, ②の盤内の器具 ・制御装置 ・R-P 変換 ・電源 ・盤面ユニット, プリンター ・予備電源 ・液晶モニタ ・U P S ユニット	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し, 応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い, 機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : [] *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		火災受信機盤①の盤内の器具 ・C P U 電源	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し, 応答波形から共振点が [] (X 方向), [] (Y 方向), [] (Z 方向) であることを確認。 2. 正弦波加振試験 共振点及び [] における加振試験を行い, 機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : [] *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。
		火災受信機盤③の盤内の器具 ・火災報知機	剛	無	地震後の電気的機能	水平単独 2 方向 及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し, 応答波形から共振点が [] (X 方向), [] (Y, Z 方向) であることを確認。 2. 模擬地震波及び正弦波加振試験 模擬地震波による加振試験を行い, 機能が維持されることを確認 (X, Y, Z 方向)。また, Z 方向については [] における正弦波加振試験を行い, 機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : [] ([] は, 正弦波加振試験の結果) *下線部が工認記載値	加振後に正常に動作すること。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}
ガスボンベ設備	VI-2-別添1-4	ハロンガス消火設備容器弁	剛	無	地震後の動的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。
		ケーブルトレイ消火設備ボンベラック及び容器弁	剛	無	地震後の動的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	
選択弁	VI-2-別添1-5	選択弁	剛	無	地震後の動的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済 加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
制御盤	VI-2-別添1-6	制御盤	剛	有	地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振後に正常に動作すること。
循環水系隔離システム	VI-2-別添2-4	電極式水位検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 ██████の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が██████であることを確認。 2. 正弦波加振試験 ██████における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平：██████ 鉛直：██████	加振中及び加振後に正常に動作すること。

設備	記載箇所	評価部位	支持構造物の加振試験有無	要求機能	加振方向	試験内容 ^{*2}	機能確認済加速度 ^{*1, *2} (×9.8m/s ²)	判定基準 ^{*3}	
タービン補機冷却海水系隔離システム	VI-2-別添2-5	電極式水位検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。
		電極式水位検出器	剛	無	地震時及び地震後の電気的機能	水平単独2方向及び鉛直単独	1. 共振点検索試験 [] の振動数領域を含む正弦波を入力し、応答波形から共振点が [] であることを確認。 2. 正弦波加振試験 水平 [] , 鉛直 [] における加振試験を行い、機能が維持されることを確認。	水平 : [] 鉛直 : []	加振中及び加振後に正常に動作すること。

注記*1：記載の数値については、加振試験報告書等の記録に基づいている。

*2：機能確認済加速度が異なる器具が取り付いている盤については、各器具の水平と鉛直の最小値を盤の機能確認済加速度として用いることから、盤の機能確認済加速度として耐震計算書に記載する数値を下線にて示す。

*3：インターロックを伴う設備は地震中も機能維持が必要なため、加振中及び加振後の正常動作を判定基準としている。指示計に使用する設備のように地震後に機能を求められる設備は、加振後の正常動作を判定基準としている。

*4：加振試験に適用した加速度及び模擬地震波の適切性について添付-1に示す。

3. 機能維持加速度の設定について

機能維持評価に用いる機能維持評価用加速度は、機能維持評価を要する器具を取り付ける支持構造物（盤、計装ラック、スタンション等）の構造と、加振試験の体系を踏まえ、以下の表3-1の考え方に基づき設定する。

表3-1 機能維持評価用加速度の設定について

支持構造物の設計	支持構造物の加振試験有無	機能維持評価用加速度	機能確認済加速度	図解番号	具体例
支持構造物が剛な設備	無	1.0ZPA（設置床の最大応答加速度）	器具単体の加振試験により確認した加速度	図3-1	使用済燃料プール監視カメラ等
支持構造物が剛な設備	有	1.0ZPA（設置床の最大応答加速度）	支持構造物を含めた加振試験により確認した加速度	図3-2	パワーセンタ（非常用）等
支持構造物が柔な設備	有	器具の取付位置に生じる応答加速度	支持構造物を含めた加振試験により確認した加速度	図3-3	衛星電話設備（固定型）等
支持構造物が柔な設備	無	器具の取付位置に生じる応答加速度	器具単体の加振試験により確認した加速度	図3-4	使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）

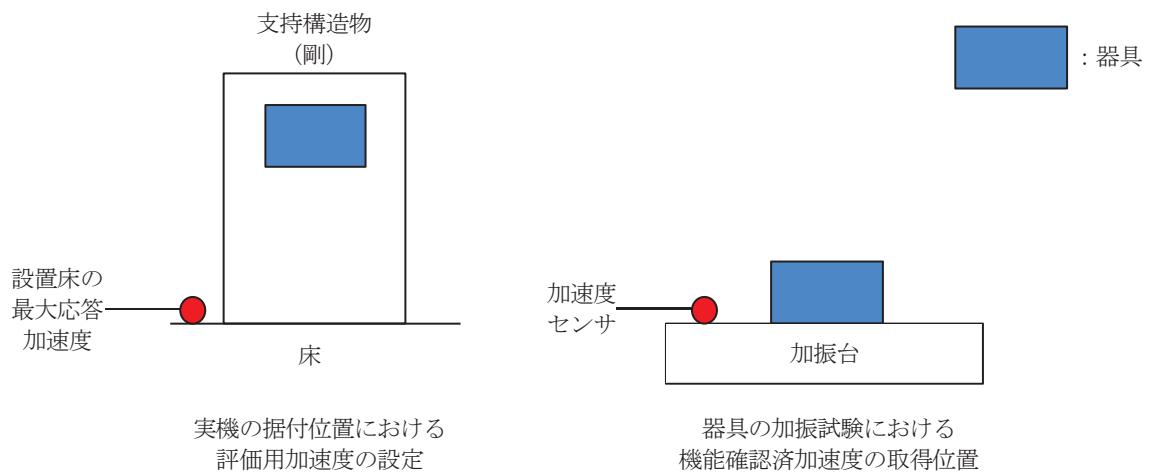


図 3-1 支持構造物が剛な設備かつ器具単体の加振試験を実施した場合

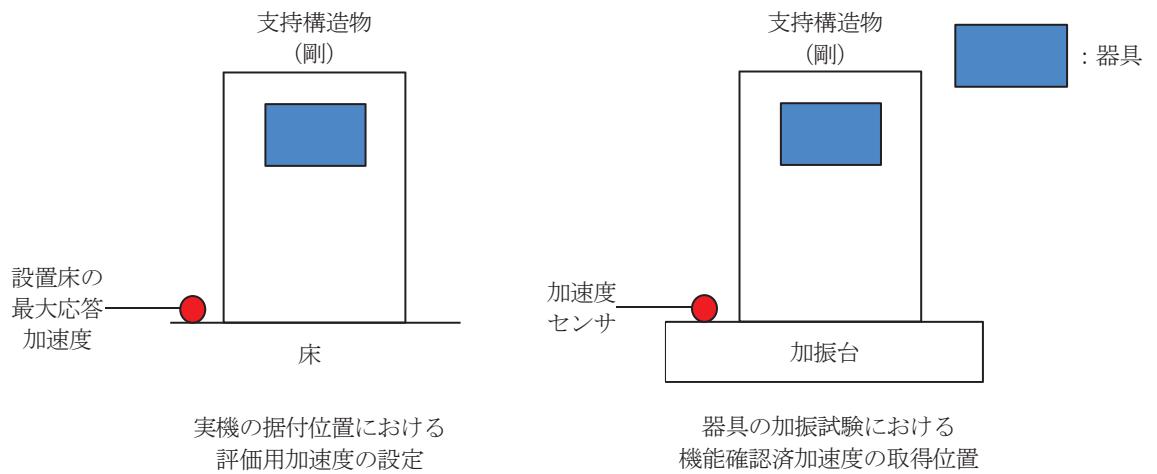


図 3-2 支持構造物が剛な設備かつ支持構造物を含めた加振試験を実施した場合

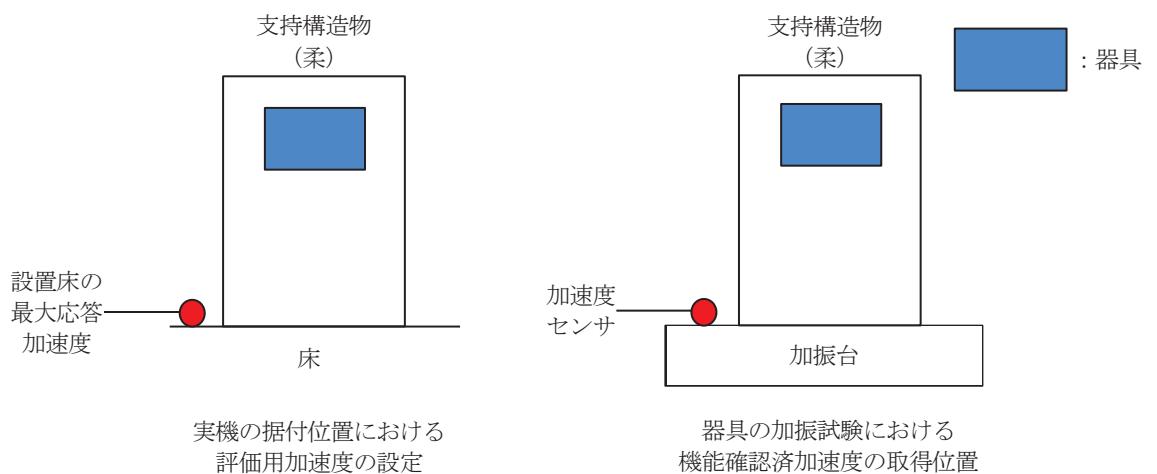


図 3-3 支持構造物が柔な設備かつ支持構造物を含めた加振試験を実施した場合

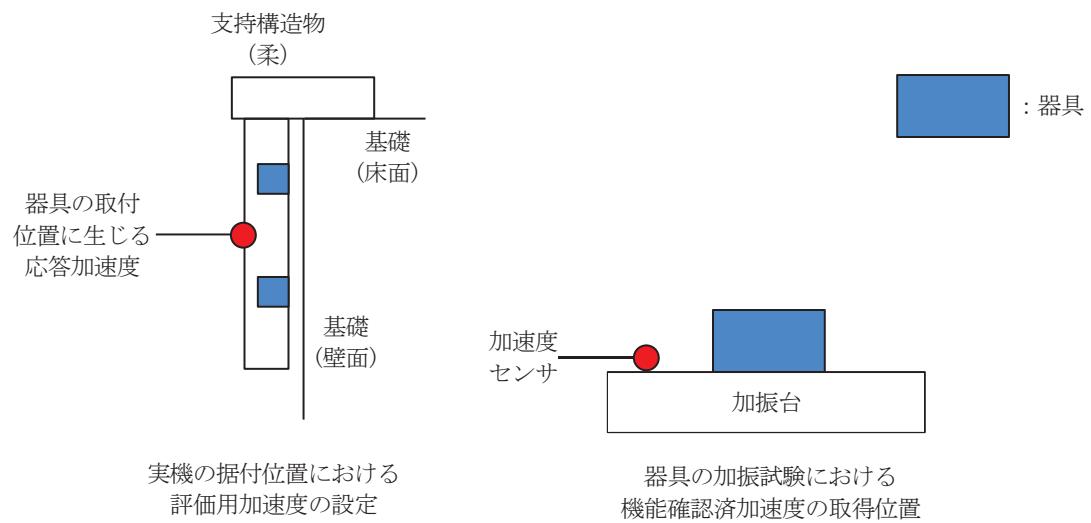


図 3-4 支持構造物が柔な設備かつ器具単体の加振試験を実施した場合

パワーセンタ，モータコントロールセンタ及び電源切替盤の模擬地震波について

1. 概要

本資料は、2. 加振試験の概要に示す設備の内、パワーセンタ、モータコントロールセンタ及び電源切替盤について、加振試験に適用した加速度及び模擬地震波の適切性について、補足するものである。

2. 設計用地震動

2.1 パワーセンタ

パワーセンタは、原子炉建屋地下1階、1階及び2階並びに制御建屋地下2階及び地下1階に設置している。パワーセンタの設計に適用する設計用最大応答加速度（以下「設計用ZPA」という。）及び設計用床応答曲線（以下「設計用FRS」という。）については、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示すとおりである。

2.2 モータコントロールセンタ

モータコントロールセンタは、原子炉建屋地下1階、1階及び2階、制御建屋地下2階及び地下1階、緊急用電気品建屋地下1階並びに緊急時対策所建屋1階に設置している。モータコントロールセンタの設計に適用する設計用ZPA及び設計用FRSについては、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示すとおりである。

2.3 電源切替盤

電源切替盤は、原子炉建屋1階及び2階に設置している。電源切替盤の設計に適用する設計用ZPA及び設計用FRSについては、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示すとおりである。

3. 減衰定数

試験時に振動台で計測された加速度（以下「試験時ZPA」という。）及び床応答曲線（以下「試験時FRS」という。）が設計用ZPA及び設計用FRSを上回っていることを確認するが、パワーセンタ、モータコントロールセンタ及び電源切替盤のFRSを作成する際に用いる減衰定数については、添付書類「VI-2-1-6 機能維持の基本方針」に基づき、水平方向4%及び鉛直方向1%とする。

4. 試験の加速度及び床応答曲線の設計条件の包絡性

パワーセンタ、モータコントロールセンタ及び電源切替盤の耐震評価においては、大型設備を搭載可能な能力を有した清水建設（株）先端地震防災研究棟の3次元振動台（以下「振動台」という。）を用いることにより、加振試験にて評価している。振動台の仕様を表4-1に示す。

同振動台を使用して、各設備の固有振動数（水平方向）を確認した結果を表4-2に示す。いずれの盤も設計どおり 20Hz を上回っており剛な設備であることを確認した。なお、鉛直方向については、構造上設置床から上下方向に梁があり、水平方向に比べて固有振動数が大きいため、剛な設備である。

試験時 ZPA 及び試験時 FRS と設計用 ZPA 及び設計用 FRS の比較を、表4-3と図4-1～4-6に示す。パワーセンタ、モータコントロールセンタ及び電源切替盤のいずれにおいても、試験時 ZPA 及び試験時 FRS が水平方向、鉛直方向ともに設計用 ZPA 及び設計用 FRS を上回っていることを確認した。

表4-1 加振台の仕様

加振台の大きさ		7000mm×7000mm
最大搭載重量		70ton
最大加速度	水平	3.7m/s ²
	鉛直	4.2m/s ²

表4-2 固有振動数の確認結果

設備	固有振動数 (Hz) (水平方向)	
パワーセンタ		
モータコントロールセンタ		
電源切替盤		

表4-3 試験時 ZPA と設計用 ZPA の比較

設備	ZPA ($\times 9.8\text{m/s}^2$)	
	試験時	設計用
パワーセンタ	水平方向 : <input type="text"/> 鉛直方向 : <input type="text"/>	水平方向 : 1.77 鉛直方向 : 1.30
モータコントロールセンタ	水平方向 : <input type="text"/> 鉛直方向 : <input type="text"/>	水平方向 : 1.77 鉛直方向 : 1.30
電源切替盤	水平方向 : <input type="text"/> 鉛直方向 : <input type="text"/>	水平方向 : 1.77 鉛直方向 : 1.30

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

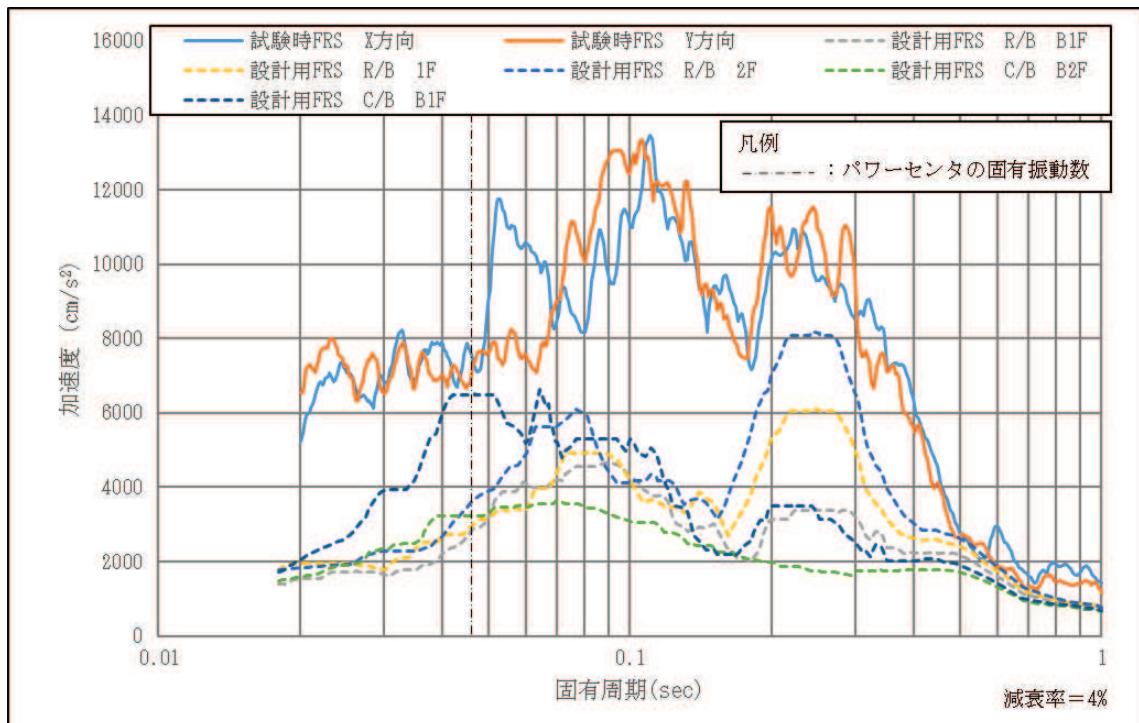


図 4-1 試験時 FRS と設計用 FRS との比較 水平方向（パワーセンタ）

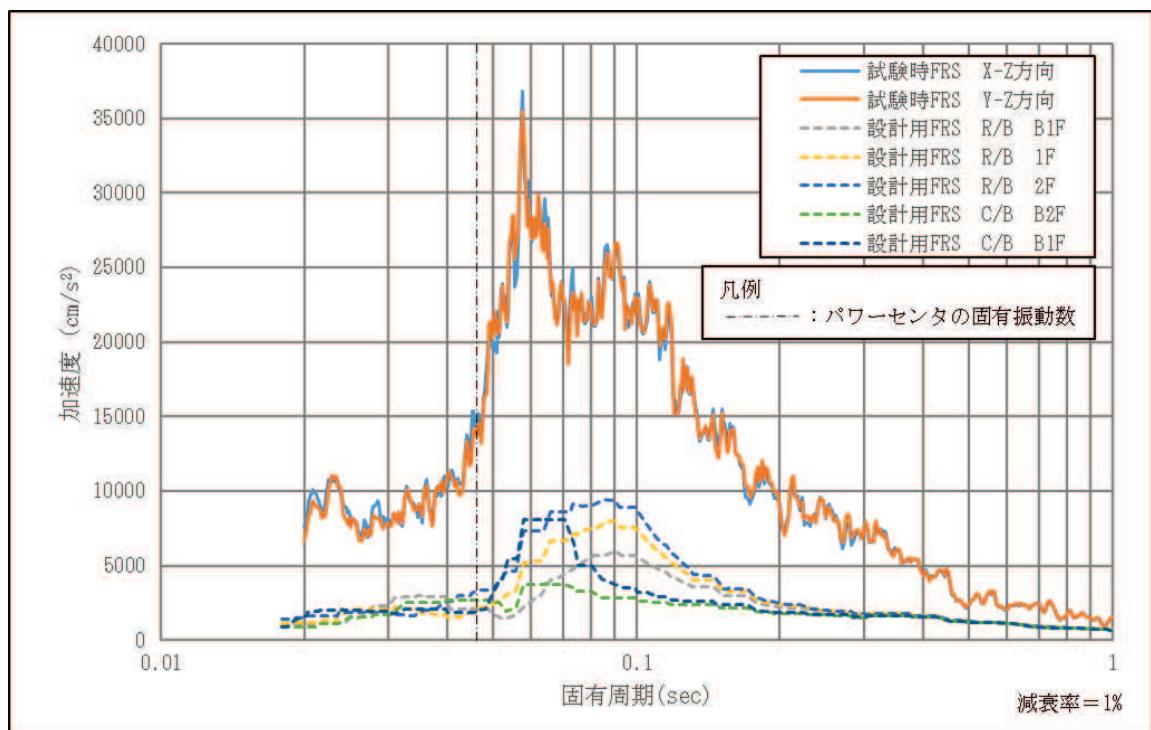


図 4-2 試験時 FRS と設計用 FRS との比較 鉛直方向（パワーセンタ）*

注*：参考として水平方向の固有振動数を図に示す。

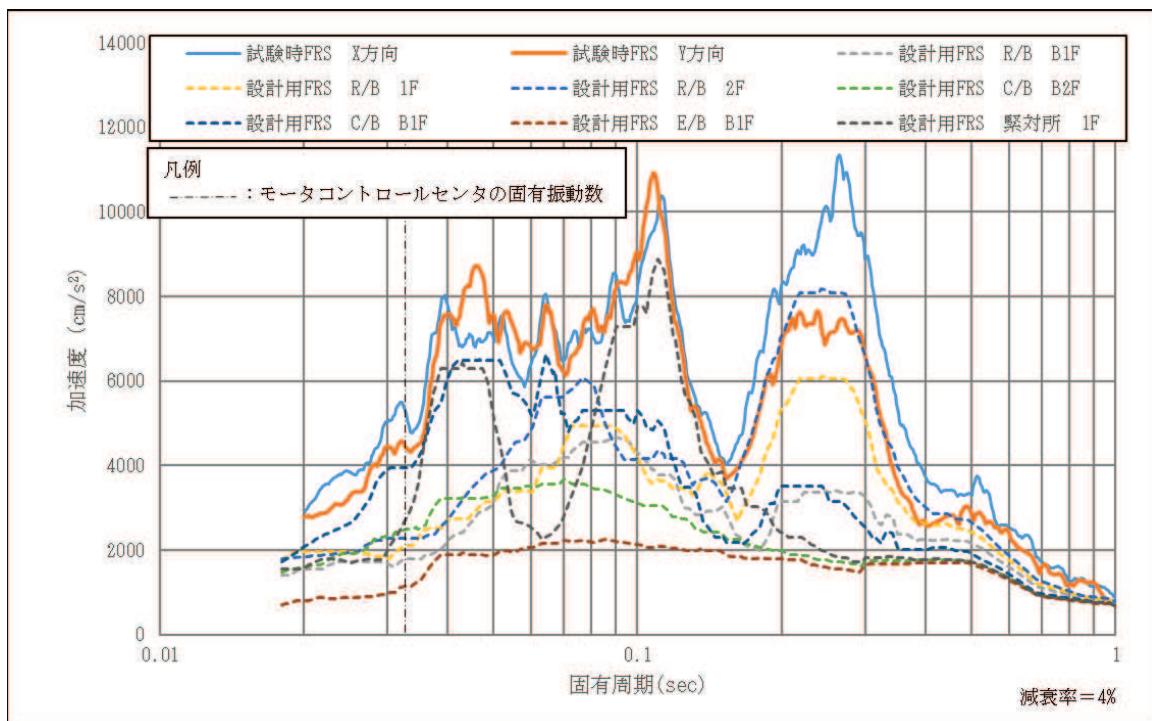


図 4-3 試験時 FRS と設計用 FRS との比較 水平方向（モータコントロールセンタ）

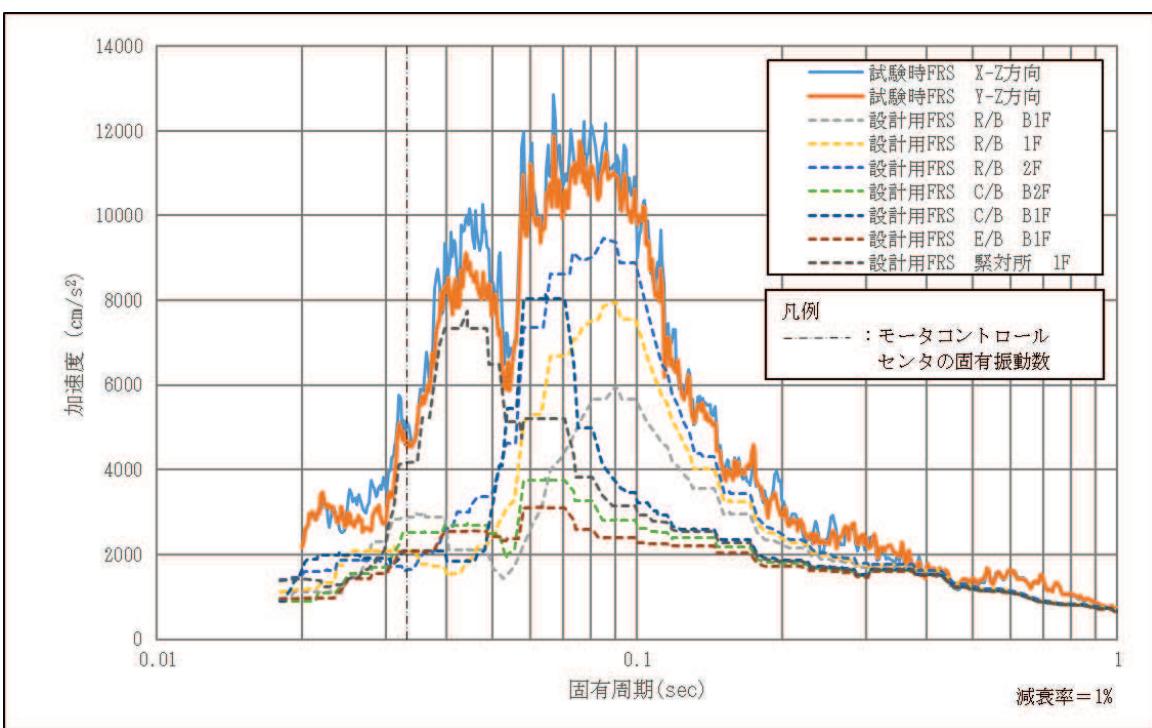


図 4-4 試験時 FRS と設計用 FRS との比較 鉛直方向（モータコントロールセンタ）*

注*：参考として水平方向の固有振動数を図に示す。

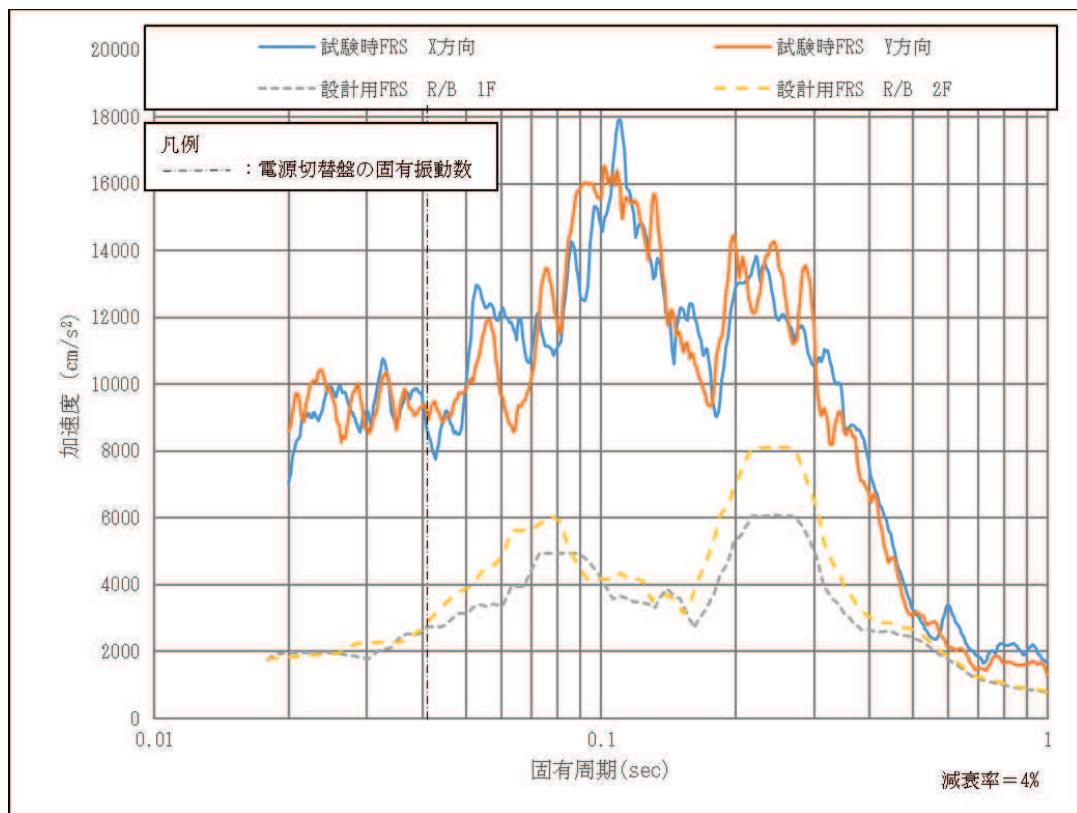


図 4-5 試験時 FRS と設計用 FRS との比較 水平方向（電源切替盤）

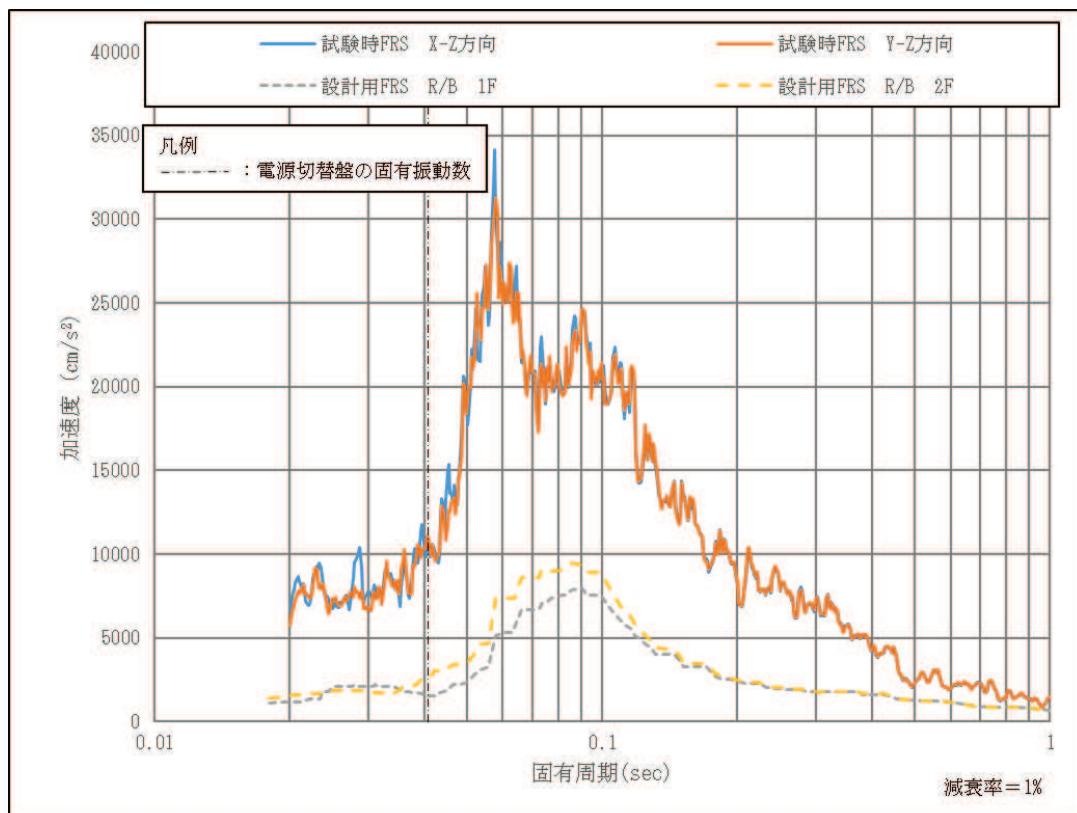


図 4-6 試験時 FRS と設計用 FRS との比較 鉛直方向（電源切替盤）*

注*：参考として水平方向の固有振動数を図に示す。