


| 泊発電所3号炉審査資料 | |
|-------------|----------|
| 資料番号 | 資料1-13 |
| 提出年月日 | 令和5年4月7日 |

指摘事項

| | | |
|----------------------|----------------|--|
| No.67 (230329-18) | 火災による 損傷の防止 | 8 条-別 1-資 7-添 1-5 ページ) 制御盤に関して区画内でどういう配置になっているか、どのような 対策になっているかが分かる資料を補足説明資料として作成する こと。 |
|----------------------|----------------|--|

A :

以下の図と分離対策を補足説明資料（8 条-別 1-資 7-添 1-5 ページ以降）に追加いたしました。

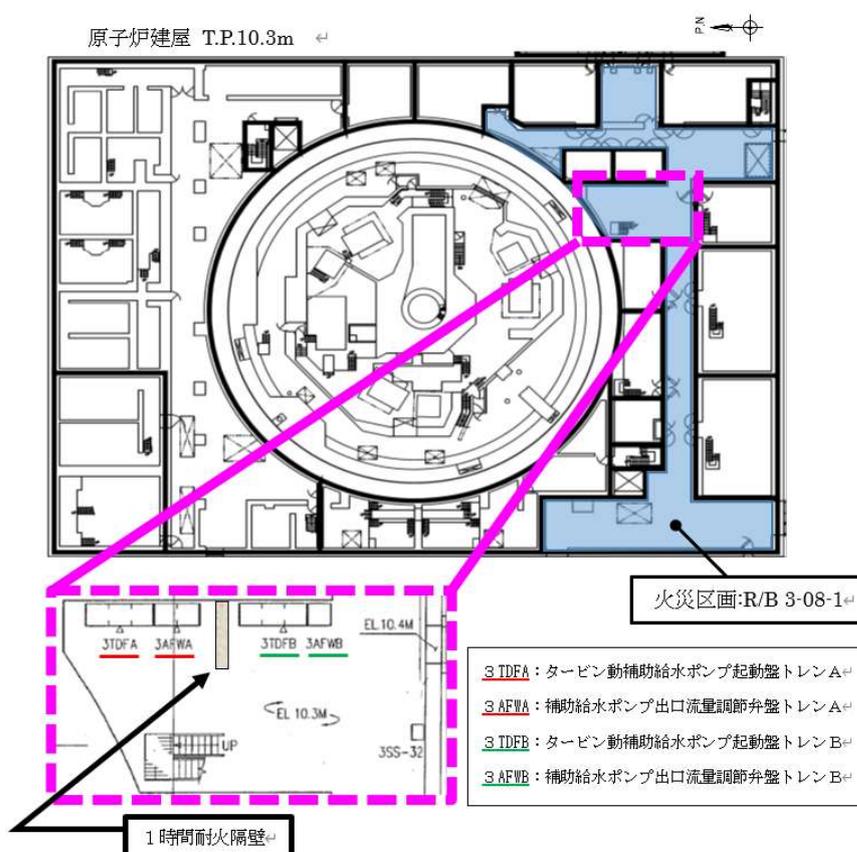

第3図：火災防護対象機器（制御盤）の系統分離対策の概要

「タービン動補助給水ポンプ起動盤トレンA」「補助給水ポンプ出口流量調節弁盤トレンA」と「タービン動補助給水ポンプ起動盤トレンB」「補助給水ポンプ出口流量調節弁盤トレンB」は、Bトレンの火災区画に設置されているため、Aトレンの盤を1時間耐火隔壁で分離するとともに、火災感知及び自動消火（全域ハロンガス消火設備）を行うことで系統分離対策を行う。

以上