

表2 溢水影響評価結果 (2/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m^3)	滞留面積 (m^2)	溢水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3AB-K-4	136.6	837.0	0.214	3FT-922	高圧注入流量 (II)	1.01	○	○
				3FT-604	低圧注入流量 (III)			
				3FT-902	高圧注入流量 (I)			
3AB-K-13	46.8	67.9	0.740	3V-RH-005B	B-余熱除去ポンプ入口弁	1.87	○	○
3AB-K-21	46.8	69.5	0.724	3V-RH-005A	A-余熱除去ポンプ入口弁	1.88	○	○
3AB-L-1	※3	270.6	※3	-	A-高圧注入ポンプ及び油冷却器補機冷却水流量 (AM用)	※3	※3	※3
				-	A-高圧注入ポンプ電動機補機冷却水流量 (AM用)			
3AB-L-2 (3AB-L-3)	136.6	364.1	0.426	3SIP1B	B-高圧注入ポンプ	0.32	○	○ ^{※2}
3AB-L-4	136.6	367.0	0.423	3CPP1B	B-格納容器スブレイポンプ	0.82	○	○
3AB-L-5	136.6	370.6	0.419	3RHP1B	B-余熱除去ポンプ	0.83	○	○
3AB-L-6	136.6	370.7	0.419	3RHP1A	A-余熱除去ポンプ	0.83	○	○
3AB-L-7	136.6	376.7	0.413	3CPP1A	A-格納容器スブレイポンプ	0.83	○	○
3AB-L-8 (3AB-L-9)	136.6	359.5	0.430	3SIP1A	A-高圧注入ポンプ	0.32	○	○ ^{※2}

※1: 2系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2: 止水板設置により機能喪失しない

※3: 設備建設中等により評価未完了

表2 溢水影響評価結果 (3/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m^3)	滞留面積 (m^2)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3AB-D-N1	7.8	821.8	0.010	3VSF22A	A-中央制御室非常用循環ファン	0.54	○	○
				3VSF22B	B-中央制御室非常用循環ファン	0.54	○	○
				3VSF21A	A-中央制御室給気ファン	1.12	○	○
3AB-D-N1	7.8	821.8	0.010	3VSF21B	B-中央制御室給気ファン	1.13	○	○
				3VSF20A	A-中央制御室循環ファン	0.17	○	○
3AB-D-N52	3.7	77.3	0.048	3VSF20B	B-中央制御室循環ファン	0.18	○	○
				3CMPF	共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)	0.10	○	-
3AB-F-N3	15.6	697.3	0.023	-	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	0.16	○	-
				-	可搬型照明(SA)	0.46	○	○
3AB-F-N7	7.8	366.7	0.039	-	可搬型照明(SA)	0.56	○	○
				-	可搬型温度計測装置	0.56	○	○
				-	可搬型温度計測装置	0.56	○	○
				-	可搬型計測器	0.56	○	○
				-	可搬型計測器	0.56	○	○

※1: 2系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2: 止水板設置により機能喪失しない

表2 溢水影響評価結果 (4/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m^3)	滞留面積 (m^2)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3AB-F-N7	7.8	366.7	0.039	-	酸素濃度・二酸化炭素濃度計	0.56	○	○
				-	携行型通話装置	0.56	○	○
				3MCB	運転コンソール (原子炉トリップスイッチ)	0.20	○	-
3AB-F-N8	15.6	788.2	0.020	-	酸素濃度・二酸化炭素濃度計	0.56	○	-
				-	可搬型照明 (SA)	0.56	○	-
				-	衛星電話設備 (携帯型)	0.56	○	-
				-	無線連絡設備 (固定型)	0.56	○	-
				-	携行型通話装置	0.56	○	-
3AB-F-N10	15.6	690.6	0.023	SPDS10	緊急時データ伝送システムI0 盤 (データ収集計算機)	0.16	○	-
				SPDS	緊急時データ伝送システム計算機盤 (データ収集計算機, ERSS 伝送サーバ)	0.17	○	-
				TSCP	緊急時対策所情報収集システム計算機盤 (データ収集計算機, ERSS 伝送サーバ)	0.17	○	-
				3TGW	緊急時対策所用ゲートウェイ盤 (データ収集計算機)	0.17	○	-
3AB-G-N1	-	-	-	-	後備蓄電池	0.87	-	-
3AB-H-N1	-	-	-	3PCC-B1	B-1 直流コントロールセンター母線電圧	0.06	-	-
				3PCC-B2	B-1 直流コントロールセンター母線電圧	0.06	-	-

※1: 2 系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2: 止水板設置により機能喪失しない

表2 溢水影響評価結果 (5/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m^3)	滞留面積 (m^2)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3AB-H-N1	-	-	-	-	加圧器逃がし弁操作用バッテリー	0.09	-	-
				3MC-B	6-B母線電圧	0.15	-	-
				-	可搬型直流変換器	0.16	-	-
				-	可搬型直流変換器	0.17	-	-
3AB-H-N3	-	-	-	3BATB	B-蓄電池 (非常用)	0.57	-	-
3AB-H-N4	23.4	251.8	0.093	-	代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量	1.03	○	○
3AB-H-N6	-	-	-	3PCC-A1	A-直流コントローラセンタ母線電圧	0.06	-	-
				3PCC-A2	A-直流コントローラセンタ母線電圧	0.06	-	-
				-	加圧器逃がし弁操作用バッテリー	0.11	-	-
				3MC-A	6-A母線電圧	0.15	-	-
				-	可搬型直流変換器	0.18	-	-
				3BATA	A-蓄電池 (非常用)	0.57	-	-
3RB-C-1	46.8	257.8	0.182	-	使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置	0.28	○	○
-	-	-	-	-	使用済燃料ピット水位 (可搬型)	0.28	○	○

※1：2系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2：止水板設置により機能喪失しない

表2 溢水影響評価結果 (6/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m^3)	滞留面積 (m^2)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3RB-C-2	46.8	298.9	0.157	3VSF9A	A-アニュラス空気浄化ファン	1.10	○	○
				3VSF9B	B-アニュラス空気浄化ファン	1.10	○	○
3RB-C-3	28.0	658.3	0.043	-	使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ	0.11	○	○
3RB-C-6	46.8	658.3	0.072	3LT-651	使用済燃料ピット水位 (AM用)	0.19	○	○
				3LT-661	使用済燃料ピット水位 (AM用)	0.19	○	○
				3LT-652	使用済燃料ピット水位 (可搬型)	0.29	○	○
				3LT-662	使用済燃料ピット水位 (可搬型)	0.30	○	○
				3TE-651	使用済燃料ピット温度 (AM用)	0.35	○	○
				3TE-661	使用済燃料ピット温度 (AM用)	0.36	○	○
3RB-D-52	-	-	-	-	使用済燃料ピット監視カメラ	10.35	○	○
				-	格納容器雰囲気ガス試料採取設備	0.39	-	-
3RB-D-1	46.8	409.8	0.165	3LT-1400	燃料取替用水ピット水位 (I)	1.04	○	○
				3LT-1401	燃料取替用水ピット水位 (II)	1.04	○	○
3RB-D-2	74.1	939.3	0.079	-	可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ	0.16	○	○
				-	可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ	0.19	○	○

※1：2 系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2：止水板設置により機能喪失しない

表2 溢水影響評価結果 (7/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m^3)	滞留面積 (m^2)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3RB-D-2	74.1	939.3	0.079	-	可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置	0.27	○	○
				-	可搬型アニュラス水素濃度計測ユニット	0.27	○	○
				-	可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置	0.28	○	○
				-	可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット	0.28	○	○
				-	可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット	0.29	○	○
				-	可搬型アニュラス水素濃度計測ユニット	0.29	○	○
3RB-D-3	46.8	356.9	0.132	3PT-594	格納容器圧力(AM用) (1)	1.15	○	○
				3PT-595	格納容器圧力(AM用) (2)	1.15	○	○
3RB-F-2	118.7	1266.6	0.146	3PT-592	原子炉格納容器圧力 (III)	1.12	○	○
				3PT-593	原子炉格納容器圧力 (IV)	1.12	○	○
3RB-J-1	118.7	109.3	3.655	3V-SI-084B	B-安全注入ポンプ再循環サブ側入口C/V外側隔 離弁	4.07	○	○
3RB-J-2	135.5	72.9	1.889	3V-SI-084A	A-安全注入ポンプ再循環サブ側入口C/V外側隔 離弁	3.86	○	○

※1: 2系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2: 止水板設置により機能喪失しない

表2 溢水影響評価結果 (8/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m ³)	滞留面積 (m ²)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定				
				機器番号	機器名称		没水	被水			
3RB-A-N1	-	-	-	-	原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (可搬型)	0.52	-	-			
					原子炉補機冷却水サージタンク加圧用可搬型窒素ガスポンペ				-	-	
3RB-A-N2	-	-	-	-	原子炉補機冷却水サージタンク水位 (IV)	1.00	-	○			
					原子炉補機冷却水サージタンク水位 (III)				1.02	-	○
3RB-C-N51	-	-	-	-	C-主蒸気隔離弁	0.63	-	○			
					A-主蒸気隔離弁				0.63	-	○
					B-主蒸気隔離弁				0.63	-	○
3RB-C-N1	-	-	-	-	A-主蒸気ライン圧力 (III)	0.79	-	○			
					B-主蒸気ライン圧力 (III)				0.79	-	○
					B-主蒸気ライン圧力 (IV)				0.79	-	○
					C-主蒸気ライン圧力 (III)				0.79	-	○
3RB-D-N51	59.6	180.0	0.332	-	B-主蒸気隔離弁	7.57	○	○			
					C-主蒸気隔離弁				7.58	○	○
					A-主蒸気隔離弁				7.60	○	○

※1：2系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2：止水板設置により機能喪失しない

表2 溢水影響評価結果 (9/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m^3)	滞留面積 (m^2)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3RB-D-N51	59.6	180.0	0.332	3PCV-3620	B-主蒸気逃がし弁	9.24	○	○
				3PCV-3610	A-主蒸気逃がし弁	9.25	○	○
				3PCV-3630	C-主蒸気逃がし弁	9.27	○	○
3RB-D-N3	-	-	-	3LT-3750	補助給水ピット水位 (I)	1.00	-	○
				3LT-3751	補助給水ピット水位 (II)	1.00	-	○
3RB-F-N3	-	-	-	3RTI	原子炉トリップ遮断器 (チャンネルI)	0.06	-	-
				3RTII	原子炉トリップ遮断器 (チャンネルII)	0.06	-	-
				3RTIII	原子炉トリップ遮断器 (チャンネルIII)	0.06	-	-
				3RTIV	原子炉トリップ遮断器 (チャンネルIV)	0.06	-	-
3RB-H-N1	15.6	408.7	0.039	-	代替格納容器スブレイブポンプ	0.53	○	○
				3FT-3776	B-補助給水流量 (III)	1.00	○	○
				3FT-3766	A-補助給水流量 (II)	1.02	○	○
				3FT-3786	C-補助給水流量 (IV)	1.02	○	○

※1：2系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2：止水板設置により機能喪失しない

表2 溢水影響評価結果 (10/10)

溢水防護 区画番号	溢水量 (m ³)	滞留面積 (m ²)	溢水水位 (m)	防護対象設備		機能喪失 高さ (m)	判定	
				機器番号	機器名称		没水	被水
3RB-H-N4	15.6	33.8	0.462	3FWP1	タービン動補助給水ポンプ	0.67	○	○
				3V-MS-582B	タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁B	5.04	○	○
				3V-MS-582A	タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A	5.05	○	○
3RB-H-N6	15.6	441.0	0.036	3FWP2A	A-電動補助給水ポンプ	0.66	○	○
				3FWP2B	B-電動補助給水ポンプ	0.67	○	○
3RB-H-N7	15.6	431.3	0.037	3CCPID	D-原子炉補機冷却水ポンプ	2.87	○	○
				3CCPIC	C-原子炉補機冷却水ポンプ	2.88	○	○
				-	原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水流量 (AM用)	※3		
-	原子炉補機冷却水供給母管流量 (AM用)							
-	原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水流量 (AM用)							
3RB-K-N4	23.4	248.4	0.095	-	原子炉補機冷却水供給母管流量 (AM用)			
				-				
3DG-J-N1 (3DG-H-N1)	-	-	-	3DGE2B	B-ディーゼル発電機	0.37	-	○
				3DGP2B	B-ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ	0.34	-	○
3DG-J-N2 (3DG-H-N2)	-	-	-	3DGE2A	A-ディーゼル発電機	0.38	-	○
				3DGP2A	A-ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ	0.33	-	○
				3SWPIC	C-原子炉補機冷却海水ポンプ	1.5	○	○
				3SWPID	D-原子炉補機冷却海水ポンプ	1.5	○	○
	追而 *	73.4	追而 *					

* 【地震津波側審査の反映】

(基準津波確定後の評価結果を反映する)

※1：2系統同時に機能喪失しないため、問題ない

※2：止水板設置により機能喪失しない

※3：設備建設中等により評価未完了

共－１０ 重大事故等対処設備の許可状況について

重大事故等対処設備の許可状況について

重大事故等対処設備と位置づける設備について、許可の状況を表1に整理した。

整理においては、既往の設置許可申請において許可された設備及び既往の工事計画認可申請において認可された設備について、既許可の対象設備とした。

なお、既許可の対象設備であっても、重大事故等対処設備に位置づけるにあたり設備改造を行うものについては、既許可の対象外と整理した。

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
43条	アクセスルートの確保	ホイールローダ	-	
		バックホウ	-	
44条	手動による原子炉緊急停止	原子炉トリップスイッチ	-	
		制御棒クラスタ	対象	
		原子炉トリップ遮断器	-	
	原子炉出力抑制（自動）	共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）	-	
		主蒸気隔離弁	対象	
		電動補助給水ポンプ	対象	
		タービン動補助給水ポンプ	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
		加圧器逃がし弁	対象	
		加圧器安全弁	対象	
		主蒸気逃がし弁	対象	
		主蒸気安全弁	対象	
		蒸気発生器	対象	
		主蒸気管 [流路]	対象	
	原子炉出力抑制（手動）	主蒸気隔離弁	対象	
		電動補助給水ポンプ	対象	
		タービン動補助給水ポンプ	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
		加圧器逃がし弁	対象	
		加圧器安全弁	対象	
		主蒸気逃がし弁	対象	
		主蒸気安全弁	対象	
		蒸気発生器	対象	
主蒸気管 [流路]		対象		
ほう酸水注入 （ほう酸タンク→充てんライン）	ほう酸ポンプ	対象		
	緊急ほう酸注入弁 [流路]	-		
	ほう酸タンク [水源]	対象		
	充てんポンプ	対象		
	ほう酸フィルタ [流路]	対象		
	再生熱交換器 [流路]	対象		
ほう酸水注入 （燃料取替用水ピット→充てんライン）	充てんポンプ	対象		
	燃料取替用水ピット [水源]	対象		
	再生熱交換器 [流路]	対象		

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
45条	1次冷却系のフィードアンドブリード (高圧注入ポンプ)	高圧注入ポンプ	対象	
		加圧器逃がし弁	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		蓄圧タンク	対象	
		蓄圧タンク出口弁	対象	
		余熱除去ポンプ	対象	
		余熱除去冷却器	対象	
		格納容器再循環サンプ	対象	
		格納容器再循環サンプスクリーン	対象	
		ほう酸注入タンク [流路]	対象	
	蒸気発生器2次側からの除熱 (タービン動補助給水ポンプの 手動起動)	タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気 入口弁	-	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
	蒸気発生器2次側からの除熱 (電動補助給水ポンプへの 給電)	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
	監視及び制御に用いる設 備	加圧器水位	(58条に記載)	
		蒸気発生器水位 (広域)	(58条に記載)	
		蒸気発生器水位 (狭域)	(58条に記載)	
		補助給水流量	(58条に記載)	
		補助給水ピット水位	(58条に記載)	
	蒸気発生器2次側からの 除熱	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
蒸気発生器		対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	
主蒸気管 [流路]		対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
46条	1次冷却系のフィードアンドブリード（高圧注入ポンプ）	加圧器逃がし弁	対象	
		高圧注入ポンプ	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		蓄圧タンク	対象	
		蓄圧タンク出口弁	対象	
		余熱除去ポンプ	対象	
		余熱除去冷却器	対象	
		格納容器再循環サンプ	対象	
		格納容器再循環サンプスクリーン	対象	
		ほう酸注入タンク [流路]	対象	
	蒸気発生器2次側からの除熱	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	蒸気発生器2次側からの除熱 （タービン動補助給水ポンプの手動起動）	タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁	—	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	蒸気発生器2次側からの除熱 （電動補助給水ポンプへの給電）	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	加圧器逃がし弁の機能回復	加圧器逃がし弁操作可搬型窒素ガスポンベ	—	
		加圧器逃がし弁操作用バッテリー	—	
		加圧器逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	加圧器逃がし弁による1次冷却系の減圧（炉心損傷時）	加圧器逃がし弁	対象	
	1次冷却系の減圧 （SG 伝熱管破損発生時、IS-LOCA 発生時）	主蒸気逃がし弁	対象	
		加圧器逃がし弁	対象	
	余熱除去設備の隔離 （IS-LOCA 発生時）	余熱除去ポンプ入口弁	—	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
46 条	加圧器逃がし弁による1次冷却系の減圧	加圧器逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	蓄圧注入	蓄圧タンク	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		蓄圧タンク出口弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	蒸気発生器2次側からの除熱	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）		

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
47条	炉心注水（充てんポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	充てんポンプ	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		再生熱交換器	対象	
	代替炉心注水（B-格納容器スプレイポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	B-格納容器スプレイポンプ	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		B-格納容器スプレイ冷却器 [流路]	対象	
	代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	代替炉心注水（可搬型大型送水ポンプ車） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	可搬型大型送水ポンプ車	-	
	再循環運転（高圧注入ポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプスクリーン [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁 [流路]	-	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		ほう酸注入タンク [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	代替再循環運転（B-格納容器スプレイポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	B-格納容器スプレイポンプ	対象	
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	
		格納容器再循環サンプスクリーン [流路]	対象	
		B-格納容器スプレイ冷却器	対象	
		B-安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁	-	
炉心注水（高圧注入ポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
	燃料取替用水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
	ほう酸注入タンク [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
炉心注水（充てんポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	充てんポンプ	対象		
	燃料取替用水ピット [水源]	対象		
	再生熱交換器 [流路]	対象		
代替炉心注水（B-格納容器スプレイポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	B-格納容器スプレイポンプ	対象		
	燃料取替用水ピット [水源]	対象		
	B-格納容器スプレイ冷却器 [流路]	対象		
代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、フロントライン系故障時）	代替格納容器スプレイポンプ	-		
	燃料取替用水ピット [水源]	対象		
	補助給水ピット [水源]	対象		
代替炉心注水（可搬型大型送水ポンプ車）	可搬型大型送水ポンプ車	-		

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
47条	代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ）（代替電源） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、サポート系故障時）	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	代替炉心注水（可搬型大型送水ポンプ車） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、サポート系故障時）	可搬型大型送水ポンプ車	-	
	代替炉心注水（B-充てんポンプ（自己冷却）） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、サポート系故障時）	B-充てんポンプ	対象外	設備改造するため既許可の対象外とする
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		再生熱交換器 [流路]	対象	
	代替再循環運転（A-高圧注入ポンプ（代替補機冷却）） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、サポート系故障時）	A-高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		可搬型大型送水ポンプ車	-	
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプスクリーン [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		ほう酸注入タンク	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		A-安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁	-	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	格納容器スプレイ（格納容器スプレイポンプ）（残留溶融炉心の冷却） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、溶融炉心が原子炉容器に残存する場合）	格納容器スプレイポンプ	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		格納容器スプレイ冷却器 [流路]	対象	
	代替格納容器スプレイ（代替格納容器スプレイポンプ）（残留溶融炉心の冷却） （1次冷却材喪失事象が発生している場合、溶融炉心が原子炉容器に残存する場合）	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	蒸気発生器2次側からの除熱 （1次冷却材喪失事象が発生していない場合、フロントライン系故障時）	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	蒸気発生器2次側からの除熱（代替電源） （1次冷却材喪失事象が発生していない場合、サポート系故障時）	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
タービン動補助給水ポンプ		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
補助給水ピット [水源]		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
主蒸気逃がし弁		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
蒸気発生器		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
主蒸気管 [流路]		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
47条	炉心注水（充てんポンプ） （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	充てんポンプ	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		再生熱交換器 [流路]	対象	
	炉心注水（高圧注入ポンプ） （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		ほう酸注入タンク [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	代替炉心注水（B-格納容器スプレイポンプ） （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	B-格納容器スプレイポンプ	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		B-格納容器スプレイ冷却器 [流路]	対象	
	代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ） （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	代替炉心注水（可搬型大型送水ポンプ車） （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	可搬型大型送水ポンプ車	-	
	再循環運転（高圧注入ポンプ） （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプスクリーン [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁 [流路]	-	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		ほう酸注入タンク [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	代替再循環運転（B-格納容器スプレイポンプ） （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	B-格納容器スプレイポンプ	対象	
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	
		格納容器再循環サンプスクリーン [流路]	対象	
		B-格納容器スプレイ冷却器	対象	
		B-安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁	-	
	蒸気発生器2次側からの除熱 （原子炉停止中の場合、フロントライン系故障時）	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
蒸気発生器		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
主蒸気管 [流路]		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ）（代替電源） （原子炉停止中の場合、サポート系故障時）	代替格納容器スプレイポンプ	-		
	燃料取替用水ピット [水源]	対象		
	補助給水ピット [水源]	対象		
代替炉心注水（可搬型大型送水ポンプ車） （原子炉停止中の場合、サポート系故障時）	可搬型大型送水ポンプ車	-		

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
47条	代替炉心注水（B－充てんポンプ（自己冷却）） （原子炉停止中の場合、サポート系故障時）	B－充てんポンプ	対象外	設備改造するため既許可の対象外とする
		燃料取替用水ピット〔水源〕	対象	
		再生熱交換器〔流路〕	対象	
	代替再循環運転（A－高圧注入ポンプ（代替補機冷却）） （原子炉停止中の場合、サポート系故障時）	A－高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		可搬型大型送水ポンプ車	－	
		格納容器再循環サンプ〔水源〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプスクリーン〔流路〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		ほう酸注入タンク〔流路〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		A－安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁〔流路〕	－	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	蒸気発生器2次側からの除熱（代替電源） （原子炉停止中の場合、サポート系故障時）	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		補助給水ピット〔水源〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		主蒸気管〔流路〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	炉心注水（高圧注入ポンプ） （溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		燃料取替用水ピット〔水源〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		ほう酸注入タンク〔流路〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	炉心注水（余熱除去ポンプ） （溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	余熱除去ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		燃料取替用水ピット〔水源〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		余熱除去冷却器〔流路〕	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
炉心注水（充てんポンプ） （溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	充てんポンプ	対象		
	燃料取替用水ピット〔水源〕	対象		
	再生熱交換器〔流路〕	対象		
代替炉心注水（B－格納容器スプレイポンプ） （溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	B－格納容器スプレイポンプ	対象		
	燃料取替用水ピット〔水源〕	対象		
	B－格納容器スプレイ冷却器〔流路〕	対象		

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
47条	代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ） （溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止，交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	代替格納容器スプレイポンプ	－	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	代替炉心注水（B-充てんポンプ（自己冷却）） （溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止，全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時）	B-充てんポンプ	対象外	設備改造するため既許可の対象外とする
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		再生熱交換器 [流路]	対象	
	代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ）（代替電源） （溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止，全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時）	代替格納容器スプレイポンプ	－	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	余熱除去設備	余熱除去ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		余熱除去冷却器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	高圧注入系 高圧時再循環	高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプスクリーン [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		ほう酸注入タンク [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	低圧注入系 低圧時再循環	余熱除去ポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		余熱除去冷却器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
格納容器再循環サンプスクリーン [流路]		対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
48 条	蒸気発生器2次側からの 除熱 (フロントライン系故障時)	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
	格納容器内自然対流冷却 (海水) (フロントライン系故障時)	C, D - 格納容器再循環ユニット	対象	
		可搬型大型送水ポンプ車	-	
	代替補機冷却 (A - 高圧注 入ポンプ (代替補機冷却)) (フロントライン系故障時)	可搬型大型送水ポンプ車	-	
		A - 高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
	蒸気発生器2次側からの 除熱 (代替電源) (サポート系故障時)	電動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		タービン動補助給水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		補助給水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気逃がし弁	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		蒸気発生器	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		主蒸気管 [流路]	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
	格納容器内自然対流冷却 (海水) (サポート系故障時)	C, D - 格納容器再循環ユニット	対象	
		可搬型大型送水ポンプ車	-	
	代替補機冷却 (A - 高圧注 入ポンプ (代替補機冷却) (代替電源)) (サポート系故障時)	可搬型大型送水ポンプ車	-	
		A - 高圧注入ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
	原子炉補機冷却設備	原子炉補機冷却水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		原子炉補機冷却海水ポンプ	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		原子炉補機冷却水冷却器	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)
		原子炉補機冷却水サージタンク	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
49条	格納容器内自然対流冷却 (原子炉補機冷却水) (炉心の著しい損傷防止, フロントライン系故障時)	C, D-格納容器再循環ユニット	対象	
		C, D-原子炉補機冷却水ポンプ	対象	
		C, D-原子炉補機冷却水冷却器	対象	
		原子炉補機冷却水サージタンク	対象	
		原子炉補機冷却水サージタンク加圧用可搬型窒素ガスポンベ	-	
		C, D-原子炉補機冷却海水ポンプ	対象	
		C, D-原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ [流路]	対象	
		C, D-原子炉補機冷却水冷却器海水入口ストレーナ [流路]	対象	
	代替格納容器スプレイ (代替格納容器スプレイポンプ) (炉心の著しい損傷防止, フロントライン系故障時)	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	代替格納容器スプレイ (代替格納容器スプレイポンプ) (代替電源) (炉心の著しい損傷防止, サポート系故障時)	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	格納容器内自然対流冷却 (海水) (炉心の著しい損傷防止, サポート系故障時)	可搬型大型送水ポンプ車	-	
		C, D-格納容器再循環ユニット	対象	
	格納容器内自然対流冷却 (原子炉補機冷却水) (格納容器破損防止, フロントライン系故障時)	C, D-格納容器再循環ユニット	対象	
		C, D-原子炉補機冷却水ポンプ	対象	
		C, D-原子炉補機冷却水冷却器	対象	
		原子炉補機冷却水サージタンク	対象	
		原子炉補機冷却水サージタンク加圧用可搬型窒素ガスポンベ	-	
		C, D-原子炉補機冷却海水ポンプ	対象	
		C, D-原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ	対象	
		C, D-原子炉補機冷却水冷却器海水入口ストレーナ	対象	
	代替格納容器スプレイ (代替格納容器スプレイポンプ) (格納容器破損防止, フロントライン系故障時)	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
49条	代替格納容器スプレイ（代替格納容器スプレイポンプ）（代替電源） （格納容器破損防止，サポート系故障時）	代替格納容器スプレイポンプ	－	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	格納容器内自然対流冷却（海水） （格納容器破損防止，サポート系故障時）	可搬型大型送水ポンプ車	－	
		C，D－格納容器再循環ユニット	対象	
	格納容器スプレイ 格納容器スプレイ再循環	格納容器スプレイポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器スプレイ冷却器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプ [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器再循環サンプスクリーン [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
50条	格納容器スプレイ（格納容器スプレイポンプ） （交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	格納容器スプレイポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
		格納容器スプレイ冷却器 [流路]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）
	格納容器内自然対流冷却（原子炉補機冷却水） （交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	C，D－格納容器再循環ユニット	対象	
		C，D－原子炉補機冷却水ポンプ	対象	
		C，D－原子炉補機冷却水冷却器	対象	
		原子炉補機冷却水サージタンク	対象	
		原子炉補機冷却水サージタンク加圧用可搬型窒素ガスポンペ	－	
		C，D－原子炉補機冷却海水ポンプ	対象	
		C，D－原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ	対象	
	C，D－原子炉補機冷却水冷却器海水入口ストレーナ	対象		
	代替格納容器スプレイ（代替格納容器スプレイポンプ） （交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	代替格納容器スプレイポンプ	－	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	格納容器内自然対流冷却（海水） （全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時）	C，D－格納容器再循環ユニット	対象	
可搬型大型送水ポンプ車		－		
代替格納容器スプレイ（代替格納容器スプレイポンプ）（代替電源） （全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時）	代替格納容器スプレイポンプ	－		
	燃料取替用水ピット [水源]	対象		
	補助給水ピット [水源]	対象		
格納容器スプレイ	格納容器スプレイポンプ	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
	格納容器スプレイ冷却器	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
	燃料取替用水ピット [水源]	対象	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
51 条	原子炉格納容器下部への注水（格納容器スプレイポンプ） （交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	格納容器スプレイポンプ	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		格納容器スプレイ冷却器 [流路]	対象	
	原子炉格納容器下部への注水（代替格納容器スプレイポンプ） （交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	原子炉格納容器下部への注水（代替格納容器スプレイポンプ）（代替電源） （全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時）	代替格納容器スプレイポンプ	-	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		補助給水ピット [水源]	対象	
	溶融炉心の落下遅延・防止	炉心注水（高圧注入ポンプ）	(47条に記載)	
		炉心注水（余熱除去ポンプ）	(47条に記載)	
		炉心注水（充てんポンプ）	(47条に記載)	
代替炉心注水（B-格納容器スプレイポンプ）		(47条に記載)		
代替炉心注水（代替格納容器スプレイポンプ）		(47条に記載)		
代替炉心注水（B-充てんポンプ）		(47条に記載)		
52 条	水素濃度低減（原子炉格納容器内水素処理装置）	原子炉格納容器内水素処理装置	-	
		原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置	-	
	水素濃度低減（格納容器水素イグナイタ）	格納容器水素イグナイタ	-	
		格納容器水素イグナイタ温度監視装置	-	
	水素濃度監視	可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット	-	
		可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ	-	
		可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置	-	
		格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスポンペ	-	
		可搬型大型送水ポンプ車	-	
		格納容器雰囲気ガス試料採取設備	対象	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
53条	アンユラス空気浄化設備による水素排出 (交流動力電源及び直流電源が健全である場合)	アンユラス空気浄化ファン	対象	
		アンユラス空気浄化フィルタユニット	対象	
		排気筒	対象	
	アンユラス空気浄化設備による水素排出 (全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合)	B-アンユラス空気浄化ファン	対象	
		B-アンユラス空気浄化フィルタユニット	対象	
		アンユラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスポンベ	-	
		排気筒	対象	
水素濃度監視	可搬型アンユラス水素濃度計測ユニット	-		
54条	使用済燃料ピットへの注水	可搬型大型送水ポンプ車	-	
	使用済燃料ピットへのスプレイ	可搬型大型送水ポンプ車	-	
		可搬型スプレイノズル	-	
	燃料取扱棟(貯蔵槽内燃料体等)への放水	可搬型大容量海水送水ポンプ車	-	
		放水砲	-	
	使用済燃料ピットの監視	使用済燃料ピット水位(AM用)	-	
		使用済燃料ピット水位(可搬型)	-	
		使用済燃料ピット温度(AM用)	-	
		使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ	-	
		使用済燃料ピット監視カメラ (使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置を含む。)	-	
55条	大気への拡散抑制(炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及びアンユラス部の破損又は使用済燃料ピット内燃料体等の著しい損傷時)	可搬型大容量海水送水ポンプ車	-	
		放水砲	-	
	海洋への拡散抑制 (炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及びアンユラス部の破損又は使用済燃料ピット内燃料体等の著しい損傷時)	集水樹シルトフェンス	-	
	大気への拡散抑制 (使用済燃料ピット内燃料体等の著しい損傷時)	可搬型大型送水ポンプ車	-	
		可搬型スプレイノズル	-	
	航空機燃料火災への泡消火	可搬型大容量海水送水ポンプ車	-	
		放水砲	-	
		泡混合設備	-	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
56 条	重大事故等収束のための 水源 ※水源としては海も使用 可能	補助給水ピット [水源]	対象	
		燃料取替用水ピット [水源]	対象	
		ほう酸タンク	対象	
	水の供給 (代替淡水源又は 海を水源)	可搬型大型送水ポンプ車	-	
		可搬型大容量海水送水ポンプ車	-	
	水の供給 (原子炉格納容器 を水源)	格納容器スプレイポンプ	(47 条及び 49 条に記載)	
		高圧注入ポンプ	(47 条に記載)	
		余熱除去ポンプ	(47 条に記載)	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
57条	常設代替交流電源設備による給電	代替非常用発電機	-	
		ディーゼル発電機燃料油貯油槽	-	
		燃料タンク (SA)	-	
		ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ	-	
		可搬型タンクローリー	-	
		代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤	-	
	可搬型代替交流電源設備による給電	可搬型代替電源車	-	
		ディーゼル発電機燃料油貯油槽	-	
		燃料タンク (SA)	-	
		ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ	-	
		可搬型タンクローリー	-	
		代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤	-	
	所内常設蓄電式直流電源設備による給電	蓄電池 (非常用)	対象	
		後備蓄電池	-	
		A充電器	対象	
		B充電器	対象	
	可搬型代替直流電源設備による給電	可搬型直流電源用発電機	-	
		可搬型直流変換器	-	
		ディーゼル発電機燃料油貯油槽	-	
		燃料タンク (SA)	-	
		可搬型タンクローリー	-	
	代替所内電気設備による給電	代替非常用発電機	-	
		可搬型代替電源車	-	
		代替所内電気設備変圧器	-	
		代替所内電気設備分電盤	-	
		代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤	-	
		ディーゼル発電機燃料油貯油槽	-	
		燃料タンク (SA)	-	
ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ		-		
燃料補給設備	可搬型タンクローリー	-		
	ディーゼル発電機燃料油貯油槽	-		
	燃料タンク (SA)	-		
	ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ	-		
非常用交流電源設備	ディーゼル発電機	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	
	ディーゼル発電機燃料油貯油槽	-	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	
	ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ	-	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	
	ディーゼル発電機燃料油サービスタンク	対象	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
58 条	温度計測（原子炉容器内の温度）	1次冷却材温度（広域－高温側）	対象	
		1次冷却材温度（広域－低温側）	対象	
	圧力計測（原子炉容器内の圧力）	1次冷却材圧力（広域）	対象	
	水位計測（原子炉容器内の水位）	加圧器水位	対象	
		原子炉容器水位	対象	
	注水量計測（原子炉容器への注水量）	高压注入流量	対象	
		低压注入流量	対象	
		代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量	－	
		B－格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）	－	
	注水量計測（原子炉格納容器への注水量）	代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量	－	
		B－格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）	－	
		高压注入流量	対象	
		低压注入流量	対象	
	温度計測（原子炉格納容器内の温度）	格納容器内温度	対象	
	圧力計測（原子炉格納容器内の圧力）	原子炉格納容器圧力	対象	
		格納容器圧力（AM用）	－	
	水位計測（原子炉格納容器内の水位）	格納容器再循環サンプ水位（広域）	対象	
		格納容器再循環サンプ水位（狭域）	対象	
		格納容器水位	－	
		原子炉下部キャビティ水位	－	
	水素濃度計測（原子炉格納容器内の水素濃度）	可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット（格納容器内水素濃度）	－	
	水素濃度計測（アニュラス内の水素濃度）	可搬型アニュラス水素濃度計測ユニット（アニュラス水素濃度（可搬型））	－	
	線量計測（原子炉格納容器内の放射線量率）	格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）	対象	
		格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）	対象	
	出力計測（未臨界の維持又は監視）	出力領域中性子束	対象	
		中間領域中性子束	対象	
		中性子源領域中性子束	対象	
温度計測（最終ヒートシンクの確保）	可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）	－		
水位計測（最終ヒートシンクの確保）	蒸気発生器水位（狭域）	対象		
	蒸気発生器水位（広域）	対象		
	原子炉補機冷却水サージタンク水位	対象		
注水量計測（最終ヒートシンクの確保）	補助給水流量	対象		

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
58 条	圧力計測（最終ヒートシンクの確保）	原子炉格納容器圧力	対象	
		主蒸気ライン圧力	対象	
		原子炉補機冷却水サージタンク圧力（可搬型）	—	
	水位計測（格納容器パイプスの監視）	蒸気発生器水位（狭域）	対象	
	圧力計測（格納容器パイプスの監視）	主蒸気ライン圧力	対象	
		1次冷却材圧力（広域）	対象	
	水位計測（水源の確保）	燃料取替用水ピット水位	対象	
		ほう酸タンク水位	対象	
		補助給水ピット水位	対象	
	水位計測（使用済燃料ピットの監視）	使用済燃料ピット水位（AM用）	—	
		使用済燃料ピット水位（可搬型）	—	
	温度計測（使用済燃料ピットの監視）	使用済燃料ピット温度（AM用）	—	
	線量計測（使用済燃料ピットの監視）	使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ	—	
	状態監視（使用済燃料ピットの監視）	使用済燃料ピット監視カメラ（使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置を含む。）	—	
	温度、圧力、水位及び流量に係わるものの計測	可搬型計測器	—	
	パラメータ記録	可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）	—	
		データ収集計算機	—	
		データ表示端末	—	
	その他	6-A, B母線電圧	—	
		A, B-直流コントロールセンタ母線電圧	—	
		A-高圧注入ポンプ及び油冷却器補機冷却水流量（AM用）	—	
A-高圧注入ポンプ電動機補機冷却水流量（AM用）		—		
原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水流量（AM用）		—		
原子炉補機冷却水供給母管流量（AM用）		—		

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
59条	居住性の確保	中央制御室遮へい	対象	
		中央制御室非常用循環ファン	対象	
		中央制御室給気ファン	対象	
		中央制御室循環ファン	対象	
		中央制御室非常用循環フィルタユニット	対象	
		中央制御室給気ユニット	対象	
		可搬型照明（S A）	－	
		酸素濃度・二酸化炭素濃度計	－	
	汚染の持ち込み防止	可搬型照明（S A）	－	
	放射性物質の濃度低減 （交流動力電源及び直流電源が健全である場合）	アニュラス空気浄化ファン	対象	
		アニュラス空気浄化フィルタユニット	対象	
		排気筒 [流路]	対象	
	放射性物質の濃度低減 （全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合）	B－アニュラス空気浄化ファン	対象	
		B－アニュラス空気浄化フィルタユニット	対象	
		アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスポンペ	－	
		排気筒 [流路]	対象	

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
60条	モニタリングポストの代替測定	可搬型モニタリングポスト	-	
	放射能観測車の代替測定	可搬型ダスト・よう素サンプラ	-	
		Nal(Tl)シンチレーションサーベイメータ	-	
		GM 汚染サーベイメータ	-	
	放射線量の測定	可搬型モニタリングポスト	-	
		電離箱サーベイメータ	-	
		小型船舶	-	
	放射性物質の濃度（空气中・水中・土壌中）及び海上モニタリング	可搬型ダスト・よう素サンプラ	-	
		Nal(Tl)シンチレーションサーベイメータ	-	
		GM 汚染サーベイメータ	-	
		α線シンチレーションサーベイメータ	-	
		β線サーベイメータ	-	
		小型船舶	-	
気象観測設備の代替測定	可搬型気象観測設備	-		
緊急時対策所付近の気象観測項目の測定	可搬型気象観測設備	-		
61条	居住性の確保	緊急時対策所指揮所遮へい	-	
		緊急時対策所待機所遮へい	-	
		可搬型新設緊急時対策所空気浄化ファン	-	
		可搬型新設緊急時対策所空気浄化フィルタユニット	-	
		空気供給装置（空気ポンプ）	-	
		圧力計	-	
		酸素濃度・二酸化炭素濃度計	-	
		緊急時対策所可搬型エリアモニタ	-	
		可搬型モニタリングポスト	-	
		可搬型気象観測設備	-	
必要な情報の把握	データ収集計算機	-		
	E R S S 伝送サーバ	-		
	データ表示端末	-		
電源の確保（緊急時対策所）	緊急時対策所用発電機	-		
通信連絡（緊急時対策所）	衛星電話設備（固定型）	-		
	衛星電話設備（FAX）	-		
	衛星電話設備（携帯型）	-		
	無線連絡設備（固定型）	-		
	無線連絡設備（携帯型）	-		
	インターフォン	-		
	テレビ会議システム（指揮所・待機所間）	-		
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	-			

表1 重大事故等対処設備の許可状況整理表

条文	対応手段	設備	既許可の対象	備考
62条	発電所内の通信連絡	衛星電話設備（固定型）	－	
		衛星電話設備（携帯型）	－	
		無線連絡設備（固定型）	－	
		無線連絡設備（携帯型）	－	
		携行型通話装置	－	
		インターフォン	－	
		テレビ会議システム（指揮所・待機所間）	－	
		データ収集計算機	－	
		データ表示端末	－	
	発電所外の通信連絡	衛星電話設備（固定型）	－	
		衛星電話設備（FAX）	－	
		衛星電話設備（携帯型）	－	
		統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	－	
		データ収集計算機	－	
E R S S 伝送サーバ		－		
1次冷却設備	1次冷却設備	蒸気発生器	対象	
		1次冷却材ポンプ	対象	
		原子炉容器（炉心支持構造物を含む）	対象	
		加圧器	対象	
		1次冷却材管	対象	
		加圧器サージ管	対象	
原子炉格納容器	原子炉格納容器	原子炉格納容器	対象	
使用済燃料貯蔵槽	使用済燃料貯蔵槽	使用済燃料ピット	対象	
非常用取水設備	非常用取水設備	貯留堰	－	
		取水口	対象	
		取水路	対象	
		取水ピットスクリーン室	対象	取水ピットとして既許可の対象
		取水ピットポンプ室	対象	取水ピットとして既許可の対象

共一 1 1 自主対策設備の悪影響防止について

1. はじめに

自主対策設備として使用するものについて、他の設備への悪影響防止について記載する。

2. 想定される悪影響について

重大事故等時においては、重大事故等対処設備として配備している機器の他に、事故対応の運用性の向上のために配置・配備している自主対策設備を用いる場合がある。この場合には、自主対策設備を使用することにより、他の設備（設計基準対象施設及び重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼすことがないように考慮する必要がある。

この場合に想定される悪影響については、自主対策設備の使用時の系統的な影響（電氣的な影響を含む。）、タービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮する必要がある。また、地震、火災、溢水等による波及的影響を考慮する必要がある。

これらの自主対策設備を使用することの影響について類型化すると、以下に示す2種類の影響について考慮する必要がある。

- ・自主対策設備を使用することによって生じる直接的な影響
- ・自主対策設備を使用することによって生じる間接的な影響

直接的な影響として考慮すべき事項には、自主対策設備を使用する際、接続する他の設備の設計条件を上回る条件で使用する場合の影響、薬品の使用による腐食や化学反応による影響、他の設備との干渉により使用条件が限定されることによる影響等が挙げられる。

一方、間接的な影響として考慮すべき事項には、自主対策設備の損傷により生じる波及的影響、自主対策設備を使用することにより他の機器の環境条件を悪化させる影響等が挙げられる。

さらに、これらの影響とは別に、自主対策設備を使用する場合に、発電所構内にあらかじめ確保されている水源や燃料、人員等の運用リソースを必要とする場合がある。

これらの影響により、他の設備の機能に悪影響を及ぼすことがないように、自主対策設備の設計及び運用において、以下のとおり考慮する。

(1) 直接的な影響に対する考慮

自主対策設備を使用することにより、接続される他の設備の設計条件を超える場合には、事前に健全性を確認した上で使用する。

自主対策設備において海水を使用することにより、他の設備に腐食等の影響が懸念される自主対策設備については、事前にその影響や使用時間等を考慮して使用する。また、電気設備の短絡等により生じる電氣的影響については、保護継電装置等により、他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮する。

重大事故等対処設備の配管にホースを接続する等により、他の設備の機能を喪失させる自主対策設備については、当該設備を使用すべき状況になった場合に自主対策設備の使用を中止することで、他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮する。

(2) 間接的な影響に対する考慮

自主対策設備が損傷し溢水等が生じることによる波及的影響について考慮し、耐震性を確

保すること、溢水経路を確認すること、必要な強度を有していることを確認すること等により、他の設備に波及的影響を及ぼさないよう考慮する。

原子炉格納容器内への注水により水蒸気が発生する場合等、自主対策設備の使用により他の設備の周辺環境が悪化する場合には、環境悪化による他の設備の機能への影響を評価した上で使用する。また、自主対策設備の内部を高放射線量の流体が流れることにより、当該機器の周辺へのアクセスが困難になることが想定される場合には、必要に応じて遮蔽体を設置する等の被ばく低減対策を講じる。

大型設備を運搬して使用する場合や、通路にホース等を敷設して使用する場合等、現場でのアクセス性を阻害する自主対策設備については、あらかじめ通路を確保するよう配置することや、他の設備を使用する場合には移動することにより、他の設備の使用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。

(3) 発電所における運用リソースに対する考慮

注水に淡水を用いる場合、駆動源の燃料として軽油を使用する場合、操作に人員を要する場合等、発電所構内の運用リソースを必要とする自主対策設備については、他の設備の使用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。

上記に示す設備を含む自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果について、表1に示す。

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備	(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
		検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.2	充てんポンプを使用した1次冷却系のフリードアンドブリードによる発電用原子炉の冷却	-	充てんポンプを使用した1次冷却系のフリードアンドブリードによる発電用原子炉の冷却は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから、使用による悪影響はない。	-	充てんポンプを使用した1次冷却系のフリードアンドブリードにより、注水は格納容器内に溢水するが、加圧器逃がしタンクから格納容器下部に、再循環源として貯留される。期待する設備はLOCA仕様のため、悪影響はない。	○	充てんポンプを使用した1次冷却系のフリードアンドブリードによる発電用原子炉の冷却に人員を要する必要があるため、悪影響はない。 ・充てんポンプを使用した1次冷却系のフリードアンドブリードによる発電用原子炉の冷却は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。 ・電動主給水ポンプによる蒸気発生器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・電動主給水ポンプによる蒸気発生器への注水は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.2	電動主給水ポンプによる蒸気発生器への注水	-	電動主給水ポンプによる蒸気発生器への注水は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから、使用による悪影響はない。	-	水源である脱気器タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水はタービン建屋に貯留することから、原子炉建屋、原子炉補助建屋、屋外へ影響せず、使用による悪影響はない。	○	電動主給水ポンプによる蒸気発生器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・電動主給水ポンプによる蒸気発生器への注水は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.2	SG直接給水用高圧ポンプによる蒸気発生器への注水	-	SG直接給水用高圧ポンプによる蒸気発生器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	-	SG直接給水用高圧ポンプによる蒸気発生器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	SG直接給水用高圧ポンプによる蒸気発生器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・SG直接給水用高圧ポンプによる蒸気発生器への注水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.2	海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水	○	海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水の流路は、淡水仕様であり、海水の通水による腐食が懸念されるが、蒸気発生器からのブローダウンにより塩分析出を防止することから、使用による悪影響はない。	○	可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。	○	海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水は、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.2	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水	-	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 ・水源である代替給水ピットは地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。	○	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水は、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.2	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水	-	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 ・水源である原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 ・原水槽に供給する過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水は、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

表 1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討 結果	検討 要否 ^{※2}	検討 結果	検討 要否 ^{※2}	検討 結果	検討 要否 ^{※2}	検討 結果
1.3	-	タービンバイパス弁による蒸気放出は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから、使用による悪影響はない。	-	タービンバイパス弁の破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水はタービン建屋に貯留することから、原子炉建屋、原子炉補助建屋、屋外へ影響せず、使用による悪影響はない。	○	タービンバイパス弁による蒸気放出の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 タービンバイパス弁による蒸気放出は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。		
1.3	-	加圧器補助スプレイ弁による原子炉冷却材圧力パウンダリの減圧は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから、使用による悪影響はない。	-	加圧器補助スプレイ弁による原子炉冷却材圧力パウンダリの減圧は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから、使用による悪影響はない。	○	加圧器補助スプレイ弁による原子炉冷却材圧力パウンダリの減圧の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 加圧器補助スプレイ弁による原子炉冷却材圧力パウンダリの減圧は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。		
1.3	-	主蒸気逃がし弁操作用可搬型空気ポンプによる主蒸気逃がし弁の機能回復の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	-	主蒸気逃がし弁操作用可搬型空気ポンプは十分な強度を有する設計としており、設置による悪影響はない。	○	主蒸気逃がし弁操作用可搬型空気ポンプによる主蒸気逃がし弁の機能回復の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。		
1.4	-	電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	水源であるろ過水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 ろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉容器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉容器への注水は、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。		
1.4	-	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセスを阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である代替給水ピットは地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。	○	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉容器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉容器への注水は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。		
1.4	-	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセスを阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 原水槽に供給するろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉容器への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉容器への注水は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源を確保できる場合のみ使用する。		

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表 1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.4	-	<p>・ B-1格納容器スプレイポンプ(自己冷却) (RHRS-CSS 連絡ライン使用) による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	-	<p>・ B-1格納容器スプレイポンプ(自己冷却) (RHRS-CSS 連絡ライン使用) による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ B-1格納容器スプレイポンプ(自己冷却) (RHRS-CSS 連絡ライン使用) による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ B-1格納容器スプレイポンプ(自己冷却) (RHRS-CSS 連絡ライン使用) による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>
1.4	-	<p>・ 燃料取替用水ピットからの重力注水による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	-	<p>・ 燃料取替用水ピットからの重力注水による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 燃料取替用水ピットからの重力注水による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 燃料取替用水ピットからの重力注水による原子炉容器への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>
1.5	-	<p>・ 所内用空圧縮機による主蒸気逃がし弁の機能回復の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	-	<p>・ 所内用空圧縮機による主蒸気逃がし弁の機能回復の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 所内用空圧縮機による主蒸気逃がし弁の機能回復の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 所内用空圧縮機による主蒸気逃がし弁の機能回復の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>
1.5	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車を用いた蒸気発生器2次側のフィードアンドブリードの流路は、淡水仕様であり、海水の通水による腐食が懸念されるが、蒸気発生器からのブローダウンにより塩分析出を防止することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車を用いた蒸気発生器2次側のフィードアンドブリードの流路は、他の設備へのアクセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。</p>	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。</p>	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車を用いた蒸気発生器2次側のフィードアンドブリードは、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。</p>
1.5	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車によるA-1制御用空圧縮機への補機冷却水(海水)通水の流路は、淡水仕様であり、海水の通水による腐食が懸念されるが、海水影響を考慮した設計とすることから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。</p>	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車によるA-1制御用空圧縮機への補機冷却水(海水)通水の流路は、他の設備へのアクセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。</p>	○	<p>・ 可搬型大型送水ポンプ車によるA-1制御用空圧縮機への補機冷却水(海水)通水の流路は、他の設備へのアクセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。</p>
1.5	○	<p>・ 補機冷却水(可搬型大容量海水送水ポンプ車冷却)による余熱除去ポンプを用いた代替炉心冷却の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 補機冷却水(可搬型大容量海水送水ポンプ車冷却)による余熱除去ポンプを用いた代替炉心冷却の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 補機冷却水(可搬型大容量海水送水ポンプ車冷却)による余熱除去ポンプを用いた代替炉心冷却の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>	○	<p>・ 補機冷却水(可搬型大容量海水送水ポンプ車冷却)による余熱除去ポンプを用いた代替炉心冷却の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。</p>

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.6	-	電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉格納容器内への原子炉格納容器内へのスプレイによる影響はない。	○	・水源であるろ過水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 ・ろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	・電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイの操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイは、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。	○	・電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイの操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイは、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.6	○	・海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイの流路は、淡水仕様であり、海水の通水による腐食が懸念されるが、耐腐食性材料を用いることから、使用による悪影響はない。	○	・可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。	○	・海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイは、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。	○	・代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイの操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイは、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.6	-	・代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイの流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 ・水源である代替給水ピットは地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。	○	・代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイの操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイは、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。	○	・原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイの操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイは、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.6	-	・原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイの流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 ・水源である原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 ・原水槽に補給するろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	・原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイの操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイは、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。	○	・B-1格納容器スプレイポンプ(自己冷却)による原子炉格納容器内へのスプレイの操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・B-1格納容器スプレイポンプ(自己冷却)による原子炉格納容器内へのスプレイは、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表 1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.8	-	ディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉格納容器下部への注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	<ul style="list-style-type: none"> 水源であるろ過水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 ろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> ディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉格納容器下部への注水は、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。 	○	<ul style="list-style-type: none"> ディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉格納容器下部への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。
1.8	○	海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器下部への注水の流路は、淡水仕様であり、海水の通水による腐食が懸念されるが、耐腐食性材料を用いることから、使用による悪影響はない。	○	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器下部への注水は、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器下部への注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。
1.9	-	ガス分析計による原子炉格納容器内の水素濃度監視は、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。	-	<ul style="list-style-type: none"> ガス分析計内部を高放射線の流体が流れることにより、機器周辺の放射線量が上昇する場合は、必要に応じて遮蔽体を設置する等の被ばく低減対策を講ずることから、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> ガス分析計による原子炉格納容器内の水素濃度監視の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ガス分析計による原子炉格納容器内の水素濃度監視は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。 	○	<ul style="list-style-type: none"> ガス分析計による原子炉格納容器内の水素濃度監視の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ガス分析計による原子炉格納容器内の水素濃度監視は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.10	-	アニュウラス水素濃度による水素濃度測定は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	<ul style="list-style-type: none"> アニュウラス水素濃度による水素濃度測定は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> アニュウラス水素濃度による水素濃度測定は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。 	○	<ul style="list-style-type: none"> アニュウラス水素濃度による水素濃度測定は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.11	-	燃料取替用水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。	-	<ul style="list-style-type: none"> 燃料取替用水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 燃料取替用水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 燃料取替用水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 燃料取替用水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 燃料取替用水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.11	-	2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。	○	<ul style="list-style-type: none"> 水源である2次系純水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.11	-	1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	-	<ul style="list-style-type: none"> 水源である1次系純水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表 1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備	(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
		検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.11	電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる使用済燃料ピットへの注水	-	<ul style="list-style-type: none"> 電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる使用済燃料ピットへの注水の流路は、設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 水源であるろ過水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 ろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる使用済燃料ピットへの注水を要するに、必要となる人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる使用済燃料ピットへの注水は、水源、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源、燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
1.11	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水	-	<ul style="list-style-type: none"> 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水の流路は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である代替給水ピットは地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水を要するが、必要となる人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。
1.11	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水	-	<ul style="list-style-type: none"> 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水の流路は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 原水槽に補給するろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水を要するが、必要となる人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。
1.11	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインノズルによる使用済燃料ピットへのスプレイン	-	<ul style="list-style-type: none"> 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインノズルによる使用済燃料ピットへのスプレインは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である代替給水ピットは地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインノズルによる使用済燃料ピットへのスプレインは、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。
1.11	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインノズルによる使用済燃料ピットへのスプレイン	-	<ul style="list-style-type: none"> 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインノズルによる使用済燃料ピットへのスプレインは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 原水槽に補給するろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインノズルによる使用済燃料ピットへのスプレインは、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.11	-	使用済燃料ピット漏えい緩和 ・使用済燃料ピット漏えい緩和は、想定事象としては大規模損壊等の重大事故等を超える事象への対応であり、ステンレス鋼板を単独で使用済燃料ピット壁面に吊り下ろす設計とすることから、使用による悪影響はない。	-	使用済燃料ピット漏えい緩和は、ステンレス鋼板の使用済燃料ピット壁面への設置後、ロープを手摺等に固縛し、ステンレス鋼板の移動を防止することから、使用による悪影響はない。	○	使用済燃料ピット漏えい緩和の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。		
1.12	-	ガンマカメラ又はサ ーモカメラによる放 射性物質漏えい箇所 の絞り込み	-	ガンマカメラ及びサーモカメラは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	ガンマカメラ及びサーモカメラの使用に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。		
1.12	-	荷揚場シルトフェン スによる海洋への放 射性物質の拡散抑制	-	荷揚場シルトフェンスは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	荷揚場シルトフェンスの設置に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。		
1.12	-	海洋への拡散抑制設 備(放射性物質吸着 剤)による海洋への 放射性物質の拡散抑 制	-	放射性物質吸着剤は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	放射性物質吸着剤の設置に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。		
1.12	-	化学消防自動車及び 水槽付消防ポンプ自 動車による泡消火	-	化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 ・水源であるろ過タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 ・水源である防火水槽又は原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 ・原水槽に補給するろ過タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。 ・化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・可搬型大型送水ポンプ車及び小型放水砲による泡消火は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。		
1.12	-	可搬型大型送水ポン プ車及び小型放水砲 による泡消火	-	可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 ・水源である代替給水ピット又は原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 ・原水槽に補給するろ過タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	可搬型大型送水ポンプ車及び小型放水砲による泡消火の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・可搬型大型送水ポンプ車及び小型放水砲による泡消火は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。		

表 1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.12	-	大規模火災用消防自動車による泡消火は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	<ul style="list-style-type: none"> 大規模火災用消防自動車は、他の設備へのアークセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である防火水槽又は原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 原水槽に補給するろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 大規模火災用消防自動車による泡消火の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 大規模火災用消防自動車による泡消火は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。 		
1.13	-	補助給水ピットから2次系純水タンクへの水源切替	○	<ul style="list-style-type: none"> 水源である2次系純水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 補助給水ピットから2次系純水タンクへの水源切替の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 補助給水ピットから2次系純水タンクへの水源切替は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。 		
1.13	-	2次系純水タンクを水源とした2次系補助給水ピットへの補助給水	○	<ul style="list-style-type: none"> 水源である2次系純水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 2次系純水タンクを水源とした2次系補助給水ピットによる補助給水ピットへの補助給水に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 2次系純水タンクから補助給水ピットへの補助給水は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。 		
1.13	-	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補助給水	○	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアークセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 原水槽に補給するろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補助給水に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補助給水は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。 		
1.13	-	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補助給水	○	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアークセシ性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。 水源である代替給水ピットは地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。 	○	<ul style="list-style-type: none"> 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補助給水の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補助給水は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び燃料を確保できる場合のみ使用する。 		

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表 1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.13	-	燃料取替用水ピペットから1次系純水タンク及びびほう酸タンクへの切替えは、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから、使用による悪影響はない。	-	・水源である原子炉補給水系統の破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。	○	・燃料取替用水ピペットから1次系純水タンク及びびほう酸タンクへの切替えは、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。 ・燃料取替用水ピペットから1次系純水タンク及びびほう酸タンクへの切替えは、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。		
1.13	-	1次系純水タンク及びびほう酸タンクを水源とした1次系補給水ポンプ及びびほう酸ポンプによる燃料取替用水ピペットへの補給は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから、使用による悪影響はない。	-	・水源である原子炉補給水系統の破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。	○	・1次系純水タンク及びびほう酸タンクを水源とした1次系補給水ポンプ及びびほう酸ポンプによる燃料取替用水ピペットへの補給は、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。 ・1次系純水タンク及びびほう酸タンクを水源とした1次系補給水ポンプ及びびほう酸ポンプによる燃料取替用水ピペットへの補給は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。		
1.13	-	1次系純水タンクを水源とした1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピペット浄化ラインを經由した燃料取替用水ピペットへの補給	-	・水源である原子炉補給水系統の破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。	○	・1次系純水タンクを水源とした1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピペット浄化ラインを經由した燃料取替用水ピペットへの補給は、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。 ・1次系純水タンクを水源とした1次系補給水ポンプによる使用済燃料ピペット浄化ラインを經由した燃料取替用水ピペットへの補給は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。		
1.13	-	1次系純水タンクを水源とした1次系補給水ポンプによる加圧器逃がしタンクを經由した燃料取替用水ピペットへの補給	-	・水源である原子炉補給水系統の破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。	○	・1次系純水タンクを水源とした1次系補給水ポンプによる加圧器逃がしタンクを經由した燃料取替用水ピペットへの補給は、設計基準対象施設として使用することから、使用による悪影響はない。 ・1次系純水タンクを水源とした1次系補給水ポンプによる加圧器逃がしタンクを經由した燃料取替用水ピペットへの補給は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源及び電源を確保できる場合のみ使用する。		

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	自主対策設備		(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.13	-	2次系純水タンクを水源とした2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットを經由した燃料取替用水ピットへの補給の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 2次系純水タンクを水源とした2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットを經由した燃料取替用水ピットへの補給の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 水源である2次系純水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。	○	・ 2次系純水タンクを水源とした2次系補給水ポンプによる使用済燃料ピットを經由した燃料取替用水ピットへの補給は、水源及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源を確保できる場合のみ使用する。
1.13	-	ろ過水タンクを水源とした電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる燃料取替用水ピットへの補給の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 水源であるろ過水タンクの破損により、溢水が生じる可能性があるが、溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから、使用による悪影響はない。	○	・ ろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	・ ろ過水タンクを水源とした電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる燃料取替用水ピットへの補給の操作に必要となる人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。
1.13	-	原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 可搬型大型送水ポンプ車は、他の設備へのアクセス性を阻害しないよう設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。	○	・ 水源である原水槽は地下に設置されており、破損により地上面への溢水が生じる可能性はないことから、悪影響はない。	○	・ 原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給は、水源及び燃料を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な水源を確保できる場合のみ使用する。
1.13	-	代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給は、重大事故等対処設備としての設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 原水槽に補給するろ過水タンクは火災発生時には消火のための水源として使用することを優先するため、悪影響はない。	○	・ 代替給水ピットを水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給の操作に必要となる人員を要するが、必要となる人員が確保され、それに基づき対応するため、悪影響はない。
1.14	○	後備変圧器によるメタクラB系受電	○	・ 後備変圧器の電気設備は、保護継電装置等により電氣的波及影響を防止できるため、使用による悪影響はない。	○	・ 後備変圧器は、接続先の電気設備の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 後備変圧器によるメタクラA系又はメタクラB系受電の操作に必要となる人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。
1.14	○	号炉間連絡ケーブル又は号炉間連絡予備ケーブルを使用したメタクラA系又はメタクラB系受電	○	・ 号炉間連絡ケーブル又は号炉間連絡予備ケーブルの電気設備は、保護継電装置等により電氣的波及影響を防止できるため、使用による悪影響はない。	○	・ 号炉間連絡ケーブル又は号炉間連絡予備ケーブルは、接続先の電気設備の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・ 号炉間連絡ケーブル又は号炉間連絡予備ケーブルを使用したメタクラA系又はメタクラB系受電の操作に必要となる人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。

※2：○：影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 「-」：影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

表 1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※1：複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費	
	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果	検討 要否 ^{※2}	検討結果
1.14	○	・開閉所設備の接続先の電気設備は、保護継電装置等により電氣的波及影響を防止できるため、使用による悪影響はない。	○	・開閉所設備は、接続先の電気設備の設計条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・開閉所設備を使用したメタクラA系又はメタクラB系受電の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・常用計器の監視に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・常用計器は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.15	-	・常用計器は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・常用計器は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・常用代替計器の監視に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・常用代替計器は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.15	-	・プラント計算機は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・プラント計算機は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・プラント計算機による記録は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.15	-	・可搬型バッテリー(戶外核計装装置用、放射線監視装置用)からの給電は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・可搬型バッテリー(戶外核計装装置用、放射線監視装置用)からの給電は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・可搬型バッテリー(戶外核計装装置用、放射線監視装置用)からの給電の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。
1.16	-	・無停電運転保安灯は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・無停電運転保安灯は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・無停電運転保安灯は、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.17	-	・モニタリングポスト及びモニタリングステーションによる放射線量の測定は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・モニタリングポスト及びモニタリングステーションによる放射線量の測定は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・モニタリングポスト及びモニタリングステーションによる放射線量の測定には、電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
1.17	-	・放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・放射能観測車は、他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。	○	・放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定には、燃料及び人員を要するが、重大事故等対処設備(放射能測定装置)の使用を優先し、他の設備に悪影響を及ぼさない範囲で使用するため、悪影響はない。
1.17	-	・気象観測設備による気象観測項目の測定は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・気象観測設備による気象観測項目の測定は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・気象観測設備による気象観測項目の測定には、電源を要するが、他の設備に悪影響を及ぼさない範囲で使用するため、悪影響はない。
1.17	-	・Ge半導体測定装置、可搬型Ge半導体測定装置、ZnSシンチレーション計数装置、GM計数装置は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	-	・Ge半導体測定装置、可搬型Ge半導体測定装置、ZnSシンチレーション計数装置、GM計数装置は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・Ge半導体測定装置、可搬型Ge半導体測定装置、ZnSシンチレーション計数装置、GM計数装置の使用には、電源及び人員を要するが、重大事故等対処設備(放射能測定装置)の使用を優先し、他の設備に悪影響を及ぼさない範囲で使用するため、悪影響はない。

表1 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

※2: [○]: 影響が懸念されるため、対応(設計・運用)を検討する項目
 [ー]: 影響がなく、対応(設計・運用)を検討する必要がない項目

※1: 複数の技術的能力番号に紐づくため、代表的な番号を示す

技術的 ^{※1} 能力番号	(1) 直接的影響		(2) 間接的影響		(3) 発電所における運用リソースの消費		
	自主対策設備	検討結果 検討 要否 ^{※2}	検討結果 検討 要否 ^{※2}	検討結果 検討 要否 ^{※2}	検討結果 検討 要否 ^{※2}	検討結果 検討 要否 ^{※2}	
1.17	モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の電源装置及び非常用発電機等の電源回復	ー	・モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。 ・運転指令設備、電力保安通信用電話設備、移動無線設備は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	ー	・モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機は、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	ー	・モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機は、操作が不要なことから、運用リソースの消費はない。
1.19	発電所内の通信連絡	ー	・加入電話設備、専用電話設備、携帯電話、電力保安通信用電話設備、社内テレビ会議システムは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	ー	・加入電話設備、専用電話設備、携帯電話、電力保安通信用電話設備、社内テレビ会議システムは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・運転指令設備、電力保安通信用電話設備、移動無線設備は、電源を要するが、他の設備に悪影響を及ぼさない範囲で使用するため、悪影響はない。 ・社内テレビ会議システムの使用には、人員を要するが、対応可能な範囲内で操作を行うため、悪影響はない。
1.19	発電所外の通信連絡	ー	・加入電話設備、専用電話設備、携帯電話、電力保安通信用電話設備、社内テレビ会議システムは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	ー	・加入電話設備、専用電話設備、携帯電話、電力保安通信用電話設備、社内テレビ会議システムは、他の設備と独立して使用することから、使用による悪影響はない。	○	・加入電話設備、専用電話設備、携帯電話、電力保安通信用電話設備、社内テレビ会議システムは、電源を要するが、他の設備に悪影響を及ぼさない範囲で使用するため、悪影響はない。
その他	仮設格納容器スプレイ再循環設備(仮設代替格納容器スプレイポンプ、仮設ポンプ)	○	・仮設格納容器スプレイ再循環設備は、設備の健全性を確認した条件下で使用することから、使用による悪影響はない。	○	・内部を高放射線量の流体が流れることにより、機器周囲の放射線量が上昇する場合は、必要に応じて遮蔽体を設置する等の被ばく低減対策を講ずることから、悪影響はない。 ・仮設格納容器スプレイ再循環設備は、他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること、又は移動が可能であることから、悪影響はない。	○	・仮設格納容器スプレイ再循環設備の操作に人員を要するが、必要な人員を想定した手順が確立され、それに基づき対応するため、悪影響はない。 ・仮設格納容器スプレイ再循環設備には、燃料及び電源を要するが、他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	SA44H r.6.0
提出年月日	令和5年5月31日

泊発電所3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(重大事故等対処設備)
補足説明資料

44条

令和5年5月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

目次

44 条

44-1 SA 設備基準適合性一覧表

44-2 配置図

44-3 試験・検査説明資料

44-4 系統図

44-5 容量設定根拠

44-6 単線結線図

44-7 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS 緩和設備)について

44-8 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS 緩和設備)に関する健全性
について

44-9 その他設備

4 4 - 1 S A設備 基準適合性一覽表

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		原子炉トリップスイッチ	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(中央制御室)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	【原子炉緊急停止】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	計測制御設備 (機能・性能の確認(原子炉トリップ遮断器の動作確認)が可能)	J	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉緊急停止】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【手動による原子炉緊急停止】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成) (独立して信号を発信することができる)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室で可能)	B	-		
第1項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-	
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第2項	第3号	共通要因故障防止	【手動による原子炉緊急停止】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤からの信号によるトリップと多様性)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		制御棒クラスタ	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件における健全性 環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	計測制御設備 (機能・性能の確認(動作確認)が可能)	J	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉緊急停止】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【手動による原子炉緊急停止】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-	
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【手動による原子炉緊急停止】 防止設備／対象外(共通要因の考慮対象設備なし)	/	-	
サポート系要因		対象外(サポート系なし)	/	-		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		原子炉トリップ遮断器	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	計測制御設備(機能・性能の確認(動作確認)が可能)	J	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉緊急停止】DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用(DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【手動による原子炉緊急停止】DBと同系統構成(設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【手動による原子炉緊急停止】防止設備/対象外(共通要因の考慮対象設備なし)	/	-
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(ハードウェアのみでシステム構築した回路とし、同一筐体内の他機能からの影響を考慮)	-		
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	計測制御設備(機能・性能の確認(ロジック回路動作確認、特性の確認(校正及び設定値確認))が可能)	J	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)】DB施設としての機能を有さない(自動信号を発信)	B a 2	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動)】その他(原子炉トリップ信号が正常に発信した場合、不必要な信号の発信を阻止できる)	-	[補足説明資料]44-8 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)に関する健全性について
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-		
第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)】SA設備単独で系統の目的に応じ使用(原子炉トリップ信号の計装誤差を考慮して確実に作動する設計)	C	[補足説明資料]44-5 容量設定根拠		
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第2項	第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内(原子炉保護設備と電氣的・物理的に独立)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/	[補足説明資料]44-7 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)について	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		主蒸気隔離弁	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	【原子炉出力抑制(手動)】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室で可能)	B	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(閉機能のみ)	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		電動補助給水ポンプ	類型化区分	関連資料			
第43条	第1項	第1号	環境条件における健全性	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図	
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	-	
	第2号	操作性	【原子炉出力抑制(手動)】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-		
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料		
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図		
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図	
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	-	
	第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室で可能)	B	-		
	第2項	第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-	
			共用の禁止	(共用しない)	-	-	
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図	
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		タービン動補助給水ポンプ	類型化区分	関連資料			
第43条	第1項	環境条件における健全性	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重		(有効に機能を発揮する)	-		
		海水		対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図	
		電磁波		(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響		(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性		【原子炉出力抑制(手動)】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)		ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性		【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計		【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計		地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)		対象外	/	
	第6号	設置場所		中央制御室操作 (操作は中央制御室で可能)	B	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量		【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止		(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
	サポート系要因		対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		補助給水ビット	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	ビット (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-アクセスドア設置) (有効水量の確認が可能)	C	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		主蒸気逃がし弁	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	【原子炉出力抑制(手動)】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室で可能)	B	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		主蒸気安全弁	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		加圧器逃がし弁	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	【原子炉出力抑制(手動)】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室で可能)	B	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)】、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		加圧器安全弁	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		蒸気発生器	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	熱交換器 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-マンホール設置) (非破壊検査が可能)	D	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		主蒸気管	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	原子炉格納容器 C/V以外の屋内-その他 (原子炉建屋)	A B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能)	F	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【原子炉出力抑制(自動)、(手動)】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【原子炉出力抑制(自動、手動)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(流路)	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【原子炉出力抑制(自動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散) 【原子炉出力抑制(手動)】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉安全保護盤、原子炉トリップ遮断器と多様性) (原子炉安全保護盤と位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		ほう酸タンク	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件における健全性 環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	容器 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-マンホール設置) (ほう素濃度及び有効水量の確認が可能)	C	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【ほう酸水注入】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【ほう酸水注入】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	【ほう酸水注入】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-	
		共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【ほう酸水注入】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと多様性) (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図	
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		ほう酸ポンプ	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件における健全性 環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	【ほう酸水注入】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【ほう酸水注入】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【ほう酸水注入】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	【ほう酸水注入】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-	
		共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【ほう酸水注入】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと多様性) (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図	
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		緊急ほう酸水注入	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件における健全性 環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	【ほう酸水注入】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【ほう酸水注入】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【ほう酸水注入】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(流路)	/	-	
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【ほう酸水注入】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと多様性) (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図	
サポート系要因		対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		充てんポンプ	類型化区分	関連資料			
第43条	第1項	第1号	環境条件における健全性	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図	
			電磁波	(機能が損なわれない)	-		
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	【ほう酸水注入】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-		
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料		
	第4号	切り替え性	【ほう酸水注入】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図		
	第5号	悪影響防止	系統設計	【ほう酸水注入】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図	
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-		
その他(飛散物)			対象外	/			
第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-			
第2項	第1号	常設SAの容量	【ほう酸水注入】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-		
		共用の禁止	(共用しない)	-	-		
	第3号	共通要因故障防止	【ほう酸水注入】 防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内 (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと多様性) (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図		
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/				

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		ほう酸フィルタ	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境条件における健全性 環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-フランジ設置) (差圧確認が可能)	F	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【ほう酸水注入】 DB施設と同じ用途で使用又は代替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【ほう酸水注入】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(流路)	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	防止設備／共通要因の考慮対象設備なし	/	-
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		再生熱交換器	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]44-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (外觀の確認が可能)	F	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【ほう酸水注入】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【ほう酸水注入】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(流路)	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/		


・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)


第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備		燃料取替用ホビット	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件における健全性 環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]44-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]44-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	ビット (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-アクセスドア設置) (ほう素濃度及び有効水量の確認が可能)	C	[補足説明資料]44-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【ほう酸水注入】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]44-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【ほう酸水注入】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]44-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	【ほう酸水注入】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様のタンク容量で設計)	A	-	
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【ほう酸水注入】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと多様性) (原子炉トリップ遮断器、安全保護保護盤及び制御棒クラスと位置的分散)	A a	[補足説明資料]44-2 配置図
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号
重大事故等時の環境条件における健全性について

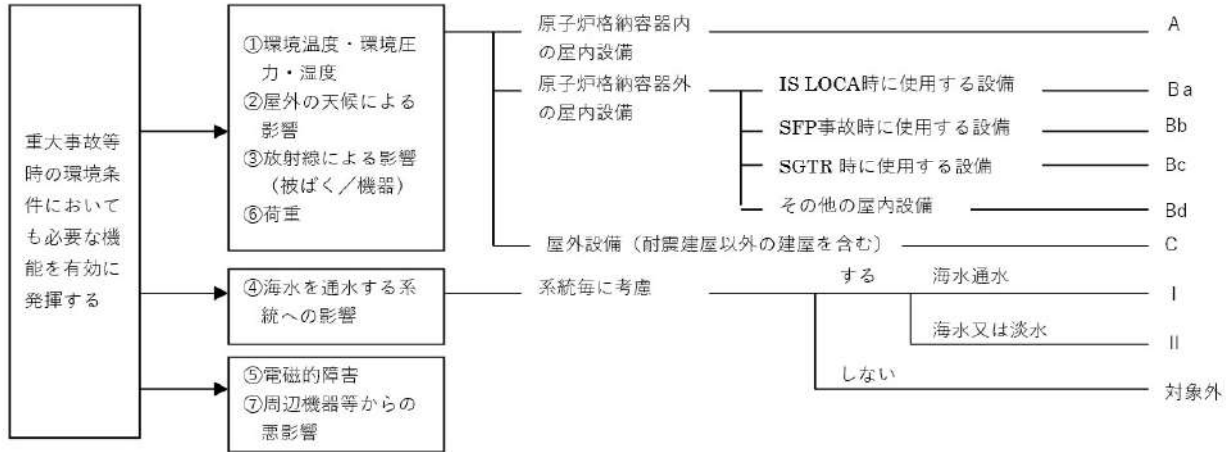


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号
操作の確実性について

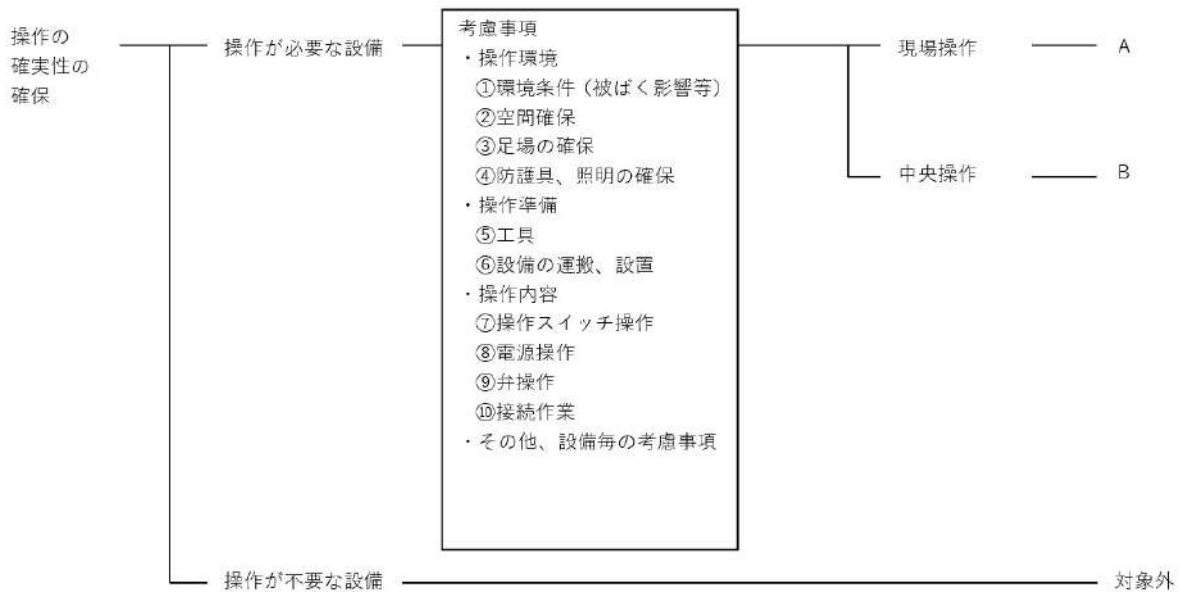


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号
試験又は検査性について

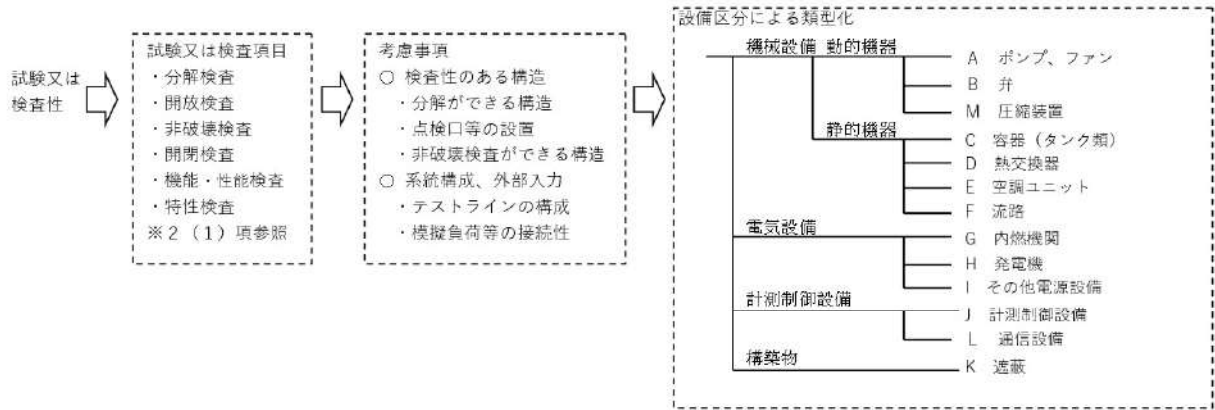


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号
切り替え性について

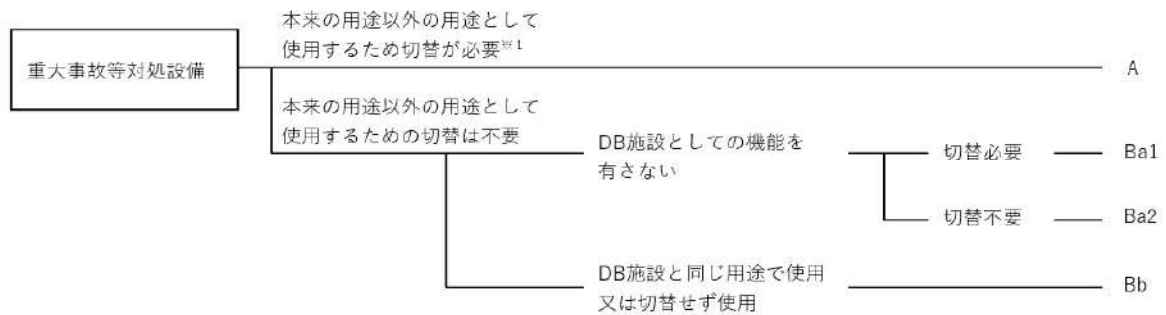


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号
重大事故等対処設備の悪影響防止について

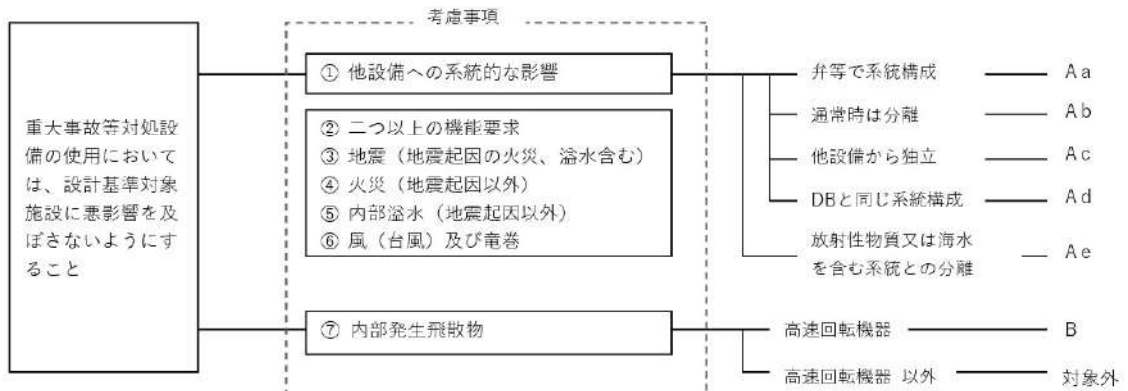

■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号
常設重大事故等対処設備の容量等について

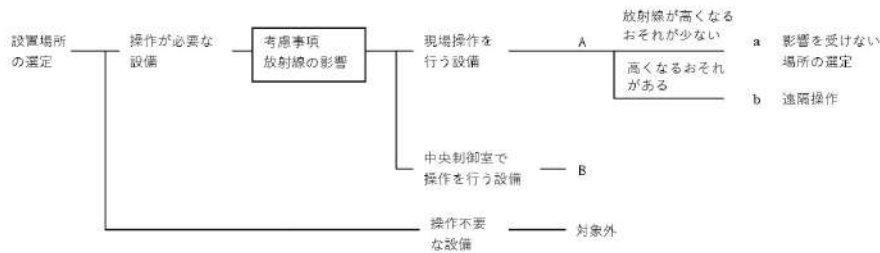


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号
常設重大事故等対処設備の容量等について

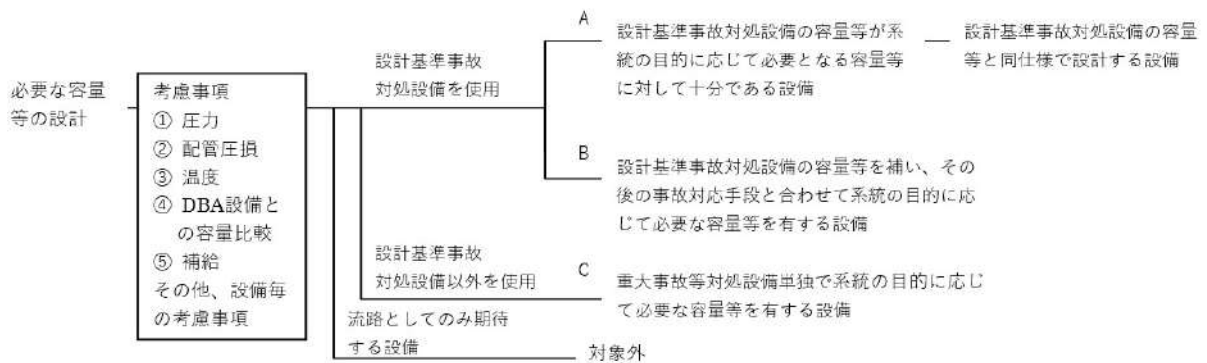


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号
発電用原子炉施設での共用の禁止について

区分	設計方針	関連資料	備考
-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号
常設重大事故防止設備の共通要因故障について

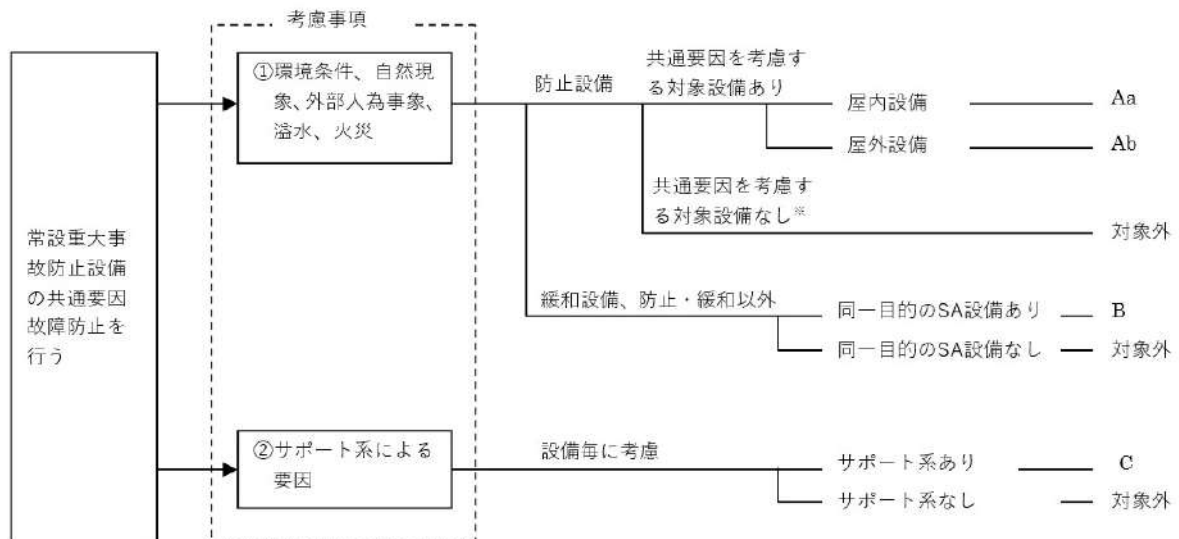


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号
可搬型重大事故等対処設備の容量等について

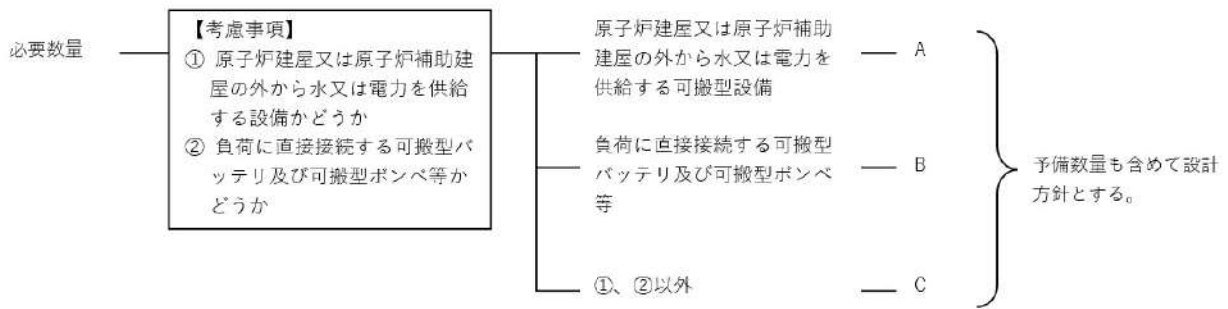


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号
可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について

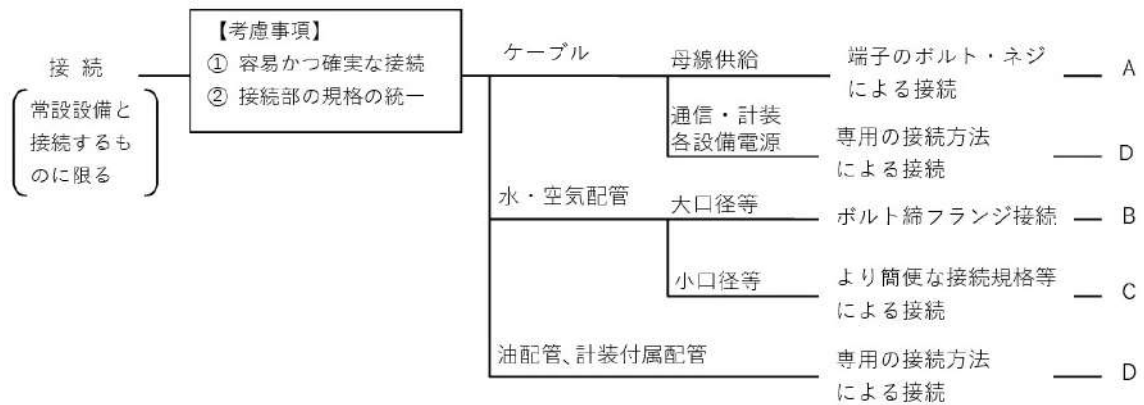


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号
異なる複数の接続箇所の確保について

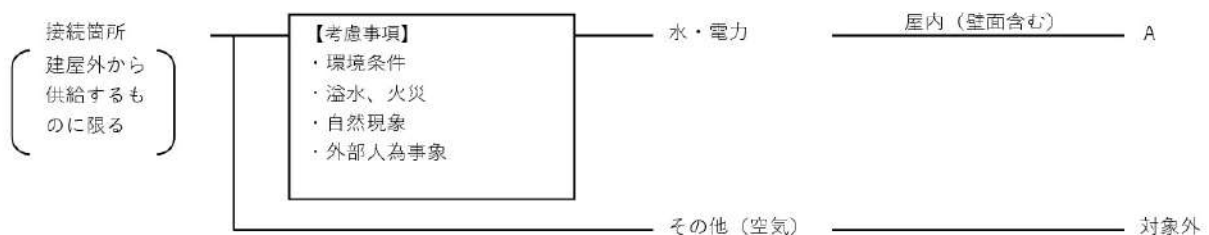

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号
可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

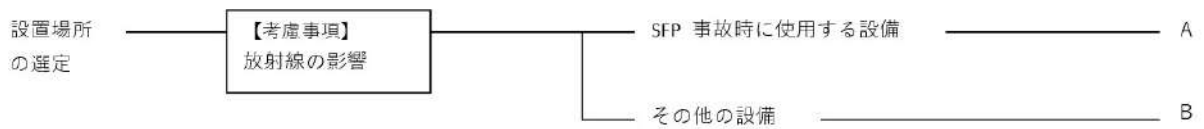


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号
保管場所について

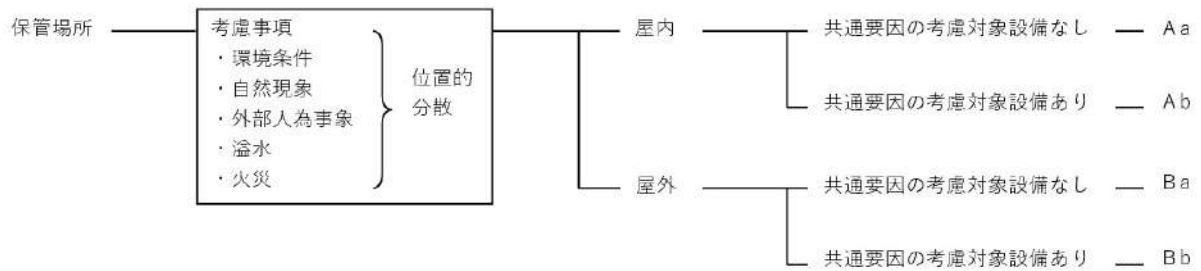

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号
アクセスルートについて




■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号
重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について

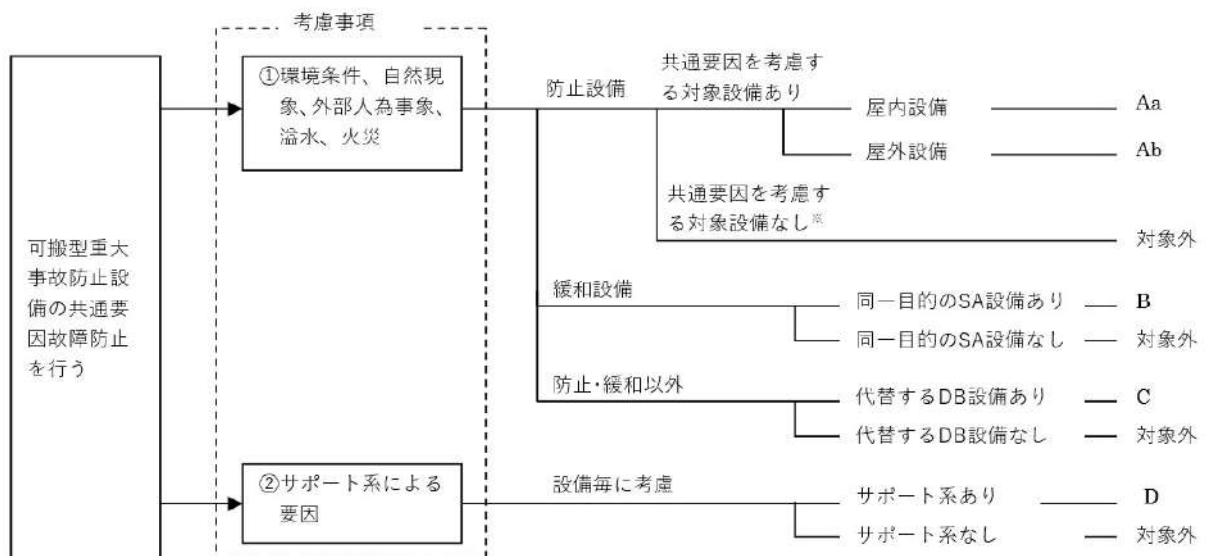


4 4 - 2 配置図

凡例

 : 設計基準事故対処設備等

 : 重大事故等対処設備

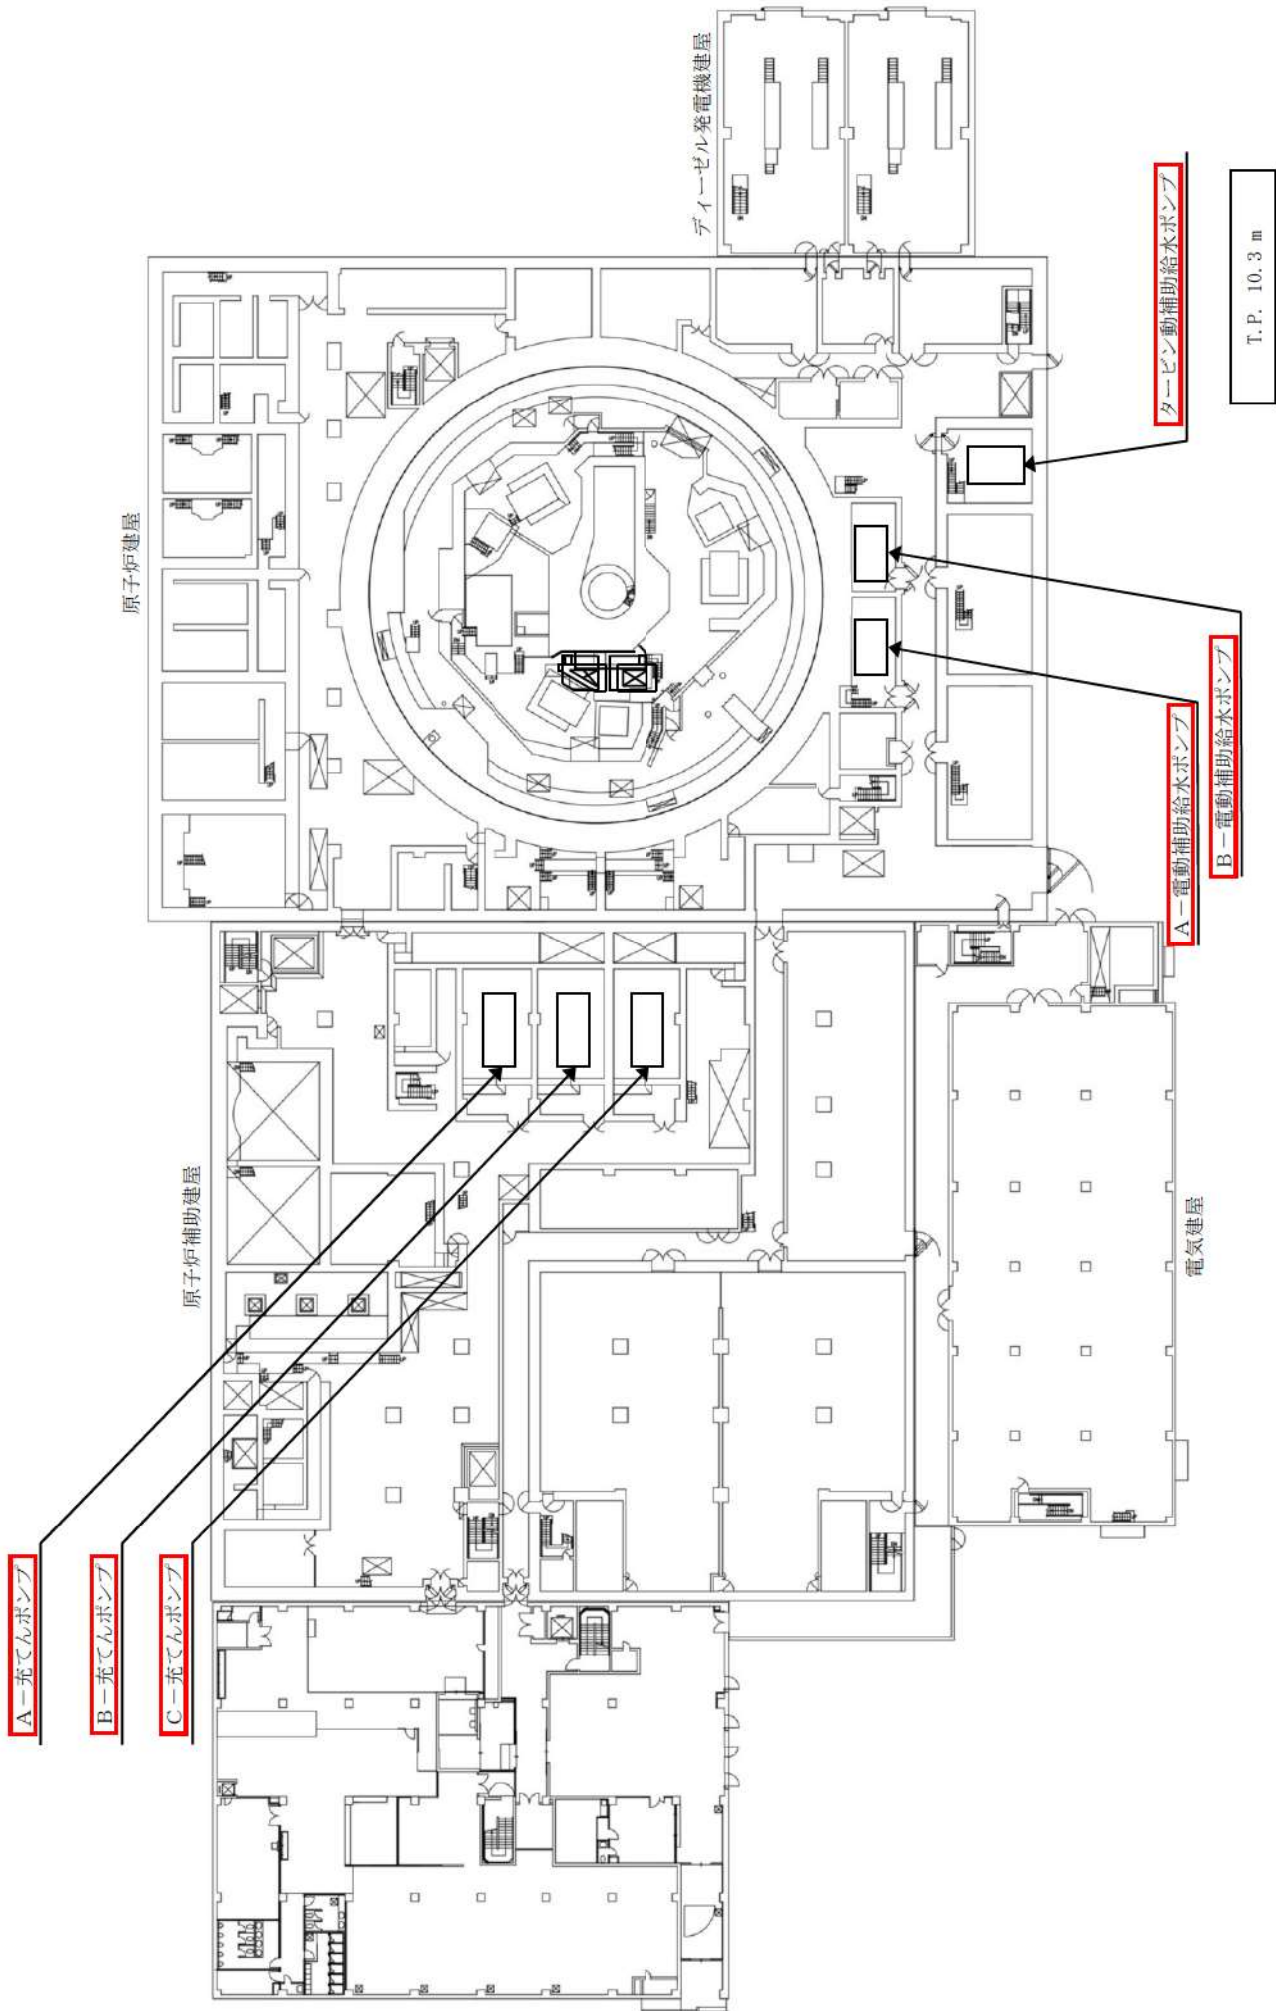

【操作性】



緊急ほう酸注入弁
設置場所 T.P. 15.0m


原子炉建屋

原子炉補助建屋


ディーゼル発電機建屋

電気建屋


T.P. 14.8m



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

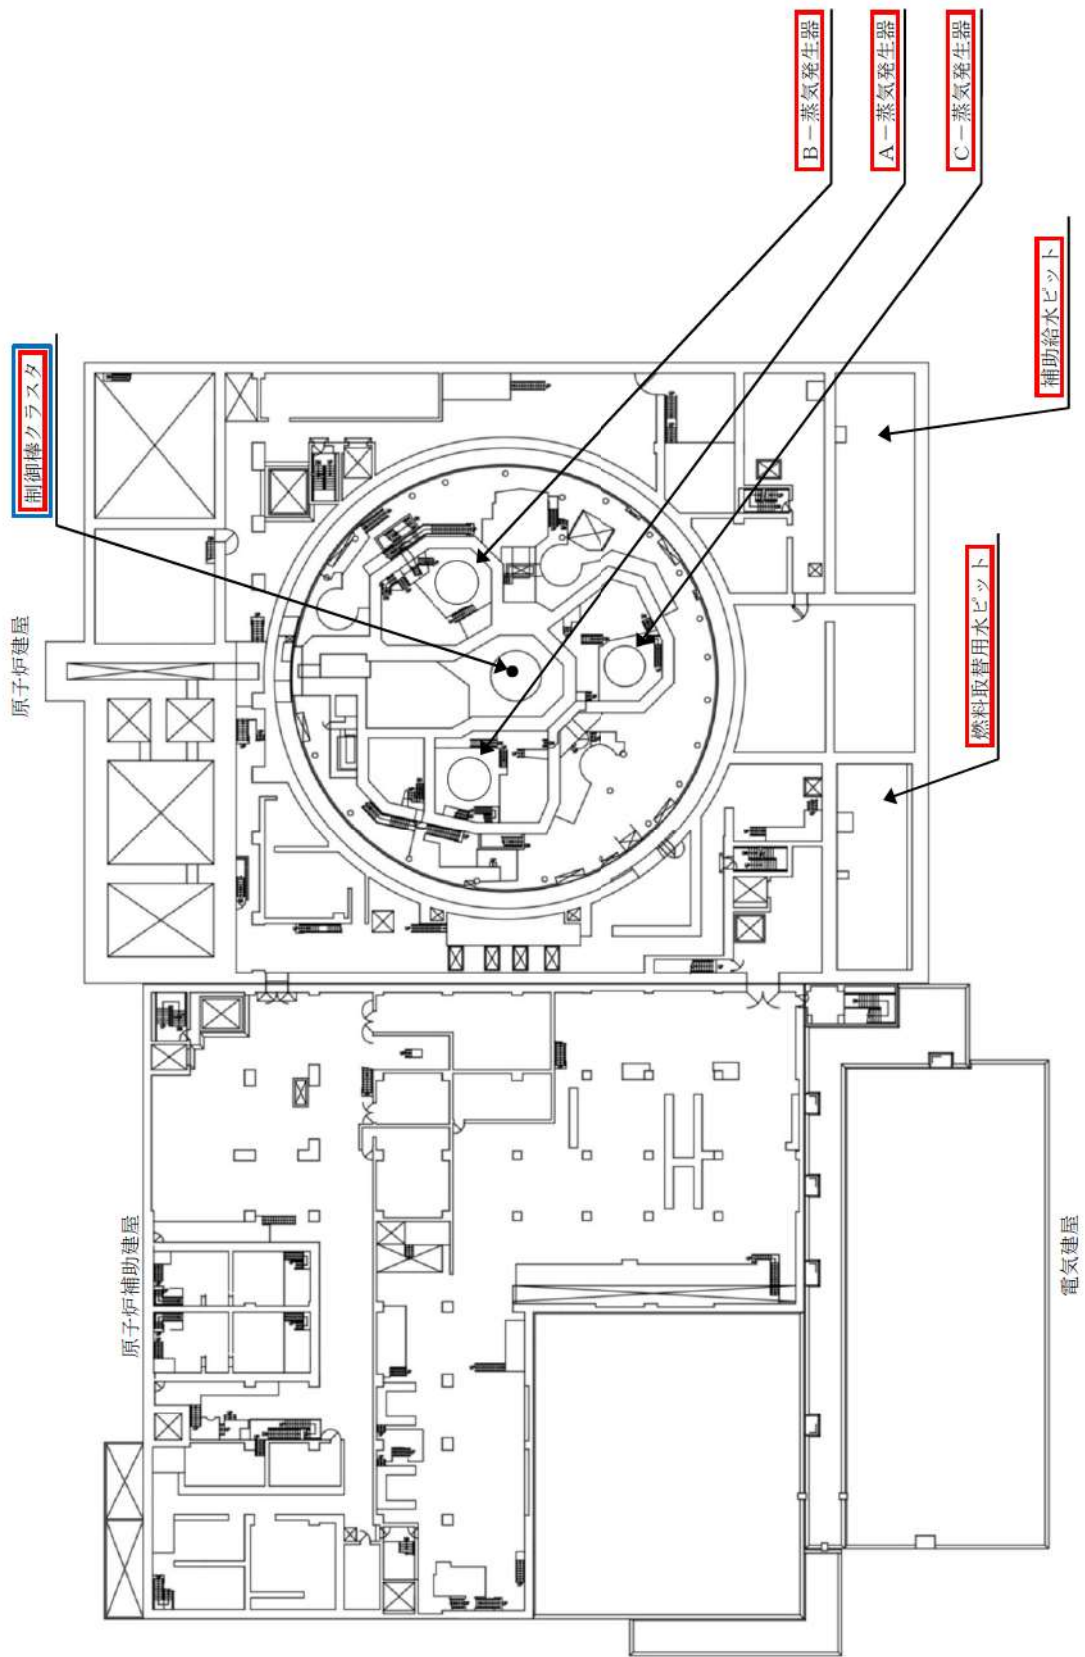

T. P. 24. 8m

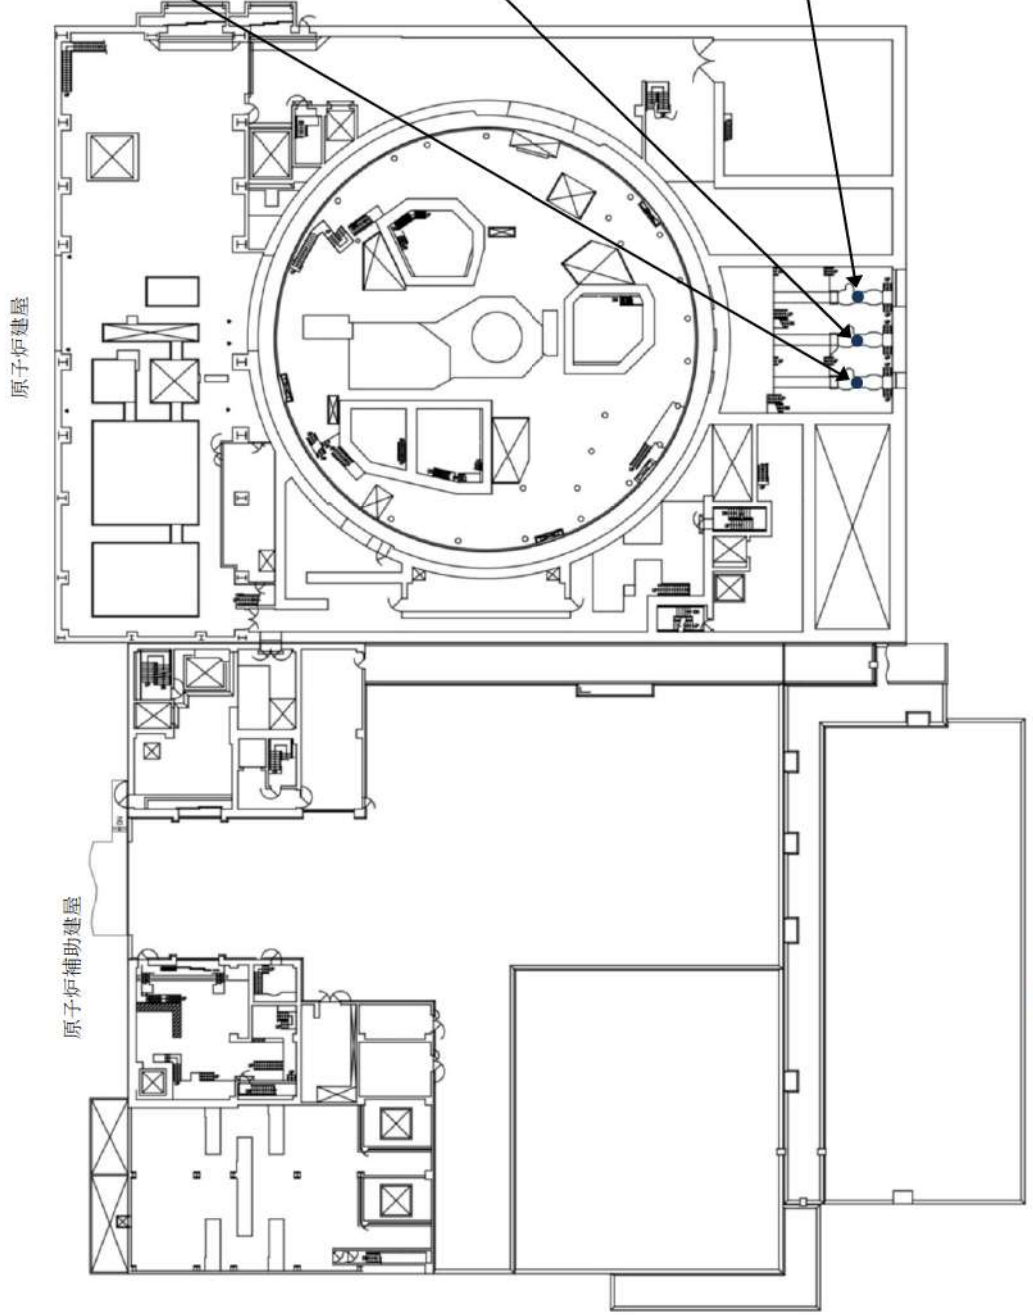

A-主蒸気隔離弁
設置場所 T.P. 29.3m

【操作性】



C-主蒸気隔離弁
設置場所 T.P. 29.3m

【操作性】




B-主蒸気隔離弁
設置場所 T.P. 29.3m

【操作性】




T.P. 33.1m

原子炉建屋

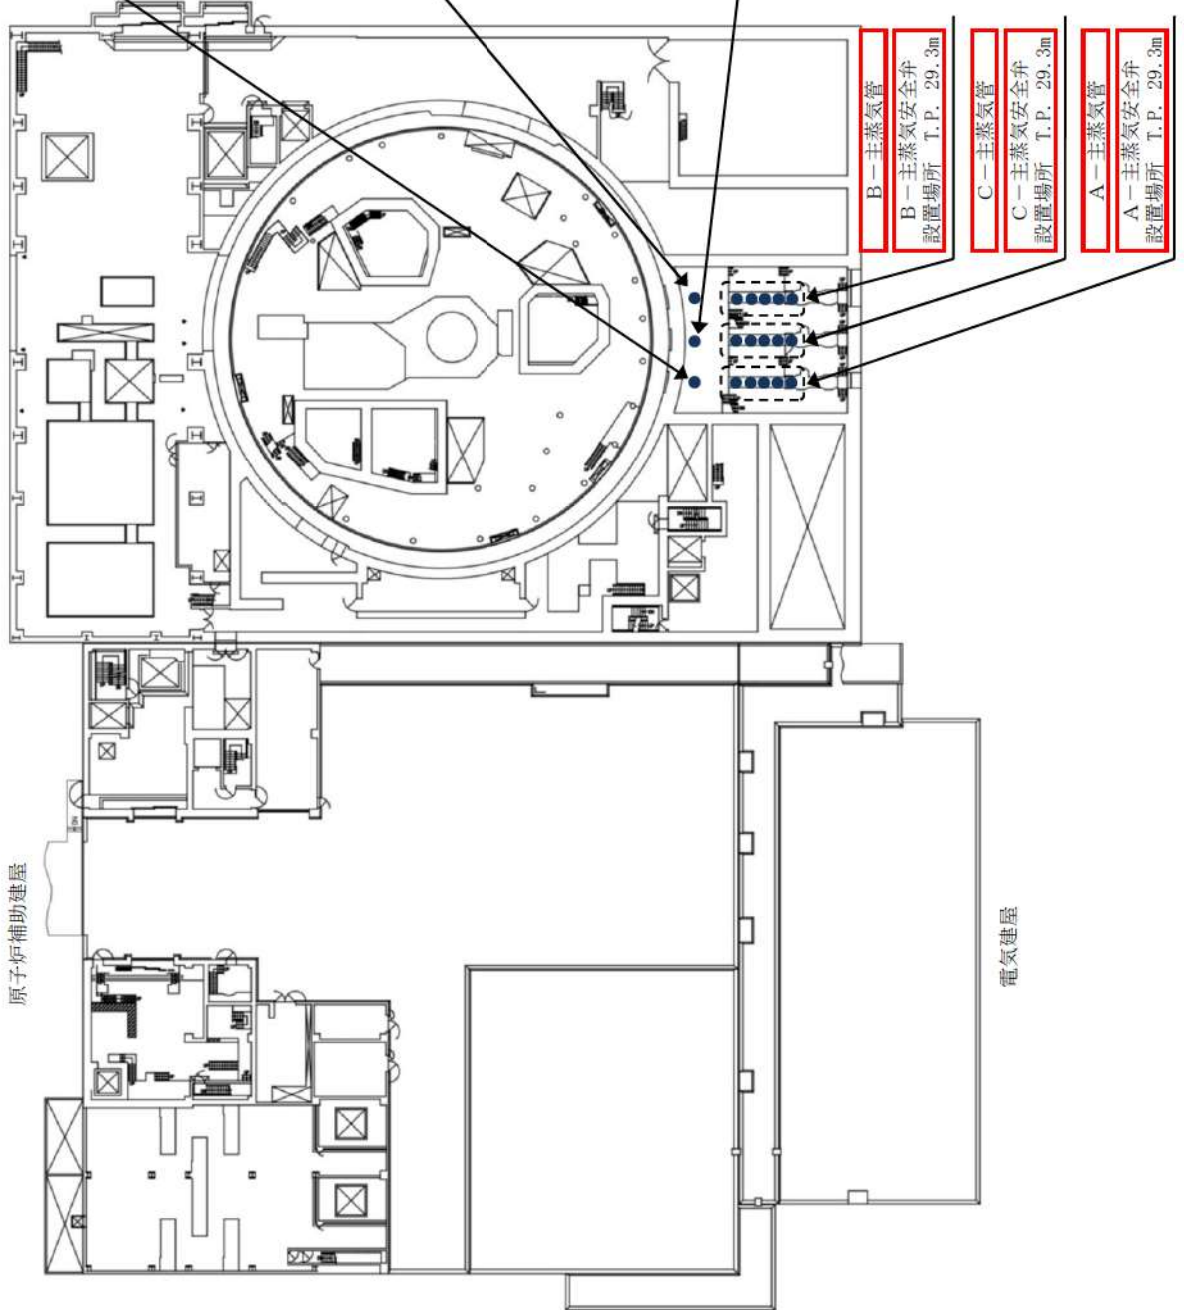

A-主蒸気逃がし弁
設置場所 T.P. 29.3m

【操作性 (現場操作可能)】

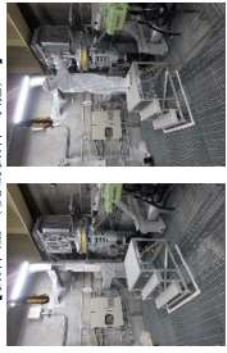

B-主蒸気逃がし弁
設置場所 T.P. 29.3m

【操作性 (現場操作可能)】



C-主蒸気逃がし弁
設置場所 T.P. 29.3m


【操作性 (現場操作可能)】



T.P. 33.1m

原子炉補助建屋

電気建屋

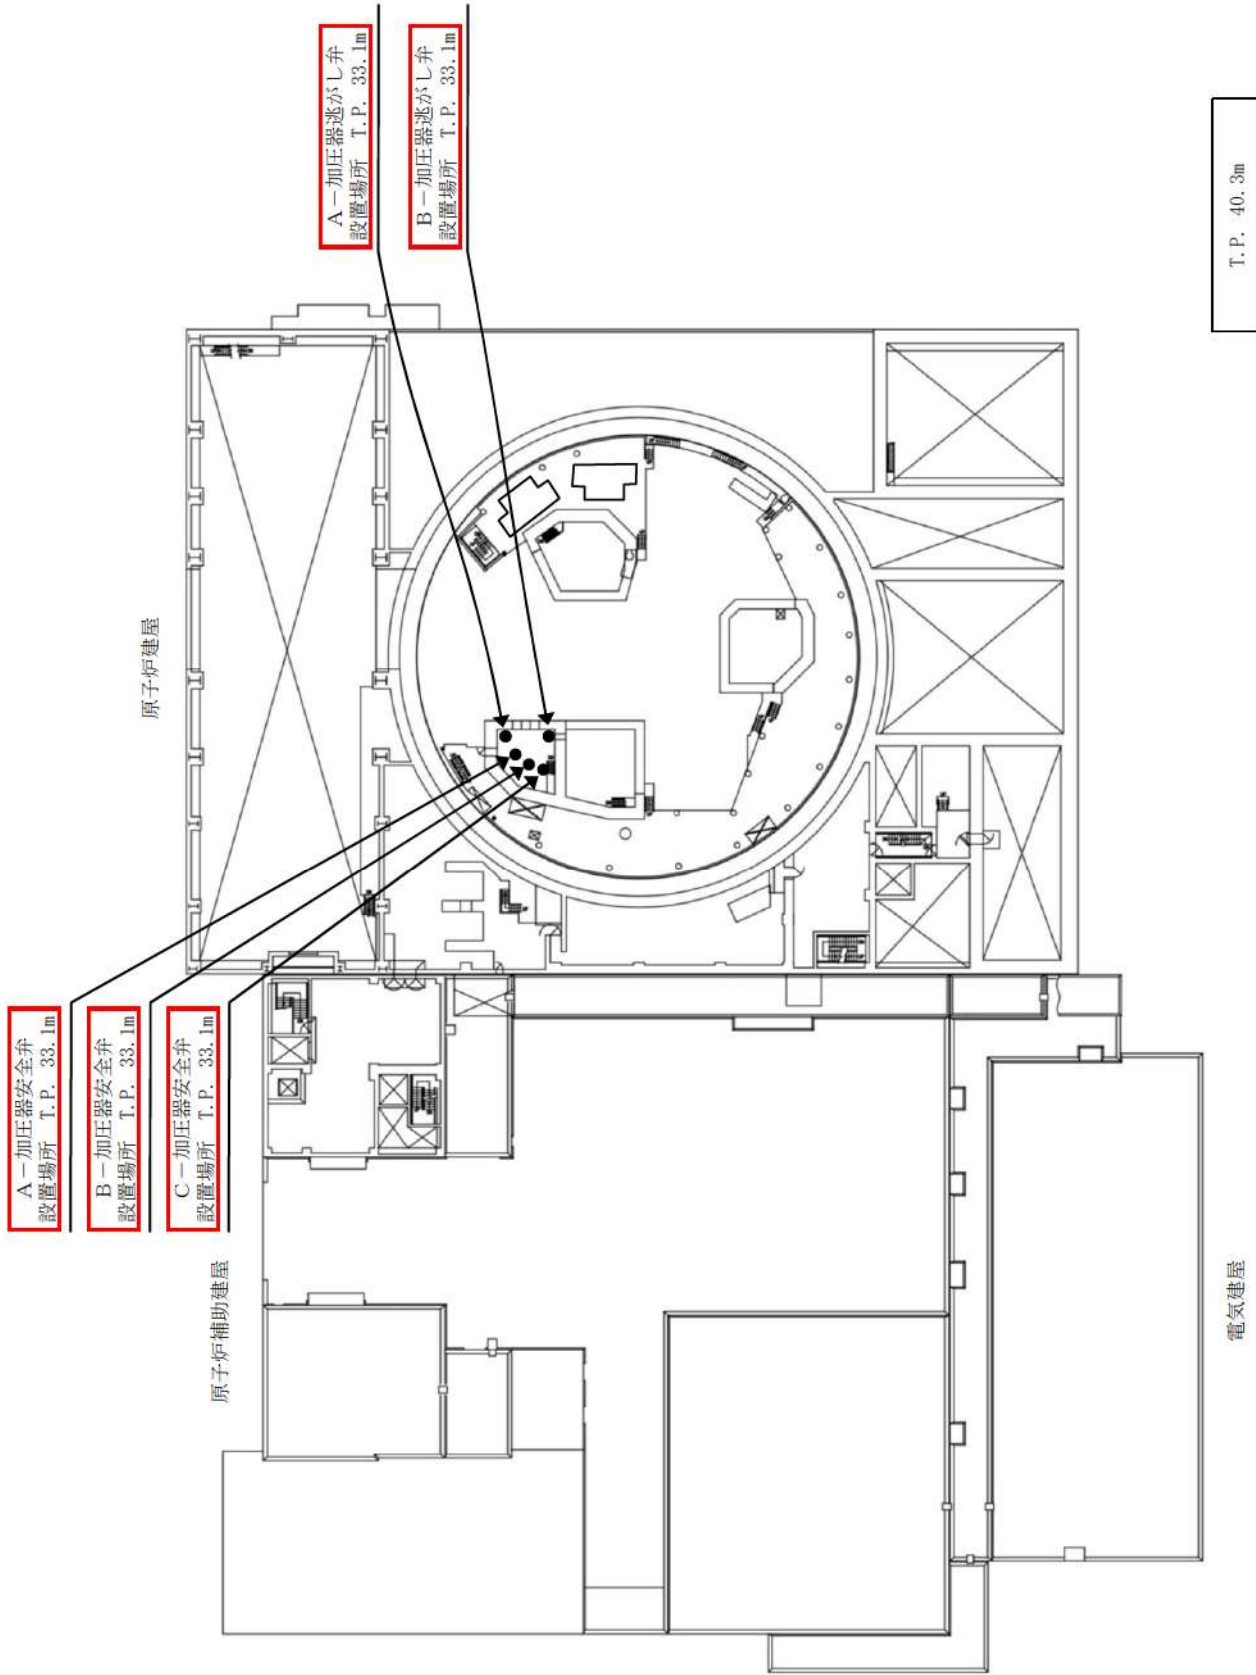

4 4 - 3 試験・検査説明資料

泊常備貯3号機 点検計画

機種又は品名	装置名(機種名)	部品の重要度	点検及び点検の項目	検査方式(検査頻度)	検査点	備考 (①内は使用する検査動作時)
機種別装置の取扱説明書及び 点検計画 【燃料取替用水設備】	SRPJA 3 A ー燃料取替用水ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJA/N 3 A ー燃料取替用水ポンプ用駆動機	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJB 3 B ー燃料取替用水ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJB/N 3 B ー燃料取替用水ポンプ用駆動機	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SV-RP-012 3 ー燃料取替用水加給器入口弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	SV-RP-018 3 ー燃料取替用水弁化戻りライン燃料取替用水加給器入口 側調整弁	中	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	SV-RP-023 3 ー燃料取替用水弁化戻りライン燃料取替用水ポンプ入口 調整弁	高	分解点検	2.60M	84 1次系弁検査	
	SV-RP-015 3 ー燃料取替用水加給器出口調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	85 1次系安全弁検査	
	その他機器 1式	高	分解点検 他	1.0~ 1.30M		
	SRPV-451A 3 A ー加圧器スプレイ弁	高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	84 1次系弁検査	
	SRPV-451B 3 B ー加圧器スプレイ弁	中	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	84 1次系弁検査	
	電子制御空気循環機 【1次冷媒貯の循環設備】	SRPV-452A 3 A ー加圧器調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	1 C 2.6M	11 加圧器調整弁調整検査 13 加圧器調整弁調整検査
SRPV-452B 3 B ー加圧器調整弁		中	機種・性能検査 分解点検	1 C 2.6M	12 加圧器調整弁調整検査 11 加圧器調整弁調整検査	
SRVHA 3 A ー凝気発生器		高	分解点検 調整点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHB 3 B ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時) 調整点検	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHC 3 C ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHD 3 D ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHE 3 E ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHF 3 F ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHG 3 G ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHH 3 H ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHI 3 I ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本
SRVHJ 3 J ー凝気発生器		高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M 2.6M	13 加圧器調整弁調整検査 6 凝気発生器調整検査	伝導管数：3、3.8.6本

北海道電力株式会社 泊発電所

3号機 第2保全サイクル

定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備

検 査 名：加圧器逃がし弁機能検査

要領書番号：HT3-11



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：加圧器逃がし弁漏えい検査
要領書番号：HT3-12



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：加圧器逃がし弁分解検査
要領書番号：HT3-13



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊常備貯る型機 点検計画

機種又は品名	装置名(機種名)	保守の重要度	点検及び保守の項目	保守方式又は頻度	検査点	備考 (〇内は適用する検査箇所を示す)		
機手用冷媒充填装置 【一次冷媒充填の標準取組】	SRCPJA 3A-1 次冷媒充填ポンプ	高	機器・性能検査	1 3M	92.1 次冷媒充填ポンプ機器検査	一部定期点検		
			分解点検	1 0Y	90.1 次冷媒充填ポンプメカニカルシール分解検査		一部点検	
		SRCPJA M 3A-1 次冷媒充填ポンプ用電動機	高	外観点検(清掃点検)	1 3M			
				機器・性能検査	5 2M	92.1 次冷媒充填ポンプ機器検査		
			分解点検	5 2M				
			機器・性能検査	1 3M	92.1 次冷媒充填ポンプ機器検査	一部定期点検		
	SRCPJB 3B-1 次冷媒充填ポンプ	高	分解点検	1 0Y				
			分解点検	2 8M	90.1 次冷媒充填ポンプメカニカルシール分解検査	一部点検		
	SRCPJN 3B-1 次冷媒充填ポンプ用電動機	高	外観点検(清掃点検)	1 3M				
			機器・性能検査	5 2M	92.1 次冷媒充填ポンプ機器検査			
		分解点検	5 2M					
		機器・性能検査	1 3M	92.1 次冷媒充填ポンプ機器検査	一部定期点検			
分解点検		1 0Y						
分解点検		2 8M	90.1 次冷媒充填ポンプメカニカルシール分解検査	一部点検				
SRCPJ 3-加圧器	SRCPJN 3C-1 次冷媒充填ポンプ用電動機	高	外観点検(清掃点検)	1 3M				
			機器・性能検査	5 2M	92.1 次冷媒充填ポンプ機器検査			
		分解点検	5 2M					
		機器・性能検査	1 3M	92.1 次冷媒充填ポンプ機器検査	一部定期点検			
		分解点検	1 0Y					
		分解点検	2 8M	90.1 次冷媒充填ポンプメカニカルシール分解検査	一部点検			
	SRCPJ 3-加圧器	低	機器・性能検査	1 3M				
			機器・性能検査	1 17M	84.1 次冷媒検査			
	SV-RC-006 3-原子炉常備フラインジ潤滑油吐出止め弁	低	機器・性能検査	1 17M				
			分解点検	7 8M	84.1 次冷媒検査			
	SV-RC-003 3-常備吐出フラインジ第1止め弁	高	機器・性能検査	7 8M				
			分解点検	7 8M	84.1 次冷媒検査			
SV-RC-004 3-常備吐出フラインジ第2止め弁	高	機器・性能検査	7 8M					
		分解点検	7 8M	84.1 次冷媒検査				
SV-RC-054A 3A-加圧器過剰弁弁弁	高	機器・性能検査	1 C		14 加圧器過剰弁弁弁検査			
		分解点検	7 8M					
SV-RC-054B 3B-加圧器過剰弁弁弁	高	機器・性能検査	1 C		14 加圧器過剰弁弁弁検査			
		分解点検	7 8M					
SV-RC-055 3A-加圧器安全弁	高	機器・性能検査	1 3M		8 加圧器安全弁検査			
		分解点検(清掃点検)	1 3M	10 加圧器安全弁分解検査				
SV-RC-056 3B-加圧器安全弁	高	弁組漏えい検査	1 3M		9 加圧器安全弁漏えい検査			
		機器・性能検査	1 3M	8 加圧器安全弁検査				
SV-RC-056 3B-加圧器安全弁	高	分解点検(清掃点検)	1 3M	10 加圧器安全弁分解検査				
		弁組漏えい検査	1 3M	9 加圧器安全弁漏えい検査				

泊客用3号機 点検計画

機種又は品名	英語名(略称)	部品の重要度	点検及び点検の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備考 (〇内は適用する検査箇所を示す)	
原子炉冷却系設備 【一次冷却系の循環設備】	3V-507-057 3 C-1加圧器安全弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他)	1.3M 1.3M	8.加圧器安全弁機能検査 10.加圧器安全弁分解検査		
	その他機器 1式	高	分解点検 他	1C~ 1.6M	9.加圧器安全弁磨き検査		
	3V-5010 3 A-1主蒸気バイパス隔離弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他)	1.3M 1.3M	84.1次系弁検査		
	3V-5020 3 B-1主蒸気バイパス隔離弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他)	1.3M 1.3M	84.1次系弁検査		
	3V-5030 3 C-1主蒸気バイパス隔離弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他)	1.3M 1.3M	84.1次系弁検査		
	3V-5010 3 A-1主蒸気過熱弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他) 磨き検査	1C 1.3M 1C	27.主蒸気過熱弁機能検査 28.主蒸気過熱弁磨き検査		
	3V-5020 3 B-1主蒸気過熱弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他) 磨き検査	1C 1.3M 1C	27.主蒸気過熱弁機能検査 28.主蒸気過熱弁磨き検査		
	3V-5030 3 C-1主蒸気過熱弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他) 磨き検査	1C 1.3M 1C	27.主蒸気過熱弁機能検査 28.主蒸気過熱弁磨き検査		
	原子炉冷却系設備 【主蒸気・主熱媒体側】	3V-500B 3 A-タービンバイパス弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他)	1.3M 1.3M	61.タービンバイパス弁機能検査	
		3V-500C 3 C-タービンバイパス弁	高	機能・性能試験 分解点検(消耗品交換他)	1.3M 1.3M	61.タービンバイパス弁機能検査	
3V-500D 3 D-タービンバイパス弁		高	機能・性能試験 分解点検	1C 3.9M	61.タービンバイパス弁機能検査		
3V-500E 3 E-タービンバイパス弁		高	機能・性能試験 分解点検	1C 3.9M	61.タービンバイパス弁機能検査		
3V-500F 3 F-タービンバイパス弁		高	機能・性能試験 分解点検	1C 3.9M	61.タービンバイパス弁機能検査		
3V-FW-538A 3 A-主熱媒体隔離弁		高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1次系弁検査		
3V-FW-538B 3 B-主熱媒体隔離弁		高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1次系弁検査		
3V-FW-538C 3 C-主熱媒体隔離弁		高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1次系弁検査		

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名: 原子炉冷却系統設備
検 査 名: 加圧器安全弁機能検査
要領書番号: HT3-8




枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名: 原子炉冷却系統設備
検 査 名: 加圧器安全弁漏えい検査
要領書番号: HT3-9



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名: 原子炉冷却系統設備
検 査 名: 加圧器安全弁分解検査
要領書番号: HT 3-10



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-15

泊常備貯水設備 点検計画

機種又は品名	機種名(略称)	部品の重要度	点検及び点検の項目	検査方式 (又は 検査 頻度)	検査点	備 考 (①内は使用する検査設備名)
機種別点検の取扱説明書及び 点検表 【燃料取替用水設備】	SRPJA 3A-燃料取替用水ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83.1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJA/N 3A-燃料取替用水ポンプ用駆動機	高	機種・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83.1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJB 3B-燃料取替用水ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83.1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJB/N 3B-燃料取替用水ポンプ用駆動機	高	機種・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83.1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SV-RP-012 3-燃料取替用水加給器入口弁	高	分解点検	1.30M	84.1次系弁検査	
	SV-RP-018 3-燃料取替用水弁化戻りライン燃料取替用水加給器入口 側調整弁	中	分解点検	1.30M	84.1次系弁検査	
	SV-RP-025 3-燃料取替用水弁化戻りライン燃料取替用水ポンプ入口 調整弁	高	分解点検	2.60M	84.1次系弁検査	
	SV-RP-015 3-燃料取替用水加給器出口調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査	
	その他機器 1式	高	分解点検 他	1.0~ 1.30M		
	SRPV-451A 3A-加圧器スプレイ弁	高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	84.1次系弁検査	
	SRPV-451B 3B-加圧器スプレイ弁	中	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	84.1次系弁検査	
	SRPV-452A 3A-加圧器調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	1.0 2.6M	11.加圧器調整弁機前検査 13.加圧器調整弁分解検査	
電子制御用空気源設備 【1-次給気母体の母機設備】	SRPV-452B 3B-加圧器調整弁	中	機種・性能検査 分解点検	1.0 2.6M	11.加圧器調整弁機前検査 13.加圧器調整弁分解検査	
	SRPV-452C 3C-加圧器調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	1.0 2.6M	11.加圧器調整弁機前検査 13.加圧器調整弁分解検査	
	SRVH1A 3A-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH1B 3B-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH1C 3C-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH2A 3A-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH2B 3B-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH2C 3C-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH3A 3A-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH3B 3B-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	
	SRVH3C 3C-酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1.3M 1.3M	6.酸素発生器圧力調整弁 伝導管検：3, 3.8.6.本	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：蒸気発生器伝熱管体積検査
要領書番号：HT 3-6



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-20

泊船場所の名称 船種別

機材又は設備名	製造廠(機種名)	保安の重要度	点検及び点検の項目	検査方式 (又は 検査 頻度)	検査点	備 考 (①内は適用する検査形態を示す)
電子制御空気装置 【主空気・主排気】	3V-4B-524B 3 B-4-主空気安全弁	高	機能・性能検査 分解点検	1 3 M 2 6 M	25 主空気安全弁機能検査	
	3V-4B-524C 3 C-4-主空気安全弁	高	弁圧降下検査 機能・性能検査 分解点検	2 6 M 1 3 M 2 6 M	26 主空気安全弁圧下検査 25 主空気安全弁機能検査	
	3V-4B-525A 3 A-5-主空気安全弁	高	弁圧降下検査 機能・性能検査	2 6 M 1 3 M	26 主空気安全弁圧下検査 25 主空気安全弁機能検査	
	3V-4B-525B 3 B-5-主空気安全弁	高	機能・性能検査 分解点検	2 6 M 2 6 M	26 主空気安全弁圧下検査 25 主空気安全弁機能検査	
	3V-4B-525C 3 C-5-主空気安全弁	高	弁圧降下検査 機能・性能検査 分解点検	2 6 M 1 3 M 2 6 M	26 主空気安全弁圧下検査 25 主空気安全弁機能検査	
	3V-4B-526A 3 A-1-主空気調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	1 C 2 6 M	29 主空気調整弁機能検査 84 1 次系弁検査	
	3V-4B-526B 3 B-1-主空気調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	1 C 2 6 M	29 主空気調整弁機能検査 84 1 次系弁検査	
	3V-4B-526C 3 C-1-主空気調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	1 C 2 6 M	29 主空気調整弁機能検査 84 1 次系弁検査	
	3V-4B-601A 3 A-1-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	7 5 M 7 5 M	84 1 次系弁検査	
	3V-4B-601B 3 B-1-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	7 5 M 7 5 M	84 1 次系弁検査	
	3V-4B-601C 3 C-1-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	7 5 M 7 5 M	84 1 次系弁検査	
	3V-4B-604 3-1-主空気調整弁	高	機能・性能検査 分解点検	1 3 M 1 3 M 2 6 M 7 5 M	84 1 次系弁検査 84 1 次系弁検査 84 1 次系弁検査	
	3V-4B-601 3 A-1-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	7 5 M 7 5 M	84 1 次系弁検査	
	3V-4B-602 3 B-1-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	7 5 M 7 5 M	84 1 次系弁検査	
	3V-4B-603 3 C-1-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	中	機能・性能検査 分解点検	7 5 M 7 5 M	84 1 次系弁検査	
	3V-4B-604 3-1-主空気調整弁	高	機能・性能検査 分解点検	7 5 M 7 5 M	84 1 次系弁検査	

電子制御空気装置
【主空気・主排気】

電子制御空気装置
【余部給気装置】

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：主蒸気隔離弁機能検査
要領書番号：HT 3-29



北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
計測制御系統設備
原子炉格納施設

検 査 名：1次系弁検査
要領書番号：HT3-84



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-25

泊船要する船舶 点検計画

機組又は船名	隻名(船名)	母港の位置	点検及び検査の項目	検査方式又は検査	検査点	備 考 (〇内は適用する検査箇所を示す)
原子炉等規制施設 【一次発射機の搭載設備】	3V-B0-057 3 C-1 加圧器安全弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M 1 3 M	8 加圧器安全弁燃焼検査 10 加圧器安全弁分解検査	
	その他機器 1式	高	分解点検 他	1 C ~ 1 B 5 M	9 加圧器安全弁磨あい検査	
		高	燃焼・性能試験	1 3 M	84 1 次系弁検査	
	3A-1 主機 気バス隔離弁	高	分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M		
		高	燃焼・性能試験	1 3 M	84 1 次系弁検査	
	3B-1 主機 気バス隔離弁	高	分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M		
		高	燃焼・性能試験	1 3 M	84 1 次系弁検査	
	3C-1 主機 気バス隔離弁	高	分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M		
		高	燃焼・性能試験	1 3 M	27 主機気速がし弁燃焼検査	
	3A-1 主機 気速がし弁	高	分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M		
高		燃焼・性能試験	1 3 M	28 主機気速がし弁磨あい検査 27 主機気速がし弁燃焼検査		
3B-1 主機 気速がし弁	高	分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M			
	高	燃焼・性能試験	1 3 M	28 主機気速がし弁磨あい検査 27 主機気速がし弁燃焼検査		
3C-1 主機 気速がし弁	高	分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M			
	高	燃焼・性能試験	1 3 M	28 主機気速がし弁磨あい検査 27 主機気速がし弁燃焼検査		
原子炉等規制施設 【主機 気バス隔離弁】	3CV-500A 3 A-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験	1 C	61 タービンバス弁燃焼検査	
	3B-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験	3 3 M		
		高	分解点検 (消耗品交換他)	1 3 M	61 タービンバス弁燃焼検査	
	3CV-500C 3 C-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験	3 3 M		
		高	分解点検 (消耗品交換他)	1 C	61 タービンバス弁燃焼検査	
	3CV-500D 3 D-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験	1 C		
		高	分解点検 (消耗品交換他)	3 3 M	61 タービンバス弁燃焼検査	
	3CV-500E 3 E-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験	1 C		
		高	分解点検 (消耗品交換他)	3 3 M	61 タービンバス弁燃焼検査	
	3CV-500F 3 F-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験	1 C		
高		分解点検 (消耗品交換他)	3 3 M	61 タービンバス弁燃焼検査		
3V-FW-538A 3 A-主機 水隔離弁	高	燃焼・性能試験	7 5 M	84 1 次系弁検査		
	高	分解点検	7 5 M	84 1 次系弁検査		
3V-FW-538B 3 B-主機 水隔離弁	高	燃焼・性能試験	7 5 M	84 1 次系弁検査		
	高	分解点検	7 5 M	84 1 次系弁検査		
3V-FW-538C 3 C-主機 水隔離弁	高	燃焼・性能試験	7 5 M	84 1 次系弁検査		
	高	分解点検	7 5 M	84 1 次系弁検査		

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：主蒸気逃がし弁機能検査
要領書番号：HT3-27

試原-44



北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：主蒸気逃がし弁漏えい検査
要領書番号：HT3-28



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-30



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊地調査の計画 点検計画

機組又は浮体式	装置名(機組名)	保安の重要度	点検及び点検の項目	検査方式 (又は 検査)	検査点	備考 (①内は適用する検査点検番号)		
3V-48-518A 3 A 1 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検	高	燃焼・性能検査	7.8M	84.1次系弁検査			
							7.8M	
							7.8M	
3V-48-518B 3 B 1 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検	高	燃焼・性能検査	7.8M	84.1次系弁検査			
							7.8M	
							7.8M	
3V-48-518C 3 C 1 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検	高	燃焼・性能検査	7.8M	84.1次系弁検査			
							7.8M	
							7.8M	
3V-48-521A 3 A 1 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 弁圧漏えい検査 弁圧漏えい検査 燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							1.3M	
3V-48-521B 3 B 1 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 弁圧漏えい検査 弁圧漏えい検査 燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	2.6M	25 主燃気安全弁組配検査			
							1.3M	
							2.6M	
3V-48-521C 3 C 1 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 弁圧漏えい検査 燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	
3V-48-522A 3 A 2 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	
3V-48-522B 3 B 2 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	
3V-48-522C 3 C 2 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	
3V-48-523A 3 A 3 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	
3V-48-523B 3 B 3 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	
3V-48-523C 3 C 3 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	
3V-48-524A 3 A 4 主燃気安全弁	燃焼・性能検査 分解点検 弁圧漏えい検査	高	燃焼・性能検査	1.3M	25 主燃気安全弁組配検査			
							2.6M	
							2.6M	

甲子甲命部事後確認
[主燃気安全弁検査計画]

泊船場所の計画 点検計画

機材又は設備名	製造廠 (種別名)	型式の 型番	点検及び検査の項目	検査方式 (又は 種別)	検定点	備 考 (①内は適用する検査形検査)
電子制御空気装置 【主空気・主背圧制御】	3V-4B-524B 3 B-4-主空気安全弁	高	機能・性能検査	1 M	25 主空気安全弁機能検査	
			分解点検	2 M		
			弁座漏えい検査	2 M	26 主空気安全弁漏えい検査	
	3V-4B-524C 3 C-4-主空気安全弁	高	機能・性能検査	1 M	25 主空気安全弁機能検査	
			分解点検	2 M		
			弁座漏えい検査	2 M	26 主空気安全弁漏えい検査	
	3V-4B-525A 3 A-B-主空気安全弁	高	機能・性能検査	1 M	25 主空気安全弁機能検査	
			分解点検	2 M		
			弁座漏えい検査	2 M	26 主空気安全弁漏えい検査	
	3V-4B-525B 3 B-5-主空気安全弁	高	機能・性能検査	1 M	25 主空気安全弁機能検査	
			分解点検	2 M		
			弁座漏えい検査	2 M	26 主空気安全弁漏えい検査	
	3V-4B-525C 3 C-5-主空気安全弁	高	機能・性能検査	1 M	25 主空気安全弁機能検査	
			分解点検	2 M		
			弁座漏えい検査	2 M	26 主空気安全弁漏えい検査	
3V-4B-526A 3 A-主空気調整弁	高	機能・性能検査	1 C	29 主空気調整弁機能検査		
		分解点検	2 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検 (増圧品交換時)	1 M			
3V-4B-526B 3 B-主空気調整弁	高	機能・性能検査	1 C	29 主空気調整弁機能検査		
		分解点検	2 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検 (増圧品交換時)	1 M			
3V-4B-526C 3 C-主空気調整弁	高	機能・性能検査	1 C	29 主空気調整弁機能検査		
		分解点検	2 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検 (増圧品交換時)	1 M			
3V-4B-601A 3 A-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	高	機能・性能検査	7 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検	7 M			
		分解点検 (増圧品交換時)	1 M			
3V-4B-601B 3 B-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	高	機能・性能検査	7 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検	7 M			
		分解点検 (増圧品交換時)	1 M			
3V-4B-601C 3 C-主空気調整弁上流ドレンライン調整弁	高	機能・性能検査	7 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検	7 M			
		分解点検 (増圧品交換時)	1 M			
3V-4B-604 3-主空気調整弁 A ライン流量制御弁	高	機能・性能検査	1 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検	7 M			
		分解点検 (増圧品交換時)	1 M			
電子制御空気装置 【余圧除去装置】	3VCV-601 3 A-余圧除去バルブニプロ弁	高	機能・性能検査	7 M	84 1 次系弁検査	
			分解点検	7 M		
			分解点検	7 M		
3VCV-604 3-余圧除去 A ライン流量制御弁	高	機能・性能検査	7 M	84 1 次系弁検査		
		分解点検	7 M			
		分解点検	7 M			

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名 : 原子炉冷却系統設備
検 査 名 : 主蒸気安全弁機能検査
要領書番号 : HT3-25



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
44-3-35

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名 : 原子炉冷却系統設備
検 査 名 : 主蒸気安全弁漏えい検査
要領書番号 : HT3-26



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-38

泊船要請の仕様 点検計画

機材又は部品名	要請表(略称)	検査の 重要度	点検及び検査の項目	検査方式 又は 検査 頻度	検査点	()内は適用する検査頻度(検査)
圧入装置(高圧機) 圧入装置(高圧機)に付属する検査器具(圧入装置)及び圧入装置(高圧機)に付属する検査器具(圧入装置)	SPW11B 3 B-主給水ポンプタービン	高	規格、性能試験 分解点検(潤滑油交換時)	1.3M	121. 2次系ポンプ機組検査	
	SPW16A 3 A-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW17A 3 A-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW18A 3 A-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19A 3 A-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19B 3 B-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19C 3 B-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19D 3 B-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19E 3 B-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19F 3 B-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19G 3 B-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW19H 3 B-主給水ポンプタービン高圧蒸気加減弁	高	分解点検	2.4M	120. 2次系ポンプ分解検査	補修を伴う点検時は2次系ポンプ分解検査に非破壊検査を含む
	SPW-P 3-補助給水ピット	高	内面点検	1.30M	124. 2次系管群検査	
	SPW11A 3 A-高圧蒸気給水加減弁	高	開放点検 非破壊検査	3.9M 3.9M	125. 2次系蒸気機器検査 125. 2次系蒸気機器検査	2次系蒸気検査は、これまで検査の実績がないため、定期事業者検査要領書は添付していない。
	SPW11B 3 B-高圧蒸気給水加減弁	高	開放点検 非破壊検査	3.9M 3.9M	125. 2次系蒸気機器検査 125. 2次系蒸気機器検査	



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

右場番所3号機 点検計画

機器又は系統名	実名称 (機器名)	保全の 重要度	点検及び試験の項目	保全方式 又は 経度	検査名	備 考 (○は運用する設備試験時)
機器又は系統名 蒸気タービン [蒸気タービンに付属する給 水ポンプ及び冷却水循環立のこ 給水処理設備]	SPW1 3タービン駆動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	5.2M	121 2次系ポンプ機能検査	
			分解点検	5.2M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検 (ダバヤ弁手入れ・調整)	1.3M		
	SPW2A 3 A-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
	SPW2A/M 3 A-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M		
			分解点検	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
	SPW2B 3 B-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
			機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
SPW2B/M 3 B-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査		
		分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
		機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査		
SPW1CB 3 B-タービン駆動給水ポンプ	高	機能・性能試験	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
		分解点検	1C	121 2次系ポンプ機能検査		
		機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査	(運転診断：2M (運転運転時))	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書


設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：補助給水系機能検査
要領書番号：HT 3-23

試原-60



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
44-3-45

右掲箇所を写し 点検計画

機器又は系統名	実名称 (機器名)	保全の 重要度	点検及び試験の項目	保全方式 又は 経度	検 査 名	備 考 (○は運用する設備試験時)
蒸気タービン [蒸気タービンに附属する給 水ポンプ及び貯水配管並びに 給水処理設備]	SCMPAB 3 B-低圧第3給水加温器	高	開放点検 非破壊試験	5.2M 5.2M	125 2次系熱交換器検査 125 2次系熱交換器検査	
	SCMPBA 3 A-低圧第4給水加温器	中	開放点検 非破壊試験	5.2M 5.2M	125 2次系熱交換器検査 125 2次系熱交換器検査	
	SCMPBE 3 B-低圧第4給水加温器	高	開放点検 非破壊試験	5.2M 5.2M	125 2次系熱交換器検査 125 2次系熱交換器検査	
	補助給水系	高	確認・性能試験	1C	20 補助給水系統点検	
	SCMPDA 3 A-低圧ブースタポンプ	高	分解点検	5.2M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (運転運転時))
	SCMPDE 3 B-低圧ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
蒸気タービン [蒸気タービンに附属する給 水ポンプ及び貯水配管並びに 給水処理設備]	SCMPDC 3 C-低圧ブースタポンプ	高	分解点検	5.2M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (運転運転時))
	SCMPDA 3 A-低圧ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
	SCMPDC 3 C-低圧ブースタポンプ	高	分解点検	5.2M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (運転運転時))
	SCMPDA 3 A-低圧ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
	SCMPDA 3 A-低圧ブースタポンプ	高	分解点検	5.2M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (運転運転時))
	SCMPDA 3 A-低圧ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
SCMP11 3 A-タービン駆動主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	SCMP11E 3 B-タービン駆動主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (運転運転時))
	SCMP11E 3 B-タービン駆動主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
	SCMP11E 3 B-タービン駆動主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (運転運転時))
SCMP12 3-電動主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	SCMP12 3-電動主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	分解点検	7.8M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：3M (定額試験時))
	SCMP12 3-電動主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	確認・性能試験	1C	20 補助給水系統点検	(振動診断：3M (定額試験時))

右填寫所の牙機 点検計画

機器又は系統名	実名称 (機器名)	保安の 重要度	点検及び試験の項目	保安方式 又は 程度	検査名	備 考 (○内は適用する定期点検時条件)
蒸気タービン [蒸気タービンに付属する給 水ポンプ及び炉水循環立上げ 給水処理装置]	3PW1 3タービン駆動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	5.2M	121 2次系ポンプ機能検査	
			分解点検	5.2M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検 (ダバヤ弁手入れ・調整)	1.3M		
	3PW2A 3 A-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
	3PW2A/M 3 A-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M		
			機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
	3PW2B 3 B-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
3PW2B/M 3 B-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))	
		分解点検	1.04M			
		分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査		
3PW13A 3 A-タービン駆動給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
		分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査		
		機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
3PW13B 3 B-タービン駆動給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
		分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査		
		機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査	(運転診断：2M (運転運転時))	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：補助給水系機能検査
要領書番号：HT 3-23




枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
44-3-49


北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第1保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
（蒸気タービン附属設備）
検 査 名：補助給水系ポンプ分解検査
要領書番号：HT 3-24

試原-62



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
44-3-51



点検要する項目 点検計画

機種又は品名	要検査(種別名)	点検の重要度	点検及び検査の項目	検査方式又は検査機	検査点	備考 (①内は要する検査時間)
電子制御弁駆動装置 【余部検査設備】	SV-RH-004B 3 B-1余部除去ポンプ入口逆止弁	高	機能、性能検査 分解点検	7.8M	85 1次系安全弁検査	
	SV-RH-001A 3 A-1余部除去ライオンC/V内側駆動止弁 3 A-2余部除去BライオンC/V内側駆動止弁	高	性能点検	7.8M	85 1次系安全弁検査	
	SV-RH-009A 3 A-1余部除去ポンプ再循環ポンプ吸入口逆止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	SV-RH-009B 3 B-1余部除去ポンプ再循環ポンプ吸入口逆止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	その他機器 1式	高	分解点検 他	3C~ 2.60M	84 1次系弁検査	
	駆圧及び駆圧注入弁	高	機能、性能検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査	プラント運転中 【検査時間】 ：3A、3B-1系圧注ポンプ ：3A、3B-2系駆動ポンプ
	駆圧注入弁	高	機能、性能検査	6M	16 非常用伊心冷却系機器検査	
	SVT2 3 A-1駆動器駆動ポンプ	高	機能、性能検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査	
	SVT3 3 B-1駆動器駆動ポンプ	高	機能、性能検査	1.3M	89 1次系駆動器検査	
	SVT-P 3 A-1駆動器駆動ポンプ	高	内面点検	1.30M	89 1次系駆動器検査	
電子制御弁駆動装置 【非常用伊心冷却設備】	SS1PA 3 A-1駆圧注入ポンプ	高	機能、性能検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査	(駆動診断：3M (定時試験時))
	SS1PA/M 3 A-1駆圧注入ポンプ用電動機	高	分解点検	1.04M	17 非常用伊心冷却系ポンプ分解検査	
	SS1PA/M 3 A-1駆圧注入ポンプ用電動機	高	外観点検 (潤滑油交換)	5.2M		
	SS1PA/M 3 A-1駆圧注入ポンプ用電動機	高	機能、性能検査	1.3M		(駆動診断：3M (定時試験時))
	SS1PB 3 B-1駆圧注入ポンプ	高	機能、性能検査	1.04M		(駆動診断：3M (定時試験時))
	SS1PB/M 3 B-1駆圧注入ポンプ用電動機	高	外観点検 (潤滑油交換)	1.3M		
	SS1PB/M 3 B-1駆圧注入ポンプ用電動機	高	機能、性能検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査	(駆動診断：3M (定時試験時))
	SS1IA 3 A-1駆圧タンク	高	分解点検	1.04M	17 非常用伊心冷却系ポンプ分解検査	
	SS1IB 3 B-1駆圧タンク	高	マンホール増し締め	1.80M		
	SS1IC 3 C-1駆圧タンク	高	マンホール増し締め	1.3M		
電子制御弁駆動装置 【非常用伊心冷却設備】	SS1TA 3 A-1駆圧タンク	高	機能点検	1.30M		
	SS1TB 3 B-1駆圧タンク	高	マンホール増し締め	1.3M		
	SS1TC 3 C-1駆圧タンク	高	機能点検	1.30M		
	SS1TD 3-1ほう除じんタンク	高	マンホール増し締め	1.30M		



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊常置貯る貯槽 点検計画

機種又は品名	装置名(種別名)	貯槽の 型式 記号	点検及び検査の項目	検査方式 又は 頻度	検査点	備 考 (○内は重点とする検査箇所を示す)
計測部系外部施設 【ほうげんポンプ用電動機】 (備)	ほうげんポンプ用電動機	高	機能、性能検査	1C	19 ほうげんポンプ電動機検査	
	303F4 3-A-ほうげんポンプ	高	開放点検	1.30M		
	303F2A 3-A-ほうげんポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	1C 2.6M 5.2M	1C 2.6M 5.2M	(駆動形所：2M (運転運転時))
	303F2A/M 3-A-ほうげんポンプ用電動機	高	機能、性能検査 分解点検	1C 5.2M	1C 5.2M	(駆動形所：2M (運転運転時))
	303F2B 3-B-ほうげんポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	1C 2.6M 5.2M	1C 2.6M 5.2M	(駆動形所：2M (運転運転時))
	303F2B/M 3-B-ほうげんポンプ用電動機	高	機能、性能検査 分解点検	1C 5.2M	1C 5.2M	(駆動形所：2M (運転運転時))
	303F5A 3-A-ほうげんポンプ	高	開放点検	1.30M		
	303F5B 3-B-ほうげんポンプ	高	開放点検	1.30M		
	3FCV-220A 3-ほうげんポンプ用電動機	高	機能、性能検査 分解点検	3.9M 3.9M	3.9M 3.9M	84 1次系弁検査
	3FCV-220B 3-作動制御ポンプ出口用電動機	高	機能、性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	5.2M 5.2M	84 1次系弁検査
	3FCV-223A 3-1次系配管ライン流量制御弁	高	機能、性能検査 分解点検	3.9M 3.9M	3.9M 3.9M	84 1次系弁検査
	3PMP1A 3-A-1次系配管水ポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	5.2M 5.2M	83 1次系ポンプ電動機検査 (駆動形所：2M (運転運転時))
	3PMP1A/M 3-A-1次系配管水ポンプ用電動機	高	機能、性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	5.2M 5.2M	83 1次系ポンプ電動機検査 (駆動形所：2M (運転運転時))

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：計測制御系統設備
検 査 名：ほう酸ポンプ機能検査
要領書番号：HT 3-19

試原-114



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-58

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名 : 計測制御系統設備
検 査 名 : ほう酸ポンプ分解検査
要領書番号 : HT 3-3 1



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-60

泊霧港貯水野帳 点検野帳

機組又は設備名	装置名(機組名)	保守の重要度	点検及び保守の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備考 (〇内は適用する検査点検査)	
計測制御系機器 【制御用空気設備】	3V-03-541 3-1緊急ほう動注入弁	高	機能・性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	84.1次系弁検査		
	3V-03-302 3-1改修用射撃ババジホック下タンク溢流し弁	高	機能・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	85.1次系安全弁検査		
	3V-04-57A 3A-1ほう動ポンプエレクトリック水逆止弁	低	分解点検	2.60M	86.1次系逆止弁検査		
	3V-04-57B 3B-1ほう動ポンプエレクトリック水逆止弁	低	分解点検	2.60M	86.1次系逆止弁検査		
	3V-04-505 3-1次系純水タンク入口漏気水検出ライン逆止弁	低	分解点検	2.60M	85.1次系逆止弁検査		
	3V-04-102 3-1次系純水タンク バキュームリリーフ弁	高	分解点検	5.5M	87.1次系真空破弁検査		
	3V-81-141 3-1ほう動注入タンク循環ライン入口止弁	高	機能・性能検査 分解点検	1C 7.8M	15 非常用停心冷却系循環機検査 84.1次系弁検査		
	3V-81-145 3-1ほう動注入タンク循環ライン出口第1止弁	高	機能・性能検査 分解点検	1C 7.8M	16 非常用停心冷却系循環機検査 84.1次系弁検査		
	3V-81-146 3-1ほう動注入タンク循環ライン出口第2止弁	高	機能・性能検査 分解点検	1C 7.8M	15 非常用停心冷却系循環機検査 84.1次系弁検査		
	3V-81-041 3-1ほう動注入タンク出口C/V内閉鎖逆止弁	高	分解点検	1.30M	84.1次系弁検査		
計測制御系機器 【制御用空気設備】	その他機器 1式	高	分解点検 他	1C~ 1.30M			
	3AEB 3A-1制御用空気圧縮機	高	機能・性能検査 分解点検 (清浄品交換時)	1C 1.3M	32 制御用空気圧縮系循環機検査		
	3ABAM 3A-1制御用空気圧縮機用電動機	高	分解点検	5.2M			
	3ABIB 3B-1制御用空気圧縮機	高	機能・性能検査 分解点検 (清浄品交換時)	1C 1.3M	32 制御用空気圧縮系循環機検査		
	3ABIPM 3B-1制御用空気圧縮機用電動機	高	分解点検	5.2M			
	3V-09-004 3A-1制御用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機能・性能検査 分解点検 (清浄品交換時)	1.3M 1.3M	85.1次系安全弁検査		
						85.1次系安全弁検査	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
計測制御系統設備
原子炉格納施設

検 査 名：1次系弁検査
要領書番号：HT3-84





枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-64

泊常備貯る貯機 点検計画

機種又は機名	装置名(機種名)	保守の 重要度	点検及び保守の項目	検査方式 又は 頻度	検査点	備 考 (○内は重点とする検査箇所を示す)	
計測部系外部施設 【ほう輪圧入機組を有する部 (備)】	ほう輪タンク組機名	高	機能、性能検査	1C	19 ほう輪ポンプ駆動検査		
	303F4 3 A-ほう輪フィルタ	高	開放点検	1.30M			
	303F2A 3 A-ほう輪ポンプ	高	機能、性能検査	1C	19 ほう輪ポンプ駆動検査		
			開放点検	2.6M		(駆動形所：2M (運転運転時))	
	303F2A 3 A-ほう輪ポンプ用電動機	高	機能、性能検査	1C	19 ほう輪ポンプ駆動検査		
			開放点検	5.2M		(駆動形所：2M (運転運転時))	
	303F2B 3 B-ほう輪ポンプ	高	機能、性能検査	1C	19 ほう輪ポンプ駆動検査		
			開放点検	2.6M		(駆動形所：2M (運転運転時))	
	303F2B 3 B-ほう輪ポンプ用電動機	高	機能、性能検査	1C	19 ほう輪ポンプ駆動検査		
			開放点検	5.2M		(駆動形所：2M (運転運転時))	
	303F5A 3 A-ほう輪タンク	高	機能、性能検査	1C	19 ほう輪ポンプ駆動検査		
			開放点検	1.30M		(駆動形所：2M (運転運転時))	
	303F5B 3 B-ほう輪タンク	高	機能、性能検査	1.30M			
			開放点検	3.9M	84 1次系弁検査		
	303V-220A 3-ほう輪循環ライン流量制御弁	高	機能、性能検査	3.9M			
			開放点検	3.9M			
303V-220B 3-作機側タンク出口流量制御弁	高	機能、性能検査	5.2M		84 1次系弁検査		
		開放点検	5.2M				
303V-223A 3-1次系配管検査ライン流量制御弁	高	機能、性能検査	3.9M		84 1次系弁検査		
		開放点検	3.9M				
303F1A 3 A-1次系循環水ポンプ	高	機能、性能検査	5.2M		83 1次系ポンプ駆動検査		
		開放点検	5.2M			(駆動形所：2M (運転運転時))	
303F1A 3 A-1次系循環水ポンプ用電動機	高	機能、性能検査	5.2M		83 1次系ポンプ駆動検査		
		開放点検	5.2M			(駆動形所：2M (運転運転時))	



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



泊常備貯る野糧 点検計画

機材又は部品名	実装数 (総計数)	部品の重要度	点検及び点検の項目	検査方式又は検査	検査点	備考 (①内は適用する検査開始時)
電子秤用加減量装置 【化学体積制御装置】	30SP-18A 3 B-充電ポンプ用電動機	高	外観点検 (清掃点検)	1.3M		
		高	機能・性能試験 分解点検	1C 3.9M	69 充電ポンプ用材料増設系関係検査 (稼働診断: 2M (運転開始時))	
	30SP-18C 3 C-充電ポンプ	高	機能・性能試験 分解点検	1C 3.9M	69 充電ポンプ用材料増設系関係検査 (稼働診断: 2M (運転開始時))	
		高	外観点検 (清掃点検)	1.3M		
	30SP-18M 3 C-充電ポンプ用電動機	高	機能・性能試験 分解点検	1C 3.9M	69 充電ポンプ用材料増設系関係検査 (稼働診断: 2M (運転開始時))	
		高	機能点検	3.9M		
	30SP-1 3-仕動制御タンク	高	機能点検	1.30M		
		高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
	30CV-222B 3-仕動制御タンク入口車輪給弁	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
		高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
	30CV-102 3-仕動制御タンク高量制御弁	高	機能・性能試験 分解点検	3.9M 3.9M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
		高	機能・性能試験 分解点検	1.3M 1.3M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
	30CV-138 3-充電ポンプ高量制御弁	高	機能・性能試験 分解点検 (清濁品交換時)	1.3M 3.9M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
		高	機能・性能試験 分解点検	3.9M 3.9M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
	30CV-121D 3-充電ポンプ入口燃料高量制御弁	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
		高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
	30CV-121B 3-充電ポンプ入口燃料高量制御弁	高	機能・性能試験 分解点検	3.9M 3.9M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
		高	機能・性能試験 分解点検	3.9M 3.9M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
	30CV-451 3-抽出ライン第1止め弁	高	機能・性能試験 分解点検	1.3M 1.3M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
		高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	84.1 次系点検 84.1 次系点検	
30CV-452 3-抽出ライン第2止め弁	高	機能・性能試験 分解点検	1.3M 1.3M	84.1 次系点検 84.1 次系点検		
	高	機能・性能試験 分解点検 (清濁品交換時)	7.8M 7.8M	84.1 次系点検 84.1 次系点検		
30CV-104 3-抽出ライン制御生クリーン出口圧力調整弁	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1 次系安全弁検査 85.1 次系安全弁検査		
	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1 次系安全弁検査 85.1 次系安全弁検査		
30CV-004 3-市町村関係車輪入口切替弁	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1 次系安全弁検査 85.1 次系安全弁検査		
	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1 次系安全弁検査 85.1 次系安全弁検査		
30CV-000 3-抽出ライン遠がし弁	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1 次系安全弁検査 85.1 次系安全弁検査		
	高	機能・性能試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1 次系安全弁検査 85.1 次系安全弁検査		

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：充てんポンプ冷却材補給系機能検査
要領書番号：HT 3-69

試-原-127



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-71



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-72

泊常備貯る貯機 点検計画

機種又は機名	集積機 (機種名)	保守の 重要度	点検及び保守の項目	保守方式 又は 頻度	検定点	備 考 (○内は重点とする保守点検時)
計測部系外置設 【ほう輪圧入開始を有する部 (備)】	ほう輪タンク用排水	高	機能、性能検査	1C	19 ほう輪ポンプ駆動検査	
	30SF4 3 A-ほう輪フィルタ	高	開放点検	1.30M		
	30SF2A 3 A-ほう輪ポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	1C 2.6M 5.2M	19 ほう輪ポンプ駆動検査 (駆動形所：2M (運転運転時))	
	30SF2A/M 3 A-ほう輪ポンプ用電動機	高	機能、性能検査 分解点検	1C 5.2M	19 ほう輪ポンプ駆動検査 (駆動形所：2M (運転運転時))	
	30SF2B 3 B-ほう輪ポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	1C 2.6M 5.2M	19 ほう輪ポンプ駆動検査 (駆動形所：2M (運転運転時))	
	30SF5A 3 A-ほう輪タンク	高	開放点検	1.30M		
	30SF5B 3 B-ほう輪タンク	高	開放点検	1.30M		
	30CV-220A 3-ほう輪排水ライン流量制御弁	高	機能、性能検査 分解点検	3.9M 3.9M	84 1次系弁検査	
	30CV-220B 3-作動制御タンク出口流量制御弁	高	機能、性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	84 1次系弁検査	
	30CV-223A 3-1次系排水ライン流量制御弁	高	機能、性能検査 分解点検	3.9M 3.9M	84 1次系弁検査	
	30MF1A 3 A-1次系排水ポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83 1次系ポンプ駆動検査 (駆動形所：2M (運転運転時))	
	30MF1A/M 3 A-1次系排水ポンプ用電動機	高	機能、性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83 1次系ポンプ駆動検査 (駆動形所：2M (運転運転時))	



柏崎原子力発電所 点検計画

機組又は系統名	装置名(機組名)	点検の重要度	点検及び点検の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備考 (○内は運用中の装置(運転時))
原子炉冷却系装置 【原子炉補給冷却水設備】	3V-0C-520A 3A-1次冷却ポンプ熱源への流量制御弁駆動弁水送給し弁	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査	
	3V-0C-520B 3B-1次冷却ポンプ熱源への流量制御弁駆動弁水送給し弁	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査	
	3V-0C-520C 3C-1次冷却ポンプ熱源への流量制御弁駆動弁水送給し弁	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査	
	3V-0C-513 8-1副冷却装置冷却ユニット補給冷却水送給し弁	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査	
	3V-0C-524 3-1次冷却ポンプ補給冷却水出口基台し弁	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査	
	3V-0CT-101 3-1原子炉補給冷却水ポンプタンクハキュムレーション その他機器 1式	高	機能、性状試験 分解点検	1.3M 2.8M	87.1次系真空継手検査 83.1次系ポンプ機組検査 82.1次系ポンプ分弁検査	対象設備:再生熱交換器 (運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIA 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ	高	機能、性状試験 分解点検	2.4M 2.4M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIAM 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ用電動機	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIB 3B-1原子炉補給冷却水ポンプ	高	機能、性状試験 分解点検	2.4M 2.4M	83.1次系ポンプ機組検査 82.1次系ポンプ分弁検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPICM 3C-1原子炉補給冷却水ポンプ用電動機	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))
原子炉補給冷却水設備 【原子炉補給冷却水設備】	SSWPIA 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ	高	機能、性状試験 分解点検	2.4M 2.4M	83.1次系ポンプ機組検査 82.1次系ポンプ分弁検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIAM 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ用電動機	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIB 3B-1原子炉補給冷却水ポンプ	高	機能、性状試験 分解点検	2.4M 2.4M	83.1次系ポンプ機組検査 82.1次系ポンプ分弁検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPICM 3C-1原子炉補給冷却水ポンプ用電動機	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIA 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ	高	機能、性状試験 分解点検	2.4M 2.4M	83.1次系ポンプ機組検査 82.1次系ポンプ分弁検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIAM 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ用電動機	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIB 3B-1原子炉補給冷却水ポンプ	高	機能、性状試験 分解点検	2.4M 2.4M	83.1次系ポンプ機組検査 82.1次系ポンプ分弁検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPICM 3C-1原子炉補給冷却水ポンプ用電動機	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIA 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ	高	機能、性状試験 分解点検	2.4M 2.4M	83.1次系ポンプ機組検査 82.1次系ポンプ分弁検査	(運転時:2M(運転運転時))
	SSWPIAM 3A-1原子炉補給冷却水ポンプ用電動機	高	機能、性状試験 分解点検	7.8M	83.1次系ポンプ機組検査	(運転時:2M(運転運転時))



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-76

北海道電力株式会社 泊発電所

3号機 第2保全サイクル

事業者検査（自主検査）

要領書

【追加保全（追5サイクル）】

施設名：原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）

計測制御系統施設

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

放射線管理施設

放射性廃棄物の廃棄施設

原子炉格納施設

非常用電源設備

検査名：構造健全性検査

要領書番号：HT3-103

3. 外観検査 (1/3) 構造健全性検査10年計画表 (3/5)

検査対象範囲	泊発電所 3号機 検査計画 (10サイクル)										備考	
	回次	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回		第10回
系 統	-											
1次冷却設備	-					○	○	○				
化学体積制御設備	-					○	○	○				
ほう酸回収装置	-						○					
安全注入設備	-					○	○	○				
余熱除去設備	-						○					
給水設備	-				○							
主蒸気設備	-				○							
原子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ設備	-							○	○	○		
原子炉補機冷却水設備	-				○			○	○	○		
使用済燃料ﾍﾞｯﾄ水浄化冷却設備	-								○			
原子炉補機冷却海水設備	-				○							
気体廃棄物処理設備	-				○					○	○	
ｶﾞｽ圧縮装置	-									○		

点検エリア 第3回：原子炉補助建屋（非管理区域）、循環水ポンプ建屋（海水管が外室含む）
 第4回：空調設備エリア、原子炉建屋（非管理区域）、第5回：原子炉格納容器内
 第6回：原子炉補助建屋（管理区域）、第7回：原子炉建屋（管理区域）、空調設備エリア

泊船場所の名称 船橋社屋

機組又は設備名	集積数(機組名)	防火の重要度	点検及び点検の項目	検定方式又は検定	検定周期	備考 (〇内は適用する設備を記載)
計測用高気圧試験機 【計測用高気圧機】	3V-0P-0038 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検(消耗品交換時)	1.3M 1.3M	85.1次系安全弁検査 1.3M	
	3V-0P-0054 3 A-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	2.5M 2.5M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0059 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	2.6M 2.6M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0064 3 A-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0068 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0069 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0070 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0071 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0072 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
	3V-0P-0073 3 B-1期用用空気圧縮機中間冷却器安全弁	高	機組・性状試験 分解点検	7.8M 7.8M	85.1次系安全弁検査 85.1次系安全弁検査	
計測用高気圧試験機 【その他設備】	その他設備 1式	高	分解点検他	1.3M~ 1.5.6M	35.安全保護系機能検査	
	工場の機組 28回路 計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1C	35.安全保護系機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	34.安全保護系機能検査	対象設備:原子炉トリップスイッチ 一部定期点検
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	35.プラント状態監視機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1C	35.プラント状態監視機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1C	71.計測用高気圧試験機	一部定期点検
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	72-1.計測用高気圧試験機検査(その1)	一部定期点検 一部先行点検 一部定期点検後
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	72-2.計測用高気圧試験機検査(その2)	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	72-3.計測用高気圧試験機検査(その3)	一部先行点検
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	一部定期点検
計測用高気圧試験機 【その他設備】	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	
	計測用高気圧試験機 1式	高	機組・性状試験	1.3M	105.核計測器機能検査	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名 : 計測制御系統設備
検 査 名 : 安全保護系機能検査
要領書番号 : HT3-33

試計-2



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-82

泊場面積の計測 点検計画

機軸又は添付点	装置名(機軸名)	機軸の重要度	点検及び検査の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備 考 (①内は適用する検査頻度(検査時))
既設又は新設 【新機軸】	3V-B5-118B 3日一駆圧機3海水加圧機器がし弁	高	機軸・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	123.2次系安全弁検査 5.2M	
	3V-GS-012 3一層圧タービンクラウン駆動装置がし弁	高	機軸・性能検査 分解点検	5.2M 7.8M	123.2次系安全弁検査 123.2次系安全弁検査	
	3V-R3-118 3一層分種加圧機器がし弁	高	機軸・性能検査 分解点検	2.6M 2.6M	123.2次系安全弁検査 123.2次系安全弁検査	
	3V-R3-109 3二層分種加圧機器がし弁A	高	外観点検	2.6M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-110 3二層分種加圧機器がし弁B	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-111 3一層分種加圧機器がし弁C	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-112 3一層分種加圧機器がし弁D	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-113 3二層分種加圧機器がし弁E	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-114 3二層分種加圧機器がし弁F	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-115 3二層分種加圧機器がし弁G	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-116 3二層分種加圧機器がし弁H	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-117 3二層分種加圧機器がし弁I	高	外観点検	5.2M	123.2次系安全弁検査	ローテーションポンプのため、定期検として機軸・性能検査、備えい検査の定期検査を含む
	3V-R3-118 3二層分種加圧機器がし弁J	高	機軸・性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	123.2次系安全弁検査 123.2次系安全弁検査	
	3V-SC-007 3一層タームコンバータ加圧装置1次圧力が減がし弁	低	外観点検	7.8M	123.2次系安全弁検査	
	既設又は新設 【新機軸】	3V-SC-300 3一層タームコンバータ安全弁	低	機軸・性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	123.2次系安全弁検査 123.2次系安全弁検査
3V-SC-313 3一層タームコンバータドレンクローラ減がし弁		低	機軸・性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	123.2次系安全弁検査 123.2次系安全弁検査	
その他機軸 1式		高	分解点検(他)	1.3M~ 1.30M		(駆動形番:2M(運転運転時))
船舶機クラストガ 4.8本		高	外観点検	1C	107 船舶機クラスト検査	
バーナブルボイズ ※1式		高	外観点検	1C	107 船舶機クラスト検査	※伊心設計による
中圧予備 ※1式		高	外観点検	1C	107 船舶機クラスト検査	
シムプルブラダ ※1式		高	外観点検	1C	107 船舶機クラスト検査	※伊心設計による
船舶機クラストガ 4.8本		高	機軸・性能検査	1C	106 船舶機クラスト動作検査 108 船舶機クラスト動作検査	
昇降機 (M-Gセット) 2台		高	機軸・性能検査 外観点検(清掃点検等)	1C 1.3M	109 船舶機クラスト動作検査	
その他機軸 1式		高	機軸検査(他)	1.3M~ 9.1M		

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名 : 計測制御系統設備
検 査 名 : 制御棒駆動系機能検査
要領書番号 : HT3-30



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-85

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：計測制御系統設備
検 査 名：制御棒クラスタ動作検査
要領書番号：HT3-106

試計-7



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-87

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名: 原子炉本体
検 査 名: 制御棒クラスタ検査
要領書番号: HT3-107

試計-9



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-89

旭硝子株式会社

機種又は品名	規格表(規格名)	品名の 重要度	点検及び検査の項目	検査方式 (又は 検査 頻度)	検査点	備 考 (〇内は適用する検査規格表)
その他高電圧原子炉の附属装置 【非常用予備電源装置】	SV-10-429A 3A-空気圧制御2段安全弁	高	機能、性能試験 分解点検	5.2M 5.2M	85.1次系安全弁検査	
	SV-10-429B 3B-空気圧制御2段安全弁	高	機能、性能試験 分解点検	5.2M 5.2M	85.1次系安全弁検査	
	その他機器 1式	中	分解点検 他	1.3M~ 2.08M	85.1次系安全弁検査	* (試験距離: 2M (運転運転時)) * (試験距離: 3M (定常運転時))
	直流電源装置質量検査 2組 (5.0個/組)	高	機能、性能試験	1C	52.9非常用予備電源装置質量検査 (その2)	
	3VA 3A-計測用インバータ	高	機能、性能試験 部品交換	1C 1.3M	111.インバータ装置検査	
	3VB 3B-計測用インバータ	高	機能、性能試験 部品交換	1C 1.3M	111.インバータ装置検査	
	3VC 3C-計測用インバータ	高	機能、性能試験 部品交換	1C 1.3M	111.インバータ装置検査	
	3VD 3D-計測用インバータ	高	機能、性能試験 部品交換	1C 1.3M	111.インバータ装置検査	
	その他機器 1式	高	分解点検 他	1.3M~ 1.80M		
	発電機 1式	高	分解点検 他	1.3M~ 5.2M		
その他高電圧原子炉の附属装置 【駆動装置】	変圧機 1式	高	分解点検 他	2.6M~ 1.90M		対象設備: 原子炉トリップ駆動器
	シヤ駆器 1式	高	開放点検 他	1.66M		
	その他機器 1式	高	分解点検 他	1.7V~ 2.08M		(試験距離: 2M (運転運転時))
	SMP1A 3A-補助ボイラー燃料噴霧ポンプ	低	外観点検 分解点検	1.0V ※2 1.0V ※2	132.補助ボイラー駆動検査	* プラント運転中 * ※2は、本装置下層に設置
	SMP1B 3B-補助ボイラー燃料噴霧ポンプ	低	外観点検 分解点検	1.0V ※2 1.0V ※2	132.補助ボイラー駆動検査	* プラント運転中 * ※2は、本装置下層に設置
	SMP1C 3C-補助ボイラー燃料噴霧ポンプ	低	外観点検 分解点検	1.0V ※2 1.0V ※2	132.補助ボイラー駆動検査	* プラント運転中 * ※2は、本装置下層に設置
	SMP1D 3A-補助ボイラー燃料噴霧ポンプ	低	外観点検 分解点検	1.0V ※2 1.0V ※2	132.補助ボイラー駆動検査	* プラント運転中 * ※2は、本装置下層に設置
	SMP1E 3A-補助ボイラー燃料噴霧ポンプ	低	外観点検 分解点検	1.0V ※2 1.0V ※2	132.補助ボイラー駆動検査	* プラント運転中 * ※2は、本装置下層に設置
	SMP1F 3A-補助ボイラー燃料噴霧ポンプ	低	外観点検 分解点検	1.0V ※2 1.0V ※2	132.補助ボイラー駆動検査	* プラント運転中 * ※2は、本装置下層に設置
	SMP1G 3A-補助ボイラー燃料噴霧ポンプ	低	外観点検 分解点検	1.0V ※2 1.0V ※2	132.補助ボイラー駆動検査	* プラント運転中 * ※2は、本装置下層に設置



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-91



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-3-92

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)の試験に対する考え方について

1. 概要

重大事故等対処設備の試験・検査については、第 43 条第 3 項に要求されており、解釈には、第 12 条(安全施設)第 4 項の解釈に準ずるものと規定されている。

このうち、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)については、以下の理由により原子炉の停止中(定期検査時)に試験を行う設計としている。

2. 第 12 条第 4 項の要求に対する適合性の整理

第 12 条第 4 項の要求

「安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならない。」

12 条 解釈	要求事項	適合性の整理
7	第 4 項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる」とは、実システムを用いた試験又は検査が不適當な場合には、試験用のバイパス系を用いること等を許容することを意味する。	使用前検査及び停止中(定期検査時)は、実システムを用いた試験を実施する。
8—1	発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は、運転中に定期的に試験又は検査ができること。ただし、運転中の試験又は検査によって発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合は、この限りでない。また、多重性又は多様性を備えた系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができること。	共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、タービントリップ、補助給水ポンプ起動、主蒸気隔離の各信号を発信するため、誤操作等によりプラントに外乱を与える可能性がある。
8—2	運転中における安全保護系の各チャンネルの機能確認試験にあっては、その実施中においても、その機能自体が維持されると同時に、原子炉停止系及び非常用炉心冷却系等の不必要な動作が発生しないこと。	共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、多重性を有していないため、運転中に試験を実施すると、その間は、機能自体が維持されない。また、原子炉停止系及び非常用炉心冷却系等の不必要な動作が発生しない。
8—3	発電用原子炉の停止中に定期的に行う試験又は検査は、原子炉等規制法及び技術基準規則に規定される試験又は検査を含む。	停止中に定期的に行う試験等は、「重大事故時安全停止回路機能検査」を含む。
9	第 4 項について、下表の左欄に掲げる施設に対しては右欄に示す要求事項を満たさなければならない。「安全保護系」原則として原子炉の運転中に、定期的に試験ができるとともに、その健全性及び多重性を確認するため、各チャンネルが独立に試験できる設計であること。	共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、重大事故等対処設備であることから、多重性を有しておらず、設計基準事故対処設備である安全保護系のような対応はできない。

重大事故等対処設備である共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、工学的安全施設の補機等に対して作動信号を発信する設備であり、発電用原子炉の運転中に試験を実施する場合には、誤操作等によりプラントに外乱を与える可能性があり、かつ、試験中は機能自体が維持できない状態となる。

3. 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)の試験間隔の検討

- (1) 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、安全保護設備による原子炉非常停止機能が喪失した時に期待される設備である。共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)に関する信頼性評価においては、試験頻度を定期検査毎として評価し、A T W S が発生し、かつ共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)の故障により緩和機能が動作しない状態が発生する頻度は [] と十分に低いことを確認しており、定期検査毎の試験度としても信頼性は十分確保できる。
- (2) 原子力安全委員会が定めている安全目標案に対する性能目標(発電用軽水型原子炉施設の性能目標について—安全目標案に対する性能目標について—,平成18年3月)では、内的事象と外的事象の両者を含む炉心損傷発生頻度の目安として、 10^{-4} /炉年程度が指標となっているが、この目安を十分に下回っている。

以上のことから、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、表2-1に示す重大事故等対処設備の試験性に関する設置許可基準規則(第四十三条)及び技術基準規則(第五十四条)に基づいて、発電用原子炉の停止中(定期検査時)に試験を実施することをもって対応するものとする。

表2-1 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)(重大事故等対処設備)の試験性に関する基準規則

設置許可基準規則 (重大事故等対処設備) 第四十三条 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。
技術基準規則 (重大事故等対処設備) 第五十四条 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検(試験及び検査を含む。)ができること。

なお、安全保護設備については、旧安全設計審査指針(指針40)及び旧技術基準省令(第二十二條)の要求により、運転中の試験を実施しており、これは表2-2に示す現行の設置許可基準規則(第十二條)及び技術基準規則(第十五條,第三十五條)にも対応するものである。

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表 2-2 安全保護設備の試験性に関する基準規則

<p>設置許可基準規則 (安全施設) 第十二条 4 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならない。</p>
<p>技術基準規則 (設計基準対象施設の機能) 第十五条 2 設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができるよう、施設しなければならない。</p> <p>(安全保護装置) 第三十五条 七 発電用原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試験ができるものであること。</p>

4 4 - 4 系統図

No	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	備考
①	原子炉トリップ (1)	中立→トリップ	中央制御室	スイッチ操作	うち1台使用
②	原子炉トリップ (2)	中立→トリップ	中央制御室	スイッチ操作	

凡例

——	電源系
----	信号系

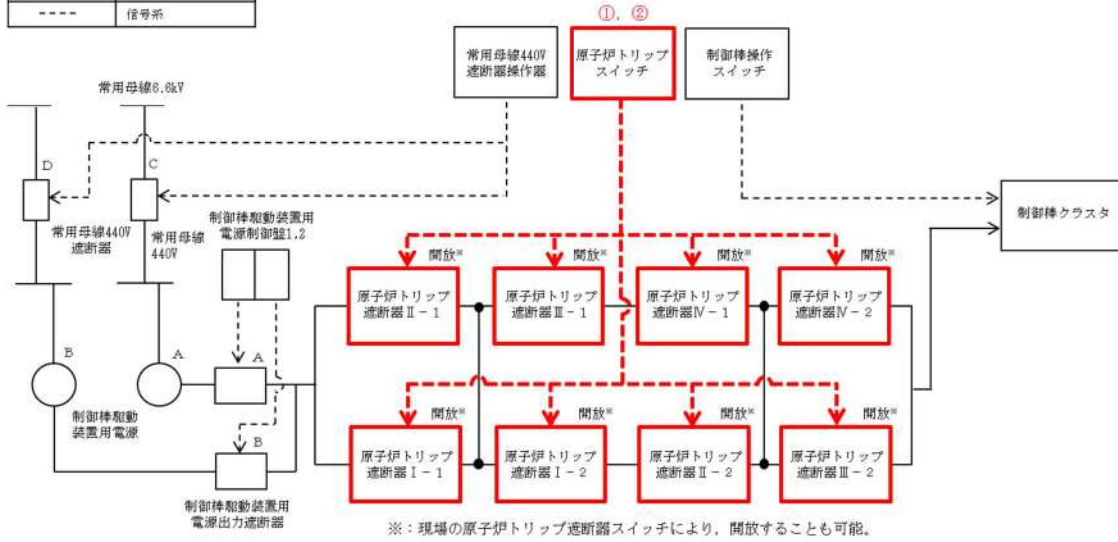


図 44-4-1 手動による原子炉緊急停止

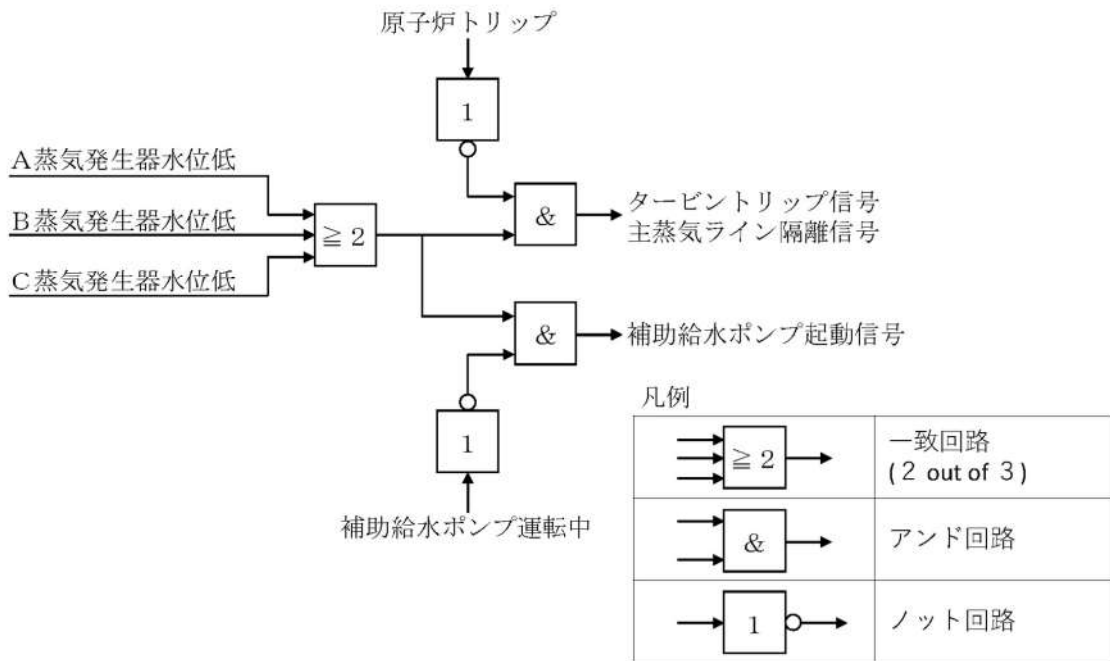


図 44-4-2 原子炉出力抑制 (1)

No	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	備考
①	タービントリップ	作動	—	自動動作	—
②	A-主蒸気隔離弁	全開→全閉	中央制御室	連動	直流電源 制御用空気
③	B-主蒸気隔離弁	全開→全閉	中央制御室	連動	直流電源 制御用空気
④	C-主蒸気隔離弁	全開→全閉	中央制御室	連動	直流電源 制御用空気
⑤	A-電動補助給水ポンプ	停止→起動	中央制御室	操作器操作	交流電源
⑥	B-電動補助給水ポンプ	停止→起動	中央制御室	操作器操作	交流電源
⑦	タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A	全閉→全開	中央制御室	操作器操作	直流電源
⑧	タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁B	全閉→全開	中央制御室 </td <td>操作器操作</td> <td>直流電源</td>	操作器操作	直流電源
⑨	タービン動補助給水ポンプ	停止→起動	中央制御室	連動	—
⑩	A-主蒸気逃がし弁	全閉→全開	中央制御室	操作器操作	直流電源
⑪	B-主蒸気逃がし弁	全閉→全開	中央制御室	操作器操作	直流電源
⑫	C-主蒸気逃がし弁	全閉→全開	中央制御室	操作器操作	直流電源
⑬	A-主蒸気安全弁	全閉→全開	—	—	—
⑭	B-主蒸気安全弁	全閉→全開	—	—	—
⑮	C-主蒸気安全弁	全閉→全開	—	—	—

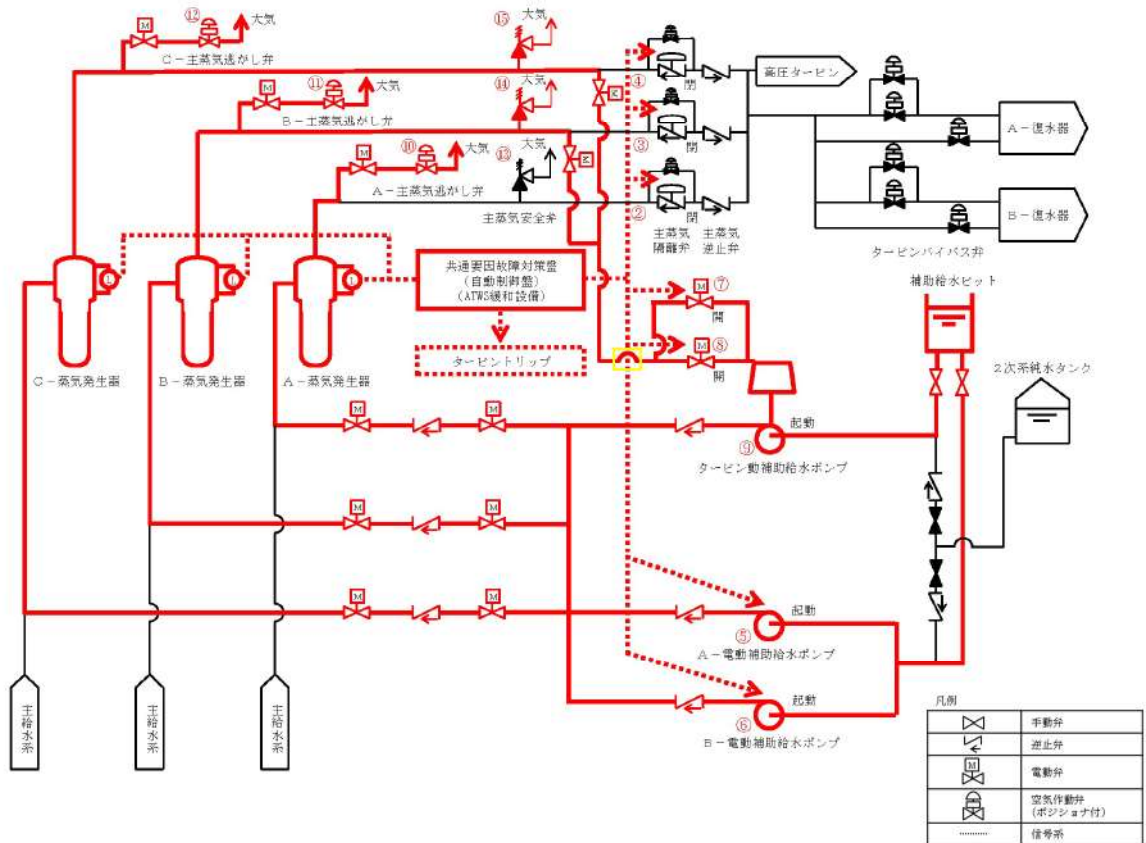


図 44-4-3 原子炉出力抑制 (2)

No	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	備考
①	A-加圧器逃がし弁	全閉⇔全開	中央制御室	自動動作	直流電源制御用空気
②	B-加圧器逃がし弁	全閉⇔全開	中央制御室	自動動作	直流電源制御用空気
③	A-加圧器安全弁	全閉→全開	—	自動動作	—
④	B-加圧器安全弁	全閉→全開	—	自動動作	—
⑤	C-加圧器安全弁	全閉→全開	—	自動動作	—

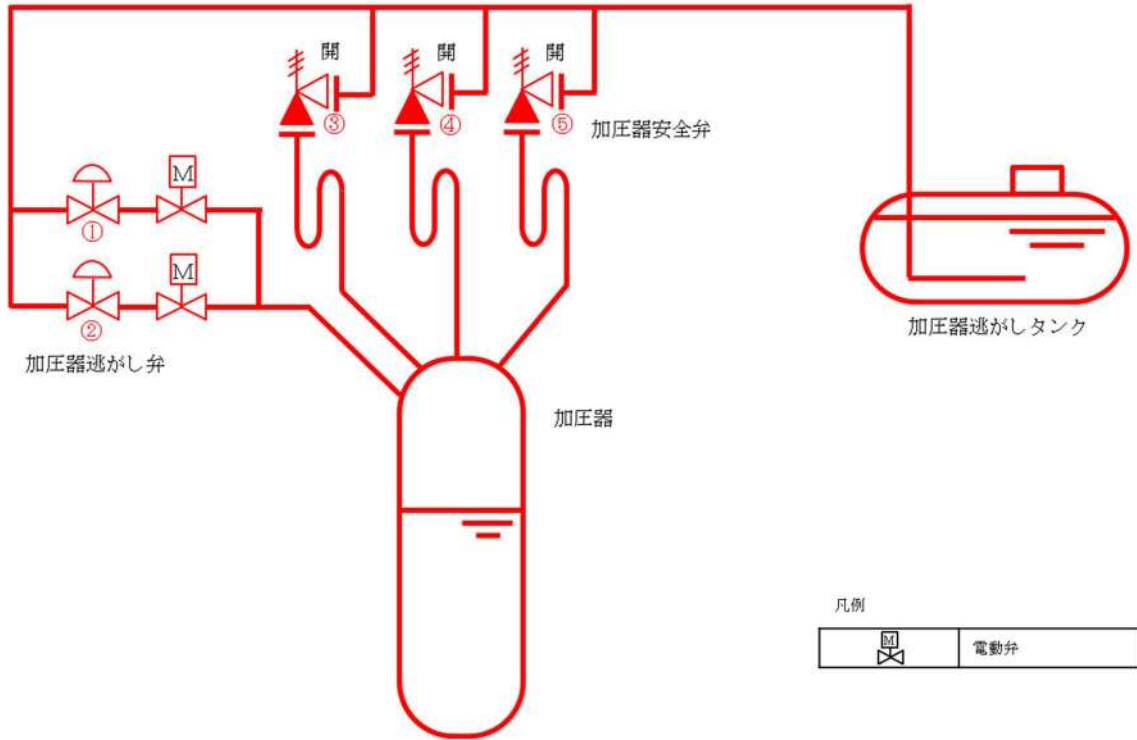


図 44-4-4 原子炉出力抑制 (3)

No	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	備考
①	A-充てんポンプ	起動確認	中央制御室	操作器操作	うち1台使用 交流電源
②	B-充てんポンプ	起動確認	中央制御室	操作器操作	
③	C-充てんポンプ	起動確認	中央制御室	操作器操作	
④	A-ほう酸ポンプ	起動→停止 →起動	中央制御室	操作器操作	うち1台使用 交流電源
⑤	B-ほう酸ポンプ	起動→停止 →起動	中央制御室	操作器操作	
⑥	ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁	全開→全閉	中央制御室	操作器操作	直流電源 制御用空気
⑦	A-ほう酸タンク循環ライン流量調節弁	全閉→調整開	中央制御室	操作器操作	A系使用時 直流電源 制御用空気
⑧	B-ほう酸タンク循環ライン流量調節弁	全閉→調整開	中央制御室	操作器操作	B系使用時 直流電源 制御用空気
⑨	緊急ほう酸注入弁	全閉→全開	中央制御室	操作器操作	交流電源
⑩	1次系純水補給ライン流量制御弁	全閉確認	中央制御室	操作器操作	直流電源 制御用空気
⑪	A-1次系補給水ポンプ	起動→停止	中央制御室	操作器操作	うち1台使用 交流電源
⑫	B-1次系補給水ポンプ	起動→停止	中央制御室	操作器操作	

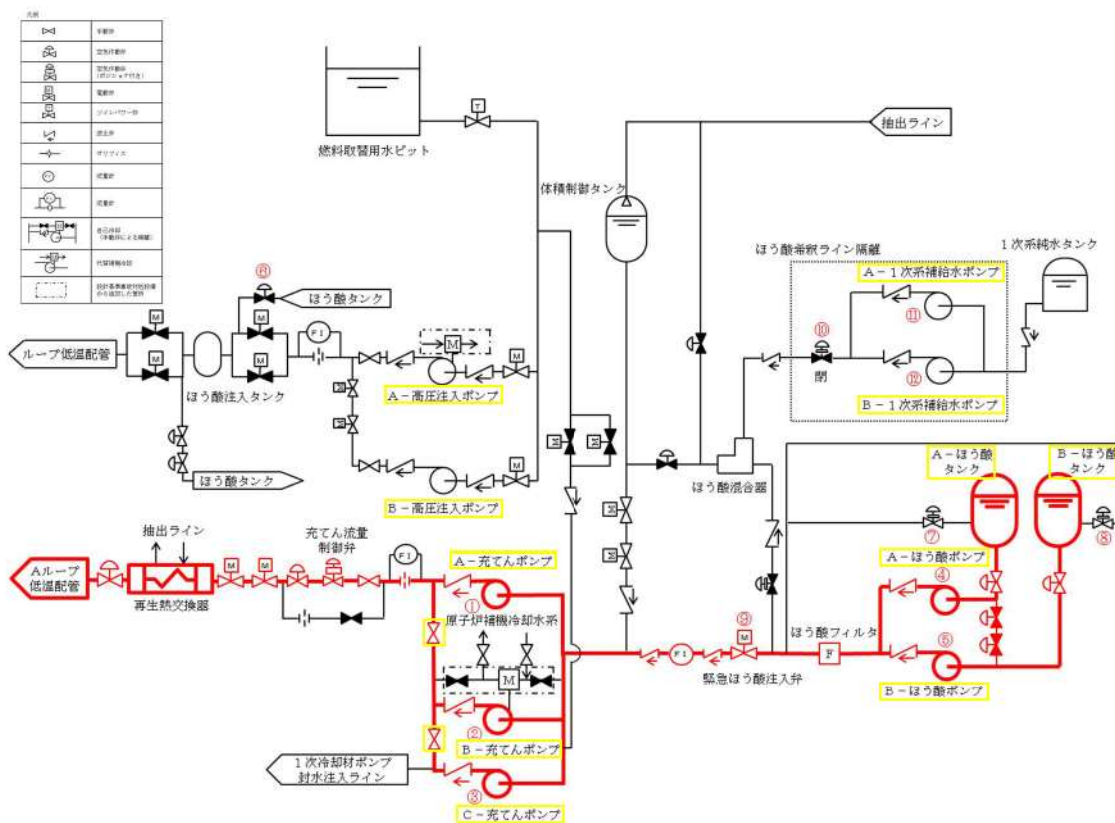


図 44-4-5 ほう酸水注入 (1)

No	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	備考
①	充てんポンプ入口燃料取替用水ピット側入口弁A	全閉→全開	中央制御室	操作器操作	交流電源
②	充てんポンプ入口燃料取替用水ピット側入口弁B	全閉→全開	中央制御室	操作器操作	交流電源
③	体積制御タンク出口第1止め弁	全開→全閉	中央制御室	操作器操作	交流電源
④	体積制御タンク出口第2止め弁	全開→全閉	中央制御室	操作器操作	交流電源

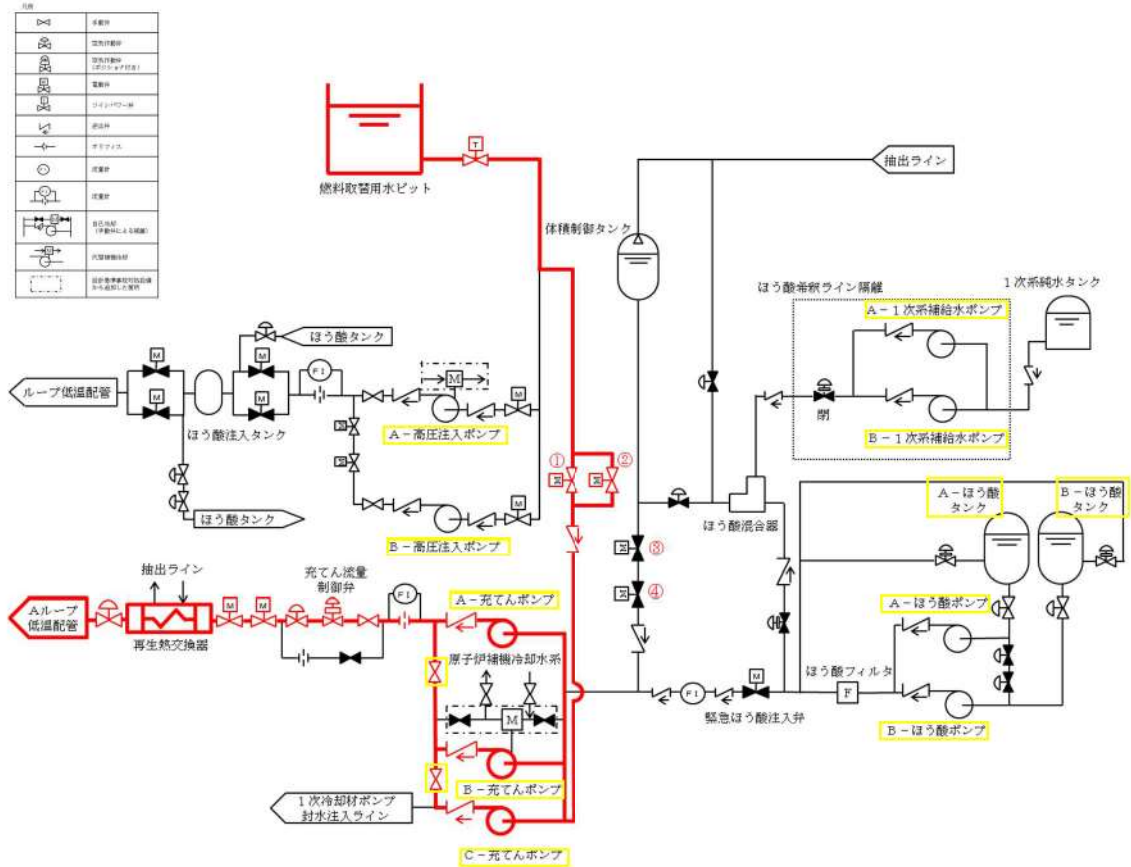


図 44-4-6 ほう酸水注入 (2)

4 4 - 5 容量設定根拠

本資料は、一部、詳細設計中のものも含まれているため、設計の進捗により変更する場合があります。

		変更前	変更後
名称		補助給水ピット	
容量	m ³ /個	<input type="text" value=""/> 以上(660)	変更なし
最高使用圧力	MPa	大気圧	
最高使用温度	℃	65	

()内は公称値を示す。

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備と兼用及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）と兼用。

最高使用圧力及び温度は、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）に使用する場合の記載事項。

【設定根拠】

・設計基準対象施設

設計基準対象施設の補助給水ピットの概要、容量、個数の設定根拠については、平成15年11月21日付け平成15・07・22原第25号にて認可された工事計画の参考資料1-3「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（蒸気タービン）」による。

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備及び非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する補助給水ピットは、以下の機能を有する。

補助給水ピットは、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移行するために設置する。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

系統構成は、原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子炉安全保護盤又は原子炉トリップ遮断器の故障等により原子炉自動トリップに失敗した場合の原子炉出力抑制（自動）として、ATWS緩和設備は、補助給水ピットを水源とする電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプを自動起動させ、蒸気発生器水位の低下を抑制するとともに、加圧器逃がし弁、加圧器安全弁、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の作動により1次冷却系統の過圧を防止することで、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持できる設計とする。

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）から自動信号が発信した場合において、原子炉の出力を抑制するために必要な機器等が自動作動しなかった場合の原子炉出力抑制（手動）として、中央制御室での操作により、手動で主蒸気隔離弁を閉止することで原子炉出力を抑制するとともに、補助給水ピットを水源とする電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプを手動で起動し、補助給水を確保することで蒸気発生器水位の低下を抑制し、加圧器逃がし弁、加圧器安全弁、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁の作動により1次冷却系統の過圧を防止できる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第59条系統図」による。

補助給水ピットは、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉を冷却するために設置する。

系統構成は、全交流動力電源及び常設直流電源系統が喪失した場合を想定した蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源としたタービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器へ注水するため、現場での人力による専用工具を用いたタービン動補助給水ポンプの蒸気加減弁の操作、専用の注油器によるタービン動補助給水ポンプ軸受への潤滑油供給及び人力によるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁の操作によりタービン動補助給水ポンプの機能を回復し、蒸気発生器2次側による炉心冷却によって、1次冷却系統の十分な減圧及び冷却ができる設計とし、その期間内に1次冷却系統の減圧対策及び低圧時の冷却対策が可能な時間的余裕をとれる設計とする。

全交流動力電源が喪失した場合を想定した蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源とした電動補助給水ポンプは、蒸気発生器へ注水するため、代替非常用発電機より給電することで機能を回復し、蒸気発生器2次側による炉心冷却によって、1次冷却システムの十分な減圧及び冷却ができる設計とし、その期間内に1次冷却システムの減圧対策及び低圧時の冷却対策が可能な時間的余裕をとれる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第60条系統図」による。

補助給水ピットは、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために設置する。

系統構成は、加圧器逃がし弁の故障により1次冷却システムの減圧機能が喪失した場合の蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源とした電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器へ注水し、主蒸気逃がし弁を開操作することで蒸気発生器2次側での炉心冷却により1次冷却システムを減圧できる設計とする。

全交流動力電源及び常設直流電源系統が喪失した場合の蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源としたタービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器に注水するため、現場での人力による専用工具を用いたタービン動補助給水ポンプの蒸気加減弁の操作、専用の注油器によるタービン動補助給水ポンプ軸受への潤滑油供給及び人力によるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁の操作によりタービン動補助給水ポンプの機能を回復し、蒸気発生器2次側による炉心冷却によって、1次冷却システムの十分な減圧及び冷却ができる設計とする。

全交流動力電源が喪失した場合の蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源とした電動補助給水ポンプは、蒸気発生器に注水するため、代替非常用発電機より給電することで機能を回復し、蒸気発生器2次側による炉心冷却によって、1次冷却システムの十分な減圧及び冷却ができる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第61条系統図」による。

補助給水ピットは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉を冷却するために設置する。

系統構成は、運転中において余熱除去ポンプ又は余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに運転停止中において、余熱除去ポンプ又は余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合の蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源とする電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器へ注水し、主蒸気逃がし弁を開操作することで蒸気発生器2次側による炉心冷却ができる設計とする。

運転中において、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに運転停止中において、全交流動力電源が喪失した場合の蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源とする電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器へ注水し、主蒸気逃がし弁を現場で人力により開操作することで蒸気発生器2次側による炉心冷却ができる設計とする。

運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ若しくは高圧注入ポンプによる再循環又はB-格納容器スプレイポンプによる代替再循環で格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合、運転中の1次冷却材喪失事象時において、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合、運転停止中において、余熱除去ポンプ又は余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合、運転停止中において、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合の代替炉心注水として、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統と余熱除去系統間の連絡ラインを介して炉心へ注水できる設計とする。

炉心の著しい損傷、熔融が発生した場合において、原子炉容器に残存熔融デブリが存在する場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第62条系統図」による。

補助給水ピットは、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は、原子炉補機冷却海水ポンプ又は原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合並びに全交流動力電源が喪失した場合を想定した蒸気発生器2次側による炉心冷却として、補助給水ピットを水源とした電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプは、蒸気発生器へ注水できる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第63条系統図」による。

補助給水ピットは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。

系統構成は、炉心の著しい損傷が発生した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水し、代替格納容器スプレイ水が原子炉格納容器とフロア最外周部間の隙間等を通じ原子炉格納容器最下階フロアまで流下し、さらに連通管及び小扉を経由して原子炉下部キャビティへ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに十分な水量を蓄水できる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第66条系統図」による。

補助給水ピットは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な量の水を供給するために設置する。

系統構成は、重大事故等により、炉心注水の水源となる燃料取替用水ピットが枯渇又は破損した場合の代替手段である代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水の水源として、代替水源である給水設備の補助給水ピットを使用する。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第71条系統図」による。

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する補助給水ピットは、以下の機能を有する。

補助給水ピットは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置する。

系統構成は、1次冷却材喪失事象時において、格納容器スプレイポンプ又は燃料取替用水ピットの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合、1次冷却材喪失事象時に格納容器スプレイポンプ又は燃料取替用水ピットの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合並びに全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第64条系統図」による。

補助給水ピットは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。

系統構成は、炉心の著しい損傷が発生した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第65条系統図」による。

補助給水ピットは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な量の水を供給するために設置する。

系統構成は、重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水ピットが枯渇又は破損した場合の代替手段である代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である給水設備の補助給水ピットを使用する。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第71条系統図」による。

補助給水ピットは、設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

1. 容量

補助給水ピットを重大事故等時においてタービン動補助給水ポンプ又は電動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水時に水源として使用する場合の容量は、有効性評価において可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給開始まで蒸気発生器に給水が可能な容量 \square m^3 ^(注1) が確認されている。

以上より、補助給水ピットを重大事故等時に使用する場合の容量は、 \square m^3 /個以上とする。

公称値については、要求される容量 \square m^3 /個を上回る 660m^3 /個とする。

2. 最高使用圧力

設計基準対象施設として使用する補助給水ピットの最高使用圧力は、補助給水ピットが大気開放であることから大気圧とする。

補助給水ピットを重大事故等時において使用する場合の圧力は、補助給水ピットが大気開放であることから、設計基準対象施設と同仕様で設計し、大気圧とする。

3. 最高使用温度

設計基準対象施設として使用する補助給水ピットの最高使用温度は、補助給水ピットの運転温度が 40°C 以下となるため、これを上回る標準的な温度として 65°C とする。

補助給水ピットを重大事故等時において使用する場合の温度は、補助給水ピットの運転温度が 40°C 以下となるため、設計基準対象施設と同仕様で設計し、 40°C を上回る 65°C とする。

(注1) 補助給水ピットの有効水量

\square 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

		変 更 前	変 更 後
名	称	燃料取替用水ピット	
容	量	m ³ /個	□以上(2,000)
最 高 使 用 圧 力	MPa	大気圧	
最 高 使 用 温 度	℃	95	

変更なし

()内は公称値を示す。

計測制御系統施設のうちほう酸注入機能を有する設備、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）及びその他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備）のうち消火設備と兼用。

最高使用圧力及び温度は、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器安全設備）に使用する場合の記載事項であり、重大事故等対処設備としての値。

【設定根拠】

・設計基準対象施設

設計基準対象施設の燃料取替用水ピットの概要、容量、個数の設定根拠については、平成15年11月21日付け平成15・07・22原第25号にて認可された工事計画の参考資料1-1「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統設備）」による。

その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備）のうち消火設備として使用する燃料取替用水ピットは、原子炉格納容器内で火災が発生した際、消火要員による消火活動が困難である場合に、原子炉格納容器内にスプレーすることにより、原子炉格納容器全体の雰囲気水滴で覆い消火を行うために設置する。

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として使用する燃料取替用水ピットは、以下の機能を有する。

燃料取替用水ピットは、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉を冷却するために設置する。

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

系統構成は、電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプ、補助給水ピット又は主蒸気逃がし弁の故障等により2次冷却系からの除熱機能が喪失した場合の1次系のフィードアンドブリードとして、燃料取替用水ピットを水源とした高圧注入ポンプは、安全注入系統により炉心へほう酸水を注水し、加圧器逃がし弁を開操作することでフィードアンドブリードできる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第60条系統図」による。

燃料取替用水ピットは、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために設置する。

系統構成は、電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプ、補助給水ピット又は主蒸気逃がし弁の故障等により蒸気発生器2次側による炉心冷却を用いた1次冷却系統の減圧機能が喪失した場合の1次系のフィードアンドブリードとして、燃料取替用水ピットを水源とした高圧注入ポンプは、安全注入系統により炉心へほう酸水を注水し、格納容器再循環サンプ水位が再循環切替可能水位に到達後、格納容器再循環サンプを水源とした高圧注入ポンプは、再循環により炉心へほう酸水の注水を継続することで1次冷却系統をフィードアンドブリードできる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第61条系統図」による。

燃料取替用水ピットは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉を冷却するために設置する。

運転中の1次冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、運転中の1次冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ若しくは高圧注入ポンプによる再循環又はB-格納容器スプレイポンプによる代替再循環で格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合であって交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の炉心注水として、燃料取替用水ピットを水源とする充てんポンプは、化学体積制御系統により炉心へ注水できる設計とする。

運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ若しくは高圧注入ポンプによる再循環又はB-格納容器スプレイポンプによる代替再循環で格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合、運転停止中において、余熱除去ポンプ又は余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合であって交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の代替炉心注水として、燃料取替用水ピットを水源とするB-格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統と余熱除去系統間の連絡ラインを介して炉心へ注水できる設計とする。

運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ若しくは高圧注入ポンプによる再循環又はB-格納容器スプレイポンプによる代替再循環で格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合、運転中の1次冷却材喪失事象時において、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合、運転停止中において、余熱除去ポンプ又は余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合、運転停止中において、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合の代替炉心注水として、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統と余熱除去系統間の連絡ラインを介して炉心へ注水できる設計とする。

運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ若しくは高圧注入ポンプによる再循環又はB-格納容器スプレイポンプによる代替再循環で格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合、運転停止中において余熱除去ポンプ又は余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による崩壊熱除去機能が喪失した場合並びに原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合であって交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の炉心注水として、燃料取替用水ピットを水源とした高圧注入ポンプは、安全注入システムにより炉心へ注水できる設計とする。

運転中の1次冷却材喪失事象時において、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合、運転停止中において、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合であって全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合の代替炉心注水として、燃料取替用水ピットを水源とするB-充てんポンプは、自己冷却ラインを用いることにより運転でき、化学体積制御系により炉心へ注水できる設計とする。

炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デブリが存在する場合の格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピットを水源とする格納容器スプレイポンプは、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。

炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デブリが存在する場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイシステムを介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。

原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合であって交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の炉心注水として、燃料取替用水ピットを水源とする余熱除去ポンプは、低圧注入システムにより炉心へ注水できる設計とする。

これらのシステム構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第62条システム図」による。

燃料取替用水ピットは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。

系統構成は、炉心の著しい損傷が発生した場合であって交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピットを水源とした格納容器スプレイポンプは、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水し、格納容器スプレイ水が原子炉格納容器とフロア最外周部間の隙間等を通じ原子炉格納容器最下階フロアまで流下し、さらに連通管及び小扉を経由して原子炉下部キャビティへ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに十分な水量を蓄水できる設計とする。

炉心の著しい損傷が発生した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水し、代替格納容器スプレイ水が原子炉格納容器とフロア最外周部間の隙間等を通じ原子炉格納容器最下階フロアまで流下し、さらに連通管及び小扉を経由して原子炉下部キャビティへ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに十分な水量を蓄水できる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第66条系統図」による。

燃料取替用水ピットは、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために設置する。

系統構成は、重大事故等により、蒸気発生器2次側への注水手段の水源となる補助給水ピットが枯渇又は破損した場合の代替手段である1次系のフィードアンドブリードの水源として、代替水源である非常用炉心冷却設備の燃料取替用水ピットを使用する。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第71条系統図」による。

重大事故等時に計測制御系統施設のうちほう酸注入機能を有する設備として使用する燃料取替用水ピットは、以下の機能を有する。

燃料取替用水ピットは、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移行するために設置する。

系統構成は、ほう酸ポンプが故障により使用できない場合のほう酸水注入として、燃料取替用水ピットを水源とした充てんポンプは、化学体積制御系統により、炉心に十分な量のほう酸水を注入できる設計とする。さらに、充てんポンプが使用できない場合のほう酸水注入として、燃料取替用水ピットを水源とした高圧注入ポンプは、ほう酸注入タンクを介して炉心に十分な量のほう酸水を注入できる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第59条系統図」による。

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する燃料取替用水ピットは、以下の機能を有する。

燃料取替用水ピットは、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置する。

系統構成は、1次冷却材喪失事象時において、格納容器スプレイポンプ又は燃料取替用水ピットの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合、1次冷却材喪失事象時に格納容器スプレイポンプ又は燃料取替用水ピットの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合並びに全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第64条系統図」による。

燃料取替用水ピットは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。

系統構成は、炉心の著しい損傷が発生した場合であって交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピットを水源とする格納容器スプレイポンプは、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計とする。

炉心の著しい損傷が発生した場合の代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は補助給水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプは、格納容器スプレイ系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイできる設計とする。

これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則第65条系統図」による。

1. 容量

設計基準対象施設のその他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備）のうち消火設備として使用する燃料取替用水ピットの容量は、原子炉冷却系等施設としての設計基準対象施設と同仕様で設計し、 m³以上とする。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

燃料取替用水ピットを重大事故等時において代替格納容器スプレイポンプ等による炉心注入の水源として使用する場合は、有効性評価において格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転又は高圧注入ポンプによる高圧再循環運転、可搬型大型送水ポンプ車及び格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却へ移行可能な容量 \square m³(注1)が確認されている。

また、燃料取替用水ピットを重大事故等時において代替格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイの水源として使用する場合は、有効性評価において可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給と合わせて、事故後24時間までに可搬型大型送水ポンプ車、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却へ移行可能な容量 \square m³(注1)が確認されている。

以上より、燃料取替用水ピットを重大事故等時に使用する場合は、 \square m³/個とする。

公称値については、要求される容量 \square m³/個を上回る2,000m³/個とする。

2. 最高使用圧力

設計基準対象施設として使用する燃料取替用水ピットの最高使用圧力は、燃料取替用水ピットが大気開放であることから大気圧とする。

燃料取替用水ピットを重大事故等時において使用する場合は、燃料取替用水ピットが大気開放であることから、設計基準対象施設と同仕様で設計し、大気圧とする。

3. 最高使用温度

設計基準対象施設として使用する燃料取替用水ピットの最高使用温度は、燃料取替用水ピットの通常運転温度が約30℃であるため、これを上回る温度として95℃とする。

燃料取替用水ピットを重大事故等時において使用する場合は、燃料取替用水ピットの通常運転温度が約30℃であることから、設計基準対象施設と同仕様で設計し、30℃を上回る95℃とする。

(注1) 燃料取替用水ピットの有効水量

\square 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

工学的安全施設等の作動信号の設定根拠について

1. 概要

本資料は、運転時の異常な過渡変化時の原子炉トリップ失敗事象（ATWS）の兆候を検知した場合又は発生した場合、発電用原子炉を未臨界にするための設備を作動させる信号の設定値の根拠、及び、作動回路の説明図についてまとめたものであり、構成としては概要、緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の概要、作動信号の設定値の設定方法、作動回路の説明図からなっている。

2. 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の概要

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は、ATWSが発生するおそれがある場合又は発生した場合に、設計基準事故対処設備により原子炉が停止しない場合には、自動でタービントリップ及び主蒸気ライン隔離を行い、また、補助給水ポンプが起動しない場合には、自動で補助給水ポンプを起動させ、炉心の著しい損傷を防止する設計とする。

また、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備によって、十分な量のほう酸水を1次冷却材中に注入することで発電用原子炉を未臨界にする。

3. 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動信号の設定値の記載方法について

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動信号は、実際のセット値に対して計装誤差を差し引いた値から、実際のセット値に対して計装誤差を加算した値までの範囲を設定範囲とする。本設定方法により、計装誤差を考慮して規定した設定範囲における緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動が保証される。

なお、設定値、セット値等の用語の定義は以下のとおりである。

表1 設定値根拠の用語の説明

用 語	説 明
設定値 (設定範囲)	緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動信号の作動値の許容範囲を表す。セット値に対して計装誤差を差し引いた値から、セット値に対して計装誤差を加算した値までの範囲とする。
セット値	実機の計装設備にセットする値。
計装誤差	検出器等の計器誤差に余裕を加算したもの。


4. 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動信号の設定値根拠

名 称	蒸気発生器水位低
目 的 / 機 能	原子炉トリップ失敗時に蒸気発生器の水位が低下した場合には、原子炉を安全に停止するため、2ループ以上の蒸気発生器の水位低の信号で補助給水ポンプを起動させ、タービントリップさせるとともに、主蒸気ライン隔離を行う。
設 定 値	計器スパンの7%以上、かつ、11%以下 (計器スパンの9%±2%以内)

【設定根拠】

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)から発信する作動信号のセット値は、「蒸気発生器水位低」による原子炉トリップに対して本設備からの不必要な作動信号発信を防止するため、「蒸気発生器水位低」原子炉トリップ信号のセット値である13%から、原子炉トリップ信号を発信する安全保護系計装設備の計装誤差(2%)および本設備の計装誤差(2%)を差し引き、9%に設定する。


設定値は、セット値から計装誤差である2%を差し引いても確実に作動する7%以上、かつ、セット値に計装誤差である2%を加算しても本設備の不必要な動作を防止できる11%以下とする。

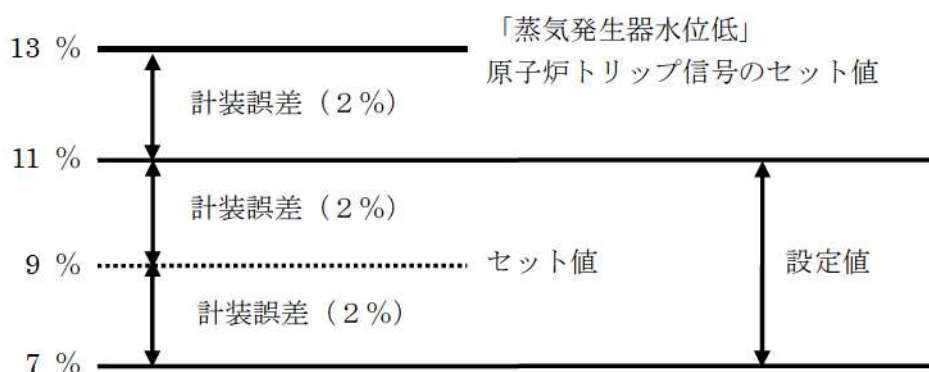

5. 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動回路の説明図

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動回路の説明図を図1に示す。

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動信号

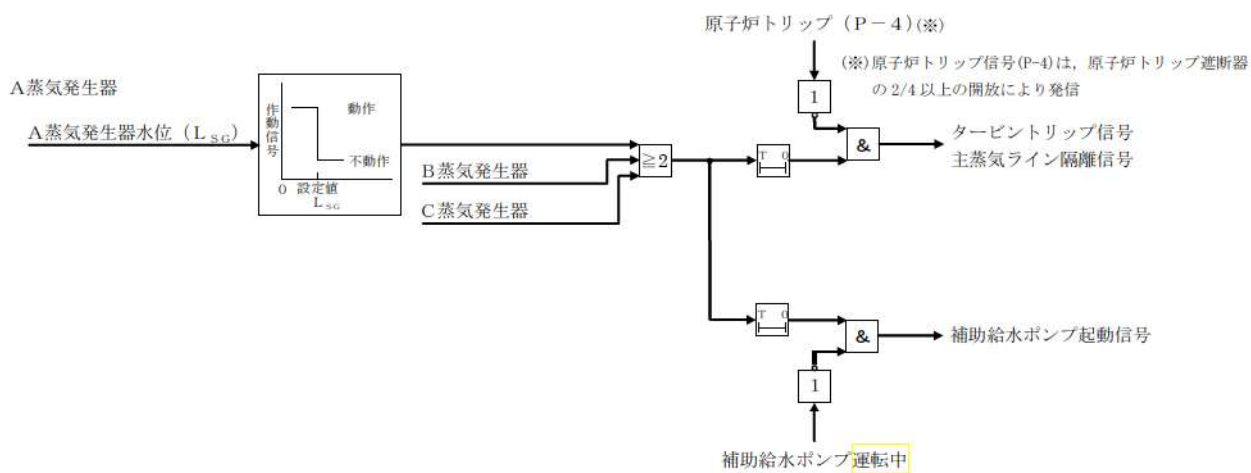

制御記号説明

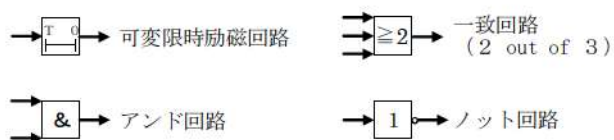
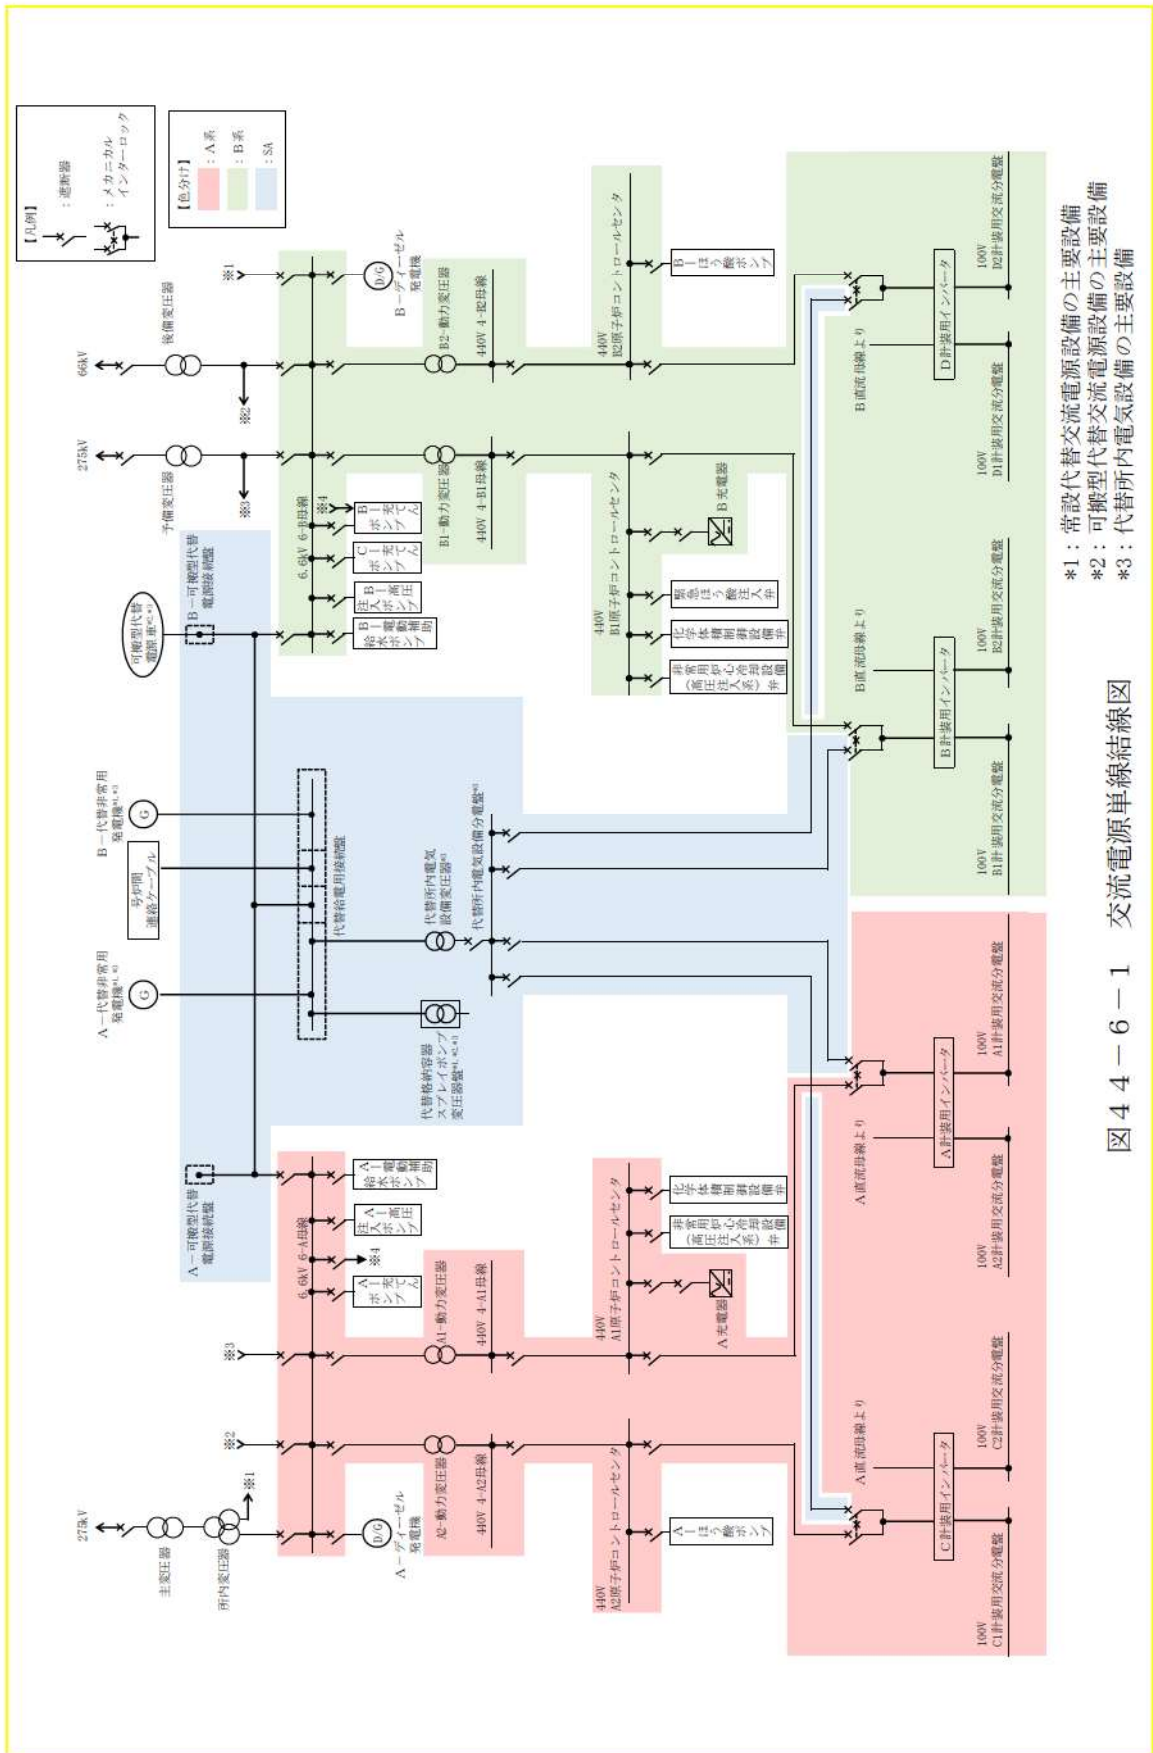


図1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の作動回路の説明図

4 4 - 6 単線結線図



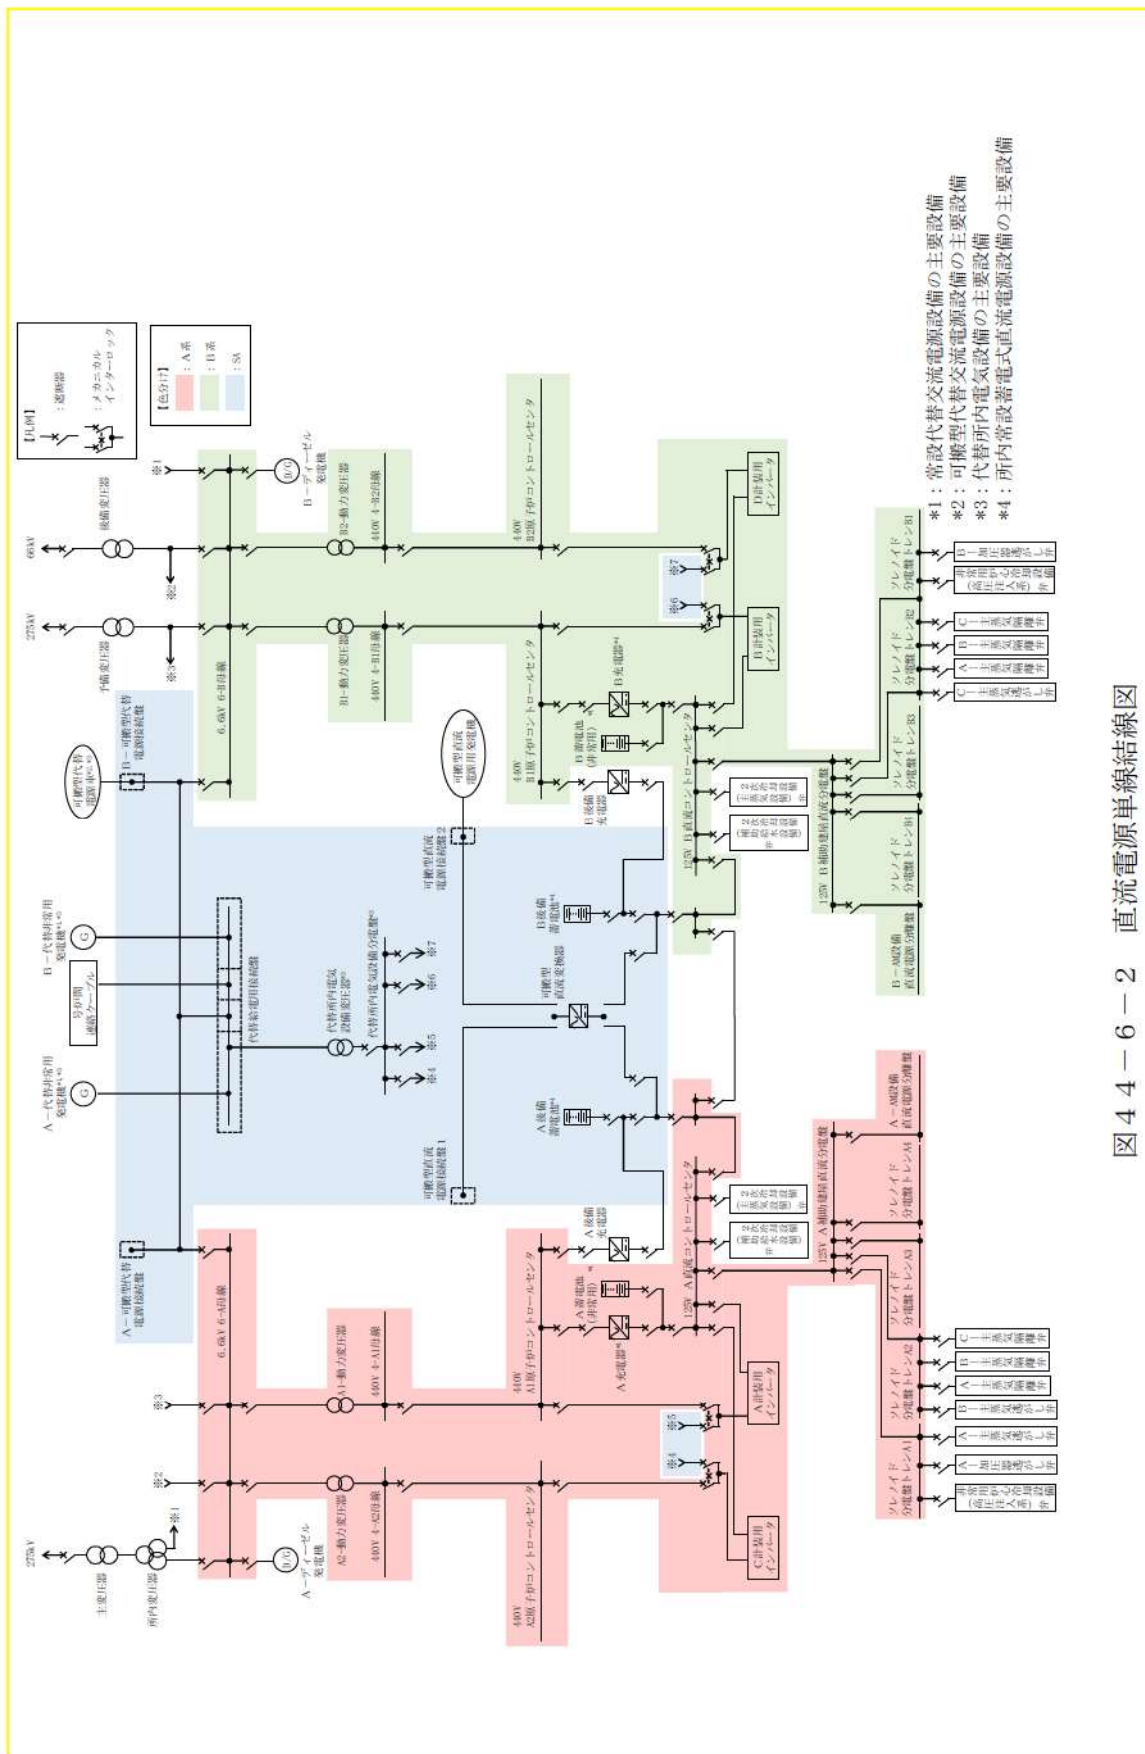


図 4-6-2 直流電源単線結線図

44-7 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S緩和設備)について

1. 概要

本資料は、運転時の異常な過渡変化時において、原子炉を緊急に停止することができない事象（ATWS）が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移行するために必要な設備について説明する。

2. 基本方針

原子炉を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合において、自動的にタービントリップ及び主蒸気ライン隔離させることにより1次冷却材温度を上昇させ、減速材温度係数の負の反応度帰還効果により原子炉出力を低下させるとともに、補助給水ポンプを自動起動し、蒸気発生器2次側保有水量の減少を抑制し、低下した原子炉出力に相当する発生熱を蒸気発生器を介して除去することで、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心の著しい損傷を防止するための設備（以下、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備))を設置する。

また、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備の操作により、十分な量のほう酸水を1次冷却材中に注入することで原子炉を未臨界にする。

3. 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の設計方針

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の設計方針を以下に示す。また、主要設備の構成を5章に示す。

(1) 環境条件

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は、想定する重大事故(ATWS)が発生した場合における環境条件下において、必要な機能を果たすことができる設計とする。

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)については、具体的には以下の条件で所定の機能を維持する設計とする。

温度：0～50℃

圧力：大気圧

(2) 操作性

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は、必要な信号を自動的に発信する設計としており、操作性に関する設計上の考慮は不要である。

(3) 悪影響防止

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)の自動作動機能は、万が一故障が生じて、設計基準事故対処設備の安全保護系に悪影響を与えないように、安全保護系とは電氣的に分離を図る設計とする。

(4) 耐震性

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、耐震 S クラスの耐震性を有する設計とする。

(5) 耐津波性

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、津波の影響を受けない場所に設置するものとする。

(6) 多様性

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)は、検出器信号の出力から自動作動信号の出力までを原子炉停止機能を有する安全保護系とは独立した回路で実現することにより、原子炉停止機能を有する安全保護系とは多様性を有する設計とする。

4. 化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備

化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備の操作により、十分な量のほう酸水を1次冷却材中に注入することで原子炉を未臨界にする。

化学体積制御設備のほう酸ポンプ及び充てんポンプを必要に応じて、手動起動し、ほう酸タンクのほう酸水を1次冷却材管を経て、炉心に注入する。

化学体積制御設備の充てんポンプを中央制御室の操作スイッチにより手動起動し、非常用炉心冷却設備の燃料取替用水ピットのほう酸水を1次冷却材管を経て、炉心に注入する。

化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、耐震 S クラスの耐震性を有するものとし、また、津波の影響を受けない場所への配置とする。

化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、通常時、設計基準事故時及び重大事故時において、使用するものと同一の機能、系統構成であり、他の設備に対して悪影響を及ぼすことはない。

5. 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)の構成

タービントリップ、主蒸気ライン隔離、補助給水ポンプ起動の自動作動について、主要な設備構成を図1に示す。

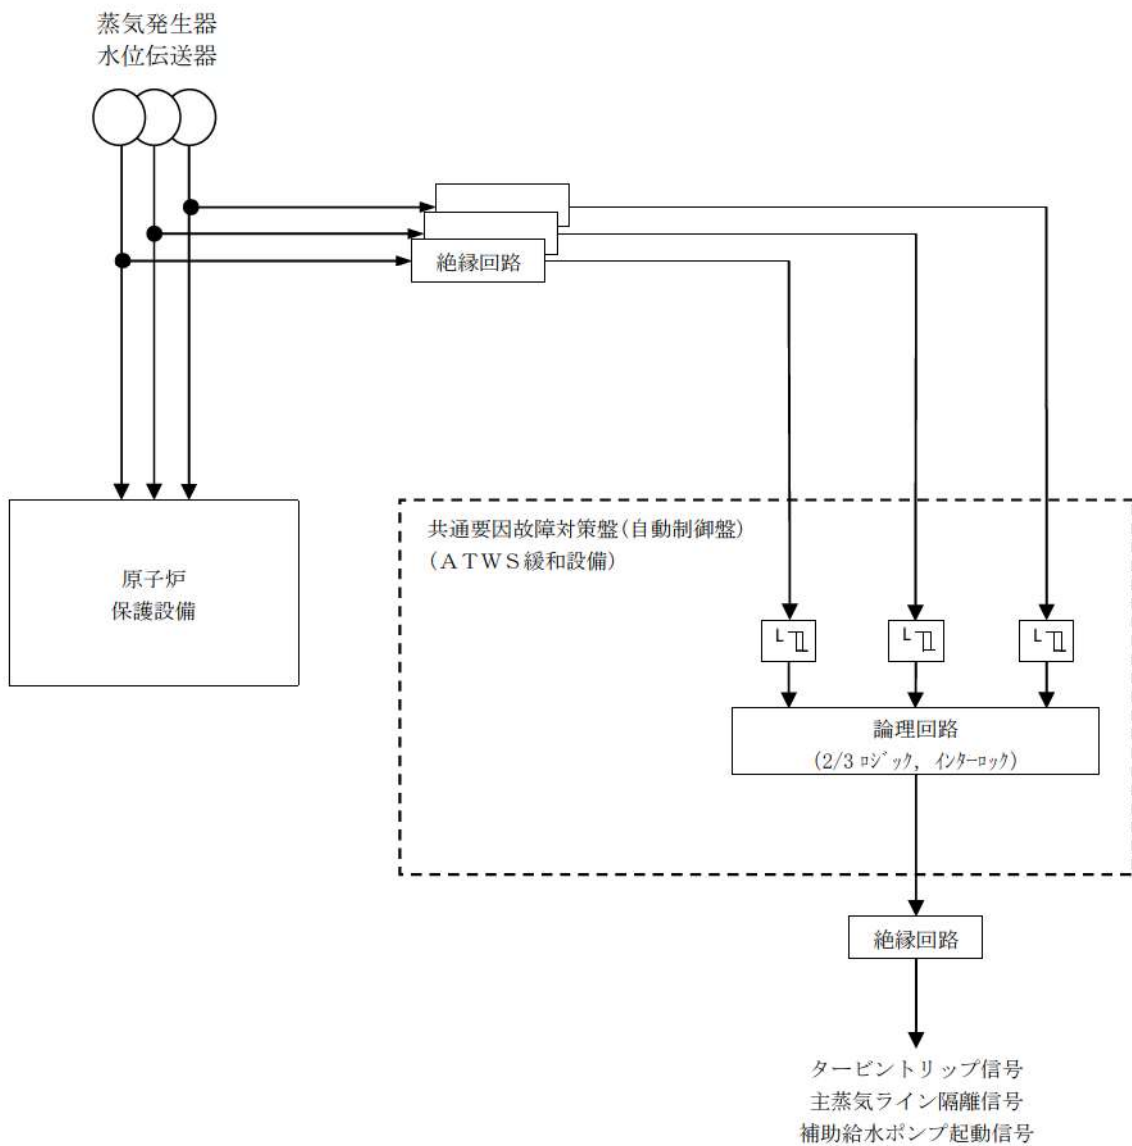


図1 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の構成

44-8 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S緩和設備)に関する健全性について

1. 設計方針

(1) 設置目的

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は、「運転時の異常な過渡変化」時に原子炉トリップに失敗し制御棒が緊急挿入できない事象(以下、ATWSという。)が発生した場合に、炉心の著しい損傷を防止し、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を確保することを目的とする。

(2) ATWSの発生要因

ATWSの発生要因としては、安全保護系における以下の故障の想定及び、以下理由により、原子炉トリップ信号が発信しても原子炉トリップ遮断器の開放に失敗し、制御棒落下機能が喪失することを想定する。

①原子炉保護設備の機能喪失

②原子炉トリップ遮断器開失敗による制御棒落下機能喪失

- ・原子炉トリップ遮断器は多重性・独立性を有した設計としているが、機械的な要因により動作不良が発生する可能性は否定できない。
- ・海外で原子炉トリップ遮断器の不具合によりATWSが発生した事例がある。

(3) 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)に要求される機能

ATWS緩和設備には、①原子炉出力を抑制する、②1次系の過圧を防止することが求められており、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の第44条2(2)a)に従い、以下の機能を設けている。

①原子炉出力の抑制

タービントリップをさせることにより1次系から2次系への除熱を過渡的に悪化させ、1次冷却材温度を上昇させることで減速材温度係数の負の反応度帰還効果により原子炉出力を低下させる。

さらに、本機能を強化するため、主蒸気隔離弁も閉止させる。

②1次系の過圧防止

低下した原子炉出力に相当する発生熱を、蒸気発生器(以下、SGという。)を介して除去する必要がある、SG2次側保有水量の減少を抑制することを目的に、補助給水ポンプを起動させる。

(4) 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の作動ロジック

ATWS発生時は原子炉トリップ不能であるため、1次系原子炉出力は比較的高い状態を維持するものの、SG2次側保有水量が十分に確保されている限り、1次系から2次系への除熱がバランスする状態で過渡変化は収束する。

一方、SG 2次側保有水量が確保できない事象発生時に原子炉トリップが失敗した場合、SG水位の低下に伴い、SGを介した1次系から2次系への除熱が急激に悪化するため、1次系が過度に過熱されることとなる。

この場合は、SGの水位が低下するため、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の作動信号として「蒸気発生器水位低」を選定する。

具体的には、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の作動ロジックとしては、「蒸気発生器水位低」信号の全ループの一致(3/3ロジック(1ch/SG))となるが、運転中の検出器の故障による不動作を考慮して2/3ロジックとしている。

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は、設計基準事故対処設備の不動作時に期待される機能であり、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の不必要な作動を防止する観点から、正常に原子炉トリップしている場合は主蒸気ライン隔離信号とタービントリップ信号の発信を阻止し、また、正常に補助給水ポンプが起動している場合は補助給水ポンプ起動信号の発信を阻止することとする。

(5) 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の不具合による安全保護系への影響防止対策

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の故障による安全保護系の誤動作を防止するため、以下の対策を設計上考慮している。

- a. 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の内部構成を多重化し、単一故障により誤動作しない設計としている。
- b. 本設備は作動信号を発信する際に出力を出す設計をしており、駆動源である電源の喪失が生じた場合に誤信号を発信しない。なお、本設備が電源喪失した場合は中央制御室に警報を発信することから、故障を早期に把握し、復旧対応を行うことが可能である。
- c. 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は安全保護系からSG水位等の信号を取り込み、作動信号を安全保護系に出力しているが、安全保護系に対して電氣的、物理的分離を図ることにより、不具合の波及を防止する設計とする。

(6) 共通要因故障対策盤(自動制御盤)の信頼性評価

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の信頼性評価結果として、プラント稼働性に影響を与えるような誤動作率、及び不動作となる発生頻度を表1に示す。表1より、本設備の誤動作によりプラント外乱が発生する頻度は、PRAにおける過渡事象の発生頻度である 1.1×10^{-1} /炉年に比べ十分小さく、また、不動作の発生頻度も十分に小さいことから、高い信頼性を有している。

なお、誤動作率、不動作の発生頻度の評価の詳細は、表1に示す。

表1 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の信頼性評価結果

	共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)
誤動作率	
不動作の発生頻度	

※1：主蒸気ライン隔離，タービントリップ，原子炉トリップ，主給水隔離のいずれかが誤動作する頻度

※2：ATWSが発生し，かつATWS緩和機能が不動作である事象が発生する頻度

(7) 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)が作動する事象及び設備作動時のプラント挙動

表2に，添付十で想定されている「運転時の異常な過渡変化」事象に対して，ATWSが発生した場合のプラント挙動，ATWS緩和設備に期待する機能，ATWS緩和設備作動に伴って期待する機能以外が作動することによる事象への影響及び長期的な運転員操作を整理した。

表2に示すとおり，「運転時の異常な過渡変化」事象のうち「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」，「原子炉冷却材流量の部分喪失」，「外部電源喪失」，「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」において，ATWSが発生した場合には，事象発生後の主蒸気流量と主給水流量の mismatch に伴い，蒸気発生器水位が低下し，ATWS緩和設備が作動する。それに伴い①主蒸気ライン隔離信号，②タービントリップ信号及び③補助給水ポンプ起動信号が発信する。ATWS緩和設備が作動する全事象において，③の機能は期待しているが，「主給水流量喪失」以外の事象は，①及び②の機能を期待していない。しかしながら，その機能の動作による影響は，減速材温度係数の負の反応度帰還効果により出力を抑制する方向となるため，プラントへ悪影響を及ぼすものではない。

また，上で挙げた以外の「運転時の異常な過渡変化」事象は，ATWS緩和設備が作動しない。これらの事象は，主給水流量が喪失していないため，蒸気発生器水位の低下に時間的余裕があり，また，ある出力状態でプラントはバランスするため，運転員による手動原子炉トリップ，補助給水ポンプ起動及びほう酸注入で対応が可能である。

以上より，「運転時の異常な過渡変化」時においてATWSが発生した場合でも，ATWS緩和設備によりプラントに著しい影響を与えることにはならない。また，ATWS緩和設備が作動しない事象についても，運転員操作により，プラントに著しい影響を与えることにはならない。

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表2 「運転時の異常な過渡変化」におけるATWSが発生した場合のプラント挙動及びATWS緩和設備の影響について(1/3)

事象名	過渡変化解析での原子炉トリップ信号	トリップ限界値到達時間	ATWS発生時のプラント挙動	ATWS緩和設備の動作による影響	ATWS緩和設備の機能	ATWS緩和設備の動作により期待する機能以外が動作する影響	長期的なプラント収束のために必要な運転員操作
原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	出力領域中性子束高(低設定)	約 9.5 秒後	<p><安全解析上の取扱い> 制御棒の引き抜きにより出力が上昇するが、急峻な事象であり、制御棒挿入以前にドップラ効果により定格出力以下の出力となる。主給水が停止している原子炉起動時を初期状態としているため、制御棒挿入に失敗している場合は、出力(蒸気流量)の上昇に伴い、蒸気発生器2次側保水が減少するが、ATWS緩和設備により補助給水ポンプが起動することで、蒸気発生器2次側保水水量は回復し、冷却することができ、したがって、燃料の健全性/原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取り扱いと大きく変わらない。</p>	<p>①主蒸気ライン隔離が作動した場合、タービンバイパスの蒸気を遮断することで1次冷却材の温度が上昇し、原子炉出力が低下するため、事象は緩和される方向である。なお、タービントリップして原子炉起動時を初期状態としているため、②タービントリップの影響はない。</p>	③補助給水ポンプ起動	ATWS緩和設備の動作により期待する機能以外が動作する影響	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象は、蒸気発生器の保有水が減少する事象であるため、補助給水ポンプの起動は早期に行う必要がある。手動トリップについては、減速材反応度補償効果で原子炉出力は十分低下しているため、緊急性は低い。</p>
			<p><安全解析上の取扱い> 制御棒挿入限界から制御棒の全引き抜きが生じたとしても、出力上昇に対して、燃料温度及び減速材密度の変化が追いつくため、ドップラ/減速材密度効果により、原子炉出力は有意に上昇せず安定する。したがって、燃料の健全性/原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。</p> <p><実際のプラント挙動> 現実的には定格出力運転中に制御棒はほぼ全引状態(制御棒制御用Dバシクが約210step)であるため、制御棒が引き抜きされたとしても過渡現象は激しいものにはならない。さらに、制御棒クランプ引き抜き阻止インターロックが作動すれば、制御棒の引き抜きは停止する。</p>	<p>蒸気発生器2次側保水が低下しないため、ATWS緩和設備は作動しない。</p>	—	<p>ATWS緩和設備の動作により期待する機能以外が動作する影響</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象では、蒸気発生器の保有水や原子炉出力、加圧器水位及び圧力が平衡状態に達するため、手動トリップに緊急性は低い。</p>
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	過大温度ΔT高(遅い引き抜き)	約 54 秒後	<p><安全解析上の取扱い> 制御棒落下により出力は低下し、ある程度低下した出力で安定するため、その後原子炉トリップしないことにはならない。</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取り扱いと大きく変わらない。</p>	<p>蒸気発生器2次側保水が低下しないため、ATWS緩和設備は作動しない。</p>	—	<p>ATWS緩和設備の動作により期待する機能以外が動作する影響</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象では、制御棒の落下により原子炉出力は低下するが、手動トリップに緊急性は低い。</p>
			<p>プラント起動時</p> <p><安全解析上の取扱い> 未臨界状態からほう素の異常な希釈により正の反応度が添加されたとしても、臨界に至る前に手動による希釈停止により事象は収束するため、原子炉トリップには期待していない。</p> <p><実際のプラント挙動> 設定流量以上の希釈が継続すると補給水制御弁が自動的に閉じられるため、希釈は停止する。</p> <p>出力運転時</p> <p><安全解析上の取扱い> 出力運転中に希釈が生じたとしても、出力運転中の制御棒の異常な引き抜きに包絡される。</p> <p><実際のプラント挙動> 設定流量以上の希釈が継続すると補給水制御弁が自動的に閉じられるため、希釈は停止する。</p>	<p>蒸気発生器2次側保水が低下しないため、ATWS緩和設備は作動しない。</p>	—	<p>ATWS緩和設備の動作により期待する機能以外が動作する影響</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象では、制御棒の落下により原子炉出力は低下するが、手動トリップに緊急性は低い。</p>
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	過渡変化解析は実施していない	—	<p>出力運転時</p> <p><安全解析上の取扱い> 設定流量以上の希釈が継続すると補給水制御弁が自動的に閉じられるため、希釈は停止する。</p> <p>出力運転時</p> <p><安全解析上の取扱い> 出力運転中に希釈が生じたとしても、出力運転中の制御棒の異常な引き抜きに包絡される。</p> <p><実際のプラント挙動> 設定流量以上の希釈が継続すると補給水制御弁が自動的に閉じられるため、希釈は停止する。</p>	<p>蒸気発生器2次側保水が低下しないため、ATWS緩和設備は作動しない。</p>	—	<p>ATWS緩和設備の動作により期待する機能以外が動作する影響</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象は、蒸気発生器の保有水が減少する可能性があるため、手動トリップについては、減速材反応度補償効果で原子炉出力は低下しているため、緊急性は低い。</p>
			<p>1次冷却材流量低</p>	<p>①主蒸気ライン隔離及び②タービントリップが作動した場合、蒸気を遮断することで1次冷却材温度が上昇し、原子炉出力が低下するため、事象は緩和される方向である。</p>	③補助給水ポンプ起動	<p>ATWS緩和設備の動作により期待する機能以外が動作する影響</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象は、蒸気発生器の保有水が減少する可能性があるため、手動トリップについては、減速材反応度補償効果で原子炉出力は低下しているため、緊急性は低い。</p>

表2 「運転時の異常な過渡変化」におけるATWSが発生した場合のプラント挙動及びATWS緩和設備の影響について(2/3)

事象名	過渡変化解析での原子炉トリップ信号	トリップ限界値到達時間	ATWS発生時のプラント挙動	ATWS緩和設備の機能	ATWS緩和設備の作用により期待する機能以外が動作する影響	長期的なプラント収束のために必要な運転員操作
原子炉冷却材系の停止ループの誤起動	原子炉トリップしない	-	<p><安全解析上の取扱い> 炉心に冷水が導入され、減速材の反応度補償により出力が上昇するが、ドップラ効果により出力上昇は抑えられ、最終的に出力はタービン負荷とバランスするため、原子炉トリップには至らない。</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取扱いと大きく変わらない。</p>	-	<p>蒸気発生器2次側保水が低下しないため、ATWS緩和設備は作動しない。</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・ 緊急ほう酸濃縮 <p>を行う。</p> <p>プラントがトリップする事象でないため、手動トリップに緊急性は無い。</p>
外部電源喪失	1次冷却材ポンプ電源電圧低(「原子炉冷却材流量の喪失」事象より)	0秒 (「原子炉冷却材流量の喪失」事象より)	<p><安全解析上の取扱い> 1次冷却材ポンプ全台がコスタダウンすることにより炉心流量が低下するが、1次冷却材温度上昇に伴い減速材反応度補償効果で原子炉出力が低下する。主給水ポンプが停止することにより主給水が停止するため蒸気発生器2次側保水が減少するが、ATWS緩和設備により補助給水ポンプが起動することで、蒸気発生器2次側保水は回復し、冷却することができる。したがって、燃料の健全性/原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取扱いと大きく変わらない。</p>	③補助給水ポンプ起動	<p>本事象は、起因事象として外部電源の喪失を想定しているため、タービントリップするとともに、タービンバypass系も作動しないため、①主蒸気ライン隔離及び②タービントリップの影響はない。</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・ 主蒸気ライン隔離 ・ 補助給水ポンプ起動 ・ 緊急ほう酸濃縮 <p>を行う。</p> <p>本事象は、蒸気発生器の保有水が減少する事象であるため、補助給水ポンプの起動は早期に行う必要がある。手動トリップについては、減速材反応度補償効果で原子炉出力は低下するため、緊急性は無い。</p>
主給水流量喪失	原子炉圧力高(加圧器圧力制御系不動作) 蒸気発生器水位低(加圧器圧力制御系不動作)	約25秒後 (加圧器圧力制御系不動作) 約53秒後 (加圧器圧力制御系不動作)	<p><安全解析上の取扱い> 主給水が喪失することで蒸気発生器2次側保水が減少し、2次側からの除熱が低下するが、ATWS緩和設備による主蒸気ライン隔離(及びタービントリップ)により1次冷却材温度が上昇し原子炉出力が低下する。また、ATWS緩和設備により補助給水ポンプが起動することで、蒸気発生器の2次側保水は回復し、冷却することができる。したがって、燃料の健全性/原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取扱いと大きく変わらない。</p>	①主蒸気ライン隔離(及び②タービントリップ)起動 ③補助給水ポンプ起動	<p>ATWS緩和設備により作動する機能がすべて期待されている。</p>	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・ 主蒸気ライン隔離 ・ 補助給水ポンプ起動 ・ 緊急ほう酸濃縮 <p>を行う。</p> <p>本事象は、蒸気発生器の保有水が減少する事象であるため、補助給水ポンプの起動は早期に行う必要がある。さらに、主蒸気ライン隔離についても、1次冷却材温度を上昇させることで減速材温度係数の負の反応度補償効果により原子炉出力を低下させるため早期に行う必要がある。手動トリップについては、減速材反応度補償効果で原子炉出力は低下するため、緊急性は無い。</p>
蒸気負荷の異常な増加	原子炉トリップしない	-	<p><安全解析上の取扱い> 蒸気負荷増加により原子炉出力が上昇するが、原子炉トリップに期待しない場合でも原子炉出力は110%近傍で安定するため、燃料の健全性/原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。(過渡変化解析では、原子炉トリップには至らない。)</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取扱いと大きく変わらない。</p>	-	<p>蒸気発生器2次側保水が低下しないため、ATWS緩和設備は作動しない。</p>	<p>プラントの運転操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手動原子炉トリップ及びタービントリップ ・ 緊急ほう酸濃縮 <p>を行う。プラントがトリップする事象でないため、手動トリップに緊急性は無い。</p>
2次冷却材系の異常な減圧	事象開始前から原子炉トリップを想定	同左	<p><安全解析上の取扱い> 原子炉トリップ後の状態(高温停止状態)を初期状態としており、事象発生後の原子炉トリップには期待していない。</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取扱いと大きく変わらない。</p>	-	<p>蒸気発生器2次側保水が低下しないため、ATWS緩和設備は作動しない。</p>	<p>プラントの運転操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 破損側蒸気発生器隔離 ・ 補助給水ポンプ起動 ・ 緊急ほう酸濃縮 <p>を行う。</p> <p>2次冷却材の異常な減圧により1次冷却系が冷却され、反応度が追加される。S1シーケンスにより補助給水ポンプが起動しているため、破損側蒸気発生器を隔離後、炉心の過冷却を抑制するため健全側蒸気発生器水位を無負荷水位に維持する。</p>

表2 「運転時の異常な過渡変化」におけるATWSが発生した場合のプラント挙動及びATWS緩和設備の影響について (3/3)

事象名	過渡変化解析での 原子炉トリップ信号	トリップ限界 値到達時間	ATWS発生時のプラント挙動	ATWS緩和設備 作動及び期待する 機能	ATWS緩和設備の作動によ り期待する機能以外が動作す る影響	長期的なプラント取戻のために 必要な運転員操作
蒸気発生器への 過剰給水	蒸気発生器水位異常高 によるタービントリップ	約 55 秒後	<p><安全解析上の取扱い> 主給水制御弁1基が全閉となり、1次冷却材温度が低下するため原子炉出力が上昇する が、原子炉出力は105%程度で安定するため、原子炉トリップに期待しなくても燃料の健全 性/原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。</p> <p><実際のプラント挙動> 「蒸気発生器水位高」信号により主給水制御弁が全閉するため、過渡現象は厳しいもの とならない。</p>	-	蒸気発生器2次側保水水が低下 しないため、ATWS緩和設備 は作動しない。	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象は、蒸気発生器の保水水や原子炉出力、加圧器水位 及びび圧力が急激に変化する事象でないため、手動トリップ に緊急性は無い。</p>
負荷の喪失	原子炉圧力高 (加圧器圧力 制御系作動) 原子炉圧力高 (加圧器圧力 制御系不作動)	約 10 秒後 (加圧器圧力 制御系作動) 約 6 秒後 (加圧器圧力 制御系不作動)	<p><安全解析上の取扱い> 蒸気負荷の喪失とともに主給水の喪失を仮定するため、蒸気発生器2次側保水水が減 少し、2次側からの除熱が低下するが、1次冷却材温度上昇により原子炉出力が低下 する。また、ATWS緩和設備により補助給水ポンプが起動することで、蒸気発生器 の2次側保水水は回復し、冷却することができると見られる。</p> <p><実際のプラント挙動> 負荷の喪失の原因が主蒸気加減弁の閉止等の場合には主給水は喪失しないが、全主蒸 気隔離弁の閉止又は復水器の故障を想定するとタービン動主給水ポンプが停止する ため、主給水の喪失も想定している。主給水が継続する場合は、蒸気発生器の2次側 保水水量は減少しないため、原子炉圧力の観点で厳しい事象にならない。</p>	③補助給水ポンプ 起動	本事象は起因事象として2次 側の蒸気負荷の喪失を想定し ており、主蒸気ライン隔離弁の 閉止と同等の状態を想定して いるため、①主蒸気ライン隔離 及び②タービントリップの影 響はない。	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象は、蒸気発生器の保水水が減少する事象であるた め、補助給水ポンプの起動は早期に行う必要がある。 手動トリップについては、減速材反応度帰還効果で原子 炉出力は低下するため、緊急性は無い。</p>
原子炉冷却材 系の異常な減 圧	原子炉圧力低	約 62 秒後	<p><安全解析上の取扱い> 加圧器速がし弁が誤開し、原子炉圧力が低下することにより、DNBRが低下する。 しかしながら、炉心でのボイド発生に伴う減速材反応度帰還効果により原子炉出力が 低下するため、原子炉トリップに期待しなくても燃料の健全性が問題となることはな ない。</p>	-	蒸気発生器2次側保水水が低 下しないため、ATWS緩和設 備は作動しない。	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 <p>本事象では、1次冷却材圧力低下に伴う密度低下による 負の反応度帰還効果で原子炉出力が低下するため、手動 トリップに緊急性は無い。</p>
出力運転中の 非常用炉心冷 却系の誤起動	原子炉圧力低	約 38 秒後	<p><安全解析上の取扱い> 非常用炉心冷却系の誤起動により、高濃度のほう酸水が1次冷却系に注入されるため 原子炉出力が低下する。このため、原子炉トリップしない場合でも、燃料の健全性/ 原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となることはない。</p> <p><実際のプラント挙動> 安全解析上の取扱いと大きく変わらぬ。</p>	-	蒸気発生器2次側保水水が低 下しないため、ATWS緩和設 備は作動しない。	<p>プラントの通常停止操作に従って、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動原子炉トリップ及び手動タービントリップ ・主蒸気ライン隔離 ・補助給水ポンプ起動 ・緊急ほう酸濃縮 (必要に応じて) <p>本事象は、ほう酸水の炉心注入により原子炉出力は低下 するため、手動トリップに緊急性は無い。</p>

2. 設備概要

(1) 機器仕様

a. 概要

個 数：1面/ユニット

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P. 17.8m

設 備 概 要：ATWS緩和設備

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は、原子炉停止機能喪失時に、原子炉出力を抑制するための設備の作動信号を、自動的に発信する設備である。ATWS緩和設備の機能は以下のとおり。

- ①蒸気発生器水位低による主蒸気ライン隔離
- ②蒸気発生器水位低によるタービントリップ
- ③蒸気発生器水位低による補助給水ポンプ起動

共通要因故障対策盤(自動制御盤)

また、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)は、デジタル安全保護系の共通要因故障に対する多様性を備えたバックアップ機能として、上記以外にも以下を有している。

- ④蒸気発生器水位低による原子炉トリップ
- ⑤蒸気発生器水位低による主給水隔離
- ⑥蒸気発生器水位異常高による水位異常高警報発信
- ⑦手動原子炉トリップ等の主要な手動操作器(従来のハード操作器)

b. 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)作動信号

作動に要する信号：蒸気発生器水位低信号“2 out of 3”

設定値：計器スパンの7%以上かつ11%以下(セット値：9%)

作動信号(※)：①主蒸気ライン隔離信号

②タービントリップ信号

③補助給水ポンプ起動信号

(※)有効性評価では、①主蒸気ライン隔離信号及び③補助給水ポンプ起動信号による機器の動作を想定。

作動信号を発信させない条件：正常に原子炉トリップしている場合、作動信号①、②の発信を阻止。タービン動補助給水ポンプ又は電動補助給水ポンプのいずれかが正常に起動している場合、作動信号③の発信を阻止。

(2) 設定値根拠

共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A TWS緩和設備)から発信する作動信号のセット値は、「蒸気発生器水位低」による原子炉トリップに対して本設備からの不必要な作動信号発信を防止するため、「蒸気発生器水位低」原子炉トリップ信号のセット値である 13%から、原子炉トリップ信号を発信する安全保護系計装設備の計装誤差(2%)及び本設備の計装誤差(2%)を差し引き、9%に設定する。




※セット値：実機の計装設備にセットする値。

計装誤差：検出器等の計器誤差に余裕を加算したもの。

(3) 設備概要


a. 設置場所

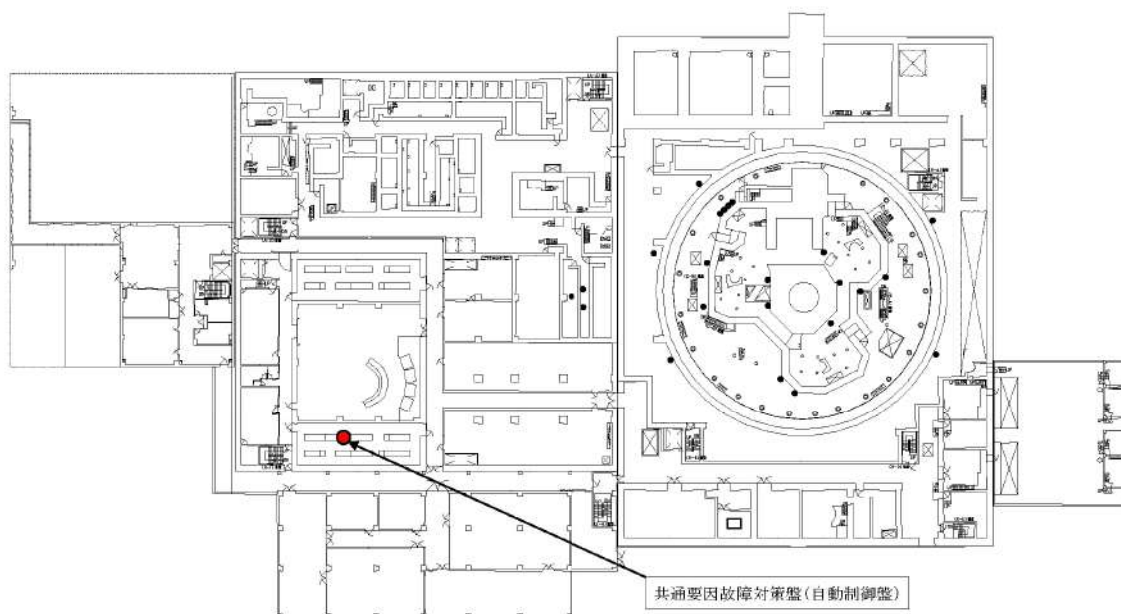

T. P. 17. 8m


b. 回路構成

(a) 共通要因故障対策盤(自動制御盤) (A T W S 緩和設備) ・安全保護系設備の回路構成概略及び設計上の考慮

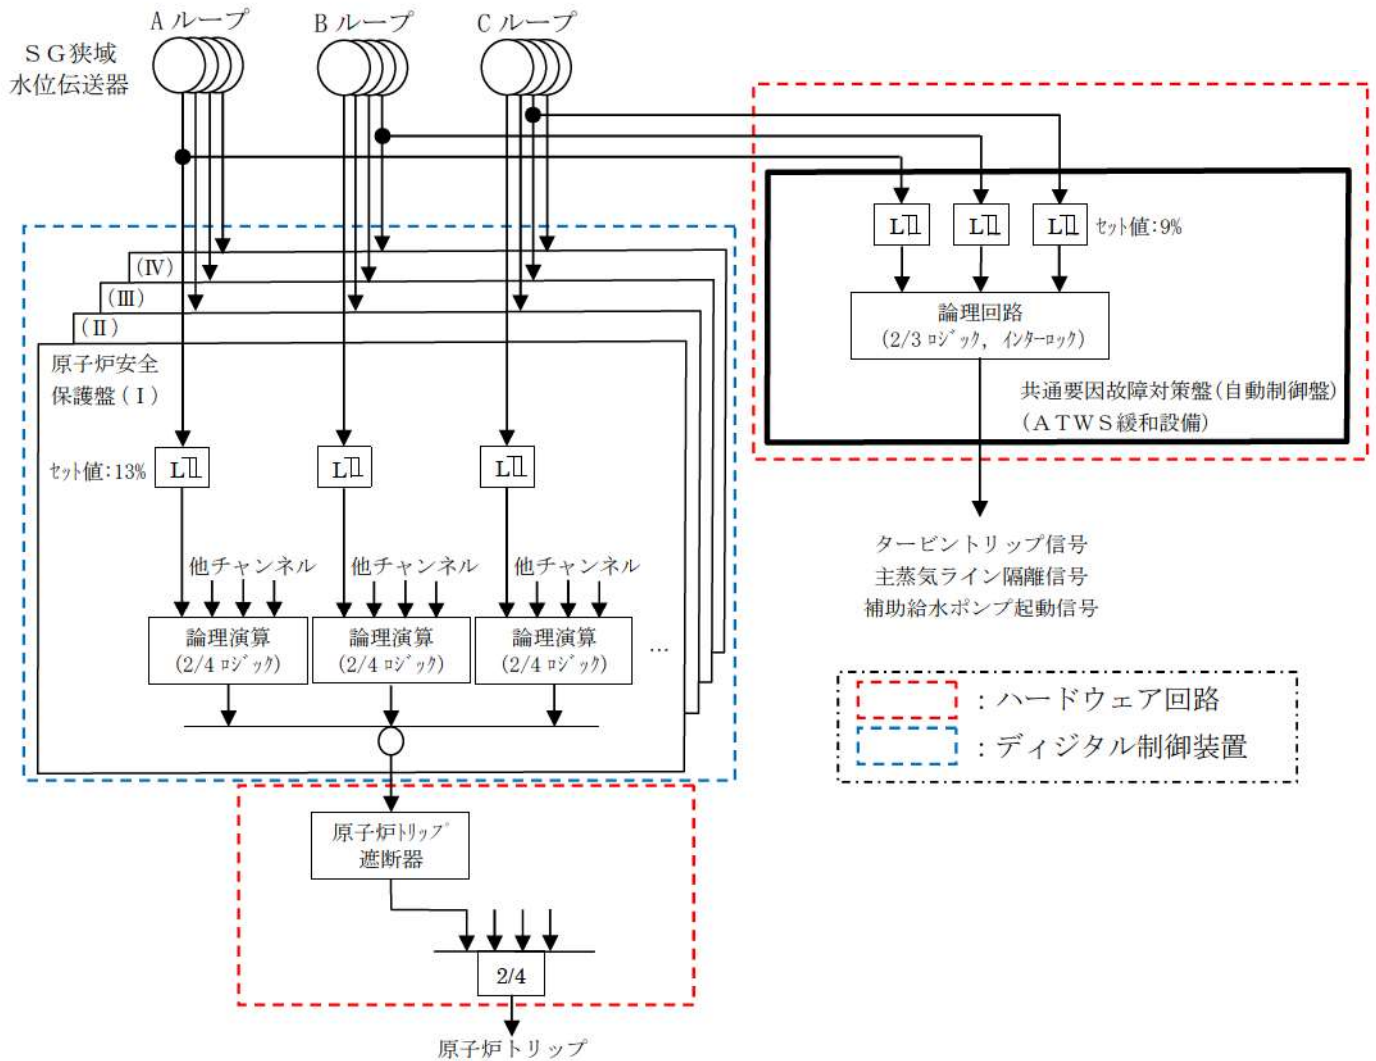

		設計上の考慮
共通要因故障対策盤 (自動制御盤) (A T W S 緩和設備)		<ul style="list-style-type: none"> 各蒸気発生器の狭域水位信号のうち1チャンネル (計3台) を取り込んでいるが、安全保護系とは電氣的・物理的に分離した構成である。 単一故障を考慮した2/3ロジックにて、本設備の不要な動作を防止することで、既設設備への悪影響を防止している。
安全保護系設備	検出部	<ul style="list-style-type: none"> 蒸気発生器ごとに各4台 (計12台) 設置し、それぞれが独立した構成としている。
	信号処理・ロジック部	<ul style="list-style-type: none"> 4チャンネルで独立した構成としている。
	電源	<ul style="list-style-type: none"> 各系統で独立した計器用電源より給電している。 電源系の故障に対しては、フェイルセーフ動作となる設計である。

(b) 原子炉出力を抑制する設備の作動信号の回路図

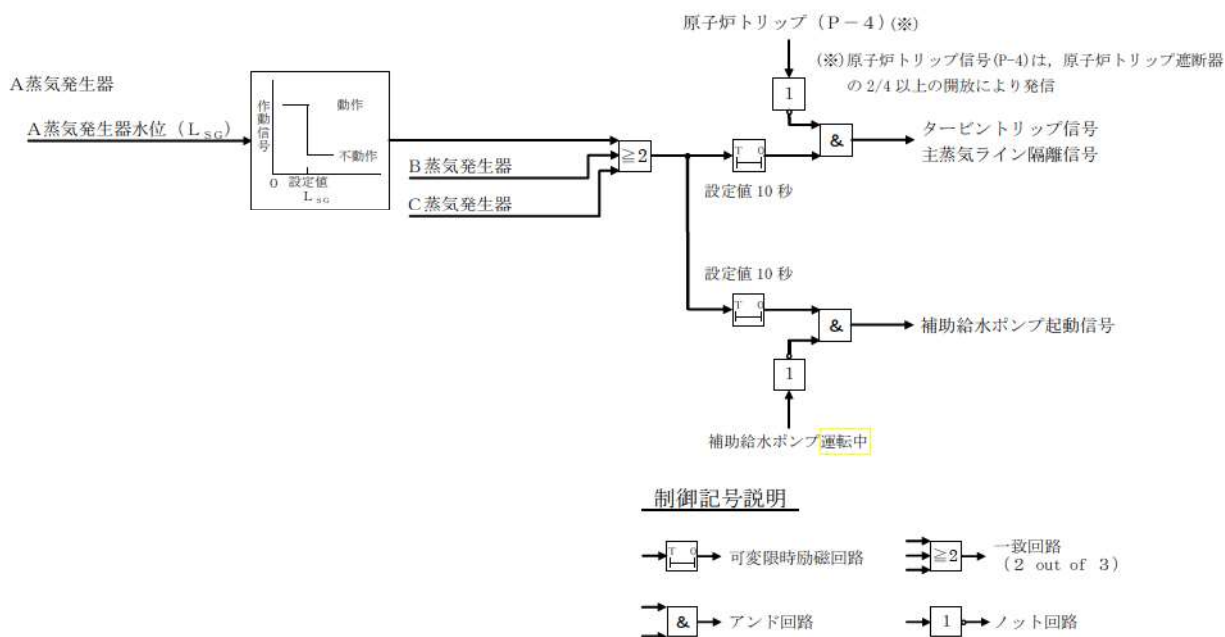

<タイマー設定根拠>

本設備は、安全保護系が不動作時に期待される機能であるため、不要な動作を回避する観点から、作動信号の発信に対してタイマーを設置している。

タイマーとしては、安全保護系の作動遅れに余裕を見込んで 10 秒に設定している。ここで、安全保護系の作動遅れとは、安全保護系により正常に原子炉トリップした場合に共通要因故障対策盤(自動制御盤) (ATWS 緩和設備) の動作が抑制されるまでの時間であり、安全保護系の信号遅れ、原子炉トリップ遮断器の開時間及び原子炉トリップ信号 (P-4) により、共通要因故障対策盤(自動制御盤) (ATWS 緩和設備) の動作が抑制されるまでの信号遅れを想定した約 2 秒を考慮したものである。

表 3 ATWS 緩和設備作動遅れ時間

	主蒸気ライン隔離	補助給水ポンプ起動
信号遅れ	2 秒 ^{※1}	2 秒 ^{※1}
ATWS 緩和設備タイマー	10 秒 ^{※2}	10 秒 ^{※2}

※1 安全解析上の設計要求

※2 ATWS 緩和設備の設計要求

3. 共通要因故障対策盤（自動制御盤）の機能

(1) 共通要因故障対策盤（自動制御盤）の機能について

デジタル安全保護系は、ソフトウェアの品質に対する考慮を満足させることにより、多重化された設備が共通の要因で同時に故障を生じる可能性は十分に小さいと考えるが、より一層の信頼性向上を目的として、泊発電所3号炉では安全保護系にデジタル設備を適用するに**当たり**、安全機能を合理的にバックアップするハードウェアを用いた設備として、共通要因故障対策盤（自動制御盤）を設置している。

また、ATWS緩和設備は、安全保護系と同時に安全機能が損なわれることがないように共通要因故障対策盤（自動制御盤）に設置している。

(2) 共通要因故障対策盤（自動制御盤）の共通要因故障対策機能について

a. 共通要因故障対策機能の設計方針

共通要因故障対策盤（自動制御盤）には共通要因故障対策として、デジタル化された安全保護設備が**すべて**フリーズし、安全保護機能の自動作動、手動操作、監視が**すべて**不能となった状態において、「運転時の異常な過渡変化」又は「事故」が発生することを想定して、環境への大量の放射性物質の放出を防止することを目標とした機能を設置している。

比較的発生頻度の高い事象（運転時の異常な過渡変化）に対しては、事象進展の防止を図り（異常な過渡変化の段階で事象進展を防止し、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷まで事象を進展させない）、また、発生頻度の低い事象（事故）に対しては炉心損傷を防止することにより、最終的な放射性物質の閉じ込めを行うこととしている。ただし、発生頻度の極めて小さい大中破断LOCAについては、共通要因故障との重ね合わせは対象外としている。（但し、放射性物質の放出防止のため、「閉じ込める」機能は設ける。）

具体的には、起回事象の発生頻度と必要な安全機能（「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」）に事象進展速度を考慮して、デジタル安全保護系の共通要因故障が発生した場合にも深層防護の観点から適切な安全機能を確保できる必要最小限の対策を抽出し、それらの機能を有するデジタル安全保護系とは独立の設備（共通要因故障対策設備）を設置している。

b. 共通要因故障対策として自動起動が必要な機能

起回事象の発生頻度と「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」の安全機能の観点から、運転時の異常な過渡変化又は事故と共通要因故障が重畳して発生する場合に、特に早期の作動を要する以下の機能について共通要因故障対策設備から自動起動させることとした。

【選定した自動起動が必要な機能】

原子炉トリップ，タービントリップ，主給水隔離，補助給水ポンプ起動

c. 共通要因故障対策として自動起動が必要な機能の作動信号

共通要因故障対策として自動起動させる各機能の作動信号を検討するに当たり，添付十の全事象を事象の進展（圧力の上昇等）の観点から以下のように分類した。

- ◇ 1次系減圧事象 : 1次系弁の誤開又は1次系の破損により，1次系が減圧する事象であり，1次系インベントリの減少により，炉心の健全性が悪化する。
- ◇ 1次系加圧事象 : 出力上昇又は2次側除熱異常により，1次系が加圧／加熱する事象であり，1次系圧力上昇，DNBRの観点で厳しい。
- ◇ 2次冷却材喪失事象 : 2次系弁の誤開又は2次系の破損により，1次系が冷却され反応度添加となる事象で，DNBR低下にはつながるものの，炉心健全性の観点では比較的問題は小さい。

これらの3つの分類に対し，それぞれ以下の信号で事象を検知するとともに，自動停止（原子炉トリップ／タービントリップ）を行う。

- ◎ 1次系減圧事象：「加圧器圧力低」
- ◎ 1次系加圧事象：「加圧器圧力高」
- ◎ 2次冷却材喪失事象：「蒸気発生器水位低」

また，本信号で自動停止した場合に，主給水が継続して蒸気発生器が満水となると，事象判別が難しくなるため，同時に主給水隔離を行う。（例えば，主給水隔離が遅れて1次系が過冷却となり，加圧器圧力や加圧器水位が低下していくと，1次系の異常な減圧又は原子炉冷却材喪失といった事象との判別が難しくなる。）

さらに，自動停止後，高温停止状態を維持するには補助給水が必要となるため，安全保護系と同様に，「蒸気発生器水位低」信号により補助給水ポンプを自動起動する。

なお，「蒸気発生器への過剰給水」については，上述の3つの分類に当てはまらないが，本事象に対しては「蒸気発生器水位異常高」警報を設けることにより事象を検知し，運転員による手動での原子炉トリップ／タービントリップ／主給水隔離により事象収束を行うこととしている。

以上を整理すると，共通要因故障対策としての共通要因故障対策盤（自動制御盤）の自動作動信号は下記の通りとなる。

【共通要因故障対策盤（自動制御盤）の共通要因故障対策機能】

- ①加圧器圧力低による原子炉トリップ／タービントリップ／主給水隔離
- ②加圧器圧力高による原子炉トリップ／タービントリップ／主給水隔離
- ③蒸気発生器水位低による原子炉トリップ／タービントリップ／主給水隔離
／補助給水ポンプ起動
- ④蒸気発生器水位異常高による警報発信

(3) 共通要因故障対策盤（自動制御盤）のATWS緩和機能について

共通要因故障対策盤（自動制御盤）に設置しているATWS緩和設備は、「運転時の異常な過渡変化」発生時の原子炉トリップ失敗時に原子炉出力の抑制及び1次系の過圧を防止する設備を作動させることにより、ATWS事象を緩和するものであり、同設備が有する以下の機能について、有効性を確認している。

【共通要因故障対策盤（自動制御盤）のATWS緩和機能】

- ①蒸気発生器水位低によるタービントリップ
- ②蒸気発生器水位低による主蒸気ライン隔離
- ③蒸気発生器水位低による補助給水ポンプ起動

4. 共通要因故障対策盤（自動制御盤）の自動作動機能について

前述の通り、共通要因故障対策盤（自動制御盤）には共通要因故障対策機能及びATWS緩和機能を設置している。

これらの共通要因故障対策機能とATWS緩和機能を整理すると以下の通りとなる。

- ・ 共通要因故障対策盤（自動制御盤）の主な自動作動機能

【要素】

- ①蒸気発生器水位低
- ②加圧器圧力低
- ③加圧器圧力高
- ④蒸気発生器水位異常高

【作動信号】

- ①【要素】①，②，③いずれかによる主蒸気ライン隔離
- ②【要素】①，②，③いずれかによるタービントリップ
- ③【要素】①，②，③いずれかによる原子炉トリップ
- ④【要素】①，②，③いずれかによる主給水隔離
- ⑤【要素】①による補助給水ポンプ起動
- ⑥【要素】④による蒸気発生器水位異常高警報発信

5. ATWS事象時における共通要因故障対策機能作動時のプラント挙動

「運転時の異常な過渡変化」事象に対して、ATWSが発生した場合に、ATWS緩和設備作動以外に共通要因故障対策機能が作動する場合がある。その場合のプラントへの影響を整理した。

「運転時の異常な過渡変化」事象のうち、「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」、「原子炉冷却材流量の部分喪失」、「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」については、ATWSが発生した場合に、蒸気発生器の水位が低下するため、ATWS緩和設備が作動する事象である。また、事象発生後の主蒸気流量及び主給水流量のミスマッチに伴う蒸気発生器での除熱の悪化により、1次冷却材温度及び原子炉圧力が上昇するため、共通要因故障対策機能の「加圧器圧力高」信号が発信する可能性がある。しかし、共通要因故障対策機能により作動する機能（原子炉トリップ／タービントリップ／主給水隔離／主蒸気ライン隔離）は、ATWS緩和設備と同等であるため、作動のタイミングに相違はあるものの、基本的に事象が緩和される方向となり、プラントへの悪影響はない。その後、蒸気発生器水位の低下に伴い補助給水ポンプが起動することで安定状態に整定することから、事象が厳しくなることはない。

また、「運転時の異常な過渡変化」事象のうち、ATWS緩和設備が作動する事象ではないが、加圧器圧力が低下する事象（「制御棒の落下」、「原子炉冷却材系の異常な減圧」及び「出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動」）については、ATWSが発生した場合に、共通要因故障対策機能の「加圧器圧力低」信号が発信する可能性がある。これらの事象では、原子炉圧力低下による1次冷却材密度低下等により炉心に負の反応度が添加されるため、事象発生後原子炉出力は低下していく。その後、共通要因故障対策機能による「加圧器圧力低」信号により発信する機能（原子炉トリップ／タービントリップ／主給水隔離／主蒸気ライン隔離）が作動すれば、主蒸気／主給水流量が零となり蒸気発生器での除熱能力が低下するため、一時的に1次冷却材温度が上昇するが、原子炉出力はさらに低下傾向となるため、プラントへの悪影響はない。さらに、蒸気発生器水位の低下に伴い補助給水ポンプが起動することで安定状態に整定することから、事象が厳しくなることはない。

その他の事象では、ATWS緩和機能及び共通要因故障対策機能が作動することなく、安定状態に落ち着くことから、共通要因故障対策機能による影響はない。


以上より、ATWS発生時に共通要因故障対策機能が作動したとしても、プラントに悪影響を及ぼすことはない。


共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)の信頼性評価について

a. 共通要因故障対策盤(自動制御盤)(A T W S 緩和設備)の誤動作率の算出方法



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。





図1 共通要因故障対策設備の誤動作率評価モデル（概略）




図2 誤動作率評価フォルトツリー（概略）

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

b. 不動作の発生頻度



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




図3 アンアベイラビリティ評価モデル（概略）





図4 アンアベイラビリティ評価フォルトツリー（概略）

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

44-9

その他設備

以下に、発電用原子炉を未臨界に移行するための自主対策設備の概要を示す。

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするために寄与する自主対策設備は以下のとおりである。

1. 制御棒駆動装置用電源（常用母線 440V 遮断器操作器）

サポート系である電源系を遮断することにより制御棒を全挿入できることから、制御棒駆動装置用電源（常用母線 440V 遮断器操作器）を整備している。制御棒駆動装置用電源（常用母線 440V 遮断器操作器）の配置箇所を図 44-9-1 に示す。

2. 制御棒駆動装置用電源（制御棒駆動装置用電源出力遮断器スイッチ）

サポート系である電源系を遮断することにより制御棒の緊急挿入が可能であることから、制御棒駆動装置用電源（制御棒駆動装置用電源出力遮断器スイッチ）を整備している。制御棒駆動装置用電源（制御棒駆動装置用電源出力遮断器スイッチ）の配置箇所を図 44-9-1 に示す。

3. 原子炉トリップ遮断器スイッチ

サポート系である電源系を遮断することにより制御棒の緊急挿入が可能であることから、原子炉トリップ遮断器スイッチを整備している。原子炉トリップ遮断器スイッチの配置箇所を図 44-9-1 に示す。

4. 制御棒操作スイッチ

制御棒駆動装置用電源（常用母線 440V 遮断器操作器）、制御棒駆動装置用電源（制御棒駆動装置用電源出力遮断器スイッチ）又は原子炉トリップ遮断器スイッチの操作により制御棒の緊急挿入を完了するまでの間、若しくはこれらの操作が実施できない場合に、制御棒を手動挿入する手段として有効であることから、制御棒操作スイッチを整備している。制御棒操作スイッチの配置箇所を図 44-9-1 に示す。

5. タービントリップスイッチ

タービントリップスイッチの操作によりタービントリップが可能であることから、タービントリップスイッチを整備している。タービントリップスイッチの配置箇所を図 44-9-1 に、信号系の概要を図 44-9-2 に示す。



図 44-9-1 配置図 (自主設備)

No	機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所	備考
①	タービントリップスイッチ	中立→作動	スイッチ操作	中央制御室	
②	主蒸気止め弁	全開→全閉	—	—	
③	蒸気加減弁	全開→全閉	—	—	
④	インターセプト弁	全開→全閉	—	—	
⑤	再熱蒸気止め弁	全開→全閉	—	—	

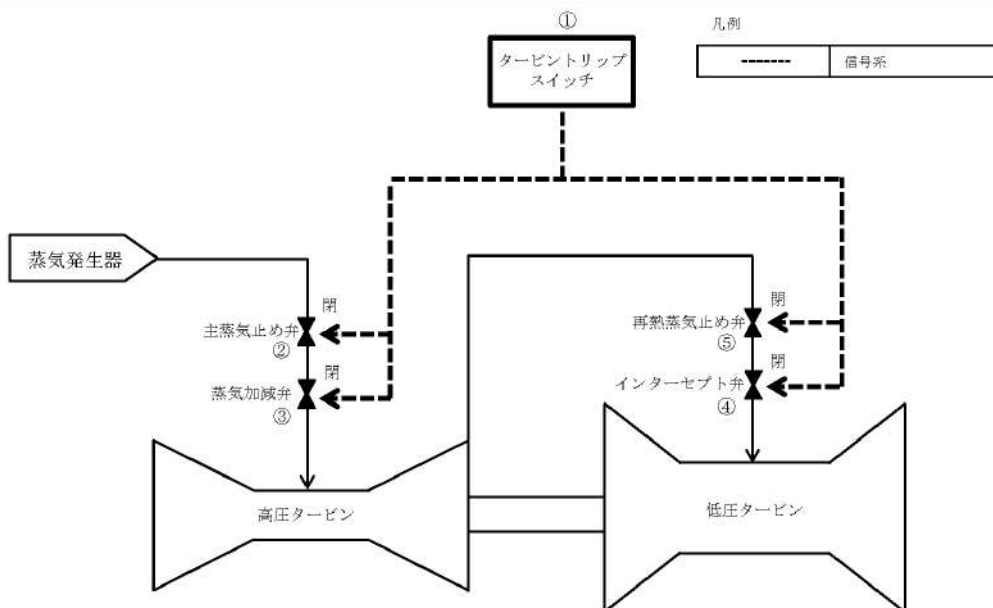


図 44-9-2 タービントリップの信号系概要図

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

6. 高圧注入ポンプ，燃料取替用水ピット及びほう酸注入タンク

1次冷却材圧力が高圧注入ポンプ注入圧力未満の場合にしか使用できないが，ほう酸水を注入することが可能な設備であるため，高圧注入ポンプ，燃料取替用水ピット及びほう酸注入タンクを用いたほう酸水注入手段を自主対策設備として整備している。

高圧注入ポンプ，燃料取替用水ピット及びほう酸注入タンクを用いたほう酸水注入手段は，燃料取替用水ピットを水源とし，高圧注入ポンプにより燃料取替用水ピットの水をほう酸注入タンク並びに高圧注入系の配管及び弁を経由して原子炉へ注入する。高圧注入ポンプ，燃料取替用水ピット及びほう酸注入タンクを用いたほう酸水注入の概要を図 44-9-3 に示す。

No	機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所	備考
①	ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁	全開→全閉	操作器操作	中央制御室	
②	ほう酸注入タンク循環ライン出口第1止め弁	全開→全閉	操作器操作	中央制御室	
③	ほう酸注入タンク循環ライン出口第2止め弁	全開→全閉	操作器操作	中央制御室	
④	A-高圧注入ポンプ	停止→起動	操作器操作	中央制御室	
⑤	B-高圧注入ポンプ	停止→起動	操作器操作	中央制御室	
⑥	ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁A	全閉→全開	操作器操作	中央制御室	
⑦	ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁B	全閉→全開	操作器操作	中央制御室	
⑧	ほう酸注入タンク入口弁A	全閉→全開	操作器操作	中央制御室	
⑨	ほう酸注入タンク入口弁B	全閉→全開	操作器操作	中央制御室	

凡例

	手動弁		空気作動弁 (ポジション付き)		ツインプワー弁		オリフィス		自己冷却 (手動弁による隔離)
	空気作動弁		電動弁		逆止弁		流量計		代替補機冷却

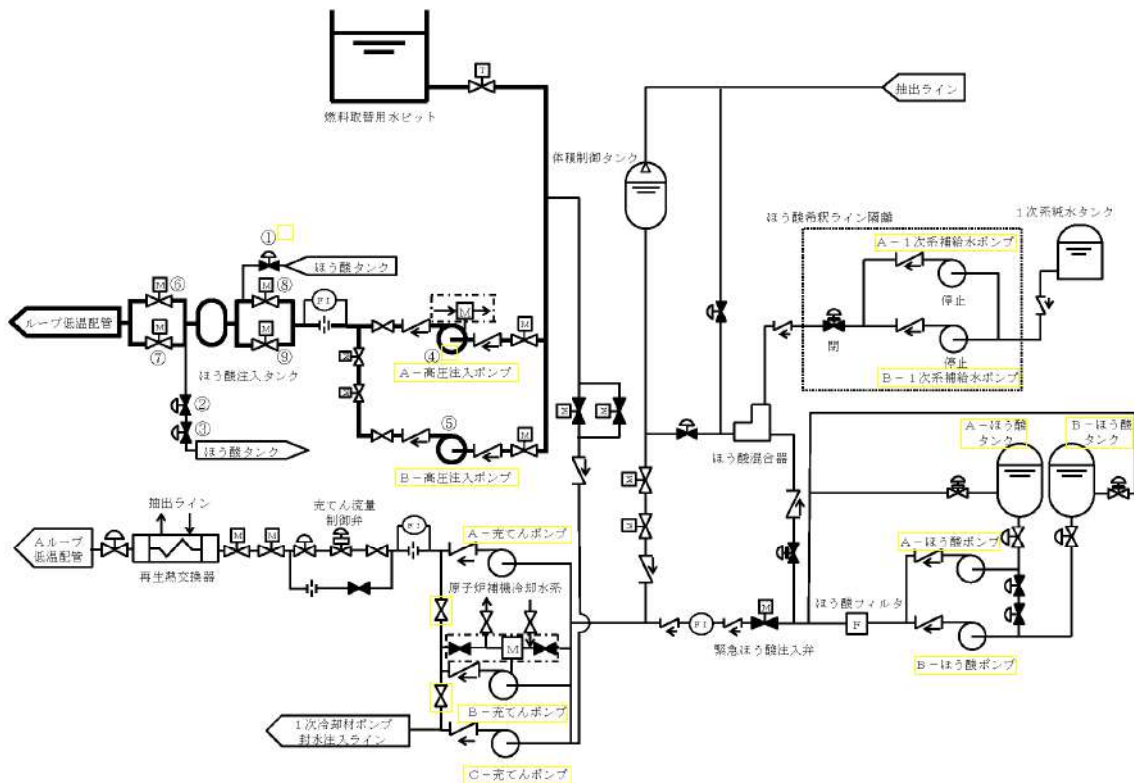


図 44-9-3 高圧注入ポンプ、燃料取替用水ピット及びほう酸注入タンクを用いたほう酸水注入の概要図

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	SA45H r.6.0
提出年月日	令和5年5月31日

泊発電所3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(重大事故等対処設備)
補足説明資料

45条

令和5年5月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

目次

- 45 条
- 45-1 SA 設備基準適合性一覧表
- 45-2 配置図
- 45-3 試験・検査説明資料
- 45-4 系統図
- 45-5 容量設定根拠
- 45-6 単線結線図
- 45-7 現場での人力によるタービン動補助給水ポンプの起動
- 45-8 蒸気発生器 2 次側への給水時の水源の選定及び海水注入時の影響評価
- 45-9 その他設備

4 5 - 1 S A設備 基準適合性一覽表

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		高圧注入ポンプ	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	【1次系F&B】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【1次系F&B】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&B】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	【1次系F&B】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-	
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【1次系のF&B】 防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内 (S/G2次側による炉心冷却と多様性) (タービン動補助給水ポンプ、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁及び蒸気発生器と位置的分散)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		加圧器逃がし弁	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境条件における健全性	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	【1次系F&B】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【1次系F&B】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&B】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-	
	第2項	第3号	常設SAの容量	【1次系F&B】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
			共通要因故障防止	【1次系のF&B】 防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内 (S/G2次側による炉心冷却と多様性) (タービン動補助給水ポンプ、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁及び蒸気発生器と位置的分散)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		燃料取替用水ビット	類型化区分	関連資料			
第43条	第1項	第1号	環境条件における健全性	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図	
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	-	
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-		
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	ビット (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-アクセスドア設置) (ほう素濃度及び有効水量の確認が可能)	C	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料		
	第4号	切り替え性	【1次系F&E】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図		
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&E】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図	
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	-	
その他(飛散物)			対象外	/	-		
第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-			
第2項	第1号	常設SAの容量	【1次系F&E】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-		
		共用の禁止	(共用しない)	-	-		
	第3号	共通要因故障防止	【1次系のF&E】 防止設備／共通要因の考慮対象設備あり／屋内 (S/G2次側による炉心冷却と異なる水源) (補助給水ビットと位置的分散)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図		
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		余熱除去ポンプ	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	【1次系F&B】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【1次系F&B】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&B】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	【1次系F&B】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様のポンプ流量で設計)	A	-	
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【1次系のF&B】 防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内 (S/G2次側による炉心冷却と多様性) (タービン動補助給水ポンプ、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁及び蒸気発生器と位置的分散)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図	
サポート系要因		対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		余熱除去冷却器	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境条件・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	熱交換器(機能・性能及び漏えいの確認が可能)(内部の確認が可能-マンホール設置)(非破壊検査が可能)	D	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【1次系F&B】DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用(DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&B】DBと同系統構成(設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-		
第1号	常設SAの容量	【1次系F&B】DB設備の容量等が十分(DB設備と同仕様で設計)	A	-		
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第2項	第3号	共通要因故障防止	【1次系のF&B】防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内(S/G2次側による炉心冷却と多様性)(タービン動補助給水ポンプ、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁及び蒸気発生器と位置的分散)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		格納容器再循環サブ	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]45-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水又は淡水 (海水注水を行った場合の影響を考慮)	II	[補足説明資料]45-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	その他 (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【1次系F&E】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&E】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第1号	常設SAの容量	対象外 (容量等として設定すべき項目ではない)	/	-		
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第2項	第3号	共通要因故障防止	【1次系のF&E】 防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内 (S/G2次側による炉心冷却と多様性) (S/G2次側による炉心冷却と異なる水源) (補助給水ヒットと位置的分散)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		格納容器再循環サンプスクリーン	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]45-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水又は淡水 (海水注水を行った場合の影響を考慮)	II	[補足説明資料]45-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	その他 (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【1次系F&B】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&B】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
第1号	常設SAの容量	対象外 (容量等として設定すべき項目ではない)	/	-		
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第2項	第3号	共通要因故障防止	【1次系のF&B】 防止設備/共通要因の考慮対象設備あり/屋内 (S/G2次側による炉心冷却と多様性) (補助給水ピットと位置的分散)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		ほう酸注入タンク	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境条件における健全性 環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他 (原子炉補助建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-マンホール設置) (ほう素濃度及び有効水量の確認が可能)	F	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【1次系F&E】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【1次系のF&E】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(流路)	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		蓄圧タンク	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	容器 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-マンホール設置)	C	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【その他】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【その他重大事故等時】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【その他】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/			

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		蓄圧タンク出口弁	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	【その他】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【その他】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【その他重大事故等時】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-	
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(流路)	/	-	
		共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-	
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		タービン補助給水ポンプ	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境条件・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	海水又は淡水(海水を通水する可能性あり)	II	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	【S/G2次側による冷却】 現場操作 (工具確保：専用の注油器により手動で潤滑油供給、専用の工具を用いて人力で蒸気加減弁を操作) (弁操作：専用の工具を用いて人力で蒸気加減弁を操作)	A⑤ A⑥	[補足説明資料]45-2 配置図	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【S/G2次側による冷却】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【S/G2次側による冷却】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成) 【T/D-AFWPの機能回復】 DBと同系統構成 (蒸気加減弁及び駆動蒸気入口弁の操作等により、設計基準事故対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	現場操作 (操作は設置場所可能)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図	
第2項	第3号	第1号	常設SAの容量	【S/G2次側による冷却】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
		第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-
		共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為現象、溢水、火災	【S/G2次側による冷却(機能回復)】 防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-
サポート系要因	サポート系要因	対象(サポート系あり) 別の手段 (蒸気加減弁は手動で操作できる設計とし、軸受油は手動で潤滑油給油できる)	C	[補足説明資料]45-2 配置図		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		主蒸気逃がし弁	類型化区分	関連資料				
第43条	第1項	第1号	環境条件における健全性	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図	
			荷重		(有効に機能を発揮する)	-		
			海水		対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図	
			電磁波		(機能が損なわれない)	-		
			他設備からの影響		(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性		【S/G2次側による冷却】 現場操作 (足場確保：常設の踏み台) (弁操作：手動ハンドルを設け人力により確実に操作)	A③ A④	[補足説明資料]45-2 配置図		
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)		弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料		
	第4号	切り替え性		【S/G2次側による冷却】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図		
	第5号	悪影響防止	系統設計		【S/G2次側による冷却】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図	
			配置設計		地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-		
			その他(飛散物)		対象外	/		
	第6号	設置場所		現場操作 (操作は設置場所での手動ハンドル操作により可能)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図		
	第2項	第3号	第1号	常設SAの容量		【S/G2次側による冷却】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			第2号	共用の禁止		(共用しない)	-	-
			共通要因故障防止		環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【S/G2次側による冷却(機能回復)】 防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-
		サポート系要因		対象(サポート系あり) 異なる駆動源 (手動操作を可能とし、空気作動に対して多様性)	C	[補足説明資料]45-2 配置図		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		補助給水ピット	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	海水又は淡水(海水を通水する可能性あり)	II	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	ピット(機能・性能及び漏えいの確認が可能)(内部の確認が可能-アクセスドア設置)(有効水量の確認が可能)	C	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【S/G2次側による冷却】DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用(DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【S/G2次側による冷却】DBと同系統構成(設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	【S/G2次側による冷却】DB設備の容量等を補う(補給までの間、水源を確保できる十分な容量で設計)	B	[補足説明資料]45-5 容量設定根拠	
		共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【S/G2次側による冷却】防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-	
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		蒸気発生器	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	熱交換器 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-マンホール設置) (非破壊検査が可能)	D	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【S/G2次側による冷却】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【S/G2次側による冷却】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	【S/G2次側による冷却】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【S/G2次側による冷却】 防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-
サポート系要因	対象外(サポート系なし)		/	-		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
	他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-			
	第2号	操作性	【S/G2次側による冷却】 現場操作 (弁操作：手動ハンドルを設け人力により確実に操作)	A③	[補足説明資料]45-2 配置図	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	弁 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	B	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【S/G2次側による冷却】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【S/G2次側による冷却】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	現場操作 (操作は設置場所でも可能)	A a	[補足説明資料]45-2 配置図		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(開機能)	/	-	
	第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【S/G2次側による冷却(機能回復)】 防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-	
サポート系要因		対象(サポート系あり) 別の手段 (手動操作を可能とし、常設直流電源を用いた操作に多様性)	C	[補足説明資料]45-2 配置図		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		主蒸気管	類型化区分	関連資料				
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器 C/V以外の屋内-その他 (原子炉建屋)	A B d	[補足説明資料]45-2 配置図		
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-			
			海水	対象外(海水を通水しない)	/	[補足説明資料]45-4 系統図		
			電磁波	(機能が損なわれない)	-			
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-			
	第2項	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-		
			第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	流路 (機能・性能及び備えの確認が可能)	F	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
				切り替え性	【S/G2次側による冷却】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
				第5号 悪影響防止	系統設計	【S/G2次側による冷却】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
					配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
	その他(飛散物)	対象外	/					
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-			
	第2項	第1号	常設SAの容量	対象外(流路)	/	-		
			共用の禁止	(共用しない)	-	-		
		第3号	共通要因故障防止	【S/G2次側による冷却】 防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-		
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/				


・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)


第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備		電動補助給水ポンプ	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-その他(原子炉建屋)	B d	[補足説明資料]45-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	海水又は淡水(海水を通水する可能性あり)	II	[補足説明資料]45-4 系統図
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	【S/G2次側による冷却】 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能)	B	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	ポンプ (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	A	[補足説明資料]45-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	【S/G2次側による冷却】 DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]45-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【S/G2次側による冷却】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]45-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能)	B	-	
第2項	第1号	常設SAの容量	【S/G2次側による冷却】 DB設備の容量等が十分 (DB設備と同仕様で設計)	A	-	
		第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【S/G2次側による冷却】 防止設備/共通要因の考慮対象設備なし	/	-
サポート系要因			対象(サポート系あり) 異なる駆動源 (DB設備としての電源に多様性を持った代替電源から給電)	C	[補足説明資料]45-6 単線結線図	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号
重大事故等時の環境条件における健全性について

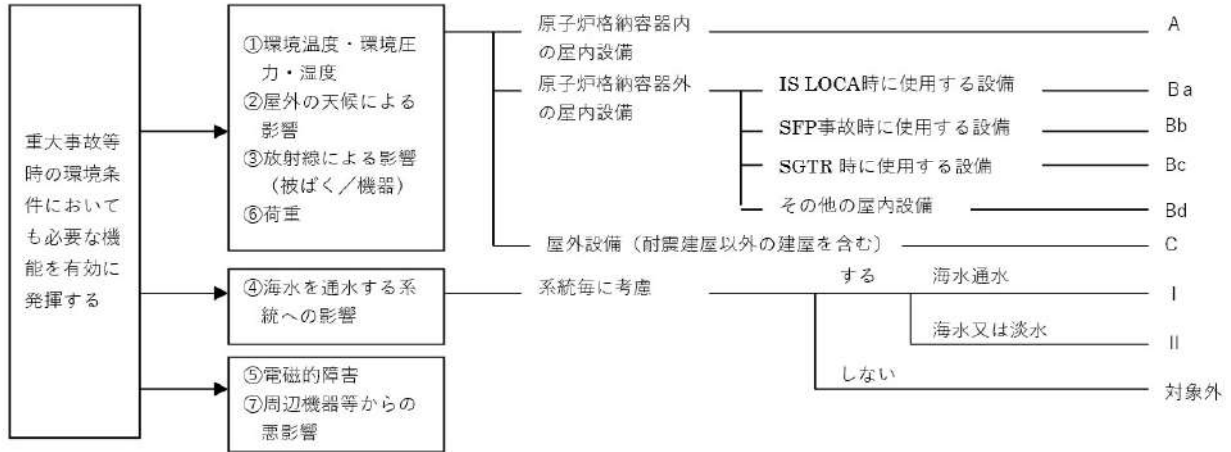


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号
操作の確実性について

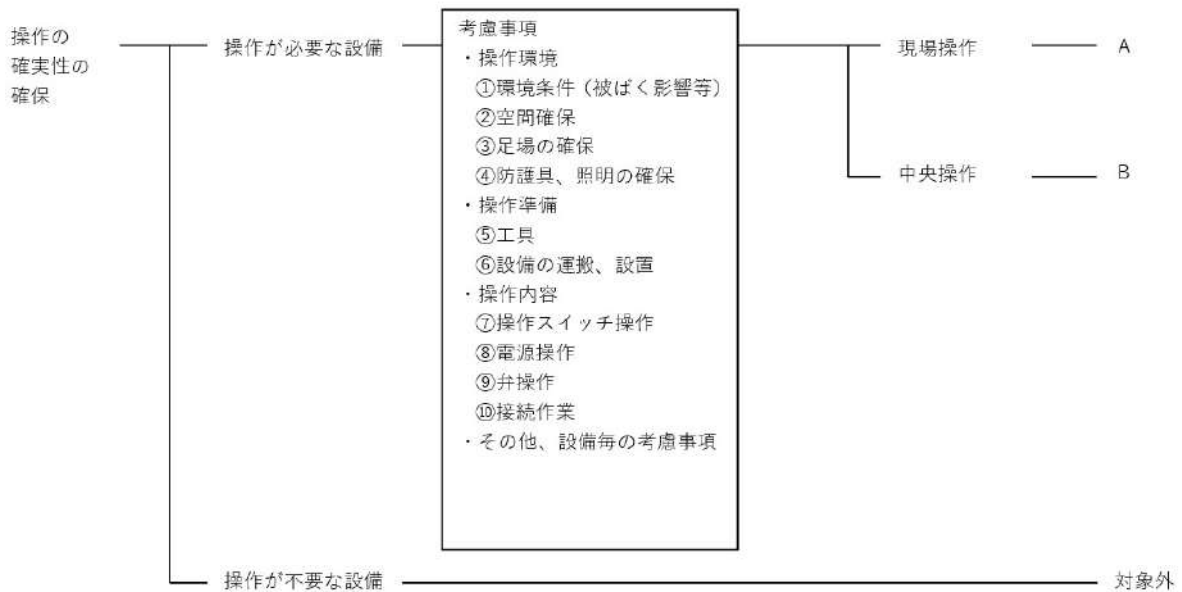


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号
試験又は検査性について

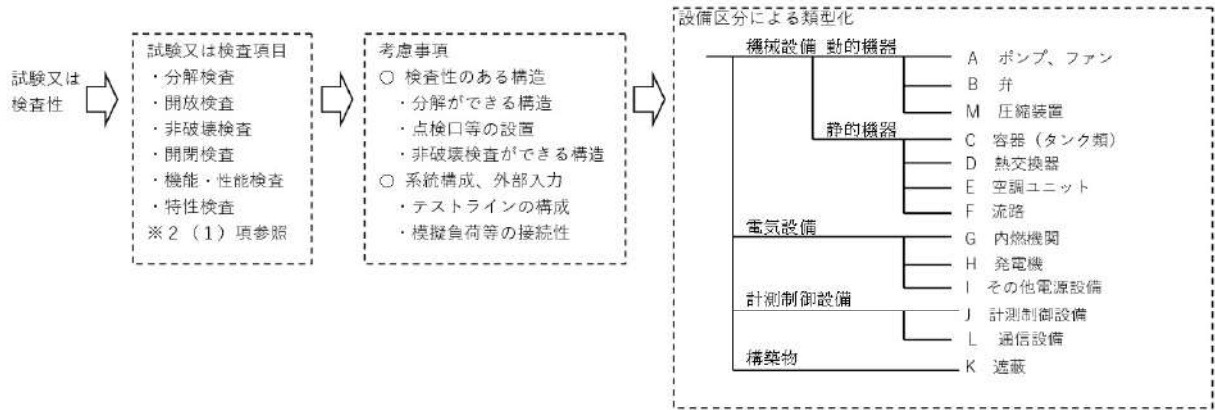


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号
切り替え性について

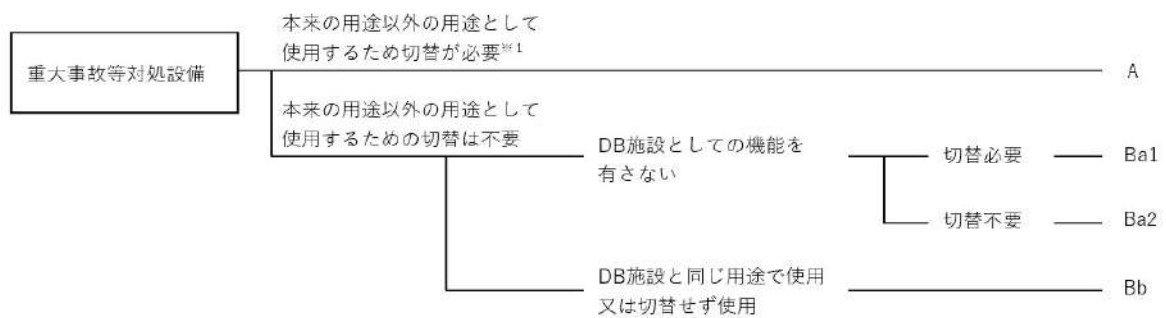


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号
重大事故等対処設備の悪影響防止について

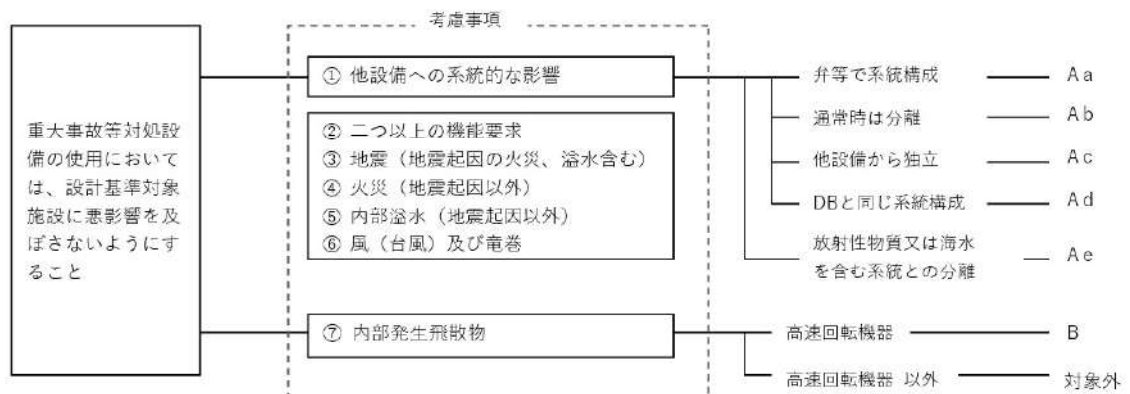

■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号
常設重大事故等対処設備の容量等について

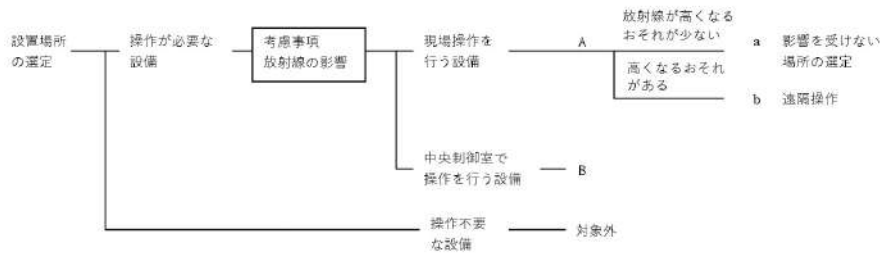


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号
常設重大事故等対処設備の容量等について

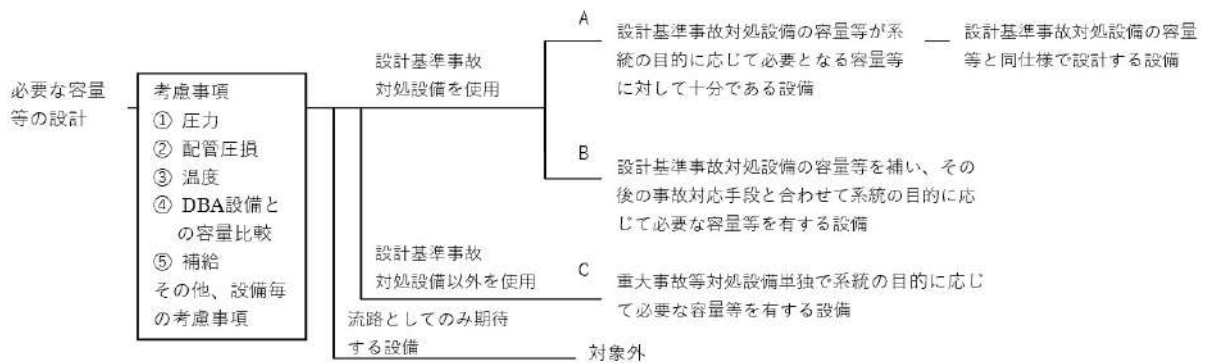


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号
発電用原子炉施設での共用の禁止について

区分	設計方針	関連資料	備考
-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号
常設重大事故防止設備の共通要因故障について

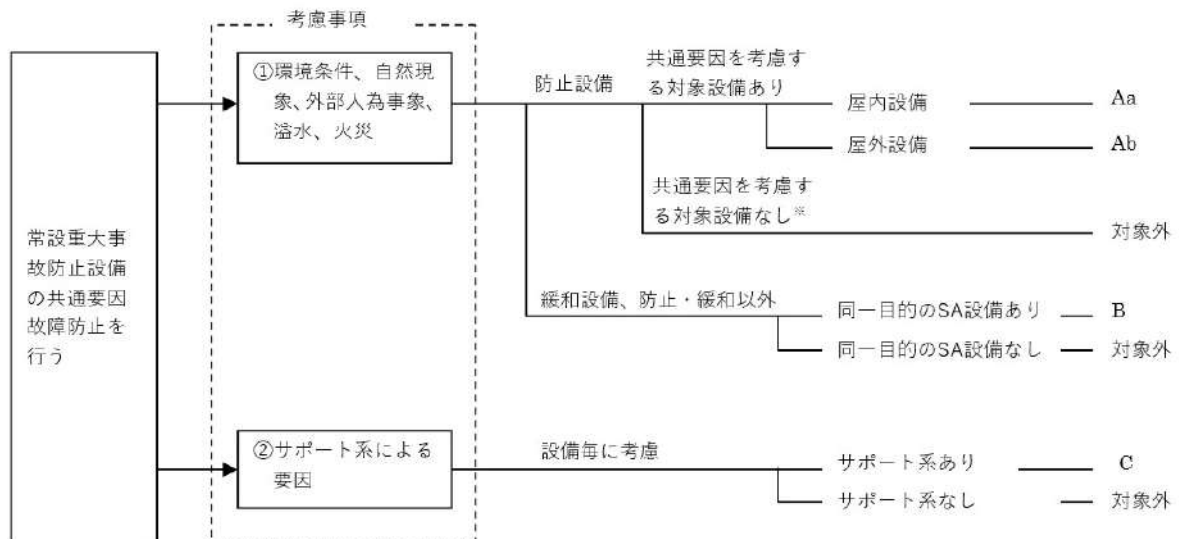


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号
可搬型重大事故等対処設備の容量等について

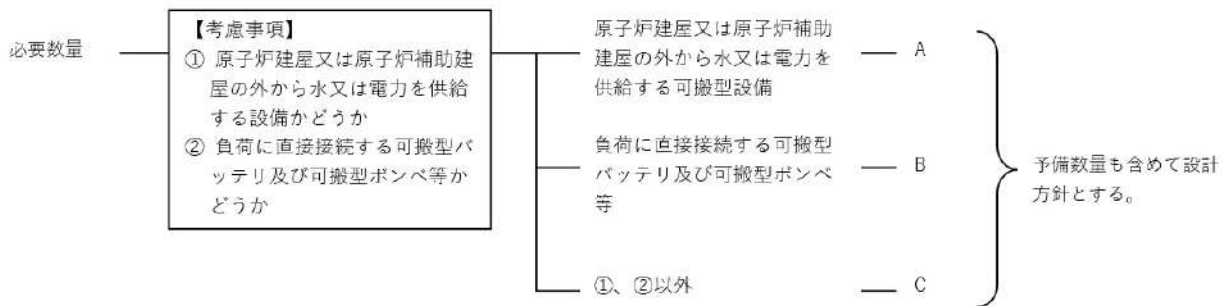


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号
可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について

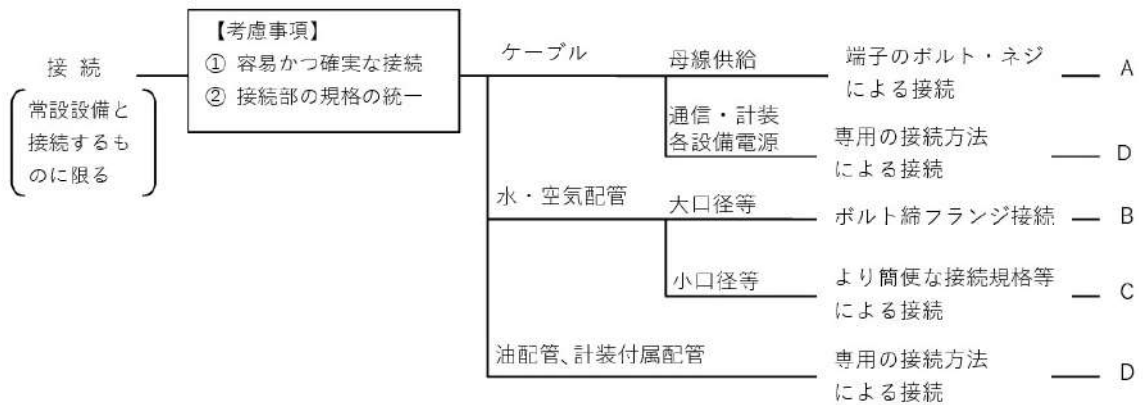


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号
異なる複数の接続箇所の確保について

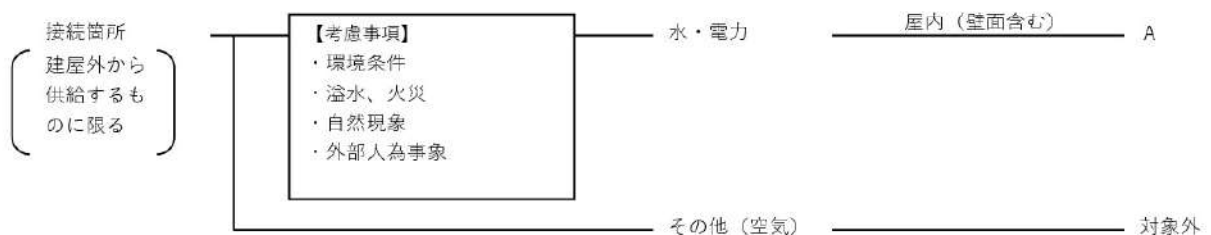

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号
可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

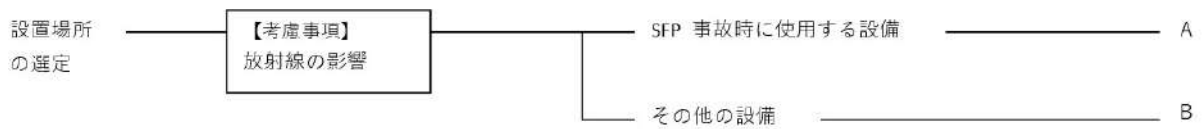


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号
保管場所について

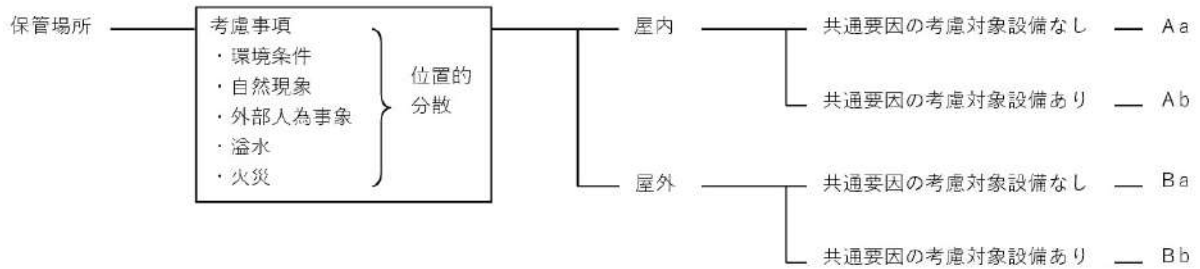

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号
アクセスルートについて




■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号
重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について

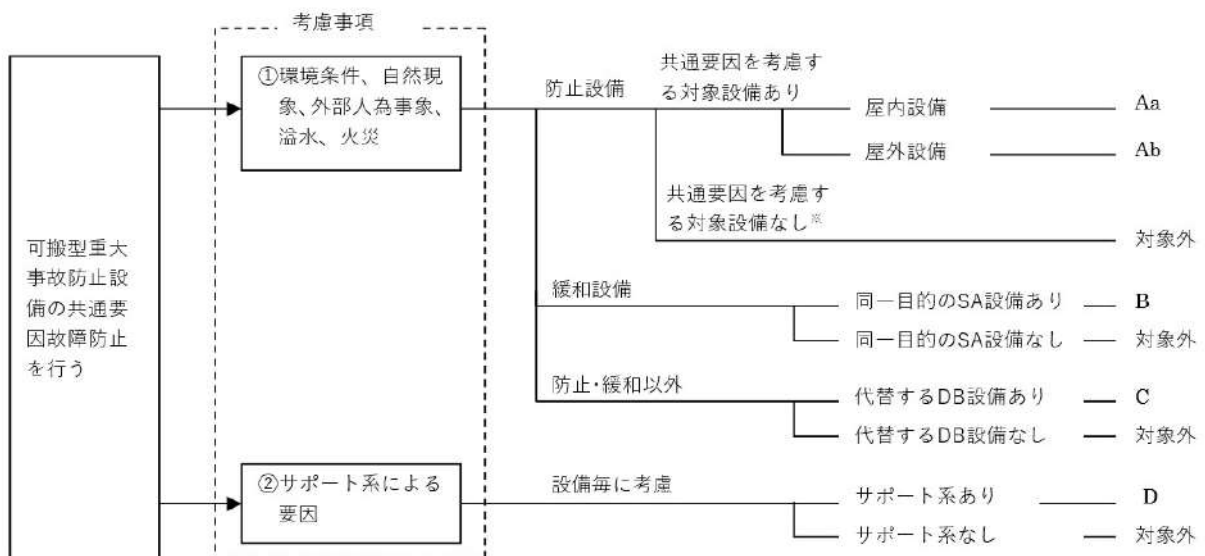


4 5 - 2 配置図

凡例


 : 設計基準事故対処設備等

 : 重大事故等対処設備

原子炉建屋

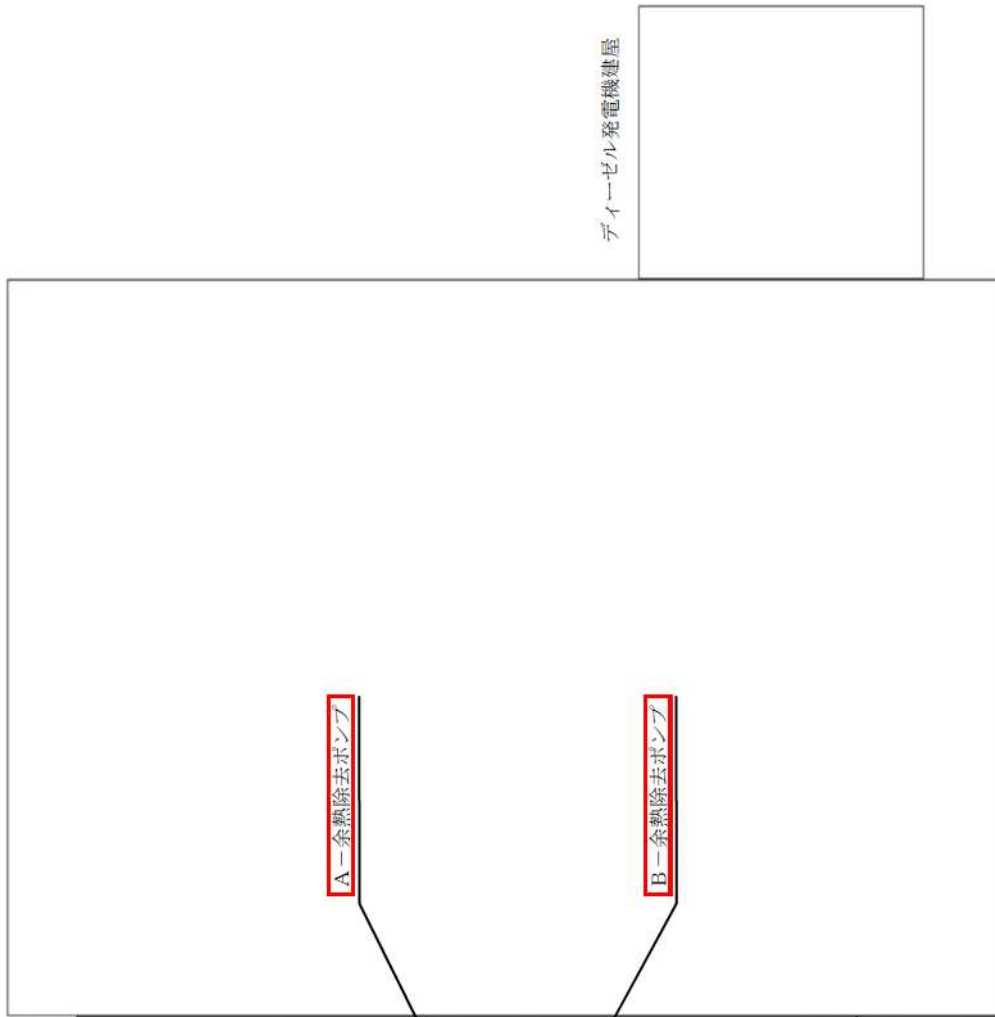


ディーゼル発電機建屋



A-高圧注入ポンプ


原子炉補助建屋

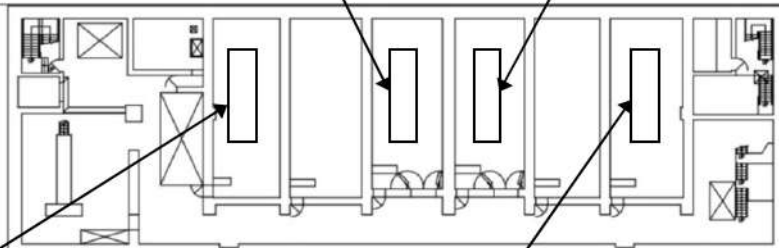


B-高圧注入ポンプ


電気建屋


T.P. -1.7m

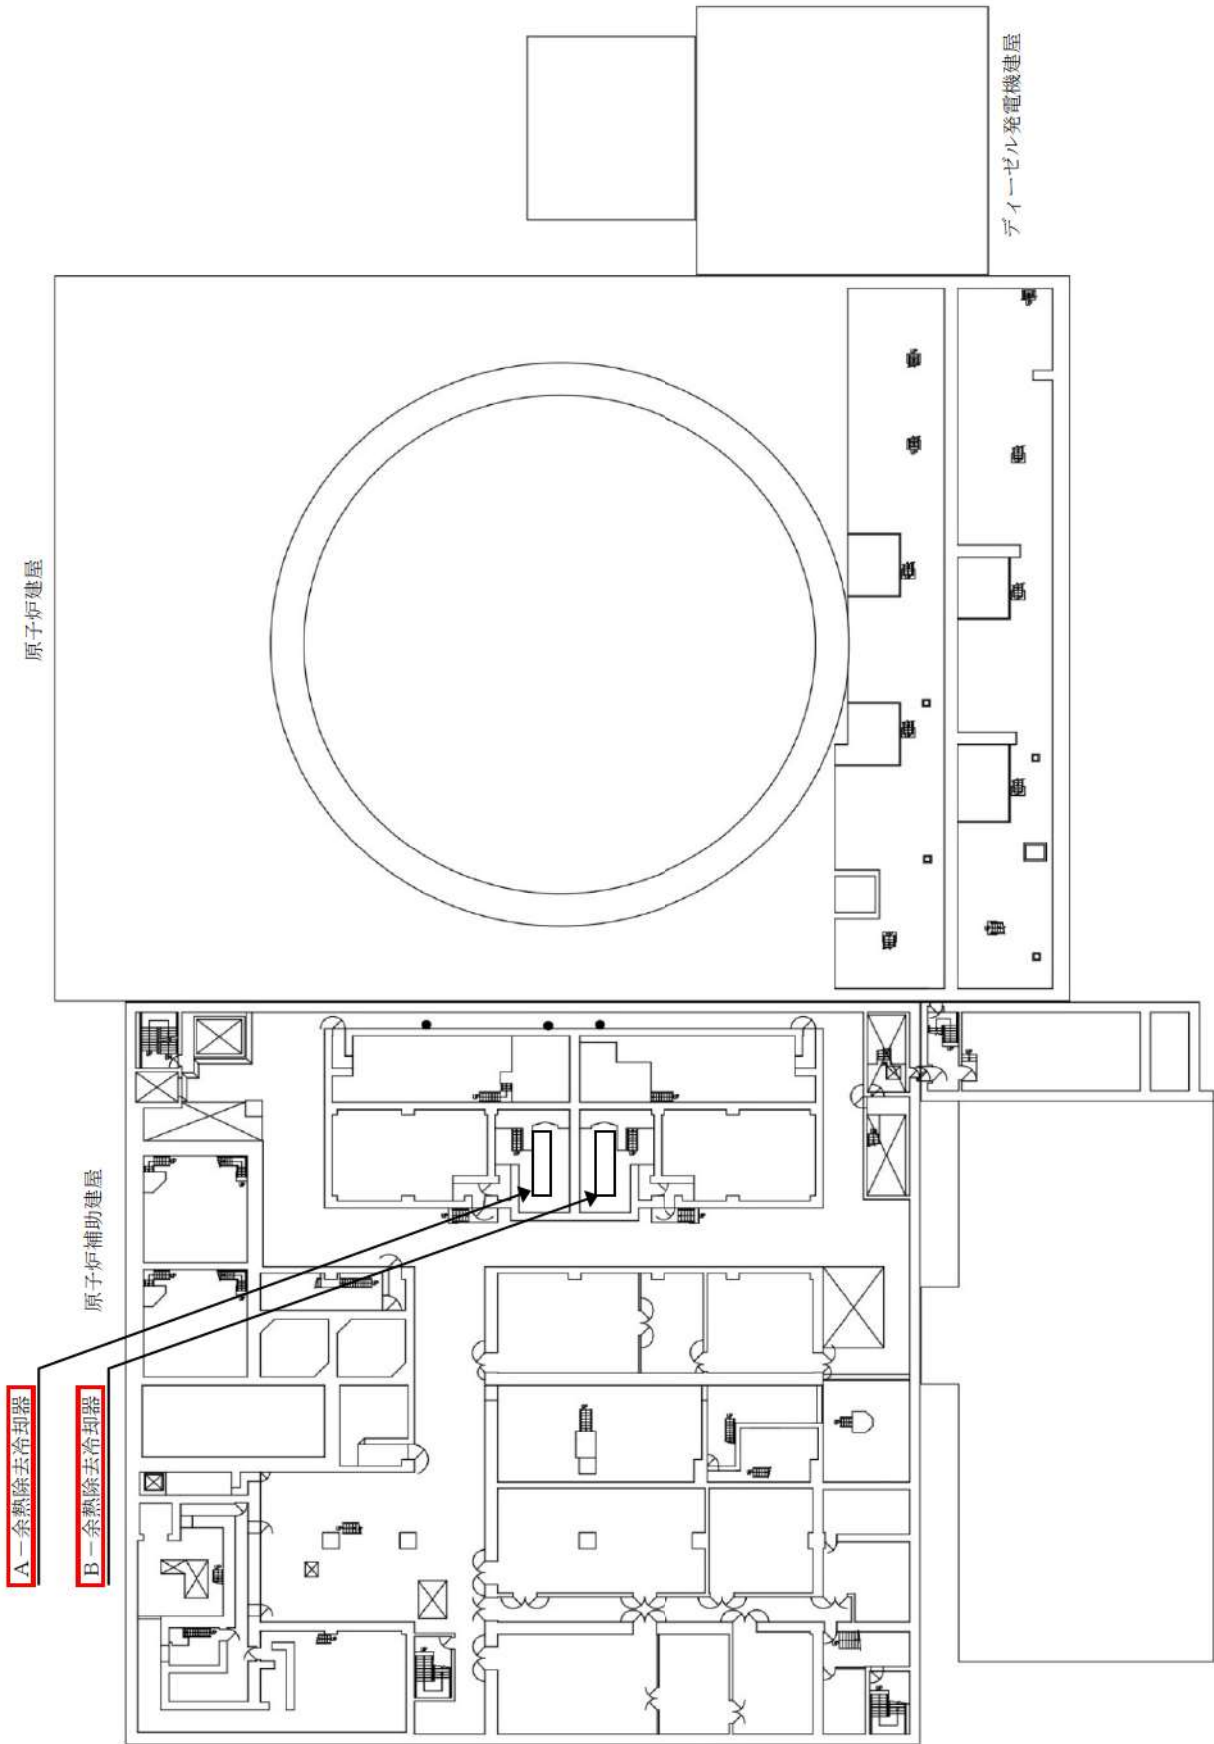


T. P. 2. 3m

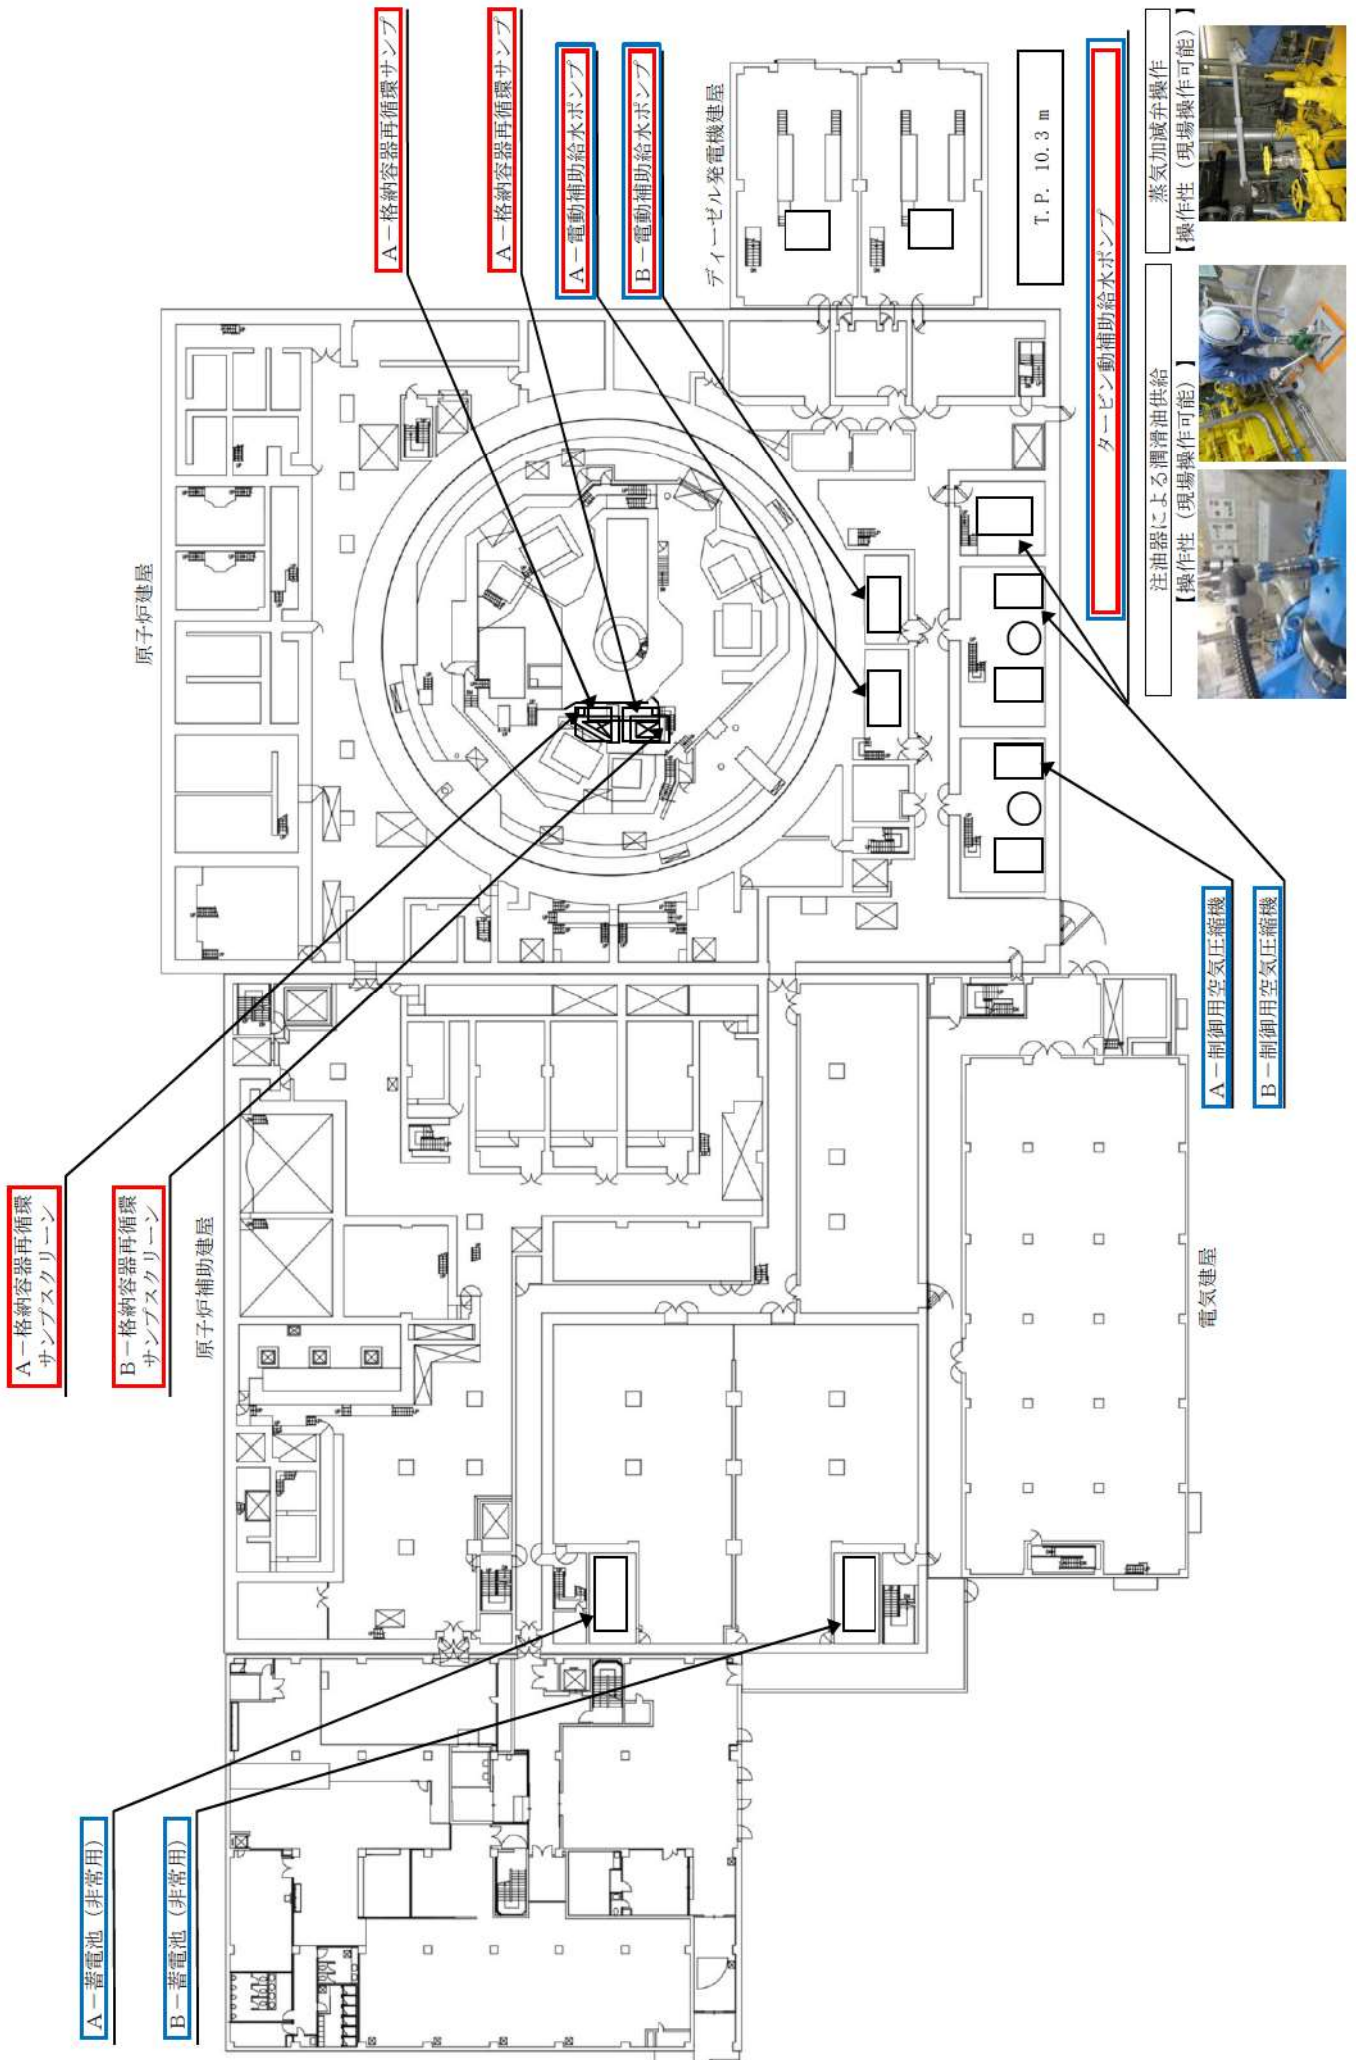

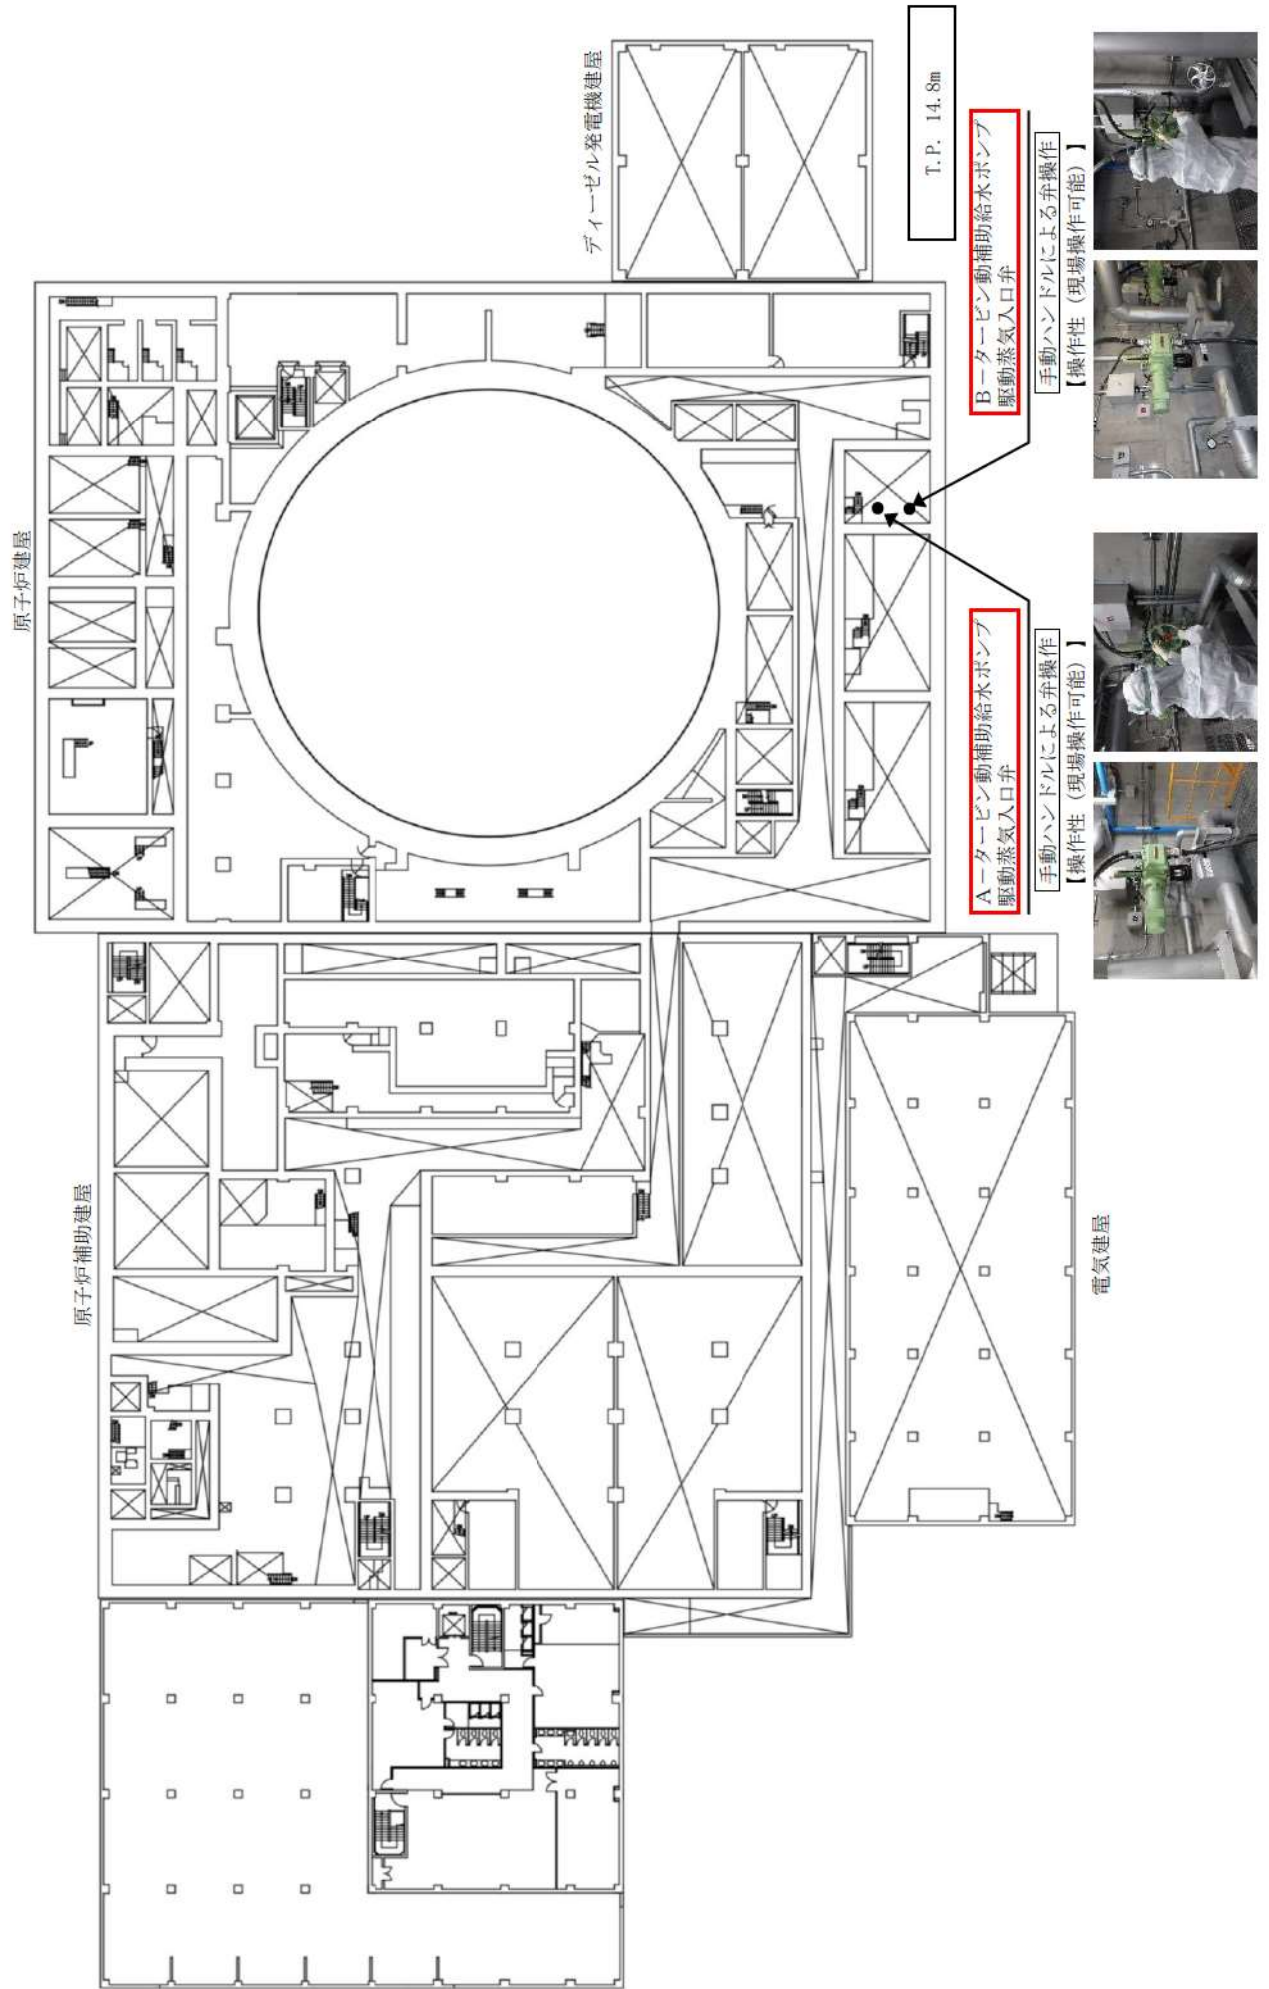


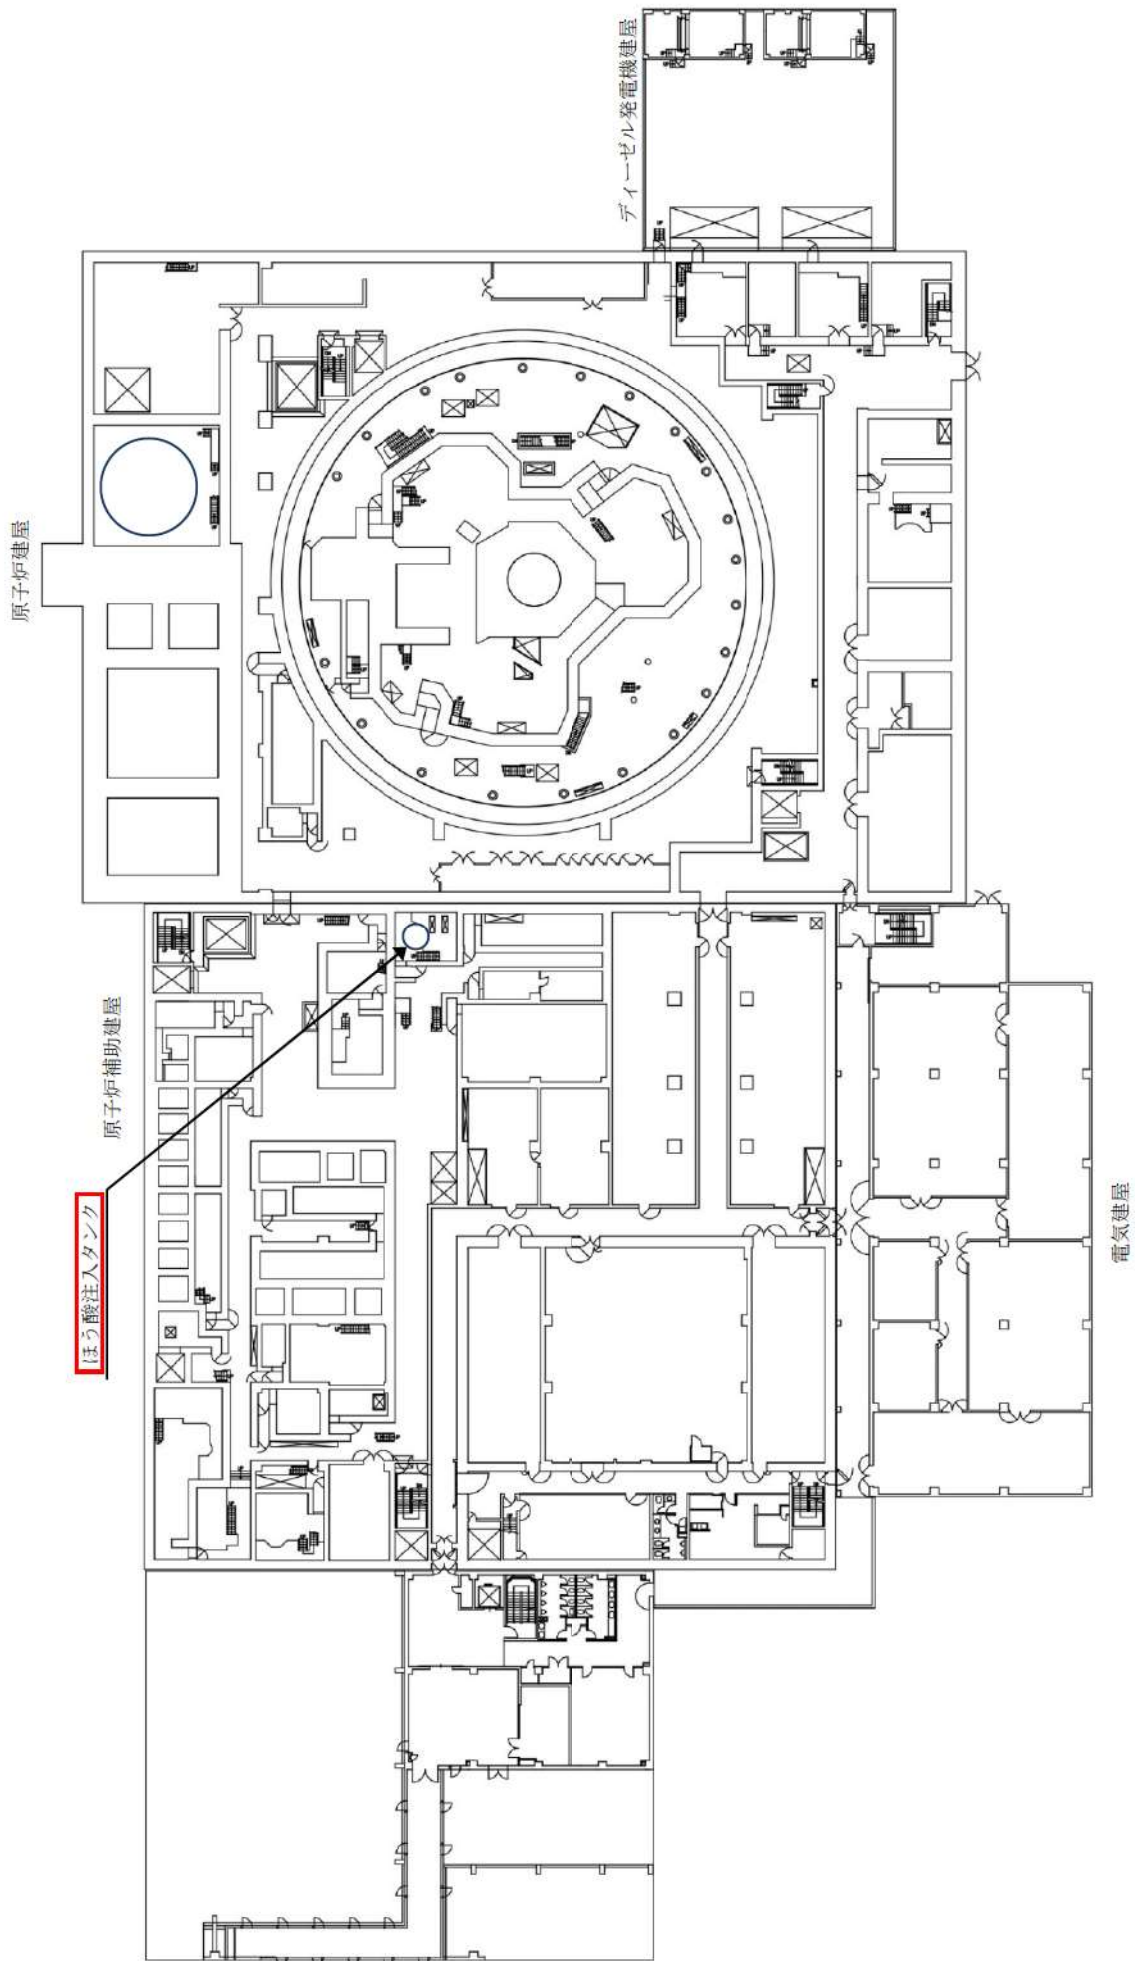

T.P. 17.8m

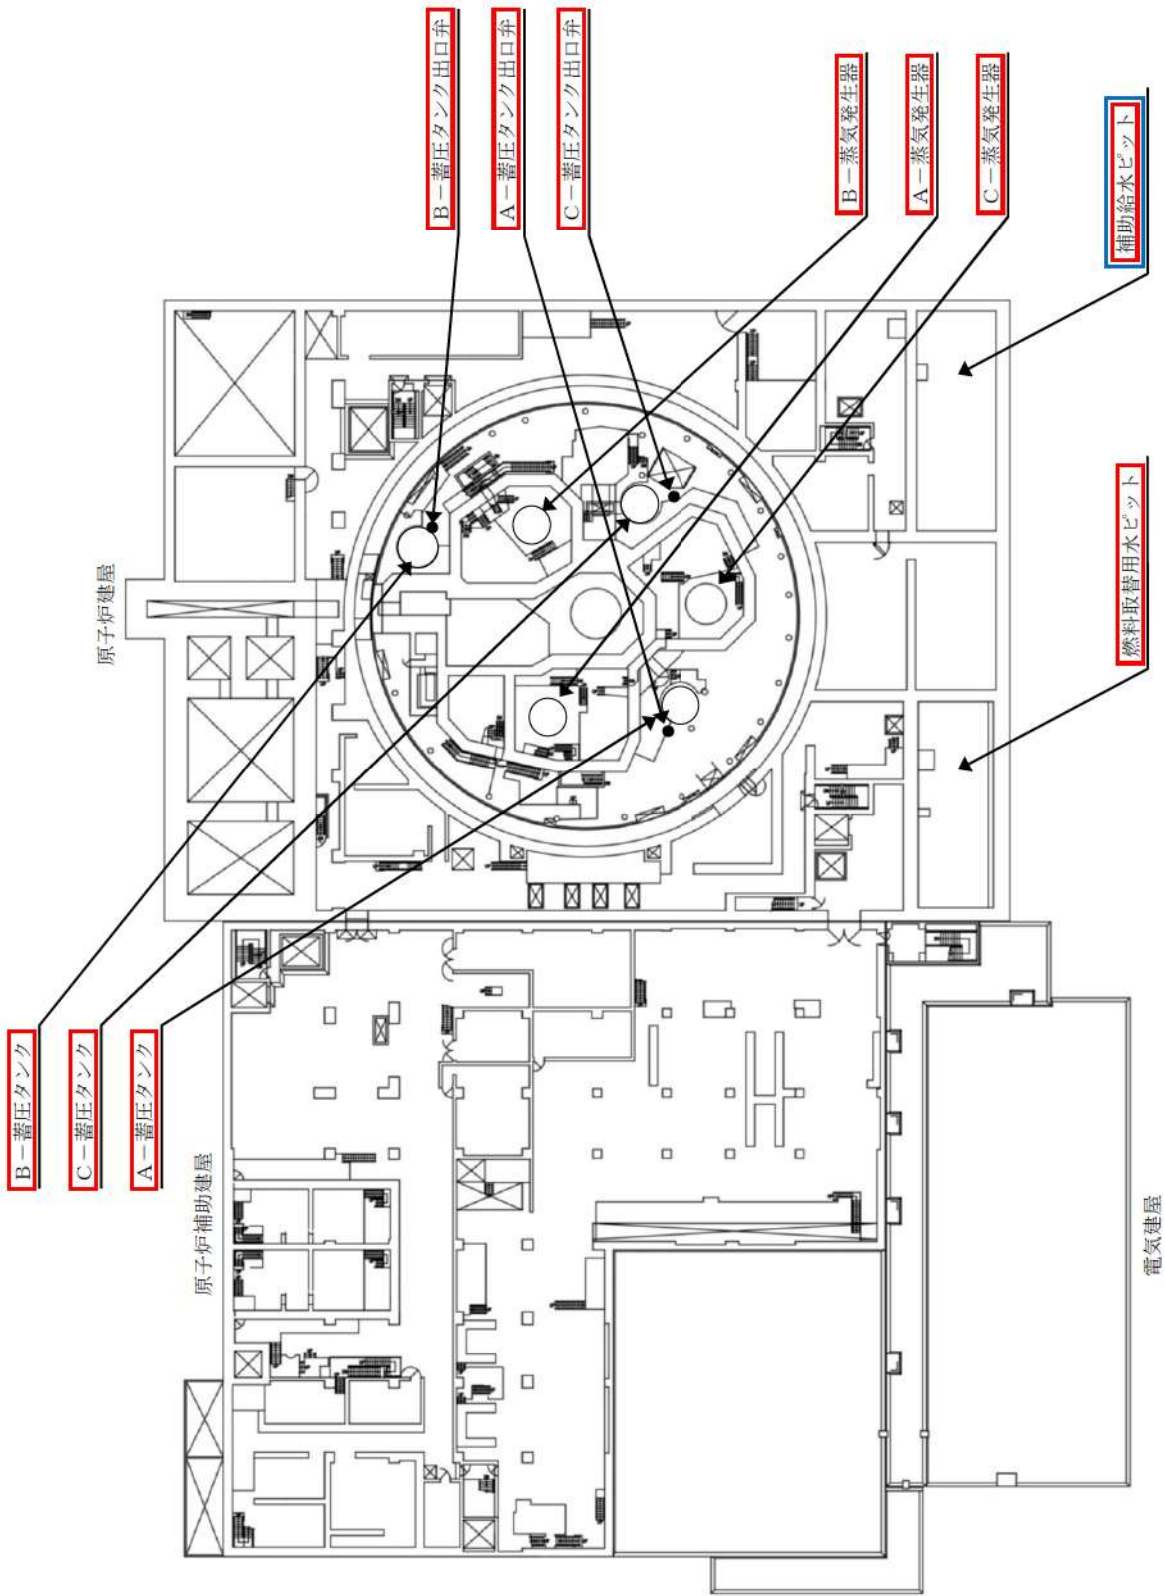

T.P. 24.8m

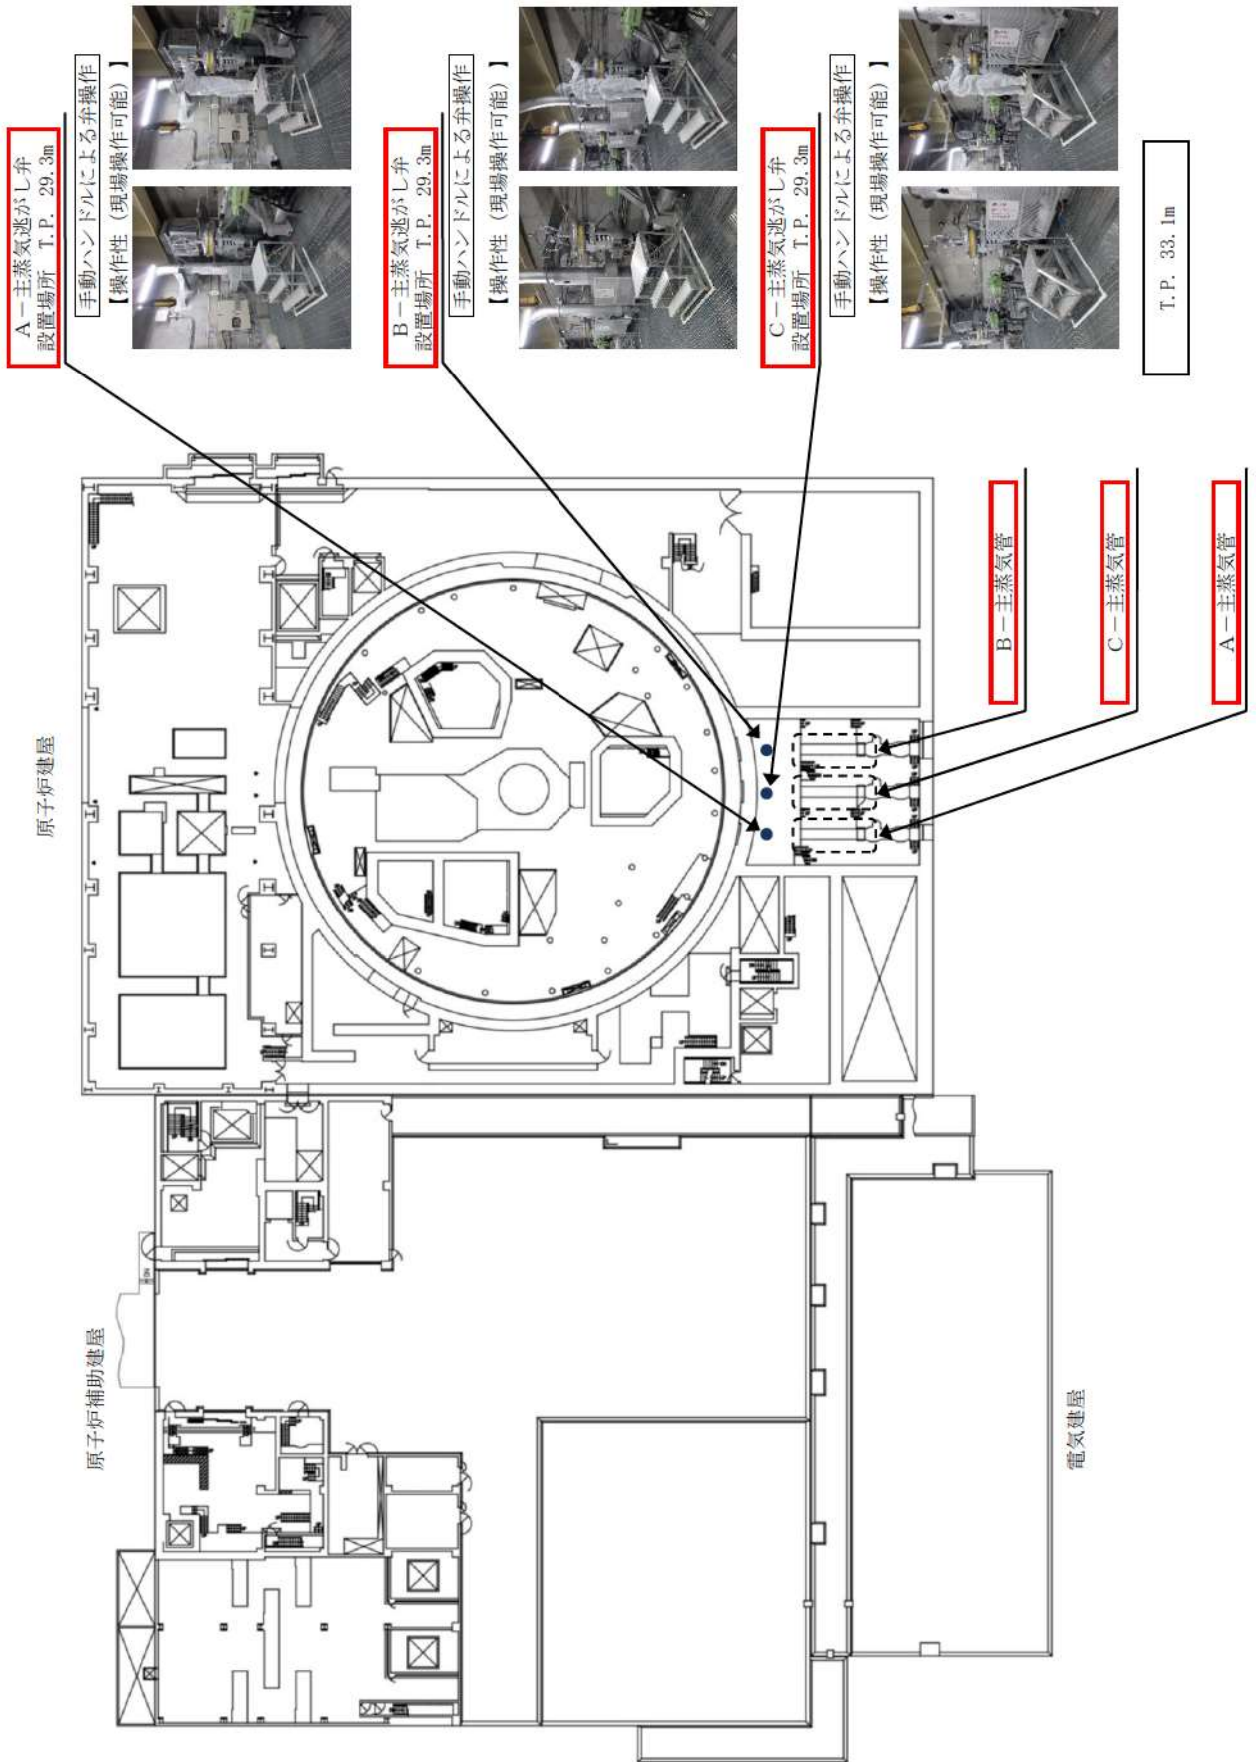

原子炉建屋

原子炉補助建屋

電気建屋

A-加圧器逃がし弁
設置場所 T.P. 33.1m

B-加圧器逃がし弁
設置場所 T.P. 33.1m

T.P. 40.3m

4 5 - 3 試験・検査説明資料

泊常備貯蔵設備 点検計画

機種又は品名	装置名(略称)	形式の 型番	点検及び点検の項目	検査方式 (又は 検査 頻度)	検査点 検査項目	備考 (①内は使用する検査設備番号)
機種別装置の取扱説明書及び 点検記録簿 【燃料取替用水設備】	SRPJA 3 A 燃料取替用水ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPLA 3 A 燃料取替用水ポンプ用駆動機	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJB 3 B 燃料取替用水ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SRPJM 3 B 燃料取替用水ポンプ用駆動機	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断：2M《運転運転時》)
	SV-RP-012 3 燃料取替用水加給器入口弁	高	分解点検	1 30M	84 1次系弁検査	
	SV-RP-018 3 燃料取替用水浄化戻りライン燃料取替用水加給器入口 側調整弁	高	分解点検	1 30M	84 1次系弁検査	
	SV-RP-025 燃料取替用水ポンプキャビティ浄化ライン燃料取替用水ポンプ入口 調整弁	高	分解点検	2 60M	84 1次系弁検査	
	SV-RP-015 3 燃料取替用水加給器出口調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	7 5M 7 5M	85 1次系安全弁検査	
	その他の機器 1式	高	分解点検 他	1 C 1 30M	85 1次系安全弁検査	
	SRPV-451A 3 A 加圧器スプレイ弁	高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換機)	1 3M 1 3M	84 1次系弁検査	
SRPV-451B 3 B 加圧器スプレイ弁	高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換機)	1 3M 1 3M	84 1次系弁検査		
SRPV-452A 3 A 加圧器調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	1 C 2 6M	11 加圧器調整弁調整検査 13 加圧器調整弁分解検査		
SRPV-452B 3 B 加圧器調整弁	高	機種・性能検査 分解点検	1 C 2 6M	12 加圧器調整弁調整検査 11 加圧器調整弁分解検査		
SRCHA 3 A 酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換機)	1 3M 1 3M	6 酸素発生器酸素発生検査 伝送管検：3, 3 8 6 本		
SRCHB 3 B 酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換機)	1 3M 1 3M	6 酸素発生器酸素発生検査 伝送管検：3, 3 8 6 本		
SRCHC 3 C 酸素発生器	高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換機)	1 3M 1 3M	6 酸素発生器酸素発生検査 伝送管検：3, 3 8 6 本		

【1 次系燃料の管理設備】

北海道電力株式会社 泊発電所

3号機 第2保全サイクル

定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備

検 査 名：加圧器逃がし弁機能検査

要領書番号：HT3-11



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：加圧器逃がし弁漏えい検査
要領書番号：HT3-12



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：加圧器逃がし弁分解検査
要領書番号：HT3-13



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊場番付3号機 点検計画

機種又は品名	装置名(機種名)	部品の重要度	点検及び点検の項目	検査方式 (又は 検査 頻度)	検査点	備考 (①内は使用する検査器(機材等))
機種又は品名 機種別装置の取扱説明書及び 点検表 【燃料取替用水設備】	SOPFA 3 A 燃料取替用水ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断: 2M (運転運転時))
		高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断: 2M (運転運転時))
		高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断: 2M (運転運転時))
		高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	83 1次系ポンプ機前検査	(駆動診断: 2M (運転運転時))
		高	機種・性能検査 分解点検	5 M 5 M	84 1次系弁検査	
		高	機種・性能検査 分解点検	1 30M 1 30M	84 1次系弁検査	
		高	機種・性能検査 分解点検	1 30M 1 30M	84 1次系弁検査	
		高	機種・性能検査 分解点検	2 60M 2 60M	84 1次系弁検査	
		高	機種・性能検査 分解点検	7 8M 7 8M	85 1次系安全弁検査	
		高	機種・性能検査 分解点検	7 8M 7 8M	85 1次系安全弁検査	
		高	機種・性能検査 分解点検	7 8M 7 8M	85 1次系安全弁検査	
		機種又は品名 機種別装置の取扱説明書及び 点検表 【燃料取替用水設備】	SOPV-451A 3 A 加圧器スプレイ弁	高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)	1 C 1 30M 1 3M
高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)			1 3M 1 3M	84 1次系弁検査	
高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)			1 3M 1 3M	84 1次系弁検査	
高	機種・性能検査 分解点検 (海産品交換時)			1 3M 1 3M	84 1次系弁検査	
高	機種・性能検査 分解点検			1 C 2 6M	11 加圧器逃がし弁機前検査	
高	機種・性能検査 逃がし弁検査			2 6M 1 C	13 加圧器逃がし弁分解検査	
高	機種・性能検査 分解点検			1 C 2 6M	13 加圧器逃がし弁機前検査	
高	機種・性能検査 逃がし弁検査			2 6M 1 C	13 加圧器逃がし弁分解検査	
高	機種・性能検査 分解点検			1 C 2 6M	11 加圧器逃がし弁機前検査	
高	機種・性能検査 逃がし弁検査			2 6M 1 C	13 加圧器逃がし弁分解検査	
高	機種・性能検査 分解点検			1 C 2 6M	12 加圧器逃がし弁機前検査	
機種又は品名 機種別装置の取扱説明書及び 点検表 【1次系燃料の循環設備】	SOPV-452A 3 A 加圧器逃がし弁			高	2次側スラッジ・スケール除去 開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 2 6M	6 酸素発生時燃料管体検査	伝導管数: 3, 3 8 6本
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	
		高	開放点検 (海産品交換時)	1 3M 1 3M	6 酸素発生時燃料管体検査	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：蒸気発生器伝熱管体積検査
要領書番号：HT 3-6





枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊船要請の型機 点検計画

機種又は品名	登録名(略称)	保安の重要度	点検及び検査の項目	検査方式 (又は 検査)	検査点	備 考 (〇内は適用する検査箇所を示す)	
原子炉等規制施設 【一次発着時の停船設備】	3V-507-057 3 C-1 加圧器安全弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1.3M 1.3M	8 加圧器安全弁燃焼検査 10 加圧器安全弁分解検査		
	その他機器 1式	高	分解点検 他	1C~ 1.6M	9 加圧器安全弁磨き検査		
	3RV-5015 3 A-1 主機 気バス隔離弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1.3M 1.3M	84.1 次系弁検査		
	3RV-5025 3 B-1 主機 気バス隔離弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1.3M 1.3M	84.1 次系弁検査		
	3RV-5026 3 C-1 主機 気バス隔離弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1.3M 1.3M	84.1 次系弁検査		
	3RV-5010 3 A-1 主機 気速出し弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他) 磨き検査	1C 1.3M 1C	27 主機気速出し弁燃焼検査 28 主機気速出し弁磨き検査		
	3RV-5020 3 B-1 主機 気速出し弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他) 磨き検査	1C 1.3M 1C	27 主機気速出し弁燃焼検査 28 主機気速出し弁磨き検査		
	3RV-5030 3 C-1 主機 気速出し弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他) 磨き検査	1C 1.3M 1C	27 主機気速出し弁燃焼検査 28 主機気速出し弁磨き検査		
	原子炉等規制施設 【主機室・主機本設備】	3TV-500A 3 A-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1C 1.3M	61.タービンバス弁燃焼検査	
		3TV-500B 3 B-タービンバス弁	高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1C 1.3M	61.タービンバス弁燃焼検査	
3TV-500C 3 C-タービンバス弁		高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1C 1.3M	61.タービンバス弁燃焼検査		
3TV-500D 3 D-タービンバス弁		高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1C 1.3M	61.タービンバス弁燃焼検査		
3TV-500E 3 E-タービンバス弁		高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1C 1.3M	61.タービンバス弁燃焼検査		
3TV-500F 3 F-タービンバス弁		高	燃焼・性能試験 分解点検 (消耗品交換他)	1C 1.3M	61.タービンバス弁燃焼検査		
3V-FW-538A 3 A-1 主機本設備弁		高	燃焼・性能試験 分解点検	7.5M 7.5M	84.1 次系弁検査		
3V-FW-538B 3 B-1 主機本設備弁		高	燃焼・性能試験 分解点検	7.5M 7.5M	84.1 次系弁検査		
3V-FW-538C 3 C-1 主機本設備弁		高	燃焼・性能試験 分解点検	7.5M 7.5M	84.1 次系弁検査		
3V-FW-538D 3 D-1 主機本設備弁		高	燃焼・性能試験 分解点検	7.5M 7.5M	84.1 次系弁検査		

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：主蒸気逃がし弁機能検査
要領書番号：HT3-27

試原-44



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

45-3-15

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：主蒸気逃がし弁漏えい検査
要領書番号：HT3-28

試原-46



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

45-3-20



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

45-3-21

右場番所3号機 点検計画

機器又は系統名	実名称 (機器名)	保全の 重要度	点検及び試験の項目	保全方式 又は 経度	検査名	備 考 (○は運用する設備試験時)
機器又は系統名 蒸気タービン [蒸気タービンに付属する給 水ポンプ及び炉水循環立上げに 伴う処理設備]	SPW1 3タービン駆動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	5.2M	121 2次系ポンプ機能検査	
			分解点検	5.2M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検 (ダバナ弁手入れ・調整)	1.3M		
	SPW2A 3 A-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
	SPW2A/M 3 A-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M		
			分解点検	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
	SPW2B 3 B-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
			機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
SPW2B/M 3 B-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査		
		分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
		機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査		
SPW1CB 3 B-タービン駆動給水ポンプ	高	機能・性能試験	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
		分解点検	1C	121 2次系ポンプ機能検査		
		機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査	(運転診断：2M (運転運転時))	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：補助給水系機能検査
要領書番号：HT 3-23

試原-60



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

45-3-24



右海軍研究所 設備 点検計画

機器又は系統名	実名称 (機器名)	保安の 重要度	点検及び検査の項目	保安方式 又は 程度	検査名	備 考 (○は運用する設備試験時)
蒸気タービン [蒸気タービンに附属する給 水ポンプ及び貯水設備並びに 給水処理設備]	SCMPAB 3 B-1型圧排3給水加温器	高	開放点検 非破壊試験	5.2M 5.2M	125 2次系新交換器検査 125 2次系新交換器検査	
	SCMPBA 3 A-1型圧排4給水加温器	中	開放点検 非破壊試験	5.2M 5.2M	125 2次系新交換器検査 125 2次系新交換器検査	
	SCMPABE 3 B-1型圧排4給水加温器	高	開放点検 非破壊試験	5.2M 5.2M	125 2次系新交換器検査 125 2次系新交換器検査	
	補助給水蒸	高	確認・性能試験	1C	20 補助給水系統制御検査	
	SCMPZA 3 A-1型水ブースタポンプ	高	分解点検	5.2M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (連続運転時))
	SCMPBE 3 B-1型水ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
蒸気タービン [蒸気タービンに附属する給 水ポンプ及び貯水設備並びに 給水処理設備]	SCMPZC 3 C-1型水ブースタポンプ	高	分解点検	5.2M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (連続運転時))
	SCMPZC 3 C-1型水ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
	SCMPZC 3 C-1型水ブースタポンプ	高	分解点検	5.2M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (連続運転時))
	SCMPZC 3 C-1型水ブースタポンプ	高	分解点検 (カップリンググリス交換)	1.3M		
	SCMPZA 3 A-1型タービン駆主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (連続運転時))
	SCMPLE 3 B-1型タービン駆主給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：2M (連続運転時))
SCMPJ 3-1型タービン駆補助給水ポンプ	SCMPJ12 3-1型補助給水ポンプ用給水ブースタポンプ	高	分解点検	7.8M	120 2次系ポンプ分解検査	(振動診断：3M (定期試験時))
	SCMPJ 3-1型タービン駆補助給水ポンプ	高	確認・性能試験	1C	20 補助給水系統制御検査	(振動診断：3M (定期試験時))

右填寫所の牙機 点検計画

機器又は系統名	実名称 (機器名)	保安の 重要度	点検及び試験の項目	保安方式 又は 程度	検査名	備 考 (○内は適用する定期点検時条件)
蒸気タービン [蒸気タービンに付属する給 水ポンプ及び炉水循環立上り 給水処理設備]	3PW1 3タービン駆動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	5.2M	121 2次系ポンプ機能検査	
			分解点検	5.2M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検 (ダバヤ弁手入止・閉鎖)	1.3M		
	3PW2A 3 A-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
	3PW2A/M 3 A-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M		
			機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
	3PW2B 3 B-電動補助給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))
			分解点検	1.04M	24 補助給水系ポンプ分解検査	
			分解点検	5.2M		
3PW2B/M 3 B-電動補助給水ポンプ用電動機	高	機能・性能試験	1C	23 補助給水系機能検査	(運転診断：3M (定期試験時))	
		分解点検	1.04M			
		分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査	(運転診断：2M (運転運転時))	
3PW13A 3 A-タービン駆動給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査		
		分解点検	3.9M			
		分解点検	3.9M	120 2次系ポンプ分解検査		(運転診断：2M (運転運転時))
3PW13B 3 B-タービン駆動給水ポンプ	高	機能・性能試験	1C	121 2次系ポンプ機能検査		
		分解点検	3.9M			
		分解点検	1C	121 2次系ポンプ機能検査		(運転診断：2M (運転運転時))

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：補助給水系機能検査
要領書番号：HT 3-23

試原-66



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
45-3-29

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第1保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
 (蒸気タービン附属設備)
検 査 名：補助給水系ポンプ分解検査
要領書番号：HT 3-24

試原-62






枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。


45-3-32

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：補助給水系機能検査
要領書番号：HT 3-23



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



泊常備貯る貯槽 点検計画

機種又は機名	装置名(機種名)	貯槽の 型式 容量	点検及び検査の項目	検査方式 又は 頻度	検査点	備 考 (①内は適用する検査時間時)
原子炉冷却系設備 【冷却系設備】	3FCU-011 3 B-冷却除去ポンプミニフロー弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3FCU-014 3-冷却除去Bライン流量制御弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3RY-002 3 A-冷却除去冷却器出口流量制御弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3RCU-013 3 B-冷却除去冷却器出口流量制御弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3FCV-410 3-冷却除去Aライン入口止め弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3RCU-430 3-冷却除去Bライン入口止め弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	33RH1A 3 A-冷却除去冷却器	高	開放点検	1.30M		
	33RH1B 3 B-冷却除去冷却器	高	開放点検	1.30M		
	33RP1A 3 A-冷却除去ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	1 C 5.2M	16 非常用炉心冷却系機器検査 83.1次系ポンプ機器検査	(試験診断：3M(定期試験時))
	33RP1A/M 3 A-冷却除去ポンプ用電動機	高	分解点検 外観点検(清掃点検) 機種・性能検査 分解点検	5.2M 1.2M 1 C 1.04M	17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 18 非常用炉心冷却系機器検査	(試験診断：3M(定期試験時))
	33RP1B 3 B-冷却除去ポンプ	高	機種・性能検査 分解点検	1 C 5.2M	16 非常用炉心冷却系機器検査 83.1次系ポンプ機器検査	(試験診断：3M(定期試験時))
	33RP1B/M 3 B-冷却除去ポンプ用電動機	高	分解点検 外観点検(清掃点検) 機種・性能検査 分解点検	5.2M 1.3M 1 C 1.04M	17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 19 非常用炉心冷却系機器検査	(試験診断：3M(定期試験時))
	3V-RH-002A 3 A-冷却除去ポンプ入口C/V内側隔離弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3V-RH-002B 3 B-冷却除去ポンプ入口C/V内側隔離弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3V-RH-002A 3 A-冷却除去ポンプ再循環ポンプ側入口弁	高	機種・性能検査 分解点検	1 C 7.5M	16 非常用炉心冷却系機器検査	
	3V-RH-002B 3 B-冷却除去ポンプ再循環ポンプ側入口弁	高	機種・性能検査 分解点検	1 C 7.5M	16 非常用炉心冷却系機器検査	
	3V-RH-023A 3-冷却器出口ライン弁	高	機種・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：非常用炉心冷却系機能検査
要領書番号：HT 3-16

試原-72



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：非常用炉心冷却系ポンプ分解検査
要領書番号：HT3-17

試原74



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊常備貯蔵設備 点検計画

機種又は機名	装置名(機種名)	保守の重要度	点検及び保守の項目	保守方式又は頻度	検査点	備考 (①内は適用する検査時間数)
機子甲命部系統電機 【余剰貯蔵設備】	3FCU-011 3 B-余剰除去ポンプミニフロー弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3FCU-014 3-余剰除去Bライン流量制御弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3RY-003 3 A-余剰除去冷却排出口流量制御弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3RCU-013 3 B-余剰除去冷却排出口流量制御弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3FCV-410 3-余剰除去Aライン入口止め弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3RCU-430 3-余剰除去Bライン入口止め弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査	
	3BEH1A 3 A-余剰除去冷却排	高	機體・性能検査 開放点検	1.30M		
	3BEH1B 3 B-余剰除去冷却排	高	機體・性能検査 開放点検	1.30M		(試験動作: 3M (定期試験時))
	3BEP1A 3 A-余剰除去ポンプ	高	機體・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83.1次系ポンプ機體検査 17 非常用冷却系ポンプ分解検査	
	3BEP1A/M 3 A-余剰除去ポンプ用電動機	高	外観点検 (清掃点検) 機體・性能検査 分解点検	1.3M 1.3M 1.04M	16 非常用冷却系電動機検査 16 非常用冷却系電動機検査 16 非常用冷却系ポンプ分解検査	(試験動作: 3M (定期試験時))
3BEP1B 3 B-余剰除去ポンプ	高	機體・性能検査 分解点検	5.2M 5.2M	83.1次系ポンプ機體検査 17 非常用冷却系ポンプ分解検査	(試験動作: 3M (定期試験時))	
3BEP1B/M 3 B-余剰除去ポンプ用電動機	高	外観点検 (清掃点検) 機體・性能検査 分解点検	1.3M 1.3M 1.04M	16 非常用冷却系電動機検査 16 非常用冷却系電動機検査 16 非常用冷却系ポンプ分解検査	(試験動作: 3M (定期試験時))	
3V-RH-002A 3 A-余剰除去ポンプ入口C/V内側隔離弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査		
3V-RH-002B 3 B-余剰除去ポンプ入口C/V内側隔離弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査		
3V-RH-002A 3 A-余剰除去ポンプ再循環ポンプ側入口弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査		
3V-RH-002B 3 B-余剰除去ポンプ再循環ポンプ側入口弁	高	機體・性能検査 分解点検	7.5M 7.5M	84.1次系弁検査		



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

点検要領書 点検対象

機種又は品名	要領書(機種名)	点検の重要度	点検及び点検の項目	検査方式 (又は 検査 頻度)	検査点	備考 (①内は適用する検査時間数)
電子制御弁駆動装置 【余部検査対象】	SV-RH-004B 3 B-1余部除去ポンプ入口逆止弁	高	機能、性状検査 分解点検	7.8M	85 1次系安全弁検査	
	SV-RH-001A 3 A-1余部除去ライオンC/V内側駆動停止弁 3 A-2余部除去BライオンC/V内側駆動停止弁	高	余部漏れ検査 分解点検	7.8M	85 1次系安全弁検査	
	SV-RH-009A 3 A-1余部除去ポンプ再循環ポンプ吸入口逆止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	SV-RH-009B 3 B-1余部除去ポンプ再循環ポンプ吸入口逆止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	その他機器 1式	高	分解点検 他	3C~ 2.60M	84 1次系弁検査	
	駆圧及び駆圧注入弁	高	機能、性状検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査	プラント運転中 【検査時間】 ：3A、3B-1系圧注ポンプ ：3A、3B-2系圧注ポンプ
	駆圧注入弁	高	機能、性状検査	6M	【検査時間】 ：3A、3B-1系圧注ポンプ ：3A、3B-2系圧注ポンプ	
	SVT2 3 A-1駆動器駆動ポンプ	高	機能、性状検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査	
	SVT3 3 B-1駆動器駆動ポンプ	高	開放点検 (清浄他)	1.3M	89 1次系器時検査	
	SVT-P 3 A-1駆動器駆動ポンプ	高	開放点検 (清浄他)	1.3M	89 1次系器時検査	
	SVT-P 3 B-1駆動器駆動ポンプ	高	内面点検	1.30M	1.30M	
	電子制御弁駆動装置 【非常用伊心冷却器備	SS1PA 3 A-1駆圧注入ポンプ	高	機能、性状検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査
SS1PA/M 3 A-1駆圧注入ポンプ用電動機		高	分解点検	1.04M	17 非常用伊心冷却系ポンプ分解検査	
SS1PA/M 3 A-1駆圧注入ポンプ用電動機		高	外観点検 (清浄他交換)	5.2M		
SS1PA/M 3 A-1駆圧注入ポンプ用電動機		高	機能、性状検査	1.3M		(駆動診断：3M (定時試験時))
SS1PB 3 B-1駆圧注入ポンプ		高	機能、性状検査	1.04M		(駆動診断：3M (定時試験時))
SS1PB/M 3 B-1駆圧注入ポンプ用電動機		高	外観点検 (清浄他交換)	1.3M		
SS1PB/M 3 B-1駆圧注入ポンプ用電動機		高	機能、性状検査	1C	16 非常用伊心冷却系機器検査	(駆動診断：3M (定時試験時))
SS1IA 3 A-1駆圧タンク		高	分解点検	1.04M	17 非常用伊心冷却系ポンプ分解検査	
SS1IB 3 B-1駆圧タンク		高	マンホール増し締め	1.80M		
SS1IC 3 C-1駆圧タンク		高	マンホール増し締め	1.3M		
SS1IA/C 3 C-1駆圧タンク		高	開放点検	1.30M		
SS1IB/C 3 B-1駆圧タンク		高	マンホール増し締め	1.3M		
SS1IC/C 3 C-1駆圧タンク	高	マンホール増し締め	1.30M			
SS1IB/C 3 B-1駆圧タンク	高	マンホール増し締め	1.30M			
SS1IC/C 3 C-1駆圧タンク	高	マンホール増し締め	1.30M			



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊常備貯蔵型機 点検計画

機種又は機名	業務名(機種名)	点検の重要度	点検及び点検の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備考 (①内は適用する検査時間表)
電子制御型発電機 【余励磁装置機】	SV-RH-004B 3 B—余励磁去磁ランプ入口遮断レシキ	高	機能、性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	85 1次系安全弁検査	
	SV-RH-001A 3 A—余励磁去磁ランプ入口遮断レシキ/V内側駆動停止弁 3 B—余励磁去磁ランプ入口遮断レシキ/V内側駆動停止弁	高	性能点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	SV-RH-009A 3 A—余励磁去磁ランプ駆動ランプ駆入口遮断レシキ	高	性能点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	SV-RH-009B 3 B—余励磁去磁ランプ駆動ランプ駆入口遮断レシキ	高	性能点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	その他機器 1式	高	性能点検 他	3C～ 2.60M		
	駆圧及び起圧投入弁	高	機能、性能検査	1C	16 非常用起心冷却系機器検査	プラント運転中 【列検時間】 3A, 3B—常時運転時 3A, 3B—非常時運転時
	駆圧投入弁	高	機能、性能検査	6M	16 非常用起心冷却系機器検査	
	SVT2 3 A—起動監視装置ランプ	高	機能、性能検査	1C	16 非常用起心冷却系機器検査	
	SVT3 3 B—起動監視装置ランプ	高	機能点検 (清浄他)	1.3M	89 1次系監視検査	
	SVT-P 3 A—起動監視装置ランプ	高	機能点検 (清浄他)	1.3M	89 1次系監視検査	
電子制御型発電機 【非常用起心冷却器機】	SS1P/A 3 A—駆圧投入ランプ	高	機能、性能検査 分解点検	1.04M 5.2M	16 非常用起心冷却系機器検査 17 非常用起心冷却系ポンプ分解検査	(駆動診断：3M (定時運転時))
	SS1P/A/M 3 A—駆圧投入ランプ用電動機	高	外部点検 (清浄油交換) 機能、性能検査	1.3M 1C	16 非常用起心冷却系機器検査	(駆動診断：3M (定時運転時))
	SS1P/B 3 B—駆圧投入ランプ	高	機能、性能検査 分解点検	1.04M 5.2M	16 非常用起心冷却系機器検査 17 非常用起心冷却系ポンプ分解検査	(駆動診断：3M (定時運転時))
	SS1P/B/M 3 B—駆圧投入ランプ用電動機	高	外部点検 (清浄油交換) 機能、性能検査	1.3M 1C	16 非常用起心冷却系機器検査	(駆動診断：3M (定時運転時))
	SS1I/A 3 A—駆圧タンク	高	機能点検 マンホール増し締め	1.80M 1.3M		
	SS1I/B 3 B—駆圧タンク	高	機能点検 マンホール増し締め	1.90M 1.3M		
	SS1I/C 3 C—駆圧タンク	高	機能点検 マンホール増し締め	1.30M 1.3M		
	SS1I/3 3—ほう酸投入タンク	高	機能点検 マンホール増し締め	1.30M 1.3M		

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：非常用炉心冷却系機能検査
要領書番号：HT 3-16

試原-84



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

45-3-49

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：非常用炉心冷却系ポンプ分解検査
要領書番号：HT3-17

試原-86



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊常備貯る型機 点検計画

機種又は品名	要領表(略称)	点検の重要度	点検及び点検の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備考 (①内は適用する検査時間表)	
機種又は品名 電子制御弁駆動装置 【余部除去装置】	SV-RH-004B 3 B—余部除去ポンプ入口逆止弁	高	機能、性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	85 1次系安全弁検査 86 1次系安全弁検査		
	SV-RH-001A 3 A—余部除去ライオンC/V内側駆動停止弁 3 B—余部除去BライオンC/V内側駆動停止弁	高	余部除去ポンプ	7.8M	85 1次系安全弁検査		
	SV-RH-009A 3 A—余部除去ポンプ駆動電圧ポンプ入口逆止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査		
	SV-RH-009B 3 B—余部除去ポンプ駆動電圧ポンプ入口逆止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査		
	その他機器 1式	高	分解点検 他	3.5~ 2.60M	84 1次系弁検査		
	駆圧及び駆圧注入弁	高	機能、性能検査	1C	16 非常用駆圧ポンプ駆動検査	プラント運転中 【検査時間】 3A, 3B—駆動電圧ポンプ 3A, 3B—駆動電圧ポンプ	
	駆圧注入弁	高	機能、性能検査 (体積監視含む)	6M	16 非常用駆圧ポンプ駆動検査		
	SVT2 3 A—駆動電圧駆動電圧ポンプ 3 B—駆動電圧駆動電圧ポンプ	高	機能、性能検査	1C	16 非常用駆圧ポンプ駆動検査		
	SVT3 3 B—駆動電圧駆動電圧ポンプ	高	開放点検 (清浄他)	1.3M	89 1次系駆動検査		
	SSP-P 3—燃料駆動電圧ポンプ	高	内圧点検	1.30M	89 1次系駆動検査		
電子制御弁駆動装置 【非常用駆圧ポンプ駆動装置】	SSPIA 3 A—駆圧注入ポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	1C 1.04M	16 非常用駆圧ポンプ駆動検査 17 非常用駆圧ポンプ駆動検査	(駆動診断: 3M (定時検査時))	
	SSPIA/M 3 A—駆圧注入ポンプ用電動機	高	外観点検 (清浄油交換) 機能、性能検査	5.2M 1.3M		(駆動診断: 3M (定時検査時))	
	SSPIB 3 B—駆圧注入ポンプ	高	機能、性能検査 分解点検	1.04M 5.2M	16 非常用駆圧ポンプ駆動検査 17 非常用駆圧ポンプ駆動検査	(駆動診断: 3M (定時検査時))	
	SSPIB/M 3 B—駆圧注入ポンプ用電動機	高	外観点検 (清浄油交換) 機能、性能検査	1.3M 1C		(駆動診断: 3M (定時検査時))	
	SSPIA 3 A—駆圧タンク	高	開放点検 マンホール増し締め	1.80M 1.3M			
	SSPIB 3 B—駆圧タンク	高	開放点検 マンホール増し締め	1.90M 1.3M			
	SSPIA/C 3 C—駆圧タンク	高	開放点検 マンホール増し締め	1.30M 1.3M			
	SSPIB 3—ほう酸注入ポンプ	高	開放点検 マンホール増し締め	1.30M 3.3M			



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

柏崎原子力発電所 点検計画

機組又は系統名	業務名(種別名)	作業の重要度	点検及び作業の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備考 (①内は適用する検査頻度を示す)	
原子炉冷却系統 [非常用炉心冷却系設備]	3V-31-029 3-1-1 高圧注入ポンプ出口遮断弁出口遮断弁	低	分解点検	2.60M	84 1次系点検		
	3V-31-028 3-1-2 高圧注入ポンプ出口遮断弁入口遮断弁	低	分解点検	2.60M	84 1次系点検		
	3V-31-024 3-1 高圧側高圧注入ライン止め弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
		分解点検	高	分解点検	7.6M		
	3V-31-023 3-A-1 高圧側高圧注入Aライン遮断弁	分解点検	高	分解点検	2.60M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
		3V-31-023B 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	高	分解点検	2.60M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
	3V-31-023 3-1 高圧側高圧注入Bライン止め弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
		分解点検	高	分解点検	7.6M		
	3V-31-022 3-C-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	分解点検	高	分解点検	2.60M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
		3V-31-022D 3-B-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	高	分解点検	2.60M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
	3V-31-021 3-A-1 高圧側高圧注入Aライン止め弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
		分解点検	高	分解点検	7.6M		
	3V-31-020 3-C-1 高圧側高圧注入Aライン止め弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
		分解点検	高	分解点検	7.6M		
	3V-31-019 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	分解点検	高	分解点検	1.04M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
		3V-31-019B 3-B-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	高	分解点検	1.04M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査	
	3V-31-018 3-A-1 高圧側高圧注入Aライン止め弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
		分解点検	高	分解点検	7.6M		
	3V-31-017 3-C-1 高圧側高圧注入Aライン止め弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
		分解点検	高	分解点検	7.6M		
3V-31-016 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	分解点検	高	分解点検	1.04M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査		
	3V-31-016B 3-B-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	高	分解点検	1.04M	18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査		
3V-31-015 3-C-1 高圧側高圧注入Aライン止め弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-014 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-013 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-012 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-011 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-010 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-009 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-008 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-007 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-006 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-005 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-004 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-003 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-002 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-001 3-C-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-000 3-A-1 高圧側高圧注入Bライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			
3V-31-000 3-B-1 高圧側高圧注入Aライン第1遮断弁	機能、性能試験	高	機能、性能試験	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査		
	分解点検	高	分解点検	7.6M			

非常用炉心冷却系主要弁分解検査は、これまで検査の実績がないため、定期事業者検査要領書は添付していない。

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：非常用炉心冷却系機能検査
要領書番号：HT 3-16

試原-91



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

45-3-56




枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
45-3-57

泊常備貯蔵型機 点検計画

機種又は機名	業務名(機種名)	保守の重要度	点検及び保守の項目	保守方式 (又は 頻度)	検査点	備考 (①内は適用する検査時間数)
機種又は機名 【余部検査設備】	SV-RH-004B 3 B—余部除去ポンプ入口逆止弁	高	機能、性能検査 分解点検	7.8M 7.8M	85 1次系安全弁検査 7.8M	
	SV-RH-001A 3 A—余部除去ライオンC/V内側駆動停止弁 3 B—余部除去BライオンC/V内側駆動停止弁	高	余部除去ポンプ 分解点検	7.8M 1.30M	85 1次系安全弁検査 84 1次系弁検査	
	SV-RH-009A 3 A—余部除去ポンプ駆動停止弁 3 B—余部除去ポンプ駆動停止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	SV-RH-009B 3 B—余部除去ポンプ駆動停止弁	高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
	その他機器 1式	高	分解点検 他	3.5~ 2.60M	84 1次系弁検査	
	高圧及び低圧注入弁	高	機能、性能検査	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
	蓄圧注入弁	高	機能、性能検査(体積監視含む)	6M	【注】運転中の主要機器機器検査 【検査時間】 ・3A、3B—高圧注入ポンプ ・3A、3B—蓄圧注入ポンプ	
	SV-T2 3 A—燃料貯蔵設備ポンプ 3 B—燃料貯蔵設備ポンプ	高	機能、性能検査	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	
	SV-T3 3 B—燃料貯蔵設備ポンプ	高	開放点検(清浄他)	1.3M	89 1次系機器検査	
	SV-P 3—燃料貯蔵設備ポンプ	高	開放点検(清浄他)	1.3M	89 1次系機器検査	
	SV-P 3—燃料貯蔵設備ポンプ	高	内圧点検	1.30M		
	SV-P 3 A—蓄圧注入ポンプ	高	機能、性能検査	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	(稼働診断：3M(定時稼働時))
	SV-P 3 B—蓄圧注入ポンプ	高	分解点検	1.04M 5.2M	17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査	
	SV-P 3 A—蓄圧注入ポンプ用電動機	高	外観点検(清浄他交換)	1.3M		
	SV-P 3 B—蓄圧注入ポンプ用電動機	高	機能、性能検査	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	(稼働診断：3M(定時稼働時))
SV-P 3 B—蓄圧注入ポンプ	高	機能、性能検査	1.04M		(稼働診断：3M(定時稼働時))	
SV-P 3 B—蓄圧注入ポンプ	高	分解点検	5.2M			
SV-P 3 B—蓄圧注入ポンプ	高	外観点検(清浄他交換)	1.3M			
SV-P 3 B—蓄圧注入ポンプ用電動機	高	機能、性能検査	1C	16 非常用炉心冷却系機器検査	(稼働診断：3M(定時稼働時))	
SV-P 3 B—蓄圧注入ポンプ	高	分解点検	1.04M			
SV-P 3 A—蓄圧タンク	高	開放点検	1.80M			
SV-P 3 B—蓄圧タンク	高	マンホール増し締め	1.3M			
SV-P 3 C—蓄圧タンク	高	開放点検	1.90M			
SV-P 3 C—蓄圧タンク	高	マンホール増し締め	1.3M			
SV-P 3—ほう酸注入タンク	高	開放点検	1.30M			
SV-P 3—ほう酸注入タンク	高	マンホール増し締め	1.30M			



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
45-3-59