

2.3 通信連絡設備（発電所外）

(1) 所外必要箇所の選定

発電所外の通信連絡をする必要がある場所として、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等を選定する。

(2) 通信連絡設備（発電所外）

設計基準事故が発生した場合において、発電所外の必要箇所と事故の発生等に係る連絡を音声等により行うため、通信連絡設備（発電所外）として、電力保安通信用電話設備、社内テレビ会議システム、加入電話設備、専用電話設備、衛星電話設備、携帯電話及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を設置又は保管する設計とし、有線系回線、無線系回線又は衛星系回線による通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。概要を第 2.3.1 図、第 2.3.2 図及び第 2.3.3 図に示す。

また、通信連絡設備（発電所外）のうち、設計基準対象施設である統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備及び衛星電話設備は、重大事故等が発生した場合においても使用し、重大事故等が発生した場合においても機能維持を図る設計とする。

a. 電力保安通信用電話設備

専用の電力保安通信用回線（有線系及び無線系）に接続している保安電話（固定）、保安電話（携帯）、保安電話（FAX）、通信事業者回線（衛星系）に接続している衛星保安電話及び通信事業者が提供する専用通信回線（有線系）に接続している専用電話

b. 社内テレビ会議システム

通信事業者が提供する専用通信回線（有線系）及び専用の電力保安通信用回線（無線系）に接続しているテレビ会議システム

c. 加入電話設備

通信事業者が提供する災害時優先加入契約された通信事業者回線（有線系）に接続している加入電話機及び加入 FAX

d. 専用電話設備

通信事業者が提供する専用通信回線（有線系）に接続する専用電話設備（固定型）及び専用電話設備（FAX）

e. 衛星電話設備

通信事業者が提供する通信事業者回線（衛星系）に接続している衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（FAX）及び衛星電話設備（携帯型）

f. 携帯電話


通信事業者が提供する災害時優先加入契約された通信事業者回線（無線系）に接続している携帯電話

g. 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備

通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネットワーク（有線系及び衛星系）を用いた IP 電話、IP-FAX 及びテレビ会議システム


なお、専用の電力保安通信用回線は、送電鉄塔に配備する有線系回線及び管理事務所通信鉄塔に固定設置する無線系回線によって構成し、発電所外の必要箇所と通信連絡する設計とする。万一、電力保安通信用回線による通信連絡の機能が喪失した場合、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備等の衛星系回線により、発電所外の必要箇所との通信連絡が可能な設計とする。

通信連絡設備（発電所外）については、定期的な機能・性能の確認及び外観の確認により適切な保守管理を行い、常時使用できることを確認する。

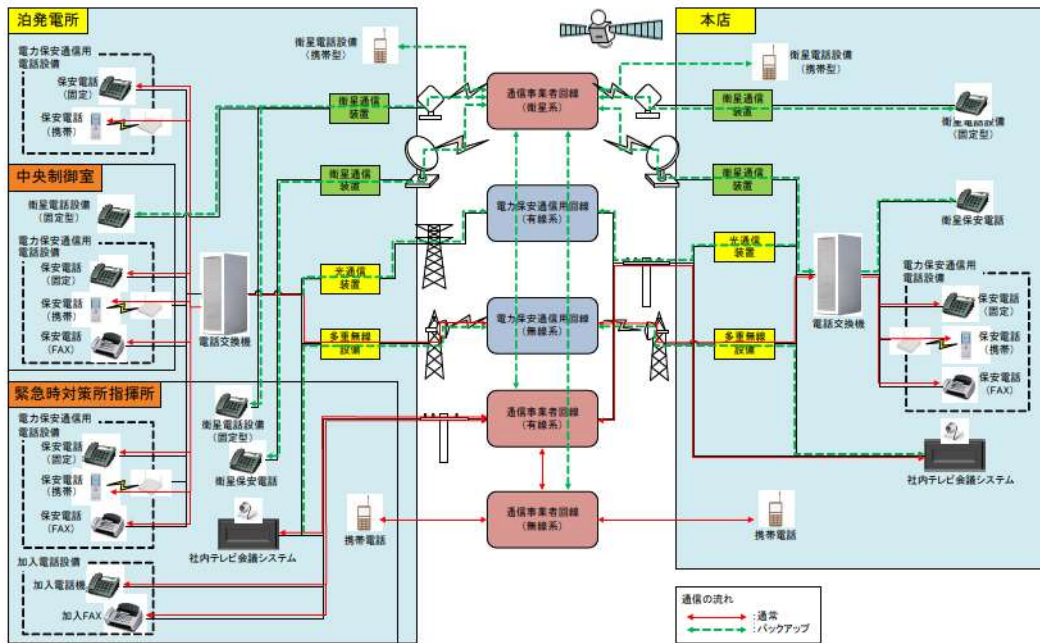


第 2.3.1 図 通信連絡設備（発電所外 [社内関係箇所]）の概要

（電力保安通信用電話設備，社内テレビ会議システム，加入電話設備，衛星電話設備，携帯電話）

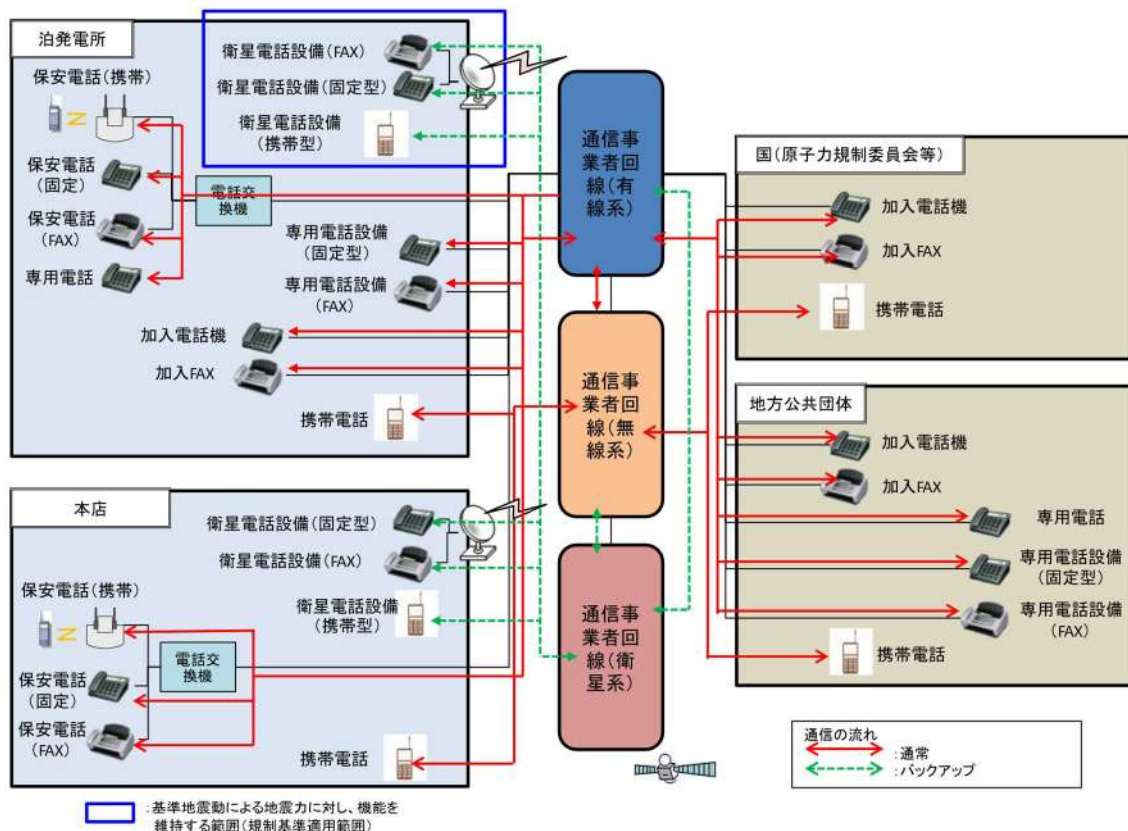

第 2.3.2 図 通信連絡設備（発電所外 [社外関係箇所]）の概要（その 1）
 （加入電話設備，専用電話設備，衛星電話設備，携帯電話）

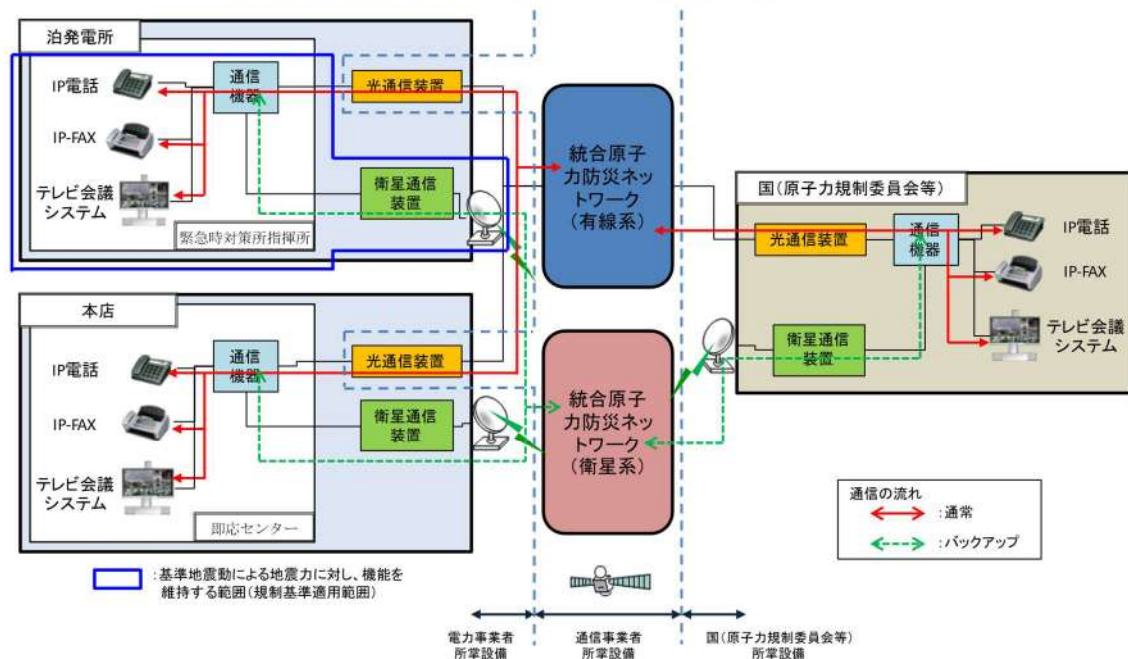

第 2.3.3 図 通信連絡設備（発電所外 [社外関係箇所]）の概要（その 2）
 （統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備）

2.4 データ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）

緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備として、データ収集計算機及びデータ表示端末で構成するデータ伝送設備（発電所内）を設置する設計とする。

また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム(ERSS)へ必要なデータを伝送できる設備として、データ収集計算機及びERSS伝送サーバで構成するデータ伝送設備（発電所外）を設置する設計とする。


データ伝送設備（発電所外）は、データ収集計算機からデータを収集し、緊急時対策支援システム(ERSS)へ必要なデータを伝送可能な設計とし、常時使用できるよう、通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネットワーク（有線系及び衛星系）に接続し、多様性を確保するとともに、専用の電力保安通信用回線（有線系及び無線系）にも接続し多様性を確保する設計とする。概要を第2.4.1図に示す。

なお、データ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）のうち、設計基準対象施設であるデータ収集計算機、ERSS伝送サーバ及びデータ表示端末は、重大事故等時においても使用し、重大事故等が発生した場合においても機能維持を図る設計とする。

データ伝送設備（発電所内）における発電所内建屋間の有線系回線の構成は、3号炉と緊急時対策所間を直接接続する設計とする。

万一、有線系回線に損傷が発生し有線系回線によるデータ伝送の機能が喪失した場合、無線通信装置により、発電所内建屋間のデータ伝送が継続可能な設計とする。

データ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）については、定期的な機能・性能の確認及び外観の確認により適切な保守管理を行い、常時使用できることを確認する。

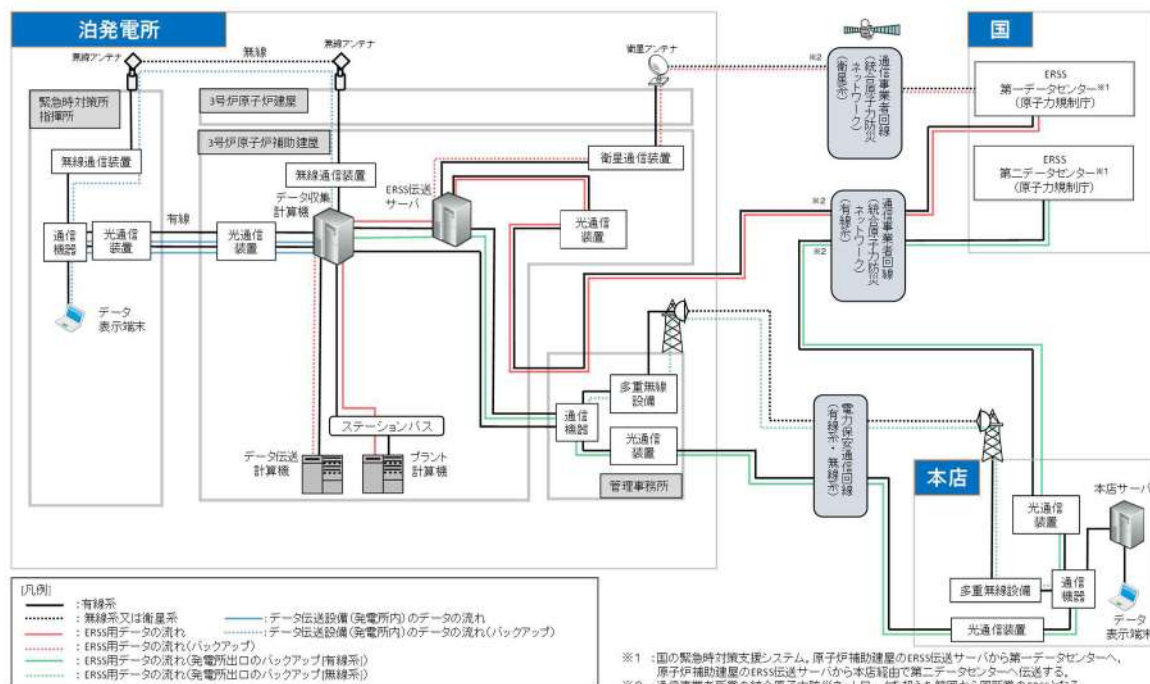

第2.4.1図 データ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）の概要

2.5 多様性を確保した通信回線

通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、有線系回線、無線系回線又は衛星系回線による通信方式の多様性を確保した通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。多様性を確保した通信回線を第 2.5.1 表に記載するとともに、概要を第 2.5.1 図に示す。

なお、通信連絡設備（無線系）の通信手段は、意図的な妨害電波等への対策として、外部からの妨害電波等によって、機器が性能劣化を起こさずに正常に動作するよう対策を施し、かつ、傍受されにくいデジタル無線機等を設置する設計としている。

第 2.5.1 表 多様性を確保した通信回線

通信回線種別		主要設備		機能	専用	制限 ^{※2}	
電力保安通信用回線	有線系回線 (光ケーブル)	電力保安通信用電話設備 ^{※1}	保安電話（固定） 保安電話（携帯）	電話	○	◎	
			保安電話（FAX）	FAX	○	◎	
	無線系回線 (多重無線)	データ伝送設備 (発電所外)	ERSS 伝送サーバ	データ伝送	○	◎	
			電力保安通信用電話設備 ^{※1}	保安電話（固定） 保安電話（携帯）	電話	○	◎
			ERSS 伝送サーバ	データ伝送	○	◎	
		社内テレビ会議システム	テレビ会議	○	◎		
通信事業者回線	有線系回線 (メタルケーブル)	電力保安通信用電話設備	専用電話	電話	○	◎	
			加入電話設備 (災害時優先契約あり)	加入電話機	電話	—	○
			加入FAX	FAX	—	○	
			加入電話設備 (災害時優先契約なし)	加入電話機	電話	—	× ^{※3}
			加入FAX	FAX	—	× ^{※3}	
	無線系回線 (光ケーブル)	専用電話設備	専用電話設備（固定型）	電話	○	◎	
			専用電話設備（FAX）	FAX	○	◎	
			社内テレビ会議システム		テレビ会議	○	◎
			携帯電話 (災害時優先契約あり)	携帯電話	電話	—	○
					携帯電話 (災害時優先契約なし)	—	× ^{※3}
衛星系回線	衛星電話設備	衛星電話設備（固定型）	電話	—	○		
		衛星電話設備（携帯型）	—	○			
		衛星電話設備（FAX）	FAX	—	○		
	電力保安通信用電話設備	衛星保安電話	電話	○	◎		
通信事業者回線 (統合原子力防災ネットワーク)	有線系回線 (光ケーブル)	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	IP 電話	電話	○	◎	
			IP-FAX	FAX	○	◎	
			テレビ会議システム	テレビ会議	○	◎	
	衛星系回線		IP 電話	電話	○	◎	
			IP-FAX	FAX	○	◎	
			テレビ会議システム	テレビ会議	○	◎	
			データ伝送設備 (発電所外)	ERSS 伝送サーバ	データ伝送	○	◎


※1：加入電話設備に接続されており、発電所外への連絡も可能

※2：制限とは、輻輳のほか、災害発生時等の通信事業者による通信制限を想定

※3：制限時は、ほかの通信連絡設備で発電所外への連絡が可能

【凡例】・専用 ○：専用回線 —：非専用回線

・制限 ◎：制限なし ○：制限の恐れが少ない ×：制限の恐れがある

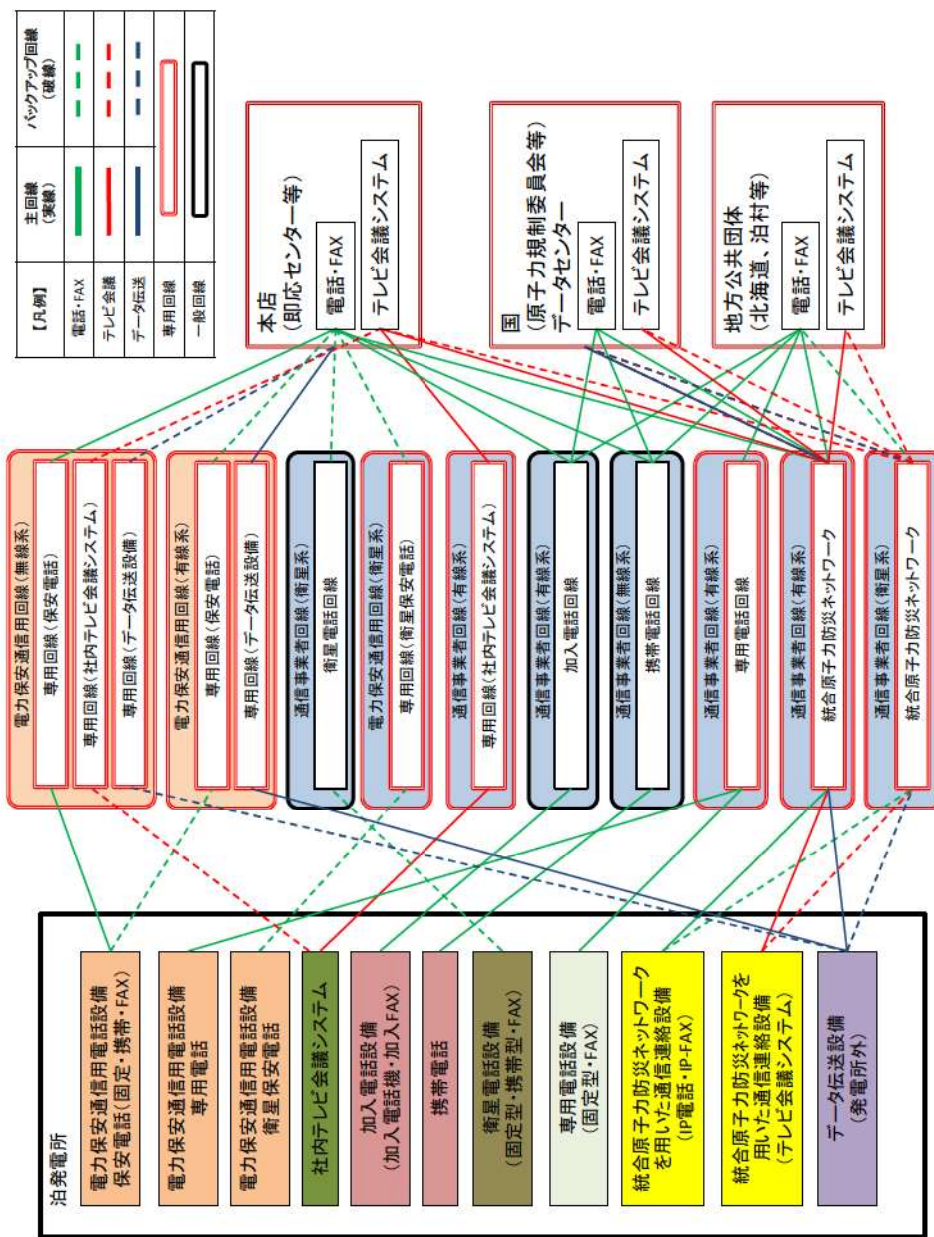

第 2.5.1 図 多様性を確保した通信回線の概要

2.6 通信連絡設備の電源設備


(1) 中央制御室

中央制御室における通信連絡設備は、外部電源喪失時、非常用電源設備であるディーゼル発電機又は無停電電源等から受電可能な設計とする。

さらに、中央制御室における通信連絡設備は、代替電源設備として常設代替交流電源設備である代替非常用発電機又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替電源車から受電可能な設計とする。

中央制御室における通信連絡設備の電源構成を第 2.6.1 図に示す。

また、通信連絡設備の電源設備を第 2.6.1 表及び第表 2.6.2 表に示す。

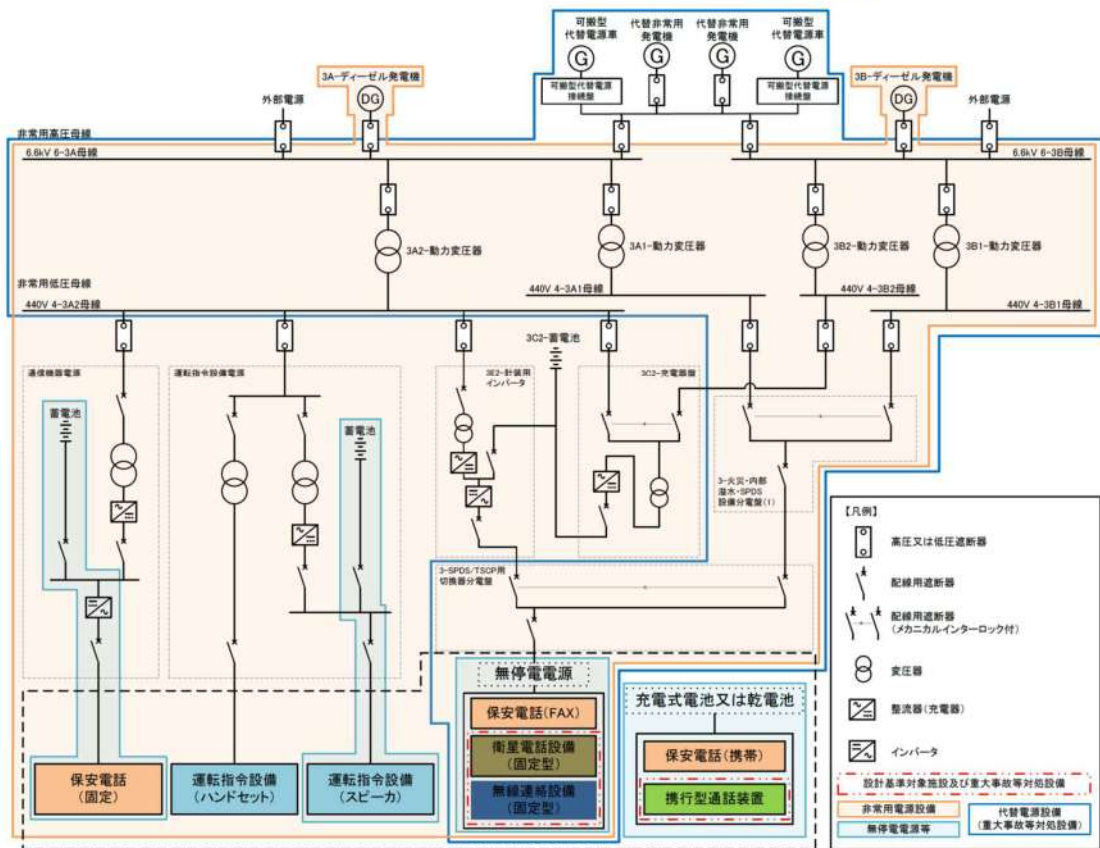

第 2.6.1 図 中央制御室における通信連絡設備の電源構成


(2) 緊急時対策所

緊急時対策所における通信連絡設備は、外部電源喪失時、非常用電源設備であるディーゼル発電機又は無停電電源等から受電可能な設計とする。

さらに、緊急時対策所における通信連絡設備は、代替電源設備として常設代替交流電源設備である代替非常用発電機又は緊急時対策所用代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機から受電可能な設計とする。

緊急時対策所における通信連絡設備の電源構成を第 2.6.2 図に示す。

また、通信連絡設備の電源設備を第 2.6.1 表、第 2.6.2 表及び第 2.6.3 表に示す。

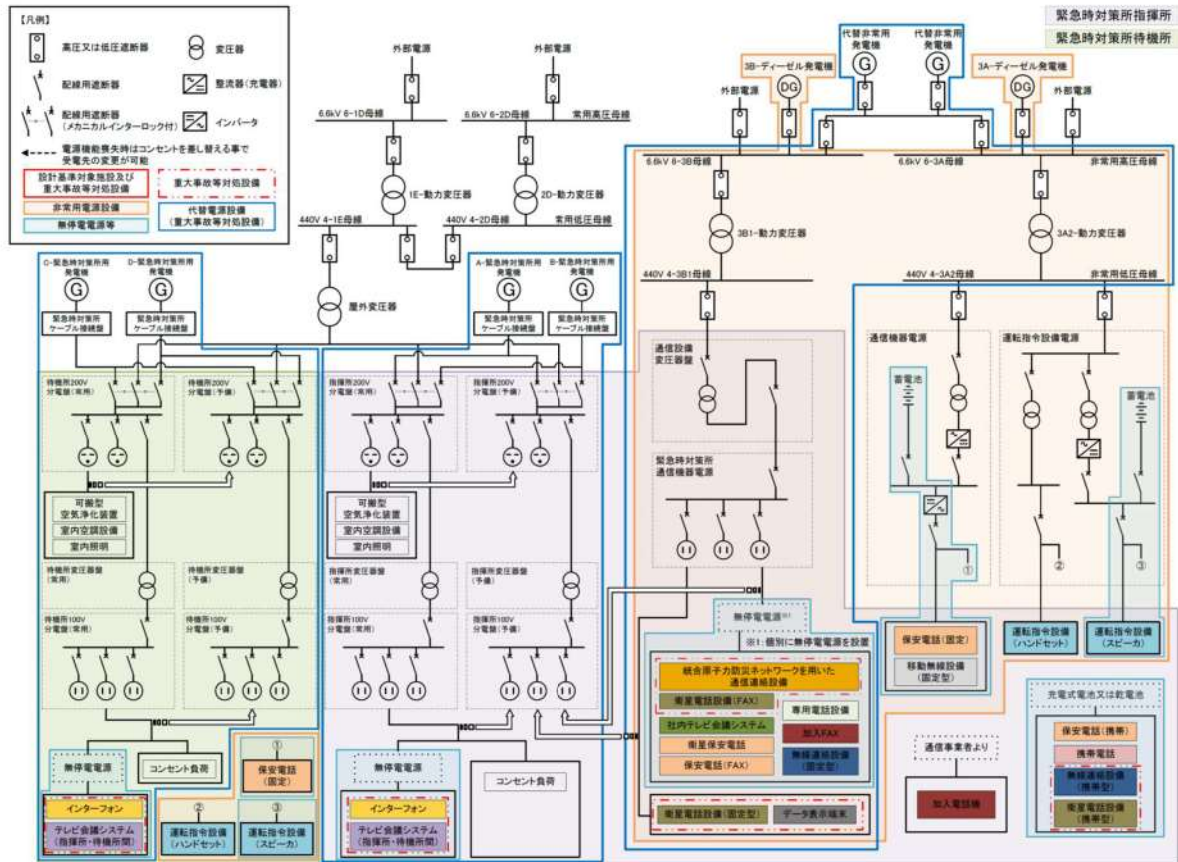

第 2.6.2 図 緊急時対策所における通信連絡設備の電源構成


(3) 原子炉補助建屋

原子炉補助建屋における通信連絡設備は、外部電源喪失時、非常用電源設備であるディーゼル発電機又は無停電電源等から受電可能な設計とする。

さらに、原子炉補助建屋の通信連絡設備は代替電源設備として常設代替交流電源設備である代替非常用発電機及び可搬型代替交流電源設備である可搬型代替電源車から受電可能な設計とする。

原子炉補助建屋における通信連絡設備の電源構成を第 2.6.3 図に示す。

また、通信連絡設備の電源設備を第 2.6.1 表、第 2.6.2 表、第 2.6.3 表及び第 2.6.4 表に示す。

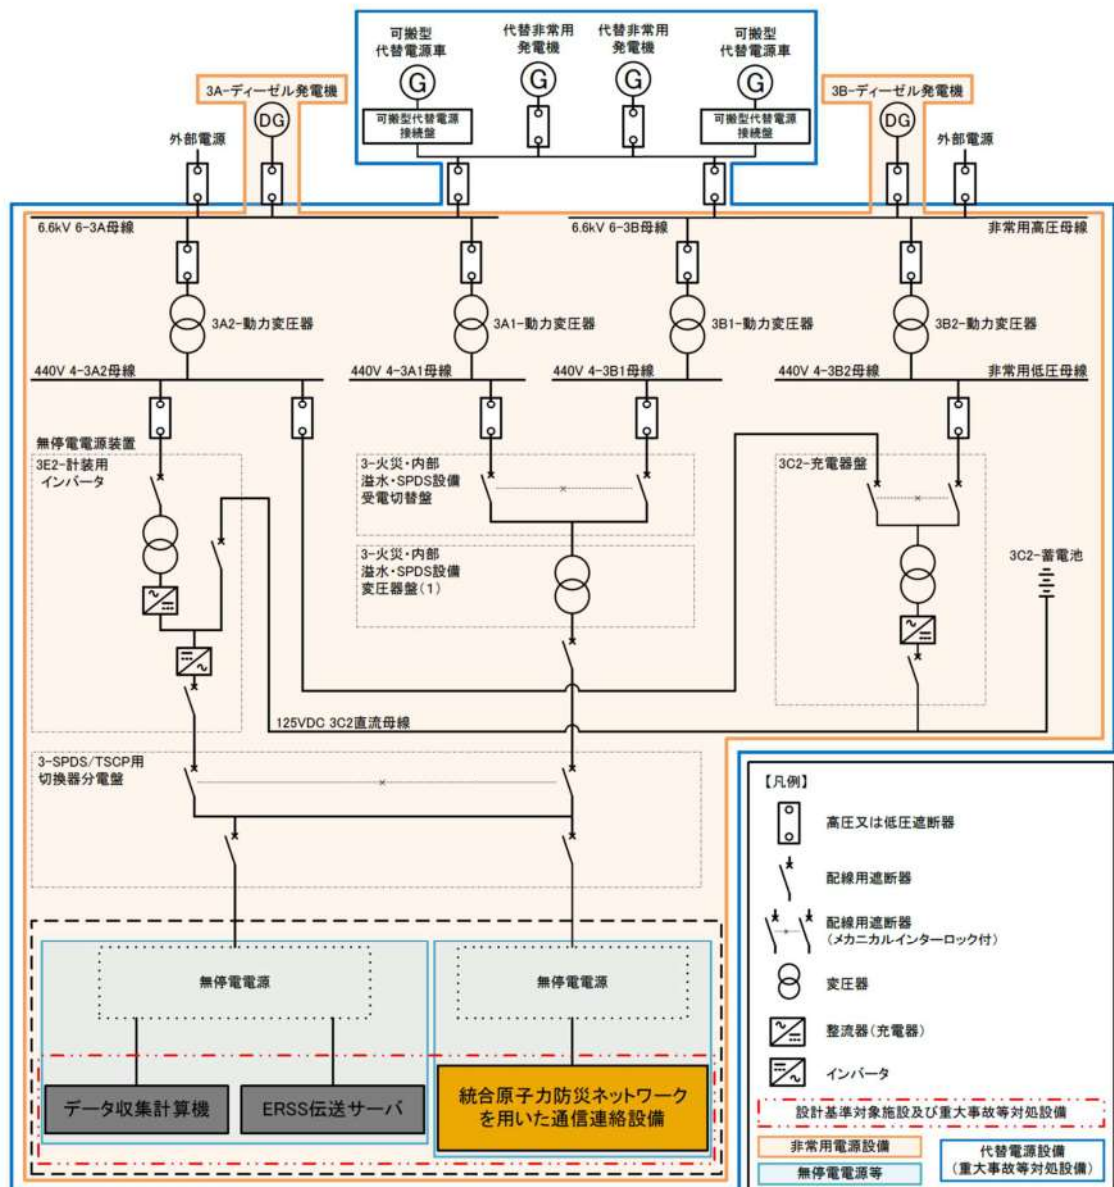

第 2.6.3 図 原子炉補助建屋における通信連絡設備の電源構成

第 2.6.1 表 通信連絡設備（発電所内）の電源設備

通信種別	主要設備	非常用電源設備 又は無停電電源等	代替電源設備	
通信連絡設備 (発電所内)	運転指令設備	非常用電源設備 運転指令設備電源(蓄電池) ^{※3}	—	
	電力保安通信用 電話設備	保安電話(固定)	非常用電源設備 通信機器電源(蓄電池) ^{※4}	—
		保安電話(携帯)	充電式電池 ^{※2}	
		保安電話(FAX)	非常用電源設備 通信機器電源(蓄電池) ^{※4} 無停電電源	
	移動無線設備	移動無線設備(固定型)	非常用電源設備 通信機器電源(蓄電池) ^{※4}	—
		移動無線設備(車載型)	車載電源 ^{※5}	
	無線連絡設備	無線連絡設備(固定型)	非常用電源設備 無停電電源	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機(緊急時対策所用代替交 流電源設備) 可搬型代替電源車(可搬型代替交流電源設備) 無停電電源
		無線連絡設備(携帯型)	充電式電池 ^{※2} 又は乾電池 ^{※1}	充電式電池 ^{※2} 又は乾電池 ^{※1}
	携行型通話装置		乾電池 ^{※1}	乾電池 ^{※1}
	衛星電話設備	衛星電話設備(固定型)	非常用電源設備 無停電電源 充電式電池 ^{※2} (機器内蔵)	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機(緊急時対策所用代替交 流電源設備) 可搬型代替電源車(可搬型代替交流電源設備)
衛星電話設備(携帯型)		充電式電池 ^{※2}	充電式電池 ^{※2}	
テレビ会議システム(指揮所・待機所間)		無停電電源	緊急時対策所用発電機(緊急時対策所用代替交 流電源設備)	
インターフォン		無停電電源	緊急時対策所用発電機(緊急時対策所用代替交 流電源設備)	

※1：発電所内に7日間連続して通話可能な数量の予備乾電池を配備する。

※2：充電式電池は、緊急時対策所指揮所又は中央制御室にて非常用電源設備から充電可能であり、使用時間を延長できる。また、重大事故等時においては緊急時対策所指揮所、緊急時対策所待機所又は中央制御室にて代替非常用発電機、可搬型代替電源車又は緊急時対策所用発電機から充電可能であり、使用時間を延長できる。

※3：運転指令設備電源(蓄電池)にて約2時間使用可能。

※4：通信機器電源(蓄電池)にて約36時間使用可能。

※5：放射能観測車の車載型電源により連続通話可能

┌───┐ : 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備

┌───┐ : 重大事故等対処設備

第 2.6.2 表 通信連絡設備（発電所外）の電源設備

通信種別	主要設備		非常用電源設備 又は無停電電源等	代替電源設備
通信連絡設備（発電所外）	加入電話設備	加入電話機	通信事業者回線からの給電	—
		加入 FAX	通信事業者回線からの給電 非常用電源設備 無停電電源	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機 (緊急時対策所用代替交流電源設備)
	携帯電話		充電式電池 ^{※2}	—
	電力保安通信用 電話設備	保安電話（固定）	非常用電源設備 通信機器電源（蓄電池） ^{※3}	—
		保安電話（携帯）	充電式電池 ^{※1}	
		保安電話（FAX）	非常用電源設備 通信機器電源（蓄電池） ^{※3} 無停電電源	
		衛星保安電話	非常用電源設備 無停電電源	
		専用電話	非常用電源設備 通信機器電源（蓄電池） ^{※3}	
	専用電話設備	専用電話設備（固定型）	非常用電源設備 無停電電源	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機 (緊急時対策所用代替交流電源設備)
		専用電話設備（FAX）		
	衛星電話設備	衛星電話設備（固定型）	非常用電源設備 無停電電源 充電式電池 ^{※2} （機器内蔵）	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機 (緊急時対策所用代替交流電源設備) 可搬型代替電源車 (可搬型代替交流電源設備)
		衛星電話設備（FAX）	非常用電源設備 無停電電源	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機 (緊急時対策所用代替交流電源設備)
		衛星電話設備（携帯型）	充電式電池 ^{※2}	充電式電池 ^{※2}
	統合原子力防災 ネットワークを用いた通信連絡 設備	IP 電話	非常用電源設備 無停電電源	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機 (緊急時対策所用代替交流電源設備)
		IP-FAX		
テレビ会議システム				
社内テレビ会議システム		非常用電源設備 無停電電源	代替非常用発電機(常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機 (緊急時対策所用代替交流電源設備)	

※1：発電所内に7日間連続して通話可能な数量の予備乾電池を配備する。

※2：充電式電池は、緊急時対策所指揮所又は中央制御室にて非常用電源設備から充電が可能であり使用時間を延長できる。また、重大事故等時には緊急時対策所指揮所、緊急時対策所待機所又は中央制御室にて代替非常用発電機、可搬型代替電源車又は緊急時対策所用発電機から充電可能であり、使用時間を延長できる。

※3：通信機器電源用蓄電池にて約36時間使用可能。

 ：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備
 ：重大事故等対処設備

第 2.6.3 表 データ伝送設備（発電所内）の電源設備

通信種別	主要設備	非常用電源設備 又は無停電電源等	代替電源設備
データ伝送設備 (発電所内)	データ表示端末	非常用電源設備 充電式電池※ ¹ (機器内蔵)	代替非常用発電機 (常設代替交流電源設備) 緊急時対策所用発電機 (緊急時対策所用代替 交流電源設備)
	データ収集計算機	非常用電源設備 無停電電源※ ²	代替非常用発電機 (常設代替交流電源設備) 可搬型代替電源車 (可搬型代替交流電源設 備)

※ 1 : 充電式電池は、代替非常用発電機又は緊急時対策所用発電機から充電可能であり、使用時間を延長できる。
 ※ 2 : 無停電電源にて約 1 時間使用可能。

 : 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備
 : 重大事故等対処設備

第 2.6.4 表 データ伝送設備（発電所外）の電源設備

通信種別	主要設備	非常用電源設備 又は無停電電源等	代替電源設備
データ伝送設備 (発電所外)	データ収集計算機	非常用電源設備 無停電電源※ ¹	代替非常用発電機 (常設代替交流電源設備) 可搬型代替電源車 (可搬型代替交流電源設備)
	ERSS 伝送サーバ	非常用電源設備 無停電電源※ ¹	代替非常用発電機 (常設代替交流電源設備) 可搬型代替電源車 (可搬型代替交流電源設備)

※ 1 : 無停電電源にて約 1 時間使用可能。

 : 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備
 : 重大事故等対処設備

参考1 通信連絡設備の一覧

発電所内及び発電所外において必要な箇所と通信連絡を行うための設備について、保管場所及び配備台数を参考第1-1表、参考第1-2表及び参考第1-3表に示す。

通信連絡設備の保管に当たっては、保管環境（温度、湿度、振動等）を考慮した設計とする。

重大事故等が発生した場合においても使用する通信連絡設備についての保管に当たっては、有効性評価において想定する時間に対して影響がなく速やかに使用できるよう考慮した設計とする。また、保守点検時及び設備が故障した場合においても速やかに代替機器を準備できるように予備品を配備する。

保管場所及び配備台数については、訓練により実効性を確認し、必要に応じて適宜改善を図ることとする。

参考第 1-1 表 通信連絡設備の一覧（通信連絡設備（発電所内））
通信連絡設備（発電所内）

主要設備		台数・保管場所	新規制基準要求		写真
			既存	新規	
運転指令設備 (警報装置を含む。)	ハンドセット	192台 ・緊急時対策所指揮所 1台 ・緊急時対策所待機所 1台 ・中央制御室 4台 ・3号炉 現場 186台	○		
	スピーカ	1式	○		
電力保安通信用 電話設備 ^(注1)	保安電話(固定)	約400台 ・発電所内 約400台	○		
	保安電話(携帯)	約1,600台 ・発電所内 約1,600台 充電器 約1,600台	○		
	保安電話(FAX)	2台 ・緊急時対策所指揮所 1台 ・中央制御室 1台	○		
携行型通話装置 ^(注2)	携行型通話装置	24台(予備 13台含む) ・中央制御室 12台 ・原子炉補助建屋 12台		○	
	通話装置用ケーブル	28台 ・原子炉補助建屋 28台		○	
衛星電話設備 ^{(注1)(注2)}	衛星電話設備(固定型)	4台 ・緊急時対策所指揮所 3台 ・中央制御室 1台		○	
	衛星電話設備(携帯型)	29台 ・緊急時対策所指揮所 15台 ・中央制御室 2台 ・消防車庫、守衛所等 12台 充電器 29台		○	
無線連絡設備 ^(注2)	無線連絡設備(固定型)	2台 ・緊急時対策所指揮所 1台 ・中央制御室 1台		○	
	無線連絡設備(携帯型)	27台 ・緊急時対策所待機所 4台 ・中央制御室 16台 ・消防車庫 7台 充電器 27台		○	
移動無線設備	移動無線設備(固定型)	1台 ・緊急時対策所指揮所 1台	○		
	移動無線設備(車載型)	1台 ・放射能観測車 1台	○		

(注1)：発電所内と発電所外で共用

(注2)：設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う。

参考第 1-2 表 通信連絡設備の一覧（通信連絡設備（発電所外））
通信連絡設備（発電所外）（1/2）

主要設備		台数・保管場所	新規制基準要求		写真
			既存	新規	
電力保安通信用 電話設備	保安電話(固定) ^(注1)	約400台 ・発電所内 約400台	○		
	保安電話(携帯) ^(注1)	約1,600台 ・発電所内 約1,600台 充電器 約1,600台	○		
	保安電話(FAX) ^(注1)	2台 ・緊急時対策所指揮所 1台 ・中央制御室 1台	○		
	衛星保安電話	1台 ・緊急時対策所指揮所 1台	○		
	専用電話	1台 ・中央制御室 1台	○		
加入電話設備	加入電話機	2台 ・緊急時対策所指揮所 2台	○		
	加入FAX	1台 ・緊急時対策所指揮所 1台	○		
携帯電話	携帯電話	72台 充電器 72台	○		
衛星電話設備 ^(注2)	衛星電話設備(固定型) ^(注1)	4台 ・緊急時対策所指揮所 3台 ・中央制御室 1台	○		
	衛星電話設備(FAX)	1台 ・緊急時対策所指揮所 1台	○		
	衛星電話設備(携帯型) ^(注1)	29台 ・緊急時対策所指揮所 15台 ・中央制御室 2台 ・消防車庫、守衛所等 12台 充電器 29台		○	

(注1)：発電所内と発電所外で共用

(注2)：設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う。

通信連絡設備（発電所外）（2/2）

主要設備		台数・保管場所 設計基準事故対応設備	新規制基準要求		写真
			既存	新規	
社内テレビ会議システム	社内テレビ会議システム	1台 ・緊急時対策所指揮所 1台	○		
専用電話設備	専用電話設備（固定型）	7台 ・緊急時対策所指揮所 7台	○		
	専用電話設備（FAX）	7台 ・緊急時対策所指揮所 7台	○		
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 ^(注2)	IP電話	6台 ・緊急時対策所指揮所 6台 (地上系 4台、衛星系 2台)		○	(IP電話 地上系) (IP電話 衛星系) 
	IP-FAX	3台 ・緊急時対策所指揮所 3台 (地上系 2台、衛星系 1台)		○	
	テレビ会議システム	1台 ・緊急時対策所指揮所 1台		○	

(注1)：発電所内と発電所外で共用

(注2)：設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う。

参考第 1-3 表 通信連絡設備の一覧

(データ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）)


主要設備		台数・保管場所	新規制基準要求		写真
			既存	新規	
データ伝送設備 (発電所内)	データ表示端末	4台(予備3台を含む) ・緊急時対策所指揮所 4台		○	
	データ収集計算機 ^(注1)	1式 ・原子炉補助建屋 1式		○	
データ伝送設備 (発電所外)	データ収集計算機 ^(注1)	1式 ・原子炉補助建屋 1式		○	
	ERSS伝送サーバ	1式 ・原子炉補助建屋 1式		○	

(注1)：発電所内と発電所外で共用


参考2 機能ごとに必要な通信連絡設備

発電所内における「退避の指示」及び「操作・作業の連絡」、発電所外への「通報・連絡等」に必要な通信連絡設備の種類、配備台数等について、通信連絡が必要な箇所ごとに整理した通信連絡の指揮系統を参考第2-1図、参考第2-2図、参考第2-3図、参考第2-4図及び参考第2-5図に示す。


通信連絡設備は、使用する要員、連絡先（地方公共団体、その他関係機関等）に、より速やかに連絡が実施できるよう必要な台数を整備する。また、予備品の台数は、これまでの使用実績や新規購入時の納期の実績等を踏まえ、設備が故障した場合も速やかに代替機器を準備できる台数を整備する。

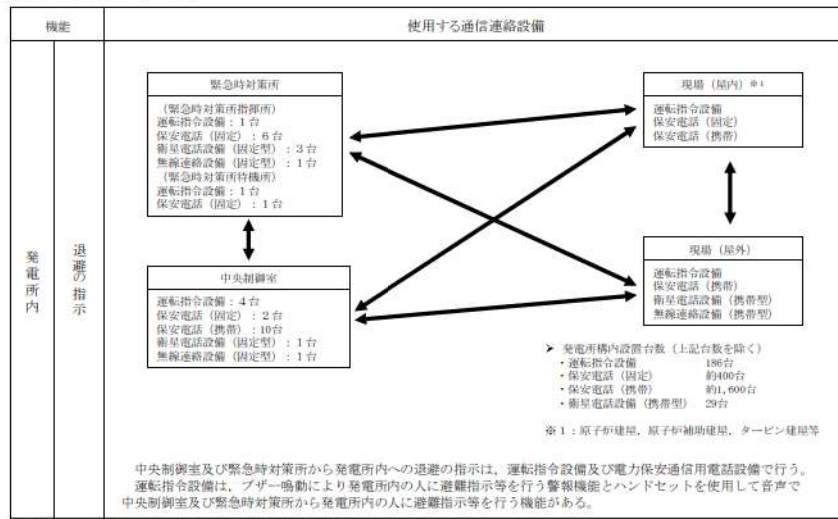

参考第2-1図 「退避の指示」における通信連絡の指揮系統図

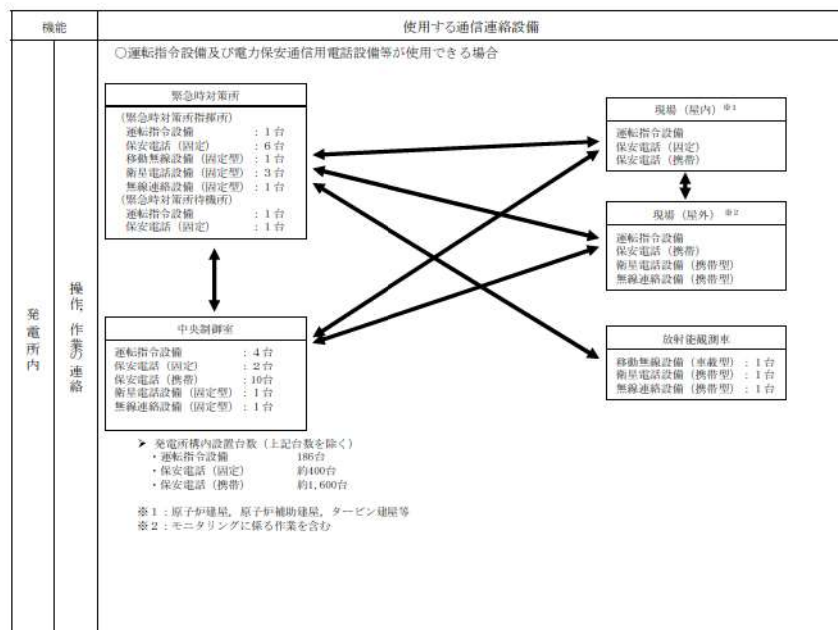

参考第2-2図 「操作、作業の連絡」における通信連絡の指揮系統図（1/2）

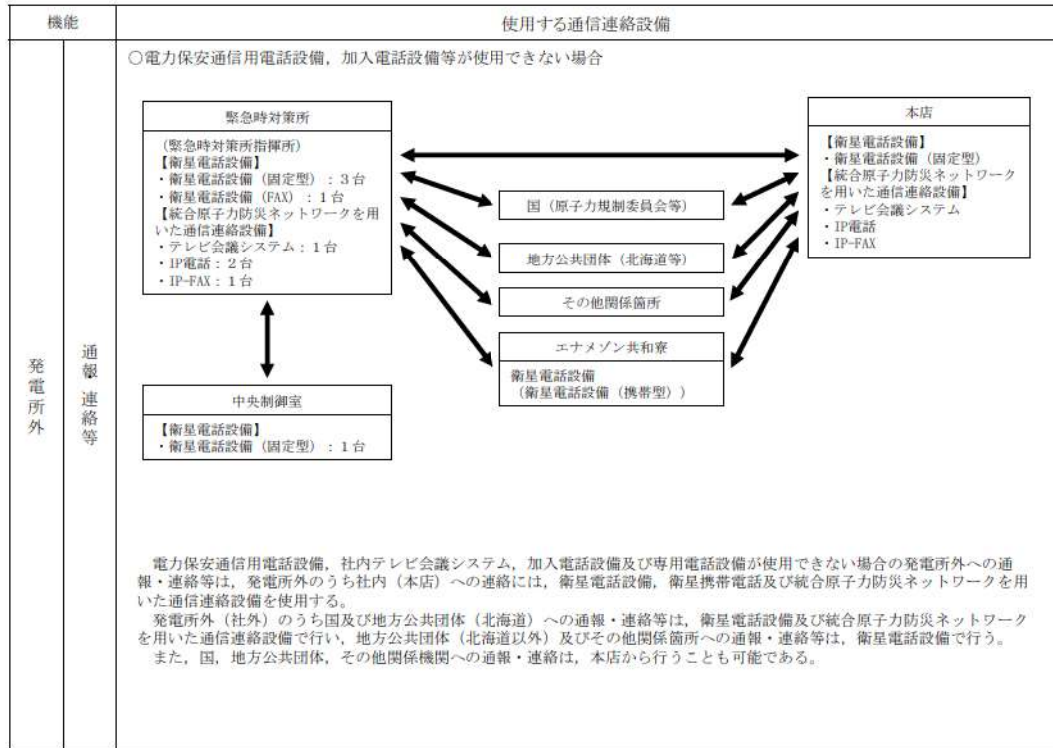

・台数については，配備台数を示す。また，今後，訓練等を通して見直しを行う。

参考第 2-5 図 「通報，連絡等」における通信連絡の指揮系統図（2/2）

参考3 携行型通話装置等の使用方法及び使用場所

中央制御室及び原子炉補助建屋内に保管する携行型通話装置は、通常使用している所内の通信連絡設備が使用できない場合において、中央制御室と各現場間に敷設している通信線を用い、携行型通話装置を携行型通話装置ジャック箱に接続するとともに、必要時に通話装置用ケーブルを敷設することにより、必要な通信連絡を行うことが可能な設計とする。


なお、携行型通話装置は、使用する通信線及び携行型通話装置ジャック箱を含め、基準地震動で機能維持できる設計とする。

また、携行型通話装置ジャック箱については、地震起因による溢水の影響を受けない箇所に設置し、溢水時においても使用可能な設計とする。

通信連絡設備の必要台数は、有効性評価における各事故シーケンスグループ等で使用する台数とする。

携行型通話装置を用いた中央制御室と現場との通信連絡の概要について、参考第3-1図に示す。

また、各事故シーケンスグループ等で使用する携行型通話装置を使用する通話場所の例を参考第3-1表、各事故シーケンスグループ等で使用する携行型通話装置、無線連絡設備及び衛星電話設備（携帯型）の台数を参考第3-2表、参考第3-3表及び参考第3-4表に示す。

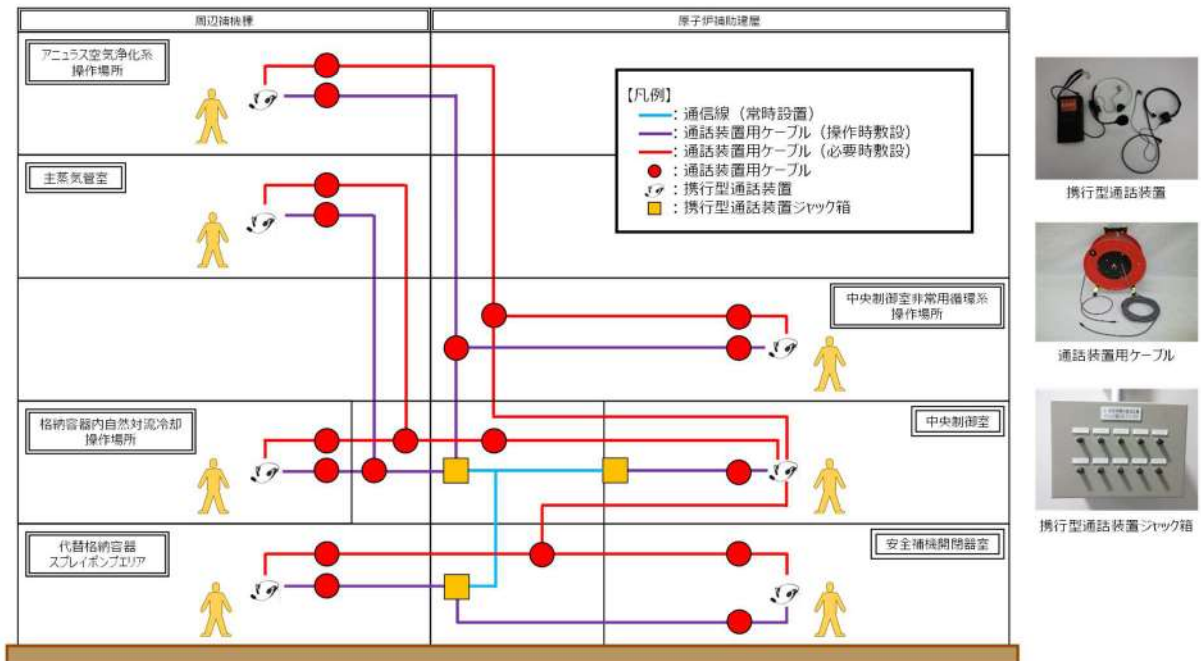

参考第 3-1 図 携行型通話装置を用いた通信連絡の概要

参考第 3-1 表 携行型通話装置を使用する通話場所の例

作業内容	携行型通話装置使用台数	使用箇所(操作箇所)	最寄の中継点	最寄の中継点からの使用距離	中継点故障時	
					中央制御室からの使用距離	通話装置用ケーブル
各操作時の連絡手段確保	1	中央制御室	中央制御室	約 30m	-	-
主蒸気逃がし弁開度調整操作	1	主蒸気管室	原子炉補助建屋 T.P. 17.8m	約 170m	約 260m	100m×3 台
非常用母線受電準備及び受電(しき断器操作)	1	安全補機開閉器室	原子炉補助建屋 T.P. 10.3m	約 50m	約 120m	100m×2 台
代替格納容器スプレイポンプ起動操作	1	代替格納容器スプレイポンプエリア	原子炉補助建屋 T.P. 10.3m	約 60m	約 140m	100m×2 台
アニュアス空気浄化設備ダンパ空気供給操作及び手動開操作	1	周辺補機棟 T.P. 40.3m	原子炉補助建屋 T.P. 17.8m	約 200m	約 180m	100m×2 台
中央制御室非常用循環系ダンパ開処置操作	1	原子炉補助建屋 T.P. 24.8m	原子炉補助建屋 T.P. 17.8m	約 140m	約 120m	100m×2 台
格納容器内自然対流冷却系統構成操作	1	周辺補機棟 T.P. 17.8m	原子炉補助建屋 T.P. 17.8m	約 110m	約 200m	100m×3 台

参考第 3-2 表 各事故シーケンスグループ等で使用する携行型通話装置の台数

事故シーケンスグループ	中央制御室	安全補機開閉器室	代替格納容器スプレイポンプエリア	原子炉補助建屋	周辺補機棟	主蒸気管室	使用済燃料ピットエリア	補給給水ポンプ室	合計
【炉心損傷防止】									
①	2次冷却系からの熱源機能喪失(主給水流量喪失時に補給給水機能が喪失する事故)	1	-	-	-	-	-	1	2
②	全交直動力電源喪失(外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールドLOCAが発生する事故)	1	1	1	3	3	1	-	10
③	全交直動力電源喪失(外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故)	1	1	1	3	3	1	-	10
④	原子炉補機冷却機能喪失(原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールドLOCAが発生する事故)	1	-	1	2	3	1	-	8
⑤	原子炉格納容器の熱源機能喪失(大破損LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	1	-	1	-	2	-	-	4
⑥	原子炉停止機能喪失(主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故)	-	-	-	-	-	-	-	0
⑦	原子炉停止機能喪失(負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故)	-	-	-	-	-	-	-	0
⑧	ECCS注水機能喪失(中破損LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故)	1	-	-	1	-	-	-	2
⑨	ECCS再循環機能喪失(大破損LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故)	1	-	-	1	-	-	-	2
⑩	格納容器バイパス(インターフェイスシステム)LOCA	1	-	-	1	-	-	-	2
⑪	格納容器バイパス(蒸気発生器位相管理機能時に制御側蒸気発生器の閉鎖に失敗する事故)	1	-	-	1	-	-	-	2
【格納容器破損防止】									
⑫	格納容器圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧破損)(大破損LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	1	1	1	3	3	-	-	9
⑬	格納容器圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損)(外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失し、補給給水機能が喪失する事故)	1	1	1	3	5	-	-	11
⑭と同様	高圧蒸気放物出口／格納容器雰囲気温度加熱(外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失し、補給給水機能が喪失する事故)	-	-	-	-	-	-	-	-
⑮と同様	原子炉圧力容器内の冷却燃料-水材料相互作用(大破損LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故)	-	-	-	-	-	-	-	-
⑯	水素炎発(大破損LOCA時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失する事故)	1	-	-	-	1	-	-	2
⑰と同様	溶融炉心-コンクリート相互作用(大破損LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	-	-	-	-	-	-	-	-
【SFPの燃料損傷防止】									
⑱	想定事故1(使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故)	1	-	-	-	-	1	-	2
⑲	想定事故2(サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故)	1	-	-	-	-	1	-	2
【停止中の原子炉の燃料損傷防止】									
⑳	再熱除去機能喪失(冷却除去系の故障による停止時冷却機能喪失)(燃料取出前のモジュール選取中に加熱除去機能が喪失する事故)	1	-	1	-	2	-	-	4
㉑	全交直動力電源喪失(燃料取出前のモジュール選取中に外部電源が喪失するとともに非常用内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故)	1	1	1	3	2	-	-	8
㉒	燃料取出前のモジュール選取中に原子炉冷却圧力バランサ機能が喪失する事故)	1	-	-	-	2	-	-	3
㉓	反応度の原投入(原子炉起動時に、化学操縦制御長の弁の操作動作等により原子炉へ給水が行われる事故)	1	-	-	1	-	-	-	2

※ 中央制御室及び原子炉補助建屋に現場用(中央制御室必要分含め)として24台保管しており、重大事故時においても対応できる。

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う。

参考第 3-3 表 各事故シーケンスグループ等で使用する衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）の台数

事故シーケンスグループ等		屋内 (緊急時対策所指揮所及び中央制御室)	屋外 (給水及び給油)
		衛星電話設備(固定型)	衛星電話設備(携帯型)
【炉心損傷防止】			
①	2次冷却系からの除熱機能喪失 (主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故)	—	—
②	全交流動力電源喪失 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故)	4	6
③	全交流動力電源喪失 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故)	4	6
④	原子炉補機冷却機能喪失 (原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故)	4	6
⑤	原子炉格納容器の除熱機能喪失 (大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	—	—
⑥	原子炉停止機能喪失 (主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故)	—	—
	原子炉停止機能喪失 (負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故)	—	—
⑦	ECCS注水機能喪失 (中破断LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故)	—	—
⑧	ECCS再循環機能喪失 (大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故)	—	—
⑨	格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)	—	—
⑩	格納容器バイパス (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)	—	—
【格納容器破損防止】			
⑪	雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧破損) (大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	4	6
⑫	雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損) (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事)	4	6
⑬と同様	高圧冷却物放出/格納容器周囲気直接加熱 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故)	4	6
⑭と同様	原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 (大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故)	4	6
⑮	水蒸気噴 (大破断LOCA時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失する事故)	—	—
⑯と同様	溶融炉心・コンクリート相互作用 (大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	4	6
【SFPの燃料損傷防止】			
⑰	想定事故1 (使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故)	4	6
⑱	想定事故2 (サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故)	4	6
【停止中の原子炉の燃料損傷防止】			
⑲	前機熱除去機能喪失(余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失) (燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故)	—	—
㉑	全交流動力電源喪失 (燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故)	4	6
㉒	原子炉冷却材の漏出 (燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧カバウンダリ機能が喪失する事故)	—	—
㉓	反応度の誤投入 (原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ給水が流入する事故)	—	—

※ 衛星電話設備（携帯型）は、緊急時対策所指揮所に現場用として15台、中央制御室及び原子炉補助建屋に現場用として2台保管しており、重大事故時においても対応できる。
 ・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う。

参考第 3-4 表 各事故シーケンスグループ等で使用する無線連絡設備（固定型）、無線連絡設備（携帯型）の台数

事故シーケンスグループ等		屋内 (緊急時対策所及び中央制御室)	屋外 (給水及び給油)
		無線連絡設備(固定型)	無線連絡設備(携帯型)
【炉心損傷防止】			
①	2次冷却系からの除熱機能喪失 (主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故)	—	—
②	全交流動力電源喪失 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故)	2	9
③	全交流動力電源喪失 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失する事故)	2	9
④	原子炉補機冷却機能喪失 (原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故)	2	9
⑤	原子炉格納容器の除熱機能喪失 (大破断LOCA時に低任再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	—	—
⑥	原子炉停止機能喪失 (主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故)	—	—
⑥	原子炉停止機能喪失 (負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故)	—	—
⑦	ECCS注水機能喪失 (中破断LOCA時に高任注入機能が喪失する事故)	—	—
⑧	ECCS再循環機能喪失 (大破断LOCA時に低任再循環機能及び高任再循環機能が喪失する事故)	—	—
⑨	格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)	—	—
⑩	格納容器バイパス (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)	—	—
【格納容器破損防止】			
⑪	雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧破損) (大破断LOCA時に低任注入機能、高任注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	2	9
⑫	雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損) (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事)	2	9
⑬と同様	高任冷却物放出/格納容器雰囲気直接加熱 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故)	2	9
⑭と同様	原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 (大破断LOCA時に低任注入機能、高任注入機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故)	2	9
⑮	水素燃焼 (大破断LOCA時に低任注入機能及び高任注入機能が喪失する事故)	—	—
⑯と同様	溶融炉心・コンクリート相互作用 (大破断LOCA時に低任注入機能、高任注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)	2	9
【SFPの燃料損傷防止】			
⑱	想定事故1 (使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故)	2	5
⑲	想定事故2 (サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故)	2	5
【停止中の原子炉の燃料損傷防止】			
⑳	腐蝕熱除去機能喪失(余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失) (燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故)	—	—
㉑	全交流動力電源喪失 (燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故)	2	9
㉒	原子炉冷却材の流出 (燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故)	—	—
㉓	反応度の誤投入 (原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ給水が流入する事故)	—	—


※ 無線連絡設備（携帯型）は、緊急時対策所待機所に現場用として4台、中央制御室に現場用として16台保管しており、重大事故時においても対応できる。

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う。

参考4 加入電話システムの構成

加入電話については、通信事業者から電源が給電されるため、発電所内の電源に依存しない仕様となっている。

加入電話システムの構成概要を参考第4-1図に示す。

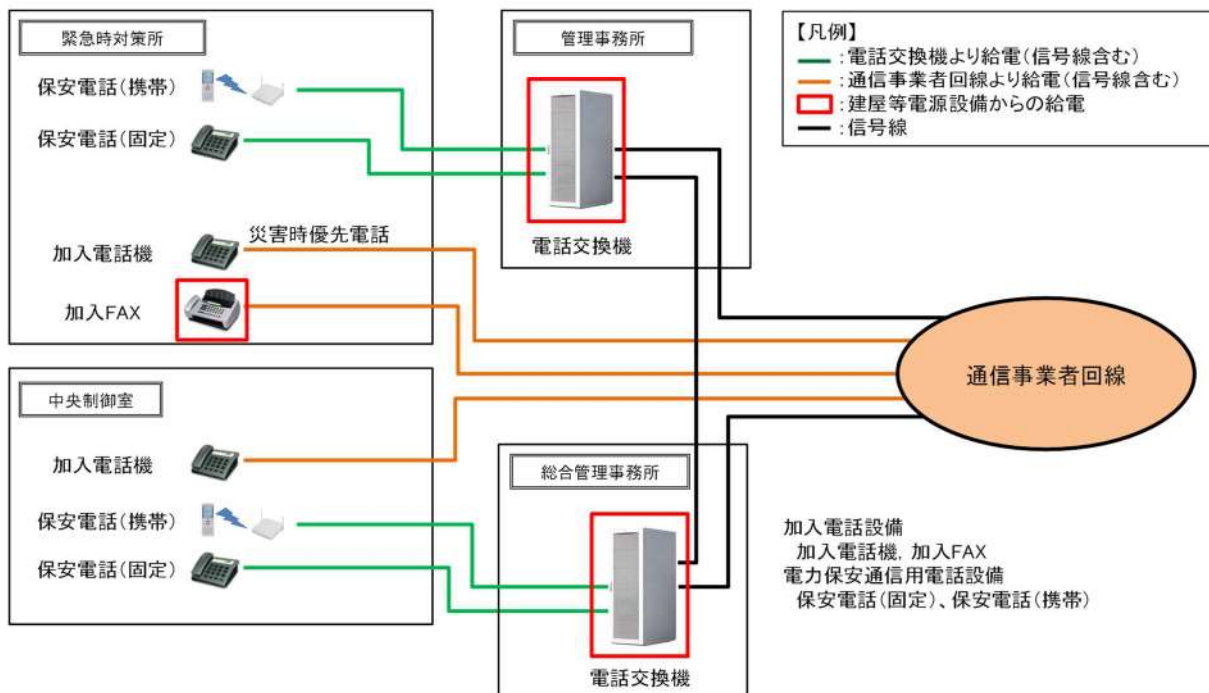


参考第 4-1 図 加入電話システムの構成概要図

参考5 緊急時対策所におけるデータ表示端末

緊急時対策所指揮所におけるSPDSパラメータの表示については、データ表示端末の画面により表示させることで、プラントの状態を共有することが可能な設計とする。

なお、ほかの大型モニタを配備し、データ表示端末の画面を表示させることが可能な設計とする。

概要を参考第5-1図に示す。

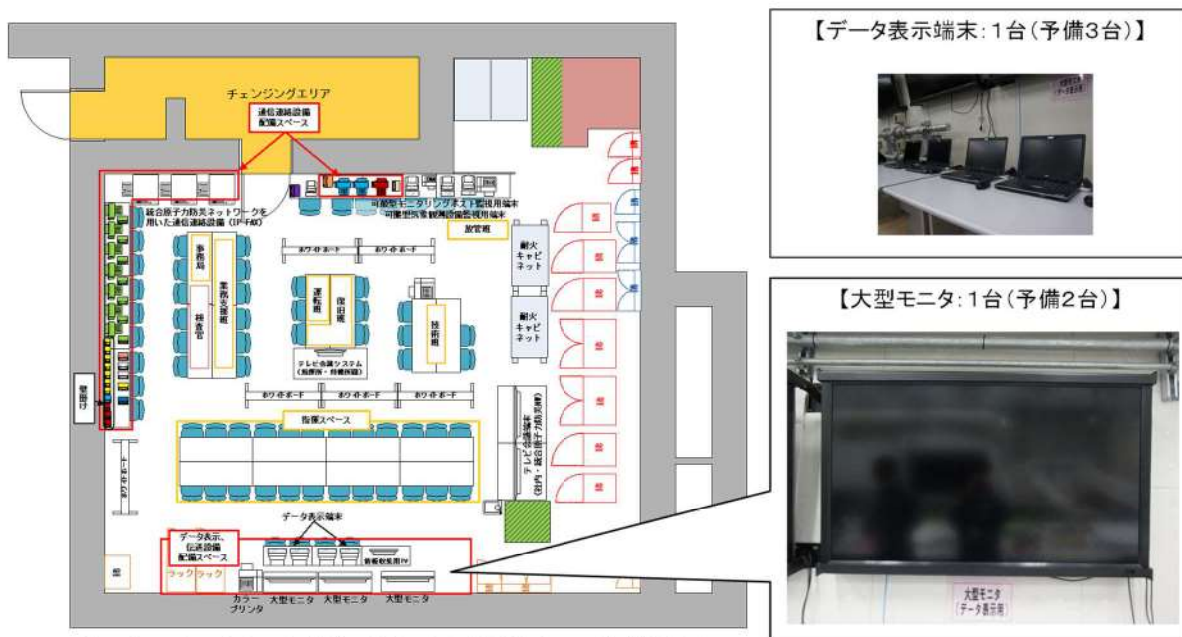

注：本レイアウトは訓練結果等により変更となる可能性がある。

参考第 5-1 図 緊急時対策所における SPDS パラメータ表示の概要

参考6 データ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）のデータ伝送概要と確認できるパラメータ

原子炉補助建屋内に設置するデータ収集計算機は、プラント計算機からデータを収集し、データ表示端末にて確認できる設計とする。

原子炉補助建屋内に設置するデータ収集計算機に入力されるパラメータ（SPDS パラメータ）は、緊急時対策所において、データを確認できるとともに、国の緊急時対策支援システム（ERSS）へ伝送できる設計とする。

データ収集計算機へのデータ入力は、通常はプラント計算機からの入力であるが、別途バックアップ伝送ライン（収集用）を設置している。

このバックアップ伝送ライン（収集用）は、原子炉安全保護盤等の耐震性を有する計測装置等から直接データを収集することができ、主要プラントパラメータの大半をバックアップすることができる。

バックアップ対象ではないプラントパラメータについては、今後バックアップライン他から収集できるプラントパラメータ対象範囲を検討し、増加する予定である。

通常の日データ伝送ラインである有線系回線が使用できない場合、緊急時対策所指揮所内に設置するデータ表示端末は、バックアップ伝送ライン（表示用）である無線系回線により、原子炉補助建屋内に設置するデータ収集計算機からデータを収集し、データ表示端末にて確認できる設計とする。

バックアップ伝送ライン（表示用）では、データ表示端末は国の緊急時対策支援システム（ERSS）へ伝送しているパラメータ（ERSS 伝送パラメータ）を収集するとともに、国の緊急時対策支援システム（ERSS）へ伝送しているパラメータ以外にも、原子炉格納容器内の状態、使用済燃料ピットの状態、水素爆発による原子炉格納容器の破損防止確認、水素爆発による原子炉建屋の損傷防止の確認に必要なパラメータ（バックアップ対象パラメータ）を収集し、確認できる設計とする。


原子炉水位、圧力等の主要なパラメータの計測が困難となった場合においても、緊急時対策所において推定できるよう可能な限り関連パラメータを確認できる設計とする。

周辺の環境放射線状況を把握するため、可搬型モニタリングポスト及び可搬型気象観測設備のデータを伝送し、確認できる設計とする。

なお、今後の監視パラメータ追加や表示機能の拡張等を考慮し、余裕のあるデータ伝送容量を持つとともに表示機能の拡張性を考慮した設計とし、適宜、パラメータを追加及び表示することとする。

データ収集計算機のデータ伝送概要を参考第 6-1 図に示す。

また、データ表示端末で確認できるパラメータを参考第 6-1 表に示す。

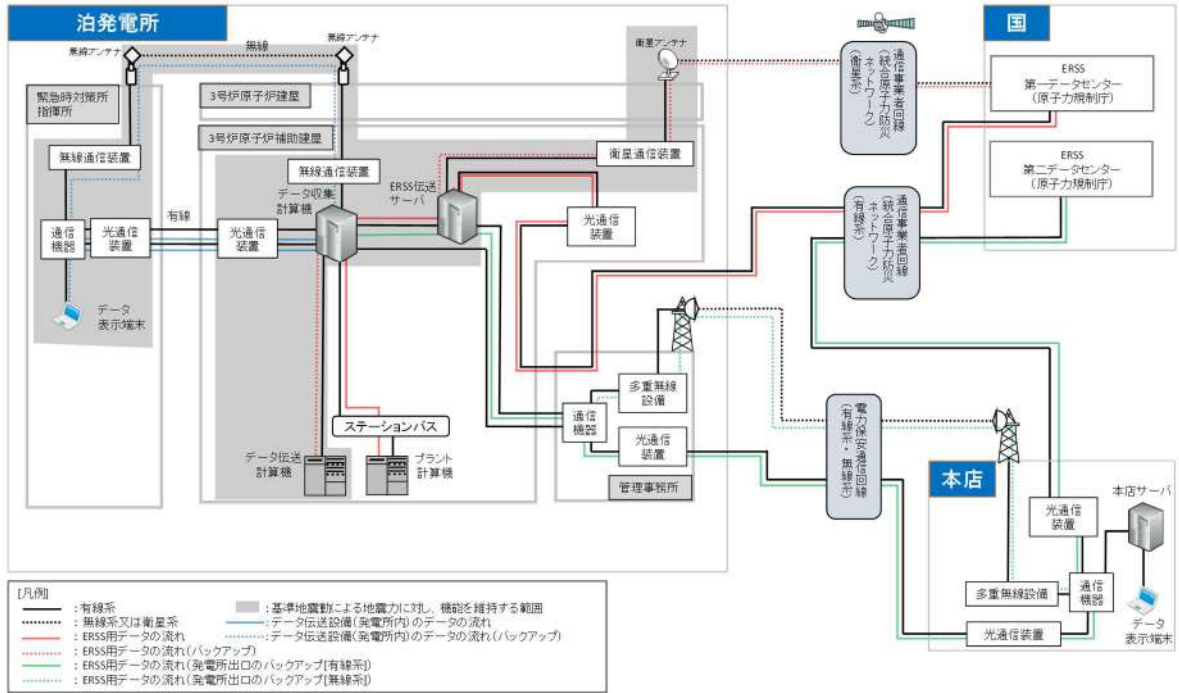

参考第6-1図 データ収集計算機のデータ伝送概要

参考第 6-1 表 データ表示端末で確認できるパラメータ (1/5)

目的	対象パラメータ	データ収集 計算機入力	ERSS へ 伝送している パラメータ	バックアップ対象 パラメータ	
炉心反応度の状態確認	中性子源領域中性子束			○	
	中間領域中性子束			○	
	出力領域中性子束	出力領域中性子束			○
		出力領域中性子束 (中間値)			○
	ほう酸タンク水位	A-ほう酸タンク水位		-	○
		B-ほう酸タンク水位		-	○
	加圧器水位			○	
	1次冷却材圧力 (広域)			○	
	1次冷却材温度 (広域-高温側, 低温側)	Aループ1次冷却材高温側温度 (広域)			○
		Bループ1次冷却材高温側温度 (広域)			○
Cループ1次冷却材高温側温度 (広域)				○	
Aループ1次冷却材低温側温度 (広域)				-	
Bループ1次冷却材低温側温度 (広域)				-	
Cループ1次冷却材低温側温度 (広域)				-	
主蒸気ライン圧力	A-主蒸気ライン圧力			○	
	B-主蒸気ライン圧力			○	
	C-主蒸気ライン圧力			○	
高圧注入流量	A-高圧注入ポンプ出口流量			○	
	B-高圧注入ポンプ出口流量			○	
低圧注入流量	余熱除去Aライン流量			○	
	余熱除去Bライン流量			○	
燃料取替用水ピット水位	燃料取替用水ピット水位			○	
	蒸気発生器水位 (広域)			○	
蒸気発生器水位 (広域)	A-蒸気発生器水位 (広域)			○	
	B-蒸気発生器水位 (広域)			○	
	C-蒸気発生器水位 (広域)			○	

参考第 6-1 表 データ表示端末で確認できるパラメータ (2/5)

目的	対象パラメータ	データ収集 計算機入力	ERSSへ 伝送している パラメータ	バックアップ対象 パラメータ
炉心冷却の状態確認	蒸気発生器水位 (狭域)	○	-	○
	蒸気発生器水位 (狭域)	○	-	○
	蒸気発生器水位 (狭域)	○	-	○
	補助給水ライン流量	○	○	○
	補助給水ライン流量	○	○	○
	補助給水ライン流量	○	○	○
	補助給水ピット水位	○	○	○
	電源の状態 (ディーゼル発電機の運転状態)	○	○	○
	所内母線電圧 (非常用)	○	○	○
	サブクール度	○	○	○
燃料の状態確認	1次冷却材圧力 (広域)	○	○	○
	炉心出口温度	○	○	○
	炉心出口平均温度	○	○	○
	Aループ1次冷却材高温側温度 (広域)	○	○	○
	Bループ1次冷却材高温側温度 (広域)	○	○	○
	Cループ1次冷却材高温側温度 (広域)	○	○	○
	Aループ1次冷却材低温側温度 (広域)	○	-	○
	Bループ1次冷却材低温側温度 (広域)	○	-	○
	Cループ1次冷却材低温側温度 (広域)	○	-	○
	格納容器内高レンジ エリアモニタの指示	○	○	○
格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ)	○	○	-	○
格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ)	○	○	-	○

目的	対象パラメータ	データ収集 計算機入力	ERSSへ 伝送している パラメータ	バックアップ対象 パラメータ
格納容器の状態確認	原子炉格納容器圧力	格納容器圧力	○	○
	格納容器圧力 (AM用)	格納容器圧力 (AM用)	○	-
	格納容器内温度	格納容器内温度	○	○
	格納容器内水素濃度	格納容器内水素濃度	○	-
	格納容器水位	格納容器水位	○	-
	原子炉下部キャビティ水位	原子炉下部キャビティ水位	○	-
	アニュラス水素濃度 (可搬型)	アニュラス水素濃度 (可搬型)	○	-
	格納容器再循環サンプ水位 (広域)	格納容器再循環サンプ水位 (広域)	○	○
	格納容器再循環サンプ水位 (狭域)	格納容器再循環サンプ水位 (狭域)	○	-
	格納容器スプレイ流量	A-格納容器スプレイ冷却器出口流量 B-格納容器スプレイ冷却器出口流量	○ ○	○ ○
	代替格納容器スプレイポンプ 出口種算流量	代替格納容器スプレイポンプ出口種算流量	○	-
	B-格納容器スプレイ冷却器 出口種算流量 (AM用)	B-格納容器スプレイ冷却器出口種算流量 (AM用)	○	-
	格納容器内高レンジ エリアモニタの指示	格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ) 格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ)	○ ○	○ -
	排気筒ガスモニタの指示	排気筒ガスモニタ 排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ) 排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)	○ ○ ○	○ ○ ○
	原子炉格納容器隔離の状態	C/N 隔離A (T信号)	○	○

参考第 6-1 表 データ表示端末で確認できるパラメータ (4/5)

目的	対象パラメータ	データ収集 計算機入力	ERSS へ 伝送している パラメータ	バックアップ対象 パラメータ
ECCS の状態等	ECCS の状態 (高圧注入系)	A-高圧注入ポンプ	○	○
		B-高圧注入ポンプ	○	○
	ECCS の状態 (低圧注入系)	A-余熱除去ポンプ	○	○
		B-余熱除去ポンプ	○	○
	格納容器スプレイポンプの状態	A-格納容器スプレイポンプ	○	○
		B-格納容器スプレイポンプ	○	○
	ECCS の状態	ECCS 作動	○	○
		原子炉補機冷却水サージタンク水位	○	-
	原子炉容器水位	原子炉補機冷却水サージタンク水位	○	○
		充てん流量	○	○
原子炉容器水位		○	○	
使用済燃料ピットの状態 確認	使用済燃料ピット水位 (AM 用)	A-使用済燃料ピット水位 (AM 用)	○	○
		B-使用済燃料ピット水位 (AM 用)	○	○
	使用済燃料ピット水位 (可搬型)	A-使用済燃料ピット水位 (可搬型)	○	-
		B-使用済燃料ピット水位 (可搬型)	○	-
	使用済燃料ピット温度 (AM 用)	A-使用済燃料ピット温度 (AM 用)	○	-
		B-使用済燃料ピット温度 (AM 用)	○	-
環境の状態確認	使用済燃料ピット周辺の放射線量	使用済燃料ピットエリアモニタ	○	○
		使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ	○	○
	モニタリングステーション空間放射線量率	モニタリングステーション空間放射線量率	○	○
		モニタリングポスト 1 空間放射線量率	○	○
		モニタリングポスト 2 空間放射線量率	○	○
		モニタリングポスト 3 空間放射線量率	○	○
		モニタリングポスト 4 空間放射線量率	○	○
		モニタリングポスト 5 空間放射線量率	○	○
	モニタリングポスト及び モニタリングステーションの指示	モニタリングポスト 6 空間放射線量率	○	○
		モニタリングポスト 6 空間放射線量率	○	○

参考第 6-1 表 データ表示端末で確認できるパラメータ (5/5)

目的	対象パラメータ	データ収集 計算機入力	ERSSへ 伝送している パラメータ	バックアップ対象 パラメータ	
環境の状態確認	モニタリングポスト及び モニタリングステーションの指示	○	○	※1	
	気象情報	風向 (C点)	○	※1	
		風速 (C点)	○	○	※1
		大気安定度	○	○	※1
水素爆発による原子炉格 納容器の破損防止	水素爆発による	○	-	○	
	原子炉格納容器の破損防止	○	-	○	
水素爆発による原子炉建 屋の損傷防止	水素爆発による	○	-	○	
	原子炉建屋の損傷防止	○	-	○	
その他	主給水ライン流量	○	○	○	
	原子炉トリップの状態	A-主給水ライン流量	○	○	○
		B-主給水ライン流量	○	○	○
		C-主給水ライン流量	○	○	○
	S/G 細管漏えい監視	制御棒状態	○	○	○
		復水器排気ガスモニタ	○	○	○
	格納容器ガスモニタの指示	蒸気発生器ブロアダウン水モニタ	○	○	○
		格納容器ガスモニタ	○	○	○
		放水口の放射線	○	○	○

※1：「環境の状態確認」のパラメータはプラント共通設備のパラメータであり、号機ごとに設置しているプラント計算機への入力を行わず、直接データ収集計算機へデータ入力している。
 なお、「環境の状態確認」のパラメータについては、可搬型モニタリングポスト及び可搬型気象観測設備からの無線伝送により緊急時対策所にて確認可能である。


なお、弁の開閉状態やポンプの起動状態の監視の考え方は以下のとおり。

<弁の開閉状態やポンプの起動状態の監視の考え方>

通常、弁の開閉やポンプの動作等の系統状態は、中央制御室の主盤やプラント計算機等で監視している。データ収集計算機はプラント計算機と通信回線により接続されているため、中央制御室外でも弁の開閉状態やポンプの起動状態等を把握することができる。

また、プラント計算機の機能喪失に備えて、重要なパラメータについては、データ収集計算機に直接入力できる伝送ラインの構築をしておき、これらのパラメータを監視することで、系統の動作状態を把握することができ、さらに、必要に応じて現場確認等を行うことで、弁の開閉状態やポンプの起動状態を確認又は推定できる。

プラント計算機機能喪失時の監視画面の概要を参考第6-2図に示す。

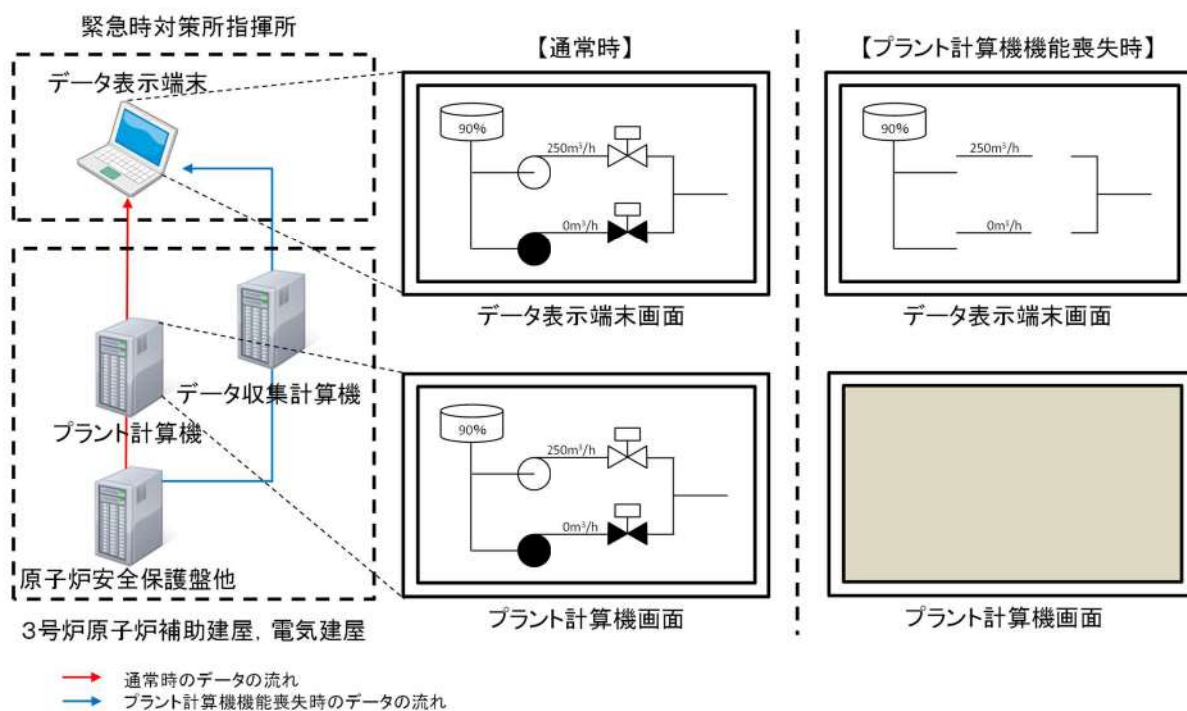

参考第 6-2 図 プラント計算機機能喪失時の監視画面の概要図

参考7 過去のプラントパラメータ閲覧について


データ収集計算機に収集されるプラントパラメータ（SPDS パラメータ）はデータ収集計算機で2週間分（1分周期）のデータを保存（自動収集）できる設計とする。

データ収集計算機に保存されたデータについては、緊急時対策所指揮所のデータ表示端末及び本店に設置しているデータ表示端末から DVD 等の外部記憶媒体へ保存できる設計とする。

重大事故等が発生した場合には、緊急時対策所指揮所において、プラントパラメータ（SPDS パラメータ）を DVD 等の外部記憶媒体へ保存し保管する手順を整備する。これにより、データ表示端末にて外部記憶媒体に保存されたプラントパラメータ（SPDS パラメータ）の過去のデータを閲覧することができる設計とする。

また、データ表示端末にてプラントパラメータ（SPDS パラメータ）の監視も可能な設計とする。

概要を参考第 7-1 図に示す。

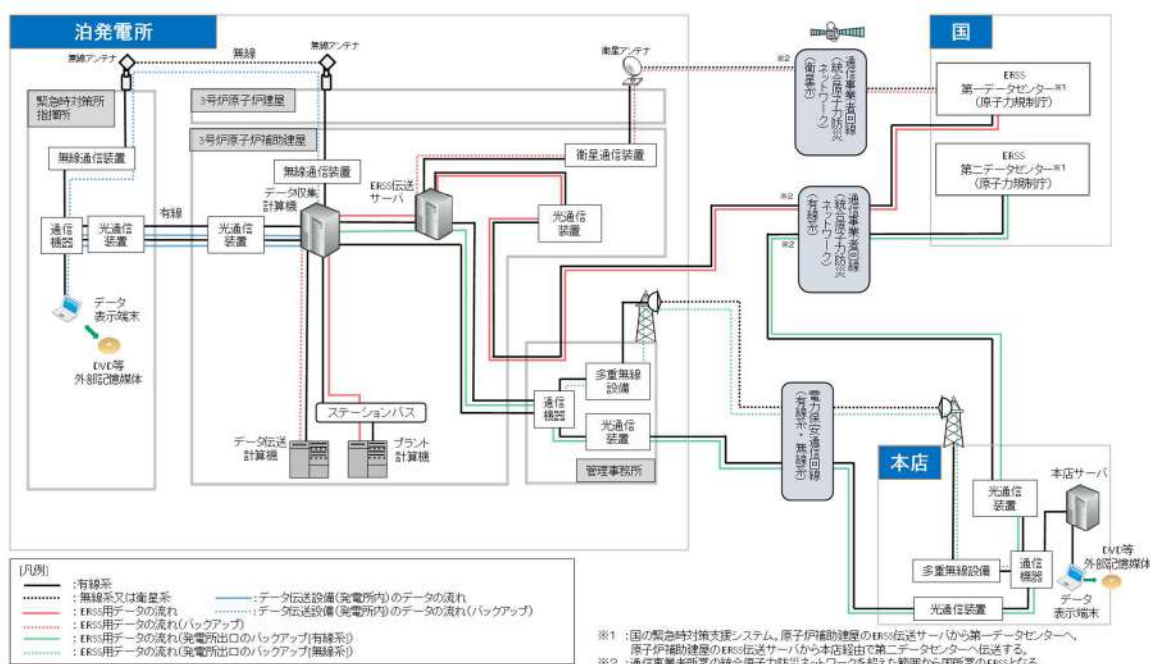

参考第 7-1 図 過去のプラントパラメータ閲覧の概要

参考8 緊急時対策所の通信連絡設備に係る耐震措置について

緊急時対策所内に設置又は保管する通信連絡設備は、転倒防止措置等を施す設計とする。さらに、緊急時対策所内に設置又は保管する重大事故等対処設備は、転倒防止措置等を施すとともに加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能を喪失しない設計とする。

緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送するためのデータ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）については、転倒防止措置等を施すとともに加振試験等により、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しない設計とする。

また、建屋間の伝送ルートは、無線系回線により基準地震動による地震力に対する耐震性を確保する設計とし、有線系回線については可とう性を有するとともに、余長を確保することにより、地震力による影響を低減する設計とする。

緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備のうち重大事故等対処設備の耐震措置について、参考第8-1表に示す。

また、データ伝送設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所外）の耐震措置について、参考第8-2表に示す。

参考第8-1表 緊急時対策所の通信連絡設備（発電所内）、通信連絡設備（発電所外）に係る耐震措置

場所	主要設備	耐震措置
発電所内外	衛星電話設備	<ul style="list-style-type: none"> 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（FAX）の衛星電話設備用アンテナ及び端末装置は、耐震性を有する中央制御室、3号炉原子炉補助建屋又は緊急時対策所指揮所に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（FAX）の端末装置から衛星電話設備用アンテナまでのケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する。 衛星電話設備（携帯型）は、耐震性を有する緊急時対策所指揮所に設置する強固な収納ラックに保管する措置を施す。
発電所内	無線連絡設備	<ul style="list-style-type: none"> 無線連絡設備（固定型）の無線連絡設備用アンテナ及び端末装置は、耐震性を有する中央制御室、3号炉原子炉補助建屋又は緊急時対策所指揮所に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 無線連絡設備（固定型）の端末装置から無線連絡設備用アンテナまでのケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する。 無線連絡設備（携帯型）は、耐震性を有する中央制御室又は緊急時対策所待機所に設置する強固な収納ラックに保管する措置を施す。
発電所外	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 IP電話 IP-FAX テレビ会議システム	<ul style="list-style-type: none"> 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP電話、IP-FAX及び通信装置）は耐震性を有する3号炉原子炉補助建屋及び緊急時対策所指揮所に設置し、転倒防止の措置を施すと共に、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。

参考第 8-2 表 データ表示及び ERSS 伝送機能に係る耐震措置

場所	主要設備	耐震措置
3号炉 原子炉補助建屋	データ収集計算機 ERSS 伝送サーバ	<ul style="list-style-type: none"> データ収集計算機へのデータ入力については、原子炉安全保護盤等の耐震性を有する計測装置等からプラント計算機を介さずに直接データを収集することができる耐震仕様のバックアップラインを設置する。 データ収集計算機等は、耐震性を有する3号炉原子炉補助建屋内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 信号ケーブル及び電源ケーブルについては、耐震性を有する電線管等の電路に敷設する。 光通信装置は、耐震性を有する3号炉原子炉補助建屋に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。
	光通信装置	
	無線通信装置	<ul style="list-style-type: none"> 無線通信装置は、耐震性を有する3号炉原子炉補助建屋に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 無線通信装置から3号炉原子炉建屋の無線アンテナまでのケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する。
建屋間	建屋間伝送 ルート	<ul style="list-style-type: none"> 無線用アンテナは、耐震性を有する3号炉原子炉建屋と緊急時対策所に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 有線系のケーブルについては、可とう性を有するとともに余長を確保する。
	有線系	
緊急時対策所 指揮所	光通信装置	<ul style="list-style-type: none"> 光通信装置は、耐震性を有する緊急時対策所指揮所内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。
	無線通信装置	<ul style="list-style-type: none"> 無線通信装置は、耐震性を有する緊急時対策所指揮所内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。 無線通信装置から緊急時対策所指揮所の無線アンテナまでのケーブルは、耐震性を有する電線管等に敷設する。
	データ表示端末	<ul style="list-style-type: none"> データ表示端末は、耐震性を有する緊急時対策所指揮所内に設置し、転倒防止措置等を施すとともに、加振試験等により基準地震動による地震力に対して機能が喪失しないことを確認する。

参考9 緊急時対策所における通信連絡設備の電源について

緊急時対策所の必要な負荷は、緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所待機所でそれぞれ受電している。

緊急時対策所指揮所の通信連絡設備及び無停電運転保安灯に対して、通常時に3号炉の非常用低圧母線を介して外部電源系から受電可能な設計とし、外部電源喪失時には、3号炉のディーゼル発電機を介し受電可能な設計とする。

その他運用に必要な設備については、1号又は2号炉常用母線から緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所待機所でそれぞれ受電している。

また、緊急時対策所指揮所の通信連絡設備及び無停電運転保安灯が3号炉非常用母線から受電できない場合、常設代替交流電源設備である代替非常用発電機からの受電に手動で切り替える設計とする。

緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所の負荷は、3号炉非常用母線又は1号若しくは2号炉常用母線から受電出来ない場合、緊急時対策所周辺に配備している緊急時対策所用代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機からそれぞれ受電可能な設計とする。

緊急時対策所用代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機は緊急時対策所指揮所、緊急時対策所待機所それぞれに電源供給するために必要な容量を有するものを、緊急時対策所指揮所、緊急時対策所待機所に各1台、故障による機能喪失の防止と燃料給油のために停止する際にも給電を継続するため各1台、2台を1セットとして合計4台を配備する設計とする。

ディーゼル発電機から受電可能な非常用低圧母線、常設代替交流電源設備である代替非常用発電機及び緊急時対策所用代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機により緊急時対策所指揮所における通信連絡設備の電源は多様性を有している。


緊急時対策所用発電機を複数台配備することにより緊急時対策所の電源は多重性を有し、緊急時対策所と中央制御室は共通要因により同時に機能喪失しない設計とする。

緊急時対策所における通信連絡設備は、全交流動力電源喪失時においても無停電電源等より受電しているため、必要となる通信連絡機能を維持できる。


緊急時対策所における通信連絡設備は、無停電電源の蓄電池が枯渇するまでに、緊急時対策所用発電機を起動・接続することで、継続して通信連絡機能を維持できる。

緊急時対策所の必要な負荷を参考第9-1表に示す。

また、非常用電源設備及び代替交流電源設備の主要仕様を参考第9-2表、緊急時対策所の通信連絡設備における無停電電源の継続時間を説明したタイムチャートを参考第9-1図、緊急時対策所用発電機の給油が必要となるタイミングを説明したタイムチャートを参考第9-2図に示す。

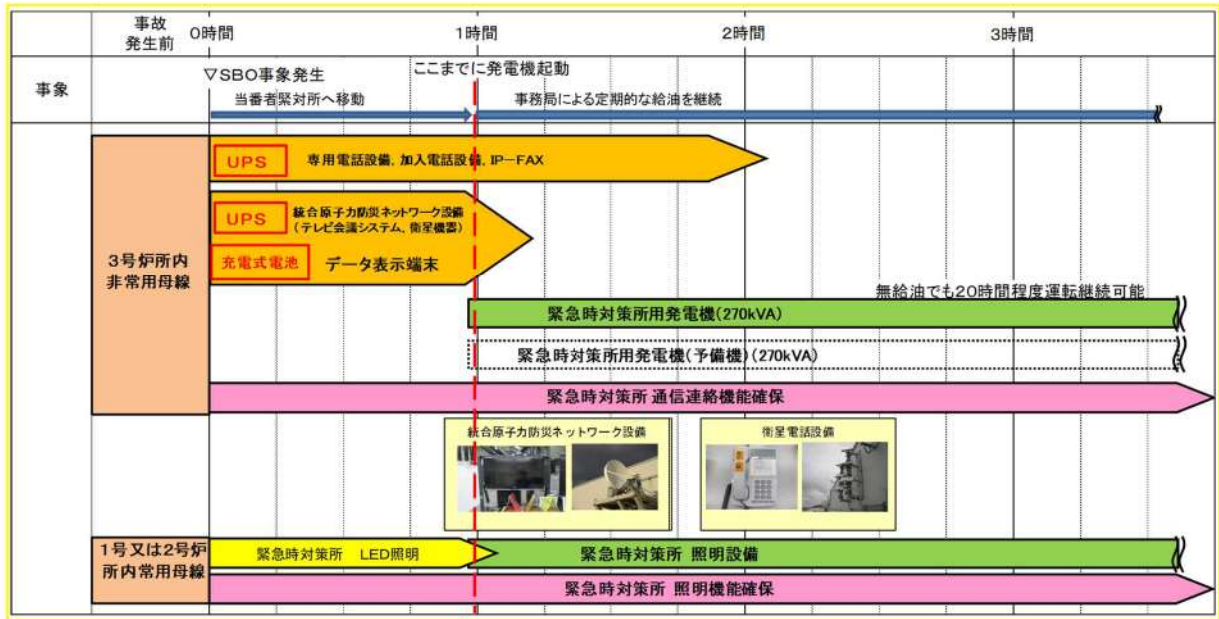

参考第 9-1 図 緊急時対策所の無停電電源の継続時間

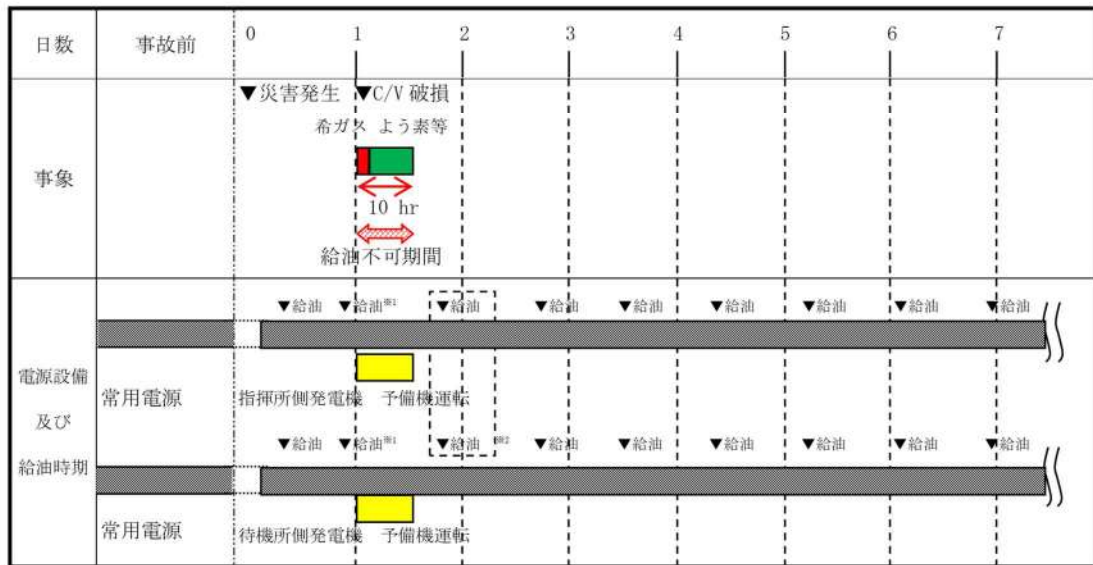

参考第 9-2 図 緊急時対策所用発電機の給油タイミング

参考第 9-1 表 緊急時対策所の必要な負荷

負荷名称	負荷容量 (kVA) ※1		備 考
	指揮所	待機所	
通信連絡設備	15.1	0.7	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備, データ表示端末, その他通信連絡設備
照明設備	2.2	2.2	LED 照明 (バッテリー内蔵)
室内空調設備	34.8	34.8	パッケージエアコン
可搬型空気浄化装置	23.1	23.1	可搬型新設緊急時対策所用空気浄化ファン
その他	21.9	21.9	OA 機器等 (予備容量含む)
合計	97.1	70.1	

※1 力率 0.8 の場合

参考第 9-2 表 非常用電源設備及び代替交流電源設備の主要仕様

	非常用電源設備	代替交流電源設備	
		常設代替交流電源設備	緊急時対策所用代替交流電源設備
	ディーゼル発電機	代替非常用発電機	緊急時対策所用発電機
容量	7,000kVA	約 1,725kVA (1 台あたり)	約 270kVA (1 台あたり)
電圧	6.9kV	6.6kV	200V
力率	0.8	0.8	0.8
台数	1 台 備考: 3B-ディーゼル発電機	2 台	8 台 (予備を含む)

緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所待機所の負荷リストは、参考第 9-1 表に示すとおり、緊急時対策所指揮所で最大約 97kVA (うち、3 号炉非常用母線から給電する通信連絡設備及び照明設備の合計は約 17kVA)、緊急時対策所待機所で最大約 70kVA であり、3B-ディーゼル発電機 (約 7,000kVA)、代替非常用発電機 (約 1,725kVA) 及び緊急時対策所用発電機 (約 270kVA (1 台あたり)) により給電可能な設計としている。

緊急時対策所用発電機の燃料は、ディーゼル発電機燃料油貯油槽 4 基 (合計 540kL 以上で管理) に備蓄する燃料を、ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーを用いて、又は燃料タンク (SA) 1 基 (50kL 以上で管理) に備蓄する燃料を、可搬型タンクローリーを用いて補給する。ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク (SA) は、屋外に設置され、重大事故等時に緊急時対策所用発電機を用いて緊急時対策所に電源供給 (保守的に定格運転を想定) した場合、ディーゼル発電機燃料油貯油槽 4 基及び燃料タンク (SA) 1 基にて約 7 日間の連続運転が可能な容量を有する。

万一の故障への対応として、緊急時対策所の電源構成は 2 重化しており、片系の電源系統の故障においても緊急時対策所の機能を喪失することがない設計とする。

参考 10 緊急時対策所の通信連絡設備用無停電電源の**主要**仕様について

緊急時対策所における通信連絡設備は、外部電源喪失時、以下に示すとおり、無停電電源から給電可能な設計とする。

緊急時対策所における通信連絡設備用無停電電源の蓄電池耐量時間を参考第 10-1 表、参考第 10-2 表及び参考第 10-3 表に記載する。

参考第 10-1 表 通信連絡設備用無停電電源の蓄電池耐量時間 (1/3)

無停電電源 1 (端末設備用) (無停電電源出力：980W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
加入電話設備 加入 FAX ^{※1}	27.5W	118.4W	408Wh	2 時間以上
電力保安通信用電話設備 保安電話 (FAX)	27.5W			
無線連絡設備 無線連絡設備 (固定型)	35.9W			
衛星電話設備 衛星電話設備 (FAX) ^{※1}	27.5W			

※1：FAX は送信時に必要な消費電力にて算出している。

無停電電源 2 (端末設備用) (無停電電源出力：980W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
専用電話設備 専用電話設備 (固定型) ×3 台	16W×3	133.5W	408Wh	2 時間以上
専用電話設備 (FAX) ×3 台 ^{※1}	28.5W×3			

※1：FAX は送信時に必要な消費電力にて算出している。

無停電電源 3 (端末設備用) (無停電電源出力：980W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
専用電話設備 専用電話設備 (固定型) ×3 台	16W×3	144.5W	408Wh	2 時間以上
専用電話設備 (FAX) ×3 台 ^{※1}	28.5W×3			
通信機器	11W			

※1：FAX は送信時に必要な消費電力にて算出している。

無停電電源 4 (端末設備用) (無停電電源出力：980W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 IP-FAX (衛星系) ^{※1}	72W	72W	408Wh	2 時間以上

※1：FAX は送信時に必要な消費電力にて算出している。

参考第 10-2 表 通信連絡設備用無停電電源の蓄電池耐量時間 (2/3)

無停電電源 5 (端末設備用) (無停電電源出力: 980W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 IP-FAX (地上系) ※1	72W	116.5W	408Wh	2 時間以上
専用電話設備 専用電話設備 (固定型)	16W			
専用電話設備 (FAX) ※1	28.5W			

※1: FAX は送信時に必要な消費電力にて算出している。

無停電電源 6 (端末設備用) (無停電電源出力: 980W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 IP-FAX (地上系) ※1	72W	72W	408Wh	2 時間以上

※1: FAX は送信時に必要な消費電力にて算出している。

無停電電源 7 (端末設備用) (無停電電源出力: 1,200W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
社内テレビ会議システム 社内テレビ会議システム	231W	454W	432Wh	約 1 時間
社内テレビ会議用音響設備	223W			

無停電電源 8 (端末設備用) (無停電電源出力: 1,200W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 テレビ会議システム	290W	536.1W	900Wh	1 時間以上
データ伝送設備 (発電所内) 通信機器	198W			
社内テレビ会議システム 通信機器	20W			
専用電話設備 通信機器	11W			

参考第 10-3 表 通信連絡設備用無停電電源の蓄電池耐量時間 (3/3)

無停電電源 9 (端末設備用) (無停電電源出力: 1,200W)	消費電力	合計消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 通信機器	108.8W	350.8W	540Wh	1 時間以上
統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 衛星電話	30W			
電力保安通信用電話設備 衛星保安電話	20W			
データ伝送設備 (発電所内) 通信機器	192W			

無停電電源 (充電式電池)	消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
衛星電話設備 衛星電話設備 (固定型) 衛星電話設備 (FAX)	65W (送信時)	各 63Wh	約 1 時間 (カタログ値: 約 1 時間半)

※衛星電話設備 (FAX) は端末設備を除く

無停電電源 (充電式電池)	消費電力	蓄電池容量	充電池耐量時間
データ表示端末	65W	60Wh	約 1 時間

参考11 多様性を確保した通信回線の容量について

発電所外との通信連絡設備及びデータ伝送設備が接続する多様性を確保した通信回線は、参考第 11-1 表に示すとおり、必要回線容量を確保した回線容量を有している。

参考第 11-1 表 多様性を確保した通信回線の回線容量

通信回線種別		主要設備		必要回線容量		回線容量	
				主要設備			
電力保安通信用回線	有線系回線	電力保安通信用電話設備※1	保安電話（固定）	(64kbps)	64kbps×12回線 =768kbps	600Mbps	
			保安電話（携帯）	(64kbps)			
			FAX	(64kbps)			
		データ伝送設備（発電所外）		4.4kbps	4.4kbps		
	無線系回線	電力保安通信用電話設備※1	保安電話（固定）	(64kbps)	64kbps×12回線 =768kbps	26Mbps	
			保安電話（携帯）	(64kbps)			
			FAX	(64kbps)			
		データ伝送設備（発電所外）		4.4kbps	4.4kbps		
		社内テレビ会議システム		6Mbps	6Mbps		
通信事業者回線	有線系回線	加入電話設備（災害時優先契約あり）	加入電話機	2回線	2回線	3回線	
			加入電話機	1回線	1回線	1回線	
		加入電話設備（災害時優先契約なし）	加入FAX	1回線	1回線	1回線	
			電力保安通信用電話設備接続	10回線	10回線	10回線	
			専用電話設備	専用電話設備（FAX）	7回線	2回線×7箇所	2回線×7箇所
		専用電話設備（固体型）	7回線				
			社内テレビ会議システム		6Mbps	6Mbps	100Mbps
	無線系回線	携帯電話	災害時優先契約あり	—	—	7回線	
			災害時優先契約なし	—	—	69回線	
	衛星系回線	衛星電話設備	衛星電話設備（固定型）	3回線	3回線	3回線	
			衛星電話設備（FAX）	1回線	1回線	1回線	
			衛星電話設備（携帯型）	10回線	10回線	15回線	
		電力保安通信用電話設備	衛星保安電話	32kbps/回線	32kbps×1回線 =32kbps	32kbps	
	通信事業者回線（統合原子力防災ネットワーク）	有線系回線	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	IP電話	400kbps/台	2.4Mbps+α※3	5Mbps
IP-FAX				※3			
テレビ会議システム				2,000kbps			
データ伝送設備（発電所外）			4.4kbps	4.4kbps			
無線系回線		統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	IP電話	32kbps/台	210kbps	384kbps	
			IP-FAX	50kbps/台			
			テレビ会議システム	128kbps			
		データ伝送設備（発電所外）		4.4kbps	4.4kbps		

各容量については、今後の詳細設計により、変更となる可能性がある。

※1：加入電話設備に接続されており、通信事業者回線を経由して発電所外への連絡も可能

※2：（）は内訳を示す。


※3：帯域優先度が低いため、5Mbpsまでの空き帯域で通信する。

参考 12 主要な通信連絡設備の配置について




T.P. 17.8m


参考第 12-1 図 主要な通信連絡設備の配置図
(原子炉補助建屋 T.P. 17.8m)

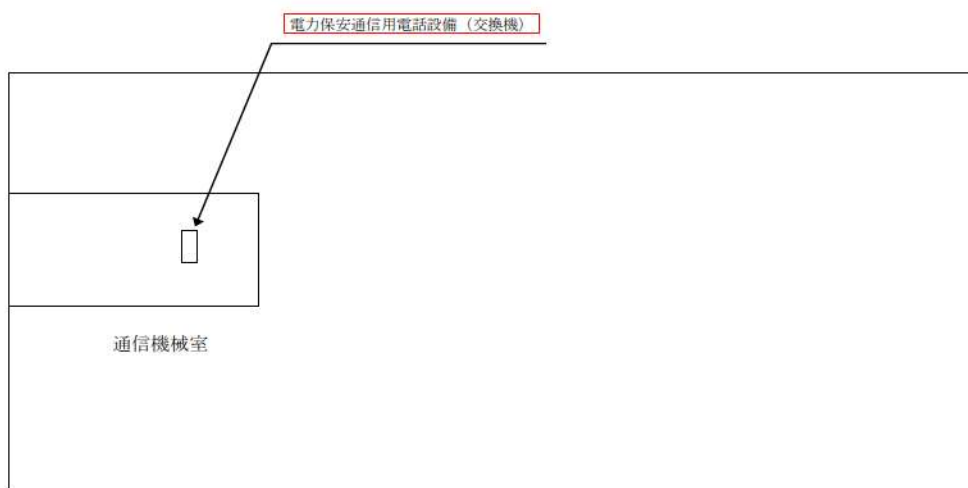

総合管理事務所 6F エリア


参考第 12-2 図 主要な通信連絡設備の配置図
(総合管理事務所 6階)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

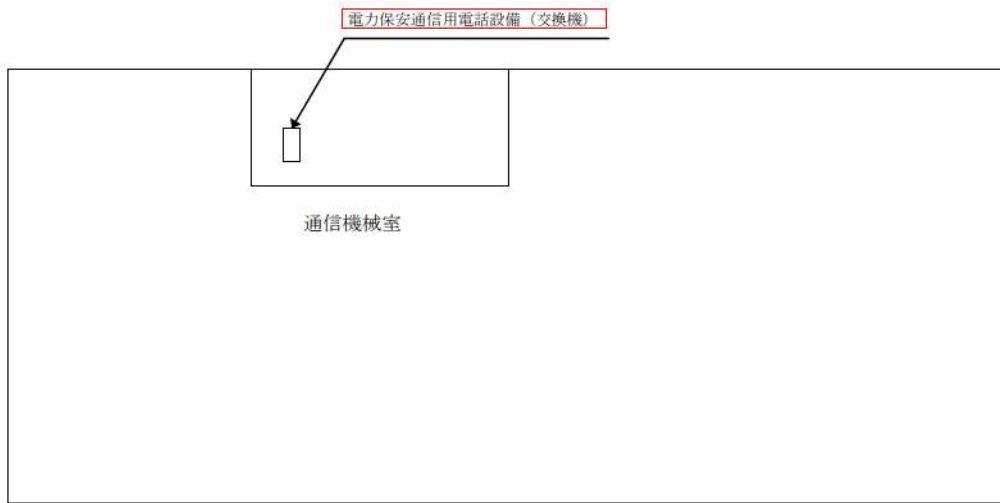

管理事務所 3F エリア

参考第 12-3 図 主要な通信連絡設備の配置図
(管理事務所 3 階)

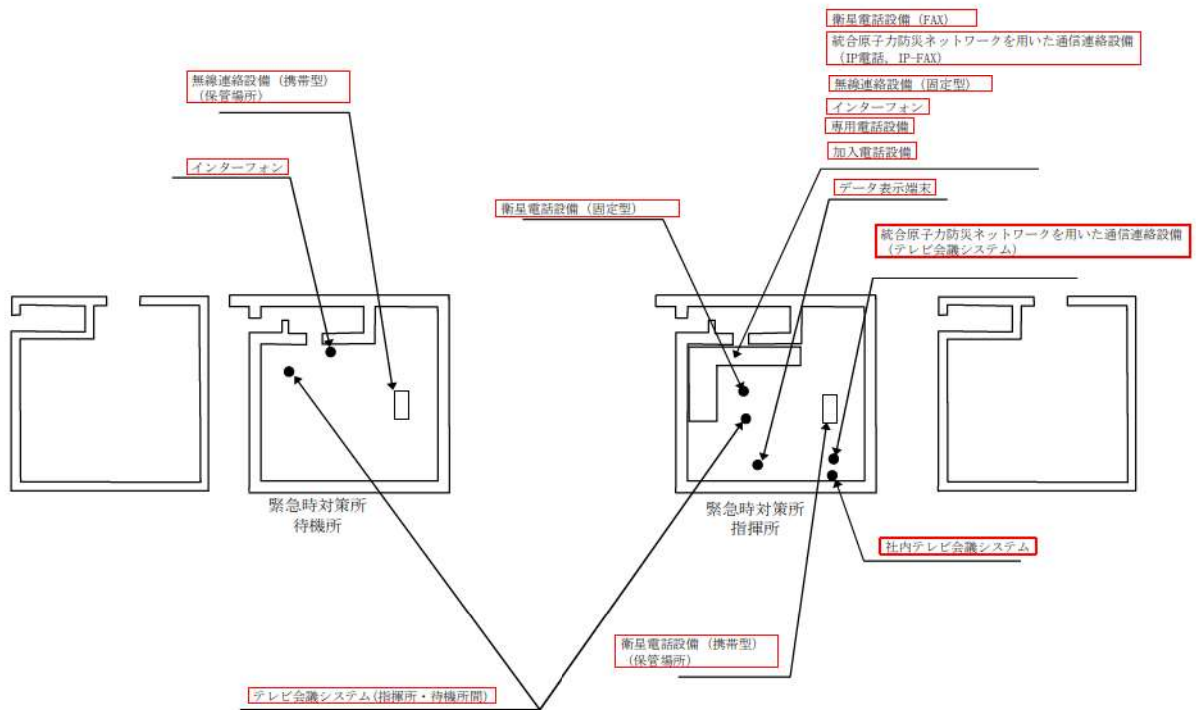

緊急時対策所 T.P. 39 m エリア

参考第 12-4 図 主要な通信連絡設備の配置図
(緊急時対策所)

参考 13 協力会社との通信連絡

重大事故等時におけるプラントメーカー及び協力会社からの支援については、協定を締結する等して、事故発生後に必要な支援を受けられる体制を確立しており、緊急時対策所指揮所内に設置する衛星電話設備（固定型）等を使用し、支援を要請する。

○プラントメーカーによる支援

重大事故等時における当社が実施する事故収拾活動を円滑に実施するため、プラント状況に応じた事故収束手段及び復旧対策に関する技術支援を迅速に得られるようプラントメーカーとの間で支援体制を整備する。

なお、支援が必要な場合は、緊急時対策所指揮所の発電所対策本部要員から衛星電話設備（固定型）等により直接又は本店を経由してプラントメーカーに支援を要請する。

○協力会社による支援

重大事故等時における当社が実施する事故収拾活動を円滑に実施するため、事故収束及び復旧対策活動の協力が得られるよう協力会社との間で支援体制を整備する。

なお、支援が必要な場合は、緊急時対策所指揮所の発電所対策本部要員から、衛星電話設備（固定型）等により直接又は本店を経由して協力会社に支援を要請する。


参考 14 公的機関等の情報を入力するための設備

気象情報・注意報等について、中央制御室に設置する電話、FAX 等に加えて、中央制御室内の運転員が使用するパソコンにより、社内ネットワークシステムやインターネットの公的機関等のホームページを介して情報を入力することが可能である。

注意報等が発表された場合は、社内ネットワークシステムより自動通知が行われ、リアルタイムで発表された気象情報の内容を確認することができる。

自動通知による主な情報として、地震情報については、北海道全域で震度 1 以上の地震が発生した場合、地震の発生日時・震源地・震源の深さ・地震の規模を、津波情報については、北海道日本海南部に津波注意報等が発令された場合、発表時刻・予報区名・第 1 波の到達予想時刻・予想される波の高さを入力することが可能である。

なお、本設備については、プラントの運転制御に必要な回線と独立した構成としている。

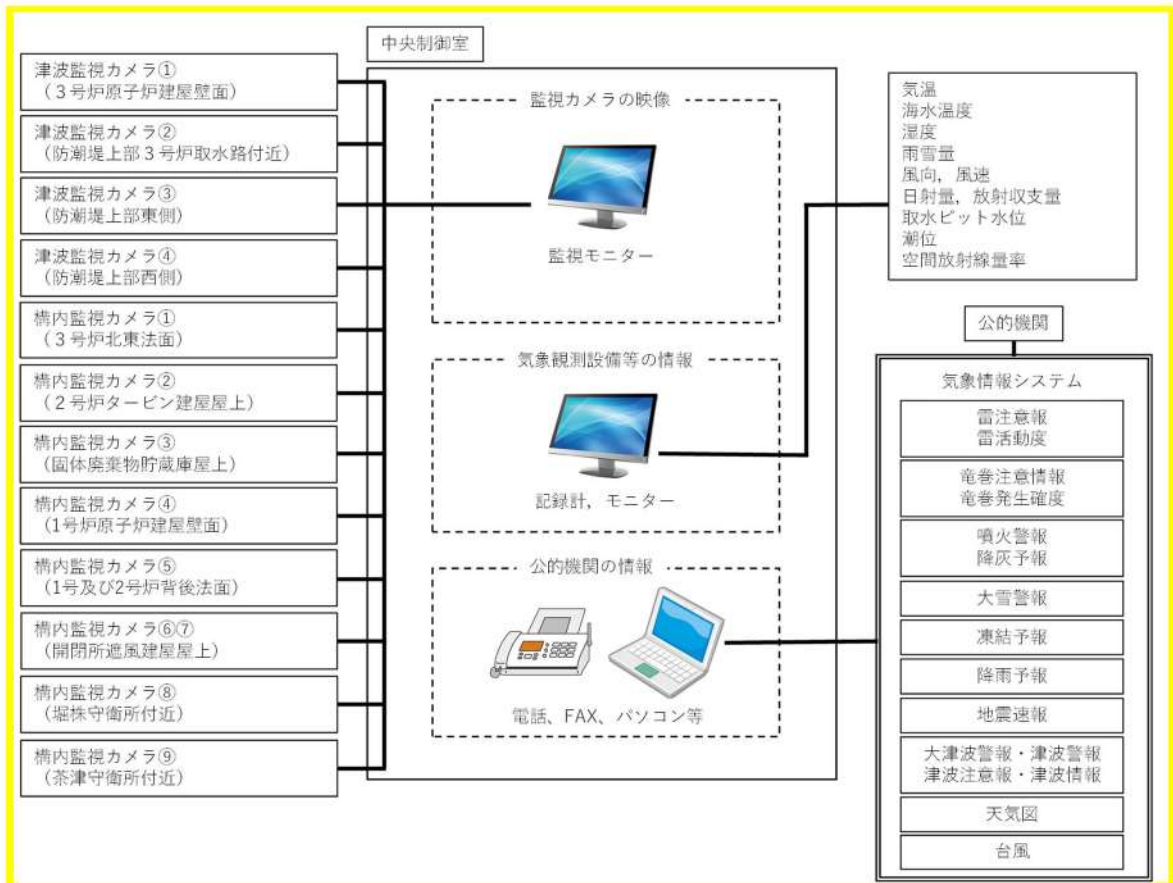

参考第 14-1 図 中央制御室における外部状況把握のイメージ

参考 15 データ伝送設備（発電所内，発電所外）の設備分類


緊急時対策所で事故状態等の把握に必要な事故時パラメータを伝送する設備として，データ収集計算機及びデータ表示端末を設置している。これらの設備は緊急時対策所での機能に必要なため，緩和設備として整理する。

緊急時対策支援システム(ERSS)へ必要なデータを伝送する設備として，データ収集計算機及びERSS伝送サーバを設置している。


これらの設備は緊急時対策所での指揮等の機能に直接関わらないため，防止でも緩和でもない設備として整理する。

なお，データ収集計算機は発電所内外のデータ伝送設備を兼ねる。


設備分類整理について，概要を参考第15-1図，参考第15-2図及び参考第15-3図に示す。

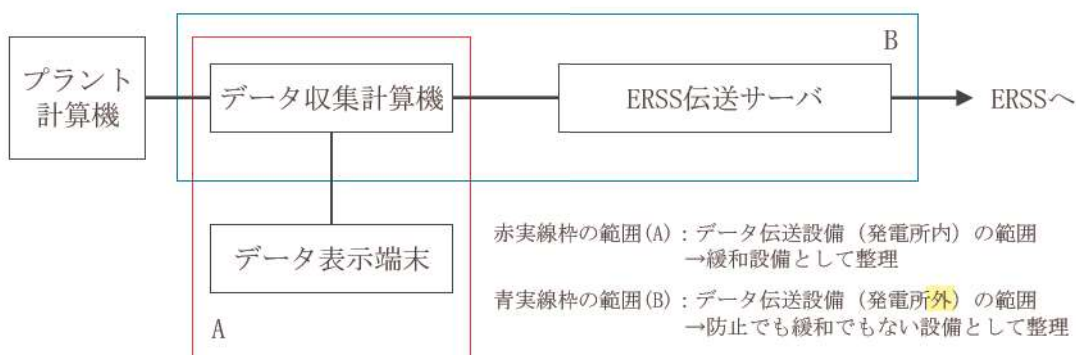

参考第15-1図 データ伝送設備の設備分類概要図

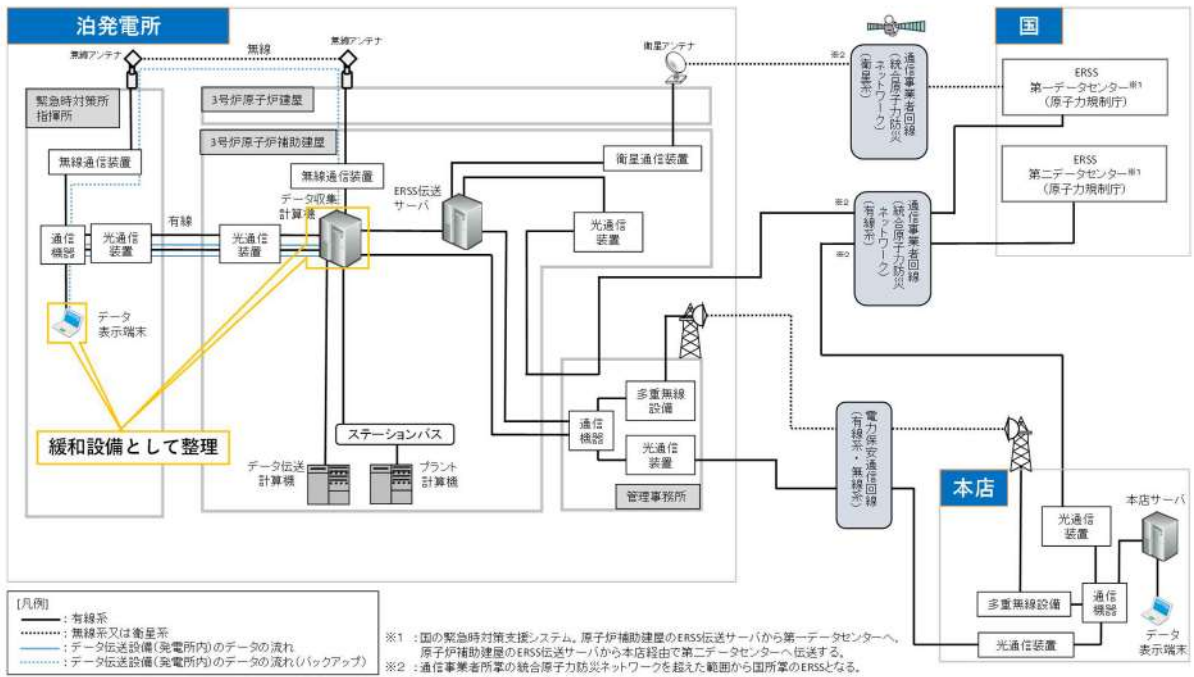

参考第 15-2 図 データ伝送設備（発電所内）の設備分類概要図

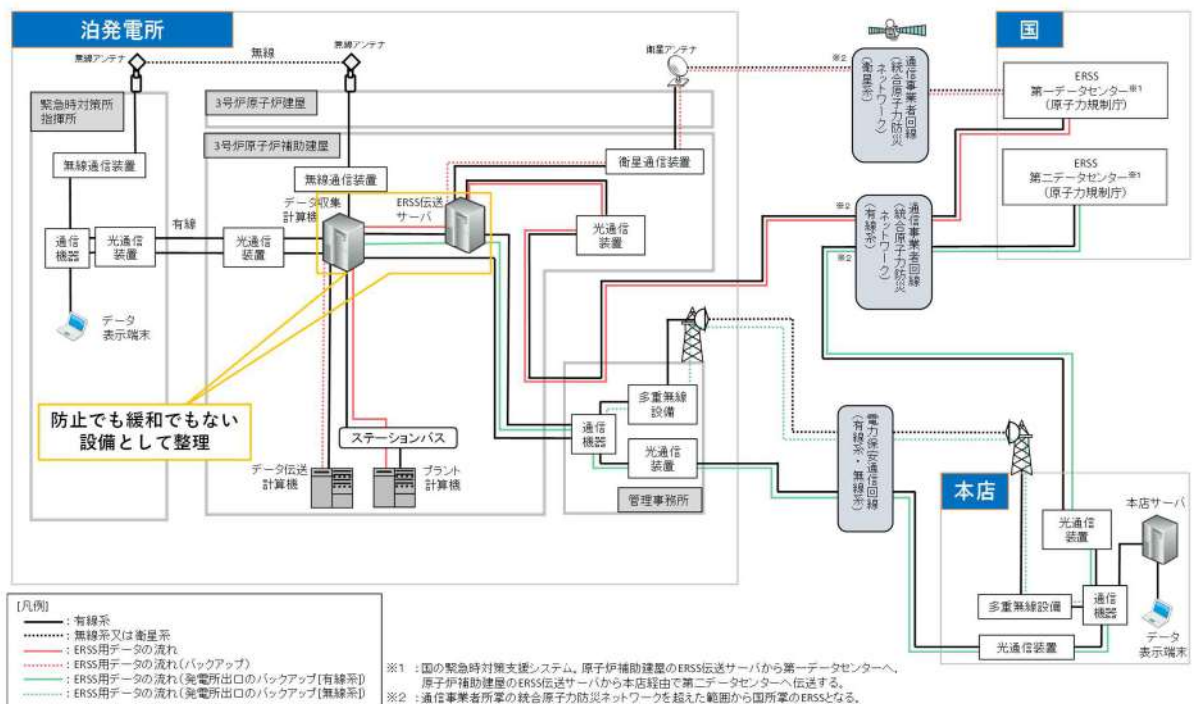

参考第 15-3 図 データ伝送設備（発電所外）の設備分類概要図

参考 16 無線連絡設備（携帯型）の主要仕様

発電所内の通信連絡設備として、発電所災害対策要員が屋外で相互に通信連絡するために無線連絡設備（携帯型）を使用する。

無線連絡設備（携帯型）は、デジタル簡易無線局として登録申請した出力 5W（1W への切替可能）／周波数 350MHz 帯の無線機、業務用無線機として免許申請した出力 1W／周波数 400MHz 帯の無線機及び特定小電力トランシーバとして免許・登録が不要な出力 10mW 以下・周波数 400MHz 帯の無線機を使用する。

通話可能範囲は、使用する環境によって異なるが、見通しのよい場所であれば、デジタル簡易無線局は約 1～4km、業務用無線機は約 3km、特定小電力トランシーバは約 2km（メーカーカタログ値）であり、発電所内の屋外における通信連絡が可能である。また、通話チャンネルは、デジタル簡易無線局は 30 チャンネル、業務用無線機は 1 チャンネル、特定小電力トランシーバは 20 チャンネルあり、用途に応じて使い分ける事ができる。

無線連絡設備（携帯型）の電源は、付属の充電式電池又は乾電池を使用することができ、乾電池を使用するものについては乾電池を交換することで 7 日間以上の通話が可能である。

参考 17 可搬型重大事故等対処設備としている通信連絡設備の予備機保有台数と考え方

可搬型の通信連絡設備に対し、それぞれが故障した場合においても使用可能なよう、参考第 17-1 表のとおり、必要台数と同数又は同数以上の数量の予備機を保有する方針とする。

参考第 17-1 表 可搬型重大事故等対処設備としている通信連絡設備の予備機保有台数と考え方

主要設備	用途	必要台数	予備機保有台数	配備位置や用途に応じた予備機保有台数の考え方
衛星電話設備 (携帯型)	可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げや、常設及び可搬型重大事故等対処設備への燃料補給を行う現場の発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所間の連絡	1	1	必要台数の全数故障時でも通信連絡可能とするよう、必要台数と同数を予備機保有台数とする。
	給水準備作業などにおける現場の発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所又は中央制御室間の連絡	1	1	
	可搬型モニタリングポスト設置を行う発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所間の連絡	1	1	
	放射能観測車によるモニタリングを行う発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所間の連絡	1	1	
	ガレキ撤去によるアクセスルート確保を行う発電所災害対策要員間及び発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所又は中央制御室間の連絡	2	2	
無線連絡設備 (携帯型)	可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げを行う発電所災害対策要員間及び発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所間の連絡	2	2	必要台数の全数故障時でも通信連絡可能とするよう必要台数と同数を予備機保有台数としている。
	給水準備作業などにおける現場の発電所災害対策要員間及び発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所又は中央制御室間の連絡	7	9	必要台数の全数故障時でも通信連絡可能とするよう、必要台数と同数を予備機保有台数とする。 (2台は保管場所に空きスペースがあるため追加)
	可搬型モニタリングポスト設置を行う発電所災害対策要員と緊急時対策所指揮所間の連絡	1	1	必要台数の全数故障時でも通信連絡可能とするよう、必要台数と同数を予備機保有台数とする。
	放射能観測車によるモニタリングを行う発電所対策要員と緊急時対策所指揮所間の連絡	1	1	
	ガレキ撤去によるアクセスルート確保を行う発電所対策要員間及び発電所対策要員と緊急時対策所指揮所又は中央制御室間の連絡	2	2	
携行型 通話装置	現場で操作を行う運転員と中央制御室の運転員間の連絡	1	3	必要台数の全数故障時でも通信連絡可能とするよう、必要台数と同数の予備機保有台数とする。 (2台は保管場所に空きスペースがあるため追加)

※ 必要台数、予備機保有台数については、訓練の評価結果などを踏まえ見直すことがある。

なお、可搬型重大事故等対処設備ではないが、緊急時対策所において事故状態等の把握や重大事故等の対処に必要な情報を収集できるよう、データ伝送設備（発電所内）としてデータ表示端末を緊急時対策所指揮所に常設している。データ表示端末 1 台により緊急時対策所において必要となる情報収集機能は確保されるものの、設備の保守や故障等によりその機能が失われることを防ぐため、予備 3 台を含めた全 4 台を常設している。

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	SADB1H r. 5. 0
提出年月日	令和5年6月30日

泊発電所3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(重大事故等対処設備)
補足説明資料

1次冷却材設備

令和5年6月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

目次

1 次冷却設備

他1-1 SA 設備基準適合性一覽表

他1-2 配置図

他1-3 試験・検査説明資料

他1-4 系統図

他 1 - 1 SA設備 基準適合性一覽

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (1次冷却設備)		蒸気発生器	類型化区分	関連資料	
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]他1-2 配置図
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
		海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II	
		電磁波	(機能が損なわれない)	-	
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-マンホール設置) (非破壊検査が可能)	F	[補足説明資料]他1-3 試験・検査説明資料
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]他1-4 系統図
	第5号	系統設計	【バウンダリ】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]他1-4 系統図
		配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)		対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-
		共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	【バウンダリ】 防止設備／代替対象DB設備なし 緩和設備／同一目的のSA設備なし	/	-
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (1次冷却設備)		1次冷却材ポンプ	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力／屋外の天候／放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]他1-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (分解が可能)	F	[補足説明資料]他1-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]他1-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【バウンダリ】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]他1-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-	
		第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【バウンダリ】 防止設備／代替対象DB設備なし 緩和設備／同一目的のSA設備なし	/	-
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/	-	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (1次冷却設備)		原子炉容器 (炉心支持構造物を含む)	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]他1-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能=フランジ設置)	F	[補足説明資料]他1-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]他1-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【バウンダリ】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]他1-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-	
		共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【バウンダリ】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-	
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (1次冷却設備)		加圧器	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	[補足説明資料]他1-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能) (内部の確認が可能-マンホール設置)	F	[補足説明資料]他1-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]他1-4 系統図	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【バウンダリ】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]他1-4 系統図
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-	
		第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【バウンダリ】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (1次冷却設備)		1次冷却材管	類型化区分	関連資料	
第1項	第1号	環境条件・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	-
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-	-
		海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II	-
		電磁波	(機能が損なわれない)	-	-
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	-
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能)	F	-
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]他1-4 系統図
	第5号	系統設計	【バウンダリ】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]他1-4 系統図
		配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	-
その他(飛散物)		対象外	/	-	
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-
		共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【バウンダリ】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-	


・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)


その他の設備 (1次冷却設備)		加圧器サージ管	類型化区分	関連資料	
第1項	第1号	環境条件・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器	A	-
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-	-
		海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II	-
		電磁波	(機能が損なわれない)	-	-
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	-
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	流路 (機能・性能及び漏えいの確認が可能)	F	-
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	[補足説明資料]他1-4 系統図
	第5号	系統設計	【バウンダリ】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	[補足説明資料]他1-4 系統図
		配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	-
その他(飛散物)		対象外	/	-	
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-
		共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	【バウンダリ】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号
重大事故等時の環境条件における健全性について

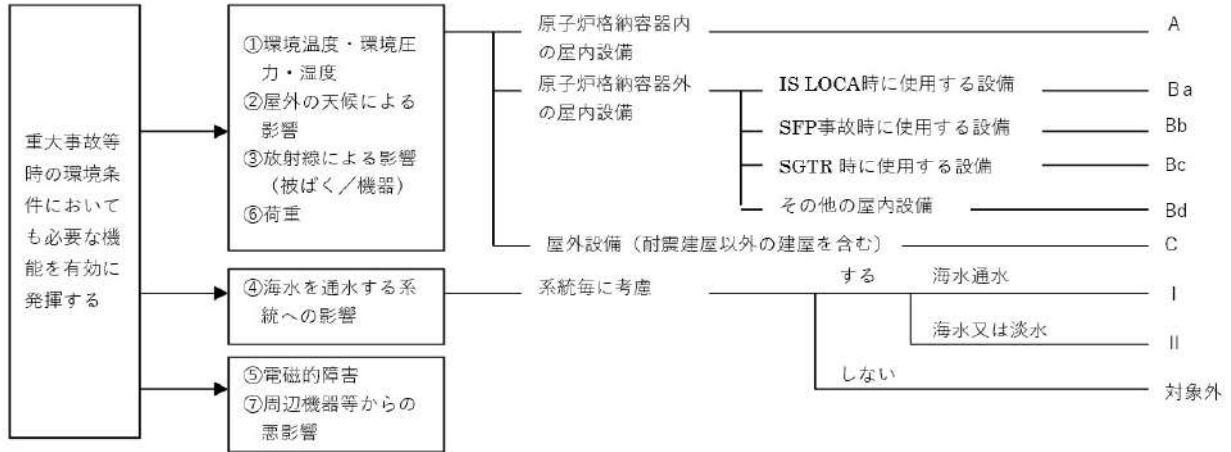


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号
操作の確実性について

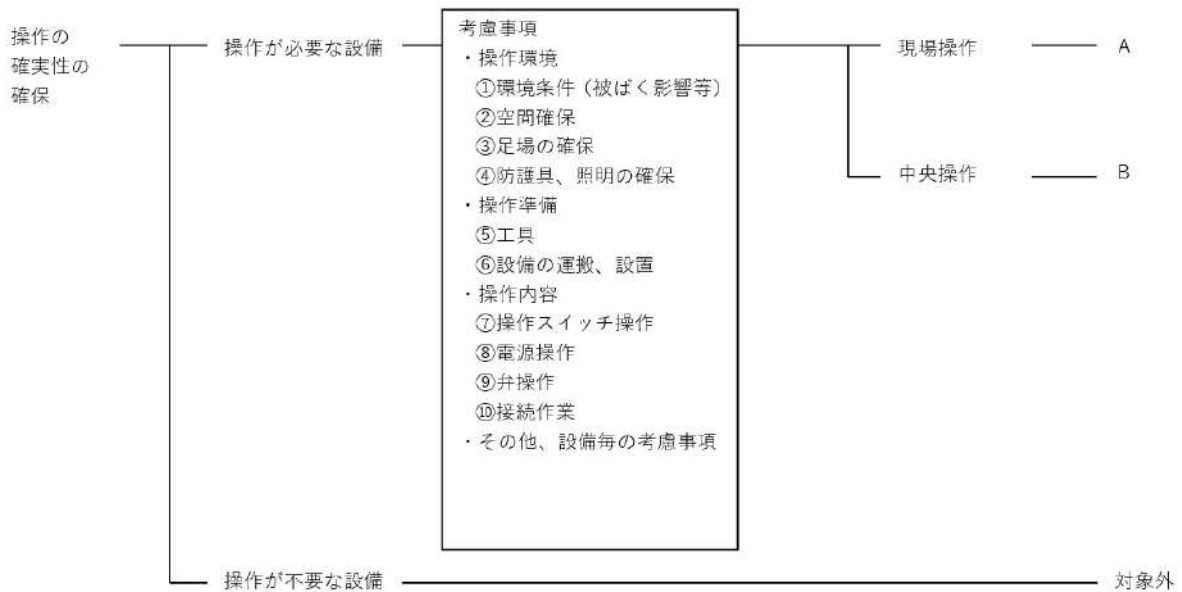


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号
試験又は検査性について

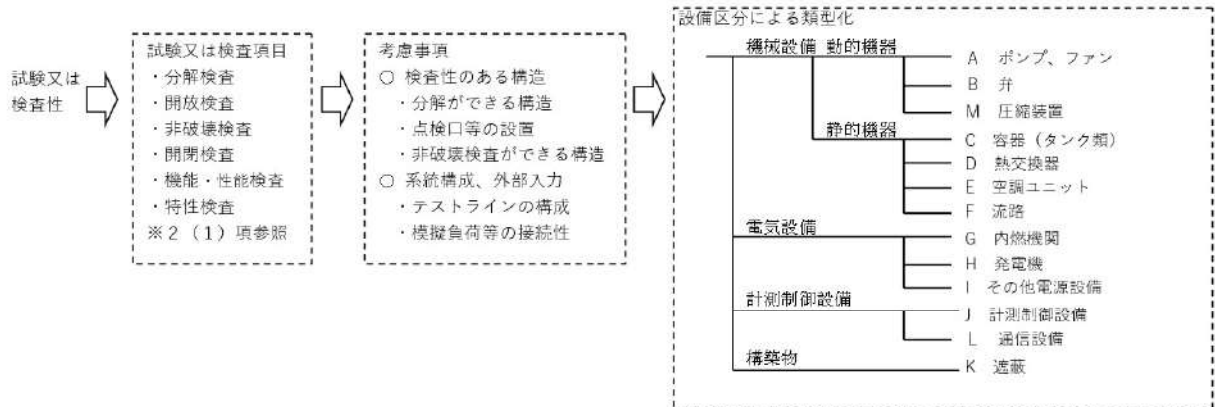


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号
切り替え性について

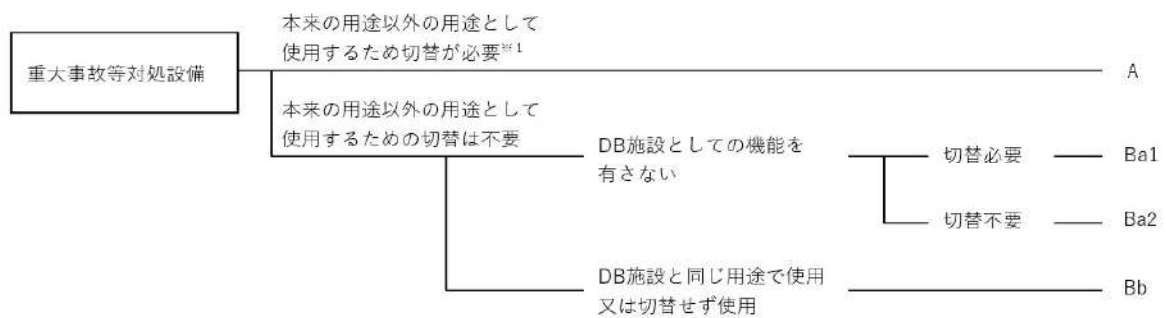


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号
重大事故等対処設備の悪影響防止について

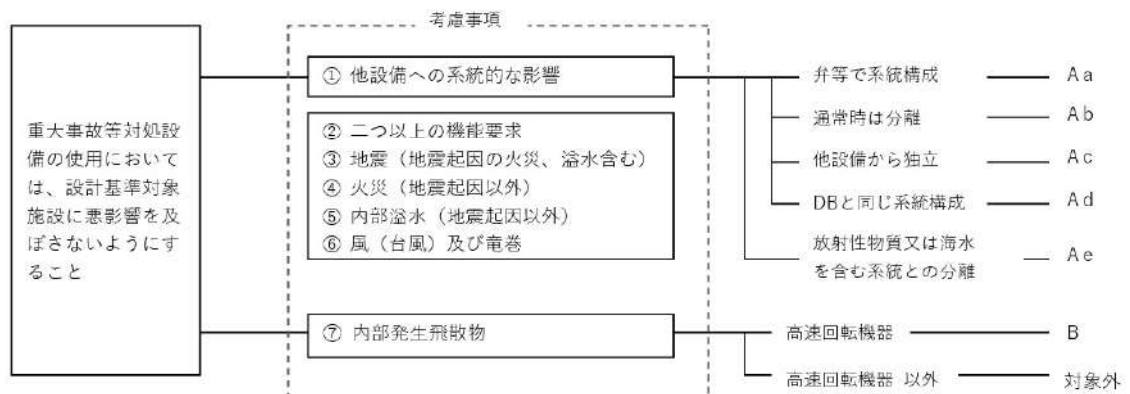

■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号
常設重大事故等対処設備の容量等について

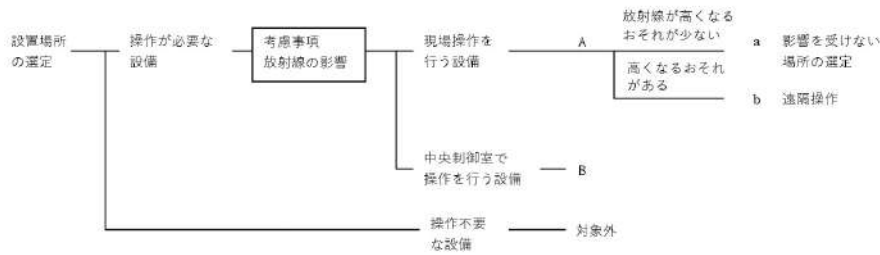


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号
常設重大事故等対処設備の容量等について

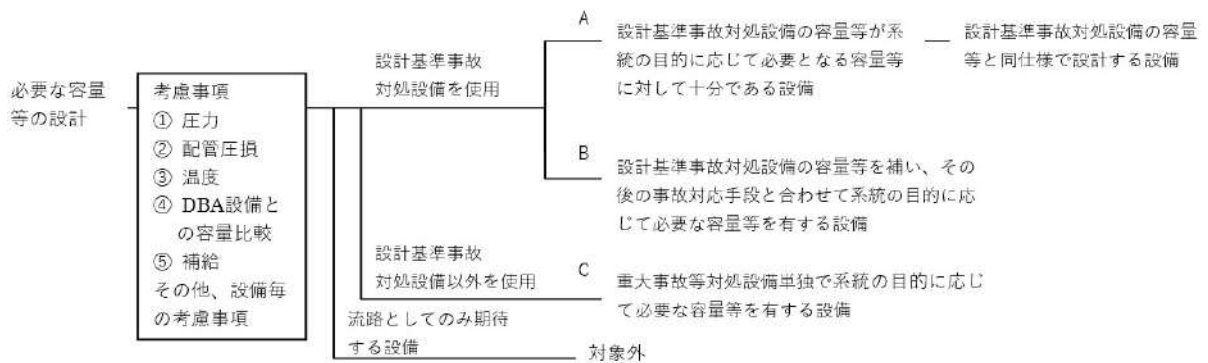


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号
発電用原子炉施設での共用の禁止について

区分	設計方針	関連資料	備考
-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号
常設重大事故防止設備の共通要因故障について

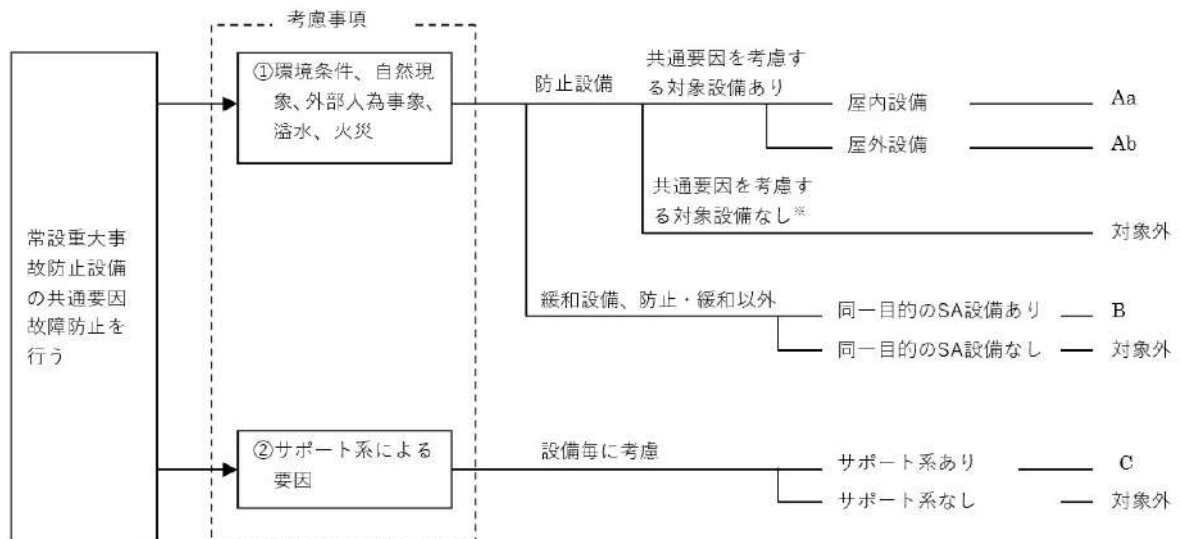


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号
可搬型重大事故等対処設備の容量等について

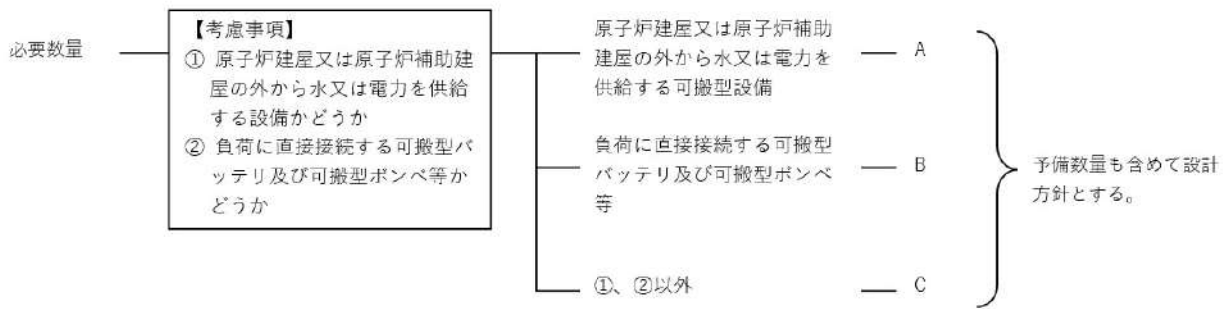


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号
可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について

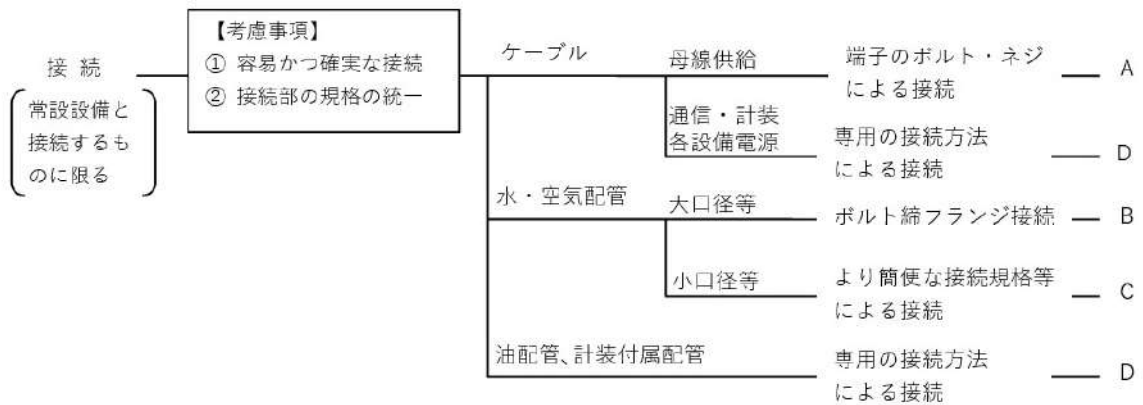


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号
異なる複数の接続箇所の確保について

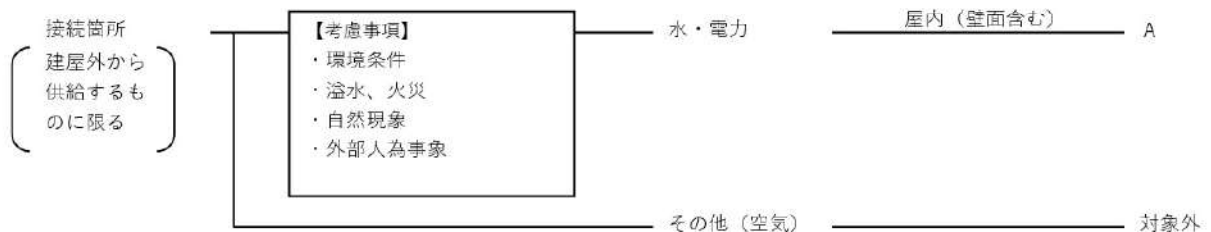

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号
可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

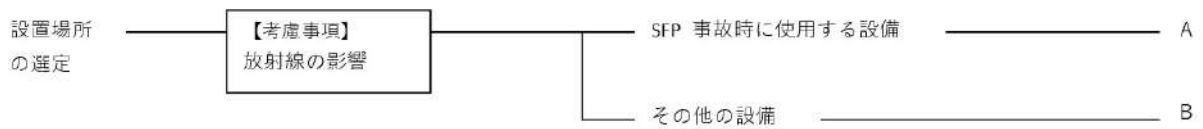


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号
保管場所について

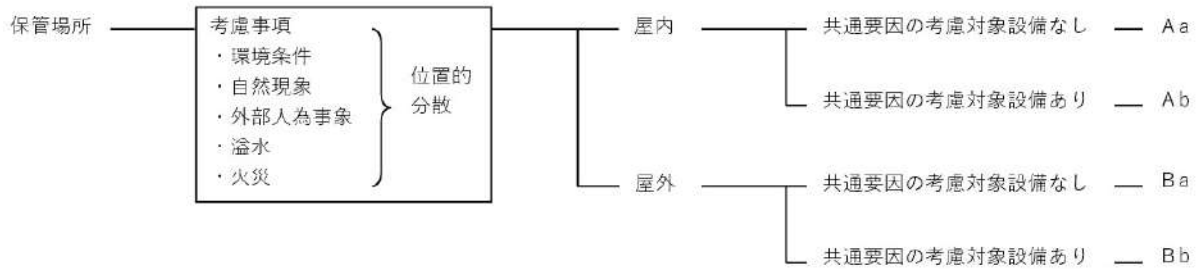

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号
アクセスルートについて




■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号
重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について

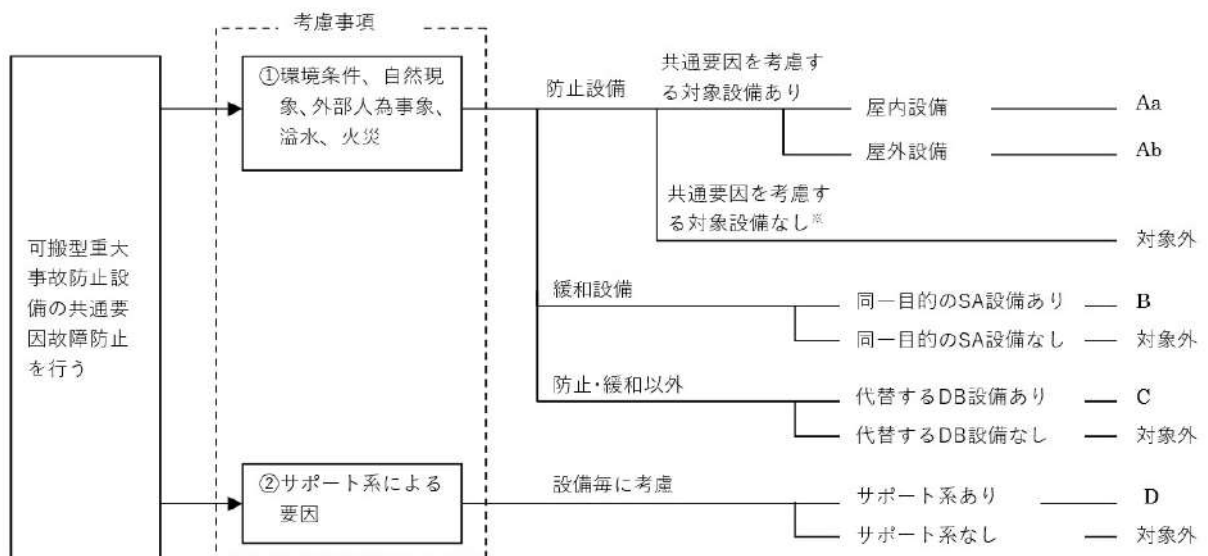


他 1 - 2 配置図

凡例


 : 設計基準事故対処設備等

 : 重大事故等対処設備


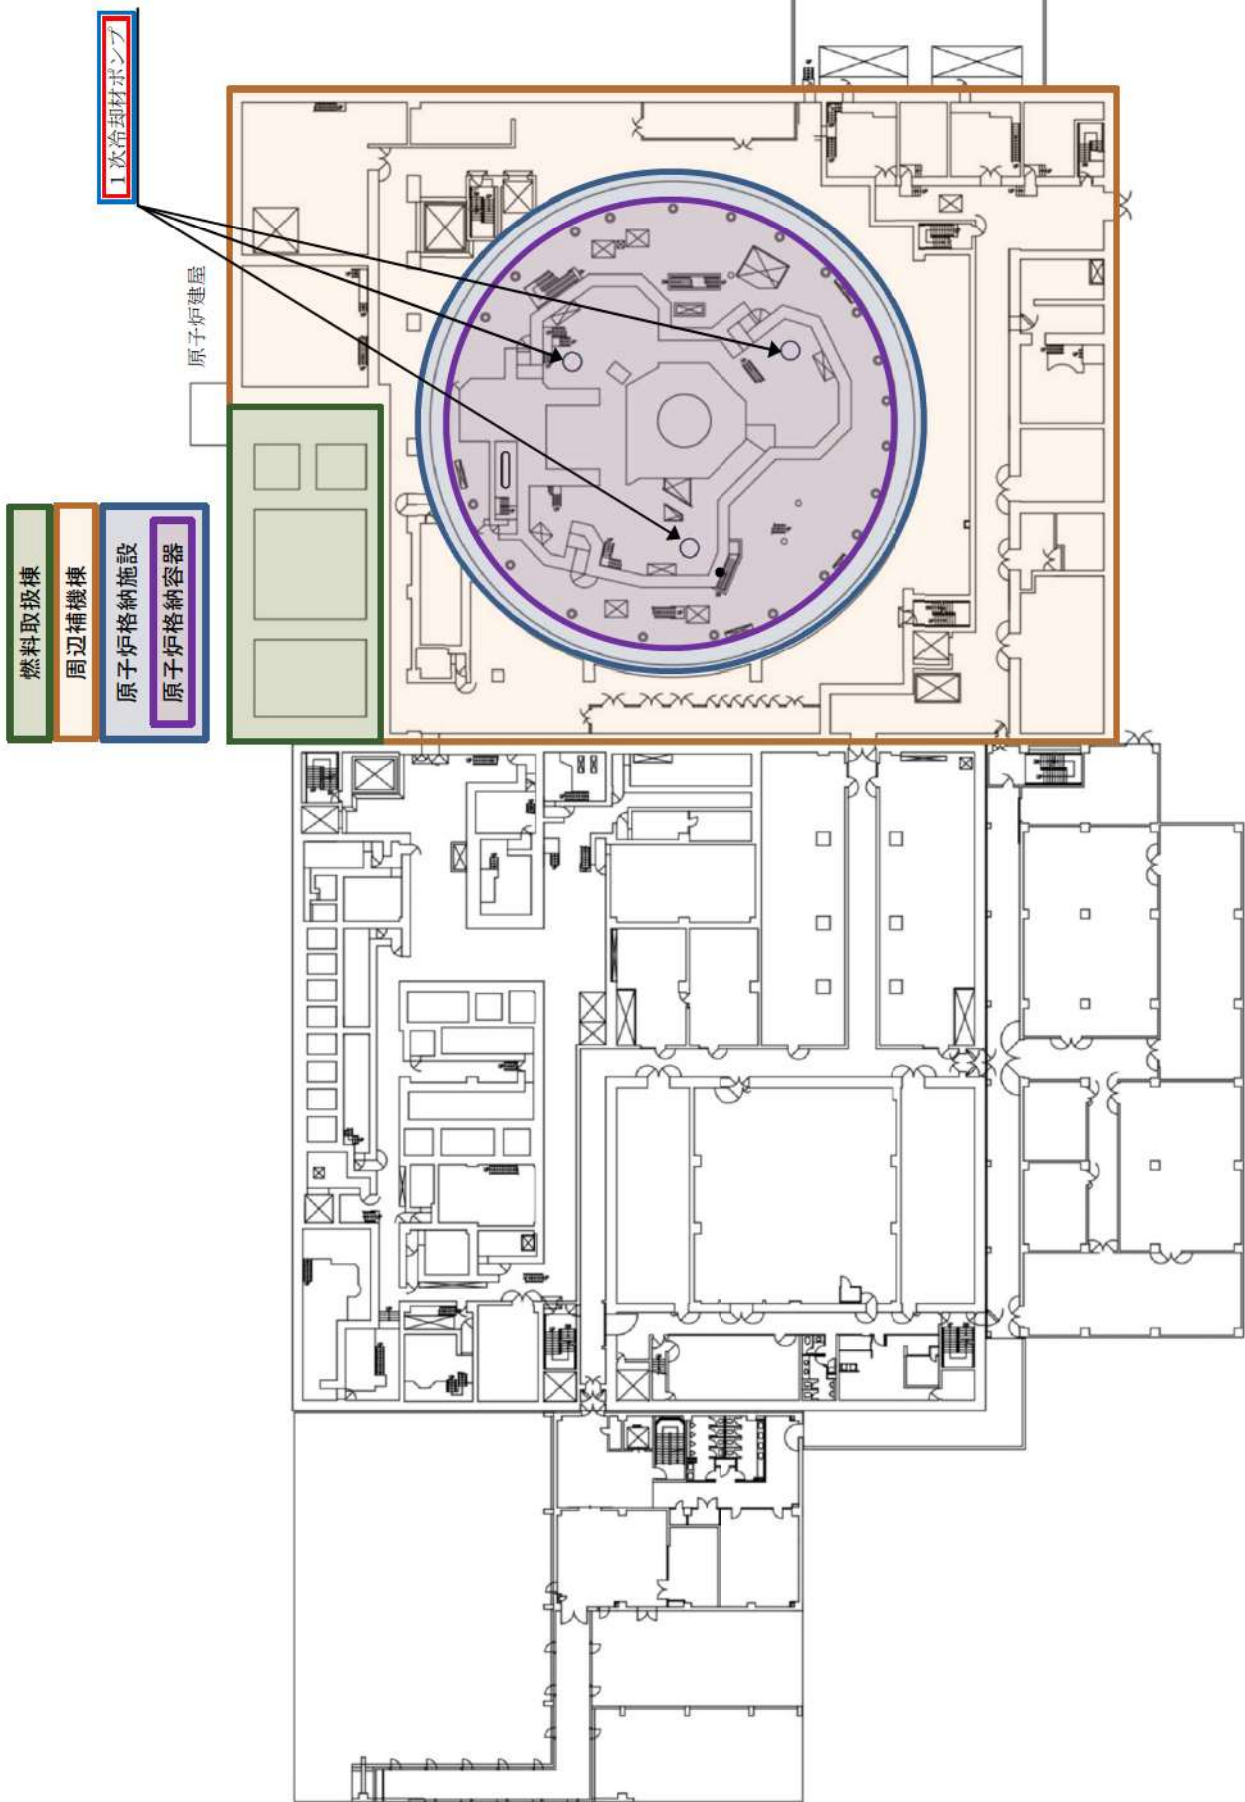


T.P. 17.8m

- 燃料取扱棟
- 周辺補機棟
- 原子炉格納施設
- 原子炉格納容器

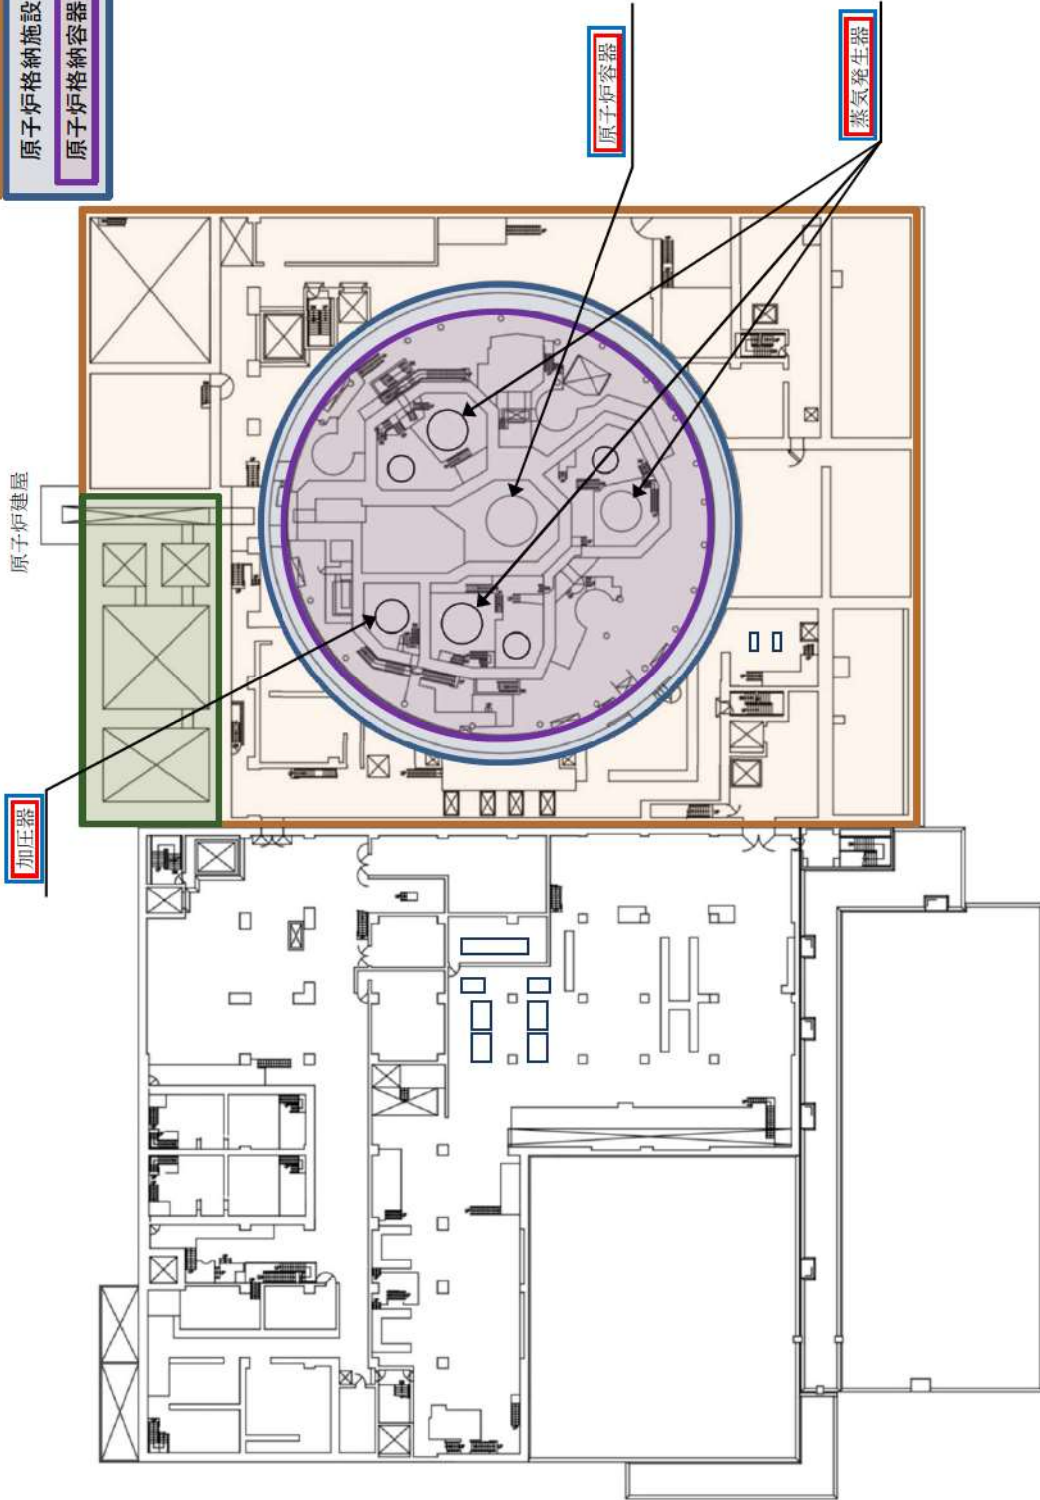

T. P. 24. 8m

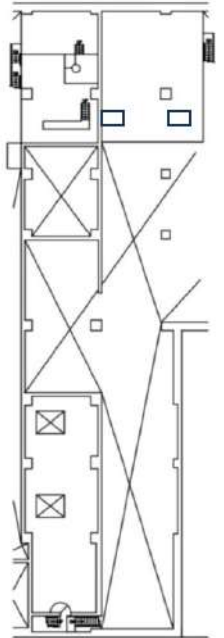

他 1 - 3 試験・検査説明資料

泊船要する計機 点検計画

機材又は部品名	要領表(機材名)	点検の重要度	点検及び検査の項目	検査方式 (又は 頻度)	検査点	備考 (①内は要する検査箇所を示す)	
原子炉本体 【炉心】	燃料集合体 ※1式	高	外觀点検	1C	2. 燃料集合体外観検査	炉心部計による	
	燃料集合体 157体	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査		
	制御棒クラスター 4.8本	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査		
	バーナブルボイスン ※1式	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査	炉心部計による	
	中継子番 8本	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査		
	シンブルプラグ ※1式	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査	炉心部計による	
	原子炉本体の炉心部	高	機能、性能検査	1C	4. 原子炉停止金網検査 80. 炉物検査	定期点検後	
	原子炉本体 【原子炉容器】	3-1 原子炉容器	高	開放点検(液面品名表記)	1.5M		
		3-燃料移送装置 1台	高	機能、性能検査	1C	36. 燃料取扱装置点検	
		3-燃料移送装置 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)	
3-燃料取扱管クレーン 1台		中	機能、性能検査	1C	36. 燃料取扱装置点検 94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)		
3-使用済燃料ピットクレーン 1台		高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)		
3-新燃料エレベータ 1台		低	機能、性能検査	1C	74. 燃料取扱装置点検 94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)	先行点検	
3-燃料取扱管クレーン 1台		高	機能、性能検査	1C	74. 燃料取扱装置点検 94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)	先行点検	
3-新燃料取扱工具 1台		高	外觀点検	1C	94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)	先行点検	
3-使用済燃料取扱工具 1台		高	外觀点検	1C	94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)	先行点検	
3-燃料取扱管クレーン 3モル		高	外觀点検	1C	94. 燃料取扱装置点検(動作・(1分・15分試験等)	先行点検	
燃料取扱部の取除・搬送及び計 測装置 【燃料取扱設備】	その他検査 1式	高	分解点検 他	1Y~ 1.9.5M			
	使用済燃料ピット水浄化処理装置	高	機能、性能検査	1C	75. 使用済燃料ピット開係設備点検	先行点検	
	3A-1 使用済燃料ピット	高	機能、性能検査	1C	75. 使用済燃料ピット開係設備点検	先行点検	
	3B-1 使用済燃料ピット	高	機能、性能検査	1C	75. 使用済燃料ピット開係設備点検	先行点検	
	使用済燃料ピット監視設備	高	機能、性能検査	1.3M	75. 使用済燃料ピット開係設備点検	一部先行点検	
	3-SP-045 燃料取扱ピット水漏れ防止弁	低	分解点検	2.60M	84. 1次系弁検査	先行点検	
	3-SP-051 燃料取扱ピット燃料取扱用ピット水漏れ防止弁	低	分解点検	2.60M	84. 1次系弁検査	先行点検	
	3-SP-050A 燃料取扱ピット燃料取扱用ピット水漏れ防止弁	高	分解点検	1.30M	84. 1次系弁検査	先行点検	
	3A-1 使用済燃料ピット	高	分解点検	1.30M	84. 1次系弁検査	先行点検	
	3B-1 使用済燃料ピット	高	分解点検	1.30M	84. 1次系弁検査	先行点検	



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

他 1-3-2

泊常備貯る型機 点検計画


機種又は機名	要領表(機種名)	保守の重要度	点検及び保守の項目	検査方式又は検査頻度	検査点	備考 (〇内は適用する検査形態を示す)
SRCPJA 3A-1 次冷却材ポンプ	SRCPJA 3A-1 次冷却材ポンプ	高	機種・性能試験	1 3M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	一帯定検自動検査
			分解点検	1 0Y		
				2 4M	90. 1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	一部先行定検
			外観点検(潤滑油交換)	1 3M		
			機種・性能試験	5 2M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	
			分解点検	5 2M		
			機種・性能試験	1 3M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	一帯定検自動検査
			分解点検	1 0Y		
			分解点検	2 4M	90. 1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	一部先行定検
			外観点検(潤滑油交換)	1 3M		
			機種・性能試験	5 2M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	
			分解点検	5 2M		
SRCPIC 3C-1 次冷却材ポンプ	SRCPIC 3C-1 次冷却材ポンプ	高	機種・性能試験	1 3M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	一帯定検自動検査
			分解点検	1 0Y		
				2 4M	90. 1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	一部先行定検
			外観点検(潤滑油交換)	1 3M		
			機種・性能試験	5 2M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	
			分解点検	5 2M		
			機種・性能試験	1 3M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	一帯定検自動検査
			分解点検	1 0Y		
			分解点検	2 4M	90. 1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	一部先行定検
			外観点検(潤滑油交換)	1 3M		
			機種・性能試験	5 2M	92. 1次冷却材ポンプ機組検査	
			分解点検	5 2M		
SV-RC-006 3-1 原子炉常備フランジ潤滑油除油止め弁	SV-RC-006 3-1 原子炉常備フランジ潤滑油除油止め弁	高	機種点検(清潤油交換)	1 3M		
			機種・性能試験	1 17M	84. 1次系弁検査	
			分解点検	1 17M		
			機種・性能試験	7 8M	84. 1次系弁検査	
			分解点検	7 8M	84. 1次系弁検査	
			機種・性能試験	7 8M	84. 1次系弁検査	
			分解点検	7 8M	84. 1次系弁検査	
			機種・性能試験	1 C	14 加圧器過かし弁元弁機組検査	
			分解点検	7 8M		
			機種・性能試験	1 C	14 加圧器過かし弁元弁機組検査	
			分解点検	7 8M		
			SV-RC-055 3A-1 加圧器安全弁	SV-RC-055 3A-1 加圧器安全弁	高	機種・性能試験
分解点検(潤滑油交換他)	1 3M	10 加圧器安全弁分解検査				
弁組潤滑油検査	1 3M	9 加圧器安全弁潤滑油検査				
機種・性能試験	1 3M	8 加圧器安全弁機組検査				
分解点検(潤滑油交換他)	1 3M	10 加圧器安全弁分解検査				
弁組潤滑油検査	1 3M	9 加圧器安全弁潤滑油検査				
機種・性能試験	1 3M	8 加圧器安全弁機組検査				
分解点検(潤滑油交換他)	1 3M	10 加圧器安全弁分解検査				
弁組潤滑油検査	1 3M	9 加圧器安全弁潤滑油検査				
機種・性能試験	1 3M	8 加圧器安全弁機組検査				
分解点検(潤滑油交換他)	1 3M	10 加圧器安全弁分解検査				
弁組潤滑油検査	1 3M	9 加圧器安全弁潤滑油検査				


【1次冷却材ポンプの潤滑油取替】

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：1次冷却材ポンプメカニカルシール
分解検査
要領書番号：HT3-90

試原-4





 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 1-3-5


北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2全サイクル
定期事業者検査要領書


設 備 名 : 原子炉冷却系統設備
検 査 名 : 1次冷却材ポンプ機能検査
要領書番号 : HT 3-92


試原-6





 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 1-3-7




 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 1-3-8




 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 1-3-9



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊常備貯る型機 点検計画

機種又は機形式	装置名(機種名)	保守の重要度	点検及び保守の項目	保守方式又は頻度	検査点	備考 (〇内は適用する検査動作)
SRCPJA 3A-1 次冷却材ポンプ		高	機體・性能試験	1.3M	92.1次冷却材ポンプ機體検査	一部定期検査
			分解点検	1.0Y		
SRCPJA 3A-1 次冷却材ポンプ用電動機		高	外観点検(潤滑油交換)	2.4M	90.1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	一部先行点検
			機體・性能試験	1.3M		
SRCPJB 3B-1 次冷却材ポンプ		高	機體・性能試験	5.2M	92.1次冷却材ポンプ機體検査	一部定期検査
			分解点検	5.2M		
SRCPJB 3B-1 次冷却材ポンプ		高	機體・性能試験	1.3M	92.1次冷却材ポンプ機體検査	一部定期検査
			分解点検	1.0Y		
SRCPJB 3B-1 次冷却材ポンプ用電動機		高	外観点検(潤滑油交換)	2.4M	90.1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	一部先行点検
			機體・性能試験	1.3M		
SRCPJB 3B-1 次冷却材ポンプ用電動機		高	機體・性能試験	5.2M	92.1次冷却材ポンプ機體検査	一部定期検査
			分解点検	5.2M		
SRCPJC 3C-1 次冷却材ポンプ		高	機體・性能試験	1.3M	92.1次冷却材ポンプ機體検査	一部定期検査
			分解点検	1.0Y		
SRCPJC 3C-1 次冷却材ポンプ		高	外観点検(潤滑油交換)	2.4M	90.1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	一部先行点検
			機體・性能試験	1.3M		
SRCPJC 3C-1 次冷却材ポンプ用電動機		高	外観点検(潤滑油交換)	1.3M		
			機體・性能試験	5.2M	92.1次冷却材ポンプ機體検査	一部定期検査
SRCPJC 3C-1 次冷却材ポンプ用電動機		高	機體・性能試験	5.2M		
			分解点検	5.2M		
SRCPJ 3-1 加圧器		低	機體点検(清潤油交換)	1.3M		
			機體・性能試験	1.17M	84.1次系弁検査	
SV-RC-006 3-1 原子炉常備フランジ潤滑油出止め弁		低	機體・性能試験	1.17M		
			分解点検	1.17M		
SV-RC-003 3-1 常備抽出ライン第1止め弁		高	機體・性能試験	7.8M	84.1次系弁検査	
			分解点検	7.8M	84.1次系弁検査	
SV-RC-004 3-1 常備抽出ライン第2止め弁		高	機體・性能試験	7.8M	84.1次系弁検査	
			分解点検	7.8M	84.1次系弁検査	
SV-RC-054A 3A-1 加圧器過流し弁五弁		高	機體・性能試験	1C	14 加圧器過流し弁元弁機體検査	
			分解点検	7.8M		
SV-RC-054B 3B-1 加圧器過流し弁五弁		高	機體・性能試験	1C	14 加圧器過流し弁元弁機體検査	
			分解点検	7.8M		
SV-RC-055 3A-1 加圧器安全弁		高	機體・性能試験	1.3M	8 加圧器安全弁機體検査	
			分解点検(清潤油交換)	1.3M	10 加圧器安全弁分解検査	
SV-RC-056 3B-1 加圧器安全弁		高	弁組漏えい試験	1.3M	9 加圧器安全弁漏えい検査	
			機體・性能試験	1.3M	8 加圧器安全弁機體検査	
SV-RC-056 3B-1 加圧器安全弁		高	分解点検(清潤油交換)	1.3M	10 加圧器安全弁分解検査	
			弁組漏えい試験	1.3M	9 加圧器安全弁漏えい検査	

【1-1次冷却材ポンプの機體検査】



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊場番付3号機 点検計画

機種又は品名	装置名(機種名)	部品の重要度	点検及び点検の項目	検査方式 (又は 検査 頻度)	検査点	備考 (①内は使用する検査動作時)
機種又は品名 機種別番号の記載施設及び機 種別記号 【燃料取替機用記録簿】	SOPFA 3 A 燃料取替機用ポンプ	高	機種・性能検査	5 M	83 1次系ポンプ機能検査	(駆動診断：2M (運転運転時))
		高	分解点検	5 M		
		高	機種・性能検査	5 M	83 1次系ポンプ機能検査	(駆動診断：2M (運転運転時))
		高	分解点検	5 M		
		高	機種・性能検査	5 M	83 1次系ポンプ機能検査	(駆動診断：2M (運転運転時))
		高	分解点検	5 M		
		高	機種・性能検査	5 M	83 1次系ポンプ機能検査	(駆動診断：2M (運転運転時))
		高	分解点検	5 M		
		高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
		高	分解点検	1.30M	84 1次系弁検査	
		高	分解点検	2.60M	84 1次系弁検査	
		高	機種・性能検査	7.8M	85 1次系安全弁検査	
高	分解点検	7.8M				
高	弁圧漏えい検査	7.8M	85 1次系安全弁検査			
高	分解点検 色	1C~ 1.30M				
高	機種・性能検査	1.3M	84 1次系弁検査			
高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M				
高	機種・性能検査	1.3M	84 1次系弁検査			
高	分解点検 (海産品交換時)	1.3M				
高	機種・性能検査	1C	11 加圧器逃がし弁機能検査			
高	分解点検	2.6M	13 加圧器逃がし弁分解検査			
高	漏えい検査	1C	12 加圧器逃がし弁漏えい検査			
高	機種・性能検査	1C	11 加圧器逃がし弁機能検査			
高	分解点検	2.6M	13 加圧器逃がし弁分解検査			
高	漏えい検査	1C	12 加圧器逃がし弁漏えい検査			
高	2次側スラッジ・スケール除去	1.3M				
高	開放点検 (海産品交換時)	1.3M				
高	非破壊検査	2.6M	6 酸素発生時圧縮管体検査	伝導管径：φ3.3φ6本		
高	2次側スラッジ・スケール除去	1.3M				
高	開放点検 (海産品交換時)	1.3M				
高	非破壊検査	2.6M	6 酸素発生時圧縮管体検査	伝導管径：φ3.3φ6本		
高	2次側スラッジ・スケール除去	1.3M				
高	開放点検 (海産品交換時)	1.3M				
高	非破壊検査	2.6M	6 酸素発生時圧縮管体検査	伝導管径：φ3.3φ6本		
高	機種・性能検査	2.6M				
高	開放点検 (海産品交換時)	1.3M				
高	非破壊検査	2.6M	6 酸素発生時圧縮管体検査	伝導管径：φ3.3φ6本		

【1次系燃料の導管取替】

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉冷却系統設備
検 査 名：蒸気発生器伝熱管体積検査
要領書番号：HT 3-6



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 1-3-17




枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 1-3-18



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

他 1-3-19

他 1 - 4 系統図

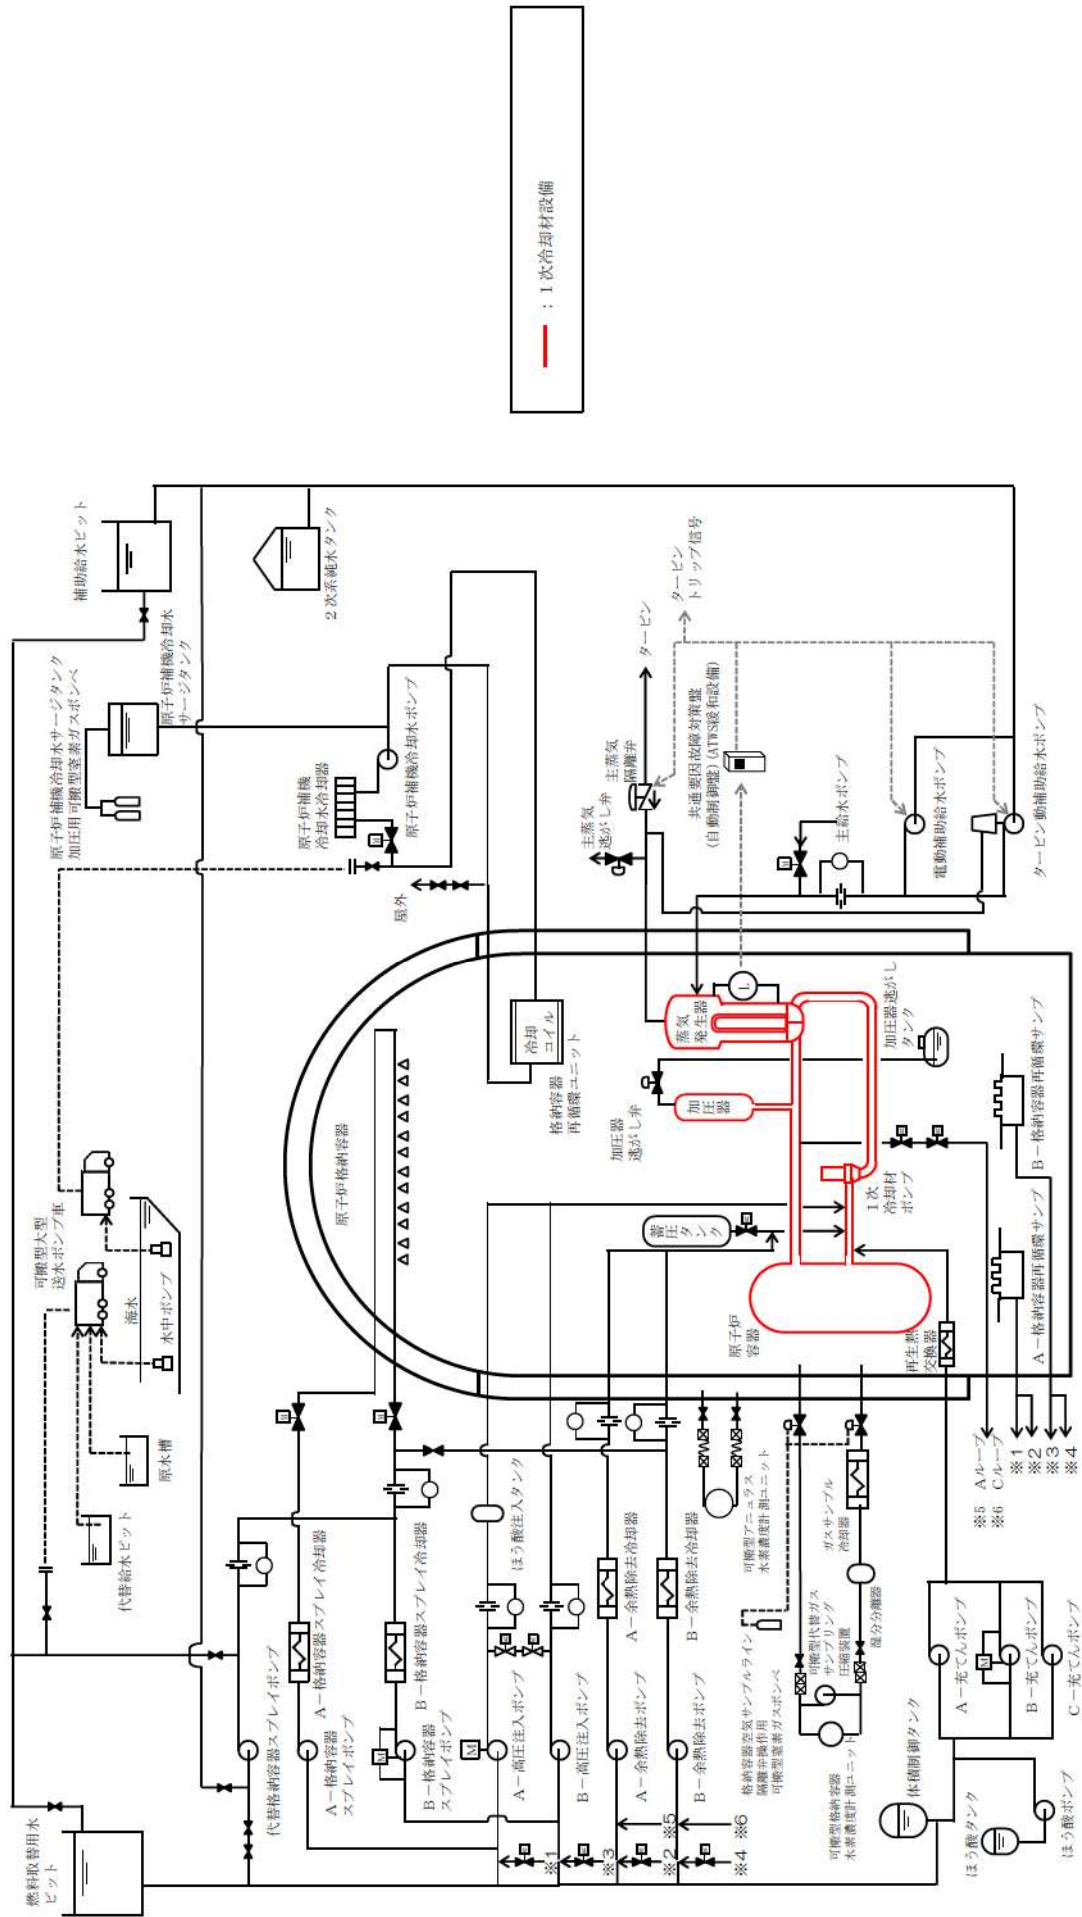

1次冷却設備 系統概要図

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	SADB2H r. 5. 0
提出年月日	令和5年6月30日

泊発電所3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(重大事故等対処設備)
補足説明資料

原子炉格納施設

令和5年6月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

目次

原子炉格納施設

他2-1 SA 設備基準適合性一覧表

他2-2 配置図

他2-3 試験・検査説明資料

他2-4 系統図


他 2 - 1 S A 設備 基準適合性一覽

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)


その他の設備 (原子炉格納施設)		原子炉格納容器	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	原子炉格納容器 屋外	A C	[補足説明資料]他2-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	海水又は淡水 (海水を通水する可能性あり)	II	
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	その他 (漏えいの確認が可能) (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]他2-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【バウンダリ】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	-
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-	
		共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【バウンダリ】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-	
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号
重大事故等時の環境条件における健全性について

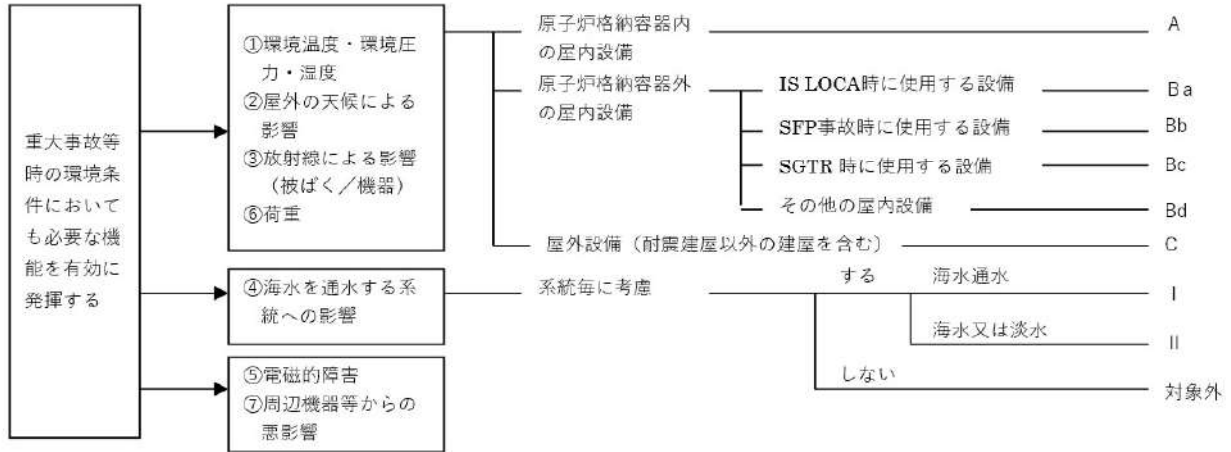


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号
操作の確実性について

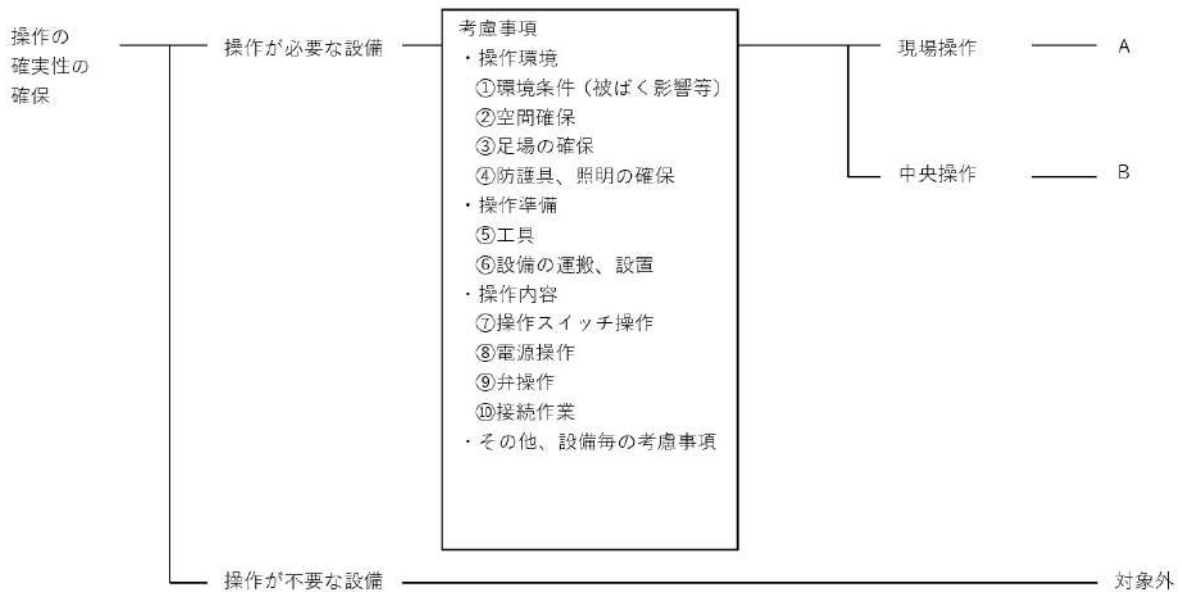


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号
試験又は検査性について

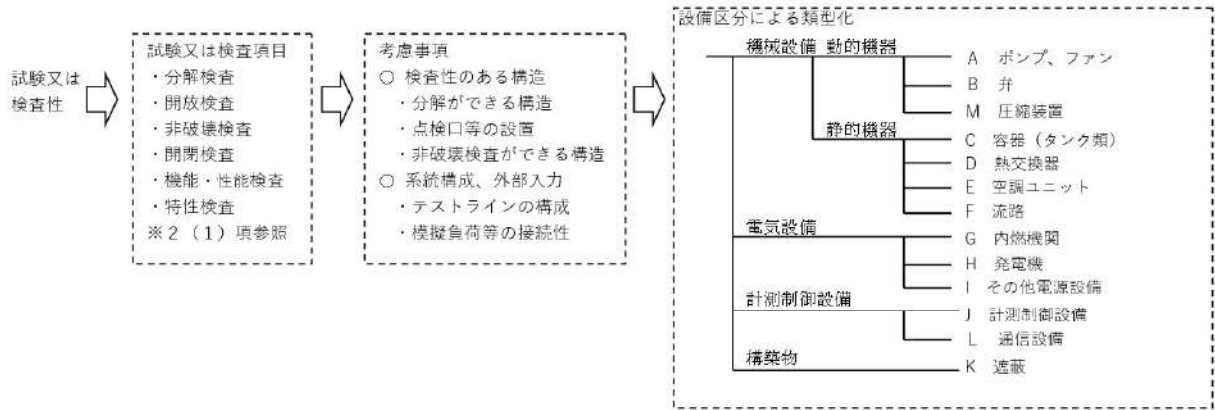


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号
切り替え性について

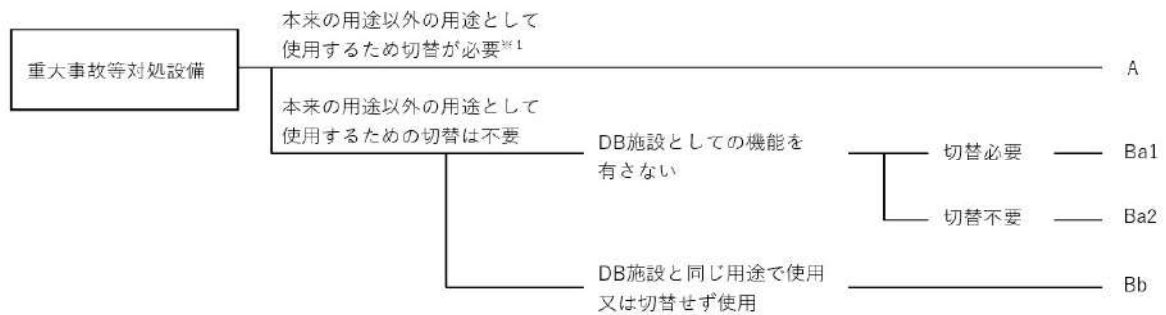


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号
重大事故等対処設備の悪影響防止について

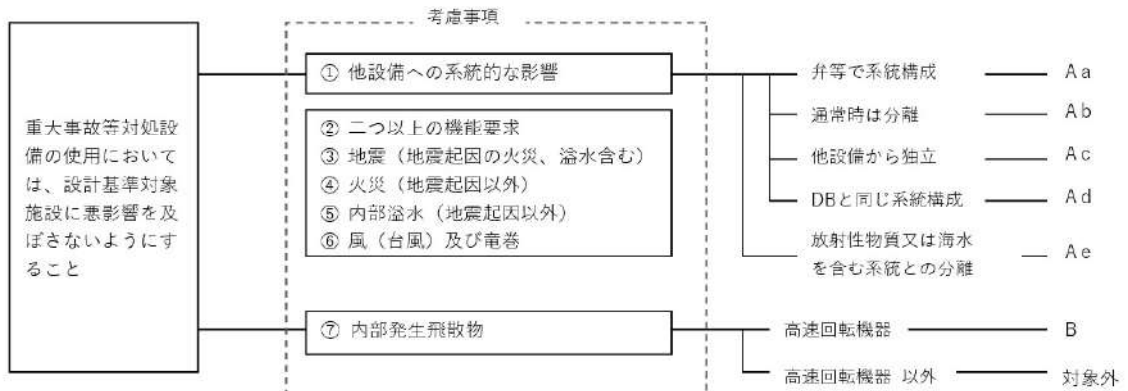

■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号
常設重大事故等対処設備の容量等について

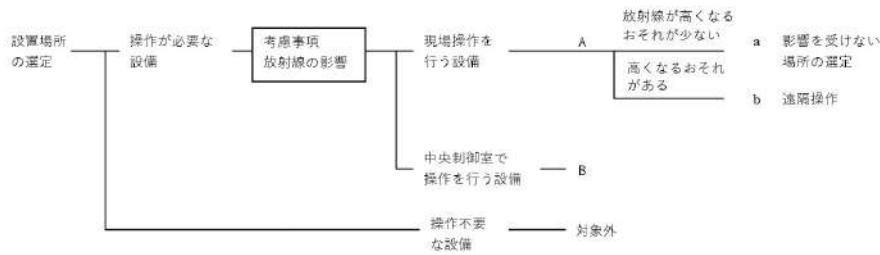


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号
常設重大事故等対処設備の容量等について

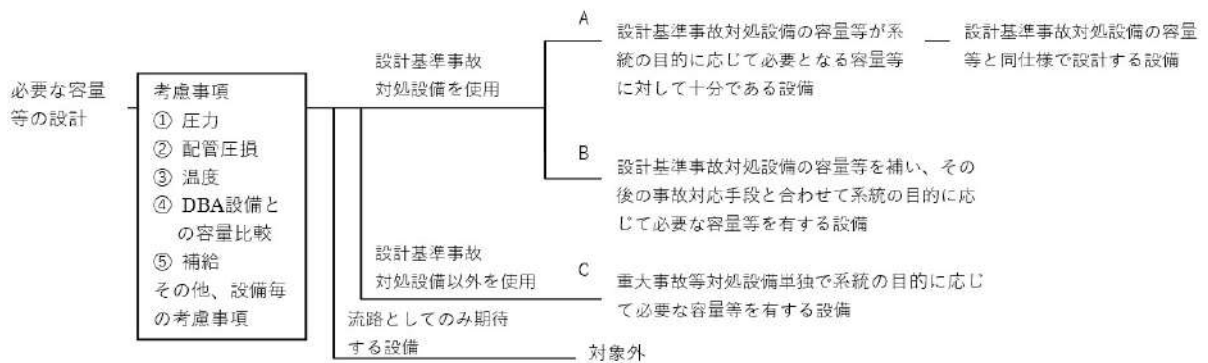


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号
発電用原子炉施設での共用の禁止について

区分	設計方針	関連資料	備考
-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号
常設重大事故防止設備の共通要因故障について

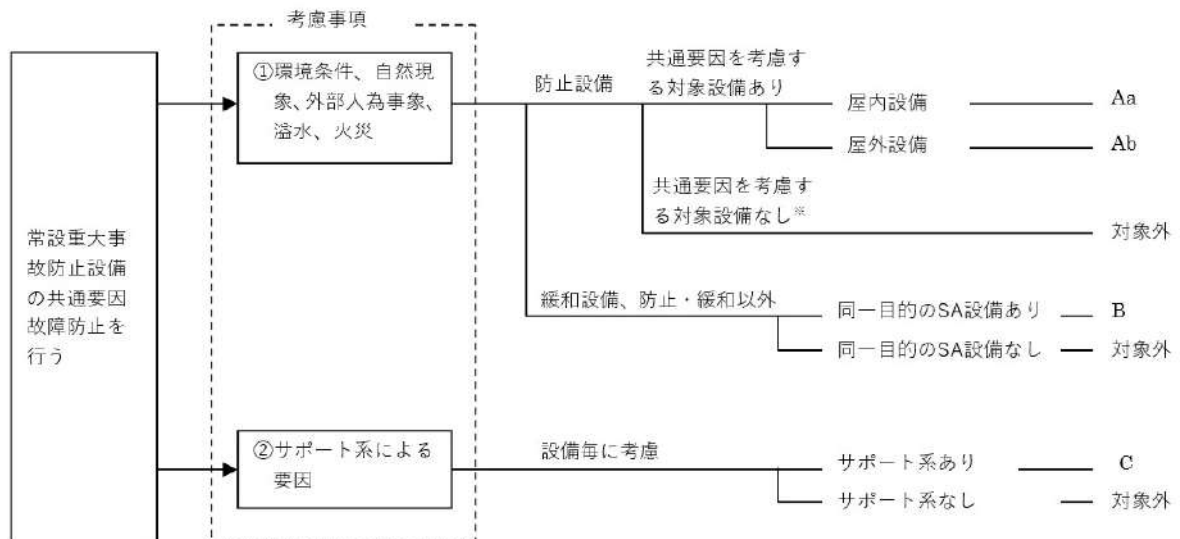


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号
可搬型重大事故等対処設備の容量等について

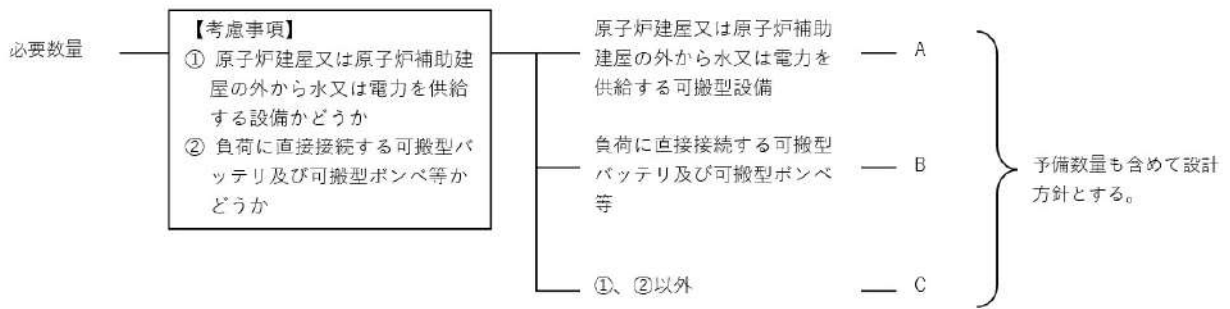


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号
可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について

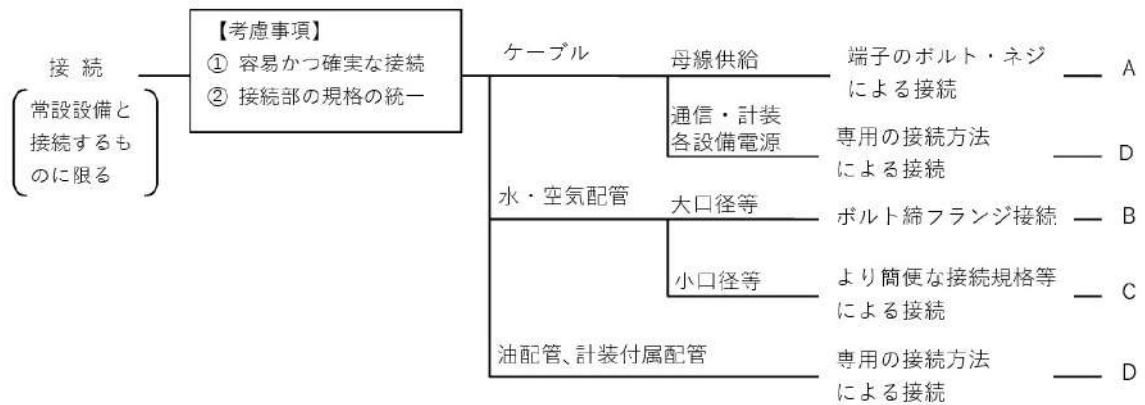


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号
異なる複数の接続箇所の確保について

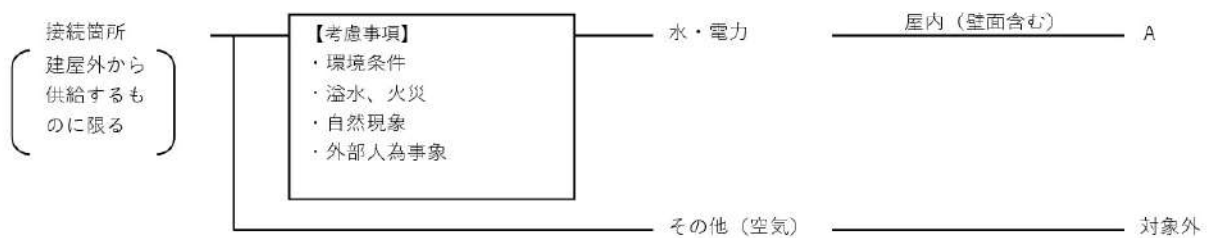

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号
可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

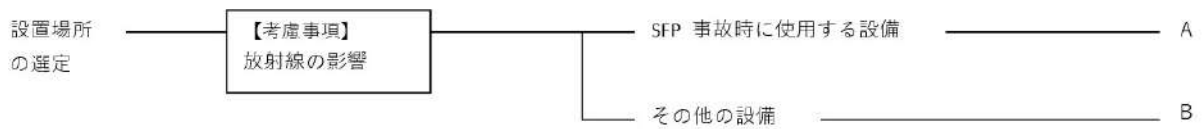


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号
保管場所について

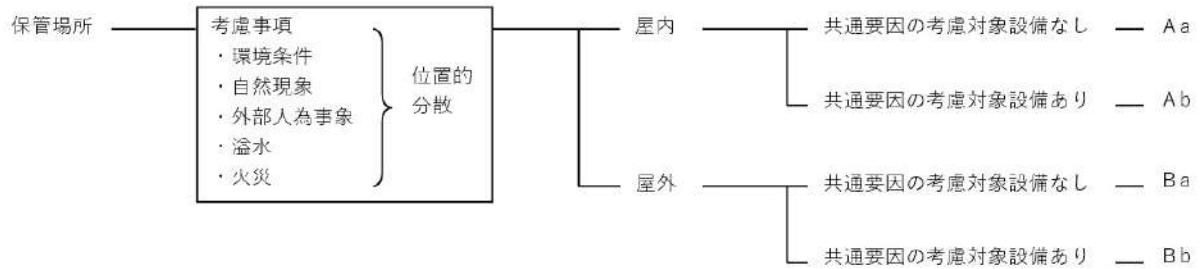

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号
アクセスルートについて




■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号
重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について

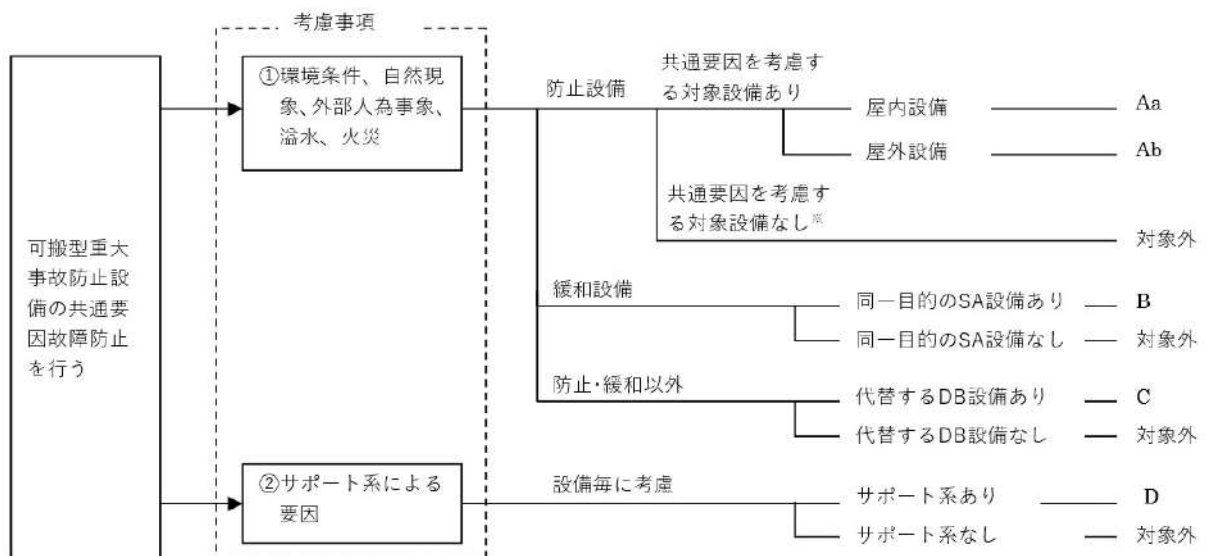


他 2 - 2 配置図

凡例

 : 設計基準事故対処設備等

 : 重大事故等対処設備

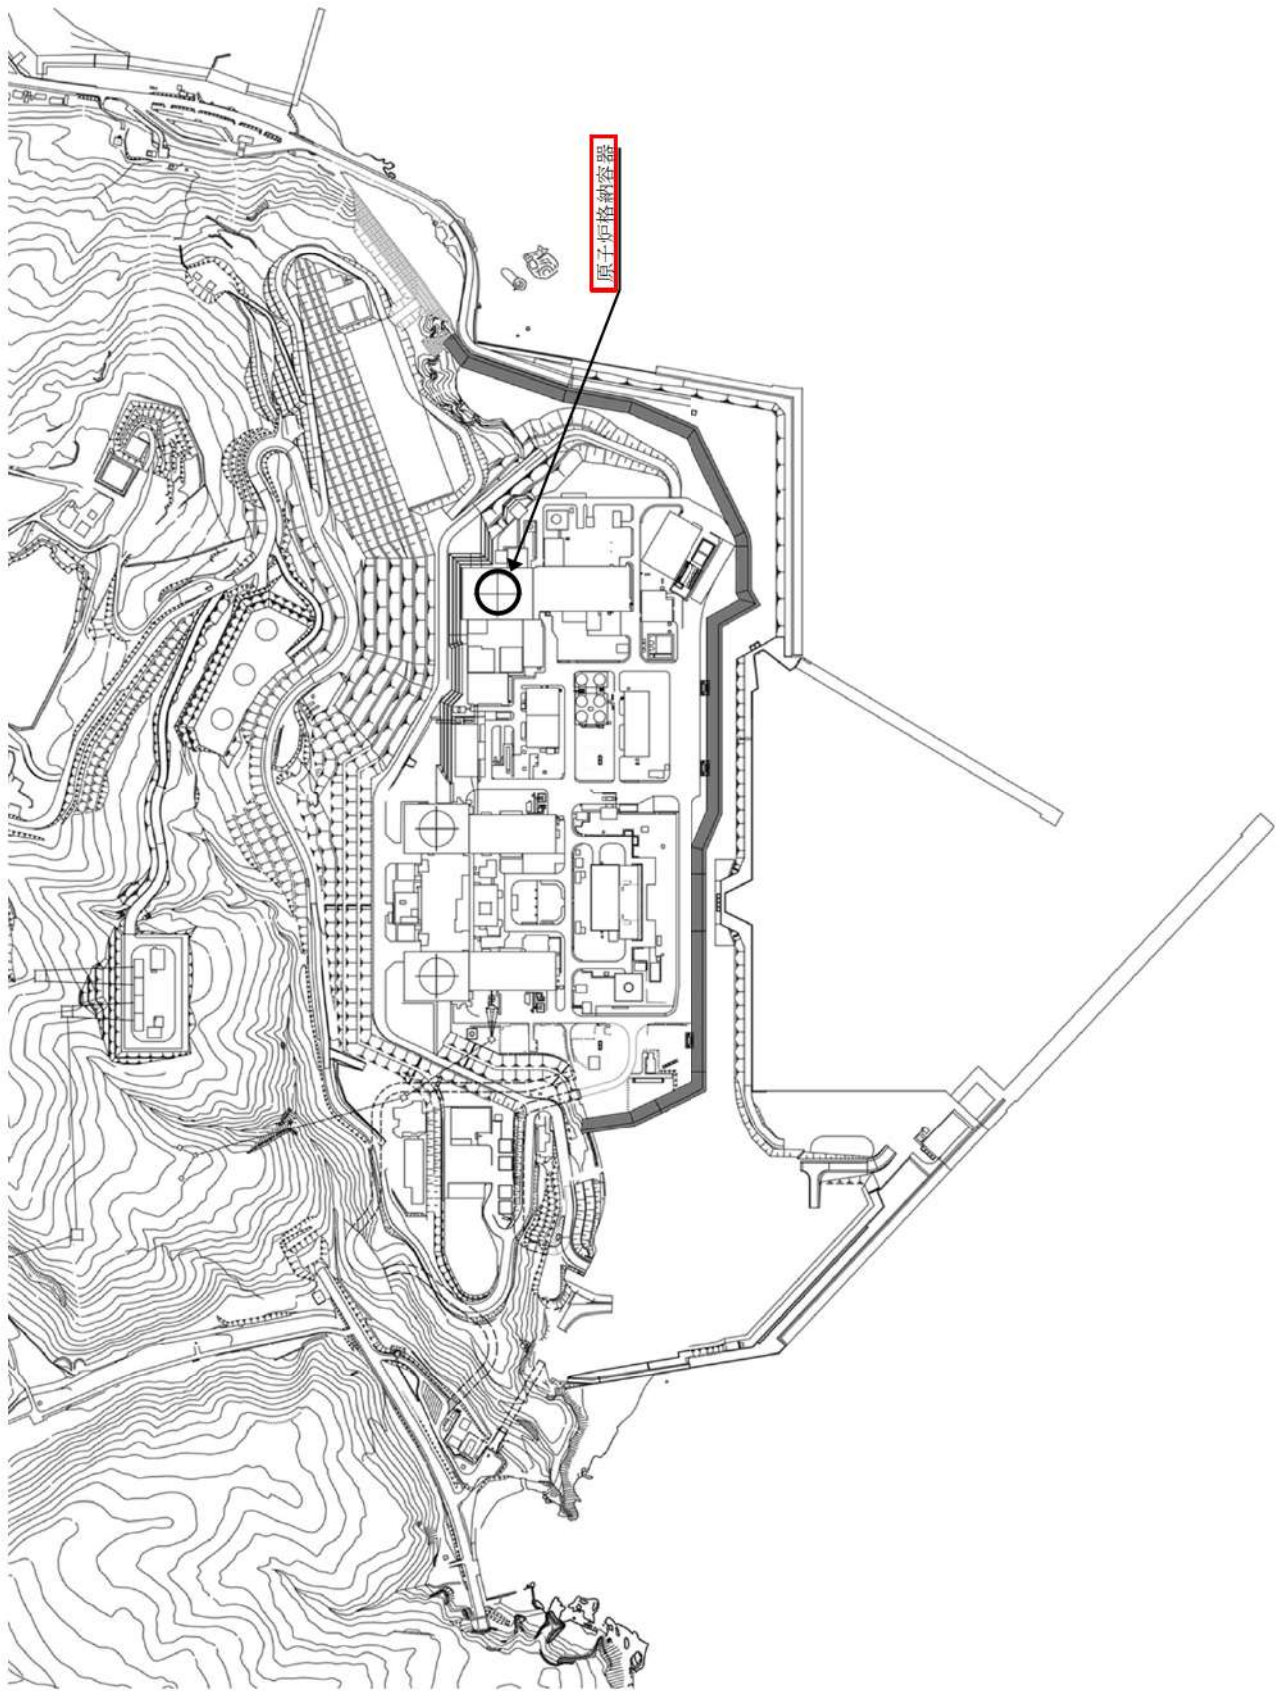

他 2 - 3 試驗・檢查說明資料

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第1保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名: 原子炉格納施設
検 査 名: 原子炉格納容器全体漏えい率検査
要領書番号: HT3-43

試格-2



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 2-3-3



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 2-3-4



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 2-3-5



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 2-3-6





枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 2-3-8

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：原子炉格納施設
検 査 名：原子炉格納容器局部漏えい率検査
要領書番号：HT 3-44


試格-9



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 2-3-10



他 2 - 4 系統図

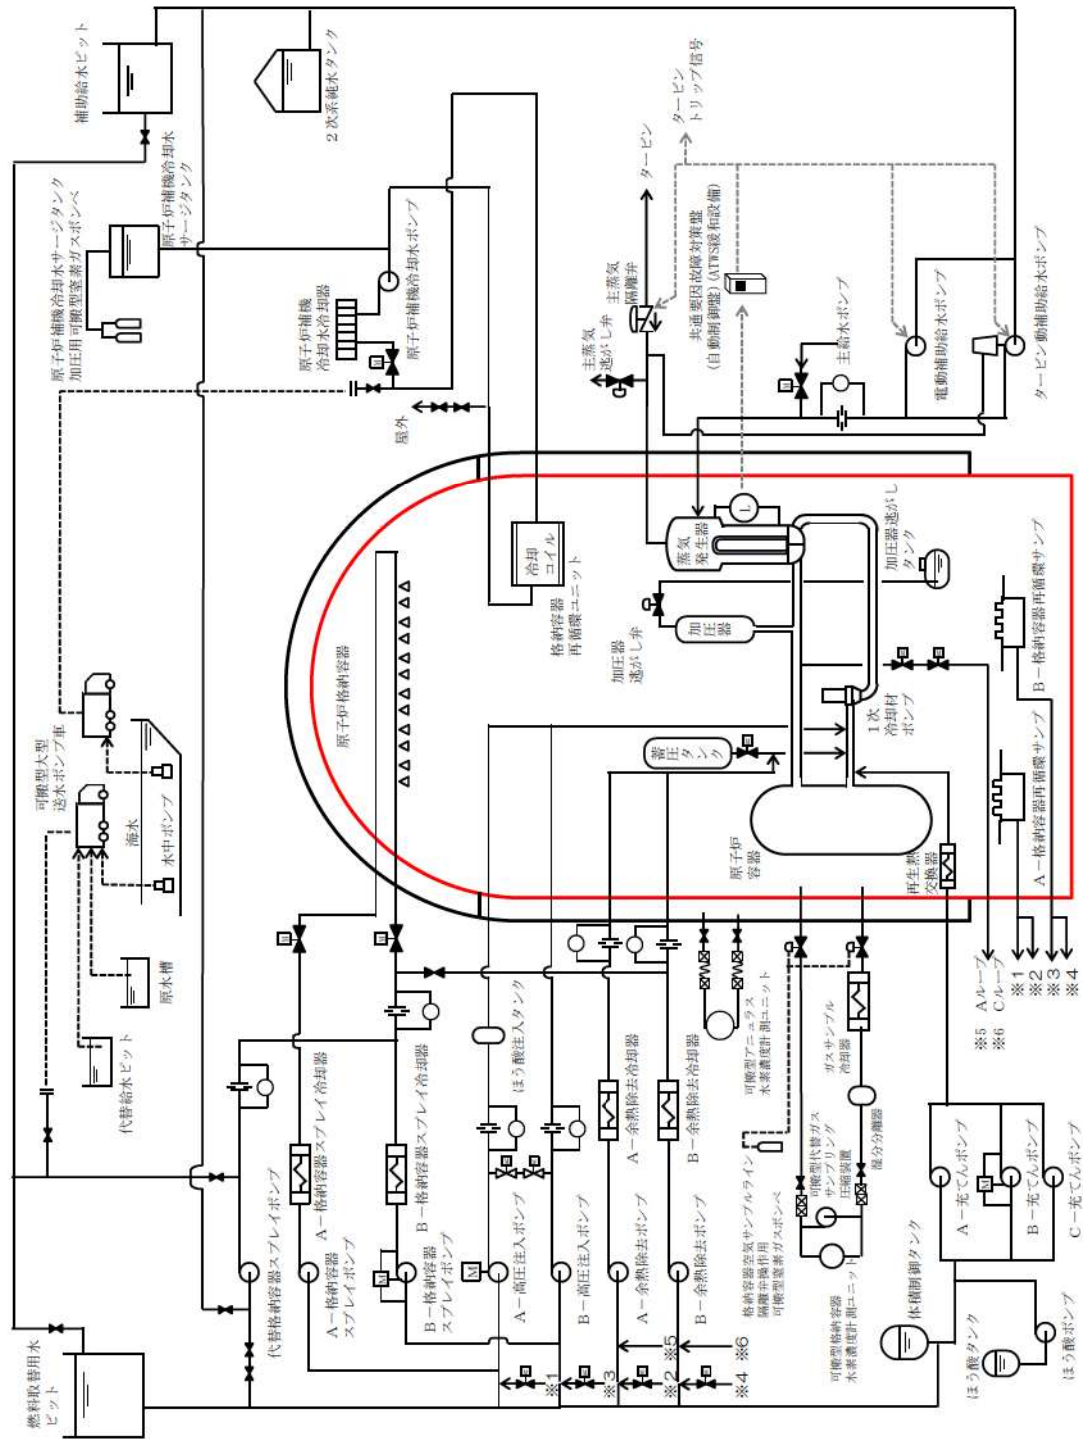

原子炉格納施設 系統概要図

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	SADB3H r. 5. 0
提出年月日	令和5年6月30日

泊発電所3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(重大事故等対処設備)
補足説明資料

燃料貯蔵設備

令和5年6月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

目次

燃料貯蔵施設

他3-1 SA 設備基準適合性一覧表

他3-2 配置図

他3-3 試験・検査説明資料

他3-4 系統図


他 3 - 1 SA設備 基準適合性一覽

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)


その他の設備 (燃料貯蔵施設)		使用済燃料ピット	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	C/V以外の屋内-SFP事故時に使用(燃料取扱棟)	B b	[補足説明資料]他3-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水又は淡水(海水を通水する可能性あり)	II		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外(操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査(検査性、系統構成・外部入力)	ピット(漏えい等の確認が可能)(外観の確認が可能)	C	[補足説明資料]他3-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用(DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【バウンダリ】DBと同系統構成(設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	-
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	-
その他(飛散物)			対象外	/	-	
第6号	設置場所	対象外(操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	対象外	/	-	
		第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	【バウンダリ】防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-	
		サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号
重大事故等時の環境条件における健全性について

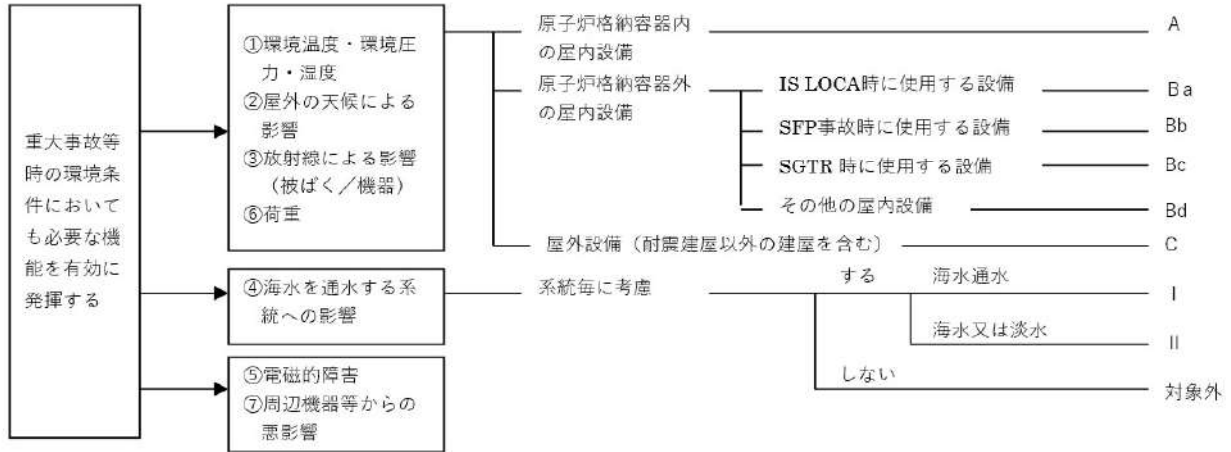


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号
操作の確実性について

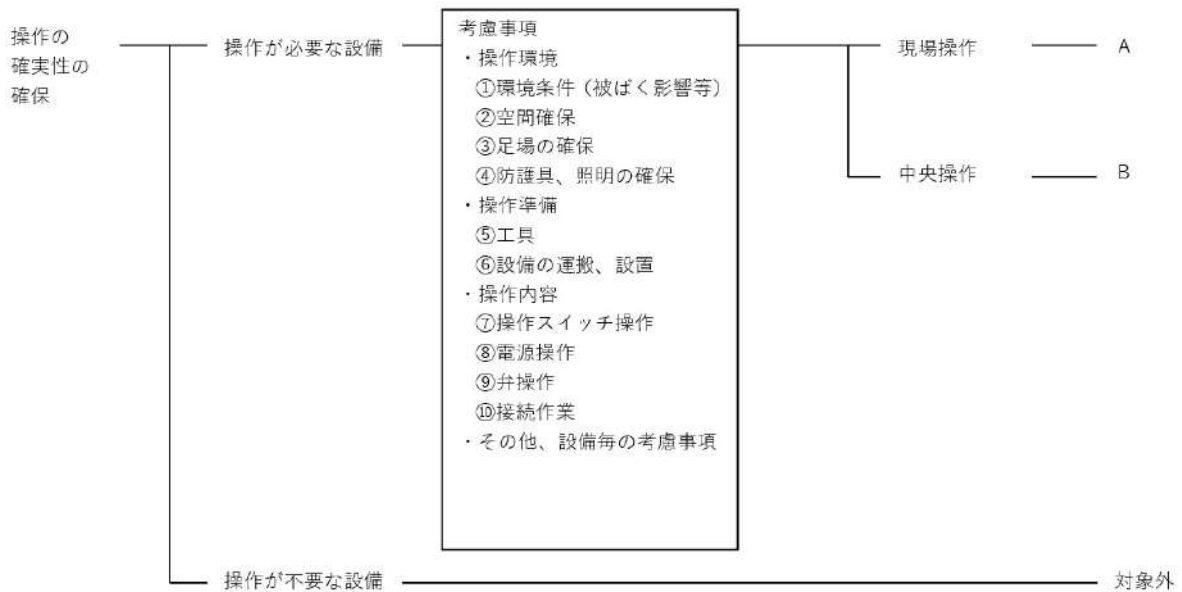


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号
試験又は検査性について

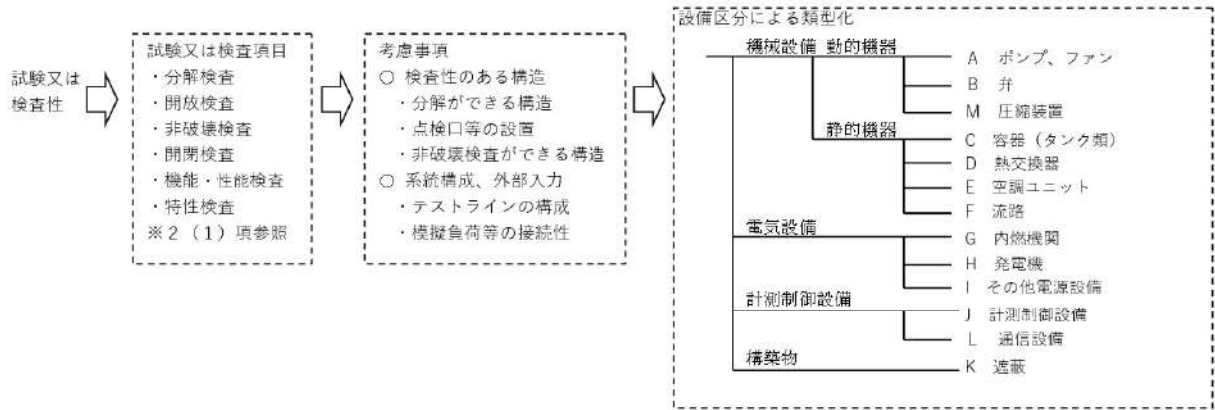


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号
切り替え性について

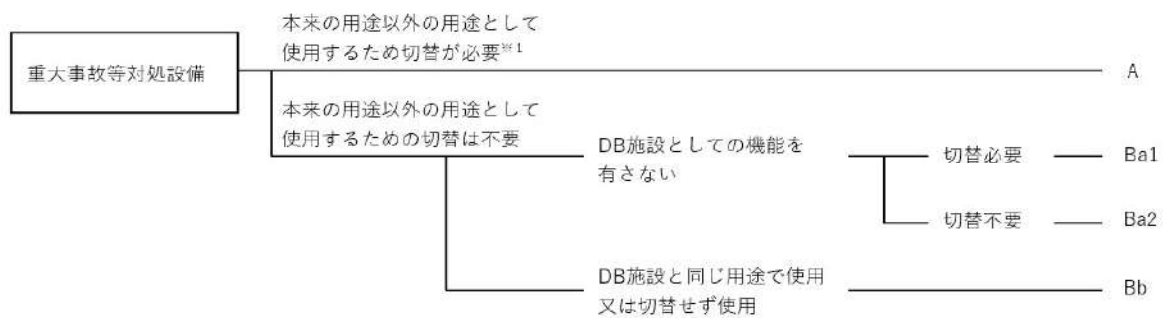


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号
重大事故等対処設備の悪影響防止について

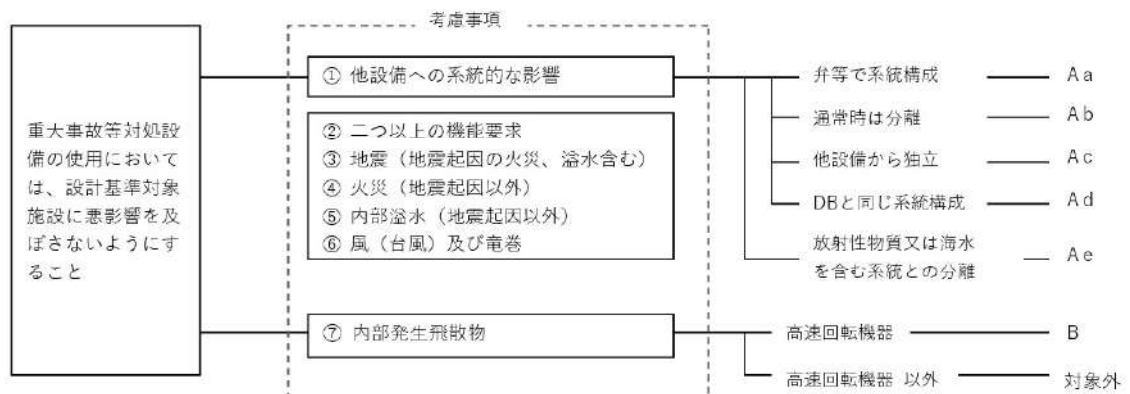

■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号
常設重大事故等対処設備の容量等について

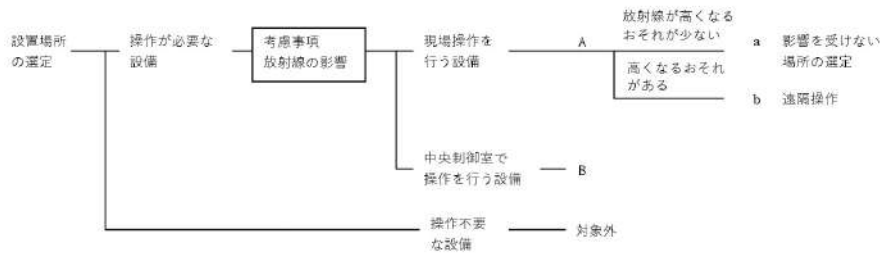


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号
常設重大事故等対処設備の容量等について

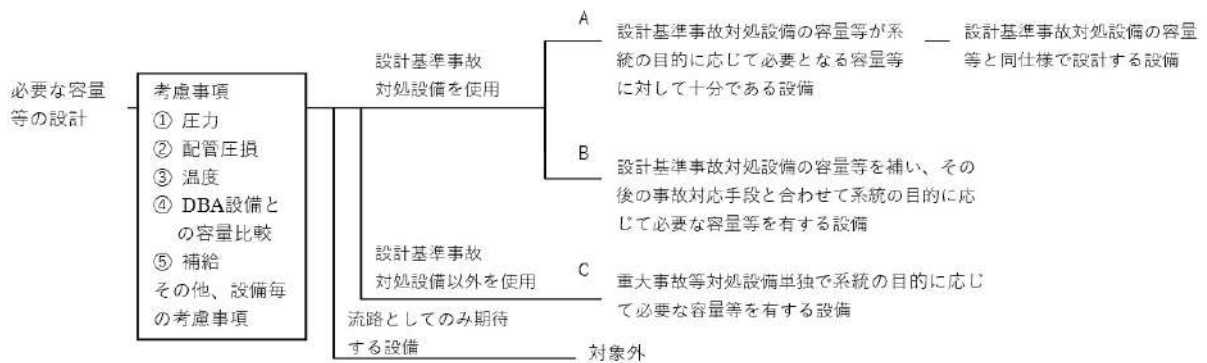


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号
発電用原子炉施設での共用の禁止について

区分	設計方針	関連資料	備考
-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号
常設重大事故防止設備の共通要因故障について

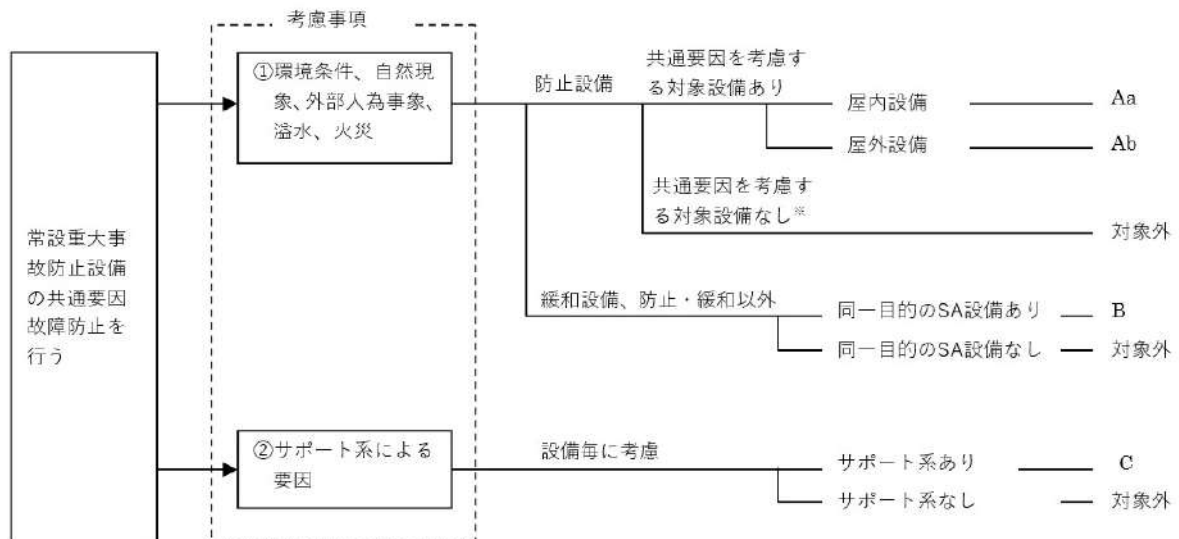


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号
可搬型重大事故等対処設備の容量等について

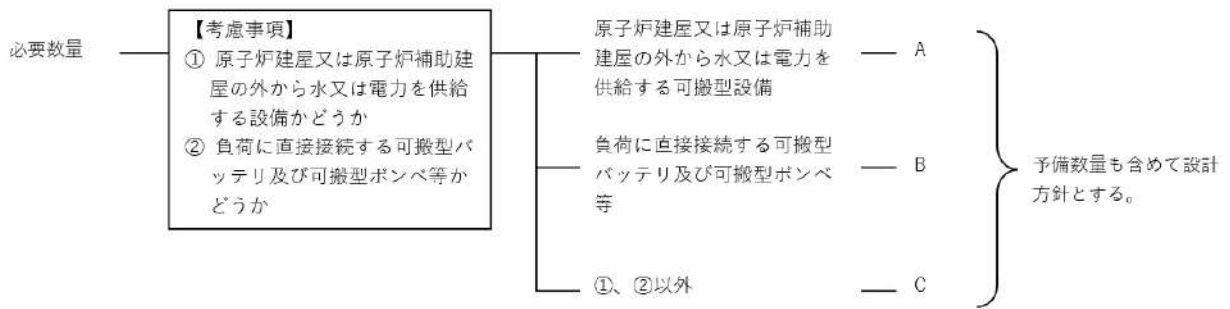


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号
可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について

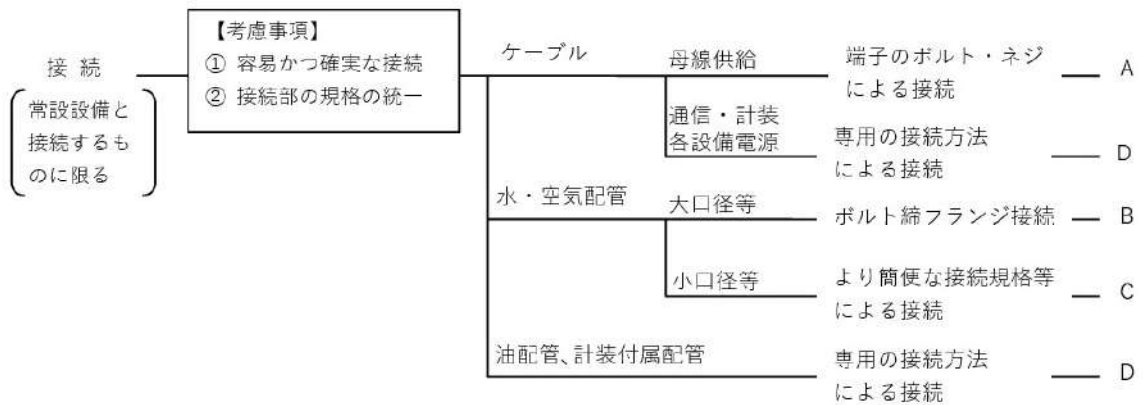


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号
異なる複数の接続箇所の確保について

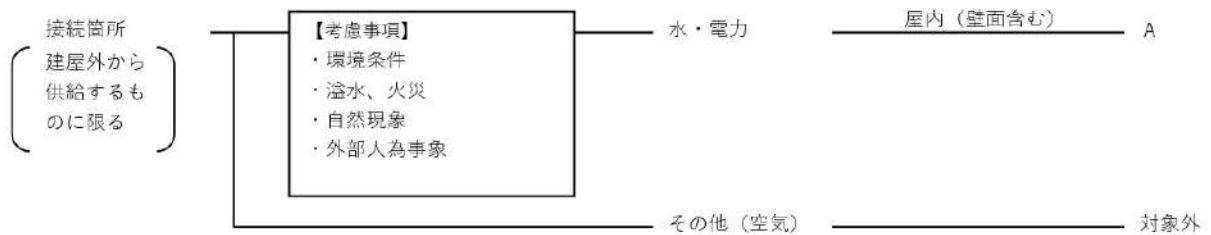


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号
可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

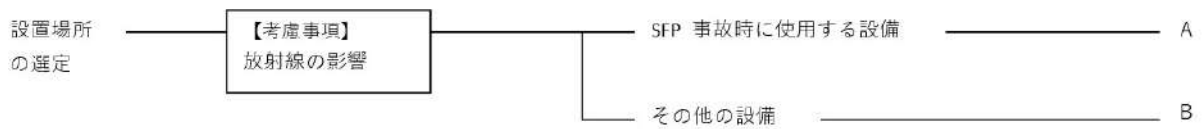


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号
保管場所について

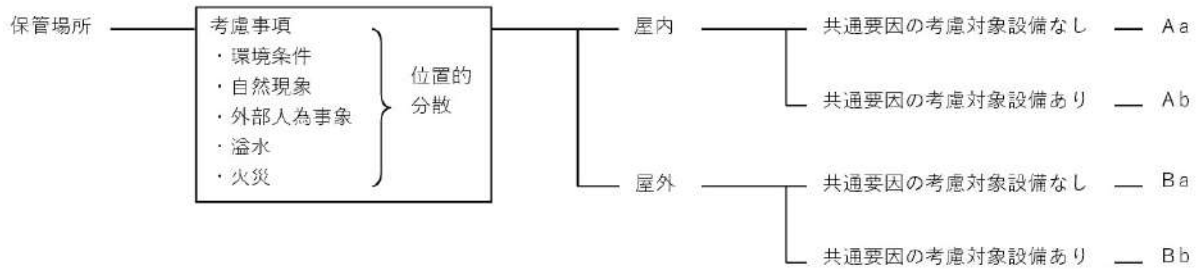

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号
アクセスルートについて

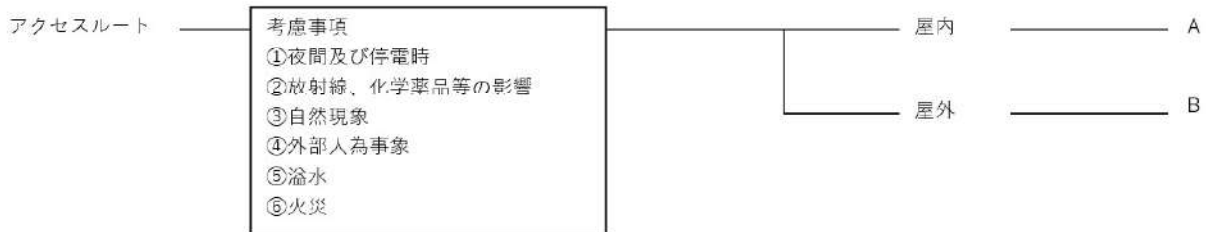


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号
重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について

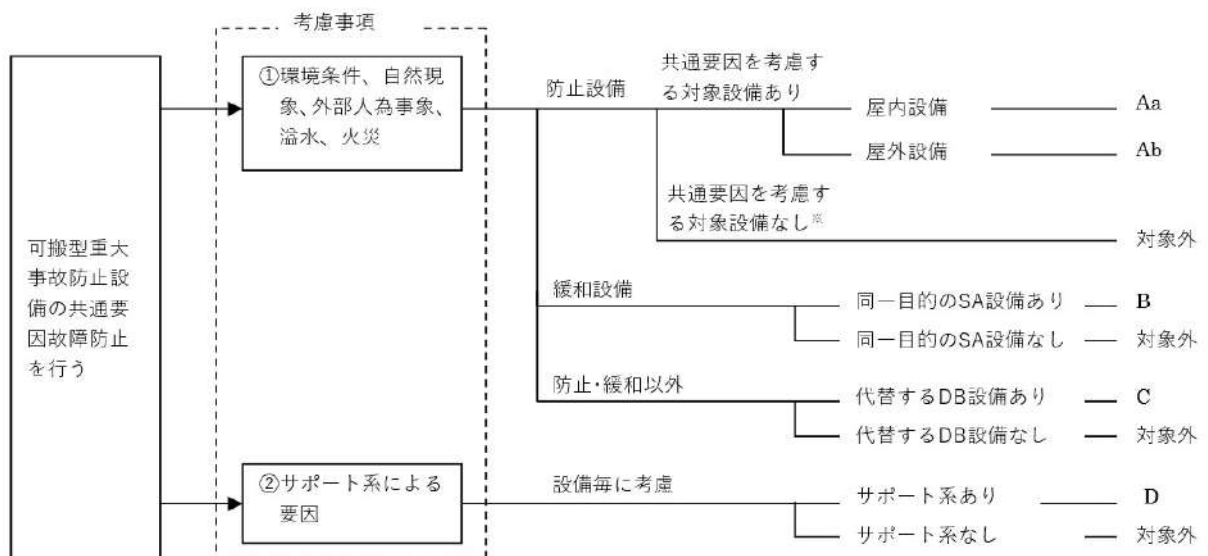


他 3 - 2 配置図

凡例

 : 設計基準事故対処設備等

 : 重大事故等対処設備

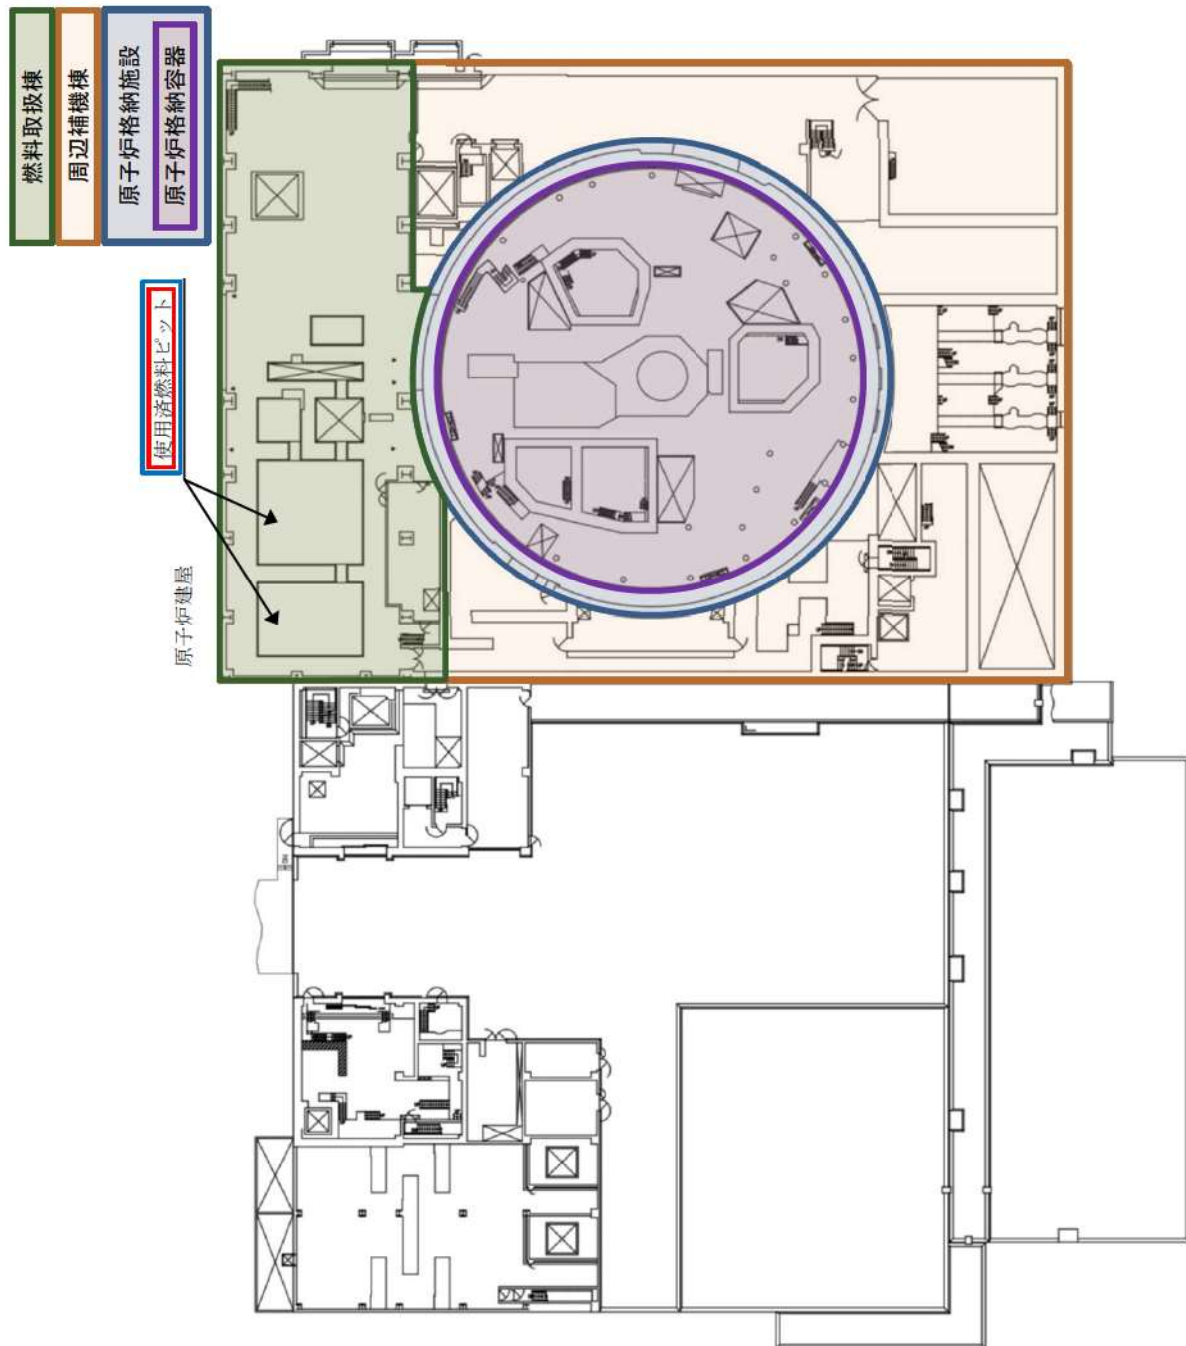

T.P. 33.1m

他 3 - 3 試験・検査説明資料

点検箇所と手順 点検対象

機種又は品名	要領表(機種名)	点検の重要度	点検及び作業の項目	検査方式 (又は 頻度)	検査点	備考 (〇内は適用する検査箇所を示す)
原子炉本体 【炉心】	燃料集合体 ※1式	高	外觀点検	1C	2. 燃料集合体外観検査	※炉心設計による
	燃料集合体 157体	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査	
	制御棒クラスター 48本	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査	
	バーナブルボイスン ※1式	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査	
	中継子番 8本	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査	
	シンブルプラグ ※1式	高	外觀点検	1C	3. 燃料集合体内配置検査	
	原子炉本体の炉心部	高	機能、性能検査	1C	4. 原子炉停止前検査	
					80. 炉物理検査	
原子炉本体 【原子炉容器】	3021	高	開放点検(液漏れ点検)	1.5M		
	3-原子炉容器	高	機能、性能検査	1C	36. 燃料取扱設備検査	
	3-燃料移送装置 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	
	3-燃料移送装置 1台	高	機能、性能検査	1C	36. 燃料取扱設備検査	
	3-燃料取管クレーン 1台	中	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	
	3-燃料取管クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	36. 燃料取扱設備検査	
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	
燃料供給系の取込・取戻及び炉 内施設 【燃料取扱設備】	3-新燃料エレベータ 1台	低	機能、性能検査	1C	74. 燃料取扱設備検査	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	74. 燃料取扱設備検査	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
	3-燃料取扱設備クレーン 1台	高	機能、性能検査	1C	94. 燃料取扱設備検査(動作・(1)・(2)試験等)	先行点検
燃料供給系の取込・取戻及び炉 内施設 【燃料取扱設備】	3-A-1使用済燃料ピット	高	機能、性能検査	1C	75. 使用済燃料ピット閉鎖設備検査	先行点検
	3-B-1使用済燃料ピット	高	機能、性能検査	1C	75. 使用済燃料ピット閉鎖設備検査	先行点検
	3-B-2使用済燃料ピット	高	機能、性能検査	1C	75. 使用済燃料ピット閉鎖設備検査	先行点検
	3-B-3使用済燃料ピット	高	機能、性能検査	1.5M	75. 使用済燃料ピット閉鎖設備検査	一部先行点検
	3-A-2使用済燃料ピット	低	分解点検	2.60M	84. 1次系弁検査	先行点検
	3-B-4使用済燃料ピット	低	分解点検	2.60M	84. 1次系弁検査	先行点検
	3-A-3使用済燃料ピット	高	分解点検	1.30M	84. 1次系弁検査	先行点検
	3-B-5使用済燃料ピット	高	分解点検	1.30M	84. 1次系弁検査	先行点検
	3-A-4使用済燃料ピット	高	分解点検	1.30M	84. 1次系弁検査	先行点検
	3-B-6使用済燃料ピット	高	分解点検	1.30M	84. 1次系弁検査	先行点検

北海道電力株式会社 泊発電所
3号機 第2保全サイクル
定期事業者検査要領書

設 備 名：燃料設備
検 査 名：使用済燃料ピット関係設備機能検査
要領書番号：HT 3-75

試燃-2



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

他 3 - 4 系統図

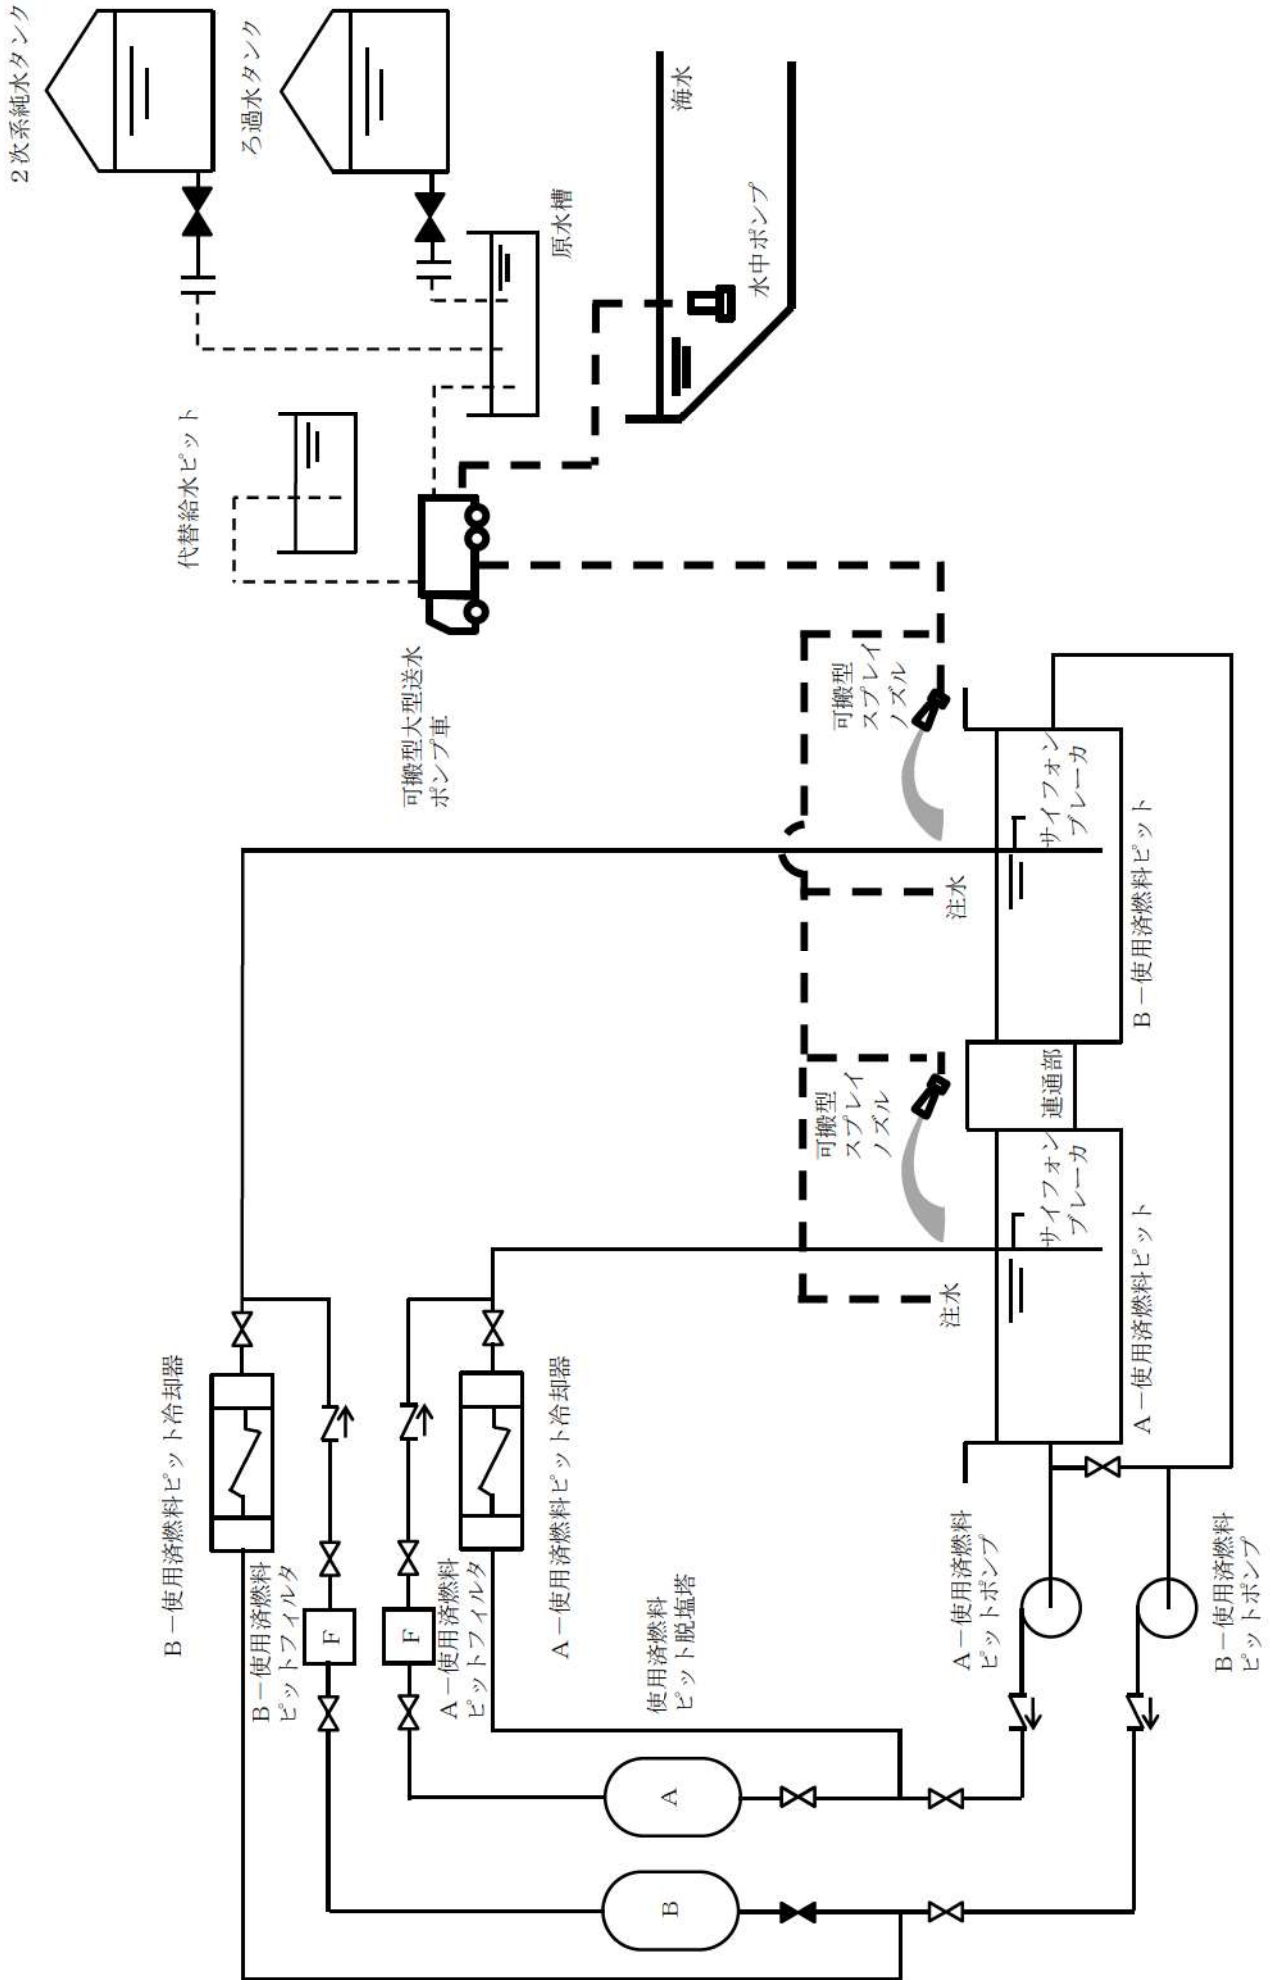

燃料貯蔵設備 系統概要図

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	SADB4H r. 5. 0
提出年月日	令和5年6月30日

泊発電所3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(重大事故等対処設備)
補足説明資料

非常用取水設備

令和5年6月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

目次

非常用取水設備

他4-1 SA 設備基準適合性一覽表

他4-2 配置図

他4-3 試験・検査説明資料

他4-4 系統図

他 4 - 1 S A設備 基準適合性一覽

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (非常用取水設備)		貯留態	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	屋外	C	[補足説明資料]他4-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水通水 (常時海水を通水)	I		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	その他 (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]他4-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【水源 (海水取水)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	-
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	(対象外)	/	-	
		第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【水源 (海水取水)】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/	-	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (非常用取水設備)		取水口	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	屋外	C	[補足説明資料]他4-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	海水通水 (常時海水を通水)	I	
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	その他 (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]他4-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【水源(海水取水)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	-
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	(対象外)	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
		第3号	共通要因故障防止	【水源(海水取水)】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (非常用取水設備)		取水路	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	屋外	C	[補足説明資料]他4-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水通水 (常時海水を通水)	I		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	その他 (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]他4-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【水源 (海水取水)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	-
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	(対象外)	/	-	
		第2号	共用の禁止	(共用しない)	-	-
	第3号	共通要因故障防止	環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災	【水源 (海水取水)】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-
サポート系要因			対象外(サポート系なし)	/	-	

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)

その他の設備 (非常用取水設備)		取水ピットスクリーン室	類型化区分	関連資料		
第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	屋外	C	[補足説明資料]他4-2 配置図	
		荷重	(有効に機能を発揮する)	-		
		海水	海水通水 (常時海水を通水)	I		
		電磁波	(機能が損なわれない)	-		
		他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-		
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号 (検査性、系統構成・外部入力)	試験・検査	その他 (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]他4-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【水源(海水取水)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	-
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
その他(飛散物)			対象外	/		
第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-		
第2項	第1号	常設SAの容量	(対象外)	/	-	
		共用の禁止	(共用しない)	-	-	
	第3号	共通要因故障防止	【水源(海水取水)】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/	-	
	サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/	-		


・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(常設)


その他の設備 (非常用取水設備)		取水ピットポンプ室	類型化区分	関連資料		
第43条	第1項	第1号	環境温度・湿度・圧力/屋外の天候/放射線	屋外	C	[補足説明資料]他4-2 配置図
			荷重	(有効に機能を発揮する)	-	
			海水	海水通水 (常時海水を通水)	I	
			電磁波	(機能が損なわれない)	-	
			他設備からの影響	(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない)	-	
	第2号	操作性	対象外 (操作不要)	/	-	
	第3号	試験・検査 (検査性、系統構成・外部入力)	その他 (外観の確認が可能)	N	[補足説明資料]他4-3 試験・検査説明資料	
	第4号	切り替え性	DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 (DB施設と同じ系統構成で使用)	B b	-	
	第5号	悪影響防止	系統設計	【水源(海水取水)】 DBと同系統構成 (設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成)	A d	-
			配置設計	地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない	-	
			その他(飛散物)	対象外	/	
	第6号	設置場所	対象外 (操作不要)	/	-	
	第2項	第1号	常設SAの容量	(対象外)	/	-
			共用の禁止	(共用しない)	-	-
			第3号	共通要因故障防止	【水源(海水取水)】 防止設備/代替対象DB設備なし 緩和設備/同一目的のSA設備なし	/
サポート系要因	対象外(サポート系なし)	/		-		

・記号は「共-2 類型化区分及び適合内容」における類型化区分を示す。
 ・「-」は全ての設備に適用する共通の設計方針であることを示し、個別条文の適合方針としては記載せず、43条適合方針としてのみ記載する。
 ・「/」は当該設備が対象外であることを示し、記載すべき設計方針がないことを表す。


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号
重大事故等時の環境条件における健全性について

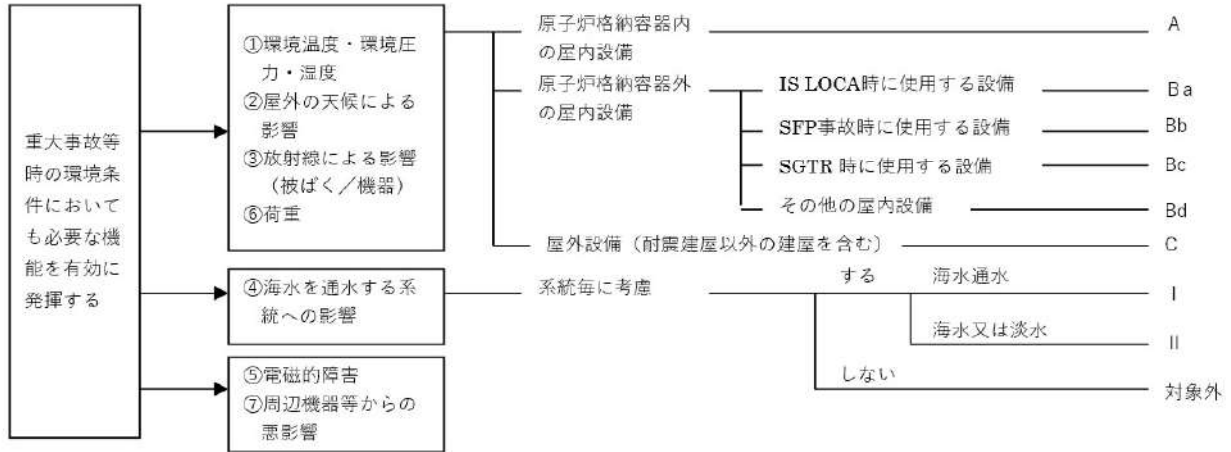


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号
操作の確実性について

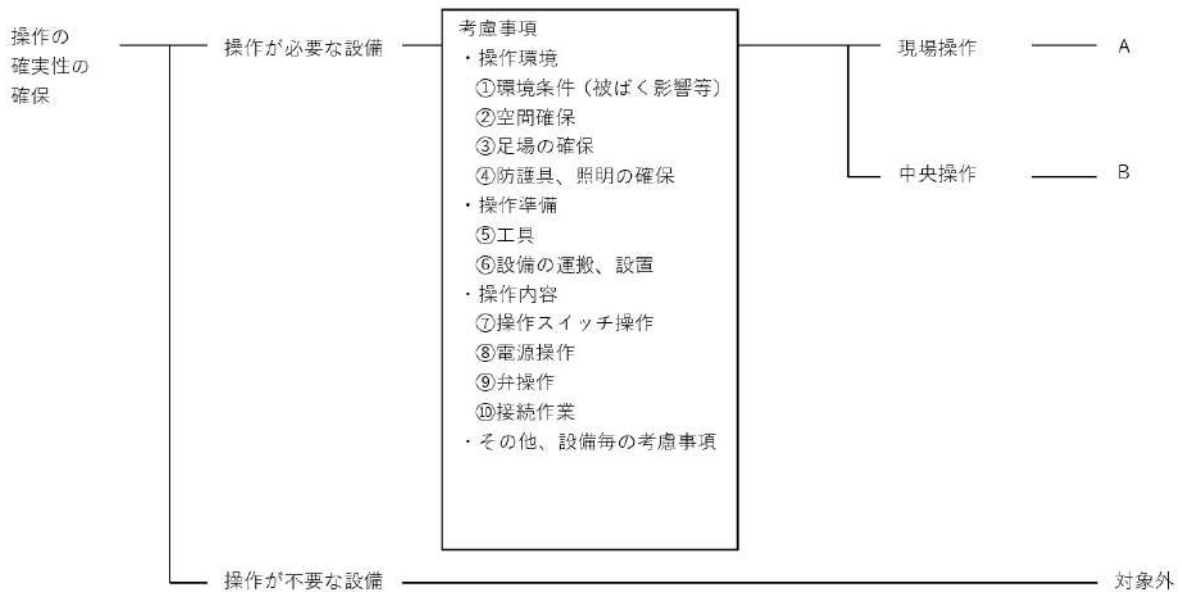


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号
試験又は検査性について

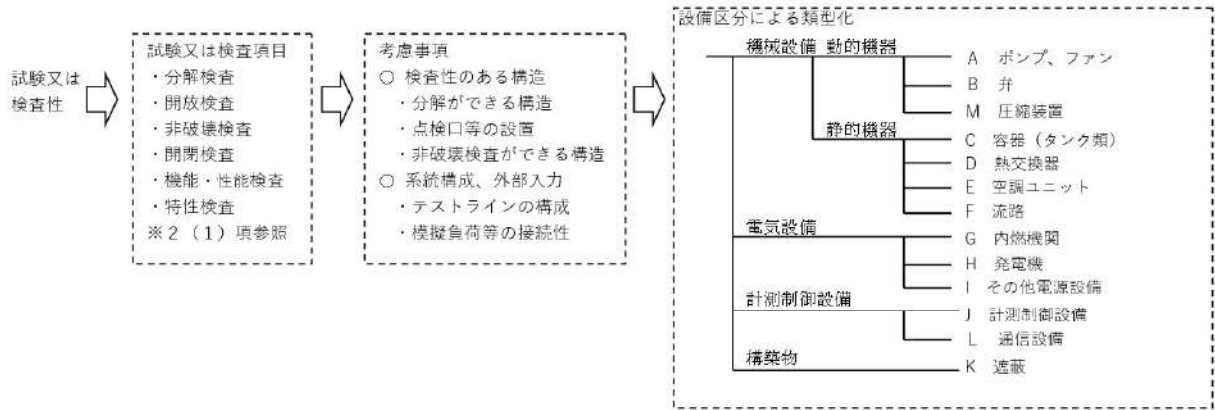


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号
切り替え性について

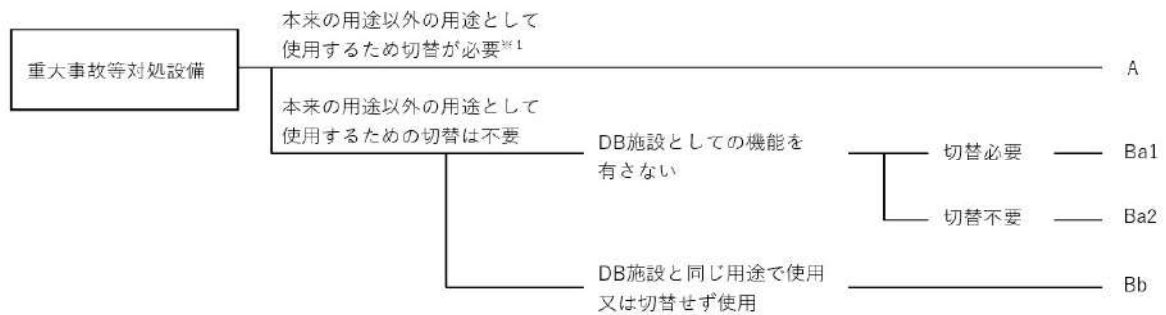


■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号
重大事故等対処設備の悪影響防止について

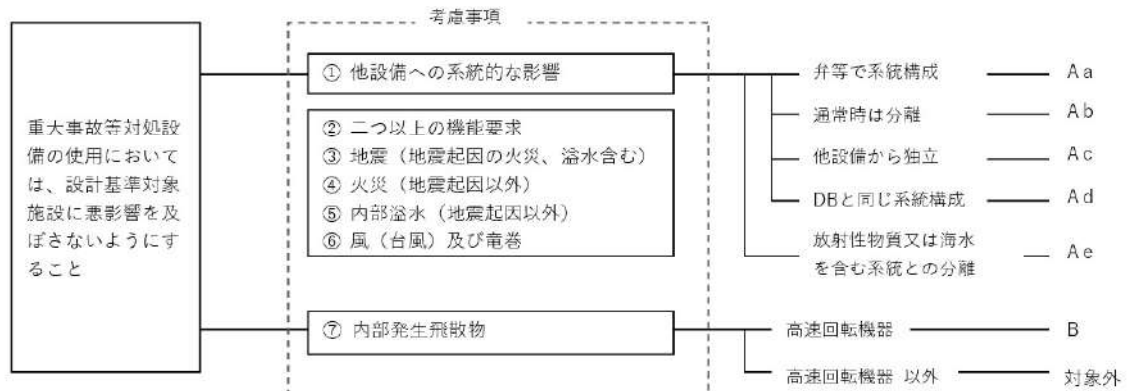

■ 設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号
常設重大事故等対処設備の容量等について

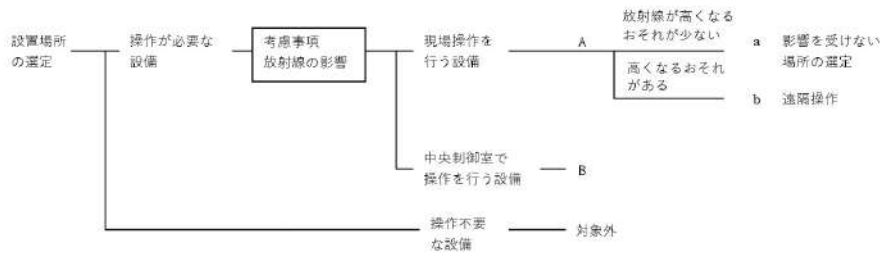


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号
常設重大事故等対処設備の容量等について

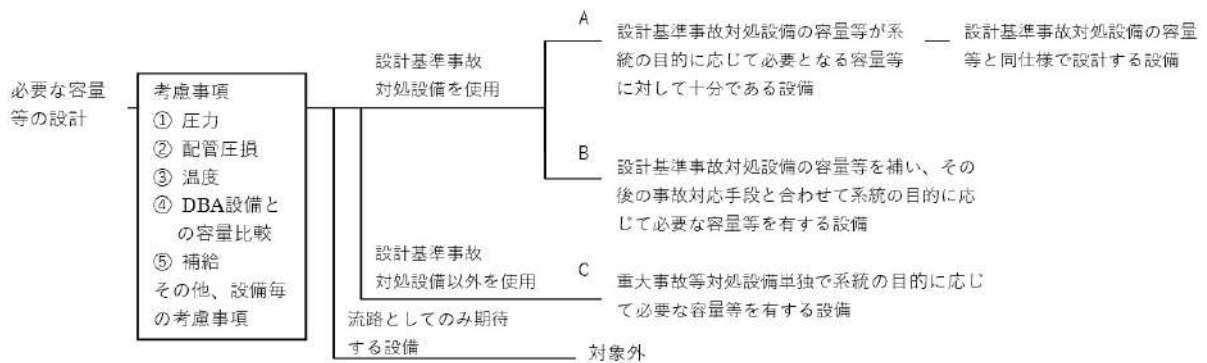


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号
発電用原子炉施設での共用の禁止について

区分	設計方針	関連資料	備考
-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	


■ 設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号
常設重大事故防止設備の共通要因故障について

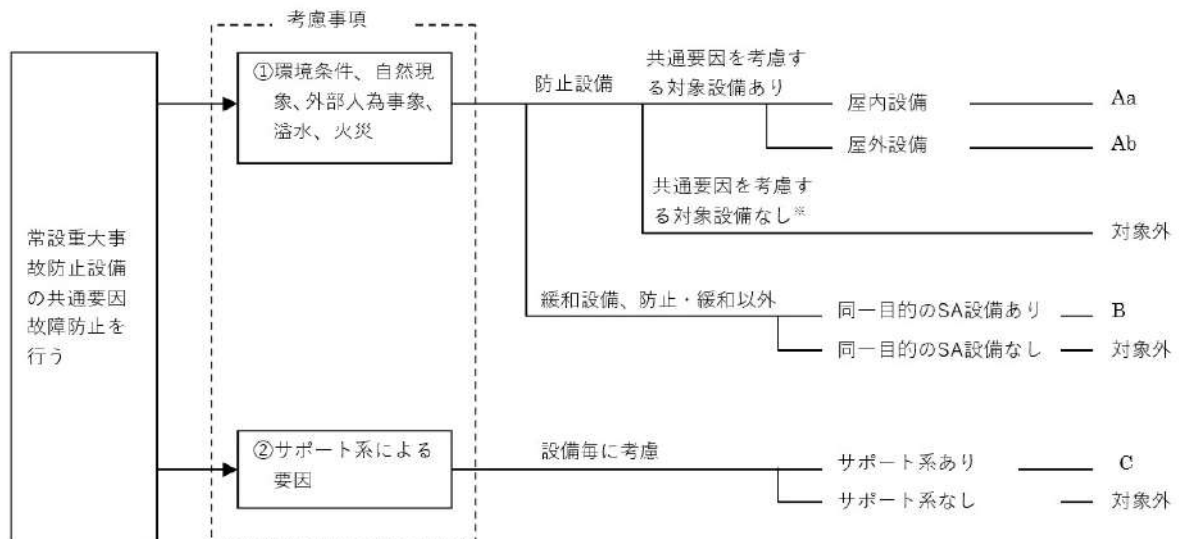


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号
可搬型重大事故等対処設備の容量等について

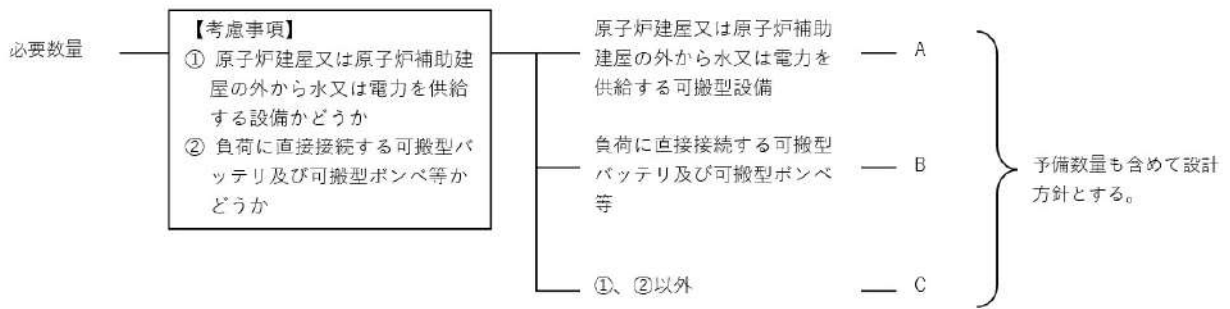


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号
可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について

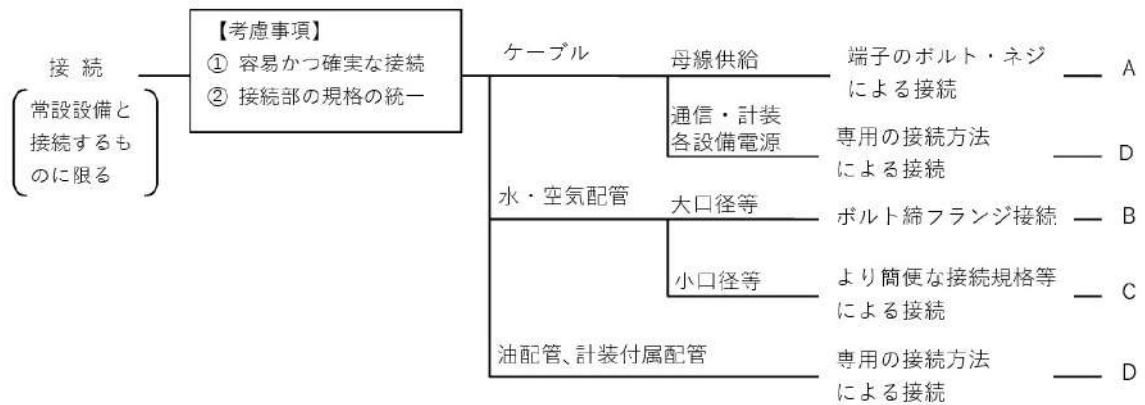


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号
異なる複数の接続箇所の確保について

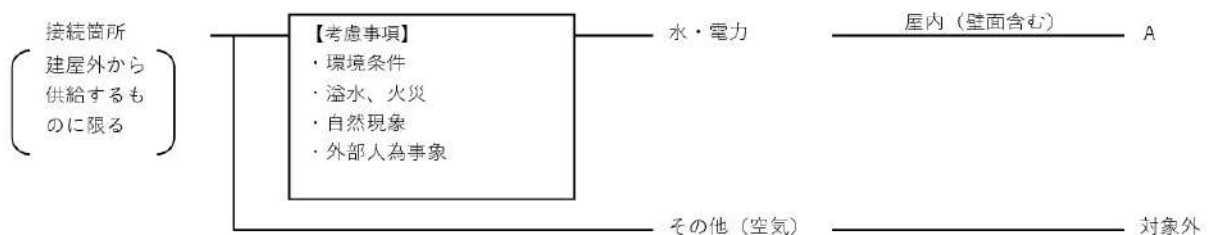


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号
可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

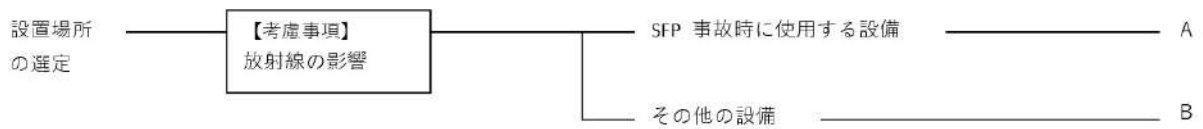


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号
保管場所について

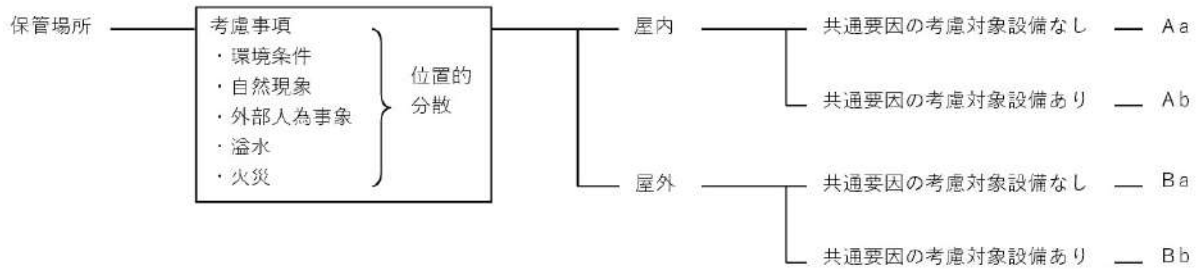

■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号
アクセスルートについて

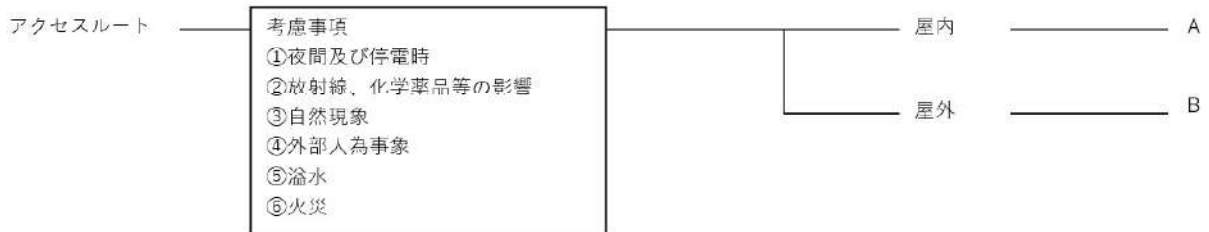


■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号
重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について

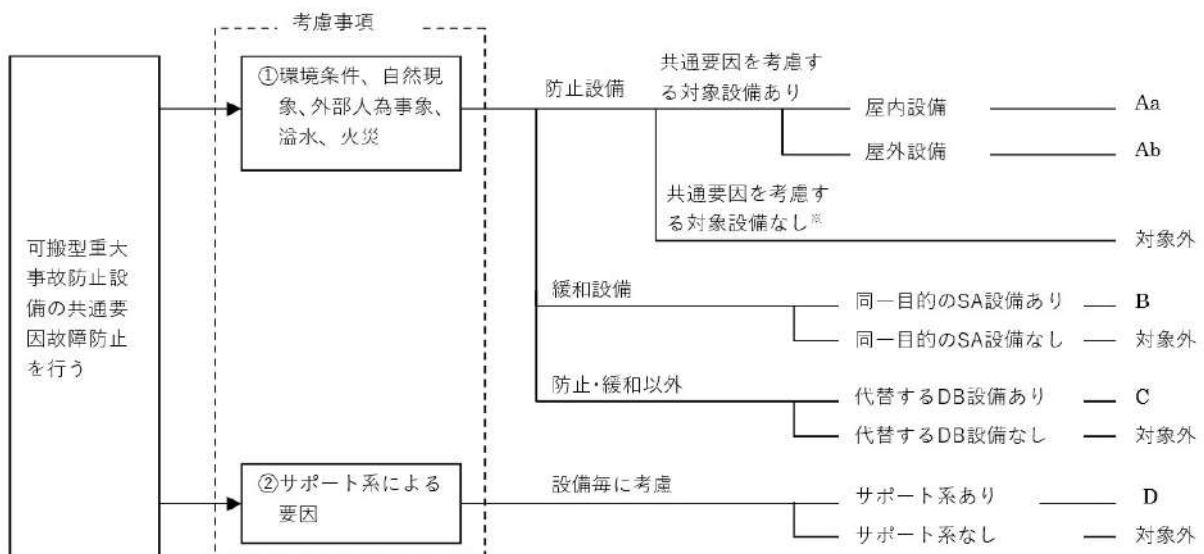

他 4 - 2 配置図

凡例

 : 設計基準事故対処設備等

 : 重大事故等対処設備

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

他 4 - 3 試驗・檢查說明資料


旭光電研 3 号機 点検計画


機械又は系統名	実施機 (場所名)	併装の重要度	点検及び試験の項目	併装方式又は型式	取 手 本	備 考 (①内は適用する設備番号及び)	
機械又は系統名 その他電機用変圧器の附属装置 【補助ボイラー】	3 A-1炉内	低	開閉点検	5 Y ※1	130 補助ボイラー開閉検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1炉内	低	開閉点検	5 Y ※1	130 補助ボイラー開閉検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1補助ボイラー重油バーナ (主バーナ)	低	分解点検	5 Y ※1		・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1補助ボイラー重油バーナ (主バーナ)	低	分解点検	5 Y ※1		・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1補助ボイラー重油バーナ (補助バーナ)	低	分解点検	5 Y ※1		・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1補助ボイラー重油バーナ (補助バーナ)	低	分解点検	5 Y ※1		・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	SABF1A	低	外観点検	1.0 Y ※2	132 補助ボイラー設備検査	・※1は、本装置下層に設置 ・※2は、本装置下層に設置	
	3 A-1補助ボイラー伸込通風機	低	外観点検	1.0 Y ※2		・※1は、本装置下層に設置 ・※2は、本装置下層に設置	
	SABF1B	低	外観点検	1.0 Y ※2	132 補助ボイラー設備検査	・※1は、本装置下層に設置 ・※2は、本装置下層に設置	
	3 B-1補助ボイラー伸込通風機	低	外観点検	1.0 Y ※2		・※1は、本装置下層に設置 ・※2は、本装置下層に設置	
	補助ボイラー	低	燃焼・性能試験 (無空燃度試験)	5 Y ※1	131 補助ボイラー性能検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	補助ボイラー及びその附属設備	低	燃焼・性能試験 (空燃試験)	5 Y ※1	131 補助ボイラー性能検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	補助ボイラー系統	低	外観点検	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1補助ボイラー給水流量制御弁 [大弁]	低	分解点検	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1補助ボイラー給水流量制御弁 [小弁]	低	分解点検	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1補助ボイラー給水流量制御弁 [大弁]	低	分解点検	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1補助ボイラー給水流量制御弁 [小弁]	低	分解点検	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1補助ボイラー給水ポンプ電動機	低	燃焼・性能試験	1.0 Y ※2	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置 ・※2は、本装置下層に設置	
	3 B-1補助ボイラー給水ポンプ電動機	低	燃焼・性能試験	1.0 Y ※2	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置 ・※2は、本装置下層に設置	
	3 C-1補助ボイラー給水ポンプ電動機	低	燃焼・性能試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1ドラム水位 (伝送器)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1ドラム水位 (伝送器)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1ドラム水位 (伝送器)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1ドラム水位 (伝送器)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1ドラム水位 (指示計)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1ドラム水位 (指示計)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 A-1ドラム水位 (指示計)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	3 B-1ドラム水位 (指示計)	低	特性試験	5 Y ※1	132 補助ボイラー設備検査	・プラント運転中 ・※1は、本装置下層に設置	
	原子炉機器	高	外観点検	1 Y		プラント運転中または点検停止中	
	土木構築物等	原子炉補助設備	高	外観点検	1 Y		プラント運転中または点検停止中
		取水口設備	高	外観点検	1 C		対象設備：取水口、取水塔、取水ピット



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
他 4-3-2

他 4 - 4 系統図



 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。