

資料2－10

泊発電所3号炉審査資料

資料番号

添五-9 r. 10.0

提出年月日

令和5年10月31日

泊発電所3号炉

原子力事業者の技術的能力に関する
審査指針への適合性について
比較表

令和5年10月
北海道電力株式会社



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

島根原子力発電所2号炉

女川原子力発電所2号炉 有毒ガス

泊発電所3号炉

相違理由

比較結果等をとりまとめた資料1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：あり ※「(4)品質保証活動」は、令和2年(2020年)4月1日に施行された「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(以下「品質管理基準規則」という。)に基づく活動内容に変更している。

1-3) バックフィット関連事項

なし。
 ※「(4)品質保証活動」は「品質管理基準規則」に基づく活動内容に変更しているが、添付書類五にて適合性を示す「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」(以下「技術的能力指針」という。)は変更となっていないため、バックフィット関連事項とは位置付けていない。

2. 女川2号炉まとめ資料との比較結果の概要

2022年9月30日に提出した添付書類五の比較表では、品質管理基準規則施行前に設置変更許可を取得した女川2号炉の再稼働申請及び品質管理基準規則施行後に設置変更許可を取得した大飯3／4号炉の有毒ガスの発生に対する防護方針の追加(特定重大事故等対処施設)(令和2年(2020年)12月許可)との比較を行っていた。

その後、先行審査知見を適切に反映する観点から、リファレンスを女川2号炉の有毒ガス防護(令和4年(2022年)6月許可)の添付書類五に変更し、添付書類五の記載全体を見直した。また、至近の再稼働申請案件の審査知見を確認する観点で島根2号炉(令和3年(2021年)9月許可)の添付書類五を参考として比較表に記載した。

島根2号炉と比較し審査知見として反映することが適切と考えたものは記載を反映し、その反映箇所については比較表の相違理由に「島根実績の反映」と記載した。

2-1) 資料構成の相違

なし。

2-2) 主な相違(相違理由の類型化)

主な相違は表1及び2のとおりであり、比較表においては相違理由を類型化して記載する。具体的には、表1に示す相違項目については、比較表の各社の記載に色塗りを実施するが、相違理由欄における説明の記載は省略する。また、表2に示す相違項目については、詳細な説明は省略し「番号」及び「相違項目」のみを相違理由欄に記載する。

表1：相違理由の類型化(相違理由欄の記載を省略するもの)

番号	相違項目	説明
一	名称の相違(申請プラント)	一
一	資料番号の相違	・各プラントで、資料構成の相違により、別紙番号及び別紙内における枠開きの番号が異なる。
一	社内マニュアルの総称の相違	・社内マニュアルの総称について、島根は「社内規程」、女川は「社内規定類」、泊は「社内規程類」としている。
一	記載内容の相違(申請時期)	・各プラントで、申請時期の相違によりデータの更新時期が異なる。
一	名称の相違(管理職)	・島根2号炉の「管理者」及び女川2号炉の「特別管理職」に相当する用語として、泊3号炉は「管理職」(=管理若しくは監督の地位にある者又はマネージャー職位にある者)を用いている。

番号	相違項目	説明	相違理由
①	記載内容の相違（申請案件）	<ul style="list-style-type: none"> ・以下のとおり、リファレンスの申請内容の相違により、各プラントで記載内容が異なる。 ・島根2号炉：再稼働（令和3年（2021年）9月許可） ・女川2号炉：有毒ガス防護（令和4年（2022年）6月許可） ・泊3号炉：再稼働（今回） 	
②	組織体制の相違（本店）	<ul style="list-style-type: none"> ・以下のとおり、各プラントで本店における原子力部門の組織体制が異なる。 ・島根2号炉：電源事業本部（原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築） ・女川2号炉：原子力部※ ・泊3号炉：原子力事業統括部（原子力部門と土木部門の原子力関連事業を統合した部門） <p>※再稼働時は原子力部及び土木建築部となっていたが、有毒ガス防護に係る申請案件には土木建築工事を伴わないと想定する。</p>	
③	組織体制の相違（発電所）	<ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、発電所の組織体制（業務所掌の考え方）が異なる。 	
④	組織体制の相違（体制強化の変遷）	<ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、組織体制に応じて更なる体制強化を図っている。 	
⑤	組織体制の相違（教育組織）	<ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、組織体制に応じて人材育成の強化を図っている。 ・泊3号炉は、泊発電所に原子力教育センターを設置し人材育成に必要な教育訓練プログラムを構築・提供している。 	
⑥	運用の相違（防災体制）	<ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、それぞれの組織体制に応じて防災体制の設置に係る運用を定めている。 ・島根2号炉及び女川2号炉は発令する体制に応じて2段階で本部を設置するが、泊3号炉は発令する体制によらず原子力災害対策本部を設置する運用をしている。 	
⑦	記載内容の相違（実績人数）	<ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、組織体制に応じて必要な技術者数を確保している。 	
⑧	記載内容の相違（経験）	<ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、運転、建設工事、安全対策工事等の経験が異なる。 	
⑨	設備及び運用の相違（訓練）	<ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、それぞれの組織体制や立地を踏まえ、自社訓練施設の立地及び構成並びに社外機関の活用状況が異なる。 	
⑩	運用の相違（炉主任の職位、大飯同様）	<ul style="list-style-type: none"> ・島根2号炉及び女川2号炉は、管理職の中から発電用原子炉主任技術者を選任している。 ・泊3号炉は、本店の保安に関する管理職として発電用原子炉主任技術者を選任することで、発電所における発電用原子炉主任技術者の独立性をより一層高めることとしている。（大飯3／4号炉も同様） 	
⑪	文書体系の相違（マニュアル制定箇所）	<ul style="list-style-type: none"> ・文書体系の相違により、島根2号炉、女川2号炉では本店組織及び発電所組織をあわせて1本のマニュアルとして制定しているものが、泊発電所では、本店組織、発電所組織それぞれでマニュアルを制定しているものがある。 	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>島根原子力発電所2号炉</p> <p>原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について</p> <p>目次</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. はじめに 2. 「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」との対応について 3. 技術的能力指針に対する適合性 <p>添付資料</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について (有毒ガス防護)</p> <p>目次</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. はじめに 2. 「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」との対応について 3. 技術的能力指針に対する適合性 <ul style="list-style-type: none"> (1) 組織 (2) 技術者の確保 (3) 経験 (4) 品質保証活動 (5) 教育・訓練 (6) 有資格者等の選任・配置 <p>添付資料</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について</p> <p>目次</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. はじめに 2. 「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」との対応について 3. 技術的能力指針に対する適合性 <ul style="list-style-type: none"> (1) 組織 (2) 技術者の確保 (3) 経験 (4) 品質保証活動 (5) 教育・訓練 (6) 有資格者等の選任・配置 <p>添付資料</p>	<p>(女川) ①記載内容の相違（申請条件）</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.はじめに 本申請にあたり、新たに制定された「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成25年6月19日制定)により、自然災害や重大事故等への対応について、設備及び運用を新たに整備した。</p> <p>これらの島根原子力発電所に関する当社の技術的能力について、「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針(平成16年5月27日、原子力安全委員会決定)」(以下「技術的能力指針」という。)への適合性を示す。</p>	<p>1.はじめに 本申請にあたり、新たに制定された「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成25年6月19日制定)により、自然災害や重大事故等への対応について、設備及び運用を新たに整備した。</p> <p>本資料において、女川原子力発電所2号炉の有毒ガス防護の設計方針の追加に関する当社の技術的能力について、「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針(平成16年5月27日、原子力安全委員会決定)」(以下「技術的能力指針」という。)への適合性を示す。</p>	<p>1.はじめに 本申請に当たり、新たに制定された「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成25年6月19日制定)により、自然災害や重大事故等への対応について、設備及び運用を新たに整備した。</p> <p>本資料において、これらの泊発電所3号炉に関する当社の技術的能力について、「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針(平成16年5月27日、原子力安全委員会決定)」(以下「技術的能力指針」という。)への適合性を示す。</p>	(島根、女川) 記載表現の相違 (女川) ①記載内容の相違(申請範囲)
<p>2.「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」との対応について 島根原子力発電所に関する技術的能力については、次の6項目に分けて説明する。また、技術的能力指針との対応を併せて示す。</p> <p>(1)組織 ⇄ 指針1 設計及び工事のための組織 指針5 運転及び保守のための組織</p> <p>(2)技術者の確保 ⇄ 指針2 設計及び工事に係る技術者の確保 指針6 運転及び保守に係る技術者の確保</p> <p>(3)経験 ⇄ 指針3 設計及び工事の経験 指針7 運転及び保守の経験</p> <p>(4)品質保証活動 ⇄ 指針4 設計及び工事に係る品質保証活動 指針8 運転及び保守に係る品質保証活動</p> <p>(5)教育・訓練 ⇄ 指針9 技術者に対する教育・訓練</p> <p>(6)有資格者等の選任・配置 ⇄ 指針10 有資格者等の選任・配置</p>	<p>2.「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」との対応について 女川原子力発電所2号炉に関する技術的能力については、次の6項目に分けて説明する。また、技術的能力指針との対応を併せて示す。</p> <p>(1)組織 ⇄ 指針1 設計及び工事のための組織 指針5 運転及び保守のための組織</p> <p>(2)技術者の確保 ⇄ 指針2 設計及び工事に係る技術者の確保 指針6 運転及び保守に係る技術者の確保</p> <p>(3)経験 ⇄ 指針3 設計及び工事の経験 指針7 運転及び保守の経験</p> <p>(4)品質保証活動 ⇄ 指針4 設計及び工事に係る品質保証活動 指針8 運転及び保守に係る品質保証活動</p> <p>(5)教育・訓練 ⇄ 指針9 技術者に対する教育・訓練</p> <p>(6)有資格者等の選任・配置 ⇄ 指針10 有資格者等の選任・配置</p>	<p>2.「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」との対応について 泊発電所3号炉に関する技術的能力については、次の6項目に分けて説明する。また、技術的能力指針との対応を併せて示す。</p> <p>(1)組織 ⇄ 指針1 設計及び工事のための組織 指針5 運転及び保守のための組織</p> <p>(2)技術者の確保 ⇄ 指針2 設計及び工事に係る技術者の確保 指針6 運転及び保守に係る技術者の確保</p> <p>(3)経験 ⇄ 指針3 設計及び工事の経験 指針7 運転及び保守の経験</p> <p>(4)品質保証活動 ⇄ 指針4 設計及び工事に係る品質保証活動 指針8 運転及び保守に係る品質保証活動</p> <p>(5)教育・訓練 ⇄ 指針9 技術者に対する教育・訓練</p> <p>(6)有資格者等の選任・配置 ⇄ 指針10 有資格者等の選任・配置</p>	
<p>3.技術的能力指針に対する適合性 本変更に係る発電用原子炉施設の設計及び工事、並びに運転及び保守(以下「設計及び運転等」という。)のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置については次のとおりである。</p> <p>(1)組織 本変更に係る設計及び運転等は第1図に示す既存の原子力関係組織にて実施する。</p> <p>これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の24第1項の規定に基づく島根原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)等で定められた業務所掌に基づき、明確な役割分担のもとで島根原子力発電所の設計及び運転等に係る業務を適確に実施する。</p>	<p>3.技術的能力指針に対する適合性 本変更に係る発電用原子炉施設の設計及び工事、並びに運転及び保守(以下「設計及び運転等」という。)のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置については次のとおりである。</p> <p>(1)組織 本変更に係る設計及び運転等は第1図に示す既存の原子力関係組織にて実施する。</p> <p>これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の24第1項の規定に基づく女川原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)等で定められた業務所掌に基づき、明確な役割分担のもとで女川原子力発電所の設計及び運転等に係る業務を適確に実施する。</p>	<p>3.技術的能力指針に対する適合性 本変更に係る発電用原子炉施設の設計及び工事、並びに運転及び保守(以下「設計及び運転等」という。)のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置については次のとおりである。</p> <p>(1)組織 本変更に係る設計及び運転等は第1図に示す既存の原子力関係組織にて実施する。</p> <p>これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の24第1項の規定に基づく泊発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)等で定められた業務所掌に基づき、明確な役割分担のもとで泊発電所の設計及び運転等に係る業務を適確に実施する。</p>	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>本変更に係る設計及び工事の業務については、大規模な原子力設備工事に関する設計方針の策定を電源事業本部（原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）が実施し、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び工事の業務については島根原子力発電所において実施する。</p> <p>本変更に係る運転及び保守の業務については、運転管理及び施設管理に関する基本的な方針を電源事業本部（原子力管理）が策定し、現地における具体的な運転及び保守の業務は島根原子力発電所の担当する組織が実施する。</p> <p>島根原子力発電所の発電用原子炉施設の運転管理に関する業務は発電部（第一発電、第二発電）が、施設管理に関する業務は技術部（技術、燃料技術）、廃止措置・環境管理部（放射線管理）、保修部（保修管理、保修技術、電気、計装、3号電気、原子炉、タービン、3号機械、土木、建築、S A工事プロジェクト）が、燃料管理に関する業務は技術部（燃料技術）、廃止措置・環境管理部（放射線管理）、発電部（第一発電、第二発電）が、放射線管理に関する業務は廃止措置・環境管理部（放射線管理）、保修部（計装、3号電気）が、放射性廃棄物管理に関する業務は技術部（燃料技術）、廃止措置・環境管理部（放射線管理）、発電部（第一発電、第二発電）が、緊急時の措置に関する業務は技術部（技術、燃料技術）、発電部（第一発電、第二発電）が実施する。</p>	<p>本変更に係る設計及び工事の業務については、設計方針の策定を本店の原子力部が実施し、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び工事の業務は女川原子力発電所において実施する。</p> <p>本変更に係る運転及び保守の業務については、運転管理及び施設管理に関する基本的な方針を本店の原子力部にて定め、現地における具体的な運転及び保守の業務は女川原子力発電所の担当する組織が実施する。</p> <p>女川原子力発電所の発電用原子炉施設の運転管理に関する業務は発電管理グループ、防災グループ、放射線管理グループ、原子燃料グループ、電気グループ、計測制御グループ、原子炉グループが、施設管理に関する業務は電気保修課、制御保修課、機械保修課、保全計画課及び土木建築課が、燃料管理に関する業務は技術課が、放射線管理及び放射性廃棄物管理に関する業務は安全管理課が、非常時の措置に関する業務は防災・安全対策室が、初期消火活動のための体制の整備に関する業務及び技術関係業務の総括は運営課が実施する。</p> <p>安全管理課は重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故が発生した場合（以下「重大事故等発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する業務、大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する業務及び非常時の措置に関する業務を、原子燃料課は炉心の管理及び燃料の管理に関する業務を、放射線・化学管理課は放射性固体・液体・気体廃棄物管理、放射線管理及び化学管理に関する業務並びに有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行う体制の整備に関する業務を、発電課は発電用原子炉施設の運転に関する業務を、保修統括課は発電用原子炉施設の保修、改造に関する総括業務、火災（初期消火活動に関する業務を除く。）、内部溢水、火山現象（降灰）による影響が発生し、又は発生する恐れがある場合における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する業務及びその他自然災害発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する業務を、機械計画第一課、機械計画第二課、電気計画課、計装計画課及び設備改良工事課は発電用原子炉施設（土木・建築設備を除く。）の保修、改造に関する業務を、土木建築保守課は発電用原子炉施設のうち土木・建築設備の保修、改造に関する業務を、土木建築工事課は発電用原子炉施設のうち土木・建築設備の工事に関する業務を、総務課は初期消火活</p>	<p>本変更に係る設計及び工事の業務については、大規模な原子力設備工事に関する設計方針の策定を本店の原子力事業統括部が実施し、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び工事の業務は泊発電所において実施する。</p> <p>本変更に係る運転及び保守の業務については、運転管理及び施設管理に関する基本的な方針を本店の原子力事業統括部にて定め、現地における具体的な運転及び保守の業務は泊発電所の担当する組織が実施する。</p> <p>泊発電所の発電用原子炉施設の運転管理に関する業務は発電室が、施設管理に関する業務は電気保修課、制御保修課、機械保修課、保全計画課及び土木建築課が、燃料管理に関する業務は技術課が、放射線管理及び放射性廃棄物管理に関する業務は安全管理課が、非常時の措置に関する業務は防災・安全対策室が、初期消火活動のための体制の整備に関する業務及び技術関係業務の総括は運営課が実施する。</p>	<p>(女川) 島根実績の反映 •女川も、添付資料では同様の記載となっている。</p> <p>(島根、女川) ②組織体制の相違（本店）</p> <p>(島根、女川) ③組織体制の相違（発電所） •泊は、保安規定第5条「保安に関する職務」と整合する記載としている（伊方同様）。</p> <p>(島根、女川) 保安規定との表現統一 •非常時の措置</p>

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス 動に関する業務を、総務課は初期消火活動に関する業務を、施設防護課は施設の出入管理に関する業務を第5.1図に示す伊方発電所の既存の組織にて実施する。 伊方の設置許可（令和5年2月許可）より参考掲載	泊発電所3号炉	相違理由
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力安全関連業務の一元化による安全重視の体制を確立するため、本社組織を再編し、原子力安全維持・向上活動を行う電源事業本部（原子力安全技術）を設置し、原子力安全に関わる活動の強化を図っている。	<p>女川原子力発電所では、令和2年5月に女川原子力発電所1号炉の廃止措置管理の総括や廃止措置工事に関する業務を行う「廃止措置管理グループ」を設置した。</p> <p>また、令和3年7月に総務部に設置していた警備グループを、核物質防護に係る技術の専門性及び技術的知見へのより適切な対応の観点から、原子炉施設の保安管理及び緊急時の措置の統括に関する業務を行っている技術統括部へ移管し、「核物質防護グループ」に組織名称を変更した。あわせて、輸送・固体廃棄物管理グループが行っていた燃料の運搬に関する業務を、燃料の管理に関する業務を行っている原子燃料グループへ業務移管を行っている。</p> <p>さらに、本店原子力部に設置していた原子力技術訓練センターを、新規制基準により導入する設備等の運用及び今後の発電所運用を担う人材を育成する観点から、「原子力人財育成グループ」へ組織名称を変更するとともに、一部組織を統廃合する組織整備を行った。</p> <p>原子力部門の社員に対し、原子力安全に関する知識・スキルを継続的に学ぶ機会を提供するため、原子力部に設置した原子力人財育成グループでは、運転、保全等各部門、各階層に応じ、効果的な実施形態を選択することにより、原子力部門全体の人材育成に必要な教育訓練プログラムを構築・提供している。</p> <p>さらに、原子力部門の各職位・役割に必要な力量要件を明確化し、要件に応じた人材育成を実施していくことで、原子力部門としての技術力の維持・向上を実現する。</p> <p>運転及び保守の業務のうち、自然災害や重大事故等にも適確に対処するため、発電所長（原子力防災管理者）を緊急時対策本部長（以下「本部長」という。）とした原子力防災組織を構築し対応する。</p> <p>本部長が緊急時体制を発令した場合は緊急時対策本部を設置し、平時の業務体制から速やかに移行する。</p> <p>島根原子力発電所の原子力防災組織を第2.1図、本社の原子力防災組織を第2.2図に示す。</p> <p>島根原子力発電所の原子力防災組織は、島根原子力発電所及び島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の技術系社員（以下「技術者」という。）、事務系社員及び協力会社社員により構成され、業務所掌に基づき原子力災害の発生又は拡大の防止に加え、緩和するために必要な活動を行う。</p>	<p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、泊発電所では、安全性向上に向け、防災・安全対策室を平成26年10月に設置した。これにより原子力防災対策業務、安全性評価業務を一元化し、一層の体制強化を図っている。</p> <p>平成29年4月には、本店に、原子力安全推進グループ、原子力リスク管理グループを設置した。原子力安全推進グループの設置により、泊発電所のリスク評価及び重大事故対策等に係る調査研究及び検討を実施するとともに、泊発電所に係る許認可対応の総括及び推進を図っている。また、原子力リスク管理グループの設置により、泊発電所のリスク評価のうち自然現象、社会環境等の知見収集及び検討を実施するとともに、リスク情報を活用した意思決定の総括及び推進を図っている。</p> <p>平成30年4月には、本店組織を再編し原子力部門と土木部門の原子力関連業務を統合した原子力事業統括部を設置し原子力事業のガバナンス体制強化を図っている。</p> <p>令和3年10月には本店に原子力土木第3グループを、令和5年4月には原子力土木第4グループを設置し、土木部門の原子力関連業務への対応について、一層の体制強化を図っている。</p> <p>泊発電所の社員に対し、原子力安全に関する知識・スキルを継続的に学ぶ機会を提供するため、泊発電所に設置した原子力教育センターでは、運転、保全等各部門、各階層に応じ、効果的な実施形態を選択することにより、泊発電所各部門の人材育成に必要な教育訓練プログラムを構築・提供している。</p> <p>さらに、泊発電所の各職位・役割に必要な力量要件を明確化し、要件に応じた人材育成を実施していくことで、泊発電所としての技術力の維持・向上を実現する。</p> <p>運転及び保守の業務のうち、自然災害や重大事故等にも適確に対処するため、発電所長（原子力防災管理者）を本部長とした原子力防災組織を構築し対応する。</p> <p>本部長が原子力防災体制（又は原子力防災準備体制）を発令した場合は原子力災害対策本部（以下「発電所対策本部」という。）を設置し、平時の業務体制から速やかに移行する。</p> <p>泊発電所の原子力防災組織を第2-1図、本店の原子力防災組織を第2-2図に示す。</p> <p>女川原子力発電所の原子力防災組織は、女川原子力発電所の技術系社員（以下「技術者」という。）、事務系社員及び協力会社社員により構成され、原子力災害への移行時には、本店の原子力防災組織と連携し、外部からの支援を受けることとする。</p>	<p>(女川) 島根実績の反映 (島根、女川) ④組織体制の相違（体制強化の変遷）</p> <p>(島根、女川) ⑤組織体制の相違（教育組織） (島根) 記載表現の相違</p> <p>(女川) ⑤組織体制の相違（教育組織）</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根、女川) ⑥運用の相違（防災体制） (島根、女川) 名称の相違 ・原子力防災体制 ・原子力灾害対策本部 (島根) 記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
<p>自然災害又は重大事故等が発生した場合は、重大事故等に対処する要員にて初期活動を行い、発電所外から参集した緊急時対策要員を加えて島根原子力発電所の原子力防災組織が構成され、役割分担に応じて対応する。</p> <p>また、自然災害と重大事故等の発生が重畠した場合においても、原子力防災組織にて適確に対応する。</p> <p>本社の原子力防災組織は、原子力部門のみでなく関係する他部門も含めた全社（全社とは、中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社のことをいう。）での体制となっており、重大事故等の拡大防止を図り、事故により放射性物質を環境に放出することを防止するために、特に中長期の対応について緊急時対策本部の活動を支援する。</p> <p>発電用原子炉施設の保安に関する重要事項を審議する委員会として、原子力発電保安委員会を本社に、発電用原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会として、原子力発電保安運営委員会を発電所に設置している。</p> <p>原子力発電保安委員会は、原子炉設置変更許可申請書又は保安規定の変更等に関する事項を審議し、原子力発電保安運営委員会は、島根原子力発電所が所管する社内規程類の変更方針、原子炉設置変更許可申請を要する保全工事等、設計及び工事計画認可申請・届出を要する保全工事等に関する事項を審議することで役割分担を明確にしている。</p> <p>(2) 技術者の確保</p> <p>a. 技術者数</p> <p>令和3年4月1日現在、電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所の技術者（業務出向者は除く。）数は、663名であり、そのうち、10年以上の経験年数を有する特別管理職が88名在籍している。また、島根原子力発電所及び島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の技術者の人数は461名である。</p> <p>b. 有資格者数</p> <p>令和3年4月1日現在、電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所の有資格者の人数は次のとおりであり、そのうち島根原子力発電所及び島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の有資格者の人数を括弧書きで示す。</p> <table> <tr> <td>原子炉主任技術者</td> <td>21名（6名）</td> <td>原子炉主任技術者</td> <td>25名（15名）</td> </tr> <tr> <td>第一種放射線取扱主任者</td> <td>81名（36名）</td> <td>第1種放射線取扱主任者</td> <td>72名（34名）</td> </tr> <tr> <td>第一種ボイラー・タービン主任技術者</td> <td>13名（12名）</td> <td>第一種ボイラー・タービン主任技術者</td> <td>16名（8名）</td> </tr> <tr> <td>第一種電気主任技術者</td> <td>11名（7名）</td> <td>第一種電気主任技術者</td> <td>11名（6名）</td> </tr> <tr> <td>運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者</td> <td>20名（20名）</td> <td>運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者</td> <td>26名（26名）</td> </tr> </table>	原子炉主任技術者	21名（6名）	原子炉主任技術者	25名（15名）	第一種放射線取扱主任者	81名（36名）	第1種放射線取扱主任者	72名（34名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	13名（12名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	16名（8名）	第一種電気主任技術者	11名（7名）	第一種電気主任技術者	11名（6名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	20名（20名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	26名（26名）	<p>自然災害又は重大事故等が発生した場合は、重大事故等に対処する要員にて初期活動を行い、本部長の指示の下、上記要員及び発電所外から参集した参集要員が役割分担に応じて対応する。</p> <p>また、重大事故等の発生と自然災害が重畠した場合も、原子力防災組織にて適確に対応する。</p> <p>本店の原子力防災組織は、原子力部門のみでなく他部門も含めた全社大での体制となっており、重大事故等の拡大防止を図り、事故により放射性物質を環境に放出することを防止するために、特に中長期の対応について発電所対策本部の活動を支援する。</p> <p>発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議する委員会として、原子炉施設保安委員会を本店に、発電用原子炉施設の保安運営に関する事項を審議する委員会として、原子炉施設保安運営委員会を発電所に設置している。</p> <p>原子炉施設保安委員会は、発電用原子炉設置変更許可申請書又は保安規定の変更等に関する事項を審議し、原子炉施設保安運営委員会は、女川原子力発電所が所管する社内規程類の変更、発電用原子炉設置変更許可申請を要する保全工事等、設計及び工事計画認可申請・届出を要する保全工事等に関する事項を審議することで役割分担を明確にしている。</p> <p>(2) 技術者の確保</p> <p>a. 技術者数</p> <p>令和3年10月1日現在、本店（原子力部）及び女川原子力発電所の技術者（業務出向者は除く。）数は、714名であり、そのうち、10年以上の経験年数を有する特別管理職が165名在籍している。また、女川原子力発電所の技術者の人数は524名である。</p> <p>b. 有資格者数</p> <p>令和3年10月1日現在、本店（原子力部）及び女川原子力発電所の有資格者の人数は、次のとおりであり、そのうち、女川原子力発電所における有資格者の人数を括弧書きで示す。</p> <table> <tr> <td>原子炉主任技術者</td> <td>25名（15名）</td> <td>原子炉主任技術者</td> <td>24名（8名）</td> </tr> <tr> <td>第1種放射線取扱主任者</td> <td>72名（34名）</td> <td>第1種放射線取扱主任者</td> <td>53名（18名）</td> </tr> <tr> <td>第一種ボイラー・タービン主任技術者</td> <td>16名（8名）</td> <td>第一種ボイラー・タービン主任技術者</td> <td>14名（10名）</td> </tr> <tr> <td>第一種電気主任技術者</td> <td>11名（6名）</td> <td>第一種電気主任技術者</td> <td>12名（6名）</td> </tr> <tr> <td>運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者</td> <td>26名（26名）</td> <td>運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者</td> <td>19名（19名）</td> </tr> </table>	原子炉主任技術者	25名（15名）	原子炉主任技術者	24名（8名）	第1種放射線取扱主任者	72名（34名）	第1種放射線取扱主任者	53名（18名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	16名（8名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	14名（10名）	第一種電気主任技術者	11名（6名）	第一種電気主任技術者	12名（6名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	26名（26名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	19名（19名）	<p>自然災害又は重大事故等が発生した場合は、重大事故等に対処する要員にて初期活動を行い、本部長の指示の下、上記要員及び発電所外から参集した参集要員が役割分担に応じて対応する。</p> <p>また、重大事故等の発生と自然災害が重畠した場合も、原子力防災組織にて適確に対応する。</p> <p>本店の原子力防災組織は、原子力部門のみでなく他部門を含めた全社（全社とは、北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社のことをいう。）大での体制となっており、重大事故等の拡大防止を図り、事故により放射性物質を環境に放出することを防止するために、特に中長期の対応について発電所対策本部の活動を支援する。</p> <p>発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議する委員会として、原子力発電安全委員会を本店に、発電用原子炉施設の保安運営に関する事項を審議する委員会として、泊発電所安全運営委員会を発電所に設置している。</p> <p>原子力発電安全委員会は、発電用原子炉設置変更許可申請書又は保安規定の変更等に関する事項を審議し、泊発電所安全運営委員会は、泊発電所が所管する社内規程類の変更、発電用原子炉設置変更許可申請を要する保全工事等、設計及び工事計画認可申請・届出を要する保全工事等に関する事項を審議することで役割分担を明確にしている。</p> <p>(2) 技術者の確保</p> <p>a. 技術者数</p> <p>令和5年9月1日現在、本店（原子力事業統括部）及び泊発電所の技術者（業務出向者は除く。）数は619名であり、そのうち、10年以上の経験年数を有する管理職が62名在籍している。また、泊発電所における技術者の人数は454名である。</p> <p>b. 有資格者数</p> <p>令和5年9月1日現在、本店（原子力事業統括部）及び泊発電所の有資格者の人数は、次のとおりであり、そのうち、泊発電所における有資格者の人数を括弧書きで示す。</p> <table> <tr> <td>原子炉主任技術者</td> <td>24名（8名）</td> <td>原子炉主任技術者</td> <td>25名（15名）</td> </tr> <tr> <td>第1種放射線取扱主任者</td> <td>53名（18名）</td> <td>第1種放射線取扱主任者</td> <td>72名（34名）</td> </tr> <tr> <td>第一種ボイラー・タービン主任技術者</td> <td>14名（10名）</td> <td>第一種ボイラー・タービン主任技術者</td> <td>16名（8名）</td> </tr> <tr> <td>第一種電気主任技術者</td> <td>12名（6名）</td> <td>第一種電気主任技術者</td> <td>11名（6名）</td> </tr> <tr> <td>運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者</td> <td>19名（19名）</td> <td>運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者</td> <td>26名（26名）</td> </tr> </table>	原子炉主任技術者	24名（8名）	原子炉主任技術者	25名（15名）	第1種放射線取扱主任者	53名（18名）	第1種放射線取扱主任者	72名（34名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	14名（10名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	16名（8名）	第一種電気主任技術者	12名（6名）	第一種電気主任技術者	11名（6名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	19名（19名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	26名（26名）	<p>(島根) 記載表現の相違 (島根) 記載方針の相違 (島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 • 原子力発電安全委員会 • 泊発電所安全運営委員会 (島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根 女川) ②組織体制の相違（本店） (島根 女川) ⑦記載内容の相違（実績人数） (島根) 記載方針の相違</p> <p>(島根 女川) ②組織体制の相違（本店） (島根 女川) ⑦記載内容の相違（実績人数） (島根) 記載方針の相違</p>
原子炉主任技術者	21名（6名）	原子炉主任技術者	25名（15名）																																																												
第一種放射線取扱主任者	81名（36名）	第1種放射線取扱主任者	72名（34名）																																																												
第一種ボイラー・タービン主任技術者	13名（12名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	16名（8名）																																																												
第一種電気主任技術者	11名（7名）	第一種電気主任技術者	11名（6名）																																																												
運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	20名（20名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	26名（26名）																																																												
原子炉主任技術者	25名（15名）	原子炉主任技術者	24名（8名）																																																												
第1種放射線取扱主任者	72名（34名）	第1種放射線取扱主任者	53名（18名）																																																												
第一種ボイラー・タービン主任技術者	16名（8名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	14名（10名）																																																												
第一種電気主任技術者	11名（6名）	第一種電気主任技術者	12名（6名）																																																												
運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	26名（26名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	19名（19名）																																																												
原子炉主任技術者	24名（8名）	原子炉主任技術者	25名（15名）																																																												
第1種放射線取扱主任者	53名（18名）	第1種放射線取扱主任者	72名（34名）																																																												
第一種ボイラー・タービン主任技術者	14名（10名）	第一種ボイラー・タービン主任技術者	16名（8名）																																																												
第一種電気主任技術者	12名（6名）	第一種電気主任技術者	11名（6名）																																																												
運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	19名（19名）	運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者	26名（26名）																																																												

泊発電所 3号炉 添付図類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
また、本変更にあたっては、自然災害や重大事故等の対応として原子炉への注水等を行うこととしており、大型自動車等の資格を有する技術者も確保している。	また、自然災害や重大事故等発生時の対応として原子炉等を除熱冷却するための大容量送水ポンプ操作等を社員直営で行うこととしており、大型自動車等の資格を有する技術者も確保している。	また、本変更に当たっては、自然災害や重大事故等発生時の対応として原子炉等を除熱冷却するための可搬型大型送水ポンプ車の操作等を社員直営で行うこととしており、大型自動車等の資格を有する技術者も確保している。	(女川) ①記載内容の相違（申請範囲） ・設備の相違 ・可搬型大型送水ポンプ車 (島根) 記載方針の相違 ②細織体制の相違（本店）
電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所の技術者及び有資格者の人数を第1表に示す。	本店（原子力部）及び女川原子力発電所の技術者並びに事業を行うために必要な資格名とそれらの有資格者の人数を第1表に示す。	本店（原子力事業統括部）及び泊発電所の技術者並びに事業を行うために必要な資格名とそれらの有資格者の人数を第1表に示す。	(島根) 記載表現の相違
現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等の対応が可能であるが、今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ技術者を確保し、必要な教育及び訓練を行うことにより継続的に育成し、各工程において必要な技術者及び有資格者を配置する。	現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等の対応が可能であるが、今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ技術者を確保し、必要な教育及び訓練を行い継続的に育成し、各工程において必要な技術者及び有資格者を配置する。	現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等の対応が可能であるが、今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ技術者を確保し、必要な教育及び訓練を行い継続的に育成し、各工程において必要な技術者及び有資格者を配置する。	(島根) 記載方針の相違
電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術）においては、各専門分野を産業界全体の最高レベルに到達させるため、管理者自らがパフォーマンス目標に対するギャップを把握し、解決すべき問題点等を明確とともに、発電所への指導・助言（オーバーサイト）を行う活動を開始しており、これにより、パフォーマンスを向上させることを目指している。	当社は、世界最高水準の発電所運営を行うために、国内外の安全性向上に資する良好事例取得に取り組むとともに、発電所への指導・助言（オーバーサイト）を行っている。	当社は、世界最高水準の発電所運営を行うために、国内外の安全性向上に資する良好事例取得に取り組むとともに、発電所への指導・助言（オーバーサイト）を行っている。	(島根) 記載表現の相違
(3) 経験	(3) 経験	(3) 経験	(島根 女川) ③記載内容の相違（経験）
当社は、昭和31年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めている。	当社は、昭和31年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めてきた。	当社は、昭和32年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めてきた。	(島根 女川) ③記載内容の相違（経験）
また、昭和49年3月に沸騰水型軽水炉（以下「BWR」という。）を採用した島根原子力発電所1号炉の営業運転を開始して以来、計2基の原子力発電所を有し、平成29年4月に廃止措置に着手した1号炉を除き、今日において1基の原子力発電所を有している。	また、昭和59年6月に沸騰水型軽水炉（以下「BWR」という。）を採用した女川原子力発電所1号炉の営業運転を開始して以来、計4基の原子力発電所を有し、令和2年7月から廃止措置に着手した女川原子力発電所1号炉を除き、今日においては、計3基の原子力発電所を有し、順調な運転を行っている。	また、平成元年6月に加圧水型軽水炉（以下「PWR」という。）を採用した泊発電所1号炉の営業運転を開始して以来、計3基の原子力発電所を有し、順調な運転を行っている。	(島根 女川) ③記載内容の相違（経験）
なお、3号炉についても平成17年12月に建設工事に着工している。			
原子力発電所 原子炉熱出力(MW) 営業運転の開始 島根1号炉 1,380 昭和49年3月29日 (平成29年4月19日廃止措置計画認可) 2号炉 2,436 平成元年2月10日 3号炉 3,926 (平成17年12月着工)	原子力発電所 原子炉熱出力(MW) 営業運転の開始 女川1号炉 1593 昭和59年6月1日 (令和2年3月18日廃止措置計画認可) 2号炉 2436 平成7年7月28日 3号炉 2436 平成14年1月30日 東通1号炉 3293 平成17年12月8日	原子力発電所 原子炉熱出力(MW) 営業運転の開始 泊発電所1号炉 1,650 平成元年6月22日 2号炉 1,650 平成3年4月12日 3号炉 2,660 平成21年12月22日	(島根 女川) ③記載内容の相違（経験）
当社は、これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通して豊富な経験を有し、技術力を維持している。	当社は、これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通して豊富な経験を有し、技術力を維持している。	当社は、これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通して豊富な経験を有し、技術力を維持している。	(島根 女川) ③記載内容の相違（経験）
また、営業運転開始以来、計2基の原子力発電所において、約45年に及ぶ運転並びに島根原子力発電所1号炉での廃止措置を行っており、運転及び保守について十分な経験を有している。	また、営業運転開始以来、計4基の原子力発電所において、約37年に及ぶ運転及び女川原子力発電所1号炉での廃止措置を行っており、運転及び保守について十分な経験を有している。	また、営業運転開始以来、計3基の原子力発電所において、約34年に及ぶ運転を行っており、運転及び保守について十分な経験を有している。	(島根 女川) ③記載内容の相違（経験）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
る。 本変更に関して、設計及び工事の経験として、島根原子力発電所において平成19年から平成20年にかけて、非常用炉心冷却系ストレーナの取替工事、平成22年から平成24年にかけて、原子炉再循環系配管の取替工事等の設計及び工事を順次実施している。 また、耐震安全性向上工事として、平成21年からは残留熱除去系配管等の支持構造物、原子炉建物屋根トラス、原子炉建物天井クレーン、燃料取替機等について設計及び工事を実施している。 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、重大事故等の事故状況下においても復旧を迅速に実施するため、可搬型重大事故等対処設備の操作訓練はもとより、普段から保守点検活動を当社社員自らが行い、知識・技能の向上を図り、緊急時に当社社員自らが直営で実施できるよう取組みを行っている。 更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として、再循環ポンプトリップ設備の追加、代替制御棒挿入設備の追加、原子炉又は格納容器への代替注水設備の追加、原子炉自動減圧設備の追加、耐圧強化ベント設備の追加及び非常用電源のユニット間融通設備の追加を検討し、対策工事を実施している。 また、経済産業大臣の指示に基づき実施した緊急安全対策により、高圧発電機車、消防ポンプ等の配備に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。	る。 本変更に関して、設計及び工事の経験として、女川原子力発電所において平成18年には2号炉非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事、平成22年には、1号炉原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管改良工事並びに平成24年には固体廃棄物貯蔵所増設工事の設計及び工事を順次実施している。 また、耐震裕度向上工事として、平成20年から安全上重要な配管・電路類のサポート、クレーン類等について設計及び工事を実施している。 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、重大事故等の事故状況下においても復旧を迅速に実施するため、可搬型重大事故等対処設備の操作訓練はもとより、普段から保守点検活動を社員自らが行い、知識・技能の向上を図り、緊急時に社員自らが直営で実施できるよう取組みを行っている。	本変更に関して、設計及び工事の経験として、泊発電所において平成20年には1号炉の原子炉容器上部蓋の取替工事、平成21年には2号炉の原子炉容器上部蓋の取替工事及び平成23年には3号炉の原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナの取替工事の設計及び工事を順次実施している。 また、耐震裕度向上工事として、平成20年から1号炉の主蒸気系統配管の支持構造物、2号炉の主蒸気系統配管及び高圧注入配管等の支持構造物並びに3号炉の安全系蓄電池架台について設計及び工事を実施している。 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、重大事故等の事故状況下においても復旧を迅速に実施するため、可搬型重大事故等対処設備の操作訓練はもとより、普段から保守点検活動を社員自らが行い、知識・技能の向上を図り、緊急時に社員自らが直営で実施できるよう取組みを行っている。	(島根 女川) ⑧記載内容の相違(経験)
運転及び保守に関する社内規程の改正対応や習熟訓練による運転の知識・技能の向上を図るとともに、工事と保守経験を継続的に積み上げている。 また、運転の経験として、当社で発生したトラブル対応や国内外のトラブル情報の水平展開要否に係る判断等を通じて、トラブルに関する経験や知識についても継続的に積み上げている。	社内規定類の改正対応や習熟訓練による運転の知識・技能の向上を図るとともに、工事と保守経験を継続的に積み上げている。 また、当社は、従来から国内外の原子力施設からトラブル情報の入手、情報交換を行っており、必要な場合は技術者の派遣も行っている。これらにより入手した国内外の運転経験情報の水平展開要否に係る判断等を通じて、トラブルに関する経験や知識について継続的に積み上げている。	また、経済産業大臣の指示「平成23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示）（平成23・03・28原 第7号 平成23年3月30日付）」に基づき実施した緊急安全対策により、電源車、消防ポンプ等の配備に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。 運転及び保守に関する社内規定類の改正対応や習熟訓練による運転の知識・技能の向上を図るとともに、工事と保守経験を継続的に積み上げている。	(島根 女川) 名称の相違 ・電源車 ・送水ポンプ車 (女川) 島根実績の反映
以上のとおり、本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しており、今後も継続的に経験を積み上げていく。 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となつた。	以上のとおり、本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しており、今後も継続的に経験を積み上げていく。 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となつた。	以上のとおり、本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しており、今後も継続的に経験を積み上げていく。 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となつた。	(島根 記載表現の相違) (島根 女川) 名称の相違 ・泊発電所安全性向上計画
これを踏まえ、従来の安全対策に対する考え方を見直し、経営トップのコミットメントのもと、原子力リスクマネジメントを強力に推進していくための社内体制の整備・強化などを図ることとし、平成26年6月13日に「原子力の自主的安全性向上に向けた取り組みについて」を公表した。	これを踏まえ、従来の安全対策に加え、経営トップのコミットメントのもと、原子力リスクマネジメントを強力に推進していくための社内体制の整備・強化などを図ることとし、平成26年6月13日に「泊発電所安全性向上計画」を公表した。	以上のとおり、本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しており、今後も継続的に経験を積み上げていく。	(島根 記載表現の相違) (島根 女川) 名称の相違 ・泊発電所安全性向上計画

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
本取組みを着実に実施し、定着させていくことにより、常に現状に満足することなく、更なる安全レベルの向上、さらには、安全を第一に考える安全文化の浸透を図っていく。	本取組を着実に実施し、定着させていくことにより、常に現状に満足することなく、更なる安全レベルの向上、さらには、安全を第一に考える安全文化の浸透を図っていく。	本取組みを着実に実施し、定着させていくことにより、常に現状に満足することなく、更なる安全レベルの向上、さらには、安全を第一に考える安全文化の浸透を図っていく。	(女川) 島根実績の反映
(4) 品質保証活動 当社における設計及び運転等の各段階における品質保証活動は、原子力発電所の安全を達成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に従い、健全な安全文化を育成し及び維持するための活動、関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るために活動を含めた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善している。	(4) 品質保証活動 当社における品質保証活動は、原子力発電所の安全を達成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」という。）に従い、健全な安全文化を育成し及び維持するための活動、関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るために活動を含めた「保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)」及び「原子力品質保証規程」を品質マニュアルとして定め、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善している。	(4) 品質保証活動 当社における品質保証活動は、原子力発電所の安全を達成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品質管理基準規則」という。）に従い、健全な安全文化を育成し及び維持するための活動、関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るために活動を含めた「保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)」、「原子力総合品質保証規程」、「原子力品質保証計画書」及び「泊発電所品質保証計画書」を品質マニュアルとして定め、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善している。	(島根) 記載表現の相違 (島根、女川) 記載表現の相違 ・女川 泊では読み替えを行っている。 ・設置変更許可本文十一号及び保安規定における読み替えと整合を図った。 女川：「品管規則」を略称として使用 泊：「品質管理基準規則」を略称として使用 (女川) 文書体系の相違
この品質マネジメントシステムに基づき品質保証活動を実施するための基本的実施事項について、品質マニュアルとして「保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)」、「原子力品質保証規程」、「原子力品質保証細則」及び「原子力安全管理監査細則」に定めている。			(島根) 記載箇所の相違
本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。 なお、本申請における設計及び運転等の各段階における品質保証活動のうち、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき変更認可された保安規定の施行までに実施した活動については、「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)」及び「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に従い実施している。	本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。 なお、本申請における設計及び運転等の各段階における品質保証活動のうち、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき変更認可された保安規定の施行までに実施した活動については、「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)」及び「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に従い実施している。	本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。 なお、本申請における設計及び運転等の各段階における品質保証活動のうち、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき変更認可された保安規定の施行までに実施した活動については、「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)」及び「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に従い実施している。	
a. 品質保証活動の体制 当社における品質保証活動は、業務に必要な社内規程を定めるとともに、文書体系を構築している。品質保証活動に係る文書体系を第3図に示す。	a. 品質保証活動の体制 当社における品質保証活動は、業務に必要な社内規程類を定めるとともに、文書体系を構築している。品質保証活動に係る文書体系を第3図に示す。	a. 品質保証活動の体制 当社における品質保証活動は、業務に必要な社内規程類を定めるとともに、文書体系を構築している。品質保証活動に係る文書体系を第3図に示す。	(島根、女川) 組織体制の相違 (島根、女川) 組織名称の相違
品質保証活動に係る体制は、社長を最高責任者（トップマネジメント）とし、実施部門である電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築、燃料）、島根原子力発電所及び調達本部、並びに実施部門から独立した監査部門である内部監査部門（以下「各業務を主管する組織」という。）で構築している。	品質保証活動に係る体制は、社長を最高責任者（トップマネジメント）とし、実施部門である原子力品質保証室、原子力部、土木建築部、資材部、燃料部及び女川原子力発電所（以下「各室部所」という。）並びに実施部門から独立した監査部門である原子力監査室（以下「各業務を主管する組織」という。）で構築している。	品質保証活動に係る体制は、社長を最高責任者（トップマネジメント）とし、実施部門である原子力事業統括部、資材部及び泊発電所（以下「各部所」という。）並びに実施部門から独立した監査部門である原子力監査室（以下「各業務を主管する組織」という。）で構築している。	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>各業務を主管する組織の長は、社内規程に基づき、責任をもって個々の業務を実施し、評価確認し、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を作成し管理する。</p> <p>社長は、品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメント）として原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、実効性を維持することの責任と権限を有し、品質方針を設定している。この品質方針は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、「確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指す」という決意のもと、安全の確保、品質の向上、企業倫理の浸透、透明性の確保を基本として活動することを表明しており、原子力の安全を確保することの重要性が組織内に伝達され、理解されることを確実にするとともに、要員が健全な安全文化を育成し及び維持することに貢献できるようにするために、組織全体に周知している。</p> <p>実施部門の各業務を主管する組織の長は、品質マニュアルに従いマネジメントレビューのインプットに関する情報を評価確認し、作成し、実施部門の管理責任者である電源事業本部長は、その情報をとりまとめ、評価確認し、マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。また、内部監査部門長は、監査部門の管理責任者として、実施部門から独立した立場で内部監査を実施し、評価確認し、監査結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。</p> <p>社長は、管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステムの有効性をレビューし、マネジメントレビューのアウトプットを決定する。</p> <p>管理責任者は、社長からのマネジメントレビューのアウトプットを基に各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、マネジメントレビューのアウトプットに対する処置事項及び品質保証活動の実施状況を評価確認し、次年度の年度業務計画に反映し、活動している。また、管理責任者はそれらの状況を確認している。</p>	<p>各業務を主管する組織の長は、社内規定類に基づき、責任をもって個々の業務を実施し、評価確認し、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を作成し管理する。</p> <p>社長は、品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメント）として、原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することの責任と権限を有し、品質方針を設定している。この品質方針は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、「東日本大震災を含む数多くの教訓・知見を取り入れ、リスクを低減し続けること、安全文化の育成及び維持としたゆまぬP D C A活動に努めることにより、社会からの理解と信頼を得る」という決意のもと、安全最優先の徹底、法令・ルールの遵守、常に問い合わせを続ける習慣の定着、情報共有の充実、積極的な改善の実践を行うこととしており、組織内に伝達され、理解されることを確実にするとともに、組織全体に周知している。</p> <p>実施部門の各業務を主管する組織の長は、品質マニュアルに従いマネジメントレビューのインプットに関する情報を評価確認し、作成し、実施部門の管理責任者である原子力本部長は、その情報をとりまとめたものを評価確認し、マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。また、原子力考査室長は、監査部門の管理責任者として、実施部門から独立した立場で内部監査を実施し、評価確認し、監査結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。</p> <p>社長は、管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステムの実効性をレビューし、マネジメントレビューのアウトプットを決定する。</p> <p>管理責任者は、社長からのマネジメントレビューのアウトプットを基に各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である組織の品質目標を設定するとともに、マネジメントレビューのアウトプットに基づく管理責任者の指示事項が発出された場合は、品質目標に反映し、活動している。また、管理責任者はそれらの状況を確認している。</p>	<p>各業務を主管する組織の長は、社内規定類に基づき、責任をもって個々の業務を実施し、評価確認し、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を作成し管理する。</p> <p>社長は、品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメント）として、原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、実効性を維持することの責任と権限を有し、品質方針を設定している。この品質方針は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、新知見を反映した安全対策への取組みやプラントの状態に応じた保全等、原子力安全の達成・維持・向上に向けた活動を行うこととしており、原子力の安全を確保することの重要性が組織内に伝達され、理解されることを確実にするとともに、健全な安全文化を育成し及び維持することに貢献できるようするため、組織全体に周知している。</p> <p>実施部門の各業務を主管する組織の長は、品質マニュアルに従いマネジメントレビューのインプットに関する情報を評価確認し、作成し、実施部門の管理責任者である原子力事業統括部長は、その情報をとりまとめたものを評価確認し、マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。また、原子力監査室長は、監査部門の管理責任者として、実施部門から独立した立場で内部監査を実施し、評価確認し、監査結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。</p> <p>社長は、管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステムの実効性をレビューし、マネジメントレビューのアウトプットを決定する。</p> <p>管理責任者は、社長からのマネジメントレビューのアウトプットを基に各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である組織の品質目標を設定するとともに、マネジメントレビューのアウトプットに基づく管理責任者の指示事項が発出された場合は、品質目標等に反映し、活動している。また、管理責任者はそれらの状況を確認している。</p>	<p>(女川) 保安規定との表現統一 • 実効性を維持 (島根、女川) 記載内容の相違 (品質方針の違いの反映)</p> <p>(島根、女川) 職位名称の相違 • 原子力事業統括部長 (島根、女川) 職位名称の相違 • 原子力監査室長</p> <p>(島根) 記載方針の相違 (女川) 業務プロセスの相違 • 品質目標の他に、業務計画や社内規定類へ反映する場合もあるため”等”を追加した。</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>電源事業本部長は、実施部門管理責任者として、各部所に共通する事項である品質マニュアル等の社内規程の改訂に関する事項、品質方針の変更提案、マネジメントレビューのインプット及びアウトプットに基づく品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p> <p>また、島根原子力発電所及び本社の各部所においては、各部所長を主査とするレビューを実施し、実施部門における品質保証活動に基づく社内規程の改訂に関する事項、年度業務計画（品質目標）及び実施部門管理責任者レビューのインプットに関する情報等をレビューする。</p> <p>各レビューのアウトプットについては、社長のマネジメントレビューへのインプットとしているほか、品質目標等の業務計画の策定／改訂、社内規程の制定／改訂等により業務へ反映している。</p> <p>さらに、品質マネジメントシステムの有効性を維持・向上させるために、本社の原子力品質保証委員会では、実施部門の品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに、その結果を業務に反映させる。また、島根原子力発電所の品質保証運営委員会では、島根原子力発電所における品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに、その結果を業務に反映させる。</p> <p>なお、発電用原子炉施設の保安に関する基本的重要な事項に関しては、本社にて保安規定第6条に基づく原子力発電保安委員会を、また、発電用原子炉施設の保安運営に関する具体的重要な事項に関しては、発電所にて保安規定第7条に基づく原子力発電保安運営委員会を開催し、その内容を審議し、審議結果は業務へ反映させる。</p> <p>b. 設計及び運転等の品質保証活動</p> <p>各業務を主管する組織の長は、設計及び工事を品質マニュアルに従い、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針に基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し、実施し、</p>	<p>原子力本部長は、実施部門の管理責任者として、各室部所に共通する事項である品質マニュアルの改訂に関する確認、マネジメントレビューへのインプットの確認及びアウトプットに基づく管理責任者指示事項を発出し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p> <p>また、女川原子力発電所、本店各室部においては、各室部所長によるレビューを実施し、実施部門における品質保証活動に基づく品質マニュアルの改訂に関する事項、品質目標の達成状況、マネジメントレビューのインプットに関する情報等をレビューする。</p> <p>各室部所長レビューのアウトプットについては、社長のマネジメントレビューのインプットとしているほか、品質目標等の業務計画の策定／改訂、社内規程類の制定／改訂等により業務へ反映している。</p> <p>さらに、品質マネジメントシステムの実効性を維持・向上させるため、本店の原子力安全推進会議では、実施部門の品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに、その結果を業務に反映させる。また、女川原子力発電所の品質保証会議では、女川原子力発電所における品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに、その結果を業務に反映させる。</p> <p>なお、発電用原子炉施設の保安に関する基本的重要な事項に関しては、本店にて保安規定第6条に基づく原子炉施設保安委員会を、また発電用原子炉施設の保安運営に関する具体的重要な事項に関しては、発電所にて保安規定第7条に基づく原子炉施設保安運営委員会を開催し、その内容を審議し、審議結果は業務へ反映させる。</p> <p>b. 設計及び運転等の品質保証活動</p> <p>各業務を主管する組織の長は、設計及び工事を品質マニュアルに従い、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し、実施し、</p>	<p>原子力事業統括部長は、実施部門の管理責任者として、品質マニュアルのうち、各部所に共通する事項である「品質マネジメントシステム計画」及び「原子力総合品質保証規程」の改訂に関する確認を行い、これらの下位の規程である「原子力品質保証計画書」を原子力安全・品質保証部長、「泊発電所品質保証計画書」を泊発電所長に改訂させるとともに、マネジメントレビューへのインプットの確認及びアウトプットに基づく管理責任者指示事項を発出し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p> <p>また、泊発電所及び本店各部においては、各部所長によるレビューを実施し、実施部門における品質保証活動に基づく品質マニュアルの改訂に関する事項、品質目標の達成状況、マネジメントレビューのインプットに関する情報等をレビューする。</p> <p>各部所長レビューのアウトプットについては、社長のマネジメントレビューのインプットとしているほか、品質目標等の業務計画の策定／改訂、社内規程類の制定／改訂等により業務へ反映している。</p> <p>さらに、品質マネジメントシステムの実効性を維持・向上させるため、本店の原子力安全・品質委員会では、実施部門の品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに、その結果を業務に反映させる。また、泊発電所の泊発電所安全運営委員会では、泊発電所における品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに、その結果を業務に反映させる。</p> <p>なお、発電用原子炉施設の保安に関する基本的重要な事項に関しては、本店にて保安規定第6条に基づく原子力発電安全委員会を、また、発電用原子炉施設の保安運営に関する具体的重要な事項に関しては、発電所にて保安規定第7条に基づく泊発電所安全運営委員会を開催し、その内容を審議し、審議結果は業務へ反映させる。</p> <p>b. 設計及び運転等の品質保証活動</p> <p>各業務を主管する組織の長は、設計及び工事を品質マニュアルに従い、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し、実施し、</p>	<p>(島根 女川) 職位名称の相違 (島根) 記載方針の相違 (女川) 文書体系、業務プロセスの相違 ・管理責任者は 品質マニュアルのうち、各部所に共通する事項である「品質マネジメントシステム計画」及び「原子力総合品質保証規程」の確認を行い、これらの下位の規程である「原子力品質保証計画書」を原子力安全・品質保証部長、「泊発電所品質保証計画書」を泊発電所長に改訂させるとともに、マネジメントレビューへのインプットの確認及びアウトプットに基づく管理責任者指示事項を発出し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p> <p>(島根 女川) 組織名称の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 職位名称の相違 (島根 女川) 名称の相違 ・原子力安全・品質委員会 (島根 女川) 名称の相違 ・泊発電所安全運営委員会 (島根 女川) 名称の相違 ・原子力発電安全委員会 ・泊発電所安全運営委員会 (島根 女川) 記載表現の相違 ・指針名の表記に「」を記載</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による工場等への立入りに関することを含む。）を提示し、製品及び役務やその重要度等に応じたグレード分けに従い調達管理を行う。</p> <p>なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は、当該業務に係る調達要求事項を追加している。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、調達製品等が調達要求事項を満足していることを、検査及び試験等により検証する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、運転及び保守を適確に遂行するため、品質マニュアルに従い、関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工事と同様に管理する。</p> <p>新規制基準の施行前に調達した製品等は、当時の品質マネジメントシステムに基づき、上記と同様に管理している。これらについても、新規制基準における設備的な要求事項を満足していること（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則への適合性）を確認していく。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した上で、原子力安全に対する重要性に応じた是正処置を実施する。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し、不適合が発生した場合には、各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認する。</p> <p>c. 品質保証活動の強化</p> <p>当社は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故のような極めて深刻な事故を起さないために、「確実な品質保証活動を通じて、世界最高水準の原子力安全を目指す」という決意を品質方針に示している。</p> <p>上記のとおり、品質保証活動に必要な文書を定め、品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。</p> <p>(5) 教育・訓練</p> <p>技術者は、原則として入社後一定期間、島根原子力発電所等において、原子力発電所の仕組み、発電所各系統の構成機器に関する基礎知識及び安全衛生に関する基礎知識等の教育・訓練を受け、原子力発電に関する基礎知識を習得する。</p>	<p>評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による工場等への立入りに関することを含む。）を提示し、製品及び役務やその重要度等に応じた品質管理グレードに従い調達管理を行う。</p> <p>なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は、当該業務に係る調達要求事項を追加している。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、調達製品等が調達要求事項を満足していることを、検査及び試験等により検証する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、運転及び保守を適確に遂行するため、品質マニュアルに従い、関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工事と同様に管理する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した上で、原子力安全に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し、不適合が発生した場合には、各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認する。</p> <p>上記のとおり、品質保証活動に必要な文書を定め、品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。</p> <p>(5) 教育・訓練</p> <p>技術者は、原則として入社後一定期間、当社原子力発電所において、原子力発電所の仕組み、放射線管理等の基礎教育・訓練、機器配置、プラントシステム等の現場教育・訓練を受け、原子力発電に関する基礎知識を習得する。</p>	<p>評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による工場等への立入りに関することを含む。）を提示し、製品及び役務やその重要度等に応じた品質管理グレードに従い調達管理を行う。</p> <p>なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は、当該業務に係る調達要求事項を追加している。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、調達製品等が調達要求事項を満足していることを、検査及び試験等により検証する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、運転及び保守を適確に遂行するため、品質マニュアルに従い、関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工事と同様に管理する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した上で、原子力安全に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し、不適合が発生した場合には、各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認する。</p> <p>上記のとおり、品質保証活動に必要な文書を定め、品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。</p> <p>(5) 教育・訓練</p> <p>技術者は、原則として入社後一定期間、泊発電所において、原子力発電所の仕組み、放射線管理等の基礎教育・訓練、機器配置、プラントシステム等の現場教育・訓練を受け、原子力発電に関する基礎知識を習得する。</p>	<p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川、泊では、新規制基準の施行前に調達した製品の管理は、添付資料④品質保証活動b. (b) 項に記載（比較表 添五-52ページ参照） <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(女川) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川、泊では、品質保証活動の強化に記載の内容と現状の品質方針に取り込まれているため、項目として記載しない。 <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑨設備及び運用の相違（訓練）

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>技術者の教育・訓練は、当社原子力発電所の訓練施設のほか、国内の原子力関係機関（株式会社BWR運転訓練センター、一般社団法人原子力安全推進協会及び東京大学大学院工学系研究科原子力専攻等）において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。</p> <p>また、島根原子力発電所においては、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上させるため、保安規定等に基づき、対象者、教育内容、教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し、それに従って教育を実施する。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となったことを踏まえ、重大事故等対処設備に関する知識・スキルの習得に併せて、プラント冷却系統等重要な施設の設計や許認可、運転、保守に精通する技術者や、耐震技術、安全評価技術等専門分野の技術者を育成して、原子力安全の確保、技術力の向上を図る取組みも進めている。</p> <p>本変更に係る業務に従事する技術者、事務系社員及び協力会社社員に対しては、各役割に応じた自然災害等発生時、重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るため、計画的、かつ継続的に教育・訓練を実施する。</p> <p>また、教育・訓練を統括的に管理する原子力人材育成センターを設置し、原子力部門全体の技術力向上に取り組む。</p>	<p>技術者の教育・訓練は、当社原子力発電所の訓練施設のほか、国内の原子力関係機関（株式会社BWR運転訓練センター、一般社団法人原子力安全推進協会、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、日本原子力発電株式会社等）において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。</p> <p>また、女川原子力発電所においては、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上させるため、保安規定等に基づき、対象者、教育内容、教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し、それに従って教育を実施する。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となったことを踏まえ、重大事故等対処設備に関する知識・スキルの習得に併せて、プラント冷却系統等重要な施設の設計や許認可、運転、保守に精通する技術者や、耐震技術、安全評価技術等専門分野の技術者を育成して、原子力安全の確保、技術力の向上を図る取組みも進めている。</p> <p>また、重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を実施しており、訓練により得られた改善点等を適宜反映することとしている。</p> <p>本変更に係る業務に従事する技術者、事務系社員及び協力会社社員に対しては、各役割に応じた自然災害等発生時、重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るため、計画的、かつ継続的に教育・訓練を実施する。</p> <p>以上のとおり、本変更に係る技術者に対する教育・訓練を実施し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させる取組みを行っている。</p>	<p>技術者の教育・訓練は、泊発電所内に設けた訓練用設備及び当社訓練施設のほか、国内の原子力関係機関（株式会社原子力発電訓練センター、一般社団法人原子力安全推進協会、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻等）において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。</p> <p>また、泊発電所においては、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上させるため、保安規定等に基づき、対象者、教育内容、教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し、それに従って教育を実施する。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となったことを踏まえ、重大事故等対処設備に関する知識・スキルの習得に併せて、プラント冷却系統等重要な施設の設計や許認可、運転、保守に精通する技術者や、耐震技術、安全評価技術等専門分野の技術者を育成して、原子力安全の確保、技術力の向上を図る取組みも進めている。</p> <p>また、重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を実施しており、訓練により得られた改善点等を適宜反映することとしている。</p> <p>本変更に係る業務に従事する技術者、事務系社員及び協力会社社員に対しては、各役割に応じた自然災害等発生時、重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るため、計画的、かつ継続的に教育・訓練を実施する。</p> <p>以上のとおり、本変更に係る技術者に対する教育・訓練を実施し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させる取組みを行っている。</p>	<p>(島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練） (島根) 記載表現の相違</p> <p>(女川) 島根実績の反映</p> <p>(島根) 記載方針の相違 (島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映</p>
<p>(6) 有資格者等の選任・配置</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の工事又は施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者の中から職務遂行能力を考慮した上で発電用原子炉ごとに選任する。</p>	<p>(6) 有資格者等の選任・配置</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する特別管理職の中から職務遂行能力を考慮した上で原子炉ごとに選任する。</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者の中から職務遂行能力を考慮した上で発電用原子炉ごとに選任する。</p> <p>大飯の設置許可（令和3年5月現在）より参考掲載</p>	<p>(6) 有資格者等の選任・配置</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者の中から職務遂行能力を考慮した上で発電用原子炉ごとに選任する。</p>	<p>(島根) 記載表現の相違 •泊及び女川は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第35条」の記載をそのまま引用している。 (女川) ⑩運用の相違（炉主任の職位、大飯同様） (女川) 島根実績の反映</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保するために、発電所長の人事権が及ばない電源事業本部長が選任し配置する。</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保するために、発電所長の人事権が及ばない社長が選任し配置する。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">大飯の設置許可（令和3年5月現在）より参考掲載</p> <p>発電用原子炉主任技術者を他の職位（職務）と兼務させる場合、平常時及び非常時において、その職位（職務）に基づく判断と発電用原子炉主任技術者としての保安の監督を誠実に行うための判断が相反する立場になることが予想される職位（職務）への配置は除く。</p> <p>発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を満たす課長以上の職位から選任し、職務遂行に万全を期している。</p> <p>運転責任者は、原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、発電用原子炉の運転を担当する当直の責任者である当直長の職位としている。</p>	<p>発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保するために、発電所長の人事権が及ばない社長が選任し配置する。</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保した上で、本店の保安に関する管理職を配置する。</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、保安規定に定める職務を専任する。</p> <p>発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を満たす特別管理職の中から選任し、職務遂行に万全を期している。</p> <p>運転責任者は、原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、発電用原子炉の運転を担当する当直の責任者である発電課長の職位としている。</p> <p>以上のとおり、女川原子力発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選定し、配置している。</p>	<p>発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保するために、発電所長の人事権が及ばない社長が選任し、本店の保安に関する管理職を配置する。</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、保安規定に定める職務を専任する。</p> <p>発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を満たす本店の保安に関する管理職の中から選任し、職務遂行に万全を期している。</p> <p>運転責任者は、原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、発電用原子炉の運転を担当する当直の責任者である発電課長（当直）の職位としている。</p> <p>以上のとおり、泊発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選定し、配置している。</p>	<p>(島根 女川) ⑩運用の相違 (炉主任の職位 大飯同様)</p> <p>(島根 女川) 運用の相違 ・泊及び女川は、発電用原子炉主任技術者が他の職位（職務）と兼務することを認めていな い。</p> <p>(島根 女川) 運用の相違 ・泊は、代行者についても、正の炉主任と同様に本店の保安に関する管理職から選任する運用としている。</p> <p>(島根 女川) 名称の相違 ・発電課長（当直）</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉									女川原子力発電所2号炉 有毒ガス							泊発電所3号炉							相違理由																																																																																																																																
第1表 電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所の技術者の人数 （令和3年4月1日現在）									第1表 本店（原子力部）及び女川原子力発電所の技術者並びに有資格者の人数 （令和3年10月1日現在）							第1表 原子力事業統括部及び泊発電所における技術者及び有資格者の人数 （令和5年9月1日現在）							（島根、女川） ⑦記載内容の相違（実績人数）																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">技術者のうち有資格者数</th> <th colspan="6">技術者のうち有資格者数</th> </tr> <tr> <th>技術者の総人数</th> <th>技術者のうち管理者の人数</th> <th>原子炉主任技術者有資格者的人数</th> <th>第1種放射線取扱主任者有資格者的人数</th> <th>第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数</th> <th>第1種電気主任技術者有資格者的人数</th> <th>運転責任者の基準に適合した者的人数</th> <th>第1種放射線取扱主任者有資格者的人数</th> <th>第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>168</td> <td>27 (27)</td> <td>16</td> <td>48</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>70 (70)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>12 (12)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>95 (95)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>663</td> <td>88 (88)</td> <td>21</td> <td>81</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>165 (165)</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>									技術者のうち有資格者数			技術者のうち有資格者数						技術者の総人数	技術者のうち管理者の人数	原子炉主任技術者有資格者的人数	第1種放射線取扱主任者有資格者的人数	第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数	第1種電気主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	第1種放射線取扱主任者有資格者的人数	第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数	168	27 (27)	16	48	1	4	1	70 (70)	10	51	12 (12)	0	0	0	0	0	95 (95)	15	合計	663	88 (88)	21	81	13	11	165 (165)	25	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">技術者のうち管理者の人数</th> <th rowspan="2">原子炉主任技術者有資格者的人数</th> <th colspan="6">技術者のうち有資格者数</th> </tr> <tr> <th>第1種放射線取扱主任者有資格者的人数</th> <th>第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数</th> <th>第1種電気主任技術者有資格者的人数</th> <th>運転責任者の基準に適合した者的人数</th> <th>第1種ボイラータービン主任技術者有資格者的人数</th> <th>運転責任者の基準に適合した者的人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>190</td> <td>70 (70)</td> <td>38</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>38 (36)</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>524</td> <td>95 (95)</td> <td>34</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>26</td> <td>35 (36)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>714</td> <td>165 (165)</td> <td>72</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>66 (62)</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>							技術者のうち管理者の人数	原子炉主任技術者有資格者的人数	技術者のうち有資格者数						第1種放射線取扱主任者有資格者的人数	第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数	第1種電気主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	第1種ボイラータービン主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	190	70 (70)	38	8	5	0	38 (36)	16	524	95 (95)	34	8	6	26	35 (36)	4	合計	714	165 (165)	72	16	11	66 (62)	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">技術者の総人数</th> <th rowspan="2">発電用原子炉主任技術者有資格者的人数</th> <th colspan="6">技術者のうち有資格者数</th> </tr> <tr> <th>第一種放射線取扱主任者有資格者的人数</th> <th>第一種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数</th> <th>第一種電気主任技術者有資格者的人数</th> <th>運転責任者の基準に適合した者的人数</th> <th>第一種ボイラータービン主任技術者有資格者的人数</th> <th>運転責任者の基準に適合した者的人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子力事業統括部</td> <td>165</td> <td>38 (36)</td> <td>16</td> <td>35 (36)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>泊発電所</td> <td>454</td> <td>28 (26)</td> <td>8</td> <td>18 (18)</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>19 (19)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>619</td> <td>66 (62)</td> <td>24</td> <td>53 (53)</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>19 (19)</td> </tr> </tbody> </table>							技術者の総人数	発電用原子炉主任技術者有資格者的人数	技術者のうち有資格者数						第一種放射線取扱主任者有資格者的人数	第一種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数	第一種電気主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	第一種ボイラータービン主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	原子力事業統括部	165	38 (36)	16	35 (36)	4	6	0 (0)	泊発電所	454	28 (26)	8	18 (18)	10	6	19 (19)	合計	619	66 (62)	24	53 (53)	14	12	19 (19)	注：（ ）内は、管理者のうち、技術者としての経験年数が10年以上の人数を示す。 〔 〕内は、島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の人数を示す。							
技術者のうち有資格者数			技術者のうち有資格者数																																																																																																																																																				
技術者の総人数	技術者のうち管理者の人数	原子炉主任技術者有資格者的人数	第1種放射線取扱主任者有資格者的人数	第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数	第1種電気主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	第1種放射線取扱主任者有資格者的人数	第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数																																																																																																																																															
168	27 (27)	16	48	1	4	1	70 (70)	10																																																																																																																																															
51	12 (12)	0	0	0	0	0	95 (95)	15																																																																																																																																															
合計	663	88 (88)	21	81	13	11	165 (165)	25																																																																																																																																															
技術者のうち管理者の人数	原子炉主任技術者有資格者的人数	技術者のうち有資格者数																																																																																																																																																					
		第1種放射線取扱主任者有資格者的人数	第1種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数	第1種電気主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	第1種ボイラータービン主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数																																																																																																																																																
190	70 (70)	38	8	5	0	38 (36)	16																																																																																																																																																
524	95 (95)	34	8	6	26	35 (36)	4																																																																																																																																																
合計	714	165 (165)	72	16	11	66 (62)	6																																																																																																																																																
技術者の総人数	発電用原子炉主任技術者有資格者的人数	技術者のうち有資格者数																																																																																																																																																					
		第一種放射線取扱主任者有資格者的人数	第一種ガス・タービン主任技術者有資格者的人数	第一種電気主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数	第一種ボイラータービン主任技術者有資格者的人数	運転責任者の基準に適合した者的人数																																																																																																																																																
原子力事業統括部	165	38 (36)	16	35 (36)	4	6	0 (0)																																																																																																																																																
泊発電所	454	28 (26)	8	18 (18)	10	6	19 (19)																																																																																																																																																
合計	619	66 (62)	24	53 (53)	14	12	19 (19)																																																																																																																																																

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>島根原子力発電所2号炉の組織図。社長の下に副社長、取締役常務執行役員、上岡原子力立地プロジェクト、調達本部、内部監査部門、東京支社がある。各部門は細かい組織構造を示す。</p> <p>第1図 原子力関係組織図（令和3年7月1日現在）</p>	<p>女川原子力発電所2号炉の組織図。社長の下に品質マネジメントシステム管理責任者（原子力検査室長）、品質マネジメントシステム管理責任者（原子力本部長）、原子力品質保証室長、原子炉施設保安委員会、原子力本部がある。</p> <p>第1図 原子力関係組織図 (令和3年10月1日現在)</p>	<p>泊発電所3号炉の組織図。社長の下に(本店)と(発電所)の二つの組織図が示されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> (本店): 品質安全・品質保証部長、原子力部長、原子力事業統括部長、原子力安全・品質委員会、資材部長、管理責任者（原子力監査室長）。 (発電所): 品質保証部長、総務部長、技術統括部長、環境・燃料部長、保全部長、土木建築部長、発電部長。 <p>※1: 品質マネジメントシステム管理責任者（原子力本部長）</p> <p>※2: 品質保証部長</p> <p>(注) 委員には、原子力安全・品質保証部長、原子力土木部長及び資材部長を含む。</p> <p>第1図 原子力関係組織 (令和5年9月1日現在)</p>	<p style="color:red;">(島根 女川) 組織体制の相違</p>

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																														
<p>緊急時対策 総本部長</p> <ul style="list-style-type: none"> 役割・権能 ・緊急時対策本部の指揮・統括 <table border="1"> <thead> <tr> <th>班名</th><th>役割・権能</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊括班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策本部指揮令の伝達 情報収集 ・社外関係者への連絡及び関係官庁等への報告連絡 応急措置の検討 ・統合原子力防災ネットワークの接続確保 ・その他緊急時対策本部運営に関する事項 </td></tr> <tr> <td>放射線班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・放射線被ばく状況の把握・推定 ・原子力災害医療 ・その他放射線管理に関する事項 </td></tr> <tr> <td>技術班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・事故次第の把握・評価 ・統括班支援 </td></tr> <tr> <td>広報班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・報道機関対応 ・お書き込みへの応報關係 ・社外諸団体との折衝 </td></tr> <tr> <td>総務班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・食料等の調達及び宿泊施設の手配 ・被災申出窓口の開設 </td></tr> <tr> <td>警備班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・警備関係 </td></tr> <tr> <td>資材班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・応急復旧用資機材及び輸送手段の確保 ・その他の必要な物品の調達 </td></tr> <tr> <td>労務班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・従業員・応援者の健康管理 ・作業服の調達 </td></tr> <tr> <td>外部電源復旧班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・送電設備被害・復旧状況の把握 ・送電設備の応急措置・復旧対策の検討 ・発電所が専用外部電源の送電確保に係る聯絡運用 </td></tr> <tr> <td>通信班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・保全通信回線の確保 </td></tr> <tr> <td>情報システム班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・情報共有システムの維持管理 </td></tr> <tr> <td>支援班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力事業所災害対策支援拠点の設営・運営 ・情報収集 ・要員の入退城管理 ・資機材の調達・輸送 ・その他原子力災害対策活動の後方支援 </td></tr> <tr> <td>支援班 (東京支社)</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・中央官庁等対応 ・原子力規制庁緊急時対応センターへの派遣 </td></tr> <tr> <td>地域対応班</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力防災活動における関係自治体との連携 ・原子力事業者間協力協定に基づく他電力との防災活動の連携 </td></tr> </tbody> </table>	班名	役割・権能	緊括班	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策本部指揮令の伝達 情報収集 ・社外関係者への連絡及び関係官庁等への報告連絡 応急措置の検討 ・統合原子力防災ネットワークの接続確保 ・その他緊急時対策本部運営に関する事項 	放射線班	<ul style="list-style-type: none"> ・放射線被ばく状況の把握・推定 ・原子力災害医療 ・その他放射線管理に関する事項 	技術班	<ul style="list-style-type: none"> ・事故次第の把握・評価 ・統括班支援 	広報班	<ul style="list-style-type: none"> ・報道機関対応 ・お書き込みへの応報關係 ・社外諸団体との折衝 	総務班	<ul style="list-style-type: none"> ・食料等の調達及び宿泊施設の手配 ・被災申出窓口の開設 	警備班	<ul style="list-style-type: none"> ・警備関係 	資材班	<ul style="list-style-type: none"> ・応急復旧用資機材及び輸送手段の確保 ・その他の必要な物品の調達 	労務班	<ul style="list-style-type: none"> ・従業員・応援者の健康管理 ・作業服の調達 	外部電源復旧班	<ul style="list-style-type: none"> ・送電設備被害・復旧状況の把握 ・送電設備の応急措置・復旧対策の検討 ・発電所が専用外部電源の送電確保に係る聯絡運用 	通信班	<ul style="list-style-type: none"> ・保全通信回線の確保 	情報システム班	<ul style="list-style-type: none"> ・情報共有システムの維持管理 	支援班	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力事業所災害対策支援拠点の設営・運営 ・情報収集 ・要員の入退城管理 ・資機材の調達・輸送 ・その他原子力災害対策活動の後方支援 	支援班 (東京支社)	<ul style="list-style-type: none"> ・中央官庁等対応 ・原子力規制庁緊急時対応センターへの派遣 	地域対応班	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力防災活動における関係自治体との連携 ・原子力事業者間協力協定に基づく他電力との防災活動の連携 	<p>事務局</p> <ol style="list-style-type: none"> 対策本部の設営 新規本部への連絡及び勤員 本部会議の事務 指合・波浴等の契約 各班活動状況の契約 店舗対策本部及び關係店舗との連絡 対策本部の世務 <p>原子力班</p> <ol style="list-style-type: none"> 停電等対策本部からの情報収集 事故・災害医療の情報 官公庁への報告・連絡 地方自治体対応 放射性物質による被害状況の把握 事故影響範囲の評価 放射線管理の協議 発電所に対する応援・指導 応急復旧の検討 本部組織の確定 現地への専門技術者の派遣 施設・設備の応急措置 被災施設の調査及び修理 原子力事業所災害対策支援拠点への派遣 原子力事業所災害対策支援拠点の開設・運営 発電所への物資・要員の輸送 輸送に付随する放射線管理及び出張販賣 <p>広報班 (広報)</p> <ol style="list-style-type: none"> 報道関係に對する情報提供 （地震対応） 地域社会の動向収集並びに地域住民への対応と指導・調整 お客様P.R.に関する指導・調整 <p>総務班</p> <ol style="list-style-type: none"> 社屋内外の警備 土地の被害調査及び復旧計画 復旧に伴う用地交渉 損害賠償に係る被災者と被窓口等の開設（相談会準備業務） その他庶務にまつわる事務 <p>人財班</p> <ol style="list-style-type: none"> 従業員及び家族の安否・被災状況の把握（集計）（調査は各々の部署で行う） 原生生物の被害状況調査、応急復旧対策及び本復旧計画の策定 被災者の收容及び救援、原子力災害医療対策 職員寮（応援寮）の宿舎及び給食 医療・病院手配 被災地の被災者への安全対策 作業用被服類の調査 事業所等の環境衛生対策 組合関係 	<p>各班の主な職務</p> <p>第2-2図 原子力防災組織（本店）</p>	<p>（島根・女川）組織体制の相違</p>
班名	役割・権能																																
緊括班	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策本部指揮令の伝達 情報収集 ・社外関係者への連絡及び関係官庁等への報告連絡 応急措置の検討 ・統合原子力防災ネットワークの接続確保 ・その他緊急時対策本部運営に関する事項 																																
放射線班	<ul style="list-style-type: none"> ・放射線被ばく状況の把握・推定 ・原子力災害医療 ・その他放射線管理に関する事項 																																
技術班	<ul style="list-style-type: none"> ・事故次第の把握・評価 ・統括班支援 																																
広報班	<ul style="list-style-type: none"> ・報道機関対応 ・お書き込みへの応報關係 ・社外諸団体との折衝 																																
総務班	<ul style="list-style-type: none"> ・食料等の調達及び宿泊施設の手配 ・被災申出窓口の開設 																																
警備班	<ul style="list-style-type: none"> ・警備関係 																																
資材班	<ul style="list-style-type: none"> ・応急復旧用資機材及び輸送手段の確保 ・その他の必要な物品の調達 																																
労務班	<ul style="list-style-type: none"> ・従業員・応援者の健康管理 ・作業服の調達 																																
外部電源復旧班	<ul style="list-style-type: none"> ・送電設備被害・復旧状況の把握 ・送電設備の応急措置・復旧対策の検討 ・発電所が専用外部電源の送電確保に係る聯絡運用 																																
通信班	<ul style="list-style-type: none"> ・保全通信回線の確保 																																
情報システム班	<ul style="list-style-type: none"> ・情報共有システムの維持管理 																																
支援班	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力事業所災害対策支援拠点の設営・運営 ・情報収集 ・要員の入退城管理 ・資機材の調達・輸送 ・その他原子力災害対策活動の後方支援 																																
支援班 (東京支社)	<ul style="list-style-type: none"> ・中央官庁等対応 ・原子力規制庁緊急時対応センターへの派遣 																																
地域対応班	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力防災活動における関係自治体との連携 ・原子力事業者間協力協定に基づく他電力との防災活動の連携 																																

第2-2図 原子力防災組織（本社）

第2-2図 原子力防災組織（本店）(1/2)

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

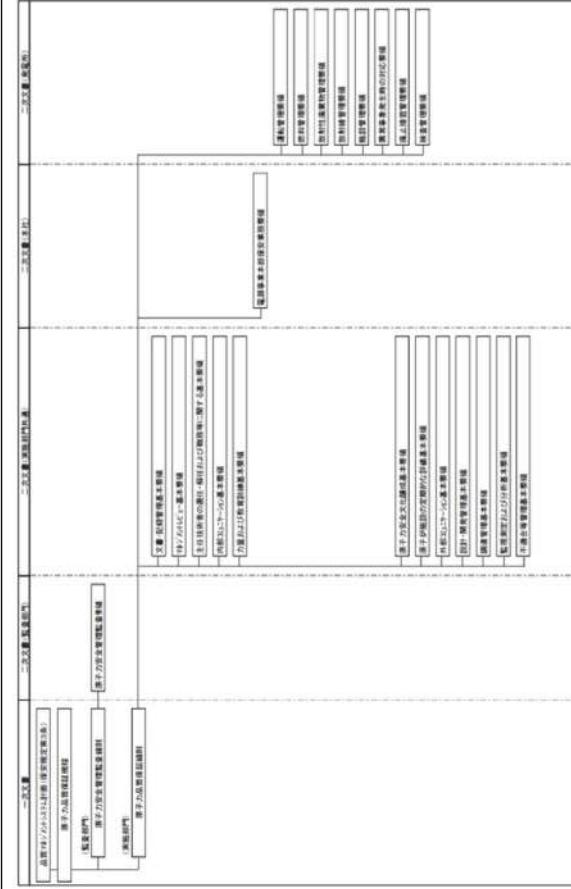
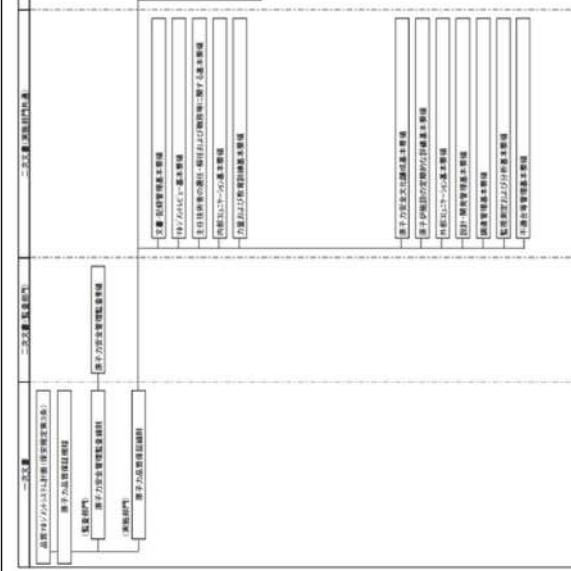
添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">※</p>		(島根・女川) 組織体制の相違

第2-2図 原子力防災組織（本店）(2/2)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
			<p style="color: red;">(島根 女川) 文書体系の相違</p>

第3図 品質保証活動に係る文書体系（令和3年7月1日現在）

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">本品質マネジメントシステム評価(第5条)</th> <th>社内規程</th> </tr> <tr> <th>一次文書</th> <th>二次文書</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">8. 評価および改善</td> <td>8.1 管理測定・分析、評価および改善</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.2.1 相應の外者の者の意見</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊1 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊2 原子力監査マニュアル＊3</td> </tr> <tr> <td>8.2.2 内部監査</td> <td>原子力監査マニュアル＊3</td> </tr> <tr> <td>8.2.3 計画以上方針</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊4 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊4 原子力監査マニュアル＊4</td> </tr> <tr> <td>8.2.4 機構等の検査等</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊5 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊5 原子力監査マニュアル＊5</td> </tr> <tr> <td>8.3 不適合の管理</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊6 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊6 原子力監査マニュアル＊6</td> </tr> <tr> <td>8.4 テーマの分析および討議</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊7 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊7 原子力監査マニュアル＊7</td> </tr> <tr> <td>8.5.1 継続的改善</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊8 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊8 原子力監査マニュアル＊8</td> </tr> <tr> <td>8.5.2 适正化度等</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊9 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊9 原子力監査マニュアル＊9</td> </tr> <tr> <td>8.5.3 改善</td> <td>原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊10 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊10 原子力監査マニュアル＊10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) *1は「管理箇所が、原子力事業統括部のマニュアル類」、*2は「管理箇所が、発電所の要綱類」、*3は「管理箇所が、原子力監査室のマニュアル類」 (注2)「管理箇所が、原子力監査室のマニュアル類」は、一次文書「原子力総合品質保証規程」の直下に体系付けられている。</p> <p style="text-align: center;">(注3) 9月1日現在</p>	本品質マネジメントシステム評価(第5条)		社内規程	一次文書	二次文書		8. 評価および改善	8.1 管理測定・分析、評価および改善		8.2.1 相應の外者の者の意見	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊1 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊2 原子力監査マニュアル＊3	8.2.2 内部監査	原子力監査マニュアル＊3	8.2.3 計画以上方針	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊4 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊4 原子力監査マニュアル＊4	8.2.4 機構等の検査等	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊5 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊5 原子力監査マニュアル＊5	8.3 不適合の管理	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊6 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊6 原子力監査マニュアル＊6	8.4 テーマの分析および討議	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊7 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊7 原子力監査マニュアル＊7	8.5.1 継続的改善	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊8 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊8 原子力監査マニュアル＊8	8.5.2 适正化度等	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊9 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊9 原子力監査マニュアル＊9	8.5.3 改善	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊10 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊10 原子力監査マニュアル＊10	(島根 女川) 文書体系の相違
本品質マネジメントシステム評価(第5条)		社内規程																												
一次文書	二次文書																													
8. 評価および改善	8.1 管理測定・分析、評価および改善																													
	8.2.1 相應の外者の者の意見	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊1 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊2 原子力監査マニュアル＊3																												
	8.2.2 内部監査	原子力監査マニュアル＊3																												
	8.2.3 計画以上方針	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊4 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊4 原子力監査マニュアル＊4																												
	8.2.4 機構等の検査等	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊5 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊5 原子力監査マニュアル＊5																												
	8.3 不適合の管理	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊6 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊6 原子力監査マニュアル＊6																												
	8.4 テーマの分析および討議	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊7 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊7 原子力監査マニュアル＊7																												
	8.5.1 継続的改善	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊8 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊8 原子力監査マニュアル＊8																												
	8.5.2 适正化度等	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊9 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊9 原子力監査マニュアル＊9																												
	8.5.3 改善	原子力品質マネジメントシステム監査マニュアル＊10 泊発電所品質マネジメントシステム計画管理規程＊10 原子力監査マニュアル＊10																												

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉 添付資料	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス 添付資料	泊発電所3号炉 添付資料	相違理由
<p>本添付資料は、島根原子力発電所に関する技術的能力について、技術的能力指針への適合性に係る詳細事項を示す。]</p> <p>(1)組織 指針1 設計及び工事のための組織 事業者において、設計及び工事を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されていること。① 【解説】 1)「設計及び工事」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格するまでをいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れる時点より前をいう。 2)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に示されている場合を含む。</p> <p>指針5 運転及び保守のための組織 事業者において、運転及び保守を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されていること。② 【解説】 1)「運転及び保守」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格し、施設の使用を開始した後をいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れた時点以降をいう。 2)「組織」には、施設の保安に関する事項を審議する委員会等を必要に応じて含むこと。</p> <p>本変更に係る設計及び工事、並びに運転及び保守（以下「設計及び運転等」という。）を適切に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されていることを以下に示す。</p> <p>a. 本変更に係る設計及び運転等は別紙1-1に示す既存の原子力関係組織にて実施する。 これらの組織は、別紙1-2に示す「組織規程」、別紙1-3に示す「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の24第1項の規定に基づく島根原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基づき、明確な役割分担のもとで島根原子力発電所の設計及び運転等に係る業務を適確に実施する（①-1, ①-2, ②-1, ②-2）。</p>	<p>本添付資料は、女川原子力発電所に関する技術的能力について、技術的能力指針への適合性に係る詳細事項を示す。]</p> <p>(1)組織 指針1 設計及び工事のための組織 事業者において、設計及び工事を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されていること。① 【解説】 1)「設計及び工事」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格するまでをいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れる時点より前をいう。 2)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に示されている場合を含む。</p> <p>指針5 運転及び保守のための組織 事業者において、運転及び保守を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されていること。② 【解説】 1)「運転及び保守」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格し、施設の使用を開始した後をいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れた時点以降をいう。 2)「組織」には、施設の保安に関する事項を審議する委員会等を必要に応じて含むこと。</p> <p>本変更に係る設計及び工事、並びに運転及び保守（以下「設計及び運転等」という。）を適切に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されていることを以下に示す。</p> <p>(設計及び運転等を行う組織) a. 本変更に係る設計及び運転等は別紙1-1に示す既存の原子力関係組織にて実施する。 これらの組織は、別紙1-2に示す当社「組織規程」、別紙1-3に示す「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の24第1項の規定に基づく女川原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基づき、明確な役割分担のもとで女川原子力発電所の設計及び運転等に係る業務を適確に実施する（①-1, ①-2, ②-1, ②-2）。</p>	<p>本添付資料は、泊発電所に関する技術的能力について、技術的能力指針への適合性に係る詳細事項を示す。]</p> <p>(1)組織 指針1 設計及び工事のための組織 事業者において、設計及び工事を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されていること。① 【解説】 1)「設計及び工事」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格するまでをいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れる時点より前をいう。 2)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に示されている場合を含む。</p> <p>指針5 運転及び保守のための組織 事業者において、運転及び保守を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されていること。② 【解説】 1)「運転及び保守」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格し、施設の使用を開始した後をいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れた時点以降をいう。 2)「組織」には、施設の保安に関する事項を審議する委員会等を必要に応じて含むこと。</p> <p>本変更に係る設計及び工事、並びに運転及び保守（以下「設計及び運転等」という。）を適切に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されていることを以下に示す。</p> <p>(設計及び運転等を行う組織) a. 本変更に係る設計及び運転等は別紙1-1に示す既存の原子力関係組織にて実施する。 これらの組織は、別紙1-2に示す当社「組織管理規程」、別紙1-3に示す「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の24第1項の規定に基づく泊発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基づき、明確な役割分担のもとで泊発電所の設計及び運転等に係る業務を適確に実施する（①-1, ①-2, ②-1, ②-2）。</p>	<p>（島根・女川）名称の相違 ・組織管理規程</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>b. 本変更に係る設計及び工事の業務における役割分担については、組織規程及び保安規定に定められた業務所掌に基づく考え方^{*1}により、設計方針を電源事業本部（原子力管理・原子力安全技術・電源土木・電源建築）にて定め、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び工事の業務は島根原子力発電所において実施することとし、工事毎に担当する組織を決定している。</p> <p>※1 業務所掌の考え方：大規模な原子力設備工事（発電用原子炉設置変更許可申請を伴う工事、原子力発電設備の新增設工事等）に関する実施計画、設計及び仕様の策定等に関する業務については、電源事業本部（原子力管理・原子力安全技術・電源土木・電源建築）にて設計方針として定め、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び仕様の策定に関する業務については島根原子力発電所にて実施する。その他の工事における実施計画、設計及び仕様の策定等に関する業務については、島根原子力発電所の各課にて実施する。</p> <p>現地における工事に関する業務は、電源事業本部（原子力管理・原子力安全技術・電源土木・電源建築）、又は島根原子力発電所で策定した実施計画、設計及び仕様に基づき、島根原子力発電所の各課にて実施する（①-1, ①-2）。</p>	<p>b. 本変更に係る設計及び工事の業務における役割分担については、組織規程及び保安規定に定められた業務所掌に基づく考え方^{*1}により、設計方針を本店の原子力部にて定め、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び工事の業務は女川原子力発電所において実施することとし、工事ごとに担当する組織を決定している。</p> <p>※1 業務所掌の考え方：大規模な原子力設備工事（発電用原子炉設置変更許可申請を伴う工事、工事費用が高額で会社財務に与える影響が大きい工事、その他新設計の導入に伴う工事等）に関する実施計画、設計及び仕様の策定等に関する業務については、本店の原子力部及び土木建築部にて設計方針として定め、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び仕様の策定に関する業務については、女川原子力発電所にて実施する。その他の工事における実施計画、設計及び仕様の策定等に関する業務については、女川原子力発電所の各グループにて実施する。</p> <p>現地における工事に関する業務は、本店の原子力部、土木建築部又は女川原子力発電所で策定した実施計画、設計及び仕様に基づき女川原子力発電所の各グループにて実施する（①-1, ①-2）。</p> <p>なお、別紙1-1は各組織の長を記載している。</p>	<p>b. 本変更に係る設計及び工事の業務における役割分担については、組織管理規程及び保安規定に定められた業務所掌に基づく考え方^{*1}により、設計方針を本店の原子力事業統括部にて定め、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び工事の業務は泊発電所において実施することとし、工事ごとに担当する組織を決定している。</p> <p>※1 業務所掌の考え方：大規模な原子力設備工事（発電用原子炉設置変更許可申請を伴う工事、工事費用が高額で会社財務に与える影響が大きい工事、その他新設計の導入に伴う工事等）に関する実施計画、設計及び仕様の策定等に関する業務については、本店の原子力事業統括部にて設計方針として定め、本設計方針に基づく、現地における具体的な設計及び仕様の策定に関する業務については、泊発電所にて実施する。その他の工事における実施計画、設計及び仕様の策定等に関する業務については、泊発電所の各課（室）にて実施する。</p> <p>現地における工事に関する業務は、本店の原子力事業統括部又は泊発電所で策定した実施計画、設計及び仕様に基づき泊発電所の各課（室）にて実施する（①-1, ①-2）。</p> <p>なお、別紙1-1は各組織の長を記載している。</p>	<p>(島根 女川) 名称の相違 •組織管理規程 (島根 女川) ②組織体制の相違（本店） (島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 女川) ②組織体制の相違（本店）</p> <p>(島根 女川) ③組織体制の相違（発電所） (島根 女川) ②組織体制の相違（本店） (島根 女川) ③組織体制の相違（発電所）</p> <p>(島根 女川) ②組織体制の相違（本店）</p>
<p>c. 本変更に係る運転及び保守の業務については、運転管理及び施設管理に関する基本的な方針を電源事業本部（原子力管理）にて策定し、現地における具体的な運転及び保守の業務は、別紙1-3に示す保安規定に定められた業務所掌に基づき実施する。</p> <p>島根原子力発電所における発電用原子炉施設に係る業務所掌は下記のとおり（②-1, ②-2）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 燃料技術、放射線管理、第一発電、保修管理、電気、計装、原子炉、タービン ・施設管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 技術、燃料技術、放射線管理、保修管理、保修技術、電気、計装、原子炉、タービン、土木、建築、SA工事プロジェクト ・燃料管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 燃料技術、放射線管理、第一発電 ・放射線管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 放射線管理、計装 ・放射性廃棄物管理に関する業務 	<p>c. 本変更に係る運転及び保守の業務については、運転管理及び施設管理に関する基本的な方針を本店の原子力部にて策定し、現地における具体的な運転及び保守の業務は、別紙1-3に示す保安規定に定められた業務所掌に基づき実施する。</p> <p>女川原子力発電所における発電用原子炉施設に係る業務所掌は以下のとおり（②-1, ②-2）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発電用原子炉施設の運転管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 発電管理グループ、防災グループ、放射線管理グループ、原子燃料グループ、電気グループ、計測制御グループ、原子炉グループ ・発電用原子炉施設の施設管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 検査グループ、保全計画グループ、工程管理グループ、電気グループ、計測制御グループ、原子炉グループ、タービングループ、土木グループ、建築グループ ・発電用原子炉施設の燃料管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 原子燃料グループ、放射線管理グループ、発電管理グループ ・発電用原子炉施設の放射線管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 放射線管理グループ、核物質防護グループ、計測制御グループ ・発電用原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務 	<p>c. 本変更に係る運転及び保守の業務については、運転管理及び施設管理に関する基本的な方針を本店の原子力事業統括部にて策定し、現地における具体的な運転及び保守の業務は、別紙1-3に示す保安規定に定められた業務所掌に基づき実施する。</p> <p>泊発電所における発電用原子炉施設に係る業務所掌は以下のとおり（②-1, ②-2）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発電用原子炉施設の運転管理に関する業務 <p>発電室</p> ・発電用原子炉施設の施設管理に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> 電気保修課、制御保修課、機械保修課、保全計画課、土木建築課 ・発電用原子炉施設の燃料管理に関する業務 <p>技術課</p> ・発電用原子炉施設の放射線管理及び放射性廃棄物管理に関する業務 <p>安全管理課</p> 	<p>(島根 女川) ②組織体制の相違（本店）</p> <p>(島根 女川) ③組織体制の相違（発電所） •泊は、保安規定第5条「保安に関する職務」と整合する記載をしている（伊方同様）。</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
燃料技術、放射線管理、第一発電 ・緊急時の措置に関する業務 技術、燃料技術、第一発電	輸送・固体廃棄物管理グループ、放射線管理グループ、原子燃料グループ、計測制御グループ、発電管理グループ ・緊急時の措置、初期消火活動のための体制の整備に関する業務 防災グループ、発電管理グループ ・保安管理の総括に関する業務 技術グループ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 伊方発電所の発電用原子炉施設の運転に係る業務は発電課が、発電用原子炉施設（土木・建築設備を除く。）の保修、改造に関する業務は保修統括課、機械計画第一課、機械計画第二課、電気計画課、計装計画課及び設備改良工事課が、発電用原子炉施設のうち土木・建築設備の保修、改造に関する業務は土木建築課及び耐震工事課が、燃料管理に関する業務は原子燃料課が、放射線管理及び化学管理に関する業務は放射線・化学管理課が、火災、内部溢水及びその他自然災害発生時における体制の整備に関する業務は防災課が、原子力防災のための体制の整備及び発電所の技術関係事項の総括に関する業務は安全技術課が、重大事故等発生時等の体制の整備に関する業務のうち教育及び訓練に関する業務は訓練計画課が、出入管理に関する業務は施設防護課が実施する（②-2 保安規定）。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> 伊方の添五まとめ資料（令和元年10月）より参考掲載 </div> <p>各課は、課長が業務の遂行管理及び品質マネジメントシステムの実施を適正に行うことができる管理単位として定めている。</p> <p>d. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力安全関連業務の一元化による安全重視の体制を確立するため、本社組織を再編し、原子力安全維持・向上活動を行う電源事業本部（原子力安全技術）を平成24年6月27日に設置し、原子力安全に関わる活動の強化を図っている。</p>	・非常時の措置に関する業務 防災・安全対策室 ・初期消火活動のための体制の整備に関する業務及び技術関係業務の総括に関する業務 運営課	(女川) 保安規定との表現統一 ・非常時の措置
	<p>各グループの長の職位は「課長」とし、各課長が業務の遂行管理及び品質マネジメントシステムの実施を適正に行うことができる管理単位としている。</p> <p>d. 女川原子力発電所では、令和2年5月に女川原子力発電所1号炉の廃止措置管理の総括や廃止措置工事に関する業務を行う「廃止措置管理グループ」を設置した。（①-2, ②-2） また、令和3年7月に総務部に設置していた警備グループを、核物質防護に係る技術の専門性及び技術的知見へのより適切な対応の観点から、原子炉施設の保安管理及び緊急時の措置の統括に関する業務を行っている技術統括部へ移管し、「核物質防護グループ」に組織名称を変更した。あわせて、輸送・固体廃棄物管理グループが行っていた燃料の運搬に関する業務を、燃料の管理に関する業務を行っている原子燃料グループへ業務移管を行っている。（①-2, ②-2） さらに、本店原子力部に設置していた原子力技術訓練センターを、新規制基準により導入する設備等の運用及び今後の発電所運用を担う人材を育成する観点から、「原子力人財育成グループ」へ組織名称を変更するとともに、一部組織を統廃合する組織整備を行った。（①-1, ②-1）</p>	<p>各課(室)の長の職位は「課(室)長」とし、各課(室)長が業務の遂行管理及び品質マネジメントシステムの実施を適正に行うことができる管理単位としている。</p> <p>d. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、泊発電所では、安全性向上に向け、防災・安全対策室を平成26年10月に設置した。これにより原子力防災対策業務、安全性評価業務を一元化し、一層の体制強化を図っている。（①-2, ②-2） 平成29年4月には、本店に、原子力安全推進グループ、原子力リスク管理グループを設置した。原子力安全推進グループの設置により、泊発電所のリスク評価及び重大事故対策等に係る調査研究及び検討を実施するとともに、泊発電所に係る許認可対応の総括及び推進を図っている。また、原子力リスク管理グループの設置により、泊発電所のリスク評価のうち自然現象・社会環境等の知見収集及び検討を実施するとともに、リスク情報を活用した意思決定の総括及び推進を図っている。 平成30年4月には、本店組織を再編し原子力部門と土木部門の原子力関連業務を統合した原子力事業統括部を設置し原子力事業のガバナンス体制強化を図っている。（①-1, ②-1） 令和3年10月には本店に原子力土木第3グループを、令和5年4月には原子力土木第4グループを設置し、土木部門の原子力関連業務への対応について、一層の体制強化を図っている。</p>	(島根、女川) ③組織体制の相違（発電所） (島根、女川) 名称の相違 ・室長 (女川) 島根実績の反映 (島根、女川) ④組織体制の相違（体制強化の変遷）

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子力部門における人材育成に関する取組みを強化することを目的に、「電源事業本部原子力人材育成センター」を本社組織として平成29年10月1日に設置した。原子力人材育成センターでは、原子力部門全体（島根原子力発電所、本社）の教育訓練業務及び原子力部門の要員養成計画の総括業務を行い、社員の計画的な育成に取り組んでいる。</p> <p>e. 運転及び保守の業務のうち原子力防災業務について、自然災害や重大事故等にも適確に対処するため、発電所長（原子力防災管理者）を本部長とした原子力防災組織を構築し対応する。 本部長が緊急時体制を発令した場合は緊急時対策本部を設置し、平時の業務体制から速やかに移行する。</p> <p>原子力防災組織の全体像を別紙1-4に示す（②-3）。また、本社及び島根原子力発電所における原子力防災組織及び具体的な業務内容は、別紙1-5に示す「島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画」のとおりである（②-4、②-5）。</p> <p>(a) 島根原子力発電所における原子力防災組織 発電所における原子力防災組織は、その基本的な機能として、①意思決定・指揮、②情報収集・計画立案、③復旧対応、④プラント監視対応、⑤対外対応、⑥情報管理、⑦ロジスティック・リソース管理を有しており、①の責任者として本部長が当たり、②～⑦の機能ごとに責任者として「統括」を置いている。さらに、「統括」の下に機能班を配置し、それぞれの機能班に「班長」を置いている。 原子力防災組織の活動にあたり、各機能の責任者は情報収集を進め、それらの結果を踏まえ当面の活動目標を設定する（戦略会議の開催）。</p> <p>あらかじめ定める要領等に記載された手順の範囲内において、本部長の権限は各統括又は各班長に委譲されており、各統括及び各班長は上位職の指示を待つことなく、自律的に活動する。</p> <p>島根原子力発電所の原子力防災組織は、島根原子力発電所及び島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の技術系社員（以下「技術者」という。）、事務系社員及び協力会社社員により構成され、発電所長（原子力防災管理者）を本部長とし、副本部長、発電用原子炉主任技術者の他、7種類の機能班で構成される（②-3）。</p>	<p>原子力部門の社員に対し、原子力安全に関する知識・スキルを継続的に学ぶ機会を提供するため、原子力部に設置した原子力人材育成グループでは、運転、保全等各部門、各階層に応じ、効果的な実施形態を選択することにより、原子力部門全体の人材育成に必要な教育訓練プログラムを構築・提供している。</p> <p>さらに、原子力部門の各職位・役割に必要な力量要件を明確化し、要件に応じた人材育成を実施していくことで、原子力部門としての技術力の維持・向上を実現する。</p> <p>e. 運転及び保守の業務のうち、自然災害や重大事故等にも適確に対処するため、発電所長（原子力防災管理者）を本部長とした原子力防災組織を構築し対応する。 本部長が原子力防災体制（又は原子力防災準備体制）を発令した場合は発電所対策本部を設置し、平時の業務体制から速やかに移行する。</p> <p>女川原子力発電所、本店における原子力防災組織の全体像は別紙1-4に示すとおりであり（②-3），具体的な業務内容は別紙1-5に示す原子力災害対策特別措置法第7条に基づき作成している「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」で定めている（②-4）。</p> <p>(a) 女川原子力発電所における原子力防災組織 発電所における原子力防災組織は、その基本的な機能として、①意思決定・指揮、②情報収集・計画立案、③現場対応、④対外対応、⑤情報管理、⑥資機材等リソース管理を有しております、①の責任者として本部長があたり、②～⑥の機能ごとに班を設置し、それぞれの責任者として「班長」を配置している。</p> <p>原子力防災組織の活動にあたり、各機能の責任者は情報収集を進め、あらかじめ社内規定類に定められた範囲内にて、自律的に活動可能な体制を整備している。</p> <p>女川原子力発電所の原子力防災組織は、女川原子力発電所の技術者、事務系社員及び協力会社社員により構成され、発電所長（原子力防災管理者）を本部長とし、副本部長、発電用原子炉主任技術者の他、6種類の機能班で構成される（②-3）。</p>	<p>泊発電所の社員に対し、原子力安全に関する知識・スキルを継続的に学ぶ機会を提供するため、泊発電所に設置した原子力教育センターでは、運転、保全等各部門、各階層に応じ、効果的な実施形態を選択することにより、泊発電所各部門の人材育成に必要な教育訓練プログラムを構築・提供している。</p> <p>さらに、泊発電所の各職位・役割に必要な力量要件を明確化し、要件に応じた人材育成を実施していくことで、泊発電所としての技術力の維持・向上を実現する。</p> <p>e. 運転及び保守の業務のうち原子力防災業務について、自然災害や重大事故等にも適確に対処するため、発電所長（原子力防災管理者）を本部長とした原子力防災組織を構築し対応する。 本部長が原子力防災体制（又は原子力防災準備体制）を発令した場合は発電所対策本部を設置し、平時の業務体制から速やかに移行する。</p> <p>泊発電所、本店における原子力防災組織の全体像は別紙1-4に示すとおりであり（②-3），具体的な業務内容は別紙1-5に示す原子力災害対策特別措置法第7条に基づき作成している「泊発電所原子力事業者防災業務計画」で定めている（②-4）。</p> <p>(a) 泊発電所における原子力防災組織 発電所における原子力防災組織は、その基本的な機能として、①意思決定・指揮、②情報収集・計画立案、③現場対応、④情報管理、⑤資機材等リソース管理・社外対応を有しております、①の責任者として本部長が当たり、②～⑤の機能ごとに班を設置し、それぞれの責任者として「班長」を配置している。</p> <p>原子力防災組織の活動に当たり、各機能の責任者は情報収集を進め、それらの結果を踏まえ事故対応方針を決定する。</p> <p>あらかじめ定める手順書に記載された手順の範囲内において、発電所対策本部長の権限は各班長に委譲されており、各班長は上位職の指示を待つことなく、自律的に活動する。</p> <p>泊発電所の原子力防災組織は、泊発電所の技術者、事務系社員及び協力会社社員により構成され、発電所長（原子力防災管理者）を本部長とし、副本部長、発電用原子炉主任技術者の他、6種類の機能班で構成される（②-3）。</p>	<p>（島根、女川） ⑤組織体制の相違（教育組織） （島根）記載表現の相違 （島根）記載方針の相違</p> <p>（女川） ⑤組織体制の相違（教育組織）</p> <p>（女川）島根実績の反映</p> <p>（島根、女川）名称の相違 ・原子力防災体制 ・発電所対策本部 （島根、女川） ⑥運用の相違（防災体制） （島根）記載表現の相違</p> <p>（島根、女川）運用の相違 ・各プラントで、組織体制の相違により発電所対策本部の機能班の名称、構成等の運用が異なるが、発電所対策本部の役割は同様。</p> <p>（島根、女川）記載表現の相違 （女川）島根実績の反映 （島根）記載表現の相違 ・泊、島根ともに、技術的能力1.0の記載と整合する表現をしている。 （女川）島根実績の反映 （島根）運用の相違 ・各プラントで、組織体制の相違により発電所対策本部の機能班の名称、構成等の運用が異なるが、発電所対策本部の役割は同様。</p> <p>（島根）記載方針の相違 （島根、女川）運用の相違</p>

泊発電所 3号炉 添付図類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所 2号炉	女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス	泊発電所 3号炉	相違理由
発電用原子炉主任技術者、統括の他、10種類の機能班で構成される（②-3）。			・組織体制の相違により、発電所対策本部の機能班の名称、構成等の運用がプラントごとに異なるが、発電所対策本部の役割は同様。
各班は、業務所掌に基づき原子力災害の発生又は拡大の防止に加え、緩和するために必要な活動を行う（②-6）。	各班は、業務所掌に基づき原子力災害の発生又は拡大の防止に加え、緩和するために必要な活動を行う（②-5）。	各班は、業務所掌に基づき原子力災害の発生又は拡大の防止に加え、緩和するために必要な活動を行う（②-5）。	(島根) 記載表現の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載表現の相違
原子力災害への移行時には、本社原子力防災組織と連携するとともに、外部からの支援を受ける。各機能班の業務内容は、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な活動を整理し、原子力防災訓練の実績等を踏まえ、各統括の指揮の下、適正に活動を行うことができる管理単位としている。	原子力災害への移行時には、本店の原子力防災組織と連携するとともに、外部からの支援を受ける。各班の業務内容は、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な活動を整理し、原子力防災訓練の実績等を踏まえ、各班の班長の指揮の下、適正に活動を行うことができる管理単位としている。	原子力災害への移行時には、本店の原子力防災組織と連携するとともに、外部からの支援を受ける。各班の業務内容は、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な活動を整理し、原子力防災訓練の実績等を踏まえ、各班の班長の指揮の下、適正に活動を行うことができる管理単位としている。	(島根) 記載表現の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載表現の相違
自然災害又は重大事故等が発生した場合は、重大事故等に対処する要員にて初期活動を行い、発電所外から参集した緊急時対策要員を加えて島根原子力発電所の原子力防災組織が構成され、役割分担に応じて対応する。	自然災害又は重大事故等が発生した場合は、重大事故等に対処する要員にて初期活動を行い、発電所外から参集した参集要員を加えて女川原子力発電所の原子力防災組織が構成され、役割分担に応じて対応する。	自然災害又は重大事故等が発生した場合は、重大事故等に対処する要員にて初期活動を行い、発電所外から参集した参集要員を加えて泊発電所の原子力防災組織が構成され、役割分担に応じて対応する。	(女川) 島根実績の反映 (女川) 島根実績の反映
また、自然災害と重大事故等の発生が重畠した場合においても、原子力防災組織にて適確に対応する。	また、自然災害と重大事故等の発生が重畠した場合も、原子力防災組織にて適確に対応する。	また、自然災害と重大事故等の発生が重畠した場合も、原子力防災組織にて適確に対応する。	(女川) 島根実績の反映
(b) 本社における原子力防災組織 本社における原子力防災組織の体制は、各班の職務をあらかじめ定め、役割分担を明確にしている（②-5）。	(b) 本店における原子力防災組織 本店の原子力防災組織は、原子力部門のみでなく他部門も含めた全社大での体制となっており、重大事故等の拡大防止を図り、事故により放射性物質を環境に放出することを防止するために、特に中長期の対応について発電所対策本部の活動を支援する。	(b) 本店における原子力防災組織 本店の原子力防災組織は、原子力部門のみでなく他部門も含めた全社大での体制となっており、重大事故等の拡大防止を図り、事故により放射性物質を環境に放出することを防止するために、特に中長期の対応について発電所対策本部の活動を支援する。	(島根) 記載方針の相違 (島根) 記載方針の相違
本社における原子力防災組織は、業務所掌に基づき、島根原子力発電所で原子力災害が発生した場合において島根原子力発電所が実施する事故対応の支援、復旧資機材の確保、要員の派遣及び社外への支援要請等を行う（②-7）。	具体的には、運転及び放射線管理に関する支援事項のほか、発電所対策本部が事故対応に専念できるよう社内外の情報収集及び災害状況の把握、報道機関への情報発信、原子力緊急事態支援組織等関係機関への連絡、原子力事業所災害対策支援拠点の選定・運営、他の原子力事業者等への応援要請やプラントメーカー等からの対策支援対応等、技術面・運用面で支援を行う（②-6）。	具体的には、運転及び放射線管理に関する支援事項のほか、発電所対策本部が事故対応に専念できるよう社内外の情報収集及び災害状況の把握、報道機関への情報発信、原子力緊急事態支援組織等関係機関への連絡、原子力事業所災害対策支援拠点の選定・運営、他の原子力事業者等への応援要請やプラントメーカー等からの対策支援対応等、技術面・運用面で支援を行う（②-6）。	(女川) 島根実績の反映 (島根) 記載表現の相違 (島根) 運用の相違
島根原子力発電所及び本社における原子力防災組織は情報共有を行い、支援、報告が必要な場合には、別紙1-5に示すとおり情報管理班及び統括班を経由して実施する（②-5）。		泊発電所及び本店における原子力防災組織は情報共有を行い、支援、報告が必要な場合には、別紙1-4に示すとおり総括班を経由して実施する。	(女川) 島根実績の反映 (島根) 記載表現の相違 (島根) 運用の相違
f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故時に於いて実施された原子力災害対策活動の実績を踏まえ、原子力防災組織は、島根原子力発電所の原子力防災組織及び原子力災害対策活動を支援する組織の機能充実を図るために、別紙1-6に示す考え方を踏まえ以下のような改善を行う。 (a) 重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化、原子力防災組織の増員及び発電用原子炉主任技術者の明確化	f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において実施された原子力災害対策活動の実績を踏まえ、原子力防災組織は、女川原子力発電所の原子力防災組織の機能充実及び原子力災害対策活動を支援する組織の機能充実を図るために、別紙1-6に示す考え方を踏まえ以下のような改善を行う。 (a) 重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化、原子力防災組織の増員及び発電用原子炉主任技術者の明確化	f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において実施された原子力災害対策活動の実績を踏まえ、原子力防災組織は、泊発電所の原子力防災組織の機能充実及び原子力災害対策活動を支援する組織の機能充実を図るために、別紙1-6に示す考え方を踏まえ以下のような改善を行う。 (a) 重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化、原子力防災組織の増員及び発電用原子炉主任技術者の明確化	・各プラントで、組織体制の相違により発電所対策本部の機能班の名称、構成等の運用が異なるが、発電所対策本部の役割は同様。 (島根) 記載表現の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の原子力防災組織内における位置付けの明確化</p> <p>(b) 原子力事業所災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定、必要な要員及び資機材の確保）</p> <p>(c) 原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共同で組織を設置、定期的な訓練の実施、組織のさらなる拡充に向けての検討）</p> <p>(d) シナリオ非提示型の原子力防災訓練の実施</p> <p>今後も原子力防災訓練の評価結果等を踏まえ、さらなる検討、改善を行っていく。</p> <p>g. 発電用原子炉施設の保安に関する重要事項を審議する委員会として、原子力発電保安委員会を本社に設置している。また、発電用原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会として、原子力発電保安運営委員会を発電所に設置している。</p> <p>原子力発電保安委員会及び原子力発電保安運営委員会で審議する事項は、別紙1-3に示す保安規定第6条（原子力発電保安委員会）(②-8)、保安規定第7条（原子力発電保安運営委員会）(②-9)及び別紙1-7に示す社内規定「内部コミュニケーション基本要領」(②-10)のとおりである。また、令和元年度の原子力発電保安委員会、原子力発電保安運営委員会の開催実績を、別紙1-8及び別紙1-9に示す(②-11, ②-12)。</p> <p>(a) 原子力発電保安委員会 島根原子力発電所にて社内規程の制定、改正、設計及び工事計画の認可申請等を行うにあたって、その上位となる原子炉設置変更許可申請書又は保安規定の変更等に関する事項を審議し、確認する(②-8)。</p> <p>原子力発電保安委員会は、電源事業本部部長（原子力管理）を委員長とし、電源事業本部部長（原子力安全技術）、発電所長、発電用原子炉主任技術者、各部長（品質保証部長、技術部長、廃止措置・環境管理部長、発電部長及び修保部長）、電源事業本部（原子力管理）マネージャー、原子力人材育成センター所長及び電源事業本部（原子力安全技術）マネージャーに加え、委員長が指名した者で構成する。</p> <p>このため、原子力発電保安委員会における審議事項が島根原子力発電所に連携される仕組みとなっている。</p> <p>(b) 原子力発電保安運営委員会 島根原子力発電所における保安活動（運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、施設管理、緊急時の措置等）を実施するにあたって制定・改正・廃止される島根原子力発電所が所管する社内規程の変更方針、原子炉設置変更許可申請を要する保全工事等、設計及び工事計画認可申請・届出（変更</p>	<p>(b) 原子力事業所災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定、必要な要員及び資機材の確保）</p> <p>(c) 原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共同で組織を設置、定期的な訓練の実施、組織のさらなる拡充に向けての検討）</p> <p>(d) シナリオ非提示型の原子力防災訓練の実施</p> <p>今後も原子力防災訓練の評価結果等を踏まえ、さらなる検討、改善を行っていく。</p> <p>g. 発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議する委員会として、原子力発電安全委員会を本店に設置している。また、発電用原子炉施設の保安運営に関する事項を審議する委員会として、泊発電所安全運営委員会を発電所に設置している。</p> <p>原子力発電施設保安委員会及び原子力発電安全運営委員会で審議する事項は、別紙1-3に示す保安規定第6条（原子力発電施設保安委員会）(②-7)、保安規定第7条（原子力発電施設保安運営委員会）(②-8)、別紙1-7に示す社内規定類「原子炉施設保安委員会運営要領」(②-9)及び別紙1-8に示す社内規定類「原子炉施設保安運営委員会要領書」(②-9)のとおりである。また、令和2年度の原子炉施設保安委員会、原子炉施設保安運営委員会の開催実績を、別紙1-9及び別紙1-10に示す(②-10, ②-11)。</p> <p>(a) 原子炉施設保安委員会 女川原子力発電所にて社内規定類の制定、改正、工事計画の認可申請等を行うに当たって、その上位となる発電用原子炉設置変更許可申請書又は保安規定の変更等に関する事項を審議し、確認する(②-7)。</p> <p>原子炉施設保安委員会は、原子力部長を委員長とし、発電用原子炉主任技術者に加え、課長以上の職位の者の中から委員長が指名した者（発電所長等）から構成する。</p> <p>このため、原子炉施設保安委員会における審議事項が女川原子力発電所に連携される仕組みとなっている。</p> <p>(b) 原子炉施設保安運営委員会 女川原子力発電所における保安活動（運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、施設管理、緊急時の措置等）を実施するにあたって制定・改正・廃止される女川原子力発電所が所管する社内規定類の変更、発電用原子炉設置変更許可申請を要する保全工事等、設計及び工事計画認可申請・届出</p>	<p>原子力防災組織内における位置付けの明確化</p> <p>(b) 原子力事業所災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定、必要な要員及び資機材の確保）</p> <p>(c) 原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共同で組織を設置、定期的な訓練の実施、組織のさらなる拡充に向けての検討）</p> <p>(d) シナリオ非提示型の原子力防災訓練の実施</p> <p>今後も原子力防災訓練の評価結果等を踏まえ、さらなる検討、改善を行っていく。</p> <p>g. 発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議する委員会として、原子力発電安全委員会を本店に設置している。また、発電用原子炉施設の保安運営に関する事項を審議する委員会として、泊発電所安全運営委員会を発電所に設置している。</p> <p>原子力発電安全委員会及び泊発電所安全運営委員会で審議する事項は、別紙1-3に示す保安規定第6条（原子力発電安全委員会）(②-7)、保安規定第7条（泊発電所安全運営委員会）(②-8)、別紙1-7に示す社内規程類「原子力発電安全委員会運営マニュアル」(②-9)及び別紙1-8に示す社内規程類「泊発電所安全運営委員会運営要領」(②-9)のとおりである。また令和4年度の原子力発電安全委員会、泊発電所安全運営委員会の開催実績を、別紙1-9及び別紙1-10に示す(②-10, ②-11)。</p> <p>(a) 原子力発電安全委員会 泊発電所にて社内規程類の制定、改正、設計及び工事計画の認可申請等を行うに当たって、その上位となる発電用原子炉設置変更許可申請書又は保安規定の変更等に関する事項を審議し、確認する(②-7)。</p> <p>原子力発電安全委員会は、原子力部長を委員長とし、発電用原子炉主任技術者、原子力安全・品質保証部長、原子力土木部長、資材部長、発電所長、泊発電所原子力安全・品質保証室長に加え、本店のグループリーダー以上の職位の者の中から委員長が指名した者から構成する。</p> <p>このため、原子力発電安全委員会における審議事項が泊発電所に連携される仕組みとなっている。</p> <p>(b) 泊発電所安全運営委員会 泊発電所における保安活動（運転管理、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、施設管理、非常時の措置等）を実施するに当たって制定・改正・廃止される泊発電所が所管する社内規程類の変更、発電用原子炉設置変更許可申請を要する保全工事等、設計及び工事計画認可申請・届出（変更</p>	<p>(島根 女川) 名称の相違 • 原子力発電安全委員会 • 泊発電所安全運営委員会</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 • 原子力発電安全委員会 • 泊発電所安全運営委員会</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 • 原子力発電安全委員会 • 泊発電所安全運営委員会</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 • 原子力発電安全委員会 • 泊発電所安全運営委員会</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 • 原子力発電安全委員会 • 泊発電所安全運営委員会</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 • 原子力発電安全委員会 • 泊発電所安全運営委員会</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 • 各プラントで委員の考え方方が異なるが、発電所職の委員（発電所長等）を含めることで、審議事項が発電所に連携される仕組みは同様。</p> <p>(島根 女川) 名称の相違 • 泊発電所安全運営委員会</p> <p>(島根 女川) 保全規定との表現統一 • 非常時の措置</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>認可申請・届出を含む) を要する保全工事等に関する事項を審議し、確認する (②-9)。</p> <p>原子力発電保安運営委員会は、発電所長を委員長とし、発電用原子炉主任技術者及び各部長（品質保証部長、技術部長、廃止措置・環境管理部長、発電部長及び保修部長）に加え、委員長が指名した者で構成する。</p> <p>原子力発電保安運営委員会の委員長等は、原子力発電保安委員会に出席するため、原子力発電保安運営委員会における審議事項が本社に連携される仕組みとなっている。</p> <p>別紙1-1 原子力関係組織図 別紙1-2 組織規程（抜粋） 別紙1-3 島根原子力発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙1-4 原子力防災組織 別紙1-5 島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画（抜粋） 別紙1-6 原子力防災組織の改善に関する考え方 別紙1-7 内部コミュニケーション基本要領（抜粋） 別紙1-8 原子力発電保安委員会の開催実績（令和2年度） 別紙1-9 原子力発電保安運営委員会の開催実績（令和2年度）</p>	<p>(変更認可申請・届出を含む。) を要する保全工事等に関する事項を審議し、確認する (②-8)。</p> <p>原子炉施設保安運営委員会は、発電所長を委員長とし、発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、各部長の職位にある者に加え、委員長が指名した者で構成する。</p> <p>原子炉施設保安運営委員会の発電用原子炉主任技術者等は原子炉施設保安委員会に出席するため、原子炉施設保安運営委員会における審議事項が本店に連携される仕組みとなっている。</p> <p>別紙1-1 原子力関係組織 別紙1-2 組織規程（抜粋） 別紙1-3 女川原子力発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙1-4 原子力防災組織 別紙1-5 女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画（抜粋） 別紙1-6 原子力防災組織の改善に関する考え方 別紙1-7 原子炉施設保安委員会運営要領（抜粋） 別紙1-8 原子炉施設保安運営委員会要領書（抜粋） 別紙1-9 原子炉施設保安委員会の開催実績（令和2年度） 別紙1-10 原子炉施設保安運営委員会の開催実績（令和2年度）</p>	<p>出を含む。) を要する保全工事等に関する事項を審議し、確認する (②-8)。</p> <p>泊発電所安全運営委員会は、発電所長を委員長とし、発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、各課(室、センター)長に加え、委員長が指名した者で構成する。</p> <p>泊発電所安全運営委員会の発電用原子炉主任技術者等は原子力発電安全委員会に出席するため、泊発電所安全運営委員会における審議事項が本店に連携される仕組みとなっている。</p> <p>別紙1-1 原子力関係組織 別紙1-2 組織管理規程（抜粋） 別紙1-3 泊発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙1-4 原子力防災組織 別紙1-5 泊発電所原子力事業者防災業務計画（抜粋） 別紙1-6 原子力防災組織の改善に関する考え方 別紙1-7 原子力発電安全委員会運営マニュアル（抜粋） 別紙1-8 泊発電所安全運営委員会運営要領（抜粋） 別紙1-9 原子力発電安全委員会の開催実績（令和4年度） 別紙1-10 泊発電所安全運営委員会の開催実績（令和4年度）</p>	<p>(島根、女川) 名称の相違 ・泊発電所安全運営委員会 (島根、女川) ③組織体制の相違（発電所） (島根、女川) 名称の相違 ・泊発電所安全運営委員会 (島根) 記載方針の相違 (島根) 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 技術者の確保 指針2 設計及び工事に係る技術者の確保 事業者において、設計及び工事を行うために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されていること。③ 【解説】 1) 「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。 2) 「確保されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて確保する方針が適切に示されている場合を含む。</p> <p>指針6 運転及び保守に係る技術者の確保 事業者において、運転及び保守を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されているか、又は確保する方針が適切に示されていること。④ 【解説】 「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。</p> <p>本変更に係る設計及び運転等を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者を適切に確保していることを以下に示す。</p> <p>a. 電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所の技術者並びに事業を行なうために必要となる有資格者の人数を別紙2-1に示す（③-1, ④-1）。令和3年4月1日現在における電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所の技術者（業務出向者は除く。）数は663名であり、10年以上の経験を有する管理者が88名在籍している（③-2, ④-2）。</p> <p>そのうち、島根原子力発電所及び島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の技術者の人数は461名であり、10年以上の経験を有する管理者が52名在籍している（③-3, ④-3）。</p> <p>電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所における令和3年4月1日現在の有資格者の人数は次のとおりであり、そのうち島根原子力発電所及び島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の有資格者の人数を括弧書きで示す。</p>	<p>(2) 技術者の確保 指針2 設計及び工事に係る技術者の確保 事業者において、設計及び工事を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されていること。③ 【解説】 1) 「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。 2) 「確保されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて確保する方針が適切に示されている場合を含む。</p> <p>指針6 運転及び保守に係る技術者の確保 事業者において、運転及び保守を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されているか、又は確保する方針が適切に示されていること。④ 【解説】 「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。</p> <p>本変更に係る設計及び運転等を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者を適切に確保していることを以下に示す。</p> <p>a. 本店（原子力部）及び女川原子力発電所の技術者並びに事業を行なうために必要な資格名とそれらの有資格者の人数を別紙2-1に示す。令和3年10月1日現在、本店（原子力部）及び女川原子力発電所における技術者（業務出向者は除く。）の人数は714名であり、そのうち、10年以上の経験年数を有する特別管理職が165名在籍している（③-2, ④-2）。</p> <p>また、女川原子力発電所における技術者の人数は524名である（③-1, ④-1）。</p> <p>令和3年10月1日現在、本店（原子力部）及び女川原子力発電所の有資格者の人数は次のとおりであり、そのうち、女川原子力発電所における有資格者の人数を括弧書きで示す。</p>	<p>(2) 技術者の確保 指針2 設計及び工事に係る技術者の確保 事業者において、設計及び工事を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されていること。③ 【解説】 1) 「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。 2) 「確保されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて確保する方針が適切に示されている場合を含む。</p> <p>指針6 運転及び保守に係る技術者の確保 事業者において、運転及び保守を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されているか、又は確保する方針が適切に示されていること。④ 【解説】 「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。</p> <p>本変更に係る設計及び運転等を行なうために必要となる専門知識及び技術・技能を有する技術者を適切に確保していることを以下に示す。</p> <p>a. 本店（原子力事業統括部）及び泊発電所の技術者並びに事業を行なうために必要な資格名とそれらの有資格者の人数を別紙2-1に示す。令和5年9月1日現在、本店（原子力事業統括部）及び泊発電所の技術者（業務出向者は除く。）の人数は619名であり、そのうち、10年以上の経験年数を有する管理職が52名在籍している（③-2, ④-2）。</p> <p>また、泊発電所における技術者の人数は454名であり、10年以上の経験を有する管理職が26名在籍している（③-1, ④-1）。</p> <p>令和5年9月1日現在、本店（原子力事業統括部）及び泊発電所の有資格者の人数は次のとおりであり、そのうち、泊発電所における有資格者の人数を括弧書きで示す。</p>	<p>(島根、女川) ②組織体制の相違（本店） (島根、女川) ⑦記載内容の相違（実績人数）</p> <p>(島根、女川) ②組織体制の相違（本店） (島根、女川) ⑦記載内容の相違（実績人数） (女川) 島根実績の反映 (島根、女川) ②組織体制の相違（本店） (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載方針の相違 (島根、女川) ⑦記載内容の相違（実績人数） (女川) 島根実績の反映 (島根、女川) ②組織体制の相違（本店） (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
島根原子力発電所の設計及び工事、又は運転及び保守にあたり、技術者及び有資格者の休暇、疾病等による欠員、人事異動等を踏まえても、支障を生じない要員を確保している。	島根原子力発電所の設計及び工事、また運転及び保守にあたり、技術者及び有資格者の休暇、疾病等による欠員、人事異動等を踏まえても、支障を生じない要員を確保している。	泊発電所の設計及び工事、また運転及び保守に当たり、技術者及び有資格者の休暇、疾病等による欠員、人事異動等を踏まえても、支障を生じない要員を確保している。	(島根・女川) 記載表現の相違
原子炉主任技術者 21名(6名) 第一種放射線取扱主任者 81名(36名) 第一種ボイラー・タービン主任技術者 13名(12名) 第一種電気主任技術者 11名(7名) 運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者 20名(20名)	原子炉主任技術者 25名(15名) 第1種放射線取扱主任者 72名(34名) 第1種ボイラー・タービン主任技術者 16名(8名) 第1種電気主任技術者 11名(6名) 運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者 26名(26名)	原子炉主任技術者 24名(8名) 第1種放射線取扱主任者 53名(18名) 第1種ボイラー・タービン主任技術者 14名(10名) 第1種電気主任技術者 12名(6名) 運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者 19名(19名)	(島根・女川) ⑦記載内容の相違(実績人数)
設計及び工事については基本設計から現場施工管理までを含むことから、別紙1-1、別紙1-2に示したとおり、電源事業本部(原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築)及び島根原子力発電所の技術者で対応を行う(①-1、①-2)。 運転及び保守については、運転管理及び施設管理に関する基本的な方針策定から現場の運用管理までを含むことから、別紙1-1、別紙1-2に示したとおり、電源事業本部(原子力管理)及び島根原子力発電所の技術者で対応を行う(②-1、②-2)。 また、本変更にあたっては、自然災害や重大事故等発生時の対応として原子炉への注水等を行うこととしており、大型自動車等の資格を有する技術者も確保している。	設計及び工事については基本設計から現場施工管理までを含むことから、別紙1-1、別紙1-2及び別紙1-3に示すとおり、本店の原子力部及び女川原子力発電所の技術者で対応を行う(①-1、①-2)。 また、運転及び保守については、現場の運用管理であり、女川原子力発電所の技術者で対応を行う(②-1、②-2)。	設計及び工事については基本設計から現場施工管理までを含むことから、別紙1-1、別紙1-2及び別紙1-3に示すとおり、本店の原子力事業統括部及び泊発電所の技術者で対応を行う(①-1、①-2)。 運転及び保守については、現場の運用管理であり、泊発電所の技術者で対応を行う(②-1、②-2)。	(島根) 記載表現の相違 (島根・女川) ②組織体制の相違(本店) (島根) 記載方針の相違 (女川) 島根実績の反映
b. 過去10年間における全社の採用人数と原子力部門採用人数の実績を別紙2-2に示す(③-4、④-4)。現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等の対応が可能であるが、今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ、必要な有資格者と技術者を継続的に確保し、配置する。 また、新規制基準施行を踏まえた適合性審査への対応等により、設計及び運転等に関する業務は増加しているが、発電所及び本社の部門間で技術者を融通し合うといった方策により対応している。	b. 過去10年間における採用人数の実績を別紙2-2に示す(③-3、④-3)。現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等の対応が可能であるが、今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ、必要な有資格者と技術者を継続的に確保し、配置する。 また、新規制基準施行を踏まえた適合性審査への対応等により、設計及び運転等に関する業務は増加しているが、中途採用の実施、社外労働力の確保、発電所及び本店の部門間で技術者を融通し合うといった方策により対応している。	b. 過去10年間における全社の採用人数と原子力部門採用人数の実績を別紙2-2に示す(③-3、④-3)。現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等の対応が可能であるが、今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ、必要な有資格者と技術者を継続的に確保し、配置する。 また、新規制基準施行を踏まえた適合性審査への対応等により、設計及び運転等に関する業務は増加しているが、中途採用の実施、社外労働力の確保、発電所及び本店の部門間で技術者を融通し合うといった方策により対応している。	(女川) 島根実績の反映 (島根) 記載表現の相違 ・泊、島根とともに、本文と整合する記載としている。 (女川) 島根実績の反映
c. 原子炉主任技術者、第一種放射線取扱主任者、第一種ボイラーカー・タービン主任技術者、第一種電気主任技術者、運転責任者の資格を有する人数の至近5年間の実績を別紙2-3に示す(③-5、④-5)。 上記資格の有資格者数の5年間の推移としては同程度の人数を継続して確保している(③-5、④-5)。 発電用原子炉主任技術者は、原子炉ごとに選任することが定められていること、また代行者1名を選任することから、島根原子力発電所における発電用原子炉主任技術者の必要人数は2名となる。	c. 原子炉主任技術者、第1種放射線取扱主任者、第1種ボイラーカー・タービン主任技術者、第1種電気主任技術者、運転責任者の資格を有する人数の至近5年間の実績を別紙2-3に示す。 上記資格の有資格者数の5年間の推移としては同程度の人数を継続して確保している。	c. 原子炉主任技術者、第1種放射線取扱主任者、第1種ボイラーカー・タービン主任技術者、第1種電気主任技術者、運転責任者の資格を有する人数の至近5年間の実績を別紙2-3に示す。 上記資格の有資格者数の5年間の推移としては同程度の人数を継続して確保している。	(島根) 記載表現の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根・女川) 設備の相違 ・プラント数(島根:1基、女川:2基、泊:

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>発電用原子炉主任技術者の選任条件は電源事業本部における参事以上の管理職とし、代行者は課長以上としており、原子炉主任技術者の有資格者を9名確保している。</p> <p>電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は、原子力発電所ごとに選任することが定められており、島根原子力発電所では、主任技術者1名とその代行者1名を選任することから、第一種電気主任技術者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者の必要人数はそれぞれ2名となる。</p> <p>選任条件は別紙2-4に示すとおり課長以上もしくはこれに準ずるもの（課長代理、副長、担当副長）としており（③-6, ④-6）、課長以上もしくはこれに準ずるもの的第一種電気主任技術者の有資格者を6名、第一種ボイラー・タービン主任技術者を12名確保している。</p> <p>放射線取扱主任者は、放射性同位元素を取り扱う事業所ごとに選任することが定められており、放射性同位元素は島根原子力発電所で取り扱っているため、島根原子力発電所にて主任者を1名とその代行者1名を選任することから、第一種放射線取扱主任者の必要人数は2名となる。選任条件は課長以上もしくはこれに準ずるもの（課長代理、副長、担当副長）としており、課長以上もしくはこれに準ずるものとなる第一種放射線取扱主任者の有資格者を56名確保している。</p> <p>以上のことから、現在の有資格者数で、原子力発電所の運転保守等に必要な配置ができていることから、今後も引き続き同程度の有資格者を確保していく。</p> <p>(a) 資格取得の奨励</p> <p>取得を奨励する国家資格等を定め、資格取得を奨励する。その際、原子力発電所の運営上、特に重要な公的資格である原子炉主任技術者については、積極的に資格取得を推進する。具体的には、社外機関が開催する講座や教育に一定期間業務から離れて参加させ資格取得に必要な知識を習得させる取組みを</p>	<p>発電用原子炉主任技術者の選任条件は別紙2-4及び別紙2-5に示すとおり特別管理職としており（③-4, ④-4）、特別管理職の原子炉主任技術者の有資格者を17名確保している。</p> <p>発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者の中から職務遂行能力を考慮した上で発電用原子炉ごとに選任する。</p> <p>大飯の設置許可（令和3年5月現在）より参考掲載</p> <p>電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者は、原子力発電所ごとに選任することが定められており、女川原子力発電所では、主任技術者を1名とその代行者1名を選任することから、第1種電気主任技術者及び第1種ボイラー・タービン主任技術者の必要人数はそれぞれ2名となる。</p> <p>選任条件は別紙2-4及び別紙2-6に示すとおり特別管理職としており（③-5, ④-5）、特別管理職の第1種電気主任技術者の有資格者を8名、特別管理職の第1種ボイラー・タービン主任技術者を15名確保している。</p> <p>放射線取扱主任者は、放射性同位元素を取り扱う事業所ごとに選任することが定められており、放射性同位元素は女川原子力発電所で取り扱っているため、女川原子力発電所にて主任者を1名とその代行者1名を選任することから、第1種放射線取扱主任者の必要人数は2名となる。選任条件は主任者が特別管理職、代行者は一般管理職以上としており、特別管理職の第1種放射線取扱主任者の有資格者を36名確保している。</p> <p>以上のことから、現在の有資格者数で、原子力発電所の運転保守等に必要な配置ができていることから、今後も引き続き同程度の有資格者を確保していく。</p> <p>(a) 資格取得の奨励</p> <p>取得を奨励する国家資格等を定め、資格取得を奨励する。その際、原子力発電所の運営上、特に重要な公的資格である原子炉主任技術者については、積極的に資格取得を推進する。具体的には、社外機関が開催する講座や教育、専門講師による集中講義等に一定期間業務から離れて参加させ資格取得に必要な</p>	<p>発電用原子炉主任技術者の選任条件は別紙2-4及び別紙2-5に示すとおり原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者としており（③-4, ④-4）、当該条件を満たす原子炉主任技術者の有資格者を24名確保している。</p> <p>電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者は、原子力発電所ごとに選任することが定められており、泊発電所では、電気主任技術者1名とその代行者1名、ボイラー・タービン主任技術者2名とその代行者2名を選任することから、第1種電気主任技術者の必要人数は2名、第1種ボイラー・タービン主任技術者の必要人数は4名となる。</p> <p>選任条件は別紙2-4及び別紙2-6に示すとおり課（室、センター）長以上又はこれに準ずる者としており（③-5, ④-5）、当該条件を満たす第1種電気主任技術者の有資格者を5名、当該条件を満たす第1種ボイラー・タービン主任技術者の有資格者を6名確保している。</p> <p>放射線取扱主任者は、放射性同位元素を取り扱う事業所ごとに選任することが定められており、放射性同位元素は泊発電所で取り扱っているため、泊発電所にて主任者を1名とその代行者1名を選任することから、第1種放射線取扱主任者の必要人数は2名となる。選任条件は副長職以上としており、副長職以上の第1種放射線取扱主任者の有資格者を13名確保している。</p> <p>以上のことから、現在の有資格者数で、原子力発電所の運転保守等に必要な配置ができていることから、今後も引き続き同程度の有資格者を確保していく。</p> <p>(a) 資格取得の奨励</p> <p>取得を奨励する国家資格等を定め、資格取得を奨励する。その際、原子力発電所の運営上、特に重要な公的資格である原子炉主任技術者については、積極的に資格取得を推進する。具体的には、社外機関が開催する講座や教育、専門講師による集中講義等に一定期間業務から離れて参加させ資格取得に必要な</p>	<p>3基の相違により、必要人数が異なる。 (島根、女川)</p> <p>⑩運用の相違（炉主任の職位、大飯同様） (島根、女川)</p> <p>⑦記載内容の相違（実績人数）</p> <p>(島根、女川) 運用の相違 •ボイラー・タービン主任技術者の人数について、泊は運用面への配慮から、法令要求（1名）よりも多い2名（とその代行者2名）を選任している。</p> <p>(島根、女川) 運用の相違 •各プラントの組織体制に応じて、相応の力量を有する管理職から、主任技術者を選任している。</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根、女川) ⑦記載内容の相違（実績人数）</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (島根、女川) ⑦記載内容の相違（実績人数）</p> <p>(島根、女川) ⑦記載内容の相違（実績人数）</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
行っている。 また、その他様々な取組みを別紙2-5のとおり行っており、これらの取組みにより毎年度1～2名の新規取得者を確保し、運用に必要な人數を維持することとしている。	知識を習得させる取組を行っている。 また、その他様々な取組を別紙2-7のとおり行っており、これらの取組を続けることにより、毎年数名程度受験し、有資格者の継続的な確保に努める。 第1種放射線取扱主任者については、社外機関を活用し、放射線取扱主任者の資格取得に向けた講習を行い、試験対策を実施している。 また、個人のさらなる専門知識及び技術・技能の向上並びに重大事故等の対応に必要な有資格者を確保するため、原子力人財育成グループにて策定している教育訓練計画により、所員の公的資格取得に關し積極的に奨励している。	知識を習得させる取組みを行っている。 また、その他様々な取組みを別紙2-7のとおり行っており、これらの取組みを続けることにより、毎年数名程度受験し、有資格者の継続的な確保に努める。 第1種放射線取扱主任者については、社外機関を活用し、放射線取扱主任者の資格取得に向けた講習を行い、試験対策を実施している。 また、個人のさらなる専門知識及び技術・技能の向上並びに重大事故等の対応に必要な有資格者を確保するため、各課（室、センター）にて策定している教育訓練計画により、所員の公的資格取得に關し積極的に奨励している。	(女川) 島根実績の反映 (女川) 島根実績の反映 (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載方針の相違
(b) 資格取得（経験による認定） 第一種ボイラー・タービン主任技術者及び第一種電気主任技術者については、認定条件を満足した者について、順次、認定取得手続きを進める。認定取得のために必要となる情報（氏名、学歴及び職務経験等）について要員情報のデータベース等を用い、認定条件を満足した者について、順次、認定取得手続きを進めている。	(b) 資格取得（経験による認定） 第1種ボイラー・タービン主任技術者及び第1種電気主任技術者については、認定条件を満足した者について、順次、認定取得手続きを進めている。認定に必要な業務経験等の確認は、人材育成のデータベース等を用いて行う。	(b) 資格取得（経験による認定） 第1種ボイラー・タービン主任技術者及び第1種電気主任技術者については、認定条件を満足した者について、順次、認定取得手続きを進めている。認定に必要な業務経験等の確認は、要員管理のデータベース等を用いて行い、認定条件を満足した者について、順次、認定取得手続きを進めている。	(女川) 運用の相違 ・各プラントの組織体制に応じて、資格取得に係る訓練計画の策定箇所が異なる。 (島根) 記載表現の相違
上記の取組みを続けることにより、特に原子炉主任技術者については、年齢別に一定数の有資格者を継続的に維持することとしており、今後も必要人數2名（正1名、代行1名）以上の有資格者を維持していくこととしている。必要人數の考え方については、「(6) 有資格者等の選任・配置」で示す。	上記の取組を続けることにより、特に原子炉主任技術者については、年齢別に一定数の有資格者を継続的に維持することとしており、今後も必要人數4名（正2名、代行2名）以上の有資格者を維持していくこととしている。必要人數の考え方については、「(6) 有資格者等の選任・配置」で示す。	上記の取組みを続けることにより、特に原子炉主任技術者については、年齢別に一定数の有資格者を継続的に維持することとしており、今後も必要人數6名（正3名、代行3名）以上の有資格者を維持していくこととしている。必要人數の考え方については、「(6) 有資格者等の選任・配置」で示す。	(女川) 運用の相違 ・資格取得に係る訓練計画策定箇所の相違により、データベースの種別が異なる。 (女川) 島根実績の反映 (女川) 島根実績の反映
d. 令和3年4月1日現在の島根原子力発電所における自然災害及び重大事故等対応に関する資格者数を別紙2-6に示す。 これは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応において、大型自動車等の運転操作が必要だったことを踏まえ、島根原子力発電所において検討した重大事故等の対応に必要な資格を抽出し、有資格者を確保している（③-7、④-7）。	d. 令和3年10月1日現在の女川原子力発電所における自然災害及び重大事故等対応に関する資格者数を別紙2-8に示す（④-6）。 これは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応において、大型自動車等の資格を必要とする重機等の操作が必要だったことを踏まえ、女川原子力発電所において検討した重大事故等の対応に必要な資格を抽出し、有資格者を確保している。	d. 令和5年9月1日現在の泊発電所における自然災害及び重大事故等対応に関する資格者数を別紙2-8に示す（④-6）。 これは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応において、大型自動車等の資格を必要とする重機等の操作が必要だったことを踏まえ、泊発電所において検討した重大事故等の対応に必要な資格を抽出し、有資格者を確保している。	(島根) 島根実績の反映 ・プラント数（島根：1基、女川：2基、泊：3基）の相違により、必要人數が異なる。
現時点で確保している有資格者で重大事故等への対応が可能であるが、より多くの社員が資格を取得し、重大事故等発生時における対応をさらに適切に実施できるように、有資格者を確保していく。	現時点で確保している有資格者で重大事故等への対応が可能であるが、より多くの社員が資格を取得し、重大事故等発生時における対応をさらに適切に実施できるように、有資格者を確保していく（④-6）。	現時点で確保している有資格者で重大事故等への対応が可能であるが、より多くの社員が資格を取得し、重大事故等発生時における対応をさらに適切に実施できるように、有資格者を確保していく（④-6）。	
e. 重大事故等対応に係る設計及び工事の進捗による技術者数（工事管理者）の確保実績を別紙2-7に示す（③-8）。工事件数の最も多い時期で1人あたり約1.0件の工事監理であり、技術者の業務に対する確実なチェック（上長によるチェック、他の技術者によるダブルチェック）体制の構築を行うことができ、ヒューマンエラーの防止が期待できる。	e. 重大事故等対応に係る設計及び工事の進捗による技術者数（工事監理員）の確保実績を別紙2-9に示す。工事件数の最も多い時期で1人あたり約0.6件の工事監理であり（③-6）、技術者の業務に対する確実なチェック（上長によるチェック、他の技術者によるダブルチェック）体制の構築を行うことができ、ヒューマンエラーの防止が期待できる。	e. 重大事故等対応に係る設計及び工事の進捗による技術者数（工事監理員）の確保実績を別紙2-9に示す。工事件数の最も多い時期で1人あたり約1.1件の工事監理であり（③-6）、技術者の業務に対する確実なチェック（上長によるチェック、他の技術者によるダブルチェック）体制の構築を行うことができ、ヒューマンエラーの防止が期待できる。	(島根) 記載表現の相違 (島根) 女川 (7) 記載内容の相違（実績人數）

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
このため、現状で工事管理に適切な人数を確保していると考えられる。	このため、現状で工事監理に適切な人数を確保していると考えられる。	このため、現状で工事監理に適切な人数を確保していると考えられる。	
f. 確保した技術者の資質向上を図るため、島根原子力発電所及び本社では、データベースを構築し、プラント設備の技術変遷、設計情報、不具合事例等に関する情報を収集、整備している。 本データベースでは、機械設備、電気設備及び計装設備の保修に関する情報等を設備ごとに整理し、技術者と共有している。 また、島根原子力発電所の訓練施設には、別紙2-8のとおり不具合事例に関する資料を展示したスペースを設けている（③-9、④-8）。	f. 確保した技術者の資質向上を図るため、女川原子力発電所を含む原子力部門で共有するデータベースを構築し、設計情報、不具合事例等に関する情報を収集、整備している。 本データベースでは、機械設備、電気設備及び計装設備の保修に関する情報等を設備ごとに整理し、共有している。 また、女川原子力発電所の訓練施設には、別紙2-10のとおり不具合事例に関する資料を展示したスペースを設けている。 女川原子力発電所の技術者は、この取組等により技術を伝承し、現場において運転保守を行うことにより、技術者の資質向上を図っている。	f. 確保した技術者の資質向上を図るため、泊発電所を含む原子力部門で共有するデータベースを構築し、設計情報、不具合事例等に関する情報を収集、整備している。 本データベースでは、機械設備、電気設備及び計装設備の保修に関する情報等を設備ごとに整理し、共有している。 また、泊発電所及び本店の原子力事業統括部では、別紙2-10のとおり不具合事例を風化させないための教育を、計画的に実施している。 泊発電所及び本店の原子力事業統括部の技術者は、この取組み等により技術を伝承し、現場において運転保守を行うことにより、技術者の資質向上を図っている。	(島根) 記載表現の相違 (島根) データベースの相違 (島根 女川) 運用の相違 ・泊は、本店の技術者も対象とした教育を計画的に実施することで、不具合事例を風化させないよう技術伝承している。 (島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映
g. 電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術）においては、各専門分野を産業界全体の最高レベルに到達させるため、管理者自らがパフォーマンス目標に対するギャップを把握し、解決すべき問題点等を明確にするとともに、発電所への指導・助言（オーバーサイト）を行う活動を開始しており、これにより、パフォーマンスを向上させることを目指している。	g. 当社は、世界最高水準の発電所運営を行うために、国内外の安全性向上に資する良好事例取得に取り組むとともに、発電所への指導・助言（オーバーサイト）を行っている。	g. 当社は、世界最高水準の発電所運営を行うために、国内外の安全性向上に資する良好事例取得に取り組むとともに、発電所への指導・助言（オーバーサイト）を行っている。	(島根) 記載方針の相違 (島根) 記載表現の相違
以上のことから、設計及び運転等並びに自然災害や重大事故等の対応に必要な技術者及び有資格者を確保し、技術力の向上に努めている。 今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ技術者を確保し、必要な教育・訓練を行うことにより継続的に技術者と有資格者を育成し、配置する。	これにより、目指すべきパフォーマンスとのギャップを把握し、また解決すべき課題の抽出を行い、これらを協働で解決することにより世界最高水準のパフォーマンス、技術力を発揮することを目指している。 以上のことから、設計及び運転等並びに自然災害や重大事故等の対応に必要な技術者及び有資格者を確保し、技術力の向上に努めている。 今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ技術者を確保し、必要な教育・訓練を行うことにより継続的に技術者と有資格者を育成し、配置する。	これにより、目指すべきパフォーマンスとのギャップを把握し、また解決すべき課題の抽出を行い、これらを協働で解決することにより世界最高水準のパフォーマンス、技術力を発揮することを目指している。 以上のことから、設計及び運転等並びに自然災害や重大事故等の対応に必要な技術者及び有資格者を確保し、技術力の向上に努めている。 今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂行を図るために、採用を通じ技術者を確保し、必要な教育・訓練を行うことにより継続的に技術者と有資格者を育成し、配置する。	(島根 女川) 記載表現の相違
別紙2-1 電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所在籍技術者並びに有資格者の人数 別紙2-2 全社と原子力部門の採用人について 別紙2-3 有資格者の人数の推移（至近5ヶ年） 別紙2-4 主任技術者の選任・解任および職務等に関する基本要領（抜粋） 別紙2-5 原子炉主任技術者資格取得に向けた取組み 別紙2-6 島根原子力発電所における自然災害及び重大事故等	別紙2-1 本店（原子力部）及び女川原子力発電所における有資格者等の人数 別紙2-2 全社と原子力部門の採用人について 別紙2-3 有資格者の人数の推移（至近5ヶ年） 別紙2-4 特別管理職就業規則（規程）（抜粋） 別紙2-5 原子炉主任技術者の職務等運用要領（抜粋） 別紙2-6 ボイラー・タービン主任技術者および電気主任技術者の職務等運用要領（抜粋） 別紙2-7 原子炉主任技術者資格取得に向けた取組み 別紙2-8 女川原子力発電所における重大事故等対応に関する基本要領（抜粋）	別紙2-1 本店（原子力事業統括部）及び泊発電所における有資格者等の人数 別紙2-2 全社と原子力部門の採用人について 別紙2-3 有資格者の人数の推移（至近6ヶ年） 別紙2-4 泊発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙2-5 発電用原子炉主任技術者業務マニュアル（抜粋） 別紙2-6 泊発電所電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者業務マニュアル（抜粋） 別紙2-7 原子炉主任技術者資格取得に向けた取組み 別紙2-8 泊発電所における重大事故等対応に関する有資格者	(島根 女川) ②組織体制の相違（本店） (女川) 文書体系の相違 (女川) 島根実績の反映

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
対応に関する有資格者数 別紙2-7 島根原子力発電所における重大事故等対応に係る工事件数と工事管理者数 別紙2-8 島根原子力発電所における不具合事例の展示	有資格者数 別紙2-9 女川原子力発電所における重大事故等対応に係る工事件数と工事監理員数 別紙2-10 女川原子力発電所の訓練施設における不具合事例の展示	数 別紙2-9 泊発電所における重大事故等対応に係る工事件数と工事監理員数 別紙2-10 不具合事例を風化させないための教育資料	(島根、女川) 運用の相違 ・泊は、本店の技術者も対象とした教育を計画的に実施することで、不具合事例を風化させないよう技術伝承している。

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																							
<p>(3) 経験 指針3 設計及び工事の経験 事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の設計及び工事の経験が十分に具備されていること。⑤ 【解説】 「経験が十分に具備されていること」には、当該事業等に係る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得されているか、又は設計及び工事の進捗に合わせて獲得する方針が適切に示されていることを含む。</p> <p>指針7 運転及び保守の絏験 事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の運転及び保守の絏験が十分に具備されているか、又は経験を獲得する方針が適切に示されていること。⑥ 【解説】 「経験が十分に具備されている」には、当該事業等に係る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得されていることを含む。</p>	<p>(3) 経験 指針3 設計及び工事の絏験 事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の設計及び工事の絏験が十分に具備されていること。⑤ 【解説】 「経験が十分に具備されていること」には、当該事業等に係る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得されているか、又は設計及び工事の進捗に合わせて獲得する方針が適切に示されていることを含む。</p> <p>指針7 運転及び保守の絏験 事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の運転及び保守の絏験が十分に具備されているか、又は経験を獲得する方針が適切に示されていること。⑥ 【解説】 「経験が十分に具備されている」には、当該事業等に係る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得されていることを含む。</p>	<p>(3) 経験 指針3 設計及び工事の絏験 事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の設計及び工事の絏験が十分に具備されていること。⑤ 【解説】 「経験が十分に具備されていること」には、当該事業等に係る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得されているか、又は設計及び工事の進捗に合わせて獲得する方針が適切に示されていることを含む。</p> <p>指針7 運転及び保守の絏験 事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の運転及び保守の絏験が十分に具備されているか、又は経験を獲得する方針が適切に示されていること。⑥ 【解説】 「経験が十分に具備されている」には、当該事業等に係る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得されていることを含む。</p>																																								
<p>本変更に係る同等又は類似の施設の設計及び運転等の絏験が十分に具備されていることを以下に示す。</p> <p>a. 当社は、昭和31年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めている。 また、昭和49年3月に沸騰水型軽水炉（以下、「BWR」という。）を採用した島根原子力発電所1号炉の営業運転を開始して以来、計2基の原子力発電所を有し、平成29年4月に廃止措置に着手した1号炉を除き、今日において1基の原子力発電所を有している。 なお、3号炉についても平成17年12月に建設工事に着手している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>原子力発電所</th> <th>原子炉熱出力 (MW)</th> <th>営業運転の開始</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>島根1号炉</td> <td>1,380</td> <td>昭和49年3月29日 (平成29年4月19日廃止措置計画認)</td> </tr> <tr> <td>2号炉</td> <td>2,436</td> <td>平成元年2月10日</td> </tr> <tr> <td>3号炉</td> <td>3,926</td> <td>（平成17年12月着工）</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 当社は、これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通じて豊富な絏験を有し、技術力を維持している。また、営業運転開始以来、計2基の原子力発電所において、約45年に及ぶ運転並びに島根原子力発電所1号炉での廃止措置を行つ</p>	原子力発電所	原子炉熱出力 (MW)	営業運転の開始	島根1号炉	1,380	昭和49年3月29日 (平成29年4月19日廃止措置計画認)	2号炉	2,436	平成元年2月10日	3号炉	3,926	（平成17年12月着工）	<p>本変更に係る同等又は類似の施設の設計及び運転等の絏験が十分に具備されていることを以下に示す。</p> <p>a. 当社は、昭和31年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めてきた。 また、昭和59年6月に沸騰水型軽水炉（以下「BWR」という。）を採用した女川原子力発電所1号炉の営業運転を開始して以来、計4基の原子力発電所を有し、令和2年7月から廃止措置に着手した女川原子力発電所1号炉を除き、今日においては、計3基の原子力発電所を有している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>原子力発電所</th> <th>原子炉熱出力(MW)</th> <th>営業運転の開始</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女川1号炉</td> <td>1593</td> <td>昭和59年6月1日 (令和2年3月18日廃止措置計画認可)</td> </tr> <tr> <td>2号炉</td> <td>2436</td> <td>平成7年7月28日</td> </tr> <tr> <td>3号炉</td> <td>2436</td> <td>平成14年1月30日</td> </tr> <tr> <td>東通1号炉</td> <td>3293</td> <td>平成17年12月8日</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 当社は、これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通じて豊富な絏験を有し、技術力を維持している。また、営業運転開始以来、計4基の原子力発電所において、約37年に及ぶ運転並びに女川原子力発電所1号炉での廃止措置を行つ</p>	原子力発電所	原子炉熱出力(MW)	営業運転の開始	女川1号炉	1593	昭和59年6月1日 (令和2年3月18日廃止措置計画認可)	2号炉	2436	平成7年7月28日	3号炉	2436	平成14年1月30日	東通1号炉	3293	平成17年12月8日	<p>本変更に係る同等又は類似の施設の設計及び運転等の絏験が十分に具備されていることを以下に示す。</p> <p>a. 当社は、昭和32年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めてきた。 また、平成元年6月に加圧水型軽水炉（以下「PWR」という。）を採用した泊発電所1号炉の営業運転を開始して以来、計3基の原子力発電所を有している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>原子力発電所</th> <th>原子炉熱出力(MW)</th> <th>営業運転の開始</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>泊発電所1号炉</td> <td>1,650</td> <td>平成元年6月22日</td> </tr> <tr> <td>2号炉</td> <td>1,650</td> <td>平成3年4月12日</td> </tr> <tr> <td>3号炉</td> <td>2,660</td> <td>平成21年12月22日</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 当社は、泊発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通じて豊富な絏験を有し、技術力を維持している。また、営業運転開始以来、計3基の原子力発電所において、約24年に及ぶ運転を行つおり、運転及び保守について十分な絏験を有してい</p>	原子力発電所	原子炉熱出力(MW)	営業運転の開始	泊発電所1号炉	1,650	平成元年6月22日	2号炉	1,650	平成3年4月12日	3号炉	2,660	平成21年12月22日	<p>(島根 女川) ⑧記載内容の相違（絏験） (島根 記載表現の相違) (島根 女川) ⑧記載内容の相違（絏験） (女川) 島根実績の反映</p> <p>(島根 女川) ⑧記載内容の相違（絏験） (島根 女川) ⑧記載内容の相違（絏験）</p> <p>(島根 女川) ⑧記載内容の相違（絏験）</p>
原子力発電所	原子炉熱出力 (MW)	営業運転の開始																																								
島根1号炉	1,380	昭和49年3月29日 (平成29年4月19日廃止措置計画認)																																								
2号炉	2,436	平成元年2月10日																																								
3号炉	3,926	（平成17年12月着工）																																								
原子力発電所	原子炉熱出力(MW)	営業運転の開始																																								
女川1号炉	1593	昭和59年6月1日 (令和2年3月18日廃止措置計画認可)																																								
2号炉	2436	平成7年7月28日																																								
3号炉	2436	平成14年1月30日																																								
東通1号炉	3293	平成17年12月8日																																								
原子力発電所	原子炉熱出力(MW)	営業運転の開始																																								
泊発電所1号炉	1,650	平成元年6月22日																																								
2号炉	1,650	平成3年4月12日																																								
3号炉	2,660	平成21年12月22日																																								

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
つており、運転及び保守について十分な経験を有している。	ており、運転及び保守について十分な経験を有している。	る。	
(a) 本変更に関して、設計及び工事の経験として、島根原子力発電所において平成19年から平成20年にかけて、非常用炉心冷却系ストレーナの取替工事、平成22年から平成24年にかけて、原子炉再循環系配管の取替工事等の設計及び工事を順次実施している。 また、耐震安全性向上工事として、平成21年からは残留熱除去系配管等の支持構造物、原子炉建物屋根トラス、原子炉建物天井クレーン、燃料取替機等について設計及び工事を実施している。	(a) 本変更に関して、設計及び工事の経験として、女川原子力発電所において平成18年には2号炉非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事、平成22年には、1号炉原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管改良工事並びに平成24年には固体廃棄物貯蔵所増設工事の設計及び工事を順次実施している。 また、耐震裕度向上工事として、平成20年から安全上重要な配管・電路類のサポート、クレーン類等について設計及び工事を実施している。	(a) 本変更に関して、設計及び工事の経験として、泊発電所において平成20年には1号炉の原子炉容器上部蓋の取替工事、平成21年には2号炉の原子炉容器上部蓋の取替工事及び平成23年には3号炉の原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナの取替工事の設計及び工事を順次実施している。 また、耐震裕度向上工事として、平成20年から1号炉の主蒸気系統配管の支持構造物、2号炉の主蒸気系統配管及び高圧注入配管等の支持構造物並びに3号炉の安全系蓄電池架台について設計及び工事を実施している。	(島根 女川) ⑧記載内容の相違（経験）
(b)これまで他社プラントにおいて、応力腐食割れによるステンレス鋼製機器（原子炉内構造物、原子炉再循環系配管等）の損傷事例が確認されており、島根原子力発電所ではこの対策として、原子炉再循環系配管、液体ボイズン系配管、計装配管等の低炭素ステンレス鋼材への取替、及び原子炉再循環系配管、残留熱除去系配管の溶接部に対し、高周波加熱処理（IH S I）を行っている。 大規模で長期にわたる工事としては、島根原子力発電所1号炉における炉心シラウド交換を実施した実績を有する。 配管減肉管理については、内部流体による配管減肉事象が確認されており、この対策として、材料の見直し（炭素鋼から低合金鋼に変更）や、オリフィス等の乱流発生要素の設置位置見直し等の改造を実施している。 さらに、小口径配管について、他社のプラントにおいて配管振動によるソケット溶接部の疲労割れなどの損傷事例が確認されたことを踏まえ、島根原子力発電所では溶接方法の変更（ソケット溶接から突合せ溶接に変更）及びサポートの追設を実施している。			(島根) ⑧記載内容の相違（経験） ・泊にて、「低炭素ステンレス鋼材への取替」、「高周波加熱処理(IHSI)」及び「材体の見直しやオリフィスの配置見直し等の改造」は実施していない。 ・また、プラント設計の相違により、泊には「炉心シラウド」及び「ソケット溶接」は存在しない。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、重大事故等の事故状況下においても復旧を迅速に実施するため、可搬型重大事故等対処設備の操作訓練はもとより、普段から保守点検活動を当社社員自らが行い、知識・技能の向上を図り、緊急時に当社社員自らが直當で実施できるよう、以下のようないくつかの取組みを行っている。 ・電源喪失時の重要パラメータ監視計器復旧作業 ・高圧ケーブル敷設及び接続作業 ・可搬型重大事故等対処設備への燃料補給作業	東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、重大事故等の事故状況下においても復旧を迅速に実施するため、可搬型重大事故等対処設備の操作訓練はもとより、普段から保守点検活動を社員自らが行い、知識・技能の向上を図り、緊急時に社員自らが直當で実施できるよう取組を行っている。なお、プラント設備の習熟のための保守点検活動について別紙3-1に示す。	東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、重大事故等の事故状況下においても復旧を迅速に実施するため、可搬型重大事故等対処設備の操作訓練はもとより、普段から保守点検活動を社員自らが行い、知識・技能の向上を図り、緊急時に社員自らが直當で実施できるよう取組みを行っている。なお、プラント設備の習熟のための保守点検活動について別紙3-1に示す。	(島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映
(c)更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として、再循環ポンプトリップ設備の追加、代替制御棒挿入設備の追加、原子炉又は格納容器への代替注水設備の追加、原子炉自動減圧設備の追加、耐圧強化ペント設備の追加及び非常用電源のユニット間融通設備の追加を検討し、対策工事を実施している。 また、経済産業大臣の指示に基づき実施した緊急安全対策	(b)更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として、原子炉再循環ポンプトリップ設備の追加、代替制御棒挿入設備の追加、原子炉又は原子炉格納容器への代替注水設備の追加、原子炉自動減圧設備の追加、耐圧強化ペント設備の追加及び非常用電源のユニット間融通設備の追加を検討し、対策工事を実施している。 また、経済産業大臣の指示「平成23年福島第一・第二原子	(b)更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として、代替再循環、代替補機冷却、格納容器内自然対流冷却及び代替格納容器内注水を可能とするための設備改造を検討し、対策工事を実施している。	(島根 女川) ⑧記載内容の相違（経験）

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
により、 高圧発電機車 、 可搬式発電機 、 消防ポンプ等 の配備に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。	力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示）（平成23・03・28原 第7号 平成23年3月30日付）に基づき実施した緊急安全対策により、電源車、 消防ポンプ等 の配備に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。	力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示）（平成23・03・28原 第7号 平成23年3月30日付）に基づき実施した緊急安全対策により、電源車、 送水ポンプ車等 の配備に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。	(島根、女川) 名称の相違 ・電源車 ・送水ポンプ車
さらに、新規制基準施行前から独自に実施した安全性向上策として、 防波壁 、 移動式代替熱交換器設備の設置 等に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。	さらに、新規制基準施行前に独自に実施した安全性向上策として、防潮堤の設置、 原子炉建屋ベント装置の設置 等に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。	さらに、新規制基準施行前に独自に実施した安全性向上策として、防潮堤の設置、 蒸気発生器直接給水用高圧ポンプの設置 等に関する設計検討を行い、対策工事を実施している。	(島根、女川) ⑧記載内容の相違（経験）
また、 運転及び保守に関する社内規程 の改正対応や習熟訓練による運転の知識・技能の向上を図るとともに、工事と保守経験を継続的に積み上げている。	また、 社内規定類 の改正対応や習熟訓練による運転の知識・技能の向上を図るとともに、工事と保守経験を継続的に積み上げている。	また、 社内規程類 の改正対応や習熟訓練による運転の知識・技能の向上を図るとともに、工事と保守経験を継続的に積み上げている。	(女川) 島根実績の反映
本変更に係る技術的能力の経験として、アクシデントマネジメント対策、緊急安全対策等の安全性向上対策の経験を以下に示す。	本変更に係る技術的能力の経験として、アクシデントマネジメント対策、緊急安全対策の安全性向上対策の経験を以下に示す。	本変更に係る技術的能力の経験として、アクシデントマネジメント対策、緊急安全対策等の安全性向上対策の経験を以下に示す。	(島根) 記載表現の相違
① アクシデントマネジメント対策について	① アクシデントマネジメント対策について	① アクシデントマネジメント対策について	(島根、女川)
米国スリーマイルアイランドの事故以降、アクシデントマネジメントの検討、整備を実施してきている。	米国スリーマイルアイランド原子力発電所の事故以降、アクシデントマネジメントの検討、整備を実施してきている。	米国スリーマイルアイランド原子力発電所の事故以降、アクシデントマネジメントの検討、整備を実施してきている。	⑧記載内容の相違（経験）
設備面では、 原子炉圧力容器 及び原子炉格納容器の健全性を維持するための機能を更に向上させるものとして、以下の設備改造を実施している。	設備面では、発電用原子炉及び原子炉格納容器の健全性を維持するための機能をさらに向上させるものとして、以下の設備改造を実施している。	設備面では、発電用原子炉及び原子炉格納容器の健全性を維持するための機能をさらに向上させるものとして、以下の設備改造を実施している。	(島根) 記載表現の相違
・原子炉停止機能にかかるもの 再循環ポンプトリップ設備及び代替制御棒挿入設備の追加	・原子炉停止機能にかかるもの ：原子炉再循環ポンプトリップ設備及び代替制御棒挿入設備の追加。	・原子炉停止機能にかかるもの ：蒸気タービンの自動トリップ化並びに電動及びタービン動補助給水ポンプの自動起動化。	(島根、女川)
・原子炉及び格納容器への注水にかかるもの	・原子炉及び原子炉格納容器への注水機能にかかるもの ：既存の代替注水設備（ろ過水系、復水補給水系）間の連絡配管の設置、流量計の設置及び原子炉自動減圧設備の追加。	・原子炉及び原子炉格納容器への注水機能にかかるもの ：代替再循環及び格納容器内注水設備の追加。	⑧記載内容の相違（経験）
原子炉又は格納容器への代替注水設備の追加及び原子炉自動減圧設備の追加	原子炉格納容器からの除熱機能にかかるもの ：耐圧強化ベント設備の追加。	原子炉格納容器からの除熱機能にかかるもの ：格納容器内自然対流冷却の追加。	(島根、女川)
・格納容器からの除熱機能にかかるもの 原子炉格納容器耐圧強化ベント設備の追加	・安全機能のサポート機能にかかるもの ：非常用電源のユニット間融通設備の追加。	・安全機能のサポート機能にかかるもの ：安全機能のサポート機能にかかるもの	⑧記載内容の相違（経験）
・安全機能のサポート機能にかかるもの 非常用電源のユニット間融通設備の追加		・発電用原子炉施設間での電源融通設備の追加。	(島根、女川)
また、 島根原子力発電所 が所管する 社内規程 にアクシデントマネジメントに関する記載を検討、追加し、シミュレータ訓練、机上教育を通じて、知識・技能の維持向上に努め、継続的に改善を加えている。	加えて、 女川原子力発電所1号炉 においては、非常用補機冷却系の強化を目的として、非常用補機冷却系のポンプ等動的機器の 追設 を実施している。	加えて、 泊発電所1号炉及び2号炉 においては、 原子炉補機冷却系 の強化を目的として、 代替補機冷却設備の追設 を実施している。	(女川) ⑧記載内容の相違（経験）
② 緊急安全対策等について	また、 女川原子力発電所 が所管する 社内規定類 にアクシデントマネジメントに関する記載を検討、追加し、シミュレータ訓練、机上教育を通じて、知識・技能の維持向上に努め、継続的に改善を加えている。	また、 泊発電所 が所管する 社内規程類 にアクシデントマネジメントに関する記載を検討、追加し、シミュレータ訓練、机上教育を通じて、知識・技能の維持向上に努め、継続的に改善を加えている。	(女川) 島根実績の反映
緊急安全対策については、緊急時の電源確保、発電用原子炉及び 燃料プールの除熱 機能の確保等の観点から以下の対策を実施している。	② 緊急安全対策について 緊急安全対策については、緊急時の電源確保、発電用原子炉及び 使用済燃料プール の注水・冷却機能の確保等の観点から以下の対策を実施している。	緊急安全対策については、緊急時の電源確保、発電用原子炉及び 使用済燃料ピット の注水・冷却機能の確保等の観点から以下の対策を実施している。	(島根、女川) 名称の相違 ・使用済燃料ピット

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> 緊急時の電源確保 高圧発電機車の配備、電源ケーブルの配備 発電用原子炉及び使用済燃料プールの注水・冷却機能の確保 消防ポンプ車、消防ホース、窒素ガスボンベの配備、注水継続又は代替注水のための純水タンク、ろ過水タンク、輪谷貯水槽及び海水を水源としての注水手順の整備 津波等に係る浸水対策 安全上重要な設備が設置されている建物入口扉の浸水防止対策及び貫通部の止水処理の実施 <p>また、緊急安全対策に加え、新規制基準施行より以前から、発電用原子炉及び使用済燃料プールの燃料損傷防止に対する一層の安全性向上を図るために、主に「防波壁の設置」、「建物への浸水防止」及び「除熱・冷却機能の更なる強化」の3つの観点から安全性向上策を検討・実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> 防波壁の設置 建物への浸水防止 原子炉建物等の扉の水密化及びタービン建物と原子炉建物間の貫通部の止水 除熱・冷却機能の更なる強化 原子炉補機海水ポンプ用電動機の予備品、原子炉補機海水ポンプエリアへの防水壁の設置、代替水中ポンプ及び移動式代替熱交換器設備の配備、環境モニタリング設備等の増強 <p>c. 新規制基準施行を踏まえ、島根原子力発電所では78事象の自然現象及び人為事象を評価した上で下記のような自然災害等対策及び重大事故等対策に関する検討、設備改造工事等を進めている。</p> <p>また、これらの対策を運用する体制、手順についても整備を進めている。</p> <p>(a) 自然灾害等対策について</p> <p>地震：地震による加速度によって作用する地震力に対する設計、設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定、設計基準対象施設の耐震設計における荷重の組み合わせと許容限界の考慮による設計を実施している。</p> <p>津波：設計基準対象施設が設置された敷地において、水密扉の設置、貫通部の止水対策等を実施し、基準津波による週上波を地上部から到達又は流入させない設計並びに取水路、放水路等の経路から流入させない設計としている。</p> <p>竜巻：「最大風速92m/sの竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重」並びに「その他竜巻以外の自然現象による</p>	<ul style="list-style-type: none"> 緊急時の電源確保 ：電源車の配備、接続ケーブルの配備。 発電用原子炉及び使用済燃料プールの注水・冷却機能の確保 ：予備ポンベ等を用いた原子炉減圧手順の整備、電源車等による補給水ポンプ等への電力供給又は消防車による注水手順の整備。 津波等に係る浸水対策 ：安全上重要な設備が設置されている建屋入口扉の浸水防止対策及び貫通部の止水処理の実施。 <p>また、緊急安全対策に加え、新規制基準施行より以前に、発電用原子炉及び使用済燃料プールの燃料損傷防止に対する一層の安全性向上を図るために、主に「防潮堤の設置」、「建屋への浸水防止」及び「除熱・冷却機能の更なる強化」の3つの観点から安全性向上策を実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> 防潮堤の設置 建屋への浸水防止 ：建屋内への浸水防止対策として、建屋扉へのゴムシール取り付けを実施。 除熱・冷却機能の更なる強化 ：大容量電源装置の設置、高台電源センターの整備と代替注水車の配備、原子炉建屋ベント装置の設置及びモニタリングポストの電源等の強化。 <p>c. 新規制基準施行を踏まえ、女川原子力発電所では78事象の自然現象及び人為事象を評価した上で以下のような自然災害等対策及び重大事故等対策に関する検討、設備改造工事等を進めている。</p> <p>また、これらの対策を運用する体制、手順についても整備を進めている。</p> <p>(a) 自然灾害等対策について</p> <p>地震：地震による加速度によって作用する地震力に対する設計、設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定、設計基準対象施設の耐震設計における荷重の組み合わせと許容限界の考慮による設計を実施している。</p> <p>津波：設計基準対象施設が設置された敷地において、基準津波による週上波を地上部から到達又は流入させない設計及び取水路、放水路等の経路から流入させない設計を実施している。また、水密扉の設置及び貫通部の止水対策を実施している。</p> <p>竜巻：「最大風速100m/sの竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重」並びに「その他竜巻以外の自然現象によ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 緊急時の電源確保 ：電源車の配備、接続ケーブルの配備。 発電用原子炉及び使用済燃料ピットの注水・冷却機能の確保 ：加圧器逃がし弁用バッテリ等を用いた原子炉減圧手順の整備、電源車等による補助給水ポンプ等への電力供給又は送水ポンプ車による注水手順の整備。 津波等に係る浸水対策 ：安全上重要な設備が設置されている建屋入口扉の浸水防止対策及び貫通部の止水処理の実施。 <p>また、緊急安全対策に加え、新規制基準施行より以前に、発電用原子炉及び使用済燃料ピットの燃料損傷防止に対する一層の安全性向上を図るために、主に「防潮堤の設置」、「建屋への浸水防止」及び「除熱・冷却機能の更なる強化」の3つの観点から安全性向上策を実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> 防潮堤の設置 建屋への浸水防止 ：建屋内への浸水防止対策として、建屋扉へのゴムシール取り付けを実施。 除熱・冷却機能の更なる強化 ：大容量電源装置の設置、高台水源の設置、蒸気発生器直接給水用高圧ポンプの設置及びモニタリングポストの電源等の強化。 <p>c. 新規制基準施行を踏まえ、泊発電所では78事象の自然現象及び人為事象を評価した上で以下のような自然災害等対策及び重大事故等対策に関する検討、設備改造工事等を進めている。</p> <p>また、これらの対策を運用する体制、手順についても整備を進めている。</p> <p>(a) 自然灾害等対策について</p> <p>地震：地震による加速度によって作用する地震力に対する設計、設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定、設計基準対象施設の耐震設計における荷重の組み合わせと許容限界の考慮による設計を実施している。</p> <p>津波：設計基準対象施設が設置された敷地において、基準津波による週上波を地上部から到達又は流入させない設計及び取水路、放水路等の経路から流入させない設計を実施している。また、水密扉の設置及び貫通部の止水対策を実施している。</p> <p>竜巻：「最大風速100m/sの竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重」並びに「その他竜巻以外の自然現象によ</p>	<p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根 女川) ⑧記載内容の相違(経験)</p> <p>(島根) 記載表現の相違 (女川) 名称の相違 ・使用済燃料ピット</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(女川) ⑧記載内容の相違(経験)</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 計画方針の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
荷重」等を適切に組み合わせた設計荷重に対して、建物開口部や屋外機器に対する竜巻防護ネット又は竜巻防護鋼板の設置等の防護対策を検討し、実施している。	「荷重」等を適切に組み合わせた設計荷重に対して、建屋扉のリブレース、建屋開口部や屋外機器に対する竜巻防護ネットの設置、軽油タンクの地下化等の防護対策を検討し、実施している。 火山：敷地内で想定される降下火砕物の層厚を設定し、直接的影響である構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計、水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計並びに換気系、電気系及び計測制御系に対する機械的影響に対して降下火砕物が容易に侵入しにくい設計としている。また、降下火砕物が換気系のフィルタに付着した場合でも、取替又は清掃が可能な設計としている。	「荷重」等を適切に組み合わせた設計荷重に対して、取水ピットポンプ室等の上部開口部に対する竜巻防護ネットの設置、建屋壁面開口部に対する防護鋼板の設置等の防護対策を検討し、実施している。 火山：敷地内で想定される層厚の降下火砕物を設定し、直接的影響である構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計、水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計並びに換気系、電気系及び計測制御系に対する機械的影響に対して降下火砕物が容易に侵入しにくい設計としている。また、降下火砕物が換気空調系のフィルタに付着した場合でも、取替又は清掃が可能な設計としている。	(島根 女川) ⑧記載内容の相違(経験)
外部火災：森林火災からの延焼防止を目的として評価上必要とされる防火帯幅を算出し、設置している。航空機墜落による火災では、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災との重畳を考慮し、建物表面温度及び室内温度が許容温度以下となる設計であることを確認している。	外部火災：森林火災からの延焼防止を目的として評価上必要とされる防火帯幅を算出し、設置する。航空機墜落による火災では、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災との重畳を考慮し、建屋表面温度が許容温度以下となる設計であることを確認している。	外部火災：森林火災からの延焼防止を目的として評価上必要とされる防火帯幅を算出し、設置する。航空機墜落による火災では、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災との重畳を考慮し、建屋表面温度及び室内温度が許容温度以下となる設計であることを確認している。	(島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映
内部火災：安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するための火災の発生防止、早期の火災検知及び消火並びに火災の影響軽減を考慮した火災防護について、異なる感知方式の感知器の設置、煙充満等により消火困難な区域への固定式消火設備の設置、安全系区分の分離のため3時間以上の耐火能力を有する隔壁等の設置に関して、技術的な検討及び対策を実施している。	内部火災：安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するための火災の発生防止、早期の火災検知及び消火並びに火災の影響軽減を考慮した火災防護について、異なる種類の感知器の設置、煙充満等により消火困難な区域への固定式消火設備の設置、安全系区分の分離のため3時間以上の耐火能力を有する隔壁等の設置に関して、技術的な検討及び対策を実施している。	内部火災：安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するための火災の発生防止、早期の火災検知及び消火並びに火災の影響軽減を考慮した火災防護について、異なる感知方式の感知器の設置、煙充満等により消火困難な区域への固定式消火設備の設置、安全系区分の分離のため3時間以上の耐火能力を有する隔壁等の設置に関して、技術的な検討及び対策を実施している。	(女川) 島根実績の反映
内部溢水：溢水源として発生要因別に分類した溢水を想定し、溢水防護対象設備が設置される区画を溢水防護区画として設定した上で、没水、被水及び蒸気の影響を検討し、水密扉及び床ドレン逆止弁等の設置、電路・配管貫通部の止水対策等を実施している。	内部溢水：溢水源として発生要因別に分類した溢水を想定し、防護対象設備が設置される区画を溢水防護区画として設定した上で、没水、被水及び蒸気の影響評価を検討し、水密扉、床ドレン逆流防止治具等の設置、電路・配管貫通部の止水対策等を実施している。	内部溢水：溢水源として発生要因別に分類した溢水を想定し、溢水防護対象設備が設置される区画を溢水防護区画として設定した上で、没水、被水及び蒸気の影響評価を検討し、水密扉、床ドレン逆流防止治具等の設置、電路・配管貫通部の止水対策等を実施している。	(女川) 島根実績の反映
(b) 重大事故等対策等について	(b) 重大事故等対策等について	(b) 重大事故等対策等について	(島根 女川) ⑧記載内容の相違(経験)
重大事故等：原子炉格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置（フィルタベント）や、全交流動力電源喪失事象（SBO）時に高圧注水系の冗長性を持たせるための高圧代替注水系（HPAC）の新設、静的触媒式水素処理装置の設置などの対応について検討し、基本設計を実施した。	重大事故等：原子炉格納容器フィルタベント系の新設や、全交流動力電源喪失事象（SBO）時に高圧注水系の冗長性を持たせるための高圧代替注水系（HPAC）の新設などの取組を進めている。	重大事故等：代替炉心注水又は代替格納容器スプレイとして使用するための代替格納容器スプレイポンプの新設、原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイタの新設等の取組みを進めている。	(島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映
大規模損壊：大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に、発電用原子炉施設内に於いて人的資源、設計基準事故対処設備、重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で得られる施設内外の情報を活用して様々な事態において柔軟に対応することについて検討し、基本設計を実施した。	大規模損壊：大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に、発電用原子炉施設内に於いて人的資源、設計基準事故対処設備、重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で得られる施設内外の情報を活用して様々な事態において柔軟に対応することについて検討している。	大規模損壊：大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に、発電用原子炉施設内に於いて人的資源、設計基準事故対処設備、重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で得られる施設内外の情報を活用して様々な事態において柔軟に対応することについて検討している。	(島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映
d. リスク情報活用の取組みとして、アクシデントマネジメント	d. リスク情報活用の取組みとして、アクシデントマネジメント	d. リスク情報活用の取組みとして、アクシデントマネジメント	(女川) 島根実績の反映

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>策の検討に活用してきた。また、自社プラント確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）モデルの改良を重ねるとともに、定期安全レビューにおける運転時・停止時のPRA、定期検査時のリスク把握に活用してきた。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、地震PRA・津波PRAの実施により、外部事象のリスクの定量的な把握等に活用してきている。</p> <p>今後は、PRAモデルの更なる高度化作業を進め、日常的な運転・保守におけるリスク管理と発電所の脆弱点を抽出し、リスク低減効果の高い対策の検討に活用していく。</p> <p>e. 当社原子力発電所の訓練施設及び国内の原子力関係機関である株式会社BWR運転訓練センター（以下「BTC」という。）では、従来から下記の訓練を実施している。</p> <p>(a) 原子力発電所の訓練施設で行われる訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子力研修教育訓練 保全業務に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬した訓練設備により、保全業務に必要な知識の習得及び機器の分解、検査等の実技訓練を実施している。 保全業務に関する訓練は、対象者の業務内容に応じたカリキュラム（共通、安全、機械設備及び電気設備等）を設定し、それぞれ習熟度に応じて3つのコース（初級教育、中級教育及び専門教育）に分けている。 運転訓練 発電用原子炉の運転業務に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬したシミュレータ訓練装置により、基本的な起動・停止操作から冷却材喪失事故等、複雑な事故対応の実技訓練を実施するシミュレータ訓練コースを設定し、実施している。シミュレータ訓練コースは、対象者の習熟度に応じ、8つのコース（運転基礎研修、BTC初級補完研修、オペレータ養成研修、EOP初級研修、再研修、当直管理者研修、直員連携研修及び特別訓練研修）に分けている。 	<p>策の検討に活用してきた。また、自社グループ内での確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）実施体制を整備し、自社プラントのモデルを構築、隨時改良を重ねるとともに、定期安全レビューにおける運転時・停止時のPRA、定期検査時のリスク把握に活用してきた。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、地震PRA・津波PRAの実施による外部事象のリスクの把握、新規制基準適合性審査における有効性評価の対象となる事故シーケンスの抽出に活用してきている。</p> <p>今後は、重大事故等対策を含めたモデルによるPRAを実施し、対策によるリスク低減効果の定量的な把握等に活用するとともに、PRAモデルの更なる高度化作業を進め、日常的な運転・保守におけるリスク管理と発電所の脆弱性を抽出し、リスク低減効果の高い対策の検討に活用していく。</p> <p>e. 当社原子力発電所内の訓練施設及び国内の原子力関係機関である株式会社BWR運転訓練センター（以下「BTC」という。）では、従来から以下の訓練を実施している。</p> <p>(a) 原子力発電所内の訓練施設で行われる訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保修訓練 保守に関する業務に従事する技術者を主な対象者として、実物と同等な訓練設備により、保修業務に必要な知識の習得及び機器の分解、検査等の実技訓練を実施している。 保修訓練コースは、対象者の業務内容に応じ3つのカリキュラム（機械関係、電気・計装関係及び保全全般関係）を設定し、別紙3-2に示すとおり、それぞれ習熟度に応じて2つのコース（保修基礎技術教育1、2）に分けている（⑥-1）。 ・運転訓練 運転に関する業務に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬したシミュレータ訓練装置により、基本的な起動・停止操作から冷却材喪失事故等、複雑な事故対応の実技訓練を実施している。シミュレータ訓練コースは、別紙3-2に示すとおり、対象者の習熟度に応じ4つのコース（養成コース、専門コース、管理者コース及びチーム連携訓練）に分けている（⑥-1）。 ・養成コース 養成コース1：BWRプラント概要、各設備の目的と基本対応操作を習得する。 通常操作コース：プラント起動停止時の各ステップにおける主要機器の起動停止操作及び 	<p>対策の検討に活用してきた。また、自社プラントの確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）として、定期安全レビューにおける運転時・停止時のPRAを実施し、リスク把握に活用してきた。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降は、地震PRA・津波PRAの実施による外部事象のリスクの把握、新規制基準適合性審査における有効性評価の対象となる事故シーケンスの抽出に活用してきている。</p> <p>今後は、重大事故等対策を含めたモデルによるPRAを実施し、対策によるリスク低減効果の定量的な把握等に活用するとともに、PRAモデルの更なる高度化作業を進め、日常的な運転・保守におけるリスク管理と発電所の脆弱性を抽出し、リスク低減効果の高い対策の検討に活用していく。</p> <p>e. 当社訓練施設及び泊発電所内に設けた訓練用設備並びに国内の原子力関係機関である株式会社原子力発電訓練センター（以下「NTC」という。）では、従来から以下の訓練を実施している。</p> <p>(a) 当社訓練施設及び泊発電所内に設けた訓練用設備で行われる訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保修訓練 保守に関する業務に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬した訓練設備により、保修業務に必要な知識の習得及び機器の分解、検査等の実技訓練を実施している。 保修訓練コースは、対象者の業務内容に応じ3つのカリキュラム（機械関係、電気・制御関係及び保全全般関係）を設定し、別紙3-2に示すとおり、機械関係及び電気・制御関係については、それぞれ習熟度に応じて2つのコース（基礎教育及び保修訓練）に分けている（⑥-1）。 ・運転訓練 運転に関する業務に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬したシミュレータ訓練装置により、基本的な起動・停止操作から冷却材喪失事故等、複雑な事故対応の実技訓練を実施している。シミュレータ訓練コースは、別紙3-2に示すとおり、対象者の習熟度に応じ5つのコース（シミュレータ訓練I、シミュレータ訓練II、シミュレータ訓練III、初級操作訓練及び自主操作訓練）に分けている（⑥-1）。 ・シミュレータ訓練I 訓練員が主体となって運転対応操作を行い、監督者による管理能力の向上及び操作員との連携・コミュニケーションの維持・向上を図る。 ・事故時の判断指揮命令能力向上訓練（連携） 	<p>(島根、女川)運用の相違 ・泊は、設計ノウハウを有するプラントメーカーとともにPRAモデルを整備し、リスク情報を活用している。</p> <p>(島根)記載表現の相違</p> <p>(島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>(島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練） (島根)記載表現の相違</p> <p>(島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練） (島根)記載表現の相違</p> <p>(島根)記載表現の相違 (島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>(島根)記載表現の相違 (島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練） (島根)記載表現の相違</p> <p>(島根)記載表現の相違 (島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>(島根)記載表現の相違 (島根、女川) ⑨設備及び運用の相違（訓練）</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>盤面・パラメータ監視の基本を理解する。</p> <p>養成コース2：異常時運転操作（事象ベース）での対応操作を理解し、中央制御室での運転に必要な技量を習得する。</p> <p>起動停止コース：原子炉起動から定格出力到達までの起動工程の理解と一連の起動操作を習得する。</p> <p>養成コース3：異常時運転操作（微候ベース）に関する基本知識と挙動を理解し、中央制御室での運転に必要な技量を習得する。</p> <p>養成コース4：異常時運転操作（事象ベース、微候ベース）対応を通じ、習得した知識・技能を再確認した上で、中央制御室での運転に必要な知識、技能及び主体的な対応を習得する。</p> <p>専門コース</p> <p>専門コース1：異常時運転操作（事象ベース、微候ベース）に関する知識、技能を向上し中央制御室の運転員として必要な総合的技量の向上を図る。</p> <p>専門コース2：重大事故等に対する理解と特定事象への的確な対応操作、及び異常時運転操作（微候ベース）の判断との確な対応操作の向上を図る。</p> <p>専門コース3：異常時運転操作（微候ベース、原災法特定事象等）を通じ上級職を目指すために必要な技能・知識の向上及び原災法特定事象等へ該当する事象の判断を通じ指揮・命令の基本事項を習得する。</p> <p>専門コース4：中央制御室の運転員として持つべき技能・知識を再確認し、異常時、事故時の状況判断、指示、命令、通報など運転管理責任者を目指すために必要な技能・知識を理解する。</p> <p>管理者コース</p> <p>：管理職として、持つべき技能・知識を再確認し、異常時、事故時の状況判断、指示、命令、通報など運転管理責任者に必要な技能・知識の維持向上を図る。</p> <p>チーム連携訓練</p> <p>：チーム単位での訓練で、異常時運転操作（事象ベース、微候ベース）を中心</p> <ul style="list-style-type: none"> ・連携による事象判別異常時対応操作訓練（複合事象） ・通常時運転操作、プラント起動停止等操作訓練（連携） ・重要事故シーケンス訓練 ・訓練の反省及び補足説明 ・シミュレータ訓練II <ul style="list-style-type: none"> 「操作技能異常時対応能力の維持・向上」「監督者－オペレータ間の連携能力の維持・向上」を図る。 ・事故時の判断能力向上訓練 ・事象判別、異常時対応操作訓練（複合事象） ・プラント起動停止等操作訓練（応用） ・プラント系統・制御（応用） ・訓練の反省及び補足説明 ・シミュレータ訓練III <ul style="list-style-type: none"> 運転責任者資格保持者、又は新規取得予定者を対象に、管理監督・指揮命令能力の維持・向上を図る。また、「操作技能異常時対応能力の維持・向上」「監督者の管理能力及び監督者－オペレータ間の連携能力の維持・向上」を図る。 ・監督者（運転責任者資格保持者又は新規取得予定者）による技量維持の訓練 ・事故時の判断能力向上訓練 ・事象判別、異常時対応操作訓練（複合事象） ・通常運転操作（臨界操作） ・プラント起動停止等操作訓練（応用） ・プラント系統・制御（応用） ・保安規定、関係法令等記載事項の理解 ・訓練の反省及び補足説明 ・初級操作訓練 <ul style="list-style-type: none"> 若年層運転員に対する基礎知識・技能の習得を図る。 ・通常操作（補機切替及び定期試験）の中央制御室操作 ・プラント系統・制御（基礎） ・プラント起動停止等操作訓練（基礎） ・事象判別、異常時対応操作訓練（单一故障） ・訓練の反省及び補足説明 ・自主操作訓練 <ul style="list-style-type: none"> 訓練生の自発的な挙動確認・対応確認等のため、訓練生のニーズに沿った対応訓練の実施。 ・N T C 訓練前後の事前・事後訓練 ・疑問、問題解決型訓練 ・その他 		

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) B T Cで行われる訓練</p> <p>発電用原子炉の運転に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬したシミュレータ訓練装置により、基本的な起動・停止操作から冷却材喪失事故等、複雑な事故対応の実技訓練を実施するシミュレータ訓練コースを設定し、実施している。シミュレータ訓練コースは、対象者の習熟度に応じ2つのコース（基準訓練コース、継続訓練コース）に分けている。</p> <p>・基準訓練コース</p> <p>原子炉の基礎理論、発電所の設備及び運転実技の習得のためのコースであり、運転業務に携わる技術者を派遣している。</p> <p>初級I：BWRプラント概要、核工学、熱工学、制御工学、安全工学等の基礎理論について習得する。</p> <p>初級II：中央制御室での運転に必要な基礎的技量を習得する。</p> <p>中級II：中央制御室操作員の上位者として、法令、保安規定等の幅広い運転管理知識を拡充の上、広範囲に及ぶ異常時対応能力（事象ベース、微候ベース）を習得する。</p> <p>上級I：運転責任者として要求される技量を総括的に習得する。</p> <p>上級II：運転責任者資格の更新を行う。</p> <p>・継続訓練コース</p> <p>通常時、異常時及び緊急時の運転手順に関する知識と技能を習得するためのコース。</p>	<p>に、長期停止に伴う技術の補完及び重大事故等への対応能力向上を目指してチーム内連携の向上を図る。</p> <p>(b) B T Cで行われる訓練</p> <p>原子炉の運転に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬したシミュレータ訓練装置により、基本的な起動・停止操作から冷却材喪失事故等、複雑な事故対応の実技訓練を実施するシミュレータ訓練コースを設定し、実施している。シミュレータ訓練コースは、対象者の習熟度に応じ3つのコース（遠隔講義、基準訓練コース及び継続訓練コース）に分けている。</p> <p>・遠隔講義</p> <p>BWRプラント概要、核工学、熱工学、制御等の基礎理論の習得のためのコース。テレビ会議システムを活用した遠隔講義を設定し、3つのコース（初級I入門、初級I補機及び初級I主機）に分けて実施している。</p> <p>・基準訓練コース</p> <p>原子炉の基礎理論、発電所の設備及び運転実技の習得のためのコースであり、運転業務に携わる技術者を派遣している。</p> <p>中級I</p> <p>：異常時対応（事象ベース、微候ベース）に関する知識・技能を高め、総合的技量の向上を目的とする。</p> <p>中級II S</p> <p>：重大事故等への拡大を防ぐ取組及び重大事故等後の対応について事象を収束させるために必要となる知識及び技能を習得する。</p> <p>上級I</p> <p>：運転責任者として要求される技量を総括的に習得する。</p> <p>上級II</p> <p>：運転責任者資格の更新を行う。</p> <p>・継続訓練コース</p> <p>通常時、異常時及び緊急時の運転手順に関する知識と技能を習得するためのコース。</p> <p>中級A</p> <p>：異常時対応（事象ベース、微候ベース）の基本習熟を重点とする。</p> <p>中級B / 交流</p> <p>：通常操作と異常時対応（事象ベース、微候ベース）の習熟と他電力との交流を通して</p>	<p>(b) N T Cで行われる訓練</p> <p>発電用原子炉の運転に従事する技術者を主な対象者として、実機を模擬したシミュレータ訓練装置により、基本的な起動・停止操作から冷却材喪失事故等、複雑な事故対応の実技訓練を実施するシミュレータ訓練コースを設定し、実施している。シミュレータ訓練コースは、対象者の習熟度に応じ3つのコース（初期訓練コース、再訓練コース及び特別訓練コース）に分けている。</p> <p>・初期訓練コース</p> <p>原子炉の基礎理論、発電所の設備及び運転実技の習得のためのコースであり、運転業務に携わる技術者を派遣している。</p> <p>フェーズI：PWRプラントの炉心に関する基礎理論の学習。</p> <p>フェーズII：PWRプラントの系統、制御及び安全に係る基礎知識の習得。</p> <p>フェーズIII(A)：直体制での通常時、異常時の運転技能の習得。</p> <p>フェーズIII(B)：緊急時及び重大事故時の基本運転技能の習得。</p> <p>・再訓練コース</p> <p>通常時、異常時及び緊急時の運転手順に関する知識と技能を習得するためのコース。運転員の実務経験、訓練目的に応じて以下の6種類より運転業務に携わる技術者を派遣している。</p> <p>一般コース：通常時及び異常時の運転要領に関する知識と技能の習得。</p> <p>上級コース：異常時及び緊急時の運転要領に関する知識と技能を習得・維持・向上。</p> <p>監督者コース：異常時及び緊急時における状況判断、指揮監督能力の維持・向上。</p> <p>実技試験コース：原子力発電所運転責任者の資格判定に係る運転実技試験の準備。</p> <p>運転シビックアシメントコース：原子力発電所運転責任者の資格判定に係る運転実技及び更新訓練（S A事故状況判断の実施）。</p> <p>直員連携コース：運転当直単位でプラント異常時を中心としたシミュレータ訓練を行い、運転直内の有機的連携操作を強化。</p> <p>・特別訓練コース</p> <p>特定目的のために設けるコースで、訓練期間及び内容は訓練生派遣元との打合せにより定める。代表的なコー</p>	<p>(島根、女川)</p> <p>⑨設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>(女川) 島根実績の反映</p> <p>(島根、女川)</p> <p>⑩設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>(島根、女川)</p> <p>⑪設備及び運用の相違（訓練）</p>

泊発電所 3号炉 添付図類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>上級S：炉心損傷事象への拡大を防ぐ取組み、炉心損傷後の対応を復習し、事故時における状況判断（重大事故）の反復学習を行う。</p> <p>f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、「原子力発電所内訓練施設を活用した研修及び訓練の実績について（令和2年度）」（別紙3-1）（⑥-1）及び「安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について」（別紙3-2）（⑥-2, ⑥-3）に示すとおり、重大事故等に対処するための訓練を実施している。</p> <p>(a) 原子力発電所で行われる訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> 交流電源を供給する設備の機能、海水を使用して発電用原子炉施設を冷却する設備の機能並びに使用済燃料プールを冷却する設備の機能が喪失した場合でも、発電用原子炉施設等の冷却機能の回復を図るために必要な電源及び水源確保等の操作が対応できることを確認するための訓練を実施している。 発電所の被災状況やプラントの状況を共有する情報共有ツールを整備し、訓練において活用している。 全交流動力電源喪失等の重大事故等の状態を想定し、重大事故等への拡大を防ぐ対応及び炉心損傷後の対応について、チーム連携訓練を実施しており、別紙3-2（⑥-2）に実績を示す。 <p>(b) B T Cで行われる訓練</p> <p>運転員を対象に、「S A訓練コース（上級）」及び「上級S訓練コース」に参加している。</p> <p>「S A訓練コース（上級）」は、シビアアクシデントにおける挙動の理解、対応についての知識・技能を習得させることを目的としている。</p> <p>g. 運転の経験として、当社で発生したトラブル対応や国内外のトラブル情報の水平展開要否に係る判断等を通じて、トラブルに関する経験や知識についても継続的に積み上げている。</p> <p>これらの情報は全て社内関係箇所へ周知されるが、そのうち、未然防止処置に関する情報として扱う必要があるものは、社内規程に基づき必要な活動を行っている。</p>	<p>中級C：じて総合的な技量の向上を重点とする。 異常時対応（微候ベース）の実践的訓練を主体とする。また、異常時対応（微候ベース、シビアアクシデント）を範囲とし、原子力災害対策特別措置法・通報訓練を含む。</p> <p>上級A, D：運転責任者の新規取得のための事前準備をする。</p> <p>S A訓練：重大事故等への拡大を防ぐ取組及び重大事故等後の対応について事象を収束させるために必要となる知識及び技能を習得する。</p> <p>f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、「原子力発電所内訓練施設を活用した訓練実績（令和2年度）」（別紙3-2）（⑥-1）及び「安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について」（別紙3-3）（⑥-2, ⑥-3）に示すとおり、重大事故等に対処するための訓練を実施している。</p> <p>(a) 原子力発電所で行われる訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> 交流電源を供給する設備の機能、海水を使用して発電用原子炉施設を冷却する設備の機能並びに使用済燃料プールを冷却する設備の機能が喪失した場合でも、発電用原子炉施設等の冷却機能の回復を図るために必要な電源及び水源確保等の操作ができるることを確認するための訓練を実施している。 発電所の被災状況やプラントの状況を共有する情報共有ツールを整備し、訓練において活用している。 全交流動力電源喪失等の重大事故等の状態を想定し、重大事故等への拡大を防ぐ対応及び炉心損傷後の対応について、チーム連携訓練を実施しており、別紙3-3に実績を示す（⑥-2）。 <p>(b) B T Cで行われる訓練</p> <p>運転員を対象に、「S A訓練コース（上級）」、「中級II S訓練コース」に参加している。</p> <p>これらのコースは、シビアアクシデントにおける挙動の理解、対応についての知識・技能を習得させることを目的としている。</p> <p>g. 国内外の運転経験情報の水平展開要否に係る判断等を通じて、トラブルに関する経験や知識について継続的に積み上げている。</p> <p>これらの情報のうち、「他施設で発生したトラブルは当社では発生させない」という未然防止処置検討の趣旨を踏まえ、未然防止処置に関する情報として扱う必要があるものは、社内規程に基づき必要な活動を行っている。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>スを以下に例示する。</p> <p>シビアアクシデント訓練強化コース：シビアアクシデント（過酷事故）時の対応訓練及びプラント挙動の習得。</p> <p>f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、「原子力発電所内訓練施設を活用した訓練実績（令和4年度）」（別紙3-2）（⑥-1）及び「安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について」（別紙3-3）（⑥-2, ⑥-3）に示すとおり、重大事故等に対処するための訓練を実施している。</p> <p>(a) 原子力発電所で行われる訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> 交流電源を供給する設備の機能、海水を使用して発電用原子炉施設を冷却する設備の機能並びに使用済燃料ピットを冷却する設備の機能が喪失した場合でも、発電用原子炉施設等の冷却機能の回復を図るために必要な電源及び水源確保等の操作ができるることを確認するための訓練を実施している。 発電所の被災状況やプラントの状況を共有する情報共有ツールを整備し、訓練において活用している。 全交流動力電源喪失等の重大事故等の状態を想定し、重大事故等への拡大を防ぐ対応及び炉心損傷後の対応について、チーム連携訓練を実施しており、別紙3-3に実績を示す（⑥-2）。 <p>(b) N T Cで行われる訓練</p> <p>運転員を対象に、「運転シビアアクシデントコース」及び「シビアアクシデント訓練強化コース」に参加している。</p> <p>これらのコースは、シビアアクシデントにおける挙動の理解、対応についての知識・技能を習得させることを目的としている。</p> <p>g. 運転の経験として、当社で発生したトラブル対応や国内外の運転経験情報の水平展開要否に係る判断等を通じて、トラブルに関する経験や知識について継続的に積み上げている。</p> <p>これらの情報のうち、「他施設で発生したトラブルは当社では発生させない」という未然防止処置検討の趣旨を踏まえ、未然防止処置に関する情報として扱う必要があるものは、社内規程に基づき必要な活動を行っている。</p>	<p>（島根）記載表現の相違</p> <p>（島根、女川）名称の相違 ・使用済燃料ピット</p> <p>（島根）記載表現の相違</p> <p>（島根、女川）</p> <p>②設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>（島根）</p> <p>③設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>（島根）</p> <p>④設備及び運用の相違（訓練）</p> <p>（女川）島根実績の反映</p> <p>（島根）記載表現の相違</p> <p>（島根）記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>「不適合等管理基本要領」（別紙3-3）（⑤-1, ⑥-4）に未然防止処置の基本的事項について規定し、具体的な未然防止処置の方法については、「島根原子力発電所未然防止処置手順書」（別紙3-4）（⑤-2, ⑥-5）に規定しており、以下に基本的なフローについて示す。</p> <p>(a) 情報入手 未然防止処置情報入手箇所の長（課長（技術））は、他施設のトラブル情報等を入手し、管理グレードを付与する。</p> <p>(b) 情報の検討 ア. 未然防止処置情報入手箇所の長は、入手した情報について次に掲げる観点からスクリーニングを実施する。 ・外部要因 ・偶発事象 ・当該業務・原子炉施設に固有の事項 ・事象・対策ともに軽微な事象等 イ. 未然防止処置情報入手箇所の長は、上記アのスクリーニングの結果、未然防止処置の検討が必要と判断したものについて、対応実施箇所の長へ検討を依頼する。 ウ. 未然防止処置情報入手箇所の長は、上記アのスクリーニングの結果、未然防止処置の検討が必要と判断した情報については、スクリーニング実施書を作成し、管理グレードに応じて、発電所長を委員長とする原子力発電保安運営委員会、又は技術部長を主査とする未然防止処置検討会の審議を受ける。 なお、他課との協議を要する情報の場合は、未然防止処置検討会にてスクリーニングを行う。</p> <p>(c) 検討結果の確認 ア. 対応実施箇所の長は、対策要否及び対策を検討し、対策の計画の適切性等について会議体の審議を受ける。 イ. 対応実施箇所の長は、審議結果を計画に反映し、管理グレードに応じた承認者の承認を得る。</p> <p>(d) 処置の実施 ア. 対応実施箇所の長は、対策を実施する。 イ. 対応実施箇所の長は、対策実施状況を管理グレードに応じた確認者の確認を受ける。</p> <p>令和2年度の原子力発電保安運営委員会の開催実績を別紙3-5に示す（⑤-3, ⑥-6）。</p> <p>h. 当社は、従来から国内外の原子力施設からトラブル情報の入</p>	<p>定類に基づき必要な活動を行っている。 この活動については、入手した情報について以下の流れで検討することを別紙3-4に示す社内規定類「原子力保安情報処理要領」に定めている（⑤-1, ⑥-4）。</p> <p>(a) 入手情報全てをシステムに登録 本店取りまとめ箇所は運転経験情報を入手し、社内のシステム（設備保全統合管理システム）へ登録する。</p> <p>(b) 一次スクリーニングの実施 本店取りまとめ箇所は原子力情報検討会を開催しスクリーニングを実施し、未然防止処置の検討が必要かどうかを判断する。これらの判断結果については、全て社内のシステムに記録される。</p> <p>(c) 二次スクリーニングの実施 未然防止処置の検討が必要と判断された情報については、発電所の情報検討会にて、改めて詳細調査の要否あるいは対策検討の要否を判断する。</p> <p>(d) 未然防止処置の検討・妥当性の確認 発電所取りまとめ箇所及び設備担当箇所は、詳細な検討を実施し、必要な未然防止処置を実施する。未然防止処置実施箇所は必要な未然防止処置が完了したら社内のシステムにその内容を登録する。 またシステムに登録された未然防止処置について、その妥当性を本店の原子力保安情報検討会にて確認し、必要に応じて再検討を依頼する仕組みがある。</p> <p>このように、入手した情報を全て社内のシステムに登録し、上記の流れに従い当社発電所における未然防止処置に必要な情報が確実に検討、処理される仕組みが構築されている。 令和2年度の原子力情報検討会、女川原子力発電所情報検討会及び東通原子力発電所情報検討会の開催実績を別紙3-5に示す。</p> <p>h. 当社は、従来から国内外の原子力施設からトラブル情報の入</p>	<p>程類に基づき必要な活動を行っている。 この活動については、入手した情報について以下の流れで検討することを別紙3-4に示す社内規程類「原子力トラブル情報検討マニュアル」及び別紙3-5に示す社内規程類「泊発電所トラブル情報検討要領」に定めている（⑤-1, ⑥-4）。</p> <p>(a) 入手情報全てを管理表に登録 本店取りまとめ箇所及び発電所取りまとめ箇所は運転経験情報を入手し、本店取りまとめ箇所は原子力トラブル情報入手・情報検討状況管理表（以下、「管理表」という。）へ登録する。</p> <p>(b) スクリーニングの実施 本店取りまとめ箇所及び発電所取りまとめ箇所は入手した情報のスクリーニングを実施し、未然防止処置の検討が必要かどうかを判断する。これらの判断結果については、全て管理表に登録する。</p> <p>(c) トラブル情報検討会の実施 未然防止処置の検討が必要と判断された情報については、発電所のトラブル情報検討会にて、改めて詳細調査の要否あるいは対策検討の要否を判断する。</p> <p>(d) 未然防止処置の検討・妥当性の確認 発電所取りまとめ箇所及び設備担当箇所は、詳細な検討を実施し、必要な未然防止処置を実施する。未然防止処置実施箇所は必要な未然防止処置が完了したら、本店取りまとめ箇所にその結果を通知する。本店取りまとめ箇所は管理表にその内容を登録する。 また処置担当箇所にて検討した未然防止処置について、その妥当性を発電所の安全運営委員会にて確認し、必要に応じて再検討を依頼する仕組みがある。</p> <p>このように、入手した情報を全て管理表に登録し、上記の流れに従い当社発電所における未然防止処置に必要な情報が確実に検討、処理される仕組みが構築されている。 令和4年度の泊発電所トラブル情報検討会及び泊発電所安全運営委員会の開催実績を別紙3-6に示す。</p> <p>h. 当社は、従来から国内外の原子力施設からトラブル情報の入</p>	<p>（島根、女川）文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。 (島根) 記載表現の相違</p> <p>（島根、女川）業務プロセスの相違 ・各プラント、組織体制に応じて未然防止処置に係る情報の処理プロセスが異なる。 ・泊の特徴として、情報の入手及び処理は本店と発電所とで分担している。また、入手した情報及びその後の検討進捗は適宜発電所から本店に共有し、管理表を用いて本店で一元的に管理することとしている。</p> <p>（島根、女川）運用の相違 ・未然防止処置に係る業務プロセスの相違により、関連する委員会の構成が異なる。</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>手、情報交換を行っている。その中で、必要な場合は技術者の派遣を行っている。別紙3-6 「過去3年間の海外派遣者実績について」にて派遣実績を示す(⑤-4, ⑥-7)。派遣により入手した情報は、適宜派遣者から報告されている。</p> <p>国外へ派遣した技術者が収集した情報は、当社原子力発電所の各種業務に活用しており、主な活用例を以下に示す。</p> <p>(活用例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬設備に関する調査（シビアアクシデント対策の可搬設備の点検について参考資料として活用） ・リスク情報に関する調査（リスク情報活用手順の整備にあたって参考資料として活用） ・炉内構造物の劣化に関する調査（炉内構造物についての熱影響や放射線脆化に関する評価の参考資料として活用） <p>今後も継続的に海外からの情報収集及びその活用に努めていく。</p> <p>以上のとおり、本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しております、今後も継続的に経験を積み上げていく。</p> <p>別紙3-1 原子力発電所内訓練施設を活用した研修及び訓練の実績について（令和2年度）</p> <p>別紙3-2 安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について</p> <p>別紙3-3 不適合等管理基本要領（抜粋）</p> <p>別紙3-4 島根原子力発電所未然防止処置手順書（抜粋）</p> <p>別紙3-5 原子力発電保安運営委員会の開催実績（令和2年度）</p> <p>別紙3-6 過去3年間の海外派遣者実績について</p>	<p>手、情報交換を行っている。その中で、必要な場合は技術者の派遣を行っている。過去3年間の国外の原子力関係諸施設への派遣実績を別紙3-6に示す(⑤-2, ⑥-5)。派遣により入手した情報は、適宜派遣者から報告されている。</p> <p>国外へ派遣した技術者が収集した情報は、当社原子力発電所の各種業務に活用しており、主な活用例を以下に示す。</p> <p>(活用例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・米国及び中国原子力発電所における施設管理に係るエクセルンスの調査（定期事業者検査の期間短縮における検討として活用） <p>以上のとおり、本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しております、今後も継続的に経験を積み上げていく。</p> <p>別紙3-1 プラント設備の習熟のための保守点検活動</p> <p>別紙3-2 原子力発電所内訓練施設を活用した訓練実績（令和2年度）</p> <p>別紙3-3 安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について</p> <p>別紙3-4 原子力保安情報処理要領（抜粋）</p> <p>別紙3-5 原子力情報検討会／女川原子力発電所／東通原子力発電所情報検討会の開催実績（令和2年度）</p> <p>別紙3-6 過去3年間の海外派遣者実績について</p>	<p>手、情報交換を行っている。その中で、必要な場合は技術者の派遣を行っている。過去5年間の国外の原子力関係諸施設への派遣実績を別紙3-7に示す(⑤-2, ⑥-5)。派遣により入手した情報は、適宜派遣者から報告されている。</p> <p>国外へ派遣した技術者が収集した情報は、当社原子力発電所の各種業務に活用しており、主な活用例を以下に示す。</p> <p>(活用例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・WANO（世界原子力発電事業者協会）の運転経験分野に関するワークショップ（泊発電所におけるCAPの体制整備に活用） ・米国原子力事業者への原子炉監視プロセス全般に関する調査（泊発電所における、リスクマネジメント及びオーバーサイトの体制整備に活用） <p>今後も継続的に海外からの情報収集及びその活用に努めていく。</p> <p>以上のとおり、本変更に係る設計及び運転等の経験を十分に有しております、今後も継続的に経験を積み上げていく。</p> <p>別紙3-1 プラント設備の習熟のための保守点検活動</p> <p>別紙3-2 原子力発電所内訓練施設を活用した訓練実績（令和4年度）</p> <p>別紙3-3 安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について</p> <p>別紙3-4 原子力トラブル情報検討マニュアル（抜粋）</p> <p>別紙3-5 泊発電所トラブル情報検討要領（抜粋）</p> <p>別紙3-6 泊発電所トラブル情報検討会／泊発電所安全運営委員会の開催実績（令和4年度）</p> <p>別紙3-7 過去5年間の海外派遣者実績について</p>	<p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根 女川) ⑧記載内容の相違（経験）</p> <p>(女川) 島根実績の反映</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 女川) 文書体系の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。 <p>(島根 女川) 運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未然防止処置に係る業務プロセスの相違により、関連する委員会の構成が異なる。

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 品質保証活動 指針4 設計及び工事に係る品質保証活動 事業者において、設計及び工事を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていること。⑦ 【解説】 1)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に示されている場合を含む。 2)「品質保証活動」には、設計及び工事における安全を確保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 3)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応じて含むこと。</p>	<p>(4) 品質保証活動 指針4 設計及び工事に係る品質保証活動 事業者において、設計及び工事を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていること。⑦ 【解説】 1)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に示されている場合を含む。 2)「品質保証活動」には、設計及び工事における安全を確保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 3)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応じて含むこと。</p>	<p>(4) 品質保証活動 指針4 設計及び工事に係る品質保証活動 事業者において、設計及び工事を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていること。⑦ 【解説】 1)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に示されている場合を含む。 2)「品質保証活動」には、設計及び工事における安全を確保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 3)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応じて含むこと。</p>	
<p>指針8 運転及び保守に係る品質保証活動 事業者において、運転及び保守を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されていること。⑧ 【解説】 1)「品質保証活動」には、運転及び保守における安全を確保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 2)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応じて含むこと。</p>	<p>指針8 運転及び保守に係る品質保証活動 事業者において、運転及び保守を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されていること。⑧ 【解説】 1)「品質保証活動」には、運転及び保守における安全を確保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 2)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応じて含むこと。</p>	<p>指針8 運転及び保守に係る品質保証活動 事業者において、運転及び保守を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されていること。⑧ 【解説】 1)「品質保証活動」には、運転及び保守における安全を確保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 2)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応じて含むこと。</p>	
<p>本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。</p> <p>a. 設計及び運転等の品質保証活動の体制 (a) 当社における設計及び運転等の各段階における品質保証活動は、原子力発電所の安全を達成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に従い、健全な安全文化を育成し及び維持するための活動、関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るために活動を含めた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善している。</p>	<p>本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。</p> <p>a. 設計及び運転等の品質保証活動の体制 (a) 当社における設計及び運転等の各段階における品質保証活動は、原子力発電所の安全を達成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(以下「品管規則」という。)に従い、健全な安全文化を育成し及び維持するための活動、関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るために活動を含めた「保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)」及び「原子力品質保証規程」を品質マニュアルとして定め、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善している。</p>	<p>本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。</p> <p>a. 設計及び運転等の品質保証活動の体制 (a) 当社における設計及び運転等の各段階における品質保証活動は、原子力発電所の安全を達成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(以下「品質管理基準規則」という。)に従い、健全な安全文化を育成し維持するための活動、関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るために活動を含めた「保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)」「原子力総合品質保証規程」「原子力品質保証計画書」及び「泊発電所品質保証計画書」を品質マニュアルとして定め、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善している。</p>	<p>(鳥根 女川) 記載表現の相違 ・女川、泊では読み替えを行っている。 ・設置変更許可本文十一号及び保安規定における読み替えと整合を図った。 女川:「品管規則」を略称として使用 泊:「品質管理基準規則」を略称として使用 (女川) 文書体系の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>この品質マネジメントシステムに基づき品質保証活動を実施するための基本的実施事項について、品質マニュアルとして「保安規定第3条（品質マネジメントシステム計画）」、「原子力品質保証規程」（以下「品証規程」という。）、「原子力品質保証細則」（以下「品証細則」という。）及び「原子力安全管理監査細則」（以下「監査細則」という。）に定めている。</p> <p>(b) これまで、「原子力発電所における安全のための品質保証規程」（JEAC4111-2009）に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」という。）の施行（令和2年4月1日）を踏まえ、JEAC4111-2009から追加された要求事項について品質マネジメントシステム計画に反映した。追加された要求事項と、これを反映した品質マネジメントシステム計画については、別紙4-1及び別紙4-2に示す（⑦-1, ⑧-1）。</p> <p>(c) 当社における品質保証活動については、業務に必要な社内規程を定めるとともに、別紙4-2及び別紙4-3に示す文書体系を構築している（⑦-2, ⑧-2）。また、文書体系のうち一次文書は、「保安規定第3条（品質マネジメントシステム計画）」、「品証規程」、「品証細則」及び「監査細則」であり、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・品質マネジメントシステム計画（社長制定） 組織の品質マネジメントシステムを規定する最上位文書であり、品質保証活動を実施するための基本的事項を定めている。この品質マネジメントシステム計画に従い、保安規定に定める各組織の具体的実施事項を、品証規程、品証細則及び監査細則等の社内規程に定めている。 ・品証規程（社長制定） 品質マネジメントシステム計画に基づき、社長が実施すべき品質方針の設定、マネジメントレビューの実施等の具体的な事項を定めている。 ・品証細則（電源事業本部長制定） 品質マネジメントシステム計画及び品証規程に基づき、実施部門に関する各要求事項として電源事業本部長（管理責任者）が実施すべき方針策定、品質目標の設定等の具体的な事項を定めるとともに、各業務を主管する組織の長が発電所の安全を達成・維持・向上するうえでの具体的な事項を定めている。 		<p>評価確認し、継続的に改善している。</p> <p>(b) これまで、「原子力発電所における安全のための品質保証規程」（JEAC4111-2009）に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の品質管理基準規則の施行（令和2年4月1日）を踏まえ、JEAC4111-2009から追加された要求事項について原子力総合品質保証規程及び保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。追加された要求事項と、これを反映した品質マネジメントシステム計画については、別紙4-1及び別紙4-2に示す（⑦-1, ⑧-1）。</p> <p>(c) 当社における品質保証活動については、業務に必要な社内規程を定めるとともに、別紙4-2及び別紙4-3に示す文書体系を構築している（⑦-2, ⑧-2）。また、文書体系のうち一次文書は、「品質マネジメントシステム計画」及び「原子力品質保証規程」であり、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・品質マネジメントシステム計画（社長承認文書） 組織の品質マネジメントシステムを規定する最上位文書であり、品質保証活動を実施するための基本的事項を定めている。この品質マネジメントシステム計画に従い、保安規定に定める各組織の具体的実施事項を、原子力品質保証規程等の社内規程に定めている。 ・原子力品質保証規程（社長承認文書） 品質マネジメントシステム計画に基づき、社長が実施すべき品質方針の設定、マネジメントレビューの実施及び管理責任者並びに保安規定に定める各組織の長の具体的な事項を定めている。 	(島根) 記載箇所の相違
	<p>(b) これまで、「原子力発電所における安全のための品質保証規程」（JEAC4111-2009）に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の品質管理基準規則の施行（令和2年4月1日）を踏まえ、JEAC4111-2009から追加された要求事項について原子力総合品質保証規程及び保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。追加された要求事項と、これを反映した品質マネジメントシステム計画については、別紙4-1及び別紙4-2に示す（⑦-1, ⑧-1）。</p> <p>(c) 当社における品質保証活動については、業務に必要な社内規程を定めるとともに、別紙4-2及び別紙4-3に示す文書体系を構築している（⑦-2, ⑧-2）。また、文書体系のうち一次文書は、「品質マネジメントシステム計画」、「原子力総合品質保証規程」、「原子力品質保証計画書」及び「泊発電所品質保証計画書」であり、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・品質マネジメントシステム計画（社長承認文書） 組織の品質マネジメントシステムを規定する最上位文書であり、品質保証活動を実施するための基本的事項を定めている。この品質マネジメントシステム計画に従い、保安規定に定める各組織の具体的実施事項を、原子力総合品質保証規程、原子力品質保証計画書、泊発電所品質保証計画書等の社内規程に定めている。 ・原子力総合品質保証規程（社長承認文書） 品質マネジメントシステム計画に基づき、社長が実施すべき品質方針の設定、マネジメントレビューの実施及び管理責任者の具体的な事項を定めている。 ・原子力品質保証計画書（原子力安全・品質保証部長承認文書） 品質マネジメントシステム計画及び原子力総合品質保証規程に基づき、原子力事業統括部及び資材部における品質保証活動に関する具体的な事項を定めている。 ・泊発電所品質保証計画書（発電所長承認文書） 品質マネジメントシステム計画及び原子力総合品質保証規程に基づき、泊発電所における品質保証活動に関する具体的な事項を定めている。 	(島根 女川) 記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・品質管理基準規則 ・島根 記載方針の相違 ・女川 泊は読み替え済み ・島根 女川 文書体系の相違 	
		<p>(島根 女川) 記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・島根 女川 文書体系の相違 </p>	
		<p>(島根) 記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・(e)項における記載の整合を図った。 ・女川 文書体系の相違 </p>	
		<p>(島根 女川) 文書体系の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・島根 記載表現の相違 </p>	
		<p>(島根 女川) 文書体系の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・保安規定に定める各組織の長の具体的な事項は、「原子力品質保証計画書」及び「泊発電所品質保証計画書」に定めている。 </p>	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・監査細則（内部監査部門長制定）</p> <p>品質マネジメントシステム計画及び品証規程に基づき、監査部門に関する各要求事項として内部監査部門長（管理責任者）が実施すべき方針策定、品質目標の設定等の具体的な事項を定めるとともに、各業務を主管する組織の長が発電所の安全を達成・維持・向上するうえでの具体的な事項を定めている。</p> <p>これらの一次文書に従い、実施部門の管理責任者である電源事業本部長（以下「実施部門の管理責任者」という。）及び監査部門の管理責任者である内部監査部門長（以下「監査部門の責任者」という。）のもと、実施部門である電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築、燃料）、島根原子力発電所及び調達本部及び実施部門から独立した監査部門である内部監査部門（以下「各業務を主管する組織」という。）の長が実施する事項を社内規程に定めている。</p> <p>(d) 各業務を主管する組織の長は、上記の社内規程に基づき、責任をもって個々の業務を実施し、評価確認し、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために必要な記録を作成し管理する（⑦-3, ⑧-3）。</p> <p>(e) 品質保証活動に係る体制は、社長を最高責任者（トップマネジメント）とし、実施部門である電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築、燃料）、島根原子力発電所及び調達本部並びに実施部門から独立した監査部門である内部監査部門で構築している。品質保証活動に係る体制を別紙4-4、別紙4-5及び別紙4-6に示す（⑦-4, ⑧-4）。</p> <p>この体制のうち、調達本部及び電源事業本部（燃料）については、保安規定に定める運転管理、施設管理等の業務を実施する部門ではなく、電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所等の実施部門が供給者の技術的能力・品質保証体制等により調達要求事項を満足する調達製品及び役務の供給能力を評価し、その供給者の中から、「原子力QMS 調達管理要領」に従い、供給者の選定に関する業務（契約業務を含む。）を実施する部門である。</p> <p>保安規定に定める運転管理、施設管理等の業務の実施箇所及びこれを支援する箇所を別紙4-5に示す。</p>	<p>この原子力品質保証規程に従い、実施部門の管理責任者である原子力本部長（以下「実施部門の管理責任者」という。）及び監査部門の管理責任者である原子力考査室長（以下「監査部門の管理責任者」という。）のもと、実施部門である原子力品質保証室、原子力部、土木建築部、資材部、燃料部、女川原子力発電所及び実施部門から独立した監査部門である原子力考査室（以下「各業務を主管する組織」という。）の長が実施する事項を社内規程類に定めている。</p> <p>(d) 各業務を主管する組織の長は、上記の社内規程類に基づき、責任をもって個々の業務を実施し、評価確認し、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を作成し管理する（⑦-3, ⑧-3）。</p> <p>(e) 品質保証活動に係る体制は、社長を最高責任者（トップマネジメント）とし、実施部門である原子力品質保証室、原子力部、土木建築部、資材部、燃料部及び女川原子力発電所（以下「各室部所」という。）並びに実施部門から独立した監査部門である原子力監査室で構築している。品質保証活動に係る体制を別紙4-3に示す（⑦-4, ⑧-4）。</p> <p>この体制のうち、資材部については、保安規定に定める運転管理、施設管理等の業務を実施する部門ではなく、原子力部、土木建築部及び女川原子力発電所等の実施部門が供給者の技術的能力・品質保証体制等により調達要求事項を満足する調達製品及び役務の供給能力を評価し、その供給者の中から、「原子力QMS 調達管理要領」に従い、供給者の選定に関する業務（契約業務を含む。）を実施する部門である。</p> <p>保安規定に定める運転管理、施設管理等の業務の実施箇所及びこれを支援する箇所を別紙4-4及び別紙4-5に示す。</p>	<p>これらの品質マニュアルに従い、実施部門の管理責任者である原子力事業統括部長（以下「実施部門の管理責任者」という。）及び監査部門の管理責任者である原子力監査室長（以下「監査部門の管理責任者」という。）のもと、実施部門である原子力事業統括部、資材部、泊発電所及び実施部門から独立した監査部門である原子力監査室（以下「各業務を主管する組織」という。）の長が実施する事項を社内規程類に定めている。</p> <p>(d) 各業務を主管する組織の長は、上記の社内規程類に基づき、責任をもって個々の業務を実施し、評価確認し、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を作成し管理する（⑦-3, ⑧-3）。</p> <p>(e) 品質保証活動に係る体制は、社長を最高責任者（トップマネジメント）とし、実施部門である原子力事業統括部、資材部及び泊発電所（以下「各部所」という。）並びに実施部門から独立した監査部門である原子力監査室で構築している。品質保証活動に係る体制を別紙4-3に示す（⑦-4, ⑧-4）。</p> <p>この体制のうち、資材部については、保安規定に定める運転管理、施設管理等の業務を実施する部門ではなく、原子力事業統括部及び泊発電所の実施部門が供給者の技術的能力・品質保証体制等により調達要求事項を満足する調達製品及び役務の供給能力を評価し、その供給者の中から、「原子力調達管理マニュアル」に従い、供給者の選定に関する業務（契約業務を含む。）を実施する部門である。</p> <p>保安規定に定める運転管理、施設管理等の業務の実施箇所及びこれを支援する箇所を別紙4-4及び別紙4-5に示す。</p>	<p>（島根）文書体系の相違</p> <p>（島根、女川）文書体系の相違 （島根、女川）職位名称の相違 • 原子力事業統括部長 • 原子力監査室長 （島根、女川）組織体制の相違</p> <p>（島根）記載表現の相違</p> <p>（島根）組織体制の相違 （島根、女川）組織名称の相違 （島根）別紙構成の相違 （島根）組織体制の相違 （島根、女川）文書名称の相違 （島根）記載表現の相違 （島根）別紙構成の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
(f) 社長は、品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメント）として原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、実効性を維持することの責任と権限を有し、原子力品質方針及び原子力安全文化醸成に関する基本方針（以下両者をまとめて「品質方針」という。なお、原子力安全文化醸成に関する基本方針は、原子力安全文化醸成方針及びコンプライアンス経営推進宣言により構成している。）を設定している（⑦-5, ⑧-5）。	(f) 社長は、品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメント）として原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することの責任と権限を有し、品質方針を設定している（⑦-5, ⑧-5）。	(f) 社長は、品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメント）として原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、実効性を維持することの責任と権限を有し、品質方針を設定している（⑦-5, ⑧-5）。	(女川) 保安規定との表現統一 ・実効性を維持 (島根) 記載内容の相違（品質方針の違いの反映）
設定した品質方針を別紙4-7に示す。この品質方針は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の教訓を踏まえ、「確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指す」という決意のもと、安全の確保、品質の向上、企業倫理の浸透、透明性の確保を基本として活動することを表明している。	設定した品質方針を別紙4-6に示す。この品質方針は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ「東日本大震災を含む数多くの教訓・知見を取り入れ、リスクを低減し続けること、安全文化の育成及び維持とたゆまぬP D C A活動に努めることにより、社会からの理解と信頼を得る」という決意のもと、安全最優先の徹底、法令・ルールの遵守、常に問い合わせかける習慣の定着、情報共有の充実、積極的な改善の実践を行うこととしている。	設定した品質方針を別紙4-6に示す。この品質方針は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、新知見を反映した安全対策への取組みやプラントの状態に応じた保全等、原子力安全の達成・維持・向上に向けた活動を行うこととしている。	(島根) 別紙構成の相違 (島根, 女川) 記載内容の相違（品質方針の違いの反映）
また、組織内に伝達され、理解されることを確実にするとともに、要員が健全な安全文化を育成し及び維持することに貢献できるようにするために、社内ポータルサイトに掲載の他に、執務室内に品質方針ポスターを掲示、携帯用の品質方針カードの配付を実施することにより、実施部門及び監査部門の要員に周知している。品質方針の組織内への伝達方法については、別紙4-8に示す（⑦-6, ⑧-6）。	また、組織内に伝達され、理解されることを確実にするとともに、要員が健全な安全文化を育成し及び維持することに貢献できるようにするため、インターネットへの掲載の他に、執務室内に品質方針ポスターを掲示し、携帯用の品質方針カードの配布を実施することにより、実施部門及び監査部門の要員に周知している（⑦-6, ⑧-6）。品質方針の組織内への伝達方法については、別紙4-7に示す。	また、組織内に伝達され、理解されることを確実にするとともに、要員が健全な安全文化を育成し及び維持することに貢献できるようにするため、インターネットへの掲載の他に、執務室内に品質方針ポスターを掲示し、携帯用の品質方針カードの配布を実施することにより、実施部門及び監査部門の要員に周知している（⑦-6, ⑧-6）。品質方針の組織内への伝達方法については、別紙4-7に示す。	(島根) 記載表現の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根) 別紙構成、記載箇所の相違
(g) 実施部門の管理責任者は、社長が設定した品質方針を実施部門の各業務を主管する組織の長へ周知するとともに、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である品質目標を設定することを指示している。	(g) 実施部門の管理責任者は、社長が設定した品質方針を原子力品質保証室長に実施部門内に伝達させるよう指示する。監査部門の管理責任者は、社長が設定した品質方針を監査部門内に伝達する。	(g) 実施部門の管理責任者は、社長が設定した品質方針を実施部門の各業務を主管する組織の長へ周知するとともに、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である品質目標を設定することを指示する。監査部門の管理責任者は、社長が設定した品質方針を監査部門内に伝達する。	(島根, 女川) 業務プロセスの相違 ・各業務を主管する組織の長が品質方針を伝達する。
(h) 各業務を主管する組織の長は、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である組織の品質目標を業務計画と整合を取り設定するとともに、この品質目標に基づき品質保証活動を実施している。この品質目標は、電子メールでの配信及び打合せ等により実施部門及び監査部門の要員に周知している。	(h) 各業務を主管する組織の長は、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である組織の品質目標を設定するとともに、管理責任者はその設定状況を確認し、組織はこの品質目標に基づき品質保証活動を実施している。この品質目標は、電子メールでの配信及び打合せ等により各室部所及び原子力考査室の要員に周知している。	(h) 各業務を主管する組織の長は、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である組織の品質目標を設定するとともに、管理責任者はその設定状況を確認し、組織はこの品質目標に基づき品質保証活動を実施している。この品質目標は、電子メールでの配信及び打合せ等により各部所及び原子力監査室の要員に周知している。	(島根) 記載表現の相違 (島根, 女川) 細議名称の相違 (島根) 記載表現の相違
品質方針が変更された場合には、品質目標を見直し、再度、実施部門及び監査部門の要員に設定時と同様の方法により周知している。	品質方針が変更された場合は、変更された品質方針を実施部門及び監査部門内に伝達するとともに、必要に応じ品質目標を見直し、再度、設定時と同様の方法により周知している。	品質方針が変更された場合は、変更された品質方針を実施部門及び監査部門内に伝達するとともに、必要に応じ品質目標を見直し、再度、設定時と同様の方法により周知している。	(島根) 業務プロセスの相違
(i) 各業務を主管する組織の長は、年度業務計画に基づく品質保証活動の実施状況を評価確認するため品質マニュアルに従いマネジメントレビューのインプットに関する情報を作成する。マネジメントレビューのインプット項目については、別紙4-3に示す。	(i) 各業務を主管する組織の長は、品質保証活動の実施状況を評価確認するため、品質マニュアルに従いマネジメントレビューのインプットに関する情報を作成する。マネジメントレビューのインプット項目については、別紙4-3に示す。	(i) 各業務を主管する組織の長は、品質保証活動の実施状況を評価確認するため、品質マニュアルに従いマネジメントレビューのインプットに関する情報を作成する。マネジメントレビューのインプット項目については、別紙4-3に示す。	(島根) 別紙構成の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>実施部門の管理責任者は、電源事業本部部長（原子力品質保証）の補佐を受けて、実施部門の各部所のマネジメントレビューのインプットに関する情報を集約し、評価確認し、マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する（⑦-7, ⑧-7）。</p> <p>また、内部監査部門長は、監査部門の管理責任者として、実施部門から独立した立場で内部監査を実施し、評価確認し、別紙4-6に示すとおり監査結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告している（⑦-8, ⑧-8）。</p> <p>(j) 社長は、管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステムの有効性をレビューし、マネジメントレビューのアウトプットを決定する（⑦-9, ⑧-9）。</p> <p>管理責任者は、社長からのマネジメントレビューのアウトプットを基に各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、マネジメントレビューのアウトプットに対する処置事項及び各業務を主管する組織の品質保証活動の実施状況を評価確認し、次年度の年度業務計画に反映し、活動している。また、管理責任者はそれらの状況を確認している。</p> <p>(k) 電源事業本部長は、実施部門管理責任者として、各部所に共通する事項である品質マニュアル等の社内規程の改訂に関する事項、品質方針の変更提案、マネジメントレビューのインプット及びアウトプットに基づく品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p>	<p>原子力品質保証室長（事務局）は各室部所のマネジメントレビューのインプットに関する情報を集約し、実施部門の管理責任者である原子力本部長は、その情報を評価確認し、マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する（⑦-7, ⑧-7）。</p> <p>また、原子力考査室長は、監査部門の管理責任者として、実施部門から独立した立場で実施部門の品質マネジメントシステムの構築状況及び実施状況を対象として内部監査を実施する。内部監査には、運転管理、施設管理、放射線管理などの主要業務を軸に一定の頻度で確認する監査と社長から指示があった場合に行う臨時監査があり、その結果を評価確認し、別紙4-8に示すとおり監査結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する（⑦-7, ⑧-7）。</p> <p>なお、当社では、実施部門から独立した内部監査部門として、本店に主に課長クラスで構成した原子力考査室を設置している。また、原子力考査室に対しては、原子力考査室員以外の者で構成した監査チームによる監査を行っている。</p> <p>(j) 社長は、管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステムの実効性をレビューし、マネジメントレビューのアウトプットを決定する（⑦-8, ⑧-8）。</p> <p>管理責任者は、社長からのマネジメントレビューのアウトプットを基に各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である組織の品質目標を設定するとともに、マネジメントレビューのアウトプットに基づく管理責任者の指示事項が発出された場合は、品質目標に反映し、活動している。管理責任者はそれらの状況を確認している。</p> <p>(k) 原子力本部長は、実施部門の管理責任者として、各室部所に共通する事項である品質マニュアルの改訂に関する確認、マネジメントレビューへのインプットの確認及びアウトプットに基づく管理責任者指示事項を発出し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p>	<p>原子力安全・品質保証部長（事務局）は、各部所のマネジメントレビューのインプットに関する情報を集約し、実施部門の管理責任者である原子力事業統括部長はその情報を評価確認し、マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する（⑦-7, ⑧-7）。</p> <p>また、原子力監査室長は、監査部門の管理責任者として、実施部門から独立した立場で実施部門の品質マネジメントシステムの構築状況及び実施状況を対象として内部監査を実施する。内部監査には、運転管理、施設管理、放射線管理などの主要業務を軸に一定の頻度で確認する監査と社長から指示があった場合等に行う臨時監査があり、その結果を評価確認し、別紙4-8に示すとおり監査結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する（⑦-7, ⑧-7）。</p> <p>なお、当社では、実施部門から独立した内部監査部門として、本店に主に課長クラスで構成した原子力監査室を設置している。また、原子力監査室に対しては、原子力監査室員以外の者で構成した監査チームによる監査を行っている。</p> <p>(j) 社長は、管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステムの実効性をレビューし、マネジメントレビューのアウトプットを決定する（⑦-8, ⑧-8）。</p> <p>管理責任者は、社長からのマネジメントレビューのアウトプットを基に各業務を主管する組織の長に必要な対応を指示する。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、年度ごとに品質方針を踏まえて具体的な活動方針である組織の品質目標を設定するとともに、マネジメントレビューのアウトプットに基づく管理責任者の指示事項が発出された場合は、品質目標等に反映し、活動している。また、管理責任者はそれらの状況を確認している。</p> <p>(k) 原子力事業統括部長は、実施部門の管理責任者として、品質マニュアルのうち、各部所に共通する事項である「品質マネジメントシステム計画」及び「原子力総合品質保証規程」の改訂に関する確認を行い、これらの下位の規程である「原子力品質保証計画書」を原子力安全・品質保証部長、「泊発電所品質保証計画書」を泊発電所長に改訂させるとともに、マネジメントレビューへのインプットの確認及びアウトプットに基づく管理責任者指示事項を発出し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p>	<p>(島根) 記載方針の相違 (女川) 組織名称の相違 (島根・女川) 職位名の相違 •原子力安全・品質保証部長 •原子力事業統括部長 •原子力監査室長 (島根) 記載方針の相違 •女川、泊では内部監査部門のプロセスを記載</p> <p>(女川) 運用の相違 •「社長指示」の他に「原子力監査室長の判断」、「実施部門の要請」においても監査を実施する。</p> <p>(女川) 組織名称の相違 •原子力監査室</p> <p>(島根) 別紙の引用位置の相違</p> <p>(島根) 記載方針の相違</p> <p>(女川) 業務プロセスの相違 •品質目標の他に、業務計画や社内規程類へ反映する場合もあるため”等”を追加した</p> <p>(島根・女川) 職位、組織名称の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載方針の相違 (女川) 文書体系の相違、業務プロセスの相違 •管理責任者は、品質マニュアルのうち、各部所に共通する事項である「品質マネジメントシステム計画」及び「原子力総合品質保証規程」の確認を行い、これらの下位の規程である「原子力品質保証計画書」を原子力安全・品質保証部長、「泊発電所品質保証計画書」を泊発電所長に改訂させるとともに、マネジメントレビューへのインプットの確認及びアウトプットに基づく管理責任者指示事項を発出し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p>
			<p>(島根) 記載方針の相違 (女川) 職位、組織名称の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載方針の相違 (女川) 文書体系の相違、業務プロセスの相違 •管理責任者は、品質マニュアルのうち、各部所に共通する事項である「品質マネジメントシステム計画」及び「原子力総合品質保証規程」の確認を行い、これらの下位の規程である「原子力品質保証計画書」を原子力安全・品質保証部長、「泊発電所品質保証計画書」を泊発電所長に改訂させる。</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、島根原子力発電所及び本社の各部所においては、各部所長を委員長とするレビューを実施し、実施部門における品質保証活動に基づく社内規程の改訂に関する事項、年度業務計画（品質目標）及び管理責任者レビューのインプットに関する情報等をレビューする。</p> <p>マネジメントレビュー、管理責任者レビュー及び各部所長レビューの構成、インプットに関する情報等については、別紙4-6及び別紙4-9に示す（⑦-10、⑧-10）。</p> <p>各レビューのアウトプットについては、社長のマネジメントレビューへのインプットとしているほか、品質目標等の業務計画の策定／改訂、社内規定の制定／改訂等により業務へ反映している。</p> <p>さらに、品質マネジメントシステムの有効性を維持・向上させるため、原子力品質保証委員会では、実施部門の品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理（品質方針の改訂、品質目標の設定・達成状況等）に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p> <p>また、QMS推進者会議では、原子力品質保証委員会における審議に先立つ調整や情報共有を行っている。</p> <p>電源事業本部原子力品質保証運営委員会、原子力発電所土木建築関係品質保証運営委員会及び島根原子力発電所品質保証運営委員会では、各部所における品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理（品質目標の設定・達成状況等）に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。</p> <p>電源事業本部原子力品質保証委員会、QMS推進者会議及び各部所の品質保証運営委員会が担当する業務内容は、別紙4-10に示す「内部コミュニケーション基本要領」（⑦-11、⑧-11）のとおりである。</p> <p>原子力品質保証委員会及び各部所の品質保証運営委員会の開催実績については、別紙4-11に示す。（⑦-12、⑧-12）</p> <p>なお、原子炉施設の保安に関する基本的重要な事項に関しては、本社にて保安規定第6条に基づく原子力発電保安委員会を、また、原子炉施設の保安運営に関する具体的重要な事項に関しては、発電所にて保安規定第7条に基づく原子力発電保安運営委員会を開催し、その内容を審議し、審議結果は業務へ反映させる。</p>	<p>また、女川原子力発電所、本店各室部においては、各室部所長によるレビューを実施し、実施部門における品質保証活動に基づく品質マニュアルの改訂に関する事項、品質目標の達成状況、マネジメントレビューのインプットに関する情報等をレビューする。</p> <p>マネジメントレビュー、管理責任者レビュー及び各室部所長レビューの構成、インプットに関する情報等については、別紙4-8に示す（⑦-9、⑧-9）。</p> <p>各室部所長レビューのアウトプットについては、とりまとめた社長のマネジメントレビューのインプットとしているほか、品質目標等の業務計画の策定／改訂、社内規定類の制定／改訂等により業務へ反映している。</p> <p>さらに、品質マネジメントシステムの実効性を維持・向上させるため、本店の原子力安全推進会議では、実施部門の品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理（品質方針の改訂、品質目標の設定・達成状況等）に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。原子力安全推進会議における審議事項については別紙4-9に示す。</p> <p>また、女川原子力発電所の品質保証会議では、女川原子力発電所における品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理（品質目標の設定・達成状況等）に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。女川原子力発電所の品質保証会議における審議事項については別紙4-10に示す。</p> <p>マネジメントレビュー、管理責任者レビュー及び各室部所長レビューの2019年度及び2020年度の実績を別紙4-11に示す。</p>	<p>また、泊発電所、本店各部においては、各部所長によるレビューを実施し、実施部門における品質保証活動に基づく品質マニュアルの改訂に関する事項、品質目標の達成状況、マネジメントレビューのインプットに関する情報等をレビューする。</p> <p>マネジメントレビュー、管理責任者レビュー及び各部所長レビューの構成、インプットに関する情報等については、別紙4-8に示す（⑦-9、⑧-9）。</p> <p>各部所長レビューのアウトプットについては、とりまとめた社長のマネジメントレビューのインプットとしているほか、品質目標等の業務計画の策定／改訂、社内規定類の制定／改訂等により業務へ反映している。</p> <p>さらに、品質マネジメントシステムの実効性を維持・向上させるため、本店の原子力安全・品質委員会では、実施部門の品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理（品質方針の改訂、品質目標の設定・達成状況等）に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。原子力安全・品質委員会における審議事項については別紙4-9に示す。</p> <p>また、泊発電所の泊発電所安全運営委員会では、泊発電所における品質マネジメントシステム活動の実施状況の評価及び管理（品質目標の設定・達成状況等）に関する事項等を審議し、品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。泊発電所安全運営委員会における審議事項については別紙4-10に示す。</p> <p>マネジメントレビュー、管理責任者レビュー及び各部所長レビューの2020年度及び2021年度の実績を別紙4-11に示す。</p>	<p>(島根 女川) 組織名称の相違 (島根) 記載表現の相違 (女川) 組織名称の相違 (島根) 別紙構成、引用位置の相違 (島根 女川) 組織名称の相違 (島根) 記載表現の相違 (島根 女川) 名称の相違 ・原子力安全・品質委員会 (島根) 業務プロセスの相違 (島根) 組織体制の相違 (女川) 名称の相違 ・泊発電所安全運営委員会 (島根) 組織体制の相違 (女川) 組織名称の相違 (女川) 実績の相違 (島根) 記載方針の相違 (島根) 記載表現の相違 ・発電用原子炉施設 ・本店 (島根 女川) 名称の相違 ・原子力発電安全委員会 ・泊発電所安全運営委員会</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>b. 設計及び運転等の品質保証活動</p> <p>(a) 各業務を主管する組織の長は、設計及び工事を、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針に基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し、実施し、評価を行い、継続的に改善する(⑦-13)。</p> <p>また、製品及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による工場等への立入りに関するなどを含む。）を提示し、製品及び役務やその重要度等に応じたグレード分けに従い調達管理を行う(⑦-14)。</p> <p>供給者に対しては、グレード分けに応じた要求項目の他、法令類からの要求項目や製品等の内容に応じた要求項目を加えた調達要求事項を提示する(⑦-15)。</p> <p>なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は、当該業務に係る調達要求事項を追加している。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、調達製品等が調達要求事項を満足していることを、検査及び試験等により検証する(⑦-16)。これらの調達要求事項等の具体的な内容については「工事仕様書」「購入仕様書」「委託仕様書」（以下「仕様書」という。）で明確にしている。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、運転及び保守を適確に遂行するため、品質マニュアルに従い、関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工事と同様に管理する。</p>	<p>b. 設計及び運転等の品質保証活動</p> <p>(a) 各業務を主管する組織の長は、設計及び工事を、品質マニュアルに従い、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し、実施し、評価を行い、継続的に改善する(⑦-10)。</p> <p>また、製品及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による工場等への立入りに関するなどを含む。）を提示し、製品及び役務やその重要度等に応じた品質管理グレードに従い調達管理を行う(⑦-11)。</p> <p>供給者に対しては、品質管理グレードに応じた要求項目のほか、法令類からの要求項目や製品等の内容に応じた要求項目を加えた調達要求事項を提示する(⑦-12)。</p> <p>なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は、当該業務に係る調達要求事項を追加している。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、調達製品等が調達要求事項を満足していることを、検査及び試験等により検証する(⑦-13)。これらの調達要求事項等の具体的な内容については「工事仕様書」「購入仕様書」「委託仕様書」（以下「仕様書」という。）で明確にしている。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、運転及び保守を適確に遂行するため、品質マニュアルに従い、関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工事と同様に管理する。</p> <p>設計及び工事に係る重要度、調達要求事項、品質管理グレード及び調達製品の検証に関する社内規定類を別紙4-12及び別紙4-13に示す。</p>	<p>b. 設計及び運転等の品質保証活動</p> <p>(a) 各業務を主管する組織の長は、設計及び工事を、品質マニュアルに従い、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し、実施し、評価を行い、継続的に改善する(⑦-10)。</p> <p>また、製品及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による工場等への立入りに関するなどを含む。）を提示し、製品及び役務やその重要度等に応じた品質管理グレードに従い調達管理を行う(⑦-11)。</p> <p>供給者に対しては、品質管理グレードに応じた要求項目のほか、法令類からの要求項目や製品等の内容に応じた要求項目を加えた調達要求事項を提示する(⑦-12)。</p> <p>なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は、当該業務に係る調達要求事項を追加している。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、調達製品等が調達要求事項を満足していることを、検査及び試験等により検証する(⑦-13)。これらの調達要求事項等の具体的な内容については「工事仕様書」「購入仕様書」「委託仕様書」（以下「仕様書」という。）で明確にしている。</p> <p>各業務を主管する組織の長は、運転及び保守を適確に遂行するため、品質マニュアルに従い、関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工事と同様に管理する。</p> <p>設計及び工事に係る重要度、調達要求事項、品質管理グレード及び調達製品の検証に関する社内規定類を別紙4-12、別紙4-13及び別紙4-14に示す。</p>	<p>(島根 女川) 記載表現の相違 • 指針名の表記に「」を記載</p> <p>(島根 別紙の引用位置の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 別紙の引用位置の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 別紙の引用位置の相違)</p> <p>(島根 別紙の引用位置の相違)</p> <p>(島根 別紙の引用位置の相違)</p> <p>(島根 記載方針の相違)</p> <p>(女川 別紙構成の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 別紙構成の相違)</p> <p>(島根 別紙の引用位置の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p>
<p>(b) 新規制基準の施行前に調達した製品等は、当時の品質マネジメントシステムに基づき、上記と同様に管理している。</p> <p>これらについても、新規制基準における設備的な要求事項を満足していること（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則への適合性）を確認していく。</p>	<p>(b) 新規制基準の施行前に調達した製品は、当時の品質マネジメントシステムに基づき、上記と同様に管理している。</p> <p>これらについても、新規制基準における設備的な要求事項を満足していること（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則への適合性）を確認していく。</p>	<p>(b) 新規制基準の施行前に調達した製品は、当時の品質マネジメントシステムに基づき、上記と同様に管理している。</p> <p>これらについても、新規制基準における設備的な要求事項を満足していること（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則への適合性）を確認していく。</p>	<p>(島根 記載表現の相違)</p>
<p>(c) 各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した上で、原子力安全に対する重要性に応じた是正処置を実施する。</p> <p>不適合の処置及び是正処置については、別紙4-5及び別紙4-13に示す(⑦-17, ⑧-13)。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し(⑦-18, ⑧-14), 不適合が発生した場合には、各業務を主管する組織は社内規程に従つ</p>	<p>(c) 各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した上で、原子力安全に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。</p> <p>不適合の処置及び是正処置等については、別紙4-3及び別紙4-14に示す(⑦-14, ⑧-10)。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう仕様書にて要求事項を提示し(⑦-15, ⑧-11), 不適合が発生した場合には、各業務を主管する組織は</p>	<p>(c) 各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した上で、原子力安全に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。</p> <p>不適合の処置及び是正処置等については、別紙4-3、別紙4-15及び別紙4-16に示す(⑦-14, ⑧-10)。また、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう仕様書にて要求事項を提示し(⑦-15, ⑧-11), 不適合が発生した場合には、各業務を主管</p>	<p>(島根 記載表現の相違)</p> <p>(島根 女川) 別紙構成の相違</p> <p>(島根 別紙の引用位置の相違)</p> <p>(島根 記載表現の相違)</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉 てその実施状況を確認する。	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス その実施状況を「原子力QMS 改善措置活動要領」に従つて確認する。	泊発電所3号炉 する組織はその実施状況を「原子力改善措置活動管理マニュアル」及び「泊発電所改善措置活動管理要領」に従つて確認する。	相違理由
c. 品質保証活動の強化 当社は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故のような極めて深刻な事故を起こさないために、「確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指す」という決意を品質方針に示している。設定した品質方針を別紙4-7に示す。 上記のとおり、品質保証活動に必要な文書を定め、品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。	上記のとおり、品質保証活動に必要な文書を定め、品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。	上記のとおり、品質保証活動に必要な文書を定め、品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。	(女川) (1)文書体系の相違 (マニュアル制定箇所) (鳥根) 記載方針の相違 ・女川 泊では、品質保証活動の強化に記載の内容より、現状の品質方針に取り込まれているため、項目として記載しない。
別紙4-1 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則を踏まえた品質マネジメントシステム計画について 別紙4-2 島根原子力発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙4-3 品質マネジメントシステム文書体系 別紙4-4 原子力品質保証規程（抜粋） 別紙4-5 原子力品質保証細則（抜粋） 別紙4-6 原子力安全管理監査細則（抜粋） 別紙4-7 品質方針（抜粋） 別紙4-8 品質方針の組織内への伝達方法について 別紙4-9 マネジメントレビュー基本要領（抜粋） 別紙4-10 内部コミュニケーション基本要領（抜粋） 別紙4-11 委員会等の開催実績 別紙4-12 調達管理基本要領（抜粋） 別紙4-13 不適合等管理基本要領（抜粋）	別紙4-1 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則を踏まえた品質マネジメントシステム計画について 別紙4-2 女川原子力発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙4-3 原子力品質保証規程（抜粋） 別紙4-4 原子力QMS プロセス適用要領（抜粋） 別紙4-5 原子力QMS 責任および権限要領（抜粋） 別紙4-6 原子力安全に関する品質方針 別紙4-7 品質方針の組織内への伝達方法 別紙4-8 原子力QMS マネジメントレビュー要領（抜粋） 別紙4-9 組織規程運用基準（抜粋） 別紙4-10 品質保証会議要領書（抜粋） 別紙4-11 マネジメントレビュー、管理責任者レビュー及び各室部所長レビューの実績 別紙4-12 原子力QMS 品質に係る重要度分類要領（抜粋） 別紙4-13 原子力QMS 調達管理要領（抜粋） 別紙4-14 原子力QMS 改善措置活動要領（抜粋）	別紙4-1 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則を踏まえた品質マネジメントシステム計画について 別紙4-2 泊発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙4-3 原子力総合品質保証規程（抜粋） 別紙4-4 原子力品質保証計画書（抜粋） 別紙4-5 泊発電所品質保証計画書（抜粋） 別紙4-6 品質方針 別紙4-7 品質方針の組織内への伝達方法 別紙4-8 原子力品質マネジメントシステム管理マニュアル（抜粋） 別紙4-9 原子力安全・品質委員会運営マニュアル（抜粋） 別紙4-10 泊発電所安全運営委員会運営要領（抜粋） 別紙4-11 マネジメントレビュー、管理責任者レビュー及び各室部所長レビューの実績 別紙4-12 泊発電所品質に係る重要度分類（抜粋） 別紙4-13 原子力調達管理マニュアル（抜粋） 別紙4-14 泊発電所調達管理要領（抜粋） 別紙4-15 原子力改善措置活動管理マニュアル（抜粋） 別紙4-16 泊発電所改善措置活動管理要領（抜粋）	(島根 女川) 設備名称の相違 (島根) 引用文書の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根) 文書名称の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根) 文書名称の相違 (島根 女川) 記載表現の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根) 引用文書の相違 (島根 女川) 記載表現の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根 女川) 引用文書の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根) 引用文書の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根 女川) 引用文書の相違 (島根 女川) 文書名称の相違 (島根 女川) 引用文書の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5) 教育・訓練 指針9 技術者に対する教育・訓練 事業者において、確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針が適切に示されていること。⑨</p> <p>確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針を以下に示す。</p> <p>a. 技術者は、原則として入社後一定期間、当社原子力発電所等において、別紙5-1に示すとおり、原子力発電所の仕組み、発電所各系統の構成機器に関する基礎知識及び安全衛生に関する基礎知識等の教育・訓練を受け、原子力発電に関する基礎知識を習得する(⑨-1)。</p> <p>新入社員が受講する教育・訓練は、社内規定「原子力部門技術系新入社員基礎教育手順書」(別紙5-2)に定めている(⑨-2)。</p> <p>その後、配属された各部門にて、教育・訓練を行っていく。原子力部門の技術者が受講する教育・訓練は、社内規定「原子力部門教育訓練手順書」(別紙5-3)に定めている(⑨-3)。</p> <p>また、実務を通じた教育・訓練として日常教育を実施している。</p> <p>日常教育では、運転及び保守における基礎知識の習得、作業安全の基礎知識の習得等を行う。</p> <p>b. 教育・訓練については、別紙5-4の保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)「6.2 要員の力量の確保および教育訓練」で示すとおり、品質マネジメントシステム文書体系に要求事項を定めている(⑨-4)。</p> <p>この要求事項を踏まえ、別紙5-5で示す社内規定「力量および教育訓練基本要領」において、品質マネジメントシステム計画における要求事項を具体的に規定している(⑨-5)。</p> <p>これらの要求事項を受けて、別紙5-3で示す社内規定「原子力部門教育訓練手順書」において具体的な運用要領を定めており、教育・訓練の運用を品質マネジメントシステム体系の中で規定している。</p>	<p>(5) 教育・訓練 指針9 技術者に対する教育・訓練 事業者において、確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針が適切に示されていること。⑨</p> <p>確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針を以下に示す。</p> <p>a. 技術者は、原則として入社後一定期間、当社原子力発電所等において、別紙5-1に示すとおり、原子力発電所の仕組み、放射線管理等の基礎教育・訓練、機器配置、プラントシステム等の現場教育・訓練を受け、原子力発電に関する基礎知識を習得する(⑨-1)。</p> <p>新入社員が受講する教育・訓練は以下のとおり。</p> <p>法定の安全教育、作業安全に必要な基本的事項の習得、お客様意識の醸成、発電所設備の構造、機能に関する知識及び運転、保守に関する技能など基礎の習得等</p> <p>その後、配属された各部門にて、教育・訓練を行っていく。原子力部門の技術者が受講する教育・訓練は、別紙5-2に示す社内規定類「原子力部門教育訓練指針」に定めている(⑨-2)。</p> <p>また、実務を通じた教育・訓練として日常教育を実施している。</p> <p>日常教育では、運転及び保守における基礎知識の習得、作業安全の基礎知識の習得等を行う。</p> <p>b. 教育・訓練については、保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)「6. 資源の管理」(別紙5-3)(⑨-3)で示すとおり、品質マネジメントシステム(以下「QMS」という。)文書体系における1次文書としての要求事項を定めている。</p> <p>この要求事項を踏まえ、社内規定類「原子力QMS力量、教育・訓練および認識要領」(別紙5-4)(⑨-4)において、品質マネジメントシステム計画における要求事項を具体的に規定している。</p> <p>これらの要求事項を受けて、社内規定類「原子力部門教育訓練実施要領」(別紙5-5)(⑨-5)においては具体的な運用要領を、社内規定類「保安教育実施要領書」(別紙5-6)(⑨-6)においては保安教育の運用要領を定めており、教育・</p>	<p>(5) 教育・訓練 指針9 技術者に対する教育・訓練 事業者において、確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針が適切に示されていること。⑨</p> <p>確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針を以下に示す。</p> <p>a. 技術者は、原則として入社後一定期間、泊発電所において、別紙5-1に示すとおり、原子力発電所の仕組み、放射線管理等の基礎教育・訓練、機器配置、プラントシステム等の現場教育・訓練を受け、各機能、目的に応じた基礎知識を習得する(⑨-1)。</p> <p>新入社員が受講する教育・訓練は以下のとおり。</p> <p>法定の安全教育、作業安全に必要な基本的事項の習得、お客様意識の醸成、発電所設備の構造、機能に関する知識及び運転、保守に関する技能など基礎の習得等。</p> <p>その後、配属された各部門にて、教育・訓練を行っていく。原子力部門の技術者が受講する教育・訓練は、社内規程類「泊発電所教育訓練管理要領」(別紙5-2)及び「原子力教育訓練管理マニュアル」(別紙5-3)に定めている(⑨-2)。</p> <p>また、実務を通じた教育・訓練として日常教育を実施している。</p> <p>日常教育では、運転及び保守における基礎知識の習得、作業安全の基礎知識の習得等を行う。</p> <p>b. 教育・訓練については、保安規定第3条(品質マネジメントシステム計画)「6. 資源の管理」(別紙5-4)(⑨-3)で示すとおり、品質マネジメントシステム(以下「QMS」という。)文書体系における1次文書としての要求事項を定めている。</p> <p>この要求事項を踏まえ、社内規程類「泊発電所教育訓練管理要領」(別紙5-2)及び「原子力教育訓練管理マニュアル」(別紙5-3)(⑨-4)において、品質マネジメントシステム計画における要求事項を具体的に規定している。</p> <p>これらの要求事項を受けて、社内規程類「泊発電所教育訓練管理要領」(別紙5-2)及び「原子力教育訓練管理マニュアル」(別紙5-3)(⑨-5, ⑨-6)において具体的な運用要領を定めており、教育・訓練の運用をQMS体系の中で規定してい</p>	<p>相違理由</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 記載方針の相違</p> <p>(島根 女川) 文書体系の相違(マニュアル制定箇所)</p> <p>(島根 女川) 文書体系の相違(マニュアル制定箇所)</p> <p>(島根 女川) 文書体系の相違(マニュアル制定箇所)</p> <p>(島根 女川) 文書体系の相違(マニュアル制定箇所)</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>これらの運用に関する規定に基づき、原子力部門の技術者に対し、必要な教育・訓練を実施している。</p> <p>令和2年度の島根原子力発電所の教育訓練実績及び保安教育実績の抜粋を別紙5-6及び別紙5-7に示す(⑨-6, ⑨-7)。</p> <p>以上のとおり、確保した技術者に対しその専門知識及び技術・技能を維持・向上させるため、教育・訓練に関する社内規程を策定し、必要な教育・訓練を行う。</p> <p>なお、当社訓練施設は当社のみならず、協力会社の教育・訓練にも活用できるよう研修設備の提供を行っており、発電所の保守点検業務等を行う協力会社社員の専門知識・技能の向上を支援している。</p> <p>c. 島根原子力発電所では、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上させるため、保安規定等に基づき、対象者、教育内容、教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し、それに従って教育を実施する。</p> <p>また、島根原子力発電所では、発電所の運営に直接携わる運転、保全、放射線管理、化学管理、燃料管理等に関する業務の技術者に対して、別紙5-5に示すとおり、力量認定制度を設けている。</p> <p>力量認定制度では、業務を遂行する上で必要な具体的な力量を明確にし、各階層に応じた認定基準、認定方法及び評価方法に関して要領に定めている。</p> <p>業務に対する必要な力量の認定にあたっては、力量教育の習得、技能の発揮、経験の期間によることとし、各項目の認定基準に基づき認定することにより、技術者の階層及び能力に応じた教育・訓練を実施している。</p> <p>教育訓練プログラムの概要を別紙5-8に示す(⑨-8)。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となったことを踏まえ、重大事故等対処設備に関わる知識・スキルの習得に併せて、プラント冷却系統等重要な施設の設計や許認可、運転、保守に精通する技術者や、耐震技術、安全評価技術等専門分野の技術者を育成して、原子力安全の確保、技術力の向上を図る取組みも進めている。</p> <p>また、重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を実施しており、訓練により得られた改善点等を適宜反映することとしている。重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を別紙5-10に示す(⑨-10)。</p>	<p>訓練の運用をQMS体系の中で規定している。</p> <p>これらの運用に関する規定に基づき、教育・訓練を実施している。</p> <p>令和2年度の女川原子力発電所の教育訓練実績及び保安教育実績の抜粋を別紙5-7及び別紙5-8に示す(⑨-7, ⑨-8)。</p> <p>以上のとおり、確保した技術者に対しその専門知識及び技術・技能を維持・向上させるため、教育・訓練に関する社内規程を策定し、必要な教育・訓練を行う。</p> <p>なお、当社訓練施設は当社のみならず、協力会社の教育・訓練にも活用できるよう研修設備の提供等を行っており、発電所の保守点検業務等を行う協力会社社員の専門知識・技能の向上を支援している。</p> <p>c. 女川原子力発電所においては、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上させるため、保安規定等に基づき、対象者、教育内容、教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し、それに従って教育を実施する(⑨-3)。</p> <p>また、女川原子力発電所では、必要となる教育及び訓練とその対象者として発電所の運営に直接携わる運転、保修、放射線管理、化学管理、燃料管理等に関する業務の技術者に対して力量評価制度を設けている。</p> <p>力量評価では、業務を遂行する上で必要な力量を教育・訓練に関する要領に定め、評価を実施する。また、必要な力量が不足している場合には、その必要な力量に到達することができるよう教育・訓練を実施する。</p> <p>教育・訓練に当たっては、知識及び技能に応じた教育訓練コースの設定及び配属後の年数や職位に応じた区分を設定することにより、技術者の能力に応じた教育・訓練を実施している。</p> <p>教育訓練プログラムの概要を別紙5-9に示す(⑨-9)。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となったことを踏まえ、重大事故等対処設備に関わる知識・スキルの習得に併せて、プラント冷却系統等重要な施設の設計や許認可、運転、保守に精通する技術者や、耐震技術、安全評価技術等専門分野の技術者を育成して、原子力安全の確保、技術力の向上を図る取組みも進めている。</p> <p>また、重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を実施しており、訓練により得られた改善点等を適宜反映することとしている。重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を別紙5-8に示す(⑨-10)。</p>	<p>る。</p> <p>これらの運用に関する規定に基づき、原子力部門の技術者に対し、必要な教育・訓練を実施している。</p> <p>令和4年度の泊発電所の教育訓練実績及び保安教育実績の抜粋を別紙5-5及び別紙5-6に示す(⑨-7, ⑨-8)。</p> <p>以上のとおり、確保した技術者に対しその専門知識及び技術・技能を維持・向上させるため、教育・訓練に関する社内規程を策定し、必要な教育・訓練を行う。</p> <p>なお、当社訓練施設は当社のみならず、協力会社の教育・訓練にも活用できるよう研修設備の提供等を行っており、発電所の保守点検業務等を行う協力会社社員の専門知識・技能の向上を支援している。</p> <p>c. 泊発電所においては、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上させるため、保安規定等に基づき、対象者、教育内容、教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し、それに従って教育を実施する(⑨-3)。</p> <p>また、泊発電所では、必要となる教育及び訓練とその対象者として発電所の運営に直接携わる運転、保修、放射線管理、化学管理、燃料管理等に関する業務の技術者に対して力量評価制度を設けている。</p> <p>力量評価では、業務を遂行する上で必要な力量を教育・訓練に関する要領に定め、評価を実施する。また、必要な力量が不足している場合には、その必要な力量に到達することができるよう教育・訓練を実施する。</p> <p>教育・訓練に当たっては、知識及び技能に応じた教育訓練コースの設定及び配属後の年数や職位に応じた区分を設定することにより、技術者の能力に応じた教育・訓練を実施している。</p> <p>教育訓練プログラムの概要を別紙5-7に示す(⑨-9)。</p> <p>東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、設計基準を超える事象が発生し、炉心溶融、さらには広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故となったことを踏まえ、重大事故等対処設備に関わる知識・スキルの習得に併せて、プラント冷却系統等重要な施設の設計や許認可、運転、保守に精通する技術者や、耐震技術、安全評価技術等専門分野の技術者を育成して、原子力安全の確保、技術力の向上を図る取組みも進めている。</p> <p>また、重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を実施しており、訓練により得られた改善点等を適宜反映することとしている。重大事故等対策に使用する資機材及び手順書を用いた訓練を別紙5-8に示す(⑨-10)。</p>	<p>の具体的な運用要領を、1つの社内規程類で一元的に定めている。 (島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映</p> <p>の具体的な運用要領を、1つの社内規程類で一元的に定めている。 (島根) 記載表現の相違 (女川) 島根実績の反映</p> <p>の具体的な運用要領を、1つの社内規程類で一元的に定めている。 (島根) 記載表現の相違 (島根) 記載方針の相違</p> <p>の具体的な運用要領を、1つの社内規程類で一元的に定めている。 (島根) 記載表現の相違 (島根) 島根実績の反映</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
d. 技術者の教育・訓練は、当社原子力発電所の訓練施設のほか、国内の原子力関係機関（B T C、一般社団法人原子力安全推進協会及び東京大学大学院工学系研究科原子力専攻等）において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。過去5年間の社外教育訓練受講者の実績を別紙5-9に示す（⑨-9）。	d. 技術者の教育・訓練は、当社原子力発電所の訓練施設のほか、国内の原子力関係機関（B T C、一般社団法人原子力安全推進協会、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、日本原子力発電株式会社等）（⑨-11）において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。過去5年間の社外教育訓練受講者の実績を別紙5-11（⑨-11）に示す。 当社内の講師、訓練施設だけでなく、社外の講師、訓練施設に積極的に社員を派遣することにより、訓練等で得た知識・操作能力を高め、必要ならば当社の教育訓練項目の改善を図ること等の対策がとれること、当社の訓練施設で模擬できない施設に関する訓練を経験することにより、より幅広い技術的能力の習得が可能となること等の効果が得られていると考えている。	d. 技術者の教育・訓練は、泊発電所内に設けた訓練用設備及び当社訓練施設のほか、国内の原子力関係機関（N T C、一般社団法人原子力安全推進協会、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻等）（⑨-11）において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。過去5年間の社外教育訓練受講者の実績を別紙5-9（⑨-11）に示す。 当社内の講師、訓練施設だけでなく、社外の講師、訓練施設に積極的に社員を派遣することにより、訓練等で得た知識・操作能力を高め、必要ならば当社の教育訓練項目の改善を図ること等の対策がとれること、当社の訓練施設で模擬できない施設に関する訓練を経験することにより、より幅広い技術的能力の習得が可能となること等の効果が得られていると考えている。	（島根、女川） ⑨設備及び運用の相違（訓練）
e. 本変更に係る業務に従事する技術者の他、原子力防災組織において必要な事務系社員及び協力会社社員に対しては、各役割に応じた自然災害等発生時、重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るために、計画的、かつ継続的に教育・訓練を実施する。	e. 本変更に係る業務に従事する技術者、事務系社員及び協力会社社員に対しては、各役割に応じた自然災害等発生時、重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るために、計画的、かつ継続的に教育・訓練を実施する。 自然災害発生時、重大事故等発生時の教育・訓練を別紙5-10（⑨-12）に示す。 なお、女川原子力発電所に勤務する事務系社員に対しては、從来から保安規定に定める以下の保安教育を実施している。 ・入所時に実施する教育： 関係法令及び保安規定の遵守に関する事、原子炉施設の構造、性能に関する事、非常の場合に講すべき処置の概要 ・その他反復教育： 関係法令及び保安規定の遵守に関する事、非常の場合に講すべき処置に関する事	e. 本変更に係る業務に従事する技術者のほか、原子力防災組織において必要な事務系社員及び協力会社社員に対しては、各役割に応じた自然災害等発生時、重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るために、計画的かつ継続的に教育・訓練を実施する。 自然災害発生時、重大事故等発生時の教育・訓練を別紙5-8（⑨-12）に示す。 なお、泊発電所に勤務する事務系社員に対しては、從来から保安規定に定める以下の保安教育を実施している。 ・入所時に実施する教育 関係法令及び保安規定の遵守に関する事、発電用原子炉施設の構造、性能に関する事、非常の場合に講すべき処置の概要 ・その他反復教育 関係法令及び保安規定の遵守に関する事、非常の場合に講すべき処置に関する事	（女川）島根実績の反映 （島根）記載表現の相違
f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降、島根原子力発電所では重大事故等対処設備等を整備し、重大事故等に対処する要員の体制整備を進めている。 これら重大事故等対処設備等を効果的に活用し、適切な事故対応が行えるよう訓練を繰り返し行うことにより、重大事故等	f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降、女川原子力発電所では重大事故等対処設備等を整備し、重大事故等に対処する要員の体制整備を進めている。 これら重大事故等対処設備等を効果的に活用し、適切な事故対応が行えるよう訓練を繰り返し行うことにより、重大事故等	f. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降、泊発電所では重大事故等対処設備等を整備し、重大事故等に対処する要員の体制整備を進めている。 これら重大事故等対処設備等を効果的に活用し、適切な事故対応が行えるよう訓練を繰り返し行うことにより、重大事故等	（島根、女川）記載表現の相違 ・発電用原子炉施設 （女川）島根実績の反映 （島根）記載表現の相違 （島根、女川）記載表現の相違 ・発電用原子炉施設

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>に対する要員の技術的な能力の維持向上を図っている。</p> <p>訓練の実施にあたっては、訓練の種類に対応する対象者、訓練内容等を定め、訓練の結果、改善すべき事項が抽出されれば、速やかに検討を行うこととしている。別紙5-10(⑩-10)に令和元年度及び令和2年度の訓練回数を示す。また、訓練において抽出された課題の具体例を別紙5-11に示す。</p> <p>今後も引き続き重大事故等対処設備等の整備及び重大事故等に対処する要員の体制整備を進めると共に、複数の事象が発生した場合においても適切な事故対応が行えるよう総合的な訓練を計画・実施していく。</p> <p>g. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓として緊急時対応力の強化にとどまらず幅広く技術力全般の底上げの必要性を認識し、以下の現場力の強化に取り組んでいる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当社の訓練施設においてポンプ、電動機、弁等様々な直営訓練を実施し、技術力の向上に努めている。 ・現場作業における災害の防止を図るため、物品の比重及び重心位置の体感研修、若年者作業安全教育により安全意識の向上に努めている。 ・自ら実施する業務及び委託で実施する作業において、安全確保、不安全行為に対する指摘、リスクの予測ができるようにするため、危険物取扱者（乙種第4類）、酸素欠乏危険作業主任者等、作業安全に密接に関係する資格について、積極的に取得を進めている。 ・原子力発電所の事故時の物理挙動やプラント挙動を理解するため、原子力発電設備における物理挙動やプラント挙動をパソコン上で確認できるシミュレータを活用し、教育・訓練を実施している。 <p>h. 技術者に対する教育・訓練は、教育・訓練の結果から評価改善し、継続的な改善を行うことで技術力の向上を図る。また、WANO（世界原子力発電事業者協会）ピアレビュー等の第三者レビュー、国内外の原子力事業者や他産業のベンチマークを通じて得られた知見についても、教育・訓練の改善につなげる。</p> <p>以上のとおり、本変更に係る技術者に対する教育・訓練を実施し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させる取組みを計画的かつ継続的に実施する方針である。</p>	<p>に対する要員の技術的な能力の維持向上を図っている。</p> <p>訓練の実施にあたっては、訓練の種類に対応する対象者、訓練内容等を定め、訓練の結果、改善すべき事項が抽出されれば、速やかに検討を行うこととしている。別紙5-12に令和元年度及び令和2年度の訓練回数を示す。また、訓練において抽出された課題の具体例は別紙5-13に示す。</p> <p>今後も引き続き重大事故等対処設備等の整備及び重大事故等に対処する要員の体制整備を進めると共に、複数の事象が発生した場合においても適切な事故対応が行えるよう総合的な訓練を計画・実施していく。</p> <p>g. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓として緊急時対応力の強化にとどまらず幅広く技術力全般の底上げの必要性を認識し、以下の現場力の強化に取り組んでいる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当社原子力発電所内の訓練施設においてポンプ、電動機、弁等様々な直営作業訓練を実施し、技術力の向上に努めている。 ・現場作業における災害の防止を図るため、感電体感、飛来・落下物衝撃体感等危険体感教育により安全意識の向上に努めている。 ・自ら実施する業務及び委託で実施する作業において、安全確保、不安全行為に対する指摘、リスクの予測ができるようになるため、危険物取扱者（乙種第4類）、酸素欠乏危険作業主任者等、作業安全に密接に関係する資格について、積極的に取得を進めている。 ・原子力発電所の起動、運転、停止等の通常時及び事故時の物理挙動やプラント挙動を理解するため、原子力発電設備における物理挙動やプラント挙動をパソコン上で確認できるプラントシミュレータを導入している。 <p>h. 技術者に対する教育・訓練は、教育・訓練の結果から評価改善し、継続的な改善を行うことで技術力の向上を図る。また、WANO（世界原子力発電事業者協会）ピアレビュー等の第三者レビュー、国内外の原子力事業者や他産業のベンチマークを通じて得られた知見についても、教育・訓練の改善につなげる。</p> <p>以上のとおり、本変更に係る技術者に対する教育・訓練を実施し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させる取組みを行っている。</p>	<p>に対する要員の技術的な能力の維持向上を図っている。</p> <p>訓練の実施にあたっては、訓練の種類に対応する対象者、訓練内容等を定め、訓練の結果、改善すべき事項が抽出されれば、速やかに検討を行うこととしている。別紙5-10に令和2年度から令和4年度の訓練回数を示す。また、訓練において抽出された課題の具体例を別紙5-11に示す。</p> <p>今後も引き続き重大事故等対処設備等の整備及び重大事故等に対処する要員の体制整備を進めると共に、複数の事象が発生した場合においても適切な事故対応が行えるよう総合的な訓練を計画・実施していく。</p> <p>g. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓として緊急時対応力の強化にとどまらず幅広く技術力全般の底上げの必要性を認識し、以下の現場力の強化に取り組んでいる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊発電所内に設けた原子力教育センターにおいてポンプ、電動機、弁等様々な直営作業訓練を実施し、技術力の向上に努めている。 ・現場作業における災害の防止を図るため、物品の比重及び重心位置の体感研修、若年者作業安全教育により安全意識の向上に努めている。 ・自ら実施する業務及び委託で実施する作業において、安全確保、不安全行為に対する指摘、リスクの予測ができるようになるため、危険物取扱者（乙種第4類）、酸素欠乏危険作業主任者等、作業安全に密接に関係する資格について、積極的に取得を進めている。 ・原子力発電所の事故時の物理挙動やプラント挙動を理解するため、原子力発電設備における物理挙動やプラント挙動をパソコン上で確認できるプラントシミュレータを活用し、教育・訓練を実施している。 <p>h. 技術者に対する教育・訓練は、教育・訓練の結果から評価改善し、継続的な改善を行うことで技術力の向上を図る。また、WANO（世界原子力発電事業者協会）ピアレビュー等の第三者レビュー、国内外の原子力事業者や他産業のベンチマークを通じて得られた知見についても、教育・訓練の改善につなげる。</p> <p>以上のとおり、本変更に係る技術者に対する教育・訓練を実施し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させる取組みを行っている。</p>	<p>(島根) 記載表現の相違</p> <p>(島根) 女川</p> <p>⑨設備及び運用の相違(訓練)</p> <p>(女川)</p> <p>⑧記載内容の相違(経験)</p> <p>(女川)</p> <p>⑥記載内容の相違(経験)</p> <p>・泊、女川ともに、SA事象の可視化画面を表示する機能を有する点は同様</p> <p>・女川は、上記機能に加え、実機を模擬したプラントシミュレータと同等の機能を具備しており、起動、運転、停止等の通常時の物理挙動やプラント挙動の理解にも活用している。</p> <p>(女川) 島根実績の反映</p> <p>(女川) 島根実績の反映</p> <p>(島根) 記載方針の相違</p> <p>(島根) 記載表現の相違</p>
別紙5-1 令和2年度新入社員教育年間教育スケジュール	別紙5-1 令和3年度新入社員教育年間計画	別紙5-1 令和3年度新入社員教育年間計画	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
別紙5-2 原子力部門技術系新入社員基礎教育手順書（抜粋） 別紙5-3 原子力部門教育訓練手順書（抜粋）	別紙5-2 原子力部門教育訓練指針（抜粋）	別紙5-2 泊発電所教育訓練管理要領（抜粋） 別紙5-3 原子力教育訓練管理マニュアル（抜粋） 別紙5-4 泊発電所原子炉施設保安規定（抜粋）	（島根）記載方針の相違 （島根、女川） ⑪文書体系の相違（マニュアル制定箇所） （島根、女川）引用文書の相違
別紙5-4 島根原子力発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙5-5 力量および教育訓練基本要領（抜粋）	別紙5-3 女川原子力発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 別紙5-4 原子力QMS力量、教育・訓練および認識要領（抜粋） 別紙5-5 原子力部門教育訓練実施要領（抜粋） 別紙5-6 保安教育実施要領書（抜粋） 別紙5-7 教育訓練実績（令和2年度） 別紙5-8 女川原子力発電所保安教育実績（令和2年度） 別紙5-9 教育訓練プログラムの概要	別紙5-5 教育訓練実績（令和4年度） 別紙5-6 泊発電所保安教育実績（令和4年度） 別紙5-7 教育訓練プログラムの概要	（島根）記載表現の相違
別紙5-6 訓練施設等における教育訓練実績（令和2年度） 別紙5-7 島根原子力発電所保安教育実績（令和2年度） 別紙5-8 教育訓練プログラムの概要	別紙5-10 女川原子力発電所2号炉重大事故等対策の対応に係る教育及び訓練について（抜粋） 別紙5-11 女川原子力発電所における各年度の社外教育訓練受講実績	別紙5-8 泊発電所3号炉重大事故等対策の対応に係る教育及び訓練について（抜粋） 別紙5-9 泊発電所における各年度の社外教育訓練受講実績	
別紙5-9 島根原子力発電所における各年度の社外教育訓練受講実績 別紙5-10 島根原子力発電所における重大事故等対応に関する訓練実績 別紙5-11 重大事故等対応訓練において抽出した課題とその改善活動の例	別紙5-12 女川原子力発電所における重大事故等対応に関する訓練実績 別紙5-13 重大事故等対応訓練において抽出した課題とその改善活動の例	別紙5-10 泊発電所における重大事故等対応に関する訓練実績 別紙5-11 重大事故等対応訓練において抽出した課題とその改善活動の例	

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(6) 有資格者等の選任・配置 指針10 有資格者等の選任・配置 事業者において、当該事業等の遂行に際し法又は法に基づく規則により有資格者等の選任が必要となる場合、その職務が適切に遂行できるよう配置されているか、又は配置される方針が適切に示されていること。 【解説】 「有資格者等」とは、原子炉主任技術者免状若しくは核燃料取扱主任者免状を有する者又は運転責任者として基準に適合した者をいう。</p>	<p>(6) 有資格者等の選任・配置 指針10 有資格者等の選任・配置 事業者において、当該事業等の遂行に際し法又は法に基づく規則により有資格者等の選任が必要となる場合、その職務が適切に遂行できるよう配置されているか、又は配置される方針が適切に示されていること。 【解説】 「有資格者等」とは、原子炉主任技術者免状若しくは核燃料取扱主任者免状を有する者又は運転責任者として基準に適合した者をいう。</p>	<p>(6) 有資格者等の選任・配置 指針10 有資格者等の選任・配置 事業者において、当該事業等の遂行に際し法又は法に基づく規則により有資格者等の選任が必要となる場合、その職務が適切に遂行できるよう配置されているか、又は配置される方針が適切に示されていること。 【解説】 「有資格者等」とは、原子炉主任技術者免状若しくは核燃料取扱主任者免状を有する者又は運転責任者として基準に適合した者をいう。</p>	
<p>島根原子力発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選任し、配置していることを以下に示す。</p> <p>a. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条では、発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の工事又は施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者の中から発電用原子炉ごとに選任することが定められている。</p> <p>(a) 実務経験について 島根原子力発電所の発電用原子炉主任技術者は、上記の実務経験に関する要求に適合している者の中から職務経験期間を考慮し、以下のとおり原子炉ごとに適切に選任する。 (a) 実務経験について 女川原子力発電所の発電用原子炉主任技術者は、上記の実務経験に関する要求に適合している者の中から職務経験期間を考慮し、以下のとおり原子炉ごとに適切に選任している。</p>	<p>女川原子力発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選任し、配置していることを以下に示す。</p> <p>a. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条では、発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者の中から発電用原子炉ごとに選任することが定められている。</p> <p>女川原子力発電所の発電用原子炉主任技術者は、上記の実務経験に関する要求に適合している者の中から職務経験期間を考慮し、以下のとおり原子炉ごとに適切に選任している。 (a) 実務経験について 女川原子力発電所2号炉では平成30年7月1日付で発電用原子炉主任技術者を配置している。 女川原子力発電所2号炉の発電用原子炉主任技術者の主な実務経験は、以下のとおり。 ・本店及び女川原子力発電所において、炉心設計、炉心性能管理を18年5か月従事したことから、第2項第四号「発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間」に含まれると考えられる。</p> <p>以上から、女川原子力発電所発電用原子炉主任技術者は、第2項の選任要件に適合している。</p>	<p>泊発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選任し、配置していることを以下に示す。</p> <p>a. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条では、発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を3年以上有する者の中から発電用原子炉ごとに選任することが定められている。</p> <p>泊発電所の発電用原子炉主任技術者は、上記の実務経験に関する要求に適合している者の中から職務経験期間を考慮し、以下のとおり原子炉ごとに適切に選任している。 (a) 実務経験について 泊発電所3号炉では平成25年7月1日付で発電用原子炉主任技術者を配置している。 泊発電所3号炉の発電用原子炉主任技術者の主な実務経験は、以下のとおり。 ・本店及び泊発電所において、施設管理、運転管理を通算14年従事したことから、第2項第一号「発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間」及び第二号「発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間」に含まれると考えられる。</p> <p>以上から、泊発電所発電用原子炉主任技術者は、第2項の選任要件に適合している。</p>	<p>(島根 記載表現の相違) ・泊及び女川は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第95条」の記載をそのまま引用している。</p>
<p>(b) 職務能力について 保安規定では、発電用原子炉主任技術者の選任は電源事業本部参事以上の者の中から電源事業本部長が行うことを定めている。</p> <p>電源事業本部における参事以上は、マネージャー（原子力人材育成センター所長含む）以上の職位が該当し、所管する組織</p>	<p>(b) 職務能力について 保安規定では、発電用原子炉主任技術者は社長が選任することを定めている。また、職位は、発電用原子炉主任技術者であり、保安規定に定める職務を専任することを定めている。</p> <p>女川原子力発電所における発電用原子炉主任技術者は、特別管理職が該当し、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監</p>	<p>(b) 職務能力について 保安規定では、発電用原子炉主任技術者は社長が選任することを定めている。また、職位は、本店の保安に関する管理職として本店に所属し、発電所に駐在の上、保安規定に定める職務を専任することを定めている。</p> <p>泊発電所における発電用原子炉主任技術者は、本店の保安に関する管理職が該当し、発電用原子炉施設の運転に関し保</p>	<p>(島根 女川) ⑩運用の相違（炉主任の職位、大飯同様）</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(部又はグループ) の管理責任者として所管業務を統括・推進するとともに、必要に応じて関係者に対し指導・調整並びに専門的な立場からの連携・援助等を行う能力を有する者として、電源事業本部長等がその職位への配置を決定した者である。</p> <p>このため、電源事業本部参事以上であれば、一般的な職務遂行能力はすでに有していると考えられる。</p> <p>電源事業本部長は、原子力部門の業務内容を踏まえ、電源事業本部参事以上の者の中から、保安規定に定める原子炉主任技術者の職務を遂行できる能力を有する者を、発電用原子炉主任技術者としての選任要件に該当する職務経歴を踏まえ、原子炉主任技術者として選任する。</p>	<p>監督を行うとともに、必要に応じて関係者に対し指導・調整並びに専門的な立場からの連携・援助等を行う能力を有する者として、社長がその職位への配置を決定した者である。</p> <p>社長は、業務内容を踏まえ、特別管理職の中から、保安規定に定める発電用原子炉主任技術者の職務を遂行できる能力を有する者を、発電用原子炉主任技術者としての選任要件に該当する職務経歴を踏まえ、発電用原子炉主任技術者として選任する。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保した上で、本店の保安に関する管理職を配置する。</p> <p style="text-align: center;">大飯の設置許可（令和3年5月現在）より参考掲載</p> </div>	<p>安の監督を行うとともに、必要に応じて関係者に対し指導・調整並びに専門的な立場からの連携・援助等を行う能力を有する者として、社長がその職位への配置を決定した者である。</p> <p>社長は、業務内容を踏まえ、本店の保安に関する管理職から、保安規定に定める発電用原子炉主任技術者の職務を遂行できる能力を有する者を、発電用原子炉主任技術者としての選任要件に該当する職務経歴を踏まえ、発電用原子炉主任技術者として選任する。</p>	<p>(島根) 記載方針の相違</p>
<p>(c) 発電用原子炉ごとの選任について</p> <p>島根原子力発電所では、島根原子力発電所2号炉に、原子炉主任技術者免状を有する者を、発電用原子炉主任技術者として1名配置する。</p> <p>b. 発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保するために、電源事業本部長が選任し配置する。</p>	<p>(c) 発電用原子炉ごとの選任について</p> <p>女川原子力発電所では、女川原子力発電所2、3号炉に、原子炉主任技術者免状を有する者を、発電用原子炉主任技術者として1名ずつ配置している。</p> <p>b. 発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保するために、発電所長の人事権が及ばない社長が選任し配置する。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保した上で、本店の保安に関する管理職を配置する。</p> <p style="text-align: center;">大飯の設置許可（令和3年5月現在）より参考掲載</p> </div>	<p>(c) 発電用原子炉ごとの選任について</p> <p>泊発電所では、泊発電所1、2号及び3号炉に、原子炉主任技術者免状を有する者を、発電用原子炉主任技術者として1名ずつ配置している。</p> <p>b. 発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保するために、発電所長の人事権が及ばない社長が選任し、本店の保安に関する管理職を配置する。</p>	<p>(島根) 運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島根は、社長ではなく電源事業本部長が原子炉主任技術者を選任する。 <p>(島根、女川)</p> <p>⑩運用の相違 (炉主任の職位、大飯同様)</p>
<p>このことにより、発電用原子炉主任技術者は発電所長からの解任や配置の変更を考慮する必要がなく、保安上必要な場合は運転に従事する者（発電所長を含む。）へ必要な指示を行うことができることから、独立性を確保できている。</p> <p>発電用原子炉主任技術者が他の職位と兼務する場合は、保安に関する職務からの判断と発電用原子炉主任技術者としての判断が相反する職務とならない品質保証部又は原子力人材育成センターの管理者とする。</p> <p>発電用原子炉主任技術者と兼務できる職位の考え方を以下に示す。</p>	<p>このことにより、発電用原子炉主任技術者は発電所長からの解任や配置の変更を考慮する必要がなく、保安上必要な場合は運転に従事する者（発電所長を含む。）へ必要な指示を行うことができることから、独立性を確保できている。</p>	<p>このことにより、発電用原子炉主任技術者は発電所長からの解任や配置の変更を考慮する必要がなく、保安上必要な場合は運転に従事する者（発電所長を含む。）へ必要な指示を行うことができることから、独立性を確保できている。</p>	<p>(島根) 運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊及び女川は、発電用原子炉主任技術者が他の職位（職務）と兼務することを認めていない。

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(a) 上位職位者との関係における発電用原子炉主任技術者の独立性の確保 発電用原子炉主任技術者の職務である保安の監督に支障をきたすことがないよう、上位職位者である発電所長との関係において独立性を確保するために、島根原子力発電所における発電用原子炉主任技術者の選任にあたっては、発電所長の人事権が及ぼない電源事業本部長が選任する。</p> <p>(b) 職位（職務）に基づく判断における発電用原子炉主任技術者の独立性の確保 発電用原子炉主任技術者を発電所の職位（職務）と兼務させる場合、平常時及び非常時において、その職位（職務）に基づく判断と、発電用原子炉主任技術者としての保安の監督を誠実に行うための判断が相反する立場になることが予想される職位（職務）への配置は除く必要がある。 このため、保安規定で定める保安に関する職務を確認した結果、島根原子力発電所原子炉施設の運転に直接権限を有する職位（職務）を兼務した場合、運転保守における権限を優先してしまい、発電用原子炉主任技術者の職務である保安の監督を適切に行えない可能性があると考えられる。 一方、島根原子力発電所原子炉施設の運転に直接権限を有しない職位（職務）を兼務した場合は、自分の職務と発電用原子炉主任技術者の職務である保安の監督との直接的な関連がないことから適切に職務を遂行できると考えられる。 このため発電用原子炉主任技術者は、島根原子力発電所原子炉施設の運転に直接権限を有しない品質保証部の部長、課長又は原子力人材育成センターの所長との兼務は可能と考えられる。 なお、兼務可能と判断した職位（職務）について、組織改正に伴う保安に関する職務の変更又は法令等の改正による規制要求の変更などがあった場合は適宜、見直す。</p> <p>c. 発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を満たす課長以上から選任し、職務遂行に万全を期している。必要な代行者数について以下に示す。 必要となる発電用原子炉主任技術者数は、号炉ごとに選任する必要があることから、最小人数としては1名である。 しかし、疾病・負傷、出張、休暇等の理由により、保安規定に定める発電用原子炉主任技術者の職務が遂行できない可能性を考慮し、実用炉規則第95条第2項に定める選任要件に適合する代行者を選任している。 必要となる代行者数は、発電用原子炉主任技術者2名のうち1名の不在があらかじめ予定され不在となった発電用原子炉主任技術者の職務を代行者1名が遂行中に、あらかじめ予定さ</p>	<p>(a) 上位職位者との関係における発電用原子炉主任技術者の独立性の確保 発電用原子炉主任技術者の職務である保安の監督に支障をきたすことがないよう、上位職位者である発電所長との関係において独立性を確保するために、女川原子力発電所における発電用原子炉主任技術者の選定に当たっては、発電所長の人事権が及ぼない社長が選任する。</p> <p>(b) 職位（職務）に基づく判断における発電用原子炉主任技術者の独立性の確保 発電用原子炉主任技術者は、保安規定に定める職務を専任することを定めていることから、発電所の職位と兼務することなく、適切に職務を遂行できる。</p> <p>c. 発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を満たす特別管理職の中から選任し、職務遂行に万全を期している。必要な代行者数について以下に示す。 必要となる発電用原子炉主任技術者数は、号炉ごとに選任する必要があることから、最少人数としては2名である。 しかし、疾病・負傷、出張、休暇等の理由により、保安規定に定める発電用原子炉主任技術者の職務が遂行できない可能性を考慮し、実用炉規則第95条第2項に定める選任要件に適合する代行者を選任している。 必要となる代行者数は、発電用原子炉主任技術者の職務が遂行できない可能性を考慮し、発電用原子炉主任技術者と同数の3名とし、1、2号及び3号炉の発電用原子炉主任技術者を代</p>	<p>また、発電用原子炉主任技術者は、保安規定に定める職務を専任することを定めていることから、発電所の職位と兼務することなく、適切に職務を遂行できる。</p> <p>c. 発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を満たす本店の保安に関する管理職の中から選任し、職務遂行に万全を期している。必要な代行者数について以下に示す。 必要となる発電用原子炉主任技術者数は、号炉ごとに選任する必要があることから、最少人数としては3名である。 しかし、疾病・負傷、出張、休暇等の理由により、保安規定に定める発電用原子炉主任技術者の職務が遂行できない可能性を考慮し、実用炉規則第95条第2項に定める選任要件に適合する代行者を選任している。 必要となる代行者数は、発電用原子炉主任技術者の職務が遂行できない可能性を考慮し、発電用原子炉主任技術者と同数の3名とし、1、2号及び3号炉の発電用原子炉主任技術者を代</p>	<p>(島根 女川) ⑩運用の相違 (戸主任の職位 大飯同様) ・泊は、原子炉主任技術者として、本店の保安に関する管理職を配置しているため、発電所に上位職位者は存在しない(発電所長との間に上下関係は存在しない)。 (島根) 運用の相違 ・泊及び女川は、発電用原子炉主任技術者が他の職位（職務）と兼務することを認めていない。</p> <p>(島根 女川) 運用の相違 ・泊は、代行者についても、正の炉主任と同様に本店の保安に関する管理職から選任する運用としている。</p> <p>(島根 女川) 設備の相違 ・プラント数 (島根: 1基、女川: 2基、泊: 3基) の相違により、必要人数が異なる。</p> <p>(女川) 記載方針の相違 ・代行者の人数に係る考え方は異なるが、結果的に原子炉主任技術者と同数の代行者を選</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>さらに、原子炉主任技術者の資格を有する者は常に把握していることから、万一、発電用原子炉主任技術者が不在となる事態となれば、実用炉規則第95条第2項の選任要件を満たす者の中から速やかに発電用原子炉主任技術者として選任し、選任後30日以内に原子力規制委員会に届け出る。</p> <p>d. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、2号炉において重大事故等が発生した場合を想定し、発電用原子炉主任技術者は、夜間・休日昼間において2号炉における重大事故等の発生連絡を受けた後、速やかに緊急時対策本部に駆けつけられるよう、早期に参集が可能なエリア（松江市）に2号炉の発電用原子炉主任技術者及び代行者を少なくとも1名配置する。</p> <p>e. 運転責任者は、原子力規制委員会が定める基準（運転責任者に係る基準等に関する規程（平成13年経済産業省告示第589号）第1条）に適合した者の中から選任し、発電用原子炉の運転を担当する当直の責任者である当直長の職位としている。</p> <p>以上のとおり、島根原子力発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選任し、配置している。</p>	<p>れていない事故等により他の発電用原子炉主任技術者1名もその職務を遂行できない事態を考慮し、最少人數としては2名である。なお、代行者の2名は、2、3号炉の発電用原子炉主任技術者を代行することができるよう選任する。</p> <p>さらに、原子炉主任技術者の資格を有する者は常に把握していることから、万一、発電用原子炉主任技術者が不在となる事態となれば、実用炉規則第95条第2項の選任要件を満たす者の中から速やかに発電用原子炉主任技術者として選任し、選任後30日以内に原子力規制委員会に届け出る。</p> <p>d. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、2号炉において重大事故等が発生した場合を想定し、2号炉の発電用原子炉主任技術者は、夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において2号炉における重大事故等の発生連絡を受けた後、速やかに発電所対策本部に駆けつけられるよう、早期に非常召集が可能なエリア（女川町又は石巻市）に2号炉の発電用原子炉主任技術者及び代行者を少なくとも1名配置する。</p> <p>e. 運転責任者は、原子力規制委員会が定める基準（運転責任者に係る基準等に関する規程（平成13年経済産業省告示第589号）第1条）に適合した者の中から選任し、発電用原子炉の運転を担当する当直の責任者である発電課長の職位としている。</p> <p>以上のとおり、女川原子力発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選任し、配置している。</p>	<p>行することができるよう選任する。</p> <p>さらに、原子炉主任技術者の資格を有する者は常に把握していることから、万一、発電用原子炉主任技術者が不在となる事態となれば、実用炉規則第95条第2項の選任要件を満たす者の中から速やかに発電用原子炉主任技術者として選任し、選任後30日以内に原子力規制委員会に届け出る。</p> <p>d. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、3号炉において重大事故等が発生した場合を想定し、3号炉の発電用原子炉主任技術者は、夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において3号炉における重大事故等の発生連絡を受けた後、速やかに発電所対策本部に駆けつけられるよう、早期に非常召集が可能なエリア（共和町、泊村又は岩内町）に3号炉の発電用原子炉主任技術者及び代行者を少なくとも1名配置する。</p> <p>e. 運転責任者は、原子力規制委員会が定める基準（運転責任者に係る基準等に関する規程（平成13年経済産業省告示第589号）第1条）に適合した者の中から選任し、発電用原子炉の運転を担当する当直の責任者である発電課長（当直）の職位としている。</p> <p>以上のとおり、泊発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂行できる者の中から選任し、配置している。</p>	<p>（島根 女川）名称の相違 ・申請プラント立地エリア（共和町、泊村又は岩内町）</p> <p>（島根 女川）名称の相違 ・発電課長（当直）</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

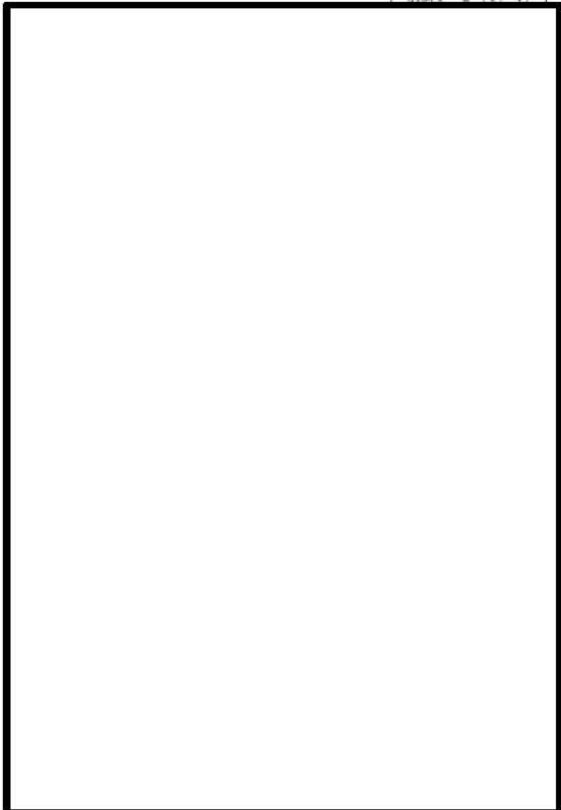
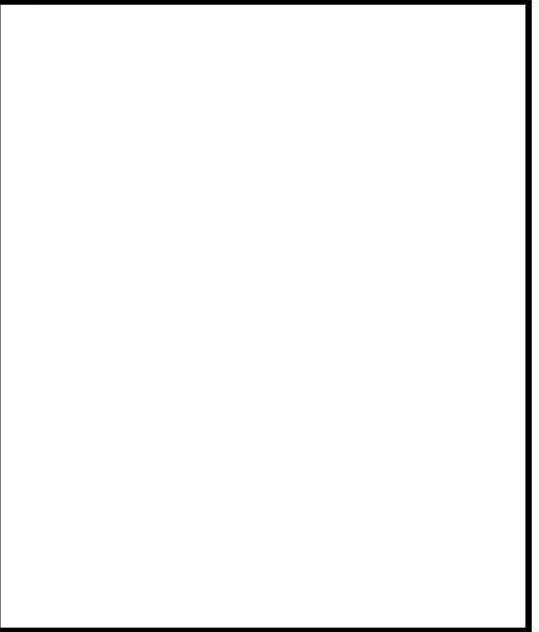
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-1 (1/1)</p> <p>組織図(島根原子力発電所2号炉)の構成:</p> <ul style="list-style-type: none"> 総務科 → 原子燃料部、原子力品質係、監視部、原子力運転部、原子力設備部、放射線部、原子力機械部、原子力電気設備部、原子力人材育成センター、伊勢原技術部、原子力安全管理部、原子燃料サイクル部 電源事業本部 → 原子力安全技術部、立地部、電源土木部、電源機器部、安全事業部、企画本部、広報部、海外運営部、地域共生部 上級顧客力支援プロジェクト → 島根原子力運営所 → 品質保証部、技術部、技術課、技術監修課、機器管理課、廃止機器・機器管理課、施設管理課、第一発電部、第二発電部、保全部、電気部、計装部、3号電気部、原水伊、タービン部、3号機械部、土木運営部、発送部 調達本部 → 黄砂部 → 内部監査部門 → 原子力監査部 → 東京支社 <p>(注) 原子力関係組織図(令和3年7月1日現在)</p>	<p>別紙1-1 (1/1) (令和3年10月1日現在)</p> <p>組織図(女川原子力発電所2号炉 有毒ガス)の構成:</p> <ul style="list-style-type: none"> 本部 → 品質マネジメントシステム監理責任者(原子力監査室長)、社長 → 品質マネジメントシステム監理責任者(原子力本部長)、原子力部長、原子力財産育成課長、原子力施設保安委員会、原子力品質保証室長 (女川原子力発電所) → 品質保証部長 → 品質保証課長、技術部長、技術課長、計画管理課長、防災課長、植物病害防護課長 → 放射性廢棄物課長 → 燃焼・燃料部長 → 輸送・固体廃棄物管理課長、原子燃料課長、運送搬運管理課長 → 保全部長 → 土木運営部長 → 保全課長 → 建築課長 → 発電管理課長、発電課長 <p>原子力関係組織</p>	<p>別紙1-1 (1/1) (令和5年9月1日現在)</p> <p>組織図(泊発電所3号炉)の構成:</p> <ul style="list-style-type: none"> 本店 → 品質保証部長、社長 → 品質保証室長(原子力監査室長)、原子力安全・品質保証課長、原子力部長、原子力財産安全委員会(注)、原子力土木部長、原子力設備部長、原子力伊勢原技術部長、原子力施設保安委員会、原子力監査室長 (注) 委員には、原子力安全・品質保証部長、原子力土木部長及び監査部長を含む。 (支店) → 品質保証室長(原子力監査室長)、原子力安全・品質保証課長、原子力土木部長、原子力設備部長、原子力教育センター長、原子力運営部長、原子力防護課長、技術課長、次元資料部長、次元計画課長、原子力計画課長、原子力運営部長、原子力設備部長、土木運営部長 (注) 委員には、原子力安全・品質保証部長、原子力土木部長及び監査部長を含む。 原子力関係組織 	<p>(島根、女川)組織体制の相違</p>

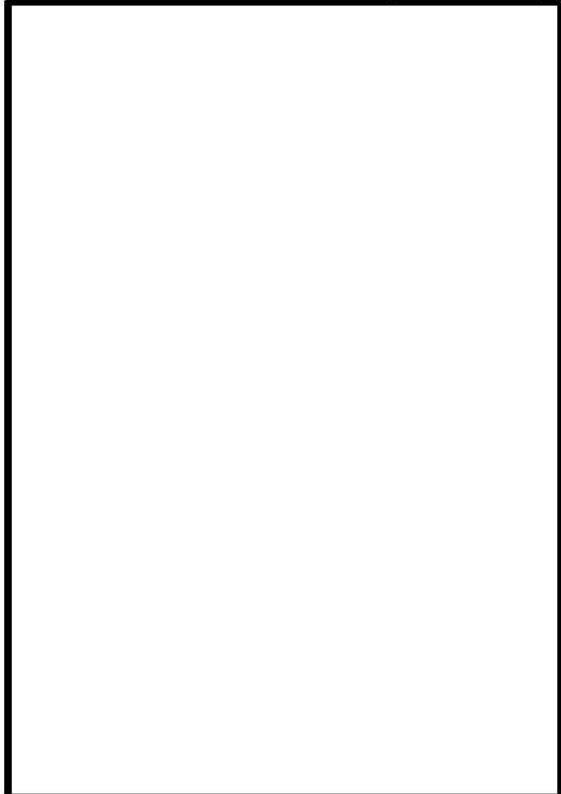
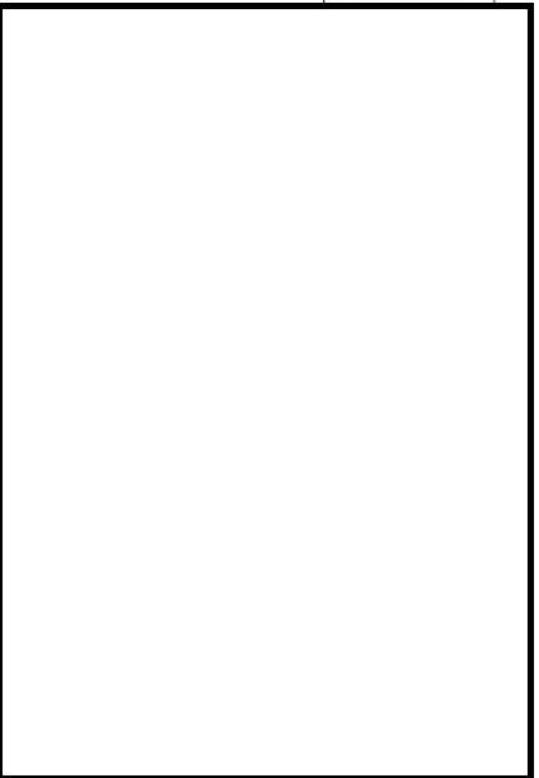
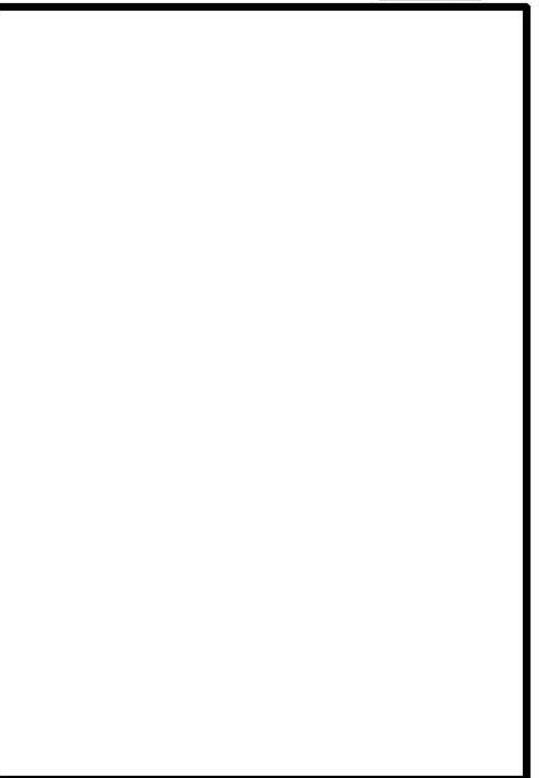
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-2 (1/4)</p> 	<p>企-2</p> <p>別紙1-2 (1/4)</p> <p>組織規程</p> <p>抜粋</p> <p>1993年10月 1日（制定） 2021年 7月30日（第275回改正）</p> <p>グループ戦略部門 (C-東北電力)</p>	<p>B-1</p> <p>組織管理規程</p> <p>平成3年10月 1日制定 令和5年10月 1日（第234次改正） (所管) 経営企画室</p> <p>別紙1-2 (1/6)</p> <p>抜粋</p> 	<p>(島根、女川) 名称の相違 ・組織管理規定 (島根) 細織体制の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-2 (2/4)</p> 	<p>別紙1-2 (2/4)</p> 	<p>別紙1-2 (2/6)</p> 	(島根、女川) 組織体制の相違

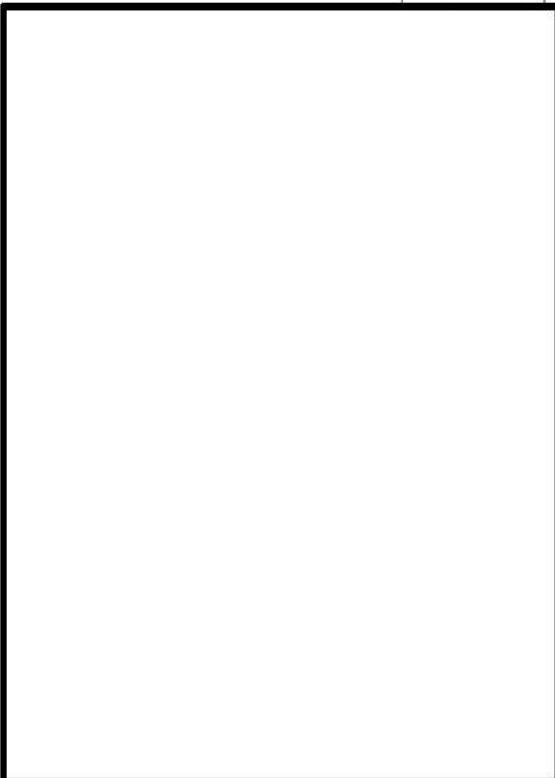
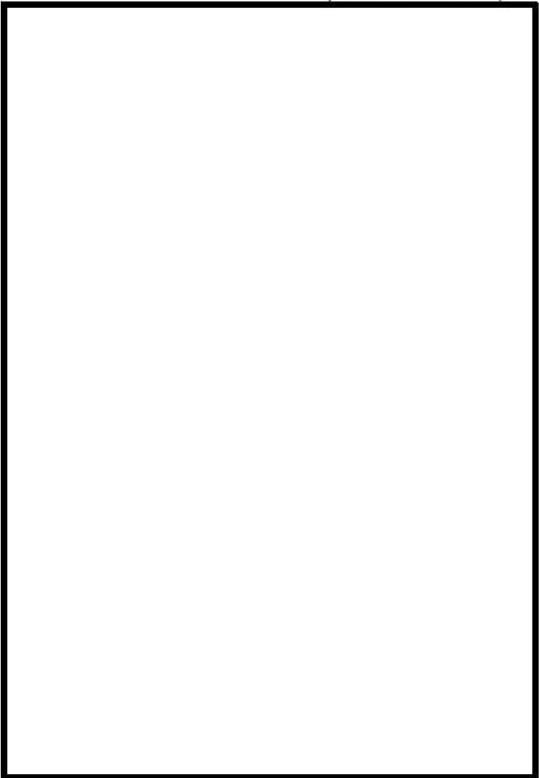
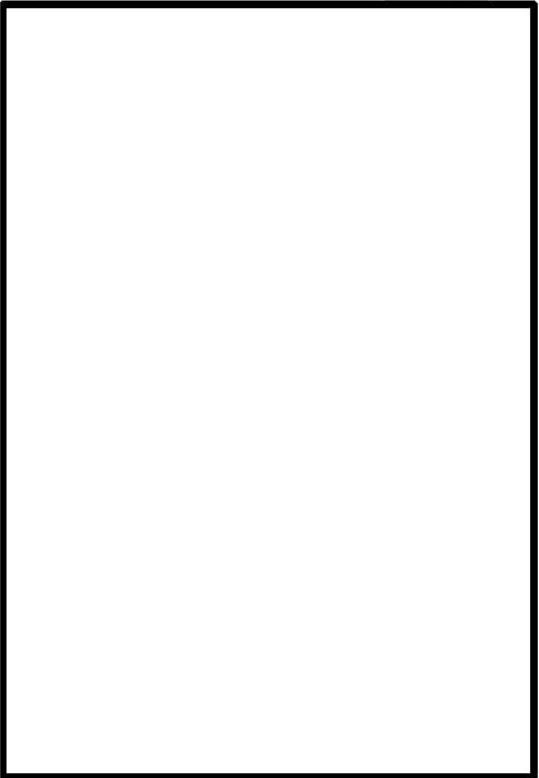
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-2 (3/4)</p>	<p>別紙1-2 (3/4)</p>	<p>別紙1-2 (3/6)</p>	(島根、女川) 組織体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-2 (4/4)</p> 	<p>別紙1-2 (4/4)</p> 	<p>別紙1-2 (4/6)</p> 	(島根、女川) 組織体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
		印紙1-2 (5/6)	(島根、女川) 組織体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
		[図版1-2 (6/6)]	(島根、女川) 組織体制の相違

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>島根原子力発電所 原子炉施設保安規定 (抜粋)</p> <p>令和3年4月 中国電力株式会社</p> <p>別紙1-3 (1/5)</p>	<p>女川原子力発電所 原子炉施設保安規定 (抜粋)</p> <p>2021年7月 東北電力株式会社</p> <p>別紙1-3 (1/5)</p>	<p>泊発電所原子炉施設保安規定 (抜粋)</p> <p>令和2年12月 北海道電力株式会社</p> <p>別紙1-3 (1/5)</p>	

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">別紙1-3 (2/5)</p> <p>(保安に関する職務) 第5条 社長は、発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムの構築、実施、維持および改善を統括する。保安に関する組織（充電用原子炉主任技術者（以下、「原子炉主任技術者」という。）を中心とする組織）が、発電所における保安活動に係る社長に対する指揮・命令権を有する場合、（トラブル等の報告に関する活動）に関する活動として、関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことならびに健全な安全文化を育成し、および維持することをコミットメントするとともに、これらの活動が行われる体制を確実にする。 2. 電源事業本部長は、品質保証活動（独立監査業務を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また、第2条の2（関係法令および保安規定の遵守）および第2条の3（安全文化的な育成および維持）に関する活動として、保安に関する組織における関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動ならびに健全な安全文化を育成し、および維持する活動を統括する。 3. 内部監査部門長は、独立監査業務に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムにおける監査業務を統括する。また、第2条の2（関係法令および保安規定の遵守）に関する活動として、内部監査部門における関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動を統括する。 4. 調達本部長は、調達に関する業務を統括する。 5. 電源事業本部部長（原子力品質保証）は、品質保証活動（独立監査業務を除く。）の統括に関する業務を行ふ。 ①-1 ②-1 6. 電源事業本部部長（原子力管理）は、電源事業本部（原子力管理）が実施する発電所の保安に関する業務（発電所における保安に関する業務のうち保安教育の統括に関する業務を含む。）を統括する。 ①-1 7. 電源事業本部部長（原子力安全技術）は、電源事業本部（原子力安全技術）が実施する発電所の保安に関する業務および輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。 ①-1 8. 電源事業本部部長（燃料）は、電源事業本部（燃料）が実施する原子燃料の調達に関する業務を統括する。 ①-1 9. 電源事業本部部長（電源土木）は、原子力発電設備に関する土木業務を統括する。 ①-1 10. 電源事業本部部長（電源建築）は、原子力発電設備に関する建築業務を統括する。 ①-1 11. 発電所長（以下「所長」という。）は、発電所における保安に関する業務（保安教育の統括に関する業務を除く。）を統括する。 12. 原子力人材育成センター所長は、教育訓練の統括（保安教育の統括に関する業務を含む。）に関する業務を行う。 13. 品質保証部長は、課長（品質保証）の所管する業務を統括する。 14. 技術部長は、課長（技術）、課長（燃料技術）、課長（核物質防護）および課長（建設監理）の所管する業務を統括する。 15. 廃止措置・環境管理部長は、課長（放射線管理）および課長（廃止措置統括）の所管する業務を統括する。 16. 発電部長は、課長（第一発電）および課長（第二発電）の所管する業務を統括する。 17. 修繕部長は、課長（修繕管理）、課長（修復技術）、課長（電気）、課長（計装）、課長（3号電気）、課長（原子炉）、課長（タービン）、課長（3号機械）、課長（土木）、課長（建築）および課長（S&A工事プロジェクト）の所管する業務を統括する。 18. 課長（品質保証）は、発電所における品質保証活動の統括および使用前事業者検査等の統括に関する業務を行ふ。 19. 経営課長は、調達に関する業務、文書管理に関する業務を行う。</p>	<p style="text-align: center;">別紙1-3 (2/5)</p> <p>(保安に関する職務) 第5条 社長は、発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムの構築および実施を統括する。また、関係法令および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成および維持が行われることを確実にする。 (1) 原子炉主任技術者は、内部監査に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、内部監査業務を統括する。また、関係法令および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成および維持が行われることを確実にする。 (2) 原子炉考査室長は、内部監査に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、内部監査業務を統括する。また、関係法令および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成および維持が行われることを確実にする。 (3) 原子力本部長は、発電所の保安に関する組織が実施する品質保証活動（内部監査業務を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また、関係法令および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成および維持が行われることを確実にする。 (4) 原子力品質保証室長は、発電所の保安に関する組織が実施する品質保証活動（内部監査業務を除く。）について指導・助言および統括に関する業務を行ふ。 (5) 資材部長は、供給者の選定に関する業務（燃料部長所管業務を除く。）を統括する。 (6) 土木建築部長は、土木建築部が実施する発電所の施設管理に関する業務を統括する。 (7) 燃料部長は、燃料供給者の供給者の選定に関する業務を統括する。 ③-1 ④-1 ⑤-1 ⑥-1 ⑦-1 ⑧-1 ⑨-3項より第6項から第8項に定める職位（以下、「各部（室）長」という。）は、部（室）員を指示、指導し、所管する業務を行ふ。また、各部（室）員は、各部（室）長の指示、指導に従い業務を行う。 </p>	<p style="text-align: center;">別紙1-3 (2/5)</p> <p>(保安に関する職務) 第5条 社長は、組織における保安活動を統括する。 2. 原子力事業統括部長は、管理責任者として組織（原子力監査室長が所管している組織を除く。）における保安活動を統括し、原子炉保安統括、原子力安全・品質保証部長、原子力部長、原子炉本部長、資材部長および所長を指導、監督する。 3. 原子力監査室長は、管理責任者として組織（原子力監査室長が所管している組織を除く。）の保安活動を監査する。また、所管している組織における保安活動を統括する。 4. 原子力安全・品質保証部長は、組織（原子力監査室長が所管している組織を除く。）における品質保証活動を統括する。また、所管している組織における保安活動を統括する。 5. 原子炉保安統括は、組織（原子力監査室長が所管している組織を除く。）に対し、電源所の安全性向上に係る指導・助言に関する業務を行う。 6. 原子力部長は、原子力事業統括部における保安活動（第7項に定める職位を除く。）を統括する。 7. 原子力土木部長は、原子力事業統括部における保安活動のうち、土木建築関係の技術的業務を統括する。 8. 資材部長は、資材部における調達業務に係る保安活動を統括する。 9. 第3項、第4項および第6項から第8項に定める職位（以下、「各部（室）長」という。）は、部（室）員を指示、指導し、所管する業務を行ふ。また、各部（室）員は、各部（室）長の指示、指導に従い業務を行う。</p>	<p style="color: red;">(島根、女川) 組織体制の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-3 (3/5)</p> <p>20. 課長（技術）は、異常時・緊急時の措置のための体制整備に関する業務を行う。 ①-2 21. 課長（燃料技術）は、原子炉の安全管理および燃料の管理に関する業務を行う。 ②-2 22. 課長（核物質防護）は保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 23. 課長（放射線管理）は、放射線管理、化学管理、放射性廃棄物管理、管理区域の出入り管理および環境放射能測定に関する業務を行う。 24. 課長（建設管理）は、3号炉原子炉施設の試運転に関する業務の計画・管理に係る業務を行う。 25. 課長（第1発電）は、2号炉原子炉施設の運転管理に関する業務および燃料の取扱いに関する業務を行う。 26. 課長（第2発電）は、3号炉原子炉施設の運転管理に関する業務および燃料の取扱いに関する業務を行う。 27. 当直長は、業務を所管している課長（第一発電）または課長（第二発電）（以下「課長（発電）」）のものとて原子炉施設の運転操作等に関する当直業務を行う。 28. 課長（燃料管理）は、原子炉施設の改修工事および保修に関する業務のうち計画・管理に係る業務ならびに初期点火活動のための体制の整備に関する業務を行う。 29. 課長（保修技術）は、原子炉施設の改修工事および保修に関する業務のうち高経年化対策に係る業務および保全計画に関する業務を行う。 30. 課長（電気）は、2号炉原子炉施設のうち電気設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 31. 課長（計画）は、2号炉原子炉施設のうち計測制御設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 32. 課長（3号電気）は、3号炉原子炉施設のうち電気・計測制御設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 33. 課長（原子炉）は、2号炉原子炉施設のうち原子炉、放射性廃棄物処理設備および空調換気設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 34. 課長（タービン）は、2号炉原子炉施設のうちタービンおよび弁・配管設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 35. 課長（3号機械）は、3号炉原子炉施設のうち機械設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 36. 課長（土木）は、原子炉施設のうち土木関係設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 37. 課長（建築）は、原子炉施設のうち建築関係設備の改修工事および保修に関する業務を行う。 38. 課長（S.A工事プロジェクト）は、重大事故等対策工事に関する業務を行う。 39. 第18項から第38項に定める職位（第27項の当直長を除く。）（以下「各課長」という。）、当直長および原子力人材育成センター所長は、所管業務に基づき緊急時の措置、保安教育ならびに記録および報告を行う。また、課長（廃止措置監査）は第2編第127条（保安に関する職務）の所管業務に基づき緊急時の措置を行う。 40. 各課長、当直長および原子力人材育成センター所長は、第12項および第18項から第39項に定める業務の遂行にあたって、所属員を指示・指導し、品質保証活動を行う。また、所属員は各課長、当直長および原子力人材育成センター所長の指示・指導に従い業務を実施する。 41. 電源事業本部部長（原子力管理）および所長は、発電所における保安に関する業務を統括する際には、原子炉主任技術者の意見を尊重する。 42. 各職位は、第3条8、2、4で要求される検査の独立性を確保するため、本条の業務以外に、他組織の業務に係る検査に関する業務を行うことができる。</p> <p>別紙1-3 (3/5)</p> <p>(3) 発電部長は、電力管理課長の所管する業務を統括する。 (3) 品質保証統括課長は、品質保証活動の指導・助言および品質保証の総括に携する業務を行う。 (1.0) 検査課長は、原子炉施設に関する検査の総括に関する業務を行う。 (1.1) 総務課長は、供給者の選定に関する業務を行う。 (1.2) 核物質防護課長は、保全区域および周辺監視区域の管理に関する業務を行う。 (1.3) 技術課長は、原子炉施設の保安管理の総括に関する業務を行う。 (1.4) 計画管理課長は、原子炉施設の運転計画の総括に関する業務および原子炉施設の定期的な評価の総括に関する業務を行う。 (1.5) 防災課長は、初期消火活動のための体制の整備および緊急時の措置の総括に関する業務を行う。 (1.6) 放射線管理課長は、放射線管理、化学管理、放射性廃棄物（液体・気体）の管理および環境放射能モニタリングに関する業務を行う。 (1.7) 業務・固体廃棄物管理課長は、放射性廃棄物（固体）の管理に関する業務を行う。 (1.8) 原子燃料課長は、炉心性能管理および燃料の管理に関する業務を行う。 (1.9) 保全計画課長は、原子炉施設の施設管理の総括に関する業務を行う。 (2.0) 工程管理課長は、原子炉施設の施設管理に関する業務のうち工程管理に関する業務を行う。 (2.1) 電気課長は、原子炉施設のうち電気設備の施設管理に関する業務を行う。 (2.2) 計測制御課長は、原子炉施設のうち計測制御設備の施設管理に関する業務を行う。 (2.3) 原子炉課長は、原子炉施設のうち機械設備（原子炉設備）の施設管理に関する業務を行う。 (2.4) タービン課長は、原子炉施設のうち機械設備（原子炉設備を除く）の施設管理に関する業務を行う。 (2.5) 土木課長は、原子炉施設のうち土木設備の施設管理に関する業務を行う。 (2.6) 建築課長は、原子炉施設のうち建築設備の施設管理に関する業務を行う。 (2.7) 発電管理課長は、原子炉施設の運転管理に関する業務を行う。 (2.8) 発電課長は、原子炉施設の運転および燃料取扱い（原子燃料課長所管業務を除く）に関する業務を行う。 (2.9) 廃止措置管理課長は、第2編第205条（保安に関する職務）の所管業務に基づき緊急時の措置を行う。 (3.0) 第1項（9）および第2項（9）から（2.8）に定める職位は、所管業務に基づき緊急時の措置、保安教育ならびに記録および報告を行ふ。</p> <p>別紙1-3 (3/5)</p> <p>①-1 ①-2 ②-1 ②-2</p> <p>①-1, ②-1 ①-2, ②-2</p> <p>別紙1-3 (3/5)</p> <p>10. 所長は、発電所における保安活動を統括する。 11. 所長代理は、所長を補佐する。 12. 次長は、所長が特に督査を委任した業務を行うとともに、所長を補佐する。 13. 原子力安全・品質保証室長は、発電所における品質保証活動の総括を行う。 14. 防災・安全対策室長は、原子力防災対策および原子炉施設の安全性向上に関する業務を統括する。 15. 営業課長は、技術開発業務の総括および初期消火活動のための体制の整備に関する業務を行う。 16. 施設防護課長は、保全区域および周辺監視区域の区域管理に関する業務を行う。 17. 技術課長は、原子炉施設の運転条件および燃料管理に関する業務を行う。 18. 安全管理課長は、放射線管理、放射性廃棄物管理および化学管理に関する業務を行う。 19. 営業室長は、原子炉施設の運転に関する業務を統括する。 20. 営業課員（当直）は、原子炉施設の運転に関する当直業務を行う。 21. 保全計画課長は、原子炉施設の保全、改修の計画に関する業務を行う。 22. 電気保修課長は、原子炉施設のうち、電気設備の保修、改修の実施に関する業務を行う。 23. 制御保修課長は、原子炉施設のうち、計測制御設備の保修、改修の実施に関する業務を行う。 24. 機械保修課長は、原子炉施設のうち、機械設備の保修、改修の実施に関する業務を行う。 25. 土木建築課長は、原子炉施設のうち、土木建築設備の保修、改修の実施に関する業務を行う。 26. 原子力教育センター長は、教育・訓練の総括を行う。 27. 第16項から第18項および第20項から第22項に定める職位（以下、「各課長」という。）ならびに第13項、第14項、第19項および第20項に定める職位（以下、「各課（室、センター）長」という。）は、所管業務に基づき緊急時の措置、保安教育ならびに記録および報告を行う。 28. 各課（室、センター）長は、第3条8、2.4で要求される検査の独立性を確保するため必要な場合は、本条各項の業務以外に、他の各課（室、センター）長が所管する検査に関する業務を行うことができる。 29. 各課（室、センター）長は、課（室、センター）員を指示・指導し、西賀の業務を遂行する。また、各課（室、センター）員は、各課（室、センター）長の指示・指導に従い業務を行う。 30. その他開催する組織は、「組織管理規程」に基づき、業務を行う。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-3 (4/5)</p> <p>43. その他関連する組織は、「組織規程」に基づき業務を行う。</p> <p>(原子力発電保安委員会) 第6条 原電事業本部に原子力発電保安委員会（以下「保安委員会」という。）を設置する。 2. 保安委員会は、原子炉施設の保安に関する次の事項を審議し、確認する。 (1) 原子炉設備（変更）許可申請書本文に記載の構築物、系統および機器の変更 (2) 原子炉施設保安規定の変更 (3) 原子炉施設の方針的評価の結果 (4) 保安教育実施計画の策定（第117条）に関する事項 (5) その他保安委員会で定めた審議事項</p> <p>4. 保安委員会は、委員長、電源事業本部部長（原子力安全技術）、所長、原子炉主任技術者、各部長（品質保証部長、技術部長、廃止措置、環境管理部長、発電部長および保修部長）、電源事業本部（原子力管理）マネージャー、原子力人材育成センター所長および電源事業本部（原子力安全技術）マネージャーに加え、委員長が指名した者で構成する。 5. 委員長は、審議結果を定期的に社長へ報告する。</p> <p>(原子力発電保安運営委員会) 第7条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 2. 運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は審議事項に該当しない。 (1) 運転管理に関する規定類の制定および改正 ・運転員の構成人員に関する事項 ・当直の引継ぎ方法に関する事項 ・原子炉の起動および停止操作に関する事項 ・巡視点検に関する事項 ・異常時の操作に関する事項 ・警報発生時の措置に関する事項 ・原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 ・定期試験に関する事項 (2) 燃料管理に関する規定類の制定および改正 ・新燃料および使用済燃料の運搬に関する事項 ・新燃料および使用済燃料の貯蔵に関する事項 ・燃料の検査および取替に関する事項 (3) 放射性廃棄物管理に関する規定類の制定および改正 ・放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項 ・放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項 ・放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項 ・放出管理用計測器の点検・校正に関する事項 (4) 放射線管理に関する規定類の制定および改正 ・管理区域の設定、区域区分および特別措置を要する区域に関する事項 ・管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項 ・保全区域に関する事項 ・周辺監視区域に関する事項</p> <p>②-8</p> <p>別紙1-3 (4/5)</p> <p>(3.1) 第1項(9)おより第2項(9)から(28)に定める職位は、第1項(9)おより第2項(9)から(30)に定める業務の遂行にあたって、所属員を指示・指導し、遂行に係る品質保証活動を行う。また、所属員は課長の指示・指導に従い業務を実施する。 3. 各職位は、第3条8.2.4で要求される検査の独立性を確保するために必要な場合は、本条の職務の内容によらず、検査に関する業務を実施することができる。</p> <p>(原子炉施設保安委員会) 第3条 本店に原子炉施設保安委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。 2. 保安委員会は、原子炉施設の保安に関する次の事項を審議し、確認する。 (1) 原子炉設置許可申請書本文に記載の構築物、系統および機器の変更 (2) 原子炉施設保安規定の変更 (3) 本店所管の社内規程の制定および改正 (4) その他委員会で定めた事項 3. 原子力部長を委員長とする。 4. 保安委員会は、委員長、所長、兼職用原子炉主任技術者（以下、「原子炉主任技術者」という。）に加え、課長以上の職位の者から委員長が指名した者で構成する。</p> <p>②-7</p> <p>(原子炉施設保安運営委員会) 第7条 発電所に原子炉施設保安運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を設置する。 2. 運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、あらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。 (1) 原子炉設置許可申請書本文に記載の構築物、系統および機器の変更 (2) 原子炉施設保安規定の変更 (3) 本店所管の社内規程の制定および改正 (4) その他委員会で定めた事項 3. 原子力部長を委員長とする。 4. 委員会は、委員長、所長、兼職用原子炉主任技術者（以下、「原子炉主任技術者」という。）に加え、本店のグループリーダー以上の職位の者から、委員長が指名した者で構成する。</p> <p>②-8</p> <p>(泊発電所安全運営委員会) 第7条 安全運営に泊発電所安全運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を設置する。 2. 運営委員会は、安全運営における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、委員会で審議した事項またはあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。 (1) 運転管理に関する社内規程の制定および改正 a. 運転員の構成人員に関する事項 b. 当直の引継ぎ方法に関する事項 c. 原子炉の起動および停止操作に関する事項 d. 巡視点検に関する事項 e. 異常時の操作に関する事項 f. 警報発生時の措置に関する事項 g. 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 h. 定期的に実施するサービスランスに関する事項 (2) 燃料管理に関するマニュアルの制定および改正 a. 新燃料および使用済燃料の運搬に関する事項 b. 新燃料および使用済燃料の貯蔵に関する事項 c. 燃料の検査および取替に関する事項</p> <p>②-8</p>			

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-3 (5/5)</p> <p>②-9</p> <ul style="list-style-type: none"> ・線量の評価に関する事項 ・除染に関する事項 ・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項 ・放射線計測器類の点検・校正に関する事項 ・管理区域内で使用した物品の搬出および運搬に関する事項 (5) 施設管理に関する規定類の制定および改正ならびに保全・施設管理の有効性評価に関する事項 (6) 改造の実施に関する事項 (7) 緊急時における運転操作に関する規定類の制定および改正（第109条） (8) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 3. 所長を委員長とする。 4. 運営委員会は、委員長、原子炉主任技術者および各部長（品質保証部長、技術部長、廃止措置・環境管理部長、発電部長および保修部長）に加え、委員長が指名した者で構成する。 <p>(原子炉主任技術者の選任)</p> <p>第8条 電源事業本部長は、原子炉主任技術者および代行者を、原子炉主任技術者免状を有する者から選任する。</p> <p>2. 原子炉主任技術者は、原子炉毎に選任し、同一型式（沸騰水型）の原子炉では兼任させることができる。</p> <p>3. 原子炉主任技術者は、電源事業本部参事以上とし、第9条（原子炉主任技術者の職務等）に定める職務を専任する。</p> <p>4. 代行者の職位は、課長以上とする。</p> <p>5. 原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合は、代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は別の原子炉主任技術者を選任する。</p> <p>(電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の選任)</p> <p>第8条の2 所長は、電気主任技術者および代行者を、第一種電気主任技術者免状を有する者の中から、ボイラー・タービン主任技術者および代行者を、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者の中から選任する。</p> <p>2. 電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者およびそれぞれの代行者の職位は、課長以上もしくはこれに準ずるものとする。</p> <p>3. 電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者が職務を遂行できない場合は、それぞれの代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は別の電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者を選任する。</p> <p>別紙1-3 (5/5)</p> <p>②-8</p> <ul style="list-style-type: none"> (3) 放射性廃棄物管理に関するマニュアルの制定および改定 <ul style="list-style-type: none"> ・放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項 ・放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項 ・放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項 ・放出管理用計測器の点検・校正に関する事項 (4) 放射線管理に関するマニュアルの制定および改定 <ul style="list-style-type: none"> ・管理区域の設定、区域区分、特別措置を要する区域に関する事項 ・管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項 ・保全区域に関する事項 ・周辺監視区域に関する事項 ・線量の評価に関する事項 ・陰染に関する事項 ・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項 ・放射線計測器類の点検・校正に関する事項 (5) 施設管理に関するマニュアルの制定および改定 (6) 原子炉施設の定期的な評価の結果（第10条） (7) 原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期保守管理方針（第108条の2） (8) 改造の実施に関する事項（第219条第2項に関する事項を含む） (9) 緊急時における運転操作に関するマニュアルの制定および改定（第111条） (10) 保安教育実施計画の策定（第119条）に関する事項 (11) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 3. 所長を委員長とする。 4. 運営委員会は、委員長、原子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者ならびに第5条第10項から第19項および第21項から第26項に定める職位の者に加え、委員長が指名した者で構成する。 <p>別紙1-3 (5/5)</p> <p>②-8</p> <ul style="list-style-type: none"> (3) 放射性廃棄物管理に関するマニュアルの制定および改定 <ul style="list-style-type: none"> a. 放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項 b. 放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項 c. 放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項 d. 放出管理用計測器の点検・校正に関する事項 (4) 放射線管理に関する社内規程の制定および改定 <ul style="list-style-type: none"> a. 管理区域の設定、区域区分および特別措置を要する区域に関する事項 b. 管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項 c. 保全区域に関する事項 d. 周辺監視区域に関する事項 e. 線量の評価に関する事項 f. 陰染に関する事項 g. 外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項 h. 放射線計測器類の点検・校正に関する事項 i. 管理区域内で使用した物品の搬出および運搬に関する事項 (5) 処置管理に関する社内規程の制定および改定 (6) 改造の実施に関する事項 (7) 非常事態における運転操作に関する計画の策定および改定（第121条） (8) 保安教育実施計画の策定（第129条）に関する事項 (9) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 3. 所長を委員長とする。 			

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所 2号炉	女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙1-4 (1/3)</p> <p>②-3</p> <p>原子力防災組織 (島根原子力発電所)</p>	<p>別紙1-4 (1/4)</p> <p>②-3</p> <p>原子力防災組織 (女川原子力発電所)</p>	<p>別紙1-4 (1/2)</p> <p>②-3</p> <p>泊力防災組織 (泊発電所)</p> <p>注記: 泊発電所・泊炉 泊発電所・世界工業 泊発電所 泊発電所 企画総合部リニア・環境、技术担当</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

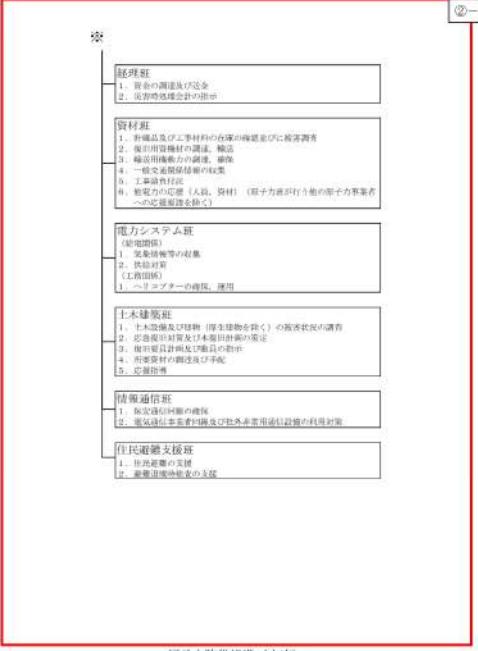
添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">別紙1-4 (3/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> 緊急時対策 統本部長 班名 段階 緊急時対策本部の指揮・統括 緊急時対策本部の指揮・統括 </td><td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> 役割・権限 ②-3 </td><td style="width: 80%; vertical-align: top; padding: 5px;"> 別紙1-4 (3/3) </td></tr> </table> <p style="text-align: center;">緊急時対策本部の指揮の伝達 ・情報収集 ・社外緊急連絡所への連絡及び関係官庁への報告連絡 ・応急措置の検討 ・社外緊急時対策ネットワークの接続確認 ・その他緊急時対策統本部運営に関する事項</p> <p style="text-align: center;">放射線班 ・放射線被ばく状況の把握・推定 ・原子力災害度図 ・その他放射線管理に関する事項</p> <p style="text-align: center;">技術班 ・技術的状況の把握・評価 ・技術支援</p> <p style="text-align: center;">広報班 ・報道機関に対する広報関係 ・お客様までの広報関係 ・社外諸団体との折衝</p> <p style="text-align: center;">総務班 ・食料等の調達及び宿泊施設の手配 ・出発口の確保</p> <p style="text-align: center;">警備班 ・警備監視</p> <p style="text-align: center;">資材班 ・応急用資機材及び輸送手段の確保 ・その他必要な物品の調達</p> <p style="text-align: center;">労務班 ・従業員・応援者の健康管理 ・作業風景の隠匿</p> <p style="text-align: center;">外部搬運復旧班 ・搬送船被災車両の把握 ・送油設備の応急措置・復旧対策の検討 ・施設所保安用外部搬運の搬送機械に係る搬送運用</p> <p style="text-align: center;">通信班 ・保安通信回線の確保</p> <p style="text-align: center;">情報システム班 ・情報共有システムの維持管理</p> <p style="text-align: center;">支援班 ・原子力事業所災害対策本部拠点の教説、運営 ・業務収集 ・要員の入退勤管理 ・情報収集、传达 ・その他原子力事業対策活動の後方支援</p> <p style="text-align: center;">支援班(東京支社) ・中央庁等対応 ・原子力規制庁緊急時対応センターへの派遣</p> <p style="text-align: center;">地域対応班 ・原子力消防活動における関係自治会との連携 ・原子力事業者防災能力強化に基づく協力会との消防活動の連携</p> <p style="text-align: center;">原子力防災組織（本社）</p>	緊急時対策 統本部長 班名 段階 緊急時対策本部の指揮・統括 緊急時対策本部の指揮・統括	役割・権限 ②-3	別紙1-4 (3/3)
緊急時対策 統本部長 班名 段階 緊急時対策本部の指揮・統括 緊急時対策本部の指揮・統括	役割・権限 ②-3	別紙1-4 (3/3)	
別紙1-4 (3/4)	役割・権限 ②-3	別紙1-4 (3/4)	(島根、女川)組織体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">別紙1-4 (4/4)</p>  <p style="text-align: right;">※ (2)-3</p> <ul style="list-style-type: none"> 経理班 <ul style="list-style-type: none"> 1. 費余の調達及び資金 2. 放射性廃棄物会計の担当 資材班 <ul style="list-style-type: none"> 1. 施設品及び工事材料の在庫の確認並びに保管調査 2. 復旧用資機材の調達、輸送 3. 廃次物の搬入の調達、搬運 4. 廃棄物の搬出の依頼 5. 工事請負料の収支 6. 施設内での搬入（人員、資材）（原子力運転を行う他の原子力事業者への応援派遣を除く） 電力システム班 <ul style="list-style-type: none"> 1. 計算機等の校正 2. 搭載計算 3. ハリコブタの再発、運用 土木建築班 <ul style="list-style-type: none"> 1. 土木施設及び建物（原子建物を除く）の監査状況の調査 2. 取扱い規則及び本施設の策定 3. 復旧費用計画及び施設の動作 4. 所要資材の調達及び手配 5. 応援拠点 情報通信班 <ul style="list-style-type: none"> 1. 依次連絡の確保 2. 連絡手段を監視的調査及び社外非常用通信設備の利用計画 住民避難支援班 <ul style="list-style-type: none"> 1. 住民避難の支援 2. 新規避難体制の支援 <p style="text-align: center;">原子力防災組織（本店）</p>		(女)①) 紹介体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 (抜粋)</p> <p>令和2年8月 中国電力株式会社</p>	<p>女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 抜粋</p> <p>令和3年 10月 東北電力株式会社</p>	<p>泊発電所 原子力事業者防災業務計画 抜粋</p> <p>令和5年2月 北海道電力株式会社</p>	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																																				
<p>別紙1-5 (2/16)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>緊急時体制の区分</th><th>原子力災害等の状況</th><th>法令等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急時特別非常体制 (全面緊急事態) 別表1に示す原災法第15条第1項等の基準に該当する事象が発生し、その旨を関係各所に報告(原子力発電所敷地周辺地において、1時間当たり5マイクロシーベルト以上の放射線量が2地点以上において検出されたとき又は1地点において10分間以上継続して検出されたとき等)するとき、又は内閣総理大臣が原災法第15条第2項の規定に基づく原子力緊急事態宣言を行ったときから、内閣総理大臣が原災法第15条第4項の規定に基づく原子力緊急事態解除宣言を行ったときまでの間。</td><td>原災法、指針</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(注1) 緊急時体制の区分欄()内は、指針で規定される名前。 (注2) 原子力防災管理者は、上表に示す原子力災害等の状況に該たない場合でも、必要と認めるときは緊急時体制を発令することができる。また、原子力防災管理者は、原災法第15条第4項の規定に基づく原子力緊急事態解除宣言が行われた後においても、必要により緊急時体制を継続することができる。</p> <p>(2) 緊急時体制発令時の中国電力ネットワーク株式会社との連携 緊急時体制発令時は、この計画のとおり中国電力ネットワーク株式会社と一緒に対応する。</p> <p>2. 原子力防災組織 ②-4</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 原子力防災管理者は、発電所に原子力防災組織を設置する。 b. 原子力防災組織は、別図1に定める業務分掌に基づき、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な活動を行う。 c. 原子力防災管理者は、原子力防災組織に別表4に定める業務を行う原子力防災要員を置く。 d. 原子力防災管理者は、原子力災害が発生した場合に、直ちに原子力防災要員等を配置し、その業務を行う。 e. 社長は、原子力防災要員を置いた場合は変更した場合は、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長及び鳥取県知事に別紙2の届出書により原子力防災要員を置いた日又は変更した日から7日以内に届け出る。 f. 原子力防災管理者は、原子力防災要員等の内、派遣要員をあらかじめ定めておく。派遣要員の主な職務は次のとおりとする。 (a) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執 	緊急時体制の区分	原子力災害等の状況	法令等	緊急時特別非常体制 (全面緊急事態) 別表1に示す原災法第15条第1項等の基準に該当する事象が発生し、その旨を関係各所に報告(原子力発電所敷地周辺地において、1時間当たり5マイクロシーベルト以上の放射線量が2地点以上において検出されたとき又は1地点において10分間以上継続して検出されたとき等)するとき、又は内閣総理大臣が原災法第15条第2項の規定に基づく原子力緊急事態宣言を行ったときから、内閣総理大臣が原災法第15条第4項の規定に基づく原子力緊急事態解除宣言を行ったときまでの間。	原災法、指針		<p>別紙1-5 (2/25)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第2章 原子力災害事前対策の実施</th> </tr> <tr> <th colspan="2">第1節 防災体制</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 緊急体制の区分および連携</td><td></td></tr> <tr> <td>(1) 緊急体制の区分</td><td></td></tr> <tr> <td>原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む)の拡大の防止、その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、次表に定める原子力災害の情勢に応じて緊急体制を区分する。</td><td></td></tr> <tr> <td>別表2-1の事象が発生した場合または原災法規制委員会委員長または委員長代行が原子力災害対策指針に示す警戒事態に該当すると判断した場合。</td><td>緊急体制の区分</td></tr> <tr> <td>別表2-2の事象が発生し、原子力防災管理者が原災法第10条第1項に基づく通報をすべき状態となった場合。</td><td>警戒対策体制</td></tr> <tr> <td>別表2-3の事象が発生した場合、または内閣総理大臣が原災法第15条第2項に基づく原子力緊急事態宣言を行った場合。</td><td>第1緊急体制</td></tr> <tr> <td>なお、モニタリングポストで1マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出された場合、中性子線の測定を行う。</td><td>第2緊急体制</td></tr> <tr> <td>(2) 緊急体制区分に応じた東北電力ネットワーク株式会社との連携 第1緊急体制および第2緊急体制発令時は、この計画のとおり東北電力ネットワーク株式会社と一緒にになって対応する。</td><td></td></tr> <tr> <td>2. 警戒対策組織</td><td></td></tr> <tr> <td>(1) 発電所</td><td></td></tr> <tr> <td>本店原子力部長は、本店に本店警戒対策組織を、原子力防災管理者は、発電所に警戒対策組織を設置する。</td><td></td></tr> <tr> <td>(2) 本店</td><td></td></tr> <tr> <td>本店警戒対策組織は、警戒対策体制が発令された場合において、別図2-1に定める業務分掌に基づき、原子力災害に至る可能性のある事象の発生または拡大を防止するためには必要な活動を行う。</td><td></td></tr> <tr> <td>社長は、原子力防災要員を置いた場合は変更した場合は、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長及び鳥取県知事に別紙2の届出書により原子力防災要員を置いた日又は変更した日から7日以内に届け出る。</td><td></td></tr> <tr> <td>原子力防災管理者は、原子力災害が発生した場合に、直ちに原子力防災要員等を配置し、その業務を行う。</td><td></td></tr> <tr> <td>原子力防災組織は、別表2-1に定める業務分掌に基づき、本店における対策活動を実施し、発電所において実施される対策活動を支援する。</td><td></td></tr> </tbody> </table>	第2章 原子力災害事前対策の実施		第1節 防災体制		1. 緊急体制の区分および連携		(1) 緊急体制の区分		原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む)の拡大の防止、その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、次表に定める原子力災害の情勢に応じて緊急体制を区分する。		別表2-1の事象が発生した場合または原災法規制委員会委員長または委員長代行が原子力災害対策指針に示す警戒事態に該当すると判断した場合。	緊急体制の区分	別表2-2の事象が発生し、原子力防災管理者が原災法第10条第1項に基づく通報をすべき状態となった場合。	警戒対策体制	別表2-3の事象が発生した場合、または内閣総理大臣が原災法第15条第2項に基づく原子力緊急事態宣言を行った場合。	第1緊急体制	なお、モニタリングポストで1マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出された場合、中性子線の測定を行う。	第2緊急体制	(2) 緊急体制区分に応じた東北電力ネットワーク株式会社との連携 第1緊急体制および第2緊急体制発令時は、この計画のとおり東北電力ネットワーク株式会社と一緒にになって対応する。		2. 警戒対策組織		(1) 発電所		本店原子力部長は、本店に本店警戒対策組織を、原子力防災管理者は、発電所に警戒対策組織を設置する。		(2) 本店		本店警戒対策組織は、警戒対策体制が発令された場合において、別図2-1に定める業務分掌に基づき、原子力災害に至る可能性のある事象の発生または拡大を防止するためには必要な活動を行う。		社長は、原子力防災要員を置いた場合は変更した場合は、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長及び鳥取県知事に別紙2の届出書により原子力防災要員を置いた日又は変更した日から7日以内に届け出る。		原子力防災管理者は、原子力災害が発生した場合に、直ちに原子力防災要員等を配置し、その業務を行う。		原子力防災組織は、別表2-1に定める業務分掌に基づき、本店における対策活動を実施し、発電所において実施される対策活動を支援する。		<p>別紙1-5 (2/19)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第2章 原子力災害予防対策の実施</th> </tr> <tr> <th colspan="2">第1節 防災体制</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 防災体制の区分及び連携</td><td></td></tr> <tr> <td>(1) 防災体制の区分</td><td></td></tr> <tr> <td>原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む)の拡大の防止その他の必要な活動を迅速かつ円滑に行うための防災体制は次の区分による。</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">防災体制の区分</th></tr> <tr> <th>防災体制の区分</th><th>発生事象の情勢</th></tr> <tr> <td>原原子力防災準備体制</td><td>警戒事態に該当する別表2-1-1に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-1に該当する事象であると判断したとき</td></tr> <tr> <td>原原子力緊急事態体制</td><td>施設敷地緊急事態に該当する別表2-1-2に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-2に該当する事象であると判断したとき</td></tr> <tr> <td>原原子力緊急事態体制</td><td>全面緊急事態に該当する別表2-1-3に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-3に該当する事象であると判断したとき</td></tr> <tr> <td>原子力防災組織及び原子力防災要員等</td><td>原子力規制委員会が示すE.A.L区分の枠組み及び原子力規制指針が示す緊急事態区分を判断する基準等の解説を基に、発電所の特性及び障害状況に応じたE.A.Lの設定を別表2-1-4に示す。</td></tr> <tr> <td>(1) 社長は、発電所に原子力防災組織を設置し、原子力防災要員を置く。原子力防災組織の構成は、別表2-1-1のとおりとする。</td><td></td></tr> <tr> <td>(2) 原子力防災組織は、別表2-1-1に定める業務分掌に基づき、この計画に従い、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。</td><td></td></tr> </tbody> </table>	第2章 原子力災害予防対策の実施		第1節 防災体制		1. 防災体制の区分及び連携		(1) 防災体制の区分		原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む)の拡大の防止その他の必要な活動を迅速かつ円滑に行うための防災体制は次の区分による。		防災体制の区分		防災体制の区分	発生事象の情勢	原原子力防災準備体制	警戒事態に該当する別表2-1-1に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-1に該当する事象であると判断したとき	原原子力緊急事態体制	施設敷地緊急事態に該当する別表2-1-2に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-2に該当する事象であると判断したとき	原原子力緊急事態体制	全面緊急事態に該当する別表2-1-3に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-3に該当する事象であると判断したとき	原子力防災組織及び原子力防災要員等	原子力規制委員会が示すE.A.L区分の枠組み及び原子力規制指針が示す緊急事態区分を判断する基準等の解説を基に、発電所の特性及び障害状況に応じたE.A.Lの設定を別表2-1-4に示す。	(1) 社長は、発電所に原子力防災組織を設置し、原子力防災要員を置く。原子力防災組織の構成は、別表2-1-1のとおりとする。		(2) 原子力防災組織は、別表2-1-1に定める業務分掌に基づき、この計画に従い、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。		<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>
緊急時体制の区分	原子力災害等の状況	法令等																																																																					
緊急時特別非常体制 (全面緊急事態) 別表1に示す原災法第15条第1項等の基準に該当する事象が発生し、その旨を関係各所に報告(原子力発電所敷地周辺地において、1時間当たり5マイクロシーベルト以上の放射線量が2地点以上において検出されたとき又は1地点において10分間以上継続して検出されたとき等)するとき、又は内閣総理大臣が原災法第15条第2項の規定に基づく原子力緊急事態宣言を行ったときから、内閣総理大臣が原災法第15条第4項の規定に基づく原子力緊急事態解除宣言を行ったときまでの間。	原災法、指針																																																																						
第2章 原子力災害事前対策の実施																																																																							
第1節 防災体制																																																																							
1. 緊急体制の区分および連携																																																																							
(1) 緊急体制の区分																																																																							
原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む)の拡大の防止、その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、次表に定める原子力災害の情勢に応じて緊急体制を区分する。																																																																							
別表2-1の事象が発生した場合または原災法規制委員会委員長または委員長代行が原子力災害対策指針に示す警戒事態に該当すると判断した場合。	緊急体制の区分																																																																						
別表2-2の事象が発生し、原子力防災管理者が原災法第10条第1項に基づく通報をすべき状態となった場合。	警戒対策体制																																																																						
別表2-3の事象が発生した場合、または内閣総理大臣が原災法第15条第2項に基づく原子力緊急事態宣言を行った場合。	第1緊急体制																																																																						
なお、モニタリングポストで1マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出された場合、中性子線の測定を行う。	第2緊急体制																																																																						
(2) 緊急体制区分に応じた東北電力ネットワーク株式会社との連携 第1緊急体制および第2緊急体制発令時は、この計画のとおり東北電力ネットワーク株式会社と一緒にになって対応する。																																																																							
2. 警戒対策組織																																																																							
(1) 発電所																																																																							
本店原子力部長は、本店に本店警戒対策組織を、原子力防災管理者は、発電所に警戒対策組織を設置する。																																																																							
(2) 本店																																																																							
本店警戒対策組織は、警戒対策体制が発令された場合において、別図2-1に定める業務分掌に基づき、原子力災害に至る可能性のある事象の発生または拡大を防止するためには必要な活動を行う。																																																																							
社長は、原子力防災要員を置いた場合は変更した場合は、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長及び鳥取県知事に別紙2の届出書により原子力防災要員を置いた日又は変更した日から7日以内に届け出る。																																																																							
原子力防災管理者は、原子力災害が発生した場合に、直ちに原子力防災要員等を配置し、その業務を行う。																																																																							
原子力防災組織は、別表2-1に定める業務分掌に基づき、本店における対策活動を実施し、発電所において実施される対策活動を支援する。																																																																							
第2章 原子力災害予防対策の実施																																																																							
第1節 防災体制																																																																							
1. 防災体制の区分及び連携																																																																							
(1) 防災体制の区分																																																																							
原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む)の拡大の防止その他の必要な活動を迅速かつ円滑に行うための防災体制は次の区分による。																																																																							
防災体制の区分																																																																							
防災体制の区分	発生事象の情勢																																																																						
原原子力防災準備体制	警戒事態に該当する別表2-1-1に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-1に該当する事象であると判断したとき																																																																						
原原子力緊急事態体制	施設敷地緊急事態に該当する別表2-1-2に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-2に該当する事象であると判断したとき																																																																						
原原子力緊急事態体制	全面緊急事態に該当する別表2-1-3に示す事象が発生し、原原子力防災管理者が別表2-1-3に該当する事象であると判断したとき																																																																						
原子力防災組織及び原子力防災要員等	原子力規制委員会が示すE.A.L区分の枠組み及び原子力規制指針が示す緊急事態区分を判断する基準等の解説を基に、発電所の特性及び障害状況に応じたE.A.Lの設定を別表2-1-4に示す。																																																																						
(1) 社長は、発電所に原子力防災組織を設置し、原子力防災要員を置く。原子力防災組織の構成は、別表2-1-1のとおりとする。																																																																							
(2) 原子力防災組織は、別表2-1-1に定める業務分掌に基づき、この計画に従い、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。																																																																							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (3/16) ②-4</p> <p>行機關の実施する緊急事態応急対策への協力 (b) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策への協力 (c) 他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策への協力 (2) 本社 a. 社長は、本社に本社原子力防災組織を設置する。 b. 本社原子力防災組織は、別図2に定める業務分掌に基づき、本社における原子力災害対策活動を実施し、発電所の原子力災害対策活動を支援する。 c. 社長は、本社原子力防災組織に緊急時対策要員を置く。 d. 社長は、緊急時特別非常体制を発令した場合、内閣総理大臣の原子力緊急事態宣言という社会的重大性に鑑み、国の原子力災害対策本部及びオフサイトセンターとの関係機関と連携し、緊急時応急対策に全力で取り組む。 e. 社長は、本社及び発電所の原子力防災組織を統括し、必要な場合は他の社内機関も動員して原子力災害対策活動を実施する。(別図3参照)</p> <p>3. 原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務等 (1) 原子力防災管理者の職務 a. 原子力防災管理者は、発電所長とし、原子力防災組織を統括管理する。 b. 原子力防災管理者は、原子力発電所敷地境界付近において1時間当たり0.2~2マイクロシーベルト以上の放射線量が検出された場合、及び別表1に示す警戒事態の基準に該当する事象又は原災法第10条第1項等の基準に該当する事象等の発生について報告を受け、又は自ら発見したときは、直ちに別図4-1、4-2、4-3、4-4に定める箇所へ通报又は連絡する。 c. 原子力防災管理者は、原子力発電所敷地境界付近において1時間当たり0.2~2マイクロシーベルト以上の放射線量が検出された場合、及び別表1に示す警戒事態の基準に該当する事象又は原災法第10条第1項等の基準に該当する事象等が発生した場合、直ちに原子力防災要員に、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせるとともに、その概要を別図5-1、5-2、5-3、5-4に定める箇所へ報告する。 d. 原子力防災管理者は、別表1に示す原災法第15条第1項等の基準に該当する事象が発生した場合、直ちに別図5-3、5-4に定める箇所へ報告する。 e. 原子力防災管理者は、原災法第11条第1項の規定に基づく放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材を備え付け、隨時、保守点検する。 f. 原子力防災管理者は、緊急時対策要員に対し定期的に緊急事態に対応するための総合的な訓練及び防災教育を実施する。</p> <p>なお、この計画において原子力防災管理者の実施する職務として記載している事項については、あらかじめ定めるところにより、他の職位の実施した結果を確認することにより実施したものと見なすことができる。</p>	<p>別紙1-5 (3/25) ②-4</p> <p>3. 原子力防災組織 社長は、発電所に原子力防災組織を、本店に本店原子力防災組織を設置する。</p> <p>(1) 発電所 a. 原子力防災組織は、第1または第2緊急体制が発令された場合において、別図2-3に定める業務分掌に基づき、原子力災害の発生または拡大を防止するためには必要な活動を行う。 b. 原子力防災管理者は、原子力防災組織に原子力防災要員(原子力災害が発生した場合に直ちに別図2-4に定める業務を行う要員)を置く。 c. 原子力防災要員を置いた場合は変更した場合、社長より原子力規制委員会、宮城県知事、女川町長および石巻市長に様式2の届出書に原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成24年文部科学省・経済産業省令第2号)第2条第1項に規定される業務を的確に遂行するため必要な人數を明記の上、原子力防災要員を置いた日または変更した日から7日以内に届け出る。 d. 原子力防災管理者は、原子力防災要員のうち、派遣要員をあらかじめ定めておく。 派遣要員は、次に掲げる職務を実施する。 (a) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長、その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策への協力 (b) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長ならびに地方公共団体の長、その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策への協力 (c) 他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策への協力 e. 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、宮城県知事、女川町長または石巻市長から、原子力防災組織および原子力防災要員の状況について報告を求められたときはこれを行う。 f. 原子力防災管理者は、原子力防災組織に原子力防災要員の補佐および交替要員を置く。</p> <p>(2) 本店 a. 本店原子力防災組織は、第1または第2緊急体制が発令された場合において、別図2-4に定める業務分掌に基づき、本店における原子力災害対策活動を実施し、発電所において実施される対策活動を支援する。 b. 社長は、本店原子力防災組織に緊急時対策要員を置く。 c. 社長は、第2緊急体制を発令した場合、指定行政機関、指定地方行政機関ならびに地方公共団体その他の執行機関と連携し、原子力事業所灾害対策に取り組む。</p>	<p>別紙1-5 (3/19) ②-4</p> <p>(3) 原子力防災管理者は、原子力災害が発生した場合、直ちに原子力防災要員に別表2-1~6に定める職務を行わせる。 また、原子力防災要員のうち緊急事態応急対策等拠点設置である北海道原子力防災センター(以下「防災センター」という。)への派遣要員は、別表2-1~7に定める職務を行う。 (4) 社長は、原子力防災要員を置いたとき又は変更したときは、原子力規制委員会、北海道知事及び石巻市長に様式2に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第2条第1項に規定される業務を的確に遂行するために必要な人數を明記の上、7日以内に届け出る。 (5) 原子力防災管理者は、原子力防災要員のうち、派遣要員をあらかじめ定めておく。 派遣要員の主な職務は次のとおりとする。 ① 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに関係地方公共団体の長、その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策への協力 ② 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに関係地方公共団体の長、その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策への協力 ③ 他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策への協力 (6) 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、北海道知事及び石巻市長から原子力防災組織及び原子力防災要員の状況について報告を求められたときはこれを行う。 (7) 社長は、本店に本店原子力防災組織を設置し、本店原子力災害対策要員を置く。本店原子力防災組織の構成は、別図2-1~2のとおりとする。 (8) 社長は、発電所の原子力災害対策活動あるいは防災センター等への要員派遣の支拂のため、本店原子力災害対策要員の中から都子力防災要員を置く。 (9) 本店原子力防災組織は、別図2-1~2に定める業務分掌に基づき本店における原子力災害対策活動を実施し、関係機関との連絡調整、資機材の調達、輸送、発電所が実施する原子力災害対策活動を支援する。 3. 原子力防災管理者及び都子力防災管理者の職務 (1) 原子力防災管理者の職務 原子力防災管理者は発電所長とし、原子力防災組織を統括管理するとともに、次に掲げる職務を行う。 なお、原子力防災管理者は、旅行又は疾病その他の事故のため、その職務を行ふことができない場合は、副原子力防災管理者の中から別表2-1~8に定める順位によりその職務を代行させる。</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (4/16)</p> <p>通報又は連絡を行った後の社外関係機関への報告又は連絡について。別図5-1、5-2及び5-3に定める連絡体制を整備しておく。 なお、別表1に示す原災法第10条第1項等の基準に該当する事象のうち、発電所が輸送物の安全について責任を有する事業所外運搬（使用済燃料、低レベル放射性廃棄物等）の場合にあっては、別図5-4に定める連絡体制を取る。 b. 防災組織の連絡体制 連絡経路は別図3に定めるとおりとする。</p> <p>2. 緊急時体制の発令及び解除</p> <p>(1) 緊急時体制の発令</p> <p>a. 発電所 原子力防災管理者は、原子力発電所敷地周辺において1時間当たり0.22マイクロシーベルト以上の放射線量が検出された場合、又は別表1に示す基準に該当する事象の発生について報告を受け、又は自ら発見したときは、直ちに別図6に定める連絡経路により緊急時体制を発令する。 原子力防災管理者は、緊急時体制を発令した場合は、直ちに電源事業本部長（原子力管理）（以下「部長（原子力管理）」という。）に報告する。</p> <p>b. 本社 部長（原子力管理）は、原子力防災管理者から発電所における緊急時体制発令の報告を受けた場合は、別図7に定めるとおり直ちに社長、電源事業本部長及びコンプライアンス推進部門長に報告し、社長は本社における緊急時体制を発令する。この際、発電所において発令した緊急時体制の区分を本社においても適用する。 社長が本社における緊急時体制を発令した場合、部長（原子力管理）は、中国電力ネットワーク株式会社社長にその旨を連絡する。</p> <p>(2) 緊急時対策本部及び緊急時対策総本部の設置</p> <p>a. 発電所 (a) 原子力防災管理者は、緊急時体制を発令した場合、速やかに緊急時対策本部（以下「本部」という。）を緊急時対策所に設置する。</p> <p>(b) 本部は、原子力防災組織で構成する。</p> <p>(c) 原子力防災管理者は、緊急時対策本部長（以下「本部長」という。）としてその職務を遂行する。</p> <p>b. 本社 (a) 社長は、本社に緊急時体制を発令した場合、速やかに緊急時対策総本部（以下「総本部」という。）を原子力災害対策室に設置する。</p> <p>(b) 総本部は、本社原子力防災組織で構成する。</p> <p>(c) 社長は、緊急時対策総本部長（以下「総本部長」という。）として、その職務を遂行する。</p>	<p>別紙1-5 (4/2.5)</p> <p>4. 原子力防災管理者、副原子力防災管理者および原子力防災要員の職務 社長は、原子力防災管理者および副原子力防災管理者を選任する。</p> <p>(1) 原子力防災管理者の職務 原子力防災管理者は、発電所長とし、警戒対策組織または原子力防災組織を統括管理とともに、次に掲げる職務を行う。 a. 警戒対策組織 (a) 別表2-1の事象の発生について報告を受け、または自ら発見したときは、直ちに別図2-5に示す箇所へ連絡するとともに、警戒対策要員を召集し、原子力災害に係る可能性のある事象の発生または甚大の防止のために必要な応急措置を行わせる。</p> <p>b. 原子力防災組織 (a) 別表2-2または別表2-3の事象の発生について報告を受け、または自ら発見したときは、直ちに別図2-6に示す箇所へ通報する。</p> <p>(b) 緊急体制を発令した場合、直ちに原子力防災要員を召集し、原子力灾害の発生または甚大の防止のために必要な応急措置を行わせるとともに、その概要を別図2-7に示す箇所へ報告する。</p> <p>(c) 原災法第11条第1項に定められた放射線測定設備を設置し、および維持し、同条第2項に定められた放射線障害防護用器具、非常用通信機器、その他の資材または機材を備え付け、隨時、保守点検する。</p> <p>(d) 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、宮城県知事、女川町長または石巻市長から、原子力防災管理者および副原子力防災管理者の状況について報告を求められたときはこれを行う。</p> <p>(e) 原子力防災管理者および原子力防災要員に対し定期的に原子力緊急事態に対処するための防災教育および防災訓練を実施する。</p> <p>(f) 旅行または疾病、その他の事由のため長期にわたり不在となり、その職務を遂行できない場合、副原子力防災管理者の中から別表2-5に定める順位により代行者を指定する。</p> <p>(2) 副原子力防災管理者の職務 副原子力防災管理者は、次に掲げる職務を行う。 a. 警戒対策組織または原子力防災組織の統括について原子力防災管理者を補佐する。 b. 原子力防災管理者が不在のときは、その職務を代行する。</p> <p>(3) 原子力防災要員の職務 原子力防災要員は、別表2-4に掲げる職務を行う。</p> <p>(4) 原子力防災管理者、副原子力防災管理者の選任および解任 原子力防災管理者または副原子力防災管理者を選任または解任した場合、社長より原子力規制委員会、宮城県知事、女川町長および石巻市長に7日以内に様式3の届出書により届け出る。</p>	<p>別紙1-5 (4/1.9)</p> <p>②-4</p> <p>① 別表2-1-1、別表2-1-2又は別表2-1-3の事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに別図2-1-3又は別図2-1-4に示す経路にて連絡又は連絡する。 なお、発生した事象が複数の通報等にまたがる場合、往民防護の観点から、「全面緊急事態に該当する事象」、「施設敷地内緊急事態に該当する事象」、「警戒事態に該当する事象」の順に優先順位を付けて通報等を行う。 また、原災法第16条第1項に定められた通報等に関する事項について報告を求められたときはこれを行う。</p> <p>② 別表2-1-1、別表2-1-2又は別表2-1-3の事象が発生し同表に該当する事象であると判断した場合、防災体制を発令するとともに直ちに原子力防災要員を招集し、必要な応急措置を行わせる。また、その概要を別図2-1-3又は別図2-1-5に示す経路にて連絡又は連絡する。</p> <p>③ 原災法第11条第1項に定められた放射線測定設備を設置し、及び維持し、同条第2項に定められた放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材（以下「原子力防災資機材」という。）を備え付け、その資機材に応じて適切な順位で保守点検する。</p> <p>④ 副原子力防災管理者の職務 副原子力防災管理者は、次に掲げる職務を行う。 ① 原子力防災管理者を補佐する。 ② 原子力防災管理者が不在の場合は、その職務を代行する。</p> <p>⑤ 社長は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任したときは、原子力規制委員会、北洛道知事及び沿岸市長に様式3により7日以内に届け出る。 また、原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、北海道知事及び沿岸市長から、原子力防災管理者は副原子力防災管理者の状況について報告を求められたときはこれを行う。</p> <p>第2節 原子力防災組織の運営</p> <p>1. 防災体制の発令、対策本部設置及び防災体制の解除等</p> <p>(1) 防災体制の発令 ① 発電所 原子力防災管理者は、別表2-1-1の事象が発生し別表2-1-1に該当する</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (5/16)</p> <p>(3) 緊急時体制の解除</p> <p>a. 発電所 本部長は、以下の状態になった場合、関係機関と協議し、総本部長の了承を得て緊急時体制を解除することができる。</p> <p>(a) 原災法第15条第2項の規定に基づく原子力緊急事態宣言が発令され、その後原災法第15条第4項の規定に基づく内閣総理大臣による原子力緊急事態解除宣言が行われた場合。</p> <p>(b) 原災法第15条第2項の規定に基づく原子力緊急事態宣言の発令に至らず、原子力災害の原因の除去及び被害範囲の拡大防止の措置を行い、事象が収束している場合。</p> <p>本部長は、発電所の緊急時体制を解除した場合は、総本部長又は部長（原子力管理）に報告する。</p> <p>b. 本社 総本部長は、上記a. (a) 又は(b)の場合、本社における緊急時体制を解除することができる。</p> <p>3. 原子力事業所災害対策支援拠点の設置及び廃止</p> <p>(1) 総本部長は、事態に応じ原子力事業所災害対策支援拠点を設置し、事故復旧作業に従事する要員の放射線管理及び復旧資機材の受け入れ等の支援を行う。</p> <p>(2) 総本部長は、緊急時体制を解除した場合、原子力事業所災害対策支援拠点を廃止することができる。</p> <p>4. 緊急時対策要員の非常招集及び解散</p> <p>(1) 緊急時対策要員の非常招集</p> <p>a. 発電所 原子力防災管理者は、発電所における緊急時体制発令時（緊急時体制発令が予想される場合を含む。）に緊急放送装置、緊急時サイレン又は緊急時連絡網等を使用して緊急時対策要員を非常招集する。また、本部の各統括及び班長は招集した班員を把握する。なお、原子力防災管理者は、あらかじめ緊急時対策要員の連絡先を記載した名簿を整備しておく。</p> <p>b. 本社 部長（原子力管理）は、本社における緊急時体制発令時（緊急時体制発令が予想される場合を含む。）に社内放送、緊急時連絡網等を使用して本社の緊急時対策要員を非常招集する。また、総本部の各班長は招集した班員を把握する。なお、部長（原子力管理）は、あらかじめ緊急時対策要員の連絡先を記載した名簿を整備しておく。</p> <p>(2) 緊急時対策要員の解散</p> <p>総本部長及び本部長は、緊急時体制を解除した場合、その後の原子力災害事後対策に必要な要員を除き、発電所及び本社の要員を解散する。</p>	<p>別紙1-5 (5/25)</p> <p>第2節 警戒対策組織の運営</p> <p>1. 情報連絡経路</p> <p>(1) 警戒事象発生に伴う連絡経路 原子力防災管理者は、警戒事象発生に伴う連絡を行うため、別図2-5に定める連絡経路を整備しておくものとする。</p>	<p>別紙1-5 (5/19)</p> <p>② 本店 原子力部長は、原子力防災管理者から発電所における防災体制発令の報告を受けた場合は、直ちに社長に報告し、社長は本店における防災体制を発令する。この際、発電所において発令した防災体制の区分を本店においても適用するものとする。</p> <p>(2) 原子力災害対策本部の設置</p> <p>① 発電所 原子力防災管理者は、原子力防災準備体制又は原子力防災体制を発令した場合、速やかに発電所に原子力災害対策本部（以下「発電所対策本部」という。）を設置し、発電所対策本部長として、発電所の原子力災害対策活動を統括する。</p> <p>② 本店 社長は、本店における原子力防災体制を発令した場合、速やかに本店に原子力災害対策本部（以下「本店対策本部」という。）を設置し、本店対策本部長としてその職務を行う。また、社長が不在の場合は副社長又は取締役常務執行役員がその職務を代行する。 なお、原子力防災準備体制を発令した場合は、原子力防災体制発令に備え、原子力部長に準備活動の指揮を負う。</p> <p>(3) 原子力防災準備体制発令時の原子力防災要員等の非常招集</p> <p>① 発電所 原子力防災管理者は、原子力防災準備体制発令時には所内放送又は別図2-2-1に定める連絡経路により原子力防災要員を緊急時対策所に非常招集する。 ただし、原子力防災要員のうち各班の班員の一部は、別表2-1-1に示す事象の内容に応じ、待機するよう連絡する。</p> <p>② 本店 原子力部長は、原子力防災準備体制発令時には別図2-2-2に定める連絡経路を用いて、本店及び東京支社の本店部原子力災害対策要員に即応センター又は所定の場所に参集又は待機するよう連絡する。</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (6/16)</p> <p>第3章 緊急事態応急対策等の実施</p> <p>第1節 通報又は連絡</p> <p>1. 通報又は連絡の実施 (1) 通報又は連絡の実施 a. 原子力防災管理者は、敷地境界放射線上界事象（原子力発電所敷地境界付近において1時間当たり0.22マイクロシーベルト以上の放射線量が検出された場合）が発生した場合、別紙7に定める通報様式に必要事項を記入し、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長、鳥取県知事、米子市長及び境港市長にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段を用いて一斉に送信し、記録として保存する。また、別図4-1に示す、通報先以外の連絡先にも同様に連絡を行う。更に、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長、鳥取県知事、米子市長及び境港市長に対してはその着信を確認する。 ②-4</p> <p>b. 原子力防災管理者は、別表1に示す警戒事態の基準に該当する事象の発生について報告を受け、又は自ら発見したときは、別紙8-1に定める連絡様式に必要事項を記入し、原子力規制委員会、松江市長、島根県知事等、別図4-2に定める連絡先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段を用いて一斉に送信し、記録として保存する。更に、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長、鳥取県知事、米子市長及び境港市長に対してはその着信を確認する。 なお、別表1に示す原災法第10条第1項等の基準に該当する事象の発生について報告を受け、又は自ら発見したときは、直ちに別紙9-1に定める連絡様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、鳥取県知事等、別図4-3に定める連絡先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段を用いて一斉に送信し、記録として保存する。更に、内閣総理大臣、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長、鳥取県知事、米子市長及び境港市長に対してはその着信を確認する。</p> <p>なお、別表1に示す原災法第10条第1項等の基準に該当する事象のうち、発電所が輸送物の安全について責任を有する事業所外運搬（使用済燃料、低レベル放射性廃棄物等）の場合にあっては、別紙9-2に定める連絡様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事、市町村長等、別図4-4に定める連絡先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段を用いて送信し、記録として保存する。更に、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に対してはその着信を確</p>	<p>別紙1-5 (6/25)</p> <p>第3章 原子力防災組織の運営</p> <p>1. 通報連絡経路および情報連絡経路 (1) 原災法第10条第1項に基づく通報 原子力防災管理者は、原災法第10条第1項に基づく通報を行うため、別図2-6に定める通報経路を整備しておくものとする。また、原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、宮城県知事、女川町長または石巻市長から、原災法第10条第1項の通報について報告を求められたときはこれをを行う。</p> <p>(2) 原災法第10条第1項の通報後の連絡経路 a. 社外関係機関との連絡経路 原子力防災管理者は、原災法第10条第1項に基づく通報を行った後の社外関係機関への報告および連絡について別図2-7に定める連絡経路を整備しておくものとする。</p> <p>b. 社内の情報連絡経路 社内の情報連絡経路は別図2-8に定めるとおりとする。</p> <p>2. 第1または第2緊急体制の発令および解除 発電所および本店における第1または第2緊急体制の発令および解除等は以下のとおりとする。 なお、関係店舗にあっては、本店に準じて行うものとする。</p> <p>(1) 第1または第2緊急体制の発令 a. 発電所 原子力防災管理者は、別表2-2または別表2-3の事象が発生した場合、その情勢に応じて別図2-9に定める連絡経路により第1または第2緊急体制を発令する。 原子力防災管理者は、第1または第2緊急体制を発令した場合、直ちに本店原子力部長に報告する。</p> <p>b. 本店 本店原子力部長は、原子力防災管理者から発電所における第1または第2緊急体制発令の報告を受けた場合、別図2-10に定める連絡経路により、社長に報告する。 社長は、本店における第1または第2緊急体制を発令し、この際、発電所において発令した緊急体制の区分を本店においても適用する。</p> <p>(2) 副原子力防災管理者および原子力防災要員の非常召集 a. 発電所 原子力防災管理者は、発電所における第1緊急体制発令時（第1緊急体制</p>	<p>別紙1-5 (6/19)</p> <p>(4) 原子力防災体制発令時の原子力防災要員等の非常招集 ① 発電所 原子力防災管理者は、原子力防災体制発令時には所内放送又は別図2-2-1に定める連絡経路により原子力防災要員を緊急時対策室に非常招集する。 なお、原子力防災管理者は、あらかじめ原子力防災要員の連絡先を記載した名簿を整備する。</p> <p>② 本店 原子力部長は、原子力防災体制発令時には社内放送又は別図2-2-2に定める連絡経路により本店原子力災害対策要員を御応センター又は所定の場所に非常招集する。 なお、原子力部長は、あらかじめ本店原子力災害対策要員の連絡先を記載した名簿を整備する。</p> <p>(5) 防災体制前の区分の変更 ① 発電所 発電所対策本部長は、防災体制の区分を変更したときは、本店対策本部長にその旨を報告する。</p> <p>② 本店 本店対策本部長は、発電所対策本部長から防災体制の区分の変更の報告を受けたときは、本店の防災体制の区分も変更する。</p> <p>(6) 原子力防災準備体制の解除 ① 発電所 発電所対策本部長は、原子力防災準備体制発令後、原子力防災準備発令に至るこなく事態が収束した場合、原子力防災準備体制を解除し発電所対策本部を廃止するとともに、その旨を原子力部長に報告する。</p> <p>② 本店 原子力部長は、発電所対策本部長から原子力防災準備体制解除の報告を受けた場合は、直ちに社長に報告し、社長は本店における原子力防災準備体制を解除する。</p> <p>(7) 原子力防災体制の解除 ① 発電所 発電所対策本部長は、次に掲げる原子力防災体制の区分に応じ、国や関係地方公共団体等と協議の上、原子力防災体制を解除する。発電所対策本部長は原子力防災体制を解除した場合、原子力防災要員の任務を解き発電所対策本部を廃止する。 また、発電所対策本部長は、原子力防災体制を解除したときは、本店対策本部長</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (7/16)</p> <p>認する。 原子力防災管理者は、原災法第10条第1項等の基準に基づく通報を行った際は内閣総理大臣、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長及び鳥取県知事と連絡を取りつつ島根県と合同で報道機関へ発表する。</p> <p>d. 複数の通報又は連絡を行う必要が生じた場合は、上記c., b., a. の順に優先して実施する。なお、同時に、この計画第3章第3節「緊急事態応急対策」の報告を行う必要が生じた場合は、本節の通報又は連絡よりも優先して実施する。</p> <p>(2) 中性子線の測定 原子力防災管理者は、この計画第2章第3節1、「敷地境界付近の放射線測定設備の設置、検査等」に基づいて設置するモニタリングポストにより、1時間当たり1マイクロシーベルト以上の放射線量が検出されているときは、中性子線（自然放射線によるものを除く。）が検出されないことが明らかとなるまでの間、施設の周辺において中性子線測定用可搬式測定器によって瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、1時間当たりの数値に換算する。</p> <p>2. 緊急時体制発令時の対応</p> <p>(1) 原子力防災管理者は、前項の事象が発生した場合、この計画第2章第1節1、「緊急時体制の区分」に基づき、直ちに緊急時体制を発令する。 なお、事象の進展によっては、緊急時警戒体制又は緊急時非常体制を発令せず、直接緊急時特別非常体制を発令する場合もある。その場合の緊急時体制の発令は、この計画第3章第3節「緊急事態応急対策」に準ずる。</p> <p>(2) 原子力防災管理者は、この計画第2章第2節2、(1)「緊急時体制の発令」に規定する緊急時体制を発令した場合は、直ちに部長（原子力管理）に報告する。また、この際、原子力防災管理者は、別表1-1に定めるSPDSデータが国へ伝送されていることを確認する。</p> <p>(3) 社長は、部長（原子力管理）から発電所緊急時体制の発令の報告を受けたときは、この計画第2章第1節1、「緊急時体制の区分」に基づき、直ちに本社における緊急時体制を発令する。</p> <p>(4) 原子力防災管理者及び部長（原子力管理）は、緊急時体制発令後、緊急時対策要員を非常招集する。</p> <p>(5) 原子力防災管理者及び社長は、発電所及び本社にそれぞれ本部、総本部を設置し、それぞれ本部長、総本部長となり活動を開始する。</p> <p>3. 情報の収集と提供</p> <p>(1) 本部の各統括は、事故状況の把握を行うため、速やかに次の事項を調査し、事故及び被害状況等を迅速かつ的確に収集し、本部長に報告する。</p> <p>a. 事故の発生時刻及び場所 b. 事故原因、状況及び事故の拡大防止措置 c. 被ばく及び傷害等人身災害に係る状況</p>	<p>別紙1-5 (7/25)</p> <p>発令が予想される場合を含む。）に所内放送または緊急連絡網等を使用し、別図2-9に定める連絡経路により、副原子力防災管理者および原子力防災要員を緊急時対策所に非常招集する。 なお、原子力防災管理者は、あらかじめ副原子力防災管理者および原子力防災要員の連絡先を記載した名簿を作成し、整備しておく。</p> <p>b. 本店 本店原子力部長は、本店の第1または第2緊急体制発令を本店総務部長および東北電力ネットワーク株式会社の本社総務部長に連絡する。本店総務部長および東北電力ネットワーク株式会社の本社総務部長は、本店における第1または第2緊急体制発令時（第1または第2緊急体制発令が予想される場合を含む。）に社内放送または緊急連絡網等を使用し、別図2-10に定める連絡経路により、緊急時対策要員を本店対策本部室に非常招集する。 なお、本店総務部長および東北電力ネットワーク株式会社の本社総務部長は、あらかじめ緊急時対策要員の連絡先を記載した名簿を作成し、整備しておく。</p> <p>(3) 緊急時対策本部の設置</p> <p>a. 発電所 (a) 原子力防災管理者は、第1または第2緊急体制を発令した場合、直ちに緊急時対策所に緊急時対策本部（以下「発電所対策本部」という。）を設置する。 (b) 発電所対策本部は別図2-3に示す原子力防災組織で構成する。 (c) 発電所対策本部には、原子力防災管理者とする。</p> <p>b. 本店 (a) 社長は、本店に第1または第2緊急体制を発令した場合、直ちに本店対策本部室に緊急時対策本部（以下「本店対策本部」という。）を設置する。 (b) 本店対策本部は、別図2-4に示す本店原子力防災組織で構成する。 (c) 本店対策本部長は、社長とする。</p> <p>(4) 緊急体制の区分の変更</p> <p>a. 発電所 発電所対策本部長は、緊急体制の区分を変更するときは、本店対策本部長にその旨を報告する。</p> <p>b. 本店 本店対策本部長は、発電所対策本部長から緊急体制の区分の変更の報告を受けたときは、本店の緊急体制の区分を変更する。</p> <p>(5) 緊急体制の解除</p> <p>a. 発電所 (a) 発電所対策本部長は、次に掲げる状態となった場合、関係機関および本</p>	<p>別紙1-5 (7/19)</p> <p>に報告する。</p> <p>a. 原子力応急事態体制の場合は、発生事象の傾向除去及び被災の拡大防止措置を行い、事象が収束している場合。 b. 原子力緊急事態体制の場合は、原災法第15条第4項に基づく内閣総理大臣による原子力緊急事態解除宣言が行われた場合。 ただし、原子力緊急事態解除宣言が行われた後においても、原子力災害事後対策等の実態のため、発電所対策本部長の判断により原子力防災体制を継続することができる。</p> <p>② 本店 本店対策本部長は、発電所対策本部長が原子力防災体制を解除したときは、本店における原子力防災体制を解除する。ただし、本店対策本部長は、原災法第15条第4項に基づく内閣総理大臣による原子力緊急事態解除宣言が行われた場合は、本店における原子力防災体制を解除することができる。この場合、本店対策本部長は発電所対策本部長にその旨を通知する。 本店対策本部長は、原子力防災体制を解除したときは、本店原子力災害対策要員の任務を終さず本店対策本部を廃止する。</p> <p>(8) 原子力事業所灾害対策支援拠点の設置及び廃止 ② 6</p> <p>① 本店対策本部長は、事態に応じて本店原子力災害対策要員をもって原子力事業所災害対策支援拠点を設置し、発電所敷地外に出入りする原子力防災要員の放射線管理、発電所敷地内に輸入する被災資機材等の受け入れ管理等発電所敷地内事故対策の支援、周辺職域ミニクリーン、発電所敷地外での本店原子力災害対策要員等の放射線管理等発電所敷地外での災害対策の支援を行なう。</p> <p>② 本店対策本部長は、原子力防災体制を廃止したときは、原子力事業所災害対策支援拠点を廃止する。</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (8/16)</p> <p>d. 発電所敷地周辺における放射線及び放射能の測定結果 e. 放出放射性物質の種類、量、放出場所及び放出状況の推移等の状況 f. 気象状況 g. 事故収束の見通し h. その他必要と認める事項 (2) 本部長は、上記の情報を定期的に収集し、その内容を別紙8-2、別紙10-1 又は別紙10-2に記載して別図5-1、5-2、5-3又は5-4に定める連絡箇所にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段にて送信し、記録として保存する。</p> <p>4. 総合原子力防災ネットワーク用通信連絡設備の起動 原子力防災管理者及び部長（原子力管理）は、別表1に示す基準に該当する事象が発生した場合、緊急時対策室、原子力災害対策室において総合原子力防災ネットワークに接続するテレビ会議システムを起動する。</p> <p>5. 社外関係機関との連絡方法 原子力防災管理者（本部が設置されている場合は本部長）は、別図5-3、5-4の連絡経路により社外関係機間に連絡を行う。</p> <p>6. 通話制限 総本部長及び本部長は、緊急事態応急対策実施時の保安通信を確保するため、必要と認めたときは、通話制限その他必要な措置を講じる。</p> <p>7. 原子力緊急事態支援組織への協力要請 部長（原子力管理）は、原災法第10条第1項の規定に基づく通報を行った場合、その情報を原子力緊急事態支援組織に連絡するとともに、状況に応じて資機材の提供等の支援要請を行う。</p> <p>②-7</p> <p>第2節 応急措置の実施</p> <p>1. 応急措置の実施報告 本部長は、本節の各項に掲げる応急措置を実施するとともに、別紙10-1に定める報告様式にその概要を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、鳥取県知事等、別図5-3に定める報告先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段を用いて一斉に送信し、記録として保存する。更に、内閣総理大臣、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長、鳥取県知事、米子市長及び境港市長に対してはその着信を確認する。ただし、事業所外連絡に係る事象の発生の場合にあつては、別紙10-2に定め</p> <p>②-6</p> <p>別紙1-5 (8/25)</p> <p>店対策本部長と協議し緊急体制を解除する。 i. 原災法第15条第2項に基づく原子力緊急事態宣言が発令され、その後、原災法第15条第4項に基づく内閣総理大臣による原子力緊急事態解除宣言が行われ、かつ、原子力災害事後対策の進行状況により、通常の組織で対応可能と判断した場合。 ii. 原災法第15条第2項に基づく原子力緊急事態宣言の発令に至らず、原子力災害に至るおそれのある原因の除去および被害範囲の拡大防止の措置を行い、事象が収束し、通常の組織で対応可能と判断した場合。 (b) 発電所対策本部長は、発電所の緊急体制を解除した場合、本店対策本部長に報告し、発電所対策本部を廃止する。</p> <p>別紙1-5 (8/19)</p> <p>第3章 緊急事態応急対策等の実施 第1節 連絡及び通報 ②-4</p> <p>1. 連絡及び通報の実施 (1) 原子力防災管理者は、別表2-1-1に示す事象の発生について通報を受け又は自ら発見したとき、もしくは原子力規制庁から警戒本部の設置について連絡を受けたときは、様式7に必要事項を記入し、別図2-1-3に定める連絡先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する手段を用いて一斉に送信し、図中に示す所定の開催機関に対してはその着信を電話で確認する。 (2) 原子力防災管理者は、(1)の連絡を行った場合には、警戒事態に該当する事象の連絡を行った旨を原子力部長に連絡し、原子力部長は、連絡機関へ発信する。 (3) 原子力防災管理者は、別表2-1-2又は別表2-1-3に示す事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、様式8に必要事項を記入し、15分以内を目途として、別図2-1-4 (1)に定める連絡先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する手段を用いて一斉に送信する。さらに内閣総理大臣、原子力規制委員会、北海道知事、市長、その他の府県に示す所定の関係機関に対してはその着信を電話で確認する。 (4) 原子力防災管理者は、(3)の通報を行った場合は、原災法第10条第1項に基づく通報を行った旨を、本店対策本部原子力部長に連絡し、本店対策本部広報班長は、報道機関に発表する。</p>			

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">別紙1-5 (9/16)</p> <p>る報告様式にその概要を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長等、別図5-4に定める報告先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段を用いて送信し、記録として保存する。更に、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に対してはその着信を確認する。</p> <p style="text-align: right;">(2)-6</p> <p>(1) 避難誘導 本部長は、発電所内の事象に係る緊急時体制を発令した場合は、別図10に示す集合場所及び避難場所の配置図により、発電所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪者等（以下「発電所避難者」という。）に対する避難場所及び避難経路等の必要な事項を指示するものとし、緊急放送装置、ペーボン等により、避難場所への避難及び避難の際の防護措置を周知するとともに、発電所避難者の避難誘導を行う者（以下「避難誘導員」という。）の配置を指示し、その業務にあたらせる。 なお、来訪者に対しては、バス等による輸送若しくは避難誘導員による誘導案内を行い、避難場所への避難が迅速かつ確実に行えるよう特に配慮する。また、本部長は、避難誘導員からの報告を受け、発電所避難者の人数、健康状態等の状況を把握するものとする。</p> <p>(2) 移送 本部長は、避難場所への避難の完了後、発電所内の事象等により、必要に応じて、発電所避難者を適切な場所へ移送するものとする。 また本部長は、緊急時体制発令中においては、発電所敷地内への入域を制限するとともに、原子力災害対策活動に関係ない車両の使用を禁止する。</p> <p>3. 放射性物質の影響範囲の推定及び防護措置 本部長は、発電所内外及び発電所敷地周辺の放射線並びに放射性物質の測定を行い、放射性物質が発電所敷地外に放出された場合は、放射線監視データ、気象観測データ、緊急時環境モニタリングデータ等を基に放射性物質の影響範囲を推定する。 また、本部長は必要に応じて原子力災害対策活動等に従事する者に対し、防護マスクの着用及び線量計の携帯等の防護措置を指示するものとする。 なお、本部長は、原子力災害対策活動等に従事する者に対し、別表12に定める基準により、安定ヨウ素剤を服用させる。</p> <p>4. 原子力災害医療 (1) 救助活動 本部長は、負傷者及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者（以下「負傷者等」という。）がいる場合は、負傷者等を放射線の影響の少ない場所に</p> <p style="text-align: center;">別紙1-5 (9/25)</p> <p>(2) 発電所警戒対策本部情報班長は、上記の情報を定期的に収集し、その内容を様式8に記載し、別図2-5に定める連絡箇所にファクシミリ装置を用いて送信する。 (3) 発電所警戒対策本部情報班長は、本章第1節から第3節に掲げる連絡、通報および報告を行った場合、その内容を記録として保存する。</p> <p>4. 社外関係機関との連絡方法 発電所警戒対策本部長は、別図2-5の連絡経路により社外関係機関に連絡を行う。</p> <p>5. 通話制限 発電所警戒対策本部長および本店警戒対策本部長は、緊急事態応急対策実施時の保安通信を確保するため、必要と認めたときは、通話制限、その他必要な措置を講ずるものとする。</p> <p style="text-align: center;">第2節 特定事象の通報および連絡</p> <p style="text-align: right;">(2)-6</p> <p>1. 通報・連絡の実施 (1) 原子力防災管理者は、別表2-2または別表2-3の事象の発生について報告を受け、または自ら発見したときは、15分以内を目途として、様式9に定める通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、宮城県知事、女川町長、石巻市長、その他の別図2-6に定める通報先にファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さらに、内閣総理大臣、原子力規制委員会、宮城県知事、女川町長および石巻市長に対してはその着信を確認するとともに、その他の別図2-6に定める通報先に電話等により連絡する。別表2-2または別表2-3の事象の発生の通報および連絡後は、別図2-7に定める通報先へ通報および連絡する。 また、原子力防災管理者は、別表2-2または別表2-3に定める事象のうち、事業所外運搬（以下、第3章および第4章においては、発電所が輸送物の安全性について責任を有する事業所外運搬（液体燃焼燃料、輸入新燃料等）に限る。）の場合にあっては、当該事象の発生について報告を受け、または自ら発見したときは、15分以内を目途として、様式10に定める通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事、市町村長、その他の別図2-6に定める通報先にファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さらに、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事および市町村長に対してはその着信を確認するとともに、その他の別図2-6に定める通報先に電話等により連絡する。別表2-2または別表2-3の</p> <p style="text-align: center;">別紙1-5 (9/19)</p> <p>(2) 発電所対策本部長は、各班長から上記の報告を受け、その内容を様式10又は様式11（事業所外運搬においては様式12）に記入し、別図2-1-1-3又は別図2-1-5-1（事業所外運搬においては別図2-1-5-2）に定める経路により、ファクシミリ装置その他の可能な限り早く到着する手段を用いて一斉に送信することにより定期的に連絡又は報告する。さらに、送信後、図中に示す所定の関係機関に対しては、その着信を電話で確認する。 (3) 発電所対策本部長は、本章第1節から第4節に掲げる連絡、通報及び報告を行った場合、その内容を記録として保存する。 4. 国、関係地方公共団体等との通報、連絡及び報告に用いる設置 発電所対策本部長は、別図2-1-3、別図2-1-4（1）、別図2-1-4（2）、別図2-1-5（1）又は別図2-1-5（2）に定める経路により通報、連絡及び報告を行う場合は、原力防災資機材として整備している非常用通信機器等を利用して行う。 5. 通話制限 発電所対策本部長及び本店対策本部長は、発電所及び本店の灾害対策活動時の保安通信を確保するため、必要と認めたときは、通話制限その他の必要な措置を講じる。 6. 第2節 応急措置の実施 <p style="text-align: right;">(2)-5</p> <p>1. 応急措置の実施の報告 発電所対策本部長は、原子力防災体制を発令した場合、本節の各項に掲げる応急措置を発電所対策本部の各班に実施するとともに、その実施状況について発電所対策本部の各班長から通宜報告させる。 なお、発電所対策本部長は、原力防災準備体制を発令した場合、本節の各項に掲げる応急措置を、原力防災準備体制を解除するまでの間、必要に応じて発電所対策本部の各班長に実施するとともに、その実施状況について発電所対策本部の各班長から通宜報告させる。 また、発電所対策本部長は、様式10又は様式11（事業所外運搬においては様式12）にその概要を記入し、別図2-1-3又は別図2-1-5（1）（事業所外運搬においては別図2-1-5-2）に定める経路により、ファクシミリ装置その他の可能な限り早く到着する手段を用いて一斉に送信する。さらに、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事、市町村長、その他の別図2-6に定める通報先に電話等により連絡する。さらに、送信後、図中に示す所定の関係機関に対しては、その着信を電話で確認する。</p> </p>			

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>連やかに救出する。</p> <p>(2) 医療活動</p> <p>本部長は、負傷者等を別図9に示す発電所内の健康管理センターに搬送し、応急処置及び除染等の措置を講じるとともに、医療機関への搬送及び治療の依頼等の必要な措置を講じる。</p> <p>(3) 二次災害防止に関する措置</p> <p>本部長は、医療機関へ負傷者の等の搬送及び治療の依頼を行うとき並びに救急隊到着時に、事故の概要、負傷者等の放射性物質による汚染の状況、搬送及び治療の際の救急隊の被ばく防止のために必要な情報を伝達する等の措置を講じる。</p> <p>(4) 医療機関への搬送に関する措置</p> <p>本部長は、負傷者等を医療機関へ搬送する際に、放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者と同行させるとともに、医療機関へ到着時に必要な情報を伝達する。</p> <p>また、本部長は、負傷者等の搬送を行った救急車や処置を行った医療機関の処置室等の汚染検査に協力する。</p> <p>(5) 緊急時対策要員の健康管理等</p> <p>本部長は、緊急時対策要員の疲弊を防止し、原子力災害対策活動を円滑に行うため、できる限り早期に、活動期間及び交代時期を明確にする。</p> <p>また、本部長は、緊急時対策要員への健康診断及び健康相談による健康不安に対する対策等を実施する。</p> <p>5. 消火活動</p> <p>本部長は、火災が発生した場合は速やかにその状況を把握し、消防機関に通報するとともに、安全を確保しつつ自発的に初期消火活動を行い、消防機関と連携協力して迅速に消火活動を行う。</p> <p>6. 汚染拡大の防止</p> <p>本部長は、不必要な被ばくを防止するため、関係者以外の者の立入りを禁止する区域を設定し、標識により明示するとともに、必要に応じ緊急放送装置等により発電所構内にいる者に周知する。また、放射性物質による予測しない汚染が確認された場合には、速やかにその拡大の防止及び除去に努める。</p> <p>7. 線量評価</p> <p>本部長は、発電所避難者及び原子力災害対策活動に従事している要員の線量評価を行うとともに、放射性物質による汚染が確認された場合には、速やかにその拡大の防止及び除去に努める。</p>	<p>別紙1-5 (10/16)</p> <p>②-6</p> <p>事象の発生の通報および連絡後は、別図2-7に定める通報先へ通報および連絡する。 なお、同時に複数の通報および連絡を行なう場合は、別表2-3の事象の発生の通報および連絡を優先して実施する。</p> <p>(2) 原子力防災管理者は、原災法第10条第1項に基づく通報を行なった場合、内閣総理大臣、原子力規制委員会、宮城県知事、女川町長および石巻市長と連絡を取りつつ、報道機関へ発表する。 なお、原子力防災管理者は、事業所外搬出に係る事象発生における原災法第10条第1項に基づく通報を行なった場合、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事および市町村長と連絡を取りつつ、報道機関へ発表する。</p> <p>2. 第1緊急体制発令時の対応</p> <p>(1) 原子力防災管理者は、前項の別表2-2の事象の発生について報告を受け、または自ら発見したときは、この計画第2章第1節1、「緊急体制の区分」に基づき、直ちに第1緊急体制を発令する。</p> <p>(2) 原子力防災管理者は、第1緊急体制を発令した場合、直ちに本店原子力部長に報告する。</p> <p>(3) 社長は、本店原子力部長から発電所第1緊急体制の発令の報告を受けたときは、本店に第1緊急体制を発令する。</p> <p>(4) 原子力防災管理者は、本店総務部長および東北電力ネットワーク株式会社の本社総務部長は、第1緊急体制発令後、副原子力防災管理者、原子力災害要員および緊急時対策要員を非常招集する。</p> <p>(5) 原子力防災管理者および社長は、発電所および本店に対策本部を設置し、それぞれの対策本部長となり活動を開始する。</p> <p>(6) 発電所内の事象である場合には、発電所対策本部情報班長は、別表3-1に示す伝送データが間に伝送されていることを確認する。</p> <p>3. 情報の収集および提供</p> <p>(1) 発電所対策本部の各班長は、事故状況の把握を行うため、速やかに前節「情報の収集および提供」に掲げる事項を調査し、事故および被害状況等を迅速かつ的確に収集し、発電所対策本部長に報告する。</p> <p>(2) 発電所対策本部情報班長は、上記の情報を定期的に収集し、その内容を様式1-1または様式1-2に記載し、別図2-7に定める連絡箇所にファクシミリ装置を用いて送信する。</p> <p>(3) 発電所対策本部情報班長は、本章第1節から第3節に掲げる連絡、通報および報告を行った場合、その内容を記録として保存する。</p>	<p>別紙1-5 (10/25)</p> <p>②-6</p> <p>別紙1-5 (10/19)</p> <p>②-3</p> <p>2. 退避誘導等</p> <p>(1) 集合・退避場所への誘導</p> <p>発電所対策本部業務支援班長は、発電所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び訪問者等（以下「発電所退避者」という。）を退避させるため退避誘導員を配置し、その業務にあたらせる。</p> <p>(2) 退避の周知</p> <p>発電所対策本部業務支援班長は、発電所退避者に対して所内放送及び講師指揮装置等により指定する集合・退避場所へ移動すること及び退避の際の防護措置を周知する。この場合、発電所退避者に対してはバス等による輸送若しくは退避誘導員による説明案内を行い、集合・退避場所への移動が迅速かつ円滑に行えるよう配慮する。</p> <p>(3) 発電所敷地外への退避</p> <p>発電所対策本部業務支援班長は、発電所退避者を発電所敷地外へ退避させる必要があると認めたときは、退避誘導員の誘導により発電所退避者をバス等により発電所敷地外へ退避させる。このとき、発電所対策本部業務支援班長は、発電所退避者の氏名を記録するよう退避誘導員に指示する。</p> <p>なお、発電所退避者を発電所敷地外へ退避させる場合は、発電所対策本部事務局長は、その旨を直ちに防災センター（原子力防災専門官）に連絡し、調整するなど、あらかじめ定めるとこどりによる。</p> <p>(4) 発電所敷地内への入場制限</p> <p>発電所対策本部業務支援班長は、この計画第2章第1節1、「防災体制の区分及び連携」に基づく防災体制発令中においては、発電所敷地内への入場を制限する。また、発電所敷地内における原子力災害対策活動に關係ない車両の使用を禁止する。</p> <p>3. 放出放射能量の推定</p> <p>発電所対策本部放管班長は、発電所敷地内の放射線量率及び放射能測定を行い、放射性物質が環境に放出された場合は、放射線監視データ、気象観測データ及び緊急時モニタリングデータ等から放出放射能量を推定する。</p> <p>4. 原子力災害医療</p> <p>発電所において、放射性物質による汚染を伴う負傷者、放射線による障害を受けた者又はそのおそれのある者（以下「傷病者」という。）が発生した場合は、次のとおりとする。</p> <p>なお、放射性物質による汚染を伴わない負傷者及び放射線による障害を受けたおそれのない負傷者が発生した場合には、次の対応のうち、放射線管理に係る対応以外の対応を採用する。</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">別紙1-5 (11/16)</p> <p>8. 広報活動 総本部長及び本部長は、緊急時体制を発令した後、プラントの状況、応急措置の概要等をとりまとめ、プレス発表を行う。また、オフィサイトセンターの運営開始以降は、国、島根県、松江市、鳥取県等と連携してプレス発表を行う。 ②-6, ②-7</p> <p>9. 応急復旧 (1) 施設及び設備の整備及び点検 本部長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲における巡回点検の実施により、発電所設備の異常の状況、機器の動作状況等を把握する。 (2) 応急の復旧対策 本部長は、原子力災害の拡大の防止を図るために、別表1-3の業務を含めて以下に関する応急復旧計画を策定し、これに基づき速やかに復旧対策を実施する。 a. 施設や設備の整備及び点検 b. 放障した設備等の応急の復旧 c. その他応急の復旧対策に必要な事項 (3) 原子力規制委員会から命令があった場合の対応 本部長は、原子力規制法第64条第3項の規定に基づく危険時の措置について原子力規制委員会から命令があった場合は、適切に対応する。</p> <p>10. 原子力災害の拡大防止を図るための措置 本部長は、以下に示す事項により、事故状況の把握、事故の拡大防止及び被災の拡大に関する推定を行い、原子力災害の拡大防止を図る。 (1) 主要運転データにより原子炉系の運転状態を把握し、燃料破損あるいはその可能性を評価する。 (2) 発生事象に対する工学的安全施設等の健全性及び運転可能な状態の継続性を把握し、事故の拡大の可能性を予測するとともに、放射能が外部へ放出される可能性を評価する。 (3) 可能な限り燃料破損の程度を定量的に推定し、外部へ放出される放射能の予測を行う。 (4) 事故の拡大のおそれがある場合には、事故拡大防止に関する運転上の措置を検討する。 (5) その他の号機については、事故発生号機からの影響を考慮し、運転継続の可否を検討するとともに、必要な点検及び操作を実施して、保安維持を行う。 (6) 環境への放射性物質の放出状況及び気象状況等から、事故による周辺環境への影響を予測する。</p> <p>11. 資機材の調達及び輸送 本部長は、原子力防災資機材及びその他資機材の使用状況を調査し、必要な資機材を調達する。また、本部長は、発電所において十分に調達できない場合、総本部</p> <p style="text-align: center;">別紙1-5 (11/25)</p> <p>4. 社外関係機関との連絡方法 発電所対策本部長は、別表2-7の連絡経路により社外関係機間に連絡を行つ。</p> <p>5. 通話制限 発電所対策本部長および本部対策本部長は、緊急事態応急対策実施時の保安通信を確保するため、必要と認めたときは、通話制限、その他必要な措置を講ずるものとする。</p> <p style="text-align: right;">別紙1-5 (11/19) ②-8</p> <p>(1) 救護及び救助 発電所対策本部業務支援班長は、傷病者が発生した場合は、傷病者を放射線による影響の少ない場所に速やかに救出する。 (2) 医療活動及び医療機関への要請 本部対策本部原原子力部長は、公益財團法人原子力安全研究協会の協力を得て医師派遣等の体制を構築する。 発電所対策本部業務支援班長及び放管班長は、傷病者を別表2-5-3(1)及び別表2-5-3(2)に定める発電所敷地内の緊急庇護施設に搬送して応急処置及び除染等の措置を講じるとともに、公益財團法人原子力安全研究協会が発電所敷地内で発生した傷病者等に対して行う医療活動を支援する。また、発電所対策本部業務支援班長は、傷病者を外部の医療機関又は放射線医学総合研究所（以下「協力医療機関等」という。）へ搬送する必要があると判断される場合は、岩内・青森地方消防組合消防本部等へ出動を要請するとともに、選任された産業医を通じて、協力医療機関等へ入れを要請する。 なお、協力医療機関等への搬送にあたっては、状況により発電所の車両を使用して搬送する。</p> <p>(3) 救急隊等への状況説明 発電所対策本部業務支援班長及び放管班長は、救急隊等への二次汚染又は被ばくを防止するため、協力医療機関等へ傷病者の搬送を依頼するとき及び救急隊が到着したときには救急隊に対し、事故の発生状況、傷病者の全身状態等傷病の程度、被ばくの状況、放射性物質による汚染の状況及び除染の結果等、必要な情報を説明するとともに、原則として産業医又は看護師、現場指導者及び放射線管理員を随行させることとする。また、傷病者を治療する協力医療機関等に対しても同様の措置を講じる。</p> <p>(4) 汚染拡大防止措置の実施 発電所対策本部放管班長は、傷病者の搬送及び協力医療機関等での受け入れに際し、救急隊等及び協力医療機関等の二次汚染又は被ばくを防止するため、必要な汚染拡大防止措置を実施する。</p> <p>5. 消火活動 発電所対策本部事務局長は、速やかに火災の状況を把握し、安全を確保しつつ初期消火活動を行うとともに、消防機関と協力して迅速に消火活動を行う。また、平常時から原子炉施設における火災等に適切に対応するため、自衛消防体制を整備する。</p> <p>6. 内染拡大の防止 発電所対策本部放管班長は、不必要な被ばくを防止するため、発電所対策本部長の丁</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (12/16)</p> <p>に必要な資機材の調達及び輸送を要請する。 ②-6, ②-7</p> <p>1.2. 事業所外運搬に係る事象の発生における措置 総本部長及び本部長は、事業所外運搬に係る事象が発生した場合、直ちに現場へ必要な要員を派遣し、運搬を委託された者、最寄りの消防機関、警察機関及び海上保安部署と協力して、事象の状況を踏まえ次に掲げる措置を実施し、原子力災害の発生の防止を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 (2) 消火、延焼防止の措置 (3) 運搬に従事する者や付近にいる者の退避 (4) 立入り制限区域の設定 (5) 核燃料物質等の安全な措置への移動 (6) モニタリングの実施 (7) 核燃料物質等による汚染及び漏えいの拡大防止並びに汚染の除去 (8) 進へい対策の実施 (9) その他放射線障害の防止のために必要な措置 <p>1.3. 原子力防災要員等の派遣 本部長は、原子力防災専門官その他の国・関係機関から、オフサイトセンターの設営準備に入る旨の連絡を受けた場合、オフサイトセンターの設営準備助勢のため、原子力防災要員等を派遣する。</p> <p>1.4. 地方公共団体からの要請に基づく派遣等 本部長は、地方公共団体の長から要請があった場合は、島根県地域防災計画及び鳥取県地域防災計画で定めるモニタリング要員の派遣及び防災資機材の提供等、防災上必要な要員の派遣及び防災資機材の提供について、適切に対応する。</p> <p>1.5. 被災者の相談窓口の設置 総本部長は、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに被災者の損害賠償請求等のため、相談窓口を設置する等、必要な体制を整備する。</p> <p>第3節 緊急事態応急対策</p> <p>1. 緊急時特別非常体制の発令 (1) 本部長は、別表1に示す原法第15条第1項等の基準に至った場合、直ちに別紙9-1に所定の事項を記入し、内閣総理大臣、原子力規制委員会、島根県知事、松江市長、鳥取県知事等、別図5-3に定める報告先にファクシミリ装置その他の可能な限り早く到達する通信手段を用いて一斉に送信し、記録として保存</p>	<p>別紙1-5 (12/25)</p> <p>第3節 応急措置の実施 ②-6</p> <p>1. 警備および避難誘導 (1) 避難場所等の指定 発電所対策本部総務班長は、発電所内の事象に係る緊急体制が発令された場合、発電所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者および来訪者等（以下「発電所避難者」という。）に対する避難場所および避難経路等の必要な事項を指定する。また、各集合場所に集合している発電所避難者の避難誘導を行う要員（以下「避難誘導員」という。）の配置を指定する。</p> <p>(2) 避難の周知 発電所対策本部総務班長は、発電所避難者に対して所内放送、ペーパーラン等により指定する避難場所への避難および避難の際の防護措置を周知する。この際、来訪者に対しては、発電所対策本部広報班長と協力してバス等による輸送もしくは避難誘導員による説明案内等を行い、避難場所への避難が迅速かつ適切に行えるよう特に配慮する。</p> <p>(3) 発電所敷地外への避難 発電所対策本部総務班長は、発電所避難者を発電所敷地外へ避難させる必要がある場合、避難誘導員に対して、発電所敷地外へ避難させるよう指示する。また、この際に発電所対策本部情報班長は、その旨を直ちに内閣総理大臣、原子力規制委員会、宮城県知事、女川町長、石巻市長、その他の別図2-7に定める連絡先に連絡する。</p> <p>なお、発電所対策本部総務班長は、発電所避難者の避難状況を把握する。</p> <p>(4) 車両の使用禁止 発電所対策本部総務班長は、緊急体制発令下においては、発電所敷地内への入城を制限するとともに、原子力災害対策活動に關係のない車両の使用禁止を関係者に周知する。</p> <p>2. 放射能影響範囲の推定 発電所対策本部放射線管理班長は、発電所内および発電所敷地周辺の放射線ならびに放射能の測定を行い、放射性物質が発電所敷地外に放出された場合、放射線監視データ、気象観測データおよび緊急時環境モニタリングデータ等から放射能影響範囲を推定する。</p>	<p>別紙1-5 (12/19)</p> <p>解を経て、関係者以外の者の立入りを禁止する区様を設定し、標識により明示するとともに、必要に応じて所内放送等により発電所敷地内にいる者に周知する。また、発電所対策本部放送班長は、放射性物質による汚染が確認された場合には、速やかにその拡大の防止及び除去に努める。</p> <p>7. 審査評価 発電所対策本部放送班長は、発電所避難者及び緊急時に活動を行う原子力防災要員の確認評議を行なうとともに、放射性物質による汚染が確認された場合には、速やかにその拡大の防止及び除去に努める。</p> <p>8. 本部活動 (1) 本店対策本部広報班長は、発電所の状況、応急措置の概要等、公表する内容を収集・まとめ、原子力規制委員会及び防災センターと連携を取りつつ、本店に開催するプレスセンターにおいて報道機関へ発表する。</p> <p>(2) 発電所対策本部対策班長は、防災センターの運営が開始されるまでは本店対策本部広報班と連携し、プラントの状況、応急措置の概要等を、必要に応じて報道機関へ発表する。</p> <p>なお、防災センターの運営が開始された場合には、国の要請の下、防災センターが開催する国との記者会見に防災センター派遣要員（プラントチーム）が同席し、事故の詳細等に関する説明のサポートを行う。</p> <p>9. 応急復旧 (1) 故障の監視及び点検 発電所対策本部運転班長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲での巡回点検の実施により、発電所設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努める。</p> <p>(2) 応急の復旧対策 発電所対策本部長は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るために、(1)で把握した設備状況等を考慮し、別表3-2-1の業務を含めて実施担当者を明確にした上で、次の事項に関する応急復旧計画を策定し、発電所対策本部の各班長にこの応急復旧計画に基づく復旧対策を行わせる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 故障等の監視及び点検 ② 故障した設備等の応急の復旧 ③ その他応急の復旧対策に必要な事項 <p>(3) 原子力防災管理者は、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づく危険時の措置について原子力規制庁から命令があった場合は、適切に対応する。</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (13/16)</p> <p>防災要員等の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じる。</p> <p>a. オフサイトセンターにおける業務に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) オフサイトセンターの設営準備・助勢 (b) 発電所とオフサイトセンターとの情報交換 (c) 報道機関への情報提供 (d) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整 (e) 原子力災害合同対策協議会への参加 <p>b. 環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 環境放射線モニタリング (b) 身体又は衣服に付着している放射性物質の汚染の測定 (c) 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 (d) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 <p>(2) 原子力規制庁緊急時対応センターへの派遣</p> <p>部長（原子力管理）は、国の関係機関から、原子力規制庁緊急時対応センターの運営の準備に入る体制を取る旨の連絡を受けた場合、対応要員の派遣その他の必要な措置を講じる。</p> <p>(3) 原子力事業所災害対策支援拠点への派遣</p> <p>部長（原子力管理）は、以下に掲げる事務を実施するための拠点として原子力事業所災害対策支援拠点の設置が必要と判断した場合、あらかじめ複数選定しておいた拠点の候補の中から適切な拠点を確保し、緊急時対策委員及びその他必要な要員を派遣するとともに、原子力事業所災害対策支援に必要な資機材及び原子力災害対策活動で使用する資料を輸送し、配備する。資機材等の輸送は、陸路のほか空路等の使用も考慮し、早急な配備に努める。</p> <p>a. 原子力事業所災害対策支援拠点における業務に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 発電所への物資、要員の派遣 (b) 輸送に付随する放射線管理、入退城管理 <p>②-7</p>	<p>別紙1-5 (13/25)</p> <p>3. 原子力災害医療</p> <p>(1) 救助活動</p> <p>発電所対策本部総務班長は、負傷者および放射線障害を受けた者または受けたおそれのある者（以下「負傷者等」といふ。）がいる場合、負傷者等を各班長および係員等と協力して放射線による影響の少ない場所に速やかに搬送する。</p> <p>(2) 医療活動</p> <p>発電所対策本部総務班長は、負傷者等について各班長および係員等と協力して別図2-1-2に定める発電所内の応急処置施設に搬送し、応急処置および除染等の措置を講ずるとともに、医療機関への搬送および治療の依頼等の必要な措置を講ずる。</p> <p>(3) 二次災害防止に関する措置</p> <p>発電所対策本部総務班長は、医療機関へ負傷者等の搬送および治療の依頼を行うときおよび救急隊到着時に、事故の概要および負傷者等の放射性物質による汚染の状況等の被ばく防止のために必要な情報を救急隊等に伝達する。</p> <p>なお、負傷者等の搬送時に、必要に応じて、放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者を随伴せよ。</p> <p>(4) 発電所対策本部長、副原子力防災管理者および原子力防災要員の健康管理等</p> <p>発電所対策本部長は、副原子力防災管理者および原子力防災要員の疲弊を防止し、防災業務を円滑に行うために、できる限り早期に、活動期間および交替時期を明確にすること。また、発電所対策本部総務班長は、発電所対策本部長、副原子力防災管理者および原子力防災要員の健康診査および健康相談による健康不安に対する対策等を適切に実施する。</p> <p>4. 消火活動</p> <p>発電所対策本部保修班長は、速やかに火災の状況を把握し、安全を確保しつゝ、消防機関と協力して迅速に消火活動を行う。</p> <p>5. 汚染拡大の防止</p> <p>発電所対策本部放射線管理班長は、不必要な被ばくを防止するため、係員等以外の者の立ち入りを禁止する区域を設置し、標識により明示するとともに、必要に応じ区域内放送、ペーパング等により発電所構内にいる者に周知する。また、発電所対策本部放射線管理班長は、放射性物質による予期しない汚染が確認された場合、速やかにその拡大の防止および除去に努める。</p> <p>②-6</p> <p>別紙1-5 (13/19)</p> <p>1. 原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置</p> <p>発電所対策本部長は、関係する各班長に、事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害の拡大に関する推定を行わせ、原子力災害の発生又は拡大の防止を図るために掲げる事項について措置を検討させ、実施させる。</p> <p>(1) 発電所対策本部技術班長は、事故の拡大防止対策の検討を協議する。</p> <p>(2) 発電所対策本部技術班長は、原子炉の運転状態を把握し、燃料破損及びその可能性の有無を評価する。</p> <p>(3) 発電所対策本部技術班長は、可能な限り燃料破損の程度を定量的に推定し、外部へ放出される放射能量及び子測を行う。</p> <p>(4) 発電所対策本部技術班長は、工学的安全施設等の動作状況を把握し、事故の拡大の可能性を予測するとともに、放射性物質が外部へ放出される可能性を予測する。</p> <p>(5) 発電所対策本部放送班長は、震源への放射性物質の放出状況及び気象状況等から、事故による周辺環境への放出放射能量を推定する。</p> <p>(6) 発電所対策本部運転班長は、事故の拡大のおそれがある場合には、事故拡大防止に関する運転上の措置を検討する。</p> <p>(7) 発電所対策本部運転班長は、その他の分機については、事故分機からの影響を見極め、その運転操作の可否を検討するとともに、必要な保安操作を行う。</p> <p>1.1. 資機材の調達及び輸送</p> <p>発電所対策本部長及び本店対策本部長は、事業所外運搬に係る事象が発生した場合、直ちに現場へ必要な要員を派遣し、運搬を委託された者、最寄りの消防機関、警察機関及び海上保安部署と協力して、事象の状況を踏まえ次に掲げる措置を実施し、原子力災害の発生又は拡大の防止を図る。</p> <p>(1) 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置</p> <p>(2) 消火、延焼防止の措置</p> <p>(3) 運搬に従事する者や付添にいる者の退避</p> <p>(4) 立入制限区域の設定</p> <p>(5) 核燃料物質等の安全な場所への移動</p> <p>(6) モニタリングの実施</p> <p>②-5</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>	

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;"> <p>別紙1-5 (14/16)</p> <p>別図1 原子力防災組織</p> <pre> graph TD A[原子力防災管理委員会 (本部長) 副原子力防災管理者 (1名) 原子炉主任技術者 (1名)] --- B[支援班 (1名)] A --- C[支援統括 (1名)] A --- D[情報統括 (1名)] A --- E[広報統括 (1名)] A --- F[技術統括 (1名)] A --- G[プラント監視 統括 (1名)] A --- H[復旧統括 (1名)] B --- I[情報収集及び一元管理] B --- J[緊急時対策本部、東京支社への情報提供] B --- K[各種機器の社内調整] B --- L[緊急避難サイン灯鳴り要請] B --- M[社内周知] B --- N[統合原子力防災ネットワークの接続確保] C --- O[発電所への入り制限措置] D --- P[情報収集及び一元管理] D --- Q[緊急時対策本部、東京支社への情報提供] D --- R[各種機器の社内調整] D --- S[緊急避難サイン灯鳴り要請] D --- T[社内周知] D --- U[統合原子力防災ネットワークの接続確保] E --- V[報道機関への通報・連絡] E --- W[報道班 (3名)] E --- X[海外対応班 (2名)] F --- Y[技術班 (2名)] F --- Z[放射線管理班 (5名)] G --- AA[プラント監視の把握] G --- AB[具体的な操作手順の作成] G --- AC[プラントデータの採取] G --- AD[発電所施設の保安維持] H --- AE[復旧班 (2名)] H --- AF[復旧作業の実施] H --- AG[復旧作業方法の作成] H --- AH[消火活動] H --- AI[復旧操作装置の操作による発電所施設の事故発生把握] </pre> <p>() 内は新規半力防災管理者及び 原子力防災要員のうち初期対応に必 要な要員数を示す。 上記以外に、オフサイトセンターの 新規半力防災要員の 必要要員12名を配置。</p> </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;"> <p>別紙1-5 (14/25)</p> <p>6. 防護措置および障害評価</p> <p>発電所対策本部放射線管理班長は、必要に応じて原子力災害対策活動等に従事する要員に対し、防護マスクの着用および線量計の携帯等の防護措置を定め、指示するとともに、発電所対策本部統括班長は必要に応じて別表3-2に定める基準により、安定ヨウ素剤を服用させる。また、発電所対策本部放射線管理班長は、発電所避難者および原子力災害対策活動に従事している要員の障害評価を行うとともに、放射性物質による汚染が確認された場合、速やかにその拡大の防止および除去に努める。</p> <p>7. 広報活動</p> <p>(1) 発電所対策本部広報班長および本店対策本部広報班長は、報道機関が発電所または本店に取材に来訪した場合、その状況に応じて発電所周辺および本店に事業者プレスセンターを開設する。 a. 現地プレスセンターが放射線の影響等により使用できない可能性があると判断した場合、プレス発表は、別に指定する場所で行う。 b. オフサイトセンターで原子力災害合同対策協議会の運営が開始された場合、プレス発表は、オフサイトセンターのプレスルームで行う。</p> <p>(2) 発電所対策本部広報班長および本店対策本部広報班長は、プラントの状況、応急措置の概要等の公表する内容を取りまとめ、別図3-1に示す伝達経路により関係箇所に連絡する。</p> </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;"> <p>別紙1-5 (14/19)</p> <p>(7) 核燃料物質等による汚染及び漏えいの拡大の防止及び汚染の除去 (8) 避難対策の実施 (9) その他の放射線障害の防止のために必要な措置 1.3. 被災者の相談窓口の設置 <p>本店対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに被災者の損害確認調査等に対応するため、相談窓口を設置する等、必要な体制を整備する。</p> <p>第3節 要員の派遣等</p> <p>1. 北海道への要員の派遣等 発電所対策本部長は、発電所で発生した事象に際し、北海道知事から北海道地域防災計画（原子力防災計画編）に基づく非常配備を実施する旨の連絡を受けた場合は、原因の究明に努めるとともに、原子力防災要員を勤員・配属し、応急対策の実施に備えて準備を開始する。 なお、北海道へは、北海道地域防災計画（原子力防災計画編）に基づき、原子力防災要員のうち別表3-1に定める要員の派遣を行ふとともに、別表3-2に定める資機材の貸与を行ふ。次の項目及びその他必要な措置を行ふ。</p> <p>(1) 緊急時モニタリング (2) 身体又は衣服に付着している放射性物質による汚染の測定 (3) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 2. 防災センターへの要員の派遣 <p>発電所対策本部長は、原子力防災専門官から防災センターの運営準備に入る旨の連絡を受けた場合は、指定行被機関の長及び指定地方行政機関の長並びに隣接地方公共団体の長その他他の執行機関が実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員のうち別表2-1-bに定める要員の派遣を行い、次の項目及びその他必要な措置を行ふ。</p> <p>(1) 防災センターへの設営準備助勢 (2) 発電所と防災センターとの情報共有 (3) 気象機関への情報提供 (4) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整 (5) 原子力災害合同対策協議会への参加 なお、派遣要員は、原子力災害合同対策協議会（原子力災害合同対策協議会が開催されるまでは「環境事故対策連絡会議」）に読み替える。以下同じ。における役割に基づき、</p> </p></p></div>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

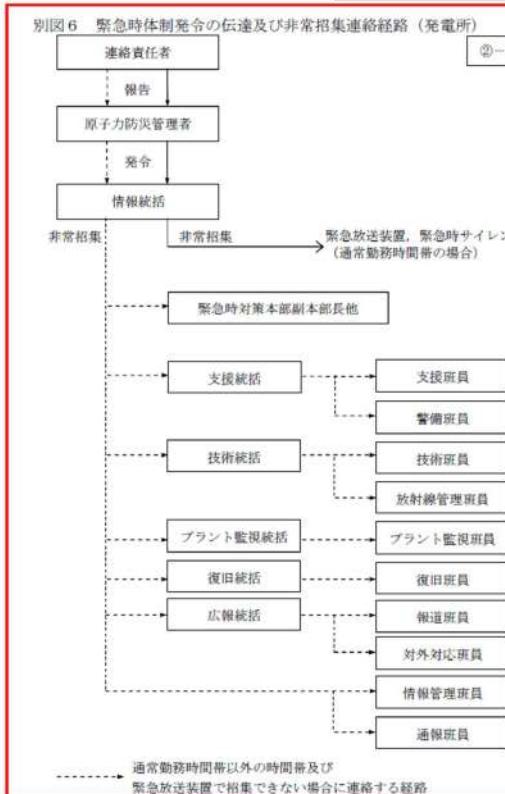
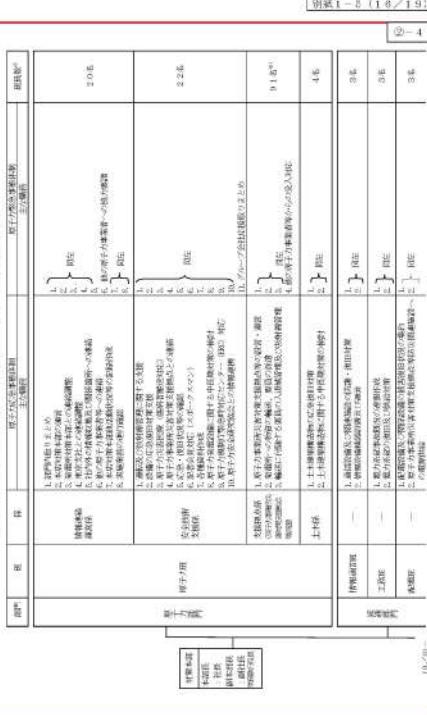
添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-5 (15/16)</p> <p>別図2 本社原子力防災組織 ②-5</p>  <p>() 内は緊急時対策要員のうち、 初期段階に必要な要員数を示す。</p> <p>※1 新規本部長の1名は中国電力 むちーじゆく社員とする。 ※2 (中国電力(株)と中国電力(株)トータル (中国電力)で組成する)。 ※3 (中国電力(株)トータル)のみで組成する。</p> <p>別紙本部長者の1名は中国電力 むちーじゆく社員とする。</p> <p>別紙本部長者の1名は中国電力 むちーじゆく社員とする。</p> <p>別紙本部長者の1名は中国電力 むちーじゆく社員とする。</p>	<p>別紙1-5 (15/25)</p> <p>8. 応急復旧 ②-5</p> <p>(1) 施設および設備の整備ならびに点検 発電所対策本部発電管理班は、中央制御室の計器等による監視および可能な範囲における巡回点検の実施により、発電所設備の状況および機器の動作状況等を把握する。</p> <p>(2) 応急の復旧対策 発電所対策本部長は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るために、措置の内容および実施担当者を明確にした上で、応急復旧計画を策定し、発電所対策本部修保班長は、応急復旧計画に基づき復旧対策を実施する。</p> <p>(3) 原子力規制委員会からの命令に対する措置 発電所対策本部長は、原子力規制委員会から原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づく危険時の措置について命令があった場合は、直ちに対応する。</p> <p>9. 原子力災害の発生または拡大防止を図るためにの措置 発電所対策本部の関係する各班長は、事故状況の把握、事故の拡大防止および被害の拡大に関する推定を行い、原子力災害の発生または拡大の防止を図るために次の事項について措置を検討し、実施するものとする。</p> <p>(1) 発電所対策本部技術班長は、主要運転データにより原子炉系の運転状態を把握し、燃料破損あるいはその可能性の有無を評価する。</p> <p>(2) 発電所対策本部発電管理班長は、発生事象に対する工学的安全施設等の健全性および運転可能な状態の継続性を把握し、事故の拡大の可能性を予測するとともに、放射性物質が外部へ放出される可能性を評価する。</p> <p>(3) 発電所対策本部技術班長は、可能な限り燃料破損の程度を定量的に推定し、外側へ放出される放射性物質の予測を行う。</p> <p>(4) 発電所対策本部技術班長は、事故の拡大のおそれがある場合には、事故拡大防止に關する運転上の措置を検討する。</p> <p>(5) 発電所対策本部長は、その他のユニットについては、事故発生ユニットからの影響を考慮し、運転系統の可否を検討するとともに、必要な直線および操作を実施して、保安維持を行う。</p> <p>(6) 発電所対策本部放射能管理班長は、環境への放射性物質の放出状況および気象状況等から、事故による周辺環境への影響を予測する。</p> <p>10. 資機材の調達および輸送 発電所対策本部総務班長は、原子力防災資機材、その他原子力災害対策活動に必要な資機材を調達するとともに、資機材の輸送を行なう。また、発電所対策本部総務班長は、発電所において十分に調達できない場合、本店対策本部資材班長に必要とする資機材の調達および輸送を要請する。</p>	<p>別紙1-5 (15/19)</p> <p>北海道オフサイトセンター運営要領に従って必要な業務を行う。 また、発電所対策本部長は、防災センターに連絡員を派遣する。連絡員は、北海道オフサイトセンター運営要領に従って必要な業務を行う。</p> <p>3. 原子力規制庁緊急時対応センター（E.R.C.）への派遣 原子力部長は、原子力防災準備体制発令時は国の関係機関から原子力規制庁緊急時対応センター（E.R.C.）の運営のため加入休暇を取る旨の連絡を受けた場合には、本店専門分野対策要員の派遣その他の必要な措置を講じる。</p> <p>4. 原子力事業所災害対策支援拠点への派遣 ②-6 本店対策本部長は、発電所における原子力事業所災害対策の実施を支援するために原子力事業所災害対策支援拠点の設置が必要と判断した場合、あらかじめ選定しておいた原子力事業所災害対策支援拠点の中から適切な拠点を指定し、本店原子力事業所災害対策要員の派遣、原子力事業所災害対策支援に必要な資機材、資料等の送路を原則とした運搬及びその他の必要な措置を行う。</p> <p>なお、放射線管理等の業務を行う拠点については、警戒区域内あるいはその近傍となるため、警戒区域の設定を踏まえて柔軟に対応する。</p> <p>(1) 原子力事業所災害対策支援拠点における業務に関する事項 ① 発電所への資機材等の輸送、要員の派遣 ② 輸送に付随する要員等の入退城管理及び放射線管理 ③ 拠点の運営、関係機関との調整、連絡等</p> <p>5. 他の原子力事業者、原子力緊急事態支援組織からの応援の要請 発電所対策本部長は、他の原子力事業者、原子力緊急事態支援組織からの応援を必要とするときは、本店対策本部長にその旨を要請する。</p> <p>本店対策本部長は、発電所対策本部長の要請により、他の原子力事業者、原子力緊急事態支援組織の応援を要請するとともに、その応援要員に対応するため、本店から要員を現地に派遣する。</p>	<p>(島根、女川) 組織体制の相違</p>

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由					
<p style="text-align: center;">別紙1-5 (16 / 16)</p>  <p>別図6 緊急時体制発令の伝達及び非常招集連絡経路（発電所）</p> <pre> graph TD EC[連絡責任者] -- 報告 --> AFM[原子力防災管理者] AFM -- 発令 --> IS[情報統括] IS -- 非常招集 --> EAP[緊急放送装置] IS -- 非常招集 --> S[緊急時サイレン] EAP --> S S --> ET[通常勤務時間帯の場合] ET --> JCB[緊急時対策本部副本部長他] ET --> SS[支援統括] ET --> TS[技術統括] ET --> PM[プラント監視統括] ET --> RD[復旧統括] ET --> PR[広報統括] SS --> SR[支援班員] SS --> ER[警備班員] TS --> TR[技術班員] TS --> RMR[放射線管理班員] PM --> PRB[プラント監視班員] RD --> RB[復旧班員] PR --> PRB[報道班員] PR --> OPR[对外対応班員] PR --> IRB[情報管理班員] PR --> TB[通報班員] </pre> <p>通常勤務時間帯以外の時間帯及び 緊急放送装置で招集できない場合に連絡する経路</p>	<p style="text-align: center;">別紙1-5 (16 / 25)</p> <p>(d) 緊急事態応急対策についての相互の協力および調整 (e) 原子力災害合同対策協議会（原子力災害合同対策協議会が開催される までは「現地事故対策連絡会議」に読み替える。以下同。）への参加等 b. 緊急時モニタリング、汚染検査および汚染除去に関する事項 (a) 緊急時モニタリング (b) 身体または衣服に付着している放射性物質の汚染の測定 (c) 住民からの依頼による物品または家屋等の放射性物質による汚染の測定 (d) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 (2) 原子力規制官緊急時対応センターへの派遣 本店対策本部原子力部長は、国の関係機関から、原子力規制官緊急時対応セ ンターの運営の準備に入る体制をとる旨の情報を入手した場合、東京支社長に 対応要員の派遣を依頼する。 (3) 原子力事業所災害対策支援拠点への派遣 本店対策本部長は、次に掲げる事項を実施するための拠点として、原子力事 業所災害対策支援拠点の設置が必要と判断した場合、あらかじめ選定した別表 2-9の候補の中から適切な拠点を指定し、緊急時対策要員およびその他の必 要な要員の派遣、資機材の輸送を、陸路を原則として実施する。 なお、原子力事業所災害対策支援拠点は、複数の拠点により必要な広さを確 保して業務を分散させる。また、放射線管理業務を行う拠点については、警戒 区域の設定範囲内の適切な場所に選定する。 a. 発電所への物資および要員の輸送 b. 船舶等に付随する放射線管理および警戒区域の入退港管理</p> <p>1.4. 女川地域の緊急時対応 本店対策本部長は、「女川地域の緊急時対応」に定められた、次に掲げる事項等 を実施する。</p> <p>(1) 施設警戒緊急事態要避難者等の退避または避難で輸送手段として使用する福 塚駅およびヘリコプターの提供 (2) 避難退避時検査および除染に係る要員の派遣、資機材の提供ならびに本活動 で発生する汚染水および汚染着物等の処理 (3) 供電が長期化した場合におけるオフサイトセンターへの電力供給</p> <p>1.5. 他の原子力事業所等への応援要請 発電所対策本部長は、東通原子力発電所、他の原子力事業者、原子力緊急事態 支援組織の応援を必要とするときは、本店対策本部長に要請する。これを受け て、本店対策本部長は、東通原子力発電所、他の原子力事業者、原子力緊急事態 支援組織に協力を要請する。</p>	<p style="text-align: center;">別紙1-6 (16 / 19)</p>  <p>別図2-1-2 (1 / 2) 本店原子力防災組織及び業務分担</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部門</th> <th>役職</th> <th>担当業務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">情報部</td> <td>情報部長</td> <td>1. 原子力防災計画の立案 2. 原子力防災計画の監視・評価 3. 原子力防災計画の改修 4. 原子力防災計画の実施監視 5. 原子力防災計画の実施評価 6. 原子力防災計画の改修 7. 原子力防災計画の実施監視 8. 原子力防災計画の実施評価 9. 原子力防災計画の改修 10. 原子力防災計画の実施監視 11. 原子力防災計画の実施評価 12. 原子力防災計画の改修 13. 原子力防災計画の実施監視 14. 原子力防災計画の実施評価 15. 原子力防災計画の改修 16. 原子力防災計画の実施監視 17. 原子力防災計画の実施評価 18. 原子力防災計画の改修 19. 原子力防災計画の実施監視 20. 原子力防災計画の実施評価 21. 原子力防災計画の改修 22. 原子力防災計画の実施監視 23. 原子力防災計画の実施評価 24. 原子力防災計画の改修 25. 原子力防災計画の実施監視 26. 原子力防災計画の実施評価 27. 原子力防災計画の改修 28. 原子力防災計画の実施監視 29. 原子力防災計画の実施評価 30. 原子力防災計画の改修 31. 原子力防災計画の実施監視 32. 原子力防災計画の実施評価 33. 原子力防災計画の改修 34. 原子力防災計画の実施監視 35. 原子力防災計画の実施評価 36. 原子力防災計画の改修 37. 原子力防災計画の実施監視 38. 原子力防災計画の実施評価 39. 原子力防災計画の改修 40. 原子力防災計画の実施監視 41. 原子力防災計画の実施評価 42. 原子力防災計画の改修 43. 原子力防災計画の実施監視 44. 原子力防災計画の実施評価 45. 原子力防災計画の改修 46. 原子力防災計画の実施監視 47. 原子力防災計画の実施評価 48. 原子力防災計画の改修 49. 原子力防災計画の実施監視 50. 原子力防災計画の実施評価 51. 原子力防災計画の改修 52. 原子力防災計画の実施監視 53. 原子力防災計画の実施評価 54. 原子力防災計画の改修 55. 原子力防災計画の実施監視 56. 原子力防災計画の実施評価 57. 原子力防災計画の改修 58. 原子力防災計画の実施監視 59. 原子力防災計画の実施評価 60. 原子力防災計画の改修 61. 原子力防災計画の実施監視 62. 原子力防災計画の実施評価 63. 原子力防災計画の改修 64. 原子力防災計画の実施監視 65. 原子力防災計画の実施評価 66. 原子力防災計画の改修 67. 原子力防災計画の実施監視 68. 原子力防災計画の実施評価 69. 原子力防災計画の改修 70. 原子力防災計画の実施監視 71. 原子力防災計画の実施評価 72. 原子力防災計画の改修 73. 原子力防災計画の実施監視 74. 原子力防災計画の実施評価 75. 原子力防災計画の改修 76. 原子力防災計画の実施監視 77. 原子力防災計画の実施評価 78. 原子力防災計画の改修 79. 原子力防災計画の実施監視 80. 原子力防災計画の実施評価 81. 原子力防災計画の改修 82. 原子力防災計画の実施監視 83. 原子力防災計画の実施評価 84. 原子力防災計画の改修 85. 原子力防災計画の実施監視 86. 原子力防災計画の実施評価 87. 原子力防災計画の改修 88. 原子力防災計画の実施監視 89. 原子力防災計画の実施評価 90. 原子力防災計画の改修 91. 原子力防災計画の実施監視 92. 原子力防災計画の実施評価 93. 原子力防災計画の改修 94. 原子力防災計画の実施監視 95. 原子力防災計画の実施評価 96. 原子力防災計画の改修 97. 原子力防災計画の実施監視 98. 原子力防災計画の実施評価 99. 原子力防災計画の改修 100. 原子力防災計画の実施監視 101. 原子力防災計画の実施評価 102. 原子力防災計画の改修 103. 原子力防災計画の実施監視 104. 原子力防災計画の実施評価 105. 原子力防災計画の改修 106. 原子力防災計画の実施監視 107. 原子力防災計画の実施評価 108. 原子力防災計画の改修 109. 原子力防災計画の実施監視 110. 原子力防災計画の実施評価 111. 原子力防災計画の改修 112. 原子力防災計画の実施監視 113. 原子力防災計画の実施評価 114. 原子力防災計画の改修 115. 原子力防災計画の実施監視 116. 原子力防災計画の実施評価 117. 原子力防災計画の改修 118. 原子力防災計画の実施監視 119. 原子力防災計画の実施評価 120. 原子力防災計画の改修 121. 原子力防災計画の実施監視 122. 原子力防災計画の実施評価 123. 原子力防災計画の改修 124. 原子力防災計画の実施監視 125. 原子力防災計画の実施評価 126. 原子力防災計画の改修 127. 原子力防災計画の実施監視 128. 原子力防災計画の実施評価 129. 原子力防災計画の改修 130. 原子力防災計画の実施監視 131. 原子力防災計画の実施評価 132. 原子力防災計画の改修 133. 原子力防災計画の実施監視 134. 原子力防災計画の実施評価 135. 原子力防災計画の改修 136. 原子力防災計画の実施監視 137. 原子力防災計画の実施評価 138. 原子力防災計画の改修 139. 原子力防災計画の実施監視 140. 原子力防災計画の実施評価 141. 原子力防災計画の改修 142. 原子力防災計画の実施監視 143. 原子力防災計画の実施評価 144. 原子力防災計画の改修 145. 原子力防災計画の実施監視 146. 原子力防災計画の実施評価 147. 原子力防災計画の改修 148. 原子力防災計画の実施監視 149. 原子力防災計画の実施評価 150. 原子力防災計画の改修 151. 原子力防災計画の実施監視 152. 原子力防災計画の実施評価 153. 原子力防災計画の改修 154. 原子力防災計画の実施監視 155. 原子力防災計画の実施評価 156. 原子力防災計画の改修 157. 原子力防災計画の実施監視 158. 原子力防災計画の実施評価 159. 原子力防災計画の改修 160. 原子力防災計画の実施監視 161. 原子力防災計画の実施評価 162. 原子力防災計画の改修 163. 原子力防災計画の実施監視 164. 原子力防災計画の実施評価 165. 原子力防災計画の改修 166. 原子力防災計画の実施監視 167. 原子力防災計画の実施評価 168. 原子力防災計画の改修 169. 原子力防災計画の実施監視 170. 原子力防災計画の実施評価 171. 原子力防災計画の改修 172. 原子力防災計画の実施監視 173. 原子力防災計画の実施評価 174. 原子力防災計画の改修 175. 原子力防災計画の実施監視 176. 原子力防災計画の実施評価 177. 原子力防災計画の改修 178. 原子力防災計画の実施監視 179. 原子力防災計画の実施評価 180. 原子力防災計画の改修 181. 原子力防災計画の実施監視 182. 原子力防災計画の実施評価 183. 原子力防災計画の改修 184. 原子力防災計画の実施監視 185. 原子力防災計画の実施評価 186. 原子力防災計画の改修 187. 原子力防災計画の実施監視 188. 原子力防災計画の実施評価 189. 原子力防災計画の改修 190. 原子力防災計画の実施監視 191. 原子力防災計画の実施評価 192. 原子力防災計画の改修 193. 原子力防災計画の実施監視 194. 原子力防災計画の実施評価 195. 原子力防災計画の改修 196. 原子力防災計画の実施監視 197. 原子力防災計画の実施評価 198. 原子力防災計画の改修 199. 原子力防災計画の実施監視 200. 原子力防災計画の実施評価 201. 原子力防災計画の改修 202. 原子力防災計画の実施監視 203. 原子力防災計画の実施評価 204. 原子力防災計画の改修 205. 原子力防災計画の実施監視 206. 原子力防災計画の実施評価 207. 原子力防災計画の改修 208. 原子力防災計画の実施監視 209. 原子力防災計画の実施評価 210. 原子力防災計画の改修 211. 原子力防災計画の実施監視 212. 原子力防災計画の実施評価 213. 原子力防災計画の改修 214. 原子力防災計画の実施監視 215. 原子力防災計画の実施評価 216. 原子力防災計画の改修 217. 原子力防災計画の実施監視 218. 原子力防災計画の実施評価 219. 原子力防災計画の改修 220. 原子力防災計画の実施監視 221. 原子力防災計画の実施評価 222. 原子力防災計画の改修 223. 原子力防災計画の実施監視 224. 原子力防災計画の実施評価 225. 原子力防災計画の改修 226. 原子力防災計画の実施監視 227. 原子力防災計画の実施評価 228. 原子力防災計画の改修 229. 原子力防災計画の実施監視 230. 原子力防災計画の実施評価 231. 原子力防災計画の改修 232. 原子力防災計画の実施監視 233. 原子力防災計画の実施評価 234. 原子力防災計画の改修 235. 原子力防災計画の実施監視 236. 原子力防災計画の実施評価 237. 原子力防災計画の改修 238. 原子力防災計画の実施監視 239. 原子力防災計画の実施評価 240. 原子力防災計画の改修 241. 原子力防災計画の実施監視 242. 原子力防災計画の実施評価 243. 原子力防災計画の改修 244. 原子力防災計画の実施監視 245. 原子力防災計画の実施評価 246. 原子力防災計画の改修 247. 原子力防災計画の実施監視 248. 原子力防災計画の実施評価 249. 原子力防災計画の改修 250. 原子力防災計画の実施監視 251. 原子力防災計画の実施評価 252. 原子力防災計画の改修 253. 原子力防災計画の実施監視 254. 原子力防災計画の実施評価 255. 原子力防災計画の改修 256. 原子力防災計画の実施監視 257. 原子力防災計画の実施評価 258. 原子力防災計画の改修 259. 原子力防災計画の実施監視 260. 原子力防災計画の実施評価 261. 原子力防災計画の改修 262. 原子力防災計画の実施監視 263. 原子力防災計画の実施評価 264. 原子力防災計画の改修 265. 原子力防災計画の実施監視 266. 原子力防災計画の実施評価 267. 原子力防災計画の改修 268. 原子力防災計画の実施監視 269. 原子力防災計画の実施評価 270. 原子力防災計画の改修 271. 原子力防災計画の実施監視 272. 原子力防災計画の実施評価 273. 原子力防災計画の改修 274. 原子力防災計画の実施監視 275. 原子力防災計画の実施評価 276. 原子力防災計画の改修 277. 原子力防災計画の実施監視 278. 原子力防災計画の実施評価 279. 原子力防災計画の改修 280. 原子力防災計画の実施監視 281. 原子力防災計画の実施評価 282. 原子力防災計画の改修 283. 原子力防災計画の実施監視 284. 原子力防災計画の実施評価 285. 原子力防災計画の改修 286. 原子力防災計画の実施監視 287. 原子力防災計画の実施評価 288. 原子力防災計画の改修 289. 原子力防災計画の実施監視 290. 原子力防災計画の実施評価 291. 原子力防災計画の改修 292. 原子力防災計画の実施監視 293. 原子力防災計画の実施評価 294. 原子力防災計画の改修 295. 原子力防災計画の実施監視 296. 原子力防災計画の実施評価 297. 原子力防災計画の改修 298. 原子力防災計画の実施監視 299. 原子力防災計画の実施評価 300. 原子力防災計画の改修 301. 原子力防災計画の実施監視 302. 原子力防災計画の実施評価 303. 原子力防災計画の改修 304. 原子力防災計画の実施監視 305. 原子力防災計画の実施評価 306. 原子力防災計画の改修 307. 原子力防災計画の実施監視 308. 原子力防災計画の実施評価 309. 原子力防災計画の改修 310. 原子力防災計画の実施監視 311. 原子力防災計画の実施評価 312. 原子力防災計画の改修 313. 原子力防災計画の実施監視 314. 原子力防災計画の実施評価 315. 原子力防災計画の改修 316. 原子力防災計画の実施監視 317. 原子力防災計画の実施評価 318. 原子力防災計画の改修 319. 原子力防災計画の実施監視 320. 原子力防災計画の実施評価 321. 原子力防災計画の改修 322. 原子力防災計画の実施監視 323. 原子力防災計画の実施評価 324. 原子力防災計画の改修 325. 原子力防災計画の実施監視 326. 原子力防災計画の実施評価 327. 原子力防災計画の改修 328. 原子力防災計画の実施監視 329. 原子力防災計画の実施評価 330. 原子力防災計画の改修 331. 原子力防災計画の実施監視 332. 原子力防災計画の実施評価 333. 原子力防災計画の改修 334. 原子力防災計画の実施監視 335. 原子力防災計画の実施評価 336. 原子力防災計画の改修 337. 原子力防災計画の実施監視 338. 原子力防災計画の実施評価 339. 原子力防災計画の改修 340. 原子力防災計画の実施監視 341. 原子力防災計画の実施評価 342. 原子力防災計画の改修 343. 原子力防災計画の実施監視 344. 原子力防災計画の実施評価 345. 原子力防災計画の改修 346. 原子力防災計画の実施監視 347. 原子力防災計画の実施評価 348. 原子力防災計画の改修 349. 原子力防災計画の実施監視 350. 原子力防災計画の実施評価 351. 原子力防災計画の改修 352. 原子力防災計画の実施監視 353. 原子力防災計画の実施評価 354. 原子力防災計画の改修 355. 原子力防災計画の実施監視 356. 原子力防災計画の実施評価 357. 原子力防災計画の改修 358. 原子力防災計画の実施監視 359. 原子力防災計画の実施評価 360. 原子力防災計画の改修 361. 原子力防災計画の実施監視 362. 原子力防災計画の実施評価 363. 原子力防災計画の改修 364. 原子力防災計画の実施監視 365. 原子力防災計画の実施評価 366. 原子力防災計画の改修 367. 原子力防災計画の実施監視 368. 原子力防災計画の実施評価 369. 原子力防災計画の改修 370. 原子力防災計画の実施監視 371. 原子力防災計画の実施評価 372. 原子力防災計画の改修 373. 原子力防災計画の実施監視 374. 原子力防災計画の実施評価 375. 原子力防災計画の改修 376. 原子力防災計画の実施監視 377. 原子力防災計画の実施評価 378. 原子力防災計画の改修 379. 原子力防災計画の実施監視 380. 原子力防災計画の実施評価 381. 原子力防災計画の改修 382. 原子力防災計画の実施監視 383. 原子力防災計画の実施評価 384. 原子力防災計画の改修 385. 原子力防災計画の実施監視 386. 原子力防災計画の実施評価 387. 原子力防災計画の改修 388. 原子力防災計画の実施監視 389. 原子力防災計画の実施評価 390. 原子力防災計画の改修 391. 原子力防災計画の実施監視 392. 原子力防災計画の実施評価 393. 原子力防災計画の改修 394. 原子力防災計画の実施監視 395. 原子力防災計画の実施評価 396. 原子力防災計画の改修 397. 原子力防災計画の実施監視 398. 原子力防災計画の実施評価 399. 原子力防災計画の改修 400. 原子力防災計画の実施監視 401. 原子力防災計画の実施評価 402. 原子力防災計画の改修 403. 原子力防災計画の実施監視 404. 原子力防災計画の実施評価 405. 原子力防災計画の改修 406. 原子力防災計画の実施監視 407. 原子力防災計画の実施評価 408. 原子力防災計画の改修 409. 原子力防災計画の実施監視 410. 原子力防災計画の実施評価 411. 原子力防災計画の改修 412. 原子力防災計画の実施監視 413. 原子力防災計画の実施評価 414. 原子力防災計画の改修 415. 原子力防災計画の実施監視 416. 原子力防災計画の実施評価 417. 原子力防災計画の改修 418. 原子力防災計画の実施監視 419. 原子力防災計画の実施評価 420. 原子力防災計画の改修 421. 原子力防災計画の実施監視 422. 原子力防災計画の実施評価 423. 原子力防災計画の改修 424. 原子力防災計画の実施監視 425. 原子力防災計画の実施評価 426. 原子力防災計画の改修 427. 原子力防災計画の実施監視 428. 原子力防災計画の実施評価 429. 原子力防災計画の改修 430. 原子力防災計画の実施監視 431. 原子力防災計画の実施評価 432. 原子力防災計画の改修 433. 原子力防災計画の実施監視 434. 原子力防災計画の実施評価 435. 原子力防災計画の改修 436. 原子力防災計画の実施監視 437. 原子力防災計画の実施評価 438. 原子力防災計画の改修 439. 原子力防災計画の実施監視 440. 原子力防災計画の実施評価 441. 原子力防災計画の改修 442. 原子力防災計画の実施監視 443. 原子力防災計画の実施評価 444. 原子力防災計画の改修 445. 原子力防災計画の実施監視 446. 原子力防災計画の実施評価 447. 原子力防災計画の改修 448. 原子力防災計画の実施監視 449. 原子力防災計画の実施評価 450. 原子力防災計画の改修 451. 原子力防災計画の実施監視 452. 原子力防災計画の実施評価 453. 原子力防災計画の改修 454. 原子力防災計画の実施監視 455. 原子力防災計画の実施評価 456. 原子力防災計画の改修 457. 原子力防災計画の実施監視 458. 原子力防災計画の実施評価 459. 原子力防災計画の改修 460. 原子力防災計画の実施監視 461. 原子力防災計画の実施評価 462. 原子力防災計画の改修 463. 原子力防災計画の実施監視 464. 原子力防災計画の実施評価 465. 原子力防災計画の改修 466. 原子力防災計画の実施監視 467. 原子力防災計画の実施評価 468. 原子力防災計画の改修 469. 原子力防災計画の実施監視 470. 原子力防災計画の実施評価 471. 原子力防災計画の改修 472. 原子力防災計画の実施監視 </td></tr></tbody></table>	部門	役職	担当業務	情報部	情報部長	1. 原子力防災計画の立案 2. 原子力防災計画の監視・評価 3. 原子力防災計画の改修 4. 原子力防災計画の実施監視 5. 原子力防災計画の実施評価 6. 原子力防災計画の改修 7. 原子力防災計画の実施監視 8. 原子力防災計画の実施評価 9. 原子力防災計画の改修 10. 原子力防災計画の実施監視 11. 原子力防災計画の実施評価 12. 原子力防災計画の改修 13. 原子力防災計画の実施監視 14. 原子力防災計画の実施評価 15. 原子力防災計画の改修 16. 原子力防災計画の実施監視 17. 原子力防災計画の実施評価 18. 原子力防災計画の改修 19. 原子力防災計画の実施監視 20. 原子力防災計画の実施評価 21. 原子力防災計画の改修 22. 原子力防災計画の実施監視 23. 原子力防災計画の実施評価 24. 原子力防災計画の改修 25. 原子力防災計画の実施監視 26. 原子力防災計画の実施評価 27. 原子力防災計画の改修 28. 原子力防災計画の実施監視 29. 原子力防災計画の実施評価 30. 原子力防災計画の改修 31. 原子力防災計画の実施監視 32. 原子力防災計画の実施評価 33. 原子力防災計画の改修 34. 原子力防災計画の実施監視 35. 原子力防災計画の実施評価 36. 原子力防災計画の改修 37. 原子力防災計画の実施監視 38. 原子力防災計画の実施評価 39. 原子力防災計画の改修 40. 原子力防災計画の実施監視 41. 原子力防災計画の実施評価 42. 原子力防災計画の改修 43. 原子力防災計画の実施監視 44. 原子力防災計画の実施評価 45. 原子力防災計画の改修 46. 原子力防災計画の実施監視 47. 原子力防災計画の実施評価 48. 原子力防災計画の改修 49. 原子力防災計画の実施監視 50. 原子力防災計画の実施評価 51. 原子力防災計画の改修 52. 原子力防災計画の実施監視 53. 原子力防災計画の実施評価 54. 原子力防災計画の改修 55. 原子力防災計画の実施監視 56. 原子力防災計画の実施評価 57. 原子力防災計画の改修 58. 原子力防災計画の実施監視 59. 原子力防災計画の実施評価 60. 原子力防災計画の改修 61. 原子力防災計画の実施監視 62. 原子力防災計画の実施評価 63. 原子力防災計画の改修 64. 原子力防災計画の実施監視 65. 原子力防災計画の実施評価 66. 原子力防災計画の改修 67. 原子力防災計画の実施監視 68. 原子力防災計画の実施評価 69. 原子力防災計画の改修 70. 原子力防災計画の実施監視 71. 原子力防災計画の実施評価 72. 原子力防災計画の改修 73. 原子力防災計画の実施監視 74. 原子力防災計画の実施評価 75. 原子力防災計画の改修 76. 原子力防災計画の実施監視 77. 原子力防災計画の実施評価 78. 原子力防災計画の改修 79. 原子力防災計画の実施監視 80. 原子力防災計画の実施評価 81. 原子力防災計画の改修 82. 原子力防災計画の実施監視 83. 原子力防災計画の実施評価 84. 原子力防災計画の改修 85. 原子力防災計画の実施監視 86. 原子力防災計画の実施評価 87. 原子力防災計画の改修 88. 原子力防災計画の実施監視 89. 原子力防災計画の実施評価 90. 原子力防災計画の改修 91. 原子力防災計画の実施監視 92. 原子力防災計画の実施評価 93. 原子力防災計画の改修 94. 原子力防災計画の実施監視 95. 原子力防災計画の実施評価 96. 原子力防災計画の改修 97. 原子力防災計画の実施監視 98. 原子力防災計画の実施評価 99. 原子力防災計画の改修 100. 原子力防災計画の実施監視 101. 原子力防災計画の実施評価 102. 原子力防災計画の改修 103. 原子力防災計画の実施監視 104. 原子力防災計画の実施評価 105. 原子力防災計画の改修 106. 原子力防災計画の実施監視 107. 原子力防災計画の実施評価 108. 原子力防災計画の改修 109. 原子力防災計画の実施監視 110. 原子力防災計画の実施評価 111. 原子力防災計画の改修 112. 原子力防災計画の実施監視 113. 原子力防災計画の実施評価 114. 原子力防災計画の改修 115. 原子力防災計画の実施監視 116. 原子力防災計画の実施評価 117. 原子力防災計画の改修 118. 原子力防災計画の実施監視 119. 原子力防災計画の実施評価 120. 原子力防災計画の改修 121. 原子力防災計画の実施監視 122. 原子力防災計画の実施評価 123. 原子力防災計画の改修 124. 原子力防災計画の実施監視 125. 原子力防災計画の実施評価 126. 原子力防災計画の改修 127. 原子力防災計画の実施監視 128. 原子力防災計画の実施評価 129. 原子力防災計画の改修 130. 原子力防災計画の実施監視 131. 原子力防災計画の実施評価 132. 原子力防災計画の改修 133. 原子力防災計画の実施監視 134. 原子力防災計画の実施評価 135. 原子力防災計画の改修 136. 原子力防災計画の実施監視 137. 原子力防災計画の実施評価 138. 原子力防災計画の改修 139. 原子力防災計画の実施監視 140. 原子力防災計画の実施評価 141. 原子力防災計画の改修 142. 原子力防災計画の実施監視 143. 原子力防災計画の実施評価 144. 原子力防災計画の改修 145. 原子力防災計画の実施監視 146. 原子力防災計画の実施評価 147. 原子力防災計画の改修 148. 原子力防災計画の実施監視 149. 原子力防災計画の実施評価 150. 原子力防災計画の改修 151. 原子力防災計画の実施監視 152. 原子力防災計画の実施評価 153. 原子力防災計画の改修 154. 原子力防災計画の実施監視 155. 原子力防災計画の実施評価 156. 原子力防災計画の改修 157. 原子力防災計画の実施監視 158. 原子力防災計画の実施評価 159. 原子力防災計画の改修 160. 原子力防災計画の実施監視 161. 原子力防災計画の実施評価 162. 原子力防災計画の改修 163. 原子力防災計画の実施監視 164. 原子力防災計画の実施評価 165. 原子力防災計画の改修 166. 原子力防災計画の実施監視 167. 原子力防災計画の実施評価 168. 原子力防災計画の改修 169. 原子力防災計画の実施監視 170. 原子力防災計画の実施評価 171. 原子力防災計画の改修 172. 原子力防災計画の実施監視 173. 原子力防災計画の実施評価 174. 原子力防災計画の改修 175. 原子力防災計画の実施監視 176. 原子力防災計画の実施評価 177. 原子力防災計画の改修 178. 原子力防災計画の実施監視 179. 原子力防災計画の実施評価 180. 原子力防災計画の改修 181. 原子力防災計画の実施監視 182. 原子力防災計画の実施評価 183. 原子力防災計画の改修 184. 原子力防災計画の実施監視 185. 原子力防災計画の実施評価 186. 原子力防災計画の改修 187. 原子力防災計画の実施監視 188. 原子力防災計画の実施評価 189. 原子力防災計画の改修 190. 原子力防災計画の実施監視 191. 原子力防災計画の実施評価 192. 原子力防災計画の改修 193. 原子力防災計画の実施監視 194. 原子力防災計画の実施評価 195. 原子力防災計画の改修 196. 原子力防災計画の実施監視 197. 原子力防災計画の実施評価 198. 原子力防災計画の改修 199. 原子力防災計画の実施監視 200. 原子力防災計画の実施評価 201. 原子力防災計画の改修 202. 原子力防災計画の実施監視 203. 原子力防災計画の実施評価 204. 原子力防災計画の改修 205. 原子力防災計画の実施監視 206. 原子力防災計画の実施評価 207. 原子力防災計画の改修 208. 原子力防災計画の実施監視 209. 原子力防災計画の実施評価 210. 原子力防災計画の改修 211. 原子力防災計画の実施監視 212. 原子力防災計画の実施評価 213. 原子力防災計画の改修 214. 原子力防災計画の実施監視 215. 原子力防災計画の実施評価 216. 原子力防災計画の改修 217. 原子力防災計画の実施監視 218. 原子力防災計画の実施評価 219. 原子力防災計画の改修 220. 原子力防災計画の実施監視 221. 原子力防災計画の実施評価 222. 原子力防災計画の改修 223. 原子力防災計画の実施監視 224. 原子力防災計画の実施評価 225. 原子力防災計画の改修 226. 原子力防災計画の実施監視 227. 原子力防災計画の実施評価 228. 原子力防災計画の改修 229. 原子力防災計画の実施監視 230. 原子力防災計画の実施評価 231. 原子力防災計画の改修 232. 原子力防災計画の実施監視 233. 原子力防災計画の実施評価 234. 原子力防災計画の改修 235. 原子力防災計画の実施監視 236. 原子力防災計画の実施評価 237. 原子力防災計画の改修 238. 原子力防災計画の実施監視 239. 原子力防災計画の実施評価 240. 原子力防災計画の改修 241. 原子力防災計画の実施監視 242. 原子力防災計画の実施評価 243. 原子力防災計画の改修 244. 原子力防災計画の実施監視 245. 原子力防災計画の実施評価 246. 原子力防災計画の改修 247. 原子力防災計画の実施監視 248. 原子力防災計画の実施評価 249. 原子力防災計画の改修 250. 原子力防災計画の実施監視 251. 原子力防災計画の実施評価 252. 原子力防災計画の改修 253. 原子力防災計画の実施監視 254. 原子力防災計画の実施評価 255. 原子力防災計画の改修 256. 原子力防災計画の実施監視 257. 原子力防災計画の実施評価 258. 原子力防災計画の改修 259. 原子力防災計画の実施監視 260. 原子力防災計画の実施評価 261. 原子力防災計画の改修 262. 原子力防災計画の実施監視 263. 原子力防災計画の実施評価 264. 原子力防災計画の改修 265. 原子力防災計画の実施監視 266. 原子力防災計画の実施評価 267. 原子力防災計画の改修 268. 原子力防災計画の実施監視 269. 原子力防災計画の実施評価 270. 原子力防災計画の改修 271. 原子力防災計画の実施監視 272. 原子力防災計画の実施評価 273. 原子力防災計画の改修 274. 原子力防災計画の実施監視 275. 原子力防災計画の実施評価 276. 原子力防災計画の改修 277. 原子力防災計画の実施監視 278. 原子力防災計画の実施評価 279. 原子力防災計画の改修 280. 原子力防災計画の実施監視 281. 原子力防災計画の実施評価 282. 原子力防災計画の改修 283. 原子力防災計画の実施監視 284. 原子力防災計画の実施評価 285. 原子力防災計画の改修 286. 原子力防災計画の実施監視 287. 原子力防災計画の実施評価 288. 原子力防災計画の改修 289. 原子力防災計画の実施監視 290. 原子力防災計画の実施評価 291. 原子力防災計画の改修 292. 原子力防災計画の実施監視 293. 原子力防災計画の実施評価 294. 原子力防災計画の改修 295. 原子力防災計画の実施監視 296. 原子力防災計画の実施評価 297. 原子力防災計画の改修 298. 原子力防災計画の実施監視 299. 原子力防災計画の実施評価 300. 原子力防災計画の改修 301. 原子力防災計画の実施監視 302. 原子力防災計画の実施評価 303. 原子力防災計画の改修 304. 原子力防災計画の実施監視 305. 原子力防災計画の実施評価 306. 原子力防災計画の改修 307. 原子力防災計画の実施監視 308. 原子力防災計画の実施評価 309. 原子力防災計画の改修 310. 原子力防災計画の実施監視 311. 原子力防災計画の実施評価 312. 原子力防災計画の改修 313. 原子力防災計画の実施監視 314. 原子力防災計画の実施評価 315. 原子力防災計画の改修 316. 原子力防災計画の実施監視 317. 原子力防災計画の実施評価 318. 原子力防災計画の改修 319. 原子力防災計画の実施監視 320. 原子力防災計画の実施評価 321. 原子力防災計画の改修 322. 原子力防災計画の実施監視 323. 原子力防災計画の実施評価 324. 原子力防災計画の改修 325. 原子力防災計画の実施監視 326. 原子力防災計画の実施評価 327. 原子力防災計画の改修 328. 原子力防災計画の実施監視 329. 原子力防災計画の実施評価 330. 原子力防災計画の改修 331. 原子力防災計画の実施監視 332. 原子力防災計画の実施評価 333. 原子力防災計画の改修 334. 原子力防災計画の実施監視 335. 原子力防災計画の実施評価 336. 原子力防災計画の改修 337. 原子力防災計画の実施監視 338. 原子力防災計画の実施評価 339. 原子力防災計画の改修 340. 原子力防災計画の実施監視 341. 原子力防災計画の実施評価 342. 原子力防災計画の改修 343. 原子力防災計画の実施監視 344. 原子力防災計画の実施評価 345. 原子力防災計画の改修 346. 原子力防災計画の実施監視 347. 原子力防災計画の実施評価 348. 原子力防災計画の改修 349. 原子力防災計画の実施監視 350. 原子力防災計画の実施評価 351. 原子力防災計画の改修 352. 原子力防災計画の実施監視 353. 原子力防災計画の実施評価 354. 原子力防災計画の改修 355. 原子力防災計画の実施監視 356. 原子力防災計画の実施評価 357. 原子力防災計画の改修 358. 原子力防災計画の実施監視 359. 原子力防災計画の実施評価 360. 原子力防災計画の改修 361. 原子力防災計画の実施監視 362. 原子力防災計画の実施評価 363. 原子力防災計画の改修 364. 原子力防災計画の実施監視 365. 原子力防災計画の実施評価 366. 原子力防災計画の改修 367. 原子力防災計画の実施監視 368. 原子力防災計画の実施評価 369. 原子力防災計画の改修 370. 原子力防災計画の実施監視 371. 原子力防災計画の実施評価 372. 原子力防災計画の改修 373. 原子力防災計画の実施監視 374. 原子力防災計画の実施評価 375. 原子力防災計画の改修 376. 原子力防災計画の実施監視 377. 原子力防災計画の実施評価 378. 原子力防災計画の改修 379. 原子力防災計画の実施監視 380. 原子力防災計画の実施評価 381. 原子力防災計画の改修 382. 原子力防災計画の実施監視 383. 原子力防災計画の実施評価 384. 原子力防災計画の改修 385. 原子力防災計画の実施監視 386. 原子力防災計画の実施評価 387. 原子力防災計画の改修 388. 原子力防災計画の実施監視 389. 原子力防災計画の実施評価 390. 原子力防災計画の改修 391. 原子力防災計画の実施監視 392. 原子力防災計画の実施評価 393. 原子力防災計画の改修 394. 原子力防災計画の実施監視 395. 原子力防災計画の実施評価 396. 原子力防災計画の改修 397. 原子力防災計画の実施監視 398. 原子力防災計画の実施評価 399. 原子力防災計画の改修 400. 原子力防災計画の実施監視 401. 原子力防災計画の実施評価 402. 原子力防災計画の改修 403. 原子力防災計画の実施監視 404. 原子力防災計画の実施評価 405. 原子力防災計画の改修 406. 原子力防災計画の実施監視 407. 原子力防災計画の実施評価 408. 原子力防災計画の改修 409. 原子力防災計画の実施監視 410. 原子力防災計画の実施評価 411. 原子力防災計画の改修 412. 原子力防災計画の実施監視 413. 原子力防災計画の実施評価 414. 原子力防災計画の改修 415. 原子力防災計画の実施監視 416. 原子力防災計画の実施評価 417. 原子力防災計画の改修 418. 原子力防災計画の実施監視 419. 原子力防災計画の実施評価 420. 原子力防災計画の改修 421. 原子力防災計画の実施監視 422. 原子力防災計画の実施評価 423. 原子力防災計画の改修 424. 原子力防災計画の実施監視 425. 原子力防災計画の実施評価 426. 原子力防災計画の改修 427. 原子力防災計画の実施監視 428. 原子力防災計画の実施評価 429. 原子力防災計画の改修 430. 原子力防災計画の実施監視 431. 原子力防災計画の実施評価 432. 原子力防災計画の改修 433. 原子力防災計画の実施監視 434. 原子力防災計画の実施評価 435. 原子力防災計画の改修 436. 原子力防災計画の実施監視 437. 原子力防災計画の実施評価 438. 原子力防災計画の改修 439. 原子力防災計画の実施監視 440. 原子力防災計画の実施評価 441. 原子力防災計画の改修 442. 原子力防災計画の実施監視 443. 原子力防災計画の実施評価 444. 原子力防災計画の改修 445. 原子力防災計画の実施監視 446. 原子力防災計画の実施評価 447. 原子力防災計画の改修 448. 原子力防災計画の実施監視 449. 原子力防災計画の実施評価 450. 原子力防災計画の改修 451. 原子力防災計画の実施監視 452. 原子力防災計画の実施評価 453. 原子力防災計画の改修 454. 原子力防災計画の実施監視 455. 原子力防災計画の実施評価 456. 原子力防災計画の改修 457. 原子力防災計画の実施監視 458. 原子力防災計画の実施評価 459. 原子力防災計画の改修 460. 原子力防災計画の実施監視 461. 原子力防災計画の実施評価 462. 原子力防災計画の改修 463. 原子力防災計画の実施監視 464. 原子力防災計画の実施評価 465. 原子力防災計画の改修 466. 原子力防災計画の実施監視 467. 原子力防災計画の実施評価 468. 原子力防災計画の改修 469. 原子力防災計画の実施監視 470. 原子力防災計画の実施評価 471. 原子力防災計画の改修 472. 原子力防災計画の実施監視
部門	役職	担当業務						
情報部	情報部長	1. 原子力防災計画の立案 2. 原子力防災計画の監視・評価 3. 原子力防災計画の改修 4. 原子力防災計画の実施監視 5. 原子力防災計画の実施評価 6. 原子力防災計画の改修 7. 原子力防災計画の実施監視 8. 原子力防災計画の実施評価 9. 原子力防災計画の改修 10. 原子力防災計画の実施監視 11. 原子力防災計画の実施評価 12. 原子力防災計画の改修 13. 原子力防災計画の実施監視 14. 原子力防災計画の実施評価 15. 原子力防災計画の改修 16. 原子力防災計画の実施監視 17. 原子力防災計画の実施評価 18. 原子力防災計画の改修 19. 原子力防災計画の実施監視 20. 原子力防災計画の実施評価 21. 原子力防災計画の改修 22. 原子力防災計画の実施監視 23. 原子力防災計画の実施評価 24. 原子力防災計画の改修 25. 原子力防災計画の実施監視 26. 原子力防災計画の実施評価 27. 原子力防災計画の改修 28. 原子力防災計画の実施監視 29. 原子力防災計画の実施評価 30. 原子力防災計画の改修 31. 原子力防災計画の実施監視 32. 原子力防災計画の実施評価 33. 原子力防災計画の改修 34. 原子力防災計画の実施監視 35. 原子力防災計画の実施評価 36. 原子力防災計画の改修 37. 原子力防災計画の実施監視 38. 原子力防災計画の実施評価 39. 原子力防災計画の改修 40. 原子力防災計画の実施監視 41. 原子力防災計画の実施評価 42. 原子力防災計画の改修 43. 原子力防災計画の実施監視 44. 原子力防災計画の実施評価 45. 原子力防災計画の改修 46. 原子力防災計画の実施監視 47. 原子力防災計画の実施評価 48. 原子力防災計画の改修 49. 原子力防災計画の実施監視 50. 原子力防災計画の実施評価 51. 原子力防災計画の改修 52. 原子力防災計画の実施監視 53. 原子力防災計画の実施評価 54. 原子力防災計画の改修 55. 原子力防災計画の実施監視 56. 原子力防災計画の実施評価 57. 原子力防災計画の改修 58. 原子力防災計画の実施監視 59. 原子力防災計画の実施評価 60. 原子力防災計画の改修 61. 原子力防災計画の実施監視 62. 原子力防災計画の実施評価 63. 原子力防災計画の改修 64. 原子力防災計画の実施監視 65. 原子力防災計画の実施評価 66. 原子力防災計画の改修 67. 原子力防災計画の実施監視 68. 原子力防災計画の実施評価 69. 原子力防災計画の改修 70. 原子力防災計画の実施監視 71. 原子力防災計画の実施評価 72. 原子力防災計画の改修 73. 原子力防災計画の実施監視 74. 原子力防災計画の実施評価 75. 原子力防災計画の改修 76. 原子力防災計画の実施監視 77. 原子力防災計画の実施評価 78. 原子力防災計画の改修 79. 原子力防災計画の実施監視 80. 原子力防災計画の実施評価 81. 原子力防災計画の改修 82. 原子力防災計画の実施監視 83. 原子力防災計画の実施評価 84. 原子力防災計画の改修 85. 原子力防災計画の実施監視 86. 原子力防災計画の実施評価 87. 原子力防災計画の改修 88. 原子力防災計画の実施監視 89. 原子力防災計画の実施評価 90. 原子力防災計画の改修 91. 原子力防災計画の実施監視 92. 原子力防災計画の実施評価 93. 原子力防災計画の改修 94. 原子力防災計画の実施監視 95. 原子力防災計画の実施評価 96. 原子力防災計画の改修 97. 原子力防災計画の実施監視 98. 原子力防災計画の実施評価 99. 原子力防災計画の改修 100. 原子力防災計画の実施監視 101. 原子力防災計画の実施評価 102. 原子力防災計画の改修 103. 原子力防災計画の実施監視 104. 原子力防災計画の実施評価 105. 原子力防災計画の改修 106. 原子力防災計画の実施監視 107. 原子力防災計画の実施評価 108. 原子力防災計画の改修 109. 原子力防災計画の実施監視 110. 原子力防災計画の実施評価 111. 原子力防災計画の改修 112. 原子力防災計画の実施監視 113. 原子力防災計画の実施評価 114. 原子力防災計画の改修 115. 原子力防災計画の実施監視 116. 原子力防災計画の実施評価 117. 原子力防災計画の改修 118. 原子力防災計画の実施監視 119. 原子力防災計画の実施評価 120. 原子力防災計画の改修 121. 原子力防災計画の実施監視 122. 原子力防災計画の実施評価 123. 原子力防災計画の改修 124. 原子力防災計画の実施監視 125. 原子力防災計画の実施評価 126. 原子力防災計画の改修 127. 原子力防災計画の実施監視 128. 原子力防災計画の実施評価 129. 原子力防災計画の改修 130. 原子力防災計画の実施監視 131. 原子力防災計画の実施評価 132. 原子力防災計画の改修 133. 原子力防災計画の実施監視 134. 原子力防災計画の実施評価 135. 原子力防災計画の改修 136. 原子力防災計画の実施監視 137. 原子力防災計画の実施評価 138. 原子力防災計画の改修 139. 原子力防災計画の実施監視 140. 原子力防災計画の実施評価 141. 原子力防災計画の改修 142. 原子力防災計画の実施監視 143. 原子力防災計画の実施評価 144. 原子力防災計画の改修 145. 原子力防災計画の実施監視 146. 原子力防災計画の実施評価 147. 原子力防災計画の改修 148. 原子力防災計画の実施監視 149. 原子力防災計画の実施評価 150. 原子力防災計画の改修 151. 原子力防災計画の実施監視 152. 原子力防災計画の実施評価 153. 原子力防災計画の改修 154. 原子力防災計画の実施監視 155. 原子力防災計画の実施評価 156. 原子力防災計画の改修 157. 原子力防災計画の実施監視 158. 原子力防災計画の実施評価 159. 原子力防災計画の改修 160. 原子力防災計画の実施監視 161. 原子力防災計画の実施評価 162. 原子力防災計画の改修 163. 原子力防災計画の実施監視 164. 原子力防災計画の実施評価 165. 原子力防災計画の改修 166. 原子力防災計画の実施監視 167. 原子力防災計画の実施評価 168. 原子力防災計画の改修 169. 原子力防災計画の実施監視 170. 原子力防災計画の実施評価 171. 原子力防災計画の改修 172. 原子力防災計画の実施監視 173. 原子力防災計画の実施評価 174. 原子力防災計画の改修 175. 原子力防災計画の実施監視 176. 原子力防災計画の実施評価 177. 原子力防災計画の改修 178. 原子力防災計画の実施監視 179. 原子力防災計画の実施評価 180. 原子力防災計画の改修 181. 原子力防災計画の実施監視 182. 原子力防災計画の実施評価 183. 原子力防災計画の改修 184. 原子力防災計画の実施監視 185. 原子力防災計画の実施評価 186. 原子力防災計画の改修 187. 原子力防災計画の実施監視 188. 原子力防災計画の実施評価 189. 原子力防災計画の改修 190. 原子力防災計画の実施監視 191. 原子力防災計画の実施評価 192. 原子力防災計画の改修 193. 原子力防災計画の実施監視 194. 原子力防災計画の実施評価 195. 原子力防災計画の改修 196. 原子力防災計画の実施監視 197. 原子力防災計画の実施評価 198. 原子力防災計画の改修 199. 原子力防災計画の実施監視 200. 原子力防災計画の実施評価 201. 原子力防災計画の改修 202. 原子力防災計画の実施監視 203. 原子力防災計画の実施評価 204. 原子力防災計画の改修 205. 原子力防災計画の実施監視 206. 原子力防災計画の実施評価 207. 原子力防災計画の改修 208. 原子力防災計画の実施監視 209. 原子力防災計画の実施評価 210. 原子力防災計画の改修 211. 原子力防災計画の実施監視 212. 原子力防災計画の実施評価 213. 原子力防災計画の改修 214. 原子力防災計画の実施監視 215. 原子力防災計画の実施評価 216. 原子力防災計画の改修 217. 原子力防災計画の実施監視 218. 原子力防災計画の実施評価 219. 原子力防災計画の改修 220. 原子力防災計画の実施監視 221. 原子力防災計画の実施評価 222. 原子力防災計画の改修 223. 原子力防災計画の実施監視 224. 原子力防災計画の実施評価 225. 原子力防災計画の改修 226. 原子力防災計画の実施監視 227. 原子力防災計画の実施評価 228. 原子力防災計画の改修 229. 原子力防災計画の実施監視 230. 原子力防災計画の実施評価 231. 原子力防災計画の改修 232. 原子力防災計画の実施監視 233. 原子力防災計画の実施評価 234. 原子力防災計画の改修 235. 原子力防災計画の実施監視 236. 原子力防災計画の実施評価 237. 原子力防災計画の改修 238. 原子力防災計画の実施監視 239. 原子力防災計画の実施評価 240. 原子力防災計画の改修 241. 原子力防災計画の実施監視 242. 原子力防災計画の実施評価 243. 原子力防災計画の改修 244. 原子力防災計画の実施監視 245. 原子力防災計画の実施評価 246. 原子力防災計画の改修 247. 原子力防災計画の実施監視 248. 原子力防災計画の実施評価 249. 原子力防災計画の改修 250. 原子力防災計画の実施監視 251. 原子力防災計画の実施評価 252. 原子力防災計画の改修 253. 原子力防災計画の実施監視 254. 原子力防災計画の実施評価 255. 原子力防災計画の改修 256. 原子力防災計画の実施監視 257. 原子力防災計画の実施評価 258. 原子力防災計画の改修 259. 原子力防災計画の実施監視 260. 原子力防災計画の実施評価 261. 原子力防災計画の改修 262. 原子力防災計画の実施監視 263. 原子力防災計画の実施評価 264. 原子力防災計画の改修 265. 原子力防災計画の実施監視 266. 原子力防災計画の実施評価 267. 原子力防災計画の改修 268. 原子力防災計画の実施監視 269. 原子力防災計画の実施評価 270. 原子力防災計画の改修 271. 原子力防災計画の実施監視 272. 原子力防災計画の実施評価 273. 原子力防災計画の改修 274. 原子力防災計画の実施監視 275. 原子力防災計画の実施評価 276. 原子力防災計画の改修 277. 原子力防災計画の実施監視 278. 原子力防災計画の実施評価 279. 原子力防災計画の改修 280. 原子力防災計画の実施監視 281. 原子力防災計画の実施評価 282. 原子力防災計画の改修 283. 原子力防災計画の実施監視 284. 原子力防災計画の実施評価 285. 原子力防災計画の改修 286. 原子力防災計画の実施監視 287. 原子力防災計画の実施評価 288. 原子力防災計画の改修 289. 原子力防災計画の実施監視 290. 原子力防災計画の実施評価 291. 原子力防災計画の改修 292. 原子力防災計画の実施監視 293. 原子力防災計画の実施評価 294. 原子力防災計画の改修 295. 原子力防災計画の実施監視 296. 原子力防災計画の実施評価 297. 原子力防災計画の改修 298. 原子力防災計画の実施監視 299. 原子力防災計画の実施評価 300. 原子力防災計画の改修 301. 原子力防災計画の実施監視 302. 原子力防災計画の実施評価 303. 原子力防災計画の改修 304. 原子力防災計画の実施監視 305. 原子力防災計画の実施評価 306. 原子力防災計画の改修 307. 原子力防災計画の実施監視 308. 原子力防災計画の実施評価 309. 原子力防災計画の改修 310. 原子力防災計画の実施監視 311. 原子力防災計画の実施評価 312. 原子力防災計画の改修 313. 原子力防災計画の実施監視 314. 原子力防災計画の実施評価 315. 原子力防災計画の改修 316. 原子力防災計画の実施監視 317. 原子力防災計画の実施評価 318. 原子力防災計画の改修 319. 原子力防災計画の実施監視 320. 原子力防災計画の実施評価 321. 原子力防災計画の改修 322. 原子力防災計画の実施監視 323. 原子力防災計画の実施評価 324. 原子力防災計画の改修 325. 原子力防災計画の実施監視 326. 原子力防災計画の実施評価 327. 原子力防災計画の改修 328. 原子力防災計画の実施監視 329. 原子力防災計画の実施評価 330. 原子力防災計画の改修 331. 原子力防災計画の実施監視 332. 原子力防災計画の実施評価 333. 原子力防災計画の改修 334. 原子力防災計画の実施監視 335. 原子力防災計画の実施評価 336. 原子力防災計画の改修 337. 原子力防災計画の実施監視 338. 原子力防災計画の実施評価 339. 原子力防災計画の改修 340. 原子力防災計画の実施監視 341. 原子力防災計画の実施評価 342. 原子力防災計画の改修 343. 原子力防災計画の実施監視 344. 原子力防災計画の実施評価 345. 原子力防災計画の改修 346. 原子力防災計画の実施監視 347. 原子力防災計画の実施評価 348. 原子力防災計画の改修 349. 原子力防災計画の実施監視 350. 原子力防災計画の実施評価 351. 原子力防災計画の改修 352. 原子力防災計画の実施監視 353. 原子力防災計画の実施評価 354. 原子力防災計画の改修 355. 原子力防災計画の実施監視 356. 原子力防災計画の実施評価 357. 原子力防災計画の改修 358. 原子力防災計画の実施監視 359. 原子力防災計画の実施評価 360. 原子力防災計画の改修 361. 原子力防災計画の実施監視 362. 原子力防災計画の実施評価 363. 原子力防災計画の改修 364. 原子力防災計画の実施監視 365. 原子力防災計画の実施評価 366. 原子力防災計画の改修 367. 原子力防災計画の実施監視 368. 原子力防災計画の実施評価 369. 原子力防災計画の改修 370. 原子力防災計画の実施監視 371. 原子力防災計画の実施評価 372. 原子力防災計画の改修 373. 原子力防災計画の実施監視 374. 原子力防災計画の実施評価 375. 原子力防災計画の改修 376. 原子力防災計画の実施監視 377. 原子力防災計画の実施評価 378. 原子力防災計画の改修 379. 原子力防災計画の実施監視 380. 原子力防災計画の実施評価 381. 原子力防災計画の改修 382. 原子力防災計画の実施監視 383. 原子力防災計画の実施評価 384. 原子力防災計画の改修 385. 原子力防災計画の実施監視 386. 原子力防災計画の実施評価 387. 原子力防災計画の改修 388. 原子力防災計画の実施監視 389. 原子力防災計画の実施評価 390. 原子力防災計画の改修 391. 原子力防災計画の実施監視 392. 原子力防災計画の実施評価 393. 原子力防災計画の改修 394. 原子力防災計画の実施監視 395. 原子力防災計画の実施評価 396. 原子力防災計画の改修 397. 原子力防災計画の実施監視 398. 原子力防災計画の実施評価 399. 原子力防災計画の改修 400. 原子力防災計画の実施監視 401. 原子力防災計画の実施評価 402. 原子力防災計画の改修 403. 原子力防災計画の実施監視 404. 原子力防災計画の実施評価 405. 原子力防災計画の改修 406. 原子力防災計画の実施監視 407. 原子力防災計画の実施評価 408. 原子力防災計画の改修 409. 原子力防災計画の実施監視 410. 原子力防災計画の実施評価 411. 原子力防災計画の改修 412. 原子力防災計画の実施監視 413. 原子力防災計画の実施評価 414. 原子力防災計画の改修 415. 原子力防災計画の実施監視 416. 原子力防災計画の実施評価 417. 原子力防災計画の改修 418. 原子力防災計画の実施監視 419. 原子力防災計画の実施評価 420. 原子力防災計画の改修 421. 原子力防災計画の実施監視 422. 原子力防災計画の実施評価 423. 原子力防災計画の改修 424. 原子力防災計画の実施監視 425. 原子力防災計画の実施評価 426. 原子力防災計画の改修 427. 原子力防災計画の実施監視 428. 原子力防災計画の実施評価 429. 原子力防災計画の改修 430. 原子力防災計画の実施監視 431. 原子力防災計画の実施評価 432. 原子力防災計画の改修 433. 原子力防災計画の実施監視 434. 原子力防災計画の実施評価 435. 原子力防災計画の改修 436. 原子力防災計画の実施監視 437. 原子力防災計画の実施評価 438. 原子力防災計画の改修 439. 原子力防災計画の実施監視 440. 原子力防災計画の実施評価 441. 原子力防災計画の改修 442. 原子力防災計画の実施監視 443. 原子力防災計画の実施評価 444. 原子力防災計画の改修 445. 原子力防災計画の実施監視 446. 原子力防災計画の実施評価 447. 原子力防災計画の改修 448. 原子力防災計画の実施監視 449. 原子力防災計画の実施評価 450. 原子力防災計画の改修 451. 原子力防災計画の実施監視 452. 原子力防災計画の実施評価 453. 原子力防災計画の改修 454. 原子力防災計画の実施監視 455. 原子力防災計画の実施評価 456. 原子力防災計画の改修 457. 原子力防災計画の実施監視 458. 原子力防災計画の実施評価 459. 原子力防災計画の改修 460. 原子力防災計画の実施監視 461. 原子力防災計画の実施評価 462. 原子力防災計画の改修 463. 原子力防災計画の実施監視 464. 原子力防災計画の実施評価 465. 原子力防災計画の改修 466. 原子力防災計画の実施監視 467. 原子力防災計画の実施評価 468. 原子力防災計画の改修 469. 原子力防災計画の実施監視 470. 原子力防災計画の実施評価 471. 原子力防災計画の改修 472. 原子力防災計画の実施監視 						

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																		
	<p style="text-align: center;">別紙1-5 (19/25)</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">別図2-4 本店防災組織の編成および業務分掌 (2/2)</p> <p style="text-align: right;">(2)-4</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">※</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">組織別</td> <td style="padding: 5px;">各系別度</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1. 品種の開通および追加 2. 既存時燃費合計推定</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">資材別</td> <td style="padding: 5px;">各系別度</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1. 施設運営上工事用機材の準備および使用済み 2. 既存資材の調査、確認 3. 緊急時機材の調査、確認 4. 一般設備の備蓄の整備 5. 既存機材の定期点検 6. 離島火力発電（八丈島、青木）（原子力発電行う他の離島火力事業者 （一般定期点検等））</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">能力システム別</td> <td style="padding: 5px;">各系別度</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1. 事故発生時の対応 2. 既存対応 3. 新規対応 4. リコバリーの施設、運用</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">上木場施設</td> <td style="padding: 5px;">各系別度</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1. 上木場付近での爆発（原生地物を除く）の被害状況の調査 2. 既存周辺付近より本施設周辺の調査</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. 既存周辺付近の既存施設 4. 既存周辺付近の既存施設 5. 既存周辺付近の既存施設</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">構造物施設</td> <td style="padding: 5px;">各系別度</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1. 既存構造物の確認 2. 既存構造物の確認</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">住民避難支援</td> <td style="padding: 5px;">各系別度</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1. 既存避難の支援 2. 既存避難支援</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(複数箇所は、本店防災本部間に参集する人物を記述)</p> </div>	※		組織別	各系別度	1. 品種の開通および追加 2. 既存時燃費合計推定		資材別	各系別度	1. 施設運営上工事用機材の準備および使用済み 2. 既存資材の調査、確認 3. 緊急時機材の調査、確認 4. 一般設備の備蓄の整備 5. 既存機材の定期点検 6. 離島火力発電（八丈島、青木）（原子力発電行う他の離島火力事業者 （一般定期点検等））		能力システム別	各系別度	1. 事故発生時の対応 2. 既存対応 3. 新規対応 4. リコバリーの施設、運用		上木場施設	各系別度	1. 上木場付近での爆発（原生地物を除く）の被害状況の調査 2. 既存周辺付近より本施設周辺の調査		3. 既存周辺付近の既存施設 4. 既存周辺付近の既存施設 5. 既存周辺付近の既存施設		構造物施設	各系別度	1. 既存構造物の確認 2. 既存構造物の確認		住民避難支援	各系別度	1. 既存避難の支援 2. 既存避難支援		<p style="text-align: center;">別紙1-5 (19/19)</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">別図2-5-1 発電所敷地内の緊急対策所及び緊急医療施設等</p> <p style="text-align: right;">(2)-5</p>  <p style="text-align: center;">(中略)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">分類</td> <td style="padding: 5px;">名 称</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">緊急避難診療所 1</td> <td style="padding: 5px;">馬頭駅港前（標高約25m、標高約10m）</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">緊急避難診療所 2</td> <td style="padding: 5px;">馬頭駅港前（標高約35m、標高約10m）</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">中緊急避難会合場所は、防潮堤の裏古工事箇所のものであり、防潮堤際の主要な構築物の位置が確定した後に変更する。</p> </div>	分類	名 称	緊急避難診療所 1	馬頭駅港前（標高約25m、標高約10m）	緊急避難診療所 2	馬頭駅港前（標高約35m、標高約10m）	(島根、女川) 組織体制の相違
※																																					
組織別	各系別度																																				
1. 品種の開通および追加 2. 既存時燃費合計推定																																					
資材別	各系別度																																				
1. 施設運営上工事用機材の準備および使用済み 2. 既存資材の調査、確認 3. 緊急時機材の調査、確認 4. 一般設備の備蓄の整備 5. 既存機材の定期点検 6. 離島火力発電（八丈島、青木）（原子力発電行う他の離島火力事業者 （一般定期点検等））																																					
能力システム別	各系別度																																				
1. 事故発生時の対応 2. 既存対応 3. 新規対応 4. リコバリーの施設、運用																																					
上木場施設	各系別度																																				
1. 上木場付近での爆発（原生地物を除く）の被害状況の調査 2. 既存周辺付近より本施設周辺の調査																																					
3. 既存周辺付近の既存施設 4. 既存周辺付近の既存施設 5. 既存周辺付近の既存施設																																					
構造物施設	各系別度																																				
1. 既存構造物の確認 2. 既存構造物の確認																																					
住民避難支援	各系別度																																				
1. 既存避難の支援 2. 既存避難支援																																					
分類	名 称																																				
緊急避難診療所 1	馬頭駅港前（標高約25m、標高約10m）																																				
緊急避難診療所 2	馬頭駅港前（標高約35m、標高約10m）																																				

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">別紙1-5 (20/25)</p> <p style="text-align: right;">(2)-4</p> <p>別図2-6 原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報路線 (1/2)</p> <p>(1) 発電所内の事象発生時の通報路線</p>		(女川) 紹介体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

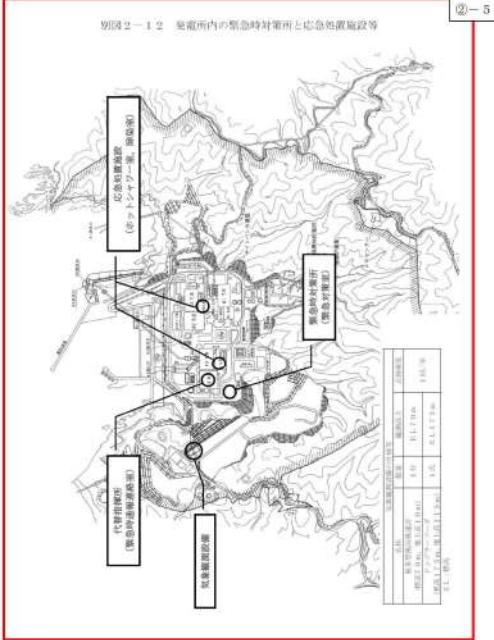
赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<pre> graph TD A[連絡責任者] -- "非常招集" --> B[原子力防災管理者] B -- "報告" --> C[発令] C -- "報告" --> D[本店原子方面長] D -- "非常招集" --> E[詮務課長 (発電所対策本部班長)] E -- "社内放送・ページング等 (通常勤務時間帯の場合)" --> F[発電所対策本部本部員] E --> G[発電所対策本部各班長] G --> H[発電所対策本部各副班長] H --> I[発電所対策本部各班員] style A fill:#ffffcc style B fill:#ffffcc style C fill:#ffffcc style D fill:#ffffcc style E fill:#ffffcc style F fill:#ffffcc style G fill:#ffffcc style H fill:#ffffcc style I fill:#ffffcc </pre> <p>→ : 通常勤務時間帯以外の時間帯および 社内放送等で伝達できない場合に連絡する経路</p>		(女)①) 細織体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

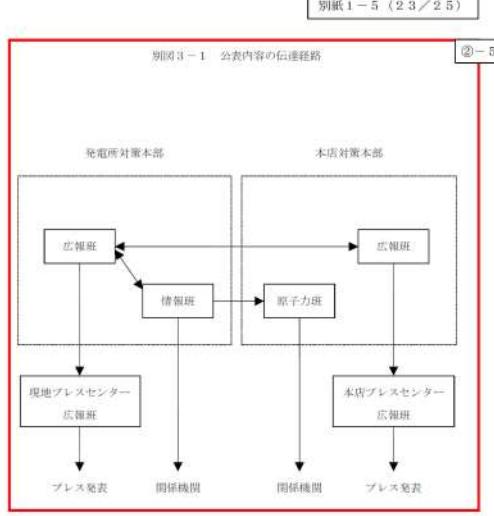
添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">別紙1-5 (22 / 25)</p> 		(女)①) 細織体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
			(女)①) 細織体制の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																						
	<p style="text-align: center;">別紙1-5 (2.4 / 2.5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">別表2-4 原子力防災要員の職務と配属</th> </tr> <tr> <th>原原子力防災要員の職務</th> <th>配 属</th> <th>原原子力防災組織の班名等</th> <th>人 数^①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 特定事象が発生した場合における当該特事象に係る情報の整備ならびに内閣総理大臣より下げる原子力規制委員会・事業所外避難に関する情報の整備ならびに内閣総理大臣、原子力規制委員会より上り(海上保安庁)、関係地方公共団体の長との連絡の確保及びその最適調整</td> <td>施設所内</td> <td>情報班</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>(2) 原子力防災要員が実行する原原子力防災組織に係る情報の交換ならびに特事象発生時に係る原原子力規制委員会に対する応急事態に係る情報および原原子力規制委員会に対する応急事態に係る協力</td> <td>施設所内</td> <td>情報班</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>(3) 特定事象が発生した場合における当該特事象に関する伝播</td> <td>オフサイトセンター</td> <td>副本部長 本部付</td> <td>3名</td> </tr> <tr> <td>(4) 原子力事業所内外の防災組織の構成その他の特事象に係る状況把握</td> <td>施設所内</td> <td>広報班</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>(5) オフサイトセンター</td> <td>本部付 広報班</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>(6) 原子力災害の発生または重大な防災措置に係る情報の交換</td> <td>オフサイトセンター</td> <td>本部付 防災管理班 技術班</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>(7) 防災用機器の施設および各種ライセンス認証の取得</td> <td>施設所内</td> <td>広報管理班 技術班</td> <td>23名</td> </tr> <tr> <td>(8) 放射性物質による汚染の除去</td> <td>施設所内</td> <td>技術班</td> <td>27名</td> </tr> <tr> <td>(9) 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施</td> <td>オフサイトセンター</td> <td>本部付 広報班</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>(10) 原子力災害の発生または重大な防災措置に必要な機材の調達および輸送</td> <td>施設所内</td> <td>本部付 技術班 防災班</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>(11) 原子力事業所内の警備および原子力事業所内における被災者等の避難誘導</td> <td>施設所内</td> <td>本部付 防災班</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>合 计</td> <td></td> <td>86名</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><small>①人數は、最低限必要な人数を示す。</small></p>	別表2-4 原子力防災要員の職務と配属				原原子力防災要員の職務	配 属	原原子力防災組織の班名等	人 数 ^①	(1) 特定事象が発生した場合における当該特事象に係る情報の整備ならびに内閣総理大臣より下げる原子力規制委員会・事業所外避難に関する情報の整備ならびに内閣総理大臣、原子力規制委員会より上り(海上保安庁)、関係地方公共団体の長との連絡の確保及びその最適調整	施設所内	情報班	4名	(2) 原子力防災要員が実行する原原子力防災組織に係る情報の交換ならびに特事象発生時に係る原原子力規制委員会に対する応急事態に係る情報および原原子力規制委員会に対する応急事態に係る協力	施設所内	情報班	1名	(3) 特定事象が発生した場合における当該特事象に関する伝播	オフサイトセンター	副本部長 本部付	3名	(4) 原子力事業所内外の防災組織の構成その他の特事象に係る状況把握	施設所内	広報班	2名	(5) オフサイトセンター	本部付 広報班	2名	(6) 原子力災害の発生または重大な防災措置に係る情報の交換	オフサイトセンター	本部付 防災管理班 技術班	6名	(7) 防災用機器の施設および各種ライセンス認証の取得	施設所内	広報管理班 技術班	23名	(8) 放射性物質による汚染の除去	施設所内	技術班	27名	(9) 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施	オフサイトセンター	本部付 広報班	2名	(10) 原子力災害の発生または重大な防災措置に必要な機材の調達および輸送	施設所内	本部付 技術班 防災班	4名	(11) 原子力事業所内の警備および原子力事業所内における被災者等の避難誘導	施設所内	本部付 防災班	4名	合 计		86名		(女)①) 細織体制の相違
別表2-4 原子力防災要員の職務と配属																																																									
原原子力防災要員の職務	配 属	原原子力防災組織の班名等	人 数 ^①																																																						
(1) 特定事象が発生した場合における当該特事象に係る情報の整備ならびに内閣総理大臣より下げる原子力規制委員会・事業所外避難に関する情報の整備ならびに内閣総理大臣、原子力規制委員会より上り(海上保安庁)、関係地方公共団体の長との連絡の確保及びその最適調整	施設所内	情報班	4名																																																						
(2) 原子力防災要員が実行する原原子力防災組織に係る情報の交換ならびに特事象発生時に係る原原子力規制委員会に対する応急事態に係る情報および原原子力規制委員会に対する応急事態に係る協力	施設所内	情報班	1名																																																						
(3) 特定事象が発生した場合における当該特事象に関する伝播	オフサイトセンター	副本部長 本部付	3名																																																						
(4) 原子力事業所内外の防災組織の構成その他の特事象に係る状況把握	施設所内	広報班	2名																																																						
(5) オフサイトセンター	本部付 広報班	2名																																																							
(6) 原子力災害の発生または重大な防災措置に係る情報の交換	オフサイトセンター	本部付 防災管理班 技術班	6名																																																						
(7) 防災用機器の施設および各種ライセンス認証の取得	施設所内	広報管理班 技術班	23名																																																						
(8) 放射性物質による汚染の除去	施設所内	技術班	27名																																																						
(9) 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施	オフサイトセンター	本部付 広報班	2名																																																						
(10) 原子力災害の発生または重大な防災措置に必要な機材の調達および輸送	施設所内	本部付 技術班 防災班	4名																																																						
(11) 原子力事業所内の警備および原子力事業所内における被災者等の避難誘導	施設所内	本部付 防災班	4名																																																						
合 计		86名																																																							

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由										
	<p style="text-align: center;">別紙1-5 (2.5 / 2.5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">別表3-2 原子力災害対策活動等に従事する要員の安定ヨウ素剤服用基準 ②-5</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安定ヨウ素剤予防服 用に備する防護対策 指標</td> <td>性別・年齢に關係なく全ての対象者に対して一律に、放射性ヨウ素による小児甲状腺等被曝量で100mSvに相当する予測被曝となる場合。</td> </tr> <tr> <td>服用対象者</td> <td>原子力災害対策活動等に従事する要員を対象とする。ただし、以下の要員には安定ヨウ素剤を服用させないように配慮する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ヨウ素過敏症の既往歴のある者 ・造影剤過敏症の既往歴のある者 ・低補体性血栓疾患の既往歴のある者または治療中の者 ・ジエーリング症候群皮膚疾患の既往歴のある者または治療中の者 </td> </tr> <tr> <td>服用量</td> <td>医薬品ヨウ化カリウムの丸薬2丸（ヨウ素量7.6mg）、ヨウ化カリウム量100mg）を用いる。</td> </tr> </tbody> </table>	別表3-2 原子力災害対策活動等に従事する要員の安定ヨウ素剤服用基準 ②-5		項目	内容	安定ヨウ素剤予防服 用に備する防護対策 指標	性別・年齢に關係なく全ての対象者に対して一律に、放射性ヨウ素による小児甲状腺等被曝量で100mSvに相当する予測被曝となる場合。	服用対象者	原子力災害対策活動等に従事する要員を対象とする。ただし、以下の要員には安定ヨウ素剤を服用させないように配慮する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ヨウ素過敏症の既往歴のある者 ・造影剤過敏症の既往歴のある者 ・低補体性血栓疾患の既往歴のある者または治療中の者 ・ジエーリング症候群皮膚疾患の既往歴のある者または治療中の者 	服用量	医薬品ヨウ化カリウムの丸薬2丸（ヨウ素量7.6mg）、ヨウ化カリウム量100mg）を用いる。		(女)①) 細織体制の相違
別表3-2 原子力災害対策活動等に従事する要員の安定ヨウ素剤服用基準 ②-5													
項目	内容												
安定ヨウ素剤予防服 用に備する防護対策 指標	性別・年齢に關係なく全ての対象者に対して一律に、放射性ヨウ素による小児甲状腺等被曝量で100mSvに相当する予測被曝となる場合。												
服用対象者	原子力災害対策活動等に従事する要員を対象とする。ただし、以下の要員には安定ヨウ素剤を服用させないように配慮する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ヨウ素過敏症の既往歴のある者 ・造影剤過敏症の既往歴のある者 ・低補体性血栓疾患の既往歴のある者または治療中の者 ・ジエーリング症候群皮膚疾患の既往歴のある者または治療中の者 												
服用量	医薬品ヨウ化カリウムの丸薬2丸（ヨウ素量7.6mg）、ヨウ化カリウム量100mg）を用いる。												

添付書類五

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所 2号炉	女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙 1-6 (1/1)</p> <p>原子力防災組織の改善に関する考え方</p> <p>1. 重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化、原子力防災組織の増員及び発電用原子炉主任技術者の原子力防災組織内における位置付けの明確化 重大事故等の事故収束に向けた、原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び機能面について役割を明確にするとともに人数を増加させた原子力防災組織を確立する。</p> <p>また、発電用原子炉主任技術者については、既に号炉ごとに選任し保安監督させるとともに発電所の組織とは独立した立場としているが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において災害対応が長期化したこと踏まえ、原子力防災管理者へ助言及び指示する位置付けとすべく原子力防災組織内に位置付け、確実な事故収束を図る。</p> <p>2. 原子力事業者災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定、必要な要員及び資機材の確保） 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、発電所外からの支援に係る対応拠点を活用したことを踏まえ、島根原子力発電所においても同様な機能を分散して有する候補地をあらかじめ選定し、必要な要員及び資機材を確保する。候補地點の選定に当たっては、原子力災害発生時における風向等を考慮し、島根原子力発電所からの方位、距離（約 20 km 圏内外）が異なる地点を複数選定する。</p> <p>3. 原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共に組織を設置、定期的な訓練の実施、組織のさらなる拡充に向けての検討） 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、放射性物質による汚染により災害対策要員が発電所内に立ち入ることできず、ロボット、無人機等遠隔操作が可能な資機材を活用して発電所の災害状況を確認したことを踏まえ、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応で使用した資機材と同様な資機材をあらかじめ確保し、訓練により操作に習熟する。現在、原子力事業者共同で支援組織を運用しており、平成 28 年 3 月に要員及び資機材を増強し、平成 28 年 12 月より美浜原子力緊急事態支援センターとして本格的に運用を開始している。</p> <p>4. シナリオ非提示型の原子力防災訓練の実施 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、從来から原子力防災訓練で実施してきたシナリオ通りには事態が進行せず、事態の進展が早かった事などから混乱を生じたことを踏まえ、防災訓練参加者に対しシナリオを非提示とする訓練形式を加えることにより、訓練参加者が自ら考え、活動する原子力防災訓練を実施していく。</p>	<p>別紙 1-6 (1/1)</p> <p>原子力防災組織の改善に関する考え方</p> <p>1. 重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化 重大事故等の事故収束に向けた、原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び機能面について役割を明確にし、原子力防災組織を確立する。</p> <p>2. 原子力事業者災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定、必要な要員及び資機材の確保） 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、発電所外からの支援に係る対応拠点を活用したことを踏まえ、女川原子力発電所においても同様な機能を分散して有する候補地をあらかじめ選定し、必要な要員及び資機材を確保する。候補地點の選定に当たっては、原子力災害発生時における風向等を考慮し、女川原子力発電所からの方位、距離（約 30km 圏内外）が異なる地点を選定する。</p> <p>3. 原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共に組織を設置、定期的な訓練の実施、組織のさらなる拡充に向けての検討） 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、放射性物質による汚染により災害対策要員が発電所内に立ち入ることができず、ロボット、無人機等遠隔操作が可能な資機材を活用して発電所の災害状況を確認したことを踏まえ、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応で使用した資機材と同様な資機材をあらかじめ確保し、訓練により操作に習熟する。現在、原子力事業者共同で支援組織を運用しており、平成 28 年 3 月に要員及び資機材を増強し、平成 28 年 12 月より美浜原子力緊急事態支援センターとして本格的に運用を開始している。</p> <p>4. シナリオ非提示型の原子力防災訓練の実施 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、從来から原子力防災訓練で実施してきたシナリオ通りには事態が進行せず、事態の進展が早かった事などから混乱を生じたことを踏まえ、防災訓練参加者に対しシナリオを非提示とする訓練形式を加えることにより、訓練参加者が自ら考え、活動する原子力防災訓練を実施していく。</p>	<p>別紙 1-6 (1/1)</p> <p>原子力防災組織の改善に関する考え方</p> <p>1. 重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化 重大事故等の事故収束に向けた、原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び機能面について役割を明確にし、原子力防災組織を確立する。</p> <p>2. 原子力事業者災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定、必要な要員及び資機材の確保） 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、発電所外からの支援に係る対応拠点を活用したこと踏まえ、泊発電所においても同様な機能を分散して有する候補地をあらかじめ選定し、必要な要員及び資機材を確保する。候補地點の選定に当たっては、原子力災害発生時における風向等を考慮し、泊発電所からの方位、距離（約 20km 圏内外）が異なる地点を選定する。</p> <p>3. 原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共に組織を設置、定期的な訓練の実施、組織のさらなる拡充に向けての検討） 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、放射性物質による汚染により災害対策要員が発電所内に立ち入ることができず、ロボット、無人機等遠隔操作が可能な資機材を活用して発電所の災害状況を確認したことを踏まえ、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応で使用した資機材と同様な資機材をあらかじめ確保し、訓練により操作に習熟する。現在、原子力事業者共同で支援組織を運用しており、平成 28 年 3 月に要員及び資機材を増強し、平成 28 年 12 月より美浜原子力緊急事態支援センターとして本格的に運用を開始している。</p> <p>4. シナリオ非提示型の原子力防災組織の実施 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において、從来から原子力防災訓練で実施してきたシナリオ通りには事態が進行せず、事態の進展が早かった事などから混乱を生じたことを踏まえ、防災訓練参加者に対しシナリオを非提示とする訓練形式を加えることにより、訓練参加者が自ら考え、活動する原子力防災訓練を実施していく。</p>	(女川) 島根実績の反映

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>島根原子力発電所2号炉</p> <p>別紙1-7 (1/3)</p> <table border="1"> <tr><td>文書番号</td><td>QH55-02-100-22</td></tr> <tr><td>制定日</td><td>2008.2.1</td></tr> <tr><td>承認日</td><td>2020.3.27</td></tr> <tr><td>施行日</td><td>2020.4.1</td></tr> </table> <p>内部コミュニケーション基本要領 (抜粋)</p> <p>中国電力株式会社 電源事業本部</p>	文書番号	QH55-02-100-22	制定日	2008.2.1	承認日	2020.3.27	施行日	2020.4.1	<p>女川原子力発電所2号炉 有毒ガス</p> <p>別紙1-7 (1/3)</p> <p>原品5-5-運3(原)</p> <p>原子炉施設保安委員会運営要領</p> <p>抜粋</p> <p>平成6年 2月 1日(制定) 令和3年 6月 30日(第22回改正)</p> <p>原子力部</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>別紙1-7 (1/4)</p> <p>R-30-104</p> <p>原子力発電安全委員会運営マニュアル</p> <p>〔平成16年 2月13日施行 2023年 3月 1日(第34次改訂) (所管) 原子力安全・品質促進グループ〕</p> <p>抜粋</p> <p>北海道電力株式会社</p>	<p>(島根、女川) 名称の相違 ・原子力発電安全委員会</p>
文書番号	QH55-02-100-22										
制定日	2008.2.1										
承認日	2020.3.27										
施行日	2020.4.1										

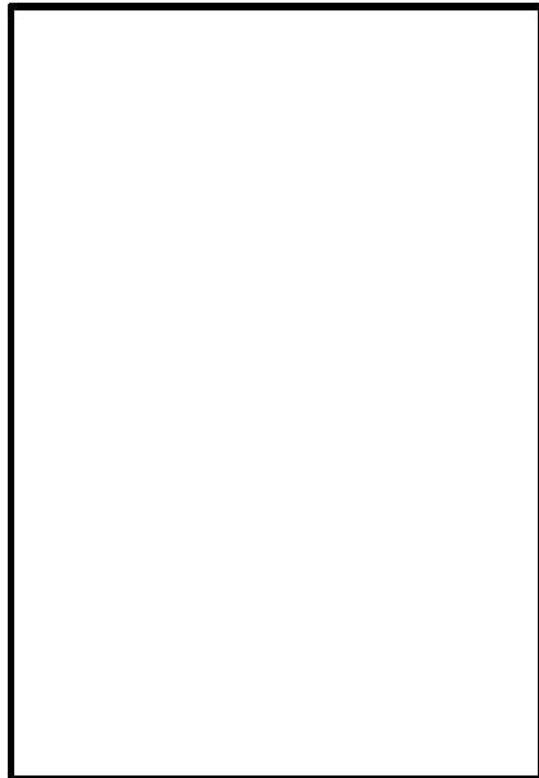
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-7 (2/3)</p>	<p>別紙1-7 (2/3)</p>	<p>別紙1-7 (2/4)</p>	(島根、女川) 運用の相違

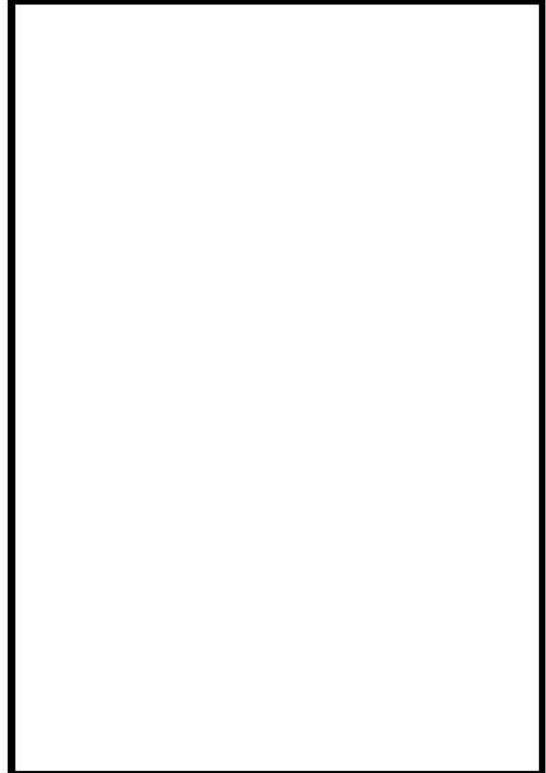
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1-7 (3/3)</p> 	<p>別紙1-7 (3/3)</p> 	<p>別紙1-7 (3/4)</p> 	(島根、女川) 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
		<small>〔別紙1-7 (4/4)〕</small> 	(島根、女川) 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

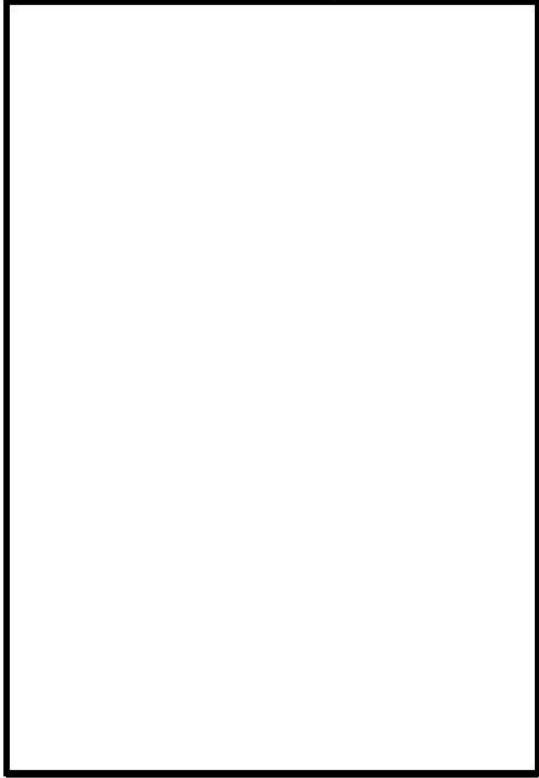
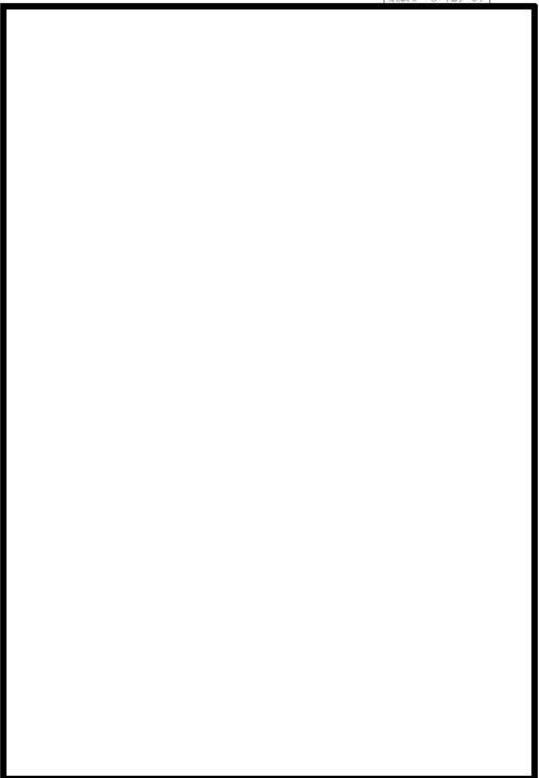
赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">別紙1-8 (1/6)</p> <p>原品5-5-技技1 (女川)</p> <p>原子炉施設保安運営委員会要領書</p> <p style="text-align: center;">抜粋</p> <p>昭和58年 9月21日 (制 定) 2021年7月1日 (第44回改正)</p> <p>女川原子力発電所</p>	<p style="text-align: center;">別紙1-8 (1/5)</p> <p>R-30-205</p> <p>泊発電所安全運営委員会運営要領</p> <p style="text-align: right;">(平成16年 2月13日施行 2023年 4月 27日施行(第30次改正) (所管) 泊発電所原子力安全・品質保証室)</p> <p style="text-align: center;">抜粋</p> <p>北海道電力株式会社</p>	<p>(島根、女川) 名称の相違 ・泊発電所安全運営委員会</p>

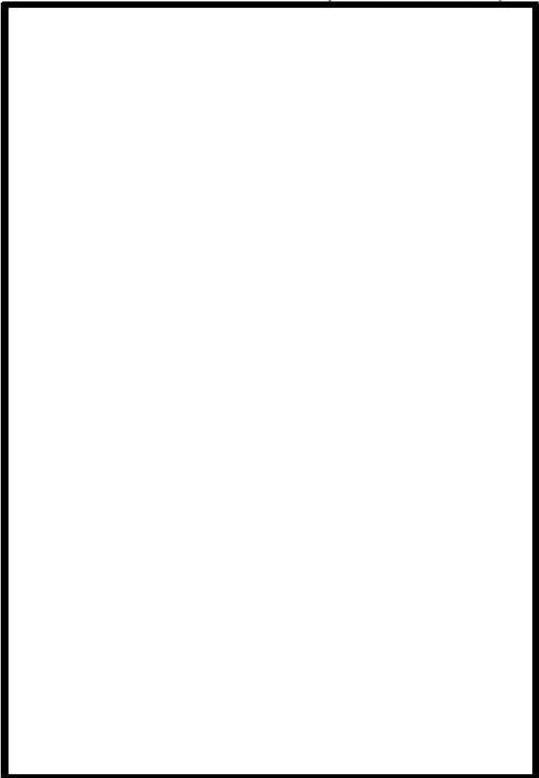
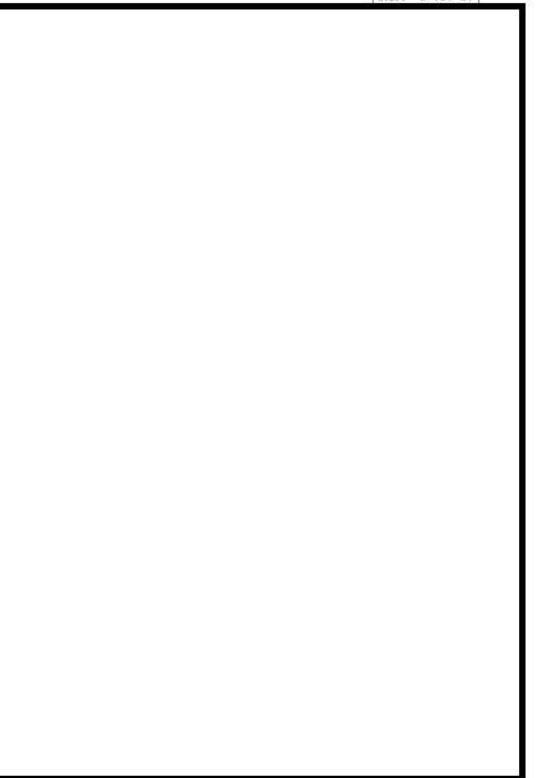
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<div style="text-align: center;">別紙1-8 (2/6)</div> 	<div style="text-align: center;">別紙1-8 (2/5)</div> 	(島根、女川) 運用の相違

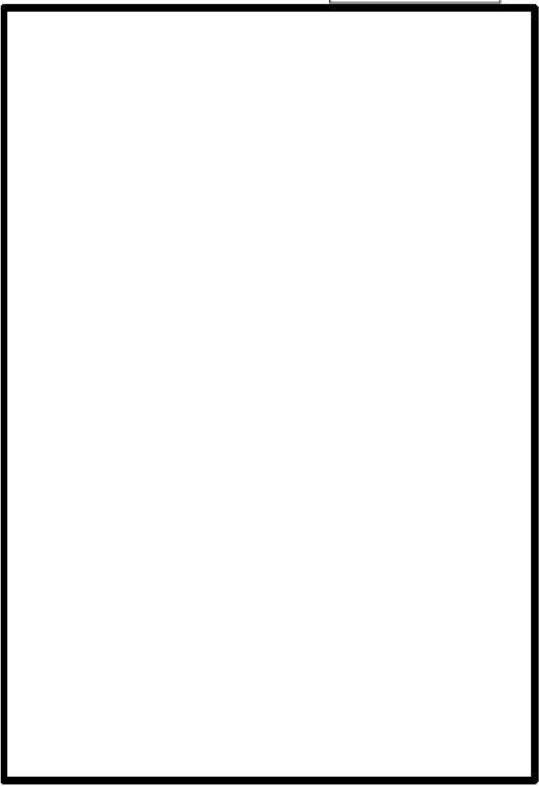
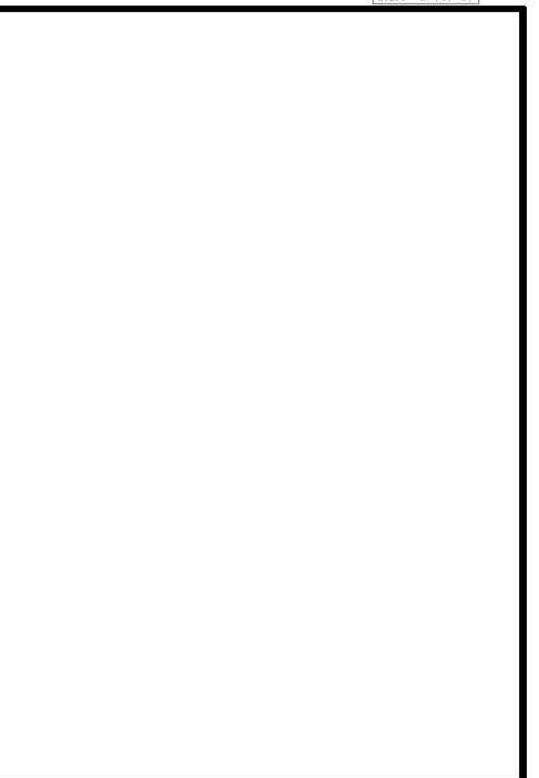
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>別紙1-8 (3 / 6)</p> 	<p>別紙1-8 (3 / 5)</p> 	(島根、女川) 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>別紙1-8 (4/6)</p> 	<p>別紙1-8 (4/5)</p> 	(島根、女川) 運用の相違

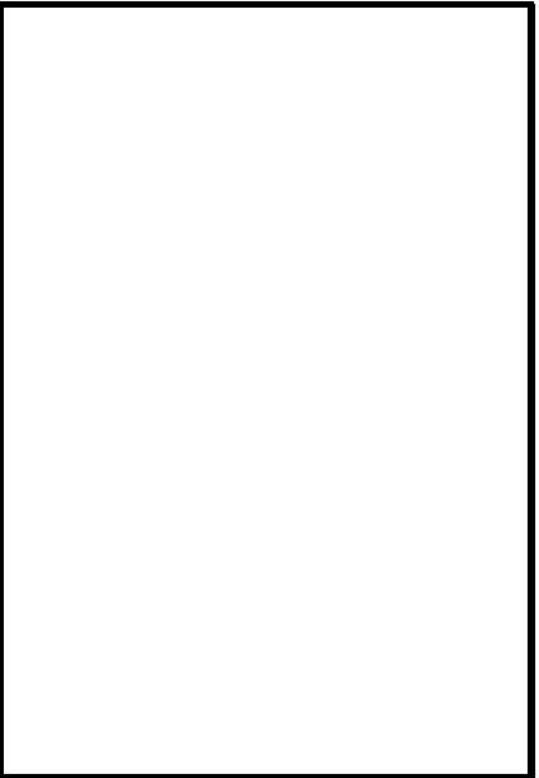
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス <small>別紙1-8 (5/6)</small>	泊発電所3号炉 <small>別紙1-8 (5/5)</small>	相違理由 <small>(島根、女川) 運用の相違</small>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス <small>別紙1-8 (6/6)</small>	泊発電所3号炉	相違理由
			(女)① 運用の相違

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉		女川原子力発電所2号炉 有毒ガス		泊発電所3号炉		相違理由																																		
<p style="text-align: center;">別紙1-8 (1/1)</p> <p>原子力発電保安委員会の開催実績（令和2年度）</p>		<p style="text-align: center;">別紙1-9 (1/1)</p> <p>原子炉施設保安委員会の開催実績（令和2年度）</p>		<p style="text-align: center;">別紙1-9 (1/2)</p> <p>原子力発電安全委員会の開催実績（令和4年度）</p>		(島根 女川) 実績の相違																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>開催月</th> <th>回数</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>5月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・島根原子力発電所 原子炉施設保安規定の変更認可申請 ・島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画の変更認可申請 ・島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正 </td></tr> <tr><td>6月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策規程 原子力災害対策細則の改正 ・核燃料物質使用の変更届出 </td></tr> <tr><td>7月</td><td>1</td><td>・島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正</td></tr> <tr><td>8月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・島根原子力発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請書の一部補正 ・島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画変更認可申請書の一部補正 ・原子力災害対策規程の改正 </td></tr> <tr><td>9月</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>10月</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>11月</td><td>1</td><td>・原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する標準書の改正</td></tr> <tr><td>12月</td><td>1</td><td>・島根原原子力発電所 原子炉施設保安規定の変更認可申請</td></tr> <tr><td>1月</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>2月</td><td>1</td><td>・原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する標準書の改正</td></tr> <tr><td>3月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策規程 原子力災害対策細則の改正 ・島根原原子力発電所2号炉 施用原子炉設置変更許可申請書本文に記載の構造物、系統及び機器の変更 ・原子力発電所運転責任者の合否判定等業務等の実施に関する手順書の改正 ・原子力発電所運転責任者の合否判定を行う判定機関の指定 ・2021年度島根原原子力発電所保安装置教育実施計画の策定 </td></tr> </tbody> </table>		開催月	回数	内容	4月	0		5月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・島根原子力発電所 原子炉施設保安規定の変更認可申請 ・島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画の変更認可申請 ・島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正 	6月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策規程 原子力災害対策細則の改正 ・核燃料物質使用の変更届出 	7月	1	・島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正	8月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・島根原子力発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請書の一部補正 ・島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画変更認可申請書の一部補正 ・原子力災害対策規程の改正 	9月	0		10月	0		11月	1	・原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する標準書の改正	12月	1	・島根原原子力発電所 原子炉施設保安規定の変更認可申請	1月	0		2月	1	・原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する標準書の改正	3月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策規程 原子力災害対策細則の改正 ・島根原原子力発電所2号炉 施用原子炉設置変更許可申請書本文に記載の構造物、系統及び機器の変更 ・原子力発電所運転責任者の合否判定等業務等の実施に関する手順書の改正 ・原子力発電所運転責任者の合否判定を行う判定機関の指定 ・2021年度島根原原子力発電所保安装置教育実施計画の策定
開催月	回数	内容																																						
4月	0																																							
5月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・島根原子力発電所 原子炉施設保安規定の変更認可申請 ・島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画の変更認可申請 ・島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正 																																						
6月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策規程 原子力災害対策細則の改正 ・核燃料物質使用の変更届出 																																						
7月	1	・島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正																																						
8月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・島根原子力発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請書の一部補正 ・島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画変更認可申請書の一部補正 ・原子力災害対策規程の改正 																																						
9月	0																																							
10月	0																																							
11月	1	・原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する標準書の改正																																						
12月	1	・島根原原子力発電所 原子炉施設保安規定の変更認可申請																																						
1月	0																																							
2月	1	・原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する標準書の改正																																						
3月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力災害対策規程 原子力災害対策細則の改正 ・島根原原子力発電所2号炉 施用原子炉設置変更許可申請書本文に記載の構造物、系統及び機器の変更 ・原子力発電所運転責任者の合否判定等業務等の実施に関する手順書の改正 ・原子力発電所運転責任者の合否判定を行う判定機関の指定 ・2021年度島根原原子力発電所保安装置教育実施計画の策定 																																						
<p style="text-align: center;">(2)-11</p>		<p style="text-align: center;">(2)-10</p>		<p style="text-align: center;">(2)-10</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>開催月</th> <th>回数</th> <th>主な内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>4</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定の改正について ・廃止措置段階移行におけるQMS文書改正および新規制定 </td></tr> <tr><td>5月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・女川および東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画の修正について ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定の改正について ・女川原子力発電所2号機工事計画認可の補正手続きについて </td></tr> <tr><td>6月</td><td>0</td><td>—</td></tr> <tr><td>7月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・廃止措置計画変更認可申請について ・防災業務計画の修正について </td></tr> <tr><td>8月</td><td>3</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・廃止措置計画変更認可申請について ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の一部補正について </td></tr> <tr><td>9月</td><td>1</td><td>・女川2号機工事計画認可申請書の提出について</td></tr> <tr><td>10月</td><td>1</td><td>・運転責任者合否判定結果</td></tr> <tr><td>11月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・「運転責任者に係る合否判定等業務等に関する要領」の改正について ・女川原子力発電所第3号機サブレッショングブル水貯蔵タンクの設置時期変更（原子炉設置変更許可申請書工事計画の変更）について ・女川原子力発電所2号機工事計画認可の補正手続きについて </td></tr> <tr><td>12月</td><td>1</td><td>・廃止措置計画変更認可申請の補正について</td></tr> <tr><td>1月</td><td>1</td><td>・「原子力QMS 連転業務要領」の改正について</td></tr> <tr><td>2月</td><td>3</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・2021.1.7組織整備に伴う保安規定改正について ・「運転責任者に係る合否判定等業務等に関する要領」の補正申請について ・女川2号機工事の補正申請について </td></tr> <tr><td>3月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・女川1号廃止措置実施方針の改正について ・女川2号機工事計画書の補正について </td></tr> </tbody> </table>		開催月	回数	主な内容	4月	4	<ul style="list-style-type: none"> ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定の改正について ・廃止措置段階移行におけるQMS文書改正および新規制定 	5月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・女川および東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画の修正について ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定の改正について ・女川原子力発電所2号機工事計画認可の補正手続きについて 	6月	0	—	7月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止措置計画変更認可申請について ・防災業務計画の修正について 	8月	3	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止措置計画変更認可申請について ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の一部補正について 	9月	1	・女川2号機工事計画認可申請書の提出について	10月	1	・運転責任者合否判定結果	11月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・「運転責任者に係る合否判定等業務等に関する要領」の改正について ・女川原子力発電所第3号機サブレッショングブル水貯蔵タンクの設置時期変更（原子炉設置変更許可申請書工事計画の変更）について ・女川原子力発電所2号機工事計画認可の補正手続きについて 	12月	1	・廃止措置計画変更認可申請の補正について	1月	1	・「原子力QMS 連転業務要領」の改正について	2月	3	<ul style="list-style-type: none"> ・2021.1.7組織整備に伴う保安規定改正について ・「運転責任者に係る合否判定等業務等に関する要領」の補正申請について ・女川2号機工事の補正申請について 	3月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・女川1号廃止措置実施方針の改正について ・女川2号機工事計画書の補正について
開催月	回数	主な内容																																						
4月	4	<ul style="list-style-type: none"> ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定の改正について ・廃止措置段階移行におけるQMS文書改正および新規制定 																																						
5月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・女川および東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画の修正について ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定の改正について ・女川原子力発電所2号機工事計画認可の補正手続きについて 																																						
6月	0	—																																						
7月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止措置計画変更認可申請について ・防災業務計画の修正について 																																						
8月	3	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止措置計画変更認可申請について ・女川および東通原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の一部補正について 																																						
9月	1	・女川2号機工事計画認可申請書の提出について																																						
10月	1	・運転責任者合否判定結果																																						
11月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・「運転責任者に係る合否判定等業務等に関する要領」の改正について ・女川原子力発電所第3号機サブレッショングブル水貯蔵タンクの設置時期変更（原子炉設置変更許可申請書工事計画の変更）について ・女川原子力発電所2号機工事計画認可の補正手続きについて 																																						
12月	1	・廃止措置計画変更認可申請の補正について																																						
1月	1	・「原子力QMS 連転業務要領」の改正について																																						
2月	3	<ul style="list-style-type: none"> ・2021.1.7組織整備に伴う保安規定改正について ・「運転責任者に係る合否判定等業務等に関する要領」の補正申請について ・女川2号機工事の補正申請について 																																						
3月	2	<ul style="list-style-type: none"> ・女川1号廃止措置実施方針の改正について ・女川2号機工事計画書の補正について 																																						

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>(島根、女川) 実績の相違</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉			女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 別紙1-9 (1/2) 原子力発電保安運営委員会の開催実績（令和2年度） </div> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> ②-12 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 別紙1-10 (1/1) 原子炉施設保安運営委員会の開催実績（令和2年度） </div> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> ②-11 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 別紙1-10 (1/2) 泊電重安全運営委員会の開催実績（令和4年度）(1/2) 内容 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">月 日</td> <td style="padding: 2px;">内 容</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4 月 14</td> <td style="padding: 2px;">- 2021年度各月（第、センター）品質目標および実行計画実績（年度達成度）について - 2021年度各月（第、センター）プロセスの監視および既定の実行計画実績（年度達成度）について - 2021年度文化の育成・維持活動実績（泊電所）<年度実績>について - 泊電会社会員登録率について - 2021年度 許可申請類型について</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5 月 10</td> <td style="padding: 2px;">- 運転要領の改正について - 不適合の発生状況および危険状況について - マキシムフレビリティ先立づ管運営者（原子力事業統括部）への報告事項について - 品質</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5 月 20</td> <td style="padding: 2px;">- 原子炉運営要領の改正について - 化学物質要領の改正について - 運転要領の改正について</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">6 月 16</td> <td style="padding: 2px;">- 原子炉運営要領の改正について - 運転要領の改正について - 泊電会社会員登録率の改正について - 泊電会社会員登録率の改正について - ドラム積荷前回検査の改正について - 事故・障害の発生状況について - 駐留作業者会員登録率の改正について - マキシムフレビリティにおける社員登録率と同様への対応について - 泊電会社品質目標に沿うるよう2022年度泊電会社品質目標について</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7 月 12</td> <td style="padding: 2px;">- 運転要領の改正について - 不適合の発生状況および危険状況について</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">8 月 28</td> <td style="padding: 2px;">- 運転要領の改正について</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">9 月 26</td> <td style="padding: 2px;">- 事故・障害の発生状況について - 2022年度 泊電会社品質目標の達成状況中間報告について</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">10 月 19</td> <td style="padding: 2px;">- 2022年度 泊電会社品質目標の達成状況中間報告について - 2022年度 泊電会社品質目標に沿うるよう2022年度泊電会社品質目標について - 泊電会社会員登録率の改正について - 安全運営委員会会員登録率の改正について - 改善継続監督要領の改正について - 事故・障害の発生状況について - 不適合の発生状況および危険状況について</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">11 月 27</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> </div>	月 日	内 容	4 月 14	- 2021年度各月（第、センター）品質目標および実行計画実績（年度達成度）について - 2021年度各月（第、センター）プロセスの監視および既定の実行計画実績（年度達成度）について - 2021年度文化の育成・維持活動実績（泊電所）<年度実績>について - 泊電会社会員登録率について - 2021年度 許可申請類型について	5 月 10	- 運転要領の改正について - 不適合の発生状況および危険状況について - マキシムフレビリティ先立づ管運営者（原子力事業統括部）への報告事項について - 品質	5 月 20	- 原子炉運営要領の改正について - 化学物質要領の改正について - 運転要領の改正について	6 月 16	- 原子炉運営要領の改正について - 運転要領の改正について - 泊電会社会員登録率の改正について - 泊電会社会員登録率の改正について - ドラム積荷前回検査の改正について - 事故・障害の発生状況について - 駐留作業者会員登録率の改正について - マキシムフレビリティにおける社員登録率と同様への対応について - 泊電会社品質目標に沿うるよう2022年度泊電会社品質目標について	7 月 12	- 運転要領の改正について - 不適合の発生状況および危険状況について	8 月 28	- 運転要領の改正について	9 月 26	- 事故・障害の発生状況について - 2022年度 泊電会社品質目標の達成状況中間報告について	10 月 19	- 2022年度 泊電会社品質目標の達成状況中間報告について - 2022年度 泊電会社品質目標に沿うるよう2022年度泊電会社品質目標について - 泊電会社会員登録率の改正について - 安全運営委員会会員登録率の改正について - 改善継続監督要領の改正について - 事故・障害の発生状況について - 不適合の発生状況および危険状況について	11 月 27	
月 日	内 容																					
4 月 14	- 2021年度各月（第、センター）品質目標および実行計画実績（年度達成度）について - 2021年度各月（第、センター）プロセスの監視および既定の実行計画実績（年度達成度）について - 2021年度文化の育成・維持活動実績（泊電所）<年度実績>について - 泊電会社会員登録率について - 2021年度 許可申請類型について																					
5 月 10	- 運転要領の改正について - 不適合の発生状況および危険状況について - マキシムフレビリティ先立づ管運営者（原子力事業統括部）への報告事項について - 品質																					
5 月 20	- 原子炉運営要領の改正について - 化学物質要領の改正について - 運転要領の改正について																					
6 月 16	- 原子炉運営要領の改正について - 運転要領の改正について - 泊電会社会員登録率の改正について - 泊電会社会員登録率の改正について - ドラム積荷前回検査の改正について - 事故・障害の発生状況について - 駐留作業者会員登録率の改正について - マキシムフレビリティにおける社員登録率と同様への対応について - 泊電会社品質目標に沿うるよう2022年度泊電会社品質目標について																					
7 月 12	- 運転要領の改正について - 不適合の発生状況および危険状況について																					
8 月 28	- 運転要領の改正について																					
9 月 26	- 事故・障害の発生状況について - 2022年度 泊電会社品質目標の達成状況中間報告について																					
10 月 19	- 2022年度 泊電会社品質目標の達成状況中間報告について - 2022年度 泊電会社品質目標に沿うるよう2022年度泊電会社品質目標について - 泊電会社会員登録率の改正について - 安全運営委員会会員登録率の改正について - 改善継続監督要領の改正について - 事故・障害の発生状況について - 不適合の発生状況および危険状況について																					
11 月 27																						
			(島根、女川) 実績の相違																			

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉		女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>開催月</th><th>回数</th><th>内 容</th><th>別紙1-9 (2/2)</th><th>②-12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9月</td><td></td><td> <ul style="list-style-type: none"> 異常事象発生時の対応要領の第93次改正について 施設管理要領の第35次改正について 運転管理要領の第31次改正について 2号機定期点検試験要領書の第29次改正について 燃料管理要領の第19次改正について 放射線管理要領の第27次改正について 放射性廃棄物管理要領の第21次改正について </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク塗装工事に伴う点検計画変更について 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 2号機定期点検要領書の第55次改正について 運転管理手帳書の第96次改正について 引継ぎおよび既知手帳書の第59次改正について </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11月</td><td>1</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について BWRヨウスピームアシントの燃料支持金具オリフィスの圧力損失に係わる対応に係る業務計画について </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>12月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 異常事象発生時の対応要領の第94次改正について 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等に係る業務計画について </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 島根原子力発電所2号機 定期安全レビュー実施計画書(案)について 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 島根2号機P CVおよびR PVの点検計画(長期停止分)の変更について 2号機 監視点検要領書の第57次改正について 1号機 監視要領書の第62次改正について 施設管理要領の第36次改正について </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 1・2号機点検計画の変更(中央制御室エリヤモニタ設置工事完了に伴う定期検査スケジュールの追加・削除)について 1号機廃止措置設備第2回保全サイクルの保全の有効性評価 2号機点検計画変更について(配電盤) 異常事象発生時の対応要領の第95次改正について </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3月</td><td>2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 放射線管理要領の第28次改正について 施設管理要領の第37次改正について 運転管理要領の第32次改正について </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	開催月	回数	内 容	別紙1-9 (2/2)	②-12	9月		<ul style="list-style-type: none"> 異常事象発生時の対応要領の第93次改正について 施設管理要領の第35次改正について 運転管理要領の第31次改正について 2号機定期点検試験要領書の第29次改正について 燃料管理要領の第19次改正について 放射線管理要領の第27次改正について 放射性廃棄物管理要領の第21次改正について 			10月	2	<ul style="list-style-type: none"> 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク塗装工事に伴う点検計画変更について 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 2号機定期点検要領書の第55次改正について 運転管理手帳書の第96次改正について 引継ぎおよび既知手帳書の第59次改正について 			11月	1	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について BWRヨウスピームアシントの燃料支持金具オリフィスの圧力損失に係わる対応に係る業務計画について 			12月	2	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 異常事象発生時の対応要領の第94次改正について 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等に係る業務計画について 			1月	2	<ul style="list-style-type: none"> 島根原子力発電所2号機 定期安全レビュー実施計画書(案)について 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 島根2号機P CVおよびR PVの点検計画(長期停止分)の変更について 2号機 監視点検要領書の第57次改正について 1号機 監視要領書の第62次改正について 施設管理要領の第36次改正について 			2月	2	<ul style="list-style-type: none"> 1・2号機点検計画の変更(中央制御室エリヤモニタ設置工事完了に伴う定期検査スケジュールの追加・削除)について 1号機廃止措置設備第2回保全サイクルの保全の有効性評価 2号機点検計画変更について(配電盤) 異常事象発生時の対応要領の第95次改正について 			3月	2	<ul style="list-style-type: none"> 放射線管理要領の第28次改正について 施設管理要領の第37次改正について 運転管理要領の第32次改正について 						
開催月	回数	内 容	別紙1-9 (2/2)	②-12																																								
9月		<ul style="list-style-type: none"> 異常事象発生時の対応要領の第93次改正について 施設管理要領の第35次改正について 運転管理要領の第31次改正について 2号機定期点検試験要領書の第29次改正について 燃料管理要領の第19次改正について 放射線管理要領の第27次改正について 放射性廃棄物管理要領の第21次改正について 																																										
10月	2	<ul style="list-style-type: none"> 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク塗装工事に伴う点検計画変更について 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 2号機定期点検要領書の第55次改正について 運転管理手帳書の第96次改正について 引継ぎおよび既知手帳書の第59次改正について 																																										
11月	1	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について BWRヨウスピームアシントの燃料支持金具オリフィスの圧力損失に係わる対応に係る業務計画について 																																										
12月	2	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 異常事象発生時の対応要領の第94次改正について 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等に係る業務計画について 																																										
1月	2	<ul style="list-style-type: none"> 島根原子力発電所2号機 定期安全レビュー実施計画書(案)について 他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について 島根2号機P CVおよびR PVの点検計画(長期停止分)の変更について 2号機 監視点検要領書の第57次改正について 1号機 監視要領書の第62次改正について 施設管理要領の第36次改正について 																																										
2月	2	<ul style="list-style-type: none"> 1・2号機点検計画の変更(中央制御室エリヤモニタ設置工事完了に伴う定期検査スケジュールの追加・削除)について 1号機廃止措置設備第2回保全サイクルの保全の有効性評価 2号機点検計画変更について(配電盤) 異常事象発生時の対応要領の第95次改正について 																																										
3月	2	<ul style="list-style-type: none"> 放射線管理要領の第28次改正について 施設管理要領の第37次改正について 運転管理要領の第32次改正について 																																										

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉								女川原子力発電所2号炉 有毒ガス								泊発電所3号炉								相違理由																									
別紙2-1 (1/1)								別紙2-1 (1/1)								別紙2-1 (1/1)																																	
電源事業本部（原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術、電源土木、電源建築）及び島根原子力発電所に籍技術者並びに有資格者的人数								本店（原子力部）及び女川原子力発電所における有資格者等の人数								本店（原子力事業統括部）及び泊発電所における有資格者等の人数																																	
(令和3年4月1日現在)								(令和3年10月1日現在)								(令和5年9月1日現在)																																	
技術者の総人數		技術者のうち管理者の人數		技術者のうち有資格者数				技術者の総人數		技術者のうち有資格者数				技術者の総人數		技術者のうち有資格者数				技術者の総人數		技術者のうち有資格者数																											
				原子炉		第一種放射線取扱主任者有資格者的人数		第一種電気主任技術者有資格者的人数		運転責任者の基準に適合した者的人数				原子炉主任技術者有資格者的人数		第1種放射線取扱主任技術者有資格者的人数		第1種電気主任技術者有資格者の人數		運転責任者の基準に適合した者的人数				原子炉主任技術者有資格者的人数		第1種電気主任技術者有資格者的人数		運転責任者の基準に適合した者的人数																					
電源事業本部 社 電源事業本部 （電源土木、電源建築）		168		27 (27)		16		48		1		4		1		190		70 (70)		10		38		8		5		0																					
③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1		③-1, ④-1																							
③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2		③-2, ④-2																									
③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3		③-3, ④-3																									
島根原子力発電所		444		49 (49)		5 (3)		33		12		7		19		[17]		[1]		[3]		[0]		[0]		[1]																							
合計		663		88 (88)		21		81		13		11		20		663		88 (88)		21		81		13		11		20																					
<p>()内は、管理者のうち、技術者としての経験年数が10年以上の人数を示す。 []内は、島根原子力発電所に勤務する本社組織所属の人数を示す。</p>																																																	
※1 ()内は、特別管理職のうち、技術者としての経験年数が10年以上の人数を示す。																																																	
注：()内は、管理者のうち、技術者としての経験年数が10年以上の人数を示す。																																																	
(島根・女川) ⑧記載内容の相違（実績人数）																																																	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉				女川原子力発電所2号炉 有毒ガス				泊発電所3号炉				相違理由	
別紙2-2 (1/1)				別紙2-2 (1/1)				別紙2-2 (1/1)					
全社と原子力部門の採用人数について				全社と原子力部門の採用人数について				全社と原子力部門の採用人数について					
③-4 ④-4 (令和2年7月1日現在)				③-3 ④-3 (令和3年10月1日現在)				③-3 ④-3 (令和5年9月1日現在)					
年度	全社		原子力部門		全社 ^①		原子力部門		全社 ^①		原子力部門 ^(※1)		
	人数(a)	前年比の増減率	人数(b)	前年比の増減率(b/a)	人数(a)	前年比の増減率	人数(b)	前年比の増減率(b/a)	人数(a)	前年比の増減率	人数(b)	比率(b/a)	
平成22年度	199	14%	55	12%	321	▲7%	44	7%	170	1.1	14	1.0	
平成23年度	226	14%	54	-2%	224	▲3%	16	▲64%	113	0.7	14	1.0	
平成24年度	227	0%	43	-20%	221	▲1%	14	▲13%	199	1.8	21	1.5	
平成25年度	224	-1%	15	-65%	225	2%	23	6%	216	1.1	21	1.0	
平成26年度	184	-18%	14	-7%	281	25%	32	39%	213	1.0	21	1.0	
平成27年度	143	-22%	15	7%	298	6%	30	▲6%	213	1.0	22	1.0	
平成28年度	158	10%	11	-27%	295	▲1%	33	10%	214	1.0	21	1.0	
平成29年度	177	12%	15	36%	347	18%	36	9%	230	1.1	24	1.1	
平成30年度	253	43%	20	33%	369	6%	35	▲3%	230	1.0	30	1.3	
平成31年度	211	-17%	17	-15%	合和2年度	319	▲14%	24	▲31%	191	0.8	19	0.6
合和2年度	204	-3%	17	0%					167	0.6	19	0.6	
	(注) 中途採用を含む。					※：令和2年度以降は、東北電力株式会社と東北電力ネットワーク株式会社の合計					※ 1：原子力部門は泊発電所に配属される人数を示す。		
											※ 2：各年末時点での原子力事業部及び泊発電所の技術者数の総数を示す。		

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉									女川原子力発電所2号炉 有毒ガス									泊発電所3号炉									相違理由											
別紙2-3 (1/2)														別紙2-3 (1/1)																								
有資格者の人数の推移（至近5ヶ年）														別紙2-3 (1/1)																								
資格	所属員	平成29年 4月	平成30年 4月	平成31年 4月	令和2年 4月	令和3年 4月																																
技術者 参考	電源事業本部 (原子力品質保証、 原子力管理、 原子力安全技術)	146	146	153	177	168																																
	電源事業本部 (電源土木、電源建築)	40	43	57	49	51																																
	島根原子力発電所	445	451	454	448	444																																
	合計	634	640	664	674	663																																
	原子炉主任技術者	14	16	17	16	16																																
	電源事業本部 (電源土木、電源建築)	0	0	0	0	0																																
	島根原子力発電所	14	11	7	5	5																																
	合計	28	27	24	21	21																																
	第種放射線設置責任者	49	43	47	46	45																																
	電源事業本部 (電源土木、電源建築)	0	0	0	0	0																																
	島根原子力発電所	37	46	44	38	33																																
	合計	86	89	91	84	81																																
資格	所属員	平成29年 7月	平成30年 7月	令和元年 7月	令和2年 7月	令和3年 7月																																
有資格者の人数の推移（至近5ヶ年）														別紙2-3 (1/1)																								
【参考】														別紙2-3 (1/1)																								
原子炉主任技術者														別紙2-3 (1/1)																								
第1種放射線取扱主任技術者														別紙2-3 (1/1)																								
運転責任者・基準適合者														別紙2-3 (1/1)																								
技術士														別紙2-3 (1/1)																								
第一種電気主任技術者														別紙2-3 (1/1)																								
第二種電気主任技術者														別紙2-3 (1/1)																								
運転監督責任者														別紙2-3 (1/1)																								
運転監督責任者兼合作者														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)														別紙2-3 (1/1)																								
別紙2-3 (1/1)																																						

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所 2号炉		女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス					泊発電所 3号炉		相違理由
		別紙2-3 (2/2)							
		③-5 ④-5							
資格		所属員					平成29年4月 平成30年4月 平成31年4月 令和2年4月 令和3年4月		
第一種ボイラーエネルギー技術者 主任技術者	本社	電源事業本部 (原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術)					2	1	1
		電源事業本部 (電源土木、電源建築)					0	0	0
	島根原子力発電所		16	15	15	13	12		
	合計		18	16	16	15	13		
第一種運転士主任技術者	本社	電源事業本部 (原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術)					3	2	1
		電源事業本部 (電源土木、電源建築)					0	0	0
	島根原子力発電所		6	6	7	6	7		
	合計		9	8	8	8	11		
運転士主任技術者 適合した者 に準じた者	本社	電源事業本部 (原子力品質保証、原子力管理、原子力安全技術)					0	0	1
		電源事業本部 (電源土木、電源建築)					0	0	0
	島根原子力発電所		25	21	20	19	19		
	合計		25	21	21	20	20		

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">人-1</p> <p style="text-align: center;">別紙2-4 (1/3)</p> <p style="text-align: center;">抜 精</p> <p style="text-align: center;">特別管理職就業規則（規程）</p> <p style="text-align: center;">1993年12月 1日（制定） 2021年 4月 1日（第88回改正）</p> <p style="text-align: center;">人 財 部 (A-東北電力)</p>	<p style="text-align: center;">泊発電所3号炉</p> <p style="text-align: center;">別紙2-4 (1/2)</p> <p style="text-align: center;">抜 精</p> <p style="text-align: center;">泊発電所原子炉施設保安規定</p> <p style="text-align: center;">令和2年12月</p> <p style="text-align: center;">北海道電力株式会社</p>	(女)① 文書体系の相違

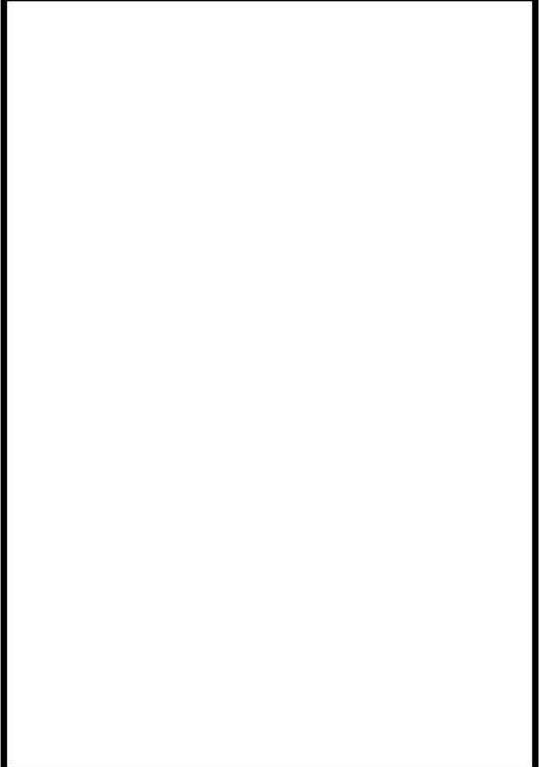
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	別紙2-4 (2/3)	別紙2-4 (2/2) 第3節 主任技術者 (原子炉主任技術者の兼任) ③-4, ④-4 第8条 社長は、原子炉主任技術者および代行者を、原子炉主任技術者免状を有する者であつて、次の各号の業務に通算して3年以上経験を有する者の中から選任する。 (1) 原子炉施設の施設管理に関する業務 (2) 原子炉の運転に関する業務 (3) 原子炉施設の設計に係る安全性的の解析および評価に関する業務 (4) 原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務 2 原子炉主任技術者は原子炉毎に兼任する。 3 原子炉主任技術者の職位は、原子炉保安部長とする。 原子炉主任技術者の代行者の職位は、副社長・伊保安部長とする。 5 原子炉主任技術者が業務を行わない場合は、代行者と交代する。 なお、交代時に当て代行者が審査所の職位を兼任している場合、担当する原子炉についての兼任の職務は途行せず、兼任する職位はその上位職位にある者が行うこととする。 ただし、業務を行えない期間が長期にわたる場合は、第1項から第3項に基づき、あらためて原子炉主任技術者を選任する。 (電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の兼任) ③-5, ④-5 第8条の2 電気事業部部長は、電気主任技術者を第一種電気主任技術者免状を有する者の中から、ボイラー・タービン主任技術者を第一種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者の中から兼任する。また、電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の代行者をあらかじめ指名する。 2 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職位は、課(室、センター)長以上またはこれに準ずる者とする。 3 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の代行者の職位は、課(室、センター)長以上またはこれに準ずる者とする。 4 電気主任技術者またはボイラー・タービン主任技術者が業務を行えない場合は、それぞれの代行者と交代する。 ただし、業務を行えない期間が長期にわたる場合は、第1項および第2項に基づき、あらためて電気主任技術者またはボイラー・タービン主任技術者を選任する。	(女)① 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス <small>別紙2-4 (3/3)</small>	泊発電所3号炉	相違理由
			(女)① 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>別紙2-4(1/5)</p> <table border="1"> <tr><td>文書番号</td><td>QMS5-01-X00-14</td></tr> <tr><td>制定日</td><td>2008.02.01</td></tr> <tr><td>承認日</td><td>2020.03.30</td></tr> <tr><td>施行日</td><td>2020.04.01</td></tr> </table> <p>主任技術者の選任・解任 および職務等に関する基本要領 (抜粋)</p> <p>中国電力株式会社 電源事業本部</p>	文書番号	QMS5-01-X00-14	制定日	2008.02.01	承認日	2020.03.30	施行日	2020.04.01	<p>別紙2-5(1/2)</p> <p>原品5-3-連1(原)</p> <p>原子炉主任技術者の職務等運用要領</p> <p>抜粋</p> <p>平成19年12月14日(制定) 2020年9月24日(第22回改正)</p> <p>原子力部</p>	<p>別紙2-5(1/2)</p> <p>R-30-2</p> <p>発電用原子炉主任技術者業務マニュアル</p> <p>〔平成18年12月14日制定 2020年6月1日(第16回改正) (監修)原子力運営グループ〕</p> <p>抜粋</p> <p>北海道電力株式会社</p>	<p>(島根、女川)名称の相違 ・発電用原子炉主任技術者業務マニュアル</p>
文書番号	QMS5-01-X00-14										
制定日	2008.02.01										
承認日	2020.03.30										
施行日	2020.04.01										

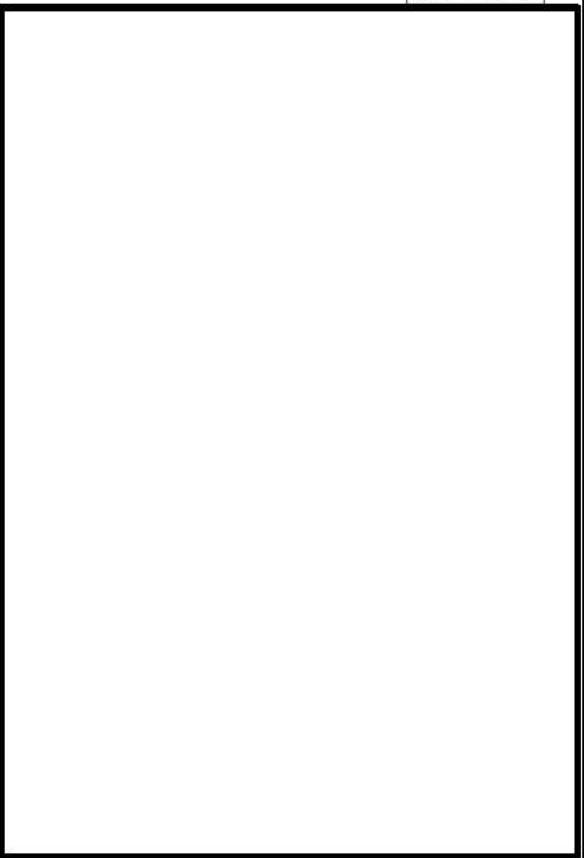
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
別紙2-4 (2/5)	別紙2-5 (2/2)	別紙2-5 (2/2)	(島根、女川) 運用の相違

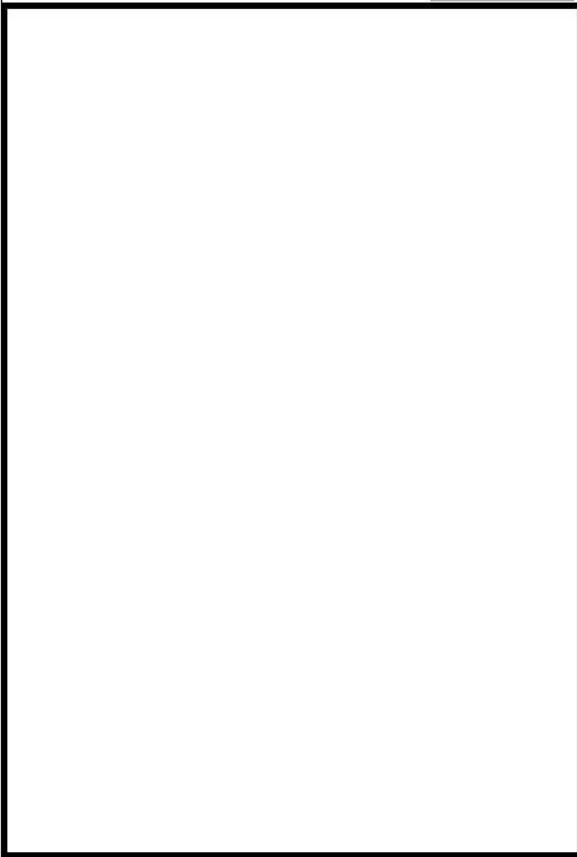
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙2-4(3/5)</p> 			(島根) 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
別紙2-4(4/5) 			(島根) 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
別紙2-4(5/5) 			(島根) 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

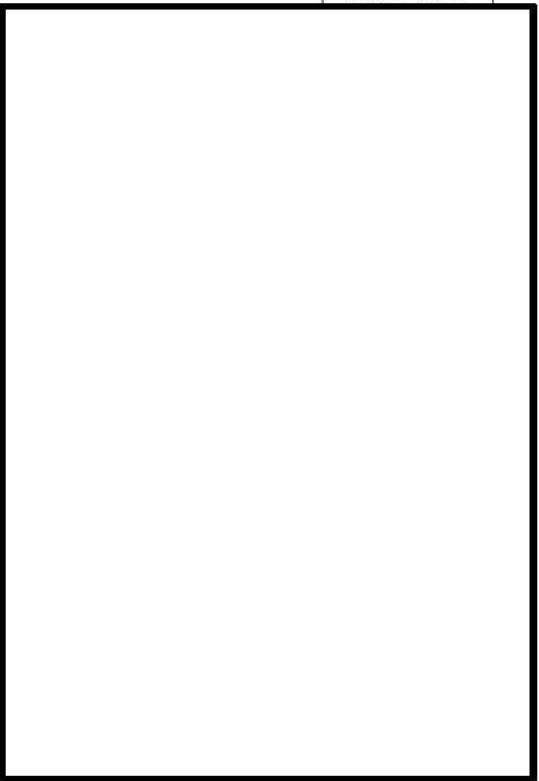
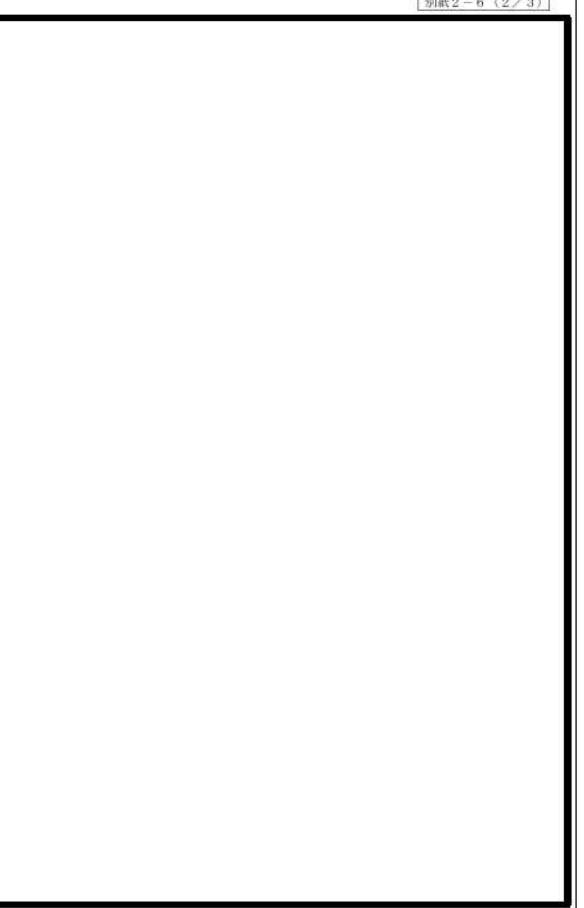
赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>原品5-3-運2(原)</p> <p>ボイラー・タービン主任技術者および 電気主任技術者の職務等運用要領</p> <p>抜粋</p> <p>平成22年3月25日(制定) 2020年10月15日(第16回改正)</p> <p>原子力部</p>	<p>別紙2-6 (1/2)</p> <p>R-3.0-3</p> <p>泊発電所電気主任技術者および ボイラー・タービン主任技術者業務マニュアル</p> <p>(平成30年 4月 1日施行 2023年 6月 1日(第2次改正) (所管) 原子力運営グループ)</p> <p>抜粋</p> <p>北海道電力株式会社</p>	<p>(女川) 名称の相違 ・泊発電所電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者業務マニュアル</p>

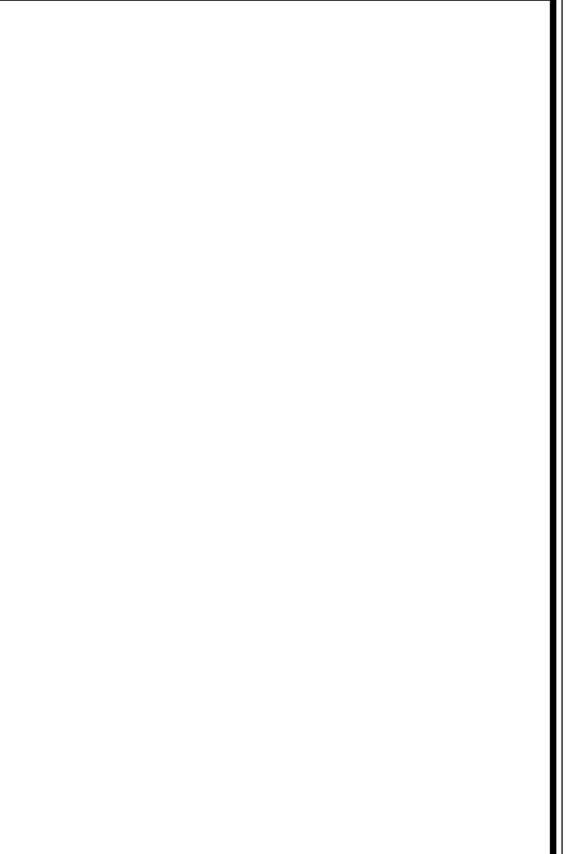
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>別紙2-6 (2/2)</p> 	<p>別紙2-6 (2/3)</p> 	(女)① 運用の相違

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>別紙2-6 (3/3)</p> 	(女川) 運用の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙2-5 (1/1)</p> <p>原子炉主任技術者資格取得に向けた取組み</p> <p>1. 受験者選任制度（社内制度）を活用した資格取得の推進 原子炉主任技術者等の重要な資格の取得に向け、年度初めに受験者を選任し、本人に通知することで、受験に対する意識付けを行っている。 なお、受験者として選任された者は、教育訓練への優先派遣や他業務に優先した受験等の優遇措置が受けられる。</p> <p>2. 個別試験対策 (1) 筆記試験対策 ・教育訓練への派遣 原子炉研修一般課程（日本原子力研究開発機構） 原子炉工学特別講座（日本原子力研究開発機構） 原子炉主任技術者受験講習コース（日本原子力発電株式会社） 等 ・受験者を対象とした勉強会を実施 講師：社内有資格者 頻度：1回／週程度 (2) 口答試験対策 シミュレーターを使用した挙動確認等を実施</p> <p>3. その他の取組み ・合格者への報奨金を支給 ・東京大学大学院工学系研究科原子力専攻（専門職大学院）への派遣</p>	<p>別紙2-7 (1/1)</p> <p>原子炉主任技術者資格取得に向けた取組</p> <p>発電用原子炉主任技術者においては、原子炉ごとに選任することが定められており、女川原子力発電所においては、代行者を含め4名を必要人數としている。令和3年10月1日現在の有資格者数は、本店及び女川で25名となっており、必要人數に対し十分に確保しているものの、今後、有資格者の退職等による減少を考えし、当社では以下のとおり計画的に原子炉主任技術者の資格取得に努めている。</p> <p>○資格取得に向けた取組 当社では、今後の有資格者数の推移から毎年2名程度の新規取得者を確保することで有資格者数は維持できると考えており、そのため毎年度10名の筆記試験受験者を教育訓練計画により設定している。 また、受験に向けては、各種講習等に派遣し、合格率の向上に努めている。</p> <p>〔筆記試験対策〕 ・「原子炉工学特別講座（日本原子力研究開発機構）」への派遣。 ・「原子炉研修一般課程（日本原子力研究開発機構）」への派遣。 ・「原子炉主任技術者受験講習コース（日本原子力発電株式会社）」への派遣。 ・外部講師による教育（問題演習等）を実施。 ・合格体験記の共有。</p> <p>〔口答試験対策〕 過去の口答試験問題に関する情報共有。</p> <p>〔その他の取組〕 ・合格者への報奨金を支給。 ・「東京大学大学院工学系研究科原子力専攻（専門職大学院）」への派遣。</p> <p>以上の取組により、今後も必要人數に対し余裕を持った有資格者数を確保していくが、有資格者数の推移に応じて、取得計画の見直しを行うこととしている。</p>	<p>別紙2-7 (1/1)</p> <p>原子炉主任技術者資格取得に向けた取組</p> <p>〔筆記試験対策〕 ・「原子炉工学特別講座（日本原子力研究開発機構）」への派遣。 ・「原子炉主任技術者試験物理受験対策コース（原子力発電訓練センター）」への派遣。 ・社内有資格者を講師とした勉強会を1回／満定期の頻度で実施。 ・社内筆記試験を実施。</p> <p>〔口答試験対策〕 ・原子炉主任技術者試験物理受験対策コース（原子力発電訓練センター）への派遣。 ・シミュレータ装置を使用したプラント挙動等の確認を実施。 ・過去の口頭試験問題に関する情報共有。</p> <p>〔その他の取組〕 ・合格者への報奨金の支給。 ・合格体験記の共有。 ・「東京大学大学院工学系研究科原子力専攻（専門職大学院）」への派遣。</p>	(島根、女川) 運用の相違

泊発電所 3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉				女川原子力発電所2号炉 有毒ガス				泊発電所3号炉				相違理由				
別紙2-6 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				(島根 女川)				
島根原子力発電所における自然災害及び重大事故等対応に関する有資格者数				女川原子力発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 (令和3年10月1日現在)				泊発電所における重大事故等対応に関する有資格者数				⑧記載内容の相違 (実績人数)				
③-7, ④-7 (令和3年4月1日現在)				重大事故等対応に必要な資格の取得状況及び令和3年度の取得計画を以下に示す。 ④-6				重大事故等対応に必要な資格を以下に示す。 ④-6 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
資格名称	用途	必要な人數	有資格者数	令和3年度取得計画				泊発電所における重大事故等対応に必要な資格を以下に示す。 ④-6 (令和3年9月1日現在)				⑧記載内容の相違 (実績人数)				
				大型自動車								(島根 女川)				
				大型送水車 大型送水ポンプ車 移動式代替熱交換設備 可搬式窒素供給装置 大型ホース履張車 (150A) 大型ホース履張車 (300A) 化学消防自動車 小型動力ポンプ付水槽車								⑧記載内容の相違 (実績人数)				
				23 158 15								(島根 女川)				
				けん引								(島根 女川)				
				移動式代替熱交換設備								⑧記載内容の相違 (実績人数)				
				大型特殊								(島根 女川)				
小型移動式クレーン	大型送水ポンプ車	15	164	2								(島根 女川)				
				危険物取扱者 (乙種第4類)								⑧記載内容の相違 (実績人数)				
				燃料給油 (軽油) タンクローリー								(島根 女川)				
				7 384 16								(島根 女川)				
				玉掛け								(島根 女川)				
				水中ポンプ吊上げ								(島根 女川)				
				車両系建設機械								(島根 女川)				
中型自動車	ホイールローダ	8	46	4								(島根 女川)				
				高圧発電機車 タンクローリー								(島根 女川)				
				第1ペントフィルタ出口 水素濃度 (可搬型) 中型ホース履張車 (150A)								(島根 女川)				
普通自動車	放射能観測車 サーベイ車	7	496	-								(島根 女川)				
				小型船舶操縦士								(島根 女川)				
※1	海上モニタリング シルトフェンス設置	9	37	11								(島根 女川)				
				※1 : 中型自動車の取得者数は、中型自動車と中型自動車 (8t) 限定の合計数 ※2 : 大型自動車の取得により有資格者 (運転可能な者) を確保する								(島根 女川)				
別紙2-6 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				(島根 女川)				
島根原子力発電所における自然災害及び重大事故等対応に関する有資格者数				女川原子力発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 (令和3年10月1日現在)				泊発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
③-7, ④-7 (令和3年4月1日現在)				重大事故等対応に必要な資格の取得状況及び令和3年度の取得計画を以下に示す。 ④-6				重大事故等対応に必要な資格を以下に示す。 ④-6 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
資格名称	用途	必要な人數	有資格者数	令和3年度取得計画				泊発電所における重大事故等対応に必要な資格を以下に示す。 ④-6 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
				大型自動車								(島根 女川)				
				大型送水ポンプ車 ホース延長回収車 熱交換器ユニット 可搬型窒素ガス供給装置								(島根 女川)				
				けん引								(島根 女川)				
				熱交換器ユニット 可搬型窒素ガス供給装置								(島根 女川)				
				大型特殊								(島根 女川)				
				ブルドーザ バックホウ								(島根 女川)				
小型移動式クレー ン	大型送水ポンプ車	15	164	小型移動式クレーン								(島根 女川)				
				危険物取扱者 (乙種第4類)								(島根 女川)				
				燃料給油 (軽油) タンクローリー								(島根 女川)				
				玉掛け								(島根 女川)				
				水中ポンプ吊上げ								(島根 女川)				
				車両系建設機械								(島根 女川)				
				中型自動車								(島根 女川)				
中型自動車	ホイールローダ	8	46	4								(島根 女川)				
				高圧発電機車 タンクローリー								(島根 女川)				
普通自動車	放射能観測車 サーベイ車	7	496	-								(島根 女川)				
				中型自動車								(島根 女川)				
				小型船舶操縦士								(島根 女川)				
※1	海上モニタリング シルトフェンス設置	9	37	11								(島根 女川)				
				※1 : 中型自動車の取得者数は、中型自動車と中型自動車 (8t) 限定の合計数 ※2 : 大型自動車の取得により有資格者 (運転可能な者) を確保する								(島根 女川)				
別紙2-6 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				(島根 女川)				
島根原子力発電所における自然災害及び重大事故等対応に関する有資格者数				女川原子力発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 (令和3年10月1日現在)				泊発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
③-7, ④-7 (令和3年4月1日現在)				重大事故等対応に必要な資格の取得状況及び令和3年度の取得計画を以下に示す。 ④-6				重大事故等対応に必要な資格を以下に示す。 ④-6 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
資格名称	用途	必要な人數	有資格者数	令和3年度取得計画				泊発電所における重大事故等対応に必要な資格を以下に示す。 ④-6 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
				大型自動車								(島根 女川)				
				大型送水ポンプ車 ホース延長回収車 熱交換器ユニット 可搬型窒素ガス供給装置								(島根 女川)				
				けん引								(島根 女川)				
				熱交換器ユニット 可搬型窒素ガス供給装置								(島根 女川)				
				大型特殊								(島根 女川)				
				ブルドーザ バックホウ								(島根 女川)				
小型移動式クレー ン	大型送水ポンプ車	15	164	小型移動式クレーン								(島根 女川)				
				危険物取扱者 (乙種第4類)								(島根 女川)				
				燃料給油 (軽油) タンクローリー								(島根 女川)				
				玉掛け								(島根 女川)				
				水中ポンプ吊上げ								(島根 女川)				
				車両系建設機械								(島根 女川)				
				中型自動車								(島根 女川)				
中型自動車	ホイールローダ	8	46	4								(島根 女川)				
				高圧発電機車 タンクローリー								(島根 女川)				
普通自動車	放射能観測車 サーベイ車	7	496	-								(島根 女川)				
				中型自動車								(島根 女川)				
※1	海上モニタリング シルトフェンス設置	9	37	11								(島根 女川)				
				※1 : 中型自動車の取得者数は、中型自動車と中型自動車 (8t) 限定の合計数 ※2 : 大型自動車の取得により有資格者 (運転可能な者) を確保する								(島根 女川)				
別紙2-6 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				別紙2-8 (1/1)				(島根 女川)				
島根原子力発電所における自然災害及び重大事故等対応に関する有資格者数				女川原子力発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 (令和3年10月1日現在)				泊発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				
③-7, ④-7 (令和3年4月1日現在)				重大事故等対応に必要な資格の取得状況及び令和3年度の取得計画を以下に示す。 ④-6				重大事故等対応に必要な資格を以下に示す。 ④-6 (令和3年9月1日現在)				(島根 女川)				

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																								
<p>別紙2-7 (1/1)</p> <table border="1"> <caption>島根原子力発電所における重大事故等対応に係る工事件数と工事管理者数</caption> <thead> <tr> <th>月</th> <th>工事件数 (件)</th> <th>工事管理者数 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>150</td><td>150</td></tr> <tr><td>5月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>6月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>7月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>8月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>9月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>10月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>11月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>12月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>1月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>3月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>4月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>5月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>6月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>7月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>8月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>9月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>10月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>11月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>12月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>1月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>3月</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	月	工事件数 (件)	工事管理者数 (人)	4月	150	150	5月	100	100	6月	100	100	7月	100	100	8月	100	100	9月	100	100	10月	100	100	11月	100	100	12月	100	100	1月	100	100	2月	100	100	3月	100	100	4月	100	100	5月	100	100	6月	100	100	7月	100	100	8月	100	100	9月	100	100	10月	100	100	11月	100	100	12月	100	100	1月	100	100	2月	100	100	3月	100	100	<p>別紙2-9 (1/1)</p> <table border="1"> <caption>女川原子力発電所における重大事故等対応に係る工事件数と工事監理員数</caption> <thead> <tr> <th>月</th> <th>工事件数 (件)</th> <th>工事監理員数 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>180</td><td>180</td></tr> <tr><td>5月</td><td>120</td><td>120</td></tr> <tr><td>6月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>7月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>8月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>9月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>10月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>11月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>12月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>1月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>3月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>4月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>5月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>6月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>7月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>8月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>9月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>10月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>11月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>12月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>1月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>3月</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	月	工事件数 (件)	工事監理員数 (人)	4月	180	180	5月	120	120	6月	100	100	7月	100	100	8月	100	100	9月	100	100	10月	100	100	11月	100	100	12月	100	100	1月	100	100	2月	100	100	3月	100	100	4月	100	100	5月	100	100	6月	100	100	7月	100	100	8月	100	100	9月	100	100	10月	100	100	11月	100	100	12月	100	100	1月	100	100	2月	100	100	3月	100	100	<p>別紙2-9 (1/1)</p> <table border="1"> <caption>泊発電所における重大事故等対応に係る工事件数と工事監理員数</caption> <thead> <tr> <th>月</th> <th>工事件数 (件)</th> <th>工事監理員数 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>150</td><td>150</td></tr> <tr><td>5月</td><td>120</td><td>120</td></tr> <tr><td>6月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>7月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>8月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>9月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>10月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>11月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>12月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>1月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>3月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>4月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>5月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>6月</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>7月</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	月	工事件数 (件)	工事監理員数 (人)	4月	150	150	5月	120	120	6月	100	100	7月	100	100	8月	100	100	9月	100	100	10月	100	100	11月	100	100	12月	100	100	1月	100	100	2月	100	100	3月	100	100	4月	100	100	5月	100	100	6月	100	100	7月	100	100
月	工事件数 (件)	工事管理者数 (人)																																																																																																																																																																																																									
4月	150	150																																																																																																																																																																																																									
5月	100	100																																																																																																																																																																																																									
6月	100	100																																																																																																																																																																																																									
7月	100	100																																																																																																																																																																																																									
8月	100	100																																																																																																																																																																																																									
9月	100	100																																																																																																																																																																																																									
10月	100	100																																																																																																																																																																																																									
11月	100	100																																																																																																																																																																																																									
12月	100	100																																																																																																																																																																																																									
1月	100	100																																																																																																																																																																																																									
2月	100	100																																																																																																																																																																																																									
3月	100	100																																																																																																																																																																																																									
4月	100	100																																																																																																																																																																																																									
5月	100	100																																																																																																																																																																																																									
6月	100	100																																																																																																																																																																																																									
7月	100	100																																																																																																																																																																																																									
8月	100	100																																																																																																																																																																																																									
9月	100	100																																																																																																																																																																																																									
10月	100	100																																																																																																																																																																																																									
11月	100	100																																																																																																																																																																																																									
12月	100	100																																																																																																																																																																																																									
1月	100	100																																																																																																																																																																																																									
2月	100	100																																																																																																																																																																																																									
3月	100	100																																																																																																																																																																																																									
月	工事件数 (件)	工事監理員数 (人)																																																																																																																																																																																																									
4月	180	180																																																																																																																																																																																																									
5月	120	120																																																																																																																																																																																																									
6月	100	100																																																																																																																																																																																																									
7月	100	100																																																																																																																																																																																																									
8月	100	100																																																																																																																																																																																																									
9月	100	100																																																																																																																																																																																																									
10月	100	100																																																																																																																																																																																																									
11月	100	100																																																																																																																																																																																																									
12月	100	100																																																																																																																																																																																																									
1月	100	100																																																																																																																																																																																																									
2月	100	100																																																																																																																																																																																																									
3月	100	100																																																																																																																																																																																																									
4月	100	100																																																																																																																																																																																																									
5月	100	100																																																																																																																																																																																																									
6月	100	100																																																																																																																																																																																																									
7月	100	100																																																																																																																																																																																																									
8月	100	100																																																																																																																																																																																																									
9月	100	100																																																																																																																																																																																																									
10月	100	100																																																																																																																																																																																																									
11月	100	100																																																																																																																																																																																																									
12月	100	100																																																																																																																																																																																																									
1月	100	100																																																																																																																																																																																																									
2月	100	100																																																																																																																																																																																																									
3月	100	100																																																																																																																																																																																																									
月	工事件数 (件)	工事監理員数 (人)																																																																																																																																																																																																									
4月	150	150																																																																																																																																																																																																									
5月	120	120																																																																																																																																																																																																									
6月	100	100																																																																																																																																																																																																									
7月	100	100																																																																																																																																																																																																									
8月	100	100																																																																																																																																																																																																									
9月	100	100																																																																																																																																																																																																									
10月	100	100																																																																																																																																																																																																									
11月	100	100																																																																																																																																																																																																									
12月	100	100																																																																																																																																																																																																									
1月	100	100																																																																																																																																																																																																									
2月	100	100																																																																																																																																																																																																									
3月	100	100																																																																																																																																																																																																									
4月	100	100																																																																																																																																																																																																									
5月	100	100																																																																																																																																																																																																									
6月	100	100																																																																																																																																																																																																									
7月	100	100																																																																																																																																																																																																									

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙2-8 (1/1)</p> <p>島根原子力発電所における不具合事例の展示</p>  <p>パネル、不具合設備、資料の展示</p>  <p>タービン抽気系配管の減肉</p>  <p>原子炉再循環ポンプメカニカルシール不具合</p> <p>③-9 ④-8</p>	<p>別紙2-10 (1/1)</p> <p>女川原子力発電所の訓練施設における不具合事例の展示</p>  <p>女川2号炉 給水流量計からの水漏れ</p>  <p>女川1号炉 復水浄化系配管の減肉</p>  <p>パネル展示</p>	<p>別紙2-10 (1/1)</p> <p>不具合事例を風化させないための教育資料</p>  <p>保安規定違反(LCO逸脱)事象を 風化させないための教育</p> <p>2022年8月(リメンバ一月間) 原子力安全・品質保証部長所長組織 ほくでん</p> <p>3B-DG試運転時の遠隔起動不能事象について</p>  <p>2022年8月(リメンバ一月間) 泊発電所</p>	<p>(島根、女川) 運用の相違 ・泊は、本店の技術者も対象とした教育を計画的に実施することで、不具合事例を風化させないよう技術伝承している。</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																					
	<div style="text-align: center;"> 別紙3-1 (1/2) プラント設備の習熟のための保守点検活動 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>対象者</th> <th>主な活動</th> <th>保守点検活動の内容(例)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入社1年目 原コラ部門 技員兼社員 (全員)</td> <td>現場実習</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・入社後、原子力発電所の基礎知識を学んだ後、当直又は各配属部門における現場パトロールや機器点検工事立会い等でのOJTにて機器配置。現場設備を習熟。 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>状態管理</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・法令・保安規定に基づくパラメータについて、記録(データ採取)しプラント状態を把握。 ・定期的な巡回点検を実施し、異常の有無を確認しプラント状態を把握。 ・予定表に基づいて定期試験を実施し動作可能であることを確認。 ・プラント起動・停止における点検・確認を実施し、プラント状態を把握。 ・保修作業における安全処置を実施するとともに作業範囲の識別及び作業状況を把握。 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>運転員</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント起動・停止・出力増減操作 ・機器の起動・停止及び定例切替操作 ・非常用炉心冷却設備等の定期試験の実施 ・異常発生時の対応操作 ・停機作業時における安全措置の実施 ・定期事業者検査の対応操作 </td> </tr> </tbody> </table> </div> 別紙3-1 (1/2)	対象者	主な活動	保守点検活動の内容(例)	入社1年目 原コラ部門 技員兼社員 (全員)	現場実習	<ul style="list-style-type: none"> ・入社後、原子力発電所の基礎知識を学んだ後、当直又は各配属部門における現場パトロールや機器点検工事立会い等でのOJTにて機器配置。現場設備を習熟。 		状態管理	<ul style="list-style-type: none"> ・法令・保安規定に基づくパラメータについて、記録(データ採取)しプラント状態を把握。 ・定期的な巡回点検を実施し、異常の有無を確認しプラント状態を把握。 ・予定表に基づいて定期試験を実施し動作可能であることを確認。 ・プラント起動・停止における点検・確認を実施し、プラント状態を把握。 ・保修作業における安全処置を実施するとともに作業範囲の識別及び作業状況を把握。 		運転員	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント起動・停止・出力増減操作 ・機器の起動・停止及び定例切替操作 ・非常用炉心冷却設備等の定期試験の実施 ・異常発生時の対応操作 ・停機作業時における安全措置の実施 ・定期事業者検査の対応操作 	<div style="text-align: center;"> 別紙3-1 (1/2) プラント設備の習熟のための保守点検活動 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>対象者</th> <th>主な活動</th> <th>保守点検活動の内容(例)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員</td> <td>状態監視及び運転操作</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・運転中に更替する項目を定めた手順書に基づき、設備の点検・確認、定期点検及び運転に必要な操作手順。 ・運転員(各部に亘りて、調査範囲にてシングル、複数等の設備の分解点検、調整、部品交換の実習を実施)。 </td> </tr> <tr> <td>施設災害対策要員 (運転員を除く。)</td> <td>状態監視及び保守管理</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・保守実施方法をまとめた手順書に基づき、現場において差別点検、分解機器の状況確認、独立性確認及び試運転の立会確認を行うとともに、手順書の内容確認及び作業工具検討等の保守点検活動を実施。 </td> </tr> </tbody> </table> </div> 別紙3-1 (1/2)	対象者	主な活動	保守点検活動の内容(例)	運転員	状態監視及び運転操作	<ul style="list-style-type: none"> ・運転中に更替する項目を定めた手順書に基づき、設備の点検・確認、定期点検及び運転に必要な操作手順。 ・運転員(各部に亘りて、調査範囲にてシングル、複数等の設備の分解点検、調整、部品交換の実習を実施)。 	施設災害対策要員 (運転員を除く。)	状態監視及び保守管理	<ul style="list-style-type: none"> ・保守実施方法をまとめた手順書に基づき、現場において差別点検、分解機器の状況確認、独立性確認及び試運転の立会確認を行うとともに、手順書の内容確認及び作業工具検討等の保守点検活動を実施。 	(女川) 運用の相違
対象者	主な活動	保守点検活動の内容(例)																						
入社1年目 原コラ部門 技員兼社員 (全員)	現場実習	<ul style="list-style-type: none"> ・入社後、原子力発電所の基礎知識を学んだ後、当直又は各配属部門における現場パトロールや機器点検工事立会い等でのOJTにて機器配置。現場設備を習熟。 																						
	状態管理	<ul style="list-style-type: none"> ・法令・保安規定に基づくパラメータについて、記録(データ採取)しプラント状態を把握。 ・定期的な巡回点検を実施し、異常の有無を確認しプラント状態を把握。 ・予定表に基づいて定期試験を実施し動作可能であることを確認。 ・プラント起動・停止における点検・確認を実施し、プラント状態を把握。 ・保修作業における安全処置を実施するとともに作業範囲の識別及び作業状況を把握。 																						
	運転員	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント起動・停止・出力増減操作 ・機器の起動・停止及び定例切替操作 ・非常用炉心冷却設備等の定期試験の実施 ・異常発生時の対応操作 ・停機作業時における安全措置の実施 ・定期事業者検査の対応操作 																						
対象者	主な活動	保守点検活動の内容(例)																						
運転員	状態監視及び運転操作	<ul style="list-style-type: none"> ・運転中に更替する項目を定めた手順書に基づき、設備の点検・確認、定期点検及び運転に必要な操作手順。 ・運転員(各部に亘りて、調査範囲にてシングル、複数等の設備の分解点検、調整、部品交換の実習を実施)。 																						
施設災害対策要員 (運転員を除く。)	状態監視及び保守管理	<ul style="list-style-type: none"> ・保守実施方法をまとめた手順書に基づき、現場において差別点検、分解機器の状況確認、独立性確認及び試運転の立会確認を行うとともに、手順書の内容確認及び作業工具検討等の保守点検活動を実施。 																						

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由									
	<p style="text-align: center;">別紙3-1 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="696 190 1212 571"> <thead> <tr> <th>対象者</th><th>主な活動</th><th>保守点検活動の内容(例)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">保全部員</td><td>保守管理</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・設備ごとに担当者を定め、プラント起動停止時や試運転時に立ち会い、異常有無等の状態を確認。 ・設備不具合時等に設備の状況を把握し、部品取替えや計器調整などの作業管理を実施。 ・ポンプの分解点検等の直管作業を実施。 </td></tr> <tr> <td>工事管理 (調達管理)</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・各設備の定期的な保守点検工事、あるいは修繕工事等において、当社立会のホールドポイントを定めて、設備ごとの担当者が分解点検等の現場に立ち会い、設備の健全性確認を行うとともに、作業の安全管理等を実施。 </td></tr> <tr> <td>教育訓練</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・訓練施設にて、基本的な設備（空気作動弁、電動弁、電磁弁、ポンプ、モーター、手動弁、遮断器、接出器、伝送器、制御器等）及び原子力特有の設備（平均出力領域モニタ、原子炉再熱蒸発系、制御棒駆動水圧系、水圧制御ユニット等）の分解点検、組立て、点検調整等の実習トレーニングを行い、現場技能を習得。 ・また、OJTを主体に専門知識の習得を図ることで、技術に基礎な人材を早期に育成。 </td></tr> </tbody> </table>	対象者	主な活動	保守点検活動の内容(例)	保全部員	保守管理	<ul style="list-style-type: none"> ・設備ごとに担当者を定め、プラント起動停止時や試運転時に立ち会い、異常有無等の状態を確認。 ・設備不具合時等に設備の状況を把握し、部品取替えや計器調整などの作業管理を実施。 ・ポンプの分解点検等の直管作業を実施。 	工事管理 (調達管理)	<ul style="list-style-type: none"> ・各設備の定期的な保守点検工事、あるいは修繕工事等において、当社立会のホールドポイントを定めて、設備ごとの担当者が分解点検等の現場に立ち会い、設備の健全性確認を行うとともに、作業の安全管理等を実施。 	教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> ・訓練施設にて、基本的な設備（空気作動弁、電動弁、電磁弁、ポンプ、モーター、手動弁、遮断器、接出器、伝送器、制御器等）及び原子力特有の設備（平均出力領域モニタ、原子炉再熱蒸発系、制御棒駆動水圧系、水圧制御ユニット等）の分解点検、組立て、点検調整等の実習トレーニングを行い、現場技能を習得。 ・また、OJTを主体に専門知識の習得を図ることで、技術に基礎な人材を早期に育成。 	(女)① 運用の相違
対象者	主な活動	保守点検活動の内容(例)										
保全部員	保守管理	<ul style="list-style-type: none"> ・設備ごとに担当者を定め、プラント起動停止時や試運転時に立ち会い、異常有無等の状態を確認。 ・設備不具合時等に設備の状況を把握し、部品取替えや計器調整などの作業管理を実施。 ・ポンプの分解点検等の直管作業を実施。 										
	工事管理 (調達管理)	<ul style="list-style-type: none"> ・各設備の定期的な保守点検工事、あるいは修繕工事等において、当社立会のホールドポイントを定めて、設備ごとの担当者が分解点検等の現場に立ち会い、設備の健全性確認を行うとともに、作業の安全管理等を実施。 										
	教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> ・訓練施設にて、基本的な設備（空気作動弁、電動弁、電磁弁、ポンプ、モーター、手動弁、遮断器、接出器、伝送器、制御器等）及び原子力特有の設備（平均出力領域モニタ、原子炉再熱蒸発系、制御棒駆動水圧系、水圧制御ユニット等）の分解点検、組立て、点検調整等の実習トレーニングを行い、現場技能を習得。 ・また、OJTを主体に専門知識の習得を図ることで、技術に基礎な人材を早期に育成。 										

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉			女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																			
<p style="text-align: center;">別紙3-1 (1/1)</p> <p>原子力発電所内訓練施設を活用した研修及び訓練の実績について (令和2年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>研修コース</th> <th>主な内容</th> <th>受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初級教育 力量「初級」認定者あるいは、それに準ずる知識・技能を持ついる原子力部門の要員</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 安全作業に必要な基礎知識 機械関係測定器の取扱い、一般弁、継手及びポンプの基礎知識 電気関係測定器の取扱い、計測・制御、しゃ断器及び電動機の基礎知識 </td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>中級教育 力量「中級」認定者あるいは、それに準ずる知識・技能を持ついる原子力部門の要員</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 継手、電動弁リミットルク、自動制御等、各設備の原理、構造及びシーケンスの読み方等の基礎知識 設備故障時の対応、ポンプ分解点検及び組立後の試運転時の保守技術、立会ポイント </td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>専門教育 力量「初級」認定者以上の知識・技能を持つている原子力部門の要員</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 一般弁、安全弁、調節弁等の構造、機能、分解点検 立型ポンプ、大型ポンプ、MSIV駆動装置等の構造、機能、分解点検 立型高压電動機、しゃ断器の構造、機能、分解点検 工業計器、放射線モニタ等の原理、構造、点検 振動の基礎知識、測定方法、異常軸受の診断 非破壊検査の原理、検査方法 </td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>	研修コース	主な内容	受講者数	初級教育 力量「初級」認定者あるいは、それに準ずる知識・技能を持ついる原子力部門の要員	<ul style="list-style-type: none"> 安全作業に必要な基礎知識 機械関係測定器の取扱い、一般弁、継手及びポンプの基礎知識 電気関係測定器の取扱い、計測・制御、しゃ断器及び電動機の基礎知識 	270	中級教育 力量「中級」認定者あるいは、それに準ずる知識・技能を持ついる原子力部門の要員	<ul style="list-style-type: none"> 継手、電動弁リミットルク、自動制御等、各設備の原理、構造及びシーケンスの読み方等の基礎知識 設備故障時の対応、ポンプ分解点検及び組立後の試運転時の保守技術、立会ポイント 	117	専門教育 力量「初級」認定者以上の知識・技能を持つている原子力部門の要員	<ul style="list-style-type: none"> 一般弁、安全弁、調節弁等の構造、機能、分解点検 立型ポンプ、大型ポンプ、MSIV駆動装置等の構造、機能、分解点検 立型高压電動機、しゃ断器の構造、機能、分解点検 工業計器、放射線モニタ等の原理、構造、点検 振動の基礎知識、測定方法、異常軸受の診断 非破壊検査の原理、検査方法 	144	<p style="text-align: center;">別紙3-2 (1/1)</p> <p>原子力発電所内訓練施設を活用した訓練実績 (令和2年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">1. 保全部門関係</th> </tr> <tr> <th>研修コース</th> <th>主な内容</th> <th>受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械関係</td> <td>保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2</td> <td> <p>ポンプ、弁等の一般的な機械系機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> <p>原子炉系特有の機械系設備等、より専門性の高い機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> </td> <td>19 3</td> </tr> <tr> <td>保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2</td> <td> <p>発電設備、計測制御機器等の一般的な電気・計装系機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> <p>原子炉系特有の電気・計装系設備等、より専門性の高い機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> </td> <td>19 11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保全全般関係</td> <td>保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2</td> <td> <p>非破壊試験、振動計測等の保全部門全般における基礎的な知識に関する実習訓練</p> <p>給水調節弁等の特殊機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> </td> <td>6 0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">2. 運転関係 (シミュレータ訓練)</th> </tr> <tr> <th>研修コース</th> <th>主な内容</th> <th>受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>養成コース</td> <td>補機運転員の養成、力量維持及び主機運転員の養成</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>専門コース</td> <td>主機運転員の力量維持及び管理者の養成</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>管理者コース</td> <td>管理者の力量維持</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>チーム連携訓練</td> <td>ファミリー訓練</td> <td>314</td> </tr> </tbody> </table>	1. 保全部門関係			研修コース	主な内容	受講者数	機械関係	保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2	<p>ポンプ、弁等の一般的な機械系機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> <p>原子炉系特有の機械系設備等、より専門性の高い機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p>	19 3	保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2	<p>発電設備、計測制御機器等の一般的な電気・計装系機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> <p>原子炉系特有の電気・計装系設備等、より専門性の高い機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p>	19 11	保全全般関係	保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2	<p>非破壊試験、振動計測等の保全部門全般における基礎的な知識に関する実習訓練</p> <p>給水調節弁等の特殊機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p>	6 0	2. 運転関係 (シミュレータ訓練)			研修コース	主な内容	受講者数	養成コース	補機運転員の養成、力量維持及び主機運転員の養成	46	専門コース	主機運転員の力量維持及び管理者の養成	14	管理者コース	管理者の力量維持	34	チーム連携訓練	ファミリー訓練	314	<p style="text-align: center;">別紙3-2 (1/1)</p> <p>原子力発電所内訓練施設を活用した訓練実績 (令和2年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">1. 保全部門関係</th> </tr> <tr> <th>研修コース</th> <th>主な内容</th> <th>受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械関係</td> <td>基礎教育 基礎教育</td> <td> <p>作業安全、作業管理、計測器使用方法、工具の使い方等保全部門全般における基礎的教育</p> <p>ポンプ、弁等の機械系機器に対する基礎的知識と基本操作等に関する教育</p> </td> <td>13 10</td> </tr> <tr> <td>保修訓練 保修訓練</td> <td> <p>原子力教育の機械系設備等専門性の高い機器に関する構造・点検等の訓練</p> <p>離気・計測制御設備の基礎的知識と基本構造等に関する教育</p> </td> <td>16 18</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">電気・制御関係</td> <td>基礎教育 保修訓練</td> <td> <p>原子力教育の電気・計測制御設備等専門性の高い機器に対する構造・点検等の訓練</p> </td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">2. 運転関係 (シミュレータ訓練)</th> </tr> <tr> <th>研修コース</th> <th>主な内容</th> <th>受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シミュレータ訓練I</td> <td>運転操作の前の連携訓練</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>シミュレータ訓練II</td> <td>起動停止・異常時・警報発生時対応訓練</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>シミュレータ訓練III</td> <td>起動停止・異常時・警報発生時対応・判断・指令命令訓練</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>初級操作訓練</td> <td>次期運転員を対象とした基礎知識の習得訓練</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>自主操作訓練</td> <td>目的的に行う操作訓練</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	1. 保全部門関係			研修コース	主な内容	受講者数	機械関係	基礎教育 基礎教育	<p>作業安全、作業管理、計測器使用方法、工具の使い方等保全部門全般における基礎的教育</p> <p>ポンプ、弁等の機械系機器に対する基礎的知識と基本操作等に関する教育</p>	13 10	保修訓練 保修訓練	<p>原子力教育の機械系設備等専門性の高い機器に関する構造・点検等の訓練</p> <p>離気・計測制御設備の基礎的知識と基本構造等に関する教育</p>	16 18	電気・制御関係	基礎教育 保修訓練	<p>原子力教育の電気・計測制御設備等専門性の高い機器に対する構造・点検等の訓練</p>	56	2. 運転関係 (シミュレータ訓練)			研修コース	主な内容	受講者数	シミュレータ訓練I	運転操作の前の連携訓練	125	シミュレータ訓練II	起動停止・異常時・警報発生時対応訓練	28	シミュレータ訓練III	起動停止・異常時・警報発生時対応・判断・指令命令訓練	28	初級操作訓練	次期運転員を対象とした基礎知識の習得訓練	41	自主操作訓練	目的的に行う操作訓練	35	<p style="color: red;">(島根、女川) 運用の相違</p>
研修コース	主な内容	受講者数																																																																																						
初級教育 力量「初級」認定者あるいは、それに準ずる知識・技能を持ついる原子力部門の要員	<ul style="list-style-type: none"> 安全作業に必要な基礎知識 機械関係測定器の取扱い、一般弁、継手及びポンプの基礎知識 電気関係測定器の取扱い、計測・制御、しゃ断器及び電動機の基礎知識 	270																																																																																						
中級教育 力量「中級」認定者あるいは、それに準ずる知識・技能を持ついる原子力部門の要員	<ul style="list-style-type: none"> 継手、電動弁リミットルク、自動制御等、各設備の原理、構造及びシーケンスの読み方等の基礎知識 設備故障時の対応、ポンプ分解点検及び組立後の試運転時の保守技術、立会ポイント 	117																																																																																						
専門教育 力量「初級」認定者以上の知識・技能を持つている原子力部門の要員	<ul style="list-style-type: none"> 一般弁、安全弁、調節弁等の構造、機能、分解点検 立型ポンプ、大型ポンプ、MSIV駆動装置等の構造、機能、分解点検 立型高压電動機、しゃ断器の構造、機能、分解点検 工業計器、放射線モニタ等の原理、構造、点検 振動の基礎知識、測定方法、異常軸受の診断 非破壊検査の原理、検査方法 	144																																																																																						
1. 保全部門関係																																																																																								
研修コース	主な内容	受講者数																																																																																						
機械関係	保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2	<p>ポンプ、弁等の一般的な機械系機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> <p>原子炉系特有の機械系設備等、より専門性の高い機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p>	19 3																																																																																					
	保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2	<p>発電設備、計測制御機器等の一般的な電気・計装系機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p> <p>原子炉系特有の電気・計装系設備等、より専門性の高い機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p>	19 11																																																																																					
保全全般関係	保修基礎技術教育1 保修基礎技術教育2	<p>非破壊試験、振動計測等の保全部門全般における基礎的な知識に関する実習訓練</p> <p>給水調節弁等の特殊機器に関する原理・構造・点検等に関する実習訓練</p>	6 0																																																																																					
	2. 運転関係 (シミュレータ訓練)																																																																																							
研修コース	主な内容	受講者数																																																																																						
養成コース	補機運転員の養成、力量維持及び主機運転員の養成	46																																																																																						
専門コース	主機運転員の力量維持及び管理者の養成	14																																																																																						
管理者コース	管理者の力量維持	34																																																																																						
チーム連携訓練	ファミリー訓練	314																																																																																						
1. 保全部門関係																																																																																								
研修コース	主な内容	受講者数																																																																																						
機械関係	基礎教育 基礎教育	<p>作業安全、作業管理、計測器使用方法、工具の使い方等保全部門全般における基礎的教育</p> <p>ポンプ、弁等の機械系機器に対する基礎的知識と基本操作等に関する教育</p>	13 10																																																																																					
	保修訓練 保修訓練	<p>原子力教育の機械系設備等専門性の高い機器に関する構造・点検等の訓練</p> <p>離気・計測制御設備の基礎的知識と基本構造等に関する教育</p>	16 18																																																																																					
電気・制御関係	基礎教育 保修訓練	<p>原子力教育の電気・計測制御設備等専門性の高い機器に対する構造・点検等の訓練</p>	56																																																																																					
	2. 運転関係 (シミュレータ訓練)																																																																																							
研修コース	主な内容	受講者数																																																																																						
シミュレータ訓練I	運転操作の前の連携訓練	125																																																																																						
シミュレータ訓練II	起動停止・異常時・警報発生時対応訓練	28																																																																																						
シミュレータ訓練III	起動停止・異常時・警報発生時対応・判断・指令命令訓練	28																																																																																						
初級操作訓練	次期運転員を対象とした基礎知識の習得訓練	41																																																																																						
自主操作訓練	目的的に行う操作訓練	35																																																																																						

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																																										
<p>別紙3-2 (1/1)</p> <p>安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について</p> <p>⑥-2</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施</td> </tr> <tr> <td>2号炉運転員</td> <td>3号炉運転員</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>74名</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>70名</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>72名</td> </tr> </table> <p>⑥-3</p> <p>2. BTCで行われる訓練「SA訓練コース（上級）」を実施（上級Sを含む。）</p> <table border="1"> <tr> <td>当直長</td> <td>当直長以外</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>4名</td> </tr> </table>	1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施		2号炉運転員	3号炉運転員	平成30年度	74名	令和元年度	70名	令和2年度	72名	当直長	当直長以外	平成30年度	4名	令和元年度	1名	令和2年度	4名	<p>別紙3-3 (1/1)</p> <p>安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について</p> <p>⑥-2</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施</td> </tr> <tr> <td>1・2号炉 運転員</td> <td>3号炉 運転員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>61名</td> <td>36名</td> </tr> <tr> <td>合和元年度</td> <td>32名</td> <td>35名</td> </tr> <tr> <td>合和2年度</td> <td>28名</td> <td>29名</td> </tr> </table> <p>⑥-3</p> <p>2. BTCで行われる訓練</p> <p>(1) 「SA訓練コース（上級）」を実施</p> <table border="1"> <tr> <td>受講者数</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>8名</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>3名</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>1名</td> </tr> </table> <p>(2) 「中級HS訓練コース」を実施</p> <table border="1"> <tr> <td>受講者数</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>2名</td> </tr> </table>	1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施			1・2号炉 運転員	3号炉 運転員		平成30年度	61名	36名	合和元年度	32名	35名	合和2年度	28名	29名	受講者数	平成30年度	8名	令和元年度	3名	令和2年度	1名	受講者数	平成30年度	2名	令和元年度	2名	令和2年度	2名	<p>別紙3-3 (1/1)</p> <p>安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について</p> <p>⑥-2</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施</td> </tr> <tr> <td>1・2号炉運転員</td> <td>3号炉運転員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>60名</td> <td>53名</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>61名</td> <td>55名</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>49名</td> <td>57名</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>7名</td> <td>紅名</td> </tr> </table> <p>⑥-3</p> <p>2. NTCで行われる訓練「演習シビアアクシデントコース」及び「シビアアクシデント訓練強化コース」を実施</p> <table border="1"> <tr> <td>受講課長・副長</td> <td>受講課長・副長以外</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>8名</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>8名</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>7名</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>9名</td> </tr> </table>	1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施			1・2号炉運転員	3号炉運転員		令和元年度	60名	53名	令和2年度	61名	55名	令和3年度	49名	57名	令和4年度	7名	紅名	受講課長・副長	受講課長・副長以外	令和元年度	8名	令和2年度	8名	令和3年度	7名	令和4年度	9名
1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施																																																																													
2号炉運転員	3号炉運転員																																																																												
平成30年度	74名																																																																												
令和元年度	70名																																																																												
令和2年度	72名																																																																												
当直長	当直長以外																																																																												
平成30年度	4名																																																																												
令和元年度	1名																																																																												
令和2年度	4名																																																																												
1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施																																																																													
1・2号炉 運転員	3号炉 運転員																																																																												
平成30年度	61名	36名																																																																											
合和元年度	32名	35名																																																																											
合和2年度	28名	29名																																																																											
受講者数																																																																													
平成30年度	8名																																																																												
令和元年度	3名																																																																												
令和2年度	1名																																																																												
受講者数																																																																													
平成30年度	2名																																																																												
令和元年度	2名																																																																												
令和2年度	2名																																																																												
1. 全交流動力電源喪失事象について、当直連携訓練を実施																																																																													
1・2号炉運転員	3号炉運転員																																																																												
令和元年度	60名	53名																																																																											
令和2年度	61名	55名																																																																											
令和3年度	49名	57名																																																																											
令和4年度	7名	紅名																																																																											
受講課長・副長	受講課長・副長以外																																																																												
令和元年度	8名																																																																												
令和2年度	8名																																																																												
令和3年度	7名																																																																												
令和4年度	9名																																																																												

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>別紙3-3 (1/2)</p> <table border="1"> <tr><td>文書番号</td><td>QMS8-04-X00-32</td></tr> <tr><td>制定日</td><td>2008. 2. 1</td></tr> <tr><td>承認日</td><td>2020.10.22</td></tr> <tr><td>施行日</td><td>2020.11. 9</td></tr> </table> <p>不適合等管理基本要領 (抜粋)</p> <p>2006年12月28日（制定） 2021年 6月29日（第25回改正）</p> <p>中国電力株式会社 電源事業本部</p>	文書番号	QMS8-04-X00-32	制定日	2008. 2. 1	承認日	2020.10.22	施行日	2020.11. 9	<p>別紙3-4 (1/2)</p> <p>原品8-3-1 (原品)</p> <p>原子力保安情報処理要領 抜粋</p> <p>原子力品質保証室</p>	<p>別紙3-4 (1/3)</p> <p>R-30-110</p> <p>原子力トラブル情報検討マニュアル 〔平成16年 3月31日施行 2022年 8月 1日（第25次改正） (所管) 原子力運営グループ〕</p> <p>北海道電力株式会社 抜 粋</p>	<p>(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運営経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。</p>
文書番号	QMS8-04-X00-32										
制定日	2008. 2. 1										
承認日	2020.10.22										
施行日	2020.11. 9										

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
別紙3-3 (2/2)	別紙3-4 (2/2)	別紙3-4 (2/3)	(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
		[別紙3-4 (3/3)]	(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。

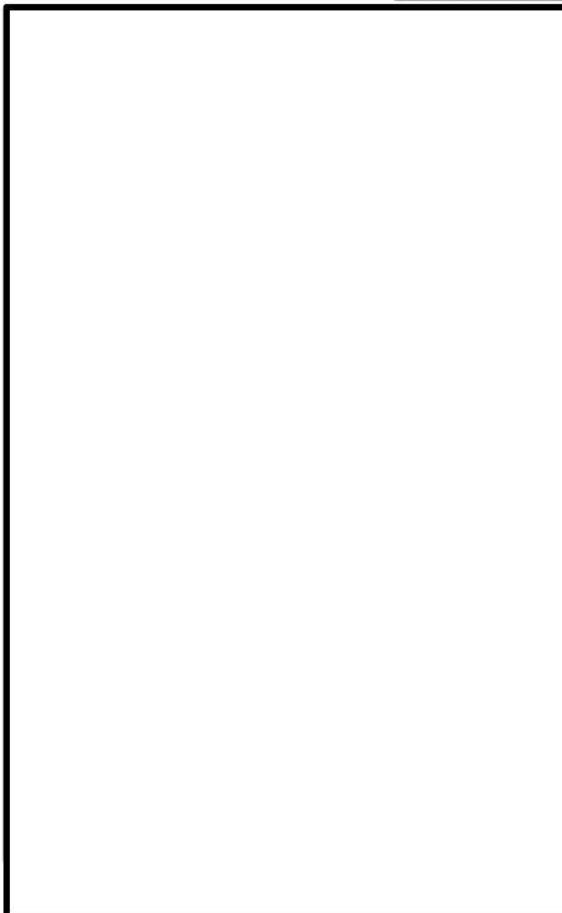
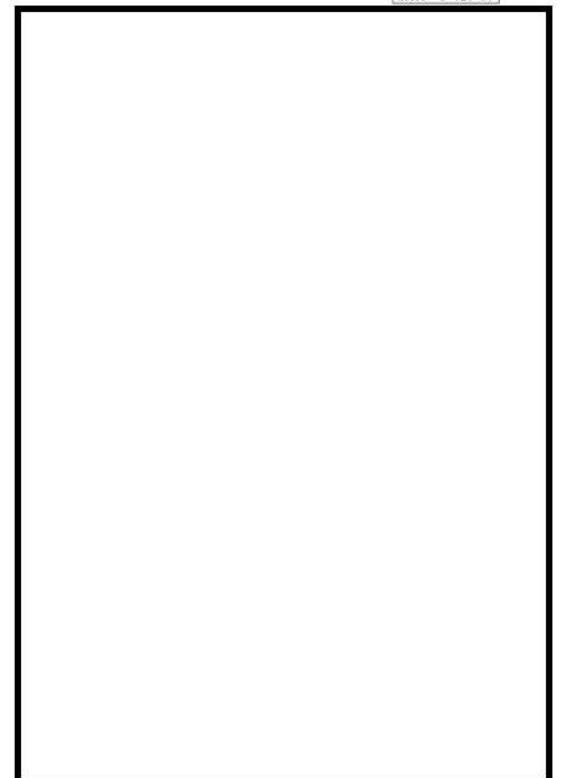
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由								
<p style="text-align: center;">別紙3-4 (1/5)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>文書番号</td><td>QMSI-06-N01-40</td></tr> <tr><td>制定日</td><td>2008. 2. 1</td></tr> <tr><td>承認日</td><td>2021. 2. 15</td></tr> <tr><td>施行日</td><td>2021. 2. 17</td></tr> </table> <p>島根原子力発電所 未然防止処置手順書 (抜粋)</p> <p>中国電力株式会社 島根原子力発電所</p>	文書番号	QMSI-06-N01-40	制定日	2008. 2. 1	承認日	2021. 2. 15	施行日	2021. 2. 17		<p style="text-align: center;">別紙3-5 (1/3)</p> <p>R-30-218</p> <p>泊発電所トラブル情報検討要領</p> <p style="text-align: center;">(平成16年 2月13日施行 2022年 8月 1日施行 (第26次改正) (改訂) 泊発電所 保全計画課)</p> <p style="text-align: center;">抜 粋</p> <p>北海道電力株式会社</p>	<p>(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。</p>
文書番号	QMSI-06-N01-40										
制定日	2008. 2. 1										
承認日	2021. 2. 15										
施行日	2021. 2. 17										


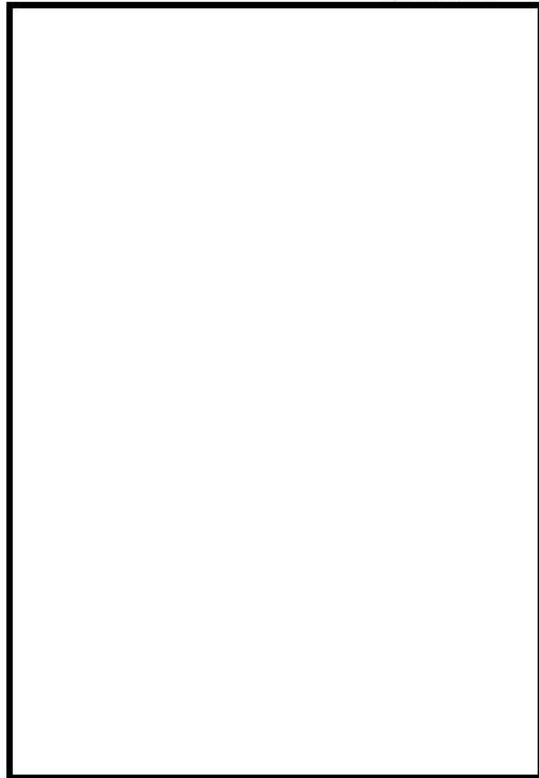
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙3-4 (2/5)</p> 		<p>別紙3-5 (2/3)</p> 	<p>(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。</p>

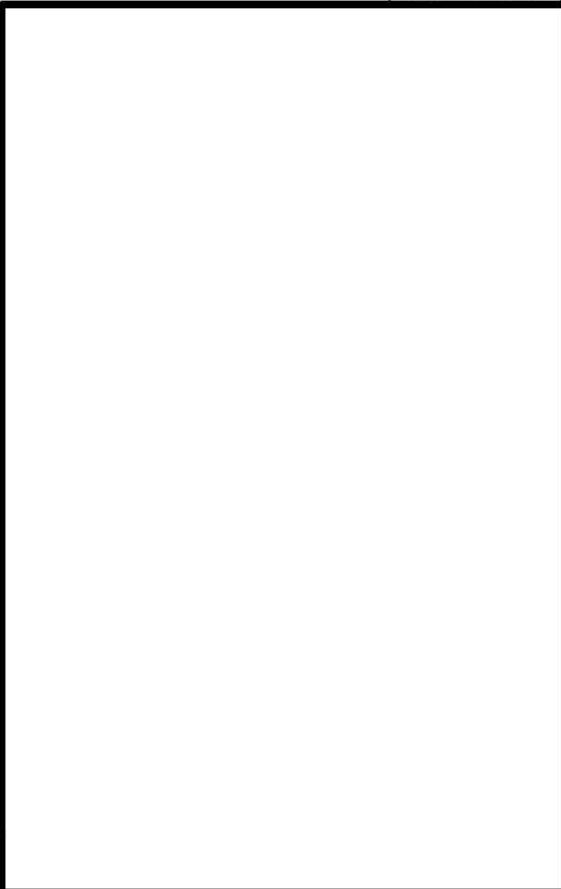
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙3-4 (3/5)</p> 		<p>別紙3-5 (3/3)</p> 	<p>(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。</p>

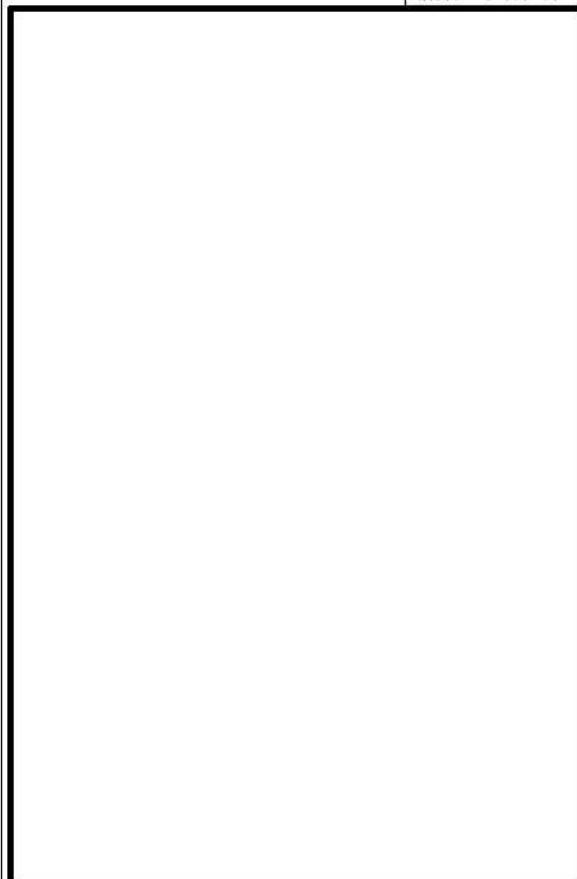
泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
別紙3-4 (4/5) 			(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
別紙3-4 (5/5) 			(島根、女川) 文書体系の相違 ・各プラントで、組織体制に応じて運転経験情報の取り扱いに係る社内規程類の体系が異なる。

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																			
<p style="text-align: center;">別紙3-5</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>⑤-3, ⑥-6</p> <p>原子力発電保安運営委員会の開催実績 (令和2年度)</p> <p>原子力発電保安運営委員会の開催実績 (令和2年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>内容</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td><td>他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>19</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>15</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>	月	日	内容	備考	4	17			6	10			7	30			9	2	他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について		10	21			11	19			12	4			1	15			<p style="text-align: center;">別紙3-5 (1/2)</p> <p>原子力情報検討会の開催実績 (令和2年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>内容</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>27</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>27</td><td>・当社における未然防止処置の検討要否</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>31</td><td>・本店が未然防止処置の検討箇所となつた場合の詳細検討</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>24</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>29</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>女川原子力発電所情報検討会の開催実績 (令和2年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>内容</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>10</td><td>・発電所における未然防止処置の検討要否</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>11</td><td>・発電所が未然防止処置の検討箇所となつた場合の詳細検討</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	月	日	内容	備考	4	27			5	26			6	22			7	27	・当社における未然防止処置の検討要否		8	31	・本店が未然防止処置の検討箇所となつた場合の詳細検討		9	28			10	26			11	30			12	21			1	25			2	24			3	29			月	日	内容	備考	4	9			5	13			6	12			7	10	・発電所における未然防止処置の検討要否		8	7			9	11	・発電所が未然防止処置の検討箇所となつた場合の詳細検討		10	9			11	11			12	9			1	13			2	10			3	10			<p style="text-align: center;">別紙3-6 (1/1)</p> <p>泊発電所トラブル情報検討会の開催実績 (令和4年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>内容</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>18</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>12</td><td>・未然防止処置の検討要否</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>17</td><td>・未然防止対策活動の取組状況</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>泊発電所安全運営委員会の開催実績 (令和4年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>内容</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>16</td><td>・不適合の発生状況および措置状況について</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>12</td><td>・1.2.3.4.情報検討会開催の公正性について ・事故・故障の多方面開拓が結果につながる</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>25</td><td>・不適合の発生状況および措置状況について</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>29</td><td>・事故・故障の多方面開拓が結果につながる</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>27</td><td>・事故・故障の多方面開拓が結果につながる</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>29</td><td>・不適合の発生状況および措置状況について</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>29</td><td>・事故・故障の多方面開拓が結果につながる</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>29</td><td>・事故・故障の多方面開拓が結果につながる</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>※ 未然防止活動に必要な情報の検討に係る実績を抜粋</p>	月	日	内容	備考	4	18			5	21			6	20			9	12	・未然防止処置の検討要否		10	17	・未然防止対策活動の取組状況		11	11			12	10			2	10			月	日	内容	備考	6	16	・不適合の発生状況および措置状況について		7	12	・1.2.3.4.情報検討会開催の公正性について ・事故・故障の多方面開拓が結果につながる		8	25	・不適合の発生状況および措置状況について		9	29	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる		10	27	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる		11	29	・不適合の発生状況および措置状況について		12	29	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる		3	29	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる	
月	日	内容	備考																																																																																																																																																																																																																			
4	17																																																																																																																																																																																																																					
6	10																																																																																																																																																																																																																					
7	30																																																																																																																																																																																																																					
9	2	他の施設から得られる知見に係る未然防止処置について																																																																																																																																																																																																																				
10	21																																																																																																																																																																																																																					
11	19																																																																																																																																																																																																																					
12	4																																																																																																																																																																																																																					
1	15																																																																																																																																																																																																																					
月	日	内容	備考																																																																																																																																																																																																																			
4	27																																																																																																																																																																																																																					
5	26																																																																																																																																																																																																																					
6	22																																																																																																																																																																																																																					
7	27	・当社における未然防止処置の検討要否																																																																																																																																																																																																																				
8	31	・本店が未然防止処置の検討箇所となつた場合の詳細検討																																																																																																																																																																																																																				
9	28																																																																																																																																																																																																																					
10	26																																																																																																																																																																																																																					
11	30																																																																																																																																																																																																																					
12	21																																																																																																																																																																																																																					
1	25																																																																																																																																																																																																																					
2	24																																																																																																																																																																																																																					
3	29																																																																																																																																																																																																																					
月	日	内容	備考																																																																																																																																																																																																																			
4	9																																																																																																																																																																																																																					
5	13																																																																																																																																																																																																																					
6	12																																																																																																																																																																																																																					
7	10	・発電所における未然防止処置の検討要否																																																																																																																																																																																																																				
8	7																																																																																																																																																																																																																					
9	11	・発電所が未然防止処置の検討箇所となつた場合の詳細検討																																																																																																																																																																																																																				
10	9																																																																																																																																																																																																																					
11	11																																																																																																																																																																																																																					
12	9																																																																																																																																																																																																																					
1	13																																																																																																																																																																																																																					
2	10																																																																																																																																																																																																																					
3	10																																																																																																																																																																																																																					
月	日	内容	備考																																																																																																																																																																																																																			
4	18																																																																																																																																																																																																																					
5	21																																																																																																																																																																																																																					
6	20																																																																																																																																																																																																																					
9	12	・未然防止処置の検討要否																																																																																																																																																																																																																				
10	17	・未然防止対策活動の取組状況																																																																																																																																																																																																																				
11	11																																																																																																																																																																																																																					
12	10																																																																																																																																																																																																																					
2	10																																																																																																																																																																																																																					
月	日	内容	備考																																																																																																																																																																																																																			
6	16	・不適合の発生状況および措置状況について																																																																																																																																																																																																																				
7	12	・1.2.3.4.情報検討会開催の公正性について ・事故・故障の多方面開拓が結果につながる																																																																																																																																																																																																																				
8	25	・不適合の発生状況および措置状況について																																																																																																																																																																																																																				
9	29	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる																																																																																																																																																																																																																				
10	27	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる																																																																																																																																																																																																																				
11	29	・不適合の発生状況および措置状況について																																																																																																																																																																																																																				
12	29	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる																																																																																																																																																																																																																				
3	29	・事故・故障の多方面開拓が結果につながる																																																																																																																																																																																																																				

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																				
	<p style="text-align: center;">別紙3-5 (2/2)</p> <p style="text-align: center;">東通原子力発電所情報検討会の開催実績（令和2年度）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>内容</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>29</td><td>・発電所における未然防止措置の検討委査</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>24</td><td>・発電所が未然防止措置の検討箇所となつた場合の詳細検討</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>29</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>23</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>24</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>30</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	月	日	内容	備考	4	28			5	28			6	25			7	29	・発電所における未然防止措置の検討委査		8	26			9	24	・発電所が未然防止措置の検討箇所となつた場合の詳細検討		10	29			11	26			12	23			1	26			2	24			3	30				(女川) 実績の相違
月	日	内容	備考																																																				
4	28																																																						
5	28																																																						
6	25																																																						
7	29	・発電所における未然防止措置の検討委査																																																					
8	26																																																						
9	24	・発電所が未然防止措置の検討箇所となつた場合の詳細検討																																																					
10	29																																																						
11	26																																																						
12	23																																																						
1	26																																																						
2	24																																																						
3	30																																																						

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																																																
<p style="text-align: center;">別紙3-6</p> <p>過去3年間の海外派遣者実績について ⑤-4, ⑥-7</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度 (人數)</th><th>件名</th><th>派遣者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">平成30年度 (7名)</td><td>米国電力研究所（EPRI）への派遣</td><td>1</td></tr> <tr><td>欧州原子力発電所における放射線防護規格に関する調査</td><td>1</td></tr> <tr><td>米国原子力発電所における火災防護に関する調査</td><td>1</td></tr> <tr><td>米国原子力発電所におけるIMMC視察</td><td>1</td></tr> <tr><td>米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査</td><td>3</td></tr> <tr><td>米国電力研究所（EPRI）への派遣</td><td>2</td></tr> <tr><td>欧州原子力発電所におけるBOP閉止装置に関する調査</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="3">米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査</td></tr> <tr> <td colspan="3">海外原子力発電所における安全対策に関する調査</td></tr> <tr> <td colspan="3">米国原子力事業者におけるデジタル技術に関する調査</td></tr> <tr> <td colspan="3">米国電力研究所（EPRI）への派遣</td></tr> <tr> <td colspan="3">米国原子力事業者における安全対策に関する調査</td></tr> <tr> <td colspan="3">米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査</td></tr> </tbody> </table>	年度 (人數)	件名	派遣者数	平成30年度 (7名)	米国電力研究所（EPRI）への派遣	1	欧州原子力発電所における放射線防護規格に関する調査	1	米国原子力発電所における火災防護に関する調査	1	米国原子力発電所におけるIMMC視察	1	米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査	3	米国電力研究所（EPRI）への派遣	2	欧州原子力発電所におけるBOP閉止装置に関する調査	2	米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査			海外原子力発電所における安全対策に関する調査			米国原子力事業者におけるデジタル技術に関する調査			米国電力研究所（EPRI）への派遣			米国原子力事業者における安全対策に関する調査			米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査			<p style="text-align: center;">別紙3-6 (1/1)</p> <p>過去3年間の海外派遣者実績について</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度 (人數)</th><th>件名</th><th>派遣者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">合和元年度 (11名)</td><td>GE 日立 FIELD ENGINEERING PROGRAM 参加</td><td>1</td></tr> <tr><td>中国原子力事業者における施設管理等の調査</td><td>2</td></tr> <tr><td>欧州BWR事業者協議会における最新動向等の調査</td><td>1</td></tr> <tr><td>英國原子力事業者におけるパフォーマンス改善活動に関する調査</td><td>3</td></tr> <tr><td>派遣無し</td><td>0</td></tr> <tr><td>派遣無し</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	年度 (人數)	件名	派遣者数	合和元年度 (11名)	GE 日立 FIELD ENGINEERING PROGRAM 参加	1	中国原子力事業者における施設管理等の調査	2	欧州BWR事業者協議会における最新動向等の調査	1	英國原子力事業者におけるパフォーマンス改善活動に関する調査	3	派遣無し	0	派遣無し	0	<p style="text-align: center;">別紙3-7 (1/1)</p> <p>過去3年間の海外派遣者実績について (平成29年度～合和1年度)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度 (人數)</th><th>件名</th><th>派遣者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td><td>WANOの運転経験分野に関するワークショップ</td><td>1</td></tr> <tr> <td>平成30年度</td><td>米国原子力事業者への原子炉監視プロセス全般に関する調査</td><td>6</td></tr> <tr> <td>合和元年度</td><td>米国原子力事業者への原子炉監視プロセス全般に関する調査</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	年度 (人數)	件名	派遣者数	平成29年度	WANOの運転経験分野に関するワークショップ	1	平成30年度	米国原子力事業者への原子炉監視プロセス全般に関する調査	6	合和元年度	米国原子力事業者への原子炉監視プロセス全般に関する調査	6	(島根、女川) 実績の相違
年度 (人數)	件名	派遣者数																																																																	
平成30年度 (7名)	米国電力研究所（EPRI）への派遣	1																																																																	
	欧州原子力発電所における放射線防護規格に関する調査	1																																																																	
	米国原子力発電所における火災防護に関する調査	1																																																																	
	米国原子力発電所におけるIMMC視察	1																																																																	
	米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査	3																																																																	
	米国電力研究所（EPRI）への派遣	2																																																																	
	欧州原子力発電所におけるBOP閉止装置に関する調査	2																																																																	
米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査																																																																			
海外原子力発電所における安全対策に関する調査																																																																			
米国原子力事業者におけるデジタル技術に関する調査																																																																			
米国電力研究所（EPRI）への派遣																																																																			
米国原子力事業者における安全対策に関する調査																																																																			
米国原子力事業者における炉内構造物の非破壊検査等に関する調査																																																																			
年度 (人數)	件名	派遣者数																																																																	
合和元年度 (11名)	GE 日立 FIELD ENGINEERING PROGRAM 参加	1																																																																	
	中国原子力事業者における施設管理等の調査	2																																																																	
	欧州BWR事業者協議会における最新動向等の調査	1																																																																	
	英國原子力事業者におけるパフォーマンス改善活動に関する調査	3																																																																	
	派遣無し	0																																																																	
	派遣無し	0																																																																	
	年度 (人數)	件名	派遣者数																																																																
平成29年度	WANOの運転経験分野に関するワークショップ	1																																																																	
平成30年度	米国原子力事業者への原子炉監視プロセス全般に関する調査	6																																																																	
合和元年度	米国原子力事業者への原子炉監視プロセス全般に関する調査	6																																																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-1 (1/2) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">⑦-1 ⑧-1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則を踏まえた品質マネジメントシステム計画について</p> <p>当社における品質保証活動については、「原子力発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について品質マニュアルおよび保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。</p> <p>主な反映内容は以下の通りである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>本審査資料 (4)品質保証活動</th> <th>本審査資料に係る品 管規則の追加要求事 項</th> <th>品質マニュアルへの 反映内容</th> <th>保安規定第3条(品 質マネジメントシス テム計画)への反映 内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. (a)及び(b) 品質マネジメン トシステム</td> <td>第一条(目的) ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」とことが明確にされた。</td> <td>1. 目的 ・「発電所の安全を達成・維持・向上させることを目的とし、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する」と旨を明記した。</td> <td>1. 品質マネジメントの目的 ・「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」と旨を明記した。</td> </tr> <tr> <td>a. (c)及び(d) 文書及び記録管 理</td> <td>第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。</td> <td>4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。</td> <td>4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。</td> </tr> <tr> <td>a. (e) 品質保証活動に 係る体制</td> <td>第九条(経営責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加</td> <td>5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。</td> <td>5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。</td> </tr> </tbody> </table> </div>	本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る品 管規則の追加要求事 項	品質マニュアルへの 反映内容	保安規定第3条(品 質マネジメントシス テム計画)への反映 内容	a. (a)及び(b) 品質マネジメン トシステム	第一条(目的) ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」とことが明確にされた。	1. 目的 ・「発電所の安全を達成・維持・向上させることを目的とし、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する」と旨を明記した。	1. 品質マネジメントの目的 ・「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」と旨を明記した。	a. (c)及び(d) 文書及び記録管 理	第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。	a. (e) 品質保証活動に 係る体制	第九条(経営責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-1 (1/1) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">⑦-1 ⑧-1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制に関する規則を踏まえた品質マネジメントシステム計画について</p> <p>当社における品質保証活動については、「原子力発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。</p> <p>主な反映内容は以下の通りである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>本審査資料 (4)品質保証活動</th> <th>本審査資料に係る 品質マネジメント規 則の追加要求事項</th> <th>泊発電第3条(品質マ ネジメントシステム計 画)への反映内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. (a)及び(b) 品質マネジメントシステム</td> <td>第一条(目的) ・「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」と旨を明記した。</td> <td>1. 目的 ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。</td> </tr> <tr> <td>a. (c)及び(d) 文書及び記録管理</td> <td>第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。</td> <td>4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。</td> </tr> <tr> <td>a. (e)</td> <td>第八条(品質責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加</td> <td>5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。</td> <td>5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。</td> </tr> </tbody> </table> </div>	本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る 品質マネジメント規 則の追加要求事項	泊発電第3条(品質マ ネジメントシステム計 画)への反映内容	a. (a)及び(b) 品質マネジメントシステム	第一条(目的) ・「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」と旨を明記した。	1. 目的 ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。	a. (c)及び(d) 文書及び記録管理	第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。	a. (e)	第八条(品質責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-1 (1/2) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">⑦-1, ⑧-1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則を踏まえた品質マネジメントシステム計画について</p> <p>当社における品質保証活動については、「原子力発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。</p> <p>主な反映内容は以下の通りである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>本審査資料 (4)品質保証活動</th> <th>本審査資料に係る 品質マネジメント規 則の追加要求事項</th> <th>泊発電第3条(品質マ ネジメントシステム計 画)への反映内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. (a)及び(b) 品質マネジメントシステム</td> <td>第一条(目的) ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。</td> <td>1. 目的 ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。</td> </tr> <tr> <td>a. (c)及び(d) 文書及び記録管理</td> <td>第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。</td> <td>4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。</td> </tr> <tr> <td>a. (e)</td> <td>第八条(品質責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加</td> <td>5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。</td> <td>5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。</td> </tr> </tbody> </table> </div>	本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る 品質マネジメント規 則の追加要求事項	泊発電第3条(品質マ ネジメントシステム計 画)への反映内容	a. (a)及び(b) 品質マネジメントシステム	第一条(目的) ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。	1. 目的 ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。	a. (c)及び(d) 文書及び記録管理	第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。	a. (e)	第八条(品質責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	(島根、女川) 記載表現の相違
本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る品 管規則の追加要求事 項	品質マニュアルへの 反映内容	保安規定第3条(品 質マネジメントシス テム計画)への反映 内容																																										
a. (a)及び(b) 品質マネジメン トシステム	第一条(目的) ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」とことが明確にされた。	1. 目的 ・「発電所の安全を達成・維持・向上させることを目的とし、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する」と旨を明記した。	1. 品質マネジメントの目的 ・「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」と旨を明記した。																																										
a. (c)及び(d) 文書及び記録管 理	第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。																																										
a. (e) 品質保証活動に 係る体制	第九条(経営責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。																																										
本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る 品質マネジメント規 則の追加要求事項	泊発電第3条(品質マ ネジメントシステム計 画)への反映内容																																											
a. (a)及び(b) 品質マネジメントシステム	第一条(目的) ・「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする」と旨を明記した。	1. 目的 ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。																																											
a. (c)及び(d) 文書及び記録管理	第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。																																											
a. (e)	第八条(品質責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。																																										
本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る 品質マネジメント規 則の追加要求事項	泊発電第3条(品質マ ネジメントシステム計 画)への反映内容																																											
a. (a)及び(b) 品質マネジメントシステム	第一条(目的) ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。	1. 目的 ・「泊発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に基づき品質保証活動を実施してきた。今般の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」(品管規則)の施行(令和2年4月1日)を踏まえ、追加された要求事項について原子力総合品質保証規程および保安規定の品質マネジメントシステム計画に反映した。																																											
a. (c)及び(d) 文書及び記録管理	第七条(文書の管理) ・文書の管理に係る要件を追加した。	4.2.3 文書の管理 ・(1)及び(2)に追加要求内容を追加した。																																											
a. (e)	第八条(品質責任者 の品質保証活動に 係る体制) ・経営責任者及び企 業の階層の管理者の リーダーシップに 関する事項の追加	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。	5.1 経営責任者の原 子力の安全のための リーダーシップ ・経営責任者については第1項で、全 ての階層の管理者に ついては同項(8)に追加要求内 容を追加した。																																										

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																						
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-1 (2/2) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">本審査資料 (4)品質保証活動</th> <th style="width: 30%;">本審査資料に係る品 管規則の追加要求事 項</th> <th style="width: 30%;">品質マニュアルへの 反映内容</th> </tr> <tr> <td>a.(f), (g)及び (h) 品質方針及び品 質目標</td> <td>該当する追加要求なし</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>a.(i)及び(j) マネジメントレ ビュー</td> <td>第十九条(マネジメ ントレビューに用い る情報) ・マネジメントレビ ューのインプット 項目の追加</td> <td>品証細則 5.6.2 マネジメン トレビューに用いる情 報 ・(12)及び(13)に追 加要求内容を追加 した。</td> </tr> <tr> <td>a.(k) 内部コミュニケーション</td> <td>該当する追加要求なし</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>b.(n)及び(b) 調達管理</td> <td>第三十五条(調達物 品等要求事項) ・調達プロセスへの 規制機関の立入を可 能(フリーアクセス) とする措置の追加</td> <td>品証細則 7.4.2 調達物品等要 求事項 ・(1)に追加要求内 容を追加した。</td> </tr> <tr> <td>b.(c)不適合管理及び 是正処置</td> <td>第五十二条(是正処 置等) ・不適合及び是正処 置の見直し</td> <td>品証細則 8.5.2 是正処置等 ・追加要求内容を追 加した。</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ⑦-1 ⑧-1 </div>	本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る品 管規則の追加要求事 項	品質マニュアルへの 反映内容	a.(f), (g)及び (h) 品質方針及び品 質目標	該当する追加要求なし	同左	a.(i)及び(j) マネジメントレ ビュー	第十九条(マネジメ ントレビューに用い る情報) ・マネジメントレビ ューのインプット 項目の追加	品証細則 5.6.2 マネジメン トレビューに用いる情 報 ・(12)及び(13)に追 加要求内容を追加 した。	a.(k) 内部コミュニケーション	該当する追加要求なし	同左	b.(n)及び(b) 調達管理	第三十五条(調達物 品等要求事項) ・調達プロセスへの 規制機関の立入を可 能(フリーアクセス) とする措置の追加	品証細則 7.4.2 調達物品等要 求事項 ・(1)に追加要求内 容を追加した。	b.(c)不適合管理及び 是正処置	第五十二条(是正処 置等) ・不適合及び是正処 置の見直し	品証細則 8.5.2 是正処置等 ・追加要求内容を追 加した。	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-1 (2/2) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">本審査資料 (4)品質保証活動</th> <th style="width: 30%;">本審査資料に係る品 管規則基準規則の追加 要求事項</th> <th style="width: 30%;">原子力総合品質保証規 程への反映内容</th> </tr> <tr> <td>a.(e)</td> <td>第九条(経営責任者の原 子力の安全のためのリ ーダーシップ) ・経営責任者及び全ての 階層の管理者のリーダ ーシップに関する事項 の追加</td> <td>5.1 経営責任者の原子力 の安全のためのリーダ ーシップ ・経営責任者については 第1項で、全ての階層の の管理者については調 理(8)に追加要求内容を追 加した。</td> </tr> <tr> <td>a.(f), (g)及び(h) 品質方針及び 品質目標</td> <td>該当する追加要求なし</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>a.(i)及び(j) マネジメントレ ビュー</td> <td>第十九条(マネジメントレ ビューに用いる情報) ・マネジメントレビューの インプット</td> <td>5.6.2 マネジメントレビ ューに用いる情報 ・(12)及び(13)に追加要 求内容を追加した。</td> </tr> <tr> <td>a.(k) 内部コミュニケーション</td> <td>該当する追加要求なし</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>b.(a)及び(b) 調達管理</td> <td>第三十五条(調達物品等 要求事項) ・調達プロセスへの規制 機関の立入を可能(フリ ーアクセス)とする措置 の追加</td> <td>7.4.2 調達要求事項 ・(2)に追加要求内 容を追加した。</td> </tr> <tr> <td>b.(c)</td> <td>第五十二条(是正処置等) ・不適合及び是正処 置の見直し</td> <td>8.5.2 是正処置 ・(2)に追加要求内 容を追加した。</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ⑦-1, ⑧-1 </div>	本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る品 管規則基準規則の追加 要求事項	原子力総合品質保証規 程への反映内容	a.(e)	第九条(経営責任者の原 子力の安全のためのリ ーダーシップ) ・経営責任者及び全ての 階層の管理者のリーダ ーシップに関する事項 の追加	5.1 経営責任者の原子力 の安全のためのリーダ ーシップ ・経営責任者については 第1項で、全ての階層の の管理者については調 理(8)に追加要求内容を追 加した。	a.(f), (g)及び(h) 品質方針及び 品質目標	該当する追加要求なし	同左	a.(i)及び(j) マネジメントレ ビュー	第十九条(マネジメントレ ビューに用いる情報) ・マネジメントレビューの インプット	5.6.2 マネジメントレビ ューに用いる情報 ・(12)及び(13)に追加要 求内容を追加した。	a.(k) 内部コミュニケーション	該当する追加要求なし	同左	b.(a)及び(b) 調達管理	第三十五条(調達物品等 要求事項) ・調達プロセスへの規制 機関の立入を可能(フリ ーアクセス)とする措置 の追加	7.4.2 調達要求事項 ・(2)に追加要求内 容を追加した。	b.(c)	第五十二条(是正処置等) ・不適合及び是正処 置の見直し	8.5.2 是正処置 ・(2)に追加要求内 容を追加した。	(島根、女川) 記載表現の相違
本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る品 管規則の追加要求事 項	品質マニュアルへの 反映内容																																							
a.(f), (g)及び (h) 品質方針及び品 質目標	該当する追加要求なし	同左																																							
a.(i)及び(j) マネジメントレ ビュー	第十九条(マネジメ ントレビューに用い る情報) ・マネジメントレビ ューのインプット 項目の追加	品証細則 5.6.2 マネジメン トレビューに用いる情 報 ・(12)及び(13)に追 加要求内容を追加 した。																																							
a.(k) 内部コミュニケーション	該当する追加要求なし	同左																																							
b.(n)及び(b) 調達管理	第三十五条(調達物 品等要求事項) ・調達プロセスへの 規制機関の立入を可 能(フリーアクセス) とする措置の追加	品証細則 7.4.2 調達物品等要 求事項 ・(1)に追加要求内 容を追加した。																																							
b.(c)不適合管理及び 是正処置	第五十二条(是正処 置等) ・不適合及び是正処 置の見直し	品証細則 8.5.2 是正処置等 ・追加要求内容を追 加した。																																							
本審査資料 (4)品質保証活動	本審査資料に係る品 管規則基準規則の追加 要求事項	原子力総合品質保証規 程への反映内容																																							
a.(e)	第九条(経営責任者の原 子力の安全のためのリ ーダーシップ) ・経営責任者及び全ての 階層の管理者のリーダ ーシップに関する事項 の追加	5.1 経営責任者の原子力 の安全のためのリーダ ーシップ ・経営責任者については 第1項で、全ての階層の の管理者については調 理(8)に追加要求内容を追 加した。																																							
a.(f), (g)及び(h) 品質方針及び 品質目標	該当する追加要求なし	同左																																							
a.(i)及び(j) マネジメントレ ビュー	第十九条(マネジメントレ ビューに用いる情報) ・マネジメントレビューの インプット	5.6.2 マネジメントレビ ューに用いる情報 ・(12)及び(13)に追加要 求内容を追加した。																																							
a.(k) 内部コミュニケーション	該当する追加要求なし	同左																																							
b.(a)及び(b) 調達管理	第三十五条(調達物品等 要求事項) ・調達プロセスへの規制 機関の立入を可能(フリ ーアクセス)とする措置 の追加	7.4.2 調達要求事項 ・(2)に追加要求内 容を追加した。																																							
b.(c)	第五十二条(是正処置等) ・不適合及び是正処 置の見直し	8.5.2 是正処置 ・(2)に追加要求内 容を追加した。																																							

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>島根原子力発電所 原子炉施設保安規定</p> <p>別紙4-2 (1/29)</p> <p>令和3年4月 中国電力株式会社</p>	<p>女川原子力発電所 原子炉施設保安規定</p> <p>別紙4-2 (1/28)</p> <p>抜粋</p> <p>2021年7月 東北電力株式会社</p>	<p>泊発電所原子炉施設保安規定</p> <p>別紙4-2 (1/29)</p> <p>抜粋</p> <p>令和2年12月 北海道電力株式会社</p>	<p>(島根、女川) 名称の相違 ・泊発電所原子炉施設保安規定</p>

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (2/29)</p> <p>第1章 総則</p> <p>(目的) 第1条 この規定第1編は、「核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の24第1項の規定に基づき、運転段階の島根原子力発電所2号炉発電用原子炉施設(本編において、以下「原子炉施設」という。)の保守のために必要な措置(本編において、以下「保安活動」という。)を定め、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)または発電用原子炉(以下「原子炉」という。)による災害の防止を図ることを目的とする。</p> <p>(基本方針) 第2条 島根原子力発電所(以下「発電所」という。)における保安活動は、安全文化を基礎とし、放射線および放射性物質の放出による従業員および公衆の被ばくを、定められた限度以下であって、かつ合理的に達成可能な限りの低い水準に保つとともに、災害の防止のため、適切な品質保証活動に基づき実施する。</p> <p>(関係法令および保安規定の遵守) 第2条の2 第2条(基本方針)に係る保安活動を実施するにあたり、関係法令および保安規定の遵守を確実に行うため、以下の活動を実施する。 (1) 社長は、関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことなどをコミットメントするとともに関係法令および保安規定の遵守が行われる体制を確実にする。また、必要な場合は、コミットメントの内容について変更する。 (2) 電源事業本部長は、「原子力安全文化醸成基本要領」を定め、関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動を統括する。 (3) 内部監査部門長は、「原子力安全管理監査組織規則」を定め、関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動を統括する。 (4) 第4条(保安に関する組織)に定める組織(内部監査部門を除く。)は、社長のコミットメントを受け、「原子力安全管理監査組織規則」に基づき、関係法令および保安規定を遵守する意識を営養させる活動の計画を年度毎に策定し、活動計画に基づき活動を実施し、評価を行う。 (5) 内部監査部門は、社長のコミットメントを受け、「原子力安全管理監査組織規則」に基づき、関係法令および保安規定を遵守する意識を定着させる活動の計画を年度毎に策定し、活動計画に基づき活動を実施し、評価を行う。 (6) 電源事業本部長は、活動の実施状況およびその評価結果をまとめ、社長へ報告し、指示を受け、活動計画へ反映する。 (7) 内部監査部門長は、活動の実施状況およびその評価結果をまとめ、社長へ報告し、指示を受け、活動計画へ反映する。</p>	<p>別紙4-2 (2/28)</p> <p>第2章 品質マネジメントシステム</p> <p>(品質マネジメントシステム計画) 第3条 第2条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり、以下のとおり品質マネジメントシステム計画を定める。</p> <p>⑦-1 ⑧-1</p> <p>1. 目的 本品質マネジメントシステム計画は、発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」および「同規則の解釈」(以下「品質規則」という。)に基づく品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。</p> <p>2. 適用範囲 本品質マネジメントシステム計画は、発電所の保安活動に適用する。</p> <p>3. 定義 本品質マネジメントシステム計画における用語の定義は、以下に定めるものの他品質規則に従う。</p> <p>(1) 原子炉施設 原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。</p> <p>(2) ニューシア 原子力施設の事故または故障等の情報ならびに信頼性に関する情報を共有し、活用することにより、事故および故障等の未然防止を図ることを目的として、一般社団法人 原子力安全推進協会が運営するデータベース(原子力施設情報公開ライブラリー)のことをいう。</p> <p>(3) BWR事業者協議会 国内BWRプラントの安全性および信頼性を向上させるために、電力会社とプラントメーカーとの間で情報を共有し、必要な技術的検討を行う協議会のことを行う。(以下、本条および第107条において同じ。)</p> <p>4. 品質マネジメントシステム</p> <p>4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項</p> <p>(1) 第4条に定める組織(以下、本編において「組織」という。)は、本品質マネジメントシステム計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その効率性を維持する(保安活動の目的が達成される蓋然性が高い計画</p>	<p>別紙4-2 (2/29)</p> <p>第2章 品質保証</p> <p>(品質マネジメントシステム計画) 第3条 第2条(基本方針)に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり、次のとおり品質マネジメントシステム計画を定める。</p> <p>⑦-1, ⑧-1</p> <p>1. 目的 本品質マネジメントシステム計画は、発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」および「同規則の解釈」(以下、「品質管理基準規則」という。)に基づく品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。</p> <p>2. 適用範囲 本品質マネジメントシステム計画は、発電所の保安活動に適用する。</p> <p>3. 定義 本品質マネジメントシステム計画における用語の定義は、以下に定めるものの他品質規則に従う。また、次に定める用語は、本品質マネジメントシステム計画およびその他の全ての草において適用する。</p> <p>(1) 原子炉施設 原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。</p> <p>(2) ニューシア 原子力施設の事故または故障等の情報ならびに信頼性に関する情報を共有し活用することにより、事故および故障等の未然防止を図ることを目的として、一般社団法人 原子力安全推進協会が運営するデータベース(原子力施設情報公開ライブラリー)のことを行う。</p> <p>(3) PWR事業者連絡会 国内PWR(加圧水型軽水炉)プラントの安全安定運転のために、PWRプラントを所有する国内電力会社と国内PWRプラントメーカーの間で必要な技術検討の実施および技術情報を共有するための連絡会のことを行う。</p>	(島根、女川) 記載表現の相違

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (3/29)</p> <p>(安全文化の育成および維持) 第2条の3 第2条(基本方針)に係る保安活動を実施するにあたり、原子力安全を最優先に位置付けた保安活動とするために以下の健全な安全文化を育成し、および維持する活動を行う。 (1) 社員は、健全な安全文化を育成し、および維持することをコミットメントするとともに健全な安全文化を育成し、および維持する活動が行われる体制を実現する。また、必要な場合は、コミットメントの内容を見直す。 (2) 社員は、第三者の視点から健全な安全文化の育成および維持活動に対する権限を受けるため、社員有識者を中心とした「原子力安全文化有識者会議」(以下「有識者会議」という。)を設置する。また、健全な安全文化の育成および維持活動に関する課題への対応実績を分担する「原子力強化プロジェクト」を設置する。「原子力強化プロジェクト」の業務分担、職位および職務権限、「組織構造図」に定める。 (3) 電源事業本部長は、原子力安全文化の育成と基本方針(基本要領)を定め、健全な安全文化の育成および維持活動をするための活動を実施する。 (4) 原子力強化プロジェクト長は、健全な安全文化の育成および維持活動に関する課題への対応業務を担当する。また、「原子力安全文化有識者会議運営基準」を定め、有識者会議から健全な安全文化の育成および維持活動に対する権限を受ける。 (5) 原子力強化プロジェクト長は、健全な安全文化の育成および維持活動に関する課題への対応状況を運営有識者会議に報告し、評価を受ける。有識者会議からの提言を社長へ報告し、社長の意見を踏まえ活動計画(第1回から第11回に定める欄位)へ健全な安全文化の育成および維持活動に反映することを指示するとともに電源事業本部長へ指示の内容を通知する。 (6) 原子力強化プロジェクト長は、健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応の有効性評価を行い、評価結果を踏まえた次年度の活動計画について有識者会議へ報告して報告を受け、有識者会議からの提言を踏まえ社長へ報告する。社長の意見を踏まえた次年度の活動計画について電源事業本部長へ指示する。 (7) 第八条(保安に関する組織)に定める組織(社長のコミットメントを受け、「原子力安全文化基本要領」に基づき健全な安全文化の育成および維持のための活動計画を年度毎に策定し、活動計画に基づき活動を実施し、評価を行う。 (8) 電源事業本部長は、活動の実施状況およびその評価結果をまとめ、社長へ報告し、指示を受け。(6)の原子力強化プロジェクト長からの指示を含め活動計画へ反映する。</p>	<p>別紙4-2 (3/28)</p> <p>を文書し、計画どおりに保安活動を実施した結果、計画段階で意図した効果を維持していることをいう。)ため、その改善を継続的に行う(品質マネジメントシステムに基づき実施した一連のプロセスの運用の結果、原子力の安全の確保が維持されているとともに、不適合その他の事象について品質マネジメントシステムに起因する原因を充実し、是正処置や未然防止処置を通じて原因の除去を行うこと等により、当該システムの改善を継続的に行うことをいう。)</p> <p>(2) 組織は、保安活動の重要度(事故が発生した場合に原子炉施設から放出される放射性物質が人と環境に及ぼす影響の度合いに応じた、a. b. およびc.に掲げる事項を考慮した原子炉施設における保安活動の重み付けをいう。)に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適用して考慮し、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針(以下「重要度分類指針」という。)を参考に、品質マネジメントシステムの要求事項の適用の程度について、表3-1に記載の「原子力QMS品質に係る重要度分類要領」に規定し、グレード分けを行う。 a. 原子炉施設、組織、または個別業務の重要度およびこれらの複数との程度 b. 原子炉施設もしくは機器等の品質または保安活動に関する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるものおよびこれらに隣接する潜在的影響の大きさ(原子力の安全に影響に影響を及ぼすおそれのある自然現象や人為による事象(故意によるものを除く。)およびそれらにより生じ得る影響や結果の大きさをいう。) c. 機器等の故障もしくは通常想定されない事象(設計上考慮していないまたは考慮していても生じ得る事象(人的過誤による作業の失敗等)をいう。)の発生または保安活動が不適切に計画され、もしくは実行されたことにより起こり得る影響 (3) 組織は、原子炉施設に適用される関係法令(以下、本編において「関係法令」という。)を明確に認識し、品質規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に記載する。 a. 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。 a. プロセスの運用に必要な情報および当該プロセスの運用により達成される結果を表3-1に示す文書で明確にする。 b. プロセスの順序および相互の関係(組織内のプロセス間の相互関係を含む。)を図3-1に明確に示す。</p>	<p>別紙4-2 (3/29)</p> <p>4 品質マネジメントシステム 4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 (1) 第4条(保安に関する組織)に定める組織(以下、「組織」という。)は、本品質マネジメントシステム計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その効率性を維持するため、その改善を継続的に行う。 (2) 組織は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮し、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針(以下、「重要度分類指針」という。)に基づく重要度に応じて、品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度について「重要度分類指針」を参考して、表3-1に記載の「原子力QMS品質に係る重要度分類要領」に規定し、グレード分けを行なう。 a. 原子炉施設、組織、または個別業務の重要度およびこれらの複数との程度 b. 機器等の故障もしくは機器等の品質または保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるものおよびこれらに隣接する潜在的影響の大きさ c. 機器等の故障もしくは通常想定されない事象の発生または保安活動が不適切に計画され、もしくは実行されたことにより起こり得る影響 (3) 組織は、原子炉施設に適用される関係法令(以下、「関係法令」という。)を明確に認識し、品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下、「品質マネジメント文書」という。)に明記する。(7.2.1参照) (4) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。 a. プロセスの運用に必要な情報および当該プロセスの運用により達成される結果を、表3-1の社内規程において明確にする。 b. プロセスの順序および相互関係(組織内のプロセス間の相互関係を含む。)を図3-1に示す。 c. プロセスの運用および管理の効率性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標(以下、「保安活動指標(PD)」といふ。)ならびに当該指標に係る判定基準を明確に定める。 なお、保安活動指標(PD)には、安全実績指標(特定核燃料物質の防護に関する領域に係るもの)を除く。)を含む。 d. プロセスの運用ならびに監視および測定(以下、「監視測定」といふ。)に必要な資源および情報を利用できる体制を確保する(責任および権限の明確化を含む)。 e. プロセスの運用状況を監視測定し、分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。 f. プロセスについて、意図した結果を得、および効率性を維持するための措置(プロセスの変更を含む。)を講ずる。</p>	<p>(島根、女川) 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (4/29)</p> <p>第2章 品質保証</p> <p>(品質マネジメントシステム計画) 第3条 第2項による保安活動ための品質保証活動を実施するにあたり、以下の品質マネジメントシステム計画を定める。</p> <p>【品質マネジメントシステム計画】</p> <p>1. 目的 本品質マネジメントシステム計画は、要所の安全を達成し、維持、向上させるため、「原子力施設の安全のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」および「同規則の解釈」(以下「品質規則」という)に基づく品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。</p> <p>2. 適用範囲 本品質マネジメントシステム計画は、発電所の保安活動に適用する。</p> <p>3. 定義 本品質マネジメントシステム計画における用語の定義は、以下に定めるものの他品質規則に従う。</p> <p>(1) 原子炉施設 原子炉規制法第4条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。</p> <p>(2) ニューシア 原予力施設の事故もしくは障害等の情報または信頼性に関する情報を共有し、活用することにより、事故および障害等の未然防止を図ることを目的として、一般社団法人 原子力安全推進協議会が運営するデータベース(原子力事故情報公開ライブリー)のことを行う。</p> <p>(3) BWR事業者協議会 国内BWRプラントの安全性および信頼性向上を図るために、電力会社とプラントメーカーとの間で情報を共有し、必要な技術的検討を行う協議会のこと(以下、本項および第10条において同じ)。</p> <p>4. 品質マネジメントシステム 4. 1 品質マネジメントシステムに係る基本事項</p> <p>(1) 組織(第3条(品質に関する組織))に示す部門(第4条に規定する組織の最小単位をいき、以下、組織において同じ)、(7)でセキュリティ、(8)で、組織において同じ)は、本品質マネジメントシステム計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その効果性を維持する(保安活動の目的が達成される場合が高く評価を及ぼし、計画どおりに保安活動を実施した結果、計画段階で意図した効果を維持していることをいう。)ため、その改善を継続的に行う(品質マネジメントシステムに基づき実施した一連のプロセスの運用の結果、原子力の安全の確保が維持されているとともに、適合その他の事項について品質マネジメントシステムに起因する原因を究明、是正処置や未然防止措置を通じて原因の除去を行うことにより、当該システムの改善を継続的に行うこと)をいう。)</p> <p>(2) 組織は、保安活動の重要度(事故が発生した場合に原子炉施設から放出される放射性物質が人権に及ぼす影響の度合いに応じた、a.からe.に掲げる事項を考慮した原子炉</p> <p style="text-align: right;">(7)-1 (8)-1 (7)-13</p> <p>別紙4-2 (4/28)</p> <p>c. プロセスの運用および管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標。(以下、本編において「保安活動指標」という。)ならびに当該指標に係る判定基準を明確に定める。 なお、保安活動指標には、安全実績指標(特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除む。)を含む。</p> <p>d. プロセスの運用および監視および測定(以下、本編において「監視測定」という。)に必要な資源および情報が利用できる体制を確保する(責任および権限の明確化を含む。)</p> <p>e. プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。</p> <p>f. プロセスについて。意図した結果を得、および効力を維持するための措置(プロセスの変更を含む。)を講ずる。</p> <p>g. プロセスおよび組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。</p> <p>h. 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにする。これには、セキュリティ対策が原原子力の安全に与える潜在的な影響と原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。</p> <p>(5) 組織は、健全な安全文化を育成および維持する。これは、技術的、人、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組みを通じて、次の状態を目指していることをいう。</p> <p>a. 原子力の安全および安全文化の理解が組織全体で共通のものとなつている。</p> <p>b. 重複しの良い組織文化が形成されている。</p> <p>c. 要員が、自ら行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持っている。</p> <p>d. 全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。</p> <p>e. 要員が、常に問い合わせる姿勢および学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒めている。</p> <p>f. 原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。</p> <p>g. 安全文化に関する内部監査および自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するための基盤としている。</p> <p>h. 原子力の安全にはセキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要なコミュニケーションを取っている。</p> <p>(6) 組織は、機器等または個別業務に係る要求事項(関係法令を含む。以下、「個別業務等要求事項」という。)への影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようとする。</p> <p>(7) 組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。</p> <p>② 2, ⑧-2 ⑦ 3, ⑧-3</p> <p>4.2 品質マネジメントシステムの文書化</p> <p>4.2.1 一般</p> <p>組織は、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施する。また、これらの文書体系を図3-2に、社内規程(一次文書および二次文書)と保安規定の対照条文を表3-1に、品質マネジメントシステム計画と社内規程の対照を表3-2に示す。また、記録は適正に作成する。</p> <p>なお、品質保証活動を行う上で必要となる。表3-1以外の文書の保安規定上の位置付けは、表3-1の社内規程で明確にする。</p> <p>(1) 品質方針および品質目標</p> <p>別紙4-2 (4/29)</p> <p>(島根、女川) 記載表現の相違</p>			

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (5/29)</p> <p>⑦-13</p> <p>伊勢原における保安活動の重視と分けている。)に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運営する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮し、「電気用機器製造工場設備の安全衛生の重要性分野に関する審査指針」(以下「重要性分野指針」という。)に基づく重要性に応じて、品質マネジメントシステム要求事項の適用範囲について、「原子力品質保証規則」に規定し、グレード分けを行う。</p> <p>a. 原子炉施設 組織または監視業務の重要度およびこれらとの複数さの程度 b. 原子炉施設もしくは機器等の品質または保安活動に関連する原子炉の安全に影響を及ぼすかそれがあるものおよびこれらに関する潜在的影響の大きさ(原子炉の安全に影響を及ぼすかそれがあるある既存規制や人為による要素、(改修によるものも含む。)およびその他の潜在的影響の大きさ)に基づいて、重要度分野を決定する。</p> <p>c. 機器等の重要度もしくは機器等の品質または保安活動に関連する原子炉の安全に影響を及ぼすかそれがあるものおよびこれらに関する潜在的影響の大きさ(原子炉の安全に影響を及ぼすかそれがあるある既存規制や人為による要素、(改修によるものも含む。)およびその他の潜在的影響の大きさ)に基づいて、重要度分野を決定する。</p> <p>d. 他の要件もしくは機器等の品質または保安活動に関連する原子炉の安全に影響を及ぼすかそれがあるものおよびこれらに関する潜在的影響の大きさ(原子炉の安全に影響を及ぼすかそれがあるある既存規制や人為による要素、(改修によるものも含む。)およびその他の潜在的影響の大きさ)に基づいて、重要度分野を決定する。</p> <p>(3) 組織は、原子炉施設に適用される規格(以下「関係法令」という。)を明確に認識し、品質規則に規定する文書その他の品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に順次する。</p> <p>(4) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる手順を行なう。</p> <p>a. プロセスの運用に必要な情報および当該プロセスの運用により達成される結果を4、2、1(2)、(3)および(4)の表に示す文書で明確にする。</p> <p>b. プロセスの順序および相互の關係(組織内のプロセス間の相互關係を含む。)を「1 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互關係」に示す。</p> <p>c. プロセスの運用および管理の効果性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標(以下「保安活動指標」という。)ならびに監視指標(係る料定基準を明確に定める。なお、保安活動指標には、安全実績指標(特定機器装置の実績に対する状況に係るもの)を含む。)を明確にする。</p> <p>d. 「品質マネジメント文書」(以下「監視指定期定」という。)に必要な資源および情報を利用できる形態で確保する(責任者および監視の専権化を含む。)。</p> <p>e. プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。</p> <p>f. プロセスについて、意図した結果を得、および実効性を確認するための措置(プロセスの変更を含む。)を講ずる。</p> <p>g. プロセスおよび組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。</p> <p>h. 原子炉の安全とそれ以外の事項において意思決定の対立が生じた場合には、原子炉の安全が優先されるようとする。これには、セキュリティ対策が原子炉の安全に与える潜在的な影響と原子炉の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特にし、解決することを含む。</p> <p>(5) 組織は、健全な安全文化の育成および維持する。これは技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効率的な取組を通じて、次の目標を達成していることをいう。</p> <p>a. 原子炉の安全および安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。</p> <p>b. 風土の良い組織文化が形成されている。</p> <p>c. 要員が、自ら行う原子炉の安全に係る業務について理解して進行し、その業務に責任を負っている。</p> <p>d. すべての活動において、原子炉の安全を考慮した意思決定が行われている。</p> <p>e. 要員が、常に想いかける姿勢および学習する姿勢を持ち、原子炉の安全に対する自己</p> <p>別紙4-2 (5/28)</p> <p>(6) 組織は、機器等または個別業務に係る要事項(関係法令を含む。以下、本編において「個別業務等要求事項」という。)への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにする。</p> <p>(7) 組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。</p> <p>4.2 品質マネジメントシステムの文書化</p> <p>4.2.1 一般</p> <p>組織は、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施する。品質マネジメントシステム文書体系図を図3-2に示す。</p> <p>(1) 品質方針および品質目標</p> <p>(2) 品質マニュアル</p> <p>品質マネジメントシステム計画および原子力品質保証規程</p> <p>(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施および管理がなされるようするため、組織が必要と決定した記録を作成する。</p> <p>a. 表3-1に示す二次文書</p> <p>b. 表3-1に示す二次文書で規定する品質マネジメント文書</p> <p>(4) 品質規則の要求事項に基づき作成する表3-1に示す品質マネジメント文書および品質規則の要求事項に基づき作成する指示書、図面等(以下、本編において「手順書等」という。)</p> <p>別紙4-2 (5/29)</p> <p>⑦-2, ⑧-2 ⑦-3, ⑧-3</p> <p>(2) 品質マニュアル</p> <p>(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施および管理がなされるようするため、組織が必要と決定した記録を作成する。</p> <p>(4) 品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する手順書、指示書、図面等(以下、「手順書等」という。)</p> <p>※：「適正に作成」とは、不正行為を行わずに作成することをいう。</p> <p>4.2.2 品質マニュアル</p> <p>(1) 組織は、次の品質マニュアルを定め、維持する。</p> <p>a. 本品質マネジメントシステム計画(社長制定) b. 「原子力総合品質保証規則」(社長制定) c. 「原子力品質保証計画書」(原子炉の安全・品質保証部長制定) d. 「泊発電所品質保証計画書」(所長制定)</p> <p>(2) 組織は、品質マニュアルに、次に掲げる事項を含める。</p> <p>a. 品質マネジメントシステムの運用に関する組織に関する事項 b. 保安活動の計画、実施、評価および改善に関する事項 c. 品質マネジメントシステムの適用範囲 d. 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 e. プロセスの相互の関係(図3-1参照)</p> <p>4.2.3 文書の管理</p> <p>(1) 組織は、次の事項を含む、品質マネジメント文書を管理する。</p> <p>a. 組織として承認されていない文書の使用、または適切ではない変更の防止 b. 文書の組織外への漏出等の防止 c. 品質マネジメント文書の発行および改訂に係るレビューの結果、当該レビューの結果に基づき改訂した措置ならびに当該発行および改訂を承認した者に関する情報の維持</p> <p>(2) 組織は、要員が判断および決定をするにあたり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう(文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報を確認できることを含む。)、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた「原子力文書管理マニュアル」、「泊発電所文書管理制度」および「原子炉監査マニュアル」を作成する。</p> <p>a. 品質マネジメント文書を発行するにあたり、その妥当性をレビューし、発行を承認する。 b. 品質マネジメント文書の必要性について評価するとともに、改訂にあたり、その妥当性をレビューし、改訂を承認する(a.と同様に改訂の妥当</p>			

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (6/29)</p> <p>満足を戒めている。</p> <p>i. 原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、その結果が関係する委員に共有されている。</p> <p>g. 安全文化を確立するためより自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するための施策を実施している。</p> <p>h. 原子力の安全にはセキュリティが關係する場合があることを認識して、委員が必要なコミュニケーションを取っている。</p> <p>(6) 組織は、機器等または個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようとする。</p> <p>(7) 組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。</p>	<p>別紙4-2 (6/28)</p> <p>めた表3-1に記載の「原子力QMS 文書管理・記録管理要領」を作成する。</p> <p>a. 品質マネジメント文書を発行するにあたり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。</p> <p>b. 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂にあたり、その妥当性を審査し、改訂を承認する（a. と同様に改訂の妥当性を審査し、承認することをいう。）こと。</p> <p>c. 品質マネジメント文書の審査および評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門（第4条に規定する組織の最小単位をいう。）の要員を參與させること。</p> <p>d. 品質マネジメント文書の改訂内容および最新の改訂状況を識別できるようにすること。</p> <p>e. 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版または改訂版が利用しやすい体制を確保すること。</p> <p>f. 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようになること。</p> <p>g. 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。</p> <p>h. 厚出した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。</p> <p>④.2.4 記録の管理</p> <p>(1) 組織は、品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の記録の識別、保存、保護、検索および廃棄に關し、所要の管理の方法を、表3-1に記載の「原子力QMS 文書管理・記録管理要領」に定める。</p> <p>⑤. 経営責任者等の責任</p> <p>5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ</p> <p>社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証する。</p> <p>(1) 目的方針を定めること。</p> <p>(2) 品質目標が定められているようにすること。</p>	<p>別紙4-2 (6/29)</p> <p>性をレビューし、承認することをいう。）</p> <p>c. 品質マネジメント文書のレビューおよび評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門（第4条（保安に関する組織）に規定する組織の最小単位をいう。）の要員を參與させる。</p> <p>d. 品質マネジメント文書の改訂内容および最新の改訂状況を識別できるようにする。</p> <p>e. 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版または改訂版が利用しやすい体制を確保する。</p> <p>f. 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにする。</p> <p>g. 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理する。</p> <p>h. 厚出した品質マネジメント文書が使用されることを防止する。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理する。</p> <p>④.2.4 記録の管理</p> <p>(1) 組織は、品質管理基準規則に規定する個別業務等要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の記録の識別、保存、保護、検索、および廃棄に關し、所要の管理の方法を定めた「原子力品質記録管理マニュアル」、「泊発電所記録管理要領」および「原子力監査マニュアル」を作成する。</p>	<p>(島根、女川) 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (7/29)</p> <p>図1 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係</p>	<p>別紙4-2 (7/28)</p> <p>(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、および維持することに貢献できるようすること（要員が健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整えていることをいう。）</p> <p>(4) 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施すること。 ⑦-8 ⑧-8</p> <p>(5) 資源が利用できる体制を確保すること。</p> <p>(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。</p> <p>(7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを、要員に認識させること。</p> <p>(8) フィードバックの階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位および説明する責任を考慮して確実に行われるようすること。</p> <p>5.2 原子力の安全の確保の重視 社長は、組織の意思決定にあたり、機器等および個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。</p> <p>5.3 品質方針 社長は、品質方針（健全な安全文化を育成し、および維持することに関するもの）を定め、この場合において、技術的、人的および組織的要因ならびにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。）が次に掲げる事項に適合しているようとする。</p> <p>(1) 组織の目的および状況に対して適切なものであること（組織運営に関する方針と整合的なものであることを含む。）。</p> <p>(2) 要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。</p> <p>(3) 品質目標を定め、評価するにあたっての枠組みとなるものであること。</p> <p>(4) 要員に周知され、理解されていること。</p> <p>(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。</p> <p>5.4 計画 5.4.1 出質目標 (1) 社長は、部門において、品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が定められているようにする。これには、品質目標を達成するための計画として、次の事項を含む。 a. 実施事項</p>	<p>別紙4-2 (7/29)</p> <p>5. 経営責任者等の責任 5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実現する。</p> <p>(1) 品質方針を定める。 ⑦-5, ⑧-5</p> <p>(2) 品質目標が定められているようにする。</p> <p>(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、および維持することに貢献できるようする（要員が健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整えていることをいう。）。</p> <p>(4) 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施する。 ⑦-8, ⑧-8</p> <p>(5) 資源が利用できる体制を確保する。</p> <p>(6) 関係法令を遵守することその他の原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知する。</p> <p>(7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを、要員に認識させる。</p> <p>(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位および説明する責任を考慮して行われるようにする。</p> <p>5.2 原子力の安全の確保の重視 社長は、組織の意思決定にあたり、機器等および個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 (1.2.135など8.2.1参照)</p> <p>5.3 品質方針 社長は、品質方針（健全な安全文化を育成し、および維持することに関するもの）を定め、この場合において、技術的、人的、組織的な要因ならびにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。）を含む。）が次に掲げる事項に適合しているようとする。</p> <p>(1) 组織の目的および状況に対して適切なものである（組織運営に関する方針と整合的なものであることを含む。）。</p> <p>(2) 要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与する。</p> <p>(3) 品質目標を定め、レビューするにあたっての枠組みを含める。</p> <p>(4) 要員に周知され、理解されている。 ⑦-6, ⑧-6</p> <p>(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与する。</p>	<p>(島根、女川) 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																																	
<p style="text-align: center;">別紙4-2 (8/29)</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px;"> <p>4.2 品質マネジメントシステムの文書化 4.2.1 一括 社長は、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施する。 品質マネジメントシステム文書体系を「第2. 品質マネジメントシステム文書体系図」に示す。 (1) 品質方針および品質目標 (2) 品質マニュアル 品質マニュアルである一次文書を以下の表に示す。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">一次文書名 (関連文)</th> <th style="text-align: right;">制定者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本品質マネジメントシステム文書体系図</td> <td style="text-align: right;">社長</td> </tr> <tr> <td>原子力品質保証規程 (第3条)</td> <td style="text-align: right;">社長</td> </tr> <tr> <td>電気事業部長</td> <td style="text-align: right;">電気事業部長</td> </tr> <tr> <td>内部監査部長</td> <td style="text-align: right;">内部監査部長</td> </tr> <tr> <td>原子力安全管理監査規則 (第3条)</td> <td style="text-align: right;">内部監査部長</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 実効性のあるプロセスの計画的実施および管理がなされるようにするために、組織が必要と決定した文書 このうち、二次文書を以下の表に示す。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">関連文書 ・項目</th> <th style="text-align: left;">実施部門</th> <th style="text-align: right;">監査部門</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: left;">一次文書名</th> <th style="text-align: right;">制定者</th> <th style="text-align: left;">一次文書名</th> <th style="text-align: right;">制定者</th> <th style="text-align: right;">一次文書名 (関連文)</th> <th style="text-align: right;">制定者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.4.1 品質目標</td> <td>原子力品質保証規程 (第3条)</td> <td style="text-align: right;">社長</td> <td>電気事業部長</td> <td style="text-align: right;">社長</td> <td>本品質マネジメントシステムの変更 (第8条)</td> <td style="text-align: right;">社長</td> </tr> <tr> <td>5.5.1 責任および権限 規程</td> <td>原子力品質保証規程 (第3条) 第9条の2、第9条の3 第9条の4、第9条の5 第9条の6、第9条の7 第9条の8、第9条の9 第9条の10、第9条の11</td> <td style="text-align: right;">社長</td> <td>電気事業部長</td> <td style="text-align: right;">社長</td> <td>品質マネジメントシステムの実効性の維持 (第8条)</td> <td style="text-align: right;">社長</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: right;">(7)-2 (8)-2</p> <p style="text-align: center;">別紙4-2 (8/28)</p> <p>b. 必要な資源 c. 責任者 d. 実施事項の完了時期 e. 結果の評価方法</p> <p>(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得る（品質目標の達成状況を監視測定し、その達成状況を評価できる状態にあること）ものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。</p> <p>5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 (1) 社長は、品質マネジメントシステム人が4.1の規定に適合するうえ、その実施にあたっての計画が策定されているようとする。</p> <p>(2) 社長は、プロセスおよび組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更を含む。）を含む、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不適ない状態に維持されているようとする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。</p> <p>a. 品質マネジメントシステムの変更の目的および当該変更により起こり得る結果（当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析および評価、ならびに当該分析および評価の結果に基づき講じた措置を含む。） b. 品質マネジメントシステムの実効性の維持 c. 資源の利用可能性 d. 責任および権限の割り当て</p> <p>5.5 責任、権限およびコミュニケーション 5.5.1 責任および権限 社長は、第5条、第9条および第9条の2に定める責任（担当業務に応じて、組織の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限ならびに部門相互間の業務の手順（部門間で連携が必要な業務のプロセスにおいて、義務（情報の伝達を含む。）が停滞し、続続することなく遂行できる仕組みをいう。）を定めさせ。関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。</p> <p>5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 (1) 社長は、原子力本部長を組織（原子力検査室を除く。）の品質マネジメントシステムを管理する責任者、原子力検査室長を内部監査部門の品質マネジメントを管理する責任者（以下「品質マネジメントシステム管理責任者」という。）として任命する。 (2) 社長は、品質マネジメントシステム管理責任者に、次に掲げる業務に係る責</p> <p style="text-align: right;">(7)-3 (8)-3</p> <p style="text-align: center;">別紙4-2 (8/29)</p> <p>5.4. 計画 5.4.1 品質目標 (1) 社長は、部門において、品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が定められているようとする。これには、品質目標を達成するための計画として次の事項を含む。 a. 実施事項 b. 必要な資源 c. 責任者 d. 実施事項の完了時期 e. 結果の評価方法 (2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようする。</p> <p>5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 (1) 社長は、品質マネジメントシステム人が4.1の規定に適合するうえ、その実施にあたっての計画が策定されているようとする。</p> <p>(2) 社長は、プロセスおよび組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更を含む。）を含む、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不適ない状態に維持されているようとする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。</p> <p>a. 品質マネジメントシステムの変更の目的および当該変更により起こりうる結果（当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析および評価、ならびに当該分析および評価の結果に基づき講じた措置を含む。） b. 品質マネジメントシステムの実効性の維持 c. 資源の利用可能性 d. 責任および権限の割り当て</p> <p>5.5 責任、権限およびコミュニケーション 5.5.1 責任および権限 社長は、当社の経営活動に必要な組織およびその管理に関する基本的事項を定めた「組織管理規程」を踏まえ、第5条（保安に関する職務）、第9条（原子炉主任技術者の職務等）および第9条の2（電気主任技術者およびボイラーティン主任技術者の職務等）に定める責任（担当業務に応じて、組織の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限ならびに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようする。</p>	一次文書名 (関連文)	制定者	本品質マネジメントシステム文書体系図	社長	原子力品質保証規程 (第3条)	社長	電気事業部長	電気事業部長	内部監査部長	内部監査部長	原子力安全管理監査規則 (第3条)	内部監査部長	関連文書 ・項目	実施部門	監査部門		一次文書名	制定者	一次文書名	制定者	一次文書名 (関連文)	制定者	5.4.1 品質目標	原子力品質保証規程 (第3条)	社長	電気事業部長	社長	本品質マネジメントシステムの変更 (第8条)	社長	5.5.1 責任および権限 規程	原子力品質保証規程 (第3条) 第9条の2、第9条の3 第9条の4、第9条の5 第9条の6、第9条の7 第9条の8、第9条の9 第9条の10、第9条の11	社長	電気事業部長	社長	品質マネジメントシステムの実効性の維持 (第8条)	社長
一次文書名 (関連文)	制定者																																			
本品質マネジメントシステム文書体系図	社長																																			
原子力品質保証規程 (第3条)	社長																																			
電気事業部長	電気事業部長																																			
内部監査部長	内部監査部長																																			
原子力安全管理監査規則 (第3条)	内部監査部長																																			
関連文書 ・項目	実施部門	監査部門																																		
	一次文書名	制定者	一次文書名	制定者	一次文書名 (関連文)	制定者																														
5.4.1 品質目標	原子力品質保証規程 (第3条)	社長	電気事業部長	社長	本品質マネジメントシステムの変更 (第8条)	社長																														
5.5.1 責任および権限 規程	原子力品質保証規程 (第3条) 第9条の2、第9条の3 第9条の4、第9条の5 第9条の6、第9条の7 第9条の8、第9条の9 第9条の10、第9条の11	社長	電気事業部長	社長	品質マネジメントシステムの実効性の維持 (第8条)	社長																														

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																															
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-2 (9/29) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施部門</th> <th colspan="2">監査部門</th> </tr> <tr> <th>一次文書名</th> <th>制定者</th> <th>二次文書名</th> <th>制定者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内部コミュニケーション基本要項(第3条、第4条、第7条)</td> <td>電源事業本部長</td> <td>原子力安全監査部監査室監査規程</td> <td>原子力安全監査部監査室監査規程</td> </tr> <tr> <td>マネジメントレビューベースライン(第3条、第4条、第7条)</td> <td>電源事業本部長</td> <td>原子力安全監査部監査室監査規程</td> <td>内部監査部門部長(原子力監査)</td> </tr> <tr> <td>電源事業本部保安業務規程(第1条、第2条、第8条)</td> <td>電源事業本部長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子力品質監査規程(第76条、第106条の6)運転管理規程(第77条)</td> <td>電源事業本部長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料管理規程(第78条、第84条)</td> <td>島根原子力発電所長</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>放射性廃棄物管理規程(第89条から第92条)</td> <td>島根原子力発電所長</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> ⑦-2 ⑧-2 ⑦-3 ⑧-3 </div>	実施部門		監査部門		一次文書名	制定者	二次文書名	制定者	内部コミュニケーション基本要項(第3条、第4条、第7条)	電源事業本部長	原子力安全監査部監査室監査規程	原子力安全監査部監査室監査規程	マネジメントレビューベースライン(第3条、第4条、第7条)	電源事業本部長	原子力安全監査部監査室監査規程	内部監査部門部長(原子力監査)	電源事業本部保安業務規程(第1条、第2条、第8条)	電源事業本部長			原子力品質監査規程(第76条、第106条の6)運転管理規程(第77条)	電源事業本部長			燃料管理規程(第78条、第84条)	島根原子力発電所長			放射性廃棄物管理規程(第89条から第92条)	島根原子力発電所長			<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-2 (9/28) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>任および権限をえる。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。 b. 品質マネジメントシステムの運用状況およびその改善の必要性について、社長に報告すること。 c. 健全な安全文化を育成し、および維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。 d. 関係法令を遵守すること。 <p>5.5.3 管理者</p> <p>(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下、「管理者」という。）に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任および権限を与える。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにする。 b. 品質マネジメントシステムの運用状況およびその改善の必要性について、社長に報告する。 c. 健全な安全文化を育成し、および維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにする。 d. 関係法令を遵守すること。 <p>5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者</p> <p>(1) 社長は、原子力事業統括部長を実施部門の品質マネジメントシステム管理責任者として、原子力監査室長を監査部門の品質マネジメントシステム管理責任者として任命する。</p> <p>(2) 社長は、品質マネジメントシステム管理責任者（以下、「管理責任者」という。）に、次に掲げる業務に係る責任および権限を与える。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにする。 b. 品質マネジメントシステムの運用状況およびその改善の必要性について、社長に報告する。 c. 健全な安全文化を育成し、および維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにする。 d. 関係法令を遵守すること。 <p>5.5.3 管理者</p> <p>(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下、「管理者」という。）に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任および権限を与える。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにする。 b. 要員の個別業務等の要求事項についての認識が向上するようにする。 c. 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 d. 健全な安全文化を育成し、および維持すること。 e. 関係法令を遵守すること。 <p>(2) 管理者は、(1)の責任および権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。 b. 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようすること。 c. 原子力の安全に係る意思決定の理由およびその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。 d. 常に問い合わせる姿勢および学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。 e. 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようになること。 <p>(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分野および強化すべき分野に係るものを含む。）を、あらかじめ定められた間隔（品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的な改善のために保</p> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> ⑦-7 ⑧-7 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 別紙4-2 (9/29) </div> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> ⑦-7 ⑧-7 </div> </div>	<p style="color: green;">(島根、女川) 記載表現の相違</p>
実施部門		監査部門																																
一次文書名	制定者	二次文書名	制定者																															
内部コミュニケーション基本要項(第3条、第4条、第7条)	電源事業本部長	原子力安全監査部監査室監査規程	原子力安全監査部監査室監査規程																															
マネジメントレビューベースライン(第3条、第4条、第7条)	電源事業本部長	原子力安全監査部監査室監査規程	内部監査部門部長(原子力監査)																															
電源事業本部保安業務規程(第1条、第2条、第8条)	電源事業本部長																																	
原子力品質監査規程(第76条、第106条の6)運転管理規程(第77条)	電源事業本部長																																	
燃料管理規程(第78条、第84条)	島根原子力発電所長																																	
放射性廃棄物管理規程(第89条から第92条)	島根原子力発電所長																																	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																													
<p>別紙4-2 (10/29)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">開設事項 ・項目</th> <th colspan="2">実施部門</th> <th colspan="2">監査部門</th> </tr> <tr> <th>一次文書名 (開設条文)</th> <th>制定者</th> <th>二次文書名 (開設条文)</th> <th>制定者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1 優先事務に 必要なプロ セスの計画 (つづき)</td> <td>品質マネジメント 監査委員会 規程 (第104条)</td> <td>島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)</td> <td>島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)</td> <td>島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)</td> </tr> <tr> <td>原子 力安 全監 査規 程</td> <td>原子力安全 監査委員会 規程 (第2条)</td> <td>電源事業 本部長</td> <td>原子力安 全監査 委員会 規程 (第2条)</td> <td>内部監査部 門長 (原子力 監査)</td> </tr> <tr> <td>1.3 組織の外部 の者の意見 の反映等 (第3 回計測指</td> <td>外部監査 規程 (第10 条)</td> <td>電源事業 本部長</td> <td>外部監査 規程 (第1 条)</td> <td>内部監査部 門長 (原子力 監査)</td> </tr> <tr> <td>1.4 回計 7.5.5 資 源物 品の 管理</td> <td>回計監査 規程 (第2 条)</td> <td>電源事業 本部長</td> <td>回計監査 規程 (第2 条)</td> <td>内部監査部 門長 (原子力 監査)</td> </tr> </tbody> </table>	開設事項 ・項目	実施部門		監査部門		一次文書名 (開設条文)	制定者	二次文書名 (開設条文)	制定者	1.1 優先事務に 必要なプロ セスの計画 (つづき)	品質マネジメント 監査委員会 規程 (第104条)	島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)	島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)	島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)	原子 力安 全監 査規 程	原子力安全 監査委員会 規程 (第2条)	電源事業 本部長	原子力安 全監査 委員会 規程 (第2条)	内部監査部 門長 (原子力 監査)	1.3 組織の外部 の者の意見 の反映等 (第3 回計測指	外部監査 規程 (第10 条)	電源事業 本部長	外部監査 規程 (第1 条)	内部監査部 門長 (原子力 監査)	1.4 回計 7.5.5 資 源物 品の 管理	回計監査 規程 (第2 条)	電源事業 本部長	回計監査 規程 (第2 条)	内部監査部 門長 (原子力 監査)	<p>別紙4-2 (10/28)</p> <p>安活動として取り組む必要がある課題ならびに当該品質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された間隔をいう。)で行う。</p> <p>⑦-2 ⑧-2 ⑦-3 ⑧-3</p> <p>⑦-7 ⑧-7</p> <p>5.6.4 組織の内部の情報の伝達</p> <p>(1) 社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されようとする。</p> <p>(2) 組織は、品質マネジメントシステムの運営に必要となるコミュニケーションが必要に応じて行われる場や仕組みを決め、実行するため、表3-1に記載の「原子力QMS 内部コミュニケーション要領」を定める。</p> <p>5.6 マネジメントレビュー</p> <p>5.6.1 一般</p> <p>(1) 社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価(以下「マネジメントレビュー」という。)を、あらかじめ定められた間隔(品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的な改善のために保安活動として取り組む必要がある課題ならびに当該品質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された間隔をいう。)で行う。</p> <p>5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報</p> <p>組織は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告する。</p> <p>(1) 内部監査の結果</p> <p>(2) 組織が外部の組織または者から監査、評価を受ける外部監査(安全文化の外部評価を含む。)の結果(外部監査を受けた場合に限る。)、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む。</p> <p>(3) プロセスの運用状況(JIS Q9001)の「プロセスのパフォーマンスならびに製品およびサービスの適合の状況」および「プロセスの監視測定で得られた結果」に相当するものをいう。)</p> <p>(4) 使用前事業者検査および定期事業者検査(以下「使用前事業者検査等」という。)ならびに自主検査等の結果、ここで「自主検査等」とは、要求事項への適合性を判定するため、組織が使用前事業者検査等のほかに自主的に行う、合否判定基準のある検証、妥当性確認、監視測定、試験およびこれらに付随するものを行う。</p> <p>(5) 品質目標の達成状況</p> <p>(6) 健全な安全文化の育成および維持の状況(内部監査による安全文化の育成および維持の取組状況による評価の結果ならびに管理者による安全文化についての満足度のある分野および強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。)</p> <p>(7) 関係法令の遵守状況</p> <p>(8) 不適合ならびに是正処置および未然防止処置の状況(組織の内外で得られた知見(技術的な進歩により得られたものを含む。)ならびに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。)</p> <p>(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置</p> <p>(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更</p> <p>(11) 部門または要員からの改善のための提案</p> <p>(12) 資源の要性</p> <p>⑦-7 ⑧-7</p> <p>⑦-8 ⑧-8</p> <p>⑦-7 ⑧-7</p> <p>⑦-7 ⑧-7</p>	<p>別紙4-2 (10/29)</p> <p>5.5.4 組織の内部の情報の伝達</p> <p>社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組み(次の委員会の設置を含む。)が確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようする。</p> <p>(1) 管理責任者(原子力事業統括部長)を委員長とする原子力安全・品質委員会</p> <p>(2) 原子力部長を委員長とする原子力発電安全委員会</p> <p>(3) 所長を委員長とする泊発電所安全運営委員会</p> <p>5.6 マネジメントレビュー</p> <p>5.6.1 一般</p> <p>社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価(以下、「マネジメントレビュー」という。)を、あらかじめ定められた間隔で行う。</p> <p>5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報</p> <p>組織は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告する。</p> <p>(1) 内部監査の結果</p> <p>(2) 組織の外部の者の意見(外部監査(安全文化の外部評価を含む。)の結果(外部監査を受けた場合に限る。)、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む。)</p> <p>(3) プロセスの運用状況</p> <p>(4) 使用前事業者検査および定期事業者検査(以下、「使用前事業者検査等」という。)ならびに自主検査等の結果</p> <p>(5) 品質目標の達成状況</p> <p>(6) 健全な安全文化の育成および維持の状況(内部監査による安全文化の育成および維持の取組状況による評価の結果ならびに管理者による安全文化についての満足度のある分野および強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。)</p> <p>(7) 関係法令の遵守状況</p> <p>(8) 不適合ならびに是正処置および未然防止処置の状況(組織の内外で得られた知見(技術的な進歩により得られたものを含む。)ならびに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。)</p> <p>(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置</p> <p>(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更</p> <p>(11) 部門または要員からの改善のための提案</p> <p>(12) 資源の要性</p> <p>⑦-7, ⑧-7</p>	(島根、女川) 記載表現の相違
開設事項 ・項目		実施部門		監査部門																												
	一次文書名 (開設条文)	制定者	二次文書名 (開設条文)	制定者																												
1.1 優先事務に 必要なプロ セスの計画 (つづき)	品質マネジメント 監査委員会 規程 (第104条)	島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)	島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)	島根原子 力発電所 監査委員会 規程 (第106条)																												
原子 力安 全監 査規 程	原子力安全 監査委員会 規程 (第2条)	電源事業 本部長	原子力安 全監査 委員会 規程 (第2条)	内部監査部 門長 (原子力 監査)																												
1.3 組織の外部 の者の意見 の反映等 (第3 回計測指	外部監査 規程 (第10 条)	電源事業 本部長	外部監査 規程 (第1 条)	内部監査部 門長 (原子力 監査)																												
1.4 回計 7.5.5 資 源物 品の 管理	回計監査 規程 (第2 条)	電源事業 本部長	回計監査 規程 (第2 条)	内部監査部 門長 (原子力 監査)																												

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																			
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 別紙4-2 (11/29) </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">実施部門</th> <th colspan="2">監査部門</th> </tr> <tr> <th>一次大委名 （組織名）</th> <th>二次文書名 （関連文書）</th> <th>制定者</th> <th>一次大委名 （組織名）</th> <th>二次文書名 （関連文書）</th> <th>制定者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>② ③ 組織の外側 の者の意見 プロセスの 監視測定</td> <td>外部コミュニケーション基 本指針 (第3条)</td> <td>電源事業 本部長</td> <td>④ 組織の外側 の者の意見 品質監査規 則</td> <td>島根原子 力発電所 長</td> <td>内野監査部門 長 (原子力 監査)</td> </tr> <tr> <td>⑤ データの分 析および評 価等</td> <td>安全管理方針 及び各基本要 求 (第3条) 品質監査規 則 (第3条)</td> <td>電源事業 本部長</td> <td>⑥ 組織の外側 の者の意見 品質監査規 則 (第3条)</td> <td>島根原子 力発電所 長</td> <td>内野監査部門 長 (原子力 監査)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ⑦-2 ⑧-2 ⑦-3 ⑧-3 ⑦-7 ⑧-7 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> <p>での観点のある分野および強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。)</p> <p>(7) 関係法令の遵守状況</p> <p>(8) 不適合ならびに是正処置および未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩により得られたものを含む。）ならびに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。）</p> <p>(9) 優前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置</p> <p>(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更</p> <p>(11) 部門または要員からの改善のための提案</p> <p>(12) 資源の妥当性</p> <p>(13) 保安活動の改善のために講じた措置（品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。）の実効性</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ⑦-7, ⑧-7 ⑦-8, ⑧-8 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> <p>5.6.3 マネジメントレビューの結果を受け行う措置</p> <p>(1) 組織は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 品質マネジメントシステムおよびプロセスの実効性の維持に必要な改善 b. 個別業務に関する計画および個別業務の実施に關する保安活動の改善 c. 品質マネジメントシステムの実効性の維持および従業員の改善のために必要な資源 d. 健全な安全文化の育成および維持に関する改善（安全文化についての観点のある分野および強化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。） e. 関係法令の遵守に関する改善 <p>(2) 組織は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(3) 組織は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ⑦-8 ⑧-8 ⑦-8, ⑧-8 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 別紙4-2 (11/29) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> (島根、女川) 記載表現の相違 </div>	実施部門		監査部門		一次大委名 （組織名）	二次文書名 （関連文書）	制定者	一次大委名 （組織名）	二次文書名 （関連文書）	制定者	② ③ 組織の外側 の者の意見 プロセスの 監視測定	外部コミュニケーション基 本指針 (第3条)	電源事業 本部長	④ 組織の外側 の者の意見 品質監査規 則	島根原子 力発電所 長	内野監査部門 長 (原子力 監査)	⑤ データの分 析および評 価等	安全管理方針 及び各基本要 求 (第3条) 品質監査規 則 (第3条)	電源事業 本部長	⑥ 組織の外側 の者の意見 品質監査規 則 (第3条)	島根原子 力発電所 長	内野監査部門 長 (原子力 監査)
実施部門		監査部門																				
一次大委名 （組織名）	二次文書名 （関連文書）	制定者	一次大委名 （組織名）	二次文書名 （関連文書）	制定者																	
② ③ 組織の外側 の者の意見 プロセスの 監視測定	外部コミュニケーション基 本指針 (第3条)	電源事業 本部長	④ 組織の外側 の者の意見 品質監査規 則	島根原子 力発電所 長	内野監査部門 長 (原子力 監査)																	
⑤ データの分 析および評 価等	安全管理方針 及び各基本要 求 (第3条) 品質監査規 則 (第3条)	電源事業 本部長	⑥ 組織の外側 の者の意見 品質監査規 則 (第3条)	島根原子 力発電所 長	内野監査部門 長 (原子力 監査)																	

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p style="text-align: center;">別紙4-2 (12/29)</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>(4) 品管規則の要求事項に基づき作成する手帳書および品管規則の要求事項に基づき作成する指示書、図面等(以下「手帳書等」という。) このうち、二次文書を以下の表に示す。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">関連条項 ・項目</th> <th colspan="2">実施部門</th> <th colspan="2">監査部門</th> </tr> <tr> <th>一次文書名</th> <th>二次文書名 (関連多文)</th> <th>制定者</th> <th>一次文書名</th> <th>二次文書名 (関連多文)</th> <th>制定者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.2.3 文書の管理 4.2.4 記録の管理 6.2.2 内部監査</td> <td>文書・記録管理基本要領 (第3条)</td> <td>電源事業本部長</td> <td>原子力安全監査委員会 (第29条)</td> <td>原子力安全監査委員会 (第29条)</td> <td>内部監査部門 部長(原子力監査)</td> </tr> <tr> <td>8.3 不適合の管理 8.5.2 遵守実績等 (5.2.1未然防止措置)</td> <td>不適合等管理基本要領 (第3条)</td> <td>電源事業本部長</td> <td>原子力安全監査委員会 (第29条)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: right;">(7)-2 (8)-2 (7)-3 (8)-3</p>	関連条項 ・項目		実施部門		監査部門		一次文書名	二次文書名 (関連多文)	制定者	一次文書名	二次文書名 (関連多文)	制定者	4.2.3 文書の管理 4.2.4 記録の管理 6.2.2 内部監査	文書・記録管理基本要領 (第3条)	電源事業本部長	原子力安全監査委員会 (第29条)	原子力安全監査委員会 (第29条)	内部監査部門 部長(原子力監査)	8.3 不適合の管理 8.5.2 遵守実績等 (5.2.1未然防止措置)	不適合等管理基本要領 (第3条)	電源事業本部長	原子力安全監査委員会 (第29条)			<p style="text-align: center;">別紙4-2 (12/28)</p> <p>(2) 個別業務に必要な施設、設備およびサービスの体系 (JIS Q9001の「インフラストラクチャ」)をいう。 (3) 作業環境 (作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。) (4) その他必要な資源</p> <p>6.2 要員の力量の確保および教育訓練</p> <p>(1) 組織は、個別業務の実施に必要な技能および経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識および技能ならびにそれを適用する能力(以下「力量」という。また、力量には、組織が必要とする技術的、人的および組織的側面に関する知識を含む。)が実証された者を要員に充てる。</p> <p>(2) 組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、表3-1に記載の「原子力QMS 力量、教育・訓練および認識要領」または「原子力QMS 内部監査員の力量、教育・訓練および認識要領」を確立し、次に掲げる業務を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 b. 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置(必要な力量を有する要員を新たに配属し、または雇用することを含む。)を講ずること。 c. 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。 d. 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようになること。 <ul style="list-style-type: none"> (a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 (b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 (c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 e. 要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。 <p>7. 個別業務に関する計画の策定および個別業務の実施</p> <p>7.1 個別業務に必要なプロセスの計画</p> <p>(1) 組織は、表3-1に記載の「原子力QMS 業務の計画および実施要領」に基づき、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定する(4.1(2)c.を考慮して計画を策定することを含む。)とともに、そのプロセスを確立する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性(業務計画を変更する場合の整合性を含む。)を確保する。</p> <p>(3) 組織は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定または変更(プロセスおよび組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の極端な変更を含む。)を含む。)を行うにあたり、次に掲げる事項を明確にする。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 個別業務計画の策定または変更の目的および当該計画の策定または変更に 	<p style="text-align: center;">別紙4-2 (12/29)</p> <p>6. 資源の管理</p> <p>6.1 資源の確保</p> <p>組織は、原子力の安全を確保なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、および管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 要員 (2) 個別業務に必要な施設、設備、およびサービスの体系(インフラストラクチャ) (3) 作業環境(作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。) (4) その他必要な資源 <p>6.2 要員の力量の確保および教育訓練</p> <p>(1) 組織は、個別業務の実施に必要な技術および経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識および技能ならびにそれを適用する能力(以下、「力量」という。また、この力量には、組織が必要とする技術的、人的および組織的側面に関する知識を含む。)が実証された者を要員に充てる。</p> <p>(2) 組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行なう。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 要員にどのような力量が必要かを明確に定める。 b. 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置(必要な力量を有する要員を新たに配属し、または雇用することを含む。)を講ずる。 c. 教育訓練その他の措置の実効性を評価する。 d. 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようになる。 (a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 (b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 (c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 e. 要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理する。(4.2.4参照) 	<p>(島根、女川) 記載表現の相違</p>
関連条項 ・項目		実施部門		監査部門																							
一次文書名	二次文書名 (関連多文)	制定者	一次文書名	二次文書名 (関連多文)	制定者																						
4.2.3 文書の管理 4.2.4 記録の管理 6.2.2 内部監査	文書・記録管理基本要領 (第3条)	電源事業本部長	原子力安全監査委員会 (第29条)	原子力安全監査委員会 (第29条)	内部監査部門 部長(原子力監査)																						
8.3 不適合の管理 8.5.2 遵守実績等 (5.2.1未然防止措置)	不適合等管理基本要領 (第3条)	電源事業本部長	原子力安全監査委員会 (第29条)																								

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	有川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">別紙4-2 (13/29)</p> <pre> graph TD A[方針 対応目標 (一次文書)] --> B[管理 (二次文書)] B --> C[業務実施 (三次文書)] C --> D[記録] D --> E[品質マネジメントシステム文書体系図] </pre> <p>図2 品質マネジメントシステム文書体系図</p> <p style="text-align: right;">⑦-2, ⑧-2</p> <p style="text-align: right;">⑦-3, ⑧-3</p>	<p style="text-align: center;">別紙4-2 (13/28)</p> <p>より起こり得る結果（当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析および評価ならびに当該分析および評価の結果に基づき講じた措置を含む。）</p> <ul style="list-style-type: none"> b. 機器等または個別業務に係る品質目標および個別業務等要求事項 c. 機器等または個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書および資源 d. 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認および監視測定ならびにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下、「合否判定基準」という。） <p>e. 個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証るために必要な記録</p> <p>⑦-3 ⑧-3</p> <p>(4) 組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとする。</p> <p>7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス</p> <p>7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項</p> <p>組織は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等または個別業務に必要な要求事項 (2) 関係法令 (3) (1)および(2)に掲げるもののほか、組織が必要とする要求事項 <p>7.2.2 個別業務等要求事項の審査</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 組織は、機器等の使用または個別業務の実施にあたり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施する。 (2) 組織は、個別業務等要求事項の審査を実施するにあたり、次に掲げる事項を確認する。 <ol style="list-style-type: none"> a. 当該個別業務等要求事項が定められていること。 b. 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。 c. 組織が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。 (3) 組織は、(1)の審査の結果の記録および当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 (4) 組織は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 <p>7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等</p> <p style="text-align: right;">別紙4-2 (13/29)</p> <p>7. 個別業務に関する計画および個別業務の実施</p> <p>7.1. 個別業務に必要なプロセスの計画</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 組織は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定する（4.1.2)を考慮して計画を策定することを含む。）とともに、そのプロセスを確立する。 (2) 組織は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性（業務計画を変更する場合の整合性を含む。）を確保する。 (3) 組織は、個別業務に関する計画（以下、「個別業務計画」という。）の策定または変更（プロセスおよび組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更を含む。）を含む。）を行うにあたり、次に掲げる事項を明確にする。 <ol style="list-style-type: none"> a. 個別業務計画の策定または変更の目的および当該計画の策定または変更により起り得る結果（当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析および評価、ならびに当該分析および評価の結果に基づき講じた措置を含む。） b. 機器等または個別業務に係る品質目標および個別業務等要求事項 c. 機器等または個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書および資源 d. 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認および監視測定ならびにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下、「合否判定基準」という。） e. 個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録(4.2.4参照) <p>(4) 組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとする。</p> <p>7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス</p> <p>7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項</p> <p>組織は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等または個別業務に必要な要求事項 (2) 関係法令 (3) (1)および(2)に掲げるもののほか、組織が必要とする要求事項 <p>7.2.2 個別業務等要求事項の審査</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 組織は、機器等の使用または個別業務の実施にあたり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査（以下、「レビュー」という。）を実施する。 (2) 組織は、個別業務等要求事項のレビューを実施するにあたり、次に掲げる事項を確認する。 		

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (14/29)</p> <p>4.2.2 品質マニュアル 組織は、品質マニュアルである本品質マネジメントシステム計画、「原子力品質保証規程」、「原子力品質保証規則」および「原子力安全監査規則」に次に掲げる事項を定める。 (1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 (2) 便用活動の計画、実施、評価および改善に関する事項 (3) 品質マネジメントシステムの適用範囲 (4) 品質マネジメントシステムのために作成した記録書類等の参照情報 (5) プロセスの相互の関係 (6) 「図1 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係」参照</p> <p>4.2.3 文書の管理 (1) 組織は、次の事項を含む、品質マネジメント文書を管理する。 a. 繼承として承認されていない文書の使用または適切ではない変更の防止 b. 文書の組織外への流出等の防止 c. 品質マネジメント文書の発行および改訂に係る審査の結果に基づき 認めた措置ならびに責任者および改訂を承認した責任者の署名の保持 (2) 品質マネジメント文書が改訂および決定するときに、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、(次に示す)品質マネジメント文書に關する事項を定めた4.2.1(4)の表の4.2.3項に係る文書を作成する。 d. 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること e. 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評議するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認する(「a」と同様に改訂の妥当性を審査し、承認すること) f. 品質マネジメント文書の審査および評議には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の員を含ませること g. 品質マネジメント文書の改訂内容および最新の改訂状況を識別するようすること h. 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定または改訂版が利用しやすい体制を確保すること i. 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようする j. 繼承の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その改訂を管理すること k. 売出した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかからず、これを識別し、管理すること。</p> <p>4.2.4 記録の管理 (1) 組織は、品質規則に規定する個別業務等要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性を実現する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、株式会社ができるよう作成し、保管活動の重要度に応じてこれを管理する。 (2) 組織は、(1)の記録の識別、保存、保護、検索および廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた4.2.1(4)の表の4.2.4項に係る文書を作成する。</p> <p>(7)-3, (8)-3</p>	<p>別紙4-2 (14/28)</p> <p>組織は、組織の外部の者からの情報の収集および組織の外部の者への情報の伝達のために、次の事項を含む、実効性のある方法を表3-1に記載の「原子力QMS 外部コミュニケーション要領」で明確に定め、これを実施する。 (1) 組織の外部の者と効率的に連絡し、適時に情報を通知する方法 (2) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 (3) 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確實に提供する方法 (4) 原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法</p> <p>7.3 設計開発 組織は、表3-1に記載の「原子力QMS 設計・開発要領」を確立し、次の事項を実施する。</p> <p>7.3.1 設計開発計画 (1) 組織は、設計開発(専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下、本編において「設計開発計画」という。)を策定する(不適合および予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動(4.1(2)c.の事項を考慮して行うものを作成する。)を行うことを含む。)とともに、設計開発を管理する。この設計開発には、設備、施設、ソフトウェアおよび手順書等に関する設計開発を含む。この場合において、原子力の安全のために重要な手順書等の設計開発については、新規策定の場合に加え、重要な変更がある場合にも行うが必要がある。</p> <p>(2) 組織は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にすること。 a. 設計開発の性質、期間および複数さの程度 b. 設計開発の各段階における適切な審査、検証および妥当性確認の方法ならびに管理体制 c. 設計開発に係る部署および要員の責任および権限 d. 設計開発に必要な組織の内部および外部の資源</p> <p>(3) 組織は、実効性のある情報の伝達ならびに責任および権限の明確な割当ができるようするために、設計開発に関与する各者の連絡を管理する。</p> <p>(4) 組織は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適時に明確に定めること</p> <p>7.3.2 設計開発に用いる情報 (1) 組織は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。 a. 機能および性能に係る要求事項 b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの c. 国際法令</p>	<p>別紙4-2 (14/29)</p> <p>a. 当該個別業務等要求事項が定められている。 b. 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合には、その相違点が明確されている。 c. 組織が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有している。</p> <p>(3) 組織は、(1)のレビューの結果の記録および当該レビューの結果に基づき講じた措置ならびに責任者および改訂を承認した責任者の署名を保持する。</p> <p>(4) 組織は、個別業務等要求事項が変更された場合には、関連する文書が改訂されるようになるとともに、関連する要員に對し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようする。</p> <p>7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 組織は、組織の外部の者からの情報の収集および組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。これには次の事項を含む。</p> <p>(1) 組織の外部の者と効率的に連絡し、適時に情報を通知する方法 (2) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 (3) 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確實に提供する方法 (4) 原子力の安全に關連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法</p> <p>7.3 設計開発 組織は、原子炉施設において用いるための設計開発(以下、「設計」という。)の管理について、「原子力設計管理マニュアル」および「泊発電所設計管理要領」に定め、これに従い次の事項を実施する。</p> <p>7.3.1 設計の計画 (1) 組織は、設計(専ら原子炉施設において用いるための設計に限る。)の計画を策定する(不適合および予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動(4.1(2)c.の事項を考慮して行うものを作成する。)を行うことを含む。)とともに、設計を管理する。 この設計には、設備、施設、ソフトウェアおよび手順書等に関する設計を含む。この場合において、原子力の安全のために重要な手順書等の設計については、新規策定の場合に加え、重要な変更がある場合にも行う。</p> <p>(2) 組織は、設計の計画の策定において、次に掲げる事項を明確にすること。 a. 設計の性質、期間および複数さの程度 b. 設計の各段階における適切なレビュー、検証および妥当性確認の方法なら</p>	<p>(島根、女川) 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

添付書類五

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (15/29)</p> <p>⑦-5, ⑧-5</p> <p>5. 品質責任者の責任 ① 品質責任者の権力の完全化のためのリーダーシップ 社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを運営するとともに、その効果性を維持していることを、次に掲げる業務を行なこによって実現する。 (1) 品質方針を定めること。 (2) 品質標準を確立・維持するようにすること。 (3) 品質監査を実施する。監査の結果、より良い保持することに貢献できるようにすること(審査が企業の良文書を成し、持続する能力に歩合でできる環境を整えていること)。 (4) 5・6 に規定するマネジメントレビューを実施すること。 (5) 質量が利用できる体制を確立すること。 (6) 開放度をもとめることその他原子力の安全を維持することの重要性を委員に周知すること。 (7) 傷害活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを、委員に認識させること。 (8) すべての監査が行われる決算が、原子力の安全の確保について、その優先順位および明確にする責任を考慮して確実に行われるようになること。</p> <p>5. 2 原子力の安全の種別の変更 社長は、組織の意思決定に当たり、機器等および個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。</p> <p>5. 3 品質方針 社長は、品質方針(健全な安全文化を育成し、および維持することに関するもの(この場合において、技術的、人的および組織的因素ならびにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること)を定む。が次に掲げる事項に適合しているようとする。 (1) 品質方針は、組織の目的に対して適切なものであること(組織運営に開拓する方針と整合的なものであることを含む)。 (2) 品質方針への適合性および品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持つること。 (3) 品質目標を定め、評価するにあたっての吟味となるるものであること。 (4) 品質に開拓され、運営されいくこと。</p> <p>5. 4 対策 5. 4. 1 品質目標 (1) 社長は、前項において、品質目標(個別業務等要求事項への適合のために必要な項目を含む。)が定められているようとする。これには、品質目標を達成するための計画として、次の段階を含む。 * 品質目標 * 対応資源 * 対応責任者 * 対応実績の完了時期 * 対策の評定方法 (2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得る(品質目標の達成状況を監視測定し、</p> <p>別紙4-2 (15/28)</p> <p>d. その他設計開発に必要な要求事項 (2) 組織は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。</p> <p>7.3.3 設計開発の結果に係る情報 (1) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。 (2) 組織は、設計開発の次の段階のプロセスに進むにあたり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 (3) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。 a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項に適合すること。 b. 調査、機器等の使用および個別業務の実施のために適切な情報が提供するものであること。 c. 合否判定基準を含むものであること。 d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。</p> <p>7.3.4 設計開発レビュー (1) 組織は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査(以下、本編において「設計開発レビュー」という)を実施する。 a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 b. 設計開発に問題がある場合には、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。 (2) 組織は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に囲むする部門の代表者および当該設計開発に係る専門家を参加させる。 (3) 組織は、設計開発レビューの結果の記録および当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>7.3.5 設計開発の検証 (1) 組織は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するため、設計開発計画に従って検証を実施する(設計開発計画に従ってプロセスの次の段階に移行する前に、当該設計開発に係る個別業務等要求事項への適合性の確認を行うことを含む)。 (2) 組織は、設計開発の検証の結果の記録および当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 (3) 組織は、当該設計開発を行った委員に当該設計開発の検証をさせない。</p> <p>別紙4-2 (15/29)</p> <p>6. に管轄体制 c. 設計に係る部門および要員の責任および権限 d. 設計に必要な組織の内部および外部の資源 (3) 組織は、実効性のある情報の伝達ならびに責任および権限の明確な割り当てがなされるようするために、設計に擅むする各者間の連絡を管理する。 (4) 組織は、(1)により策定された設計の計画を、設計の進行に応じて適切に変更する。</p> <p>7.3.2 設計に用いる情報 (1) 組織は、個別業務等要求事項として設計に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。(4.2.4参照) a. 機能および性能に係る要求事項 b. 徒手の類似した設計から得られた情報であって、当該設計に用いる情報として通用可能なものの c. 開拓手法 d. その他の設計に必要な要求事項 (2) 組織は、設計に用いる情報について、その妥当性をレビューし、承認する。</p> <p>7.3.3 設計の結果に係る情報 (1) 組織は、設計の結果に係る情報を、設計に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。 (2) 組織は、設計の次の段階のプロセスに進むにあたり、あらかじめ、当該設計の結果に係る情報を「原子力文書管理マニュアル」または「泊発電所文書管理制度」に基づき承認する。 (3) 組織は、設計の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。 a. 設計に係る個別業務等要求事項に適合するものである。 b. 調査、機器等の使用および個別業務の実施のために適切な情報が提供するものである。 c. 合否判定基準を含むものである。 d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確である。</p> <p>7.3.4 設計のレビュー (1) 組織は、設計の適切な段階において、設計の計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的なレビューを実施する。 a. 設計の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価する。</p>			

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (16/29)</p> <p>その達成状況を評価できる状態にあること。」ものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。</p> <p>(3) 組織は、品質目標に係る事項について、4. 2. 1 (3) の表の5. 4. 1項に掲げる文書を確立する。</p> <p>5. 4. 2 品質マネジメントシステムの計画</p> <p>(1) 社員は、品質マネジメントシステムが4. 1の規定に適合するよう、その裏面にあたっての計画が策定されているようにする。</p> <p>(2) 社員は、プロセスおよび組織の変更（実績的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の経営的変更を含む。品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不適切ない状態に維持されないよう保証する。この場合において、保守活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。）を含む、品質マネジメントシステムの変更の目的および当該変更による影響（当該変更による原予力の安全への影響の程度の分析および評価ならびに当該分析および評価の結果に基づき講じた措置を含む。）</p> <p>b. 品質マネジメントシステムの実効性の維持</p> <p>c. 資源の利用可能性</p> <p>d. 責任および権限の担当</p> <p>5. 5 責任、権限およびコミュニケーション</p> <p>5. 5. 1 責任および権限</p> <p>社員は、第5条(4)に規定する監理、第5条(5)（原子炉主任技術者の職務等）および第9条の2（電子主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等）に定める責任（担当業務に応じて、組織の内に於ける運営活動の内について指揮する責任を含む。）および権限ならびに部門相互間の業務の手順（部門間の連絡が必要な業務のプロセスにおいて、業務（情報の伝達を含む。）が傳達し、継続することなく遂行できる仕組みをいう。）を定めさせ、関係する責任者に責任を持って委託することができるようにする。</p> <p>5. 5. 2 品質マネジメントシステム管理責任者</p> <p>(1) 社員は、電子本部長を組織（内部監査部門を除く。）の品質マネジメントシステム管理責任者として、内部監査部門を内部監査部門の品質マネジメントシステム管理責任者として任命する。</p> <p>(2) 社員は、品質マネジメントシステム管理責任者に、次に掲げる業務に係る責任および権限を与える。</p> <p>a. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようになるとともに、</p> <p>b. 品質マネジメントシステムの運用状況およびその改善の必要性について、社長に報告すること。</p> <p>c. 健全な安全管理を有成し、および維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。</p> <p>d. 管理手法を構築すること。</p> <p>5. 5. 3 管理者</p> <p>(1) 社員は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（第4条（保守に関する組織）に定める組織を構成する各の部門の長をいう。以下「管理者」という。）に、当該管理者</p> <p>別紙4-2 (16/28)</p> <p>7.3.6 計画開発の妥当性確認</p> <p>(1) 組織は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性確認（以下、本編において「設計開発妥当性確認」という。）を実施する（機器等の設置後でなければ妥当性確認を行うことができない場合において、当該機器等の使用を開始する前に、設計開発妥当性確認を行なうこととする。）</p> <p>(2) 組織は、機器等の使用または個別業務の実施にあたり、あらかじめ、設計開発妥当性確認を完了する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発妥当性確認の結果の記録および当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>7.3.7 計画開発の変更の管理</p> <p>(1) 組織は、設計開発の変更を行なった場合においては、当該変更の内容を識別することができるようになるとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発の変更を行なうにあたり、あらかじめ、審査、検証および妥当性確認を行い、変更を承認する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発の変更の審査において、設計開発の変更が原子炉施設に及ぼす影響の評価（当該原子炉施設を構成する材料または部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行なう。</p> <p>(4) 組織は、(2)の審査、検証および妥当性確認の結果の記録およびその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>7.4 調達</p> <p>組織は、表3-1に記載の「原子力QMS 調達管理要領」を確立し、次の事項を実施する。</p> <p>7.4.1 調達プロセス</p> <p>(1) 組織は、調達する物品または役務（以下「調達物品等」という。）が、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようとする。</p> <p>(2) 組織は、保証活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者および調達物品等に適用される管理の方法（調達物品等が調達物品等要求事項に適合していることを確認する適切な方法（機器単位の検証、調達物品等の妥当性確認等の方法）をいう。）および程度を定める。ここで、管理の方法および程度には、力致を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。なお、この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品</p> <p>別紙4-2 (16/29)</p> <p>b. 設計に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な処置を提案する。</p> <p>(2) 組織は、設計のレビューに、当該レビューの対象となっている設計段階に関連する部門の代表者および当該設計に係る専門家を参加させる。</p> <p>(3) 組織は、設計のレビューの結果の記録および当該レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照）</p> <p>7.3.5 設計の検証</p> <p>(1) 組織は、設計の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計の計画に従って検証を実施する（設計の計画に従ってプロセスの次の段階に移行する前に、当該設計に係る個別業務等要求事項への適合性の確認を行うことを含む。）</p> <p>(2) 組織は、設計の検証の結果の記録および当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照）</p> <p>(3) 組織は、当該設計を行なった要員に当該設計の検証をさせない。</p> <p>7.3.6 設計の妥当性確認</p> <p>(1) 組織は、設計の結果が個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計の計画に従って、当該設計の妥当性確認を実施する（機器等の設置後でなければ妥当性確認を行なうことができない場合において、当該機器等の使用を開始する前に、設計の妥当性確認を行なうこととする。）</p> <p>(2) 組織は、機器等の使用または個別業務の実施にあたり、あらかじめ、設計の妥当性確認を行なう。</p> <p>(3) 組織は、設計の妥当性確認の結果の記録および当該妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照）</p> <p>7.3.7 設計の変更の管理</p> <p>(1) 組織は、設計の変更を行なった場合においては、当該変更の内容を識別することができるようになるとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照）</p> <p>(2) 組織は、設計の変更を行なうにあたり、あらかじめ、設計のレビュー、検証および妥当性確認を行なう。「原子炉支事管理マニュアル」または「泊発電所文書管理要領」に基づきその変更を承認する。</p> <p>(3) 組織は、(2)の設計の変更のレビューにおいて、設計の変更が原子炉施設に及ぼす影響の評価（当該原子炉施設を構成する材料または部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。</p> <p>(4) 組織は、(2)の設計の変更のレビュー、検証および妥当性確認の結果の記録</p>			

(島根、女川) 記載表現の相違

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (17/29)</p> <p>⑦-7, ⑧-7</p> <p>が管理監督する業務に係る責任および権限を与える。 なお、管理者に代わり、個別業務のプロセスを管理する責任者を置いて、その業務を行わせることができる。この場合において、当該責任者の責任および権限は、文書で明確に定めること。 a. 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようになること。 b. 営業の個別業務等要求事項についての認識が向上するようになること。 c. 営業業務の実施に係る評価を行うこと。 d. 健全な安全文化を育成し、および維持すること。 e. 制度化を遵守すること。 (2) 管理者は、(1) の責任および権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、次に掲げる基準を確実に実施する。 a. 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。 b. 責員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようになりますこと。 c. 品質の安全管理による意思決定の理由およびその内容を、関係する責任者に確実に伝達するること。 d. 対応に際しては、技術および知識する供給者を真面目に評価されることに、要員が、積極的に品質管理の実施に対する問題の検査を行えるようになりますこと。 e. 要員が、積極的に業務の改善に対する真面目に行えるようになりますこと。 (3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価（安全管理についての責任のある分野および強化すべき分野に係るもの）を、あらかじめ定められた期間（品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的改善のために）保安活動として取り組む必要がある問題ならびに当該品質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された開拓をいう。」で行う。</p> <p>5. 4.4 組織の内部の情報の伝達 (1) 品質マネジメントシステムの運営に係られる仕組みが確立されているようになるとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報を確実に伝達されるようになります。 (2) 組織は、品質マネジメントシステムの運営に必要なコミュニケーションが必要なときに応じて行われる場や仕組みを決め、実施するため、4. 2. 1 (3) の表の5. 6. 4項に係る文書を確立する。</p> <p>5. 6 マネジメントレビュー 5. 6. 1 一般 社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）という、あらかじめ定められた期間（品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的改善のために）保安活動として取り組む必要がある問題ならびに当該品質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された開拓をいう。」で行う。</p> <p>5. 6. 2 マネジメントレビューに用いる情報 組織は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告する。 (1) 内部監査の結果 (2) 組織が外部の組織または者から監査、評価を受けた外部監査（安全文化の外部評価を含</p> <p>別紙4-2 (17/28) ⑦-11 が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法および程度を定める。 (3) 組織は、(3)の評価の結果の記録および当該評価の結果に基づき講じた措置に基づく記録を作成し、これを管理する。 (4) 組織は、調達物品等の供給者の評価および選定に係る判定基準を定める。 (5) 組織は、(3)の評価の結果の記録および当該評価の結果に基づき講じた措置に基づく記録を作成し、これを管理する。 (6) 組織は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後ににおけるこれらの維持または運用に必要な技術情報（原子炉施設の保安に係るものに限る。）の取得および当該情報等の原子力事業者等と共に有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。</p> <p>7.4.2 調達物品等要求事項 (1) 組織は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含める。 a. 調達物品等の供給者の業務のプロセスおよび設備に係る要求事項 b. 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 c. 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 d. 調達物品等の不適合の報告（偽造品または模造品等の報告を含む。） ⑦-15 ⑧-11 および処理に係る要求事項 e. 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、および維持するためには必要な要求事項 f. 一般産業用工業品を機器等に使用するにあたっての評価に必要な要求事項 g. その他調達物品等に必要な要求事項</p> <p>(2) 組織は、調達物品等の供給者の評価および選定に係る判定基準を定める。</p> <p>7.4.3 調達物品等の検証 (1) 組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。</p> <p>別紙4-2 (17/29) ⑦-12 およびその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 (4.2.4参照) 7.4 調達 組織は、次の事項を「原子力調達管理マニュアル」および「泊発電所調達管理要領」に定め、これに従い調達管理を実施する。 7.4.1 調達プロセス (1) 組織は、調達する物品または役務（以下、「調達物品等」という。）が、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下、「調達物品等要求事項」という。）に適合するようになります。 (2) 組織は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者および調達物品等に適用される管轄の方法および程度（力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。）を定める。この場合において、一般産業用工業品が調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法および程度を定める。 (3) 組織は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。 (4) 組織は、調達物品等の供給者の評価および選定に係る判定基準を定める。 (5) 組織は、(3)の評価の結果の記録および当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照） (6) 組織は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後ににおけるこれらの維持または運用に必要な技術情報（原子炉施設の保安に係るものに限る。）の取得および当該情報等の原子力事業者等と共に有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。</p> <p>7.4.2 調達物品等要求事項 (1) 組織は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含める。 a. 調達物品等の供給者の業務のプロセスおよび設備に係る要求事項 b. 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 c. 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 d. 調達物品等の不適合の報告（偽造品または模造品等の報告を含む。）および処理に係る要求事項 ⑦-15, ⑧-11 e. 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、および維持するためには必要な要求事項</p>			

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (18/29)</p> <p>(7)-7, (8)-7</p> <p>む。」の結果（外部査査を受けた場合に限る。）、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む）の外部の外部の意見。 (3) プロセスの適用状況 (JIS 0001) の「プロセスパフォーマンスならびに製品およびサービスの適合の状況」および「プロセスの監視測定で得られた結果」に適用するものという。） (4) 使用前事業者検査および定期事業者検査（以下「使用前事業者検査」という。）ならびに自主検査の結果。 ここで「使用前事業者検査」とは、保安事項への適合性を判定するため、組織が使用前事業者検査のほかに自主的に行う、合否判定基準のある検査、妥当性確認、監視測定、試験および強化すべき分野に係る自評結果のことをいう。（以下、本稿において同じ。） (5) 品質目標の達成状況。 (6) 健全な安全文化の育成および維持の状況（内部監査による安全文化の育成および維持の取組状況に係る評価の結果ならびに管理者による安全文化についての観点のある分野および強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。） (7) 関係法令の遵守状況。 (8) 不適合ならびに是正措置および未然防止措置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩などにより得られたものを含む。）ならびに不適合その他の事象から導かれた教訓を含む。） (9) 使用前のマネジメントレビューの結果を受けた講じた措置。 (10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 (11) 部門または委員からの改善のための提案 (12) 責任の妥当性 (13) 保安活動の改善のために講じた措置（品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。）の実効性。</p> <p>5. 6. 3 マネジメントレビューの結果を受けて実行する措置 (1) 組織は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。 a. 品質マネジメントシステムおよびプロセスの実効性の維持に必要な改善（改善の種類を得て実施される組織の業務進行能力を向上させるための活動をいう。） b. 個別業務に関する計画および個別業務の実施に関連する保安活動の改善 c. 品質マネジメントシステムの実効性の維持および組織的な改善のために必要な資源 d. 健全な安全文化の育成および維持に関する改修（安全文化についての観点のある分野および強化すべき分野が選択された場合における改善策の検討を含む。） * 個別手法の遵守に関する改善 (2) 組織は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。 (3) 組織は、(1)の決定した事項について、必要な措置を講じる。</p> <p>7. 5. 3 調査管理およびトレーサビリティの確保 (1) 組織は、個別業務計画および個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて、</p> <p>別紙4-2 (18/28)</p> <p>(2) 組織は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領および調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。</p> <p>7. 5 個別業務の実施 7. 5. 1 個別業務の管理 組織は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合するように実施する。 (1) 原子炉施設の保安のために必要な情報（保安のために使用する機器等または実施する個別業務の特性および当該機器等の使用または個別業務の実施に上り達成すべき結果を含む。）が利用できる体制にあること。 (2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 (3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 (4) 監視測定のための設備が利用できる体制があり、かつ、当該設備を使用していること。 (5) 8.2.3に基づき監視測定を実施していること。 (6) 本品質マネジメントシステム計画に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。</p> <p>7. 5. 2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 (1) 組織は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。 (2) 組織は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。 (3) 組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理者とする。 (4) 組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。 a. 当該プロセスの審査および承認のための判定基準 b. 妥当性確認に用いる設備の承認および要員の力量を確認する方法 c. 妥当性確認（対象となる個別業務計画の変更時の再確認および一定期間が経過した後に行う定期的な再確認を含む。）の方法</p> <p>7. 5. 3 調査管理およびトレーサビリティの確保 (1) 組織は、個別業務計画および個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて、</p> <p>別紙4-2 (18/29)</p> <p>重要な要求事項 1. 一般使用用工具を機器等に使用するにあたっての評価に必要な要求事項 g. その他の調達物品等に必要な要求事項 (2) 組織は、調達物品等要求事項として、組織が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行なう際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。 (3) 組織は、調達物品等の供給者に対する調達物品等に関する情報を提供するにあたり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認し、「原子力文書管理マニュアル」または「泊発電所文書管理要領」に基づき承認を行う。 (4) 組織は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合性を評価した文書を提出させる。</p> <p>7. 5. 3 調査管理の実施 (1) 組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。 (2) 組織は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領および調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。</p> <p>7. 5 個別業務の管理 7. 5. 1 個別業務の管理 組織は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合するように実施する。 (1) 原子炉施設の保安のために必要な次の事項を含む情報が利用できる体制にある。 a. 保安のために使用する機器等または実施する個別業務の特性 b. 当該機器等の使用または個別業務の実施により達成すべき結果 (2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にある。 (3) 当該個別業務に見合う設備を使用している。 (4) 監視測定のための設備が利用できる体制があり、かつ、当該設備を使用している。 (5) 8.2.3に基づき監視測定を実施している。 (6) 本品質マネジメントシステム計画に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っている。</p>			

泊発電所3号炉 添付書類五 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

添付書類五

島根原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-2 (19/29)</p> <p>6. 資源の管理 6.1 資源の確保 組織は、原子力の安全を確保するものにするために必要な次に掲げる資源を4、2、1(3)の表のとおり、1項、6、2項および、1項に係る文書において明確に定め、「品質マネジメントシステム計画の事項を実施するために必要な資源を特定した上で、組織の内部で保持すべき資源と組織の外部から調達できる資源（組織の外部から調達する者を含む。）とを明確にし、それを定めていることをいう。」これを確保し、および管理する。 (1) 資源 (2) 個別業務に必要な施設、設備およびサービスの体系（JIS Q9001の「インフラストラクチャ」をいう。） (3) 作業環境（作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。） (4) その他必要な資源</p> <p>6.2 委員の力量の確保および教育訓練 (1) 組織は、個別業務の実施に必要な技能および経験を有し、実証した結果を達成するためには必要な知識および技術ならびにそれを適用する能力（以下「力量」という。また、力量には、組織が必要とする技術的、人とのおよび組織的側面に関する知識を含む。）が実証された者を委員に見てくる。 (2) 組織は、委員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、4、2、1(3)の表のとおり、1項および、2項に係る文書を確立し、次に掲げる業務を行う。 a. 委員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 b. 委員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する委員を新たに配置し、または昇用することを含む。）を講じること。 c. 教育訓練その他の措置の効果性を評価すること。 d. 委員が自らの専門分野について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。 (a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 (b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 (c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 e. 委員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。</p>	<p>別紙4-2 (19/28)</p> <p>適切な手段により、機器等および個別業務の状態を識別し、管理する。 (2) 組織は、トレーサビリティ（機器等の使用または個別業務の実施に係る履歴、適用または所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等または個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。</p> <p>7.5.4 組織の外部の者の物品 組織は、組織の外部の者の物品（JIS Q9001の「顧客または外部提供者の所有物」をいう。）を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。</p> <p>7.5.5 調達物品の管理 組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、保管および保護を含む。）する。</p> <p>7.6 監視測定のための設備の管理 (1) 組織は、機器等または個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定および当該監視測定のための設備を明確に定める。 (2) 組織は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。 (3) 組織は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。 a. あらかじめ定められた閾値で、または使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正または証明の根拠について記録する方法）により校正または検証がなされていること。 b. 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 c. 所要の調整がなされていること。 d. 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 e. 取扱い、維持および保管の間、損傷および劣化から保護されていること。 (4) 組織は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては、既前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。 (5) 組織は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備および(4)の不適合により影響を受けた機器等または個別業務について、適切な措置を講じる。 (6) 組織は、監視測定のための設備の校正および検証の結果の記録を作成し、これを管理する。 (7) 組織は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用にあたり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。</p>	<p>7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 (1) 組織は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以前の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合（個別業務が実施された後ののみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。）においては、妥当性確認を行なう。 (2) 組織は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。 (3) 組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照） (4) 組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確に定める。 a. 当該プロセスレビューおよび承認ための判定基準 b. 妥当性確認に用いる設備の基準および委員の力量を確認する方法 c. 妥当性確認（対象となる個別業務計画の変更時や再確認および一定期間が経過した後に行なう定期的再確認を含む。）の方法</p> <p>7.5.3 認別管理およびトレーサビリティの確保 (1) 組織は、個別業務計画および個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等および個別業務の状態を識別し、管理する。 (2) 組織は、トレーサビリティ（機器等の使用または個別業務の実施に係る履歴、適用または所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等または個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。（4.2.4参照）</p> <p>7.5.4 組織の外部の者の物品 組織は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照）</p> <p>7.5.5 調達物品の管理 組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、保管および保護を含む。）する。</p>	<p>(島根、女川) 記載表現の相違</p>