

原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書

原子力規制委員会 殿		原 発 本 第 1 1 8 号 2 0 2 4 年 9 月 2 7 日
届出者		
住所 福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 8 2 号		
氏名 九州電力株式会社		
代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘		
別紙のとおり、原子力事業者防災業務計画作成（修正）したので、原子力災害対策特別措置法第 7 条第 3 項の規定に基づき届け出ます。		
原 子 力 事 業 所 の 名 称 及 び 場 所	玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村 字浅湖 4112-1	
当該事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき受けた指定、許可又は承認の種別とその年月日	原子炉設置許可 昭和 4 5 年 1 2 月 1 0 日	
原子力事業者防災業務計画作成（修正）年月日	2 0 2 4 年 9 月 2 4 日	
協議した都道府県知事及び市町村長	佐賀県知事 山口 祥義 玄海町長 脇山 伸太郎 長崎県知事 大石 賢吾 福岡県知事 服部 誠太郎	
予定される要旨の公表の方法	報道機関への発表 当社ホームページへの掲載 本店及び玄海エネルギーパークでの閲覧	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

- 2 協議が調っていない場合には、「協議した都道府県知事及び市町村長」の欄にその旨を記載するものとする。

玄海原子力発電所
原子力事業者防災業務計画

2024年 9月

九州電力株式会社

目 次

第1章 総 則	1
第1節 原子力事業者防災業務計画の目的	1
第2節 定 義	1
第3節 原子力事業者防災業務計画の基本的な考え方	4
第4節 原子力事業者防災業務計画の運用	5
第5節 原子力事業者防災業務計画の修正	5
第2章 防災体制	7
第1節 防災体制	7
1 緊急時体制の区分	7
2 原子力防災組織	7
3 原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務	8
4 緊急時体制の発令及び解除	10
5 原子力事業所災害対策支援拠点の設置及び廃止	11
6 権限の行使	11
第3章 原子力災害予防対策の実施	12
第1節 通報体制及び情報連絡体制の整備	12
1 警戒事態に該当する事象の連絡体制の整備	12
2 原災法第10条第1項に基づく通報体制の整備	12
3 原災法第10条第1項に基づく通報後の情報連絡体制の整備	12
4 通報等の運用	12
5 社内の情報連絡体制	13
第2節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備	13
1 放射線測定設備の設置、検査等	13
2 原子力防災資機材の整備	14
3 その他の原子力防災資機材の整備	14
第3節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備	14
1 オフサイトセンターに備え付ける資料	14
2 地方公共団体に提供する資料	15
3 原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける資料	15
4 発電所、本店等に備え付ける資料	15
第4節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検	15
1 緊急時対策所	15
2 原子力事業所災害対策支援拠点	16
3 原子力施設事態即応センター	16

4	集合場所	17
5	応急処置施設	17
6	気象観測設備	17
7	緊急時運転パラメータ伝送システム	17
8	所内放送装置	18
第5節	防災教育の実施	18
第6節	防災訓練の実施	18
1	社内における訓練	18
2	国又は地方公共団体が主催する訓練	19
第7節	関係機関との連携	19
1	国との連携	19
2	地方公共団体との連携	19
3	地元防災関係機関等との連携	20
4	原子力緊急事態支援組織の整備	20
第8節	周辺住民に対する活動	20
第4章	緊急事態応急対策等の実施	22
第1節	通報及び連絡	22
1	通報及び連絡の実施	22
2	緊急時体制発令時の対応	23
3	情報の収集と提供	23
4	通話制限	24
第2節	応急措置の実施	24
1	警備及び避難誘導	24
2	放射能影響範囲の推定	25
3	原子力災害医療	25
4	消火活動	25
5	汚染拡大の防止	25
6	線量評価等	26
7	広報活動	26
8	応急復旧	26
9	原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置	26
10	資機材の調達及び輸送	27
11	事業所外運搬に係る事象の発生における措置	27
12	応急措置の実施報告	27
13	原子力防災要員の派遣等	28

1 4	他の原子力事業者、原子力緊急事態支援組織等への協力要請	2 9
1 5	原子力災害の拡大及び長期化した場合の措置	2 9
1 6	被災者支援活動	3 0
第 3 節	緊急事態応急対策	3 0
1	第 2 種緊急時体制の発令	3 0
2	原子力災害合同対策協議会等との連絡報告	3 0
3	応急措置の継続実施	3 1
4	事業所外運搬事故における対策	3 1
第 5 章	原子力災害事後対策の実施	3 2
第 1 節	発電所及び本店の対策	3 2
1	復旧対策	3 2
2	緊急時体制の解除	3 2
3	原因究明と再発防止対策の実施	3 3
4	放射性物質による環境汚染への対処	3 3
第 2 節	原子力防災要員の派遣等	3 3
第 6 章	その他	3 4
第 1 節	他の原子力事業者への協力	3 4

第1章 総 則

第1節 原子力事業者防災業務計画の目的

この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号。以下「原災法」という。）第7条第1項の規定及び原子力災害対策指針に基づき、玄海原子力発電所（以下「発電所」という。）における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策並びにその他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るため必要な業務を定め、発電所における災害対応及び被災者支援活動に対し、実効性のある原子力災害対策の構築と、円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。

第2節 定 義

この計画において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

（1）原子力災害

原子力緊急事態により、住民等の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。

（2）原子力緊急事態

原子炉の運転等により放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力発電所の敷地外（原子力事業所の外における放射性物質の運搬（以下「事業所外運搬」という。）の場合にあつては当該運搬に使用する容器外）へ放出された事態をいう。

（3）警戒事態

その時点では、公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。）の準備、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした避難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある段階をいう。

（4）施設敷地緊急事態

原子力施設において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある段階をいう。

（5）全面緊急事態

原子力施設において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護措置を実施する必要がある段階をいう。

(6) 緊急時活動レベル (EAL)

原子力施設の状況に応じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の3つに区分し、原子力施設の状況が、これらの緊急事態の区分に該当するか否かを原子力事業者が判断する基準をいう。

(7) 原子力災害予防対策

原子力災害の発生を未然に防止するために実施すべき対策（原子力災害が発生した際に必要となる資機材の整備等の対策を含む。）をいう。

(8) 緊急事態応急対策

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。

(9) 原子力災害事後対策

原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策（原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年法律第147号）の規定に基づき同法第2条第2項に規定する原子力損害を賠償することを除く。）をいう。

(10) 原子力事業者

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第43条の3の5第1項の規定に基づく発電用原子炉の設置の許可を受けた者、その他の原災法第2条第3号に規定する者をいう。

(11) 原子力事業所

原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。

(12) 指定行政機関

国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第3条第2項に規定する国の行政機関及び同法第8条から第8条の3までに規定する機関で、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第3号の規定に基づき内閣総理大臣が指定するものをいう。（経済産業省、国土交通省等）

(13) 指定地方行政機関

指定行政機関の地方支分部局（国家行政組織法第9条の地方支分部局をいう。）その他の国の地方行政機関で、災害対策基本法第2条第4号の規定に基づき内閣総理大臣が指定するものをいう。（九州管区警察局、九州厚生局、九州農政局等）

(14) 核燃料物質等

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）をいう。

(15) 原子炉の運転等

原子力損害の賠償に関する法律施行令（昭和37年政令第44号）第1条に基づく原子炉の運転及び核燃料物質の使用並びにこれらに付随して発生する核燃料物質等の運搬又は貯蔵をいう。

(16) 緊急時体制

原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うために、発電所又は本店がとる体制をいう。

(17) 原子力災害対策活動

緊急時体制発令時に原子力災害の発生又は拡大を防止し、若しくは原子力災害の復旧を図るために実施する活動をいう。

(18) 原子力防災組織

原災法第8条第1項の規定に基づき発電所に設置され、原子力災害対策活動を行う組織をいう。

(19) 本店原子力防災組織

本店に設置される原子力災害対策活動を行う組織をいう。

(20) 原子力防災要員

原災法第8条第3項の規定に基づき原子力防災組織に置かれ、原子力災害対策活動を行う要員であり、具体的には、玄海原子力発電所員（ただし、原子力防災管理者及び副原子力防災管理者を除く。）及び原子力防災組織の業務の一部を受託した会社の作業員、並びに原子力災害発生時に玄海原子力発電所の原子力防災組織に入り支援等を行う可能性がある川内原子力発電所員、本店等の原子力関係社員をいう。

(21) 緊急時対策要員

本店原子力防災組織に置かれ、原子力災害対策活動を行う要員（ただし、原子力防災要員を除く。）をいう。

(22) 原子力防災管理者

原災法第9条第1項の規定に基づき発電所において選任され、原子力防災組織を統括する業務を行う者をいう。

(23) 副原子力防災管理者

原災法第9条第3項の規定に基づき発電所において選任され、原子力防災組織について、原子力防災管理者を補佐する業務を行う者をいう。

(24) 原子力緊急事態支援組織

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（以下「防災業務計画等命令」という。）第2条第2項第7号に規定する、放射性物質による汚染により原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材又は機材及びこれらを管理し、原子力災害が発生した原子力事業者への支援を行う外部組織をいう。

(25) 緊急時対策所

防災業務計画等命令第2条第2項第1号に規定する、原子力事業所における原子力事業所災

害対策の実施を統括管理する施設をいう。

(26) 原子力事業所災害対策支援拠点

防災業務計画等命令第2条第2項第2号に規定する、原子力事業所災害対策の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点をいう。

なお、周辺地域において、必要な機能をすべて満たすことができる施設が存在しない場合は、複数の施設を選定し対処する。

(27) 原子力施設事態即応センター

防災業務計画等命令第2条第2項第3号に規定する、原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設をいう。

(28) 緊急時運転パラメータ伝送システム

防災業務計画等命令第2条第2項第4号に規定する、原子力事業所内の状況に関する情報その他の情報を伝送する原子力事業所内情報等伝送設備をいう。

なお、本システムから、統合原子力防災ネットワークを通じ、国が整備する緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する。

(29) 統合原子力防災ネットワーク

緊急時における情報連絡を確保するため、内閣総理大臣官邸、原子力規制庁緊急時対応センター、緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）、関係機関、原子力事業者の原子力施設事態即応センターや緊急時対策所等を接続する情報通信ネットワークをいう。

(30) 特定事象

原子力災害対策特別措置法施行令第4条第4項各号に掲げる事象をいう。

第3節 原子力事業者防災業務計画の基本的な考え方

原子力災害の発生を未然に防止するためには、原子炉等規制法等に基づき、その設計、建設及び運転の各段階並びに事業所外運搬において多重防護等の考え方により、各種の安全確保に万全を期することが第一である。特に運転の段階においては、運転管理、燃料管理等に関する定められた事項を遵守することが原子力災害を予防する上で重要であるが、これらについては、原子炉等規制法に基づく保安規定に記載されているため、この計画の範疇から除外している。

従って、この計画では、原子力災害対策の遂行に資するため、次に掲げる各段階における諸施策について定めるものとする。

(1) 原子力災害予防対策の実施

周到かつ十分な予防対策を行うための、事前の体制整備、原子力防災資機材の整備、防災教

育及び防災訓練の実施等。

(2) 緊急事態応急対策等の実施

迅速かつ円滑な応急対策を行うための、特定事象発生時の通報、緊急時体制の確立、情報の収集と伝達、応急措置の実施、関係機関への原子力防災要員派遣等。

(3) 原子力災害事後対策の実施

適切かつ速やかな災害復旧対策を行うための、原子力災害地域復旧のための関係機関への原子力防災要員派遣等。

第4節 原子力事業者防災業務計画の運用

原子力防災管理者、副原子力防災管理者、原子力防災要員及び緊急時対策要員は、平常時から、原子力災害対策活動等を理解しておくとともに、緊急時には、この計画に従い、円滑かつ適切な原子力災害対策活動を遂行するものとする。

第5節 原子力事業者防災業務計画の修正

原子力防災管理者は、毎年この計画に検討を加え、必要があると認められるときにはこれを修正する。

なお、原子力防災管理者は、検討の結果、修正の必要がない場合であってもその旨を原子力防災専門官、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事に報告する。また、この計画を修正する場合には、次のとおりとする。

- (1) 原子力防災管理者は、この計画を修正しようとするときには、佐賀県地域防災計画、玄海町地域防災計画、長崎県地域防災計画及び福岡県地域防災計画に抵触するものでないことを確認し、原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官（環境放射線モニタリングに関する事項のとき）の指導及び助言を受ける。
- (2) 社長は、この計画を修正しようとするときは、あらかじめ佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事と協議しなければならない。この協議は、この計画を修正しようとする日の60日前までに、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事にこの計画の修正案を提出して行うものとする。この場合において、社長は、この計画を修正しようとする日を明らかにするものとする。
- (3) 社長は、この計画を修正した場合、速やかに様式1に定める届出書により、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表する。
- (4) 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海

町長、長崎県知事及び福岡県知事から、この計画の作成又は修正に関する事項について報告を求められたときに報告できるよう、作成及び修正の履歴を保存しておく。

第2章 防災体制

第1節 防災体制

1 緊急時体制の区分

原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、第1表に定める原子力災害の情勢に応じて緊急時体制を区分する。

第1表 緊急時体制の区分

原子力災害の情勢	緊急時体制の区分
・別表2－1の事象（警戒事態に該当する事象）が発生したとき。 ・原子力規制委員会から警戒事態とする旨の連絡があったとき。 ・佐賀県から災害警戒対策本部を設置する旨の連絡があったとき。 ・玄海町、長崎県又は福岡県から災害警戒本部を設置する旨の連絡があったとき。	警戒体制
・別表2－2の事象（原災法第10条に該当する事象）が発生したとき。 ・佐賀県又は玄海町から災害対策本部を設置する旨の連絡があったとき。	第1種緊急時体制
・別表2－3の事象（原災法第15条に該当する事象）が発生したとき。 ・内閣総理大臣が原災法第15条第2項に基づく原子力緊急事態宣言を行ったとき。 ・長崎県又は福岡県から災害対策本部を設置する旨の連絡があったとき。	第2種緊急時体制

注）原災法第15条第4項の原子力緊急事態解除宣言が行われた後においても、原子力防災管理者の判断により緊急時体制を継続することができる。

原子力規制委員会が示す緊急時活動レベル（EAL）区分の枠組み及び原子力規制庁が示す緊急事態区分を判断する基準等の解説を基に、発電所各号炉の特性及び地域状況に応じたEALの設定を別表2－4に示す。

2 原子力防災組織

（1）発電所

- a 社長は、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な活動を行わせるため、あらか

じめ発電所に別図 2－1 に定める原子力防災組織を設置して原子力防災要員を置く。

- b 原子力防災管理者は、原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合、直ちに、発電所の原子力防災要員に別表 2－6 に定める業務を行わせる。
- c 原子力防災管理者は、次に掲げる職務を行わせるため、副原子力防災管理者及び原子力防災要員のうち、派遣要員を決定する。
 - ① 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の関係機関の実施する緊急事態応急対策への協力
 - ② 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の関係機関の実施する原子力災害事後対策への協力
 - ③ 他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策への協力
- d 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から、原子力防災組織及び原子力防災要員の状況について報告を求められたときは、これを行う。

(2) 本店

- a 社長は、本店に別図 2－2 に定める本店原子力防災組織をあらかじめ設置する。
- b 社長は、別図 2－2 に定める業務分掌に基づき、本店における原子力災害対策活動を実施し、発電所において実施される対策活動を支援させるため、あらかじめ本店原子力防災組織に原子力防災要員及び緊急時対策要員を置く。

なお、原子力事業所災害対策支援拠点に係る要員は、本店の原子力防災要員及び緊急時対策要員に加え、必要に応じ、川内原子力発電所等から派遣する。

- c 社長は、緊急時体制を発令した場合、国及び地方公共団体と連携し、原子力災害の発生を防止するために全社をあげて応急措置を支援する体制を確立する。

(3) 原子力防災要員の届出

社長は、原子力防災要員を置いた場合又は変更した場合、様式 2 の届出書に、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第 2 条第 1 項に規定される業務を的確に遂行するために必要な人数を明記の上、原子力防災要員を置いた日又は変更した日から 7 日以内に、原子力規制委員会、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事に届け出る。

3 原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務

(1) 原子力防災管理者の職務

原子力防災管理者は、発電所長とし、原子力防災組織を統括管理するとともに、次に掲げる業務を行う。

なお、この計画において原子力防災管理者の実施する職務として記載している事項については、他の職位の実施した結果を確認することにより実施したものと見なすことができる。

- a 別表 2－1 の事象（警戒事態に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、別図 2－3 に示す箇所へ連絡する。
- b 別表 2－1 の事象（警戒事態に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに原子力防災要員を非常召集し、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせるとともに、その概要を別図 2－3 に示す箇所へ報告する。
- c 別表 2－2 の事象（原災法第 10 条に該当する事象）若しくは別表 2－3 の事象（原災法第 15 条に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに別図 2－4 又は別図 2－5 に示す箇所へ通報する。
- d 別表 2－2 の事象（原災法第 10 条に該当する事象）若しくは別表 2－3 の事象（原災法第 15 条に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせるとともに、その概要を別図 2－5 に示す箇所へ報告する。
- e 原災法第 11 条第 1 項に定められた放射線測定設備を設置及び維持し、同条第 2 項に定められた放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資機材を備え付け、随時、保守点検する。
- f 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から、原子力防災管理者及び副原子力防災管理者の状況について報告を求められたときは、これを行う。
- g 発電所の原子力防災要員に対し、定期的に原子力緊急事態に対処するための防災訓練及び防災教育を実施する。
- h 旅行又は疾病その他の事由のため、その職務を行うことができない場合、副原子力防災管理者の中から代行者を指定する。
- i 原子力防災要員に、原子力災害事後対策のために必要な措置を行わせる。

（2）副原子力防災管理者の職務

副原子力防災管理者は、廃止措置施設長、第二所長、次長（技術）〔1・2号〕、次長（技術）〔3・4号〕、次長（防災担当）、次長（環境広報担当）、次長（事務）、次長（保全計画担当）〔3・4号〕、次長（土木建築担当）、安全品質保証統括室長、安全品質保証統括室副室長及び原子力訓練センター所長の中から 6 名以上選任し、次に掲げる業務を行う。なお、発電用原子炉主任技術者及び廃止措置主任者を除く。

- a 原子力防災組織の統括について原子力防災管理者を補佐する。
- b 原子力防災管理者が不在のときに、別表 2－7 に定めるとおり、号炉に応じた順位により、その職務を代行する。

（3）社長は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した場合、原子力規制委員会、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事に 7 日以内に様式 3 の届出書により届け出る。

4 緊急時体制の発令及び解除

(1) 緊急時体制の発令

a 発電所

原子力防災管理者は、別表 2－1 の事象（警戒事態に該当する事象）、別表 2－2 の事象（原災法第 10 条に該当する事象）若しくは別表 2－3 の事象（原災法第 15 条に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、第 1 表に掲げる区分により直ちに緊急時体制を発令する。

原子力防災管理者は、緊急時体制を発令した場合は、直ちに原子力管理部長に報告する。

b 本店

原子力管理部長は、原子力防災管理者から発電所における緊急時体制発令の報告を受けた場合、社長に報告し、社長は本店における緊急時体制を発令する。この際、発電所において発令した緊急時体制の区分を本店においても適用することとする。

(2) 原子力防災要員等の非常召集

a 発電所

原子力防災管理者は、発電所における緊急時体制発令時に所内放送等を使用し、別図 2－6 に定める連絡経路により、緊急時体制に応じて発電所の原子力防災要員を非常召集する。

なお、原子力防災管理者は、あらかじめ発電所の原子力防災要員の連絡先を記載した名簿を作成し、整備しておく。

b 本店

原子力管理部長は、本店における緊急時体制発令時に社内放送等を使用し、別図 2－7 に定める連絡経路により、緊急時体制に応じて本店の原子力防災要員及び緊急時対策要員を非常召集する。

なお、原子力管理部長は、あらかじめ本店の原子力防災要員及び緊急時対策要員の連絡先を記載した名簿を作成し、整備しておく。

(3) 緊急時対策本部の設置

a 発電所

① 原子力防災管理者は、緊急時体制を発令した場合、速やかに発電所の緊急時対策所に緊急時対策本部（以下「発電所対策本部」という。）を設置する。

② 発電所対策本部は、別図 2－1 に示す原子力防災組織で構成する。

③ 原子力防災管理者は、発電所対策本部長としてその職務を遂行する。

b 本店

① 社長は、本店に緊急時体制を発令した場合、速やかに原子力施設事態即応センターに緊急時対策本部（以下「本店対策本部」という。）を設置する。

② 本店対策本部は、別図 2－2 に示す本店原子力防災組織で構成する。

③ 本店対策本部長は、社長とする。また、社長が不在の場合の対応として副社長又は執行

役員の中からあらかじめ代行者を定めておくものとする。

(4) 緊急時体制の区分の変更

a 発電所

発電所対策本部長は、緊急時体制の区分を変更したときは、本店対策本部長にその旨を報告する。

b 本店

本店対策本部長は、発電所対策本部長から緊急時体制の区分の変更の報告を受けたときは、本店の緊急時体制の区分も変更する。

(5) 緊急時体制の解除

a 発電所

発電所対策本部長は、次に掲げる状態になった場合、関係機関と協議の上、緊急時体制を解除し、本店対策本部長に報告する。

① 警戒体制発令後、事象が収束し、警戒体制をとる必要が無くなった場合。

② 第1種緊急時体制発令後、事象が収束し、第1種緊急時体制をとる必要が無くなった場合。

③ 第2種緊急時体制発令後、原災法第15条第4項に基づく内閣総理大臣による原子力緊急事態解除宣言が行われた場合。

発電所対策本部長は、緊急時体制を解除したときは、発電所対策本部を廃止する。

b 本店

本店対策本部長は、発電所の緊急時体制が解除された場合、本店における緊急時体制を解除するとともに、本店対策本部を廃止する。

5 原子力事業所災害対策支援拠点の設置及び廃止

(1) 本店対策本部長は、事態に応じ、原子力事業所災害対策支援拠点を設置し、別図2-8に定める組織に、復旧作業における放射線管理の実施、復旧資機材の調達・運搬等、事故復旧作業の支援を行わせる。

(2) 本店対策本部長は、緊急時体制を解除した場合、原子力事業所災害対策支援拠点を廃止することができる。

6 権限の行使

(1) 緊急時体制を発令した場合、発電所及び本店の原子力災害対策活動に関する一切の業務は、それぞれの対策本部のもとで相互連携をとりながら行う。

(2) 原子力防災管理者は、緊急時体制を発令した場合、発電所対策本部長として、職制上の権限を行使して活発に原子力災害対策活動を行う。ただし、権限外の事項であっても、緊急に実施する必要のあるものについては、臨機の措置をとることとする。

なお、権限外の事項については、行使後は速やかに所定の手続きをとるものとする。

第3章 原子力災害予防対策の実施

第1節 通報体制及び情報連絡体制の整備

1 警戒事態に該当する事象の連絡体制の整備

原子力防災管理者が、別表2-1の事象（警戒事態に該当する事象）の発生について通報を受け、若しくは自ら発見したときの連絡又は警戒事態に該当する事象発生後の経過の連絡のため、あらかじめ別図2-3に定める連絡体制を整備しておくものとする。

2 原災法第10条第1項に基づく通報体制の整備

原子力防災管理者が、別表2-2の事象（原災法第10条に該当する事象）若しくは別表2-3の事象（原災法第15条に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときの通報連絡のため、あらかじめ別図2-4に定める通報連絡体制を整備しておくものとする。

大規模自然災害等が発生した場合においても、通報連絡手段が確保されるよう、必要な体制を整備しておくものとする。

また、原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から、原災法第10条第1項に基づく通報について報告を求められたときに、報告できるようにしておくものとする。

なお、当社が輸送物の安全について責任を有する事業所外運搬の場合にあつては、原子力災害の発生時に迅速かつ的確に措置を行うため、あらかじめ通報体制を含む計画書を作成し、必要な体制を整備しておくものとする。

3 原災法第10条第1項に基づく通報後の情報連絡体制の整備

原子力防災管理者は、原災法第10条第1項に基づく通報を行った後の社外関係機関への通報、報告及び連絡のため、あらかじめ別図2-5に定める連絡体制を整備しておくものとする。

4 通報等の運用

発生した事象が複数の通報等の基準にまたがる場合、住民防護の早期実施の観点から、「原災法第15条に該当する事象」、「原災法第10条に該当する事象」、「警戒事態に該当する事象」の順に優先順位を付け通報等を行う。

通報等は、可能な限り発生事象を網羅的に行うこととし、発生事象について通報等を行った後、上記事象と同一の緊急事態区分に該当する事象又は上記事象より優先順位が劣後する緊急事態区分に該当する事象を認識したときは、直ちに当該事象の通報等を行う。

なお、通報等を行うための様式を時系列に管理するために、通報等を行う順に通し番号を記入の上、ファクシミリ装置等を用いて送信する。

5 社内の情報連絡体制

社内の情報連絡体制は別図 3－1 に定めるとおりとする。

第 2 節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備

1 放射線測定設備の設置、検査等

- (1) 原子力防災管理者は、原災法第 11 条第 1 項に基づく発電所の敷地境界付近の放射線測定設備（以下「モニタリングポスト」という。）を、別図 3－2 に定めるとおり定期的に整備・点検し、次に掲げる検査等を実施する。
- a モニタリングポストの検出部、表示装置、記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態に維持する。
 - b モニタリングポストを設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態にならないようにする。
 - c 毎年 1 回以上定期的にモニタリングポストの較正を行う。
 - d モニタリングポストが故障等により監視不能となった場合、速やかに修理するとともに他のモニタリングポストの監視を行う。また、可搬型モニタリングポストを設置し、測定データを収集する等の代替手段を講ずる。
 - e 大規模自然災害等に備え、モニタリングポストの代替手段を整備する。
 - f モニタリングポストにより測定した放射線量を記録計により記録し、1 年間保存する。また、モニタリングポストにより測定した放射線量を取りまとめた資料は、住民等の閲覧できる場所に置く。
 - g 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から、モニタリングポストの状況、若しくはモニタリングポストにより検出された放射線量の数値の記録又は公表に関する事項について報告を求められたときは、これを行う。
- (2) 社長は、モニタリングポストを新たに設置したとき又は変更したときは、内閣総理大臣、原子力規制委員会、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事に 7 日以内に様式 4 に定める届出書により届け出る。
- (3) 社長は、モニタリングポストを新たに設置したとき又は変更したときは、原災法第 11 条第 5 項の検査を受けるため (2) の届出書と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出する。
- a 名称、住所及び代表者の氏名
 - b 放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地
 - c 検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要

2 原子力防災資機材の整備

(1) 原子力防災管理者は、原災法第11条第2項に規定される原子力防災資機材に関して次の措置を講ずる。

a 必要な原子力防災資機材を、別表3-1に定めるとおり確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。

b 原子力防災資機材に不具合が認められた場合、速やかに修理するかあるいは、代替品を補充することにより必要数量を確保する。

なお、修理する場合は、必要により代替手段を講ずる。

c 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から、原子力防災資機材の状況について報告を求められたときは、これを行う。

(2) 社長は、原子力防災資機材を備え付けたときは、内閣総理大臣、原子力規制委員会、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事に7日以内に様式5に定める届出書により届け出る。また、毎年9月30日現在における備え付けの現況を翌月7日までに同様式の届出書により届け出る。

3 その他の原子力防災資機材の整備

(1) 原子力防災管理者及び原子力管理部長は、前項に定める原子力防災資機材以外の事故収束活動に必要な資機材に関して次の措置を講ずる。

a 原子力防災管理者は、発電所が管理するその他の原子力防災資機材を、別図3-3及び別表3-2に定めるとおり配備するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。また、不具合が認められた場合、速やかに修理するかあるいは、交換又は補充することにより必要数量を確保する。

b 原子力管理部長は、本店が管理するその他の原子力防災資機材を、別表3-2に定めるとおり配備するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。また、不具合が認められた場合、速やかに修理するかあるいは、交換又は補充することにより必要数量を確保する。

第3節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備

1 オフサイトセンターに備え付ける資料

社長は、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策に必要となる資料のうち、別表3-4に定める資料をオフサイトセンターに備え付けるため、内閣総理大臣に提出する。また、これらの資料について定期的に見直しを行う。

なお、原災法第12条第4項に基づく資料については内容に変更があったときに提出する。

2 地方公共団体に提供する資料

社長は、原子力災害が発生した場合、原子力災害対策活動に必要となる資料のうち、別表 3-4 に定める資料を佐賀県、玄海町、唐津市、伊万里市、長崎県、松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市、福岡県及び糸島市の災害対策本部等に備え付けるため、佐賀県知事、玄海町長、唐津市長、伊万里市長、長崎県知事、松浦市長、佐世保市長、平戸市長、壱岐市長、福岡県知事及び糸島市長に提供する。また、これらの資料について定期的に見直しを行う。

なお、原災法第 12 条第 4 項に基づく資料については内容に変更があったときに提出する。

3 原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける資料

原子力管理部長は、別表 3-4 に定める、オフサイトセンターに備え付ける資料と同等の資料を原子力規制庁緊急時対応センターに備え付けるため、原子力規制庁内の指定された場所へ配置する。

なお、原子力管理部長は、これらの資料について定期的に見直しを行う。

4 発電所、本店等に備え付ける資料

(1) 発電所

原子力防災管理者は、別表 3-4 に定める資料を、発電所に備え付ける。また、原子力防災管理者は、これらの資料について定期的に見直しを行う。

(2) 本店

原子力管理部長は、別表 3-4 に定める資料を、本店に備え付ける。また、原子力管理部長は、これらの資料について定期的に見直しを行う。

(3) 原子力事業所災害対策支援拠点

原子力管理部長は、別表 3-4 に定める資料を、原子力事業所災害対策支援拠点において使用できるように、別表 3-5 に定める資機材等保管場所に備え付ける。また、原子力管理部長は、これらの資料について定期的に見直しを行う。

第 4 節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検

1 緊急時対策所

(1) 原子力防災管理者は、発電所に別図 3-4 及び別表 3-6 に定める緊急時対策所を常に使用可能な状態に整備する。

(2) 原子力防災管理者は、緊急時対策所を地震等の自然災害が発生した場合においても、その機能を維持できるように施設及び設備を整備する。

(3) 原子力防災管理者は、緊急時対策所を非常用電源から給電可能な状態に整備する。

(4) 原子力防災管理者は、緊急時対策所等に別表 3-2 に定める非常用通信機器及びテレビ会議

システムを配備し、統合原子力防災ネットワークに接続する。

なお、原子力防災管理者は、非常用通信機器及びテレビ会議システムを定期的に保守点検し、内閣総理大臣官邸、内閣府、原子力規制庁緊急時対応センター及びオフサイトセンターとの接続が確保できることを確認する。また、故障等が認められた場合、速やかに修理する。

- (5) 原子力防災管理者は、原子力災害対策関係機関（内閣総理大臣官邸、内閣府、原子力規制庁緊急時対応センター等）、原子力施設事態即応センター、原子力事業所災害対策支援拠点等と確実な通信連絡が行えるよう、別表３－２に定める通信機器を配備するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。また、故障等が認められた場合、速やかに修理する。

2 原子力事業所災害対策支援拠点

- (1) 原子力管理部長は、別図３－５及び別表３－５に定めるとおり、原子力事業所災害対策支援拠点となる施設の候補を、あらかじめ選定しておく。

なお、施設選定に当たっては、地震等の自然災害が発生した場合も考慮するものとする。

- (2) 原子力管理部長は、原子力事業所災害対策支援拠点に電気を供給できるよう、別表３－５に定める非常用電源を資機材等保管場所に配備する。
- (3) 原子力管理部長は、別表３－２に定めるとおり、資機材等を配備するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。また、故障等が認められた場合、速やかに修理する。
- (4) 原子力管理部長は、原子力災害対策関係機関（内閣総理大臣官邸、内閣府、原子力規制庁緊急時対応センター等）、緊急時対策所、原子力施設事態即応センター等と確実な通信連絡が行えるよう、別表３－２に定めるとおり、通信機器を配備するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。また、故障等が認められた場合、速やかに修理する。
- (5) 原子力管理部長は、資機材等に係る輸送体制をあらかじめ整備しておく。

3 原子力施設事態即応センター

- (1) 原子力管理部長は、別表３－７に定める原子力施設事態即応センターを、常に使用可能な状態に整備する。
- (2) 原子力管理部長は、原子力施設事態即応センターを地震等の自然災害が発生した場合においても、その機能を維持できるように施設及び設備を整備する。
- (3) 原子力管理部長は、原子力施設事態即応センターを非常用電源から給電可能な状態に整備する。
- (4) 原子力管理部長は、原子力施設事態即応センターに別表３－２に定める非常用通信機器及びテレビ会議システムを配備し、統合原子力防災ネットワークに接続する。

なお、原子力管理部長は、非常用通信機器及びテレビ会議システムを定期的に保守点検し、内閣総理大臣官邸、内閣府、原子力規制庁緊急時対応センター及びオフサイトセンターとの接

続が確保できることを確認する。また、故障等が認められた場合、速やかに修理する。

- (5) 原子力管理部長は、原子力災害対策関係機関（内閣総理大臣官邸、内閣府、原子力規制庁緊急時対応センター等）、緊急時対策所、原子力事業所災害対策支援拠点等と確実な通信連絡が行えるよう、別表３－２に定める通信機器を配備するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。また、故障等が認められた場合、速やかに修理する。
- (6) 原子力管理部長は、本店の原子力防災要員及び緊急時対策要員が必要な期間にわたり原子力災害対応にあたることができるよう、必要となる水、食料等の備蓄及び調達に係る体制等をあらかじめ整備しておく。

4 集合場所

原子力防災管理者は、気象状況等を考慮した発電所内の集合場所をあらかじめ指定し、関係者に周知する。

5 応急処置施設

原子力防災管理者は、九州電力株式会社玄海原子力発電所緊急時診療所及び緊急時対策棟診療所※を応急処置施設として常に使用可能な状態に整備する。

(※緊急時対策棟運用開始以降から使用)

6 気象観測設備

原子力防災管理者は、別図３－２に定める気象観測設備について、定期的に点検を行い、常に使用可能な状態に整備する。また、原子力防災管理者は、気象観測設備に不具合が認められた場合、速やかに修理する。

7 緊急時運転パラメータ伝送システム

(1) 発電所

原子力防災管理者は、発電所に別表３－２に定める緊急時運転パラメータ伝送システム（以下「SPDS」という。）を設置し、統合原子力防災ネットワークに接続するとともに、以下のとおり維持・運用する。

- a 緊急時対策支援システム（ERSS）及び本店へSPDSデータを伝送する。
- b SPDSを非常用電源から給電可能な状態に整備するとともに、定期的に点検を行い、常に使用可能な状態に整備する。
- c SPDSを地震等の自然災害が発生した場合においても、その機能を維持できる設備とする。
- d SPDSに不具合が認められた場合、速やかに修理する。
- e SPDSが使用できない場合は、本店と協力して代替措置を講ずる。

(2) 本 店

原子力管理部長は、本店に別表 3－2 に定める S P D S を設置し、統合原子力防災ネットワークに接続するとともに、以下のとおり維持・運用する。

- a 緊急時対策支援システム（E R S S）へ S P D S データを伝送する。
- b S P D S を非常用電源から給電可能な状態に整備するとともに、定期的に点検を行い、常に使用可能な状態に整備する。
- c S P D S に不具合が認められた場合、速やかに修理する。

8 所内放送装置

原子力防災管理者は、発電所における所内放送装置を常に使用可能な状態に整備する。また、原子力防災管理者は、所内放送装置に不具合が認められた場合、速やかに修理する。

第 5 節 防災教育の実施

原子力防災管理者は、発電所の原子力防災要員に対し、また、原子力管理部長は、本店の原子力防災要員及び緊急時対策要員に対し、原子力災害に関する知識及び技能を習得し、原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため、次に掲げる項目について防災教育を実施する。

なお、教育に当たっては、計画、実施、評価確認及び継続的な改善のプロセスを適切に実施する。

- (1) 原子力防災組織及び活動に関する知識
- (2) 発電所及び放射性物質の運搬容器等の施設又は設備に関する知識
- (3) 放射線防護に関する知識
- (4) 放射線及び放射性物質の測定方法並びに機器を含む防災対策上の諸設備に関する知識

第 6 節 防災訓練の実施

1 社内における訓練

- (1) 原子力防災管理者及び原子力管理部長は、原子力災害発生時に原子力防災組織及び本店原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発揮できるようにするため、別表 3－8 に定める原子力防災訓練を 1 年に 1 回以上実施する。

なお、訓練に当たっては、計画、実施、評価確認及び継続的な改善のプロセスを適切に実施する。

また、評価に当たっては、社内及び社外による評価の実施体制を明確にする。

- (2) 原子力防災管理者は、原子力防災訓練に係る計画書、実施要領等については、事前に、原災

法第30条第2項の規定に基づき、原子力防災専門官から指導及び助言を受ける。

- (3) 原子力防災管理者及び原子力管理部長は、(1)の計画において原災法第15条に規定する原子力緊急事態の発生に至らない想定訓練を計画する場合は、原子力緊急事態の発生を想定した通報及び体制構築に係る訓練を当該訓練と組み合わせて実施する。

なお、その場合は、別途定める訓練の中期計画に基づき、適切な頻度で実施する。

- (4) 社長は、原災法第13条の2第1項に基づき、原子力防災訓練の結果について、様式6に定める報告書により原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表する。

2 国又は地方公共団体が主催する訓練

原子力防災管理者及び原子力管理部長は、原子力防災要員及び緊急時対策要員を国又は地方公共団体が主催する原子力防災訓練における訓練計画の策定に参画させ、訓練内容に応じて原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施を考慮して訓練に参加する。

第7節 関係機関との連携

原子力防災管理者又は社長は、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策を円滑に進めるために、平常時から次の項目に掲げるとおり関係機関と相互連携を図るものとする。

1 国との連携

- (1) 国の機関（原子力規制委員会及びその他関係省庁）とは平常時から防災情報の収集、提供等の相互連携を図る。
- (2) 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣から原災法第31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。
- (3) 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣から原災法第32条第1項に基づく発電所の立ち入り検査を求められた場合は、その立ち入り検査について対応を行う。
- (4) 原子力防災専門官若しくは上席放射線防災専門官からこの計画の修正又は原子力防災組織の設置その他原子力災害予防対策に関する指導及び助言があった場合、速やかにその対応を行う。

また、原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官と協調し、防災情報の収集、提供等の相互連携を図る。

2 地方公共団体との連携

- (1) 地方公共団体とは平常時から協調し、防災情報の収集、提供等の相互連携を図る。

なお、モニタリングポストにより測定した放射線量等について、データの提供を行うとともに、必要な設備等については、適切に維持・管理を行う。

- (2) 地域防災会議等が開催される場合、必要に応じこれに参加し密接な連携を保つ。
- (3) 佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から原災法第31条に基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。
- (4) 佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から原災法第32条第1項に基づく発電所の立ち入り検査を求められた場合は、その立ち入り検査について対応を行う。

3 地元防災関係機関等との連携

地元防災関係機関等（唐津市消防本部、唐津警察署、唐津海上保安部、医療機関、その他関係機関）とは平常時から協調し、防災情報の収集、提供等の相互連携を図る。

また、発電所内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、平常時から別表3-3に示す医療関連資機材を維持管理するとともに、別表3-10に定める原子力安全研究協会を含む医療関係団体との原子力災害医療情報の収集、提供等の相互連携を図る。

4 原子力緊急事態支援組織の整備

- (1) 社長は、原子力事業者間の協力によって、遠隔操作が可能な装置等の操作が円滑に実施できるよう、別表3-9に定める原子力緊急事態支援組織を整備するとともに、次に掲げる事項について、あらかじめ調整しておく。
 - a 原子力緊急事態支援組織が配備する装置、資機材等
 - b 原子力緊急事態支援組織が配備する装置、資機材等の保守要領及び点検記録の保管
 - c 原子力緊急事態支援組織が配備する装置、資機材等の保管方法及び保管場所
- (2) 原子力防災管理者は、原子力事業所災害対策の円滑な実施に資するため、原子力緊急事態支援組織に発電所の原子力防災要員を定期的に派遣し、遠隔操作が可能な装置等の操作に関する技能を習得させる。

第8節 周辺住民に対する活動

原子力防災管理者は、平常時から、発電所の周辺住民に対し、国、地方公共団体と協調して次に掲げる内容について、正しい知識の普及・啓発を行うものとする。

- (1) 放射性物質及び放射線の特徴
- (2) 原子力発電所の概要
- (3) 原子力災害とその特殊性
- (4) 原子力災害発生時における防災対策の内容
- (5) 原子力発電所の状況に応じた緊急事態の区分の考え方

また、原子力災害が発生した場合に備え、住民等からの問合せに対応する相談窓口の設置（必要

に応じて24時間受付体制)等、必要な体制を整備しておくものとする。

第4章 緊急事態応急対策等の実施

第1節 通報及び連絡

1 通報及び連絡の実施

(1) 発電所内に係る警戒事態に該当する事象発生時の連絡

原子力防災管理者は、別表2-1の事象（警戒事態に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、その都度、様式7に所定の事項を記入し、原子力規制委員会その他別図2-3に定められた連絡先にファクシミリ装置等を用いて一斉に送信するとともに、送信した旨を連絡する。

なお、原災法第10条第1項に基づく通報を行った後に警戒事態に該当する事象の発生についての連絡を行う場合は、別図2-5（1）に定められた連絡先とする。

ファクシミリ装置等を用いて送信した様式は、時系列に整理し、記録として保存する。

(2) 発電所内に係る特定事象発生時の通報

原子力防災管理者は、別表2-2の事象（原災法第10条に該当する事象）若しくは別表2-3（原災法第15条に該当する事象）の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、その都度、様式9に定められた通報様式に必要事項を記入し、15分以内を目途として、内閣総理大臣、原子力規制委員会、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事、福岡県知事その他別図2-4（1）に定められた通報先に、ファクシミリ装置等を用いて一斉に送信する。さらに、内閣総理大臣、原子力規制委員会、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事に対しては電話によりその着信を確認する。

また、発電所対策本部長は、その他別図2-4（1）に定められた通報先に送信した旨を連絡する。

なお、原災法第10条第1項に基づく通報を行った後に原災法第10条又は第15条に該当する事象の発生についての通報を行う場合は、別図2-5（1）に定められた通報先とする。

ファクシミリ装置等を用いて送信した様式は、時系列に整理し、記録として保存する。

(3) 事業所外運搬に係る特定事象発生時の通報

原子力防災管理者は、別表2-2の事象（原災法第10条に該当する事象）又は別表2-3（原災法第15条に該当する事象）のうち、当社が輸送物の安全について責任を有する事業所外運搬の場合にあっては、発生の都度、様式10に定められた通報様式に必要事項を記入し、直ちに内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事、市町村長その他別図2-4（2）に定められた通報先に、ファクシミリ装置等を用いて一斉に送信する。さらに、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に対しては電話によりその着信を確認する。

また、原子力防災管理者は、その他別図 2－4（2）に定められた通報先に送信した旨を連絡する。

なお、原災法第 10 条第 1 項に基づく通報を行った後に原災法第 10 条又は第 15 条に該当する事象の発生についての通報を行う場合は、別図 2－5（2）に定められた通報先とする。

ファクシミリ装置等を用いて送信した様式は、時系列に整理し、記録として保存する。

2 緊急時体制発令時の対応

（１）原子力防災管理者は、この計画の第 2 章第 1 節 1 項「緊急時体制の区分」に基づき、原子力災害の情勢に応じ、直ちに緊急時体制を発令するものとする。

（２）原子力防災管理者は、緊急時体制を発令した場合、直ちに原子力管理部長に報告する。

また、原子力防災管理者は、別表 4－1 に定める S P D S データが緊急時対策支援システム（E R S S）及び本店へ伝送されていることを確認する。

（３）原子力管理部長は、発電所緊急時体制の発令について、直ちに社長に報告する。

また、原子力管理部長は、別表 4－1 に定める S P D S データが緊急時対策支援システム（E R S S）へ伝送されていることを確認する。

（４）社長は、原子力管理部長から発電所緊急時体制の発令の報告を受けたときは、本店に緊急時体制を発令するものとする。

（５）原子力防災管理者及び原子力管理部長は、緊急時体制発令後、原子力防災要員及び緊急時対策要員を非常召集する。

（６）原子力防災管理者及び社長は、発電所及び本店に対策本部を設置し、それぞれの対策本部長となり活動を開始する。

3 情報の収集と提供

（１）発電所対策本部の各班長は、事故状況の把握を行うため、速やかに次のうち原子力災害の情勢に応じた事項を調査し、事故及び被害状況等を迅速かつ的確に収集し、発電所対策本部長に報告する。

a 事故の発生時刻及び場所

b 事故原因、状況及び事故の拡大防止措置

c 被ばく及び障害等人身災害に係る状況

d 発電所敷地周辺における放射線及び放射性物質の測定（緊急時モニタリング）結果

e 放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移等の状況

f 気象状況

g 収束の見通し

h その他必要と認める事項

（２）発電所対策本部総括班長は、上記の情報を事故状況に変化があった場合を含め、事象進展に応じた適切な間隔で収集し、その内容を様式 8（警戒事態）、様式 11（原子炉施設）又は様式

1 2（事業所外運搬）に定める様式に記載し、別図 2－3 又は別図 2－5 に定める連絡先にファクシミリ装置等を用いて一斉に送信するとともに、送信した旨を連絡する。

ファクシミリ装置等を用いて送信した様式は、時系列に整理し、記録として保存する。

（3）本店対策本部の各班長は、事故状況の把握を行うため、発電所対策本部と連携のうえ、事故及び被害状況等を迅速かつ的確に収集し、本店対策本部長に報告する。

4 通話制限

発電所対策本部総括班長及び本店対策本部総括班長は、緊急事態応急対策実施時の保安通信手段を確保するため、必要と認めたときは、通話制限その他必要な措置を講ずる。

第 2 節 応急措置の実施

1 警備及び避難誘導

（1）集合場所等の指定

発電所対策本部総務班長は、発電所内の事象に係る緊急時体制が発令された場合、発電所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者、見学者等（以下「発電所避難者」という。）に対する集合場所等の必要な事項を指定する。また、集合場所に集合している発電所避難者の避難誘導を行う要員（以下「避難誘導員」という。）を配置する。

（2）避難の周知

発電所対策本部総務班長は、発電所避難者に対して所内放送・ページング等により指定する集合場所への集合及び避難の際の防護措置を周知する。この際、見学者に対しては、広報班長と協力してバス等による輸送又は避難誘導員による誘導案内等を行い、避難場所への避難が迅速かつ適切に行えるよう特に配慮する。

（3）発電所敷地外への避難

発電所対策本部総務班長は、発電所避難者を発電所敷地外へ避難させる必要がある場合、避難誘導員に対して、発電所敷地外へ避難させるよう指示する。また、この際に発電所対策本部総括班長はその旨を直ちに佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事、福岡県知事、原子力防災専門官及び各関係機関に連絡する。なお、発電所対策本部総務班長は、発電所避難者の避難状況を把握する。

また、発電所対策本部総務班長は、緊急時体制発令中においては、発電所敷地内への入域を制限するとともに、原子力災害対策活動に関係のない車両の使用を禁止するよう関係者に周知する。

2 放射能影響範囲の推定

発電所対策本部安全管理班長は、モニタリングポストの測定値補完並びに、最大線量及び最大濃度地点の検索等に有効利用するため、発電所内及び発電所敷地周辺における放射線及び放射性物質の測定を行い、放射性物質が発電所敷地外に放出された場合は、放射線監視データ、気象観測データ、緊急時モニタリングデータ等から放射能影響範囲を推定する。

なお、モニタリングポストが故障等により監視不能となった場合には、サーベイメータ、可搬型モニタリングポスト等にて測定し、同測定結果に基づいて放射能影響範囲を推定する。

3 原子力災害医療

(1) 救助活動

発電所対策本部総務班長は、負傷者及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者（以下「負傷者等」という。）がいる場合、負傷者等を各班長及び関係者と協力して放射線による影響の少ない場所に速やかに救出する。

(2) 医療活動

発電所対策本部総務班長は、負傷者等について各班長及び関係者と協力して応急処置、除染等の措置を講ずるとともに、別図3-4に定める発電所内の応急処置施設への搬送、医療機関への移送、治療の依頼等の必要な措置を講ずる。

また、本店対策本部支援班長は、原子力安全研究協会の協力を得て医師派遣等の体制を構築し、発電所構内で発生した負傷者等に対する医療活動を支援する。

(3) 二次災害防止に関する措置

発電所対策本部総務班長は、医療機関へ負傷者等の移送及び治療の依頼を行う時並びに救急隊到着時に、事故の概要、負傷者等の放射性物質による汚染の状況等の被ばく防止のために必要な情報を救急隊員等に伝達するとともに、必要に応じて原子力防災要員を随行させる。

4 消火活動

発電所対策本部の各班長は、原子力施設の火災に関し、速やかに火災の発生状況を把握し、消防機関に通報するとともに、安全を確保しつつ、自発的に初期消火活動を行い、消防機関と連携協力して迅速に消火活動を行う。

5 汚染拡大の防止

(1) 発電所対策本部安全管理班長は、不必要な被ばくを防止するため、関係者以外の者の立入りを禁止する区域を設定し、標識等により明示するとともに、必要に応じ所内放送等により、発電所構内にいる者に周知する。

(2) 発電所対策本部安全管理班長は、放射性物質による予期しない汚染が確認された場合、速やかにその拡大の防止及び除去に努める。

6 線量評価等

発電所対策本部安全管理班長は、発電所避難者、原子力災害対策活動に従事している要員及び緊急時モニタリング要員の線量評価を行うとともに、放射性物質による汚染が確認された場合、速やかにその拡大の防止及び除去に努める。

7 広報活動

- (1) 発電所対策本部広報班長及び本店対策本部広報班長は、状況に応じてプレス発表を行う。
- (2) 発電所対策本部広報班長及び本店対策本部広報班長は、プラントの状況、応急措置の概要等公表する内容を取りまとめ、別図4-1に示す伝達経路に基づき関係箇所に連絡する。

8 応急復旧

(1) 施設及び設備の点検

発電所対策本部運転班長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲における巡視点検の実施により、発電所設備の状況、機器の動作状況等を把握する。

(2) 応急の復旧対策

発電所対策本部長は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため、優先順位を考慮し、実施担当者を明確にした上で、下記事項に関する応急復旧計画を策定する。

- a 施設や設備の整備及び点検
- b 故障した設備等の応急の復旧
- c その他応急の復旧対策に必要な事項

発電所対策本部保修班長及び土木建築班長は、応急復旧計画に基づき復旧対策を実施する。

(3) 原子力規制委員会から命令があった場合の対応

発電所対策本部長は、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づく危険時の措置について、原子力規制委員会から命令があった場合は、適切に対応する。

9 原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置

発電所対策本部の各班長は、事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害の拡大に関する推定を行い、原子力災害の発生又は拡大の防止を図るため次に掲げる事項について措置を検討し、実施する。

- (1) 発電所対策本部総括班長は、原子炉系の運転状態を示す各種データから、燃料破損あるいはその可能性の有無を評価する。
- (2) 発電所対策本部長は、発生事象に対する工学的安全施設等の健全性及び運転可能な状態の継続性を把握し、事故の拡大の可能性を予測するとともに、放射性物質が外部へ放出される可能性を評価する。

- (3) 発電所対策本部安全管理班長は、1次冷却材中の放射能濃度を測定し、外部へ放出される放射性物質の予測を行う。
- (4) 発電所対策本部運転班長は、事故発生炉について、事故の拡大のおそれがある場合には、事故拡大防止に必要な運転上の措置を行う。
- (5) 発電所対策本部長は、その他の炉について、事故発生炉からの影響を考慮し、運転継続の可否を検討するとともに、必要な点検及び操作を実施して、保安維持を行う。
- (6) 発電所対策本部安全管理班長は、環境への放射性物質の放出状況、気象状況等から、事故による周辺環境への影響を予測する。

1 0 資機材の調達及び輸送

発電所対策本部総務班長は、原子力防災資機材その他原子力災害対策活動に必要な資機材を調達するとともに輸送を行う。また、発電所対策本部長は、発電所において十分調達できない場合、本店対策本部長に必要とする資機材の調達及び輸送を要請する。

1 1 事業所外運搬に係る事象の発生における措置

本店対策本部長及び発電所対策本部長は、事業所外運搬に係る事象が発生した場合、直ちに現場へ必要な要員を派遣するとともに、運搬を委託された者、最寄りの消防機関、警察機関及び海上保安部署と協力して、事象の状況を踏まえ次に掲げる措置を実施し、原子力災害の発生の防止を図る。

- (1) 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置
- (2) 消火、延焼防止の措置
- (3) 運搬に従事する者や付近にいる者の退避
- (4) 立入制限区域の設定
- (5) 核燃料物質等の安全な場所への移動
- (6) モニタリングの実施
- (7) 核燃料物質等による汚染及び漏えいの拡大の防止並びに汚染の除去
- (8) 遮へい対策の実施
- (9) その他放射線障害の防止のために必要な措置

1 2 応急措置の実施報告

発電所対策本部総括班長は、本節の各項に掲げる応急措置（事業所外運搬に係る応急措置を含む。）を実施した場合、様式8（警戒事態）、様式11（原子炉施設）又は様式12（事業所外運搬）に定める報告様式にその概要を記入し、別図2-3又は別図2-5に定める連絡先にファクシミリ装置等を用いて一斉に送信するとともに、送信した旨を連絡する。

ファクシミリ装置等を用いて送信した様式は、時系列に整理し、記録として保存する。

1 3 原子力防災要員の派遣等

(1) オフサイトセンターへの派遣等

発電所対策本部長は、原子力防災専門官その他の国の関係機関から、オフサイトセンター運営の準備に入る体制をとる旨の連絡を受けた場合、又は佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から要請があった場合、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事、福岡県知事その他の関係機関の実施する緊急事態応急対策等が的確かつ円滑に行われるようにするため、次に掲げる事項について、別表4-2に定める副原子力防災管理者及び原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な要員の派遣等の措置を講ずる。

派遣された副原子力防災管理者及び原子力防災要員は、原子力災害合同対策協議会（原子力災害合同対策協議会が開催されるまでは「現地事故対策連絡会議」に読み替える。）の対応方針等に基づき、必要な業務を行う。

a オフサイトセンターにおける業務に関する事項

- (a) 発電所と原子力災害合同対策協議会等との連絡調整（発電所内の状況に関する情報提供等を含む。）
- (b) 国、地方公共団体が実施する報道機関への対応協力
- (c) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整
- (d) 原子力災害合同対策協議会等への参加 等

b 緊急時モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項

- (a) 緊急時モニタリング
- (b) 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定
- (c) 住民等からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定
- (d) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染
- (e) 他の原子力事業者から派遣された原子力防災要員の対応 等

また、本店対策本部長は、原子力災害合同対策協議会への参加者を、本店又は玄海原子力総合事務所から選定し、オフサイトセンターへ派遣する。

(2) 原子力規制庁緊急時対応センターへの派遣

本店対策本部長は、原子力規制委員会等から原子力規制庁緊急時対応センターの運営準備に入る体制をとる旨の連絡を受けた場合は、別表4-2に定める要員を派遣する。

なお、原子力規制庁緊急時対応センターへ派遣する要員については、本店、支社等から適切な要員を選定し、派遣する。

a 原子力規制庁緊急時対応センターにおける業務に関する事項

- (a) 発電所と原子力規制庁緊急時対応センター等との情報交換（発電所内の状況に関する情報提供等を含む。）
- (b) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整

(3) 原子力事業所災害対策支援拠点への派遣

本店対策本部長は、次に掲げる事項を実施するための拠点として原子力事業所災害対策支援拠点の設置が必要と判断した場合、あらかじめ選定しておいた施設の候補の中から適切な拠点を選定し、本店の原子力防災要員、緊急時対策要員その他必要な要員の派遣、原子力事業所災害対策支援拠点に必要な資機材等の輸送を、陸路を原則として実施する。

なお、原子力事業所災害対策支援拠点は、状況に応じ複数の拠点により必要な広さ及び業務を分散させる。

a 原子力事業所災害対策支援拠点における業務に関する事項

(a) 発電所への物資の輸送

(b) 輸送に付随する放射線管理、入退域管理（放射線管理教育を含む。）

(c) 拠点運営、関係機関との調整・連絡 等

なお、放射線管理等の業務については、警戒区域の設定範囲により柔軟に対応することが必要なため、あらかじめ設定することが困難なことから、資機材を確保し、状況に応じ柔軟に対応する。

(4) 地方公共団体の災害対策本部への派遣

本店対策本部長は、原子力施設事態即応センターと地方公共団体の災害対策本部等との迅速かつ的確な情報共有に資するため、地方公共団体からの要請を踏まえ要員の派遣に努める。

1.4 他の原子力事業者、原子力緊急事態支援組織等への協力要請

発電所対策本部長は、川内原子力発電所、原子力緊急事態支援組織等の応援を必要とするときは、本店対策本部長に要請する。

これを受けて、本店対策本部長は、本店、川内原子力発電所等に応援を指示し、それでもなお不足する場合、他の原子力事業者に協力を要請する。また、必要に応じ、原子力緊急事態支援組織に協力を要請する。

1.5 原子力災害の拡大及び長期化した場合の措置

(1) 行政機関の庁舎が避難地域に含まれ、代替施設へ機能移転した場合には、当該代替施設へ応急対策の実施報告を行う。

(2) オフサイトセンターが避難地域に含まれ、代替施設へ機能移転した場合には、原子力災害合同対策協議会の参加者並びに別表4-2に定める副原子力防災管理者及び原子力防災要員を当該代替施設へ派遣する。

(3) オフサイトセンター等の非常用発電機の燃料不足が見込まれる場合は、燃料補給に関する支援を行う。

1 6 被災者支援活動

(1) 住民避難の支援

本店対策本部長は、玄海地域の緊急時対応に係る地方公共団体からの要請に応じ、次に掲げる事項等を実施する。

- a 避難行動要支援者の避難に使用する輸送手段及び要員の確保
- b 避難退域時検査場所における検査及び除染に係る要員の派遣、資機材の提供
- c 避難退域時検査場所における検査及び除染において発生した汚染水・汚染付着物等の処理
- d 避難退域時検査場所における検査及び除染の結果、車両の一時保管が必要となった場合の保管場所確保への協力
- e 備蓄物資の提供

(2) 相談窓口の設置

- a 本店対策本部長は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）が発生した場合、住民等からの問合せに対応するための相談窓口（必要に応じて24時間受付体制）を設置する。
- b 本店対策本部長は、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な限り速やかに、被災者の損害賠償請求等へ対応するため、上記の相談窓口とは別に相談窓口を設置する。

第3節 緊急事態応急対策

1 第2種緊急時体制の発令

- (1) 発電所対策本部長は、別表2-3の事象（原災法第15条に該当する事象）の発生について通報を受け、若しくは自ら発見したとき、長崎県若しくは福岡県から災害対策本部を設置する旨の連絡があったとき、又は内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発令したときは、第2種緊急時体制を発令する。
- (2) 発電所対策本部長は、別図2-5及び別図3-1に定める連絡経路に基づき、本店対策本部長その他必要な箇所に第2種緊急時体制を発令した旨を連絡する。
- (3) 本店対策本部長は、発電所対策本部長から第2種緊急時体制発令の報告を受けた場合、本店における第2種緊急時体制を発令する。

2 原子力災害合同対策協議会等との連絡報告

- (1) 発電所対策本部長は、原子力災害合同対策協議会が設置された場合、オフサイトセンターに派遣されている副原子力防災管理者及び原子力防災要員と連絡を密に取る。発電所対策本部長は、原子力災害合同対策協議会の要請等に対して、発電所内の状況に関する情報の提供等、必要な対応を行う。
- (2) 発電所対策本部長は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から、原子力緊急事態の状況及び緊急事態応急対策の実施に

関する事項について報告を求められたときは、これを行う。

3 応急措置の継続実施

発電所対策本部長は、この計画第4章第2節「応急措置の実施」に示す各措置を、緊急時体制が解除されるまでの間、継続して実施する。

4 事業所外運搬事故における対策

本店対策本部長及び発電所対策本部長は、運搬を委託された者と協力し、発災現場に派遣された専門家による助言を踏まえつつ、原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体的に講ずる。

第5章 原子力災害事後対策の実施

発電所対策本部長（発電所対策本部が廃止されているときは、「原子力防災管理者」に読み替える。以下、この章において同じ。）は、原災法第15条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以降において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力災害事後対策を実施する。

なお、原子力緊急事態宣言が発令されない場合の事後対策についても、本章の事後対策に準ずるものとする。

また、本店対策本部長（本店対策本部が廃止されているときは、「社長」に読み替える。以下、この章において同じ。）は、国、地方公共団体等と連携し、復興過程の被災者への仮設住宅等の提供等、その間の生活維持のための支援に協力する。

第1節 発電所及び本店の対策

1 復旧対策

発電所対策本部長は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、優先順位を考慮し、実施担当者を明確にした上で、次に掲げる事項に関する復旧計画を策定して内閣総理大臣、原子力規制委員会、佐賀県知事、玄海町長、唐津市長、伊万里市長、長崎県知事、松浦市長、佐世保市長、平戸市長、壱岐市長、福岡県知事及び糸島市長に提出するとともに公表する。

なお、発電所対策本部長は、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。また、本店対策本部長は、発電所対策本部が行う復旧対策に対する支援を行う。

- （１）原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握
- （２）原子炉施設の除染の実施
- （３）原子炉施設損傷部の修理及び改造の実施
- （４）放射性物質の追加放出の防止
- （５）各復旧対策の実施工程及び対応する対策本部班 等

発電所対策本部長は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事及び福岡県知事から、原子力災害事後対策の実施に関する事項について報告を求められたときは、これを行う。

2 緊急時体制の解除

発電所対策本部長及び本店対策本部長は、緊急時体制を解除した場合、その旨を別図2-5に定める連絡先に報告する。

3 原因究明と再発防止対策の実施

発電所対策本部長は、原子力災害の発生した原因を究明し、必要な再発防止対策を講ずる。

4 放射性物質による環境汚染への対処

本店対策本部長又は発電所対策本部長は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域が確認された場合は、国、地方公共団体等と協力して、汚染地域の除染及び廃棄物の処理に必要な措置を講ずる。

第2節 原子力防災要員の派遣等

発電所対策本部長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに佐賀県知事、玄海町長、長崎県知事、福岡県知事その他関係機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、次に掲げる事項について、別表5-1に定める副原子力防災管理者及び原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な要員の派遣等の措置を講ずる。

(1) 広報活動に関する事項

- a 発電所と原子力災害合同対策協議会等との連絡調整（発電所内の状況に関する情報提供等を含む。）
- b 国、地方公共団体が実施する報道機関への対応協力 等

(2) 緊急時モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項

- a 緊急時モニタリング
- b 身体又は衣類に付着している放射性物質による汚染の測定
- c 住民等からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定
- d 放射性物質による汚染が確認されたものの除染
- e 他の原子力事業者、原子力緊急事態支援組織から派遣された原子力防災要員等の対応 等

(3) 派遣された副原子力防災管理者及び原子力防災要員は、原子力災害合同対策協議会（原子力災害合同対策協議会が解散している場合は派遣先）等における対応方針等に基づき、必要な業務を行うとともに、発電所対策本部等と連絡を密にし、情報共有を図る。

(4) 発電所対策本部長は、関係機関に貸与する原子力防災資機材に不足等が生じ、発電所において十分調達できない場合、本店対策本部長に必要とする資機材の調達等を要請する。これを受けて、本店対策本部長は、川内原子力発電所等に調達等を指示し、それでもなお不足する場合、他の原子力事業者に協力を要請する。

第6章 その他

第1節 他の原子力事業者への協力

- 1 社長は、他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生若しくはそのおそれがある場合、又は他の原子力事業者が責任を有する事業所外運搬中に原子力災害が発生若しくはそのおそれがある場合、当該事業者、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の関係機関の実施する緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、協力活動の方法等について、あらかじめ他の原子力事業者と調整しておく。
- 2 他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合、又は他の原子力事業者が責任を有する事業所外運搬中に原子力災害が発生した場合、原子力防災管理者は、原子力管理部長からの指示に対応し、次に掲げる緊急時モニタリング、避難退域時検査、除染その他の住民避難に対する支援に関する事項について、別表6－1に定める原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な協力を行う。
 - (1) 緊急時モニタリング
 - (2) 身体又は衣類に付着している放射性物質による汚染の測定
 - (3) 住民等からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定
 - (4) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染
- 3 資機材の追加支援要請や上記以外の資機材の支援要請を受けた場合は、発電所の安全な運営を前提に貸与する。

玄海原子力発電所
原子力事業者防災業務計画別冊

2024年 9月

九州電力株式会社

图表集

1. 図表集

別図 2-1	原子力防災組織及び業務分掌	1-1
別図 2-2	本店原子力防災組織及び業務分掌	1-2
別図 2-3	警戒事態に該当する事象の連絡先	1-3
別図 2-4	原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先	1-4
別図 2-5	原災法第 10 条第 1 項に基づく通報後の連絡先	1-6
別図 2-6	発電所の緊急時体制発令と原子力防災要員等の非常召集連絡経路	1-8
別図 2-7	本店の緊急時体制発令と原子力防災要員等の非常召集連絡経路	1-9
別図 2-8	原子力事業所災害対策支援拠点原子力防災組織及び業務分掌	1-10
別図 3-1	緊急時体制発令後の社内の情報連絡経路	1-11
別図 3-2	発電所敷地境界付近の放射線測定設備等	1-12
別図 3-3	その他の原子力防災資機材（緊急時対応に必要な主な資機材）	1-13
別図 3-4	発電所内の緊急時対策所及び応急処置施設	1-15
別図 3-5	玄海原子力発電所と原子力事業所災害対策支援拠点の候補地	1-17
別図 4-1	公表内容の伝達経路	1-18
別表 2-1	警戒事態に該当する事象の連絡基準	1-19
別表 2-2	原災法第 10 条第 1 項に該当する事象の通報基準	1-21
別表 2-3	原災法第 15 条第 1 項の原子力緊急事態に該当する事象の判断基準	1-26
別表 2-4	原災法に基づく通報基準及び EAL を判断する基準の解釈	1-30
別表 2-5	安全上重要な構造物、系統又は機器一覧表	1-86
別表 2-6	原子力防災要員の職務と配置	1-87
別表 2-7	原子力防災管理者の代行順位	1-88
別表 3-1	原子力防災資機材	1-89
別表 3-2	その他の原子力防災資機材	1-93
別表 3-3	医療関連資機材	1-105
別表 3-4	原子力災害対策活動で使用する資料	1-107
別表 3-5	原子力事業所災害対策支援拠点	1-108
別表 3-6	緊急時対策所	1-110
別表 3-7	原子力施設事態即応センター	1-112
別表 3-8	訓練の種類	1-113
別表 3-9	電力間協定に基づく原子力緊急事態支援組織	1-114
別表 3-10	原子力安全研究協会	1-116
別表 4-1	緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）データ項目	1-117
別表 4-2	緊急事態応急対策における原子力防災要員等の派遣、 原子力防災資機材の貸与	1-125
別表 5-1	原子力災害事後対策における原子力防災要員等の派遣、 原子力防災資機材の貸与	1-126
別表 6-1	他の原子力事業者の原子力事業所で発生した原子力災害への 原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与	1-127
別表 7-1	原子力防災組織業務の一部を委託するもの	1-128
(参考 1)	原災法及び原子力災害対策指針に基づく EAL 基準の整理表	
(参考 2)	更なる防災体制の整備計画	

別図 2－1 原子力防災組織及び業務分掌

指令部 15名 ※3 本部長：原子力防災管理者 (発電所長) 副本部長：副原子力防災管理者 本部付	作業班※1	主な業務※2	要員数※3
	総括班	・本部の運営 ・本部指示の伝達 ・本店対策本部との連絡 ・情報の収集及び災害状況の把握 ・事故拡大防止の検討 ・各班の作業記録の集約 ・関係省庁、関係地方公共団体等への通報連絡 ・原子力災害合同対策協議会等における情報の交換等	9名
	運転支援班	・事故拡大防止の運転措置及び保安上の技術的支援	8名
	安全管理班	・発電所内外の放射線・放射性物質測定状況把握 ・放射能影響範囲の推定 ・原子力災害対策活動に従事する要員の被ばく管理及び除染作業 ・放射線防護具類の整備点検及び除染作業	18名
	保修班	・発電設備の応急復旧計画の策定及びそれに基づく措置 ・事故復旧計画の策定 ・設備の整備、応急の復旧等 ・初期消火活動	66名
	運転班	・事故拡大防止に必要な運転上の措置 ・発電所施設の保安維持 ・需給運用センター及び中央給電指令所（九州電力送配電株式会社）との連絡 ・初期消火活動	37名
	広報班	・地域住民対応及び広報 ・報道機関対応 ・関係地方公共団体等対応 ・諸情報の収集 ・見学者の避難誘導	4名
	総務班	・本部構成員の動員状況の把握 ・本部の設営及び庶務 ・資機材の整備、輸送及び調達 ・原子力災害医療に関する事項 ・救助活動 ・所内の警備 ・関係機関への通報連絡（警察・消防等） ・消防署員の誘導（管理区域外） ・初期消火活動 ・避難者の誘導	9名
	土木建築班	・土木建築設備の応急復旧計画の策定及びそれに基づく措置	4名
	原子力訓練センター班	・避難者の誘導（原子力訓練センター見学者・研修生）	2名

上記以外に、オフサイトセンター等への派遣：8名（副原子力防災管理者含む。）※3

※1：これら班の班員から、遠隔操作ロボットの操作員を任命する。

※2：防災業務計画等命令第2条第4項に基づき、防災組織の業務の一部を委託する場合については、別表7－1に示す。

※3：要員数は、原子力防災要員等のうち初期対応に必要な人数を示す。
(原子力防災管理者1名、副原子力防災管理者5名、原子力防災要員174名)

別図 2－2 本店原子力防災組織及び業務分掌


班		主な業務※ ¹	要員数※ ²
本部長： 社 長 （統括管理） 副本部長：原子力発電本部長	総括班	・本部の設営・運営 ・情報の収集及び災害状況把握 ・本部指示の伝達 ・中央官庁等社外機関（報道機関を除く。）への通報連絡 ・本店関係箇所との連絡 ・本部構成員の動員及び社外への派遣調整 ・放射線管理の総括 ・応援要請	17名
	原子力技術班	・発電所設備の技術的事項全般 ・事故拡大防止措置の支援 ・発電所設備の応急復旧計画の策定・支援	15名
	復旧支援班	・外部電源供給設備、情報・電子通信システム等、発電所設備以外の被害状況把握 ・上記設備の応急復旧対策の検討・助言 ・外部電源供給（発電機車又は配電線布設）	11名
	広報班	・報道対応方針策定 ・地域住民対応及び広報 ・報道機関対応 ・関係地方公共団体及び社内関係支店等への連絡（本店関係箇所を除く。）	33名
	支援班	・原子力事業所災害対策支援拠点との連携 ・応援受入対応 ・資機材、食料、飲料水等の調達、輸送 ・本店建物の警備 ・損害賠償に関する事項の検討・調整 ・復興過程の被災者支援の検討・調整 ・原子力災害医療及び健康管理に関する事項	17名
	地域支援班	・避難行動要支援者避難支援 ・燃料補給支援（オフサイトセンター等） ・生活物資の備蓄支援	6名
	予備班	・本部長の指示する事項	—※ ³
原子力事業所災害対策支援拠点 ・原子力事業所災害対策実施の支援（具体的な業務分掌等は別図 2－8 参照。）			
東京支社	・中央官庁等社外機関対応		3名

※ 1：防災業務計画等命令第 2 条第 4 項に基づき、防災組織の一部を委託する場合については別表 7－1 に示す。

※ 2：対応が長期化する場合には、昼夜 2 交替制等の構成となるよう体制の見直しを行う。

※ 3：本部長が指名する要員とする。

別図 2－3 警戒事態に該当する事象の連絡先

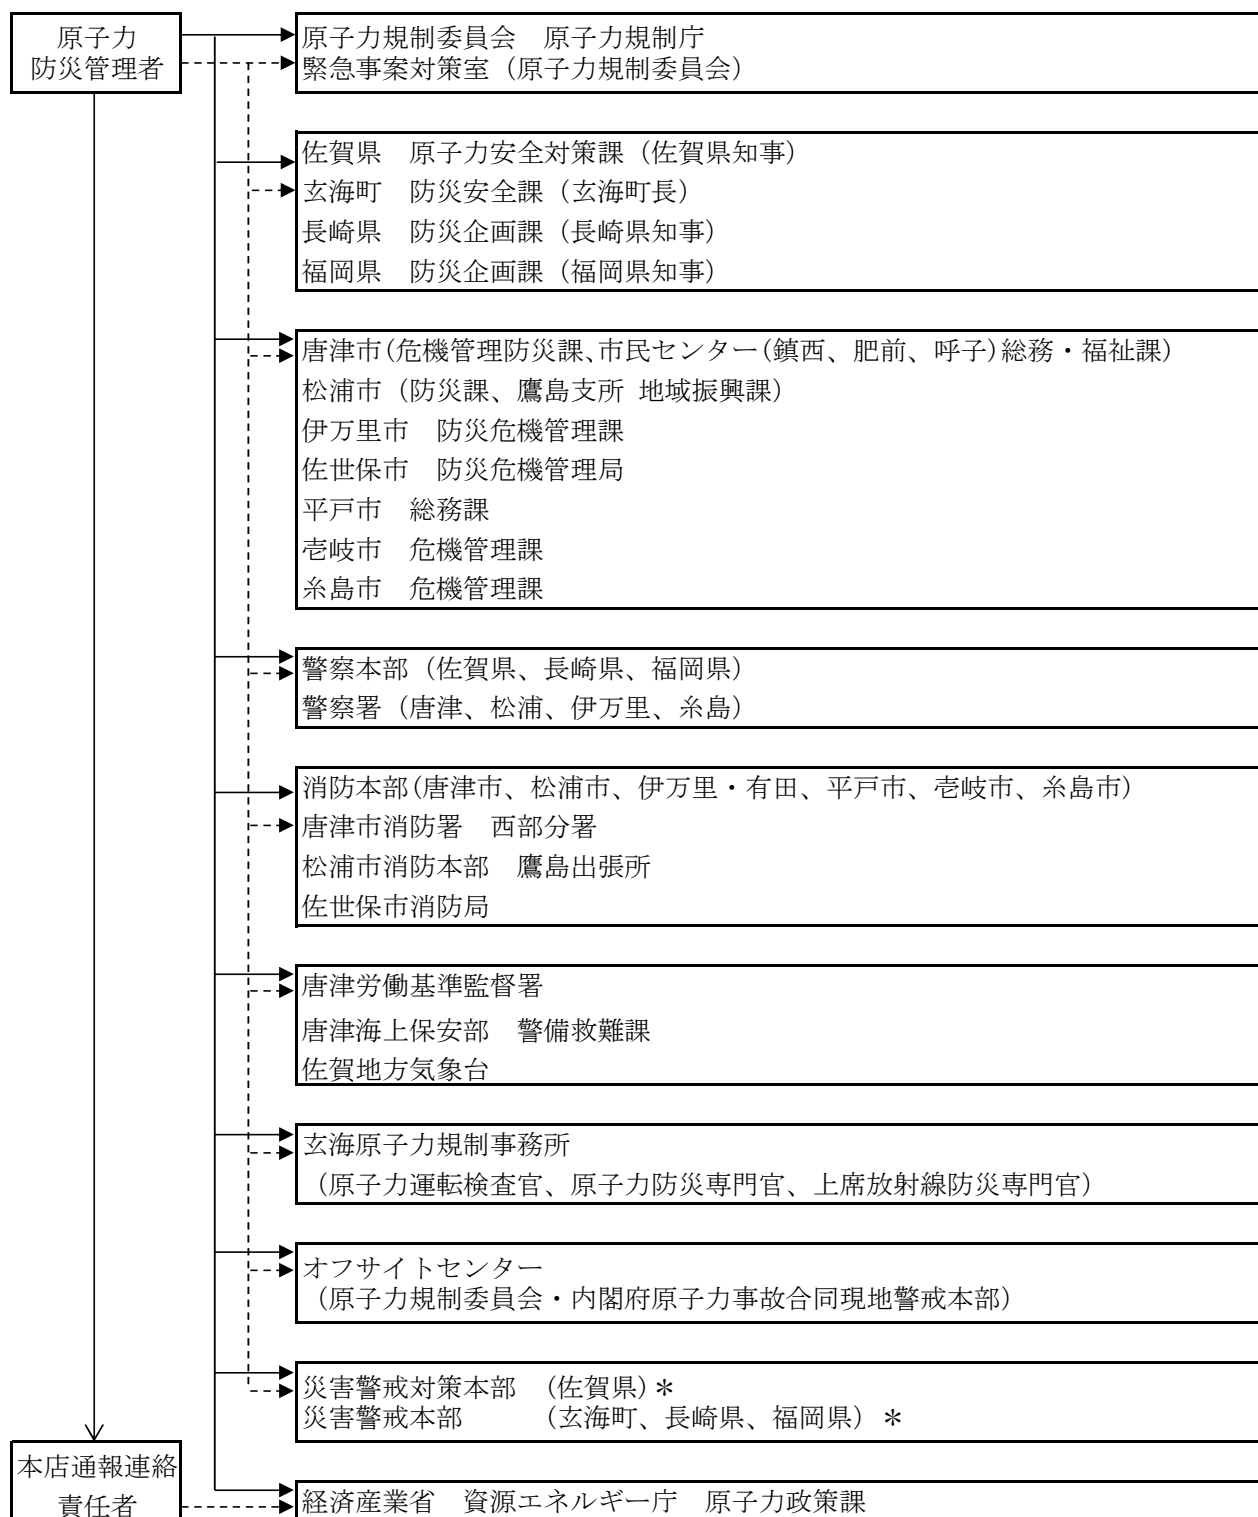


—→：ファクシミリ装置等による連絡

---→：電話による連絡

＊：災害警戒対策本部及び災害警戒本部等が設置されている場合に限る。

別図 2-4 (1) 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先
(発電所内での特定事象発生時の通報先)

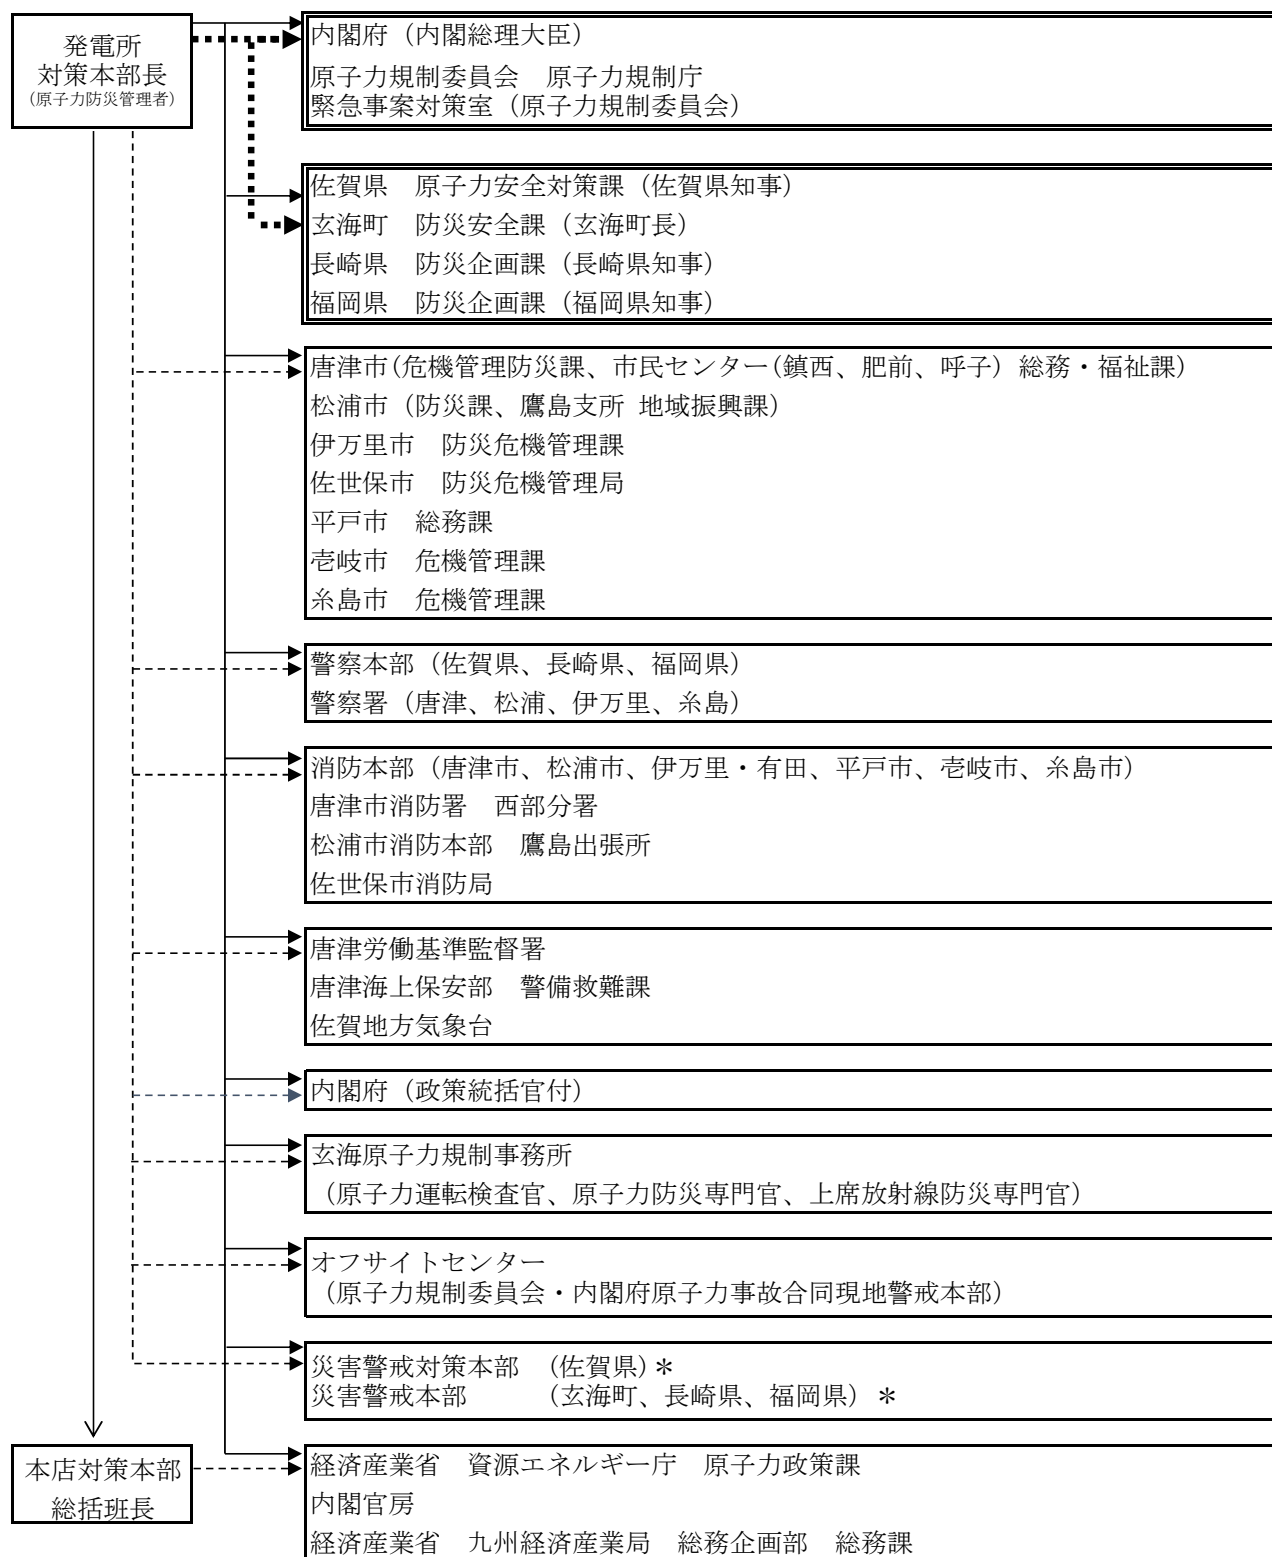

 : 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先


→ : ファクシミリ装置等による通報

→ : 電話による通報文書の着信確認

→ : 電話による連絡

* : 災害警戒対策本部及び災害警戒本部等が設置されている場合に限る。

別図 2 - 4 (2) 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先
(事業所外運搬での特定事象発生時の通報先)

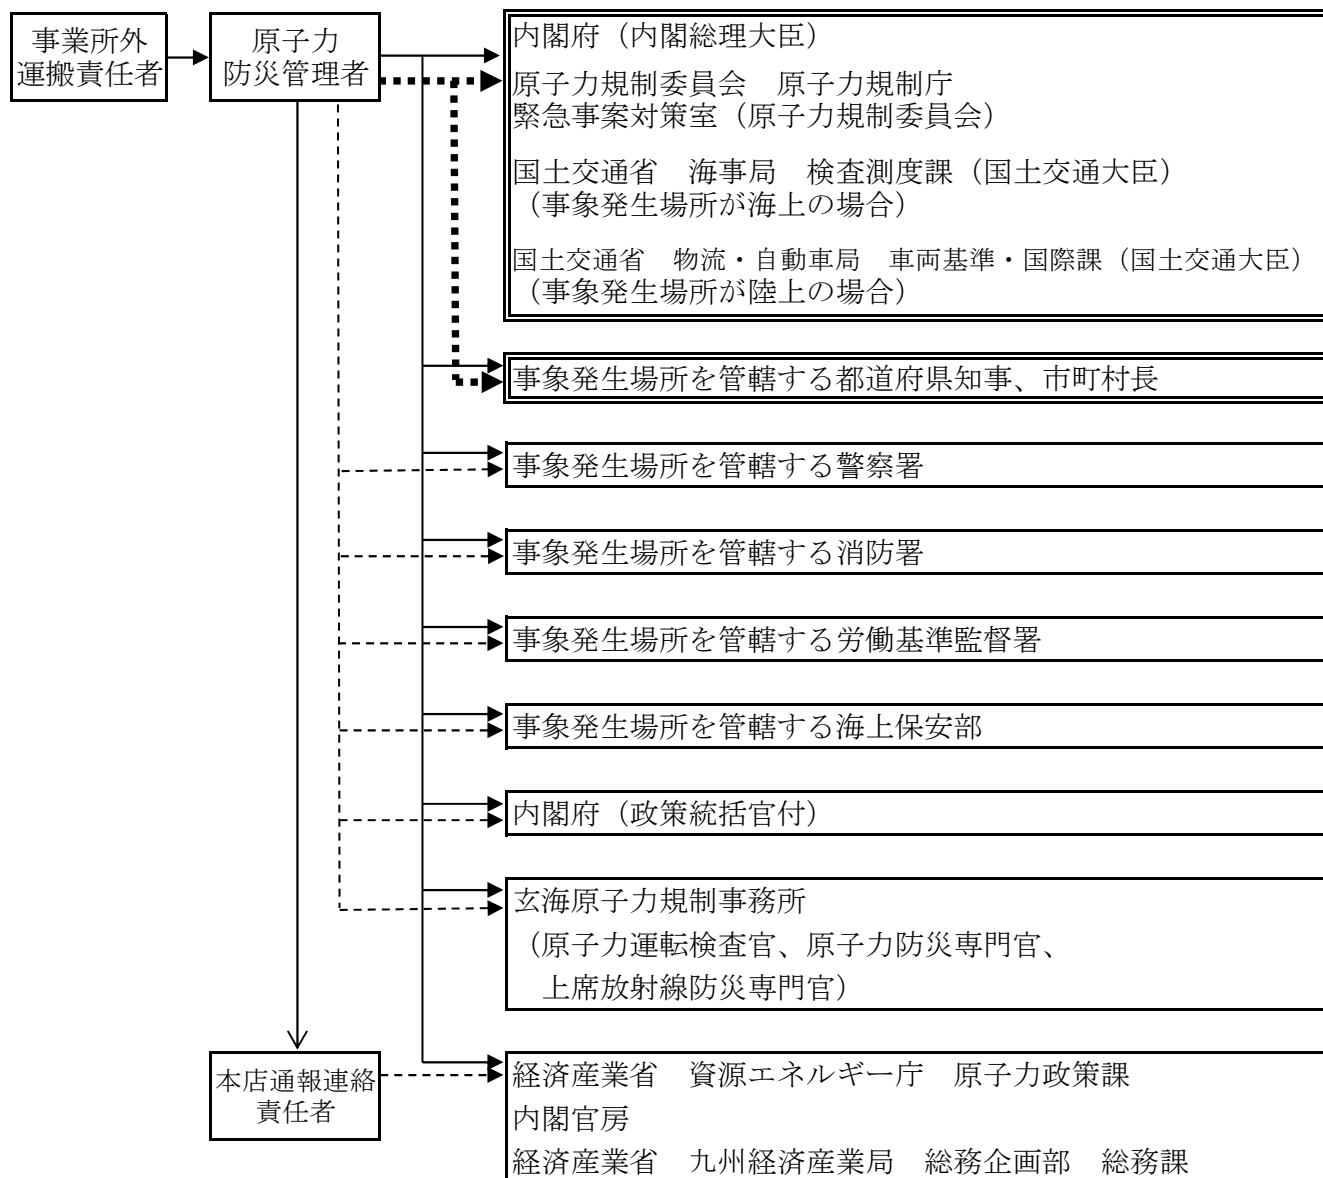


- : 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先
 —————> : ファクシミリ装置等による通報
> : 電話による通報文書の着信確認
 ----> : 電話による連絡

別図 2-5 (1) 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報後の連絡先
(発電所内での事象発生時の連絡先)



- ☐ : 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先又は
第 25 条第 2 項に基づく応急措置の報告先
- : ファクシミリ装置等による連絡
- ...▶ : 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報を行う場合は電話による通報文書の
着信確認。それ以外の場合は、電話による連絡とする。
- ▶ : 電話による連絡
- * : 災害対策本部等が設置されている場合に限る。

別図 2－5（2） 原災法第 10 条第 1 項に基づく通報後の連絡先
（事業所外運搬での事象発生時の連絡先）

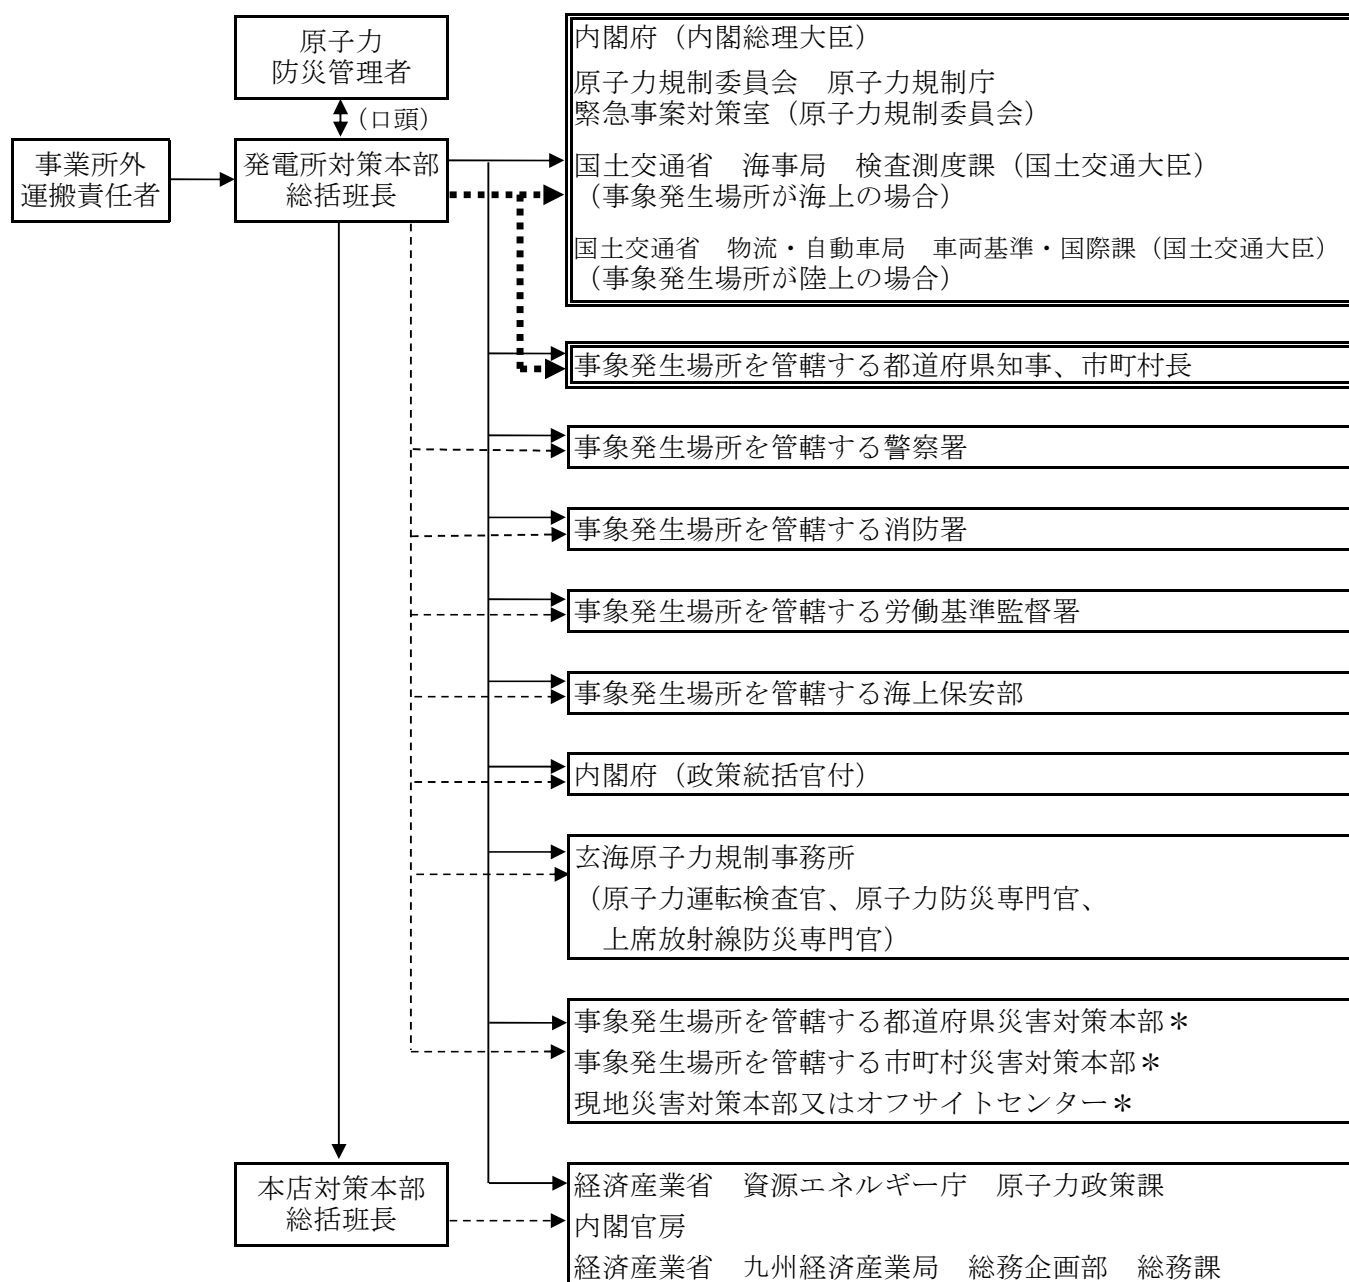

☐：原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先又は
原災法第 25 条第 2 項に基づく応急措置の報告先


→：ファクシミリ装置等による連絡

▶：原災法第 10 条第 1 項に基づく通報を行う場合は電話による通報文書の着信確認。それ以外の場合は、電話による連絡とする。


→▶：電話による連絡

*：災害対策本部等が設置されている場合に限る。


別図 2－6 発電所の緊急時体制発令と原子力防災要員等の非常召集連絡経路

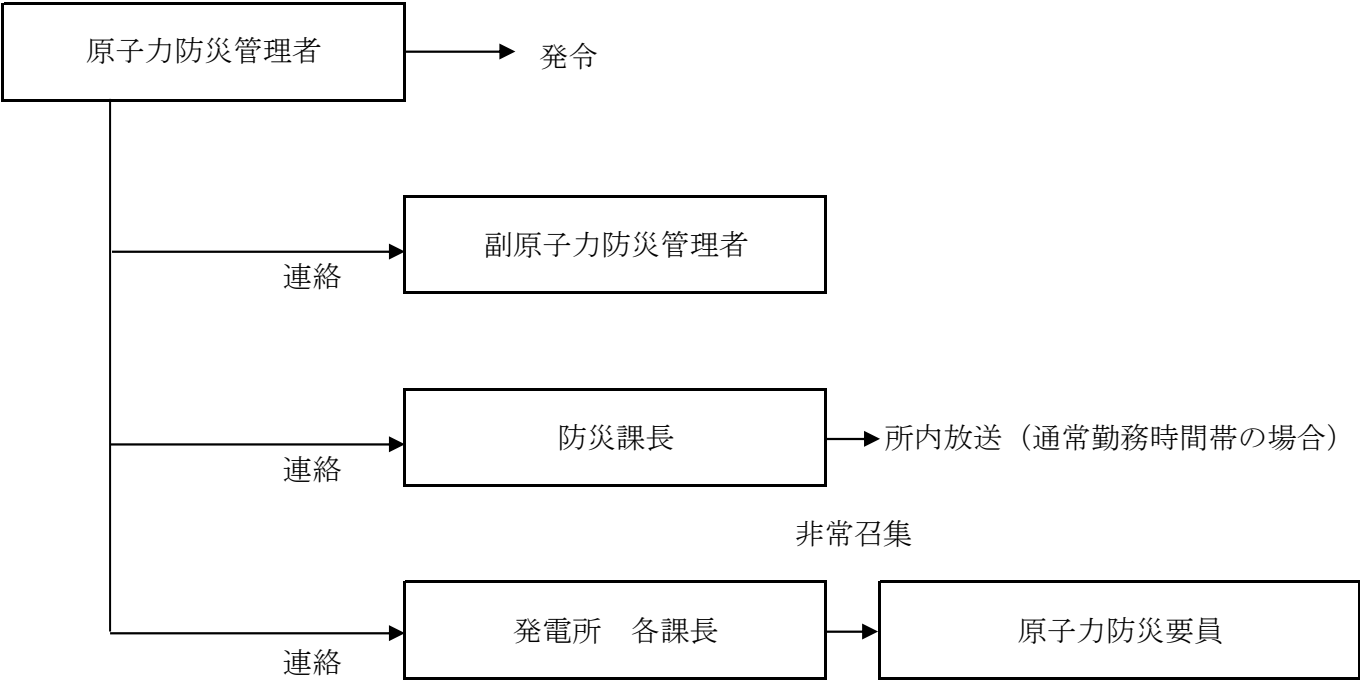

別図 2－7 本店の緊急時体制発令と原子力防災要員等の非常召集連絡経路

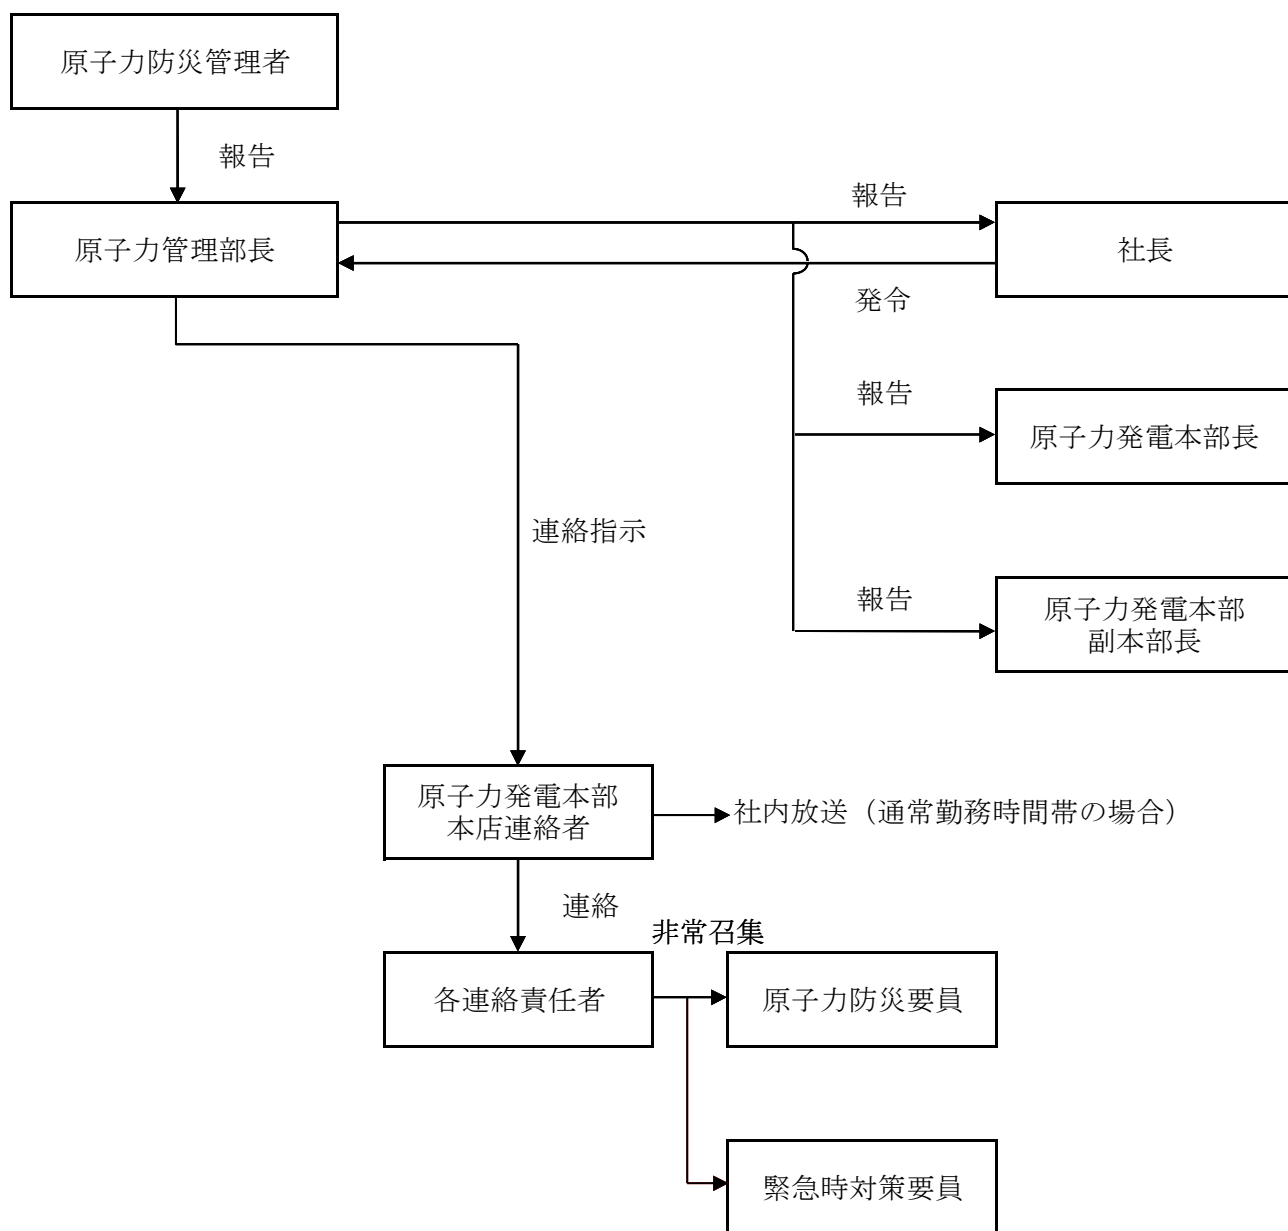


別図 2－8 原子力事業所災害対策支援拠点原子力防災組織及び業務分掌

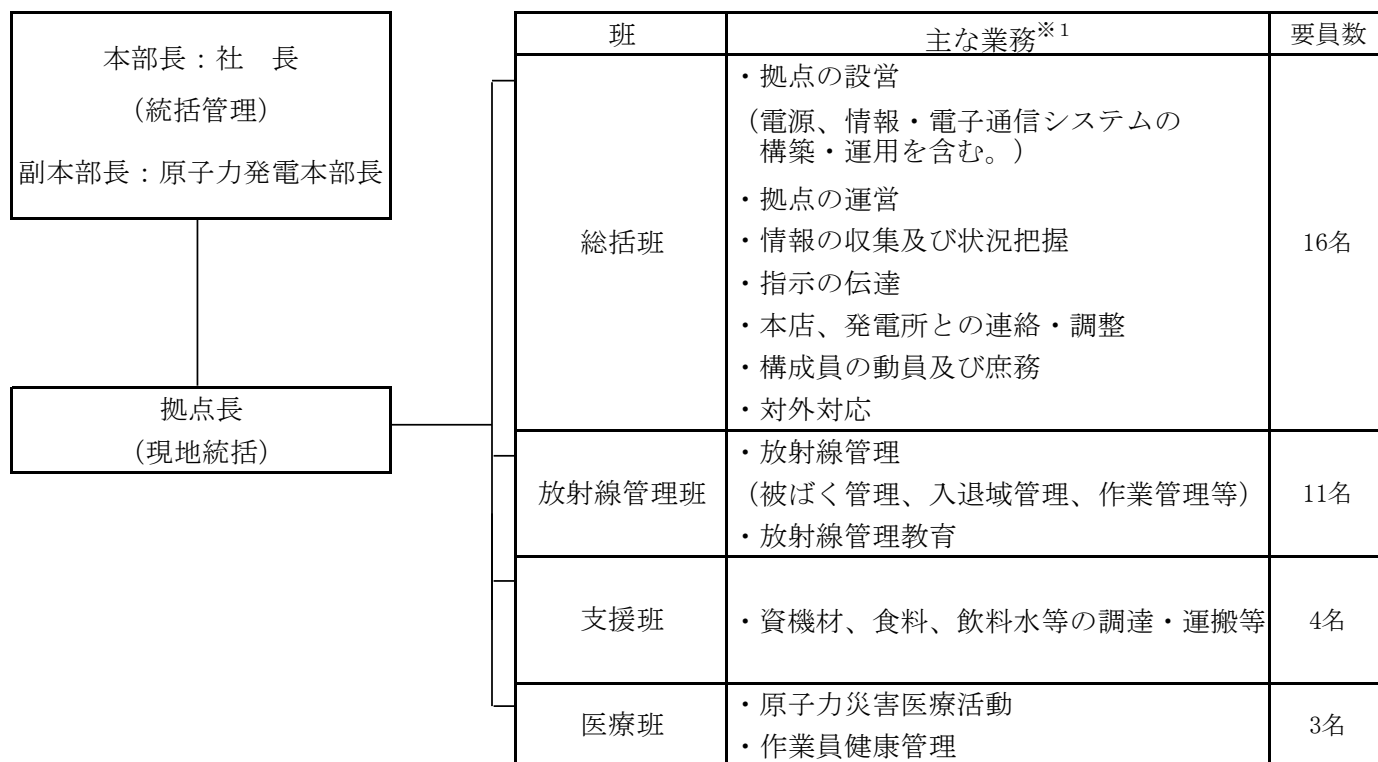

※ 1：防災業務計画等命令第 2 条第 4 項に基づき、
防災組織の一部を委託する場合には
別表 7－1 に示す。

別図3-1 緊急時体制発令後の社内の情報連絡経路

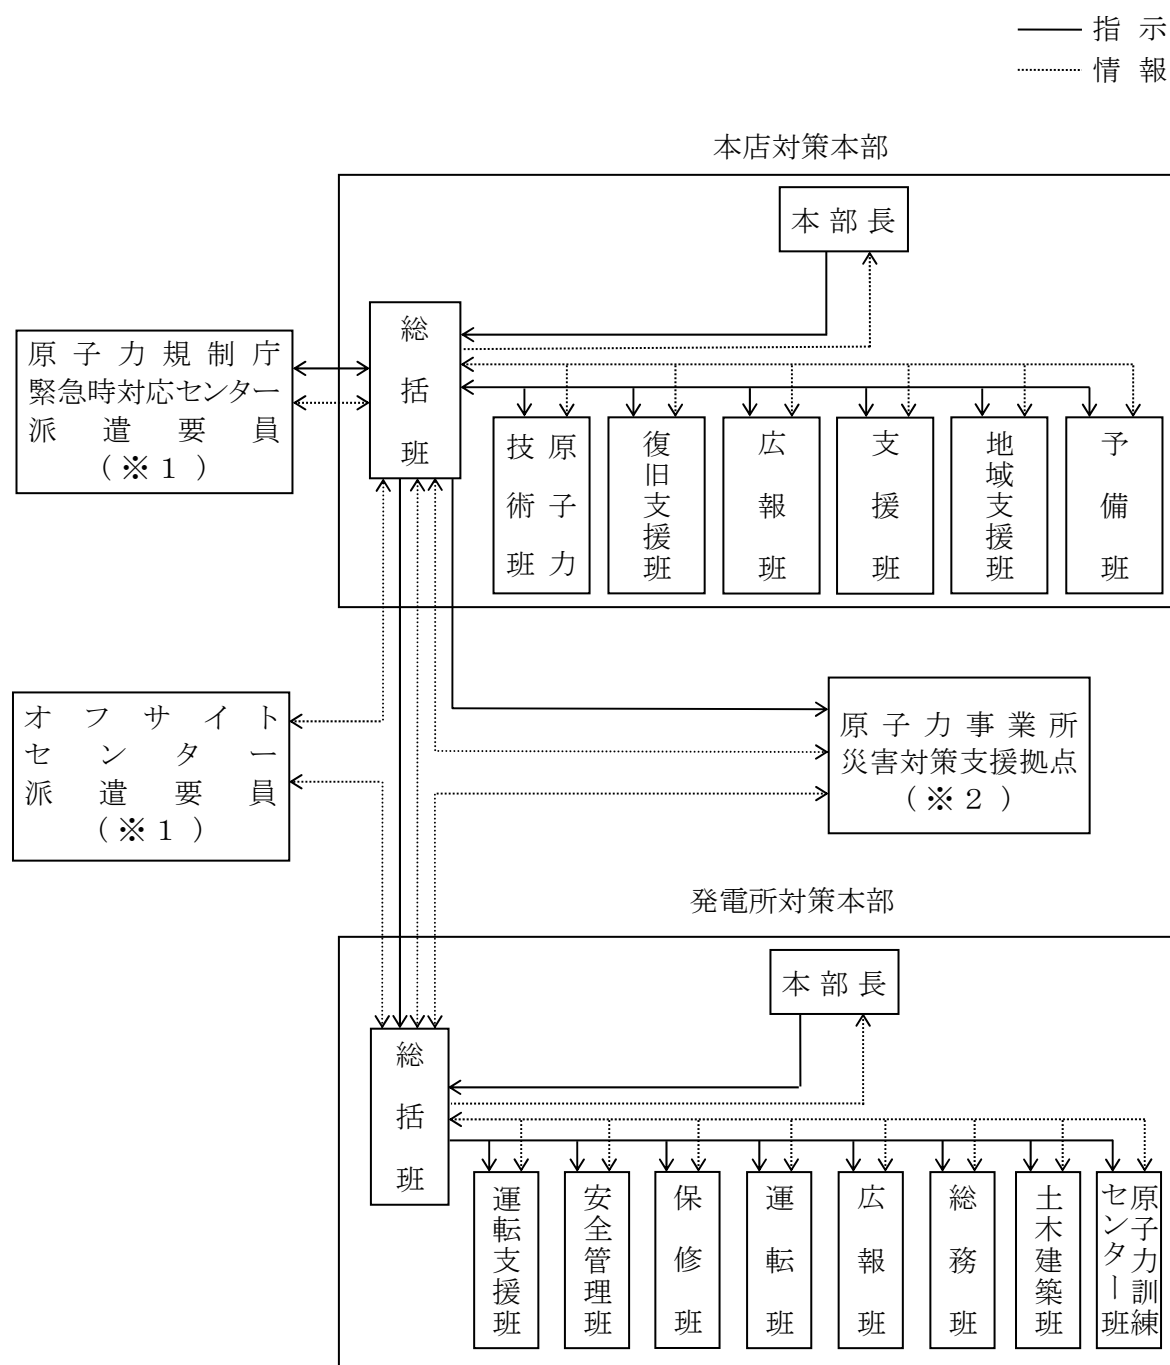

※1:副原子力防災管理者、原子力防災要員等を派遣している場合

※2:原子力事業所災害対策支援拠点が設置されている場合に限る。

別図 3－2 発電所敷地境界付近の放射線測定設備等

枠囲みの内容は、防護上の観点から公開できません。

測定器の種類		測定レンジ	個数	点検頻度		
				簡易点検	精密点検	
P S - 1	γ線モニタ	シンチレーション検出器	1 0 ¹ ～ 1 0 ⁵ nGy/h	1	1 回/月 ※ 1	1 回/年 ※ 2
		電離箱検出器	1 0 ⁴ ～ 1 0 ⁸ nGy/h	1		
シンチレーション検出器		1 0 ¹ ～ 1 0 ⁵ nGy/h	1			
電離箱検出器		1 0 ⁴ ～ 1 0 ⁸ nGy/h	1			
P C - 1	シンチレーション検出器	1 0 ¹ ～ 1 0 ⁵ nGy/h	1			
	電離箱検出器	1 0 ⁴ ～ 1 0 ⁸ nGy/h	1			
P C - 2	シンチレーション検出器	1 0 ¹ ～ 1 0 ⁵ nGy/h	1			
	電離箱検出器	1 0 ⁴ ～ 1 0 ⁸ nGy/h	1			

※ 1：精密点検月は除く。
※ 2：1 回/月とは、原則として原子炉施設の定事検毎に行うことをいう。

分類	名称	個数	点検頻度	
			簡易点検	精密点検
気象観測設備	風向風速計（標高約37m、地上高約10m）	1	1 回/月 ※	2 回/年
	風向風速計（標高約70m、地上高約45m）	1		

※：精密点検月は除く。

別図 3－3 その他の原子力防災資機材（緊急時対応に必要な主な資機材）※1

枠囲みの内容は、防護上の観点から公開できません。

※1 本図は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別図 3－3 その他の原子力防災資機材（緊急時対応に必要な主な資機材）※²

枠囲みの内容は、防護上の観点から公開できません。

※² 本図は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別図 3－4 発電所内の緊急時対策所及び応急処置施設※¹

枠囲みの内容は、防護上の観点から公開できません。

※¹ 本図は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別図 3－4 発電所内の緊急時対策所及び応急処置施設※²


枠囲みの内容は、防護上の観点から公開できません。

※² 本図は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別図 3－5 玄海原子力発電所と原子力事業所災害対策支援拠点の候補地



別図 4－1 公表内容の伝達経路

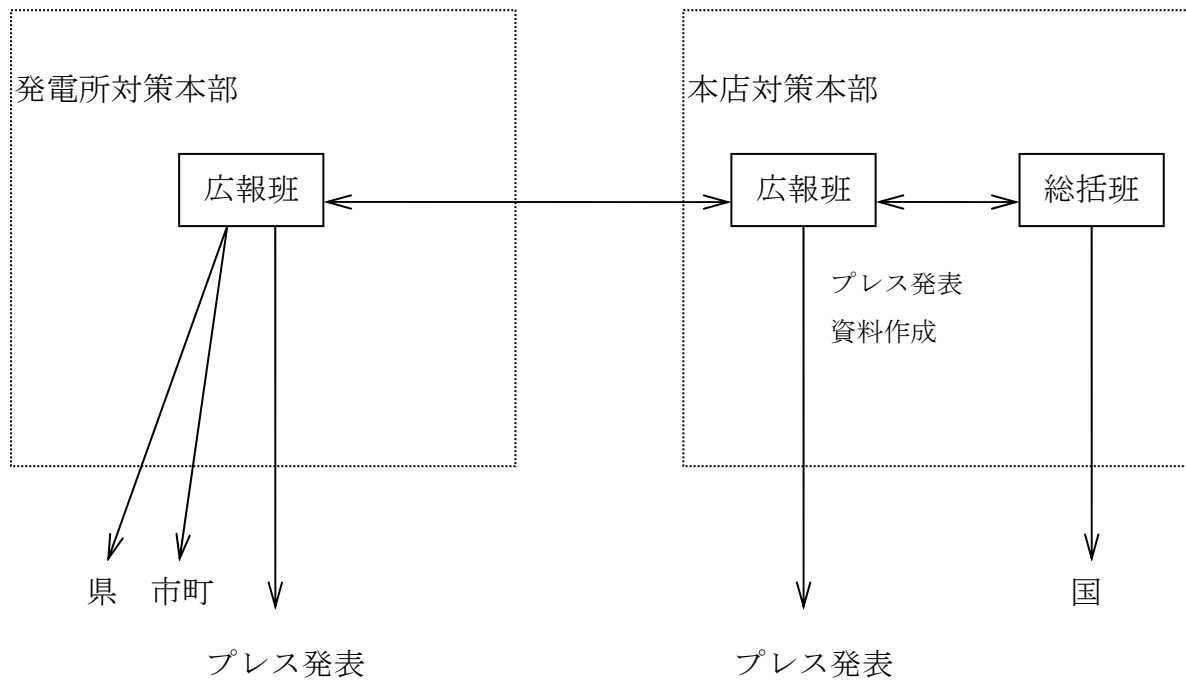

別表 2－1 警戒事態に該当する事象の連絡基準（1／2）

連絡基準（警戒事態に該当する事象）
1. 原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ（3、4号炉）（AL 1 1） 原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若しくは停止したことを確認することができないこと。
2. 原子炉冷却材の漏えい（3、4号炉）（AL 2 1） 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
3. 蒸気発生器給水機能喪失のおそれ（3、4号炉）（AL 2 4） 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。
4. 非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ（3、4号炉）（AL 2 5） 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が15分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が3時間以上継続すること。
5. 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失（3、4号炉）（AL 2 9） 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。
6. 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（3、4号炉）（AL 3 0） 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。
7. 単一障壁の喪失又は喪失のおそれ（3、4号炉）（AL 4 2） 燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。
8. 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ（3、4号炉）（AL 5 1） 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。

別表 2－1 警戒事態に該当する事象の連絡基準（2／2）

連絡基準（警戒事態に該当する事象）
9. 所内外通信連絡機能の一部喪失（3、4号炉）（AL52） 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。
10. 重要区域での火災・^{いつ}洪水による安全機能の一部喪失のおそれ（3、4号炉）（AL53） 重要区域において、火災又は^{いつ}洪水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。
11. 外的事象（自然災害）の発生 （1）大地震の発生 当該原子力事業所所在市町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。 （注）事業者からの連絡は不要。 （2）大津波警報の発表 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。 （注）事業者からの連絡は不要。 （3）外的事象の発生（自然災害） 当該原子炉施設において新規規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。 （注）1、2号炉は対象外
12. 原子力規制委員会委員長又は委員長代行が警戒本部の設置を判断した場合 その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 （注）事業者からの連絡は不要。
13. その他原子炉施設の重要な故障等 原子力規制庁オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 （注）事業者からの連絡は不要。

別表 2-2 原災法第 10 条第 1 項に該当する事象の通報基準 (1/5)

通報基準 (施設敷地緊急事態に該当する事象)
1. 敷地境界付近の放射線量の上昇 (SE01) 【政令第 4 条第 4 項第 1 号】 (1) 又は (2) のいずれかに該当する場合 (1) 「原災法」第 11 条第 1 項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上について、ガンマ線で $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上の放射線量が検出されたこと。 ただし、落雷のときに検出された場合、又は全ての排気筒モニタ及び原子炉又は使用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するための全てのエリアモニタリング設備により検出された数値に異常が認められないものとして、原子力規制委員会へ報告した場合は除く。 (2) 「原災法」第 11 条第 1 項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて $5 \mu\text{Sv/h}$ を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上について、ガンマ線で $1 \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出したときは、$1 \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出した放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において測定した中性子線量の合計が $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上となったこと。
2. 通常放出経路での気体放射性物質の放出 (SE02) 【政令第 4 条第 4 項第 2 号 通報事象等規則第 5 条第 1 項第 1 号～3 号】 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が $5 \mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして「通報事象等規則」第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が 10 分間以上継続して検出されたこと。
3. 通常放出経路での液体放射性物質の放出 (SE03) 【政令第 4 条第 4 項第 2 号 通報事象等規則第 5 条第 1 項第 1 号～3 号】 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が $5 \mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして「通報事象等規則」第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が 10 分間以上継続して検出されたこと。

別表 2－2 原災法第 10 条第 1 項に該当する事象の通報基準（2／5）

通報基準（施設敷地緊急事態に該当する事象）
4. 火災爆発等による管理区域外での放射線の放出（SE04） 【政令第 4 条第 4 項第 3 号イ】 当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、50 μSv/h 以上の放射線量の水準が 10 分間以上継続して検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合。
5. 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出（SE05） 【政令第 4 条第 4 項第 3 号ロ】 当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該場所における放射能水準が 5 μSv/h の放射線量に相当するものとして、空気中の放射性物質について「通報事象等規則」第 6 条第 2 項に定める基準以上の放射性物質の濃度の水準が検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合。
6. 施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ（SE06） 【通報事象等規則第 7 条第 2 号】 原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。）において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
7. 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能（3、4 号炉）（SE21） 【通報事象等規則第 7 条第 1 号の表口の項(1)】 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。
8. 蒸気発生器給水機能の喪失（3、4 号炉）（SE24） 【通報事象等規則第 7 条第 1 号の表口の項(2)】 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。

別表２－２ 原災法第１０条第１項に該当する事象の通報基準（３／５）

通報基準（施設敷地緊急事態に該当する事象）
９．非常用交流高圧母線の３０分間以上喪失（３、４号炉）（ＳＥ２５） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(3)】 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分間以上継続すること。
１０．直流電源の部分喪失（３、４号炉）（ＳＥ２７） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(4)】 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が５分間以上継続すること。
１１．停止中の原子炉冷却機能の喪失（３、４号炉）（ＳＥ２９） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(5)】 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
１２．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失（３、４号炉）（ＳＥ３０） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(6)】 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
１３．格納容器健全性喪失のおそれ（３、４号炉）（ＳＥ４１） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(10)】 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。
１４．２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ（３、４号炉）（ＳＥ４２） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(12)】 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。
１５．原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用（３、４号炉）（ＳＥ４３） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(11)】 炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。

別表２－２ 原災法第１０条第１項に該当する事象の通報基準（４／５）

通報基準（施設敷地緊急事態に該当する事象）
１６．原子炉制御室他の一部機能喪失・警報喪失（３、４号炉）（ＳＥ５１） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(7)】 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
１７．所内外通信連絡機能の全ての喪失（３、４号炉）（ＳＥ５２） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(8)】 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。
１８．火災・^{いつ}溢水による安全機能の一部喪失（３、４号炉）（ＳＥ５３） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(9)】 火災又は^{いつ}溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。
１９．防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生（ＳＥ５５） 【通報事象等規則第７条第１号の表口の項(13)】（３、４号炉） その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 【通報事象等規則第７条第１号の表ヌ】（１、２号炉） 原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。

別表 2－2 原災法第 10 条第 1 項に該当する事象の通報基準（5／5）

通報基準（施設敷地緊急事態に該当する事象）
20．事業所外運搬での放射線量の上昇（XSE61） 【政令第 4 条第 4 項第 4 号 外運搬通報命令第 2 条第 1 項、第 2 項】 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から 1 m 離れた場所において、100 μSv/h 以上の放射線量が検出されたこと。 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。 （注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表 2 に記載なし。
21．事業所外運搬での放射性物質の漏えい（XSE62） 【政令第 4 条第 4 項第 5 号 外運搬通報命令第 3 条】 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、事業所外運搬に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。 （注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表 2 に記載なし。

- ・「政令」とは、「原子力災害対策特別措置法施行令」をいう。
- ・「通報事象等規則」とは、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則」をいう。
- ・「外運搬通報命令」とは、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令」をいう。

別表 2－3 原災法第 15 条第 1 項の原子力緊急事態に該当する事象の判断基準（1／4）

判断基準（全面緊急事態に該当する事象）
1. 敷地境界付近の放射線量の上昇（GE01） 【政令第 6 条第 3 項第 1 号】 （1）若しくは（2）又は（3）のいずれかに該当する場合 （1）「原災法」第 11 条第 1 項の規定により設置された放射線測定設備が二地点以上において、又は 10 分間以上継続して、ガンマ線で $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上が検出されたこと。 ただし、落雷のときに検出された場合、又は全ての排気筒モニタ及び原子炉又は使用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するための全てのエリアモニタリング設備により検出された数値に異常が認められないものとして、原子力規制委員会へ報告した場合は除く。 （2）「原災法」第 11 条第 1 項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて $5 \mu\text{Sv/h}$ を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上について、ガンマ線で $1 \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出したときは、$1 \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出した放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において測定した中性子線量の合計が 10 分間以上継続して $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上となったこと。 （3）所在都道府県知事又は関係都道府県知事はその都道府県の区域内に設置した放射線測定設備であって、「原災法」第 11 条第 1 項の放射線測定設備の性能に相当する性能を有するものが、二地点以上において、又は 10 分間以上継続して、ガンマ線で $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上が検出されたこと。 ただし、落雷のときに検出された場合は除く。
2. 通常放出経路での気体放射性物質の放出（GE02） 【政令第 6 条第 4 項第 1 号 通報事象等規則第 12 条第 1 項】 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が $5 \mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして「通報事象等規則」第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が 10 分間以上継続して検出されたこと。
3. 通常放出経路での液体放射性物質の放出（GE03） 【政令第 6 条第 4 項第 1 号 通報事象等規則第 12 条第 1 項】 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が $5 \mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして「通報事象等規則」第 5 条第 1 項で定める基準以上の放射性物質が 10 分間以上継続して検出されたこと。

別表 2－3 原災法第 15 条第 1 項の原子力緊急事態に該当する事象の判断基準（2／4）

判断基準（全面緊急事態に該当する事象）
4. 火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出（GE04） 【政令第6条第3項第2号】 当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、5 mSv/h 以上の放射線量の水準が10分間以上継続して検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合。
5. 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出（GE05） 【政令第6条第4項第2号】 当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該場所における放射能水準が500 μSv/hの放射線量に相当するものとして、空気中の放射性物質について「通報事象等規則」第6条第2項に定める基準の100倍以上の放射性物質の濃度の水準が検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合。
6. 施設内（原子炉外）での臨界事故（GE06） 【政令第6条第4項第3号】 原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。）において、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。）にあること。
7. 全ての原子炉停止操作の失敗（3、4号炉）（GE11） 【通報事象等規則第14条の表口の項(1)】 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。
8. 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能（3、4号炉）（GE21） 【通報事象等規則第14条の表口の項(2)】 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。
9. 蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能（3、4号炉）（GE24） 【通報事象等規則第14条の表口の項(3)】 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。

別表 2－3 原災法第 15 条第 1 項の原子力緊急事態に該当する事象の判断基準（3／4）

判断基準（全面緊急事態に該当する事象）
1 0．非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失（3、4 号炉）（GE 2 5） 【通報事象等規則第 14 条の表口の項(5)】 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が 1 時間以上継続すること。
1 1．全直流電源の 5 分間以上喪失（3、4 号炉）（GE 2 7） 【通報事象等規則第 14 条の表口の項(6)】 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が 5 分間以上継続すること。
1 2．炉心損傷の検出（3、4 号炉）（GE 2 8） 【通報事象等規則第 14 条の表口の項(7)】 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。
1 3．停止中の原子炉冷却機能の完全喪失（3、4 号炉）（GE 2 9） 【通報事象等規則第 14 条の表口の項(8)】 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。
1 4．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（3、4 号炉）（GE 3 0） 【通報事象等規則第 14 条の表口の項(9)】 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
1 5．格納容器圧力の異常上昇（3、4 号炉）（GE 4 1） 【通報事象等規則第 14 条の表口の項(4)】 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。
1 6．2 つの障壁の喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ（3、4 号炉）（GE 4 2） 【通報事象等規則第 14 条の表口の項(11)】 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。

判断基準（全面緊急事態に該当する事象）
17. 原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失（3、4号炉）（GE51） 【通報事象等規則第14条の表口の項(10)】 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子炉を停止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること。
18. 住民の避難を開始する必要がある事象発生（GE55） 【通報事象等規則第14条の表口の項(12)】（3、4号炉） その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 【通報事象等規則第14条の表ヌ】（1、2号炉） 原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難又は屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。
19. 事業所外運搬での放射線量の異常上昇（XGE61） 【政令第6条第3項第3号】 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から1m離れた場所において、10mSv/h以上の放射線量が検出されたこと。 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。 （注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表2に記載なし。
20. 事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい（XGE62） 【政令第6条第4項第4号 外運搬通報命令第4条】 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類に応じ、「外運搬通報命令」第4条に規定する量の放射性物質が事業所外運搬に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。 （注）事業所外運搬については、原子力災害対策指針表2に記載なし。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

1－1．敷地境界付近の放射線量の上昇

EAL 番号※1	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 01	(1) 又は (2) のいずれかに該当する場合 (1) 「原災法」第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上について、ガンマ線で5 μ Sv/h以上の放射線量が検出されたこと。 ただし、落雷のときに検出された場合、又は全ての排気筒モニタ及び原子炉又は使用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するための全てのエリアモニタリング設備により検出された数値に異常が認められないものとして、原子力規制委員会へ報告した場合は除く。 (2) 「原災法」第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて5 μ Sv/hを下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上について、ガンマ線で1 μ Sv/h以上を検出したときは、1 μ Sv/h以上を検出した放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において測定した中性子線量の合計が5 μ Sv/h以上となったとき。	

※1 EAL番号の記載例

例：

A L

1

1

↑ ↑ ↑

事象区分 事象分類 連番

事象区分	
A L	警戒事態に該当する事象
S E	施設敷地緊急事態に該当する事象
G E	全面緊急事態に該当する事象
X S E	事業所外運搬 (EAL対象外)
X G E	

事象分類	
0	放射線量・放射性物質放出
1	止める
2	冷やす
3	
4	閉じ込める
5	その他脅威
6	事業所外運搬 (EAL対象外)

なお、EAL番号はBWR及びPWR共通のため、BWR特有事象で使用するEAL番号は、欠番となる。

玄海原子力発電所における解釈

＜敷地境界付近の放射線量の上昇＞

モニタリングステーション（P S－１）、モニタリングポスト（P C－１、P C－２）において、以下のいずれかとなったとき。

- （１） １地点以上において、 $5\ \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出したとき。^{※２}
- （２） １地点以上において、 $1\ \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出した場合、中性子線測定サーベイメータにて測定した原子炉施設周辺の中性子線量と、モニタリングステーション又はモニタリングポストの放射線量との合計が $5\ \mu\text{Sv/h}$ 以上となったとき。^{※２}

※２ モニタリングステーション又はモニタリングポストの指示値については、環境放射線モニタリング指針等に基づき、 $1\text{ Gy/h}=1\text{ Sv/h}$ として運用する。

ただし、以下のいずれかの場合は除く。

- （１） 落雷のときに検出された場合。
- （２） 原子力防災資機材として届け出た以下の各モニタの指示値に異常が認められないものとして、原子力規制委員会に口頭連絡するとともに、文書で報告した場合。
 - ・ 補助建屋排気筒ガスモニタ（１、２号炉）
 - ・ 格納容器排気筒ガスモニタ（１、２号炉）
 - ・ 排気筒ガスモニタ（３、４号炉）
 - ・ 格納容器内高レンジエリアモニタ（３、４号炉）^{※３}
 - ・ 使用済燃料ピット付近区域エリアモニタ（１、２号炉）
 - ・ 使用済燃料ピットエリアモニタ（３、４号炉）
 - ・ 使用済燃料ピット排気ガスモニタ（２、３、４号炉）
 - ・ 使用済燃料ピット周辺可搬型エリアモニタ（１号炉）

※３ 全ての照射済燃料を原子炉容器から取出し、全ての格納容器内高レンジエリアモニタを停止している場合には、「原子炉容器から全ての照射済燃料を取出し済み」と報告する。

○ 「玄海原子力発電所における解釈」に記載する運転モード表

モード	原子炉の運転状態	原子炉容器スタッドボルトの状態
１	出力運転（出力領域中性子束指示値５％超）	全ボルト締付
２ （停止時）	出力運転（出力領域中性子束指示値５％以下） ～ 制御グループバンク全挿入 ^{※４} による原子炉停止	全ボルト締付
２ （起動時）	臨界操作のための制御グループバンク引抜操作開始 ～ 出力運転（出力領域中性子束指示値５％以下）	全ボルト締付
３	１次冷却材温度 177°C 以上	全ボルト締付
４	１次冷却材温度 93°C 超 177°C 未満	全ボルト締付
５	１次冷却材温度 93°C 以下	全ボルト締付
６ ^{※５}		１本以上が緩められている

※４ 挿入不能な制御棒を除く。

※５ 全ての燃料が原子炉格納容器の外にある場合を除く。

（注）各EAL事象を判断するために使用する計器指示が「玄海原子力発電所における解釈」に記載する判断基準を超えた場合において、関係パラメータ等により、その計器単体の故障と判断できる場合は、EAL事象とはならない。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

1－2．敷地境界付近の放射線量の上昇

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
GE 01	(1) 若しくは(2)又は(3)のいずれかに該当する場合 (1)「原災法」第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備が二地点以上において、又は10分間以上継続して、ガンマ線で$5\mu\text{Sv/h}$以上が検出されたこと。 ただし、落雷のときに検出された場合、又は全ての排気筒モニタ及び原子炉又は使用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するための全てのエリアモニタリング設備により検出された数値に異常が認められないものとして、原子力規制委員会へ報告した場合は除く。 (2)「原災法」第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて$5\mu\text{Sv/h}$を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上について、ガンマ線で$1\mu\text{Sv/h}$以上を検出したときは、$1\mu\text{Sv/h}$以上を検出した放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において測定した中性子線量の合計が10分間以上継続して$5\mu\text{Sv/h}$以上となったとき。 (3) 所在都道府県知事又は関係都道府県知事とその都道府県の区域内に設置した放射線測定設備であって、「原災法」第11条第1項の放射線測定設備の性能に相当する性能を有するものが、二地点以上において、又は10分間以上継続して、ガンマ線で$5\mu\text{Sv/h}$以上が検出されたこと。 ただし、落雷のときに検出された場合は除く。	

玄海原子力発電所における解釈

<敷地境界付近の放射線量の上昇>

敷地境界付近の放射線量が以下のいずれかとなったとき。

(1) モニタリングステーション (P S - 1)、モニタリングポスト (P C - 1、P C - 2) において、以下のいずれかとなったとき。

- ・ 1 地点において、 $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上を10分間以上継続して検出したとき。^{※1}
 - ・ 2 地点以上において、 $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出したとき。^{※1}
 - ・ 1 地点以上において、 $1 \mu\text{Sv/h}$ 以上を検出した場合、中性子線測定サーベイメータにて測定した原子炉施設の周辺の中性子線量と、モニタリングステーション又はモニタリングポストの放射線量との合計が10分間以上継続して $5 \mu\text{Sv/h}$ 以上となったとき。^{※1}
- ※1 モニタリングステーション又はモニタリングポストの指示値については、環境放射線モニタリング指針等に基づき、 $1\text{Gy/h} = 1\text{Sv/h}$ として運用する。

ただし、以下のいずれかの場合は除く。

- ・ 落雷のときに検出された場合。
- ・ 原子力防災資機材として届け出た以下の各モニタの指示値に異常が認められないものとして、原子力規制委員会に口頭連絡するとともに、文書で報告した場合。

- ① 補助建屋排気筒ガスモニタ (1、2号炉)
- ② 格納容器排気筒ガスモニタ (1、2号炉)
- ③ 排気筒ガスモニタ (3、4号炉)
- ④ 格納容器内高レンジエリアモニタ (3、4号炉) ^{※2}
- ⑤ 使用済燃料ピット付近区域エリアモニタ (1、2号炉)
- ⑥ 使用済燃料ピットエリアモニタ (3、4号炉)
- ⑦ 使用済燃料ピット排気ガスモニタ (2、3、4号炉)
- ⑧ 使用済燃料ピット周辺可搬型エリアモニタ (1号炉)

※2 全ての照射済燃料を原子炉容器から取出し、全ての格納容器内高レンジエリアモニタを停止している場合には、「原子炉容器から全ての照射済燃料を取出し済み」と報告する。

(2) 佐賀県、長崎県又は福岡県が設置しているモニタリングポストが上記の状態に至ったことの連絡を受け、発電所の異常に起因するものと確認したとき。

ただし、落雷のときに検出された場合を除く。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

2. 通常放出経路での気体放射性物質の放出

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 02	当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が $5\mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして「通報事象等規則」第5条第1項で定める基準以上の放射性物質が10分間以上継続して検出されたこと。	
GE 02		

玄海原子力発電所における解釈

<通常放出経路での気体放射性物質の放出>

敷地境界付近の最大となる地点で、 $5\ \mu\text{Sv/h}$ に相当する気体放射性物質の放出量として、以下に示す排気筒ガスモニタ指示値 (cpm) に換算した値を10分間以上継続して検出したとき。

- (1) 1号補助建屋排気筒ガスモニタ (低レンジモニタ指示値： 4.9×10^5 cpm以上)
- (2) 1号格納容器排気筒ガスモニタ (低レンジモニタ指示値： 7.8×10^5 cpm以上)
- (3) 2号補助建屋排気筒ガスモニタ (低レンジモニタ指示値： 3.4×10^5 cpm以上)
- (4) 2号格納容器排気筒ガスモニタ (低レンジモニタ指示値： 6.7×10^5 cpm以上)
- (5) 3号排気筒ガスモニタ (低レンジモニタ指示値： 1.4×10^6 cpm以上)
- (6) 4号排気筒ガスモニタ (低レンジモニタ指示値： 1.9×10^6 cpm以上)

(注)「GE02」と「SE02」の通報基準が同一であるため、通報は特定事象発生通報の様式9を使用し、原災法第15条第1項に基づく基準「GE02・SE02」として実施する。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

3. 通常放出経路での液体放射性物質の放出

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 03	当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が $5\mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして「通報事象等規則」第5条第1項で定める基準以上の放射性物質が10分間以上継続して検出されたこと。	
GE 03		

玄海原子力発電所における解釈

<通常放出経路での液体放射性物質の放出>

液体放射性廃棄物が何らかの要因で放出され、廃棄物処理設備排水モニタの指示が上昇したにもかかわらず、排水弁の閉止インターロック機能が動作しない等の理由により、レンジオーバーした状態で10分間以上継続して放出された際、速やかに試料放射能測定装置によって排水タンク等の核種分析を行う。

核種分析の結果、検出された核種の放水口における希釈濃度に換算した値が、水中濃度限度の50倍に対して、その割合の和が1以上であると判断したとき。

(注)「GE03」と「SE03」の通報基準が同一であるため、通報は特定事象発生通報の様式9を使用し、原災法第15条第1項に基づく基準「GE03・SE03」として実施する。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

4. 火災爆発等による管理区域外での放射線の放出

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 04	当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、$50\mu\text{Sv/h}$以上の放射線量の水準が10分間以上継続して検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合。	
GE 04	当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、5mSv/h以上の放射線量の水準が10分間以上継続して検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合。	

玄海原子力発電所における解釈

<火災爆発等による管理区域外での放射線の放出>

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 発電所の周辺監視区域内の場所のうち管理区域の外において、ガンマ線測定用サーベイメータにより、 $50\ \mu\text{Sv/h}$ 以上の放射線量を10分間以上継続して検出したとき。
- (2) 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、 $50\ \mu\text{Sv/h}$ 以上の放射線量を検出する蓋然性が高いとき。

(注) 事業所内での放射性物質の輸送の場合において、火災、爆発その他これらに類する事象を起因として、輸送容器外で上記の放射線量を検出した場合にも「SE04」を適用する。

<火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出>

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 発電所の周辺監視区域内の場所のうち管理区域の外において、ガンマ線測定用サーベイメータにより、 5mSv/h 以上の放射線量を10分間以上継続して検出したとき。
- (2) 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、 5mSv/h 以上の放射線量を検出する蓋然性が高いとき。

(注) 事業所内での放射性物質の輸送の場合において、火災、爆発その他これらに類する事象を起因として、輸送容器外で上記の放射線量を検出した場合にも「GE04」を適用する。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

5. 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 05	当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該場所における放射能水準が$5\mu\text{Sv/h}$の放射線量に相当するものとして、空気中の放射性物質について「通報事象等規則」第6条第2項に定める基準以上の放射性物質の濃度の水準が検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合。	
GE 05	当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域外の場所において、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該場所における放射能水準が$500\mu\text{Sv/h}$の放射線量に相当するものとして、空気中の放射性物質について「通報事象等規則」第6条第2項に定める基準の100倍以上の放射性物質の濃度の水準が検出されたこと。 又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合。	

玄海原子力発電所における解釈

＜火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出＞

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 発電所の周辺監視区域内の場所のうち管理区域の外において、当該場所における放射能水準が $5 \mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして、以下に掲げる空気中の放射性物質の濃度が検出されたこと。
- (2) 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高いとき。

【放射性物質の濃度】

- 一. 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類又は区分に応じた空气中濃度限度に 50 を乗じて得た値
- 二. 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度の値
- 三. 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空气中濃度限度（当該空气中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。）のうち、最も低いものに 50 を乗じて得た値

(注 1) 排気筒、排水口これに類する場所における放射性物質の検出については、「SE02」、「SE03」で通報する。

(注 2) 事業所内での放射性物質の輸送の場合において、火災、爆発その他これらに類する事象を起因として、輸送容器外で上記の放射性物質を検出した場合にも「SE05」を適用する。

＜火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出＞

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 発電所の周辺監視区域内の場所のうち管理区域の外において、当該場所における放射能水準が $500 \mu\text{Sv/h}$ に相当するものとして、以下に掲げる空気中の放射性物質の濃度が検出されたこと。
- (2) 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高いとき。

【放射性物質の濃度】

- 一. 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類又は区分に応じた空气中濃度限度に 5000 を乗じて得た値
- 二. 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度の値
- 三. 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空气中濃度限度（当該空气中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。）のうち、最も低いものに 5000 を乗じて得た値

(注 1) 排気筒、排水口これに類する場所における放射性物質の検出については、「GE02」、「GE03」で通報する。

(注 2) 事業所内での放射性物質の輸送の場合において、火災、爆発その他これらに類する事象を起因として、輸送容器外で上記の放射性物質を検出した場合にも「GE05」を適用する。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

6. 施設内（原子炉外）臨界事故

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 06	原子炉の運転等のための施設の内部 （原子炉の本体及び再処理施設の内部を 除く。）において、核燃料物質の形状に よる管理、質量による管理その他の方法 による管理が損なわれる状態その他の臨 界状態の発生の高確率性が高い状態にある こと。	
GE 06	原子炉の運転等のための施設の内部 （原子炉の本体の内部を除く。）におい て、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂 の連鎖反応が継続している状態をい う。）にあること。	

玄海原子力発電所における解釈

<施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ>

原子炉外の燃料集合体保管場所等において、何らかの原因によって複数の燃料集合体が異常に接近し、かつ、減速材としての水がある場合であって、臨界条件が成立する可能性があるとき。

<施設内（原子炉外）での臨界事故>

原子炉外の燃料集合体保管場所等において、エリアモニタ又は中性子線測定サーベイメータによって、核燃料物質の臨界状態と考えられる中性子線又はガンマ線が検出されたとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

7. 原子炉停止機能の異常

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 11	原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若しくは停止したことを確認することができないこと。	(解説) 原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された状態においては、原子炉停止信号をリセットする場合があります、追加で一部の原子炉停止信号が発信されたとしても、原子炉停止に至らない可能性があることから、警戒事態の判断基準とする。 また、事象の進展によっては、上記の状態を経ずに原子炉の非常停止失敗という事象に至る可能性があるため、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないときは、早期に関係者の体制を構築する必要があることから併せて警戒事態の判断基準とする。 一定時間については、各原子力事業者がそれぞれの原子炉施設の特性に応じて設定するものである。 「原子炉の運転中」には、停止操作後のモード5（1次冷却材の温度93℃以下のことをいう。）に到るまでの状態を含むものとする（以下、同じ。）。 「原子炉の非常停止が必要な場合」とは、原子炉で異常な過渡変化等が発生し、原子炉施設の状態を示す事項（パラメータ）が原子炉トリップ設定値に達した場合をいう（以下、同じ。）。 「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若しくは停止したことを確認することができないこと」とは、自動トリップ、手動トリップ及び原子炉制御室からの制御棒の挿入操作を行っても、原子炉内の中性子束が一定値以下にならないこと、又はその状態が確認できないことをいう。
GE 11	原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。	(解説) 左記の場合、原子炉の冷却はなされているものの、原子炉の非常停止失敗という事象の重大性に鑑み、全面緊急事態の判断基準とする。 「全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと」とは、自動トリップ、手動トリップその他の方法による制御棒の挿入による停止操作並びにATWS緩和設備（原子炉の非常停止が失敗した場合に原子炉を未臨界にするための設備をいう。）及びほう酸注入機能を有する設備による停止操作によっても、原子炉内の中性子束が一定値以下にならないこと、又はその状態が確認できないことをいう。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ>

モード 1 及び 2 において、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 原子炉保護系の 1 チャンネルから原子炉トリップパースシャル信号が発信し、その他のチャンネルが不動作であるか否かが不明な状態が、1 時間以上継続したとき。
ただし、原子炉トリップ信号に係る関係パラメータにより、直ちに原子炉トリップパースシャル信号が誤動作と判断できる場合は除く。
- (2) 原子炉トリップが必要な場合において、中央制御室からの以下のいずれの制御棒挿入操作によっても、原子炉出力（中性子束）が定格出力の 5 % 未満かつ中間領域中性子束起動率が零又は負にならないとき、又はその状態が確認できないとき。
 - ① 自動原子炉トリップ
 - ② 手動原子炉トリップ
 - ③ MGセット電源断による制御棒の挿入（中央制御室からの母線しゃ断器開放）
 - ④ 制御棒の手動（自動）挿入

<全ての原子炉停止操作の失敗>

モード 1 及び 2 において、原子炉トリップが必要な場合において、中央制御室からの原子炉停止失敗に加え、以下のいずれの原子炉停止操作によっても原子炉出力（中性子束）が定格出力の 5 % 未満かつ中間領域中性子束起動率が零又は負にならないとき、又はその状態が確認できないとき。

- ① MGセット電源断による制御棒の挿入（現場でのしゃ断器開放）
- ② 現場での原子炉トリップしゃ断器開放
- ③ A T W S 緩和設備及びほう酸注入
- ④ 特定重大事故等対処施設を構成する設備（緊急時制御室）による原子炉トリップしゃ断器開放

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

8. 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 21	原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。	（解説） 非常用炉心冷却装置の作動を必要とするものではないが、原子炉冷却材の漏えいという事象に鑑み、警戒事態の判断基準とする。保安規定で定める措置の完了時間内に保安規定で定められた措置を完了できない場合を対象とする。 また、事象の進展によっては、上記の措置を行っている間に施設敷地緊急事態を判断するEALに至る可能性があるため、非常用炉心冷却装置の作動を必要とする漏えいが発生する場合についても併せて警戒事態の判断基準とする。 「原子炉の運転中」には、停止操作後のモード5（1次冷却材の温度93℃以下のことをいう。）に到るまでの状態を含むものとする（以下、同じ。）。
SE 21	原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。	（解説） 左記の場合は、原子炉冷却機能の喪失に至るおそれがあるため、施設敷地緊急事態の判断基準とする。 「非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備」とは、非常用炉心冷却装置のほか、重大事故等の防止のための設備（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号）第2条第2項第14号に規定する重大事故等対処設備及び原子力事業者が自主的に設けているもの）であって非常用炉心冷却装置と同程度の能力（吐出圧力及び容量）を有する設備をいう（以下、同じ。）。 「注水が直ちにできない」とは、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち即応性を有する設備による注水ができないことをいい、当該即応性とは、条件を満たした場合（非常用炉心冷却装置の作動失敗等）に自動起動し、又は原子炉制御室や現場での簡単な操作により速やかに起動できることであり、現場で系統構成等の工事を要する場合は含まない。
GE 21	原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。	（解説） 当該原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されないことにより、炉心の損傷に至る可能性が高くなることから、全面緊急事態の判断基準とする。 「全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと」とは、非常用炉心冷却装置若しくは重大事故等の防止のための設備のポンプが起動しないこと又はこれらの装置に係る注入弁が開とならないことのほか、高圧の状態から低圧の非常用炉心冷却装置及び重大事故等の防止のための設備による注水のために必要な運転操作ができないこと等をいう。 なお、1系統以上の非常用炉心冷却装置及び重大事故等の防止のための設備により原子炉への注水がなされる場合には、炉心の冷却が可能であることから、全面緊急事態には該当しないこととなる。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<原子炉冷却材の漏えい>

モード 1、2、3 及び 4 において、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管、又は、これに付属する機器の破損等により、1 次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいし、その漏えい率が $0.23 \text{ m}^3/\text{h}$ を超えた場合において、4 時間以内に $0.23 \text{ m}^3/\text{h}$ 以下に漏えい量を回復不能と判断した後、12 時間以内にモード 3、又は 56 時間以内にモード 5 にできないとき。
- (2) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管、又は、これに付属する機器の破損等により、1 次冷却材が漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）し、加圧器圧力低下等により、非常用炉心冷却系作動設定値に達した場合又は手動により、非常用炉心冷却装置を作動させたとき。

<原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能>

モード 1、2、3 及び 4 において、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管、又は、これに付属する機器の破損等により、1 次冷却材が漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）し、加圧器圧力低下等により、非常用炉心冷却系作動設定値に達した場合又は手動により、非常用炉心冷却装置を作動させた場合において、以下のいずれかになったとき。

- (1) 全ての高圧注入ポンプが起動しないとき。
 - (2) 高圧注入系の弁が「開」とならないこと等により、原子炉への注水流量が確認できないとき。
 - (3) 全ての余熱除去ポンプが起動しないとき。
 - (4) 低圧注入系の弁が「開」とならないこと等により、原子炉への注水流量が確認できないとき。
- ただし、1 次冷却材圧力が余熱除去ポンプの注入可能圧力以下に低下するまでの間は除く。

<原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能>

モード 1、2、3 及び 4 において、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管、又は、これに付属する機器の破損等により、1 次冷却材が漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）し、加圧器圧力低下等により、非常用炉心冷却系作動設定値に達した場合又は手動により、非常用炉心冷却装置を作動させた場合において、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプが全て起動しないとき。
 - (2) 高圧注入系及び低圧注入系の弁が「開」とならないこと等により、原子炉への注水流量が確認できないとき。
- ただし、1 次冷却材圧力が当該機器の注入可能圧力以下まで低下するまでの間は除く。
- (3) 炉心出口温度 350°C 以上の状態が 30 分間以上継続して計測されたとき。
 - (4) 1 次冷却材圧力が高圧の状態、全ての高圧注入ポンプが起動しない場合において、蒸気発生器による 1 次冷却材圧力の減圧に失敗したとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

9. 原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失）

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 24	原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。	（解説） 電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプが適切に動作すれば原子炉は冷却されるが、給水機能喪失直前という事象に鑑み、警戒事態の判断基準とする。 「原子炉の運転中」には、停止操作後のモード5（1次冷却材の温度93℃以下のことをいう。）に到るまでの状態を含むものとする（以下、同じ。）。
SE 24	原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。	（解説） 左記の場合は、原子炉冷却機能の喪失に至るおそれがあるため、施設敷地緊急事態の判断基準とする。 「全ての給水機能」とは、電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ及び蒸気発生器への給水に関する重大事故等の防止のための設備（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号）第2条第2項第14号に規定する重大事故等対処設備及び原子力事業者が自主的に設けているもの）のうち電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプに求められる能力と同程度の能力（吐出圧力及び容量）及び即応性を有する設備をいう（以下、同じ。）。 なお、通常の起動・停止工程において一次冷却材圧力が一定値以下である場合には、余熱除去系により原子炉からの熱除去を行うため、余熱除去系によって熱除去を行っている期間については、施設敷地緊急事態の判断基準とはならない。
GE 24	原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。	（解説） 一次冷却材の加圧により加圧器逃がし弁が作動し、一次冷却材が一次冷却系統外に放出された場合において、原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されなければ、炉心の損傷に至る可能性が高いことから、全面緊急事態の判断基準とする。 「全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと」とは、非常用炉心冷却装置若しくは重大事故等の防止のための設備のポンプが起動しないこと又はこれらの装置に係る注入弁が開とならないことのほか、高圧の状態から低圧の非常用炉心冷却装置及び重大事故等の防止のための設備による注水のために必要な運転操作ができないこと等をいう。 なお、1系統以上の非常用炉心冷却装置及び重大事故等の防止のための設備により原子炉への注水がなされる場合には、炉心の冷却が可能であることから、全面緊急事態には該当しないこととなる。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

< 蒸気発生器給水機能喪失のおそれ >

モード 1、2、3 及び 4（蒸気発生器が熱除去のため使用されている場合）において、主給水ポンプからの給水が喪失した状態で、以下のいずれかとなったとき。

- （1） 電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプのうち、いずれか 1 台しか起動しないとき。
- （2） 流量調整以外の要因で、補助給水流量の合計が以下の値となったとき。
補助給水流量の合計 1 2 5 m³/h 未満

< 蒸気発生器給水機能の喪失 >

モード 1、2、3 及び 4（蒸気発生器が熱除去のため使用されている場合）において、主給水ポンプからの給水が喪失し、全ての蒸気発生器の狭域水位が 0 % 以下となった状態で、以下のいずれかとなったとき。

- （1） 電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプが全て起動しないとき。
- （2） 流量調整以外の要因で、蒸気発生器への給水流量の合計が以下の値となったとき。
補助給水流量の合計 1 2 5 m³/h 未満

< 蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能 >

モード 1、2、3 及び 4（蒸気発生器が熱除去のため使用されている場合）において、主給水ポンプからの給水が喪失した状態で、蒸気発生器への補助給水流量が確保されず、かつ全ての蒸気発生器の広域水位が 1 0 % 未満となり、非常用炉心冷却装置による注入が必要となった状態で、以下のいずれかとなったとき。

- （1） 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプが全て起動しないとき。
- （2） 高圧注入系弁及び低圧注入系弁が「開」とならないこと等により、原子炉への注水流量が確認できないとき。
ただし、1 次冷却材圧力が当該機器の注入可能圧力以下まで低下するまでの間は除く。
- （3） 炉心出口温度 3 5 0℃以上の状態が 3 0 分間以上継続して計測されたとき。
- （4） 1 次冷却材圧力を減圧させる目的により、加圧器逃がし弁を操作した場合において、加圧器逃がし弁が「開」できないとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

10. 電源供給機能の異常（その1：交流動力電源喪失）

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 25	非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が15分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が3時間以上継続すること。	（解説） 非常用交流母線からの電気の供給が停止するという深刻な状態又はそのおそれがある状態であることから、警戒事態の判断基準とする。また、外部電源が喪失している状況が継続する場合についても、交流電源の喪失に至る可能性があることから、警戒事態の判断基準とする。 「非常用交流母線」とは、重大事故等の防止に必要な電気を供給する交流母線のことをいう（以下、同じ。）。 「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは、全ての非常用交流母線が外部電源、非常用ディーゼル発電機及び重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための常設代替電源設備（特定重大事故等対処施設に属するものを含む。）のいずれの電源からも受電ができていないことをいい、常用交流母線からのみ電気が供給される場合も本事象に該当する（以下、同じ。）。
SE 25	全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分間以上継続すること。	（解説） 左記の場合、タービン動補助給水ポンプ等の交流電源を必要としない設備によって原子炉は冷却されるが、事象の重大性に鑑み、施設敷地緊急事態の判断基準とする。 なお、重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機（原子力事業所内の全ての代替電源設備を含む。）が30分以内に接続され、非常用交流母線からの電気の供給が行われるのであれば、施設敷地緊急事態の判断基準とはならない。
GE 25	全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上継続すること。	（解説） 左記の場合、電源供給機能の回復に時間を要している状態であり、この状態が継続すれば炉心の損傷に至る可能性が高いことから、全面緊急事態の判断基準とする。 なお、重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機（原子力事業所内の全ての代替電源設備を含む。）が1時間以内に接続され、非常用交流母線からの電気の供給が行われるのであれば、全面緊急事態の判断基準とはならない。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ>

交流動力電源が以下のいずれかとなったとき。

- (1) 使用可能な所内非常用高圧母線が 1 つとなった場合において、当該母線への供給電源が、ディーゼル発電機、所内変圧器、予備変圧器、大容量空冷式発電機又は特定重大事故等対処施設を構成する設備（発電機）のいずれか 1 つになり、その状態が 15 分以上継続したとき。
- (2) 全ての所内非常用高圧母線が、所内変圧器、予備変圧器及びディーゼル発電機からの受電に失敗したとき。
※その後、上記設備のいずれか、大容量空冷式発電機、特定重大事故等対処施設を構成する設備（発電機）又は常設の号炉間電力融通設備からの受電に成功した場合は、(2) に該当しなくなる。
- (3) 電力系統から受電できない状態が 3 時間以上継続したとき。

<非常用交流高圧母線の 30 分以上喪失>

交流動力電源が以下となったとき。

所内変圧器、予備変圧器及びディーゼル発電機からの受電に失敗し、かつ、大容量空冷式発電機、特定重大事故等対処施設を構成する設備（発電機）及び常設の号炉間電力融通設備からの受電ができていないことにより、全ての所内非常用高圧母線が使用不能となる状態が 30 分以上継続したとき。

<非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失>

交流動力電源が以下となったとき。

所内変圧器、予備変圧器及びディーゼル発電機からの受電に失敗し、かつ、大容量空冷式発電機、特定重大事故等対処施設を構成する設備（発電機）及び常設の号炉間電力融通設備からの受電ができていないことにより、全ての所内非常用高圧母線が使用不能となる状態が 1 時間以上継続したとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

1 1．電源供給機能の異常（その 2：直流電源喪失）

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第 4 条・第 6 条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 27	非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が 5 分間以上継続すること。	（解説） 使用可能な非常用直流母線が残り 1 系統及び直流電源が残り 1 つとなった場合は、非常用直流母線からの電気の供給が停止するおそれがあることから、施設敷地緊急事態の判断基準とする。 「当該直流母線に電気を供給する電源」とは、必要な電力を確保できる原子力事業所内の全ての直流電源設備をいう。
GE 27	全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が 5 分間以上継続すること。	（解説） 原子炉施設の監視・制御機能が著しく低下すること及び炉心冷却機能喪失発生時の非常用冷却装置その他の設備の起動ができなくなることから、全面緊急事態の判断基準とする。 「全ての非常用直流母線からの電気」とは、必要な電力を確保できる原子力事業所内の全ての直流電源設備からの電気をいう。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

＜直流電源の部分喪失＞

使用可能な非常用直流母線が 1 つとなった場合において、当該直流母線への供給電源が蓄電池（安全防護系用）、蓄電池（重大事故等対処用）、蓄電池（3 系統目）、充電器又は可搬型直流電源設備（直流電源用発電機及び可搬型直流変換器）のいずれか 1 つとなり、その状態が 5 分以上継続したとき。

ただし、計画的な点検により、非常用直流母線が 1 つとなっている場合は除く。

＜全直流電源の 5 分以上喪失＞

全ての蓄電池（安全防護系用）、蓄電池（重大事故等対処用）、蓄電池（3 系統目）、充電器及び可搬型直流電源設備（直流電源用発電機及び可搬型直流変換器）からの受電ができず、全ての非常用直流母線が使用不能となり、その状態が 5 分以上継続したとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

1 2．原子炉冷却機能の異常（炉心損傷の検出）

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
GE 28	炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。	（解説） 原子炉冷却材の漏えいや原子炉への給水喪失による冷却能力の低下等により炉心の損傷に至る可能性のある事象については、事前にその兆候を検知し必要な措置をとることとなっているが、不測の事象から炉心の損傷に至る場合に備え、炉心の損傷を検知した場合を全面緊急事態の判断基準とする。 「炉心の損傷を示す原子炉格納容器内の放射線量」とは、高レンジエリアモニタ等によって判断することとなる。また、原子炉容器の出口温度によって炉心の損傷を検知できることから、当該出口温度の検知も対象とする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<炉心損傷の検出>

モード 1、2 及び 3 において、格納容器内高レンジエリアモニタの線量率が 1×10^5 mSv/h 以上となり、かつ炉心出口温度の最高値が 350℃以上となったとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

1 3．停止中の原子炉に関する異常

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 29	原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。	(解説) 左記の事象は、蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器内の水位を低下させた状態であり、直ちに照射済燃料集合体の露出に至らないものの、事象に鑑み、警戒事態の判断基準とする。
SE 29	原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。	(解説) 左記の事象は、蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器内の水位を低下させた状態であり、直ちに照射済燃料集合体の露出に至らないものの、事象の重大性に鑑み、施設敷地緊急事態の判断基準とする。
GE 29	蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。	(解説) 原子炉容器内の水位を下げた状態で、左記の事象が継続すれば、やがて原子炉冷却材の温度が上昇し、照射済燃料集合体の露出に至ることから、全面緊急事態の判断基準とする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<停止中の原子炉冷却機能の一部喪失>

1 次冷却材系統の水位を 1 次冷却材配管中心付近まで低下させた状態（ミッドループ運転状態）※¹において、1 つの余熱除去系の機能が喪失※²し、かつ 1 次冷却材配管の水位が低下して余熱除去配管の吸込み口上端以下となったとき。

余熱除去配管の吸込み口上端

3 号炉：E L + 0. 4 4 m

4 号炉：E L + 0. 4 4 m

※ 1 「1 次冷却材系統の水位を 1 次冷却材配管中心付近まで低下させた状態（ミッドループ運転状態）」とは、以下のプラント状態をいう。

燃料取出前：R C S 水抜き完了～R C S 水張り（原子炉キャビティ水張り）開始まで

燃料装荷後：R C S 水抜き（原子炉キャビティ水抜き）完了～R C S 水張り開始まで

※ 2 1 つの余熱除去系の機能の喪失とは、以下のいずれかとなったことをいう。

(1) 供給電源の喪失、ポンプの故障等により、1 台の余熱除去ポンプが運転不能（1 次冷却材配管の水位低下により、運転中の余熱除去ポンプを停止した場合を含む。）となったとき。

(2) 余熱除去冷却器の機能喪失等により、1 系統の余熱除去機能が喪失したとき。

<停止中の原子炉冷却機能の喪失>

1 次冷却材系統の水位を 1 次冷却材配管中心付近まで低下させた状態（ミッドループ運転状態）※¹において、全ての余熱除去系の機能が喪失※²し、かつ 1 次冷却材配管の水位が低下して余熱除去配管の吸込み口上端以下となった状態が 3 0 分間以上継続したとき。

余熱除去配管の吸込み口上端

3 号炉：E L + 0. 4 4 m

4 号炉：E L + 0. 4 4 m

※ 1 「1 次冷却材系統の水位を 1 次冷却材配管中心付近まで低下させた状態（ミッドループ運転状態）」とは、以下のプラント状態をいう。

燃料取出前：R C S 水抜き完了～R C S 水張り（原子炉キャビティ水張り）開始まで

燃料装荷後：R C S 水抜き（原子炉キャビティ水抜き）完了～R C S 水張り開始まで

※ 2 全ての余熱除去系の機能の喪失とは、以下のいずれかとなったことをいう。

(1) 供給電源の喪失、ポンプの故障等により、全ての余熱除去ポンプが運転不能となったとき。

(2) 余熱除去冷却器の機能喪失等により、全ての余熱除去機能が喪失したとき。

<停止中の原子炉冷却機能の完全喪失>

1 次冷却材系統の水位を 1 次冷却材配管中心付近まで低下させた状態（ミッドループ運転状態）※において、全ての余熱除去ポンプへの供給電源の喪失、ポンプの故障、余熱除去冷却器の冷却水喪失等により炉心の冷却機能が喪失し、かつ、燃料取替用水タンク（4 号炉においては燃料取替用水ピット）から炉心へ注入する手段（充てんポンプ、高圧注入ポンプ、B 格納容器スプレイポンプ（R H R S - C S S タイライン使用）、常設電動注入ポンプ、燃料取替用水タンク水頭（4 号炉においては燃料取替用水ピット水頭））が全て喪失したとき。

※ 「1 次冷却材系統の水位を 1 次冷却材配管中心付近まで低下させた状態（ミッドループ運転状態）」とは、以下のプラント状態をいう。

燃料取出前：R C S 水抜き完了～R C S 水張り（原子炉キャビティ水張り）開始まで

燃料装荷後：R C S 水抜き（原子炉キャビティ水抜き）完了～R C S 水張り開始まで

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

1 4．使用済燃料貯蔵槽に関する異常

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 30	使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位 まで低下すること。	(解説) 通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が 実施され水位の回復が図られるが、サイフ ンブレーカーが機能しない等、その原因 によっては水位の回復が困難な場合もある ことから、警戒事態の判断基準とする。 「使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位 まで低下すること」とは、可搬型を含む全 ての設備を考慮しても、当該水位まで低下 することをいう。
SE 30	使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できな いこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持で きていないおそれがある場合において、 当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。	(解説) 通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が 実施され水位の回復が図られるが、当該貯 蔵槽の水位が低下し、その水位を維持でき ない場合には当該貯蔵槽への注水機能に何 らかの異常があると考えられることから、 施設敷地緊急事態の判断基準とする。また、 当該貯蔵槽の水位を維持できていない おそれがある場合において、当該貯蔵槽の 水位を測定できないときは、上記と同様な 状況にある可能性があること及び水位を測 定できないという何らかの異常が発生して いると考えられることから併せて施設敷地 緊急事態の判断基準とする。 「使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できな いこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持でき ていないおそれがある場合」とは、可搬型 を含む全ての設備を考慮しても、当該水位 を維持できないこと、又は維持できないお それがある場合をいう。 「当該貯蔵槽の水位を測定できないこ と」とは、常設及び可搬型の測定機器で当 該貯蔵槽の水位を測定できないことをいう (以下、同じ。)
GE 30	使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料 集合体の頂部から上方2メートルの水位 まで低下すること、又は当該水位まで低 下しているおそれがある場合において、 当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。	(解説) 左記の場合、直ちに照射済燃料集合体の 冷却性が喪失するわけではないが、何らか の異常の発生により、水位の低下が継続し 遮蔽能力が低下すれば、現場への立入りが 困難となり水位の回復ができず、照射済燃 料集合体の露出に至るという事象の重大性 に鑑み、全面緊急事態の判断基準とする。 また、当該水位まで低下しているおそれ がある場合において、当該貯蔵槽の水位を 測定できないときは、上記と同様な状況に ある可能性があること及び水位を測定でき ないという何らかの異常が発生していると 考えられることから併せて全面緊急事態の 判断基準とする。 「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料 集合体の頂部から上方2メートルの水位ま で低下すること、又は当該水位まで低下し ているおそれがある場合」とは、可搬型を 含む全ての設備を考慮しても、当該水位ま で低下すること、又は低下しているおそれ がある場合をいう。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ>

使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が確認され、使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端以下まで低下したとき。なお、使用済燃料ピット水位の回復手段には、可搬型設備等による補給を考慮する。

3 号炉：E L + 9. 4 6 m (NWL - 1. 4 1 m)

4 号炉：E L + 9. 4 6 m (NWL - 1. 4 1 m)

<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失>

使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が確認され、使用済燃料ピット水位が以下のいずれかとなったとき。

- (1) 使用済燃料ピット水位が、燃料集合体頂部上方 4 m の水位に低下したとき。なお、使用済燃料ピット水位の回復手段には、可搬型設備等による補給を考慮する。

3 号炉：E L + 7. 1 9 m (NWL - 3. 6 8 m)

4 号炉：E L + 7. 1 9 m (NWL - 3. 6 8 m)

- (2) 使用済燃料ピット水位低警報発信又はそのおそれがある状態において、使用済燃料ピット水位を計器及び目視等で確認できない状態が 3 時間以上継続したとき。なお、使用済燃料ピット水位の測定手段には、可搬型設備等による測定を含む。

<使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出>

使用済燃料ピットが以下のいずれかとなったとき。

- (1) 使用済燃料ピット水位が、燃料集合体頂部上方 2 m の水位に低下したとき。なお、使用済燃料ピット水位の回復手段には、可搬型設備等による補給を考慮する。

3 号炉：E L + 5. 1 9 m (NWL - 5. 6 8 m)

4 号炉：E L + 5. 1 9 m (NWL - 5. 6 8 m)

- (2) 使用済燃料ピットエリアモニタの指示値が有意に上昇した状況で、直接的又は間接的な手段によっても、使用済燃料ピットの水位が (1) の水位を上回っていることが確認できないとき。なお、使用済燃料ピット水位の測定手段には、可搬型設備等による測定を含む。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

15. 原子炉格納容器機能の異常

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 41	原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。	(解説) 左記の状態が一定時間継続する場合は、その事象の重大性に鑑み、施設敷地緊急事態の判断基準とする。 なお、原子炉格納容器冷却機能等の常用の設備の故障によって圧力又は温度の上昇傾向が一定時間にわたって継続した場合は施設敷地緊急事態に該当しないこととなる。
GE 41	原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。	(解説) 最高使用圧力又は最高使用温度に達した後に圧力上昇又は温度上昇が継続した場合には、放射性物質の閉じ込め機能が低下する可能性があるため、全面緊急事態の判断基準とする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<格納容器健全性喪失のおそれ>

モード 1、2、3 及び 4 において、原子炉冷却材喪失事象又は主蒸気管破断事象等により、原子炉格納容器内の圧力が上昇し、格納容器スプレイ作動の設定値※を超えた状態で、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプ、特定重大事故等対処施設を構成する設備(ポンプ)、電動消火ポンプ及びディーゼル消火ポンプが全て起動しないとき。
- (2) スプレイ系統の注水ライン弁が「開」とならないこと等により、スプレイ水の注水が確認できないとき。
- (3) 格納容器圧力の上昇が 10 分間以上継続しているとき。

※ 格納容器スプレイ作動の設定値は以下のとおり。

格納容器圧力：196 kPa

<格納容器圧力の異常上昇>

モード 1、2、3 及び 4 において、原子炉格納容器が最高使用圧力又は最高使用温度※に達したとき。

※ 原子炉格納容器の最高使用圧力及び最高使用温度は以下のとおり。

最高使用圧力：392 kPa

最高使用温度：144℃

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

1 6－1. 障壁の喪失

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 42	燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。	(解説) 以下の4つのケースが考えられる。 1) 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ 2) 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 3) 燃料被覆管障壁の喪失 4) 原子炉冷却系障壁の喪失 なお、本事象については、原子力事業者が“NEI 99-01 Methodology for Development of Emergency Action Levels”を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるものとする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

＜単一障壁の喪失又は喪失のおそれ＞

モード 1、2 及び 3 において、以下の障壁が喪失又は喪失するおそれがあるとき。

- (1) 燃料被覆管障壁が喪失するおそれがあるとき。
- (2) 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあるとき。
- (3) 燃料被覆管障壁が喪失したとき。
- (4) 原子炉冷却系障壁が喪失したとき。

各障壁の状況は、以下のとおり。

燃料被覆管障壁が喪失するおそれ	炉心出口温度の最高値が 3 5 0℃以上
燃料被覆管障壁が喪失	炉心出口温度の最高値が 6 0 0℃以上
原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ	1 次冷却材が漏えいし、抽出ライン隔離※ ¹ が動作した状態で、かつ充てんポンプ 1 台で加圧器水位の回復が見込めない。
原子炉冷却系障壁が喪失	1 次冷却材が漏えいし、加圧器圧力低による非常用炉心冷却系作動設定値※ ² 以下 ただし、S I ブロック中は除く。

※ 1 抽出ライン隔離の設定値は以下のとおり。

加圧器水位 1 5 %

※ 2 非常用炉心冷却系作動の設定値は以下のとおり。

加圧器圧力 1 2 . 1 7 MP a

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

16－2. 障壁の喪失

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 42	燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。	(解説) 以下の4つのケースが考えられる。 1) 燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 2) 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 3) 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋原子炉格納容器障壁が喪失 4) 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ＋原子炉格納容器障壁が喪失 なお、本事象については、原子力事業者が“NEI 99-01 Methodology for Development of Emergency Action Levels”を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるものとする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

＜2つの障壁の喪失又は喪失のおそれ＞

モード1、2及び3において、以下の障壁が喪失又は喪失するおそれがあるとき。

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (1) 燃料被覆管障壁が喪失 | + 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ |
| (2) 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ | + 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ |
| (3) 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ | + 原子炉格納容器障壁が喪失 |
| (4) 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ | + 原子炉格納容器障壁が喪失 |

各障壁の状況は、以下のとおり。

燃料被覆管障壁が喪失するおそれ	炉心出口温度の最高値が 3 5 0℃以上
燃料被覆管障壁が喪失	炉心出口温度の最高値が 6 0 0℃以上
原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ	1 次冷却材が漏えいし、抽出ライン隔離*が動作した状態で、かつ充てんポンプ 1 台で加圧器水位の回復が見込めない。
原子炉格納容器障壁が喪失	以下のいずれかの場合。 ① 格納容器圧力上昇後、格納容器スプレイの動作又は格納容器内自然対流冷却操作等を実施していない状況において、格納容器圧力が急激に低下したとき。 ② 原子炉格納容器の隔離後も環境への直接放出経路あり。

※ 抽出ライン隔離の設定値は以下のとおり。

加压器水位	15 %
-------	------

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

16－3. 障壁の喪失

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
GE 42	燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。	(解説) 以下のケースが考えられる。 燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失＋原子炉格納容器障壁が喪失するおそれ なお、本事象については、原子力事業者が“NEI 99-01 Methodology for Development of Emergency Action Levels”を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるものとする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

＜ 2 つの障壁の喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ＞

モード 1、2 及び 3 において、以下の状況になったとき。

(1) 燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失＋原子炉格納容器障壁が喪失するおそれ

各障壁の状況は、以下のとおり。

燃料被覆管障壁が 喪失	炉心出口温度の最高値が 6 0 0℃以上
原子炉冷却系障壁が 喪失	1 次冷却材が漏えいし、加圧器圧力低による非常用炉心冷却 系作動設定値※ ¹ 以下 ただし、S I ブロック中は除く。
原子炉格納容器障壁 が喪失するおそれ	以下のいずれかの場合。 ① 格納容器圧力が格納容器スプレイ作動の設定値※ ² を超過 し、更に 1 0 分間以上継続して圧力が上昇 ② 原子炉格納容器内のドライ水素濃度が 1 3 vol%以上

※ 1 非常用炉心冷却系作動の設定値は以下のとおり。

加圧器圧力 1 2 . 1 7 M P a

※ 2 格納容器スプレイ作動の設定値は以下のとおり。

格納容器圧力 1 9 6 k P a

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

17. 原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
SE 43	炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。	(解説) 原子炉格納容器の圧力を低下させることにより、原子炉格納容器の破損及び炉心の損傷を防止することに成功することが想定されるが、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用するという事象の重大性に鑑み、施設敷地緊急事態の判断基準とする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

＜原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用＞

モード 1、2、3 及び 4 において、格納容器内高レンジエリアモニタの線量率が 1×10^{-5} mSv/h 未満である状態で、格納容器圧力逃がし装置を使用するとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

18. 原子炉制御室等に関する異常

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 51	原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第6号）第38条第4項に規定する装置が施設された室をいう。（以下、同じ。））からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。	（解説） 原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから警戒事態の判断基準とする。
SE 51	原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。	（解説） 火災等により原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することによって、原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性が高いことから施設敷地緊急事態の判断基準とする。 原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に、原子炉制御室からこれらを監視する機能の一部が喪失することによって、原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性が高いことから併せて施設敷地緊急事態の判断基準とする。
GE 51	原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置（いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。）が使用できなくなること。	（解説） 火災等により原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることによって、原子炉を停止した後に冷温停止状態を維持することができなくなり、原子炉の安全な状態を確保できなくなることから、全面緊急事態の判断基準とする。 原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に、原子炉制御室からこれらを監視する機能の全てが喪失することによって、原子炉施設の安全な状態を確保できなくなることから併せて全面緊急事態の判断基準とする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<原子炉制御室他の機能喪失のおそれ>

放射線レベルの上昇等により、運転員が中央制御室及び中央制御室外原子炉停止盤室の操作盤にて監視及び操作が容易にできなくなったとき。

<原子炉制御室他の一部機能喪失・警報喪失>

以下のいずれかとなったとき。

- (1) 原子炉出力に影響のある過渡事象が発生していない若しくは使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散がない状態において、以下となったとき。
 - ・ 放射線レベルの上昇等により、防護具等を用いなければ、運転員が中央制御室及び中央制御室外原子炉停止盤室の操作盤にて監視及び操作ができなくなったとき。
- (2) 原子炉出力に影響のある過渡事象が進行中若しくは使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が確認された状態において、以下のいずれかになったとき。
 - ・ 放射線レベルの上昇等により、防護具等を用いなければ、運転員が中央制御室の操作盤にて監視及び操作ができなくなったとき。
 - ・ 中央制御室の主盤、原子炉補助盤又は原子炉関連盤のいずれかにおいて、全ての表示灯、警報、指示計及び記録計が使用不能となったとき。

<原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失>

以下のいずれかとなったとき。

- (1) 原子炉出力に影響のある過渡事象が発生していない若しくは使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散がない状態において、以下となったとき。
 - ・ 中央制御室及び中央制御室外原子炉停止盤室からの退避が必要となり、中央制御室及び中央制御室外原子炉停止盤室での原子炉停止機能※及び低温停止維持機能が喪失したとき。
※原子炉停止機能には、特定重大事故等対処施設を構成する設備（緊急時制御室）又は現場操作による原子炉停止機能を含む。
- (2) 原子炉出力に影響のある過渡事象が進行中若しくは使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が確認された状態において、以下のいずれかになったとき。
 - ・ 中央制御室からの退避が必要となったとき。
 - ・ 中央制御室の主盤、原子炉補助盤及び原子炉関連盤の全ての表示灯、警報、指示計及び記録計が使用不能となったとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

19. 事業所内通信設備又は外部への通信設備

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 52	原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。	(解説) 原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられる。一部の機能が喪失することにより、直ちに通信が不可能となるわけではないが、全ての機能が喪失する前に関係者への連絡を行うことが必要であることから、警戒事態の判断基準とする。
SE 52	原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。	(解説) 原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられ、その異常な状態が把握できないことから、原子炉施設の安全な状態が確保されていない状況が想定されるため、施設敷地緊急事態の判断基準とする。 なお、原子力事業所内の通信設備の機能喪失については外部への連絡が可能である場合と考えられるが、外部との通信設備が全て機能喪失した場合には外部との通信ができない。この場合、車等の交通手段を用いて関係者への連絡を行うことが考えられる。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<所内外通信連絡機能の一部喪失>

原子炉施設に何らかの異常が発生し、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 原子力発電所内の通信回線である電力保安回線、公衆回線、衛星回線等のうち、いずれか 1 つの手段のみとなったとき。
- (2) 原子力発電所内から所外への通信回線である電力保安回線、公衆回線、衛星回線等のうち、いずれか 1 つの手段のみとなったとき。

<所内外通信連絡機能の全ての喪失>

原子炉施設に何らかの異常が発生し、以下のいずれかとなったとき。

- (1) 原子力発電所内の通信回線である電力保安回線、公衆回線、衛星回線等の全てが使用不能となったとき。
- (2) 原子力発電所内から所外への通信回線である電力保安回線、公衆回線、衛星回線等の全てが使用不能となったとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

20. 火災又は^{いづ}洪水の発生

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
AL 53	重要区域において、火災又は ^{いづ} 洪水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。	(解説) 原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから警戒事態の判断基準とする。 なお、重要区域及び安全機器等の範囲については、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（平成24年文部科学省・経済産業省令第4号）第2条第2項第8号に基づき、原子力事業者が原子力事業者防災業務計画において記載することとし、その範囲の妥当性については、原子力規制委員会が原子力事業者防災業務計画の届出を受けた後、確認することとする。
SE 53	火災又は ^{いづ} 洪水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。	(解説) 左記の場合は、原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから施設敷地緊急事態の判断基準とする。 安全機器等の範囲については、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（平成24年文部科学省・経済産業省令第4号）第2条第2項第8号に基づき、原子力事業者が原子力事業者防災業務計画において記載することとし、その範囲の妥当性については、原子力規制委員会が原子力事業者防災業務計画の届出を受けた後、確認することとする。

玄海原子力発電所 3、4 号炉における解釈

<重要区域での火災・^{いっ}溢水による安全機能の一部喪失のおそれ>

別表 2－5 に定める重要区域において、火災※¹又は^{いっ}溢水※²が発生し、安全上重要な構築物、系統又は機器の機能に支障が生じ、同一機能を有する系統のうち使用できる系統が 1 系統のみとなったとき。

なお、運転モードにより、別表 2－5 に定める安全上重要な構築物、系統又は機器の機能が要求されない場合は除く。

- ※ 1 火災とは、発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質（難燃性を含む。）が発火することをいう。
- ※ 2 ^{いっ}溢水とは、発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等の系統の作動による放水が原因で、系統外に放出された流体をいう（滞留水、流水、蒸気を含む。）。

<火災・^{いっ}溢水による安全機能の一部喪失>

火災※¹又は^{いっ}溢水※²が発生し、以下のいずれかとなったとき。

- （1）別表 2－5 に定める安全機器本体又は動力ケーブル等の焼損・水没等により、その機能が喪失し、同一の機能を有する全ての系統が使用できなくなったとき。
- （2）別表 2－5 に定める安全機器等のサポート設備が故障し安全機器等の機能喪失の蓋然性が高いと判断したとき。

なお、運転モードにより、別表 2－5 に定める安全上重要な構築物、系統又は機器の機能が要求されない場合は除く。

- ※ 1 火災とは、発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質（難燃性を含む。）が発火することをいう。
- ※ 2 ^{いっ}溢水とは、発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等の系統の作動による放水が原因で、系統外に放出された流体をいう（滞留水、流水、蒸気を含む。）。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

2 1. 外的事象（自然災害）の発生

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
— (警戒)	当該原子力事業所所在市町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。	
— (警戒)	当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。	
— (警戒)	当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。	

玄海原子力発電所における解釈
＜佐賀県玄海町において、震度 6 弱以上の地震が発生した場合＞ （注）原子力事業者からの連絡は不要。
＜佐賀県北部において、大津波警報が発表された場合＞ （注）原子力事業者からの連絡は不要。 （注）佐賀県北部とは、気象庁津波予報区における以下の区域をいう。 佐賀県（有明海沿岸を除く。）
＜玄海原子力発電所において、設計基準を超える自然現象による影響のおそれが発生した場合＞ 玄海原子力発電所において、地震、津波を除く自然現象が発生し、発電所設備に影響を及ぼすおそれがある場合。 （注） 1、 2 号炉は対象外。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

2 2．外的事象による原子炉施設への影響等

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
— (警戒)	その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。	
SE 55	(3、4号炉) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 (1、2号炉) 原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。	(解説) 放射性物質又は放射線が異常な水準ではないものの、原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子炉施設周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び施設敷地緊急事態要避難者の避難を開始する必要があることから施設敷地緊急事態の判断基準とする。 放射性物質又は放射線が異常な水準ではないものの、原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子炉施設周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び施設敷地緊急事態要避難者の避難又は屋内退避を開始する必要があることから施設敷地緊急事態の判断基準とする。
GE 55	(3、4号炉) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 (1、2号炉) 原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難又は屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。	(解説) 原子炉施設周辺の住民の避難等を開始する必要があることから全面緊急事態の判断基準とする。 当該原子炉の運転等のための施設周辺の住民の避難等を開始する必要があることから全面緊急事態の判断基準とする。

玄海原子力発電所における解釈

＜原子力規制委員会委員長又は委員長代行が警戒本部の設置を判断した場合＞

原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合等、原子力規制委員会委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断し、原子力事業者及び関係地方公共団体に対して、警戒本部を設置した旨の連絡があったとき。

（注）原子力事業者からの連絡は不要。

＜防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生＞

破壊妨害行為等により、プラントの安全を維持する機能に不具合を引き起こす事象が発生し、放射性物質又は放射線の影響範囲が敷地内にとどまると予想され、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び施設敷地緊急事態要避難者の避難を開始する必要があると原子力防災管理者が判断したとき。

＜住民の避難を開始する必要がある事象発生＞

破壊妨害行為等により、プラントの安全を維持する機能に不具合を引き起こす事象が発生し、放射性物質又は放射線の影響範囲が敷地外に及ぶと予想され、原子力事業所周辺の住民の避難等を開始する必要があると原子力防災管理者が判断したとき。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

23. その他原子炉施設の重要な故障等

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
— (警戒)	原子力規制庁オンサイト総括が警戒を 必要と認める当該原子炉施設の重要な故 障等が発生した場合。	

玄海原子力発電所における解釈

＜オンサイト総括が警戒を必要と認める原子炉施設の重要な故障等が発生した場合＞

原子炉施設の重要な故障等について、原子力規制庁オンサイト総括が、警戒が必要と判断し、原子力事業者及び関係地方公共団体に対して、警戒本部を設置した旨の連絡があったとき。

（注）原子力事業者からの連絡は不要。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

2 4．事業所外運搬での放射線量の上昇

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
XSE 61	火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から1 m離れた場所において、100 μ Sv/h以上の放射線量が検出されたこと。 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。 (注) 事業所外運搬については、原子力災害対策指針表2に記載なし。	
XGE 61	火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から1 m離れた場所において、10 mSv/h以上の放射線量が検出されたこと。 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。 (注) 事業所外運搬については、原子力災害対策指針表2に記載なし。	

玄海原子力発電所における解釈

<事業所外運搬での放射線量の上昇>

当社が輸送物（使用済燃料、低レベル放射性廃棄物等）の安全について責任を有する事業所外運搬において、火災、爆発その他これらに類する事象の際に、当該事象に起因して、以下のいずれかとなったとき。

- （１） 事業所外運搬に使用する容器から 1 m離れた場所において、 $100\ \mu\text{Sv/h}$ 以上の放射線量が検出されたこと。
- （２） 火災、爆発その他これらに類する状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記（１）の放射線量が検出される蓋然性が高い場合。

（注）事業所外運搬は、原子力災害対策指針表 2 の対象外事象のため、施設敷地緊急事態には該当しない。

<事業所外運搬での放射線量の異常上昇>

当社が輸送物（使用済燃料、低レベル放射性廃棄物等）の安全について責任を有する事業所外運搬において、火災、爆発その他これらに類する事象の際に、当該事象に起因して、以下のいずれかとなったとき。

- （１） 事業所外運搬に使用する容器から 1 m離れた場所において、 $10\ \text{mSv/h}$ 以上の放射線量が検出されたこと。
- （２） 火災、爆発その他これらに類する状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、上記（１）の放射線量が検出される蓋然性が高い場合。

（注）事業所外運搬は、原子力災害対策指針表 2 の対象外事象のため、全面緊急事態には該当しない。

別表 2－4 原災法に基づく通報基準及びEALを判断する基準の解釈

25. 事業所外運搬での放射性物質の漏えい

EAL 番号	原子力災害対策指針の項目／ 原災法施行令第4条・第6条の項目	原子力災害対策指針の緊急事態区分を 判断する基準等の解説
XSE 62	火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、事業所外運搬に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。 (注) 事業所外運搬については、原子力災害対策指針表2に記載なし。	
XGE 62	火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類に応じ、「外運搬通報命令」第4条に規定する量の放射性物質が事業所外運搬に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。 (注) 事業所外運搬については、原子力災害対策指針表2に記載なし。	

玄海原子力発電所における解釈

<事業所外運搬での放射性物質の漏えい>

当社が輸送物（使用済燃料、低レベル放射性廃棄物等）の安全について責任を有する事業所外運搬において、火災、爆発その他これらに類する事象の際に、当該事象に起因して、以下のいずれかとなったとき。

- （１） 事業所外運搬に使用する容器から放射性物質が漏えいすること。
- （２） 事業所外運搬に使用する容器から放射性物質の漏えいの蓋然性が高い状態にあること。

（注）事業所外運搬は、原子力災害対策指針表２の対象外事象のため、施設敷地緊急事態には該当しない。

<事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい>

当社が輸送物（使用済燃料、低レベル放射性廃棄物等）の安全について責任を有する事業所外運搬において、火災、爆発その他これらに類する事象の際に、当該事象に起因して、以下のいずれかとなったとき。

- （１） 事業所外運搬に使用する容器から「外運搬通報命令」第４条に定める量の放射性物質が漏えいすること。
- （２） 事業所外運搬に使用する容器から「外運搬通報命令」第４条に定める量の放射性物質の漏えいの蓋然性が高い状態にあること。

（注）事業所外運搬は、原子力災害対策指針表２の対象外事象のため、全面緊急事態には該当しない。

別表 2－5 安全上重要な構築物、系統又は機器一覧表
(玄海原子力発電所 3、4 号機)

要求される機能	安全機器名		重要区域	E A L 番号			3 号 機	4 号 機
原子炉 停止機能	制御棒制御系		3、4号機：原子炉トリップ遮断器室、 MGセツト室	—	—	GE11	○	○
	原子炉保護系		3、4号機：継電器室				○	○
	原子炉制御系		3、4号機：継電器室				○	○
非常用 炉心冷却機能	高圧注入ポンプ		3、4号機：高圧注入ポンプ室	—	SE21	GE21	○	○
	余熱除去ポンプ		3、4号機：余熱除去ポンプ室				○	○
格納容器冷 却機能	格納容器スプレイポンプ		3、4号機：格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ 室	—	SE41	GE41	○	○
	(格納容器スプレイ冷却器含む。)		3、4号機：格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器室				○	○
	常設電動注入ポンプ		常設電動注入ポンプエリア				○	○
2次系 除熱機能	電動補助給水ポンプ		3、4号機：電動補助給水ポンプ室	AL24	SE24	GE24	○	○
	タービン動補助給水ポンプ		3、4号機：タービン動補助給水ポンプ室				○	○
停止時 除熱機能	余熱除去ポンプ		3、4号機：余熱除去ポンプ室	AL29	SE29	GE29	○	○
	(余熱除去冷却器含む。)		3、4号機：余熱除去冷却器室				○	○
停止時炉心 補給機能	充てんポンプ		3、4号機：充てんポンプ室	—	—	GE29	○	○
	B格納容器スプレイポンプ		B格納容器スプレイポンプ室				○	○
	(B格納容器スプレイ冷却器含む。)		B格納容器スプレイ冷却器室				○	○
	常設電動注入ポンプ		常設電動注入ポンプエリア				○	○
	燃料取替用水タンク (燃料取替用水ビット)		3号機：燃料取替用水タンク室 4号機：燃料取替用水ビット	—	SE29		○	○
交流電源 機能	ディーゼル発電機		3、4号機：ディーゼル発電機室	AL25	SE25 SE27	GE25 GE27	○	○
	大容量空冷式発電機		屋外 (第3保管エリア)				○	○
	変圧器	所内変圧器	変圧器エリア				○	○
		予備変圧器	特別高圧開閉所				○	○
	非常用交流母線		3、4号機：安全補機開閉器室				○	○
直流電源 機能(充電器)	直流電源装置		3、4号機：直流電源室	—	SE27	GE27	○	○
直流電源 機能(蓄電池)	蓄電池 (安全防護系用)		3、4号機：蓄電池室	—	SE27	GE27	○	○
	蓄電池 (重大事故等対処用)		3、4号機：蓄電池室 (重大事故等対処用)				○	○
	蓄電池 (3系統目)		3、4号機：蓄電池室 (3系統目)				○	○
直流電源機能	可搬型直流電源設備 (直流電源用 発電機及び可搬型直流変換器)		3、4号機： 直流電源用発電機：屋外 (第3、4、5保管エリア) 可搬型直流変換器：原子炉補助建屋 4号計算機室 3、4号CRDM制御室	—	SE27	GE27	○	○
使用済燃料 冷却機能	使用済燃料ビットポンプ		3、4号機：使用済燃料ﾋﾞｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴﾘｱ	AL30	SE30	GE30	○	○
	使用済燃料ビット冷却器		3、4号機：使用済燃料ﾋﾞｯﾄ冷却器室				○	○
	使用済燃料ビット		3号機：燃料取扱棟 4号機：燃料取扱エリア				○	○
中央制御 機能	中央制御室 主盤		3、4号機：中央制御室	AL51	SE51	GE51	○	○
	中央制御室 原子炉補助盤						○	○
	中央制御室 原子炉関連盤						○	○
	中央制御室外原子炉停止盤		(核物質防護の観点から非公開)	AL51	SE51	GE51	○	○

(注) 各運転モードにおいて要求される機能は異なるため、運転モードにより要求されない場合は除く。

別表 2－6 原子力防災要員の職務と配置

原子力防災要員の職務	配 置	原子力防災組織の班名等
(1) 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会（事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣）、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整	発電所	総括班 広報班
(2) 原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力	発電所	総括班
	オフサイトセンター	原子力防災管理者が指名する者 （副原子力防災管理者を含む。）
(3) 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報	発電所	広報班
	オフサイトセンター	原子力防災管理者が指名する者
(4) 原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握	発電所	安全管理班 運転支援班 本部付
	オフサイトセンター	原子力防災管理者が指名する者
(5) 原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施	発電所	運転班 保修班
(6) 防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧	発電所	保修班 土木建築班
(7) 放射性物質による汚染の除去	発電所	安全管理班 保修班
	オフサイトセンター	原子力防災管理者が指名する者
(8) 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施	発電所	総務班
(9) 原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送	発電所	総務班
(10) 原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従事者等の避難誘導	発電所	総務班 原子力訓練センター班

別表 2－7 原子力防災管理者の代行順位

順位	玄海 1、2 号機	玄海 3、4 号機
1	廃止措置施設長	第二所長
2	次長（技術）[1・2 号]	次長（技術）[3・4 号]
3	原子力訓練センター所長	次長（保全計画担当）[3・4 号]
4	次長（防災担当）	原子力訓練センター所長
5	次長（土木建築担当）	次長（防災担当）
6	次長（環境広報担当）	次長（土木建築担当）
7	次長（事務）	次長（環境広報担当）
8	安全品質保証統括室長	次長（事務）
9	安全品質保証統括室副室長	安全品質保証統括室長
10	—	安全品質保証統括室副室長

- ・発電用原子炉主任技術者及び廃止措置主任者を除く。
- ・地震など共通事象が発生した場合の代行者は、上記各順位において、玄海 3、4 号機→玄海 1、2 号機の順で対応する。
- ・副原子力防災管理者を安全品質保証統括室副室長の中から複数名選任する場合の代行順位は、あらかじめ定めるところによる。

別表 3-1 原子力防災資機材（1/2）※1

分類	法令による名称	具体的名称	数量	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
						存否・外観	機能
放射線障害防護用器具	汚染防護服	アノラック	350組	34組	1、2号保健物理室	月1回	—
				10組	今村寮	月1回	—
				6組	モニタリングカー	月1回	—
				200組	原子力訓練センター	月1回	—
				100組	3、4号中央制御室	月1回	—
		タイベック	350組	34組	1、2号保健物理室	月1回	—
				10組	今村寮	月1回	—
				6組	モニタリングカー	月1回	—
				200組	原子力訓練センター	月1回	—
				100組	3、4号中央制御室	月1回	—
	呼吸用ボンベ付一体型防護マスク	セルフエアセット	87個	3個	1、2号保健物理室	月1回	年1回
				71個	3、4号サービスビル	月1回	年1回
				10個	3、4号中央制御室	月1回	年1回
				3個	その他発電所構内	月1回	年1回
	フィルター付き防護マスク	全面マスク	350個	42個	1、2号保健物理室	月1回	年1回
				2個	今村寮	月1回	年1回
				6個	モニタリングカー	月1回	年1回
				200個	原子力訓練センター	月1回	年1回
				100個	3、4号中央制御室	月1回	年1回
		半面マスク	350個	42個	1、2号保健物理室	月1回	年1回
				2個	今村寮	月1回	年1回
				6個	モニタリングカー	月1回	年1回
				200個	原子力訓練センター	月1回	年1回
				100個	3、4号中央制御室	月1回	年1回
通信非常用機器	緊急時電話回線	緊急時電話回線	1回線	1回線	代替緊急時対策所	月1回	年1回
	ファクシミリ	ファクシミリ	1台	1台		月1回	年1回
	携帯電話等	携帯電話等	7台	7台	個人配布	月1回	年1回
計測器等	排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器	1号A/B排気筒ガスモニタ	1台	1台	1号原子炉補助建屋	—	定事検毎 (低レンジ) 年1回 (高レンジ)
		1号C/V排気筒ガスモニタ	1台	1台		—	定事検毎
		2号A/B排気筒ガスモニタ	1台	1台	2号原子炉補助建屋	—	定事検毎 (低レンジ) 年1回 (高レンジ)
		2号C/V排気筒ガスモニタ	1台	1台		—	定事検毎
		3号排気筒ガスモニタ	1台	1台	3号原子炉補助建屋	—	定事検毎
		4号排気筒ガスモニタ	1台	1台	4号原子炉周辺建屋	—	定事検毎
		試料放射能測定装置	2台	1台	1、2号放射能測定室	月1回	年1回
				1台	3、4号放射能測定室	月1回	年1回
	ガンマ線測定用サーベイメータ	γ測定電離箱サーベイメータ	4台	2台	1、2号保健物理室	月1回	年1回
				2台	今村寮	月1回	年1回
		γ測定ポケットサーベイメータ（貸与分）	10台	10台	特別会議室	月1回	年1回

※1 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表３－１ 原子力防災資機材（２／２）※^１

分類	法令による名称		具体的名称	数量	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
							存否・外観	機能
計 測 器 等	中性子線測定用サーベ イメータ		中性子線測定サーベ イメータ	２台	２台	１、２号保健物理室	月１回	年１回
	空間放射線積算線量計		蛍光ガラス線量計	１５０個	１５０個	環境放射能測定室	月１回	年１回
			蛍光ガラス線量計（貸 与分）	１００個	１００個	特別会議室	月１回	年１回
	表面汚染密度測定用サ ーベイメータ		α表面汚染測定シンチ レーションサーベイメ ータ	１台	１台	今村寮	月１回	年１回
			β表面汚染測定GMサ ーベイメータ	１台	１台		月１回	年１回
	可搬式ダスト測定関連 機器		可搬式ダストサンプラ	３台	３台	モニタリングカー	月１回	年１回
			可搬式ダストサンプラ （貸与分）	１０台	１０台	特別会議室	月１回	年１回
			可搬式ダスト測定器	１台	１台	モニタリングカー	月１回	年１回
			ダスト・ヨウ素サンプ ラ	１台	１台		月１回	年１回
	可搬式の放射性ヨウ素 測定関連機器		可搬式ヨウ素サンプラ	２台*	２台*	モニタリングカー	月１回	年１回
			可搬式ヨウ素測定器	１台	１台		月１回	年１回
	個人用外部被ばく線量 測定器		警報付ポケット線量計	２００台	２００台	今村寮	月１回	年１回
			ガラスバッジ （貸与分）	５０台	５０台	特別会議室	月１回	－
	その他	エリアモニタリング 設備	１号使用済燃料ピット 付近区域エリアモニタ	１台	１台	１号原子炉補助建屋	－	定事検毎
			１号使用済燃料ピット 周辺可搬型エリアモニ タ	１台	１台	１号原子炉補助建屋	－	年１回
			２号使用済燃料ピット 付近区域エリアモニタ	１台	１台	２号原子炉補助建屋	－	定事検毎
			２号使用済燃料ピット 排気ガスモニタ	１台	１台	２号原子炉補助建屋	－	年１回
			３号格納容器内高レン ジエリアモニタ	４台	４台	３号原子炉格納容器	－	定事検毎
			３号使用済燃料ピット エリアモニタ	１台	１台	３号原子炉周辺建屋	－	定事検毎
			３号使用済燃料ピット 排気ガスモニタ	１台	１台	３号原子炉補助建屋	－	定事検毎
			４号格納容器内高レン ジエリアモニタ	４台	４台	４号原子炉格納容器	－	定事検毎
			４号使用済燃料ピット エリアモニタ	１台	１台	４号原子炉周辺建屋	－	定事検毎
			４号使用済燃料ピット 排気ガスモニタ	１台	１台	４号原子炉周辺建屋	－	定事検毎
		モニタリングカー	モニタリングカー	２台	２台	駐車場	月１回	年１回
そ の 他 資 機 材	ヨウ素剤		ヨウ化カリウム丸	１,７４０錠	１,７４０錠	健康管理室	月１回	年１回
	担 架		担 架	１台	１台		月１回	年１回
	除染用具		除染キット	１式	１式		月１回	－
	被ばく者の輸送のため に使用可能な車両		ワゴン車	１台	１台	３、４号車庫	月１回	年１回
	屋外消火栓設備又は動 力消防ポンプ設備		屋外消火栓設備	１式	１式	構内	月１回	年１回

* 「可搬式ダスト測定関連機器」のうち、「ダスト・ヨウ素サンプラ」に計上している共用サンプラ１台を含む。

※^１ 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表 3-1 原子力防災資機材（1／2）※2

分類	法令による名称	具体的名称	数量	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
						存否・外観	機能
放射線障害防護用器具	汚染防護服	アノラック	350組	34組	1、2号保健物理室	月1回	—
				210組	緊急時対策棟	月1回	—
				6組	モニタリングカー	月1回	—
				100組	3、4号中央制御室	月1回	—
		タイベック	350組	34組	1、2号保健物理室	月1回	—
				210組	緊急時対策棟	月1回	—
				6組	モニタリングカー	月1回	—
				100組	3、4号中央制御室	月1回	—
	呼吸用ボンベ付一体型防護マスク	セルフエアセット	87個	3個	1、2号保健物理室	月1回	年1回
				71個	緊急時対策棟	月1回	年1回
				10個	3、4号中央制御室	月1回	年1回
				3個	その他発電所構内	月1回	年1回
	フィルター付き防護マスク	全面マスク	350個	42個	1、2号保健物理室	月1回	年1回
				202個	緊急時対策棟	月1回	年1回
				6個	モニタリングカー	月1回	年1回
				100個	3、4号中央制御室	月1回	年1回
		半面マスク	350個	42個	1、2号保健物理室	月1回	年1回
				202個	緊急時対策棟	月1回	年1回
				6個	モニタリングカー	月1回	年1回
				100個	3、4号中央制御室	月1回	年1回
通信非常用機器	緊急時電話回線	緊急時電話回線	1回線	1回線	緊急時対策棟	月1回	年1回
	ファクシミリ	ファクシミリ	1台	1台		月1回	年1回
	携帯電話等	携帯電話等	7台	7台	個人配布	月1回	年1回
計測器等	排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器	1号A／B排気筒ガスモニタ	1台	1台	1号原子炉補助建屋	—	定事検毎 (低レンジ) 年1回 (高レンジ)
		1号C／V排気筒ガスモニタ	1台	1台		—	定事検毎
		2号A／B排気筒ガスモニタ	1台	1台	2号原子炉補助建屋	—	定事検毎 (低レンジ) 年1回 (高レンジ)
		2号C／V排気筒ガスモニタ	1台	1台		—	定事検毎
		3号排気筒ガスモニタ	1台	1台	3号原子炉補助建屋	—	定事検毎
		4号排気筒ガスモニタ	1台	1台	4号原子炉周辺建屋	—	定事検毎
		試料放射能測定装置	2台	1台	1、2号放射能測定室	月1回	年1回
	ガンマ線測定用サーベイメータ	γ測定電離箱サーベイメータ	4台	2台	1、2号保健物理室	月1回	年1回
		γ測定ポケットサーベイメータ	10台	10台	緊急時対策棟	月1回	年1回
		γ測定ポケットサーベイメータ（貸与分）	10台	10台	緊急時対策棟	月1回	年1回
	中性子線測定用サーベイメータ	中性子線測定サーベイメータ	2台	2台	緊急時対策棟	月1回	年1回
	空間放射線積算線量計	蛍光ガラス線量計	150個	150個	環境放射能測定室	月1回	年1回
		蛍光ガラス線量計（貸与分）	100個	100個	緊急時対策棟	月1回	年1回

※2 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3-1 原子力防災資機材 (2/2) ※2

分類	法令による名称		具体的名称	数量	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
							存否・外観	機能
計測器等	表面汚染密度測定用サーベイメータ		α 表面汚染測定シンチレーションサーベイメータ	1 台	1 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
			β 表面汚染測定 GM サーベイメータ	1 台	1 台		月 1 回	年 1 回
	可搬式ダスト測定関連機器		可搬式ダストサンプラ	3 台	3 台	モニタリングカー	月 1 回	年 1 回
			可搬式ダストサンプラ (貸与分)	10 台	10 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
			可搬式ダスト測定器	1 台	1 台	モニタリングカー	月 1 回	年 1 回
			ダスト・ヨウ素サンプラ	1 台	1 台		月 1 回	年 1 回
	可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器		可搬式ヨウ素サンプラ	2 台*	2 台*	モニタリングカー	月 1 回	年 1 回
			可搬式ヨウ素測定器	1 台	1 台		月 1 回	年 1 回
	個人用外部被ばく線量測定器		警報付ポケット線量計	200 台	200 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
			ガラスバッジ (貸与分)	50 台	50 台		月 1 回	—
	その他	エリアモニタリング設備	1 号使用済燃料ピット付近区域エリアモニタ	1 台	1 台	1 号原子炉補助建屋	—	定事検毎
			1 号使用済燃料ピット周辺可搬型エリアモニタ	1 台	1 台	1 号原子炉補助建屋	—	年 1 回
			2 号使用済燃料ピット付近区域エリアモニタ	1 台	1 台	2 号原子炉補助建屋	—	定事検毎
			2 号使用済燃料ピット排気ガスモニタ	1 台	1 台	2 号原子炉補助建屋	—	年 1 回
			3 号格納容器内高レンジエリアモニタ	4 台	4 台	3 号原子炉格納容器	—	定事検毎
			3 号使用済燃料ピットエリアモニタ	1 台	1 台	3 号原子炉周辺建屋	—	定事検毎
			3 号使用済燃料ピット排気ガスモニタ	1 台	1 台	3 号原子炉補助建屋	—	定事検毎
			4 号格納容器内高レンジエリアモニタ	4 台	4 台	4 号原子炉格納容器	—	定事検毎
			4 号使用済燃料ピットエリアモニタ	1 台	1 台	4 号原子炉周辺建屋	—	定事検毎
			4 号使用済燃料ピット排気ガスモニタ	1 台	1 台	4 号原子炉周辺建屋	—	定事検毎
		モニタリングカー	モニタリングカー	2 台	2 台	駐車場	月 1 回	年 1 回
その他資機材	ヨウ素剤		ヨウ化カリウム丸	1,740 錠	1,740 錠	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	担 架		担 架	1 台	1 台		月 1 回	年 1 回
	除染用具		除染キット	1 式	1 式		月 1 回	—
	被ばく者の輸送のために使用可能な車両		ワゴン車	1 台	1 台	3、4 号車庫	月 1 回	年 1 回
	屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備		屋外消火栓設備	1 式	1 式	構内	月 1 回	年 1 回

* 「可搬式ダスト測定関連機器」のうち、「ダスト・ヨウ素サンプラ」に計上している共用サンプラ 1 台を含む。

※2 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材（1／6）※1

1. 発電所

（ ）は予備機を示す。

分類	名称	数量*1*2	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
緊急時対応に必要な資機材	水中ポンプ	3台(1)	4台	第1保管エリア	6か月1回	年1回
	ディーゼルエンジン発電機	2台(1)	3台	第1保管エリア	6か月1回	年1回
事故収束活動に必要な主な資機材	可搬型ディーゼル注入ポンプ	4台(2)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台	第5保管エリア	月1回	年1回
	移動式大容量ポンプ車	3台(1)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			1台	第4保管エリア	月1回	年1回
			1台	第5保管エリア	月1回	年1回
	放水砲	2台	1台	第3保管エリア	月1回	3か月1回
			1台	第5保管エリア	月1回	3か月1回
	中間受槽	4個(1)	2個	第3保管エリア	月1回	3か月1回
			1個	第4保管エリア	月1回	3か月1回
			2個	第5保管エリア	月1回	3か月1回
	取水用水中ポンプ	12台(2)	6台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			6台	第5保管エリア	月1回	年1回
	水中ポンプ用発電機	8台(2)	4台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			4台	第5保管エリア	月1回	年1回
	復水タンク（ピット）補給用水中ポンプ	8台(2)	4台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			4台	第5保管エリア	月1回	年1回
	使用済燃料ピット補給用水中ポンプ	4台(2)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台	第5保管エリア	月1回	年1回
	使用済燃料ピットスプレイヘッド	4基(1)	4基	第3保管エリア	月1回	3か月1回
			1基	第5保管エリア	月1回	3か月1回
	可搬型バッテリー（加圧器逃がし弁用）	4個(2)	1個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			2個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			3個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（加圧器逃がし弁用）	8個(4)	6個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			6個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（原子炉補機冷却水サージタンク用）	12個(2)	7個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			7個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（事故時試料採取設備弁用）	3個(3)	2個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			2個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			2個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（アニュラス空気浄化ファン弁用）	2個(2)	2個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			2個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却ポンプ	1個(2)	3個	3号原子炉補助建屋	月1回	定事検毎
	発電機車 （高圧発電機車又は中容量発電機車）	4台(2)	2台(高圧)	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台(中容量)	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台(高圧)	第5保管エリア	月1回	年1回
	直流電源用発電機	4台(2)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台	第5保管エリア	月1回	年1回
	可搬型直流変換器	4個(2)	3個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			3個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回

*1：数量は事故収束活動に必要な資機材数量であり、発電所内に常時配備する。

*2：予備数は故障時及び保守点検に必要な数量を示し、発電所の安全な運営を前提に持ち出すことは可とする。

※1 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材 (2/6) ※1

() は予備機を示す。

分類	名称	数量*1*2	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度		
					存否・外観	機能	
事故収束活動に必要な主な資機材	タンクローリ	1台(2)	1台	第3保管エリア	月1回	3か月1回	
			1台	第4保管エリア	月1回	3か月1回	
			1台	第5保管エリア	月1回	3か月1回	
	代替緊急時対策所用発電機	2台(1)	2台	第2保管エリア	月1回	年1回	
			1台	第4保管エリア	月1回	年1回	
	代替緊急時対策所空気浄化ファン	1台(2)	2台	第2保管エリア	月1回	3か月1回	
			1台	第4保管エリア	月1回	3か月1回	
	代替緊急時対策所空気浄化フィルタユニット	1台(2)	2台	第2保管エリア	月1回	年1回	
			1台	第4保管エリア	月1回	年1回	
	代替緊急時対策所加圧設備(空気ポンベ)	400本(100)	500本	第2保管エリア	月1回	3か月1回	
	化学消防自動車	1台	1台	自衛消防建屋	月1回	6か月1回	
	小型動力ポンプ付水槽車	1台	1台	自衛消防建屋	月1回	6か月1回	
	ホイールローダ	1台(1)	1台	第3保管エリア	月1回	3か月1回	
			1台	第4保管エリア	月1回	3か月1回	
	ホース展張回収車	2台(1)	2台	第3保管エリア	6か月1回	年1回	
			1台	第5保管エリア	6か月1回	年1回	
	小型放水砲	2個(1)	3個	第4保管エリア	6か月1回	年1回	
	ユニック車	3台(1)	3台	第2保管エリア	6か月1回	年1回	
1台			第4保管エリア	6か月1回	年1回		
フォークリフト	3台	1台	第3保管エリア	6か月1回	年1回		
		1台	第4保管エリア	6か月1回	年1回		
		1台	第5保管エリア	6か月1回	年1回		
計測機器等	可搬型モニタリングポスト		3台(1)	4台	代替緊急時対策所	月1回	年1回
	可搬型エリアモニタ		8個(1)	9個	代替緊急時対策所	月1回	年1回
	可搬型ダストサンプラ		2個(1)	3個	代替緊急時対策所	月1回	年1回
	可搬型放射線計測器	NaI シンチレーションサーベイメータ	2個(1)	3個	代替緊急時対策所	月1回	年1回
		GM汚染サーベイメータ	2台(1)	3台	代替緊急時対策所	月1回	年1回
		ZnS シンチレーションサーベイメータ	1個(1)	2個	代替緊急時対策所	月1回	年1回
		電離箱サーベイメータ	2台(1)	3台	代替緊急時対策所	月1回	年1回
	中央制御室 酸素濃度計		1台(2)	3台	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
	中央制御室 二酸化炭素濃度計		1台(2)	3台	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
	代替緊急時対策所 酸素濃度計		1台(2)	3台	代替緊急時対策所	月1回	3か月1回
	代替緊急時対策所 二酸化炭素濃度計		1台(2)	3台	代替緊急時対策所	月1回	3か月1回
	代替緊急時対策所エリアモニタ		1個(1)	2個	代替緊急時対策所	月1回	年1回
	可搬型気象観測装置		1式(1)	1式	第2保管エリア(待機所)	月1回	年1回
				1式	第4保管エリア	月1回	年1回
	可搬型格納容器水素濃度計測装置		1個(2)	3個	3号原子炉補助建屋	月1回	定事検毎
使用済燃料ピット水位(広域)(使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム除く。)		6個	4個	3号原子炉補助建屋	月1回	定事検毎	
			2個	4号原子炉周辺建屋	月1回	定事検毎	

*1: 数量は事故収束活動に必要な資機材数量であり、発電所内に常時配備する。

*2: 予備数は故障時及び保守点検に必要な数量を示し、発電所の安全な運営を前提に持ち出すことは可とする。

※1 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材 (3/6) ※1

() は予備機を示す。

分類	名称	数量*1*2	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
計測機器等	使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム	2 個(2)	2 個	第 3 保管エリア	月 1 回	定事検毎
			2 個	第 4 保管エリア	月 1 回	定事検毎
	使用済燃料ピット周辺線量率(低レンジ)	2 個(2)	3 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	定事検毎
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	定事検毎
	使用済燃料ピット周辺線量率(中間レンジ)	2 個(1)	2 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	定事検毎
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	定事検毎
	使用済燃料ピット周辺線量率(高レンジ)	2 個(1)	2 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	定事検毎
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	定事検毎
	原子炉補機冷却水サージタンク圧力(SA)	2 個(2)	1 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	年 1 回
			2 個	代替緊急時対策所	月 1 回	年 1 回
	可搬型温度計測装置(データロガー)(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度(SA)用)	8 台(4)	4 台	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			4 台	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			4 台	代替緊急時対策所	月 1 回	年 1 回
	可搬型温度計測装置(データコレクタ)(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度(SA)用)	2 台(2)	1 台	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			1 台	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			2 台	代替緊急時対策所	月 1 回	年 1 回
	可搬型計測器(温度、圧力、水位及び流量計測用)	18 個(9)	9 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			9 個	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			9 個	代替緊急時対策所	月 1 回	年 1 回
	可搬型計測器(圧力、水位及び流量計測用)	64 個(32)	32 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			32 個	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			32 個	代替緊急時対策所	月 1 回	年 1 回
	値賀崎モニタ	1 式	1 式	値賀崎灯台付近	月 1 回	年 1 回
	1、2 号放水口モニタ	1 式	1 式	1、2 号放水口付近	月 1 回	年 1 回
	3 号放水口モニタ	1 式	1 式	3 号放水ピット付近	月 1 回	年 1 回
	4 号放水口モニタ	1 式	1 式	4 号放水ピット付近	月 1 回	年 1 回

*1: 数量は事故収束活動に必要な資機材数量であり、発電所内に常時配備する。

*2: 予備数は故障時及び保守点検に必要な数量を示し、発電所の安全な運営を前提に持ち出すことは可とする。

(通信機器等)

分類	名称	数量	通信先	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
通信機器	保安電話	20 台	社内	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
	保安電話 FAX	1 台	社内	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
	衛星電話(固定型)	1 台	社内	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
	衛星電話(可搬型)	1 台	社内	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
	加入電話	5 台	社内・社外	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
	加入電話 FAX	1 台	社内・社外	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
	衛星携帯電話(固定型)	5 台	社内・社外	代替緊急時対策所	月 1 回	月 1 回
	衛星携帯電話(携帯型)	20 台	社内・社外	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
	無線通話装置(固定型)	4 台	社内	代替緊急時対策所	月 1 回	月 1 回
	無線通話装置(携帯型)	19 台	社内	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回
テレビ会議システム	テレビ会議システム(社内)	1 台	社内	代替緊急時対策所	月 1 回	3 か月 1 回

※1 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表３－２ その他の原子力防災資機材（４／６）※１

（統合原子力防災ネットワークに接続する非常用通信機器等）

分類	名称	数量	設置場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
非常用通信機器	ＩＰ電話（地上系）	４台	代替 緊急時対策所	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
	ＩＰ－ＦＡＸ（地上系）	２台	代替 緊急時対策所	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
	ＩＰ電話（衛星系）	２台	代替 緊急時対策所	月１回	年１回
		２台	特別会議室	月１回	年１回
	ＩＰ－ＦＡＸ（衛星系）	１台	代替 緊急時対策所	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
テレビ会議システム	テレビ会議システム （地上・衛星系切替）	１台	代替 緊急時対策所	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
ＳＰＤＳ	発電所ＳＰＤＳ＊	１式	発電所内	月１回	定事検毎

＊：発電所ＳＰＤＳは、地上系と衛星系ともに統合原子力防災ネットワークへ接続。

※１ 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表３－２ その他の原子力防災資機材（５／６）※１

２．本店

（１）原子力事業所災害対策支援拠点

（資機材）

分 類	資 機 材	数 量	保管場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
出入管理	入退域管理装置	１式	福岡資材センター	月１回	年１回
	放射線防護教育資料	１００部	福岡資材センター	月１回	－
放管資機材	移動式ＷＢＣ（車載型）	１台	福岡資材センター	月１回	年１回
	ＧＭ汚染サーベイメータ	２４台	福岡資材センター	月１回	年１回
	ＮａＩシンチレーションサーベイメータ	２台	福岡資材センター	月１回	年１回
	電離箱サーベイメータ	２台	福岡資材センター	月１回	年１回
	個人線量計（ポケット線量計）	５４０個	福岡資材センター	月１回	年１回
	汚染防護服（ゴム手袋）	８，４００双	福岡資材センター	月１回	－
	汚染防護服 （上下下着、帽子、綿手袋、靴下、 オーバーシューズ、タイベック、 アノラック）	各４，２００ 組、個、双、 足、着	福岡資材センター	月１回	－
	全面マスク	９００個	福岡資材センター	月１回	年１回
除染用資機材	チャコールフィルター	８，４００個	福岡資材センター	月１回	－
	除染用テント	２式	福岡資材センター	月１回	－
	車除染用洗浄機	２台	福岡資材センター	月１回	－
設営用資機材	廃液タンク	１２ｍ³	福岡資材センター	月１回	－
	災害用テント	１０式	福岡資材センター	月１回	－
非常用電源	可搬型発電機	２台	福岡資材センター	月１回	年１回
燃料	軽油	２００ℓ	福岡資材センター	月１回	－
その他	ヨウ素剤（ヨウ化カリウム丸）	７，５６０錠	福岡資材センター	月１回	－

（通信機器）

分類	名称	数量	通信先	保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
通信機器	衛星携帯電話	４台	社内・社外	福岡資材センター	月１回	年１回
	無線機	４台	社内	福岡資材センター	月１回	年１回
	ファクシミリ	２台	社内・社外	福岡資材センター	月１回	年１回
	可搬型衛星通信装置	２台	社内・社外	福岡資材センター	月１回	年１回

※１ 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材（6／6）※1

(2) 原子力施設事態即応センター
(通信機器等)

分類	名称	数量	通信先	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
通信機器	社内電話	5 台	社内・ 社外	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	ファクシミリ	1 台	社内・ 社外	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	衛星携帯電話	1 台	社内・ 社外	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	無線機	5 台	社内	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
テレビ会議 システム	社内テレビ会議 システム	1 台	社内	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回

(統合原子力防災ネットワークに接続する非常用通信機器等)

分類	名称	数量	設置場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
非常用通信 機器	I P 電話（地上系）	6 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	I P - F A X（地上系）	3 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	I P 電話（衛星系）	2 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	I P - F A X（衛星系）	1 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
テレビ会議 システム	テレビ会議システム （地上・衛星系切替）	2 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回

(3) 本店内

(統合原子力防災ネットワークに接続する非常用通信機器等)

分類	名称	数量	設置場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
S P D S	本店 S P D S *	1 式	本店内	月 1 回	年 1 回

*：本店 S P D S は、地上系のみ統合原子力防災ネットワークへ接続。

※1 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材（1/6）※2

1. 発電所

（ ）は予備機を示す。

分類	名称	数量*1*2	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
緊急時対応に必要な資機材	水中ポンプ	3台(1)	4台	第1保管エリア	6か月1回	年1回
	ディーゼルエンジン発電機	2台(1)	3台	第1保管エリア	6か月1回	年1回
事故収束活動に必要な主な資機材	可搬型ディーゼル注入ポンプ	4台(2)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台	第5保管エリア	月1回	年1回
	移動式大容量ポンプ車	3台(1)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			1台	第4保管エリア	月1回	年1回
			1台	第5保管エリア	月1回	年1回
	放水砲	2台	1台	第3保管エリア	月1回	3か月1回
			1台	第5保管エリア	月1回	3か月1回
	中間受槽	4個(1)	2個	第3保管エリア	月1回	3か月1回
			1個	第4保管エリア	月1回	3か月1回
			2個	第5保管エリア	月1回	3か月1回
	取水用水中ポンプ	12台(2)	6台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			6台	第5保管エリア	月1回	年1回
	水中ポンプ用発電機	8台(2)	4台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			4台	第5保管エリア	月1回	年1回
	復水タンク（ピット）補給用水中ポンプ	8台(2)	4台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			4台	第5保管エリア	月1回	年1回
	使用済燃料ピット補給用水中ポンプ	4台(2)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台	第5保管エリア	月1回	年1回
	使用済燃料ピットスプレイヘッド	4基(1)	4基	第3保管エリア	月1回	3か月1回
			1基	第5保管エリア	月1回	3か月1回
	可搬型バッテリー（加圧器逃がし弁用）	4個(2)	1個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			2個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			3個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（加圧器逃がし弁用）	8個(4)	6個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			6個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（原子炉補機冷却水サージタンク用）	12個(2)	7個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			7個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（事故時試料採取設備弁用）	3個(3)	2個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			2個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			2個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	窒素ポンベ（アニュラス空気浄化ファン弁用）	2個(2)	2個	3号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
			2個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回
	可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却ポンプ	1個(2)	3個	3号原子炉補助建屋	月1回	定事検毎
	発電機車 （高圧発電機車又は中容量発電機車）	4台(2)	2台(高圧)	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台(中容量)	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台(高圧)	第5保管エリア	月1回	年1回
	直流電源用発電機	4台(2)	2台	第3保管エリア	月1回	年1回
			2台	第4保管エリア	月1回	年1回
			2台	第5保管エリア	月1回	年1回
	可搬型直流変換器	4個(2)	3個	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
			3個	4号原子炉周辺建屋	月1回	3か月1回

*1：数量は事故収束活動に必要な資機材数量であり、発電所内に常時配備する。

*2：予備数は故障時及び保守点検に必要な数量を示し、発電所の安全な運営を前提に持ち出すことは可とする。

※2 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材（2/6）※2

（ ）は予備機を示す。

分類	名称	数量*1*2	配備数	設置場所	点検頻度		
				保管場所	存否・外観	機能	
事故収束活動に必要な主な資機材	タンクローリ	1台(2)	1台	第3保管エリア	月1回	3か月1回	
			1台	第4保管エリア	月1回	3か月1回	
			1台	第5保管エリア	月1回	3か月1回	
	緊急時対策所用発電機車	2台(1)	1台	第4保管エリア	月1回	年1回	
			2台	第6保管エリア	月1回	年1回	
	空気ポンベ（緊急時対策所用）	1000本(100)	1100本	緊急時対策棟屋外地下エリア（加圧設備）	月1回	3か月1回	
	化学消防自動車	1台	1台	自衛消防建屋	月1回	6か月1回	
	小型動力ポンプ付水槽車	1台	1台	自衛消防建屋	月1回	6か月1回	
	ホイールローダ	1台(1)	1台	第3保管エリア	月1回	3か月1回	
			1台	第4保管エリア	月1回	3か月1回	
	ホース展張回収車	2台(1)	2台	第3保管エリア	6か月1回	年1回	
			1台	第5保管エリア	6か月1回	年1回	
	小型放水砲	2個(1)	3個	第4保管エリア	6か月1回	年1回	
	ユニック車	3台(1)	3台	第2保管エリア	6か月1回	年1回	
			1台	第4保管エリア	6か月1回	年1回	
フォークリフト	3台	1台	第3保管エリア	6か月1回	年1回		
		1台	第4保管エリア	6か月1回	年1回		
		1台	第5保管エリア	6か月1回	年1回		
計測機器等	可搬型モニタリングポスト		3台(1)	4台	緊急時対策棟	月1回	年1回
	可搬型エリアモニタ		8個(1)	9個	緊急時対策棟	月1回	年1回
	可搬型ダストサンプラ		2個(1)	3個	緊急時対策棟	月1回	年1回
	可搬型放射線計測器	NaI シンチレーションサーベイメータ	2個(1)	3個	緊急時対策棟	月1回	年1回
		GM汚染サーベイメータ	2台(1)	3台	緊急時対策棟	月1回	年1回
		ZnS シンチレーションサーベイメータ	1個(1)	2個	緊急時対策棟	月1回	年1回
		電離箱サーベイメータ	2台(1)	3台	緊急時対策棟	月1回	年1回
	中央制御室 酸素濃度計		1台(2)	3台	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
	中央制御室 二酸化炭素濃度計		1台(2)	3台	3号原子炉補助建屋	月1回	3か月1回
	緊急時対策所 酸素濃度計		1台(2)	3台	緊急時対策棟	月1回	3か月1回
	緊急時対策所 二酸化炭素濃度計		1台(2)	3台	緊急時対策棟	月1回	3か月1回
	緊急時対策所エリアモニタ		1個(1)	2個	緊急時対策棟	月1回	年1回
	可搬型気象観測装置		1式(1)	1式	第2保管エリア	月1回	年1回
				1式	第4保管エリア	月1回	年1回
	可搬型格納容器水素濃度計測装置		1個(2)	3個	3号原子炉補助建屋	月1回	定事検毎
使用済燃料ピット水位（広域） （使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム除く。）		6個	4個	3号原子炉補助建屋	月1回	定事検毎	
			2個	4号原子炉周辺建屋	月1回	定事検毎	

*1：数量は事故収束活動に必要な資機材数量であり、発電所内に常時配備する。

*2：予備数は故障時及び保守点検に必要な数量を示し、発電所の安全な運営を前提に持ち出すことは可とする。

※2 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材 (3/6) ※2

() は予備機を示す。

分類	名称	数量*1*2	配備数	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
計測機器等	使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム	2 個(2)	2 個	第 3 保管エリア	月 1 回	定事検毎
			2 個	第 4 保管エリア	月 1 回	定事検毎
	使用済燃料ピット周辺線量率(低レンジ)	2 個(2)	3 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	定事検毎
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	定事検毎
	使用済燃料ピット周辺線量率(中間レンジ)	2 個(1)	2 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	定事検毎
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	定事検毎
	使用済燃料ピット周辺線量率(高レンジ)	2 個(1)	2 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	定事検毎
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	定事検毎
	原子炉補機冷却水サージタンク圧力(SA)	2 個(2)	1 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			1 個	4 号原子炉周辺建屋	月 1 回	年 1 回
			2 個	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	可搬型温度計測装置(データロガー)(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度(SA)用)	8 台(4)	4 台	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			4 台	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			4 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	可搬型温度計測装置(データコレクタ)(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度(SA)用)	2 台(2)	1 台	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			1 台	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			2 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	可搬型計測器(温度、圧力、水位及び流量計測用)	18 個(9)	9 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			9 個	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			9 個	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	可搬型計測器(圧力、水位及び流量計測用)	64 個(32)	32 個	3 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			32 個	4 号原子炉補助建屋	月 1 回	年 1 回
			32 個	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	値賀崎モニタ	1 式	1 式	値賀崎灯台付近	月 1 回	年 1 回
	1、2 号放水口モニタ	1 式	1 式	1、2 号放水口付近	月 1 回	年 1 回
	3 号放水口モニタ	1 式	1 式	3 号放水ピット付近	月 1 回	年 1 回
	4 号放水口モニタ	1 式	1 式	4 号放水ピット付近	月 1 回	年 1 回

*1: 数量は事故収束活動に必要な資機材数量であり、発電所内に常時配備する。

*2: 予備数は故障時及び保守点検に必要な数量を示し、発電所の安全な運営を前提に持ち出すことは可とする。

(通信機器等)

分類	名称	数量	通信先	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
通信機器	保安電話	20 台	社内	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
	保安電話 FAX	1 台	社内	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
	衛星電話(固定型)	1 台	社内	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
	衛星電話(可搬型)	1 台	社内	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
	加入電話	5 台	社内・社外	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
	加入電話 FAX	1 台	社内・社外	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
	衛星携帯電話(固定型)	5 台	社内・社外	緊急時対策棟	月 1 回	月 1 回
	衛星携帯電話(携帯型)	20 台	社内・社外	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
	無線通話装置(固定型)	4 台	社内	緊急時対策棟	月 1 回	月 1 回
	無線通話装置(携帯型)	19 台	社内	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回
テレビ会議システム	テレビ会議システム(社内)	1 台	社内	緊急時対策棟	月 1 回	3 か月 1 回

※2 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表３－２ その他の原子力防災資機材（４／６）※^２

（統合原子力防災ネットワークに接続する非常用通信機器等）

分類	名称	数量	設置場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
非常用通信機器	ＩＰ電話（地上系）	４台	緊急時対策棟	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
	ＩＰ－ＦＡＸ（地上系）	２台	緊急時対策棟	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
	ＩＰ電話（衛星系）	２台	緊急時対策棟	月１回	年１回
		２台	特別会議室	月１回	年１回
	ＩＰ－ＦＡＸ（衛星系）	１台	緊急時対策棟	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
テレビ会議システム	テレビ会議システム （地上・衛星系切替）	１台	緊急時対策棟	月１回	年１回
		１台	特別会議室	月１回	年１回
ＳＰＤＳ	発電所ＳＰＤＳ＊	１式	発電所内	月１回	定事検毎

＊：発電所ＳＰＤＳは、地上系と衛星系ともに統合原子力防災ネットワークへ接続。

※^２ 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表３－２ その他の原子力防災資機材（５／６）※２

２．本店

（１）原子力事業所災害対策支援拠点

（資機材）

分 類	資 機 材	数 量	保管場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
出入管理	入退域管理装置	１式	福岡資材センター	月１回	年１回
	放射線防護教育資料	１００部	福岡資材センター	月１回	－
放管資機材	移動式ＷＢＣ（車載型）	１台	福岡資材センター	月１回	年１回
	ＧＭ汚染サーベイメータ	２４台	福岡資材センター	月１回	年１回
	ＮαＩシンチレーションサーベイメータ	２台	福岡資材センター	月１回	年１回
	電離箱サーベイメータ	２台	福岡資材センター	月１回	年１回
	個人線量計（ポケット線量計）	５４０個	福岡資材センター	月１回	年１回
	汚染防護服（ゴム手袋）	８，４００双	福岡資材センター	月１回	－
	汚染防護服 （上下下着、帽子、綿手袋、靴下、 オーバーシューズ、タイベック、 アノラック）	各４，２００ 組、個、双、 足、着	福岡資材センター	月１回	－
	全面マスク	９００個	福岡資材センター	月１回	年１回
除染用資機材	チャコールフィルター	８，４００個	福岡資材センター	月１回	－
	除染用テント	２式	福岡資材センター	月１回	－
	車除染用洗浄機	２台	福岡資材センター	月１回	－
設営用資機材	廃液タンク	１２ｍ³	福岡資材センター	月１回	－
	災害用テント	１０式	福岡資材センター	月１回	－
非常用電源	可搬型発電機	２台	福岡資材センター	月１回	年１回
燃料	軽油	２００ℓ	福岡資材センター	月１回	－
その他	ヨウ素剤（ヨウ化カリウム丸）	７，５６０錠	福岡資材センター	月１回	－

（通信機器）

分類	名称	数量	通信先	保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
通信機器	衛星携帯電話	４台	社内・社外	福岡資材センター	月１回	年１回
	無線機	４台	社内	福岡資材センター	月１回	年１回
	ファクシミリ	２台	社内・社外	福岡資材センター	月１回	年１回
	可搬型衛星通信装置	２台	社内・社外	福岡資材センター	月１回	年１回

※２ 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3-2 その他の原子力防災資機材（6／6）※2

(2) 原子力施設事態即応センター
(通信機器等)

分類	名称	数量	通信先	設置場所 保管場所	点検頻度	
					存否・外観	機能
通信機器	社内電話	5 台	社内・ 社外	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	ファクシミリ	1 台	社内・ 社外	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	衛星携帯電話	1 台	社内・ 社外	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	無線機	5 台	社内	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
テレビ会議 システム	社内テレビ会議 システム	1 台	社内	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回

(統合原子力防災ネットワークに接続する非常用通信機器等)

分類	名称	数量	設置場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
非常用通信 機器	I P 電話（地上系）	6 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	I P - F A X（地上系）	3 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	I P 電話（衛星系）	2 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
	I P - F A X（衛星系）	1 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回
テレビ会議 システム	テレビ会議システム （地上・衛星系切替）	2 台	原子力施設事態 即応センター	月 1 回	年 1 回

(3) 本店内

(統合原子力防災ネットワークに接続する非常用通信機器等)

分類	名称	数量	設置場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
S P D S	本店 S P D S *	1 式	本店内	月 1 回	年 1 回

*：本店 S P D S は、地上系のみ統合原子力防災ネットワークへ接続。

※2 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3－3 医療関連資機材※1

分類	名称	数量	保管場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
医療関連 資機材	心電計	1 台	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	AED	1 台	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	アンビュバック	1 個	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	酸素ボンベ	1.2 m ³	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	ストレッチャー	1 台	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	バックボード（ベルト付）	1 個	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	バックボード用頸椎固定具	1 個	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	担架	1 台	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	点滴台	1 台	健康管理室	月 1 回	年 1 回
	車椅子	1 台	健康管理室	月 1 回	年 1 回

※1 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表 3－3 医療関連資機材※²

分類	名称	数量	保管場所	点検頻度	
				存否・外観	機能
医療関連 資機材	心電計	1 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	AED	1 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	アンビュバック	1 個	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	酸素ボンベ	1.2 m ³	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	ストレッチャー	1 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	バックボード（ベルト付）	1 個	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	バックボード用頸椎固定具	1 個	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	担架	1 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	点滴台	1 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回
	車椅子	1 台	緊急時対策棟	月 1 回	年 1 回

※² 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3－4 原子力災害対策活動で使用する資料

資 料 名
1. 発電所周辺地図 ① 発電所周辺地域地図（1／25,000）※ ② 発電所周辺地域地図（1／50,000）※
2. 発電所周辺航空写真パネル※
3. 発電所気象観測データ ① 統計処理データ※ ② 毎時観測データ※
4. 発電所周辺環境モニタリング関連データ ① 空間線量モニタリング配置図※ ② 環境試料サンプリング位置図※ ③ 環境モニタリング測定データ※
5. 発電所周辺人口関連データ ① 方位別人口分布図 ② 集落の人口分布図 ③ 市町村人口表
6. 主要系統模式図（各ユニット）
7. 原子炉設置許可申請書（各ユニット）※
8. 系統図及びプラント配置図 ① 系統図 ② プラント配置図※
9. プラント関連プロセス及び放射線計測配置図（各ユニット）
10. プラント主要設備概要（各ユニット）
11. 原子炉安全保護系ロジック一覧表（各ユニット）
12. 規定類 ① 原子炉施設保安規定※ ② 原子力事業者防災業務計画※
13. 運転基準緊急処置編
14. 廃止措置計画認可申請書（1、2号炉）※

備考1. 第3章第3節1及び2で定めるオフサイトセンター、佐賀県、玄海町、唐津市、伊万里市、長崎県、松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市、福岡県及び糸島市の災害対策本部等に備え付けるために提出する資料は、本表1～12の資料とする。

2. □：原災法第12条第4項に基づき、オフサイトセンターに備え付けるために、内閣総理大臣に提出する資料

3. ※：原子力事業所災害対策支援拠点で使用する資料

別表 3－5 原子力事業所災害対策支援拠点（1／2）
（原子力事業所災害対策支援拠点の候補地）

1. 旧唐津発電所用地

項 目	仕 様
所在地	佐賀県唐津市二タ子三丁目 2 1 3 番
広さ	面積 約 2 2 5, 0 0 0 m ²
発電所からの方位、 距離	南東 約 1 2 k m
非常用電源	可搬型発電機

2. 九州電力送配電株式会社 伊万里変電所横用地

項 目	仕 様
所在地	佐賀県伊万里市大坪町字柳町丙 2 1 6 1 番 2
広さ	面積 約 1, 2 0 0 m ²
発電所からの方位、 距離	南 約 2 7 k m
非常用電源	可搬型発電機

3. 九州電力送配電株式会社 佐世保配電技術訓練場

項 目	仕 様
所在地	長崎県佐世保市光町 1 7－1
広さ	面積 約 1 1, 4 0 0 m ²
発電所からの方位、 距離	南西 約 3 9 k m
非常用電源	可搬型発電機

4. 社員研修所

項 目	仕 様
所在地	福岡県福岡市城南区松山一丁目 3－1
広さ	面積 約 4 6, 6 0 0 m ²
発電所からの方位、 距離	東 約 4 9 k m
非常用電源	可搬型発電機

別表 3－5 原子力事業所災害対策支援拠点（2／2）

（必要な資機材等保管場所、輸送手段等）

1. 資機材、通信機器保管場所：福岡資材センター

項 目	仕 様
所在地	福岡県福岡市東区名島二丁目 2 9 番 1 号
発電所までの距離	約 5 0 k m
備考	敷地内の倉庫を利用

2. 輸送手段

手 段	輸送方法
陸 路	トラックに積み込み、自然災害等の状況により経路を決定し、輸送する。（委託契約） ただし、陸送が困難な場合は、ヘリ輸送にて対応する。

3. その他

（1）消耗品類（食料、飲料水、毛布等）は、社内の備蓄品から供給する。また、必要に応じ小売店等から調達し、供給する。

なお、輸送手段については、陸路を基本とした上記輸送手段に準ずる。

（2）非常用電源等に係る燃料については、初期対応に必要な数量確保に加え、調達先と災害時優先調達契約を締結している。

別表 3－6 緊急時対策所※¹

代替緊急時対策所

項 目	仕 様
広さ	・ 緊急時対策所エリア 約 1 7 0 m² ・ チェンジングエリア 約 1 0 m²
耐地震・津波	・ 基準地震動による地震力に対し機能維持 ・ 発電所構内の高台（E L 約 2 1 m）に設置
耐放射線	・ 遮へい壁 ・ 換気設備
非常用電源	・ 代替緊急時対策所用発電機（1 0 0 k V A × 2 台、予備 1 台） ・ 無停電電源装置
燃料	・ 燃料タンク 2 0 0 ℓ（重油又は軽油） ・ 燃料油貯蔵タンク 1 7 8 k ℓ（重油） ・ 補給手段：タンクローリ等

※¹ 本表は、緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

別表 3－6 緊急時対策所※²

項 目	仕 様
広さ	・ 緊急時対策所（緊急時対策棟内） 約 8 2 0 m ²
耐地震・津波	・ 基準地震動による地震力に対し機能維持 ・ 発電所構内の高台（E L 約 2 5 m）に設置
耐放射線	・ 遮へい壁 ・ 換気設備
非常用電源	・ 緊急時対策所用発電機車（1, 8 2 5 k V A × 3 台（うち予備 1 台））
燃料	・ 緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク （容量：7 5 kℓ × 2 基（うち予備 1 基）） ・ 補給手段：タンクローリ等

※ 2 本表は、緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

別表 3－7 原子力施設事態即応センター

項 目	仕 様
所在地	・ 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 8 2 号（本店建屋）
発電所からの距離	・ 約 5 0 k m
広さ	・ 約 2 2 0 m ²
建物の耐震性能等	・ 現建築基準法に定められている新耐震基準と同程度の耐震性を保有 ・ 資料等の転倒・飛び出し防止措置
非常用電源	・ ガスタービン発電機（1, 250kVA）
燃料	・ 燃料タンク（容量：7, 000ℓ） ・ 調達先と災害時優先調達契約を締結
その他	・ 消耗品類（食料、飲料水等）は、本店建屋近傍の備蓄庫に保管、必要に応じ、小売店等から調達

別表 3－8 訓練の種類

訓練の種類	対象者	頻 度	訓練内容
防災訓練	発電所の原子力防災要員、本店の原子力防災要員等	年 1 回	放射性物質の放出を伴う事象を想定し、緊急時体制を発令し、原子力防災要員及び緊急時対策要員を非常召集し、活動を行う。
AM訓練	原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び発電所の原子力防災要員	年 1 回	アクシデントマネジメントを踏まえた事象を想定し、発電所の原子力防災要員等による活動を行う。
緊急時対応訓練	発電所の原子力防災要員	年 1 回	全交流動力電源喪失を想定し、発電所の原子力防災要員による活動を行う。
緊急事態支援組織対応訓練	発電所及び本店の原子力防災要員	年 1 回	緊急事態支援組織との連携について原子力防災要員による活動を行う。
通報訓練	原子力防災管理者、本店通報連絡責任者等	年 1 回	社内及び社外関係機関への連絡に関する訓練を行う。
原子力災害医療訓練	発電所原子力防災組織の総務班、安全管理班等	年 1 回	管理区域内で負傷者が発生したことを想定して、負傷者の搬出、汚染の除去、応急処置等の訓練を行う。
モニタリング訓練	発電所原子力防災組織の安全管理班	年 1 回	空間線量当量率測定用サーベイメータ、汚染密度測定用サーベイメータ等を用いて、緊急時モニタリング訓練等を行う。
避難誘導訓練	発電所原子力防災組織の総務班等	年 1 回	見学者来訪時に緊急事態が発生したことを想定して、避難誘導の訓練を行う。

別表 3－9 電力間協定に基づく原子力緊急事態支援組織

1. 原子力緊急事態支援組織の概要

実施主体	日本原子力発電株式会社
名 称	美浜原子力緊急事態支援センター
所 在 地	福井県三方郡美浜町久々子 3 8 号 3 6
施設概要	事務所棟、資機材保管庫・車庫棟、屋外訓練フィールド、ヘリポート等
要 員 数	2 1 名（所長、支援組織要員）

2. 平常時の主な業務

資機材の集中管理	保有資機材（4. 参照）について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。
資機材の機能向上及び拡充	国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向上に係る改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。
資機材操作要員の養成訓練	支援組織要員に対する支援活動に関する教育、訓練を行う。 ・場 所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター ・頻 度：操作技能の習得訓練実施後、継続的に実施 ・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 原子力事業者の要員に対する遠隔操作資機材操作訓練を実施する。 ・場 所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター内、又は原子力事業者との連携訓練実施場所 ・頻 度：操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした訓練を定期的（1 回／年）に実施 ・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等
原子力防災訓練への協力	原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発災事業者との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する改善事項を確認する。

3. 原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容

災害発生時の連絡体制 (24 時間 365 日オンコール体制)	※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者
発災事業者への支援内容	・ 発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を召集し、資機材の輸送準備を実施した後、要員を派遣する。 ・ 支援組織から原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの資機材の輸送は、陸路による複数ルートのうちから出動時の状況（災害、天候等）に応じた最適なルートにて行う。なお、状況に応じてヘリコプターによる原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの輸送も考慮する。 ・ 原子力事業所災害対策支援拠点から発災事業者の災害現場まで資機材を搬送する。 ・ 発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする環境情報収集の支援活動を行う。また、同災害現場における作業を行う上で必要となるアクセスルートの確保作業の支援活動を行う。

発災事業者への支援内容	- 支援組織の活動に必要な範囲での、放射性物質の除去等の除染作業の支援活動を行う。 - 以上の活動については、発災事業者が設置する災害対策本部と連携した支援組織連絡本部の指揮命令のもとに実施する。
-------------	---

4. 保有資機材一覧

資機材については1回／年保守点検を行う。また、故障、点検等により必要数が確保できない場合には代替品を補充する。

分類	名 称	数量	保管場所
遠隔操作 資機材	小型ロボット（現場偵察（撮影、放射線測定）用）	6 台	資機材 保管庫・車庫棟
	中型ロボット（障害物撤去用）	2 台	
	無線重機（屋外のがれき等の撤去用）	3 台	
	無線ヘリコプター（高所からの偵察）	2 台	
現地活動 用資機材	放射線防護用資機材	1 式	
	放射線管理、除染用資機材	1 式	
	作業用資機材	1 式	
	一般資機材	1 式	
搬送用 車両	ワゴン車（要員・軽資機材搬送）	2 台	
	大型トラック（重機搬送）	2 台	
	中型トラック（ロボット搬送等）	8 台	

別表 3－10 原子力安全研究協会

1. 原子力安全研究協会の概要

名 称	公益財団法人 原子力安全研究協会
所 在 地	東京都港区新橋五丁目 1 8 番 7 号

2. 平時の主なオンサイト医療業務

医師等の待機等	災害発生時に備えた医師等の要員が待機し、保有資機材を使用可能な状態に整備する。
原子力事業者との連携	災害発生時の情報伝達及び連携維持のため、原子力事業者の施設・資機材の確認を定期的（1 回／年）に実施する。
原子力防災訓練への協力	原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、情報連携対応と移動手段の確認に関する改善事項を確認する。

3. 原子力災害発生時の原子力安全研究協会の対応及び発災事業者への医療支援内容

災害発生時の連絡体制	<pre> graph LR A[発災事業者※] -- "原子力災害 医療支援要請" --> B[原子力 安全研究協会] B -- "状況報告" --> A B -- "出動 指示" --> C[原子力 安全研究協会 医師等の要員] </pre> ※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者
発災事業者への支援内容	・本発災事業者からの支援要請後、原子力安全研究協会の医師等の要員を召集し、資機材の準備を実施した後、医師等の要員を派遣する。 ・発電所構内で発生した負傷者等に対して行う医療活動を支援する。

4. 保有資機材一覧

原子力安全研究協会は、下表の資機材について、1 回／年の保守点検を行う。
また、故障、点検等により必要数が確保できない場合には代替品を補充する。

分 類	名 称	数 量
現地活動用資機材	医療用資機材	1 式
	通信用資機材	1 式
	放射線管理資機材	1 式
	一般資機材	1 式

別表 4-1 緊急時運転パラメータ伝送システム (SPDS) データ項目 (1/8)

玄海原子力発電所 1号機

[illegible]

(注) 本項目は、発電用原子炉設置変更の許可に伴う設備の増設その他の原子力施設の状況に応じ、緊急時活動レベル（EAL）を判断するために必要なパラメータを追加・削除するなど、適宜見直しを行う（以下、各号機同じ。）。

別表 4-1 緊急時運転パラメータ伝送システム (SPDS) データ項目 (2/8)

玄海原子力発電所 2号機

[illegible]

別表４－１ 緊急時運転パラメータ伝送システム（ＳＰＤＳ）データ項目（３／８）

玄海原子力発電所 ３号機（１／３）

No.	パラメータ名	工学単位	No.	パラメータ名	工学単位
1	A排気筒ガスモニタ	cpm	41	全制御棒全挿入	挿入／引抜
2	排気筒高レンジガスモニタ（低レンジ）	cpm	42	加圧器水位（１）	%
3	排気筒高レンジガスモニタ（高レンジ）	cpm	43	加圧器水位（２）	%
4	B排気筒ガスモニタ	cpm	44	加圧器水位（３）	%
5	玄海観測所B EL+70m風向	° (DEG)	45	加圧器水位（４）	%
6	玄海観測所B EL+70m平均風速	m／秒	46	格納容器圧力（１）	kPa
7	大気安定度	—	47	格納容器圧力（２）	kPa
8	P S－１ 空気吸収線量率（通常レンジ）	nGy／h	48	格納容器圧力（３）	kPa
9	P C－１ 空気吸収線量率（通常レンジ）	nGy／h	49	格納容器圧力（４）	kPa
10	P C－２ 空気吸収線量率（通常レンジ）	nGy／h	50	AM用格納容器圧力	MPa
11	P S－１ 空気吸収線量率（高レンジ）	nGy／h	51	格納容器隔離動作 A	発生／復帰
12	P C－１ 空気吸収線量率（高レンジ）	nGy／h	52	A格納容器スプレイ流量	m ³ ／h
13	P C－２ 空気吸収線量率（高レンジ）	nGy／h	53	B格納容器スプレイ流量	m ³ ／h
14	Bループ１次冷却材圧力（３）	MPa	54	A格納容器スプレイポンプ	運転／停止
15	Cループ１次冷却材圧力（４）	MPa	55	B格納容器スプレイポンプ	運転／停止
16	加圧器圧力（１）	MPa	56	B格納容器スプレイ流量（AM）	m ³ ／h
17	加圧器圧力（２）	MPa	57	B格納容器スプレイ流量積算流量（AM）	m ³
18	加圧器圧力（３）	MPa	58	AM用消火水流量	m ³ ／h
19	加圧器圧力（４）	MPa	59	AM用消火水積算流量	m ³
20	Aループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	60	４－３ C 母線受電電圧	kV
21	Bループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	61	４－３ D 母線受電電圧	kV
22	Cループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	62	４－３ A E G 遮断器	入／切
23	Dループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	63	４－３ B E G 遮断器	入／切
24	Aループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	64	原子炉炉心出口温度（最高）	℃
25	Bループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	65	原子炉炉心出口温度（平均）	℃
26	Cループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	66	炉内温度（N O 8）	℃
27	Dループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	67	炉内温度（L O 6）	℃
28	A高圧注入ポンプ流量	m ³ ／h	68	炉内温度（G O 4）	℃
29	B高圧注入ポンプ流量	m ³ ／h	69	炉内温度（J O 8）	℃
30	A余熱除去流量	m ³ ／h	70	炉内温度（C 1 0）	℃
31	B余熱除去流量	m ³ ／h	71	炉内温度（L 1 2）	℃
32	A高圧注入ポンプ	運転／停止	72	炉内温度（E O 8）	℃
33	B高圧注入ポンプ	運転／停止	73	炉内温度（G 1 0）	℃
34	A余熱除去ポンプ	運転／停止	74	１次冷却材サブクール度（ループ）	℃
35	B余熱除去ポンプ	運転／停止	75	１次冷却材サブクール度（T／C）	℃
36	A余熱除去ポンプ出口圧力	MPa	76	３号格納容器水素濃度	v o l %
37	B余熱除去ポンプ出口圧力	MPa	77	４号格納容器水素濃度	v o l %
38	出力領域平均中性子束チャンネル平均値	%	78	アニュラス水素濃度（A 2 3 9 1）	v o l %
39	中間領域中性子束（C H 1）	A	79	アニュラス水素濃度（A 2 3 9 2）	v o l %
40	中間領域中性子束（C H 2）	A	80	A格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）	mSv／h

別表４－１ 緊急時運転パラメータ伝送システム（ＳＰＤＳ）データ項目（４／８）

玄海原子力発電所 ３号機（２／３）

No.	パラメータ名	工学単位	No.	パラメータ名	工学単位
81	B格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）	mSv／h	121	Dループ主給水流量（F４９１）	t／h
82	A格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）	μSv／h	122	Dループ主給水流量（F４９２）	t／h
83	B格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）	μSv／h	123	Aループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
84	格納容器内温度	℃	124	Bループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
85	格納容器内温度（SA）	℃	125	Cループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
86	A格納容器再循環サンプ水位（広域）	%	126	Dループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
87	B格納容器再循環サンプ水位（広域）	%	127	Aループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
88	A格納容器再循環サンプ水位（狭域）	%	128	Aループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
89	B格納容器再循環サンプ水位（狭域）	%	129	Aループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
90	燃料取替用水タンク水位（１）	%	130	Bループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
91	燃料取替用水タンク水位（２）	%	131	Bループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
92	充てん水流量	m ³ ／h	132	Bループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
93	復水器排気ガスモニタ	cpm	133	Cループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
94	蒸気発生器ブローダウン水モニタ	cpm	134	Cループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
95	A蒸気発生器広域水位	%	135	Cループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
96	B蒸気発生器広域水位	%	136	Dループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
97	C蒸気発生器広域水位	%	137	Dループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
98	D蒸気発生器広域水位	%	138	Dループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
99	A蒸気発生器狭域水位（３）	%	139	安全注入動作	発生／復帰
100	A蒸気発生器狭域水位（４）	%	140	原子炉容器水位	%
101	B蒸気発生器狭域水位（３）	%	141	出力領域中性子束〔Ⅰ〕	%
102	B蒸気発生器狭域水位（４）	%	142	出力領域中性子束〔Ⅱ〕	%
103	C蒸気発生器狭域水位（３）	%	143	出力領域中性子束〔Ⅲ〕	%
104	C蒸気発生器狭域水位（４）	%	144	出力領域中性子束〔Ⅳ〕	%
105	D蒸気発生器狭域水位（３）	%	145	中性子源領域中性子束〔Ⅰ〕	cps
106	D蒸気発生器狭域水位（４）	%	146	中性子源領域中性子束〔Ⅱ〕	cps
107	A補助給水流量	m ³ ／h	147	格納容器ガスモニタ	cpm
108	B補助給水流量	m ³ ／h	148	放水口モニタ	cpm
109	C補助給水流量	m ³ ／h	149	Aほう酸タンク水位	%
110	D補助給水流量	m ³ ／h	150	Bほう酸タンク水位	%
111	Aループ主給水流量（F４６０）	t／h	151	原子炉補機冷却水サージタンク水位（１）	%
112	Bループ主給水流量（F４７０）	t／h	152	原子炉補機冷却水サージタンク水位（２）	%
113	Cループ主給水流量（F４８０）	t／h	153	復水タンク水位（１）	%
114	Dループ主給水流量（F４９０）	t／h	154	復水タンク水位（２）	%
115	Aループ主給水流量（F４６１）	t／h	155	原子炉格納容器水位	発生／復帰
116	Aループ主給水流量（F４６２）	t／h	156	原子炉下部キャビティ水位	発生／復帰
117	Bループ主給水流量（F４７１）	t／h	157	A使用済燃料ピット水位	E L m
118	Bループ主給水流量（F４７２）	t／h	158	B使用済燃料ピット水位	E L m
119	Cループ主給水流量（F４８１）	t／h	159	A使用済燃料ピット水位（SA）	E L m
120	Cループ主給水流量（F４８２）	t／h	160	B使用済燃料ピット水位（SA）	E L m

別表４－１ 緊急時運転パラメータ伝送システム（ＳＰＤＳ）データ項目（５／８）

玄海原子力発電所 ３号機（３／３）

No.	パラメータ名	工学単位	No.	パラメータ名	工学単位
161	A使用済燃料ピット水位（広域）（L 6 5 2）	E L m	201	B余熱除去冷却器入口温度	℃
162	A使用済燃料ピット水位（広域）（L 6 5 3）	E L m	202	B余熱除去冷却器出口温度	℃
163	B使用済燃料ピット水位（広域）（L 6 6 2）	E L m	203	原子炉補機冷却水ポンプA	運転／停止
164	B使用済燃料ピット水位（広域）（L 6 6 3）	E L m	204	原子炉補機冷却水ポンプB	運転／停止
165	A使用済燃料ピット温度	℃	205	原子炉補機冷却水ポンプC	運転／停止
166	B使用済燃料ピット温度	℃	206	原子炉補機冷却水ポンプD	運転／停止
167	A使用済燃料ピット温度（SA）	℃	207	海水ポンプA	運転／停止
168	B使用済燃料ピット温度（SA）	℃	208	海水ポンプB	運転／停止
169	使用済燃料ピットエリアモニタ	μSv／h	209	海水ポンプC	運転／停止
170	使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）	mSv／h	210	海水ポンプD	運転／停止
171	使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）	mSv／h	211	充てんポンプA	運転／停止
172	使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）	mSv／h	212	充てんポンプB	運転／停止
173	アニュラス空気浄化ファンA	運転／停止	213	充てんポンプC	運転／停止
174	アニュラス空気浄化ファンB	運転／停止	214	A主給水隔離弁	開／全閉
175	格納容器サンプ水位	%	215	B主給水隔離弁	開／全閉
176	凝縮液量測定装置水位	%	216	C主給水隔離弁	開／全閉
177	主蒸気逃がし弁A	開／全閉	217	D主給水隔離弁	開／全閉
178	主蒸気逃がし弁B	開／全閉	218	A補助給水隔離弁	開／全閉
179	主蒸気逃がし弁C	開／全閉	219	B補助給水隔離弁	開／全閉
180	主蒸気逃がし弁D	開／全閉	220	C補助給水隔離弁	開／全閉
181	蓄圧タンク水位A	%	221	D補助給水隔離弁	開／全閉
182	蓄圧タンク水位B	%	222	Aディーゼル発電機	起動／停止
183	蓄圧タンク水位C	%	223	Bディーゼル発電機	起動／停止
184	蓄圧タンク水位D	%	224	Aディーゼル発電機電圧	kV
185	電動補助給水ポンプA	運転／停止	225	Bディーゼル発電機電圧	kV
186	電動補助給水ポンプB	運転／停止	226	500kV 1号送電線電圧	kV
187	タービン動補助給水ポンプ	運転／停止	227	500kV 2号北送電線電圧	kV
188	加圧器逃がし弁A	開／全閉	228	220kV 予備電源線電圧	kV
189	加圧器逃がし弁B	開／全閉	229	予備変圧器受電遮断器 4－3 E A	入／切
190	主蒸気隔離弁A	開／全閉	230	予備変圧器受電遮断器 4－3 E B	入／切
191	主蒸気隔離弁B	開／全閉	231	予備変圧器受電遮断器 4－3 E C	入／切
192	主蒸気隔離弁C	開／全閉	232	予備変圧器受電遮断器 4－3 E D	入／切
193	主蒸気隔離弁D	開／全閉	233	所内変圧器受電遮断器 4－3 H A	入／切
194	4－3 A 母線受電電圧（常用）	kV	234	所内変圧器受電遮断器 4－3 H B	入／切
195	4－3 B 母線受電電圧（常用）	kV	235	所内変圧器受電遮断器 4－3 H C	入／切
196	3 A直流C／C母線電圧	V	236	所内変圧器受電遮断器 4－3 H D	入／切
197	3 B直流C／C母線電圧	V	237	予備変圧器用遮断器（20ET－130）	入／切
198	燃料取替用RCS水位	E L m			
199	A余熱除去冷却器入口温度	℃			
200	A余熱除去冷却器出口温度	℃			

別表４－１ 緊急時運転パラメータ伝送システム（ＳＰＤＳ）データ項目（６／８）

玄海原子力発電所 ４号機（１／３）

No.	パラメータ名	工学単位	No.	パラメータ名	工学単位
1	A排気筒ガスモニタ	cpm	41	全制御棒全挿入	挿入／引抜
2	排気筒高レンジガスモニタ（低レンジ）	cpm	42	加圧器水位（１）	%
3	排気筒高レンジガスモニタ（高レンジ）	cpm	43	加圧器水位（２）	%
4	B排気筒ガスモニタ	cpm	44	加圧器水位（３）	%
5	玄海観測所B EL+70m風向	° (DEG)	45	加圧器水位（４）	%
6	玄海観測所B EL+70m平均風速	m／秒	46	格納容器圧力（１）	kPa
7	大気安定度	—	47	格納容器圧力（２）	kPa
8	P S－１ 空気吸収線量率（通常レンジ）	nGy／h	48	格納容器圧力（３）	kPa
9	P C－１ 空気吸収線量率（通常レンジ）	nGy／h	49	格納容器圧力（４）	kPa
10	P C－２ 空気吸収線量率（通常レンジ）	nGy／h	50	AM用格納容器圧力	MPa
11	P S－１ 空気吸収線量率（高レンジ）	nGy／h	51	格納容器隔離動作 A	発生／復帰
12	P C－１ 空気吸収線量率（高レンジ）	nGy／h	52	A格納容器スプレイ流量	m ³ ／h
13	P C－２ 空気吸収線量率（高レンジ）	nGy／h	53	B格納容器スプレイ流量	m ³ ／h
14	Bループ１次冷却材圧力（３）	MPa	54	A格納容器スプレイポンプ	運転／停止
15	Cループ１次冷却材圧力（４）	MPa	55	B格納容器スプレイポンプ	運転／停止
16	加圧器圧力（１）	MPa	56	B格納容器スプレイ流量（AM）	m ³ ／h
17	加圧器圧力（２）	MPa	57	B格納容器スプレイ流量積算流量（AM）	m ³
18	加圧器圧力（３）	MPa	58	AM用消火水流量	m ³ ／h
19	加圧器圧力（４）	MPa	59	AM用消火水積算流量	m ³
20	Aループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	60	４－４ C 母線受電電圧	kV
21	Bループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	61	４－４ D 母線受電電圧	kV
22	Cループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	62	４－４ A E G 遮断器	入／切
23	Dループ１次冷却材高温側温度（広域）	℃	63	４－４ B E G 遮断器	入／切
24	Aループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	64	原子炉炉心出口温度（最高）	℃
25	Bループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	65	原子炉炉心出口温度（平均）	℃
26	Cループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	66	炉内温度（N O 8）	℃
27	Dループ１次冷却材低温側温度（広域）	℃	67	炉内温度（L O 6）	℃
28	A高圧注入ポンプ流量	m ³ ／h	68	炉内温度（G O 4）	℃
29	B高圧注入ポンプ流量	m ³ ／h	69	炉内温度（J O 8）	℃
30	A余熱除去流量	m ³ ／h	70	炉内温度（C 1 0）	℃
31	B余熱除去流量	m ³ ／h	71	炉内温度（L 1 2）	℃
32	A高圧注入ポンプ	運転／停止	72	炉内温度（E O 8）	℃
33	B高圧注入ポンプ	運転／停止	73	炉内温度（G 1 0）	℃
34	A余熱除去ポンプ	運転／停止	74	１次冷却材サブクール度（ループ）	℃
35	B余熱除去ポンプ	運転／停止	75	１次冷却材サブクール度（T／C）	℃
36	A余熱除去ポンプ出口圧力	MPa	76	４号格納容器水素濃度	v o l %
37	B余熱除去ポンプ出口圧力	MPa	77	アニュラス水素濃度（A 2 3 9 1）	v o l %
38	出力領域平均中性子束チャンネル平均値	%	78	アニュラス水素濃度（A 2 3 9 2）	v o l %
39	中間領域中性子束（C H 1）	A	79	A格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）	mSv／h
40	中間領域中性子束（C H 2）	A	80	B格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）	mSv／h

別表４－１ 緊急時運転パラメータ伝送システム（ＳＰＤＳ）データ項目（７／８）

玄海原子力発電所 ４号機（２／３）

No.	パラメータ名	工学単位	No.	パラメータ名	工学単位
81	A格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）	$\mu\text{Sv/h}$	121	Dループ主給水流量（F 4 9 2）	t / h
82	B格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）	$\mu\text{Sv/h}$	122	Aループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
83	格納容器内温度	℃	123	Bループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
84	格納容器内温度（SA）	℃	124	Cループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
85	A格納容器再循環サンプ水位（広域）	%	125	Dループ主蒸気ライン圧力（１）	MPa
86	B格納容器再循環サンプ水位（広域）	%	126	Aループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
87	A格納容器再循環サンプ水位（狭域）	%	127	Aループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
88	B格納容器再循環サンプ水位（狭域）	%	128	Aループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
89	燃料取替用水ピット水位（１）	%	129	Bループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
90	燃料取替用水ピット水位（２）	%	130	Bループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
91	充てん水流量	m^3/h	131	Bループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
92	復水器排気ガスモニタ	cpm	132	Cループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
93	蒸気発生器ブローダウン水モニタ	cpm	133	Cループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
94	A蒸気発生器広域水位	%	134	Cループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
95	B蒸気発生器広域水位	%	135	Dループ主蒸気ライン圧力（２）	MPa
96	C蒸気発生器広域水位	%	136	Dループ主蒸気ライン圧力（３）	MPa
97	D蒸気発生器広域水位	%	137	Dループ主蒸気ライン圧力（４）	MPa
98	A蒸気発生器狭域水位（３）	%	138	安全注入動作	発生／復帰
99	A蒸気発生器狭域水位（４）	%	139	原子炉容器水位	%
100	B蒸気発生器狭域水位（３）	%	140	出力領域中性子束〔Ⅰ〕	%
101	B蒸気発生器狭域水位（４）	%	141	出力領域中性子束〔Ⅱ〕	%
102	C蒸気発生器狭域水位（３）	%	142	出力領域中性子束〔Ⅲ〕	%
103	C蒸気発生器狭域水位（４）	%	143	出力領域中性子束〔Ⅳ〕	%
104	D蒸気発生器狭域水位（３）	%	144	中性子源領域中性子束〔Ⅰ〕	cps
105	D蒸気発生器狭域水位（４）	%	145	中性子源領域中性子束〔Ⅱ〕	cps
106	A補助給水流量	m^3/h	146	格納容器ガスモニタ	cpm
107	B補助給水流量	m^3/h	147	放水口モニタ	cpm
108	C補助給水流量	m^3/h	148	Aほう酸タンク水位	%
109	D補助給水流量	m^3/h	149	Bほう酸タンク水位	%
110	Aループ主給水流量（F 4 6 0）	t / h	150	原子炉補機冷却水サージタンク水位（１）	%
111	Bループ主給水流量（F 4 7 0）	t / h	151	原子炉補機冷却水サージタンク水位（２）	%
112	Cループ主給水流量（F 4 8 0）	t / h	152	復水ピット水位（１）	%
113	Dループ主給水流量（F 4 9 0）	t / h	153	復水ピット水位（２）	%
114	Aループ主給水流量（F 4 6 1）	t / h	154	原子炉格納容器水位	発生／復帰
115	Aループ主給水流量（F 4 6 2）	t / h	155	原子炉下部キャビティ水位	発生／復帰
116	Bループ主給水流量（F 4 7 1）	t / h	156	使用済燃料ピット水位	E L m
117	Bループ主給水流量（F 4 7 2）	t / h	157	使用済燃料ピット水位（SA）	E L m
118	Cループ主給水流量（F 4 8 1）	t / h	158	使用済燃料ピット水位（広域）（L 6 5 2）	E L m
119	Cループ主給水流量（F 4 8 2）	t / h	159	使用済燃料ピット水位（広域）（L 6 5 3）	E L m
120	Dループ主給水流量（F 4 9 1）	t / h	160	使用済燃料ピット温度	℃

別表４－１ 緊急時運転パラメータ伝送システム（ＳＰＤＳ）データ項目（８／８）

玄海原子力発電所 ４号機（３／３）

No.	パラメータ名	工学単位	No.	パラメータ名	工学単位
161	使用済燃料ピット温度（ＳＡ）	℃	201	海水ポンプＢ	運転／停止
162	使用済燃料ピットエリアモニタ	μSv／h	202	海水ポンプＣ	運転／停止
163	使用済燃料ピット周辺線量率（低レンジ）	mSv／h	203	海水ポンプＤ	運転／停止
164	使用済燃料ピット周辺線量率（中間レンジ）	mSv／h	204	充てんポンプＡ	運転／停止
165	使用済燃料ピット周辺線量率（高レンジ）	mSv／h	205	充てんポンプＢ	運転／停止
166	アニュラス空気浄化ファンＡ	運転／停止	206	充てんポンプＣ	運転／停止
167	アニュラス空気浄化ファンＢ	運転／停止	207	Ａ主給水隔離弁	開／全閉
168	格納容器サンプ水位	%	208	Ｂ主給水隔離弁	開／全閉
169	凝縮液量測定装置水位	%	209	Ｃ主給水隔離弁	開／全閉
170	主蒸気逃がし弁Ａ	開／全閉	210	Ｄ主給水隔離弁	開／全閉
171	主蒸気逃がし弁Ｂ	開／全閉	211	Ａ補助給水隔離弁	開／全閉
172	主蒸気逃がし弁Ｃ	開／全閉	212	Ｂ補助給水隔離弁	開／全閉
173	主蒸気逃がし弁Ｄ	開／全閉	213	Ｃ補助給水隔離弁	開／全閉
174	蓄圧タンク水位Ａ	%	214	Ｄ補助給水隔離弁	開／全閉
175	蓄圧タンク水位Ｂ	%	215	Ａディーゼル発電機	起動／停止
176	蓄圧タンク水位Ｃ	%	216	Ｂディーゼル発電機	起動／停止
177	蓄圧タンク水位Ｄ	%	217	Ａディーゼル発電機電圧	kV
178	電動補助給水ポンプＡ	運転／停止	218	Ｂディーゼル発電機電圧	kV
179	電動補助給水ポンプＢ	運転／停止	219	500kV 1 号送電線電圧	kV
180	タービン動補助給水ポンプ	運転／停止	220	500kV 2 号北送電線電圧	kV
181	加圧器逃がし弁Ａ	開／全閉	221	220kV 予備電源線電圧	kV
182	加圧器逃がし弁Ｂ	開／全閉	222	予備変圧器受電遮断器 ４－４ＥＡ	入／切
183	主蒸気隔離弁Ａ	開／全閉	223	予備変圧器受電遮断器 ４－４ＥＢ	入／切
184	主蒸気隔離弁Ｂ	開／全閉	224	予備変圧器受電遮断器 ４－４ＥＣ	入／切
185	主蒸気隔離弁Ｃ	開／全閉	225	予備変圧器受電遮断器 ４－４ＥＤ	入／切
186	主蒸気隔離弁Ｄ	開／全閉	226	所内変圧器受電遮断器 ４－４ＨＡ	入／切
187	４－４Ａ 母線受電電圧（常用）	kV	227	所内変圧器受電遮断器 ４－４ＨＢ	入／切
188	４－４Ｂ 母線受電電圧（常用）	kV	228	所内変圧器受電遮断器 ４－４ＨＣ	入／切
189	４Ａ直流Ｃ／Ｃ母線電圧	V	229	所内変圧器受電遮断器 ４－４ＨＤ	入／切
190	４Ｂ直流Ｃ／Ｃ母線電圧	V	230	予備変圧器用遮断器（２０ＥＴ－１３０）	入／切
191	燃料取替用ＲＣＳ水位	E L m			
192	Ａ余熱除去冷却器入口温度	℃			
193	Ａ余熱除去冷却器出口温度	℃			
194	Ｂ余熱除去冷却器入口温度	℃			
195	Ｂ余熱除去冷却器出口温度	℃			
196	原子炉補機冷却水ポンプＡ	運転／停止			
197	原子炉補機冷却水ポンプＢ	運転／停止			
198	原子炉補機冷却水ポンプＣ	運転／停止			
199	原子炉補機冷却水ポンプＤ	運転／停止			
200	海水ポンプＡ	運転／停止			

別表 4-2 緊急事態応急対策における原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材の貸与

	原子力防災組織	派遣要員数	原子力防災資機材及び資料等の貸与		備 考
オフサイトセンターにおける業務に関する事項	副原子力防災管理者	1 名	設備関係資料 (必要な資料のみ)	1 部	
	原子力防災要員 〔原子力防災組織の中から原子力防災管理者が指名する者〕	5 名	業務車	1 台	
緊急時モニタリング、汚染検査、汚染除去に関する事項	原子力防災要員 〔原子力防災組織の中から原子力防災管理者が指名する者〕	2 名	サーベイメータ	1 0 台	
			ダストサンプラ	1 0 台	
			蛍光ガラス線量計	1 0 0 個	
			ガラスバッジ等	5 0 個	
原子力規制庁緊急時対応センターにおける業務に関する事項	本店、支社等の中から社長が指名する者	1 名	—	—	

別表 5-1 原子力災害事後対策における原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材の貸与

	原子力防災組織	派遣要員数	原子力防災資機材及び資料等の貸与		備 考
広報活動に関する事項	副原子力防災管理者	1 名	—	—	
	原子力防災要員 〔原子力防災組織の中 から原子力防災管理 者が指名する者〕	2 名			
緊急時モニタリング、汚染検査、 汚染除去に関する事項	原子力防災要員 〔原子力防災組織の中 から原子力防災管理 者が指名する者〕	2 名	サーベイメータ	1 0 台	
			ダストサンプラ	1 0 台	
			蛍光ガラス線量計	1 0 0 個	
			ガラスバッジ等	5 0 個	

別表 6－1 他の原子力事業者の原子力事業所で発生した原子力災害への原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与

項 目	協力要員派遣準備人数 資機材貸与準備数 ^(注)	備 考
協力要員	30人	
GM汚染サーベイメータ	36台	
NaIシンチレーションサーベイメータ	2台	
電離箱サーベイメータ	2台	
ダストサンプラ	6台	
個人線量計（ポケット線量計）	100個	
高線量対応防護服	20着	
全面マスク	100個	
汚染防護服（タイベック）	3,000着	
汚染防護服（ゴム手袋）	6,000双	
遮へい材	200枚	
放射能測定用車両	1台	
可搬型モニタリングポスト	9台	

注：九州電力（株）の総数を示す。

- ・放射能測定用車両とは、原子力災害時に放射線量の測定、空気中のダスト、ヨウ素のサンプリングが可能な設備を搭載した車両とする。
- ・準備数量については、全て程度とする。
- ・可搬型モニタリングポストについては、当社の保有台数を記載する。
- ・輸送方法は、原子力事業所災害対策支援拠点における資機材等の輸送方法に準じて実施する。

別表 7－1 原子力防災組織業務の一部を委託するもの（1／3）

防災業務計画等命令第 2 条第 4 項に基づき、原子力防災組織の業務の一部を委託する法人の名称、主たる事務所の所在地、業務の範囲及び実施方法は以下のとおり。

法人の名称	西日本プラント工業株式会社
主たる事務所の所在地	福岡県福岡市中央区高砂一丁目 10 番 1 号
業務の範囲及び実施方法	保守班の業務のうち以下の業務を行う。 ・資機材運搬、ケーブル運搬、布設結線作業等 ・資機材運搬、可搬ポンプ・発電機設置等 ・上記の業務に付帯する業務

法人の名称	株式会社アトックス
主たる事務所の所在地	東京都港区芝四丁目 11 番 3 号
業務の範囲及び実施方法	保守班の業務のうち以下の業務を行う。 ・資機材運搬、ケーブル運搬、布設結線作業等 ・資機材運搬、可搬ポンプ・発電機設置等 ・上記の業務に付帯する業務

法人の名称	株式会社にしけい
主たる事務所の所在地	福岡県福岡市博多区店屋町 5 番 10 号
業務の範囲及び実施方法	保守班又は総務班の業務のうち以下の業務を行う。 ・消防自動車等を使用した消火活動 ・大規模損壊が発生した場合における原子炉施設保全活動 ・上記の業務に付帯する業務

別表 7－1 原子力防災組織業務の一部を委託するもの（2／3）

法人の名称	九電産業株式会社
主たる事務所の所在地	福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 8 2 号
業務の範囲及び実施方法	保守班、総務班又は運転班の業務のうち以下の業務を行う。 ・ 消防自動車等を使用した消火活動 ・ ホイールローダ等を使用したがれき等の除去活動 ・ 重大事故等及び大規模損壊が発生した場合における原子炉施設保全活動 ・ 資機材等の輸送作業 ・ 事故拡大防止に必要な運転上の操作 ・ 発電所の施設の保安維持 ・ 上記の業務に付帯する業務 本店支援班の業務のうち以下の業務を行う。 ・ 資機材等の輸送

法人の名称	ニシム電子工業株式会社
主たる事務所の所在地	福岡県福岡市博多区美野島一丁目 2 番 1 号
業務の範囲及び実施方法	総括班又は保守班の業務のうち以下の業務を行う。 ・ 通信機器の復旧作業 ・ 上記の業務に付帯する業務

法人の名称	日本原子力発電株式会社
主たる事務所の所在地	東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号
業務の範囲及び実施方法	美浜原子力緊急事態支援センター（福井県三方郡美浜町久々子 3 8 号 3 6）が以下の業務を行う。 ・ 支援組織要員の派遣 ・ 遠隔操作機器を用いた放射線量測定等による環境情報収集の支援 ・ 遠隔操作機器を用いたがれきの撤去作業等による、アクセスルートの確保の支援 ・ 遠隔操作機器を用いた除染作業の支援

別表 7－1 原子力防災組織業務の一部を委託するもの（3／3）

法人の名称	九州電力送配電株式会社
主たる事務所の所在地	福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 8 2 号
業務の範囲及び実施方法	本店復旧支援班の業務のうち以下の業務を行う。 ・ 外部電源供給設備（発電所設備以外）の被害状況把握 ・ 上記設備の応急復旧対策の検討・助言 ・ 外部電源供給（発電機車又は配電線布設） ・ 上記の業務に付帯する業務 原子力事業所災害対策支援拠点総括班の業務のうち以下の業務を行う。 ・ 原子力事業所災害対策支援拠点の設営、運営（発電機車運用、商用電源確保、情報・電子通信システムの構築・運用） ・ 上記の業務に付帯する業務

参 考

原災法及び原子力災害対策指針に基づく E A L 基準の整理表

E A L 区 分		警戒事態に該当する事象 (A L)		施設敷地緊急事態に該当する事象 (S E) (原災法第 1 0 条に該当する事象)		全面緊急事態に該当する事象 (G E) (原災法第 1 5 条に該当する事象)	
		EAL 番号	E A L 略称	EAL 番号	E A L 略称	EAL 番号	E A L 略称
放射線量・放射性物質放出	01	—	—	SE01	敷地境界付近の放射線量の上昇	GE01	敷地境界付近の放射線量の上昇
	02	—	—	SE02	通常放出経路での気体放射性物質の放出	GE02	通常放出経路での気体放射性物質の放出
	03	—	—	SE03	通常放出経路での液体放射性物質の放出	GE03	通常放出経路での液体放射性物質の放出
	04	—	—	SE04	火災爆発等による管理区域外での放射線の放出	GE04	火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出
	05	—	—	SE05	火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出	GE05	火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出
	06	—	—	SE06	施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ	GE06	施設内(原子炉外)での臨界事故
止める	11	AL11	原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ	—	—	GE11	全ての原子炉停止操作の失敗
冷やす	21	AL21	原子炉冷却材の漏えい	SE21	原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能	GE21	原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能
	24	AL24	蒸気発生器給水機能喪失のおそれ	SE24	蒸気発生器給水機能の喪失	GE24	蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能
	25	AL25	非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ	SE25	非常用交流高圧母線の 3 0 分間以上喪失	GE25	非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失
	27	—	—	SE27	直流電源の部分喪失	GE27	全直流電源の 5 分間以上喪失
	28	—	—	—	—	GE28	炉心損傷の検出
	29	AL29	停止中の原子炉冷却機能の一部喪失	SE29	停止中の原子炉冷却機能の喪失	GE29	停止中の原子炉冷却機能の完全喪失
	30	AL30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ	SE30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失	GE30	使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出
閉じ込める	41	—	—	SE41	格納容器健全性喪失のおそれ	GE41	格納容器圧力の異常上昇
	42	AL42	単一障壁の喪失又は喪失のおそれ	SE42	2 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ	GE42	2 つの障壁の喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ
	43	—	—	SE43	原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用	—	—
その他脅威	51	AL51	原子炉制御室他の機能喪失のおそれ	SE51	原子炉制御室他の一部機能喪失・警報喪失	GE51	原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失
	52	AL52	所内外通信連絡機能の一部喪失	SE52	所内外通信連絡機能の全ての喪失	—	—
	53	AL53	重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ	SE53	火災・溢水による安全機能の一部喪失	—	—
	55	—	(原子力規制委員会委員長又は委員長代行が警戒本部の設置を判断した場合)	SE55	防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生	GE55	住民の避難を開始する必要がある事象発生
事業所外運搬	61	—	—	XSE61	事業所外運搬での放射線量の上昇	XGE61	事業所外運搬での放射線量の異常上昇
	62	—	—	XSE62	事業所外運搬での放射性物質漏えい	XGE62	事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい

(注) E A L 番号は、BWR 及び PWR 共通のため、BWR 特有事象で使用する E A L 番号は、欠番となる。

更なる防災体制の整備計画※¹

1. 緊急時対策所（緊急時対策棟内）

下記の設備を有した緊急時対策所（緊急時対策棟内）を津波の影響を受けない高台に設置する。

- (1) 専用電源設備
- (2) 放射線管理設備
- (3) 放射線防護設備
- (4) 通信・情報設備

(整備完了予定)

2024年10月

※¹ 緊急時対策棟の運用開始前まで適用する。

更なる防災体制の整備計画※²

現状、新たな整備計画はない。

※2 緊急時対策棟の運用開始以降に適用する。

様式集

2. 様式集

様式 1	原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書	2-1
様式 2	原子力防災要員現況届出書	2-2
様式 3	原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書	2-3
様式 4	放射線測定設備現況届出書	2-4
様式 5	原子力防災資機材現況届出書	2-5
様式 6	防災訓練実施結果報告書	2-6
様式 7	警戒事態該当事象発生連絡	2-7
様式 8	警戒事態該当事象発生後の経過連絡	2-8
様式 9	特定事象発生通報（原子炉施設）	2-9
様式 1 0	特定事象発生通報（事業所外運搬）	2-10
様式 1 1	応急措置の概要（原子炉施設）	2-11
様式 1 2	応急措置の概要（事業所外運搬）	2-13

原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書

内閣総理大臣、原子力規制委員会 殿		年 月 日
届出者		
住所		
氏名		
(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)		
別紙のとおり、原子力事業者防災業務計画作成（修正）したので、原子力災害対策特別措置法第 7 条第 3 項の規定に基づき届け出ます。		
原子力事業所の名称及び場所	玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村 字浅湖 4112-1	
当該事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき受けた指定、許可又は承認の種別とその年月日	原子炉設置許可 昭和 4 5 年 1 2 月 1 0 日	
原子力事業者防災業務計画作成（修正）年月日	年 月 日	
協議した都道府県知事及び市町村長		
予定される要旨の公表の方法		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。
- 2 協議が調っていない場合には、「協議した都道府県知事及び市町村長」の欄にその旨を記載するものとする。

原子力防災要員現況届出書

			年 月 日
原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿			
届出者			
<u>住所</u>			
氏名			
<u>(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)</u>			
原子力防災組織の原子力防災要員の現況について、原子力災害対策特別措置法第8条第4項の規定に基づき届け出ます。			
原子力事業所の名称及び場所	玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖4112-1		
業 務 の 種 別	防災要員の職制		その他の防災要員
情 報 の 整 理 、 関 係 者 と の 連 絡 調 整			名以上
原子力災害合同対策協議会における情報の交換等			名以上
広 報			名以上
放 射 線 量 の 測 定 そ の 他 の 状 況 の 把 握			名以上
原 子 力 災 害 の 発 生 又 は 拡 大 の 防 止			名以上
施 設 設 備 の 整 備 ・ 点 検 、 応 急 の 復 旧			名以上
放 射 性 物 質 に よ る 汚 染 の 除 去			名以上
医 療 に 関 す る 措 置			名以上
原子力災害に関する資機材の調達及び輸送			名以上
原 子 力 事 業 所 内 の 警 備 等			名以上

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書

年 月 日			
原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿			
届出者 住所 _____ 氏名 _____ （法人にあってはその名称及び代表者の氏名）			
原子力防災管理者（副原子力防災管理者）を選任・解任したので、原子力 災害対策特別措置法第 9 条第 5 項の規定に基づき届け出ます。			
原子力事業所の名称及び場所		玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖4112-1	
区 分		選 任	解 任
正	氏 名		
	選任・解任年月日		
	職務上の地位		
副	氏 名		
	選任・解任年月日		
	職務上の地位		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

2 複数の副原子力防災管理者を選任した場合にあっては、必要に応じて欄
 を追加するものとする。

放射線測定設備現況届出書

年 月 日 内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿		
届出者 住所 氏名 (法人にあってはその名称及び代表者の氏名)		
放射線測定設備の現況について、原子力災害対策特別措置法第 11 条第 3 項の規定に基づき届け出ます。		
原子力事業所の名称及び場所		玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村 字浅湖4112-1
原子力事業所内の放射線測定設備	設置数	式
	設置場所	
原子力事業所外の放射線測定設備	設置者	
	設置場所	
	検出される数値の把握方法	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。
- 2 「原子力事業所外の放射線測定設備」の欄は、通報事象等規則第 8 条第 1 号ただし書の規定により代えることとした放射線測定設備を記載するものとする。

原子力防災資機材現況届出書

		年	月	日
内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿				
届出者				
住所				
氏名				
(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)				
原子力防災資機材の現況について、原子力災害対策特別措置法第 11 条第 3 項の規定に基づき届け出ます。				
原子力事業所の名称及び場所	玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖4112-1			
放射線障害防護用器具	汚染防護服			組
	呼吸用ボンベ付一体型防護マスク			個
	フィルター付防護マスク			個
非常用通信機器	緊急時電話回線			回線
	ファクシミリ			台
	携帯電話等			台
計測器等	排気筒モニタリング設備	排気筒ガスモニタ	台	
	その他の固定式測定器	試料放射能測定装置	台	
	ガンマ線測定用サーベイメータ			台
	中性子線測定用サーベイメータ			台
	空間放射線積算線量計			個
	表面汚染密度測定用サーベイメータ			台
	可搬式ダスト測定関連機器	サンプラ	台	
		測定器	台	
	可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器	サンプラ	台	
		測定器	台	
	個人用外部被ばく線量測定器			台
	その他	エリアモニタリング設備	台	
モニタリングカー		台		
その他資機材	ヨウ素剤			錠
	担架			台
	除染用具			式
	被ばく者の輸送のために使用可能な車両			台
	屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備			式

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

2 「排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器」の後の空欄には、設備の種類を記載すること。

防災訓練実施結果報告書

年 月 日 原子力規制委員会 殿 報告者 住所 _____ 氏名 _____ (法人にあってはその名称及び代表者の氏名) _____ 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13 条の 2 第 1 項の規定に基づき報告します。	
原子力事業所の名称及び場所	玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖 4112-1
防災訓練実施年月日	年 月 日
防災訓練のために想定した原子力災害の概要	
防災訓練の項目	
防災訓練の内容	
防災訓練の結果の概要	
今後の原子力災害対策に向けた改善点	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

警戒事態該当事象発生連絡

(第 報)

年 月 日

原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

警戒事態該当事象連絡

連絡者名

連絡先

警戒事態該当事象の発生について、原子力災害対策指針に基づき連絡します。

原子力事業所の名称 及び場所	九州電力(株)玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖 4112-1		
警戒事態該当事象の 発生箇所	玄海原子力発電所 第 号炉		
警戒事態該当事象の 発生時刻	年 月 日 時 分 (24時間表示)		
発生した警戒事態該当事象の概要	警戒事態該当事象の種類	☐ AL11 原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ ☐ AL21 原子炉冷却材の漏えい ☐ AL24 蒸気発生器給水機能喪失のおそれ ☐ AL25 非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ ☐ AL29 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失 ☐ AL30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ ☐ AL42 単一障壁の喪失又は喪失のおそれ ☐ AL51 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ ☐ AL52 所内外通信連絡機能の一部喪失 ☐ AL53 重要区域での火災・ ^{いっ} 溢水による安全機能の一部喪失のおそれ ☐ 外的事象 地震・津波以外の自然災害	
	想定される原因	故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他 ()	
	検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況、主な施設・設備の状態等	原子炉の運転状態 発生前 (運転中、停止中、燃料取出後) 発生後 (運転中、停止中、燃料取出後) E C C S の作動状態 作動無し、作動有り (自動、手動)、作動失敗 格納容器排気筒モニタの指示値 (玄海3、4号炉は排気筒モニタ) 確認中、変化無し、変化有り (cpm→ cpm) 補助建屋排気筒モニタの指示値 (玄海3、4号炉は設備が無いため記入不要) 確認中、変化無し、変化有り (cpm→ cpm) モニタリングポストの指示値 確認中、変化無し、変化有り (最大値: nGy/h→ nGy/h、No.)	
その他警戒事態該当事象の把握に参考となる情報	(玄海町において、震度6弱以上※の地震が発生した場合) ※当該警戒事態該当事象の発生に関連していると思われる場合は、震度によらず観測用地震計による観測地震加速度を記入する。 観測用地震計による観測地震加速度 (地震応答観測装置 (3号機原子炉建屋基礎コンクリート上端部)) 【発生日時: 年 月 日 時 分】【確認中・検知あり・検知なし・点検中】 【水平 (X): gal/水平 (Y): gal/鉛直 (Z): gal】		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(参考) 観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。

玄海3号機 EL+3.7m : 310gal 以下 (水平)、EL-18m : 170gal 以下 (水平)、80gal 以下 (鉛直)

玄海4号機 EL+3.7m : 220gal 以下 (水平)、EL-18m : 170gal 以下 (水平)、80gal 以下 (鉛直)

警戒事態該当事象発生後の経過連絡

(第 報)

年 月 日 原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿 警戒事態該当事象 発生後の経過連絡 連絡者名 _____ 連絡先 _____ 原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡します。	
原子力事業所の名称 及び場所	九州電力(株)玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖 4112-1
警戒事態該当事象の 発生箇所（注 1）	玄海原子力発電所 第 号炉
警戒事態該当事象の 発生時刻（注 1）	年 月 日 時 分（24 時間表示）
警戒事態該当事象の 種類（注 1）	
発生事象と対応の概要 （注 2）（注 3）	（対応日時、対応の概要）
その他の事項の対応 （注 4）	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

（注 1）最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

（注 2）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

（注 3）玄海町において震度 6 弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal 数（水平方向、鉛直方向）を記入する。

（注 4）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

（参考）観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。

玄海 3 号機 EL+3.7m：310gal 以下（水平）、EL-18m：170gal 以下（水平）、80gal 以下（鉛直）

玄海 4 号機 EL+3.7m：220gal 以下（水平）、EL-18m：170gal 以下（水平）、80gal 以下（鉛直）

特定事象発生通報（原子炉施設）

様式 9
(第 報)

年 月 日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

第 10 条通報

通報者名

連絡先

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の規定に基づき通報します。

原子力事業所の名称及び場所	九州電力(株)玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖 4112-1			
特定事象の発生箇所	玄海原子力発電所 第 号炉			
特定事象の発生時刻	年 月 日 時 分 (24 時間表示)			
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく基準 * ☐ SE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 * ☐ SE04 火災爆発等による管理区域外での放射線の放出 * ☐ SE05 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出 * ☐ SE06 施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ ☐ SE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能 ☐ SE24 蒸気発生器給水機能の喪失 ☐ SE25 非常用交流高圧母線の 30 分間以上喪失 ☐ SE27 直流電源の部分喪失 * ☐ SE29 停止中の原子炉冷却機能の喪失 * ☐ SE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失 ☐ SE41 格納容器健全性喪失のおそれ * ☐ SE42 2つの障壁の喪失又は喪失のおそれ ☐ SE43 原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用 * ☐ SE51 原子炉制御室他の一部機能喪失・警報喪失 ☐ SE52 所内外通信連絡機能の全て喪失 ☐ SE53 火災・溢水による安全機能の一部喪失 * ☐ SE55 防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生 (注記：*は電離放射線障害防止規則第 7 条の 2 第 2 項に該当する事象を示す。)	原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項に基づく基準 * ☐ GE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 * ☐ GE02・SE02 通常放出経路での気体放射性物質の放出 * ☐ GE03・SE03 通常放出経路での液体放射性物質の放出 * ☐ GE04 火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出 * ☐ GE05 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出 * ☐ GE06 施設内(原子炉外)での臨界事故 * ☐ GE11 全ての原子炉停止操作の失敗 * ☐ GE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能 * ☐ GE24 蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能 * ☐ GE25 非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失 * ☐ GE27 全直流電源の 5 分間以上喪失 * ☐ GE28 炉心損傷の検出 * ☐ GE29 停止中の原子炉冷却機能の完全喪失 * ☐ GE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出 * ☐ GE41 格納容器圧力の異常上昇 * ☐ GE42 2つの障壁の喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ * ☐ GE51 原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失 * ☐ GE55 住民の避難を開始する必要がある事象発生	
	想定される原因	故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他 ()		
	検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況、主な施設・設備の状態等	原子炉の運転状態 発生前 (運転中、停止中、燃料取出後) 発生後 (運転中、停止中、燃料取出後) ECCS の作動状況 作動無し、作動有り (自動、手動)、作動失敗 格納容器排気筒モニタの指示値 (玄海 3、4 号炉は排気筒モニタ) 確認中、変化無し、変化有り (cpm→ cpm) 補助建屋排気筒モニタの指示値 (玄海 3、4 号炉は設備が無いため記入不要) 確認中、変化無し、変化有り (cpm→ cpm) モニタリングポストの指示値 確認中、変化無し、変化有り (最大値： nGy/h→ nGy/h、No.)		
その他特定事象の把握に参考となる情報	(玄海町において、震度 6 弱以上*の地震が発生した場合) ※当該特定事象の発生に関連していると思われる場合は、震度によらず観測用地震計による観測地震加速度を記入する。 観測用地震計による観測地震加速度 (地震応答観測装置 (3 号機原子炉建屋基礎コンクリート上端部)) 【発生日時： 年 月 日 時 分】 【確認中・検知あり・検知なし・点検中】 【水平 (X)： gal/水平 (Y)： gal/鉛直 (Z)： gal】			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

(参考) 観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。

玄海 3 号機 EL+3.7m：310gal 以下 (水平)、EL-18m：170gal 以下 (水平)、80gal 以下 (鉛直)

玄海 4 号機 EL+3.7m：220gal 以下 (水平)、EL-18m：170gal 以下 (水平)、80gal 以下 (鉛直)

特定事象発生通報（事業所外運搬）

（第 報）

年 月 日 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿 第 10 条通報 通報者名 _____ 連絡先 _____ 事業所外運搬に係る特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の規定に基づき通報します。	
原子力事業所の名称及び場所	九州電力(株)玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖 4112-1
特定事象の発生箇所	
特定事象の発生時刻	年 月 日 時 分（24 時間表示）
発生した特定事象の概要	特定事象の種類 原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく基準 * ☐ XSE61 事業所外運搬での放射線量の上昇 * ☐ XSE62 事業所外運搬での放射性物質漏えい 原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項に基づく基準 * ☐ XGE61 事業所外運搬での放射線量の異常上昇 * ☐ XGE62 事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい （注記：*は電離放射線障害防止規則第 7 条の 2 第 2 項に該当する事象を示す。）
	想定される原因 火災、爆発、沈没、衝突、交通事故、調査中、その他（ ）
	検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況、主な施設・設備の状態等
その他特定事象の把握に参考となる情報	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

応急措置の概要（原子炉施設）

（第 報）

年 月 日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長 殿

報告者名

第 25 条報告

連絡先

原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。

原子力事業所の名称 及び場所	九州電力㈱玄海原子力発電所 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖 4112-1
特定事象の発生箇所 (注 1)	玄海原子力発電所 第 号炉
特定事象の発生時刻 (注 1)	年 月 日 時 分 (24 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	
発生事象と対応の概要 (注 2)(注 3)	(対応日時、対応の概要) ※ 添付の有・無
その他の事項の対応 (注 4)	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。

(注 1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 玄海町において震度 6 弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal 数（水平方向、鉛直方向）を記入する。

(注 4) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

(参考) 観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。

玄海 3 号機 EL+3.7m : 310gal 以下（水平）、EL-18m : 170gal 以下（水平）、80gal 以下（鉛直）

玄海 4 号機 EL+3.7m : 220gal 以下（水平）、EL-18m : 170gal 以下（水平）、80gal 以下（鉛直）

応急措置の概要（玄海原子力発電所 第 号炉状況）

1. プラント状況		(確認時刻: 月 日 時 分)	
原子炉出力 (中性子束)	%	外部電源受電	有 ・ 無
1 次冷却材圧力	MPa (gage)	非常用交流発電機受電	有 ・ 無 ・ 不要
(加圧器・原子炉) 水位	%	蒸気発生器による冷却	有 ・ 無 ・ 不要
格納容器圧力	kPa (gage)	原子炉容器注水	有 ・ 無 ・ 不要
炉心出口温度 (最高値)	℃	格納容器注水	有 ・ 無 ・ 不要
格納容器内水素濃度 (ドライ値)	vol%		
炉心損傷	有 ・ 無		
格納容器最高使用圧力	未満 ・ 以上 ・ 2 倍以上		
2. 放射性物質放出見通し		(評価時刻: 月 日 時 分)	
放出開始予測時刻	月 日 時 分頃		
特記事項			
3. 放射性物質放出状況 (放出有りの場合に記載)		(評価時刻: 月 日 時 分)	
放出開始時刻	月 日 時 分頃	放出箇所	
放出停止時刻	月 日 時 分頃	放出高さ (地上高)	m
放出実績評価	評価時点での放出率	評価時刻までの放出量	
希ガス	Bq/h	Bq	
ヨウ素	Bq/h	Bq	
その他 (核種:)	Bq/h	Bq	
4. モニタ・気象情報		(確認時刻: 月 日 時 分)	
排気筒ガスモニタ	格納容器排気筒 (注 1)	cpm	補助建屋排気筒 (注 2) cpm
モニタリングポスト	名称	P S - 1	P C - 1
	nGy/h		
気象情報	天候	風向	
	風速	m/s	大気安定度
(注 1) 玄海 3、4 号炉は排気筒 (注 2) 玄海 3、4 号炉は設備が無いため記入不要			
5. その他			

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿

第 25 条報告

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。

2-13

応急措置の概要（輸送容器状況）

1. 輸送容器状況					（確認時刻： 月 日 時 分）				
事故発生時の 状況	輸送物				使用容器				
	出発地				到着予定地				
	輸送手段				/	/			
現在の状況	火災の有無	有 ・ 可能性有 ・ 無 ・ 不明			爆発の有無	有 ・ 可能性有 ・ 無 ・ 不明			
	漏えいの有無	有 ・ 可能性有 ・ 無 ・ 不明			/	/			
	特記事項								

2. 放射線量状況					（確認時刻： 月 日 時 分）				
距離・場所									
$\mu\text{Sv/h}$									

3. 放射性物質放出状況（放出、漏えい有りの場合に記載）					（確認時刻： 月 日 時 分）				
放出、漏えい 開始時刻	月 日 時 分頃			放出、漏えい 停止時刻	月 日 時 分頃				
放出、漏えい 箇所									

4. その他	
--------	--